



Návod k používání

Měniče kmitočtu VLT[®] – Safe Torque Off



Obsah

1 Úvod	2
1.1 Účel návodu	2
1.2 Další zdroje	2
1.3 Popis funkce	2
1.4 Schválení a certifikace	3
1.5 Symboly, zkratky a konvence	4
2 Bezpečnost	5
2.1 Bezpečnostní symboly	5
2.2 Kvalifikovaný personál	5
2.3 Bezpečnostní opatření	5
3 Instalace	7
3.1 Bezpečnostní pokyny	7
3.2 Instalace STO	7
3.3 Instalace v kombinaci s kartou s PTC termistorem VLT® MCB 112	8
4 Uvedení do provozu	9
4.1 Bezpečnostní pokyny	9
4.2 Aktivace STO	9
4.3 Nastavení parametrů pro funkci STO v kombinaci s kartou s PTC termistorem VLT® MCB 112	9
4.4 Automatické/ruční restartování	9
4.5 Test uvedení funkce STO do provozu	9
4.5.1 Prevence restartování pro aplikace s použitím funkce STO	10
4.5.2 Automatické restartování aplikace s funkcí STO	10
4.6 Zabezpečení konfigurace systému	10
4.7 Servis a údržba	10
5 Technické údaje STO	12
Rejstřík	13

1 Úvod

1.1 Účel návodu

Tento návod obsahuje informace o použití měničů kmitočtu Danfoss VLT® v aplikacích provozní bezpečnosti. Návod obsahuje informace o standardech provozní bezpečnosti, o funkci Safe Torque Off (STO) měničů kmitočtu Danfoss VLT® a související instalaci a uvedení do provozu, a také o servisu a údržbě pro funkci STO.

VLT® je registrovaná ochranná známka.

1.2 Další zdroje

Tento návod je určen pro uživatele, kteří jsou již obeznámeni s měniči kmitočtu VLT® a je míněn jako dodatek k návodům a příručkám, které jsou k dispozici ke stažení na www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/VLT+Technical+Documentation.htm. Přečtěte si návod přiložený k měniči kmitočtu nebo k doplňku měniče kmitočtu před instalací a dodržujte pokyny pro bezpečnou instalaci.

1.3 Popis funkce

1.3.1 Úvod

Funkce Safe Torque Off (STO) je součástí bezpečnostního systému. Zabraňuje generování napětí potřebného k otáčení motoru.

OZNAMENÍ

Vhodným způsobem vyberte a použijte komponenty bezpečnostního řídicího systému, abyste dosáhli požadované úrovně provozní bezpečnosti. Před integrací a použitím funkce STO je třeba provést v instalaci důkladnou analýzu rizik, aby se zjistilo, zda jsou funkce STO a úrovně bezpečnosti vhodné a dostatečné.

Měnič kmitočtu VLT® je vybaven:

- funkcí Safe Torque Off (STO), definovanou v normě EN IEC 61800-5-2
- kategorií zastavení 0, definovanou v normě EN 60204-1

Měnič kmitočtu integruje funkci STO prostřednictvím řídicí svorky 37.

Měnič kmitočtu VLT® s funkcí STO je navržen a schválen tak, aby vyhovoval následujícím požadavkům:

- Kategorie 3 v normě EN ISO 13849-1
- Úroveň výkonu „d“ v normě EN ISO 13849-1
- SIL 2 v normách IEC 61508 a EN 61800-5-2
- SILCL 2 v normě EN 62061

1.3.2 Výrobky a označení

Funkce STO je k dispozici pro následující typy měničů kmitočtu:

- VLT® HVAC Drive FC 102
- VLT® Refrigeration Drive FC 103
- VLT® AQUA Drive FC 202
- VLT® AutomationDrive FC 301, typ krytí A1
- VLT® AutomationDrive FC 302

Označení

- Zkontrolujte, zda je měnič kmitočtu nakonfigurován s funkcí STO, pomocí kontroly typového kódu měniče na typovém štítku (viz *Tabulka 1.1*).

Výrobek	Typový kód
VLT® HVAC Drive FC 102	T nebo U na pozici 17 typového kódu
VLT® Refrigeration Drive FC 103	T na pozici 17 typového kódu
VLT® AQUA Drive FC 202	T nebo U na pozici 17 typového kódu
VLT® AutomationDrive FC 301, typ krytí A1	T na pozici 17 typového kódu
VLT® AutomationDrive FC 302	X, B nebo R na pozici 17 typového kódu

Tabulka 1.1 Označení v typovém kódu

1.4 Schválení a certifikace



K dispozici jsou další schválení a certifikace. Obrátte se na místního partnera Danfoss.

Použité normy a shody

Použití funkce STO na svorce 37 vyžaduje, aby uživatel dodržel všechny bezpečnostní pokyny z příslušných zákonů, předpisů a nařízení. Integrovaná funkce STO splňuje následující normy:

- EN 60204-1: 2006 Kategorie zastavení 0 – neřízené zastavení
- IEC/EN 61508: 2010 SIL2
- IEC/EN 61800-5-2: 2007
- IEC/EN 62061: 2005 SIL CL2
- EN ISO 13849-1: 2008 Kategorie 3 PL d

1.5 Symboly, zkratky a konvence

Zkratka	Reference	Popis
Kat.	EN ISO 13849-1	Kategorie, úroveň „B, 1–4“
DC		Pokrytí diagnostikou
FIT		Počet poruch za časový interval 1E-9/hod
HFT	EN IEC 61508	Tolerance hardwarových chyb: HFT=n znamená, že n+1 chyb by způsobilo ztrátu bezpečnostní funkce.
MTTFd	EN ISO 13849-1	Střední doba do nebezpečné poruchy. Jednotka: roky
PFH	EN IEC 61508	Pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu. Tuto hodnotu je třeba vzít v úvahu, když je bezpečnostní zařízení používáno často nebo spojitě, a frekvence požadavků na činnost v bezpečnostním systému je častější než jednou ročně.
PFD	EN IEC 61508	Průměrná pravděpodobnost chyby na vyžádání; hodnota pro nepříliš časté použití.
PL	EN ISO 13849-1	Samostatná úroveň používaná ke specifikaci schopnosti bezpečnostních částí řídicích systémů vykonávat bezpečnostní funkci za předvídatelných podmínek. Úrovně a–e.
SFF	EN IEC 61508	Podíl bezpečných poruch [%]; procentuální podíl bezpečných poruch a zjištěných nebezpečných poruch bezpečnostní funkce nebo podsystému ze všech poruch.
SIL	EN IEC 61508 EN IEC 62061	Úroveň bezpečnostní integrity
STO	EN IEC 61800-5-2	Safe Torque Off
SS1	EN IEC 61800-5-2	Bezpečné zastavení 1
SRECS	EN IEC 62061	Bezpečnostní elektrický řídicí systém
SRP/CS	EN ISO 13849-1	Bezpečnostní části řídicích systémů
PDS/SR	EN IEC 61800-5-2	Systém strojního pohonu (bezpečnostní)

Tabulka 1.2 Zkratky týkající se provozní bezpečnosti

Konvence

Číslované seznamy označují postupy.

Seznamy s odrážkami označují jiné informace a popis obrázků.

Kurzíva označuje

- křížový odkaz
- odkaz
- název parametru

2 Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní symboly

V tomto dokumentu jsou použity následující symboly:

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek lehký nebo středně těžký úraz. Lze použít také k upozornění na nebezpečné postupy.

OZNAMENÍ

Označuje důležité informace, včetně situací, které mohou vést k poškození zařízení nebo majetku.

2.2 Kvalifikovaný personál

Výrobky smí sestavovat, instalovat, programovat, uvádět do provozu, provádět jejich údržbu a vyřazení z provozu pouze osoby s prověřenými znalostmi. Osoby s prověřenými znalostmi

- jsou kvalifikovaní elektroinženýři nebo osoby, které byly proškoleny kvalifikovanými elektroinženýry, a jsou dostatečně zkušené, aby mohly ovládat zařízení, systémy, přístroje a strojní zařízení ve shodě s obecnými normami a směrnici pro bezpečnostní technologie;
- jsou osoby obeznámené se základními předpisy týkajícími se ochrany zdraví a bezpečnosti práce/prevence úrazů;
- jsou osoby, které si přečetly bezpečnostní pokyny v tomto návodu a porozuměly jim, a dále si přečetly pokyny v *Návodu k používání* měniče kmitočtu a porozuměly jim;
- jsou osoby dobře obeznámené s obecnými a speciálními normami platnými pro konkrétní aplikaci.

Uživatelé PDS(SR) odpovídají za:

- analýzu nebezpečí a rizik aplikace;
- identifikaci požadovaných bezpečnostních funkcí a přiřazení úrovní SIL nebo PLr jednotlivým funkcím;
- další podsystémy a platnost signálů a příkazů, které z nich přichází;

- návrh patřičných bezpečnostních řídicích systémů (hardware, software, parametrizace a podobně).

Ochranná opatření

- Bezpečné inženýrské systémy musí instalovat a uvádět do provozu pouze kvalifikované osoby.
- Nainstalujte měnič kmitočtu do skříňe IP54 dle IEC 60529 nebo do ekvivalentního prostředí. Ve speciálních aplikacích může být vyžadován vyšší stupeň krytí.
- Kabel mezi svorkou 37 a externím bezpečnostním zařízením musí být chráněn proti zkratu podle normy ISO 13849-2, tabulka D.4.
- Pokud na hřídel motoru působí vnější síly (např. zavěšená zátěž), je třeba kvůli zamezení nebezpečí podniknout další opatření (např. použít bezpečnostní přídržnou brzdou).

2.3 Bezpečnostní opatření

Obecná bezpečnostní opatření naleznete v kapitole *Bezpečnost* v příslušném Návodu k používání.

UPOZORNĚNÍ

Po instalaci funkce STO proveďte zkoušku instalace při uvedení do provozu dle specifikace v *kapitola 4.5 Test uvedení funkce STO do provozu*. Úspěšně provedený test je podmínkou po první instalaci a po každé změně instalace týkající se bezpečnosti.

VAROVÁNÍ

HROZÍ NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÉHO ÚRAZU

Pokud na motor působí externí síly, např. v jeho vertikální ose (zavěšená zátěž), a nežádoucí pohyb, vyvolaný např. gravitací, by mohl způsobit nebezpečí, musí být motor vybaven dalšími prvky ochrany proti pádu z výšky. Například je potřeba dodatečně instalovat mechanické brzdy.

VAROVÁNÍ

HROZÍ NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÉHO ÚRAZU

Funkce STO (tj. odpojení napájecího napětí 24 V DC ze svorky 37) nezajišťuje elektrickou bezpečnost. Funkce STO není sama o sobě dostačující jako funkce nouzového vypnutí dle definice v normě EN 60204-1. Nouzové vypnutí vyžaduje opatření zajišťující izolaci od el. sítě, např. vypnutí přívodu el. energie prostřednictvím dalšího stykače.

VAROVÁNÍ**NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Funkce STO NEIZOLUJE síťové napětí přicházející do měniče či pomocných obvodů. Práce na elektrických částech měniče nebo motoru lze provádět až po odpojení síťového zdroje a po uplynutí doby uvedené v kapitole *Bezpečnost* v příslušném Návodu k používání. Nedodržení pokynů k odpojení sítě a vyčkání po specifikované době může mít za následek smrt nebo vážný úraz.

- Nezastavujte měnič pomocí funkce STO. Pokud běžící měnič vypnete touto funkcí, měnič se vypne a zařízení volně doběhne. Není-li tento postup přijatelný, např. protože je nebezpečný, zastavte měnič a zařízení vhodným způsobem a teprve potom použijte tuto funkci. Dle dané aplikace bude možná potřeba použít mechanickou brzdu.
- Funkce STO je vhodná pro provádění mechanických prací na systému měniče nebo pouze v dotčené oblasti stroje. Nezajišťuje bezpečnost před úrazem el. proudem. Funkce STO se nesmí používat pro řízení startu a zastavení měniče.

UPOZORNĚNÍ

Automatické restartování je povoleno pouze v jedné z těchto dvou situací:

- Prevence neúmyslného restartování je implementována jinými částmi instalace STO.
- Je možné fyzicky vyloučit přítomnost v nebezpečné zóně v době, kdy není funkce STO aktivována. Zvláště je nutné dodržet odstavce 6.3.3.2.5 normy ISO 12100: 2010.

VAROVÁNÍ**HROZÍ NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÉHO ÚRAZU**

Funkci STO lze použít pro asynchronní a synchronní motory a motory s permanentními magnety. Může se stát, že ve výkonovém polovodiči měniče kmitočtu dojde ke dvěma chybám. Při použití synchronních motorů nebo motorů s permanentním magnetem může chyba způsobit zbytkovou rotaci. Rotaci lze vypočítat jako $Úhel = 360 / (\text{počet pólů})$. Se zbytkovou rotací je třeba počítat v aplikacích, které používají synchronní motor nebo motor s permanentními magnety a je třeba se ujistit, že se nejedná o bezpečnostní riziko. U asynchronních motorů není tato situace podstatná.

OZNÁMENÍ!

Volbu kategorie zastavení pro každou funkci zastavení je potřeba určit pomocí analýzy rizika ve shodě s normou EN 60204-1:

- Kategorie zastavení 0 se dosáhne okamžitým odpojením napájení aktuátoru, které má za následek neřízený doběh do zastavení. Funkce STO podle normy EN 61800-5-2 splňuje požadavky Kategorie zastavení 0.
- Kategorie zastavení 1 se dosáhne, když je k zastavení použito napájení aktuátorů stroje. Napájení aktuátorů je odpojeno, když je dosaženo zastavení podle normy EN 61800-5-2 Bezpečné zastavení 1 (SS1).
- Kategorie zastavení 2 je řízené zastavení při napájení aktuátorů stroje. Zastavení je následováno přidržení pozice pod napětím.

OZNÁMENÍ!

Při navrhování strojních aplikací je potřeba uvážit čas a vzdálenost pro volný doběh do zastavení (Kategorie zastavení 0 nebo STO). Další informace o kategoriích zastavení naleznete v normě EN 60204-1.

3 Instalace

3.1 Bezpečnostní pokyny

Obecné bezpečnostní pokyny najdete v části kapitola 2 *Bezpečnost*.


3.2 Instalace STO

Pro připojení motoru, síťové připojení a řídicí kabely dodržujte pokyny pro bezpečnou instalaci v Návodu k používání měniče kmitočtu.

Informace o instalaci s kartou s PTC termistorem VLT® MCB 112 certifikovanou pro prostředí s nebezpečím výbuchu naleznete v kapitola 3.3 *Instalace v kombinaci s kartou s PTC termistorem VLT® MCB 112*.


Integrovanou funkci STO zapnete následujícím způsobem:

1. Vyměňte propojku mezi řídicími svorkami 37 a 12 nebo 13. Nestačí spojku přerušit nebo přerušit, protože tím nezabráníte zkratu. (viz propojka na Obrázek 3.1)

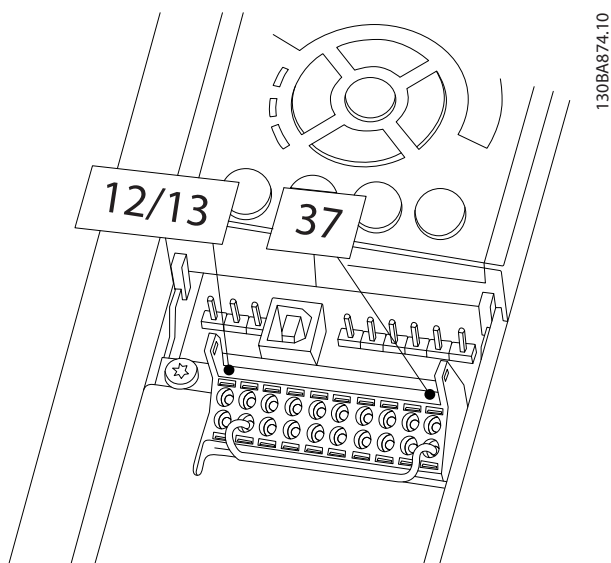

Obrázek 3.1 Propojka mezi svorkou 12/13 (24 V) a 37

2. Připojte externí monitorovací bezpečnostní relé NIKOLI prostřednictvím bezpečnostní funkce ke svorce 37 (STO) a ke svorce 12 nebo 13 (24 V DC). Dodržujte pokyny k instalaci pro bezpečnostní monitorovací relé, a zajistěte, že bezpečnostní monitorovací relé bude splňovat podmínky kategorie 3 /PL „d“ (ISO 13849-1) nebo SIL 2 (EN 62061 a IEC 61508).

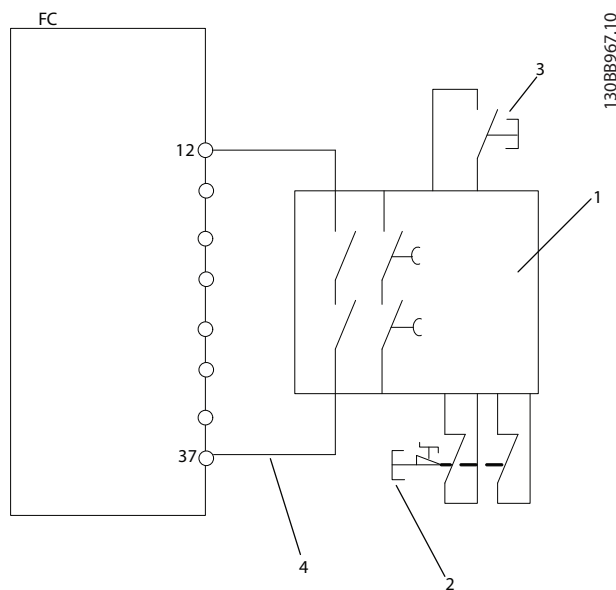

1	Bezpečnostní relé (kat. 3, PL d nebo SIL2)
2	Tlačítko nouzového zastavení
3	Tlačítko Reset (Reset)
4	Kabel chráněný proti zkratu (není-li měnič instalován do skříně IP54). Další informace naleznete v normě ISO 13849-2, tabulka D.4.

Obrázek 3.2 Instalace pro dosažení kategorie zastavení 0 (EN 60204-1) s bezpečnostní kategorií 3/PL „d“ (ISO 13849-1) nebo SIL 2 (podle norem EN 62061 a IEC 61508).

3. Dokončete zapojení podle pokynů v Návodu k používání měniče kmitočtu.


3.3 Instalace v kombinaci s kartou s PTC termistorem VLT[®] MCB 112

OZNAMENÍ!

Kombinace karty s PTC termistorem VLT[®] MCB 112 a funkce STO je k dispozici pouze u modelů VLT[®] HVAC Drive FC 102, VLT[®] AutomationDrive FC 302 a VLT[®] AutomationDrive FC 301, typ krytí A1.

Karta s PTC termistorem VLT[®] MCB 112 používá svorku 37 jako bezpečnostní vypínací kanál.

- Výstup X44/12 doplňku MCB 112 musí být spojen logickou funkcí AND s bezpečnostním čidlem (např. nouzovým vypínačem, ochranným spínačem a podobně), které aktivuje funkci STO. To znamená, že výstup přivádějící signál na svorku 37 STO má VYSOKOU úroveň (24 V) pouze tehdy, když signál z výstupu doplňku MCB 112 X44/12 i signál z bezpečnostního čidla mají VYSOKOU úroveň. Pokud má libovolný ze 2 signálů NÍZKOU úroveň, výstupní signál přiváděný na svorku 37 má rovněž NÍZKOU úroveň.
- Bezpečnostní zařízení spojené logikou AND musí odpovídat požadované bezpečnostní úrovni.
- Připojení výstupu bezpečnostního zařízení pomocí logiky AND ke svorce 37 STO (viz Obrázek 3.3) je nutné chránit proti zkratu.

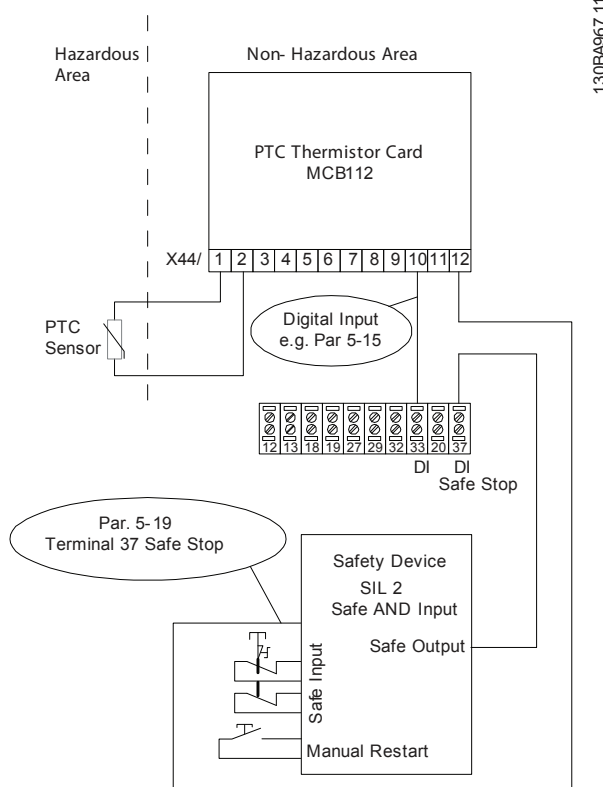

Obrázek 3.3 Použití kombinace funkce STO a doplňku MCB 112

Na Obrázek 3.3 je vyobrazen restartovací vstup pro externí bezpečnostní zařízení. To znamená, že v této instalaci lze parametr 5-19 Svorka 37, Bezpečné zastavení nastavit na hodnotu [7] PTC 1 a W relé nebo [8] PTC 1 a P/V relé. Další podrobnosti naleznete v Návodu k používání karty s PTC termistorem VLT[®] MCB 112.

4 Uvedení do provozu

4.1 Bezpečnostní pokyny

Obecné bezpečnostní pokyny najdete v části kapitola 2 *Bezpečnost*.

4.2 Aktivace STO

Funkce STO se aktivuje odejmutím napětí ze svorky 37 měniče kmitočtu. Připojením měniče kmitočtu k externím bezpečnostním zařízením zajišťujícím bezpečnostní zpoždění získáte instalaci s kategorií zastavení 1. Externí bezpečnostní zařízení musí při připojení ke svorce 37 splňovat požadavky na kat./PL nebo SIL. Funkci STO lze použít pro asynchronní a synchronní motory a motory s permanentními magnety.

Když je aktivována funkce STO (svorka 37), měnič kmitočtu vydá poplach, vypne měnič a nechá motor volně doběhnout. Je potřebný ruční restart. Funkci STO používejte k zastavení měniče kmitočtu v nouzových situacích. V normálním provozním režimu, když není vyžadována funkce STO, používejte běžný způsob zastavení měniče. Před použitím funkce automatického restartování zkontrolujte, zda jsou splněny požadavky podle normy ISO 12100, odstavce 6.3.3.2.5.

4.3 Nastavení parametrů pro funkci STO v kombinaci s kartou s PTC termistorem VLT[®] MCB 112

Po připojení doplňku MCB 112 jsou k dispozici další možnosti parametru 5-19 *Svorka 37, Bezpečné zastavení* ([4] PTC 1 *Poplach až* [9] PTC 1 a V/P *relé*).

- Možnosti [1]* *Poplach při bezp. zas.* a [3] *Bezp. zastavení – V* jsou stále k dispozici, ale jsou určeny pro instalace bez doplňku MCB 112 nebo externích bezpečnostních zařízení. Pokud je vybrána možnost [1]* *Poplach při bezp. zas.* nebo [3] *Bezp. zastavení – V* a je spuštěn doplněk MCB 112, měnič kmitočtu zareaguje nahlášením poplachu *Nebezpečná chyba* [P72] a provede bezpečný volný doběh, bez automatického restartování.
- Když je použito externí bezpečnostní zařízení, nesmí se vybrat možnosti [4] PTC 1 *Poplach* a [5] PTC 1 *Výstraha*. Tyto možnosti jsou určeny pro případ, kdy funkci STO používá pouze doplněk MCB 112. Pokud je vybrána možnost [4] PTC 1 *Poplach* nebo [5] PTC 1 *Výstraha* a externí bezpečnostní zařízení spustí funkci STO, měnič kmitočtu nahlásí poplach *Nebezpečná chyba* [P72] a provede

bezpečný volný doběh, bez automatického restartování.

- Možnosti [6] PTC 1 a A *relé až* [9] PTC 1 a V/P *relé* volte pro kombinaci externího bezpečnostního zařízení a doplňku MCB 112.

▲ UPOZORNĚNÍ

Volby umožňují automatické restartování po deaktivaci externího bezpečnostního zařízení.

Než zvolíte možnost [7] PTC 1 a W *relé* nebo [8] PTC 1 a P/V *relé*, zkontrolujte, zda:

- je implementována prevence neúmyslného restartování jinými částmi instalace STO, nebo
- Je možné fyzicky vyloučit přítomnost v nebezpečné zóně v době, kdy není funkce STO aktivována. Zvláště je nutné dodržet odstavce 6.3.3.2.5 normy ISO 12100:2010.

Další informace naleznete v *Návodu k používání karty s PTC termistorem VLT[®] MCB 112*.

4.4 Automatické/ruční restartování

Ve výchozím nastavení je funkce STO nastavena na prevenci neúmyslného restartování. Postup ukončení STO a obnovení normálního provozu:

- Znovu přiveďte napětí 24 V DC na svorku 37.
- Přiveďte signál resetu (prostřednictvím sběrnice, digitálních vstupů a výstupů nebo tlačítkem [Reset] (Reset)).

Funkci STO nastavíte na automatické restartování nastavením hodnoty par. 5-19 *Svorka 37, Bezpečné zastavení* z výchozí hodnoty [1]* *Poplach při bezp. zas.* na hodnotu [3] *Bezp. zastavení – V*.

Automatické restartování znamená, že bezpečné vypnutí momentu je ukončeno, a normální provoz obnoven, jakmile bude na svorku 37 přivedeno napětí 24 V DC. Není vyžadován žádný signál resetu.

4.5 Test uvedení funkce STO do provozu

Po instalaci a před prvním zahájením provozu proveďte zkoušku instalace s použitím funkce STO.

Dále proveďte zkoušku po každé úpravě instalace nebo aplikace, která se týkala i funkce STO.

OZNAMENÍ!

Úspěšná zkouška funkce STO po uvedení do provozu je vyžadována po počáteční instalaci a po každé následné změně instalace.

Provedení testu uvedení do provozu:

- dodržujte pokyny v kapitola 4.5.1 *Prevence restartování pro aplikace s použitím funkce STO* pro aplikace bez automatického restartování po bezpečném zastavení, nebo
- dodržujte pokyny v kapitola 4.5.2 *Automatické restartování aplikace s funkcí STO* pro aplikace s automatickým restartováním po bezpečném zastavení.

4.5.1 Prevence restartování pro aplikace s použitím funkce STO

Aplikace, u kterých je par. 5-19 Svorka 37, *Bezpečné zastavení* nastaven na výchozí hodnotu [1]* *Poplach při bezp. zas.*, nebo je použita kombinace funkce STO a MCB 112, a par. 5-19 Svorka 37, *Bezpečné zastavení* je nastaven na hodnotu [6] *PTC 1 a A relé* nebo [9] *PTC 1 a V/P relé*:

1. Zatímco je motor poháněn měničem kmitočtu (tj. síťové napájení není přerušeno), odejměte napájecí napětí 24 V DC ze svorky 37 pomocí odpojovacího zařízení.
2. Zkontrolujte, zda:
 - 2a Motor volně doběhne do zastavení.
 - 2b Aktivuje se mechanická brzda (je-li připojena).
 - 2c Na displeji ovládacího panelu (LCP) se zobrazí poplach *Bezpečné zastavení* [A68].
3. Na svorku 37 znovu přiveďte napětí 24 V DC.
4. Zkontrolujte, zda motor zůstane ve stavu volného doběhu a mechanická brzda (je-li připojena) zůstane zapnuta.
5. Vyšlete signál resetu (prostřednictvím sběrnice, digitálních vstupů a výstupů nebo tlačítkem [Reset] (Reset)).
6. Zkontrolujte, že motor bude opět uveden do provozu.

Test při uvedení do provozu bude úspěšně dokončen, jestliže budou splněny všechny výše uvedené kroky.

4.5.2 Automatické restartování aplikace s funkcí STO

Aplikace, u které je par. 5-19 Svorka 37, *Bezpečné zastavení* nastaven na hodnotu [3] *Bezp. zastavení – V*, nebo je použita kombinace funkce Safe Torque Off a MCB 112, a par. 5-19 Svorka 37, *Bezpečné zastavení* je nastaven na hodnotu [7] *PTC 1 a W relé* nebo [8] *PTC 1 a P/V relé*:

1. Zatímco je motor poháněn měničem kmitočtu (tj. síťové napájení není přerušeno), odejměte napájecí napětí 24 V DC ze svorky 37 pomocí odpojovacího zařízení.
2. Zkontrolujte, zda:
 - 2a Motor volně doběhne do zastavení.
 - 2b Aktivuje se mechanická brzda (je-li připojena).
 - 2c Na displeji ovládacího panelu (LCP) se zobrazí poplach *Bezpečné zastavení* [A68].
3. Na svorku 37 znovu přiveďte napětí 24 V DC.
4. Zkontrolujte, že motor bude opět uveden do provozu.

Test při uvedení do provozu bude úspěšně dokončen, jestliže budou splněny všechny výše uvedené kroky.

OZNAMENÍ!

Podívejte se na varování ohledně chování při restartování v kapitola 2.3 *Bezpečnostní opatření*.

4.6 Zabezpečení konfigurace systému

- Bezpečnostní opatření jsou záležitostí uživatele.
- Parametry měniče kmitočtu lze chránit heslem.

4.7 Servis a údržba

Test funkčnosti proveďte každých 12 měsíců, aby se odhalily veškeré závady nebo chyby funkce STO.

Test funkčnosti proveďte následujícím postupem:

1. Odeberte napájecí napětí 24 V DC ze svorky 37.
2. Zkontrolujte, zda se na displeji LCP zobrazí poplach *Bezpečné zastavení* A68.
3. Ověřte, zda měnič kmitočtu vypne jednotku.
4. Ověřte, zda motor volně doběhne do úplného zastavení.
5. Ověřte, zda motor nelze spustit.
6. Znovu připojte napájecí napětí 24 V DC na svorku 37.

7. Zkontrolujte, zda se motor automaticky nespustí a zda se restartuje pouze přivedením signálu resetování (prostřednictvím sběrnice, digitálních V/V nebo tlačítkem [Reset] (Reset)).

5 Technické údaje STO

OZNÁMENÍ!

Informace o technických údajích a provozních podmínkách měniče kmitočtu najdete v příslušném Návodu k používání měniče kmitočtu.

OZNÁMENÍ!

Signál STO musí být napájen pomocí SELV nebo PELV.

5

Evropské směrnice	Předpis pro strojní zařízení (2006/42/EC)	EN ISO 13849-1	
		EN IEC 62061	
		EN IEC 61800-5-2	
	Elektromagnetická kompatibilita – předpisy (2004/108/EC)	EN 50011	
		EN 61000-6-3	
		EN 61800-3	
Směrnice pro nízké napětí (2006/95/EC)	EN 50178		
	EN 61800-5-1		
Safety Standards	Bezpečnost strojních zařízení	EN ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 60204-1	
	Provozní bezpečnost	IEC 61508-1 až -7, IEC 61800-5-2	
Bezpečnostní funkce		IEC 61800-5-2	IEC 60204-1
		Safe Torque Off (STO)	Kategorie zastavení 0
Bezpečný výkon	ISO 13849-1		
	Kategorie	Kat 3	
	Diagnostic Coverage	DC: 90% (střední)	
	Střední doba do nebezpečné poruchy	MTTFd: 14 000 let (dlouhá)	
	Úroveň výkonu	PL d	
	IEC 61508 / IEC 62061		
	Úroveň bezpečnostní integrity	SIL 2, SIL CL2	
	Pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu	PFH: 1E-10/h (režim náročného provozu)	
	Průměrná pravděpodobnost chyby na vyžádání	PFD: 1E-10 (režim nenáročného provozu)	
	Podíl bezpečných poruch	SFF: > 99 %	
	Tolerance hardwarových chyb	HFT: 0 (1oo1)	
	Proof Test Interval T1	20 let	
	Mission time TM	20 let	
Reakční doba	Doba odezvy vstup–výstup	Maximálně 20 ms	

Tabulka 5.1 Technické údaje

Data SISTEMA

Údaje o provozní bezpečnosti jsou k dispozici z datové knihovny pro použití s výpočetním nástrojem SISTEMA od IFA (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) a jako data pro ruční výpočet. SISTEMA je zdarma k dispozici ke stažení na www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/SISTEMA/.

Rejstřík

A		Ř	
Aktivace.....	9	Řídicí systém.....	5
Automatické restartování.....	9, 10	S	
B		Signál.....	5, 8
Bezpečnostní čidlo.....	8	SIL CL2.....	3
Bezpečnostní spínač.....	8	SIL2.....	3
Bezpečnostní zařízení.....	8	Symboly.....	4
C		T	
Certifikace.....	3	Technické údaje.....	12
D		Test uvedení do provozu.....	10
Data SISTEMA.....	12	Ú	
E		Údržba.....	10
Externí bezpečnostní zařízení.....	9	U	
I		Ukončení.....	9
Instalace.....	8	V	
K		Volby.....	9
Karta s termistorem.....	8	Vypínací kanál.....	8
Konvence.....	4	Výrobky.....	2
Kvalifikovaný personál.....	5	Výstup.....	8
M		Z	
Mechanická brzda.....	10	Zkratky.....	4
N			
Nastavení parametrů.....	9		
Normy a shody.....	3		
O			
Označení.....	2		
P			
Poplach.....	9		
Prevence neúmyslného restartování.....	9		
Prevence restartování.....	9, 10		
Příkaz.....	5		
R			
Restartování.....	9		



www.danfoss.com/drives

.....
Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalogích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
www.danfoss.com/drives

