

## VLT® Micro Drive FC 51

### 1 Введение

Настоящее руководство содержит информацию для квалифицированного персонала по монтажу и вводу в эксплуатацию преобразователя частоты. Прочтите инструкции и следуйте им, чтобы обеспечить безопасное и профессиональное использование преобразователя частоты.

VLT® является зарегистрированным товарным знаком компании Danfoss A/S.

Оборудование, содержащее электрические компоненты, запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его следует собирать для утилизации отдельно в соответствии с действующими местными правовыми актами.

### 2 Безопасность

Обращайте особое внимание на инструкции по технике безопасности и общие предупреждения, чтобы избежать риска летальных или серьезных травм, повреждения оборудования или имущества.

## ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

### ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Преобразователи частоты, подключенные к сети переменного тока, источнику постоянного тока или цепи разделения нагрузки, находятся под высоким напряжением.

### НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ПУСК

Пуск двигателя может выполняться со входов панели управления, промышленной шины или с помощью программного обеспечения MCT 10 Set-up в любое время, когда привод подключен к питющей сети, источнику питания постоянного тока или цепи разделения нагрузки.

### ВРЕМЯ РАЗРЯДКИ

В цепи постоянного тока преобразователя частоты установлены конденсаторы, которые остаются заряженными даже после отключения питания. Высокое напряжение может присутствовать даже в том случае, если индикаторы предупреждений погасли.

- Остановите двигатель и отключите питющую сеть, двигатели с постоянными магнитами и дистанционно расположенные источники питания цепи постоянного тока, в том числе резервные аккумуляторы, ИБП и подключение к сети постоянного тока других преобразователей частоты.
- Перед выполнением обслуживания и ремонта следует дождаться полной разрядки конденсаторов и выполнить соответствующие измерения.
- Минимальное время ожидания составляет 4 минуты для приводов M1, M2 и M3 и 15 минут для приводов M4 и M5.

### ТОК УТЕЧКИ

Токи утечки преобразователя частоты превышают 3,5 мА. Убедитесь, что преобразователь частоты надлежащим образом заземлен с помощью провода заземления сечением не менее 10 мм<sup>2</sup> (8 AWG), и используйте УЗО типа B с задержкой пускового тока.

### 3 Установка

#### 3.1 Габаритные размеры

Размер корпуса	Высота (мм)		Ширина (мм)		Глубина (мм) <sup>(2)</sup>	Монтажные отверстия (мм)	Макс. масса (кг)
	A	A <sup>(1)</sup>	a	b			
M1	150	205	140,4	70	55	148	7
M2	176	230	166,4	75	59	168	7
M3	239	294	226	90	69	194	5,5
M4	292	347,5	272,4	125	97	241	4,5
M5	335	387,5	315	165	140	248	4,5

Размер корпуса	Мощность (кВт)			Макс. масса (кг)
	1 × 200–240 В	3 × 200–240 В	3 × 380–480 В	
M1	0,18–0,75 (0,24–1,0)	0,25–0,75 (0,34–1,0)	0,37–0,75 (0,5–1,0)	1,1 (2,4)
M2	1,5 (2,0)	1,5 (2,0)	1,5–2,2 (2,0–3,0)	1,6 (3,5)
M3	2,2 (3,0)	2,2–3,7 (3,0–5,0)	3,0–7,5 (4,0–10)	3,0 (6,6)
M4	–	–	11,0–15,0 (15–20)	6,0 (13,2)
M5	–	–	18,5–22,0 (25–30)	9,5 (20,9)

(1) С развязывающей панелью.

(2) Для панели управления с потенциометром следует добавить 7,6 мм.

### 3.2 Подключение к сети и к двигателю

- Подключите провода заземления к клемме защитного заземления.
- Подключите двигатель к клеммам U, V и W.
- Подключите сетевые провода к клеммам L1/L, L2 и L3/N (трехфазная схема) или L1/L и L3/N (однофазная схема) и затяните их.

### 3.3 Разделение нагрузки / тормоз

В цепи постоянного тока (цепь распределения нагрузки и тормоза) используйте рассчитанные на высокое напряжение изолированные разъемы Faston 6,3 мм. Обратитесь в компанию Danfoss или см. инструкции по разделению нагрузки VLT® 5000 для разделения нагрузки и инструкции по тормозу VLT® 2800/5000/5000 FLUX/FCD 300 — для тормоза.

**Разделение нагрузки:** соедините клеммы –UDC и +UDC/+BR.

**Тормоз:** соедините клеммы –BR и +UDC/+BR (не применимо для размера корпуса M1).



### 3.4 Клеммы управления

Все клеммы для подсоединения кабелей управления размещаются под клеммной крышкой на передней стороне преобразователя частоты. Снимите клеммную крышку с помощью отвертки.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Свертесь со схемами клемм управления и переключателей, приведенными на задней стороне клеммной крышки.
- Не используйте переключатели, если на преобразователь частоты подано питание.
- Установите параметр 6–19 «Режим клеммы 53» в соответствии с положением переключателя 4.

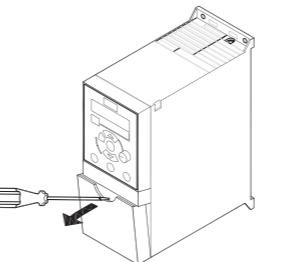


Рис. 2. Снятие клеммной крышки

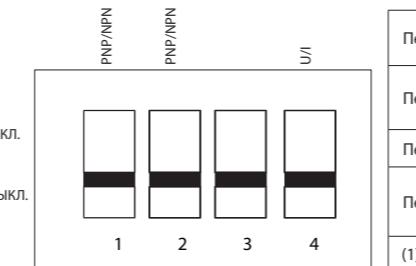


Рис. 3. Переключатели S200, 1–4

Переключатель 1	Выкл. = PNP-клеммы 29 <sup>(1)</sup> Вкл. = NPN-клеммы 29
Переключатель 2	Выкл. = PNP-клеммы 18, 19, 27 и 33 <sup>(1)</sup> Вкл. = NPN-клеммы 18, 19, 27 и 33
Переключатель 3	Не используется
Переключатель 4	Выкл. = клемма 53, 0–10 В <sup>(1)</sup> Вкл. = клемма 53, 0/4–20 мА

(1) Эта настройка является установкой по умолчанию

Таблица 1. Установка переключателей S200, 1–4

На следующем рисунке показаны все клеммы управления преобразователя частоты. Для включения преобразователя частоты необходим сигнал пуска (клемма 18) и аналоговое задание (клемма 53 или 60).

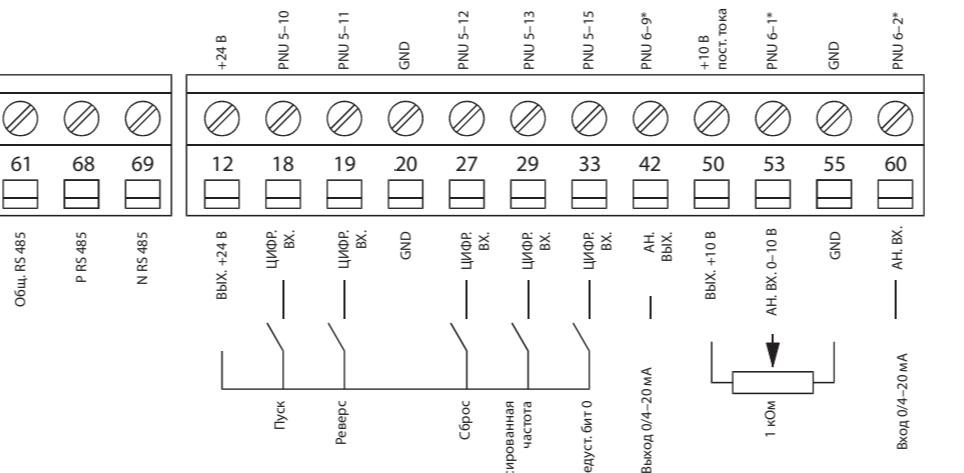


Рис. 4. Описание клемм управления в конфигурации PNP при заводских установках

### 4 Программирование

#### 4.1 Панель управления (LCP)



Рис. 5. Описание кнопок и дисплея панели управления

С помощью кнопки [Menu] выберите одно из следующих меню:
Status Только для отображения показаний
Quick Menu Для доступа к быстрому меню 1 и 2
Main Menu Для доступа ко всем параметрам
<b>Кнопки навигации</b>
[Back] Позволяет вернуться к предыдущему шагу или уровню в дереве навигации
[↑ ↓] Используются для перехода между группами параметров, отдельными параметрами и внутри параметров
[OK] Используется для выбора параметра и принятия изменений, внесенных в значение параметра
<b>Кнопки управления</b>
[Hand On] Используется для пуска двигателя, позволяет управлять преобразователем частоты с панели управления
[Off/Reset] Двигатель останавливается. В аварийном режиме параметры двигателя сбрасываются
[Auto On] Преобразователь частоты управляется через клеммы управления или последовательную связь

LCP12 — другая панель управления с потенциометром.

#### 4.2 Программирование с помощью автоматической адаптации двигателя (AAD)

Запустите AAD, чтобы оптимизировать взаимодействие преобразователя частоты и двигателя в режиме VVC®. В ходе этой процедуры преобразователь частоты строит математическую модель двигателя для регулировки выходного тока двигателя, тем самым улучшая его эксплуатационные характеристики.

1. Войдите в главное меню.
2. Настройте группу параметров 1-\*\* «Нагрузка/двигатель», группу параметров 1-2\* «Данные двигателя» и параметр 1-29 «Автоматическая адаптация двигателя» (AAD).
3. Нажмите [OK]. Будет выполнен автоматический тест; после его завершения на экран выводится соответствующее сообщение.

### 5 Обзор параметров

0-** Управл./экран	2-** Торможение	5-4* Реле
0-0* Основные настройки	2-0* Торможение пост. током	5-40 Реле функций
0-03 Региональные установки	2-00 Ток удержания (пост. ток)	5-41 Задержка вкл., реле
0-04 Рабочее состояние при включении питания (ручном)	2-01 Ток торможения (пост. ток)	5-42 Задержка выкл., реле
0-1* Работа с набором параметров	2-04 Скорость включения торможения (пост. ток)	5-5* Импульсный вход
0-10 Активный набор	2-05 Клемма 33, низк. частота	5-55 Клемма 33, высок. частота
0-11 Изменяемый набор	2-06 Клемма 33, высок. частота	5-56 Клемма 33, низкое зад./значение ОС
0-12 Связанные наборы	2-11 Тормозной резистор (Om)	5-57 Клемма 33, низкое зад./значение ОС
0-3* Показание на панели управления	2-14 Уменьшение напряжения торможения	5-58 Клемма 53, высокое зад./значение ОС
0-31 Вывод показаний по выбору пользователя, мин. знач.	2-16 Торможение перв. током, макс. ток	6-** Аналог. вход/выход
0-32 Вывод показаний по выбору пользователя, макс. знач.	2-02 Время торможения (пост. ток)	6-00 Время тайм-аута нуля
0-4* Клавиатура панели управления	2-20 Ток отпускания тормоза	6-01 Функция при тайм-ауте нуля
0-40 Кнопка [Hand On] на панели управления	2-22 Скорость включения тормоза (Гц)	6-1* Аналоговый вход 1
0-41 Кнопка [Off/Reset] на панели управления	2-24 Контроль перенапряжения	6-10 Клемма 53, низкое напряжение
0-42 Кнопка [Auto On] на панели управления	2-25 Механич	

8-36 Макс. задержка реакции	<b>14-0* Коммутация инвертора</b>	16-02 Задание, %
8-42 Запись PCD порта FC	14-01 Частота коммутации	16-03 Слово состояния
Конфигурация	14-03 Сверхмодуляция	16-05 Основное факт. значение (%)
8-43 Чтение PCD порта FC	<b>14-1* Контроль сети питания</b>	16-09 Вывод показаний по выбору пользователя
Конфигурация	<b>14-2* Функция при асимметрии сети</b>	16-10 Мощность (кВт)
<b>8-5* Циф./шина</b>	<b>14-20 Режим сброса</b>	16-11 Мощность (л. с.)
8-50 Выбор останова выбегом	14-21 Время авт. перезапуска	16-12 Напряжение двигателя
8-51 Выбор быстрого останова	14-22 Режим работы	16-13 Частота
8-52 Выбор торможения пост. током	14-26 Действие при отказе инвертора	16-14 Ток двигателя
8-53 Выбор пуска	14-28 Производственные настройки	16-15 Частота (%)
8-54 Выбор реверса	14-29 Сервисный номер	16-18 Тепловая нагрузка двигателя
8-55 Выбор набора параметров	<b>14-4* Оптимизация энергопотр.</b>	<b>16-3* Состояние привода</b>
8-56 Выбор предустановленного задания	14-41 Мин. намагничивание АОЭ	16-30 Напряжение цепи пост. тока
<b>8-8* Диагностика порта FC</b>	<b>14-9* Установки неиспр.</b>	16-34 Темп. радиатора
8-80 Счетчик сообщ. при управл. по шине	<b>15-** Информация о приводе</b>	16-35 Тепловая нагрузка инвертора
8-81 Счетчик ошибок при управл. по шине	<b>15-0* Рабочие данные</b>	16-36 Ном. ток инв.
8-82 Получ. сообщ. от подч. устр.	15-00 Время работы	16-38 Состояние контроллера SL
8-83 Счет ошиб. подч. устр.	15-01 Наработка в часах	<b>16-5* Задания и обратная связь</b>
8-9* Фикс. частота/ОС	15-02 Счетчик электроэнергии	16-50 Внешнее задание
8-94 Обр. связь по шине 1	15-03 Кол-во включений питания	16-51 Импульсное задание
<b>13-** Интеллектуальная логика</b>	15-04 Кол-во перегревов	16-52 Обратная связь
<b>13-0* Настройка ПЛК</b>	15-05 Кол-во перенапряжений	<b>16-6* Входы и выходы</b>
13-00 Режим контроллера SL	15-06 Сброс счетчика электроэнергии	16-60 Цифровой вход 18, 19, 27, 33
13-01 Событие пуска	15-07 Сброс счетчика наработки	16-61 Цифровой вход 29
13-02 Событие останова	<b>15-3* Регистрация отказов</b>	16-62 Аналоговый вход 53 (В)
13-03 Сброс ПЛК	15-30 Регистрация отказов: код ошибки	16-63 Аналоговый вход 53 (mA)
<b>13-1* Компараторы</b>	<b>15-4* Идентификация привода</b>	16-64 Аналоговый вход 60
13-10 Операнд компаратора	15-40 Тип FC	16-65 Аналоговый выход 42 (mA)
13-11 Оператор компаратора	15-41 Силовая часть	16-68 Импульсный вход 33
13-12 Значение компаратора	15-42 Напряжение	16-71 Релейный выход (двоичный)
<b>13-2* Таймеры</b>	15-43 Версия ПО	16-72 Счетчик А
13-20 Таймер контроллера SL	15-46 Номер для заказа преобразователя частоты	16-73 Счетчик В
<b>13-4* Логика</b>	15-48 Ид. номер панели управления	<b>16-8* Пром. шина / порт FC</b>
13-40 Булева переменная 1 логич. соотношения	15-49 Ид. ПО платы управления	16-86 Порт FC, ЗАДАНИЕ 1
13-41 Оператор 1 логич. соотношения	15-50 Ид. ПО силовой платы питания	<b>16-9* Показания диагностики</b>
13-42 Булева переменная 2 логич. соотношения	15-51 Серийный номер преобразователя частоты	16-90 Слово аварийной сигнализации
13-43 Оператор 2 логич. соотношения	<b>15-59* Информация о параметрах</b>	16-92 Слово предупреждения
13-44 Булева переменная 3 логич. соотношения	15-92 Список параметров	16-94 Расшир. слово состояния
<b>13-5* Состояния</b>	15-97 Тип применения	<b>18-** Расширенные данные двигателя</b>
13-51 Событие контроллера SL	15-98 Стока идентификации привода	18-80 Активное сопротивление статора (Rs в высоком разрешении)
13-52 Действие контроллера SL	<b>16-** Считывание данных</b>	18-81 Реактивное сопротивление утечки статора (X1 в высоком разрешении)
<b>14-** Специальные функции</b>	<b>16-0* Общее состояние</b>	16-00 Командное слово
		16-01 Задание (ед. изм.)

Более подробное описание параметров см. в руководстве по программированию привода.

## 6 Устранение неисправностей

Номер	Описание	Предупреждение	Аварийный сигнал	Отключение с блокировкой	Ошибка	Причина отказа
2	Ошибка действующего нуля	X	X	-	-	Сигнал на клемме 53 или 54 ниже 50 % от значения, установленного в параметрах: 6-10, клемма 53, низкое напряжение, 6-12, клемма 53, низкий ток, 6-22, клемма 54, низкий ток
4	Потеря фазы питания <sup>(1)</sup>	X	X	X	-	Потеря фазы на стороне питания или слишком большая асимметрия напряжения питания. Проверьте напряжение питания
7	Перенапряжение по пост. току <sup>(1)</sup>	X	X	-	-	Напряжение в цепи постоянного тока превышает предельное значение
8	Пониженное напряжение по пост. току <sup>(1)</sup>	X	X	-	-	Напряжение в цепи постоянного тока падает ниже значения, при котором формируется предупреждение о низком напряжении
9	Перегрузка инвертора	X	X	-	-	Длительная нагрузка, превышающая полную (100 %)
10	Сигнал ETR о перегреве двигателя	X	X	-	-	Перегрев двигателя из-за нагрева, длительное время превышающей полную (100 %)
11	Перегрев термистора двигателя	X	X	-	-	Обрыв в термисторе или в цепи его подключения
12	Предел крутящего момента	X	-	-	-	Крутящий момент превышает значение, установленное в параметре 4-16 (Режим двигателя с ограничением момента) или 4-17 (Режим генератора с ограничением момента)
13	Перегрузка по току	X	X	X	-	Превышен предел пикового тока инвертора
14	Замыкание на землю	X	X	X	-	Замыкание выходных фаз на землю
16	Короткое замыкание	-	X	X	-	Короткое замыкание в двигателе или на его клеммах
17	Тайм-аут командного слова	X	X	-	-	Нет связи с преобразователем частоты
25	Короткое замыкание тормозного резистора	-	X	X	-	Короткое замыкание тормозного резистора, в связи с чем функция торможения отключена
27	Короткое замыкание тормозного прерывателя	-	X	X	-	Короткое замыкание тормозного транзистора, в связи с чем функция торможения отключена
28	Проверка тормоза	-	X	-	-	Тормозной резистор не подключен или не работает
29	Перегрев платы питания	X	X	X	-	Радиатор достиг температуры отключения

Номер	Описание	Предупреждение	Аварийный сигнал	Отключение с блокировкой	Ошибка	Причина отказа
30	Отсутствует фаза U двигателя	-	X	X	-	Отсутствует фаза U двигателя. Проверьте фазу
31	Отсутствует фаза V двигателя	-	X	X	-	Отсутствует фаза V двигателя. Проверьте фазу
32	Отсутствует фаза W двигателя	-	X	X	-	Отсутствует фаза W двигателя. Проверьте фазу
38	Внутренний отказ	-	X	X	-	Обратитесь к поставщику оборудования Danfoss
47	Сбой управляющего напряжения	-	X	X	-	Перегрузка источника питания 24 В пост. тока
51	AAD, проверка U <sub>ном</sub> и I <sub>ном</sub>	-	X	-	-	Неправильно установлены значения напряжения и тока двигателя
52	AAD, низкий I <sub>ном</sub>	-	X	-	-	Ток двигателя слишком низкий. Проверьте настройки
59	Предел по току	X	-	-	-	Перегрузка преобразователя частоты
63	Низкий ток не позволяет отпустить механический тормоз	-	X	-	-	Фактический ток двигателя не превышает значения тока отпускания тормоза в течение времени задержки пуска
80	Преобразователь частоты приведен к значениям по умолчанию	-	X	-	-	Все значения параметров установлены в соответствии с настройками по умолчанию
84	Утрачено соединение между приводом и панелью управления	-	-	-	X	Отсутствует связь между панелью управления и преобразователем частоты
85	Кнопка отключена	-	-	-	X	См. группу параметров 0-4* панели управления
86	Копирование не выполнено	-	-	-	X	Произошла ошибка при копировании из преобразователя частоты в панель управления или из панели в преобразователь частоты
87	Недопустимые данные панели управления	-	-	-	X	Ошибка возникает при копировании из панели управления в том случае, если панель содержит ошибочные данные или если в панель не загружены никакие данные
88	Несовместимые данные панели управления	-	-	-	X	Возникает при копировании из панели управления в том случае, если данные передаются между преобразователями частоты с большими отличиями в версиях программного обеспечения
89	Параметр только для чтения	-	-	-	X	Возникает при перезаписи параметра, предназначенного только для чтения
90	Нет доступа к базе данных параметров	-	-	-	X	Попытка одновременного обновления параметров через панель управления и разъем RS485
91	В данном режиме значение параметра недействительно	-	-	-	X	Возникает при попытке записи недопустимого значения параметра
92	Значение параметра превышает мин./макс. пределы	-	-	-	X	Возникает при попытке задать значение вне разрешенного диапазона
pw run	Не во время работы	-	-	-	X	Некоторые параметры могут быть изменены лишь при остановленном двигателе
Err.	Введен неправильный пароль	-	-	-	X	Возникает при введении неправильного пароля при изменении параметра, защищенного паролем

(1) Эти отказы возникают из-за отклонений в сети питания. Установите сетевой фильтр Danfoss, чтобы устранить эту проблему.

## 7 Технические характеристики

Таблица 2. Питание от сети 1 × 200–240 В перем. тока

Нормальная перегрузка 150 % в течение 1 минуты					
Преобразователь частоты	PK18	PK37	PK75	P1K5	P2K2
Типичная выходная мощность на валу (кВт)	0,18 (0,25)	0,37 (0,5)	0,75 (1)	1,5 (2)	2,2 (3)
Класс защиты корпуса IP20	M1	M1	M1	M2	M3
Выходной ток					
Непрерывный (3 × 200–240 В) (A)	1,2	2,2	4,2	6,8	9,6
Прерывистый (3 × 200–240 В) (A)	1,8	3,3	6,3	10,2	14,4
Макс. размер кабеля (сеть, двигатель) (мм <sup>2</sup> /AWG)	4/10				
Макс. входной ток					
Непрерывный (3 × 200–240 В) (A)	3,3	6,1	11,6	18,7	26,4
Прерывистый (1 × 200–240 В) (A)	4,5	8,3	15,6	26,4	37
Окружающая среда					