

VACON[®] 100
CONVERTISSEURS DE FRÉQUENCE

MANUEL DE L'APPLICATIF

VACON[®]

PRÉFACE

ID de document : DPD01006F1

Date : 16.11.2015

Version du logiciel : FW0072V012

À PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel est protégé par les droits d'auteur de Vacon Plc. Tous droits réservés.

Ce manuel présente les fonctions du convertisseur de fréquence VACON® et leur utilisation. Il respecte la même structure de menu que le convertisseur de fréquence (chapitres 1 et 4 à 8).

Chapitre 1, Guide de mise en service rapide

- Démarrage des opérations avec le panneau opérateur.

Chapitre 2, Assistants

- Sélection de la configuration de l'applicatif.
- Configuration rapide d'un applicatif.
- Différents applicatifs avec exemples.

Chapitre 3, Interfaces utilisateur

- Types d'affichage et utilisation du panneau opérateur.
- Outil Vacon Live pour PC.
- Fonctions du bus de terrain.

Chapitre 4, Menu Affichage

- Informations sur les valeurs affichées.

Chapitre 5, menu Paramètres

- Liste de tous les paramètres du convertisseur.

Chapitre 6, Menu Diagnostics

Chapitre 7, Menu E/S et matériel

Chapitre 8, Menus Réglages utilisateur, Favoris et Niveau utilisateur

Chapitre 9, Description des paramètres

- Utilisation des paramètres.
- Programmation des entrées logiques et analogiques.
- Fonctions spécifiques de l'applicatif.


Chapitre 10, Localisation des défauts

- Défauts et leurs causes.
- Réarmement des défauts.

Chapitre 11, Annexe

- Valeurs des préréglages dans les applicatifs.

Ce manuel comporte un grand nombre de tableaux de paramètres. Les instructions suivantes vous expliquent comment les lire.

Index	Parameter	Min	Max	Unit	Default	ID	Description
							

- | | |
|--|---|
| <p>A. Emplacement du paramètre dans le menu, autrement dit, numéro du paramètre.</p> <p>B. Nom du paramètre.</p> <p>C. Valeur minimale du paramètre.</p> <p>D. Valeur maximale du paramètre.</p> <p>E. Unité de valeur du paramètre. Affichée uniquement si elle est disponible.</p> | <p>F. Valeur configurée en usine.</p> <p>G. Numéro d'identification du paramètre.</p> <p>H. Brève description des valeurs du paramètre et/ou de sa fonction.</p> <p>I. Lorsque ce symbole est affiché, des informations supplémentaires sur le paramètre sont disponibles au Chapitre 5 <i>Menu Paramètres</i>.</p> |
|--|---|

REMARQUE ! Vous pouvez télécharger les versions anglaise et française des manuels produit contenant l'ensemble des informations de sécurité, avertissements et mises en garde applicables sur le site www.vacon.com/downloads.

NOTE You can download the English and French product manuals with applicable safety, warning and caution information from www.vacon.com/downloads.

FONCTIONS DU CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE VACON®

- Assistants pour le démarrage, la régulation PID, le système multi-pompe et le mode incendie afin de faciliter la mise en service.
- Touche FUNCT pour basculer facilement entre la source de commande locale et la source de commande à distance. La source de commande à distance peut être E/S ou Bus de terrain. Vous pouvez sélectionner la source de commande applicable avec un paramètre.
- 8 vitesses constantes.
- Fonctions Motopotentiomètre.
- Commande par joystick.
- Fonction Jog.
- 2 temps de rampe programmables, 2 supervisions et 3 plages de fréquences interdites.
- Arrêt forcé.
- Page de commande permettant de régler et d'afficher rapidement les valeurs les plus importantes.
- Mappage des données du bus de terrain.
- Réarmement automatique.
- Différents modes de préchauffage pour éviter les problèmes de condensation.
- Fréquence de sortie maximale : 320 Hz.
- Fonctions d'Horloge temps réel et de temporisation (une batterie optionnelle est requise). Il est possible de programmer trois séquences horaires pour différentes fonctions du convertisseur.
- Disponibilité d'un régulateur PID externe. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour réguler une vanne avec l'E/S du convertisseur de fréquence.
- Mode Veille permettant l'activation et la désactivation automatiques du fonctionnement du convertisseur afin d'économiser l'énergie.
- Régulateur PID double zone avec 2 signaux de retour différents : commande minimale et commande maximale.
- Deux sources de point de consigne pour la régulation PID. Vous pouvez effectuer la sélection via une entrée logique.
- Fonction de boost du point de consigne PID.
- Fonction Action directe pour améliorer la réponse aux variations du process.
- Supervision de la valeur du process.
- Commande multi-pompe.
- Compteur de maintenance.
- Fonctions de commande de la pompe : commande de la pompe d'amorçage, commande de la pompe Jockey, nettoyage automatique de la turbine de pompe, supervision de la pression d'entrée de la pompe et fonction de protection contre le givre.

TABLE DES MATIÈRES

Préface

À propos de ce manuel	3
Fonctions du convertisseur de fréquence VACON®	5
1 Guide de mise en service rapide	11
1.1 Panneau opérateur	11
1.2 Affichages	11
1.3 Première mise en service	12
1.4 Description des applicatifs	14
1.4.1 Applicatif Standard	14
1.4.2 Applicatif Local/Distance	21
1.4.3 Applicatif de commande séquentielle	29
1.4.4 Applicatif de régulation PID	38
1.4.5 Applicatif Multi-configuration	47
1.4.6 Applicatif Motopotentiomètre	57
2 Assistants	65
2.1 Assistant d'applicatif Standard	65
2.2 Assistant d'applicatif Local/Distance	66
2.3 Assistant d'applicatif de commande séquentielle	67
2.4 Assistant d'applicatif de régulation PID	68
2.5 Assistant d'applicatif multi-configuration	71
2.6 Assistant d'applicatif de motopotentiomètre	72
2.7 Assistant multi-pompe	73
2.8 Assistant mode incendie	75
3 Interfaces utilisateur	77
3.1 Navigation dans le panneau opérateur	77
3.2 Utilisation de l'affichage graphique	79
3.2.1 Modification des paramètres	79
3.2.2 Réarmement d'un défaut	82
3.2.3 Touche FUNCT	82
3.2.4 Copie des paramètres	86
3.2.5 Comparaison des paramètres	88
3.2.6 Aide textuelle	89
3.2.7 Utilisation du menu Favoris	90
3.3 Utilisation de l'affichage textuel	90
3.3.1 Modification des paramètres	91
3.3.2 Réarmement d'un défaut	92
3.3.3 Touche FUNCT	92
3.4 Structure de menu	96
3.4.1 Configuration rapide	97
3.4.2 Affichage	97
3.5 Vacon Live	99

4	Menu Affichage	100
4.1	Groupe Affichage	100
4.1.1	Multi-affichage	100
4.1.2	Courbe tendance	101
4.1.3	Base	105
4.1.4	E/S	106
4.1.5	Entrées de température	106
4.1.6	Extras et Avancé	108
4.1.7	Affichage des états du séquenceur (TC)	110
4.1.8	Affichage du régulateur PID	112
4.1.9	Affichage du régulateur PID externe	113
4.1.10	Affichage multi-pompe	113
4.1.11	Compteurs de maintenance	114
4.1.12	Affichage des données du bus de terrain	115
5	Menu Paramètres	117
5.1	Groupe 3.1 : Réglages moteur	117
5.2	Groupe 3.2 : Configuration Marche/Arrêt	125
5.3	Groupe 3.3 : Références	128
5.4	Groupe 3.4 : Rampes et freinages	138
5.5	Groupe 3.5 : Configuration E/S	141
5.6	Groupe 3.6 : Mappage des données du bus de terrain	156
5.7	Groupe 3.7 : Fréquences interdites	158
5.8	Groupe 3.8 : Supervisions	159
5.9	Groupe 3.9 : Protections	161
5.10	Groupe 3.10 : Réarmement automatique	172
5.11	Groupe 3.11 : Paramètres de l'applicatif	174
5.12	Groupe 3.12 : Fonctions de temporisation	175
5.13	Groupe 3.13 : Régulateur PID	178
5.14	Groupe 3.14 : Régulateur PID externe	197
5.15	Groupe 3.15 : Multi-pompe	202
5.16	Groupe 3.16 : Compteurs de maintenance	204
5.17	Groupe 3.17 : Mode incendie	205
5.18	Groupe 3.18 : Paramètres Préchauffage du moteur	207
5.19	Groupe 3.20 : Frein mécanique	209
5.20	Groupe 3.21 : Commande de la pompe	211
6	Menu Diagnostics	215
6.1	Défauts actifs	215
6.2	Réarmement des défauts	215
6.3	Historique des défauts	215
6.4	Compteurs sans RAZ	215
6.5	Compteurs avec RAZ	217
6.6	Informations logicielles	219
7	Menu E/S et matériel	220
7.1	E/S de base	220
7.2	Emplacements des cartes optionnelles	222
7.3	Horloge temps réel	223

7.4	Réglage unité de puissance	223
7.5	Panneau opérateur	225
7.6	Bus de terrain	225
8	Menus Réglages utilisateur, Favoris et Niveaux utilisateur	230
8.1	Réglages utilisateur	230
8.1.1	Sauvegarde des paramètres	231
8.2	Favoris	232
8.2.1	Ajout d'un élément aux favoris	232
8.2.2	Suppression d'un élément des favoris	232
8.3	Niveaux utilisateur	233
8.3.1	Modification du code d'accès des niveaux utilisateur	234
9	Description des paramètres	236
9.1	Réglages moteur	236
9.1.1	Fonction Démarrage I/f	245
9.1.2	Fonction Stabilisateur de couple	246
9.2	Configuration Marche/Arrêt	247
9.3	Références	254
9.3.1	Référence de fréquence	254
9.3.2	Référence de couple	254
9.3.3	Vitesses constantes	256
9.3.4	Paramètres du motopotentiomètre	259
9.4	Paramètres du joystick	261
9.5	Paramètres Jog	262
9.6	Rampes et freinages	264
9.7	Configuration E/S	265
9.7.1	Programmation des entrées logiques et analogiques	265
9.7.2	Fonctions pré-réglées des entrées programmables	276
9.7.3	Entrées logiques	276
9.7.4	Entrées analogiques	277
9.7.5	Sorties logiques	282
9.7.6	Sorties analogiques	285
9.8	Fréquences interdites	288
9.9	Supervisions	289
9.9.1	Protections thermiques du moteur	290
9.9.2	Protection contre le calage du moteur	293
9.9.3	Protection contre les sous-charges	294
9.10	Réarmement automatique	299
9.11	Fonctions de temporisation	300
9.12	Régulateur PID	304
9.12.1	Action directe	305
9.12.2	Fonction veille	305
9.12.3	Supervision des retours	307
9.12.4	Compensation de perte de pression	308
9.12.5	Remplissage progressif	310
9.12.6	Supervision de la pression d'entrée	311
9.12.7	Protection givre	312

9.13	Fonction Multi-pompe	313
9.14	Compteurs de maintenance	320
9.15	Mode incendie	320
9.16	Fonction de préchauffage moteur	322
9.17	Frein mécanique	323
9.18	Commande de la pompe	326
9.18.1	Nettoyage auto	326
9.18.2	Pompe Jockey	327
9.18.3	Pompe d'amorçage	328
9.19	Compteurs avec et sans remise à zéro	329
9.19.1	Compteur de temps de fonctionnement	329
9.19.2	Compteur de temps de fonctionnement avec remise à zéro	330
9.19.3	Compteur de temps de marche	331
9.19.4	Compteur de temps de mise sous tension	331
9.19.5	Compteur d'énergie	331
9.19.6	Compteur d'énergie avec remise à zéro	332
10	Localisation des défauts	335
10.1	Affichage d'un défaut	335
10.1.1	Réarmement à l'aide de la touche de réarmement	336
10.1.2	Réarmement à l'aide d'un paramètre de l'affichage graphique	336
10.1.3	Réarmement à l'aide d'un paramètre de l'affichage textuel	337
10.2	Historique des défauts	338
10.2.1	Visualisation de l'historique des défauts via l'affichage graphique	338
10.2.2	Visualisation de l'historique des défauts via l'affichage textuel	339
10.3	Codes de défaut	341
11	Annexe 1	356
11.1	Préréglages des paramètres dans les différents applicatifs	356

1 GUIDE DE MISE EN SERVICE RAPIDE

1.1 PANNEAU OPÉRATEUR

Le panneau opérateur est l'interface entre le convertisseur de fréquence et l'utilisateur. Par son intermédiaire, vous pouvez commander la vitesse d'un moteur et afficher l'état du convertisseur de fréquence. Vous pouvez également définir les paramètres du convertisseur de fréquence.

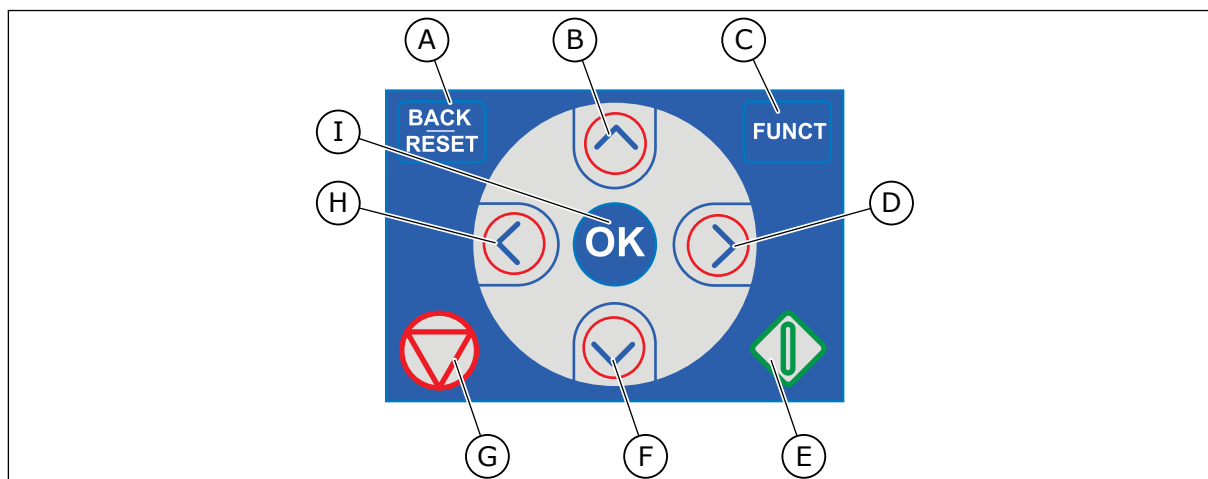


Fig. 1: Boutons du panneau opérateur

- | | |
|--|--|
| <p>A. Touche BACK/RESET. Utilisez cette touche pour revenir en arrière dans le menu, quitter le mode Édition et réarmer un défaut.</p> <p>B. Touche HAUT. Utilisez cette touche pour faire défiler le menu vers le haut et augmenter une valeur.</p> <p>C. Touche FUNCT. Utilisez cette touche pour inverser le sens de rotation du moteur, accéder à la page de commande et modifier la source de commande. Pour en savoir plus, voir <i>Table 38 Paramètres de référence de fréquence</i>.</p> | <p>D. Touche DROITE.</p> <p>E. Touche MARCHÉ.</p> <p>F. Touche BAS. Utilisez cette touche pour faire défiler le menu vers le bas et réduire une valeur.</p> <p>G. Touche ARRÊT.</p> <p>H. Touche GAUCHE. Utilisez cette touche pour déplacer le curseur vers la gauche.</p> <p>I. Touche OK. Permet d'accéder à un niveau ou élément activé et d'accepter une sélection.</p> |
|--|--|

1.2 AFFICHAGES

Deux types d'affichage sont proposés : l'affichage graphique et l'affichage textuel. Le panneau opérateur comporte toujours le même panneau et les mêmes touches.

L'affichage présente les données suivantes :

- l'état du moteur et du convertisseur ;
- les défauts du moteur et du convertisseur ;
- votre emplacement dans la structure de menu.

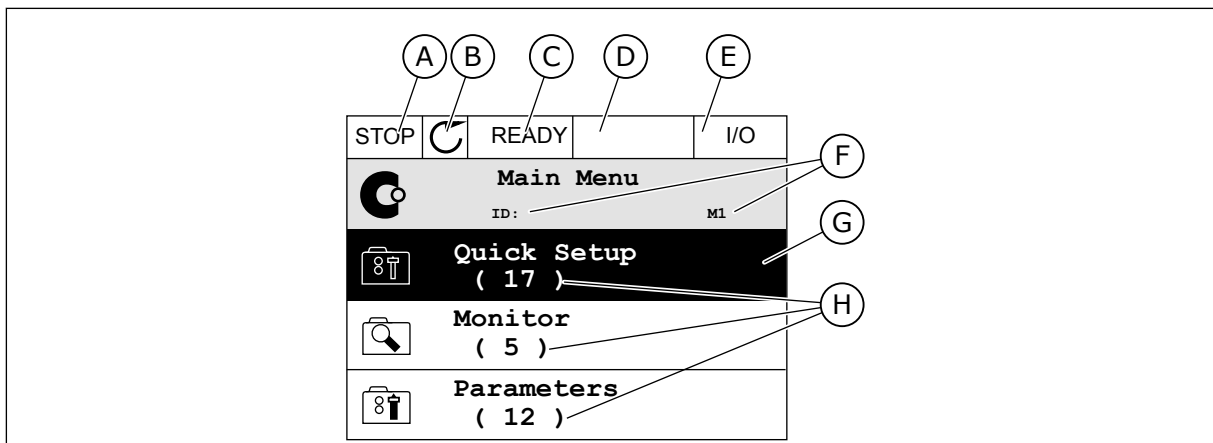


Fig. 2: Affichage graphique

- | | |
|--|--|
| A. Premier champ d'état : ARRÊT/MARCHE | F. Champ de localisation : numéro d'identification du paramètre et emplacement actuel dans le menu |
| B. Sens de rotation du moteur | G. Groupe ou élément activé |
| C. Deuxième champ d'état : PRÊT/PAS PRÊT/DÉFAUT | H. Nombre d'éléments dans le groupe en question |
| D. Champ d'alarme : ALARME/- | |
| E. Champ de la source de commande : PC/ES/PANNEAU OPÉRATEUR/BUS DE TERRAIN | |

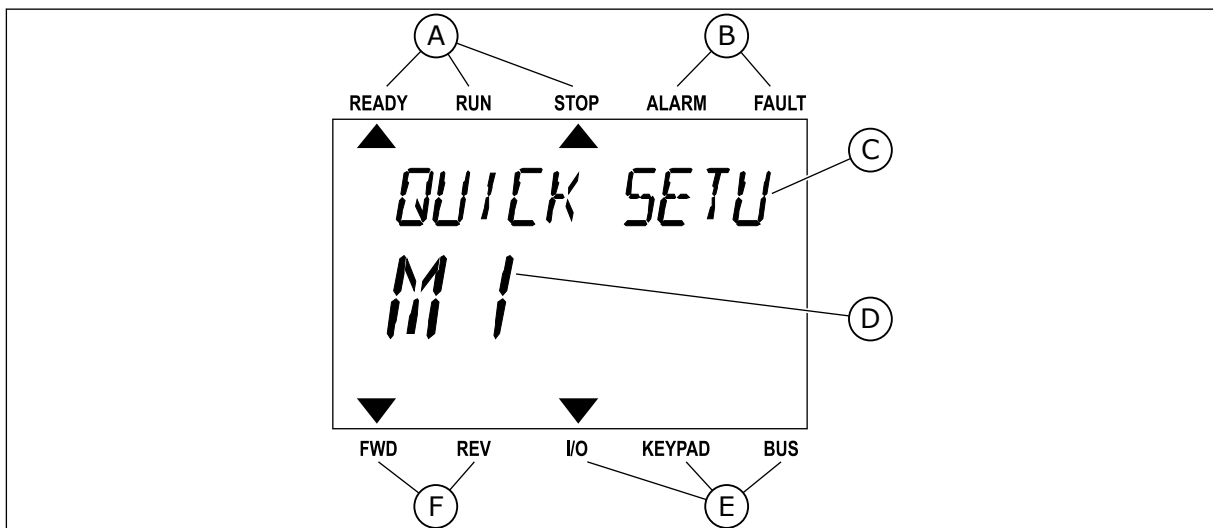


Fig. 3: Affichage textuel. Si le texte est trop long pour être affiché en entier, il défile automatiquement sur l'affichage.

- | | |
|---|---|
| A. Indicateurs d'état | D. Emplacement actuel dans le menu |
| B. Indicateurs d'alarme et de défaut | E. Indicateurs de la source de commande |
| C. Nom du groupe ou de l'élément à l'emplacement actuel | F. Indicateurs du sens de rotation |

1.3 PREMIÈRE MISE EN SERVICE

L'assistant de mise en service vous demande de renseigner les données nécessaires pour que convertisseur commande votre procédure.

1	Sélection de la langue (P6.1)	La sélection est différente dans tous les packs linguistiques
2	Heure d'été* (P5.5.5)	Russie US EU OFF
3	Heure* (P5.5.2)	hh:mm:ss
4	Année* (P5.5.4)	aaaa
5	Date* (P5.5.3)	jj.mm.

* Ces questions s'affichent si une batterie est installée.

6	Exécuter l'Assistant de mise en service ?	Oui Non
----------	---	------------

Pour définir manuellement les valeurs des paramètres, sélectionnez *Non* et appuyez sur OK.

7	Sélection d'un applicatif (P1.2 Applicatif, ID212)	Standard Local/Distance Commande séquentielle Régulation PID Multi-configuration Motopotentioètre
8	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.2.2 Type de moteur (conformément à la plaque signalétique)	Moteur AP Moteur à induction
9	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.1 Tension nominale moteur (conformément à la plaque signalétique)	Plage : Variable
10	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.2 Fréquence nominale moteur (conformément à la plaque signalétique)	Plage : 8,00...320,00 Hz
11	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.3 Vitesse nominale moteur (conformément à la plaque signalétique)	Plage : 24...19200
12	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4 Courant nominal moteur	Plage : Variable
13	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos phi moteur	Plage : 0.30-1.00

Si la valeur de Type de moteur est *Moteur à induction*, la question suivante s'affiche. Si vous avez sélectionné *Moteur AP*, la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur est 1,00 et l'assistant passe directement à la question 14.

14	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.1 Référence de fréquence minimale	Plage : 0,00...P3.3.1.2 Hz
15	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.2 Référence de fréquence maximale	Plage : P3.3.1.1...320,00 Hz
16	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.2 Temps d'accélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
17	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.3 Temps de décélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
18	Démarrer l'Assistant d'applicatif ?	Oui Non

Pour lancer l'Assistant d'applicatif, sélectionnez *Oui* et appuyez sur OK. Voir la description des différents Assistants d'applicatif au chapitre 2 *Assistants*.

Une fois ces sélections effectuées, l'Assistant de mise en service est terminé. Pour redémarrer l'Assistant de mise en service, vous avez deux possibilités. Accédez au paramètre P6.5.1 Restauration des paramètres usine ou au paramètre B1.1.2 Assistant de mise en service. Ensuite, sélectionnez la valeur *Activer*.

1.4 DESCRIPTION DES APPLICATIFS

Utilisez le paramètre P1.2 (Applicatif) pour sélectionner un applicatif pour le convertisseur. Dès la modification du paramètre P1.2, un groupe de paramètres retrouve ses valeurs pré-réglées en usine.

1.4.1 APPLICATIF STANDARD

Vous pouvez utiliser l'applicatif Standard dans les processus de contrôle de vitesse ne nécessitant aucune fonction spéciale, tels que les pompes, les ventilateurs ou les convoyeurs.

Le convertisseur de fréquence peut être commandé à partir du panneau opérateur, du bus de terrain ou du bornier d'E/S.

Lorsque vous commandez le convertisseur à partir du bornier d'E/S, le signal de référence de fréquence est raccordé à AI1 (0...10 V) ou AI2 (4...20 mA). Le raccordement dépend du type de signal utilisé. Trois références fréquence prédéfinies sont également disponibles. Vous pouvez activer les références fréquence prédéfinies avec DI4 et DI5. Les signaux de marche/arrêt du convertisseur sont raccordés à DI1 (marche avant) et DI2 (marche arrière).

Toutes les sorties du convertisseur peuvent être configurées librement dans tous les applicatifs. Une sortie analogique (Fréquence de sortie) et trois sorties relais (Marche, Défaut, Prêt) sont disponibles sur la carte d'E/S de base.

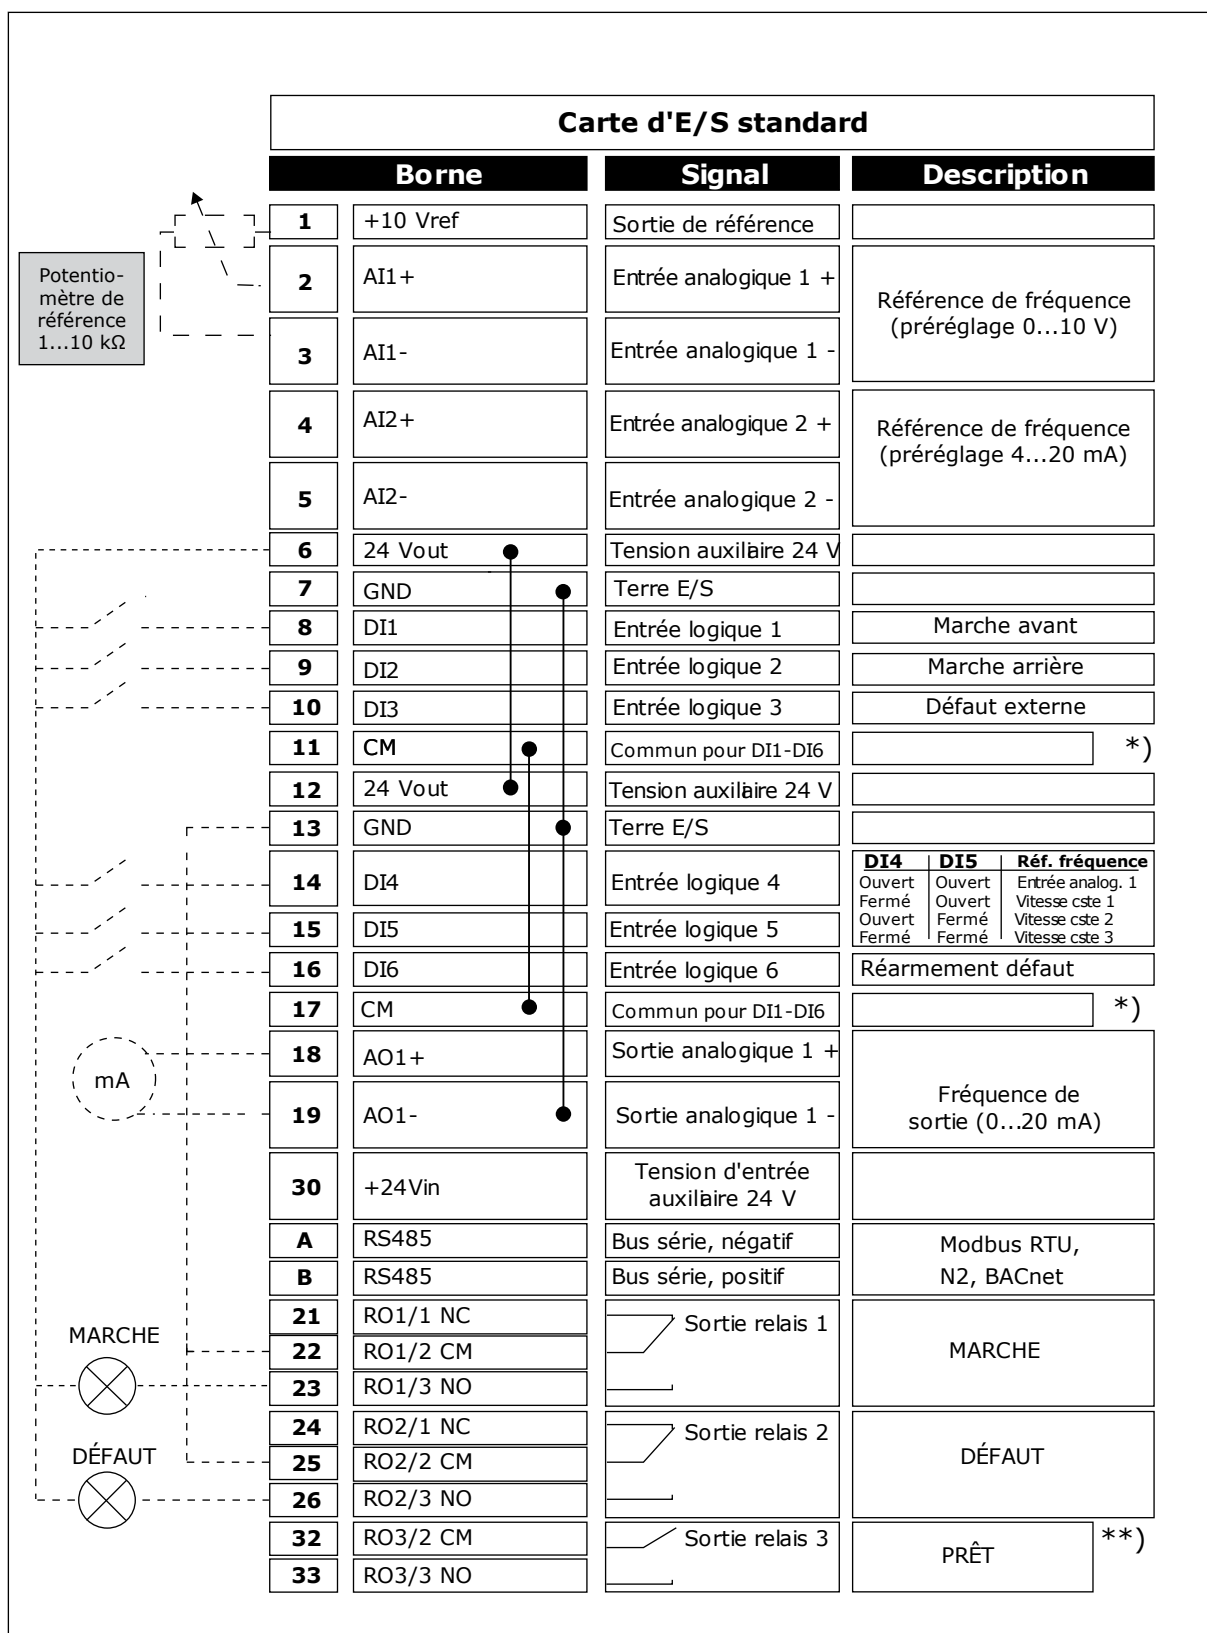


Fig. 4: Raccordements de commande préréglés de l'applicatif Standard

* = Vous pouvez isoler les entrées logiques de la terre à l'aide d'un interrupteur DIP.

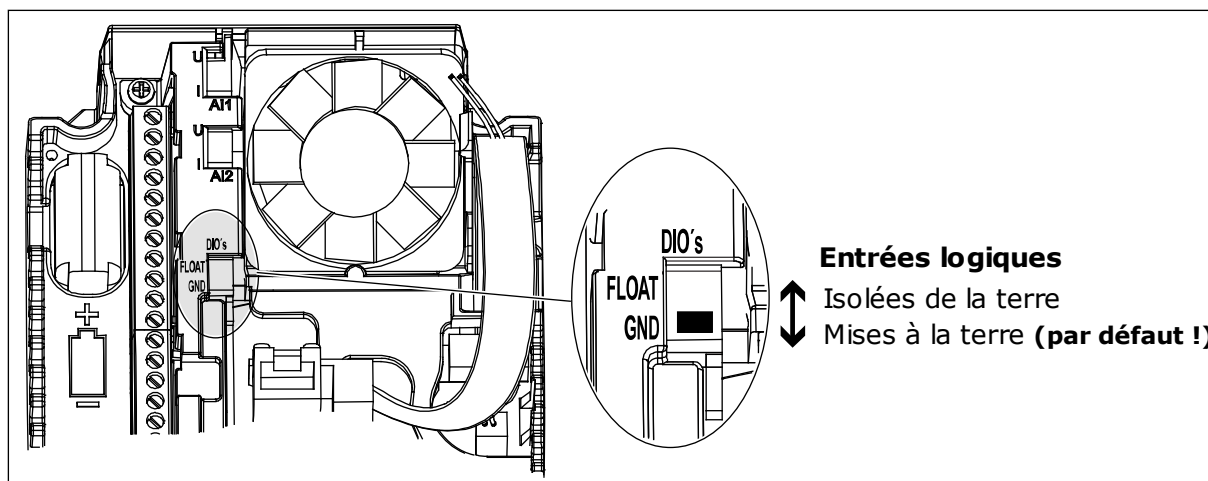


Fig. 5: Interrupteur DIP

Table 2: M1.1 Assistants

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.1.1	Assistant de mise en service	0	1		0	1170	0 = Ne pas activer 1 = Activer Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant de mise en service démarre (voir le chapitre <i>Table 1 Assistant de mise en service</i>).
1.1.3	Assistant multi-pompe	0	1		0	1671	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant multi-pompe démarre (voir le chapitre <i>2.7 Assistant multi-pompe</i>).
1.1.4	Assistant mode incendie	0	1		0	1672	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant mode incendie démarre (voir le chapitre <i>2.8 Assistant mode incendie</i>).

Table 3: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.2 	Applicatif	0	5		0	212	0 = Standard 1 = Local/Distance 2 = Commande séquentielle 3 = Régulation PID 4 = Multi-configuration 5 = Motopotentiomètre
1.3	Réf. de fréquence minimale	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Référence de fréquence minimale acceptable.
1.4	Réf. de fréquence maximale	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	Référence de fréquence maximale acceptable.
1.5	Temps d'accélération 1	0.1	300.0	s	5.0	103	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de zéro à la fréquence maximale.
1.6	Temps de décélération 1	0.1	300.0	s	5.0	104	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de la fréquence maximale à zéro.
1.7	Courant max. de sortie	I _H *0,1	I _S	A	Variable	107	Courant moteur maximal du convertisseur de fréquence.
1.8	Type de moteur	0	1		0	650	0 = Moteur à induction 1 = Moteur à aimants permanents
1.9	Tension nominale moteur	Variable	Variable	V	Variable	110	Reprendre la valeur U _n de la plaque signalétique du moteur. REMARQUE! Vérifier si le raccordement du moteur est de type Triangle ou Étoile.
1.10	Fréquence nominale moteur	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	Reprendre la valeur f _n de la plaque signalétique du moteur.

Table 3: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.11	Vitesse nominale moteur	24	19200	tr/min	Variable	112	Reprendre la valeur nn de la plaque signalétique du moteur.
1.12	Courant nominal moteur	I _H * 0,1	I _H * 2	A	Variable	113	Reprendre la valeur I _n de la plaque signalétique du moteur.
1.13	Cos phi moteur	0.30	1.00		Variable	120	Reprendre la valeur de la plaque signalétique du moteur.
1.14	Optimisation énergie	0	1		0	666	Le convertisseur de fréquence recherche le courant moteur minimal afin d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit du moteur. Utilisez cette fonction, par exemple, avec les processus de ventilateur et de pompe. 0 = Désactivé 1 = Activé
1.15	Identification	0	2		0	631	L'identification avec rotation calcule ou mesure les paramètres du moteur nécessaires à un contrôle optimal du moteur et de la vitesse. 0 = Aucune action 1 = En attente 2 = Avec rotation Avant de procéder à l'identification avec rotation, vous devez définir les paramètres de la plaque signalétique du moteur.
1.16	Fonction Marche	0	1		0	505	0 = Rampe 1 = Reprise au vol

Table 3: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.17	Mode Arrêt	0	1		0	506	0 = Roue libre 1 = Rampe
1.18	Réarmement automatique	0	1		0	731	0 = Désactivé 1 = Activé
1.19	Action en cas de défaut externe	0	3		2	701	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.20	Action en cas de défaut AI faible	0	5		0	700	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Alarme + fréquence défaut pré réglée (P3.9.1.13) 3 = Alarme + fréquence précédente 4 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 5 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.21	Source commande à distance	0	1		0	172	Sélection de la source de commande à distance (marche/arrêt). 0 = Commande E/S 1 = Commande via le bus de terrain

Table 3: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.22	Sélection référence A de cde E/S	0	9		5	117	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est E/S A.</p> <p>0 = Vitesse constante 1 = Réf. panneau op. 2 = Bus de terrain 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = référence PID 7 = Motopotentiomètre 8 = Référence du joystick 9 = Référence jog 10 = Sortie bloc 1 11 = Sortie bloc 2 12 = Sortie bloc 3 13 = Sortie bloc 4 14 = Sortie bloc 5 15 = Sortie bloc 6 16 = Sortie bloc 7 17 = Sortie bloc 8 18 = Sortie bloc 9 19 = Sortie bloc 10</p> <p>L'applicatif que vous sélectionnez via le paramètre 1.2 donne le préréglage.</p>
1.23	Sélection de la référence du panneau opérateur	0	9		1	121	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le panneau opérateur.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.24	Sélection de la référence cde bus de terrain	0	9		2	122	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le bus de terrain.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.25	AI1 : échelle	0	1		0	379	<p>0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA</p>

Table 3: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.26	AI2 : échelle	0	1		1	390	0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA
1.27	Fonction R01	0	51		2	1101	Voir P3.5.3.2.1
1.28	Fonction R02	0	51		3	1104	Voir P3.5.3.2.1
1.29	Fonction R03	0	51		1	1107	Voir P3.5.3.2.1
1.30	Fonction A01	0	31		2	10050	Voir P3.5.4.1.1

Table 4: M1.31 Standard

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.31.1	Vitesse constante 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	Sélectionnez une vitesse constante à l'aide de l'entrée logique DI4.
1.31.2	Vitesse constante 2	P1.3	P1.4	Hz	15.0	106	Sélectionnez une vitesse constante à l'aide de l'entrée logique DI5.
1.31.3	Vitesse constante 3	P1.3	P1.4	Hz	20.0	126	Sélectionnez une vitesse constante à l'aide des entrées logiques DI4 et DI5.

1.4.2 APPLICATIF LOCAL/DISTANCE

Utilisez l'applicatif Local/Distance, par exemple, lorsqu'il est nécessaire de basculer entre deux sources de commande différentes.

Pour basculer entre la source de commande locale et la source de commande à distance, utilisez DI6. Lorsque la source de commande Distance est active, vous pouvez transmettre les commandes de marche/arrêt à partir du bus de terrain ou du bornier d'E/S (DI1 et DI2). Lorsque la source de commande Local est active, vous pouvez transmettre les commandes de marche/arrêt à partir du panneau opérateur, du bus de terrain ou du bornier d'E/S (DI4 et DI5).

Pour chaque source de commande, vous pouvez sélectionner la référence de fréquence à partir du panneau opérateur, du bus de terrain ou du bornier d'E/S (AI1 ou AI2).

Toutes les sorties du convertisseur peuvent être configurées librement dans tous les applicatifs. Une sortie analogique (Fréquence de sortie) et trois sorties relais (Marche, Défaut, Prêt) sont disponibles sur la carte d'E/S de base.

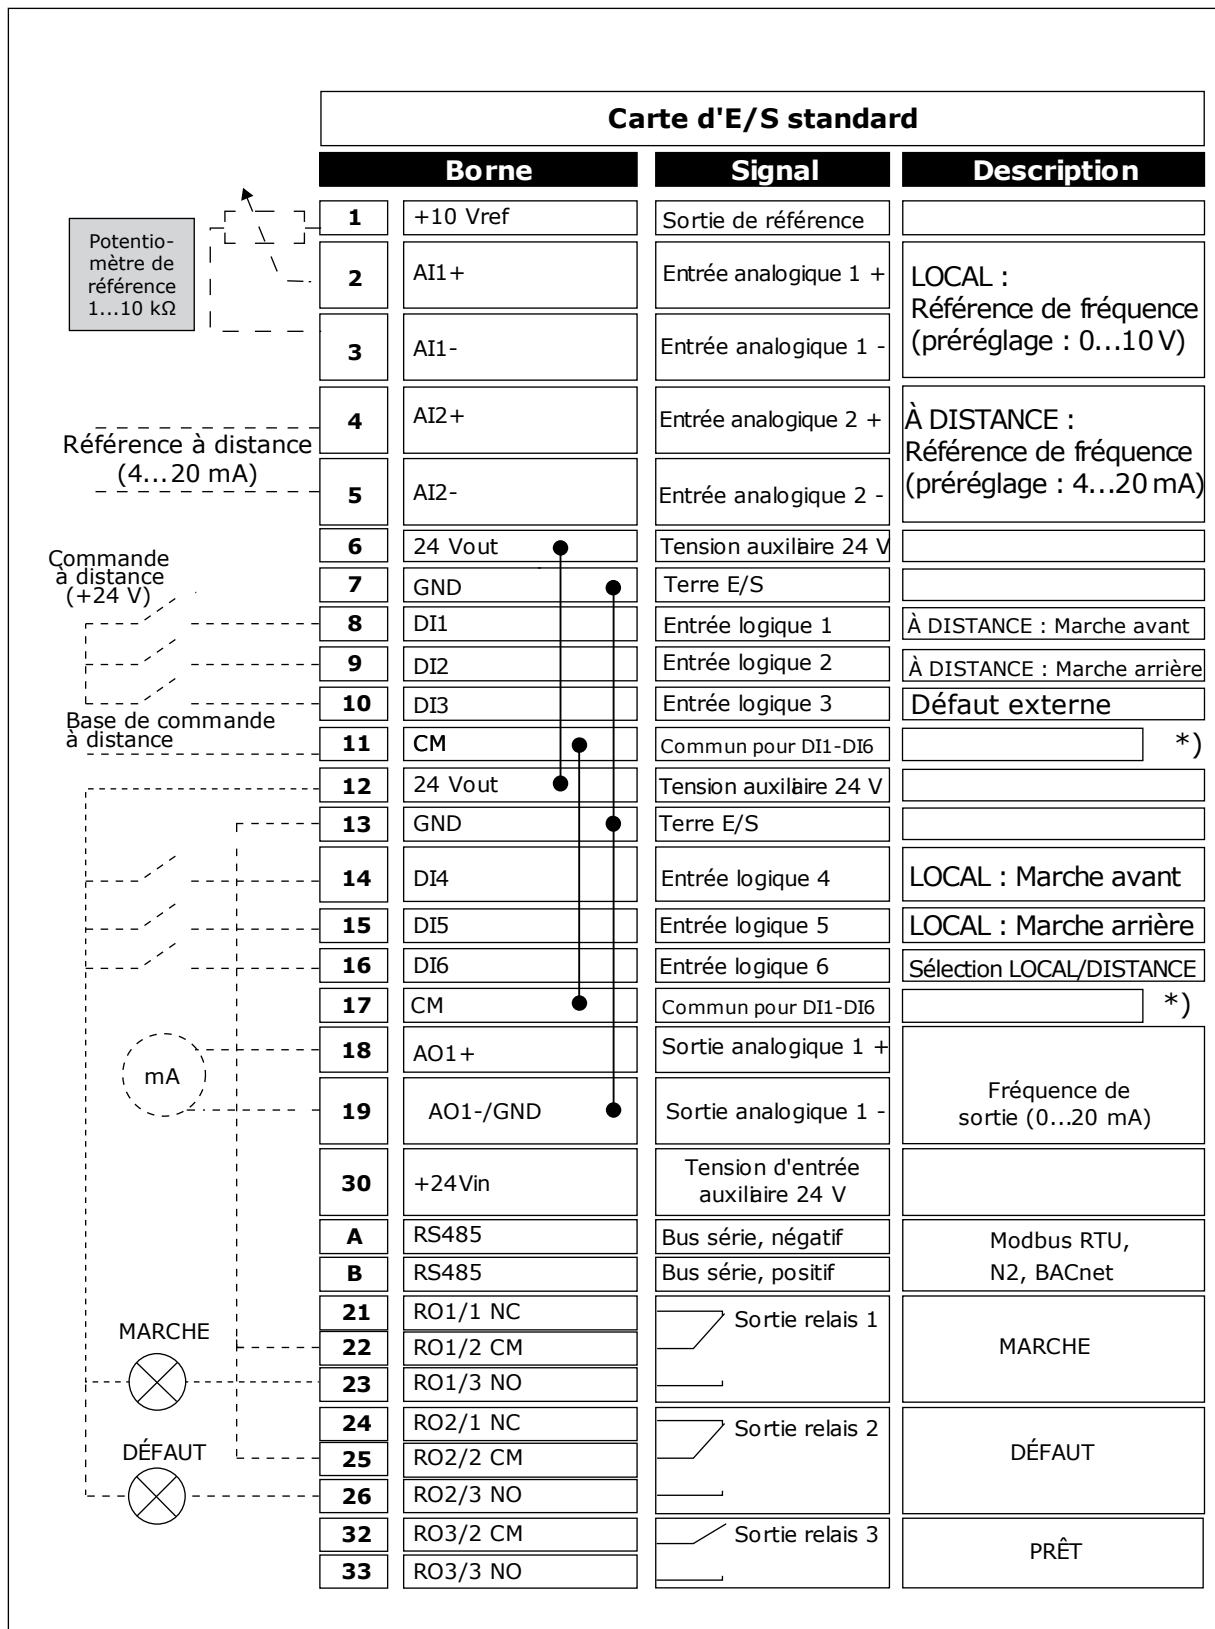


Fig. 6: Raccordements de commande pré-réglés de l'applicatif Local/Distance

* = Vous pouvez isoler les entrées logiques de la terre à l'aide d'un interrupteur DIP.

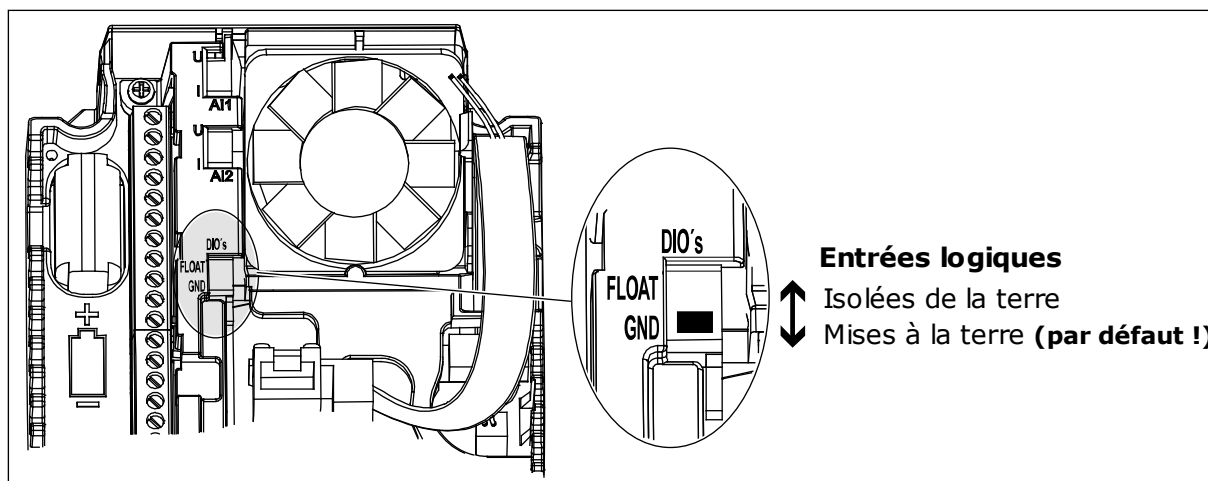


Fig. 7: Interrupteur DIP

Table 5: M1.1 Assistants

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.1.1	Assistant de mise en service	0	1		0	1170	0 = Ne pas activer 1 = Activer Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant de mise en service démarre (voir le chapitre <i>Table 1 Assistant de mise en service</i>).
1.1.3	Assistant multi-pompe	0	1		0	1671	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant multi-pompe démarre (voir le chapitre <i>2.7 Assistant multi-pompe</i>).
1.1.4	Assistant mode incendie	0	1		0	1672	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant mode incendie démarre (voir le chapitre <i>2.8 Assistant mode incendie</i>).

Table 6: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.2 	Applicatif	0	5		1	212	0 = Standard 1 = Local/Distance 2 = Commande séquentielle 3 = Régulation PID 4 = Multi-configuration 5 = Motopotentiomètre
1.3	Réf. de fréquence minimale	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Référence de fréquence minimale acceptable.
1.4	Réf. de fréquence maximale	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	Référence de fréquence maximale acceptable.
1.5	Temps d'accélération 1	0.1	300.0	s	5.0	103	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de zéro à la fréquence maximale.
1.6	Temps de décélération 1	0.1	300.0	s	5.0	104	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de la fréquence maximale à zéro.
1.7	Courant max. de sortie	I _H *0,1	I _S	A	Variable	107	Courant moteur maximal du convertisseur de fréquence.
1.8	Type de moteur	0	1		0	650	0 = Moteur à induction 1 = Moteur à aimants permanents
1.9	Tension nominale moteur	Variable	Variable	V	Variable	110	Reprendre la valeur U _n de la plaque signalétique du moteur. REMARQUE! Vérifier si le raccordement du moteur est de type Triangle ou Étoile.
1.10	Fréquence nominale moteur	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	Reprendre la valeur f _n de la plaque signalétique du moteur.

Table 6: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.11	Vitesse nominale moteur	24	19200	tr/min	Variable	112	Reprendre la valeur nn de la plaque signalétique du moteur.
1.12	Courant nominal moteur	I _H * 0,1	I _H * 2	A	Variable	113	Reprendre la valeur I _n de la plaque signalétique du moteur.
1.13	Cos phi moteur	0.30	1.00		Variable	120	Reprendre la valeur de la plaque signalétique du moteur.
1.14	Optimisation énergie	0	1		0	666	Le convertisseur de fréquence recherche le courant moteur minimal afin d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit du moteur. Utilisez cette fonction, par exemple, avec les processus de ventilateur et de pompe. 0 = Désactivé 1 = Activé
1.15	Identification	0	2		0	631	L'identification avec rotation calcule ou mesure les paramètres du moteur nécessaires à un contrôle optimal du moteur et de la vitesse. 0 = Aucune action 1 = En attente 2 = Avec rotation Avant de procéder à l'identification avec rotation, vous devez définir les paramètres de la plaque signalétique du moteur.
1.16	Fonction Marche	0	1		0	505	0 = Rampe 1 = Reprise au vol

Table 6: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.17	Mode Arrêt	0	1		0	506	0 = Roue libre 1 = Rampe
1.18	Réarmement automatique	0	1		0	731	0 = Désactivé 1 = Activé
1.19	Action en cas de défaut externe	0	3		2	701	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.20	Action en cas de défaut AI faible	0	5		0	700	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Alarme + fréquence défaut pré réglée (P3.9.1.13) 3 = Alarme + fréquence précédente 4 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 5 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.21	Source commande à distance	0	1		0	172	Sélection de la source de commande à distance (marche/arrêt). 0 = Commande E/S 1 = Commande via le bus de terrain

Table 6: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.22	Sélection référence A de cde E/S	0	9		3	117	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est E/S A.</p> <p>0 = Vitesse constante 1 = Réf. panneau op. 2 = Bus de terrain 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = référence PID 7 = Motopotentiomètre 8 = Référence du joystick 9 = Référence jog 10 = Sortie bloc 1 11 = Sortie bloc 2 12 = Sortie bloc 3 13 = Sortie bloc 4 14 = Sortie bloc 5 15 = Sortie bloc 6 16 = Sortie bloc 7 17 = Sortie bloc 8 18 = Sortie bloc 9 19 = Sortie bloc 10</p> <p>L'applicatif que vous sélectionnez via le paramètre 1.2 donne le préréglage.</p>
1.23	Sélection de la référence du panneau opérateur	0	9		1	121	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le panneau opérateur.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.24	Sélection de la référence cde bus de terrain	0	9		2	122	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le bus de terrain.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.25	AI1 : échelle	0	1		0	379	<p>0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA</p>

Table 6: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.26	AI2 : échelle	0	1		1	390	0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA
1.27	Fonction R01	0	51		2	1101	Voir P3.5.3.2.1
1.28	Fonction R02	0	51		3	1104	Voir P3.5.3.2.1
1.29	Fonction R03	0	51		1	1107	Voir P3.5.3.2.1
1.30	Fonction A01	0	31		2	10050	Voir P3.5.4.1.1

Table 7: M1.32 Local/Distance

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.32.1	Sélection référence B de commande E/S	1	20		4	131	Voir P1.22
1.32.2	Forcer la cde vers E/S B				EntLog emplct A. 6	425	VRAI = Force la source de commande sur E/S B
1.32.3	Forcer la référence E/S B				EntLog emplct A. 6	343	VRAI = La référence de fréquence utilisée est précisée par le paramètre B de référence d'E/S (P1.32.1).
1.32.4	Signal de commande 1 B				EntLog emplct A. 4	423	Signal Marche 1 lorsque la source de commande est E/S B
1.32.5	Signal de commande 2 B				EntLog emplct A. 5	424	Signal Marche 1 lorsque la source de commande est E/S B
1.32.6	Forcer la commande vers le panneau opérateur				EntLog emplct A. 1	410	Forcer la commande vers le panneau opérateur
1.32.7	Forcer la commande vers le bus de terrain				EntLog emplct 0.1	411	Forcer la commande vers le bus de terrain
1.32.8	Défaut externe (NO)				EntLog emplct A. 3	405	FAUX = OK VRAI = Défaut externe
1.32.9	RAZ défaut fermé				EntLog emplct 0.1	414	Réarme tous les défauts actifs lorsque la valeur est VRAI

1.4.3 APPLICATIF DE COMMANDE SÉQUENTIELLE

Vous pouvez utiliser l'applicatif de commande séquentielle avec les processus impliquant plus d'une référence de fréquence fixe (tels que les bancs de test).

Vous pouvez utiliser 1 + 7 références fréquence : une référence de base (AI1 ou AI2) et sept références prédéfinies.

Sélectionnez l'une des références fréquence prédéfinies à l'aide des entrées logiques DI4, DI5 et DI6. Si aucune de ces entrées n'est active, la référence de fréquence est déduite de l'entrée analogique (AI1 ou AI2). Transmettez les commandes de marche/arrêt via le bornier d'E/S (DI1 et DI2).

Toutes les sorties du convertisseur peuvent être configurées librement dans tous les applicatifs. Une sortie analogique (Fréquence de sortie) et trois sorties relais (Marche, Défaut, Prêt) sont disponibles sur la carte d'E/S de base.

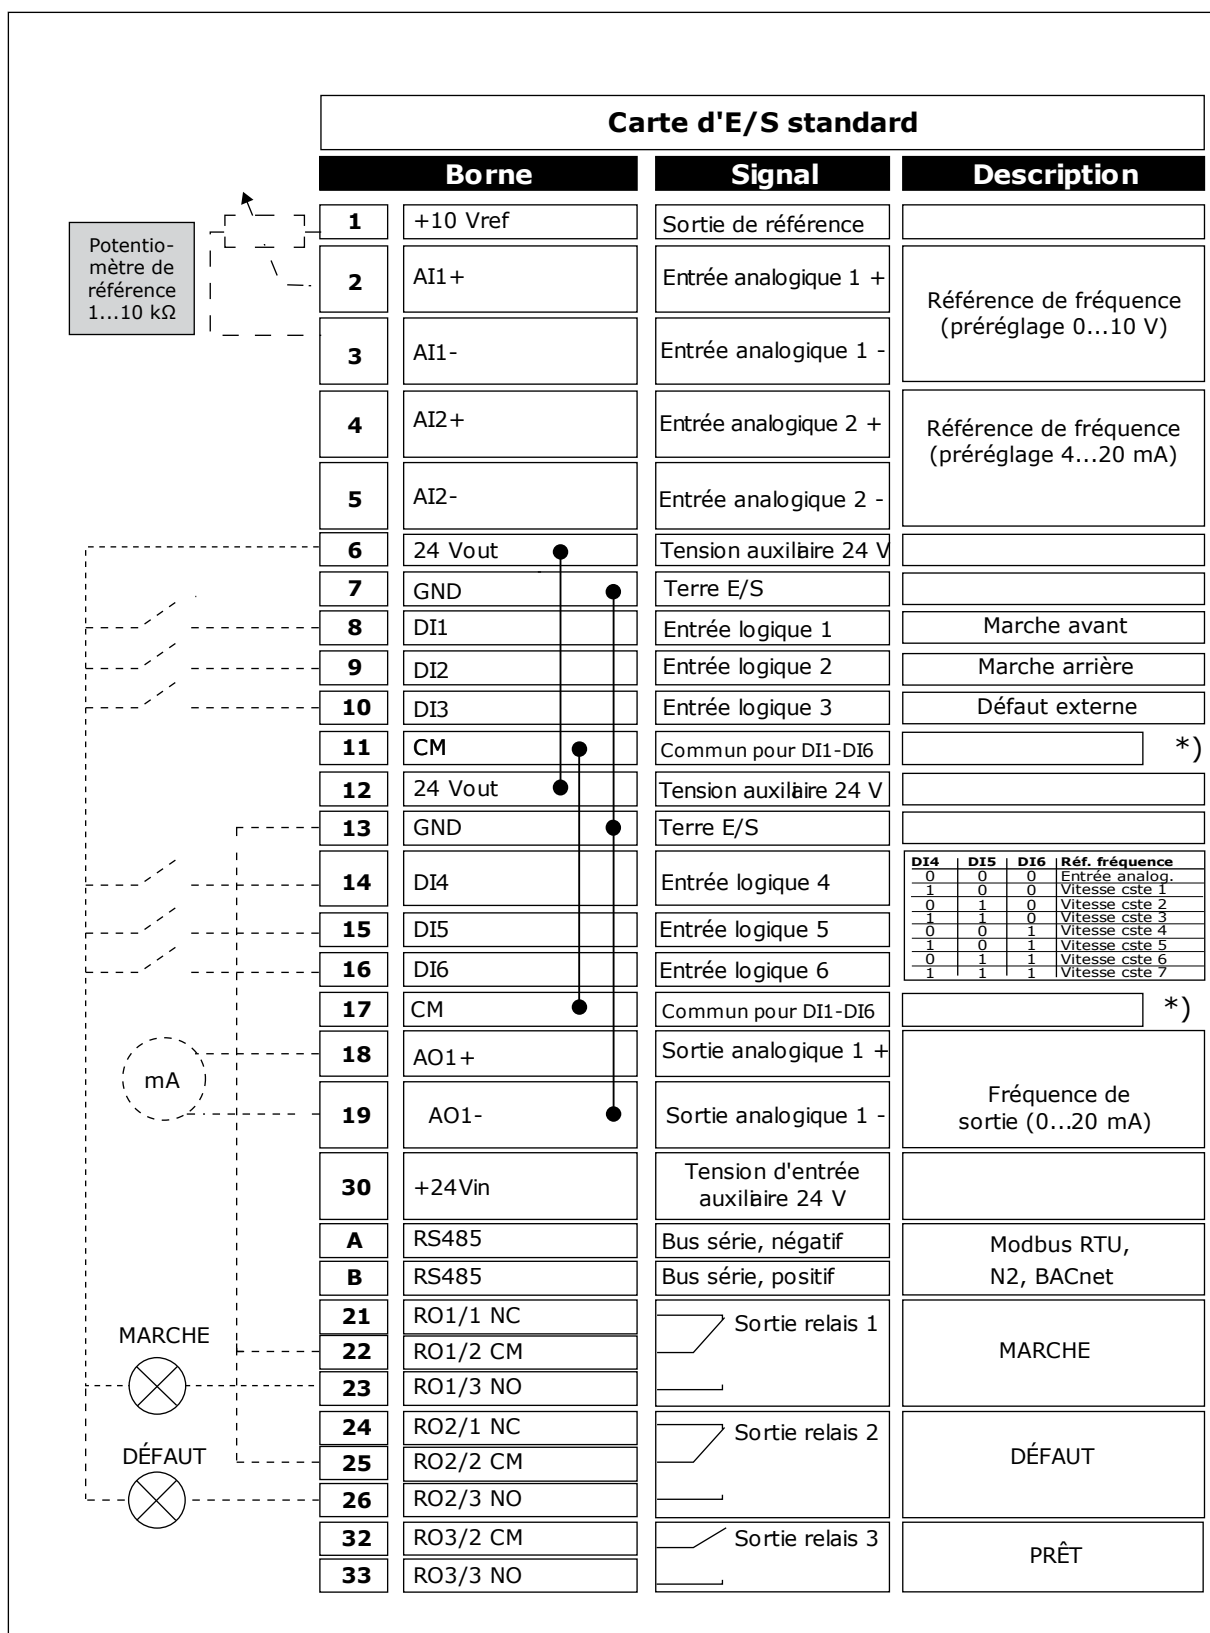


Fig. 8: Raccordements de commande préréglés de l'applicatif de commande séquentielle

* = Vous pouvez isoler les entrées logiques de la terre à l'aide d'un interrupteur DIP.

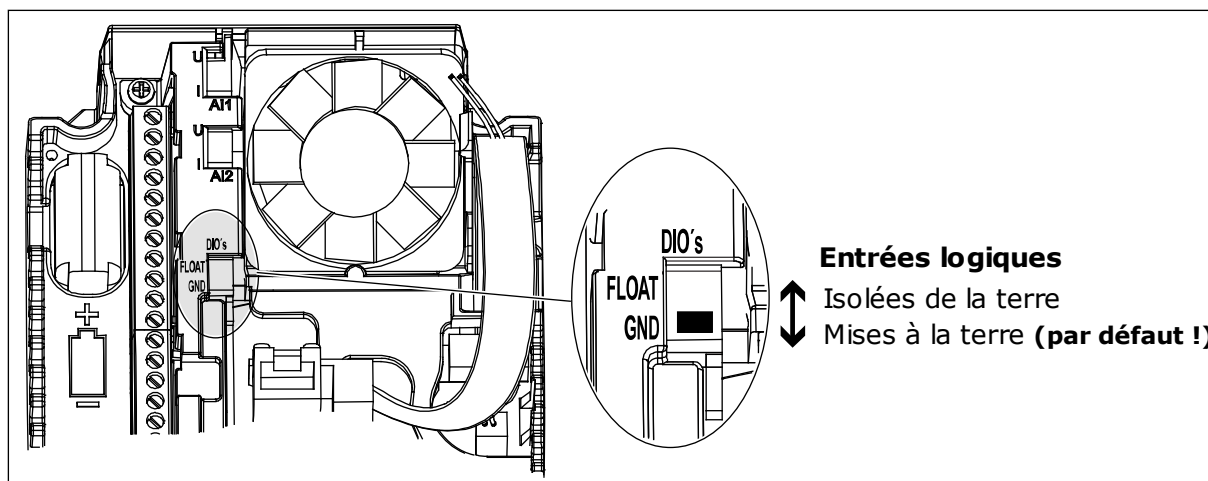


Fig. 9: Interrupteur DIP

Table 8: M1.1 Assistants

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.1.1	Assistant de mise en service	0	1		0	1170	0 = Ne pas activer 1 = Activer Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant de mise en service démarre (voir le chapitre <i>Table 1 Assistant de mise en service</i>).
1.1.3	Assistant multi-pompe	0	1		0	1671	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant multi-pompe démarre (voir le chapitre <i>2.7 Assistant multi-pompe</i>).
1.1.4	Assistant mode incendie	0	1		0	1672	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant mode incendie démarre (voir le chapitre <i>2.8 Assistant mode incendie</i>).

Table 9: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.2 	Applicatif	0	5		2	212	0 = Standard 1 = Local/Distance 2 = Commande séquentielle 3 = Régulation PID 4 = Multi-configuration 5 = Motopotentiomètre
1.3	Réf. de fréquence minimale	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Référence de fréquence minimale acceptable.
1.4	Réf. de fréquence maximale	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	Référence de fréquence maximale acceptable.
1.5	Temps d'accélération 1	0.1	300.0	s	5.0	103	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de zéro à la fréquence maximale.
1.6	Temps de décélération 1	0.1	300.0	s	5.0	104	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de la fréquence maximale à zéro.
1.7	Courant max. de sortie	I _H *0,1	I _S	A	Variable	107	Courant moteur maximal du convertisseur de fréquence.
1.8	Type de moteur	0	1		0	650	0 = Moteur à induction 1 = Moteur à aimants permanents
1.9	Tension nominale moteur	Variable	Variable	V	Variable	110	Reprendre la valeur U _n de la plaque signalétique du moteur. REMARQUE! Vérifier si le raccordement du moteur est de type Triangle ou Étoile.
1.10	Fréquence nominale moteur	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	Reprendre la valeur f _n de la plaque signalétique du moteur.

Table 9: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.11	Vitesse nominale moteur	24	19200	tr/min	Variable	112	Reprendre la valeur nn de la plaque signalétique du moteur.
1.12	Courant nominal moteur	I _H * 0,1	I _H * 2	A	Variable	113	Reprendre la valeur I _n de la plaque signalétique du moteur.
1.13	Cos phi moteur	0.30	1.00		Variable	120	Reprendre la valeur de la plaque signalétique du moteur.
1.14	Optimisation énergie	0	1		0	666	Le convertisseur de fréquence recherche le courant moteur minimal afin d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit du moteur. Utilisez cette fonction, par exemple, avec les processus de ventilateur et de pompe. 0 = Désactivé 1 = Activé
1.15	Identification	0	2		0	631	L'identification avec rotation calcule ou mesure les paramètres du moteur nécessaires à un contrôle optimal du moteur et de la vitesse. 0 = Aucune action 1 = En attente 2 = Avec rotation Avant de procéder à l'identification avec rotation, vous devez définir les paramètres de la plaque signalétique du moteur.
1.16	Fonction Marche	0	1		0	505	0 = Rampe 1 = Reprise au vol

Table 9: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.17	Mode Arrêt	0	1		0	506	0 = Roue libre 1 = Rampe
1.18	Réarmement automatique	0	1		0	731	0 = Désactivé 1 = Activé
1.19	Action en cas de défaut externe	0	3		2	701	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.20	Action en cas de défaut AI faible	0	5		0	700	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Alarme + fréquence défaut pré réglée (P3.9.1.13) 3 = Alarme + fréquence précédente 4 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 5 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.21	Source commande à distance	0	1		0	172	Sélection de la source de commande à distance (marche/arrêt). 0 = Commande E/S 1 = Commande via le bus de terrain

Table 9: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.22	Sélection référence A de cde E/S	0	9		5	117	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est E/S A.</p> <p>0 = Vitesse constante 1 = Réf. panneau op. 2 = Bus de terrain 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = référence PID 7 = Motopotentiomètre 8 = Référence du joystick 9 = Référence jog 10 = Sortie bloc 1 11 = Sortie bloc 2 12 = Sortie bloc 3 13 = Sortie bloc 4 14 = Sortie bloc 5 15 = Sortie bloc 6 16 = Sortie bloc 7 17 = Sortie bloc 8 18 = Sortie bloc 9 19 = Sortie bloc 10</p> <p>L'applicatif que vous sélectionnez via le paramètre 1.2 donne le pré réglage.</p>
1.23	Sélection de la référence du panneau opérateur	0	9		1	121	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le panneau opérateur.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.24	Sélection de la référence cde bus de terrain	0	9		2	122	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le bus de terrain.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.25	AI1 : échelle	0	1		0	379	<p>0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA</p>

Table 9: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.26	AI2 : échelle	0	1		1	390	0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA
1.27	Fonction R01	0	51		2	1101	Voir P3.5.3.2.1
1.28	Fonction R02	0	51		3	1104	Voir P3.5.3.2.1
1.29	Fonction R03	0	51		1	1107	Voir P3.5.3.2.1
1.30	Fonction A01	0	31		2	10050	Voir P3.5.4.1.1

Table 10: M1.33 Commande séquentielle

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.33.1	Vitesse constante 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	
1.33.2	Vitesse constante 2	P1.3	P1.4	Hz	15.0	106	
1.33.3	Vitesse constante 3	P1.3	P1.4	Hz	20.0	126	
1.33.4	Vitesse constante 4	P1.3	P1.4	Hz	25.0	127	
1.33.5	Vitesse constante 5	P1.3	P1.4	Hz	30.0	128	
1.33.6	Vitesse constante 6	P1.3	P1.4	Hz	40.0	129	
1.33.7	Vitesse constante 7	P1.3	P1.4	Hz	50.0	130	
1.33.8	Mode Vitesse constante	0	1		0	128	0 = Codage binaire 1 = Nombre d'entrées. La vitesse constante est sélectionnée en fonction du nombre d'entrées logiques de vitesse constante actives.
1.33.9	Défaut externe (NO)				EntLog emplct A. 3	405	FAUX = OK VRAI = Défaut externe
1.33.10	RAZ défaut fermé				EntLog emplct 0.1	414	Réarme tous les défauts actifs lorsque la valeur est VRAI

1.4.4 APPLICATIF DE RÉGULATION PID

Vous pouvez utiliser l'applicatif de régulation PID avec les processus pour lesquels la variable de processus (telle que la pression) est contrôlée via la commande de vitesse du moteur.

Dans cet applicatif, le régulateur PID interne du convertisseur de fréquence est configuré pour un point de consigne et un signal de retour.

Vous pouvez utiliser deux sources de commande. Sélectionnez la source de commande A ou B avec DI6. Lorsque la source de commande A est active, les commandes de marche/arrêt sont transmises via DI1 et le régulateur PID donne la référence de fréquence. Lorsque la source de commande B est active, les commandes de marche/arrêt sont transmises via DI4 et AI1 donne la référence de fréquence.

Toutes les sorties du convertisseur peuvent être configurées librement dans tous les applicatifs. Une sortie analogique (Fréquence de sortie) et trois sorties relais (Marche, Défaut, Prêt) sont disponibles sur la carte d'E/S de base.

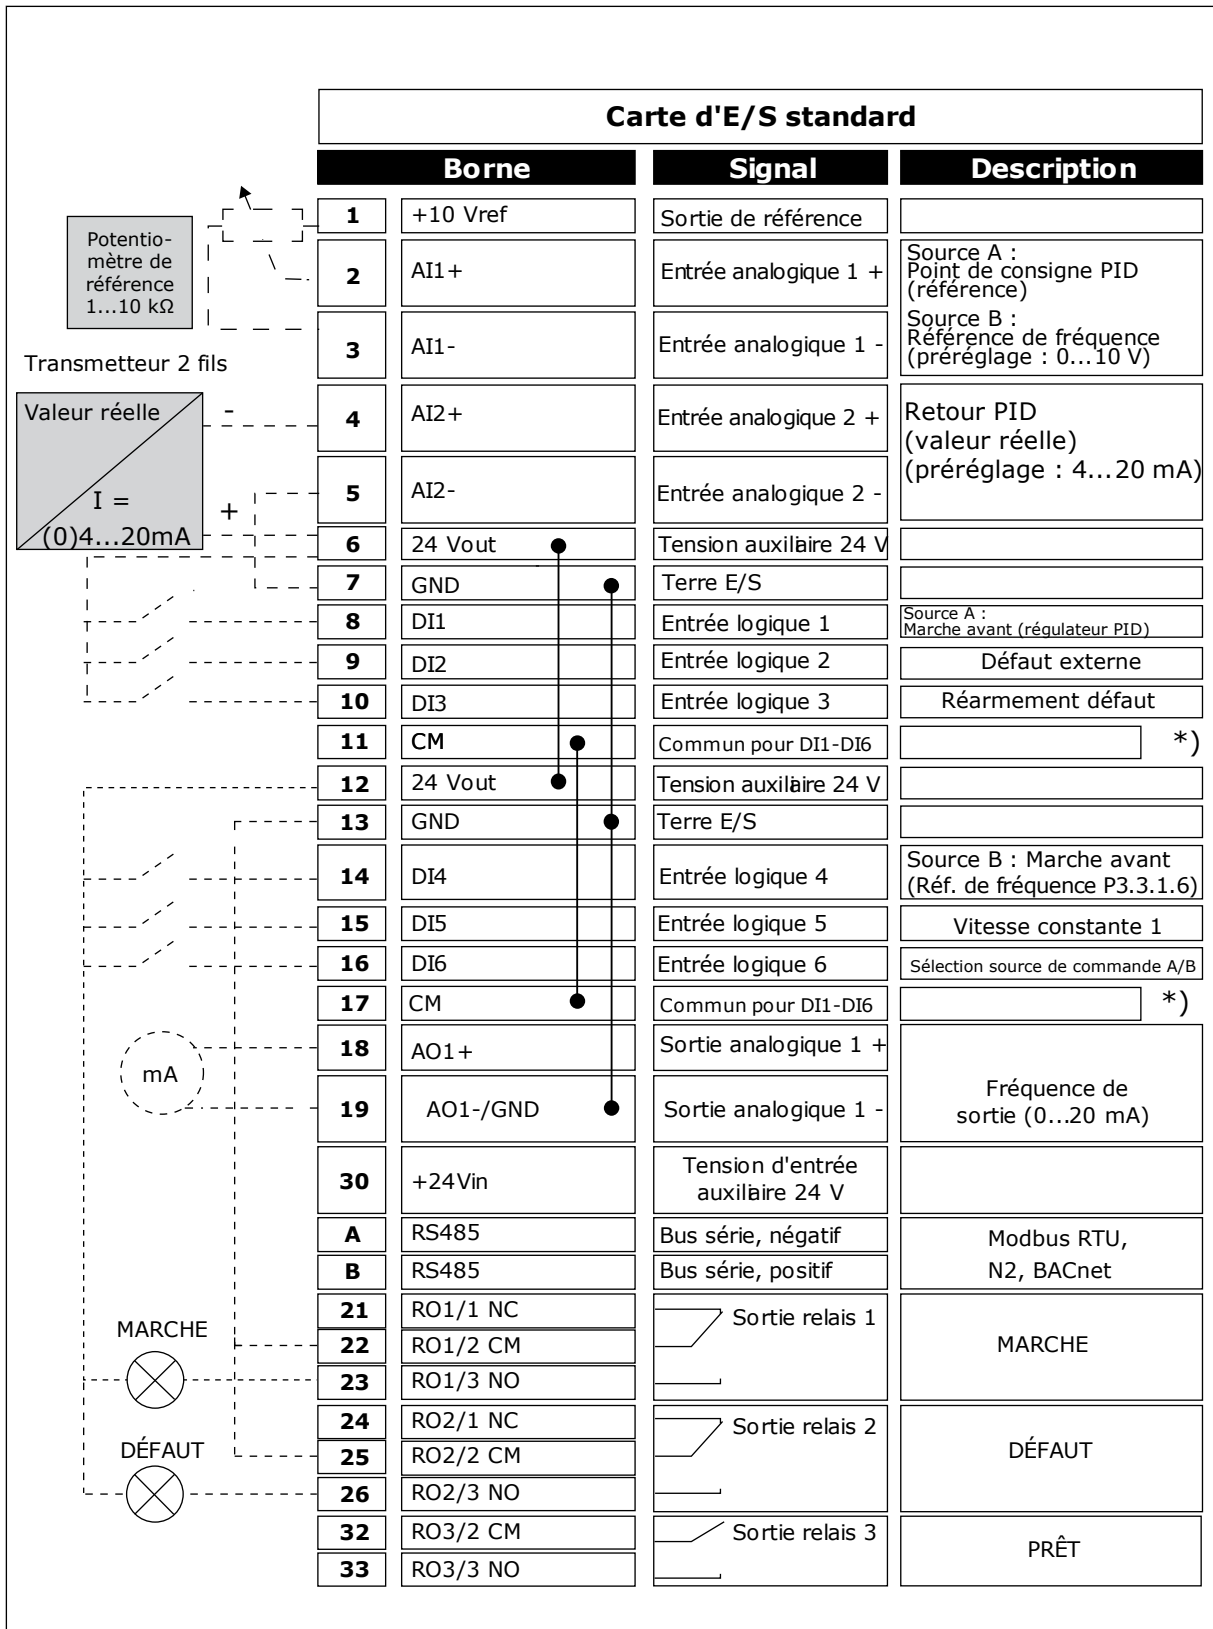


Fig. 10: Raccordements de commande pré-réglés de l'applicatif Régulateur PID

* = Vous pouvez isoler les entrées logiques de la terre à l'aide d'un interrupteur DIP.

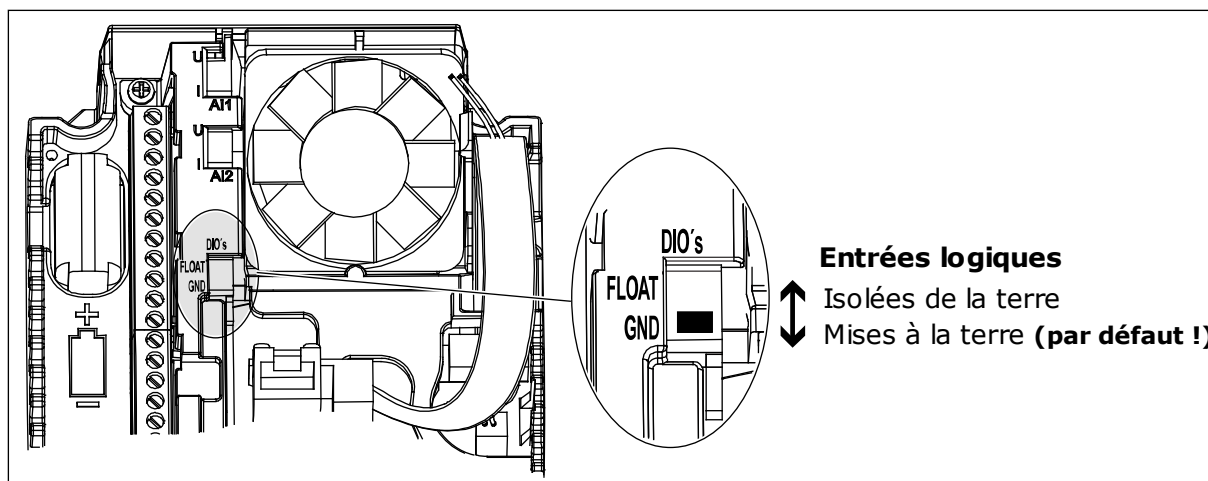


Fig. 11: Interrupteur DIP

Table 11: M1.1 Assistants

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.1.1	Assistant de mise en service	0	1		0	1170	0 = Ne pas activer 1 = Activer Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant de mise en service démarre (voir le chapitre <i>Table 1 Assistant de mise en service</i>).
1.1.3	Assistant multi-pompe	0	1		0	1671	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant multi-pompe démarre (voir le chapitre <i>2.7 Assistant multi-pompe</i>).
1.1.4	Assistant mode incendie	0	1		0	1672	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant mode incendie démarre (voir le chapitre <i>2.8 Assistant mode incendie</i>).

Table 12: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.2 	Applicatif	0	5		3	212	0 = Standard 1 = Local/Distance 2 = Commande séquentielle 3 = Régulation PID 4 = Multi-configuration 5 = Motopotentiomètre
1.3	Réf. de fréquence minimale	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Référence de fréquence minimale acceptable.
1.4	Réf. de fréquence maximale	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	Référence de fréquence maximale acceptable.
1.5	Temps d'accélération 1	0.1	300.0	s	5.0	103	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de zéro à la fréquence maximale.
1.6	Temps de décélération 1	0.1	300.0	s	5.0	104	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de la fréquence maximale à zéro.
1.7	Courant max. de sortie	I _H *0,1	I _S	A	Variable	107	Courant moteur maximal du convertisseur de fréquence.
1.8	Type de moteur	0	1		0	650	0 = Moteur à induction 1 = Moteur à aimants permanents
1.9	Tension nominale moteur	Variable	Variable	V	Variable	110	Reprendre la valeur U _n de la plaque signalétique du moteur. REMARQUE! Vérifier si le raccordement du moteur est de type Triangle ou Étoile.
1.10	Fréquence nominale moteur	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	Reprendre la valeur f _n de la plaque signalétique du moteur.

Table 12: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.11	Vitesse nominale moteur	24	19200	tr/min	Variable	112	Reprendre la valeur nn de la plaque signalétique du moteur.
1.12	Courant nominal moteur	I _H * 0,1	I _H * 2	A	Variable	113	Reprendre la valeur I _n de la plaque signalétique du moteur.
1.13	Cos phi moteur	0.30	1.00		Variable	120	Reprendre la valeur de la plaque signalétique du moteur.
1.14	Optimisation énergie	0	1		0	666	Le convertisseur de fréquence recherche le courant moteur minimal afin d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit du moteur. Utilisez cette fonction, par exemple, avec les processus de ventilateur et de pompe. 0 = Désactivé 1 = Activé
1.15	Identification	0	2		0	631	L'identification avec rotation calcule ou mesure les paramètres du moteur nécessaires à un contrôle optimal du moteur et de la vitesse. 0 = Aucune action 1 = En attente 2 = Avec rotation Avant de procéder à l'identification avec rotation, vous devez définir les paramètres de la plaque signalétique du moteur.
1.16	Fonction Marche	0	1		0	505	0 = Rampe 1 = Reprise au vol

Table 12: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.17	Mode Arrêt	0	1		0	506	0 = Roue libre 1 = Rampe
1.18	Réarmement automatique	0	1		0	731	0 = Désactivé 1 = Activé
1.19	Action en cas de défaut externe	0	3		2	701	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.20	Action en cas de défaut AI faible	0	5		0	700	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Alarme + fréquence défaut pré réglée (P3.9.1.13) 3 = Alarme + fréquence précédente 4 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 5 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.21	Source commande à distance	0	1		0	172	Sélection de la source de commande à distance (marche/arrêt). 0 = Commande E/S 1 = Commande via le bus de terrain

Table 12: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.22	Sélection référence A de cde E/S	0	9		6	117	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est E/S A.</p> <p>0 = Vitesse constante 1 = Réf. panneau op. 2 = Bus de terrain 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = référence PID 7 = Motopotentiomètre 8 = Référence du joystick 9 = Référence jog 10 = Sortie bloc 1 11 = Sortie bloc 2 12 = Sortie bloc 3 13 = Sortie bloc 4 14 = Sortie bloc 5 15 = Sortie bloc 6 16 = Sortie bloc 7 17 = Sortie bloc 8 18 = Sortie bloc 9 19 = Sortie bloc 10</p> <p>L'applicatif que vous sélectionnez via le paramètre 1.2 donne le préréglage.</p>
1.23	Sélection de la référence du panneau opérateur	0	9		1	121	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le panneau opérateur.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.24	Sélection de la référence cde bus de terrain	0	9		2	122	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le bus de terrain.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.25	AI1 : échelle	0	1		0	379	<p>0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA</p>

Table 12: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.26	AI2 : échelle	0	1		1	390	0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA
1.27	Fonction R01	0	51		2	1101	Voir P3.5.3.2.1
1.28	Fonction R02	0	51		3	1104	Voir P3.5.3.2.1
1.29	Fonction R03	0	51		1	1107	Voir P3.5.3.2.1
1.30	Fonction A01	0	31		2	10050	Voir P3.5.4.1.1

Table 13: M1.34 Régulation PID

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.34.1	PID : Gain	0.00	100.00	%	100.00	18	Si ce paramètre est défini sur 100 %, une variation de 10 % de l'erreur entraîne une variation de 10 % de la sortie du régulateur.
1.34.2	Temps d'intégration PID	0.00	600.00	s	1.00	119	Si ce paramètre est réglé sur 1,00 s, une variation de 10 % de la valeur de l'erreur entraîne une variation de 10,00 %/s de la sortie du régulateur.
1.34.3	PID : Action dérivée	0.00	100.00	s	0.00	1132	Si ce paramètre est réglé sur 1,00 s, une variation de 10 % de la valeur d'erreur pendant 1,00 s entraîne une variation de 10,00 % de la sortie du régulateur.
1.34.4	Source retour 1	0	30		2	334	Voir P3.13.3.3
1.34.5	Sélection de la source du point de consigne 1	0	32		1	332	Voir P3.13.2.6
1.34.6	Point de consigne 1 au panneau	Variable	Variable	Variable	0	167	
1.34.7	Fonction veille 1 : seuil de fréquence	0.0	320.0	Hz	0.0	1016	Le convertisseur de fréquence passe en mode Veille lorsque la fréquence de sortie reste inférieure à cette limite pendant une durée supérieure à celle définie par le paramètre Tempo veille.
1.34.8	Tempo veille 1	0	3000	s	0	1017	Délai avant l'arrêt du convertisseur de fréquence après le passage de la fréquence de sortie sous la fréquence de veille.

Table 13: M1.34 Régulation PID

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.34.9	Niveau de reprise 1	Variable	Variable	Variable	Variable	1018	Valeur de retour PID définissant le redémarrage du convertisseur de fréquence. Utilise les unités de process sélectionnées.
1.34.10	Vitesse constante 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	Vitesse constante sélectionnée par l'entrée logique DI5.

1.4.5 APPLICATIF MULTI-CONFIGURATION

Vous pouvez utiliser l'applicatif Multi-configuration pour divers processus (tels que les convoyeurs) nécessitant un large éventail de fonctions de contrôle moteur.

Le convertisseur de fréquence peut être commandé à partir du panneau opérateur, du bus de terrain ou du bornier d'E/S. Lorsque vous utilisez la commande via le bornier d'E/S, les commandes de marche/arrêt sont transmises via DI1 et DI2, et la référence de fréquence depuis AI1 ou AI2.

Deux rampes d'accélération/décélération sont disponibles. La sélection de Rampe 1 ou Rampe 2 s'effectue via DI6.

Toutes les sorties du convertisseur peuvent être configurées librement dans tous les applicatifs. Une sortie analogique (Fréquence de sortie) et trois sorties relais (Marche, Défaut, Prêt) sont disponibles sur la carte d'E/S de base.

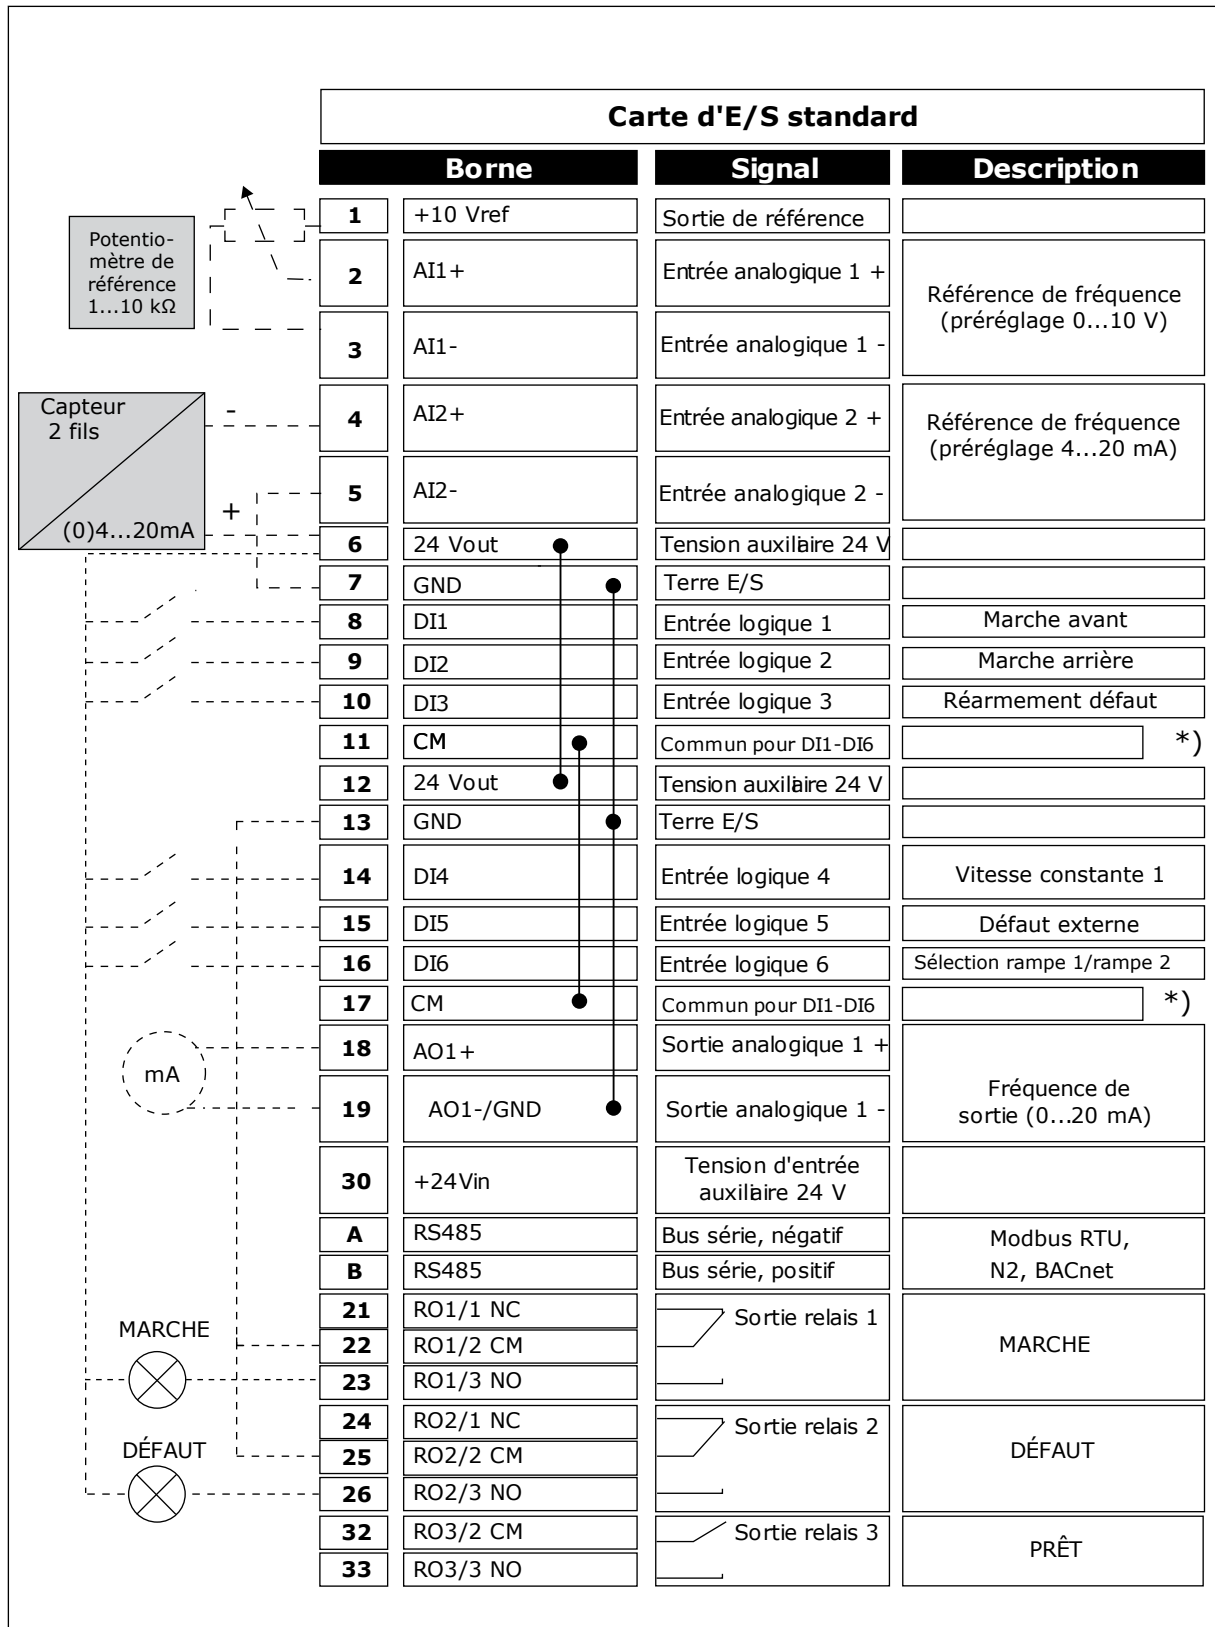


Fig. 12: Raccordements de commande préréglés de l'applicatif Multi-configuration

* = Vous pouvez isoler les entrées logiques de la terre à l'aide d'un interrupteur DIP.

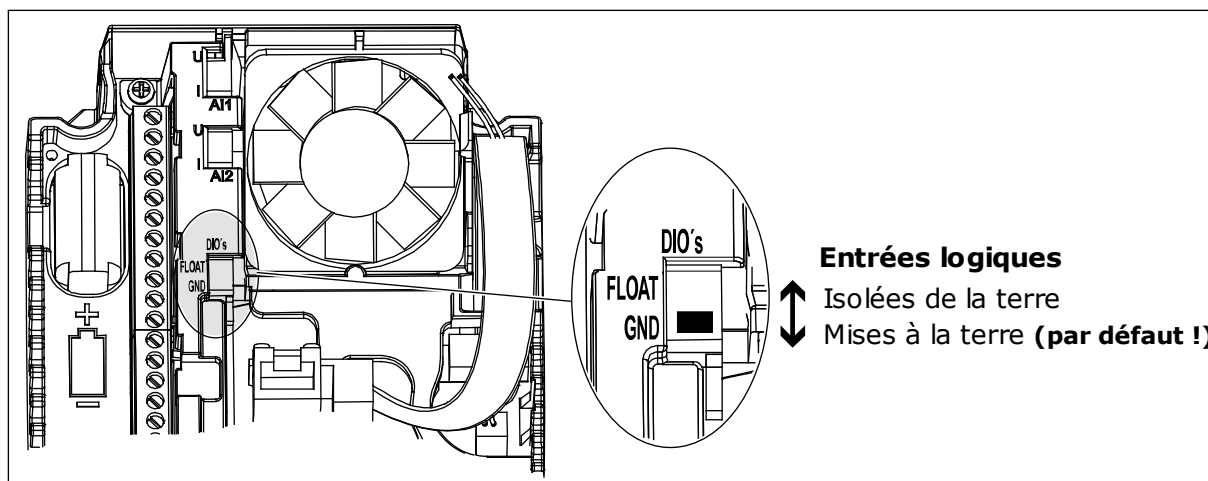


Fig. 13: Interrupteur DIP

Table 14: M1.1 Assistants

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.1.1	Assistant de mise en service	0	1		0	1170	0 = Ne pas activer 1 = Activer Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant de mise en service démarre (voir le chapitre <i>Table 1 Assistant de mise en service</i>).
1.1.3	Assistant multi-pompe	0	1		0	1671	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant multi-pompe démarre (voir le chapitre <i>2.7 Assistant multi-pompe</i>).
1.1.4	Assistant mode incendie	0	1		0	1672	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant mode incendie démarre (voir le chapitre <i>2.8 Assistant mode incendie</i>).

Table 15: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.2 	Applicatif	0	5		4	212	0 = Standard 1 = Local/Distance 2 = Commande séquentielle 3 = Régulation PID 4 = Multi-configuration 5 = Motopotentiomètre
1.3	Réf. de fréquence minimale	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Référence de fréquence minimale acceptable.
1.4	Réf. de fréquence maximale	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	Référence de fréquence maximale acceptable.
1.5	Temps d'accélération 1	0.1	300.0	s	5.0	103	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de zéro à la fréquence maximale.
1.6	Temps de décélération 1	0.1	300.0	s	5.0	104	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de la fréquence maximale à zéro.
1.7	Courant max. de sortie	I _H *0,1	I _S	A	Variable	107	Courant moteur maximal du convertisseur de fréquence.
1.8	Type de moteur	0	1		0	650	0 = Moteur à induction 1 = Moteur à aimants permanents
1.9	Tension nominale moteur	Variable	Variable	V	Variable	110	Reprendre la valeur U _n de la plaque signalétique du moteur. REMARQUE! Vérifier si le raccordement du moteur est de type Triangle ou Étoile.
1.10	Fréquence nominale moteur	8.0	320.0	Hz	50 Hz	111	Reprendre la valeur f _n de la plaque signalétique du moteur.

Table 15: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.11	Vitesse nominale moteur	24	19200	tr/min	Variable	112	Reprendre la valeur nn de la plaque signalétique du moteur.
1.12	Courant nominal moteur	I _H * 0,1	I _H * 2	A	Variable	113	Reprendre la valeur I _n de la plaque signalétique du moteur.
1.13	Cos phi moteur	0.30	1.00		Variable	120	Reprendre la valeur de la plaque signalétique du moteur.
1.14	Optimisation énergie	0	1		0	666	Le convertisseur de fréquence recherche le courant moteur minimal afin d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit du moteur. Utilisez cette fonction, par exemple, avec les processus de ventilateur et de pompe. 0 = Désactivé 1 = Activé
1.15	Identification	0	2		0	631	L'identification avec rotation calcule ou mesure les paramètres du moteur nécessaires à un contrôle optimal du moteur et de la vitesse. 0 = Aucune action 1 = En attente 2 = Avec rotation Avant de procéder à l'identification avec rotation, vous devez définir les paramètres de la plaque signalétique du moteur.
1.16	Fonction Marche	0	1		0	505	0 = Rampe 1 = Reprise au vol

Table 15: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.17	Mode Arrêt	0	1		0	506	0 = Roue libre 1 = Rampe
1.18	Réarmement automatique	0	1		0	731	0 = Désactivé 1 = Activé
1.19	Action en cas de défaut externe	0	3		2	701	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.20	Action en cas de défaut AI faible	0	5		0	700	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Alarme + fréquence défaut pré réglée (P3.9.1.13) 3 = Alarme + fréquence précédente 4 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 5 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.21	Source commande à distance	0	1		0	172	Sélection de la source de commande à distance (marche/arrêt). 0 = Commande E/S 1 = Commande via le bus de terrain

Table 15: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.22	Sélection référence A de cde E/S	0	9		5	117	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est E/S A.</p> <p>0 = Vitesse constante 1 = Réf. panneau op. 2 = Bus de terrain 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = référence PID 7 = Motopotentiomètre 8 = Référence du joystick 9 = Référence jog 10 = Sortie bloc 1 11 = Sortie bloc 2 12 = Sortie bloc 3 13 = Sortie bloc 4 14 = Sortie bloc 5 15 = Sortie bloc 6 16 = Sortie bloc 7 17 = Sortie bloc 8 18 = Sortie bloc 9 19 = Sortie bloc 10</p> <p>L'applicatif que vous sélectionnez via le paramètre 1.2 donne le pré réglage.</p>
1.23	Sélection de la référence du panneau opérateur	0	9		1	121	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le panneau opérateur.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.24	Sélection de la référence cde bus de terrain	0	9		2	122	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le bus de terrain.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.25	AI1 : échelle	0	1		0	379	<p>0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA</p>

Table 15: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.26	AI2 : échelle	0	1		0	390	0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA
1.27	Fonction R01	0	51		2	1101	Voir P3.5.3.2.1
1.28	Fonction R02	0	51		3	1104	Voir P3.5.3.2.1
1.29	Fonction R03	0	51		1	1107	Voir P3.5.3.2.1
1.30	Fonction A01	0	31		2	10050	Voir P3.5.4.1.1

Table 16: M1.35 Multi-configuration

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.35.1	Mode de commande	0	2		0	600	0 = Boucle ouverte de commande de fréquence U/f 1 = Boucle ouverte commande vitesse 2 = Boucle ouverte de contrôle de couple
1.35.2	Surcouple automatique	0	1		0	109	0 = Désactivé 1 = Activé
1.35.3	Temps d'accélération 2	0.1	300.0	s	10.0	502	Définit le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de zéro à la fréquence maximale.
1.35.4	Temps de décélération 2	0.1	300.0	s	10.0	503	Définit le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de la fréquence maximale à zéro.
1.35.5	Vitesse constante 1	P1.3	P1.4	Hz	5.0	105	Vitesse constante sélectionnée par l'entrée logique DI4.
1.35.6	Rapport U/f	0	2		0	108	Type de courbe U/f entre la fréquence nulle et le point d'affaiblissement du champ. 0 = Linéaire 1 = Quadratique 2 = Programmable
1.35.7	Fréquence du point d'affaiblissement du champ	8.00	P1.4	Hz	Variable	602	Le point d'affaiblissement du champ correspond à la fréquence de sortie à laquelle la tension de sortie atteint la tension au point d'affaiblissement du champ.
1.35.8	Tension au point d'affaiblissement du champ	10.00	200.00	%	100.00	603	Tension au point d'affaiblissement du champ en % de la tension nominale du moteur

Table 16: M1.35 Multi-configuration

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.35.9	Fréquence intermédiaire U/f	0.0	P1.35.7	Hz	Variable	604	Si la courbe U/f configurable a été sélectionnée (par. P1.35.6), ce paramètre définit la fréquence au point intermédiaire de la courbe.
1.35.10	Tension intermédiaire U/f	0.0	100.00	%	100.0	605	Si la courbe U/f configurable a été sélectionnée (par. P1.35.6), ce paramètre définit la tension au point intermédiaire de la courbe.
1.35.11	Tens. fréquence nulle	0.00	40.00	%	Variable	606	Ce paramètre définit la tension à fréquence nulle de la courbe U/f. La valeur par défaut varie en fonction de la taille de l'unité.
1.35.12	Courant de magnétisation au démarrage	0.00	Variable	A	Variable	517	Définit le courant CC fourni au moteur au démarrage. Désactivé si le paramètre est défini sur 0.
1.35.13	Temps de magnétisation au démarrage	0.00	600.00	s	0.00	516	Ce paramètre permet de définir la durée pendant laquelle le moteur est alimenté en courant CC avant le début de l'accélération.
1.35.14	Courant de freinage CC	Variable	Variable	A	Variable	507	Courant injecté dans le moteur pendant le freinage CC 0 = Désactivé
1.35.15	Durée de freinage CC à l'arrêt	0.00	600.00	s	0.00	508	Activation ou désactivation de la fonction de freinage CC et réglage de la durée de freinage CC pendant l'arrêt du moteur.
1.35.16	Fréquence de démarrage du freinage CC pendant l'arrêt sur rampe	0.10	50.00	%	0.00	515	Valeur de la fréquence de sortie à laquelle le freinage CC est appliqué.

Table 16: M1.35 Multi-configuration

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.35.17	Statisme	0.00	50.00	%	0.00	620	La fonction du statisme provoque une chute de la vitesse selon la charge. Le statisme est défini sous forme d'un pourcentage de la vitesse nominale à charge nominale.
1.35.18	Temps de statisme	0.00	2.00	s	0.00	656	Le statisme permet d'obtenir un statisme dynamique en raison du changement de charge. Ce paramètre définit la durée pendant laquelle la vitesse est rétablie au niveau auquel elle se trouvait avant l'augmentation de la charge.
1.35.19	Mode Statisme	0	1		0	1534	0 = Normal ; le facteur de statisme est constant sur toute la plage de fréquences 1 = Retrait linéaire ; le statisme est éliminé linéairement de la fréquence nominale jusqu'à atteindre une fréquence de zéro

1.4.6 APPLICATIF MOTOPOTENTIOMÈTRE

Utilisez l'applicatif Motopotentiomètre pour les processus dans lesquels la référence de fréquence du moteur est commandée (autrement dit, augmentée et diminuée) via les entrées logiques.

Dans cet applicatif, le bornier d'E/S est défini en tant que source de commande pré réglée. Les commandes de marche/arrêt sont transmises via DI1 et DI2. La référence de fréquence du moteur est augmentée via DI5 et diminuée via DI6.

Toutes les sorties du convertisseur peuvent être configurées librement dans tous les applicatifs. Une sortie analogique (Fréquence de sortie) et trois sorties relais (Marche, Défaut, Prêt) sont disponibles sur la carte d'E/S de base.

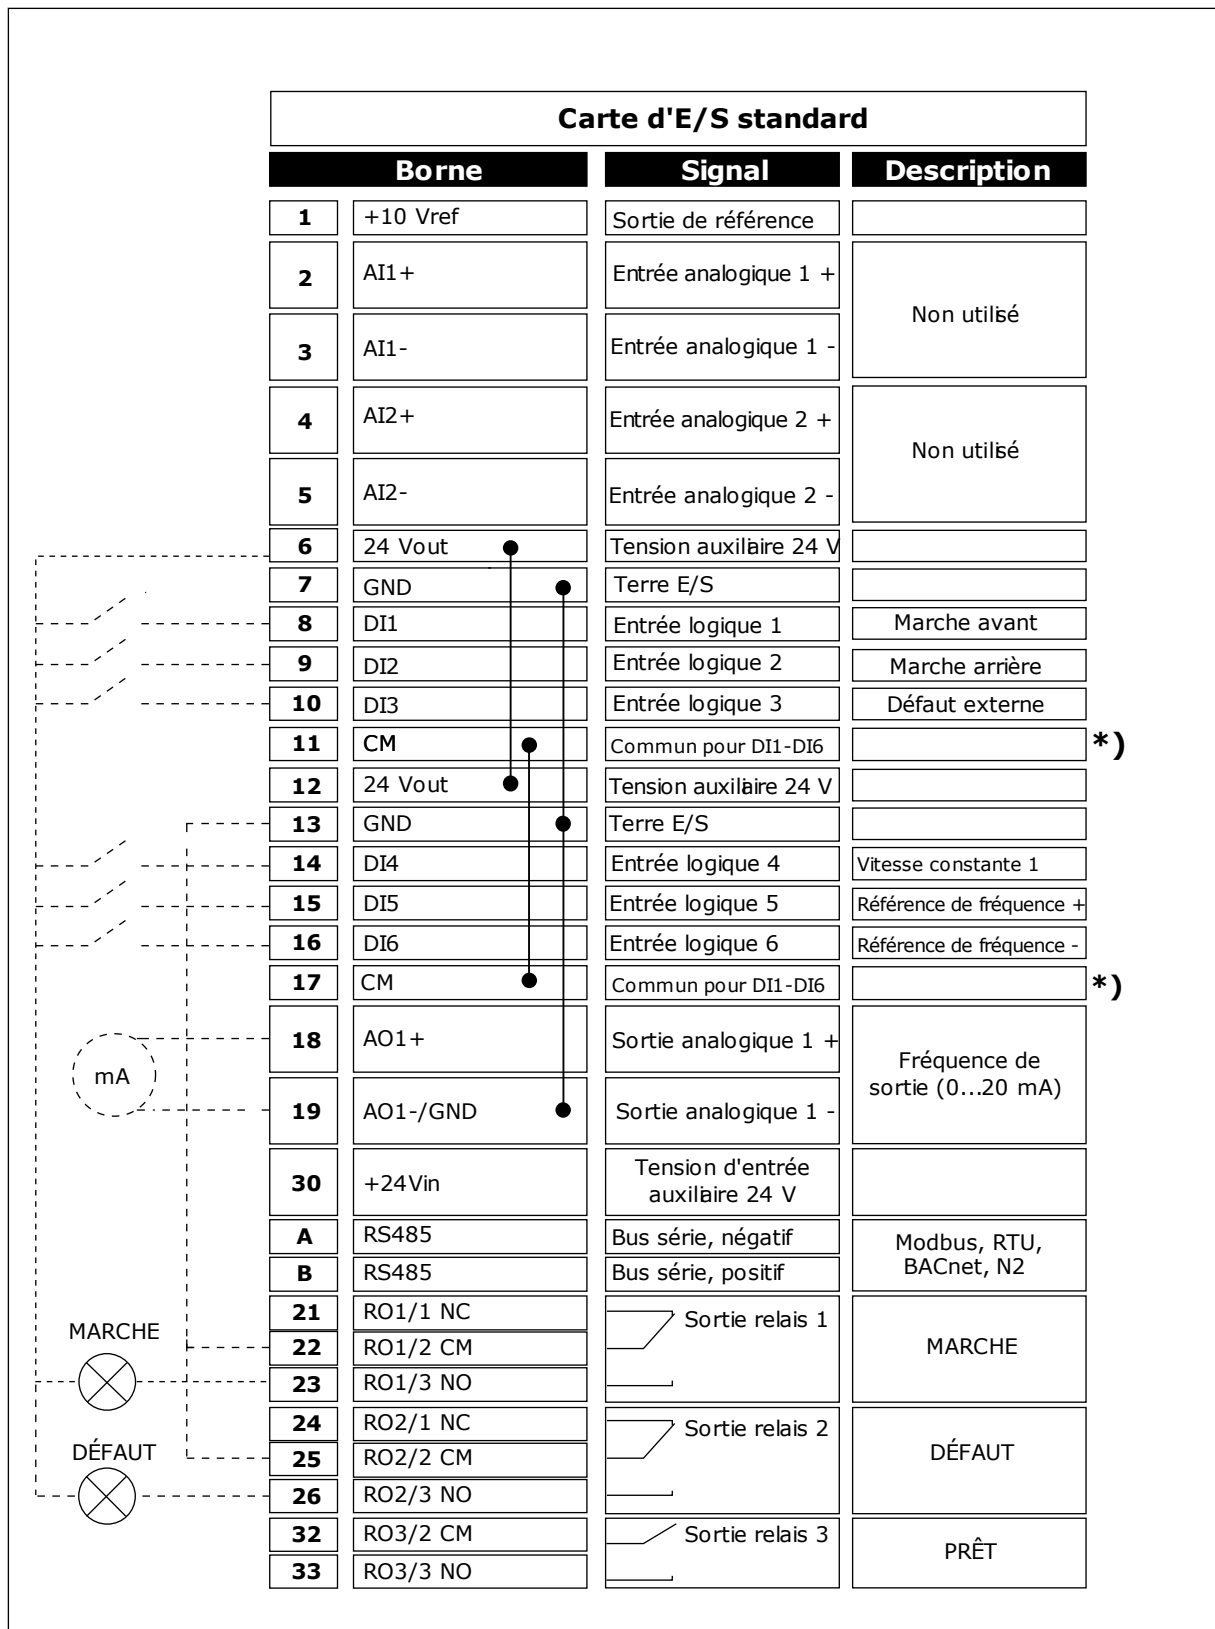


Fig. 14: Raccordements de commande pré-réglés de l'applicatif Motopotentiomètre

* = Vous pouvez isoler les entrées logiques de la terre à l'aide d'un interrupteur DIP.

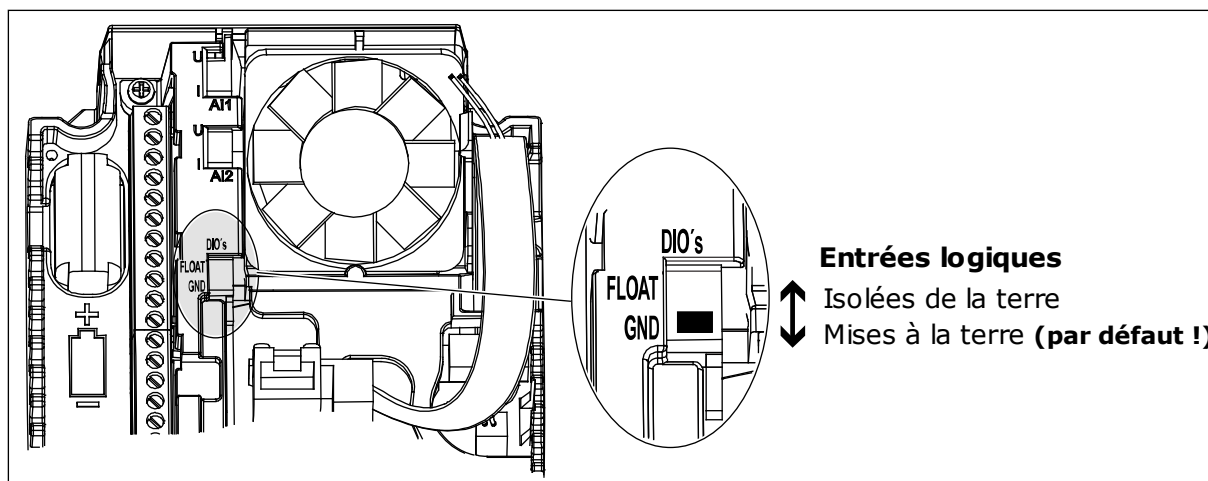


Fig. 15: Interrupteur DIP

Table 17: M1.1 Assistants

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.1.1	Assistant de mise en service	0	1		0	1170	0 = Ne pas activer 1 = Activer Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant de mise en service démarre (voir le chapitre <i>Table 1 Assistant de mise en service</i>).
1.1.3	Assistant multi-pompe	0	1		0	1671	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant multi-pompe démarre (voir le chapitre <i>2.7 Assistant multi-pompe</i>).
1.1.4	Assistant mode incendie	0	1		0	1672	Lorsque vous sélectionnez Activer, l'Assistant mode incendie démarre (voir le chapitre <i>2.8 Assistant mode incendie</i>).

Table 18: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.2 	Applicatif	0	5		5	212	0 = Standard 1 = Local/Distance 2 = Commande séquentielle 3 = Régulation PID 4 = Multi-configuration 5 = Motopotentiomètre
1.3	Réf. de fréquence minimale	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Référence de fréquence minimale acceptable.
1.4	Réf. de fréquence maximale	P1.3	320.0	Hz	50.0	102	Référence de fréquence maximale acceptable.
1.5	Temps d'accélération 1	0.1	300.0	s	5.0	103	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de zéro à la fréquence maximale.
1.6	Temps de décélération 1	0.1	300.0	s	5.0	104	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de la fréquence maximale à zéro.
1.7	Courant max. de sortie	I _H *0,1	I _S	A	Variable	107	Courant moteur maximal du convertisseur de fréquence.
1.8	Type de moteur	0	1		0	650	0 = Moteur à induction 1 = Moteur à aimants permanents
1.9	Tension nominale moteur	Variable	Variable	V	Variable	110	Reprendre la valeur U _n de la plaque signalétique du moteur. REMARQUE! Vérifier si le raccordement du moteur est de type Triangle ou Étoile.
1.10	Fréquence nominale moteur	8.0	320.0	Hz	50 Hz/ 60 Hz	111	Reprendre la valeur f _n de la plaque signalétique du moteur.

Table 18: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.11	Vitesse nominale moteur	24	19200	tr/min	Variable	112	Reprendre la valeur nn de la plaque signalétique du moteur.
1.12	Courant nominal moteur	I _H * 0,1	I _H * 2	A	Variable	113	Reprendre la valeur I _n de la plaque signalétique du moteur.
1.13	Cos phi moteur	0.30	1.00		Variable	120	Reprendre la valeur de la plaque signalétique du moteur.
1.14	Optimisation énergie	0	1		0	666	Le convertisseur de fréquence recherche le courant moteur minimal afin d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit du moteur. Utilisez cette fonction, par exemple, avec les processus de ventilateur et de pompe. 0 = Désactivé 1 = Activé
1.15	Identification	0	2		0	631	L'identification avec rotation calcule ou mesure les paramètres du moteur nécessaires à un contrôle optimal du moteur et de la vitesse. 0 = Aucune action 1 = En attente 2 = Avec rotation Avant de procéder à l'identification avec rotation, vous devez définir les paramètres de la plaque signalétique du moteur.
1.16	Fonction Marche	0	1		0	505	0 = Rampe 1 = Reprise au vol

Table 18: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.17	Mode Arrêt	0	1		0	506	0 = Roue libre 1 = Rampe
1.18	Réarmement automatique	0	1		0	731	0 = Désactivé 1 = Activé
1.19	Action en cas de défaut externe	0	3		2	701	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.20	Action en cas de défaut AI faible	0	5		0	700	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Alarme + fréquence défaut pré réglée (P3.9.1.13) 3 = Alarme + fréquence précédente 4 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 5 = Défaut (Arrêt en roue libre)
1.21	Source commande à distance	0	1		0	172	Sélection de la source de commande à distance (marche/arrêt). 0 = Commande E/S 1 = Commande via le bus de terrain

Table 18: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.22	Sélection référence A de cde E/S	0	9		7	117	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est E/S A.</p> <p>0 = Vitesse constante 1 = Réf. panneau op. 2 = Bus de terrain 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = référence PID 7 = Motopotentiomètre 8 = Référence du joystick 9 = Référence jog 10 = Sortie bloc 1 11 = Sortie bloc 2 12 = Sortie bloc 3 13 = Sortie bloc 4 14 = Sortie bloc 5 15 = Sortie bloc 6 16 = Sortie bloc 7 17 = Sortie bloc 8 18 = Sortie bloc 9 19 = Sortie bloc 10</p> <p>L'applicatif que vous sélectionnez via le paramètre 1.2 donne le pré réglage.</p>
1.23	Sélection de la référence du panneau opérateur	0	9		1	121	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le panneau opérateur.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.24	Sélection de la référence cde bus de terrain	0	9		2	122	<p>Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque la source de commande est le bus de terrain.</p> <p>Voir P1.22.</p>
1.25	AI1 : échelle	0	1		0	379	<p>0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA</p>

Table 18: M1 Configuration rapide

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.26	AI2 : échelle	0	1		1	390	0= 0...10 V / 0...20 mA 1= 2...10 V / 4...20 mA
1.27	Fonction R01	0	51		2	1101	Voir P3.5.3.2.1
1.28	Fonction R02	0	51		3	1104	Voir P3.5.3.2.1
1.29	Fonction R03	0	51		1	1107	Voir P3.5.3.2.1
1.30	Fonction A01	0	31		2	10050	Voir P3.5.4.1.1

Table 19: M1.36 Motopotentiomètre

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
1.36.1	Motopotentiomètre : temps de rampe	0.1	500.0	Hs/s	10.0	331	Taux de modification de la référence du motopotentiomètre lorsqu'elle est augmentée ou diminuée via DI5 ou DI6.
1.31.2	Motopotentiomètre : remise à zéro	0	2		1	367	Condition dans laquelle la référence de fréquence du motopotentiomètre est remise à zéro. 0 = Pas de remise à zéro 1 = Remise à zéro en cas d'arrêt 2 = Remise à zéro en cas de mise hors tension
1.31.2	Vitesse constante 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	Sélectionnez une vitesse constante à l'aide de l'entrée logique DI4.

2 ASSISTANTS

2.1 ASSISTANT D'APPLICATIF STANDARD

Cet assistant d'applicatif vous aide à définir les paramètres de base liés à l'applicatif.

Pour démarrer l'assistant d'applicatif Standard, sélectionnez la valeur *Standard* pour le paramètre P1.2 Applicatif (ID 212) sur le panneau opérateur.



REMARQUE!

Si vous démarrez l'assistant d'applicatif depuis l'assistant de mise en service, il passe directement à la question 11.

1	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.2.2 Type de moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Moteur AP Moteur à induction
2	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.1 Tension nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable
3	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.2 Fréquence nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 8,00...320,00 Hz
4	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.3 Vitesse nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 24...19 200 tr/min
5	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4 Courant nominal moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable

Si la valeur de Type de moteur est *Moteur à induction*, la question suivante s'affiche. Si vous avez sélectionné *Moteur AP*, la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur est 1,00 et l'assistant passe directement à la question 7.

6	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.5 Cos Phi moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 0.3...1.00
7	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.1 Référence de fréquence minimale	Plage : 0,00...P3.3.1.2 Hz
8	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.1 Réf. de fréquence maximale	Plage : P3.3.1.1...320,00 Hz
9	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.2 Temps d'accélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
10	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.2 Temps de décélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
11	Sélectionnez une source de commande (à partir de laquelle transmettre les commandes de marche/arrêt et la référence de fréquence du convertisseur)	Bornier d'E/S Bus de terrain Panneau opérateur

L'Assistant d'applicatif Standard est terminé.

2.2 ASSISTANT D'APPLICATIF LOCAL/DISTANCE

Cet assistant d'applicatif vous aide à définir les paramètres de base en relation avec l'applicatif.

Pour démarrer l'assistant d'applicatif Local/Distance, sélectionnez la valeur *Local/Distance* pour le paramètre P1.2 Applicatif (ID 212) sur le panneau opérateur.



REMARQUE!

Si vous démarrez l'assistant d'applicatif depuis l'assistant de mise en service, il passe directement à la question 11.

1	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.2.2 Type de moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Moteur AP Moteur à induction
2	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.1 Tension nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable
3	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.2 Fréquence nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 8,00...320,00 Hz
4	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.3 Vitesse nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 24...19 200 tr/min
5	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4 Courant nominal moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable

Si la valeur de Type de moteur est *Moteur à induction*, la question suivante s'affiche. Si vous avez sélectionné *Moteur AP*, la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur est 1,00 et l'assistant passe directement à la question 7.

6	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 0.30...1.00
7	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.1 Référence de fréquence minimale	Plage : 0,00...P3.3.1.2 Hz
8	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.2 Référence de fréquence maximale	Plage : P3.3.1.1...320,00 Hz
9	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.2 Temps d'accélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
10	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.3 Temps de décélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
11	Sélectionnez Source de cmde à distance (la source des commandes de marche/arrêt et de la référence de fréquence du convertisseur lorsque la commande à distance est active)	Bornier d'E/S Bus de terrain

Si vous sélectionnez la valeur *Bornier d'E/S* pour Source de cmde à distance, la question suivante s'affiche. Si vous sélectionnez *Bus de terrain*, l'assistant passe directement à la question 14.

12	P1.26 Plage du signal d'entrée analogique 2	0=0...10 V / 0...20 mA 1=2...10 V / 4...20 mA
13	Sélectionnez Source comde locale (à partir de laquelle transmettre les commandes de marche/arrêt et la référence de fréquence du convertisseur lorsque la commande locale est activée).	Bus de terrain Panneau opérateur Bornier d'E/S (B)

Si vous sélectionnez la valeur *Bornier d'E/S (B)* pour Source comde locale, la question suivante s'affiche. Pour les autres sélections, l'assistant passe directement à la question 16.

14	P1.25 Plage du signal d'entrée analogique 1	0=0...10 V / 0...20 mA 1=2...10 V / 4...20 mA
----	---	--

L'Assistant d'applicatif Local/Distance est terminé.

2.3 ASSISTANT D'APPLICATIF DE COMMANDE SÉQUENTIELLE

Cet assistant d'applicatif vous aide à définir les paramètres de base liés à l'applicatif.

Pour démarrer l'Assistant d'applicatif de commande séquentielle, sélectionnez la valeur *Commande séq.* pour le paramètre P1.2 Applicatif (ID 212) sur le panneau opérateur.

**REMARQUE!**

Si vous démarrez l'assistant d'applicatif depuis l'assistant de mise en service, il affiche uniquement la configuration d'E/S.

1	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.2.2 Type de moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Moteur AP Moteur à induction
2	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.1 Tension nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable
3	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.2 Fréquence nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 8,00 ...320,00 Hz
4	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.3 Vitesse nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 24...19 200 tr/min
5	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4 Courant nominal moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable

Si la valeur de Type de moteur est *Moteur à induction*, la question suivante s'affiche. Si vous avez sélectionné *Moteur AP*, la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur est 1,00 et l'assistant passe directement à la question 7.

6	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 0.30...1.00
7	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.1 Référence de fréquence minimale	Plage : 0,00...P3.3.1.2 Hz
8	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.2 Référence de fréquence maximale	Plage : P3.3.1.1...320,00 Hz
9	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.2 Temps d'accélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
10	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.3 Temps de décélération 1	Plage : 0,1...300,0 s

L'Assistant d'applicatif de commande séquentielle est terminé.

2.4 ASSISTANT D'APPLICATIF DE RÉGULATION PID

Cet assistant d'applicatif vous aide à définir les paramètres de base liés à l'applicatif.

Pour démarrer l'assistant d'applicatif de régulation PID, sélectionnez la valeur *Régulation PID* pour le paramètre P1.2 Applicatif (ID 212) sur le panneau opérateur.

**REMARQUE!**

Si vous démarrez l'assistant d'applicatif depuis l'assistant de mise en service, il passe directement à la question 11.

1	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.2.2 Type de moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Moteur AP Moteur à induction
2	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.1 Tension nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable
3	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.2 Fréquence nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 8,00 ...320,00 Hz
4	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.3 Vitesse nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 24...19 200 tr/min
5	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4 Courant nominal moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable

Si la valeur de Type de moteur est *Moteur à induction*, la question suivante s'affiche. Si vous avez sélectionné *Moteur AP*, la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur est 1,00 et l'assistant passe directement à la question 7.

6	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 0.30...1.00
7	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.1 Référence de fréquence minimale	Plage : 0,00 Hz...P3.3.1.2
8	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.2 Référence de fréquence maximale	Plage : P3.3.1.1...320,00 Hz
9	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.2 Temps d'accélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
10	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.3 Temps de décélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
11	Sélectionnez une source de commande (à partir de laquelle transmettre les commandes de marche/arrêt)	Bornier d'E/S Bus de terrain Panneau opérateur
12	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.4 Sélection d'une unité de process	Plus d'une sélection

Si votre sélection est différente de %, les questions suivantes s'affichent. Si votre sélection est %, l'assistant passe directement à la question 17.

13	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.5 Nb min. d'unités de process	La plage dépend de la valeur sélectionnée à la question 12.
14	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.6 Nb max. d'unités de process	La plage dépend de la valeur sélectionnée à la question 12.
15	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.7 Décimales du nb d'unités de process	Plage : 0...4
16	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.3.3 Source retour 1	Voir le tableau Réglages Retours présenté au chapitre 5.13 Groupe 3.13 : Régulateur PID

Si vous sélectionnez un signal d'entrée analogique, la question 18 s'affiche. Pour les autres sélections, l'assistant passe à la question 19.

17	Définissez la plage de signal de l'entrée analogique	0 = 0...10 V / 0...20 mA 1 = 2...10 V / 4...20 mA
18	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.8 Inversion erreur	0 = Normal 1 = Inversé
19	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.2.6 Sélection de la source du point de consigne	Voir le tableau Points de consigne présenté au chapitre 5.13 Groupe 3.13 : Régulateur PID

Si vous sélectionnez un signal d'entrée analogique, la question 21 s'affiche. Pour les autres sélections, l'assistant passe à la question 23.

Si vous sélectionnez la valeur *Point de consigne du panneau opérateur 1* ou *Point de consigne du panneau opérateur 2*, l'assistant passe directement à la question 22.

20	Définissez la plage de signal de l'entrée analogique	0 = 0...10 V / 0...20 mA 1 = 2...10 V / 4...20 mA
21	Spécifiez la valeur des paramètres P3.13.2.1 (Point de consigne du panneau opérateur 1) et P3.13.2.2 (Point de consigne du panneau opérateur 2)	Dépend de la plage définie à la question 20.
22	Utilisation de la fonction Veille	0 = Non 1 = Oui

Si vous sélectionnez la valeur *Oui* à la question 22, les trois questions suivantes s'affichent. Si vous sélectionnez *Non*, l'assistant est terminé.

23	Spécifiez la valeur du paramètre P3.34.7 Fonction Veille : Seuil de fréquence	Plage : 0,00 ...320,00 Hz
24	Spécifiez la valeur du paramètre P3.34.8 Tempo veille 1	Plage : 0...3 000 s
25	Spécifiez la valeur du paramètre P3.34.9 Niveau de reprise	La plage dépend de l'unité de process définie.

L'assistant d'applicatif de régulation PID est terminé.

2.5 ASSISTANT D'APPLICATIF MULTI-CONFIGURATION

Cet assistant d'applicatif vous aide à définir les paramètres de base liés à l'applicatif.

Pour lancer l'assistant d'applicatif multi-configuration, sélectionnez la valeur *Multi-configuration* pour le paramètre P1.2 Applicatif (ID 212) sur le panneau opérateur.



REMARQUE!

Si vous démarrez l'assistant d'applicatif depuis l'assistant de mise en service, il passe directement à la question 11.

1	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.2.2 Type de moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Moteur AP Moteur à induction
2	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.1 Tension nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable
3	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.2 Fréquence nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 8,00 ...320,00 Hz
4	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.3 Vitesse nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 24...19 200 tr/min
5	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4 Courant nominal moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable

Si la valeur de Type de moteur est *Moteur à induction*, la question suivante s'affiche. Si vous avez sélectionné *Moteur AP*, la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur est 1,00 et l'assistant passe directement à la question 7.

6	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 0.30...1.00
7	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.1 Référence de fréquence minimale	Plage : 0,00...P3.3.1.2 Hz
8	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.2 Référence de fréquence maximale	Plage : P3.3.1.1...320,00 Hz
9	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.2 Temps d'accélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
10	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.3 Temps de décélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
11	Sélectionnez une source de commande (à partir de laquelle transmettre les commandes de marche/arrêt et la référence de fréquence du convertisseur)	Bornier d'E/S Bus de terrain Panneau opérateur

L'assistant d'applicatif multi-configuration est terminé.

2.6 ASSISTANT D'APPLICATIF DE MOTOPOTENTIOMÈTRE

Cet assistant d'applicatif vous aide à définir les paramètres de base en relation avec l'applicatif.

Pour lancer l'assistant d'applicatif de motopotentioètre, sélectionnez la valeur *Motopotentioètre* pour le paramètre P1.2 Applicatif (ID 212) sur le panneau opérateur.



REMARQUE!

Si vous démarrez l'assistant d'applicatif depuis l'assistant de mise en service, il passe directement à la question 11.

1	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.2.2 Type de moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Moteur AP Moteur à induction
2	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.1 Tension nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable
3	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.2 Fréquence nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 8,00 ...320,00 Hz
4	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.3 Vitesse nominale moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 24...19 200 tr/min
5	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4 Courant nominal moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : Variable

Si la valeur de Type de moteur est *Moteur à induction*, la question suivante s'affiche. Si vous avez sélectionné *Moteur AP*, la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur est 1,00 et l'assistant passe directement à la question 7.

6	Spécifiez la valeur du paramètre P3.1.1.5 Cos Phi moteur (conformément à la plaque signalétique du moteur)	Plage : 0.30...1.00
7	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.1 Référence de fréquence minimale	Plage : 0,00...P3.3.1.2 Hz
8	Spécifiez la valeur du paramètre P3.3.1.2 Référence de fréquence maximale	Plage : P3.3.1.1...320,00 Hz
9	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.2 Temps d'accélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
10	Spécifiez la valeur du paramètre P3.4.1.3 Temps de décélération 1	Plage : 0,1...300,0 s
11	Spécifiez la valeur du paramètre P1.36.1 Motopotentiomètre : temps de rampe	Plage : 0,1...500,0 Hz/s
12	Spécifiez la valeur du paramètre P1.36.2 Motopotentiomètre : remise à zéro	0 = Pas de remise à zéro 1 = État Arrêt 2 = Hors tension

L'assistant d'applicatif de motopotentiomètre est terminé.

2.7 ASSISTANT MULTI-POMPE

Pour démarrer l'Assistant multi-pompe, sélectionnez *Activer* pour le paramètre B1.1.3 dans le menu Configuration rapide. Les pré-réglages vous indiquent d'utiliser le régulateur PID en mode un retour / un point de consigne. La source de commande pré-réglée est E/S A et l'unité de process pré-réglée est %.

1	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.4 Sélection d'une unité de process	Plus d'une sélection.
---	---	-----------------------

Si votre sélection est différente de %, les questions suivantes s'affichent. Si votre sélection est %, l'assistant passe directement à la question 5.

2	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.5 Nb min. d'unités de process	Variable
3	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.6 Nb max. d'unités de process	Variable
4	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.7 Décimales du nb d'unités de process	0...4
5	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.3.3 Source retour 1	Voir le tableau Réglages Retours présenté au chapitre 5.13 Groupe 3.13 : Régulateur PID.

Si vous sélectionnez un signal d'entrée analogique, la question 6 s'affiche. Pour les autres sélections, l'assistant passe à la question 7.

6	Définissez la plage de signal de l'entrée analogique	0 = 0...10 V / 0...20 mA 1 = 2...10 V / 4...20 mA Voir le tableau Entrées analogiques présenté au chapitre 5.5 Groupe 3.5 : Configuration E/S.
7	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.1.8 Inversion erreur	0 = Normal 1 = Inversé
8	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.2.6 Sélection de la source du point de consigne 1	Voir le tableau Points de consigne présenté au chapitre 5.13 Groupe 3.13 : Régulateur PID.

Si vous sélectionnez un signal d'entrée analogique, la question 9 s'affiche. Pour les autres sélections, l'assistant passe à la question 11.

Si vous sélectionnez la valeur *Point de consigne du panneau opérateur 1* ou *Point de consigne du panneau opérateur 2*, la question 10 s'affiche.

9	Définissez la plage de signal de l'entrée analogique	0 = 0...10 V / 0...20 mA 1 = 2...10 V / 4...20 mA Voir le tableau Entrées analogiques présenté au chapitre 5.5 Groupe 3.5 : Configuration E/S.
10	Spécifiez la valeur des paramètres P3.13.2.1 (Point de consigne du panneau opérateur 1) et P3.13.2.2 (Point de consigne du panneau opérateur 2)	Variable
11	Utilisation de la fonction Veille	Non Oui

Si vous sélectionnez la valeur *Oui* à la question 11, les trois questions suivantes s'affichent.

12	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.5.1 Fonction veille 1 : seuil de fréquence	0,00...320,00 Hz
13	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.5.2 Tempo veille 1	0...3 000 s
14	Spécifiez la valeur du paramètre P3.13.5.6 Niveau de reprise 1	La plage dépend de l'unité de process définie.
15	Spécifiez la valeur du paramètre P3.15.1 Nombre moteurs	1...6
16	Spécifiez la valeur du paramètre P3.15.2 Fonction d'interverrouillage	0 = Non utilisé 1 = Activé
17	Spécifiez la valeur du paramètre P3.15.4 Permutation	0 = Désactivé 1 = Activé

Si vous activez la fonction Permutation, les trois questions suivantes s'affichent. Sinon, l'assistant passe directement à la question 21.

18	Spécifiez la valeur du paramètre P3.15.3 Inclure le convertisseur	0 = Désactivé 1 = Activé
19	Spécifiez la valeur du paramètre P3.15.5 Intervalle de permutation	0,0...3 000,0 h
20	Spécifiez la valeur du paramètre P3.15.6 Permutation : seuil de fréquence	0,00...50,00 Hz
21	Spécifiez la valeur du paramètre P3.15.8 Bande passante	0...100%
22	Spécifiez la valeur du paramètre P3.15.9 Bande passante : temporisation	0...3 600 s

Après cela, l'affichage indique la configuration de l'entrée logique et de la sortie relais effectuée automatiquement par l'applicatif. Prenez note de ces valeurs. Cette fonction n'est pas disponible dans l'affichage textuel.

2.8 ASSISTANT MODE INCENDIE

Pour démarrer l'assistant mode incendie, sélectionnez *Activer* pour le paramètre B1.1.4 dans le menu Configuration rapide.



ATTENTION!

Avant de continuer, lisez les informations relatives au mot de passe et à la garantie présentées au chapitre 9.15 *Mode incendie*.

1	Spécifiez la valeur du paramètre P3.17.2 Source de fréquence du mode incendie	Plus d'une sélection
----------	---	----------------------

Si vous sélectionnez une valeur autre que *Fréquence du mode incendie*, l'assistant passe directement à la question 3.

2	Spécifiez la valeur du paramètre P3.17.3 Fréquence du mode incendie	8,00 Hz...P3.3.1.2 (Réf. fréq. maxi)
3	Active le signal lorsque le contact s'ouvre ou se ferme.	0 = Contact ouvert 1 = Contact fermé
4	Spécifiez la valeur des paramètres P3.17.4 Activation du mode incendie si OUVERT et P3.17.5 Activation du mode incendie si FERMÉ	Sélectionnez une entrée logique pour l'activation du mode incendie. Voir également le chapitre 9.7.1 <i>Programmation des entrées logiques et analogiques</i> .
5	Spécifiez la valeur du paramètre P3.17.6 Inversion du mode incendie	Sélectionnez une entrée logique pour l'inversion du mode incendie. EntLog emplct 0.1 = AVANT EntLog emplct 0.2 = ARRIÈRE
6	Spécifiez la valeur du paramètre P3.17.1 Mot de passe du mode incendie	Choisissez un mot de passe pour activer la fonction Mode incendie. 1234 = Activer mode test 1002 = Activer mode incendie

3 INTERFACES UTILISATEUR

3.1 NAVIGATION DANS LE PANNEAU OPÉRATEUR

Les données du convertisseur de fréquence sont affichées dans des menus et des sous-menus. Pour passer d'un menu à l'autre, utilisez les touches Haut et Bas du panneau opérateur. Pour accéder à un groupe ou un élément, appuyez sur OK. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur la touche Back/Reset.

Sur l'affichage, vous pouvez voir votre emplacement actuel dans le menu, par exemple M3.2.1. Vous pouvez également voir le nom du groupe ou de l'élément à l'emplacement actuel.

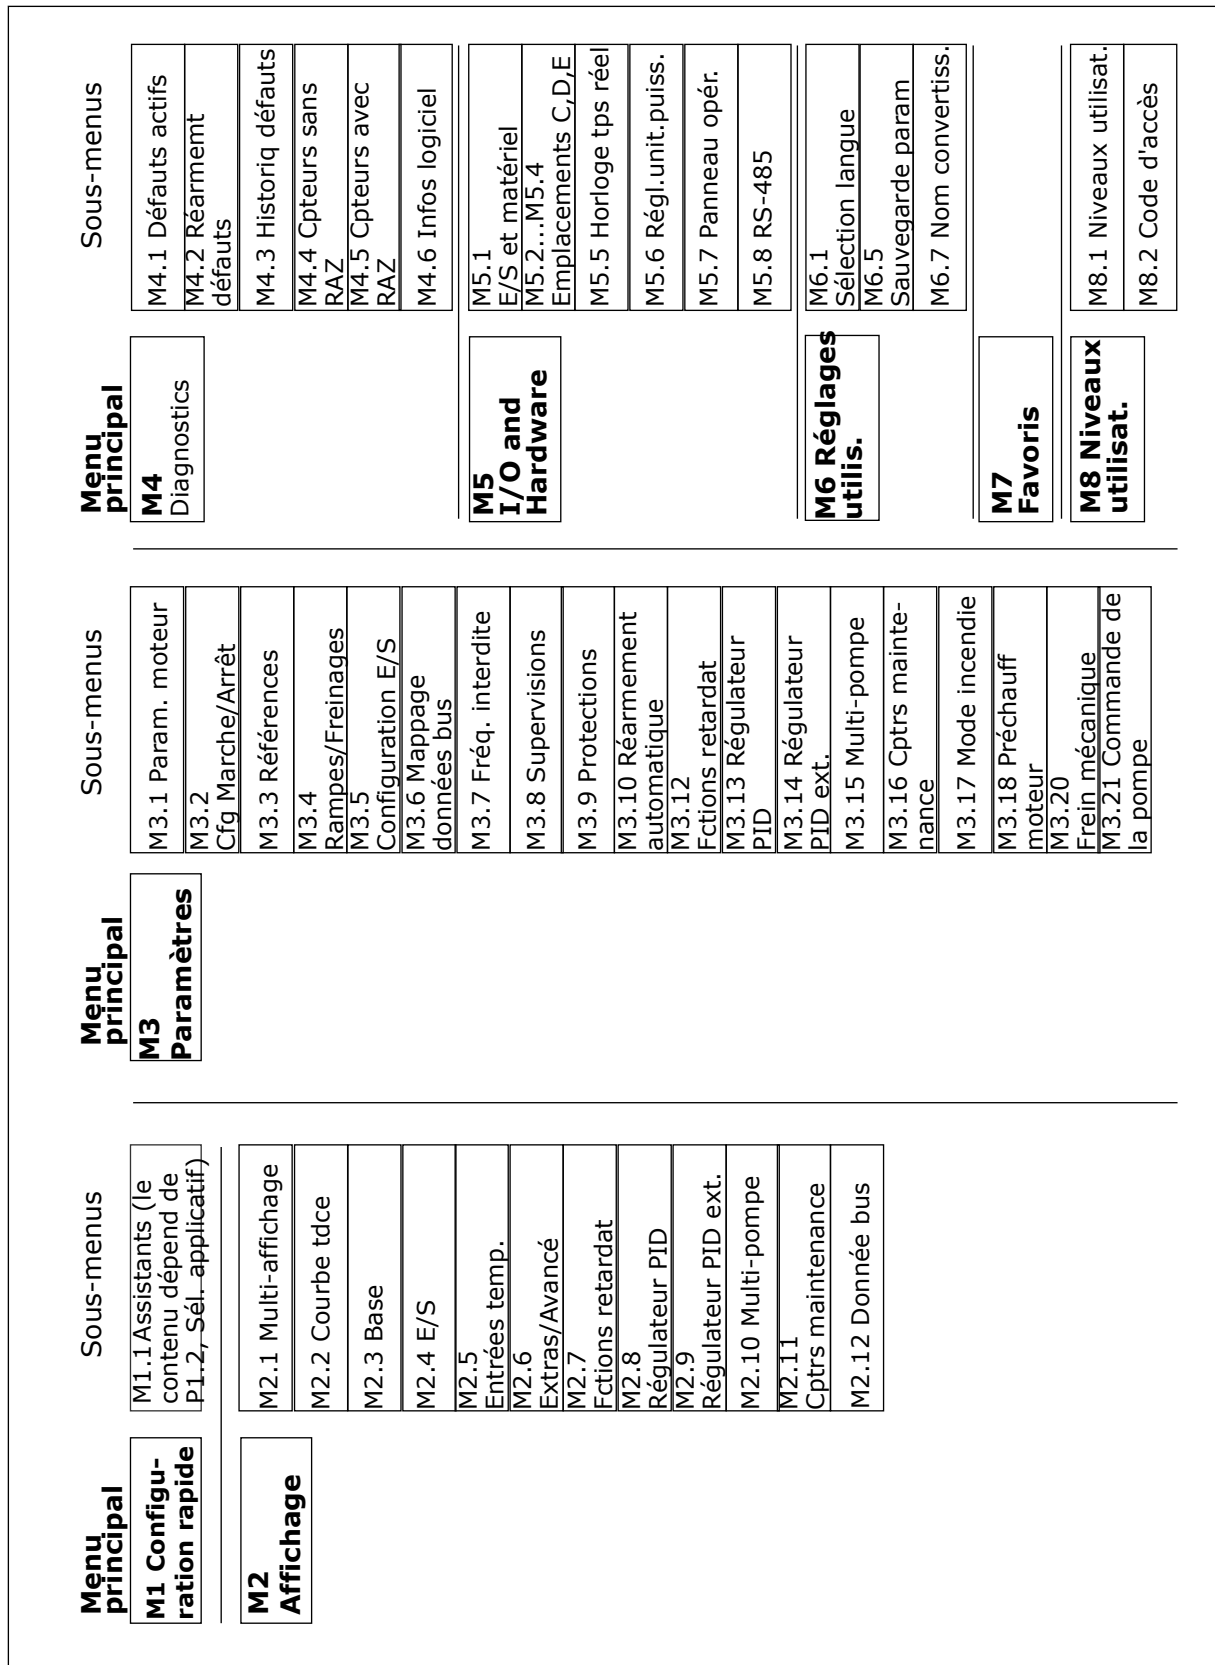


Fig. 16: Structure de menu de base du convertisseur de fréquence

3.2 UTILISATION DE L'AFFICHAGE GRAPHIQUE

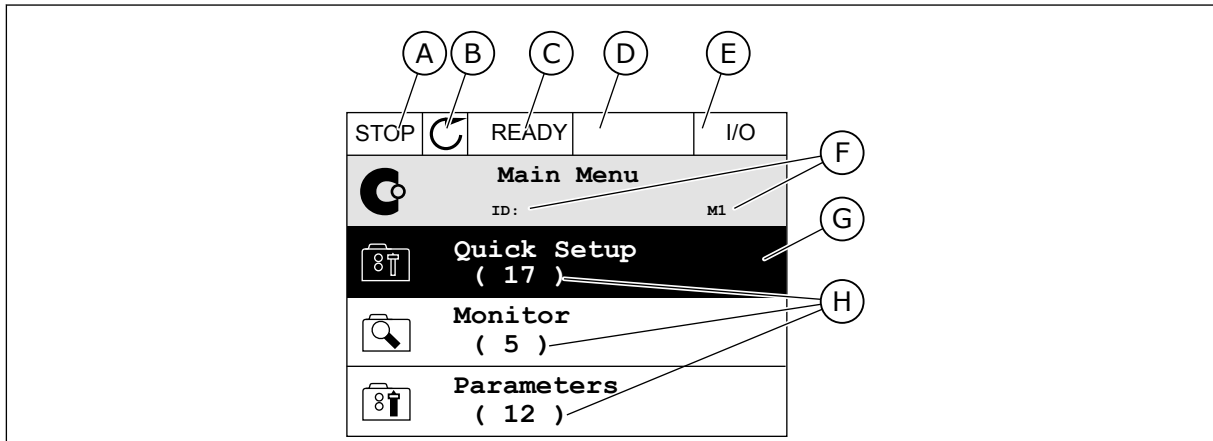


Fig. 17: Menu principal de l'affichage graphique

- | | |
|--|--|
| A. Premier champ d'état : ARRÊT/MARCHE | F. Champ de localisation : numéro d'identification du paramètre et emplacement actuel dans le menu |
| B. Sens de rotation | G. Groupe ou élément activé : appuyez sur OK pour y accéder |
| C. Deuxième champ d'état : PRÊT/PAS PRÊT/DÉFAUT | H. Nombre d'éléments dans le groupe en question |
| D. Champ d'alarme : ALARME/- | |
| E. Source de commande : PC/ES/PANNEAU OPÉRATEUR/BUS DE TERRAIN | |

3.2.1 MODIFICATION DES PARAMÈTRES

Sur l'affichage graphique, deux procédures différentes permettent de modifier la valeur d'un élément.


En règle générale, vous ne pouvez définir qu'une valeur pour un paramètre. Faites votre sélection dans une liste de valeurs textuelles ou dans une plage de valeurs numériques.

MODIFICATION DE LA VALEUR TEXTUELLE D'UN PARAMÈTRE


- 1 Localisez le paramètre.



- 2 Pour accéder au mode Édition, appuyez deux fois sur OK ou appuyez sur la touche Droite.

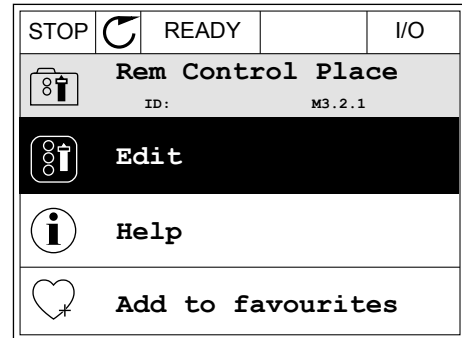


- 3 Pour définir une nouvelle valeur, appuyez sur les touches Haut et Bas.

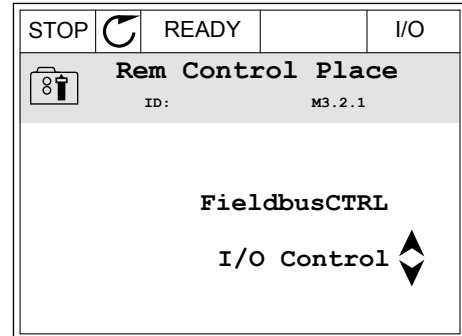


- 4 Pour accepter la modification, appuyez sur OK. Pour ignorer la modification, utilisez la touche Back/Reset.

MODIFICATION DES VALEURS NUMÉRIQUES


- 1 Localisez le paramètre.

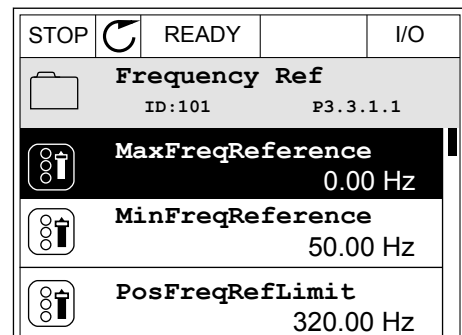


- 2 Accédez au mode Édition.

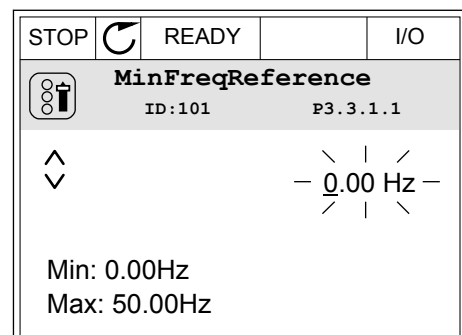

- 3 Si la valeur est numérique, passez de chiffre en chiffre à l'aide des touches Gauche et Droite. Modifiez les chiffres à l'aide des touches Haut et Bas.

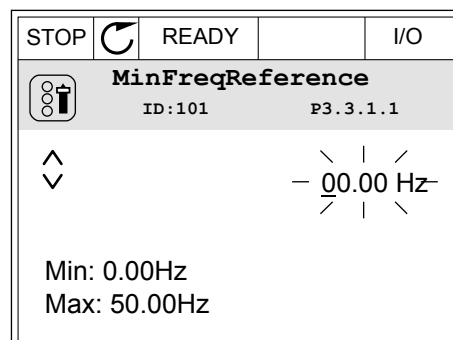


- 4 Pour accepter la modification, appuyez sur OK. Pour ignorer la modification, revenez au niveau précédent à l'aide de la touche Back/Reset.

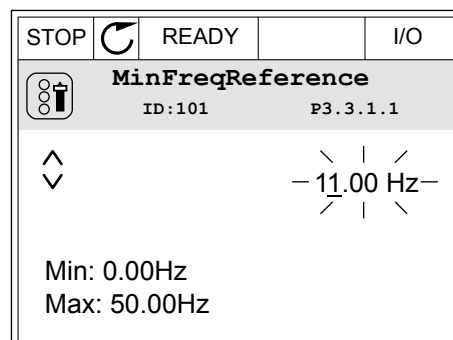

SÉLECTION DE PLUSIEURS VALEURS

Certains paramètres vous autorisent à sélectionner plus d'une valeur. Sélectionnez la case à cocher de chaque valeur que vous souhaitez activer.

- 1 Localisez le paramètre. Un symbole est affiché lorsqu'une sélection de cases à cocher est disponible.

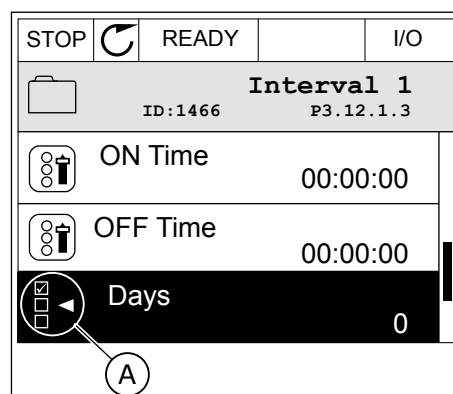

- A. Symbole représentant une sélection de cases à cocher

- 2 Pour vous déplacer dans la liste des valeurs, utilisez les touches Haut et Bas.

STOP		READY		I/O
Days				
ID: M 3.12.1.3.1				
<input type="checkbox"/>	Sunday			
<input type="checkbox"/>	Monday			
<input type="checkbox"/>	Tuesday			
<input type="checkbox"/>	Wednesday			
<input type="checkbox"/>	Thursday			
<input type="checkbox"/>	Friday			

- 3 Pour ajouter une valeur à votre sélection, cochez la case en regard de son nom à l'aide de la touche Droite.

STOP		READY		I/O
Days				
ID: M 3.12.1.3.1				
<input checked="" type="checkbox"/>	Sunday			
<input type="checkbox"/>	Monday			
<input type="checkbox"/>	Tuesday			
<input type="checkbox"/>	Wednesday			
<input type="checkbox"/>	Thursday			
<input type="checkbox"/>	Friday			

3.2.2 RÉARMEMENT D'UN DÉFAUT

Pour réarmer un défaut, utilisez la touche de réarmement ou le paramètre Réarmement des défauts. Voir les instructions au chapitre *10.1 Affichage d'un défaut*.

3.2.3 TOUCHE FUNCT

Vous pouvez utiliser la touche FUNCT pour quatre fonctions différentes :

- accès à la page de commande ;
- basculement facile entre la source de commande locale et la source de commande à distance ;
- modification du sens de rotation ;
- modification rapide de la valeur d'un paramètre.

La sélection de la source de commande détermine à quel endroit le convertisseur de fréquence prend les commandes de marche/arrêt. Toutes les sources de commande comportent un paramètre pour la sélection de la source de la référence de fréquence. La source de commande locale est toujours le panneau opérateur. La source de commande à distance peut être E/S ou Bus de terrain (FB). Vous pouvez voir la source de commande actuellement sélectionnée dans la barre d'état de l'affichage.


Il est possible d'utiliser E/S A, E/S B et FB en tant que sources de commande à distance. E/S A et FB ont la priorité la plus basse. Vous pouvez les sélectionner à l'aide du paramètre P3.2.1 (Source de commande à distance). E/S B peut ignorer les sources de commande à distance E/S A et FB à l'aide d'une entrée logique. Vous pouvez sélectionner l'entrée logique à l'aide du paramètre P3.5.1.7 (Forcer la commande vers E/S B).

Le panneau opérateur est toujours utilisé en tant que source de commande lorsque la source de commande est Locale. La commande locale est prioritaire sur la commande à


distance. Par exemple, lorsque vous utilisez la commande à distance, si le paramètre P3.5.1.7 ignore la source de commande à l'aide d'une entrée logique et que vous sélectionnez Locale, le panneau opérateur devient la source de commande. Utilisez la touche FUNCT ou le paramètre P3.2.2 Local/Distance pour basculer entre la source de commande locale et la source de commande à distance.

MODIFICATION DE LA SOURCE DE COMMANDE


1 Quelle que soit votre position dans la structure de menu, appuyez sur la touche FONCTION (FUNCT).

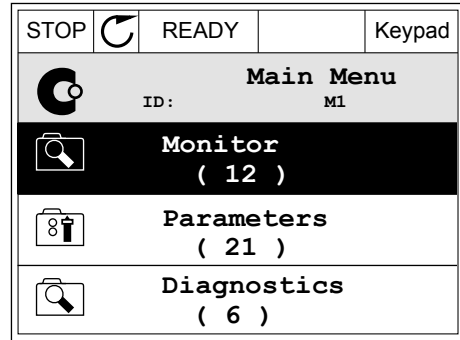


2 Pour sélectionner Local/Distance, utilisez les touches Haut et Bas. Appuyez sur OK.

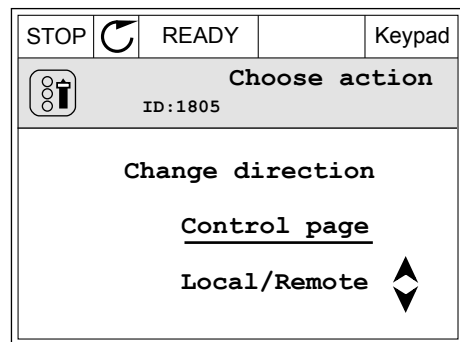

3 Pour sélectionner Local ou Distance, utilisez à nouveau les touches Haut et Bas. Pour accepter la sélection, appuyez sur OK.

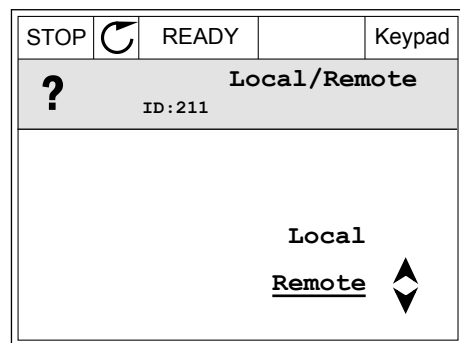

4 Si vous avez remplacé la source de commande Distance par Locale (autrement dit, le panneau opérateur), indiquez une référence du panneau opérateur.

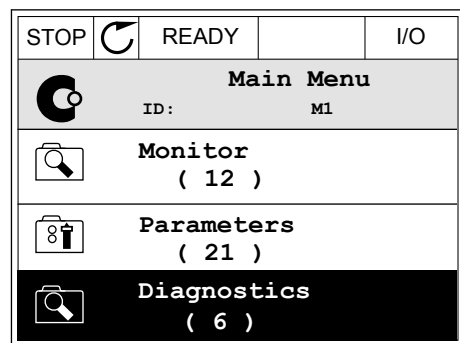


Une fois la sélection effectuée, l'affichage revient à l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous avez appuyé sur la touche FUNCT.


ACCÈS À LA PAGE DE COMMANDE

Vous pouvez facilement afficher les valeurs les plus importantes dans la page de commande.


- 1 Quelle que soit votre position dans la structure de menu, appuyez sur la touche FONCTION (FUNCT).

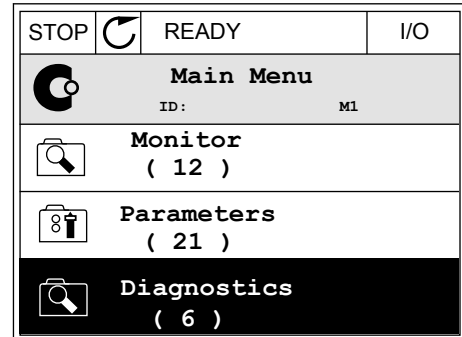


- 2 Pour sélectionner la page de commande, utilisez les touches Haut et Bas. Accédez à la page en appuyant sur OK. La page de commande s'ouvre.

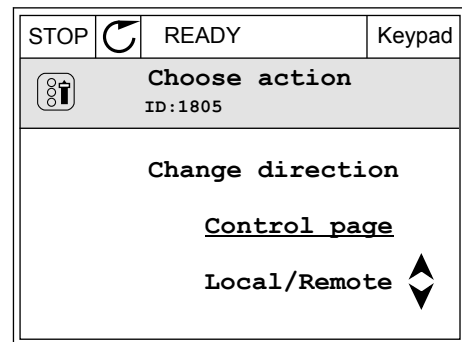

- 3 Si vous utilisez la source de commande locale et et la référence du panneau opérateur, vous pouvez définir le paramètre P3.3.1.8 Réf. panneau op. avec la touche OK.

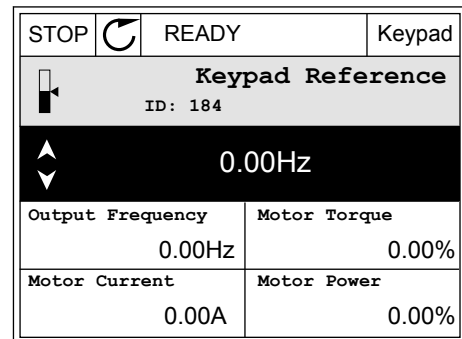

- 4 Pour modifier les chiffres de la valeur, utilisez les touches Haut et Bas. Acceptez la modification à l'aide de la touche OK.

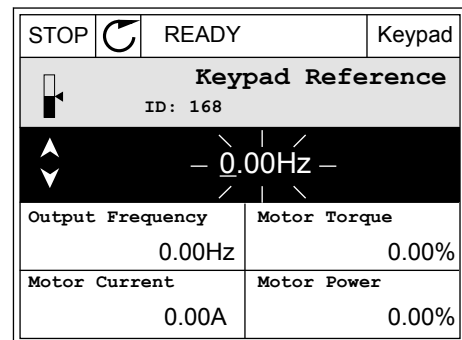

Pour plus d'informations sur la référence du panneau opérateur, voir 5.3 *Groupe 3.3 : Références*. Si vous utilisez d'autres sources de commande ou valeurs de référence, l'affichage montre la référence de fréquence (que vous ne pouvez pas modifier). Les autres valeurs affichées sur cette page sont des valeurs du Multi-affichage. Vous pouvez sélectionner les valeurs qui s'affichent ici (voir les instructions au chapitre 4.1.1 *Multi-affichage*).

MODIFICATION DU SENS DE ROTATION


Vous pouvez modifier rapidement le sens de rotation du moteur à l'aide de la touche FUNCT.




REMARQUE!

La commande Changer de sens est disponible dans le menu uniquement si la source de commande actuelle est Local.


- 1 Quelle que soit votre position dans la structure de menu, appuyez sur la touche FONCTION (FUNCT).

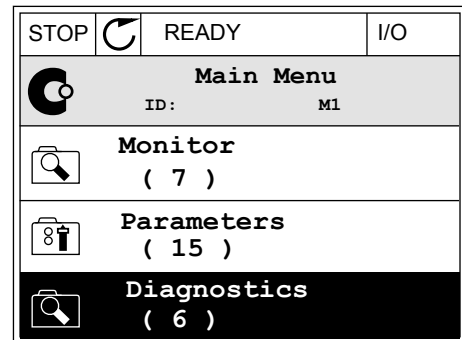


- 2 Pour sélectionner Changer de sens, utilisez les touches Haut et Bas. Appuyez sur OK.

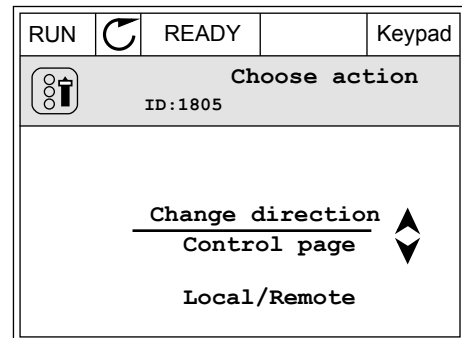

- 3 Sélectionnez le nouveau sens de rotation. Le sens de rotation actuel clignote. Appuyez sur OK.

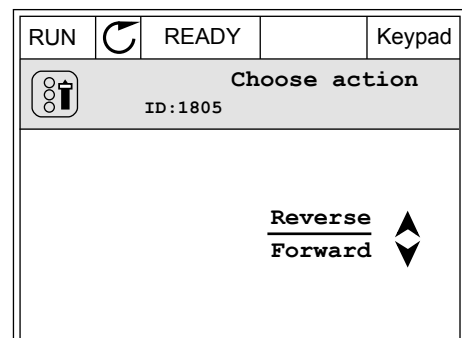

- Le sens de rotation change immédiatement. Vous pouvez voir que l'indication fléchée dans le champ d'état de l'affichage change.

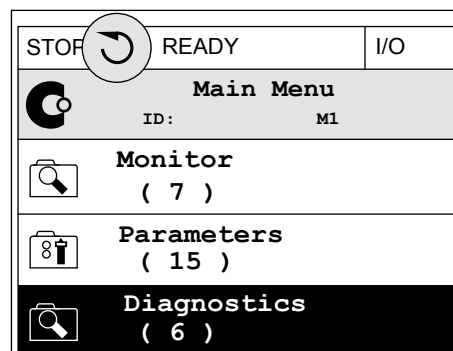

FONCTION MODIFICATION RAPIDE

Avec la fonction Modification rapide, vous pouvez accéder rapidement à un paramètre en saisissant son numéro d'identification.

- Quelle que soit votre position dans la structure de menu, appuyez sur la touche FONCTION (FUNCT).
- Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner Modif. rapide et confirmez votre choix à l'aide de la touche OK.
- Renseignez le numéro d'identification d'un paramètre ou sa valeur d'affichage. Appuyez sur OK. L'affichage indique la valeur du paramètre en mode Édition et la valeur d'affichage en mode Affichage.

3.2.4 COPIE DES PARAMÈTRES



REMARQUE!

Cette fonction est uniquement disponible dans l'affichage graphique.

Avant de copier les paramètres du panneau opérateur vers le convertisseur, vous devez arrêter ce dernier.


COPIE DES PARAMÈTRES D'UN CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE

Utilisez cette fonction pour copier les paramètres d'un convertisseur vers un autre.


- Enregistrez les paramètres sur le panneau opérateur.
- Détachez le panneau opérateur et raccordez-le à un autre convertisseur.
- Téléchargez les paramètres vers le nouveau convertisseur à l'aide de la commande Rest. de pan opé.

ENREGISTREMENT DES PARAMÈTRES SUR LE PANNEAU OPÉRATEUR


- 1 Accédez au menu Réglages utilisateur.

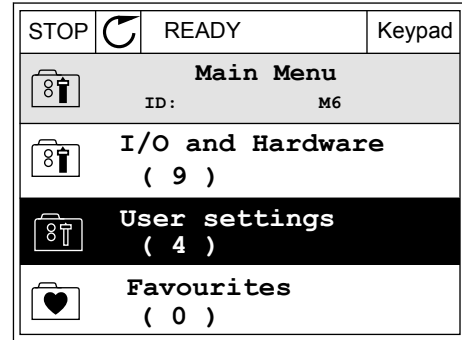

- 2 Accédez au sous-menu Sauvegarde param.

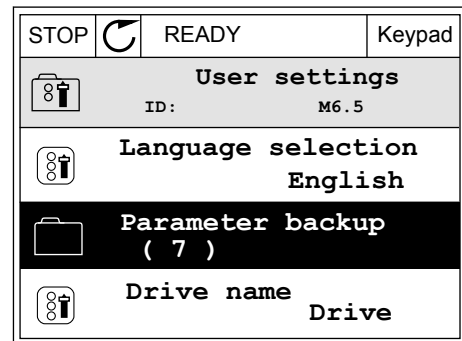

- 3 Utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner une fonction. Acceptez la sélection à l'aide de la touche OK.

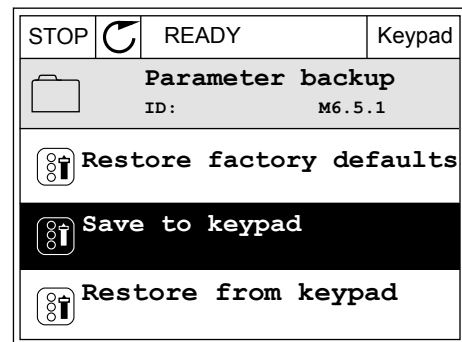

La commande Restor.par.usine rétablit les préreglages usine des paramètres. Avec la commande Enreg s/ pan opé, vous pouvez copier tous les paramètres sur le panneau opérateur. La commande Rest. de pan opé. copie tous les paramètres du panneau opérateur vers le convertisseur.

Paramètres que vous ne pouvez pas copier si les convertisseurs sont de tailles différentes

Si vous remplacez le panneau opérateur d'un convertisseur par un panneau opérateur d'un convertisseur d'une taille différente, les valeurs des paramètres suivants ne sont pas modifiées.

- Courant nominal moteur (P3.1.1.4)
- Tension nominale moteur (P3.1.1.1)
- Vitesse nominale moteur (P3.1.1.3)
- Puissance nominale moteur (P3.1.1.6)
- Fréquence nominale moteur (P3.1.1.2)
- Cos phi moteur (P3.1.1.5)
- Fréquence de découpage (P3.1.2.3)
- Courant max. de sortie (P3.1.3.1)
- Limite de courant (P3.9.3.2)
- Fréquence max. (P3.3.1.2)
- Fréquence du point d'affaiblissement du champ (P3.1.4.2)
- Fréquence intermédiaire U/f (P3.1.4.4)
- Tension à fréquence nulle (P3.1.4.6)
- Courant de magnétisation au démarrage (P3.4.3.1)
- Courant de freinage CC (P3.4.4.1)
- Courant de freinage flux (P3.4.5.2)
- PTM : Constante de temps (P3.9.2.4)

3.2.5 COMPARAISON DES PARAMÈTRES

Grâce à cette fonction, vous pouvez comparer le jeu de paramètres actuel avec l'un des quatre jeux suivants :

- Jeu 1 (B6.5.4 Enreg. ds jeu 1)
- Jeu 2 (B6.5.6 Enreg. ds jeu 2)
- Défauts (P6.5.1 Restor. par. usine)
- Jeu du panneau opérateur (P6.5.2 Enreg s/ pan opé)

Pour en savoir plus sur ces paramètres, voir *Table 114 Paramètres de sauvegarde des paramètres dans le menu Réglages utilisateur.*




REMARQUE!


Si vous n'avez pas enregistré le jeu de paramètres avec lequel vous voulez comparer le jeu actuel, l'affichage indique *Echec comparaison.*

UTILISATION DE LA FONCTION COMPARAISON DES PARAMÈTRES


- 1 Accédez à Comparaison param. dans le menu Réglages utilisateur.

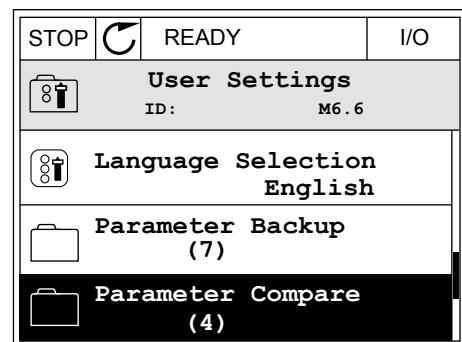


- 2 Sélectionnez la paire de jeux. Appuyez sur OK pour accepter la sélection.

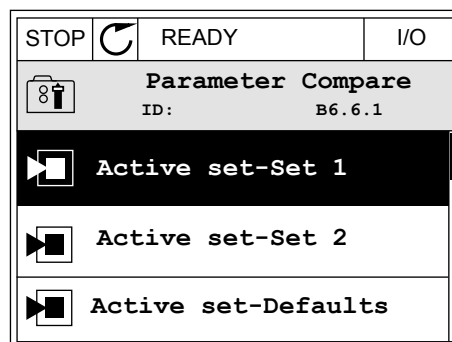

- 3 Sélectionnez Activer et appuyez sur OK.

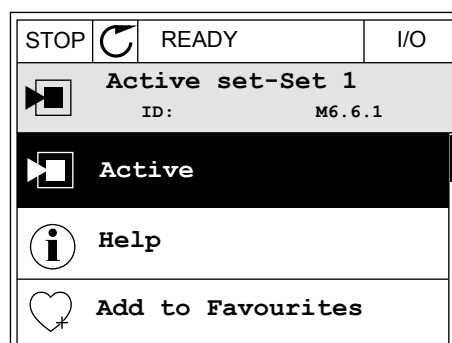

- 4 Comparez les valeurs actuelles et les valeurs de l'autre jeu.

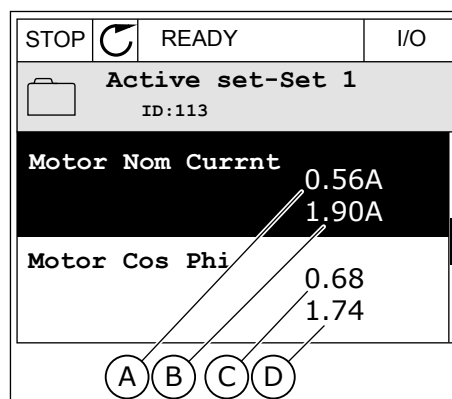

- A. Valeur actuelle
B. Valeur de l'autre jeu
C. Valeur actuelle
D. Valeur de l'autre jeu


3.2.6 AIDE TEXTUELLE

L'affichage graphique peut présenter l'aide textuelle de nombreuses rubriques. Tous les paramètres comportent une aide textuelle.


Ces aides textuelles sont également disponibles pour les défauts, les alarmes et l'assistant de mise en service.

LECTURE D'UNE AIDE TEXTUELLE


1 Recherchez l'élément dont vous voulez lire l'aide.

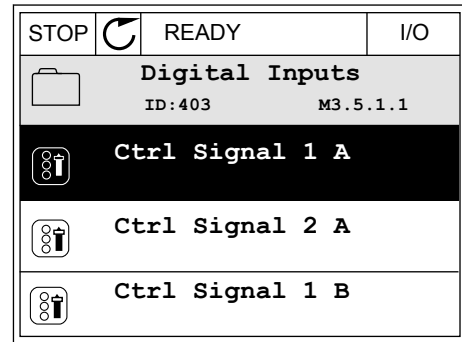

2 Utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner Aide.

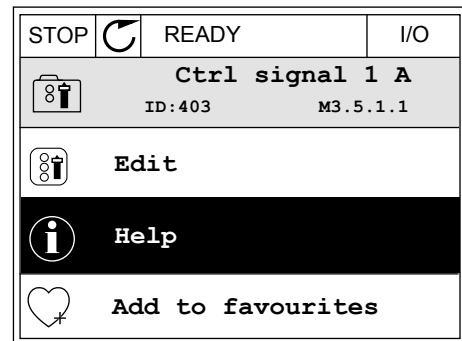

3 Pour ouvrir l'aide textuelle, appuyez sur OK.

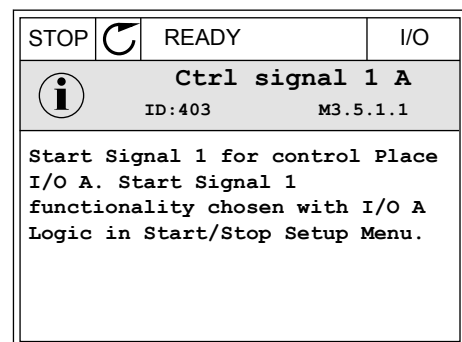

REMARQUE!

Les aides textuelles sont toujours affichées en anglais.

3.2.7 UTILISATION DU MENU FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment les mêmes éléments, vous pouvez les ajouter aux favoris. Vous pouvez collecter un jeu de paramètres ou des signaux d'affichage depuis tous les menus du panneau opérateur.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du menu Favoris, voir le chapitre *8.2 Favoris*.

3.3 UTILISATION DE L'AFFICHAGE TEXTUEL

Vous pouvez également utiliser le panneau opérateur avec l'affichage textuel pour votre interface utilisateur. L'affichage textuel et l'affichage graphique ont pratiquement les

mêmes fonctions. Certaines fonctions sont uniquement disponibles dans l'affichage graphique.

L'affichage indique l'état du moteur et du convertisseur de fréquence. Il indique également les défauts survenant pendant le fonctionnement du moteur et du convertisseur. Sur l'affichage, vous pouvez voir votre emplacement actuel dans le menu. Vous pouvez également voir le nom du groupe ou de l'élément à l'emplacement actuel. Si le texte est trop long pour l'affichage, il défile pour s'afficher en entier.

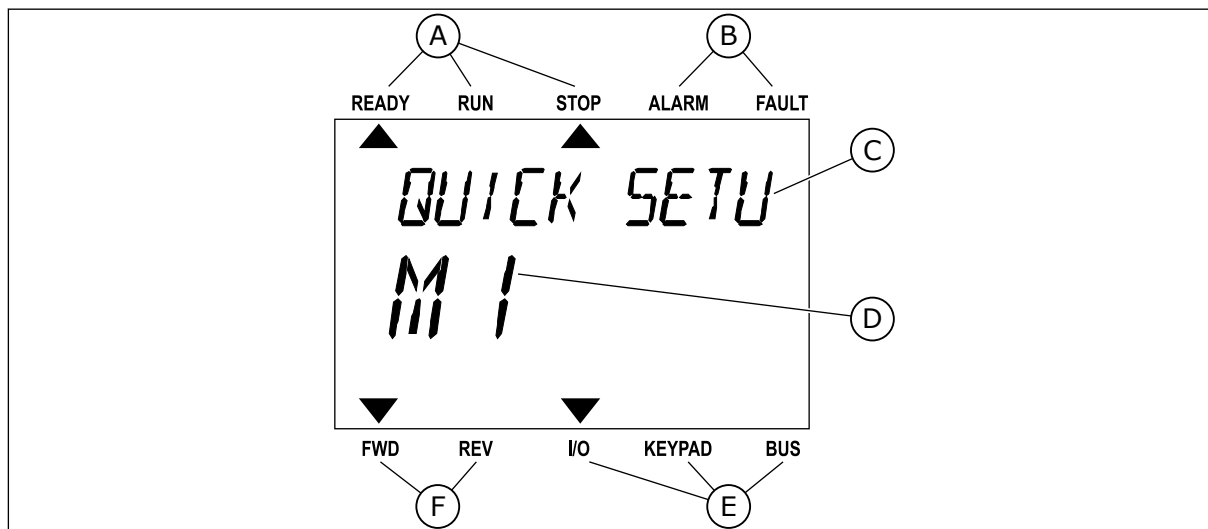


Fig. 18: Menu principal de l'affichage textuel

- | | |
|---|---|
| A. Indicateurs d'état | D. Emplacement actuel dans le menu |
| B. Indicateurs d'alarme et de défaut | E. Indicateurs de la source de commande |
| C. Nom du groupe ou de l'élément à l'emplacement actuel | F. Indicateurs du sens de rotation |

3.3.1 MODIFICATION DES PARAMÈTRES


MODIFICATION DE LA VALEUR TEXTUELLE D'UN PARAMÈTRE

Utilisez la procédure suivante pour définir la valeur d'un paramètre.


- 1 Localisez le paramètre.



- 2 Pour accéder au mode Édition, appuyez sur OK.

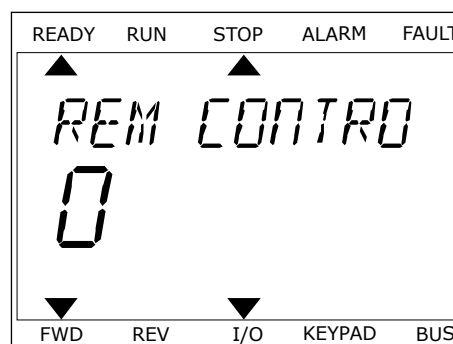

- 3 Pour définir une nouvelle valeur, appuyez sur les touches Haut et Bas.

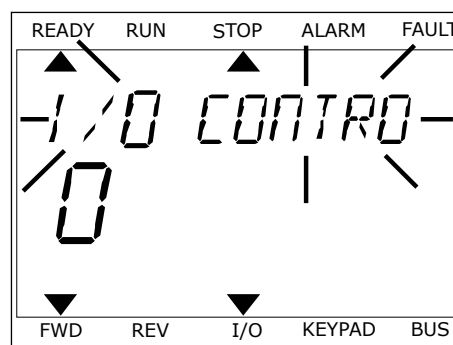

- 4 Acceptez la modification à l'aide de la touche OK. Pour ignorer la modification, revenez au niveau précédent à l'aide de la touche Back/Reset.

MODIFICATION DES VALEURS NUMÉRIQUES

- 1 Localisez le paramètre.
- 2 Accédez au mode Édition.
- 3 Passez de chiffre en chiffre à l'aide des touches Gauche et Droite. Modifiez les chiffres à l'aide des touches Haut et Bas.
- 4 Acceptez la modification à l'aide de la touche OK. Pour ignorer la modification, revenez au niveau précédent à l'aide de la touche Back/Reset.

3.3.2 RÉARMEMENT D'UN DÉFAUT

Pour réarmer un défaut, utilisez la touche de réarmement ou le paramètre Réarmement des défauts. Voir les instructions au chapitre *10.1 Affichage d'un défaut*.

3.3.3 TOUCHE FUNCT

Vous pouvez utiliser la touche FUNCT pour quatre fonctions différentes :

- accès à la page de commande ;
- basculement facile entre la source de commande locale et la source de commande à distance ;
- modification du sens de rotation ;
- modification rapide de la valeur d'un paramètre.


La sélection de la source de commande détermine à quel endroit le convertisseur de fréquence prend les commandes de marche/arrêt. Toutes les sources de commande comportent un paramètre pour la sélection de la source de la référence de fréquence. La source de commande locale est toujours le panneau opérateur. La source de commande à distance peut être E/S ou Bus de terrain (FB). Vous pouvez voir la source de commande actuellement sélectionnée dans la barre d'état de l'affichage.

Il est possible d'utiliser E/S A, E/S B et FB en tant que sources de commande à distance. E/S A et FB ont la priorité la plus basse. Vous pouvez les sélectionner à l'aide du paramètre P3.2.1 (Source de commande à distance). E/S B peut ignorer les sources de commande à distance E/S A et FB à l'aide d'une entrée logique. Vous pouvez sélectionner l'entrée logique à l'aide du paramètre P3.5.1.7 (Forcer la commande vers E/S B).

Le panneau opérateur est toujours utilisé en tant que source de commande lorsque la source de commande est Locale. La commande locale est prioritaire sur la commande à distance. Par exemple, lorsque vous utilisez la commande à distance, si le paramètre P3.5.1.7 ignore la source de commande à l'aide d'une entrée logique et que vous sélectionnez Locale, le panneau opérateur devient la source de commande. Utilisez la touche FUNCT ou le paramètre P3.2.2 Local/Distance pour basculer entre la source de commande locale et la source de commande à distance.

MODIFICATION DE LA SOURCE DE COMMANDE


- 1 Quelle que soit votre position dans la structure de menu, appuyez sur la touche FONCTION (FUNCT).

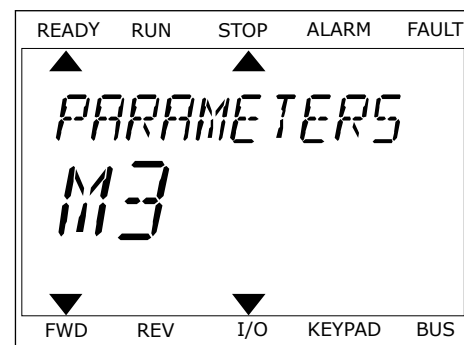

- 2 Pour sélectionner Local/Distance, utilisez les touches Haut et Bas. Appuyez sur OK.



- 3 Pour sélectionner Local **ou** Distance, utilisez à nouveau les touches Haut et Bas. Pour accepter la sélection, appuyez sur OK.

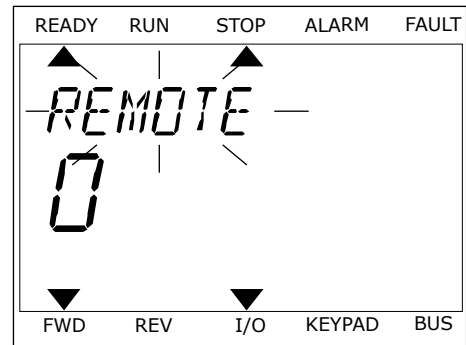


- 4 Si vous avez remplacé la source de commande Distance par Locale (autrement dit, le panneau opérateur), indiquez une référence du panneau opérateur.

Une fois la sélection effectuée, l'affichage revient à l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous avez appuyé sur la touche FUNCT.


ACCÈS À LA PAGE DE COMMANDE

Vous pouvez facilement afficher les valeurs les plus importantes dans la page de commande.


- 1 Quelle que soit votre position dans la structure de menu, appuyez sur la touche FONCTION (FUNCT).

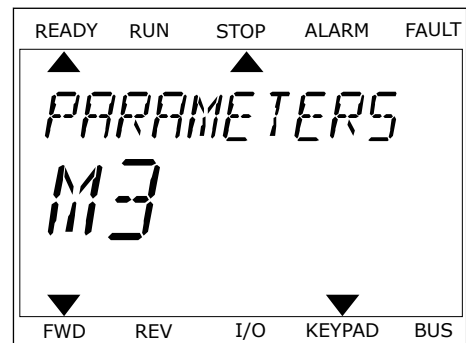

- 2 Pour sélectionner la page de commande, utilisez les touches Haut et Bas. Accédez à la page en appuyant sur OK. La page de commande s'ouvre.

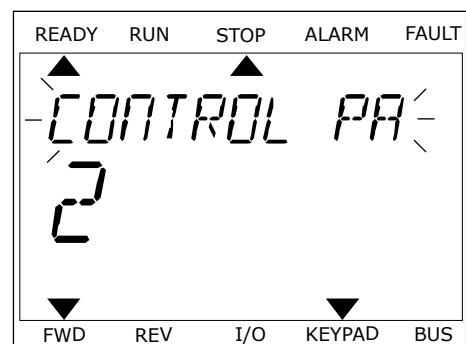

- 3 Si vous utilisez la source de commande locale et la référence du panneau opérateur, vous pouvez définir le paramètre P3.3.1.8 Réf. panneau op. avec la touche OK.

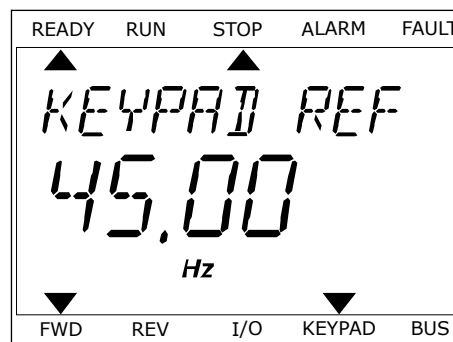

Pour plus d'informations sur la référence du panneau opérateur, voir 5.3 Groupe 3.3 : Références). Si vous utilisez d'autres sources de commande ou valeurs de référence, l'affichage montre la référence de fréquence (que vous ne pouvez pas modifier). Les autres valeurs affichées sur cette page sont des valeurs du Multi-affichage. Vous pouvez sélectionner les valeurs qui s'affichent ici (voir les instructions au chapitre 4.1.1 Multi-affichage).

MODIFICATION DU SENS DE ROTATION

Vous pouvez modifier rapidement le sens de rotation du moteur à l'aide de la touche FUNCT.



REMARQUE!

La commande Changer de sens est disponible dans le menu uniquement si la source de commande actuelle est Local.

- 1 Quelle que soit votre position dans la structure de menu, appuyez sur la touche FONCTION (FUNCT).
- 2 Pour sélectionner Changer de sens, utilisez les touches Haut et Bas. Appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez le nouveau sens de rotation. Le sens de rotation actuel clignote. Appuyez sur OK. Le sens de rotation change immédiatement, tout comme l'indication fléchée dans le champ d'état de l'affichage.

FONCTION MODIFICATION RAPIDE

Avec la fonction Modification rapide, vous pouvez accéder rapidement à un paramètre en saisissant son numéro d'identification.

- 1 Quelle que soit votre position dans la structure de menu, appuyez sur la touche FONCTION (FUNCT).
- 2 Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner Modif. rapide et confirmez votre choix à l'aide de la touche OK.
- 3 Renseignez le numéro d'identification d'un paramètre ou sa valeur d'affichage. Appuyez sur OK. L'affichage indique la valeur du paramètre en mode Édition et la valeur d'affichage en mode Affichage.

3.4 STRUCTURE DE MENU

Menu	Fonction
Configuration rapide	Voir le chapitre <i>1.4 Description des applicatifs</i> .
Affichage	Multi-affichage
	Courbe tendance
	Base
	E/S
	Extras/Avancé
	Fonctions de temporisation
	Régulateur PID
	Régulateur PID externe
	Multi-pompe
	Compteurs de maintenance
	Données du bus de terrain
Paramètres	Voir le chapitre <i>5 Menu Paramètres</i> .
Diagnostics	Défauts actifs
	Réarmement des défauts
	Historique des défauts
	Compteurs sans RAZ
	Compteurs avec RAZ
	Informations logicielles

Menu	Fonction
E/S et matériel	E/S de base
	Emplacement C
	Emplacement D
	Emplacement E
	Horloge temps réel
	Réglage unité de puissance
	Panneau opérateur
	RS-485
	Ethernet
Réglages utilisateur	Langue
	Sauvegarde param *
	Nom convertisseur de fréquence
	Comparaison des paramètres
Favoris *	Voir le chapitre 8.2 <i>Favoris</i> .
Niveaux utilisat.	Voir le chapitre 8.3 <i>Niveaux utilisateur</i> .

* = La fonction n'est pas disponible dans le panneau opérateur avec un affichage textuel.

3.4.1 CONFIGURATION RAPIDE

Le groupe Configuration rapide comprend divers assistants et les paramètres de configuration rapide de l'applicatif Vacon 100. Vous trouverez des informations plus détaillées sur les paramètres de ce groupe aux chapitres 1.3 *Première mise en service* et 2 *Assistants*.

3.4.2 AFFICHAGE

MULTI-AFFICHAGE

Avec la fonction Multi-affichage, vous pouvez collecter de 4 à 9 éléments à afficher. Voir 4.1.1 *Multi-affichage*.

**REMARQUE!**

Le menu Multi-affichage n'est pas disponible dans l'affichage textuel.

COURBE TENDANCE

La fonction Courbe tendance est une représentation graphique simultanée de deux valeurs d'affichage. Voir 4.1.2 *Courbe tendance*.

BASE

Les valeurs d'affichage de base sont les états, les mesures, ainsi que les valeurs réelles des paramètres et des signaux. Voir 4.1.3 *Base*.

E/S

Il est possible d'afficher les états et les niveaux des valeurs des signaux d'entrée et de sortie. Voir 4.1.4 *E/S*.

EXTRAS/AVANCÉ

Vous pouvez afficher différentes valeurs avancées, telles que les valeurs du bus de terrain. Voir 4.1.6 *Extras et Avancé*.

FONCTIONS DE TEMPORISATION

Avec cette fonction, vous pouvez afficher les fonctions de temporisation et l'Horloge temps réel. Voir 4.1.7 *Affichage des états du séquenceur (TC)*.

RÉGULATEUR PID

Avec cette fonction, vous pouvez afficher les valeurs du régulateur PID. Voir 4.1.8 *Affichage du régulateur PID*.

RÉGULATEUR PID EXTERNE

Affichez les valeurs relatives au régulateur PID externe. Voir 4.1.9 *Affichage du régulateur PID externe*.

MULTI-POMPE

Utilisez cette fonction pour afficher les valeurs relatives au fonctionnement de plusieurs convertisseurs. Voir 4.1.10 *Affichage multi-pompe*.

COMPTEURS DE MAINTENANCE

Affichez les valeurs relatives aux compteurs de maintenance. Voir 4.1.11 *Compteurs de maintenance*.

DONNÉES DU BUS DE TERRAIN

Avec cette fonction, vous voyez les données du bus de terrain sous forme de valeurs d'affichage. Utilisez-la, par exemple, pour afficher les données pendant la mise en service du bus de terrain. Voir 4.1.12 *Affichage des données du bus de terrain*.

3.5 VACON LIVE

Vacon Live est un outil PC utilisé pour la mise en service et la maintenance des convertisseurs de fréquence VACON® 10, VACON® 20 et VACON® 100. Vous pouvez télécharger Vacon Live sur le site www.vacon.com.

L'outil Vacon Live inclut les fonctions suivantes.

- Paramétrage, affichage, informations des convertisseurs de fréquence, enregistreur de données, etc.
- Vacon Loader, l'outil de téléchargement des logiciels
- Prise en charge RS-422 et Ethernet
- Prise en charge de Windows XP, Vista 7 et 8
- 17 langues : allemand, anglais, chinois, danois, espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque et turc

Vous pouvez raccorder le convertisseur de fréquence et l'outil PC à l'aide du câble USB/RS-422 noir de Vacon ou du câble Ethernet Vacon 100. Les pilotes RS-422 sont installés automatiquement pendant l'installation de Vacon Live. Une fois le câble raccordé, Vacon Live détecte automatiquement le convertisseur de fréquence connecté.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Vacon Live, voir le menu d'aide du programme.

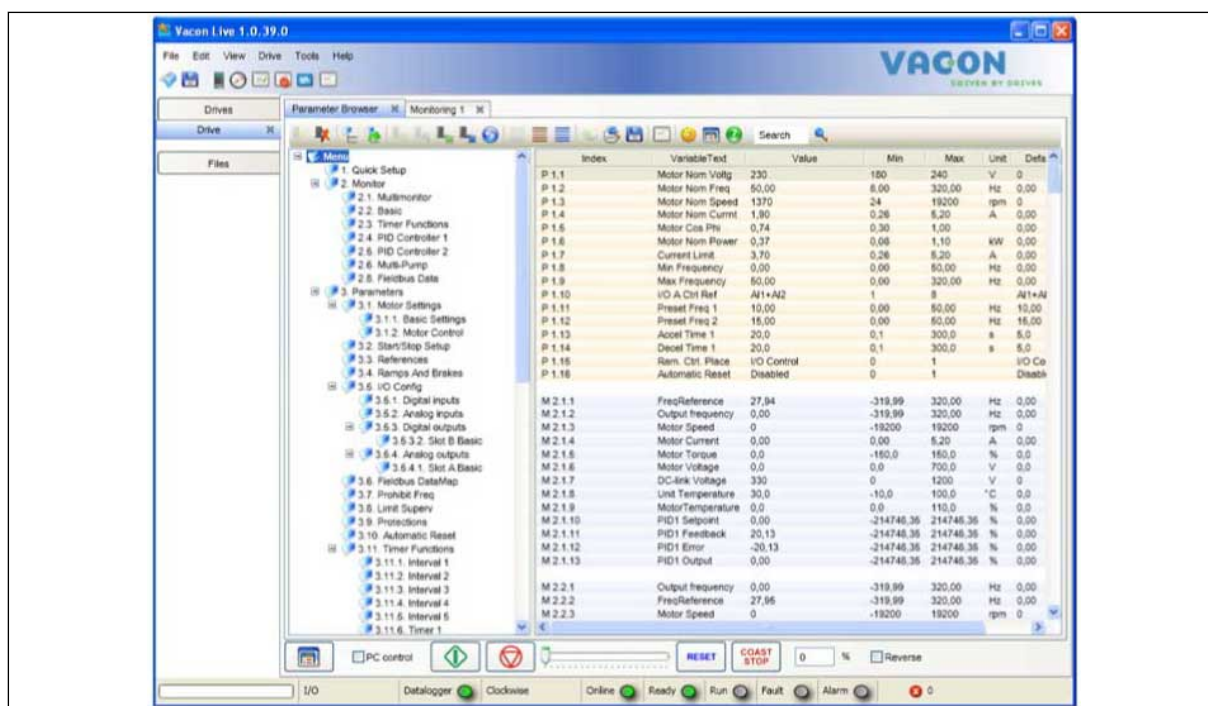


Fig. 19: Outil Vacon Live pour PC

4 MENU AFFICHAGE

4.1 GROUPE AFFICHAGE

Vous pouvez afficher les valeurs réelles des paramètres et des signaux. Vous pouvez également afficher les états et les mesures. Vous pouvez personnaliser certaines valeurs affichées.

4.1.1 MULTI-AFFICHAGE

Sur la page Multi-affichage, vous pouvez collecter de 4 à 9 éléments à afficher. Sélectionnez le nombre d'éléments à l'aide du paramètre 3.11.4 Vue Multi-affichage. Pour en savoir plus, voir le chapitre 5.11 Groupe 3.11 : Paramètres de l'applicatif.

MODIFICATION DES ÉLÉMENTS À AFFICHER

1 Accédez au menu Affichage en appuyant sur OK.

STOP		READY	I/O
Main Menu			
		ID:	M1
	Quick Setup		
	(4)		
	Monitor		
	(12)		
	Parameters		
	(21)		

2 Accédez à Multi-affichage.

STOP		READY	I/O
Monitor			
		ID:	M2.1
	Multimonitor		
	Basic		
	(7)		
	Timer Functions		
	(13)		

3 Pour remplacer un ancien élément, activez-le. Utilisez les touches fléchées.

STOP		READY	I/O
Multimonitor			
		ID:25	FreqReference
FreqReference	Output Freq	Motor Speed	
20.0 Hz	0.00 Hz	0.0 rpm	
Motor Curre	Motor Torque	Motor Voltage	
0.00A	0.00 %	0.0V	
DC-link volt	Unit Tempera	Motor Tempera	
0.0v	81.9°C	0.0%	

- Pour sélectionner un nouvel élément dans la liste, appuyez sur OK.

STOP		READY	I/O
FreqReference			
ID:1		M2.1.1.1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Output frequency	0.00 Hz	
<input checked="" type="checkbox"/>	FreqReference	10.00 Hz	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor Speed	0.00 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor Current	0.00 A	
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor Torque	0.00 %	
<input type="checkbox"/>	Motor Power	0.00 %	

4.1.2 COURBE TENDANCE

La fonction Courbe tendance est une représentation graphique de deux valeurs d'affichage.

Lorsque vous sélectionnez une valeur, le convertisseur commence à enregistrer les valeurs. Dans le sous-menu Courbe tdce, vous pouvez examiner la courbe de tendance et sélectionner les signaux. Vous pouvez également indiquer les paramètres minimaux et maximaux, préciser l'intervalle d'échantillonnage et utiliser la fonction Échelle auto.

MODIFICATION DES VALEURS

Utilisez la procédure suivante pour modifier les valeurs d'affichage.


- Dans le menu Affichage, localisez le sous-menu Courbe tdce, puis appuyez sur OK.

STOP		READY	I/O
Monitor			
ID:		M2.2	
	Multimonitor		
	Trend Curve (7)		
	Basic (13)		


- Accédez au sous-menu Aff. courbe tdce à l'aide de la touche OK.

STOP		READY	I/O
Trend Curve			
ID:		M2.2.1	
	View Trend Curve (2)		
	Sampling interval	100 ms	
	Channel 1 min	-1000	


- 3 Vous ne pouvez afficher que deux valeurs simultanément en tant que courbes de tendance. Les sélections actuelles, Réf. fréquence et Vitesse moteur, sont visibles au bas de l'écran. Pour sélectionner la valeur actuelle que vous voulez modifier, utilisez les touches Haut et Bas. Appuyez sur OK.

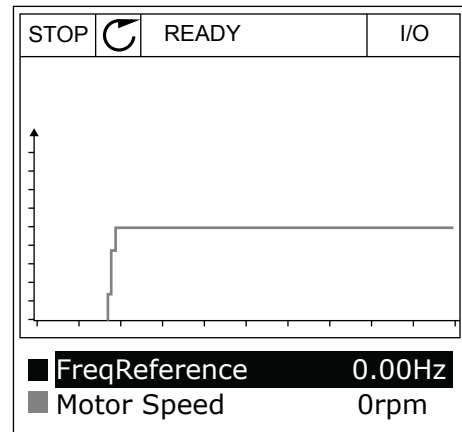

- 4 Parcourez la liste des valeurs d'affichage à l'aide des touches fléchées.

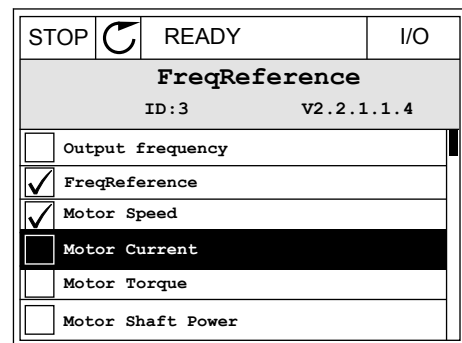


- 5 Faites votre sélection et appuyez sur OK.

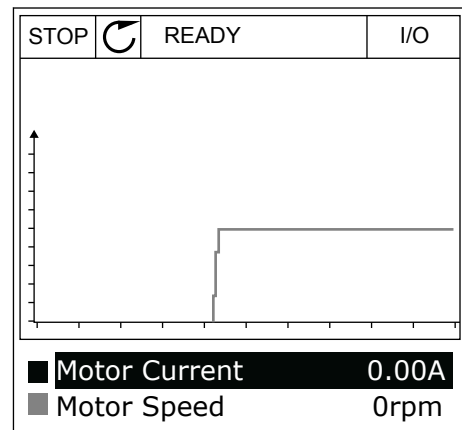


ARRÊT DE LA PROGRESSION DE LA COURBE

La fonction Courbe tendance vous permet également d'arrêter la courbe et de lire les valeurs actuelles. Ensuite, vous pouvez reprendre la progression de la courbe.


- 1 Dans la vue Courbe tdce, activez une courbe à l'aide de la touche Haut. Le cadre de l'affichage apparaît en gras.

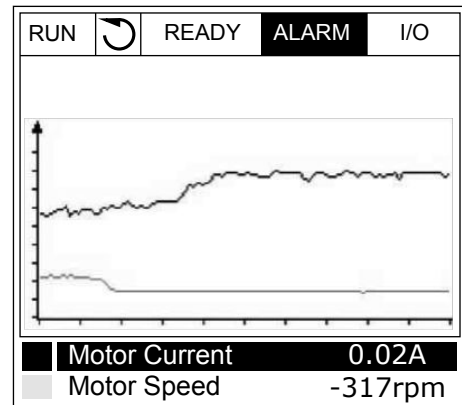

- 2 Appuyez sur OK au niveau du point cible de la courbe.

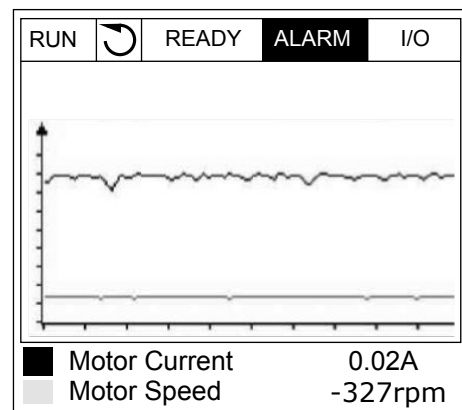

- 3 Une ligne verticale apparaît sur l'affichage. Les valeurs affichées au bas de l'écran correspondent à l'emplacement de la ligne.

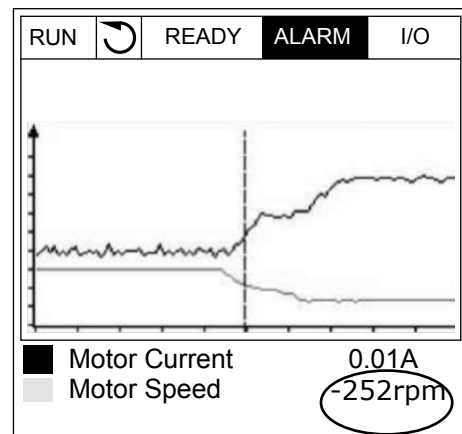

- 4 Pour déplacer la ligne afin de voir les valeurs d'un autre emplacement, utilisez les touches Gauche et Droite.

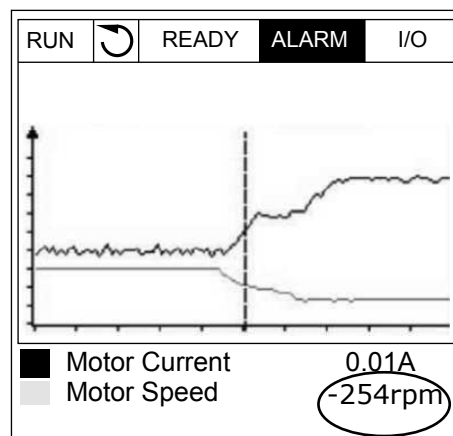


Table 20: Paramètres de la courbe de tendance

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
M2.2.1	Aff. courbe tdce						Accédez à ce menu pour afficher les valeurs sous forme de courbe.
P2.2.2	Intervalle échantillge	100	432000	ms	100	2368	Renseignez l'intervalle d'échantillonnage.
P2.2.3	Canal 1 mini	-214748	1000		-1000	2369	Utilisé par défaut pour la mise à l'échelle. Des réglages peuvent s'avérer nécessaires.
P2.2.4	Canal 1 maxi	-1000	214748		1000	2370	Utilisé par défaut pour la mise à l'échelle. Des réglages peuvent s'avérer nécessaires.
P2.2.5	Canal 2 mini	-214748	1000		-1000	2371	Utilisé par défaut pour la mise à l'échelle. Des réglages peuvent s'avérer nécessaires.
P2.2.6	Canal 2 maxi	-1000	214748		1000	2372	Utilisé par défaut pour la mise à l'échelle. Des réglages peuvent s'avérer nécessaires.
P2.2.7	Échelle auto	0	1		0	2373	Si la valeur de ce paramètre est 1, le signal est automatiquement mis à l'échelle entre les valeurs min et max.

4.1.3 BASE

Vous pouvez voir les valeurs d'affichage de base et les données correspondantes dans le tableau suivant.



REMARQUE!

Seuls les états relatifs à la carte d'E/S standard sont disponibles dans le menu Affichage. Vous pouvez trouver les états de tous les signaux de cartes d'E/S sous forme de données brutes dans le menu E/S et matériel.

Vérifiez les états de la carte d'E/S d'extension dans le menu E/S et matériel lorsque le système vous le demande.

Table 21: Éléments du menu Affichage

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.3.1	Fréquence de sortie	Hz	0.01	1	Fréquence de sortie du moteur
V2.3.2	Référence de fréquence	Hz	0.01	25	Référence de fréquence du contrôle moteur
V2.3.3	Vitesse moteur	tr/min	1	2	Vitesse réelle du moteur en tours/min
V2.3.4	Courant moteur	A	Variable	3	
V2.3.5	Couple moteur	%	0.1	4	Couple sur l'arbre calculé
V2.3.7	Puissance à l'arbre moteur	%	0.1	5	Puissance arbre moteur calculée en pourcentage
V2.3.8	Puissance à l'arbre moteur	kW/hp	Variable	73	Puissance arbre moteur calculée en kW ou en hp. L'unité est définie via le paramètre de sélection de l'unité.
V2.3.9	Tension moteur	V	0.1	6	Tension de sortie du moteur
V2.3.10	Tension bus CC	V	1	7	Tension mesurée dans le bus CC du convertisseur
V2.3.11	Température de l'unité	°C	0.1	8	Température du radiateur en Celsius ou en Fahrenheit
V2.3.12	Température du moteur	%	0.1	9	Température calculée du moteur en pourcentage de la température de service nominale
V2.3.13	Préchauffage du moteur		1	1228	État de la fonction de préchauffage du moteur 0 = Désactivé 1 = Chauffage (alimentation en C.C.)
V2.3.14	Référence couple	%	0.1	18	Référence de couple finale du contrôle moteur

4.1.4 E/S

Table 22: Affichage du signal d'E/S

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.4.1	Emplacement A DIN 1, 2, 3		1	15	Affiche l'état des entrées logiques 1-3 dans l'emplacement A (E/S standard)
V2.4.2	Emplacement A DIN 4, 5, 6		1	16	Affiche l'état des entrées logiques 4-6 dans l'emplacement A (E/S standard)
V2.4.3	Emplacement B RO 1, 2, 3		1	17	Affiche l'état des entrées relais 1-3 dans l'emplacement B
V2.4.4	Entrée analogique 1	%	0.01	59	Signal d'entrée sous forme de pourcentage de la plage utilisée. Emplacement A.1 par défaut.
V2.4.5	Entrée analogique 2	%	0.01	60	Signal d'entrée sous forme de pourcentage de la plage utilisée. Emplacement A.2 par défaut.
V2.4.6	Entrée analogique 3	%	0.01	61	Signal d'entrée sous forme de pourcentage de la plage utilisée. Emplacement D.1 par défaut.
V2.4.7	Entrée analogique 4	%	0.01	62	Signal d'entrée sous forme de pourcentage de la plage utilisée. Emplacement D.2 par défaut.
V2.4.8	Entrée analogique 5	%	0.01	75	Signal d'entrée sous forme de pourcentage de la plage utilisée. Emplacement E.1 par défaut.
V2.4.9	Entrée analogique 6	%	0.01	76	Signal d'entrée sous forme de pourcentage de la plage utilisée. Emplacement E.2 par défaut.
V2.4.10	Emplacement A AO1	%	0.01	81	Signal de sortie analogique sous forme de pourcentage de la plage utilisée. Emplacement A (E/S standard)

4.1.5 ENTRÉES DE TEMPÉRATURE

**REMARQUE!**

Ce groupe de paramètres est visible lorsque vous disposez d'une carte optionnelle pour la mesure de la température (OPT-BH).

Table 23: Affichage des entrées de température

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.5.1	Entrée température 1	°C	0.1	50	Valeur mesurée de l'entrée de température 1. La liste des entrées de température est constituée des six premières entrées de température disponibles. La liste commence à l'emplacement A et se termine à l'emplacement E. Si une entrée est disponible alors qu'aucun capteur n'est raccordé, la liste affiche la valeur maximale, étant donné que la résistance mesurée est infinie. Pour ramener la valeur au minimum, connectez l'entrée.
V2.5.2	Entrée température 2	°C	0.1	51	Valeur mesurée de l'entrée de température 2. Pour en savoir plus, voir ci-dessus.
V2.5.3	Entrée température 3	°C	0.1	52	Valeur mesurée de l'entrée de température 3. Pour en savoir plus, voir ci-dessus.
V2.5.4	Entrée température 4	°C	0.1	69	Valeur mesurée de l'entrée de température 4. Pour en savoir plus, voir ci-dessus.
V2.5.5	Entrée température 5	°C	0.1	70	Valeur mesurée de l'entrée de température 5. Pour en savoir plus, voir ci-dessus.
V2.5.6	Entrée température 6	°C	0.1	71	Valeur mesurée de l'entrée de température 6. Pour en savoir plus, voir ci-dessus.

4.1.6 EXTRAS ET AVANCÉ

Table 24: Affichage des valeurs avancées

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.6.1	Mot d'état du convertisseur de fréquence		1	43	<p>Mot codé en bit</p> <p>B1 = Prêt B2 = Marche B3 = Défaut B6 = Marche activée B7 = Alarme activée B10 = Courant CC à l'arrêt B11 = Freinage CC actif B12 = Demande de marche B13 = Régulation moteur activée</p>
V2.6.2	Etat Prêt		1	78	<p>Données codées en bit relatives au critère Prêt. L'affichage de ces données est utile lorsque le convertisseur n'est pas à l'état Prêt.</p> <p>Les valeurs sont visibles sous forme de cases à cocher dans l'affichage graphique. Lorsqu'une case est cochée, la valeur correspondante est active.</p> <p>B0 = Valid. marche hte B1 = Aucun défaut actif B2 = Interr. charge fermé B3 = Tension CC dans les limites B4 = Gest. puissance initialisé B5 = Le module de puissance ne bloque pas le démarrage B6 = Le logiciel système ne bloque pas le démarrage</p>

Table 24: Affichage des valeurs avancées

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.6.3	Mot d'état d'appli- catif 1 (Status Word)		1	89	<p>États codés en bit de l'applicatif. Les valeurs sont visibles sous forme de cases à cocher dans l'affichage graphique. Lorsqu'une case est cochée, la valeur correspondante est active.</p> <p>B0 = Interverr. 1 B1 = Interverr. 2 B2 = Réserve B3 = Rampe 2 active B4 = Cmde frein mécanique B5 = Cmde E/S A active B6 = Cmde E/S B active B7 = Cmde bus terrain active B8 = Cmde locale active B9 = Cmde PC active B10 = Vitesses cstes actives B11 = Jog actif B12 = Mode incendie actif B13 = Préchauff. moteur actif B14 = Arrêt rapide actif B15 = Convertisseur de fréquence arrêté depuis panneau opérateur</p>
V2.6.4	Mot d'état d'appli- catif 2 (Status Word)		1	90	<p>États codés en bit de l'applicatif. Les valeurs sont visibles sous forme de cases à cocher dans l'affichage graphique. Lorsqu'une case est cochée, la valeur correspondante est active.</p> <p>B0 = Interdiction accél/décél B1 = Interrupt mot. ouvert B5 = Pompe Jockey active B6 = Pompe d'amorçage active B7 = Supervision de la pression d'entrée (Alarme/Défaut) B8 = Protection givre (Alarme/Défaut) B9 = Nett.auto activé</p>
V2.6.5	Mot d'état DIN 1		1	56	<p>Mot de 16 bits dans lequel chaque bit indique l'état d'une entrée logique. Six entrées logiques sont lues à partir de chaque emplacement. Le mot 1 commence à l'entrée 1 de l'emplacement A (bit 0) et va jusqu'à l'entrée 4 de l'emplacement C (bit 15).</p>
V2.6.6	Mot d'état DIN 2		1	57	<p>Mot de 16 bits dans lequel chaque bit indique l'état d'une entrée logique. Six entrées logiques sont lues à partir de chaque emplacement. Le mot 2 commence à l'entrée 5 de l'emplacement C (bit 0) et va jusqu'à l'entrée 6 de l'emplacement E (bit 13).</p>

Table 24: Affichage des valeurs avancées

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.6.7	Décimale de courant moteur 1		0.1	45	Valeur d'affichage du courant moteur avec un nombre fixe de décimales et moins de filtrage. Peut être utilisée, par exemple, avec le bus de terrain pour obtenir la valeur correcte afin que la taille du cadre soit sans effet, ou pour indiquer à quel moment un filtrage moindre est requis pour le courant moteur.
V2.6.8	Source de la référence de fréquence		1	1495	Indique la source de la référence de fréquence momentanée. 0 = PC 1 = Vitesses cstes 2 = Réf. panneau op. 3 = Bus de terrain 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = Régulateur PID 8 = Motopotentiomètre 9 = Joystick 10 = Jog 100 = Non défini 101 = Alarme, Vitesses cstes 102 = Nettoyage auto
V2.6.9	Dernier code de défaut actif		1	37	Code de défaut du dernier défaut qui n'a pas été réarmé.
V2.6.10	ID du dernier défaut actif		1	95	ID de défaut du dernier défaut qui n'a pas été réarmé.
V2.6.11	Dernier code d'alarme actif		1	74	Code d'alarme de la dernière alarme qui n'a pas été réarmée.
V2.6.12	ID de la dernière alarme active		1	94	ID d'alarme de la dernière alarme qui n'a pas été réarmée.

4.1.7 AFFICHAGE DES ÉTATS DU SÉQUENCEUR (TC)

Affiche les valeurs des fonctions de temporisation et de l'Horloge temps réel.

Table 25: Affichage des fonctions de temporisation

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.7.1	TC 1, TC 2, TC 3		1	1441	Vous pouvez afficher l'état des trois séquences horaires (TC)
V2.7.2	Plage fctmt 1		1	1442	États de l'intervalle de temporisation
V2.7.3	Plage fctmt 2		1	1443	États de l'intervalle de temporisation
V2.7.4	Plage fctmt 3		1	1444	État de l'intervalle de temporisation
V2.7.5	Plage fctmt 4		1	1445	États de l'intervalle de temporisation
V2.7.6	Plage fctmt 5		1	1446	États de l'intervalle de temporisation
V2.7.7	Bloc tempo 1	s	1	1447	Durée de temporisation restante si la temporisation est activée
V2.7.8	Bloc tempo 2	s	1	1448	Durée de temporisation restante si la temporisation est activée
V2.7.9	Bloc tempo 3	s	1	1449	Durée de temporisation restante si la temporisation est activée
V2.7.10	Horloge temps réel			1450	hh:mm:ss

4.1.8 AFFICHAGE DU RÉGULATEUR PID

Table 26: Affichage des valeurs du régulateur PID.

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.8.1	Point de consigne PID1	Variable	Telle que définie au paramètre P3.13.1.7 (voir 5.13 Groupe 3.13 : Régulateur PID)	20	Valeur du point de consigne du régulateur PID en unités de process. Vous pouvez utiliser un paramètre pour sélectionner l'unité de process.
V2.8.2	Retour PID1	Variable	Telle que définie au paramètre P3.13.1.7	21	Valeur de retour du régulateur PID en unités de process. Vous pouvez utiliser un paramètre pour sélectionner l'unité de process.
V2.8.3	Valeur d'erreur PID1	Variable	Telle que définie au paramètre P3.13.1.7	22	Valeur d'erreur du régulateur PID. Il s'agit de la déviation du retour par rapport au point de consigne en unités de process. Vous pouvez utiliser un paramètre pour sélectionner l'unité de process.
V2.8.4	Sortie PID1	%	0.01	23	Sortie PID sous forme de pourcentage (0..100 %). Il est possible de communiquer cette valeur au contrôle moteur (référence de fréquence) ou à une sortie analogique.
V2.8.5	État PID1		1	24	0 = À l'arrêt 1 = En marche 3 = Mode Veille 4 = En zone morte (voir 5.13 Groupe 3.13 : Régulateur PID)

4.1.9 AFFICHAGE DU RÉGULATEUR PID EXTERNE

Table 27: Affichage des valeurs du régulateur PID externe

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.9.1	Point de consigne ExtPID	Variable	Telle que définie au paramètre P3.14.1.1 0 (voir 5.14 Groupe 3.14 : Régulateur PID externe)	83	Valeur du point de consigne du régulateur PID externe en unités de process. Vous pouvez utiliser un paramètre pour sélectionner l'unité de process.
V2.9.2	Retour ExtPID	Variable	Telle que définie au paramètre P3.14.1.1 0	84	Valeur de retour du régulateur PID externe en unités de process. Vous pouvez utiliser un paramètre pour sélectionner l'unité de process.
V2.9.3	Valeur d'erreur ExtPID	Variable	Telle que définie au paramètre P3.14.1.1 0	85	Valeur d'erreur du régulateur PID externe. Il s'agit de la déviation du retour par rapport au point de consigne en unités de process. Vous pouvez utiliser un paramètre pour sélectionner l'unité de process.
V2.9.4	Sortie ExtPID	%	0.01	86	Sortie du régulateur PID externe sous forme de pourcentage (0...100 %). Il est possible de communiquer cette valeur, par exemple, à la sortie analogique.
V2.9.5	État ExtPID		1	87	0 = À l'arrêt 1 = En marche 2 = En zone morte (voir 5.14 Groupe 3.14 : Régulateur PID externe)

4.1.10 AFFICHAGE MULTI-POMPE

Table 28: Affichage multi-pompe

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.10.1	Moteurs en rotation		1	30	Nombre de moteurs en cours d'utilisation lorsque la fonction Multi-pompe est utilisée.
V2.10.2	Permutation		1	1113	Le système vous indique si une permutation est nécessaire.

4.1.11 COMPTEURS DE MAINTENANCE

Table 29: Affichage des compteurs de maintenance

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.11.1	Compteur de maintenance 1	h/kRev	Variable	1101	État du compteur de maintenance en tours multipliés par 1 000 ou en heures. Pour en savoir plus sur la configuration et l'activation de ce compteur, voir le chapitre 5.16 Groupe 3.16 : <i>Compteurs de maintenance</i> .

4.1.12 AFFICHAGE DES DONNÉES DU BUS DE TERRAIN

Table 30: Affichage des données du bus de terrain

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.12.1	Mot contrôle bus		1	874	Mot de contrôle du bus de terrain utilisé par l'applicatif en mode/format bypass. En fonction du type ou du profil du bus de terrain, les données peuvent être modifiées avant d'être envoyées à l'applicatif.
V2.12.2	Réf vitesse bus		Variable	875	Référence de vitesse sur une échelle comprise entre la fréquence minimale et la fréquence maximale au moment où l'applicatif l'a reçue. Vous pouvez modifier les fréquences minimale et maximale après réception de la référence par l'applicatif sans affecter la référence.
V2.12.3	Don bus-entrée 1		1	876	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.4	Don bus-entrée 2		1	877	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.5	Don bus-entrée 3		1	878	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.6	Don bus-entrée 4		1	879	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.7	Don bus-entrée 5		1	880	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.8	Don bus-entrée 6		1	881	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.9	Don bus-entrée 7		1	882	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.10	Don bus-entrée 8		1	883	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.11	Mot d'état bus (FB Status Word)		1	864	Mot d'état du bus de terrain envoyé par l'applicatif en mode/format bypass. En fonction du type ou du profil du bus de terrain, les données peuvent être modifiées avant d'être envoyées au bus de terrain.
V2.12.12	Vit. réelle bus		0.01	865	Vitesse réelle sous forme de pourcentage. La valeur 0 % correspond à la fréquence minimale et la valeur 100 % à la fréquence maximale. Cette valeur est mise à jour en continu en fonction des fréquences minimale et maximale momentanées et de la fréquence de sortie.

Table 30: Affichage des données du bus de terrain

Index	Valeur affichée	Unité	Échelle	ID	Description
V2.12.13	Don bus-sortie 1		1	866	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.14	Don bus-sortie 2		1	867	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.15	Don bus-sortie 3		1	868	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.16	Don bus-sortie 4		1	869	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.17	Don bus-sortie 5		1	870	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.18	Don bus-sortie 6		1	871	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.19	Don bus-sortie 7		1	872	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits
V2.12.20	Don bus-sortie 8		1	873	Valeur brute des données de traitement au format signé 32 bits

5 MENU PARAMÈTRES

5.1 GROUPE 3.1 : RÉGLAGES MOTEUR

Table 31: Paramètres de la plaque signalétique du moteur


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.1.1.1	Tension nominale moteur	Variable	Variable	V	Variable	110	Recherchez la valeur U_n sur la plaque signalétique du moteur. Vérifier si le raccordement du moteur est de type Triangle ou Étoile.
P3.1.1.2 	Fréquence nominale moteur	8.00	320.00	Hz	50 Hz	111	Recherchez la valeur f_n sur la plaque signalétique du moteur.
P3.1.1.3	Vitesse nominale moteur	24	19200	tr/min	Variable	112	Recherchez la valeur n_n sur la plaque signalétique du moteur.
P3.1.1.4	Courant nominal moteur	$I_H * 0.1$	$I_H * 2$	A	Variable	113	Recherchez la valeur I_n sur la plaque signalétique du moteur.
P3.1.1.5	Cos phi moteur	0.30	1.00		Variable	120	Recherchez la valeur sur la plaque signalétique du moteur
P3.1.1.6	Puissance nominale moteur	Variable	Variable	kW	Variable	116	Recherchez la valeur P_n sur la plaque signalétique du moteur.

Table 32: Réglages de contrôle moteur




Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.1.2.1 	Mode de commande	0	2		0	600	0 = Commande de fréquence (boucle ouverte) 1 = Commande de vitesse (boucle ouverte) 2 = Contrôle de couple (boucle ouverte)
P3.1.2.2 	Type de moteur	0	1		0	650	0 = Moteur à induction 1 = Moteur à aimants permanents
P3.1.2.3	Fréquence de découpage	1.5	Variable	kHz	Variable	601	Si vous augmentez la fréquence de découpage, la capacité du convertisseur de fréquence diminue. Afin de minimiser les courants capacitifs dans le câble moteur, lorsque le câble est long, il est recommandé d'utiliser une fréquence de découpage basse. Pour réduire le bruit du moteur, utilisez une fréquence de découpage élevée.
P3.1.2.4 	Identification	0	2		0	631	L'identification calcule ou mesure les paramètres du moteur nécessaires à un contrôle optimal du moteur et de la vitesse. 0 = Aucune action 1 = En attente 2 = Avec rotation Avant de procéder à l'identification avec rotation, vous devez définir les paramètres de la plaque signalétique du moteur dans le menu M3.1.1.

Table 32: Réglages de contrôle moteur

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.1.2.5	Courant magnétisant	0.0	2*I _H	A	0.0	612	Courant magnétisant du moteur (ce paramètre est utilisé pour le réglage du moteur à vide). Le courant magnétisant identifie les valeurs des paramètres U/f si elles sont attribuées avant l'identification avec rotation. Si la valeur est configurée sur zéro, le courant magnétisant est calculé en interne.
P3.1.2.6 	Interrupteur moteur	0	1		0	653	Lorsque vous activez cette fonction, le convertisseur n'est pas déclenché si l'interrupteur moteur est fermé, puis ouvert, par exemple lors d'une reprise au vol. 0 = Désactivé 1 = Activé
P3.1.2.7 	Statisme	0.00	20.00	%	0.00	620	Cette fonction provoque une chute de la vitesse en fonction de la charge. Le statisme est exprimé sous forme de pourcentage de la vitesse nominale avec une charge nominale.
P3.1.2.8	Temps de statisme	0.00	2.00	s	0.00	656	Utilisez le statisme pour bénéficier d'un statisme dynamique lorsque la charge change. Ce paramètre indique la durée pendant laquelle la vitesse est rétablie à 63 % du changement.

Table 32: Réglages de contrôle moteur





Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.1.2.9	Mode Statisme	0	1		0	1534	0 = Normal. Le facteur de statisme est constant sur toute la plage de fréquences. 1 = Retrait linéaire. Le statisme est éliminé linéairement de la fréquence nominale jusqu'à atteindre une fréquence de zéro.
P3.1.2.10 	Régulateur de sur-tension	0	1		1	607	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.1.2.11 	Régulateur de sous-tension	0	1		1	608	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.1.2.12	Optimisation énergie	0	1		0	666	Afin d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit du moteur, le convertisseur de fréquence recherche le courant moteur minimal. Vous pouvez utiliser cette fonction, par exemple, avec les processus de ventilateur et de pompe. N'utilisez pas cette fonction avec les processus à régulateur PID rapide. 0 = Désactivé 1 = Activé
P3.1.2.13 	Ajust. tension stator	50.0	150.0	%	100.0	659	Utilisez ce paramètre pour ajuster la tension du stator dans les moteurs à aimants permanents.
P3.1.2.14 	Surmodulation	0	1		1	1515	0 = Désactivé 1 = Activé

Table 33: Réglages des limites du moteur


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.1.3.1 	Courant max. de sortie	I _H *0.1	IS	A	Variable	107	Courant moteur maximal du convertisseur de fréquence
P3.1.3.2	Limite de couple (moteur)	0.0	300.0	%	300.0	1287	Limite de couple maximal côté moteur
P3.1.3.3	Limite de couple (générateur)	0.0	300.0	%	300.0	1288	Limite de couple maximal côté générateur
P3.1.3.4	Limite de puissance (moteur)	0.0	300.0	%	300.0	1290	Limite de puissance maximale côté moteur
P3.1.3.5	Limite de puissance (générateur)	0.0	300.0	%	300.0	1289	Limite de puissance maximale côté générateur

Table 34: Réglages de boucle ouverte



Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.1.4.1 	Rapport U/f	0	2		0	108	Type de courbe U/f entre la fréquence nulle et le point d'affaiblissement du champ. 0=Linéaire 1=Quadratique 2=Programmable
P3.1.4.2	Fréquence du point d'affaiblissement du champ	8.00	P3.3.1.2	Hz	Variable	602	Le point d'affaiblissement du champ correspond à la fréquence de sortie à laquelle la tension de sortie atteint la tension au point d'affaiblissement du champ.
P3.1.4.3 	Tension au point d'affaiblissement du champ	10.00	200.00	%	100.00	603	Tension au point d'affaiblissement du champ sous forme de pourcentage de la tension nominale du moteur.
P3.1.4.4	Fréquence intermédiaire U/f	0.00	P3.1.4.2.	Hz	Variable	604	Si la valeur du paramètre P3.1.4.1 est <i>programmable</i> , ce paramètre indique la fréquence au point intermédiaire de la courbe.
P3.1.4.5	Tension intermédiaire U/f	0.0	100.0	%	100.0	605	Si la valeur du paramètre P3.1.4.1 est <i>programmable</i> , ce paramètre indique la tension au point intermédiaire de la courbe.
P3.1.4.6	Tens. fréquence nulle	0.00	40.00	%	Variable	606	Ce paramètre indique la tension à fréquence nulle de la courbe U/f. La valeur de pré-réglage varie en fonction de la taille de l'unité.

Table 34: Réglages de boucle ouverte



Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.1.4.7 	Options de reprise au vol	0	63		0	1590	Sélection de cases à cocher B0 = Rechercher la fréquence de l'arbre uniquement à partir du même sens que la référence de fréquence B1 = Désactiver scan CA B4 = Utiliser la référence de fréquence comme valeur initiale B5 = Désact. impuls. CC
P3.1.4.8	Courant scan de la reprise au vol	0.0	100.0	%	45.0	1610	Sous forme de pourcentage du courant nominal du moteur.
P3.1.4.9 	Surcouple automatique	0	1		0	109	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.1.4.10	Gain moteur surcouple	0.0	100.0	%	100.0	665	Facteur d'échelle pour la compensation côté moteur en cas d'utilisation du surcouple.
P3.1.4.11	Gain générateur surcouple	0.0	100.0	%	0.0	667	Facteur d'échelle pour la compensation IR côté générateur en cas d'utilisation du surcouple.
M3.1.4.12	Démarrage I/f	Ce menu regroupe 3 paramètres. Voir le tableau ci-dessous.					

Table 35: Paramètres de démarrage I/f








Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.1.4.12.1 	Démarrage I/f	0	1		0	534	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.1.4.12.2 	Fréquence de démarrage I/f	5.0	0,5 * P3.1.1.2		0,2 * P3.1.1.2	535	Limite de fréquence de sortie au-dessous de laquelle le courant de démarrage I/f défini est transmis au moteur.
P3.1.4.12.3 	Courant de démarrage I/f	0.0	100.0	%	80.0	536	Courant transmis au moteur lorsque la fonction Démarrage I/f est activée.

Table 36: Paramètres du stabilisateur de couple

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.1.4.13.1 	Gain du stabilisateur de couple	0.0	500.0	%	50.0	1412	Gain du stabilisateur de couple lors d'une opération de commande en boucle ouverte.
P3.1.4.13.2 	Gain du stabilisateur de couple au point d'affaiblissement du champ	0.0	500.0	%	50.0	1414	Gain du stabilisateur de couple au point d'affaiblissement du champ lors d'une opération de commande en boucle ouverte.
P3.1.4.13.3 	Constante de temps d'amortissement du stabilisateur de couple	0.0005	1.0000	s	0.0050	1413	Constante de temps d'amortissement du stabilisateur de couple.
P3.1.4.13.4 	Constante de temps d'amortissement du stabilisateur de couple (pour les moteurs AP)	0.0005	1.0000	s	0.0050	1735	Constante de temps d'amortissement du stabilisateur de couple pour un moteur AP.

5.2 GROUPE 3.2 : CONFIGURATION MARCHE/ARRÊT

Table 37: Menu Configuration Marche/Arrêt


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.2.1	Source commande à distance	0	1		0 *	172	Sélection de la source de commande à distance (marche/arrêt). Utilisez ce paramètre pour revenir à la commande à distance de Vacon Live, par exemple si le panneau opérateur est endommagé. 0 = Commande E/S 1 = Commande via le bus de terrain
P3.2.2	Local/Distance	0	1		0 *	211	Pour basculer entre les sources de commande locale et à distance. 0 = Distance 1 = Locale
P3.2.3	Touche Arrêt panneau opérateur	0	1		0	114	0 = Touche Arrêt toujours activée (Oui) 1 = Fonction limitée de la touche Arrêt (Non)
P3.2.4	Fonction Marche	0	1		0	505	0 = Rampe 1 = Reprise au vol
P3.2.5	 Mode Arrêt	0	1		0	506	0 = Roue libre 1 = Rampe

Table 37: Menu Configuration Marche/Arrêt


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.2.6 	E/S A : Logique marche/arrêt	0	4		2 *	300	<p>Logique = 0 Signal cmd 1 = Avant Signal cmd 2 = Arrière</p> <p>Logique = 1 Signal cmd 1 = Avant (front) Signal cmd 2 = Arrêt inversé Signal cmd 3 = Arrière (front)</p> <p>Logique = 2 Signal cmd 1 = Avant (front) Signal cmd 2 = Arrière (front)</p> <p>Logique = 3 Signal cmd 1 = Marche Signal cmd 2 = Inversion</p> <p>Logique = 4 Signal cmd 1 = Marche (front) Signal cmd 2 = Inversion</p>
P3.2.7	E/S B : Logique marche/arrêt	0	4		2 *	363	Voir ci-dessus.
P3.2.8	Bus de terrain : Logique marche	0	1		0	889	0 = Un front montant est nécessaire 1 = État
P3.2.9	Temporisation au démarrage	0.000	60.000	s	0.000	524	Temporisation entre la commande de démarrage et le démarrage effectif du convertisseur.

Table 37: Menu Configuration Marche/Arrêt

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.2.10	Fonction Distance/ Local	0	2		2	181	Sélection des paramètres de copie lorsque vous passez de la commande à distance à la commande locale (panneau opérateur). 0 = Marche garde 1 = Marche garde et référence 2 = Arrêt

* = La sélection de l'applicatif avec le paramètre P1.2 Applicatif donne la valeur de pré réglage. Voir les pré réglages au chapitre 11 Annexe 1.

5.3 GROUPE 3.3 : RÉFÉRENCES

Table 38: Paramètres de référence de fréquence

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.1.1	Réf. de fréquence minimale	0.00	P3.3.1.2.	Hz	0.00	101	Référence de fréquence minimale
P3.3.1.2	Réf. de fréquence maximale	P3.3.1.1.	320.00	Hz	50.00	102	Référence de fréquence maximale
P3.3.1.3	Limite de référence de fréquence positive	-320.0	320.0	Hz	320.00	1285	Limite finale de référence de fréquence pour le sens positif.
P3.3.1.4	Limite de référence de fréquence négative	-320.0	320.0	Hz	-320.00	1286	Limite finale de référence de fréquence pour le sens négatif. Utilisez ce paramètre, par exemple, pour empêcher le moteur de tourner dans le sens inverse.
P3.3.1.5	Sélection référence A de cde E/S	0	19		5 *	117	<p>Sélection de la source de la référence lorsque la source de commande est E/S A.</p> <p>0 = Vitesse constante 1 = Réf. panneau op. 2 = Bus de terrain 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = Référence PID 7 = Motopotentiomètre 8 = Référence du joystick 9 = Référence jog 10 = Sortie bloc 1 11 = Sortie bloc 2 12 = Sortie bloc 3 13 = Sortie bloc 4 14 = Sortie bloc 5 15 = Sortie bloc 6 16 = Sortie bloc 7 17 = Sortie bloc 8 18 = Sortie bloc 9 19 = Sortie bloc 10</p> <p>L'applicatif que vous sélectionnez via le paramètre 1.2 donne le préréglage.</p>

Table 38: Paramètres de référence de fréquence

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.1.6	Sélection référence B de commande E/S	0	9		4 *	131	Sélection de la source de la référence lorsque la source de commande est E/S B. Voir ci-dessus. Vous ne pouvez forcer la source de commande E/S B qu'avec une entrée logique (P3.5.1.7).
P3.3.1.7	Sélection de la référence du panneau opérateur	0	19		2 *	121	Sélection de la source de la référence lorsque la source de commande est le panneau opérateur. 0 = Vitesse constante 1 = Panneau opérateur 2 = Bus de terrain 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = Référence PID 7 = Motopotentiomètre 8 = Joystick 9 = Référence jog 10 = Sortie bloc 1 11 = Sortie bloc 2 12 = Sortie bloc 3 13 = Sortie bloc 4 14 = Sortie bloc 5 15 = Sortie bloc 6 16 = Sortie bloc 7 17 = Sortie bloc 8 18 = Sortie bloc 9 19 = Sortie bloc 10
P3.3.1.8	Référence du panneau opérateur	P3.3.1.1	P3.3.1.2.	Hz	0.00	184	Vous pouvez ajuster la référence de fréquence à partir du panneau opérateur avec ce paramètre.
P3.3.1.9	Direction panneau opérateur	0	1		0	123	Sens de rotation du moteur lorsque la source de commande est le panneau opérateur. 0 = Avant 1 = Inversion

Table 38: Paramètres de référence de fréquence

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.1.10	Sélection de la référence cde bus de terrain	0	19		3 *	122	<p>Sélection de la source de la référence lorsque la source de commande est le bus de terrain.</p> <p>0 = Vitesse constante 0 1 = Panneau opérateur 2 = Bus de terrain 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI1+AI2 6 = Référence PID 7 = Motopotentiomètre 8 = Joystick 9 = Référence jog 10 = Sortie bloc 1 11 = Sortie bloc 2 12 = Sortie bloc 3 13 = Sortie bloc 4 14 = Sortie bloc 5 15 = Sortie bloc 6 16 = Sortie bloc 7 17 = Sortie bloc 8 18 = Sortie bloc 9 19 = Sortie bloc 10</p>

* = La sélection de l'applicatif avec le paramètre P1.2 Applicatif donne la valeur de pré réglage. Voir les pré réglages au chapitre 11 Annexe 1.

Table 39: Paramètres de la référence de couple


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.2.1	Sélection de la référence de couple	0	26		0 *	641	<p>Sélection de la référence de couple. La référence de couple est comprise sur une échelle entre les valeurs P3.3.2.2 et P3.3.2.3.</p> <p>0 = Non utilisé 1 = Panneau opérateur 2 = Joystick 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI3 6 = AI4 7 = AI5 8 = AI6 9 = EntDonTraitmt 1 10 = EntDonTraitmt 2 11 = EntDonTraitmt 3 12 = EntDonTraitmt 4 13 = EntDonTraitmt 5 14 = EntDonTraitmt 6 15 = EntDonTraitmt 7 16 = EntDonTraitmt 8 17 = Sortie bloc 1 18 = Sortie bloc 2 19 = Sortie bloc 3 20 = Sortie bloc 4 21 = Sortie bloc 5 22 = Sortie bloc 6 23 = Sortie bloc 7 24 = Sortie bloc 8 25 = Sortie bloc 9 26 = Sortie bloc 10</p> <p>Si vous utilisez un protocole de bus de terrain dans lequel la référence de couple peut être attribuée en unités Nm, vous devez définir la valeur <i>EntDonTraitmt1</i> pour ce paramètre.</p>
P3.3.2.2 	Référence de couple minimale	-300.0	300.0	%	0.0	643	Référence de couple correspondant à la valeur minimale du signal de référence.

Table 39: Paramètres de la référence de couple



Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.2.3 	Référence de couple maximale	-300.0	300.0	%	100.0	642	Référence de couple correspondant à la valeur maximale du signal de référence. Cette valeur est utilisée en tant que référence de couple maximale autorisée pour les valeurs négatives et positives.
P3.3.2.4	Temps de filtrage de la référence de couple	0.00	300.00	s	0.00	1244	Indique le temps de filtrage de la référence de couple finale.
P3.3.2.5	Zone morte de la référence de couple	0.0	300.0	%	0.0	1246	Afin d'ignorer les valeurs faibles autour de 0 pour la référence de couple, attribuez à ce paramètre une valeur supérieure à zéro. Lorsque le signal de référence est compris entre 0 et $0 \pm$ la valeur de ce paramètre, la référence de couple est définie sur 0.
P3.3.2.6	Référence de couple (panneau opérateur)	0.0	P3.3.2.3	%	0.0	1439	Utilisé lorsque P3.3.2.1. a la valeur 1. La valeur de ce paramètre est limitée entre P3.3.2.3. et P3.3.2.2.
P3.3.2.7 	Limite de fréquence de contrôle de couple	0	1		0	1278	Sélection du mode de limite de fréquence de sortie pour le contrôle de couple. 0 = Limites de fréquence pos/nég 1 = Référence de fréquence
M3.3.2.8	Boucle ouverte de contrôle de couple	Ce menu regroupe 3 paramètres. Voir le tableau ci-dessous.					

Table 40: Paramètres de boucle ouverte de contrôle de couple

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.2.8.1	Fréquence minimale de contrôle de couple en boucle ouverte	0.0	P3.3.1.2	Hz	3.0	636	Seuil de fréquence de sortie au-dessous duquel le convertisseur fonctionne en mode de commande de fréquence.
P3.3.2.8.2	Gain proportionnel de contrôle de couple en boucle ouverte	0.0	32000.0		0.01	639	Indique le gain proportionnel (P) du régulateur de couple en mode de commande en boucle ouverte. La valeur de gain 1,0 entraîne un changement de 1 Hz de la fréquence de sortie lorsque l'erreur de couple est de 1 % du couple nominal du moteur.
P3.3.2.8.3	Gain d'intégration de contrôle de couple en boucle ouverte	0.0	32000.0		2.0	640	Indique le gain d'intégration (I) du régulateur de couple en mode de commande en boucle ouverte. Avec une valeur de gain I égale à 1,0, l'intégration atteint 1,0 Hz en 1 seconde lorsque l'erreur de couple correspond à 1 % du couple nominal du moteur.

Table 41: Paramètres Vitesses constantes

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.3.1 	Mode Vitesse constante	0	1		0 *	182	0 = Codage binaire 1 = Nombre d'entrées Le nombre d'entrées logiques de vitesse constante actives définit la vitesse constante.
P3.3.3.2 	Vitesse constante 0	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	5.00	180	Vitesse constante de base 0 définie avec le paramètre P3.3.1.5.
P3.3.3.3 	Vitesse constante 1	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	10.00 *	105	Sélectionnez la vitesse constante 0 à l'aide de l'entrée logique (P3.3.3.10).
P3.3.3.4 	Vitesse constante 2	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	15.00 *	106	Sélectionnez la vitesse constante 1 à l'aide de l'entrée logique (P3.3.3.11).
P3.3.3.5 	Vitesse constante 3	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	20.00 *	126	Sélectionnez les vitesses constantes 0 et 1 à l'aide des entrées logiques.
P3.3.3.6 	Vitesse constante 4	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	25.00 *	127	Sélectionnez la vitesse constante 2 à l'aide de l'entrée logique (P3.3.3.12).
P3.3.3.7 	Vitesse constante 5	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	30.00 *	128	Sélectionnez les vitesses constantes 0 et 2 à l'aide des entrées logiques.
P3.3.3.8 	Vitesse constante 6	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	40.00 *	129	Sélectionnez les vitesses constantes 1 et 2 à l'aide des entrées logiques.
P3.3.3.9 	Vitesse constante 7	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	50.00 *	130	Sélectionnez les vitesses constantes 0, 1 et 2 à l'aide des entrées logiques.
P3.3.3.10 	Sélection vitesse constante 0				EntLog emplct A. 4	419	Sélecteur binaire pour les vitesses constantes (0-7). Voir les paramètres P3.3.3.2 à P3.3.3.9.

Table 41: Paramètres Vitesses constantes



Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.3.11 	Sélection vitesse constante 1				EntLog emplct A. 5	420	Sélecteur binaire pour les vitesses constantes (0-7). Voir les paramètres P3.3.3.2 à P3.3.3.9.
P3.3.3.12 	Sélection vitesse constante 2				EntLog emplct 0.1	421	Sélecteur binaire pour les vitesses constantes (0-7). Voir les paramètres P3.3.3.2 à P3.3.3.9.

Table 42: Paramètres du motopotentiomètre




Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.4.1 	Motopotentiomètre +Vite				EntLog emplct 0.1	418	OUVERT = Inactif VRAI = Actif. La référence du motopotentiomètre AUGMENTE jusqu'à ouverture du contact.
P3.3.4.2 	Motopotentiomètre - Vite				EntLog emplct 0.1	417	OUVERT = Inactif VRAI = Actif. La référence du motopotentiomètre DIMINUE jusqu'à ouverture du contact.
P3.3.4.3	Motopotentiomètre : temps de rampe	0.1	500.0	Hz/s	10.0	331	Taux de modification de la référence du motopotentiomètre lorsqu'elle est augmentée ou diminuée via P3.3.4.1 ou P3.3.4.2.
P3.3.4.4 	Motopotentiomètre : remise à zéro	0	2		1	367	Logique de remise à zéro de la référence de fréquence du motopotentiomètre. 0 = Pas de remise à zéro 1 = Remise à zéro en cas d'arrêt 2 = Remise à zéro en cas de mise hors tension

Table 43: Paramètres de commande du joystick





Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.5.1 	Sélection du signal du joystick	0	6		0	451	0 = Non utilisé 1 = AI1 (0-100 %) 2 = AI2 (0-100 %) 3 = AI3 (0-100 %) 4 = AI4 (0-100 %) 5 = AI5 (0-100 %) 6 = AI6 (0-100 %)
P3.3.5.2 	Zone morte du joystick	0.0	20.0	%	2.0	384	Lorsque la référence est comprise entre 0 et 0 ± ce paramètre, la référence est définie sur 0.
P3.3.5.3 	Zone de veille du joystick	0.0	20.0	%	0.0	385	Le convertisseur de fréquence s'arrête si la référence du joystick reste dans la zone de veille plus longtemps que la temporisation de veille. 0 = Non utilisé La fonction Veille est uniquement disponible si vous utilisez le joystick pour commander la référence de fréquence.
P3.3.5.4 	Temporisation de veille du joystick	0.00	300.00	s	0.00	386	Le convertisseur de fréquence s'arrête si la référence du joystick reste dans la zone de veille plus longtemps que la temporisation de veille. La fonction Veille est uniquement disponible si vous utilisez le joystick pour commander la référence de fréquence.

Table 44: Paramètres Jog

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.3.6.1 	Activer jog DIN	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	532	Active la fonction Jog à partir des entrées logiques. N'a pas d'incidence sur la fonction Jog à partir du bus de terrain. La fonction Jog ne peut être activée que lorsque le convertisseur se trouve à l'état ARRÊT.
P3.3.6.2 	Activation de la référence Jog 1	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	530	Raccordez-la à une entrée logique pour activer P3.3.6.4. Si l'entrée est activée, le convertisseur démarre.
P3.3.6.3 	Activation de la référence Jog 2	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	531	Raccordez-la à une entrée logique pour activer P3.3.6.5. Si l'entrée est activée, le convertisseur démarre.
P3.3.6.4 	Référence jog 1	-MaxRef	MaxRef	Hz	0.00	1239	Indique la référence de fréquence lorsque Réf. jog 1 est activé.
P3.3.6.5 	Référence jog 2	-MaxRef	MaxRef	Hz	0.00	1240	Indique la référence de fréquence lorsque Réf. jog 2 est activé.
P3.3.6.6	Rampe jog	0.1	300.0	s	10.0	1257	Indique les temps d'accélération et de décélération lorsque la fonction Jog est activée.

* = La sélection de l'applicatif avec le paramètre P1.2 Applicatif donne la valeur de préréglage. Voir les préréglages au chapitre 11 Annexe 1.

5.4 GROUPE 3.4 : RAMPES ET FREINAGES

Table 45: Configuration de la rampe 1


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.4.1.1 	Forme de rampe 1	0.0	100.0	%	0.0	500	Vous pouvez lisser le début et la fin des rampes d'accélération et de décélération.
P3.4.1.2	Temps d'accélération 1	0.1	300.0	s	5.0	103	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de zéro à la fréquence maximale.
P3.4.1.3	Temps de décélération 1	0.1	300.0	s	5.0	104	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de la fréquence maximale à zéro.

Table 46: Configuration de la rampe 2


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.4.2.1 	Forme de rampe 2	0.0	100.0	%	0.0	501	Vous pouvez lisser le début et la fin des rampes d'accélération et de décélération.
P3.4.2.2	Temps d'accélération 2	0.1	300.0	s	10.0	502	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de zéro à la fréquence maximale.
P3.4.2.3	Temps de décélération 2	0.1	300.0	s	10.0	503	Indique le temps nécessaire pour que la fréquence de sortie passe de la fréquence maximale à zéro.
P3.4.2.4	Sélection de rampe 2	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	408	Sélection de la rampe 1 ou 2. FAUX = Forme de rampe 1, Temps d'accélération 1 et Temps de décélération 1. VRAI = Forme de rampe 2, temps d'accélération 2 et temps de décélération 2.


Table 47: Paramètres de magnétisation au démarrage

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.4.3.1	Courant de magnétisation au démarrage	0.00	IL	A	IH	517	Indique le courant CC transmis au moteur au démarrage. 0 = Désactivé
P3.4.3.2	Temps de magnétisation au démarrage	0.00	600.00	s	0.00	516	Indique la durée pendant laquelle le courant CC est transmis au moteur avant le démarrage de l'accélération.

Table 48: Paramètres de freinage CC

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.4.4.1	Courant de freinage CC	0	IL	A	IH	507	Indique le courant CC transmis au moteur pendant le freinage CC. 0 = Désactivé
P3.4.4.2	Durée de freinage CC à l'arrêt	0.00	600.00	s	0.00	508	Indique si le freinage est activé ou désactivé, ainsi que la durée de freinage lorsque le moteur s'arrête.
P3.4.4.3	Fréquence de démarrage du freinage CC pendant l'arrêt sur rampe	0.10	10.00	Hz	1.50	515	Valeur de la fréquence de sortie à laquelle le freinage CC démarre.

Table 49: Paramètres de freinage flux

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.4.5.1 	Freinage flux	0	1		0	520	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.4.5.2	Courant freinage flux	0	IL	A	IH	519	Indique le niveau de courant pour le freinage flux.

5.5 GROUPE 3.5 : CONFIGURATION E/S

Table 50: Réglages des entrées logiques

Index	Paramètre	Préréglage	ID	Description
P3.5.1.1	Signal de commande 1 A	EntLog: emplct A.1 *	403	Signal cmd 1 lorsque la source de commande est E/S A (AV).
P3.5.1.2	Signal de commande 2 A	EntLog emplct A.2 *	404	Signal cmd 2 lorsque la source de commande est E/S A (ARR).
P3.5.1.3	Signal de commande 3 A	EntLog emplct 0.1	434	Signal cmd 3 lorsque la source de commande est E/S A.
P3.5.1.4	Signal de commande 1 B	EntLog emplct 0.1 *	423	Signal dém. 1 lorsque la source de commande est E/S B.
P3.5.1.5	Signal de commande 2 B	EntLog emplct 0.1 *	424	Signal dém. 2 lorsque la source de commande est E/S B.
P3.5.1.6	Signal de commande 3 B	EntLog emplct 0.1	435	Signal dém. 3 lorsque la source de commande est E/S B.
P3.5.1.7	Forcer la cde vers E/S B	EntLog emplct 0.1 *	425	VRAI = Forcer E/S B comme source de commande.
P3.5.1.8	Forcer la référence E/S B	EntLog emplct 0.1 *	343	TRUE = Le paramètre B de référence d'E/S (P3.3.1.6) donne la référence de fréquence.
P3.5.1.9	Forcer la commande vers le bus de terrain	EntLog emplct 0.1 *	411	Force la commande vers le bus de terrain.
P3.5.1.10	Forcer la commande vers le panneau opérateur	EntLog emplct 0.1 *	410	Force la commande vers le panneau opérateur.
P3.5.1.11	Défaut externe (NO)	EntLog emplct A.3 *	405	FAUX = OK VRAI = Défaut externe
P3.5.1.12	Défaut externe (NF)	EntLog emplct 0.2	406	FAUX = Défaut externe VRAI = OK
P3.5.1.13	RAZ défaut fermé	EntLog emplct A.6 *	414	VRAI = Réarme tous les défauts actifs.
P3.5.1.14	RAZ défaut ouvert	EntLog emplct 0.1	213	FAUX = Réarme tous les défauts actifs.
P3.5.1.15	Valid. marche	EntLog emplct 0.2	407	Vous pouvez définir le convertisseur à l'état Prêt lorsque la valeur est activée.

Table 50: Réglages des entrées logiques



Index	Paramètre	Préréglage	ID	Description
P3.5.1.16 	Interverr. Ma. 1	EntLog emplct0.2	1041	Le convertisseur peut être prêt, mais il n'est pas possible de le démarrer lorsque l'interverrouillage est actif (interverrouillage de registre).
P3.5.1.17 	Interverr. Ma. 2	EntLog emplct0.2	1042	Comme ci-dessus.
P3.5.1.18	Préchauffage moteur ACTIF	EntLog emplct 0.1	1044	FAUX = Aucune action. VRAI = Utilise le courant CC du préchauffage moteur à l'état Arrêt. Utilisé lorsque la valeur de P3.18.1 est 2.
P3.5.1.19	Sélection de rampe 2	EntLog emplct 0.1 *	408	Bascule entre les rampes 1 et 2. FAUX = Forme de rampe 1, Temps d'accélération 1 et Temps de décélération 1. VRAI = Forme de rampe 2, temps d'accélération 2 et temps de décélération 2.
P3.5.1.20	Accélération/décélération interdites	EntLog emplct 0.1	415	Pas d'accélération ou décélération possible avant ouverture du contact.
P3.5.1.21	Sélection vitesse constante 0	EntLog emplct A.4 *	419	Sélecteur binaire pour les vitesses constantes (0-7). Voir <i>Table 41 Paramètres Vitesses constantes</i> .
P3.5.1.22	Sélection vitesse constante 1	EntLog emplct A.5 *	420	Sélecteur binaire pour les vitesses constantes (0-7). Voir <i>Table 41 Paramètres Vitesses constantes</i> .
P3.5.1.23	Sélection vitesse constante 2	EntLog emplct 0.1 *	421	Sélecteur binaire pour les vitesses constantes (0-7). Voir <i>Table 41 Paramètres Vitesses constantes</i> .
P3.5.1.24	Motopotentioètre +Vite	EntLog emplct 0.1 *	418	OUVERT = Inactif VRAI = Actif. La référence du motopotentioètre AUGMENTE jusqu'à ouverture du contact.
P3.5.1.25	Motopotentioètre -Vite	EntLog emplct 0.1 *	417	OUVERT = Inactif VRAI = Actif. La référence du motopotentioètre DIMINUE jusqu'à ouverture du contact.




Table 50: Réglages des entrées logiques

Index	Paramètre	Préréglage	ID	Description
P3.5.1.26	Activation de l'arrêt rapide	EntLog emplct0.2	1213	FAUX = Activé Pour configurer ces fonctions, voir <i>Table 67 Réglages de l'arrêt rapide.</i>
P3.5.1.27	Bloc tempo 1	EntLog emplct 0.1	447	Le front montant démarre le Bloc tempo 1 programmé dans le groupe 3.12.
P3.5.1.28	Bloc tempo 2	EntLog emplct 0.1	448	Voir ci-dessus.
P3.5.1.29	Bloc tempo 3	EntLog emplct 0.1	449	Voir ci-dessus.
P3.5.1.30	Boost du point de consigne PID1	EntLog emplct 0.1	1046	FAUX = Aucun boost VRAI = Boost
P3.5.1.31	Sélection du point de consigne PID1	EntLog emplct 0.1	1047	FAUX = Point de consigne 1 VRAI = Point de consigne 2
P3.5.1.32	Signal de démarrage du PID externe	EntLog emplct0.2	1049	FAUX = PID2 en mode Arrêt VRAI = PID2 en régulation Ce paramètre n'a aucun effet si le régulateur PID externe n'est pas activé dans le groupe 3.14.
P3.5.1.33	Sélection du point de consigne PID externe	EntLog emplct 0.1	1048	FAUX = Point de consigne 1 VRAI = Point de consigne 2
P3.5.1.34	Interverrouillage moteur 1	EntLog emplct 0.1	426	OUVERT = Inactif VRAI = Actif <i>Voir Table 96 Paramètres du système multi-pompe.</i>
P3.5.1.35	Interverrouillage moteur 2	EntLog emplct 0.1	427	OUVERT = Inactif VRAI = Actif <i>Voir Table 96 Paramètres du système multi-pompe.</i>
P3.5.1.36	Interverrouillage moteur 3	EntLog emplct 0.1	428	OUVERT = Inactif VRAI = Actif <i>Voir Table 96 Paramètres du système multi-pompe.</i>

Table 50: Réglages des entrées logiques

Index	Paramètre	Préréglage	ID	Description
P3.5.1.37	Interverrouillage moteur 4	EntLog emplct 0.1	429	OUVERT = Inactif VRAI = Actif Voir Table 96 Paramètres du système multi-pompe.
P3.5.1.38	Interverrouillage moteur 5	EntLog emplct 0.1	430	OUVERT = Inactif VRAI = Actif Voir Table 96 Paramètres du système multi-pompe.
P3.5.1.39	Interverrouillage moteur 6	EntLog emplct 0.1	486	OUVERT = Inactif VRAI = Actif Voir Table 96 Paramètres du système multi-pompe.
P3.5.1.40	RAZ du compteur de maintenance	EntLog emplct 0.1	490	VRAI = Réarmer
P3.5.1.41	Activer jog DIN	EntLog emplct 0.1	532	Active la fonction Jog à partir des entrées logiques. N'a pas d'incidence sur la fonction Jog à partir du bus de terrain.
P3.5.1.42	Activation de la référence Jog 1	EntLog emplct 0.1	530	Raccordez-la à une entrée logique pour activer P3.3.6.4. REMARQUE! Si l'entrée est activée, le convertisseur démarre.
P3.5.1.43	Activation de la référence Jog 2	EntLog emplct 0.1	531	Raccordez-la à une entrée logique pour activer P3.3.6.5. REMARQUE! Si l'entrée est activée, le convertisseur démarre.
P3.5.1.44	Retour du frein mécanique	EntLog emplct 0.1	1210	Raccordez ce signal d'entrée au contact auxiliaire du frein mécanique. Si le contact n'est pas fermé dans le temps imparti, le convertisseur affiche un défaut.

Table 50: Réglages des entrées logiques

Index	Paramètre	Préréglage	ID	Description
P3.5.1.45	Activation du mode incendie si OUVERT	EntLog emplct0.2	1596	Lance le mode incendie en cas d'activation avec le mot de passe correct. FAUX = Mode incendie actif VRAI = Aucune action
P3.5.1.46	Activation du mode incendie si FERMÉ	EntLog emplct 0.1	1619	Lance le mode incendie en cas d'activation avec le mot de passe correct. FAUX = Aucune action VRAI = Mode incendie actif
P3.5.1.47	Inversion du mode incendie	EntLog emplct 0.1	1618	Transmet une commande d'inversion du sens de rotation en mode incendie. Cette fonction n'a pas d'action dans le cadre d'un fonctionnement normal. FAUX = Avant VRAI = Arrière
P3.5.1.48	Activation Nettoyage auto	EntLog emplct 0.1	1715	Lance la séquence de nettoyage auto. Le process s'arrête si le signal d'activation est supprimé avant la fin du process. REMARQUE! Si l'entrée est activée, le convertisseur démarre.
P3.5.1.49 	Sélection du jeu de paramètres 1/2	EntLog emplct 0.1	496	OUVERT = Jeu de paramètres 1 FERMÉ = Jeu de paramètres 2
P3.5.1.50 	Activation du défaut 1 défini par l'utilisateur	EntLog emplct 0.1	15523	OUVERT = Aucune action FERMÉ = Défaut activé
P3.5.1.51 	Activation du défaut 2 défini par l'utilisateur	EntLog emplct 0.1	15524	OUVERT = Aucune action FERMÉ = Défaut activé

**REMARQUE!**

Votre carte optionnelle et sa configuration déterminent le nombre d'entrées analogiques disponibles. La carte d'E/S standard comprend 2 entrées analogiques.

* = La sélection de l'applicatif avec le paramètre P1.2 Applicatif donne la valeur de pré-réglage. Voir les pré-réglages au chapitre 11 Annexe 1.

Table 51: Réglages de l'entrée analogique 1






Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Pré-réglage	ID	Description
P3.5.2.1.1	AI1 : sélection				EntAna : emplct A. 1	377	Ce paramètre vous permet de connecter le signal AI1 sur l'entrée analogique de votre choix. Programmable. Voir 9.7.1 Programmation des entrées logiques et analogiques.
P3.5.2.1.2 	AI1 : temps de filtrage du signal	0.00	300.00	s	0.1 *	378	Temps de filtrage pour l'entrée analogique.
P3.5.2.1.3 	AI1 : échelle	0	1		0 *	379	0 = 0...10 V / 0...20 mA 1 = 2...10 V / 4...20 mA
P3.5.2.1.4 	AI1 : min. utilisateur	-160.00	160.00	%	0.00 *	380	Réglage min. de l'échelle utilisateur, 20 % = 4-20 mA/2-10 V
P3.5.2.1.5 	AI1 : max. utilisateur	-160.00	160.00	%	100.00 *	381	Réglage max. de l'échelle utilisateur.
P3.5.2.1.6 	AI1 : inversion du signal	0	1		0 *	387	0 = Normal 1 = Signal inversé

Table 52: Réglages de l'entrée analogique 2

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.2.2.1	A12 : sélection				EntAna : emplct A. 2	388	Voir P3.5.2.1.1.
P3.5.2.2.2	A12 : temps de filtrage du signal	0.00	300.00	s	0.1 *	389	Voir P3.5.2.1.2.
P3.5.2.2.3	A12 : échelle	0	1		1 *	390	Voir P3.5.2.1.3.
P3.5.2.2.4	A12 : min. utilisateur	-160.00	160.00	%	0.00 *	391	Voir P3.5.2.1.4.
P3.5.2.2.5	A12 : max. utilisateur	-160.00	160.00	%	100.00 *	392	Voir P3.5.2.1.5.
P3.5.2.2.6	A12 : inversion	0	1		0 *	398	Voir P3.5.2.1.6.

Table 53: Réglages de l'entrée analogique 3

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.2.3.1	A13 : sélection				EntAna : emplct D. 1	141	Voir P3.5.2.1.1.
P3.5.2.3.2	A13 : temps de filtrage du signal	0.00	300.00	s	0.1	142	Voir P3.5.2.1.2.
P3.5.2.3.3	A13 : échelle	0	1		0	143	Voir P3.5.2.1.3.
P3.5.2.3.4	A13 : min. utilisateur	-160.00	160.00	%	0.00	144	Voir P3.5.2.1.4.
P3.5.2.3.5	A13 : max. utilisateur	-160.00	160.00	%	100.00	145	Voir P3.5.2.1.5.
P3.5.2.3.6	A13 : inversion	0	1		0	151	Voir P3.5.2.1.6.

Table 54: Réglages de l'entrée analogique 4

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.2.4.1	AI4 : sélection				EntAna : emplct D. 2	152	Voir P3.5.2.1.1.
P3.5.2.4.2	AI4 : temps de filtrage du signal	0.00	300.00	s	0.1	153	Voir P3.5.2.1.2.
P3.5.2.4.3	AI4 : échelle	0	1		0	154	Voir P3.5.2.1.3.
P3.5.2.4.4	AI4 : min. utilisateur	-160.00	160.00	%	0.00	155	Voir P3.5.2.1.4.
P3.5.2.4.5	AI4 : max. utilisateur	-160.00	160.00	%	100.00	156	Voir P3.5.2.1.5.
P3.5.2.4.6	AI4 : inversion	0	1		0	162	Voir P3.5.2.1.6.

Table 55: Réglages de l'entrée analogique 5

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.2.5.1	AI5 : sélection				EntAna : emplct E. 1	188	Voir P3.5.2.1.1.
P3.5.2.5.2	AI5 : temps de filtrage du signal	0.00	300.00	s	0.1	189	Voir P3.5.2.1.2.
P3.5.2.5.3	AI5 : échelle	0	1		0	190	Voir P3.5.2.1.3.
P3.5.2.5.4	AI5 : min. utilisateur	-160.00	160.00	%	0.00	191	Voir P3.5.2.1.4.
P3.5.2.5.5	AI5 : max. utilisateur	-160.00	160.00	%	100.00	192	Voir P3.5.2.1.5.
P3.5.2.5.6	AI5 : inversion	0	1		0	198	Voir P3.5.2.1.6.

Table 56: Réglages de l'entrée analogique 6

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.2.6.1	Al6 : sélection				EntAna : emplct E. 2	199	Voir P3.5.2.1.1.
P3.5.2.6.2	Al6 : temps de filtrage du signal	0.00	300.00	s	0.1	200	Voir P3.5.2.1.2.
P3.5.2.6.3	Al6 : échelle	0	1		0	201	Voir P3.5.2.1.3.
P3.5.2.6.4	Al6 : min. utilisateur	-160.00	160.00	%	0.00	202	Voir P3.5.2.1.4.
P3.5.2.6.5	Al6 : max. utilisateur	-160.00	160.00	%	100.00	203	Voir P3.5.2.1.5.
P3.5.2.6.6	Al6 : inversion	0	1		0	209	Voir P3.5.2.1.6.

Table 57: Réglages des sorties logiques sur la carte E/S standard


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.3.2.1 	Fonction R01 de base	0	59		2 *	11001	<p>Sélection de la fonction du R01 de base</p> <p>0 = Aucun 1 = Prêt 2 = Marche 3 = Défaut général 4 = Défaut général inversé 5 = Alarme générale 6 = Inversé 7 = Vitesse atteinte 8 = Déft thermist. 9 = Régulateur moteur actif 10 = Signal démarrage actif 11 = Commande par panneau opérateur active 12 = Commande E/S B active 13 = Supervision de limite 1 14 = Supervision de limite 2 15 = Mode incendie actif 16 = Jog activé 17 = Vitesse constante active 18 = Arrêt rapide activé 19 = PID en mode Veille 20 = Remplissage progressif PID actif 21 = Supervision du retour PID (limites) 22 = Supervision du PID ext. (limites) 23 = Alarme/défaut press. entrée</p>

Table 57: Réglages des sorties logiques sur la carte E/S standard


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.3.2.1 	Fonction R01 de base	0	59		2 *	11001	<ul style="list-style-type: none"> • 24 = Alarme/ défaut prot. givre • 25 = Commande moteur 1 • 26 = Commande moteur 2 • 27 = Commande moteur 3 • 28 = Commande moteur 4 • 29 = Commande moteur 5 • 30 = Commande moteur 6 • 31 = Séquence horaire 1 • 32 = Séquence horaire 2 • 33 = Séquence horaire 3 • 34 = Mot contrôle bus B13 • 35 = Mot contrôle bus B14 • 36 = Mot contrôle bus B15 • 37 = Données du traitement FB 1.B0 • 38 = Données du traitement FB 1.B1 • 39 = Données du traitement FB 1.B2 • 40 = Alarme d'entretien • 41 = Défaut d'entretien • 42 = Frein mécanique (commande de freinage ouverte) • 43 = Frein mécanique inversé • 44 = Sortie bloc 1 • 45 = Sortie bloc 2

Table 57: Réglages des sorties logiques sur la carte E/S standard

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.3.2.1	Fonction R01 de base	0	59		2 *	11001	46 = Sortie bloc 3 47 = Sortie bloc 4 48 = Sortie bloc 5 49 = Sortie bloc 6 50 = Sortie bloc 7 51 = Sortie bloc 8 52 = Sortie bloc 9 53 = Sortie bloc 10 54 = Commande de la pompe Jockey 55 = Commande de la pompe d'amorçage 56 = Nettoyage auto actif 57 = Interrupt mot. ouvert 58 = TEST (toujours fermé) 59 = Préchauff. moteur actif
P3.5.3.2.2	R01 : Temporisation de travail	0.00	320.00	s	0.00	11002	Temporisation de travail du relais.
P3.5.3.2.3	R01 : Temporisation de repos	0.00	320.00	s	0.00	11003	Temporisation de repos du relais.
P3.5.3.2.4	Fonction R02 de base	0	56		3 *	11004	Voir P3.5.3.2.1.
P3.5.3.2.5	R02 : Temporisation de travail	0.00	320.00	s	0.00	11005	Voir M3.5.3.2.2.
P3.5.3.2.6	R02 : Temporisation de repos	0.00	320.00	s	0.00	11006	Voir M3.5.3.2.3.
P3.5.3.2.7	Fonction R03 de base	0	56		1 *	11007	Voir P3.5.3.2.1. Non visible si seulement 2 relais de sortie sont installés.

* = La sélection de l'applicatif avec le paramètre P1.2 Applicatif donne la valeur de pré réglage. Voir les pré réglages au chapitre 11 Annexe 1.

SORTIES LOGIQUES DES EMPLACEMENTS D'EXTENSION C, D ET E

Affiche uniquement les paramètres des sorties sur les cartes optionnelles des emplacements C, D et E. Sélections identiques à la fonction R01 de base (P3.5.3.2.1).

Ce groupe ou ces paramètres ne sont pas visibles s'il n'existe aucune sortie logique aux emplacements C, D ou E.

Table 58: Réglages des sorties analogiques de la carte d'E/S standard


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.4.1.1 	Fonction A01	0	31		2 *	10050	0 = TEST 0 % (non utilisé) 1 = TEST 100 % 2 = Fréq. de sortie (0 - fmax) 3 = Réf. fréquence (0 - fmax) 4 = Vitesse moteur (0 - Vitesse nominale moteur) 5 = Courant de sortie (0 - InMoteur) 6 = Couple moteur (0 - TnMoteur) 7 = Puissance moteur (0 - PnMoteur) 8 = Tension moteur (0 - UnMoteur) 9 = Tension bus CC (0 - 1 000 V) 10 = Point de consigne PID (0-100 %) 11 = Retour PID (0-100 %) 12 = Sortie PID1 (0-100 %) 13 = Sortie PID ext. (0-100 %) 14 = EntDonTraitmt1 (0-100 %) 15 = EntDonTraitmt2 (0-100 %) 16 = EntDonTraitmt3 (0-100 %)

Table 58: Réglages des sorties analogiques de la carte d'E/S standard




Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.4.1.1 	Fonction A01	0	31		2 *	10050	17 = EntDonTraitmt4 (0-100 %) 18 = EntDonTraitmt5 (0-100 %) 19 = EntDonTraitmt6 (0-100 %) 20 = EntDonTraitmt7 (0-100 %) 21 = EntDonTraitmt8 (0-100 %) 22 = Sortie bloc 1 (0-100 %) 23 = Sortie bloc 2 (0-100 %) 24 = Sortie bloc 3 (0-100 %) 25 = Sortie bloc 4 (0-100 %) 26 = Sortie bloc 5 (0-100 %) 27 = Sortie bloc 6 (0-100 %) 28 = Sortie bloc 7 (0-100 %) 29 = Sortie bloc 8 (0-100 %) 30 = Sortie bloc 9 (0-100 %) 31 = Sortie bloc 10 (0-100 %)
P3.5.4.1.2	A01 : temps de filtrage	0.0	300.0	s	1.0 *	10051	Temps de filtrage du signal de sortie analogique. Voir P3.5.2.1.2. 0 = Pas de filtrage
P3.5.4.1.3	A01 : min.	0	1		0 *	10052	0 = 0 mA / 0 V 1 = 4 mA / 2 V Sélectionnez le type de signal (courant/ tension) à l'aide des interrupteurs DIP. L'échelle de sortie analogique est différente dans P3.5.4.1.4. Voir également P3.5.2.1.3.

Table 58: Réglages des sorties analogiques de la carte d'E/S standard

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.5.4.1.4 	A01 : échelle min.	Variable	Variable	Variable	0.0 *	10053	Échelle minimale en unités de process. Dépend de la sélection de la fonction A01.
P3.5.4.1.5 	A01 : échelle max.	Variable	Variable	Variable	0.0 *	10054	Échelle maximale en unités de process. Dépend de la sélection de la fonction A01.

* = La sélection de l'applicatif avec le paramètre P1.2 Applicatif donne la valeur de pré réglage. Voir les pré réglages au chapitre 11 Annexe 1.

SORTIES ANALOGIQUES DES EMPLACEMENTS D'EXTENSION C, D ET E

Affiche uniquement les paramètres des sorties sur les cartes optionnelles des emplacements C, D et E. Sélections identiques à la fonction A01 de base (P3.5.4.1.1).

Ce groupe ou ces paramètres ne sont pas visibles s'il n'existe aucune sortie logique aux emplacements C, D ou E.

5.6 GROUPE 3.6 : MAPPAGE DES DONNÉES DU BUS DE TERRAIN

Table 59: Mappage des données du bus de terrain

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.6.1	Sélection de la sortie 1 des données du bus de terrain	0	35000		1	852	Sélectionnez les données envoyées au bus de terrain avec l'ID du paramètre ou l'affichage. Les données sont mises à l'échelle au format 16 bits non signé en fonction du format du panneau opérateur. Par exemple, 25.5 sur l'affichage correspond à 255.
P3.6.2	Sélection de la sortie 2 des données du bus de terrain	0	35000		2	853	Sélectionnez la sortie de données de traitement avec l'ID de paramètre.
P3.6.3	Sélection de la sortie 3 des données du bus de terrain	0	35000		3	854	Sélectionnez la sortie de données de traitement avec l'ID de paramètre.
P3.6.4	Sélection de la sortie 4 des données du bus de terrain	0	35000		4	855	Sélectionnez la sortie de données de traitement avec l'ID de paramètre.
P3.6.5	Sélection de la sortie 5 des données du bus de terrain	0	35000		5	856	Sélectionnez la sortie de données de traitement avec l'ID de paramètre.
P3.6.6	Sélection de la sortie 6 des données du bus de terrain	0	35000		6	857	Sélectionnez la sortie de données de traitement avec l'ID de paramètre.
P3.6.7	Sélection de la sortie 7 des données du bus de terrain	0	35000		7	858	Sélectionnez la sortie de données de traitement avec l'ID de paramètre.
P3.6.8	Sélection de la sortie 8 des données du bus de terrain	0	35000		37	859	Sélectionnez la sortie de données de traitement avec l'ID de paramètre.

Table 60: Préréglages de la sortie des données de traitement dans le bus de terrain.

Données	Préréglage	Échelle
Sortie données traitement 1	Fréquence de sortie	0,01 Hz
Sortie données traitement 2	Vitesse moteur	1 tr/min
Sortie données traitement 3	Courant moteur	0,1 A
Sortie données traitement 4	Couple moteur	0.1%
Sortie données traitement 5	Puissance moteur	0.1%
Sortie données traitement 6	Tension moteur	0,1 V
Sortie données traitement 7	Tension bus c.c.	1 V
Sortie données traitement 8	Code du dernier défaut actif	1

Par exemple, la valeur *2500* pour la fréquence de sortie correspond à 25,00 Hz, étant donné que l'échelle est 0,01. La valeur d'échelonnage est attribuée à toutes les valeurs d'affichage répertoriées au chapitre 4.1 *Groupe Affichage*.

5.7 GROUPE 3.7 : FRÉQUENCES INTERDITES

Table 61: Fréquences interdites

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.7.1 	Plage de fréquences interdites 1 : limite basse	-1.00	320.00	Hz	0.00	509	0 = Non utilisé
P3.7.2 	Plage de fréquences interdites 1 : limite haute	0.00	320.00	Hz	0.00	510	0 = Non utilisé
P3.7.3 	Plage de fréquences interdites 2 : limite basse	0.00	320.00	Hz	0.00	511	0 = Non utilisé
P3.7.4 	Plage de fréquences interdites 2 : limite haute	0.00	320.00	Hz	0.00	512	0 = Non utilisé
P3.7.5 	Plage de fréquences interdites 3 : limite basse	0.00	320.00	Hz	0.00	513	0 = Non utilisé
P3.7.6 	Plage de fréquences interdites 3 : limite haute	0.00	320.00	Hz	0.00	514	0 = Non utilisé
P3.7.7 	Facteur de temps de rampe	0.1	10.0	Fois	1.0	518	Multiplicateur du temps de rampe défini entre les limites de fréquences interdites.

5.8 GROUPE 3.8 : SUPERVISIONS

Table 62: Réglages de supervision

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.8.1	Signal supervisé 1 : Sélection	0	17		0	1431	0 = Fréquence de sortie 1 = Référence de fréquence 2 = Courant moteur 3 = Couple moteur 4 = Puissance moteur 5 = Tension bus CC 6 = Entrée analogique 1 7 = Entrée analogique 2 8 = Entrée analogique 3 9 = Entrée analogique 4 10 = Entrée analogique 5 11 = Entrée analogique 6 12 = Entrée température 1 13 = Entrée température 2 14 = Entrée température 3 15 = Entrée température 4 16 = Entrée température 5 17 = Entrée température 6
P3.8.2	Signal supervisé 1 : Mode	0	2		0	1432	0 = Non utilisé 1 = Supervision de limite basse (sortie active sous le seuil défini) 2 = Supervision de limite haute (sortie active au-delà du seuil défini)
P3.8.3	Signal supervisé 1 : Limite	-50.00	50.00	Variable	25.00	1433	Seuil de supervision pour l'élément sélectionné. L'unité s'affiche automatiquement.
P3.8.4	Signal supervisé 1 : Hystérésis	0.00	50.00	Variable	5.00	1434	Hystérésis de la limite de supervision pour l'élément sélectionné. L'unité est définie automatiquement.
P3.8.5	Signal supervisé 2 : Sélection	0	17		1	1435	Voir P3.8.1

Table 62: Réglages de supervision

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.8.6	Signal supervisé 2 : Mode	0	2		0	1436	Voir P3.8.2
P3.8.7	Signal supervisé 2 : Limite	-50.00	50.00	Variable	40.00	1437	Voir P3.8.3
P3.8.8	Signal supervisé 2 : Hystérésis	0.00	50.00	Variable	5.00	1438	Voir P3.8.4

5.9 GROUPE 3.9 : PROTECTIONS

Table 63: Réglages généraux de protection


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.1.2 	Action en cas de défaut externe	0	3		2	701	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
P3.9.1.3	Défaut phase réseau	0	1		0	730	0 = Support triphasé 1 = Support monophasé Si vous utilisez l'alimentation monophasée, la valeur doit être Support monophasé.
P3.9.1.4	Défaut de sous-tension	0	1		0	727	0 = Le défaut est stocké dans l'historique 1 = Le défaut n'est pas stocké dans l'historique
P3.9.1.5	Réponse à un défaut de phase moteur	0	3		2	702	Voir P3.9.1.2.
P3.9.1.6	Réponse à un défaut de communication du bus de terrain	0	5		3	733	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Alarme + fréquence défaut pré réglée (P3.9.1.12) 3 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 4 = Défaut (Arrêt en roue libre)
P3.9.1.7	Défaut de communication d'emplacement	0	3		2	734	Voir P3.9.1.2.
P3.9.1.8	Défaut de thermistance	0	3		0	732	Voir P3.9.1.2.

Table 63: Réglages généraux de protection


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.1.9	Défaut de remplissage progressif PID	0	3		2	748	Voir P3.9.1.2.
P3.9.1.10	Réponse à un défaut de supervision du PID	0	3		2	749	Voir P3.9.1.2.
P3.9.1.11	Réponse à un défaut de supervision du PID externe	0	3		2	757	Voir P3.9.1.2.
P3.9.1.12	Défaut de terre	0	3		3	703	Voir P3.9.1.2. Vous ne pouvez configurer ce défaut que pour les tailles MR7, MR8 et MR9.
P3.9.1.13	Fréquence alarme pré réglée	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	25.00	183	Utilisée lorsque la réponse à un défaut (dans le groupe 3.9 Protections) est Alarme + vitesse constante.
P3.9.1.14 	Réponse à un défaut de suppression sûre du couple (STO)	0	3		3	775	Voir P3.9.1.2.

Table 64: Réglages de la protection thermique du moteur




Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.2.1	Protection thermique moteur	0	3		2	704	<p>0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)</p> <p>Si vous disposez d'une thermistance moteur, utilisez-la pour protéger le moteur. Réglez la valeur sur 0.</p>
P3.9.2.2	Température ambiante	-20.0	100.0	°C	40.0	705	Température ambiante en °C.
P3.9.2.3 	Facteur de refroidissement à fréquence nulle	5.0	150.0	%	Variable	706	Indique le facteur de refroidissement à fréquence nulle relativement au point où le moteur fonctionne à vitesse nominale sans refroidissement extérieur.
P3.9.2.4 	Constante de temps thermique du moteur	1	200	min	Variable	707	La constante de temps correspond au temps au cours duquel la température calculée atteint 63 % de sa valeur finale.
P3.9.2.5 	Capacité de charge thermique du moteur	10	150	%	100	708	

Table 65: Réglages de la protection contre le calage du moteur



Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.3.1	Défaut de calage du moteur	0	3		0	709	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
P3.9.3.2 	PCM : courant	0.00	5.2	A	3.7	710	Pour qu'un calage du moteur se produise, il faut que le courant ait dépassé cette limite.
P3.9.3.3 	PCM : tempo	1.00	120.00	s	15.00	711	Il s'agit de la temporisation maximale d'un état de calage.
P3.9.3.4	PCM : seuil de fréquence	1.00	P3.3.1.2	Hz	25.00	712	Pour qu'un état de calage survienne, la fréquence de sortie doit demeurer sous ce seuil pendant un certain temps.

Table 66: Réglages de la protection contre les sous-charges du moteur



Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.4.1	Défaut de sous-charge	0	3		0	713	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
P3.9.4.2 	Protection contre les sous-charges : Charge de la zone d'affaiblissement de champ	10.0	150.0	%	50.0	714	Indique la valeur de couple minimal possible lorsque la fréquence de sortie est supérieure au point d'affaiblissement du champ.
P3.9.4.3	Protection contre les sous-charges : Charge à fréquence nulle	5.0	150.0	%	10.0	715	Indique la valeur de couple minimal possible à fréquence nulle. Si vous modifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4, ce paramètre récupère automatiquement son pré réglage usine.
P3.9.4.4 	Protection contre les sous-charges : Limite durée	2.00	600.00	s	20.00	716	Il s'agit de la temporisation maximale pour une sous-charge.

Table 67: Réglages de l'arrêt rapide





Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.5.1 	Mode Arrêt rapide	0	2		1	1276	Procédure d'arrêt du convertisseur de fréquence lorsque la fonction Arrêt rapide est activée à partir de l'entrée logique ou du bus de terrain 0 = Roue libre 1 = Temps de décélération de l'arrêt rapide 2 = Arrêt en fonction du mode Arrêt (P3.2.5)
P3.9.5.2 	Activation de l'arrêt rapide	Variable	Variable		EntLog emplct0.2	1213	FAUX = Activé
P3.9.5.3 	Temps de décélération de l'arrêt rapide	0.1	300.0	s	3.0	1256	
P3.9.5.4 	Réponse à un défaut Arrêt rapide	0	2		1	744	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt rapide)

Table 68: Réglages de défaut d'entrée de température 1

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.6.1	Signal température 1	0	63		0	739	<p>Sélection des signaux à utiliser pour le déclenchement des alarmes et des défauts.</p> <p>B0 = Signal température 1 B1 = Signal température 2 B2 = Signal température 3 B3 = Signal température 4 B4 = Signal température 5 B5 = Signal température 6</p> <p>La valeur max. est issue des signaux définis et utilisée pour le déclenchement d'alarmes et de défauts.</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Seules les 6 premières entrées de température sont prises en charge (cartes des emplacements A à E).</p>
P3.9.6.2	Limite alarme 1	-30.0	200.0	°C	120.0	741	<p>Limite de température pour une alarme.</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Seules les entrées définies avec le paramètre P3.9.6.1 sont comparées.</p>
P3.9.6.3	Limite de défaut 1	-30.0	200.0	°C	120.0	742	<p>Limite de température pour une alarme.</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Seules les entrées définies avec le paramètre P3.9.6.1 sont comparées.</p>

Table 68: Réglages de défaut d'entrée de température 1

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.6.4	Réponse à Limite de défaut 1	0	3		2	740	0 = Pas de réponse 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)

Table 69: Réglages de défaut d'entrée de température 2

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.6.5	Signal température 2	0	63		0	763	<p>Sélection des signaux à utiliser pour le déclenchement des alarmes et des défauts.</p> <p>B0 = Signal température 1 B1 = Signal température 2 B2 = Signal température 3 B3 = Signal température 4 B4 = Signal température 5 B5 = Signal température 6</p> <p>La valeur max. est issue des signaux définis et utilisée pour le déclenchement d'alarmes et de défauts.</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Seules les 6 premières entrées de température sont prises en charge (cartes des emplacements A à E).</p>
P3.9.6.6	Limite alarme 2	-30.0	200.0	°C	120.0	764	<p>Limite de température pour une alarme.</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Seules les entrées définies avec le paramètre P3.9.6.5 sont comparées.</p>
P3.9.6.7	Limite de défaut 2	-30.0	200.0	°C	120.0	765	<p>Limite de température pour une alarme.</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Seules les entrées définies avec le paramètre P3.9.6.5 sont comparées.</p>

Table 69: Réglages de défaut d'entrée de température 2

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.6.8	Réponse à Limite de défaut 2	0	3		2	766	0 = Pas de réponse 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)

Table 70: Réglages de protection AI faible





Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.8.1 	Protection entrée analogique faible	0	2			767	0 = Aucune protection 1 = Protection activée à l'état Marche 2 = Protection activée à l'état Marche et Arrêt
P3.9.8.2 	Défaut d'entrée analogique faible	0	5		0	700	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Alarme + fréquence défaut préréglée (P3.9.1.13) 3 = Alarme + référence de fréquence précédente 4 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 5 = Défaut (Arrêt en roue libre)

Table 71: Paramètres de défaut défini par l'utilisateur.

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.9.9.1	Activation du défaut 1 défini par l'utilisateur				EntLog emplct 0.1	15523	OUVERT = Aucune action FERMÉ = Défaut activé
P3.9.9.2 	Réponse au défaut défini par l'utilisateur 1	0	3		3	15525	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)
P3.9.10.1	Activation du défaut 2 défini par l'utilisateur				EntLog emplct 0.1	15524	OUVERT = Aucune action FERMÉ = Défaut activé
P3.9.10.2 	Réponse au défaut défini par l'utilisateur 2	0	3		3	15526	Voir P3.9.9.2

5.10 GROUPE 3.10 : RÉARMEMENT AUTOMATIQUE

Table 72: Réglages des réarmements automatiques





Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.10.1 	Réarmement automatique	0	1		0	731	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.10.2	Fonction de réarmement	0	1		1	719	Sélection du mode de démarrage du réarmement automatique. 0 = Reprise au vol 1 = Selon P3.2.4.
P3.10.3 	Temporisation de réarmement	0.10	10000.0 0	s	0.50	717	Temporisation avant le premier réarmement.
P3.10.4 	Période de réarmement	0.00	10000.0 0	s	60.00	718	Si le défaut est toujours actif alors que la période de réarmement est écoulée, le convertisseur de fréquence se bloque.
P3.10.5 	Nb réarmements	1	10		4	759	Quantité totale de réarmements. Le type de défaut n'a pas d'incidence sur cette valeur. Si le convertisseur de fréquence est incapable de se réarmer à l'issue de ce nombre de tentatives et au cours de la période définie, un défaut s'affiche.
P3.10.6	Réarmement automatique : sous-tension	0	1		1	720	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui
P3.10.7	Réarmement automatique : surtension	0	1		1	721	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui

Table 72: Réglages des réarmements automatiques

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.10.8	Réarmement automatique : surintensité	0	1		1	722	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui
P3.10.9	Réarmement automatique : AI faible	0	1		1	723	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui
P3.10.10	Réarmement automatique : surtempérature convertisseur	0	1		1	724	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui
P3.10.11	Réarmement automatique : surtempérature moteur	0	1		1	725	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui
P3.10.12	Réarmement automatique : défaut externe	0	1		0	726	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui
P3.10.13	Réarmement automatique : défaut de sous-charge	0	1		0	738	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui
P3.10.14	Réarmement automatique : défaut de supervision du PID	0	1		0	776	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui
P3.10.15	Réarmement automatique : défaut de supervision du PID ext.	0	1		0	777	Réarmement autorisé ? 0 = Non 1 = Oui

5.11 GROUPE 3.11 : PARAMÈTRES DE L'APPLICATIF

Table 73: Paramètres de l'applicatif

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.11.1	Mot de passe	0	9999		0	1806	Mot de passe de l'administrateur.
P3.11.2	Sélection °C/°F	0	1		0	1197	0 = Celsius 1 = Fahrenheit Le système affiche tous les paramètres liés à la température et les valeurs d'affichage dans l'unité sélectionnée.
P3.11.3	Sélection kW/hp	0	1		0	1198	0 = kW 1 = hp Le système affiche tous les paramètres liés à la puissance et les valeurs d'affichage dans l'unité sélectionnée.
P3.11.4	Vue Multi-affichage	0	2		1	1196	Division de l'affichage du panneau opérateur en sections dans la vue Multi-affichage. 0 = 2x2 sections 1 = 3x2 sections 2 = 3x3 sections
P3.11.5	Configuration de la touche FUNCT	0	15		15	1195	Les valeurs que vous définissez avec ce paramètre sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche FUNCT du panneau opérateur. B0 = Local/Distance B1 = Page de commande B2 = Changer de sens B3 = Modif. rapide

5.12 GROUPE 3.12 : FONCTIONS DE TEMPORISATION

Table 74: Plage fctmt 1

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.12.1.1	Heure début	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1464	Heure de début
P3.12.1.2	Heure fin	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1465	Heure de fin
P3.12.1.3	Jours					1466	Jours de la semaine pendant lesquels une fonction est active. Sélection de cases à cocher B0 = Dimanche B1 = Lundi B2 = Mardi B3 = Mercredi B4 = Jeudi B5 = Vendredi B6 = Samedi
P3.12.1.4	Affecter à la séquence					1468	Sélection de la séquence horaire. Sélection de cases à cocher B0 = Séquence horaire 1 B1 = Séquence horaire 2 B2 = Séquence horaire 3

Table 75: Plage fctmt 2

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.12.2.1	Heure début	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1469	Voir Plage fctmt 1
P3.12.2.2	Heure fin	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1470	Voir Plage fctmt 1
P3.12.2.3	Jours					1471	Voir Plage fctmt 1
P3.12.2.4	Affecter à la séquence					1473	Voir Plage fctmt 1

Table 76: Plage fctmt 3

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.12.3.1	Heure début	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1474	Voir Plage fctmt 1
P3.12.3.2	Heure fin	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1475	Voir Plage fctmt 1
P3.12.3.3	Jours					1476	Voir Plage fctmt 1
P3.12.3.4	Affecter à la séquence					1478	Voir Plage fctmt 1

Table 77: Plage fctmt 4

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.12.4.1	Heure début	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1479	Voir Plage fctmt 1
P3.12.4.2	Heure fin	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1480	Voir Plage fctmt 1
P3.12.4.3	Jours					1481	Voir Plage fctmt 1
P3.12.4.4	Affecter à la séquence					1483	Voir Plage fctmt 1

Table 78: Plage fctmt 5

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.12.5.1	Heure début	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1484	Voir Plage fctmt 1
P3.12.5.2	Heure fin	00:00:00	23:59:59	hh:mm:ss	00:00:00	1485	Voir Plage fctmt 1
P3.12.5.3	Jours					1486	Voir Plage fctmt 1
P3.12.5.4	Affecter à la séquence					1488	Voir Plage fctmt 1

Table 79: Bloc tempo 1

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.12.6.1	Durée	0	72000	s	0	1489	Durée de la temporisation lorsqu'elle est activée par l'entrée logique.
P3.12.6.2	Bloc tempo 1				EntLog emplct 0.1	447	Le front montant démarre le Bloc tempo 1 programmé dans le groupe 3.12.
P3.12.6.3	Affecter à la séquence					1490	Sélection de la séquence horaire. Sélection de cases à cocher B0 = Séquence horaire 1 B1 = Séquence horaire 2 B2 = Séquence horaire 3

Table 80: Bloc tempo 2

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.12.7.1	Durée	0	72000	s	0	1491	Voir Bloc tempo 1.
P3.12.7.2	Bloc tempo 2				EntLog emplct 0.1	448	Voir Bloc tempo 1.
P3.12.7.3	Affecter à la séquence					1492	Voir Bloc tempo 1.

Table 81: Bloc tempo 3

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.12.8.1	Durée	0	72000	s	0	1493	Voir Bloc tempo 1.
P3.12.8.2	Bloc tempo 3				EntLog emplct 0.1	449	Voir Bloc tempo 1.
P3.12.8.3	Affecter à la séquence					1494	Voir Bloc tempo 1.

5.13 GROUPE 3.13 : RÉGULATEUR PID

Table 82: Réglages de base du régulateur PID

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.1.1	PID : Gain	0.00	1000.00	%	100.00	118	Si ce paramètre est défini sur 100 %, une variation de 10 % de l'erreur entraîne une variation de 10 % de la sortie du régulateur.
P3.13.1.2	Temps d'intégration PID	0.00	600.00	s	1.00	119	Si ce paramètre est réglé sur 1,00 s, une variation de 10 % de la valeur d'erreur entraîne une variation de 10,00 %/s de la sortie du régulateur.
P3.13.1.3	PID : Action dérivée	0.00	100.00	s	0.00	132	Si ce paramètre est réglé sur 1,00 s, une variation de 10 % de la valeur d'erreur pendant 1,00 s entraîne une variation de 10,00 % de la sortie du régulateur.
P3.13.1.4	Sélection de l'unité de process	1	38		1	1036	Sélectionnez l'unité de la valeur actuelle.
P3.13.1.5	Nb min. d'unités de process	Variable	Variable	Variable	0	1033	Valeur en unités de process à 0 % de retour ou de point de consigne. Cette mise à l'échelle n'est réalisée qu'à des fins d'affichage. Le régulateur PID continue d'utiliser le pourcentage en interne pour les retours et les points de consigne.
P3.13.1.6	Nb max. d'unités de process	Variable	Variable	Variable	100	1034	Voir ci-dessus.
P3.13.1.7	Décimales du nb d'unités de process	0	4		2	1035	Nombre de décimales de la valeur en unités de process.

Table 82: Réglages de base du régulateur PID



Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.1.8	Inversion erreur	0	1		0	340	0 = Normal (Retour < Point de consigne -> Augmentation sortie PID) 1 = Inversé (Retour < Point de consigne -> Diminution sortie PID)
P3.13.1.9 	Zone morte	Variable	Variable	Variable	0	1056	Zone morte autour du point de consigne en unités de process. La sortie PID est gelée si le retour reste dans la zone morte pendant cette temporisation.
P3.13.1.10 	Temporisation de zone morte	0.00	320.00	s	0.00	1057	Si le retour reste dans la zone morte pendant cette temporisation, la sortie est gelée.

Table 83: Réglages du point de consigne

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.2.1	Point de consigne 1 au panneau	Variable	Variable	Variable	0	167	
P3.13.2.2	Point de consigne 2 au panneau	Variable	Variable	Variable	0	168	
P3.13.2.3	Temps de rampe du point de consigne	0.00	300.0	s	0.00	1068	Indique les temps de rampe montante et descendante pour les changements de points de consigne. Autrement, durée nécessaire pour passer de la valeur minimale à la valeur maximale.
P3.13.2.4	Activation de boost du point de consigne PID	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	1046	FAUX = Aucun boost VRAI = Boost
P3.13.2.5	PID : Sél point de consigne	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	1047	FAUX = Point de consigne 1 VRAI = Point de consigne 2

Table 83: Réglages du point de consigne

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.2.6	Sélection de la source du point de consigne 1	0	32		3 *	332	0 = Non utilisé 1 = Point de consigne du panneau opérateur 1 2 = Point de consigne du panneau opérateur 2 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI3 6 = AI4 7 = AI5 8 = AI6 9 = EntDonTraitmt1 10 = EntDonTraitmt2 11 = EntDonTraitmt3 12 = EntDonTraitmt4 13 = EntDonTraitmt5 14 = EntDonTraitmt6 15 = EntDonTraitmt7 16 = EntDonTraitmt8 17 = Entrée température 1 18 = Entrée température 2 19 = Entrée température 3 20 = Entrée température 4 21 = Entrée température 5 22 = Entrée température 6 23 = Sortie bloc 1 24 = Sortie bloc 2 25 = Sortie bloc 3 26 = Sortie bloc 4 27 = Sortie bloc 5 28 = Sortie bloc 6 29 = Sortie bloc 7 30 = Sortie bloc 8 31 = Sortie bloc 9 32 = Sortie bloc 10

Table 83: Réglages du point de consigne

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.2.6	Sélection de la source du point de consigne 1	0	32		3 *	332	<p>Les entrées AI et EntDonTraitmt sont gérées sous forme de pourcentages (0,00-100,00 %) et mises à l'échelle en fonction du minimum et du maximum définis pour le point de consigne.</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Les signaux EntDonTraitmt utilisent 2 décimales.</p> <p>Si vous sélectionnez des entrées de température, vous devez configurer des paramètres de mise à l'échelle minimale et maximale des points de consigne compris entre -50 et 200 °C.</p>
P3.13.2.7	Point de consigne 1 : min.	-200.00	200.00	%	0.00	1069	Valeur minimale au minimum du signal analogique.
P3.13.2.8	Point de consigne 1 : max.	-200.00	200.00	%	100.00	1070	Valeur maximale au maximum du signal analogique.
P3.13.2.9	Point de consigne 1 : Valeur de Boost	-2.0	2.0	x	1.0	1071	Il est possible de renforcer le point de consigne avec une entrée logique.
P3.13.2.10	Sélection de la source du point de consigne 2	0	22		2	431	Voir P3.13.2.6.
P3.13.2.11	Point de consigne 2 : min.	-200.00	200.00	%	0.00	1073	Valeur minimale au minimum du signal analogique.
P3.13.2.12	Point de consigne 2 : max.	-200.00	200.00	%	100.00	1074	Valeur maximale au maximum du signal analogique.
P3.13.2.13	Point de consigne 2 : Valeur de Boost	-2.0	2.0	x	1.0	1078	Voir P3.13.2.10.

* = La sélection de l'applicatif avec le paramètre P1.2 Applicatif donne la valeur de pré réglage. Voir les pré réglages au chapitre 11 Annexe 1.

Table 84: Réglages Retours

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.3.1	Fonction Retours	1	9		1 *	333	1 = Utilisation de la Source 1 uniquement 2 = RAC(Source 1) ; (Débit=Constante x RAC(Pression)) 3 = RAC(Source 1 - Source 2) 4 = RAC(Source 1) + RAC(Source 2) 5 = Source 1 + Source 2 6 = Source 1 - Source 2 7 = MIN (Source 1, Source 2) 8 = MAX (Source 1, Source 2) 9 = MOY (Source 1, Source 2)
P3.13.3.2	Gain de la fonction Retours	-1000.0	1000.0	%	100.0	1058	Utilisé, par exemple, avec la valeur 2 de la fonction Retours.

Table 84: Réglages Retours

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.3.3	Source retour 1	0	30		2 *	334	0 = Non utilisé 1 = AI1 2 = AI2 3 = AI3 4 = AI4 5 = AI5 6 = AI6 7 = EntDonTraitmt1 8 = EntDonTraitmt2 9 = EntDonTraitmt3 10 = EntDonTraitmt4 11 = EntDonTraitmt5 12 = EntDonTraitmt6 13 = EntDonTraitmt7 14 = EntDonTraitmt8 15 = Entrée température 1 16 = Entrée température 2 17 = Entrée température 3 18 = Entrée température 4 19 = Entrée température 5 20 = Entrée température 6 21 = Sortie bloc 1 22 = Sortie bloc 2 23 = Sortie bloc 3 24 = Sortie bloc 4 25 = Sortie bloc 5 26 = Sortie bloc 6 27 = Sortie bloc 7 28 = Sortie bloc 8 29 = Sortie bloc 9 30 = Sortie bloc 10

Table 84: Réglages Retours

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.3.3	Source retour 1	0	30		2 *	334	<p>Les entrées AI et EntDonTraitmt sont gérées sous forme de pourcentage (0,00 – 100,00 %) et mises à l'échelle en fonction du minimum et du maximum définis pour le retour.</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Les signaux EntDon-Traitmt utilisent 2 décimales.</p> <p>Si vous sélectionnez des entrées de température, vous devez configurer des paramètres de mise à l'échelle minimale et maximale des points de consigne compris entre -50 et 200 °C.</p>
P3.13.3.4	Minimum retour 1	-200.00	200.00	%	0.00	336	Valeur minimale au minimum du signal analogique.
P3.13.3.5	Maximum retour 1	-200.00	200.00	%	100.00	337	Valeur maximale au maximum du signal analogique.
P3.13.3.6	Source retour 2	0	20		0	335	Voir P3.13.3.3.
P3.13.3.7	Minimum retour 2	-200.00	200.00	%	0.00	338	Valeur minimale au minimum du signal analogique.
M3.13.3.8	Maximum retour 2	-200.00	200.00	%	100.00	339	Valeur maximale au maximum du signal analogique.

* = La sélection de l'applicatif avec le paramètre P1.2 Applicatif donne la valeur de préréglage. Voir les préréglages au chapitre 11 Annexe 1.

Table 85: Réglages Action directe


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.4.1 	Fonction Action directe	1	9		1	1059	Voir P3.13.3.1
P3.13.4.2	Gain de la fonction Action directe	-1000	1000	%	100.0	1060	Voir P3.13.3.2
P3.13.4.3	Source action directe 1	0	25		0	1061	Voir P3.13.3.3
P3.13.4.4	Mini action directe 1	-200.00	200.00	%	0.00	1062	Voir P3.13.3.4
P3.13.4.5	Maxi action directe 1	-200.00	200.00	%	100.00	1063	Voir P3.13.3.5
P3.13.4.6	Source action directe 2	0	25		0	1064	Voir P3.13.3.6
P3.13.4.7	Mini action directe 2	-200.00	200.00	%	0.00	1065	Voir P3.13.3.7
P3.13.4.8	Maxi action directe 2	-200.00	200.00	%	100.00	1066	Voir M3.13.3.8

Table 86: Réglages Fonction veille








Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.5.1 	Fréquence de veille PC1	0.00	320.00	Hz	0.00	1016	Le convertisseur de fréquence passe en mode Veille lorsque la fréquence de sortie reste inférieure à cette limite pendant une durée supérieure à celle définie par le paramètre Tempo veille PC1.
P3.13.5.2 	Tempo veille PC1	0	300	s	0	1017	Délai minimal durant lequel la fréquence doit rester sous le niveau de veille avant l'arrêt du convertisseur.
P3.13.5.3 	Niveau de reprise PC1			Variable	0.0000	1018	Indique la valeur de retour PID définissant le redémarrage du convertisseur de fréquence. Utilise les unités de process définies.
P3.13.5.4 	Mode de reprise PC1	0	1		0	1019	Sélection pour l'utilisation de P3.13.5.3. 0 = Niveau absolu 1 = Point de consigne relatif
P3.13.5.5 	Fréquence de veille PC2	0.00	320.00	Hz	0.00	1075	Voir P3.13.5.1.
P3.13.5.6 	Tempo veille PC2	0	3000	s	0	1076	Voir P3.13.5.2.
P3.13.5.7 	Niveau de reprise PC2			Variable	0.0000	1077	Voir P3.13.5.3.

Table 86: Réglages Fonction veille


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.5.8 	Mode de reprise PC2	0	1		0	1020	Sélection pour l'utilisation de P3.13.5.7. 0 = Niveau absolu 1 = Point de consigne relatif

Table 87: Paramètres de supervision des retours




Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.6.1 	Activer la supervision des retours	0	1		0	735	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.13.6.2 	Limite haute	Variable	Variable	Variable	Variable	736	Supervision de la valeur de process/réelle supérieure.
P3.13.6.3 	Limite basse	Variable	Variable	Variable	Variable	758	Supervision de la valeur de process/réelle inférieure.
P3.13.6.4	Tempo.	0	30000	s	0	737	Si la valeur cible n'est pas atteinte pendant ce délai, un défaut ou une alarme s'affiche.
P3.13.6.5	Réponse à un défaut de supervision du PID	0	3		2	749	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)

Table 88: Paramètres Compensation de perte de pression



Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.7.1 	Activer le point de consigne 1	0	1		0	1189	Active la compensation de perte de pression pour le point de consigne 1. 0 = Désactivé 1 = Activé
P3.13.7.2 	Compensation max. du point de consigne 1	Variable	Variable	Variable	Variable	1190	Valeur ajoutée proportionnellement à la fréquence. Compensation point de consigne = Compensation max. * (FréqSortie-MiniFréq)/(MaxiFréq-MiniFréq).
P3.13.7.3	Activer le point de consigne 2	0	1		0	1191	Voir P3.13.7.1.
P3.13.7.4	Compensation max. du point de consigne 2	Variable	Variable	Variable	Variable	1192	Voir P3.13.7.2.

Table 89: Réglages de remplissage progressif





Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.8.1 	Activer le remplissage progressif	0	1		0	1094	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.13.8.2 	Fréquence de remplissage progressif	0.00	50.00	Hz	20.00	1055	Le convertisseur de fréquence accélère à cette fréquence avant de commencer le contrôle. Ensuite, le convertisseur passe en mode de régulation PID normal.
P3.13.8.3 	Niveau de remplissage progressif	Variable	Variable	Variable	0.0000	1095	Le convertisseur de fréquence fonctionne à la fréquence de démarrage PID jusqu'à ce que le retour atteigne cette valeur. Ensuite, le régulateur commence la régulation.
P3.13.8.4 	Temporisation de remplissage progressif	0	30000	s	0	1096	Si la valeur cible n'est pas atteinte pendant ce délai, un défaut ou une alarme s'affiche. 0 = Aucune temporisation REMARQUE! Si vous sélectionnez la valeur 0, aucun défaut ne s'affiche.
P3.13.8.5	Réponse de temporisation de remplissage progressif PID	0	3		2	738	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)

Table 90: Paramètres de supervision de la pression d'entrée

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.9.1	Activer la supervision	0	1		0	1685	0 = Désactivé 1 = Activé Active la fonction Supervision de la pression d'entrée.
P3.13.9.2	Signal de supervision	0	23		0	1686	Source du signal de mesure de la pression d'entrée. 0 = Entrée analogique 1 1 = Entrée analogique 2 2 = Entrée analogique 3 3 = Entrée analogique 4 4 = Entrée analogique 5 5 = Entrée analogique 6 6 = EntDonTraitmt1 (0-100 %) 7 = EntDonTraitmt2 (0-100 %) 8 = EntDonTraitmt3 (0-100 %) 9 = EntDonTraitmt4 (0-100 %) 10 = EntDonTraitmt5 (0-100 %) 11 = EntDonTraitmt6 (0-100 %) 12 = EntDonTraitmt7 (0-100 %) 13 = EntDonTraitmt8 (0-100 %) 14 = Sortie bloc 1 15 = Sortie bloc 2 16 = Sortie bloc 3 17 = Sortie bloc 4 18 = Sortie bloc 5 19 = Sortie bloc 6 20 = Sortie bloc 7 21 = Sortie bloc 8 22 = Sortie bloc 9 23 = Sortie bloc 10

Table 90: Paramètres de supervision de la pression d'entrée

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.9.3	Sélection de l'unité de supervision	0	8	Variable	2	1687	Sélection de l'unité utilisée pour la supervision. Vous pouvez mettre à l'échelle le signal de supervision (P3.13.9.2) en unités de process sur le panneau.
P3.13.9.4	Décimales des unités de supervision	0	4		2	1688	Sélection du nombre de décimales.
P3.13.9.5	Valeur minimale de l'unité de supervision	Variable	Variable	Variable	Variable	1689	La valeur minimale du signal correspond, par exemple, à 4 mA, et la valeur maximale à 20 mA. Les valeurs sont mises à l'échelle linéairement entre ces deux valeurs.
P3.13.9.6	Valeur maximale de l'unité de supervision	Variable	Variable	Variable	Variable	1690	
P3.13.9.7	Niveau d'alarme de supervision	Variable	Variable	Variable	Variable	1691	Une alarme s'affiche (ID de défaut 1363) si le signal de supervision demeure inférieur au niveau d'alarme pendant un délai supérieur au temps défini par le paramètre P3.13.9.9.
P3.13.9.8	Niveau de défaut de supervision	Variable	Variable	Variable	Variable	1692	Un défaut s'affiche (ID de défaut 1409) si le signal de supervision demeure inférieur au niveau de défaut pendant un délai supérieur au temps défini par le paramètre P3.13.9.9.
P3.13.9.9	Tempo. de défaut de supervision	0.00	60.00	s	5.00	1693	Durée pendant laquelle afficher l'alarme ou le défaut de supervision.
P3.13.9.10	Réduction de point de consigne PID	0.0	100.0	%	10.0	1694	Indique la vitesse de réduction du point de consigne du régulateur PID lorsque l'alarme de supervision de la pression d'entrée est active.

Table 90: Paramètres de supervision de la pression d'entrée

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
V3.13.9.11	Pression d'entrée	Variable	Variable	Variable	Variable	1695	Valeur d'affichage du signal défini pour la supervision de pression d'entrée. Valeur d'échelonnage conforme à P3.13.9.4.

Table 91: Paramètres de protection givre

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.10.1	Protection givre	0	1		0	1704	0 = Désactivé 1 = Activé

Table 91: Paramètres de protection givre

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.10.2	Signal température	0	29		6	1705	0 = Entrée température 1 (-50..200 C) 1 = Entrée température 2 (-50..200 C) 2 = Entrée température 3 (-50..200 C) 3 = Entrée température 4 (-50..200 C) 4 = Entrée température 5 (-50..200 C) 5 = Entrée température 6 (-50..200 C) 6 = Entrée analogique 1 7 = Entrée analogique 2 8 = Entrée analogique 3 9 = Entrée analogique 4 10 = Entrée analogique 5 11 = Entrée analogique 6 12 = EntDonTraitmt1 (0-100 %) 13 = EntDonTraitmt2 (0-100 %) 14 = EntDonTraitmt3 (0-100 %) 15 = EntDonTraitmt4 (0-100 %) 16 = EntDonTraitmt5 (0-100 %) 17 = EntDonTraitmt6 (0-100 %) 18 = EntDonTraitmt7 (0-100 %) 19 = EntDonTraitmt8 (0-100 %) 20 = Sortie bloc 1 21 = Sortie bloc 2 22 = Sortie bloc 3 23 = Sortie bloc 4 24 = Sortie bloc 5 25 = Sortie bloc 6 26 = Sortie bloc 7 27 = Sortie bloc 8 28 = Sortie bloc 9 29 = Sortie bloc 10

Table 91: Paramètres de protection givre

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.13.10.3	Valeur minimale du signal de température	-100.0	P3.13.10.4	°C/°F	-50,0 (°C)	1706	Valeur de température correspondant à la valeur minimale du signal de température défini.
P3.13.10.4	Valeur maximale du signal de température	P3.13.10.3	300.0	°C/°F	200,0 (°C)	1707	Valeur de température correspondant à la valeur maximale du signal de température défini.
P3.13.10.5	Température de protection givre	P3.13.10.3	P3.13.10.4	°C/°F	5.00	1708	Limite de température au-dessous de laquelle la fonction Protection givre est activée.
P3.13.10.6	Fréquence de la protection givre	0.0	Variable	Hz	10.0	1710	Référence de fréquence constante utilisée lorsque la fonction Protection givre est activée.
V3.13.10.7	Surveillance température givre	Variable	Variable	°C/°F		1711	Valeur d'affichage du signal température mesuré par la fonction Protection givre. Valeur d'échelonnage : 0.1.

5.14 GROUPE 3.14 : RÉGULATEUR PID EXTERNE

Table 92: Réglages de base du régulateur PID externe

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.14.1.1	Activer le régulateur PID externe	0	1		0	1630	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.14.1.2	Signal démarrage				EntLog emplct0 .2	1049	FAUX = PID2 en mode Arrêt VRAI = PID2 en régulation Si le régulateur PID2 n'est pas activé dans le menu de base pour PID2, ce paramètre n'a aucun effet.
P3.14.1.3	Sortie à l'arrêt	0.0	100.0	%	0.0	1100	Valeur de sortie du régulateur PID sous forme de pourcentage de sa valeur de sortie maximale lorsqu'il est arrêté à partir d'une sortie logique.
P3.14.1.4	PID : Gain	0.00	1000.00	%	100.00	1631	
P3.14.1.5	Temps d'intégration PID	0.00	600.00	s	1.00	1632	
P3.14.1.6	PID : Action dérivée	0.00	100.00	s	0.00	1633	
P3.14.1.7	Sélection de l'unité de process	0	37		0	1635	
P3.14.1.8	Nb min. d'unités de process	Variable	Variable	Variable	0	1664	
P3.14.1.9	Nb max. d'unités de process	Variable	Variable	Variable	100	1665	
P3.14.1.10	Décimales du nb d'unités de process	0	4		2	1666	
P3.14.1.11	Inversion erreur	0	1		0	1636	
P3.14.1.12	Zone morte	Variable	Variable	Variable	0.0	1637	
P3.14.1.13	Temporisation de zone morte	0.00	320.00	s	0.00	1638	

Table 93: Points de consigne du régulateur PID externe

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.14.2.1	Point de consigne 1 au panneau	0.00	100.00	Variable	0.00	1640	
P3.14.2.2	Point de consigne 2 au panneau	0.00	100.00	Variable	0.00	1641	
P3.14.2.3	Temps de rampe du point de consigne	0.00	300.00	s	0.00	1642	
P3.14.2.4	Sélectionner le point de consigne	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	1048	FAUX = Point de consigne 1 VRAI = Point de consigne 2

Table 93: Points de consigne du régulateur PID externe

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.14.2.5	Sélection de la source du point de consigne 1	0	32		1	1643	0 = Non utilisé 1 = Point de consigne du panneau opérateur 1 2 = Point de consigne du panneau opérateur 2 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI3 6 = AI4 7 = AI5 8 = AI6 9 = EntDonTraitmt1 10 = EntDonTraitmt2 11 = EntDonTraitmt3 12 = EntDonTraitmt4 13 = EntDonTraitmt5 14 = EntDonTraitmt6 15 = EntDonTraitmt7 16 = EntDonTraitmt8 17 = Entrée température 1 18 = Entrée température 2 19 = Entrée température 3 20 = Entrée température 4 21 = Entrée température 5 22 = Entrée température 6 23 = Sortie bloc 1 24 = Sortie bloc 2 25 = Sortie bloc 3 26 = Sortie bloc 4 27 = Sortie bloc 5 28 = Sortie bloc 6 29 = Sortie bloc 7 30 = Sortie bloc 8 31 = Sortie bloc 9 32 = Sortie bloc 10

Table 93: Points de consigne du régulateur PID externe

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.14.2.5	Sélection de la source du point de consigne 1	0	32		1	1643	<p>Les entrées AI et EntDonTraitmt sont gérées sous forme de pourcentages (0,00 – 100,00 %) et mises à l'échelle en fonction du minimum et du maximum définis pour le point de consigne.</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Les signaux EntDonTraitmt utilisent 2 décimales.</p> <p>Si vous sélectionnez des entrées de température, vous devez configurer des paramètres de mise à l'échelle minimale et maximale des points de consigne compris entre -50 et 200 °C.</p>
P3.14.2.6	Point de consigne 1 : min.	-200.00	200.00	%	0.00	1644	Valeur minimale au minimum du signal analogique.
P3.14.2.7	Point de consigne 1 : max.	-200.00	200.00	%	100.00	1645	Valeur maximale au maximum du signal analogique.
P3.14.2.8	Sélection de la source du point de consigne 2	0	22		0	1646	Voir P3.14.2.5.
P3.14.2.9	Point de consigne 2 : min.	-200.00	200.00	%	0.00	1647	Valeur minimale au minimum du signal analogique.
P3.14.2.10	Point de consigne 2 : max.	-200.00	200.00	%	100.00	1648	Valeur maximale au maximum du signal analogique.

Table 94: Retour du régulateur PID externe

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.14.3.1	Fonction Retours	1	9		1	1650	
P3.14.3.2	Gain de la fonction Retours	-1000.0	1000.0	%	100.0	1651	
P3.14.3.3	Source retour 1	0	25		1	1652	Voir P3.13.3.3.
P3.14.3.4	Minimum retour 1	-200.00	200.00	%	0.00	1653	Valeur minimale au minimum du signal analogique.
P3.14.3.5	Maximum retour 1	-200.00	200.00	%	100.00	1654	Valeur maximale au maximum du signal analogique.
P3.14.3.6	Source retour 2	0	25		2	1655	Voir P3.13.3.6.
P3.14.3.7	Minimum retour 2	-200.00	200.00	%	0.00	1656	Valeur minimale au minimum du signal analogique.
P3.14.3.8	Maximum retour 2	-200.00	200.00	%	100.00	1657	Valeur maximale au maximum du signal analogique.

Table 95: Supervision du process du régulateur PID externe

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.14.4.1	Activer la supervision	0	1		0	1659	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.14.4.2	Ecart positif	Variable	Variable	Variable	Variable	1660	
P3.14.4.3	Ecart négatif	Variable	Variable	Variable	Variable	1661	
P3.14.4.4	Tempo.	0	30000	s	0	1662	Si la valeur cible n'est pas atteinte pendant ce délai, un défaut ou une alarme s'affiche.
P3.14.4.5	Réponse à un défaut de supervision du PID externe	0	3		2	757	Voir P3.9.1.11.

5.15 GROUPE 3.15 : MULTI-POMPE

Table 96: Paramètres du système multi-pompe





Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.15.1	Nombre moteurs	1	6		1	1001	Nombre de moteurs (ou pompes ou ventilateurs) compris dans le système multi-pompe.
P3.15.2 	Fonction Inter- verrouillage	0	1		1	1032	Active ou désactive les interverrouillages. Vous pouvez utiliser les interverrouillages pour indiquer au système si un moteur est connecté. 0 = Désactivé 1 = Activé
P3.15.3 	Inclure le convertis- seur	0	1		1	1028	Permet d'inclure le convertisseur de fréquence dans le système de permutation et d'interverrouillage. 0 = Désactivé 1 = Activé
P3.15.4 	Permutation	0	1		1	1027	Active ou désactive la rotation de la séquence démarrage et la priorité des moteurs. 0 = Désactivé 1 = Activé
P3.15.5	Intervalle de permu- tation	0.0	3000.0	h	48.0	1029	Lorsque ce délai est écoulé, la permutation a lieu si le régime est inférieur au niveau défini avec P3.15.6. et P3.15.7.
P3.15.6	Permutation : Seuil de fréquence	0.00	P3.3.1.2	Hz	25.00	1031	Ces paramètres définissent le niveau sous lequel le régime de fonctionnement doit rester pour que la permutation ait lieu.
P3.15.7	Permutation : limite moteur	1	6		1	1030	

Table 96: Paramètres du système multi-pompe

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.15.8	Bande passante	0	100	%	10	1097	Pourcentage du point de consigne. Par exemple si le point de consigne = 5 bar, la bande passante = 10 %. Tant que la valeur de retour reste comprise entre 4,5 et 5,5 bar, le moteur n'est ni déconnecté ni supprimé.
P3.15.9	Bande passante : temporisation	0	3600	s	10	1098	Si le retour se trouve hors de la bande passante, ce délai doit s'écouler avant que vous puissiez ajouter ou supprimer des pompes.
P3.15.10	Interverrouillage moteur 1	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	426	OUVERT = Inactif VRAI = Actif
P3.15.11	Interverrouillage moteur 2	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	427	OUVERT = Inactif VRAI = Actif
P3.15.12	Interverrouillage moteur 3	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	428	OUVERT = Inactif VRAI = Actif
P3.15.13	Interverrouillage moteur 4	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	429	OUVERT = Inactif VRAI = Actif
P3.15.14	Interverrouillage moteur 5	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	430	OUVERT = Inactif VRAI = Actif
P3.15.15	Interverrouillage moteur 6	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	486	OUVERT = Inactif VRAI = Actif
M3.15.16	Supervision des surpressions	Voir les paramètres de supervision des surpressions ci-dessous.					

Table 97: Paramètres de supervision des surpressions

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.15.16.1 	Activer la supervision des surpressions	0	1		0	1698	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.15.16.2	Niveau d'alarme de supervision	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.00	1699	Définissez le niveau d'alarme de surpression.

5.16 GROUPE 3.16 : COMPTEURS DE MAINTENANCE**Table 98: Compteurs de maintenance**

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.16.1	Mode compteur 1	0	2		0	1104	0 = Non utilisé 1 = Heures 2 = Révolutions * 1 000
P3.16.2	Limite alarme de compteur 1	0	2147483647	h/kRev	0	1105	Circonstances dans lesquelles une alarme de maintenance s'affiche pour le compteur 1. 0 = Non utilisé
P3.16.3	Limite de défaut de compteur 1	0	2147483647	h/kRev	0	1106	Circonstances dans lesquelles un défaut de maintenance s'affiche pour le compteur 1. 0 = Non utilisé
B3.16.4	Réarmement compteur 1	0	1		0	1107	Activez cette fonction pour réarmer le compteur 1.
P3.16.5	Réarmement DI compteur 1	Variable	Variable		0	490	VRAl = Réarmer

5.17 GROUPE 3.17 : MODE INCENDIE

Table 99: Paramètres du mode incendie





Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.17.1 	Mot de passe du mode incendie	0	9999		0	1599	1002 = Activé 1234 = Mode de test
P3.17.2	Source de fréquence du mode incendie	0	18		0	1617	Sélection de la source de la référence de fréquence lorsque le mode incendie est activé. Permet la sélection, par exemple, de AI1 ou du régulateur PID en tant que source de la référence lorsque vous utilisez le mode incendie. 0 = Fréquence du mode incendie 1 = Vitesses constantes 2 = Panneau opérateur 3 = Bus de terrain 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID1 8 = Motopotentiomètre 9 = Sortie bloc 1 10 = Sortie bloc 2 11 = Sortie bloc 3 12 = Sortie bloc 4 13 = Sortie bloc 5 14 = Sortie bloc 6 15 = Sortie bloc 7 16 = Sortie bloc 8 17 = Sortie bloc 9 18 = Sortie bloc 10
P3.17.3	Fréquence du mode incendie	8.00	P3.3.1.2	Hz	50.00	1598	Fréquence utilisée lorsque le mode incendie est activé.
P3.17.4 	Activation du mode incendie si OUVERT				EntLog emplct0.2	1596	FAUX = Mode incendie actif VRAI = Aucune action

Table 99: Paramètres du mode incendie

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.17.5 	Activation du mode incendie si FERMÉ				EntLog emplct 0.1	1619	FAUX = Aucune action VRAI = Mode incendie actif
P3.17.6 	Inversion du mode incendie				EntLog emplct 0.1	1618	Commande d'inversion du sens de rotation en mode incendie. Cette fonction n'a pas d'action dans le cadre d'un fonctionnement normal. EntLog emplct 0.1 = Avant EntLog emplct 0.2 = Arrière
V3.17.7	État du mode incendie	0	3		0	1597	Valeur affichée. Voir le tableau <i>Table 21 Éléments du menu Affichage</i> . 0 = Désactivé 1 = Activé 2 = Activé + (Activé + EL ouverte) 3 = Mode de test La valeur d'échelonnage est 1.
V3.17.8	Compteur du mode incendie					1679	Indique le nombre de fois où le mode incendie a été activé en mode Activé. Vous ne pouvez pas remettre ce compteur à zéro. La valeur d'échelonnage est 1.

5.18 GROUPE 3.18 : PARAMÈTRES PRÉCHAUFFAGE DU MOTEUR

Table 100: Paramètres Préchauffage du moteur


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.18.1 	Fonction de préchauffage moteur	0	4		0	1225	<p>0 = Non utilisé 1 = Toujours à l'arrêt 2 = Contrôlé par DI 3 = Limite de température 4 = Limite de température (température moteur mesurée)</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Pour pouvoir sélectionner l'option 4, vous devez installer une carte optionnelle pour la mesure de la température.</p>
P3.18.2	Limite de température de préchauffage	-20	100	°C	0	1226	Le préchauffage moteur est activé lorsque la température du radiateur ou la température moteur mesurée passe sous ce niveau alors que le paramètre P3.18.1 est défini sur 3 ou 4.
P3.18.3	Courant de préchauffage moteur	0	31048	A	Variable	1227	Courant CC pour le préchauffage du moteur et du convertisseur de fréquence à l'état Arrêt. Activé selon P3.18.1.
P3.18.4	Préchauffage moteur ACTIF	Variable	Variable		EntLog emplct 0.1	1044	<p>FAUX = Aucune action VRAI = Préchauffage activé à l'état Arrêt</p> <p>Utilisé lorsque P3.18.1 est défini sur 2. Lorsque la valeur de P3.18.1 est 2, vous pouvez également connecter des séquences horaires à ce paramètre.</p>

Table 100: Paramètres Préchauffage du moteur


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.18.5	Température moteur préchauffage	0	6		0	1045	<p>Sélection de la mesure de température du moteur.</p> <p>0 = Non utilisé 1 = Entrée température 1 2 = Entrée température 2 3 = Entrée température 3 4 = Entrée température 4 5 = Entrée température 5 6 = Entrée température 6</p> <p>REMARQUE!</p> <p>Ce paramètre n'est pas disponible si aucune carte optionnelle de mesure de la température n'est installée.</p>

5.19 GROUPE 3.20 : FREIN MÉCANIQUE

Table 101: Paramètres Frein mécanique

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.20.1 	Commande de frein	0	2		0	1541	0 = Désactivé 1 = Activé 2 = Activé avec la supervision de l'état du frein
P3.20.2 	Temporisation mécanique du freinage	0.00	60.00	s	0.00	353	Temporisation mécanique nécessaire pour ouvrir le frein.
P3.20.3 	Limite de fréquence d'ouverture du frein	P3.20.4	P3.3.1.2	Hz	2.00	1535	Limite de fréquence pour l'ouverture du frein mécanique.
P3.20.4 	Limite de fréquence de fermeture du frein	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	2.00	1539	Limite de fréquence pour la fermeture du frein mécanique.
P3.20.5 	Limite de courant de freinage	0.0	Variable	A	0.0	1085	Le frein mécanique se ferme immédiatement si le courant moteur passe sous cette valeur.
P3.20.6	Temporisation de défaut de frein	0.00	60.00	s	2.00	352	Si le signal de retour de freinage correct n'est pas reçu au cours de cette temporisation, un défaut s'affiche. Cette temporisation n'est utilisée que si la valeur du paramètre P3.20.1 est 2.
P3.20.7	Réponse en cas de défaut de frein	0	3		0	1316	0 = Aucune action 1 = Alarme 2 = Défaut (Arrêt en fonction du mode Arrêt) 3 = Défaut (Arrêt en roue libre)

Table 101: Paramètres Frein mécanique

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.20.8 	Retour freinage				EntLog emplct 0.1	1210	Raccordez ce signal d'entrée au contact auxiliaire du frein mécanique. Si le contact n'est pas fermé dans le temps imparti, un défaut s'affiche.

5.20 GROUPE 3.21 : COMMANDE DE LA POMPE

Table 102: Paramètres Nettoyage auto

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.21.1.1 	Fonction de nettoyage	0	1		0	1714	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.21.1.2 	Activation du nettoyage				EntLog emplct 0.1	1715	Signal d'entrée logique qui lance la séquence Nettoyage auto. Le nettoyage automatique s'arrête si le signal d'activation est supprimé avant la fin de la séquence. REMARQUE! Si l'entrée est activée, le convertisseur démarre.
P3.21.1.3 	Cycles de nettoyage	1	100		5	1716	Nombre de cycles de nettoyage avant ou arrière.
P3.21.1.4 	Fréquence avant nettoyage	0.00	50.00	Hz	45.00	1717	Fréquence sens de rotation avant du cycle Nettoyage auto.
P3.21.1.5 	Temps avant nettoyage	0.00	320.00	s	2.00	1718	Temps de fonctionnement de la fréquence sens de rotation avant du cycle Nettoyage auto.
P3.21.1.6 	Fréqce arrière nettoyage	0.00	50.00	Hz	45.00	1719	Fréquence sens de rotation arrière du cycle Nettoyage auto.
P3.21.1.7 	Temps arrière nettoyage	0.00	320.00	s	0.00	1720	Temps de fonctionnement de la fréquence sens de rotation arrière du cycle Nettoyage auto.
P3.21.1.8 	Temps d'accélération du nettoyage	0.1	300.0	s	0.1	1721	Temps d'accélération du moteur lorsque la fonction Nettoyage auto est active.

Table 102: Paramètres Nettoyage auto


Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.21.1.9 	Temps de décélération du nettoyage	0.1	300.0	s	0.1	1722	Temps de décélération du moteur lorsque la fonction Nettoyage auto est active.

Table 103: Paramètres de pompe Jockey




Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.21.2.1 	Fonction Jockey	0	2		0	1674	0 = Non utilisé 1 = Veille PID : La pompe Jockey fonctionne en continu lorsque le paramètre Veille PID est actif. 2 = Veille PID (niveau) : La pompe Jockey démarre à des niveaux prédéfinis lorsque le paramètre Veille PID est actif.
P3.21.2.2	Niveau de démarrage Jockey	0.00	100.00	%	0.00	1675	La pompe Jockey démarre lorsque le paramètre Veille PID est actif et que le signal de retour PID passe sous le seuil défini par ce paramètre. REMARQUE! Ce paramètre n'est utilisé que si P3.21.2.1 = 2 Veille PID (niveau)
P3.21.2.3	Niveau d'arrêt Jockey	0.00	100.00	%	0.00	1676	La pompe Jockey s'arrête lorsque le paramètre Veille PID est actif et que le signal de retour PID dépasse le seuil défini par ce paramètre ou lors de la reprise du régulateur PID. REMARQUE! Ce paramètre n'est utilisé que si P3.21.2.1 = 2 Veille PID (niveau).

Table 104: Paramètres de pompe d'amorçage

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P3.21.3.1 	Fonction d'amorçage	0	1		0	1677	0 = Désactivé 1 = Activé
P3.21.3.2 	Temps d'amorçage	0.0	320.00		3.0	1678	Indique le délai de démarrage de la pompe d'amorçage avant le démarrage de la pompe principale.

6 MENU DIAGNOSTICS

6.1 DÉFAUTS ACTIFS

En présence d'un ou plusieurs défauts, l'affichage indique le nom du défaut et clignote. Appuyez sur OK pour revenir au menu Diagnostics. Le sous-menu Défauts actifs affiche le nombre de défauts. Pour accéder aux données concernant l'heure de survenue d'un défaut, sélectionnez un défaut et appuyez sur OK.

Le défaut reste actif tant que vous ne l'avez pas réarmé. Il existe quatre méthodes de réarmement d'un défaut.

- Appuyez sur la touche de réarmement pendant 2 s.
- Accédez au sous-menu Réarmement défauts et utilisez le paramètre Réarmement défauts.
- Envoyez un signal de réarmement au bornier d'E/S.
- Envoyez un signal de réarmement avec le bus de terrain.

Le sous-menu Défauts actifs peut conserver 10 défauts au maximum. Il affiche les défauts dans l'ordre dans lequel ils sont survenus.

6.2 RÉARMEMENT DES DÉFAUTS

Ce menu vous permet de réarmer les défauts. Voir les instructions au chapitre *10.1 Affichage d'un défaut*.



ATTENTION!

Avant de réarmer le défaut, ouvrez les circuits de commande de marche externe pour prévenir tout redémarrage du convertisseur.

6.3 HISTORIQUE DES DÉFAUTS

Vous pouvez voir 40 défauts dans l'historique Défauts.

Pour afficher les détails d'un défaut, accédez à l'historique Défauts, localisez le défaut concerné et appuyez sur OK.

6.4 COMPTEURS SANS RAZ

Si vous lisez une valeur de compteur via le bus de terrain, voir le chapitre *9.19 Compteurs avec et sans remise à zéro*.

Table 105: Paramètres Compteurs sans RAZ du menu Diagnostics

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
V4.4.1	Compteur d'énergie			Variable		2291	Quantité d'énergie tirée du réseau d'alimentation. Vous ne pouvez pas remettre le compteur à zéro. Affichage textuel : l'unité énergétique la plus élevée représentée sur l'affichage est MW. Si l'énergie comptabilisée est supérieure à 999,9 MW, aucune unité n'est indiquée sur l'affichage.
V4.4.3	Temps de fonctionnement (panneau opérateur à affichage graphique)			a j hh:min		2298	Temps de fonctionnement de l'unité de commande.
V4.4.4	Temps de fonctionnement (panneau opérateur texte)			a			Temps de fonctionnement de l'unité de commande en nombre total d'années.
V4.4.5	Temps de fonctionnement (panneau opérateur texte)			d			Temps de fonctionnement de l'unité de commande en nombre total de jours.
V4.4.6	Temps de fonctionnement (panneau opérateur texte)			hh:min: ss			Temps de fonctionnement de l'unité de commande en heures, minutes et secondes.
V4.4.7	Temps de marche (panneau opérateur à affichage graphique)			a j hh:min		2293	Temps de marche du moteur.
V4.4.8	Temps de marche (panneau opérateur texte)			a			Temps de fonctionnement du moteur en nombre total d'années.
V4.4.9	Temps de marche (panneau opérateur texte)			d			Temps de fonctionnement du moteur en nombre total de jours.
V4.4.10	Temps de marche (panneau opérateur texte)			hh:min: ss			Temps de fonctionnement du moteur en heures, minutes et secondes.

Table 105: Paramètres Compteurs sans RAZ du menu Diagnostics

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
V4.4.11	Temps de mise sous tension (panneau opérateur à affichage graphique)			a j hh:min		2294	Durée pendant laquelle le module de puissance est resté sous tension. Vous ne pouvez pas remettre le compteur à zéro.
V4.4.12	Temps de mise sous tension (panneau opérateur texte)			a			Temps de mise sous tension en nombre total d'années.
V4.4.13	Temps de mise sous tension (panneau opérateur texte)			d			Temps de mise sous tension en nombre total de jours.
V4.4.14	Temps de mise sous tension (panneau opérateur texte)			hh:min: ss			Temps de mise sous tension en heures, minutes et secondes.
V4.4.15	Compteur du nombre de marches/arrêts					2295	Nombre de marches/arrêts du module de puissance.

6.5 COMPTEURS AVEC RAZ

Si vous lisez une valeur de compteur via le bus de terrain, voir le chapitre *9.19 Compteurs avec et sans remise à zéro*.

Table 106: Paramètres Compteurs avec RAZ du menu Diagnostics

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P4.5.1	Compteur d'énergie avec remise à zéro			Variable		2296	<p>Vous pouvez remettre ce compteur à zéro. Affichage textuel : l'unité énergétique la plus élevée représentée sur l'affichage est MW. Si l'énergie comptabilisée est supérieure à 999,9 MW, aucune unité n'est indiquée sur l'affichage.</p> <p>Remise à zéro du compteur</p> <ul style="list-style-type: none"> Affichage textuel : Appuyez sur la touche OK pendant 4 s. Affichage graphique : Appuyez sur OK. La page RAZ compteur s'affiche. Appuyez à nouveau sur OK.
P4.5.3	Temps de fonctionnement (panneau opérateur à affichage graphique)			a j hh:min		2299	<p>Vous pouvez remettre ce compteur à zéro. Voir les instructions relatives à P4.5.1 ci-dessus.</p>
P4.5.4	Temps de fonctionnement (panneau opérateur texte)			a			Temps de fonctionnement en nombre total d'années.
P4.5.5	Temps de fonctionnement (panneau opérateur texte)			d			Temps de fonctionnement en nombre total de jours.
P4.5.6	Temps de fonctionnement (panneau opérateur texte)			hh:min: ss			Temps de fonctionnement en heures, minutes et secondes.

6.6 INFORMATIONS LOGICIELLES

Table 107: Paramètres Infos logiciel du menu Diagnostics

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
V4.6.1	Pack logiciel (panneau opérateur à affichage graphique)						Code d'identification du logiciel
V4.6.2	ID pack logiciel (panneau opérateur texte)						
V4.6.3	Version pack logiciel (panneau opérateur texte)						
V4.6.4	Niveau de charge	0	100	%		2300	Niveau de charge du processeur de l'unité de commande
V4.6.5	Nom applicatif (panneau opérateur à affichage graphique)						Nom de l'applicatif
V4.6.6	ID applicatif						Code de l'applicatif
V4.6.7	Version de l'applicatif						

7 MENU E/S ET MATÉRIEL

Ce menu comporte différents réglages relatifs aux options. Les valeurs de ce menu sont des valeurs brutes, c'est-à-dire des valeurs qui n'ont pas été mises à l'échelle par l'applicatif.

7.1 E/S DE BASE

Dans le menu E/S de base, vous pouvez afficher l'état des entrées et des sorties.

Table 108: Paramètres E/S de base du menu E/S et matériel

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
V5.1.1	Entrée logique 1	0	1		0		État du signal d'entrée logique
V5.1.2	Entrée logique 2	0	1		0		État du signal d'entrée logique
V5.1.3	Entrée logique 3	0	1		0		État du signal d'entrée logique
V5.1.4	Entrée logique 4	0	1		0		État du signal d'entrée logique
V5.1.5	Entrée logique 5	0	1		0		État du signal d'entrée logique
V5.1.6	Entrée logique 6	0	1		0		État du signal d'entrée logique
V5.1.7	Mode entrée analogique 1	1	3		3		Affiche le mode défini pour le signal d'entrée analogique. La sélection s'effectue via un interrupteur DIP sur la carte de commande. 1 = 0...20 mA 3 = 0...10 V
V5.1.8	Entrée analogique 1	0	100	%	0.00		État du signal d'entrée analogique
V5.1.9	Mode entrée analogique 2	1	3		3		Affiche le mode défini pour le signal d'entrée analogique. La sélection s'effectue via un interrupteur DIP sur la carte de commande. 1 = 0...20 mA 3 = 0...10 V
V5.1.10	Entrée analogique 2	0	100	%	0.00		État du signal d'entrée analogique

Table 108: Paramètres E/S de base du menu E/S et matériel

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
V5.1.11	Mode sortie analogique 1	1	3		1		Affiche le mode défini pour le signal d'entrée analogique. La sélection s'effectue via un interrupteur DIP sur la carte de commande. 1 = 0...20 mA 3 = 0...10 V
V5.1.12	Sortie analogique 1	0	100	%	0.00		État du signal de sortie analogique
V5.1.13	Sortie relais 1	0	1		0		État du signal de sortie relais
V5.1.14	Sortie relais 2	0	1		0		État du signal de sortie relais
V5.1.15	Sortie relais 3	0	1		0		État du signal de sortie relais

7.2 EMBLEMES DES CARTES OPTIONNELLES

Les paramètres contenus dans ce menu sont différents pour toutes les cartes optionnelles. Vous pouvez voir les paramètres de la carte optionnelle que vous avez installée. En l'absence de carte optionnelle aux emplacements C, D ou E, vous ne voyez aucun paramètre. Pour en savoir plus sur la localisation des emplacements, voir le chapitre 9.7.1 *Programmation des entrées logiques et analogiques*.

Lorsque vous retirez une carte optionnelle, le code de défaut 39 et le nom de défaut *Module supprimé* apparaissent sur l'affichage. Voir le chapitre 10.3 *Codes de défaut*.

Table 109: Paramètres des cartes optionnelles

Menu	Fonction	Description
Emplacement C	Réglages	Réglages relatifs à la carte optionnelle
	Affichage	Affiche les données relatives à la carte optionnelle
Emplacement D	Réglages	Réglages relatifs à la carte optionnelle
	Affichage	Affiche les données relatives à la carte optionnelle
Emplacement E	Réglages	Réglages relatifs à la carte optionnelle
	Affichage	Affiche les données relatives à la carte optionnelle

7.3 HORLOGE TEMPS RÉEL

Table 110: Paramètres Horloge temps réel du menu E/S et matériel

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
V5.5.1	Etat batterie	1	3		2	2205	État de la batterie. 1 = Pas installée 2 = Installée 3 = Remplacez la batterie
P5.5.2	Heure			hh:mm:ss		2201	Heure actuelle du jour
P5.5.3	Date			jj.mm.		2202	Date actuelle
P5.5.4	Année			aaaa		2203	Année en cours
P5.5.5	Heure d'été	1	4		1	2204	Réglage de l'heure d'été 1 = Désactivé 2 =EU : démarre le dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre 3 =US : démarre le 2e dimanche de mars et se termine le 1er dimanche de novembre 4 = Russie (permanent)

7.4 RÉGLAGE UNITÉ DE PUISSANCE

Dans ce menu, vous pouvez modifier les réglages du ventilateur, du hacheur de freinage et du filtre sinusoïdal.

Le ventilateur fonctionne en mode optimisé ou en mode toujours activé. En mode optimisé, la logique interne du convertisseur reçoit des données de température et commande la vitesse du ventilateur. Dès que le convertisseur est passé à l'état Prêt, le ventilateur s'arrête sous 5 minutes. En mode toujours activé, le ventilateur fonctionne à plein régime et ne s'arrête pas.

Le filtre sinusoïdal conserve la profondeur de surmodulation dans les limites définies et n'autorise pas les fonctions de gestion thermique à diminuer la fréquence de découpage.

Table 111: Réglage unité de puissance

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P5.6.1.1	Mode commande ventilateur	0	1		1	2377	0 = Tjrs actif 1 = Optimisé
P5.6.2.1	Mode hacheur de freinage	0	3		0		0 = Désactivé 1 = Activé (marche) 2 = Activé (marche et arrêt) 3 = Activé (marche sans test)
P5.6.4.1	Filtre sinusoïdal	0	1		0		0 = Désactivé 1 = Activé

7.5 PANNEAU OPÉRATEUR

Table 112: Paramètres du panneau opérateur du menu E/S et matériel

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P5.7.1	Temporisation page/déf	0	60	min	0		Durée à l'issue de laquelle l'affichage revient à la page définie par le paramètre P5.7.2. 0 = Non utilisé
P5.7.2	Page par défaut	0	4		0		Page présentée sur l'affichage lorsque le convertisseur de fréquence est allumé ou une fois que le délai défini par P5.7.1 est arrivé à expiration. Si la valeur définie est 0, l'affichage présente la dernière page affichée. 0 = Aucun 1 = Index du menu 2 = Menu principal 3 = Page de commande 4 = Multi-affichage
P5.7.3	Index du menu						Permet de définir une page comme index du menu. (Sélection 1 dans P5.7.2.)
P5.7.4	Contraste *	30	70	%	50		Permet de régler le contraste de l'affichage.
P5.7.5	Temps de rétroéclairage	0	60	min	5		Permet de définir le délai après lequel le rétroéclairage de l'affichage se désactive. Si la valeur définie est 0, le rétroéclairage est activé en permanence.

* Disponible uniquement avec le panneau opérateur à affichage graphique.

7.6 BUS DE TERRAIN

Le menu E/S et matériel comporte les paramètres relatifs aux différentes cartes de bus de terrain. Vous trouverez des instructions sur l'utilisation de ces paramètres dans le manuel du bus de terrain correspondant.

Sous-menu niveau 1	Sous-menu niveau 2	Sous-menu niveau 3	Sous-menu niveau 4
RS-485	Réglages communs	Protocole	Modbus RTU
			N2
			BACnetMSTP
RS-485	Modbus RTU	Paramètres	Adresse esclave
			Débit en bauds
			Type de parité
			Bits d'arrêt
			Tempo comm.
			Mode opération
		Affichage	Etat protoc.bus
			Etat communication
			Fonctions illég.
			Adr.donn. illég.
			Valeurs de données illégales
			Unité esclv occ
			Err. parité mém.
			Echec unité escl
			Rép. dern.défaut
			Mot de contrôle
			Mot d'état

Sous-menu niveau 1	Sous-menu niveau 2	Sous-menu niveau 3	Sous-menu niveau 4
RS-485	N2	Paramètres	Adresse esclave
			Tempo comm.
		Affichage	Etat protoc.bus
			Etat communication
			Données non val.
			Commdes non val.
			Commande refusée
			Mot de contrôle
Mot d'état			
RS-485	BacnetMSTP	Paramètres	Débit en bauds
			Adapt auto débit
			Adresse MAC
			Numéro instance
			Tempo comm.
		Affichage	Etat protoc.bus
			Etat communication
			Instance réelle
			Code de défaut
			Mot de contrôle
			Mot d'état
			Ethernet
IP fixe	Adresse IP		
	Masque ss-réseau		
	Passerelle par déf.		
Adresse IP			
Masque ss-réseau			
Passerelle par déf.			
Adresse MAC			

Sous-menu niveau 1	Sous-menu niveau 2	Sous-menu niveau 3	Sous-menu niveau 4
Ethernet	Modbus TCP	Paramètres	Limite de connexion
			Numéro ID module
			Tempo comm.
		Affichage	Etat protoc.bus
			Etat communication
			Fonctions illég.
			Adr.donn. illég.
			Valeurs de données illégales
			Unité esclv occ
			Err. parité mém.
			Echec unité escl
			Rép. dern.défaut
			Mot de contrôle
			Mot d'état
Ethernet	IP BACnet	Paramètres	Numéro instance
			Tempo comm.
			Protocole utilisé
			IP BBMD
			Port BBMD
			Tps de vie
			Affichage
		Etat communication	
		Instance réelle	
		Mot de contrôle	
		Mot d'état	

Sous-menu niveau 1	Sous-menu niveau 2	Sous-menu niveau 3	Sous-menu niveau 4
Ethernet	Ethernet/IP	Paramètres	Protocole utilisé
			Instance sortie
			Instance entrée
			Tempo comm.
		Affichage	RAZ compteurs
			Ouvrir demandes
			Ouvrir rejets format
			Ouvrir rejets ressource
			Ouvrir autres rejets
			Fermer demandes
			Fermer rejets format
			Fermer autres rejets
			Tempos connexion
			Etat communication
			Mot de contrôle
			Mot d'état
Etat protoc.bus			
Ethernet	Profinet IO	Paramètres	Protocole utilisé
			Tempo comm.
		Affichage	Etat protoc.bus
			Etat Etat
			Télégramme pt cons.
			Télégramme val. réelle
			Num. données traitemt
			Mot de contrôle
			Mot d'état
			Tempos connexion
			Accès paramètre

8 MENUS RÉGLAGES UTILISATEUR, FAVORIS ET NIVEAUX UTILISATEUR

8.1 RÉGLAGES UTILISATEUR

Table 113: Réglages généraux du menu Réglages utilisateur

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P6.1	Sélection de la langue	Variable	Variable		Variable	802	La sélection est différente dans tous les packs linguistiques
M6.5	Sauvegarde param						Voir le tableau 8.1.1 <i>Sauvegarde des paramètres.</i>
M6.6	Comparaison des paramètres						
P6.7	Nom convertisseur de fréquence						Attribuez un nom au convertisseur si vous pensez que c'est nécessaire.

8.1.1 SAUVEGARDE DES PARAMÈTRES

Table 114: Paramètres de sauvegarde des paramètres dans le menu Réglages utilisateur

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P6.5.1	Restauration paramètres d'usine					831	Restaure les valeurs des préreglages d'usine et lance l'assistant de mise en service.
P6.5.2	Enregistrer sur panneau opérateur *	0	1		0		Enregistre les valeurs des paramètres dans le panneau opérateur, par exemple pour les copier vers un autre convertisseur. 0 = Non 1 = Oui
P6.5.3	Restaurer depuis panneau opérateur *						Charge les valeurs des paramètres du panneau opérateur vers le convertisseur.
B6.5.4	Enreg. ds jeu 1						Conserve un jeu de paramètres personnalisé (autrement dit, tous les paramètres de l'applicatif).
B6.5.5	Restaurer de jeu 1						Charge le jeu de paramètres personnalisé dans le convertisseur de fréquence.
B6.5.6	Enreg. ds jeu 2						Conserve un autre jeu de paramètres personnalisé (autrement dit, tous les paramètres de l'applicatif).
B6.5.7	Restaurer de jeu 2						Charge le jeu de paramètres personnalisé 2 dans le convertisseur de fréquence.

* Disponible uniquement avec l'affichage graphique.

8.2 FAVORIS




REMARQUE!

Ce menu n'est pas disponible dans l'affichage textuel.


Si vous utilisez fréquemment les mêmes éléments, vous pouvez les ajouter aux favoris. Vous pouvez collecter un jeu de paramètres ou des signaux d'affichage depuis tous les menus du panneau opérateur. Il n'est pas nécessaire de les rechercher un par un dans la structure de menu. Vous pouvez également les ajouter au dossier Favoris où vous les retrouverez facilement.

AJOUT D'UN ÉLÉMENT AUX FAVORIS


- 1 Recherchez l'élément que vous voulez ajouter aux favoris. Appuyez sur OK.

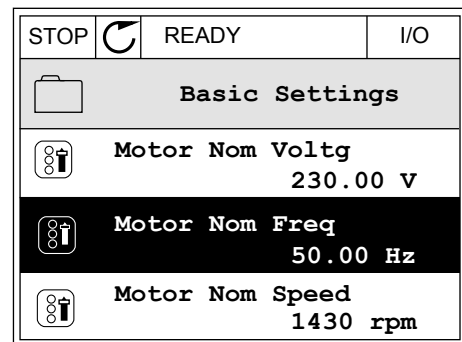

- 2 Sélectionnez *Ajt aux favoris* et appuyez sur OK.

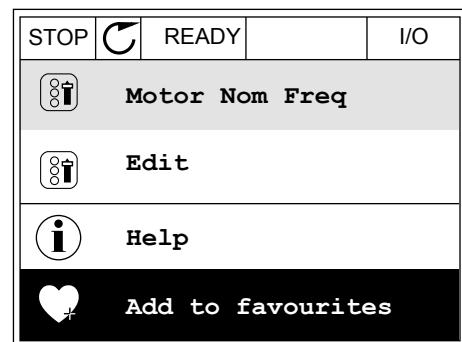


- 3 Les étapes nécessaires sont terminées. Pour poursuivre, lisez les instructions sur l'affichage.

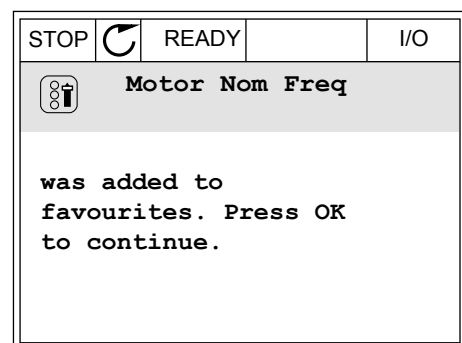


SUPPRESSION D'UN ÉLÉMENT DES FAVORIS

- 1 Accédez à Favoris.

- 2 Recherchez l'élément que vous voulez supprimer.
Appuyez sur OK.

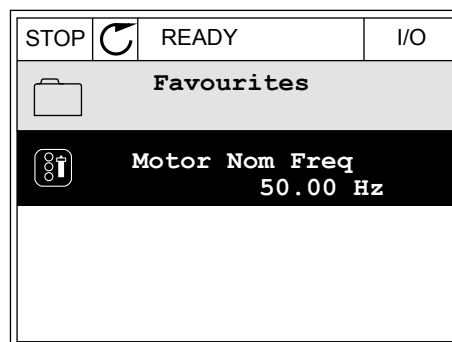

- 3 Sélectionnez *Supp des favoris*.

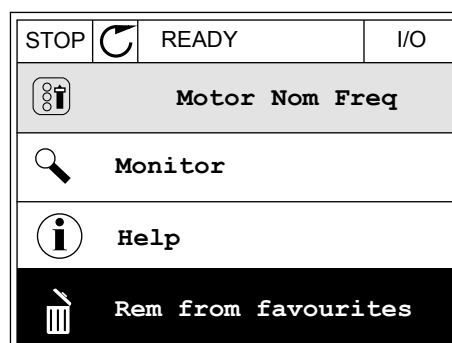

- 4 Pour supprimer l'élément, appuyez à nouveau sur OK.

8.3 NIVEAUX UTILISATEUR

Utilisez les paramètres de niveau utilisateur pour empêcher le personnel non habilité de modifier les paramètres. Vous pouvez également empêcher toute modification accidentelle des paramètres.

Lorsque vous sélectionnez un niveau utilisateur, l'utilisateur ne peut pas voir tous les paramètres sur l'affichage du panneau opérateur.

Table 115: Paramètres de niveau utilisateur

Index	Paramètre	Min	Max	Unité	Préréglage	ID	Description
P8.1	Niveau utilisateur	1	3		1	1194	1 = Normal. Tous les menus sont visibles dans le menu principal. 2 = Affichage Seuls les menus Affichage et Niveau utilisateur sont visibles dans le menu principal. 3 = Favoris. Seuls les menus Favoris et Niveau utilisateur sont visibles dans le menu principal.
P8.2	Code d'accès	0	99999		0	2362	Si vous sélectionnez une valeur autre que 0 avant d'accéder à <i>Affichage</i> depuis <i>Normal</i> , par exemple, vous devez indiquer le code d'accès lorsque vous revenez à <i>Normal</i> . Ceci empêche le personnel non habilité de modifier les paramètres depuis le panneau opérateur.




ATTENTION!


Ne perdez pas le code d'accès. En cas de perte du code d'accès, contactez le centre de service ou partenaire le plus proche.

MODIFICATION DU CODE D'ACCÈS DES NIVEAUX UTILISATEUR

- 1 Accédez à Niveaux utilisat.
- 2 Accédez à l'élément Code d'accès et appuyez sur la touche fléchée Droite.

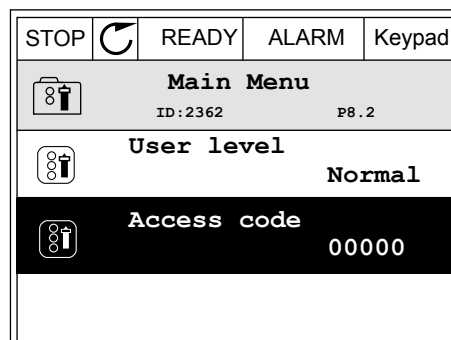

- 3 Pour modifier les chiffres du code d'accès, utilisez toutes les touches fléchées.

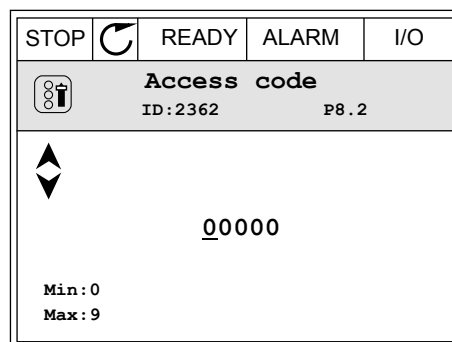

- 4 Acceptez la modification à l'aide de la touche OK.

9 DESCRIPTION DES PARAMÈTRES

Dans ce chapitre, vous trouverez des données sur les paramètres les plus spécifiques de l'applicatif. Pour la plupart des paramètres de l'applicatif Vacon 100, une description de base suffit. Vous trouverez ces descriptions de base dans les tableaux de paramètres du chapitre *5 Menu Paramètres*. Si d'autres données sont nécessaires, votre distributeur vous viendra en aide.

P1.2 APPLICATIF (ID212)

Dans P1.2, vous pouvez sélectionner l'applicatif le mieux adapté à votre process. Les applicatifs comprennent des configurations prééglées, autrement dit des jeux de paramètres prédéfinis. La sélection de l'applicatif facilite la mise en service du convertisseur de fréquence et réduit les tâches manuelles de configuration des paramètres.

Ces configurations sont chargées dans le convertisseur en cas de modification du paramètre P1.2 Applicatif. Vous pouvez modifier la valeur de ce paramètre lorsque vous démarrez ou mettez en service le convertisseur.

Si vous utilisez le panneau opérateur pour modifier ce paramètre, un assistant d'applicatif se lance pour vous aider à définir les paramètres de base relatifs à l'applicatif. L'assistant ne se lance pas si vous utilisez l'outil PC pour modifier ce paramètre. Vous trouverez les données relatives aux assistants d'applicatif au chapitre *2 Assistants*.

Les applicatifs suivants sont disponibles :

- 0 = Standard
- 1 = Local/Distance
- 2 = Commande séquentielle
- 3 = Régulation PID
- 4 = Multi-configuration
- 5 = Motopotentiomètre



REMARQUE!

Lorsque vous modifiez l'applicatif, le contenu du menu Configuration rapide change.

9.1 RÉGLAGES MOTEUR

P3.1.1.2 FRÉQUENCE NOMINALE MOTEUR (ID 111)

Lorsque ce paramètre est modifié, les paramètres P3.1.4.2 Fréquence du point d'affaiblissement du champ et P3.1.4.3 Tension au point d'affaiblissement du champ démarrent automatiquement. Ces deux paramètres ont des valeurs différentes pour chaque type de moteur. Voir les tableaux au chapitre *P3.1.2.2 Type de moteur (ID 650)*.

P3.1.2.1 MODE DE COMMANDE (ID 600)

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Commande fréquence (boucle ouverte)	La référence de fréquence du convertisseur correspond à la fréquence de sortie sans compensation de glissement. La vitesse réelle du moteur est spécifiée par la charge moteur.
1	Régulation vitesse (sans capteur)	La référence de fréquence du convertisseur correspond à la référence de vitesse du moteur. La charge moteur n'a pas d'incidence sur la vitesse du moteur. Il y a compensation du glissement.
2	Contrôle de couple (boucle ouverte)	Le couple moteur est régulé. Le moteur produit le couple dans les limites de vitesses définies pour atteindre la référence de couple. P3.3.2.7 (Limite de fréquence de contrôle de couple) régule la limite de vitesse du moteur.

P3.1.2.2 TYPE DE MOTEUR (ID 650)

Dans ce paramètre, vous pouvez définir le type de moteur de votre process.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Moteur à induction (Màl)	Sélectionnez cette valeur si vous utilisez un moteur à induction.
1	Moteur à aimants permanents (AP)	Sélectionnez cette valeur si vous utilisez un moteur à aimants permanents.

Lorsque ce paramètre change, les paramètres P3.1.4.2 et P3.1.4.3 démarrent automatiquement. Ces deux paramètres ont des valeurs différentes pour chaque type de moteur.

Paramètre	Moteur à induction (Màl)	Moteur à aimants permanents (AP)
P3.1.4.2 Fréquence du point d'affaiblissement du champ	Fréquence nominale moteur	Calculée en interne
P3.1.4.3 (Tension au point d'affaiblissement du champ)	100.0%	Calculée en interne

P3.1.2.4 IDENTIFICATION (ID 631)

L'identification avec rotation calcule ou mesure les paramètres du moteur nécessaires à un contrôle optimal du moteur et de la vitesse.

L'identification avec rotation vous aide à ajuster les paramètres spécifiques au moteur et au convertisseur. Il s'agit d'un outil dédié à la mise en service et à la maintenance du convertisseur. Son objectif est d'identifier les valeurs des paramètres assurant un fonctionnement optimal du convertisseur.

**REMARQUE!**

Avant de procéder à l'identification avec rotation, vous devez définir les paramètres de la plaque signalétique du moteur.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Aucune action	Aucune identification requise.
1	Identification à l'arrêt	Le convertisseur fonctionne à vitesse nulle lorsque vous procédez à l'identification avec rotation des paramètres du moteur. Le moteur est alimenté en courant et en tension, mais la fréquence est égale à zéro. Le rapport U/f et les paramètres de magnétisation au démarrage sont identifiés.
2	Identification avec rotation du moteur	Le convertisseur fonctionne à une vitesse donnée lorsque vous procédez à l'identification avec rotation des paramètres du moteur. Les paramètres Rapport U/f, Courant de magnétisation et Magnétisation au démarrage sont identifiés. Pour obtenir des résultats précis, procédez à cette identification avec rotation sans charge sur l'arbre du moteur.

Pour activer la fonction Identification, définissez le paramètre P3.1.2.4 et transmettez une commande de démarrage. Vous devez transmettre la commande de démarrage sous 20 s. Passé ce délai, l'identification avec rotation n'est pas effectuée. Le paramètre P3.1.2.4 reprend la valeur de préréglage et une alarme d'identification s'affiche.

Pour arrêter l'identification avec rotation avant la fin, transmettez une commande d'arrêt. Cette action rétablit le préréglage du paramètre. Si l'identification avec rotation n'est pas terminée, une alarme d'identification s'affiche.

**REMARQUE!**

Pour démarrer le convertisseur de fréquence suite à l'identification, une nouvelle commande de démarrage est nécessaire.

P3.1.2.6 INTERRUPTEUR MOTEUR (ID 653)

Cette fonction est généralement utilisée en présence d'un interrupteur entre le convertisseur et le moteur. Ces interrupteurs sont souvent présents dans les applications résidentielles et industrielles afin de veiller à ce qu'un circuit électrique puisse être mis totalement hors tension par rapport au moteur à des fins d'entretien ou de maintenance.

Lorsque ce paramètre est activé et que l'interrupteur moteur est ouvert afin de déconnecter le moteur en cours de fonctionnement, le convertisseur détecte la perte du moteur sans se déclencher. Aucune modification de la commande d'exécution ou du signal de référence n'a besoin d'être réalisée sur le convertisseur à partir de la station de commande de processus.

Lorsque le moteur est reconnecté, une fois la maintenance terminée, en fermant l'interrupteur, le convertisseur détecte la connexion du moteur et fait fonctionner le moteur à la vitesse de référence conformément aux commandes de processus.

Si le moteur tourne après avoir été reconnecté, le convertisseur détecte la vitesse du moteur en fonctionnement par le biais de sa fonction Reprise au vol, puis la commande de manière à atteindre la vitesse souhaitée conformément aux commandes de processus.

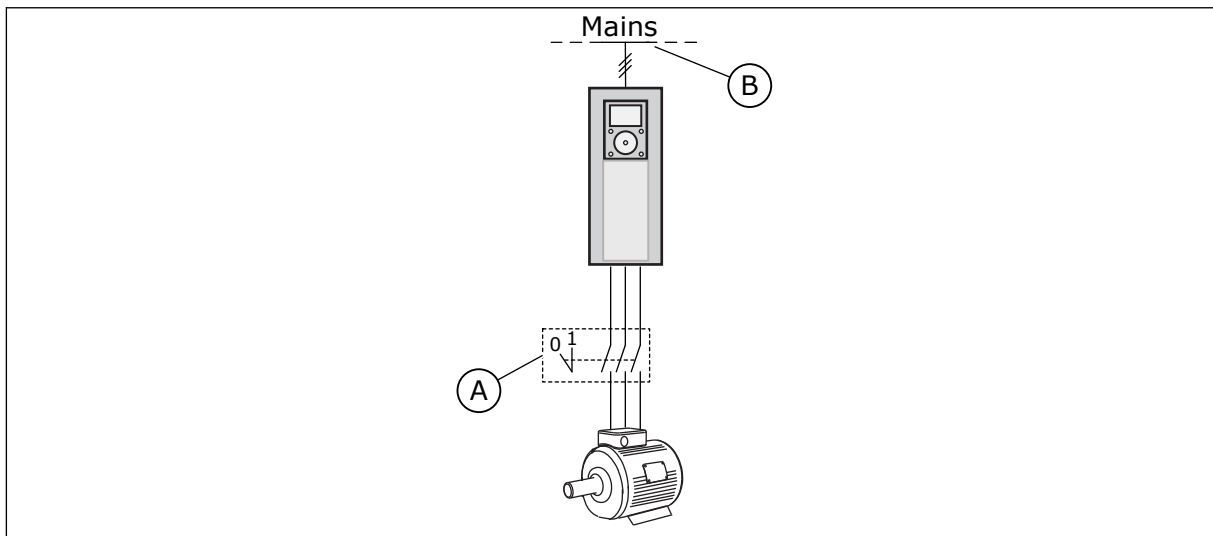


Fig. 20: Interrupteur moteur entre le convertisseur et le moteur

A. Interrupteur moteur

B. Réseau

P3.1.2.7 STATISME (ID 620)

La fonction du statisme provoque une chute de la vitesse selon la charge. Ce paramètre définit la valeur correspondant au couple nominal du moteur.

Cette fonction est utilisée par exemple lorsqu'une charge équilibrée est nécessaire pour les moteurs connectés mécaniquement ou qu'un statisme dynamique est rendu nécessaire par un changement de charge.

Par exemple, si le statisme est défini sur 10 % pour un moteur présentant une fréquence nominale de 50 Hz et que le moteur est chargé avec une charge nominale (100 % du couple), la fréquence moteur est autorisée à diminuer de 5 Hz par rapport à la référence fréquence.

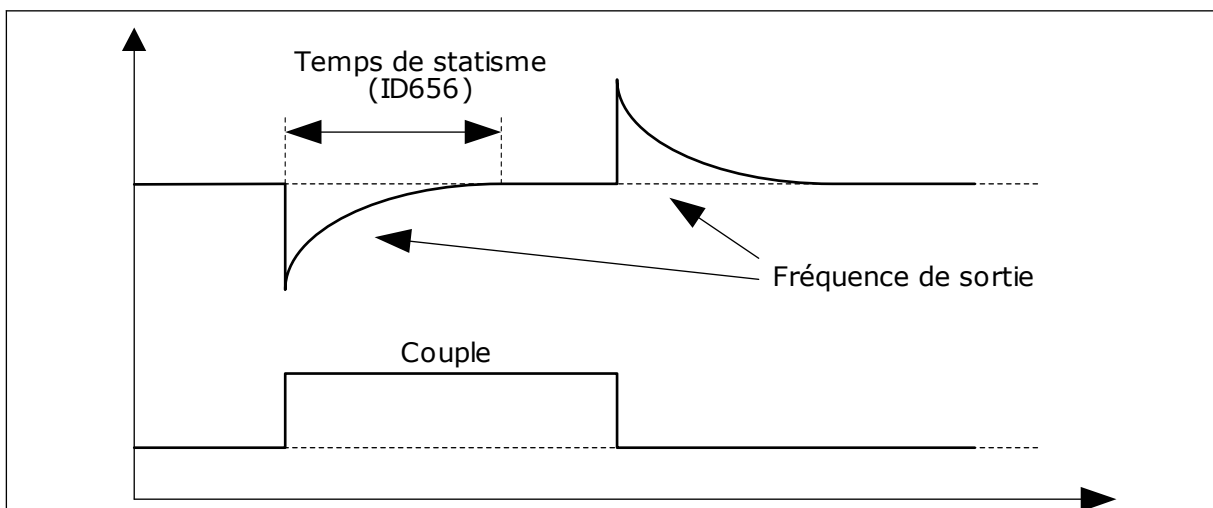


Fig. 21: Fonction Statisme

P3.1.2.10 RÉGULATEUR DE SURTENSION (ID 607)

Voir la description du paramètre P3.1.2.11 Régulateur de sous-tension.

P3.1.2.11 RÉGULATEUR DE SOUS-TENSION (ID 608)

Lorsque vous activez P3.1.2.10 ou P3.1.2.11, les régulateurs démarrent pour surveiller les modifications apportées à la tension réseau. Les régulateurs corrigent la fréquence de sortie lorsqu'elle est trop élevée ou trop basse.

Pour arrêter les régulateurs de sous-tension et de surtension, désactivez ces deux paramètres. Cela est utile si la tension réseau évolue de plus de -15 % ou +10 % et si l'applicatif ne tolère pas le fonctionnement des régulateurs.

P3.1.2.13 AJUSTEMENT TENSION STATOR (ID 659)



REMARQUE!

L'identification avec rotation définit automatiquement la valeur de ce paramètre. Il est recommandé de procéder à l'identification avec rotation dans la mesure du possible. Vous pouvez procéder à l'identification avec rotation à l'aide du paramètre P3.1.2.4.

Ce paramètre peut uniquement être utilisé lorsque le paramètre P3.1.2.2 Type de moteur a la valeur *Moteur à aimants permanents (AP)*. Si le type de moteur sélectionné est *Moteur à induction*, la valeur est automatiquement définie à 100 % et vous ne pouvez pas la modifier.

Lorsque vous modifiez la valeur de P3.1.2.2 (Type de moteur) en *Moteur à aimants permanents (AP)*, les valeurs des paramètres P3.1.4.2 (Fréquence du point d'affaiblissement du champ) et P3.1.4.3 (Tension au point d'affaiblissement du champ) augmentent automatiquement pour correspondre à la tension de sortie du convertisseur. Le rapport U/f défini ne change pas. Cela permet d'éviter le fonctionnement du moteur à aimants permanents (AP) dans la zone d'affaiblissement du champ. La tension nominale du moteur à aimants permanents (AP) est largement inférieure à la tension de sortie maximale du convertisseur.

La tension nominale du moteur à aimants permanents (AP) correspond à la tension de force contre-électromotrice (FCEM) du moteur à fréquence nominale. Toutefois, chez un autre fabricant de moteur, elle peut être égale, par exemple, à la tension du stator à charge nominale.

La fonction Ajust. tension stator vous aide à ajuster la courbe U/f du convertisseur pour qu'elle soit proche de la courbe FCEM. Il n'est pas nécessaire de modifier les valeurs des différents paramètres de la courbe U/f.

Le paramètre P3.1.2.13 indique la tension de sortie du convertisseur en pourcentage de la tension nominale du moteur à la fréquence nominale de ce dernier. Ajustez la courbe U/f du convertisseur de fréquence sur une valeur légèrement supérieure à la courbe FCEM du moteur. Le courant moteur augmente proportionnellement à l'écart entre la courbe U/f et la courbe FCEM du moteur.

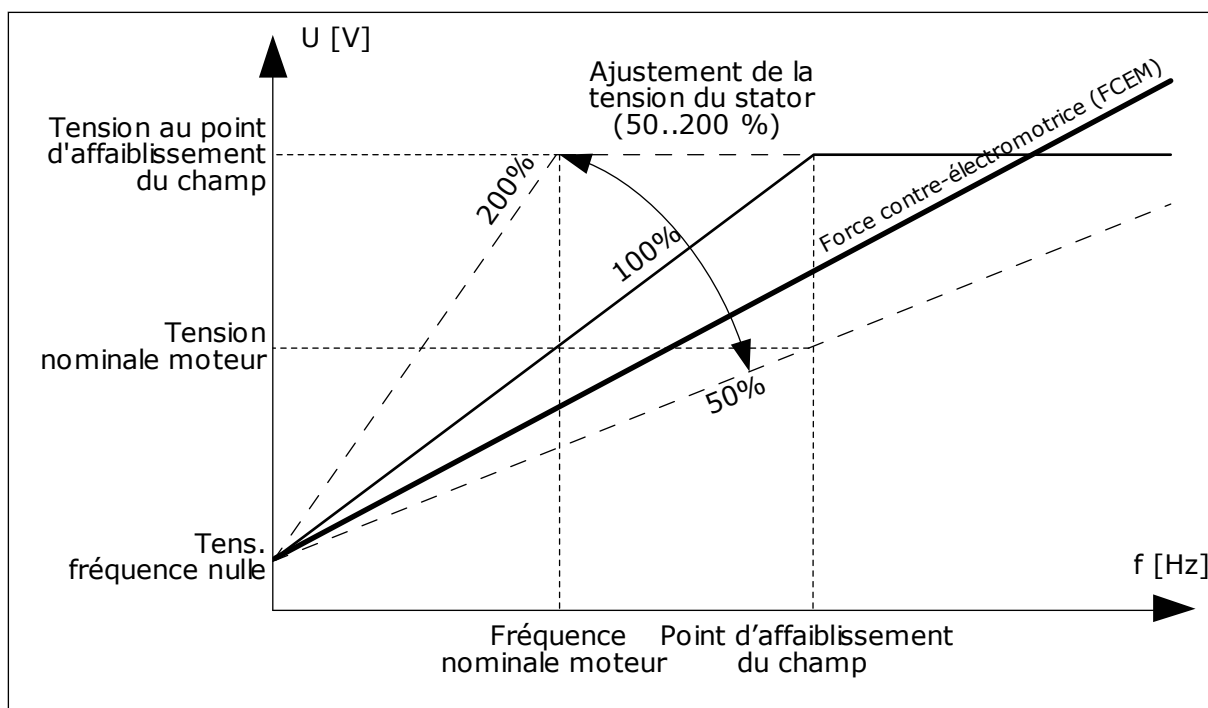


Fig. 22: Ajustement de la tension du stator

P3.1.2.14 SURMODULATION (ID 1515)

La surmodulation optimise la tension de sortie du convertisseur, mais augmente les harmoniques du courant moteur.

P3.1.3.1 COURANT MAX. DE SORTIE (ID 107)

Ce paramètre détermine le courant max. fourni au moteur par le convertisseur de fréquence. La plage de valeurs du paramètre est différente pour chaque taille de convertisseur.

Lorsque le courant max. de sortie est atteint, la fréquence de sortie du convertisseur de fréquence diminue.



REMARQUE!

Le courant max. de sortie ne constitue pas une limite d'interruption en cas de surtension.

P3.1.4.1 RAPPORT U/F (ID 108)

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Linéaire	La tension du moteur change de façon linéaire en fonction de la fréquence de sortie. Elle passe de la valeur du paramètre P3.1.4.6 (Tension fréquence nulle) à la valeur du paramètre P3.1.4.3 (Tension au point d'affaiblissement du champ) à la fréquence définie au paramètre P3.1.4.2 (Fréquence du point d'affaiblissement du champ). Utilisez ce pré-réglage si un paramètre différent n'est pas requis.
1	Quadratique	La tension du moteur passe de la valeur du paramètre P3.1.4.6 (Tension à fréquence nulle) à la valeur du paramètre P3.1.4.2 (Fréquence du point d'affaiblissement du champ) en suivant une courbe quadratique. Le moteur est sous-magnétisé en dessous du point d'affaiblissement du champ et produit un couple inférieur. Vous pouvez utiliser le rapport U/f quadratique dans les applicatifs où le couple requis est proportionnel au carré de la vitesse, par exemple dans le cas de pompes et ventilateurs centrifuges.
2	Programmable	Il est possible de programmer la courbe U/f avec trois points différents : la tension à fréquence nulle (P1), la fréquence/tension au point intermédiaire (P2) et le point d'affaiblissement du champ (P3). Vous pouvez utiliser la courbe U/f programmable pour les faibles fréquences si un couple supérieur est nécessaire. Vous pouvez définir les réglages optimaux de manière automatique grâce à une identification avec rotation (P3.1.2.4).

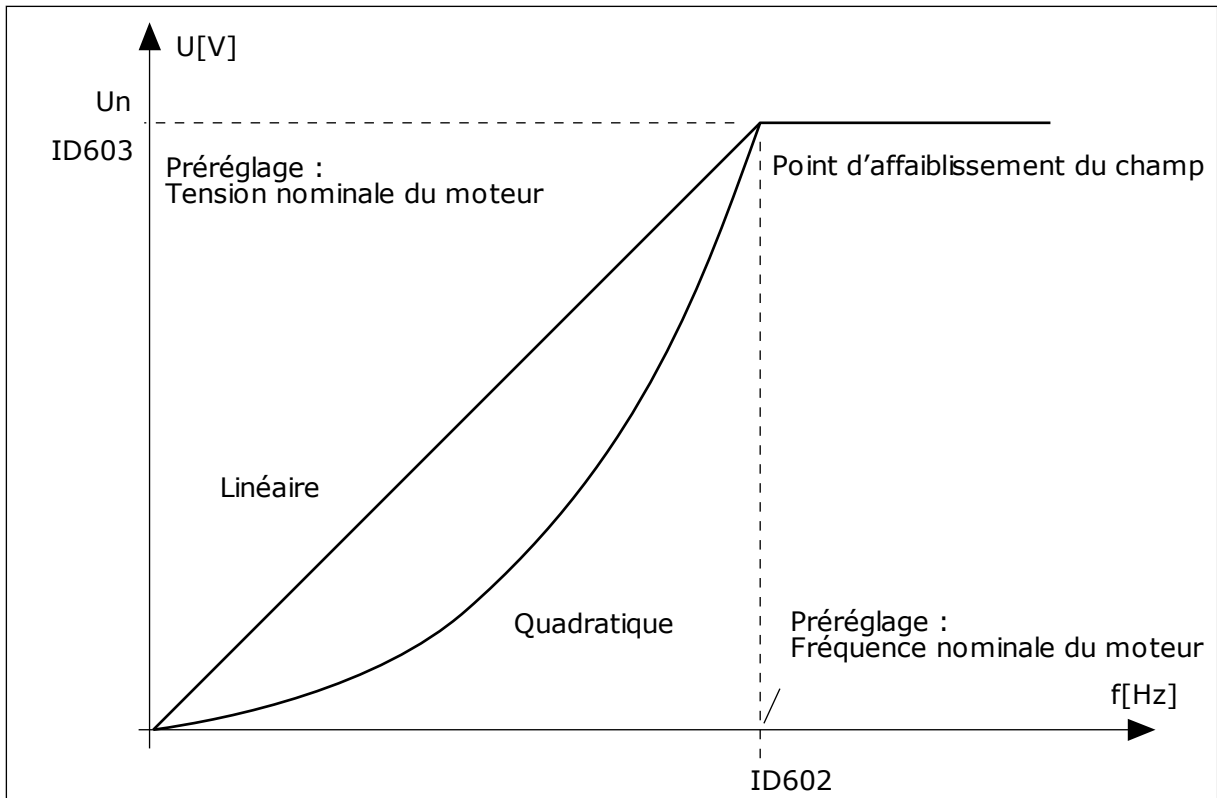


Fig. 23: Variations linéaire et quadratique de la tension moteur

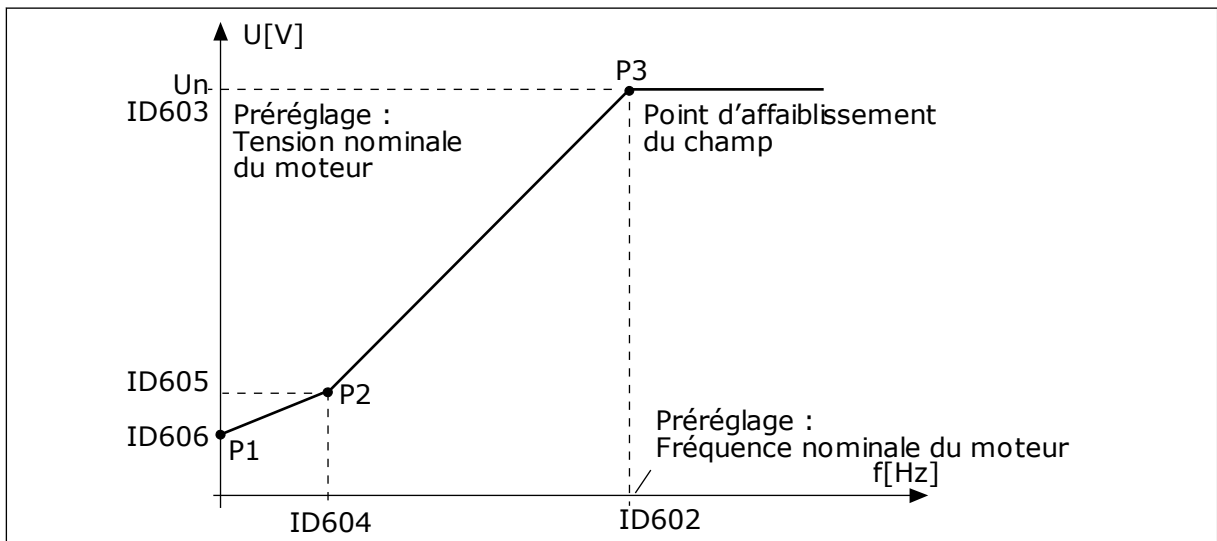


Fig. 24: Courbe U/f programmable

Lorsque le paramètre Type de moteur a la valeur *Moteur AP (moteur à aimants permanents)*, ce paramètre est automatiquement défini sur la valeur *Linéaire*.

Lorsque le paramètre Type de moteur a la valeur *Moteur à induction* et que vous le modifiez, ces paramètres utilisent leurs pré-réglages.

- P3.1.4.2 Fréquence du point d'affaiblissement du champ
- P3.1.4.3 Tension au point d'affaiblissement du champ
- P3.1.4.4 Fréquence intermédiaire U/f
- P3.1.4.5 Tension intermédiaire U/f
- P3.1.4.6 Tension à fréquence nulle

P3.1.4.3 TENSION AU POINT D'AFFAIBLISSEMENT DU CHAMP (ID 603)

Au-dessus de la fréquence au point d'affaiblissement du champ, la tension de sortie reste à la valeur max. réglée. Sous la fréquence au point d'affaiblissement du champ, les paramètres de la courbe U/f régulent la tension de sortie. Voir les paramètres U/f P3.1.4.1, P3.1.4.4 et P3.1.4.5.

Lorsque vous définissez les paramètres P3.1.1.1 (Tension nominale moteur) et P3.1.1.2 (Fréquence nominale moteur), les paramètres P3.1.4.2 et P3.1.4.3 reçoivent automatiquement les valeurs correspondantes. Pour utiliser des valeurs différentes pour P3.1.4.2 et P3.1.4.3, modifiez-les uniquement après avoir défini les paramètres P3.1.1.1 et P3.1.1.2.

P3.1.4.7 OPTIONS DE REPRISE AU VOL (ID 1590)

Le paramètre Options de reprise au vol comporte plusieurs cases à cocher.

Les bits peuvent recevoir ces valeurs.

- Rechercher la fréquence de l'arbre uniquement à partir du même sens que la référence de fréquence
- Désactiver le scan CA
- Utiliser la référence de fréquence pour valeur initiale
- Désactiver les impulsions CC

Le bit B0 commande le sens de recherche. Lorsque le bit est réglé sur 0, la fréquence de l'arbre est recherchée dans les deux sens (positif et négatif). Lorsque le bit est réglé sur 1, la fréquence de l'arbre est recherchée uniquement dans le sens de la référence de fréquence. Ceci évite tout mouvement de l'arbre dans l'autre sens.

Le bit B1 contrôle le scan CA qui prémagnétise le moteur. Lors du scan CA, le système balaie la fréquence de la valeur maximale vers zéro. Le scan CA s'arrête à la première adaptation à la fréquence de l'arbre. Pour désactiver le scan CA, réglez le bit B1 sur 1. Si la valeur de Type de moteur est Moteur à aimants permanents (AP), le scan CA est automatiquement désactivé.

Avec le bit B5, vous pouvez désactiver les impulsions CC. La fonction principale des impulsions CC consiste à prémagnétiser le moteur et à examiner sa rotation. Si les impulsions CC et le scan CA sont activés, la fréquence de glissement indique la procédure appliquée. Si la fréquence de glissement est inférieure à 2 Hz, ou si le type de moteur est Moteur à aimants permanents (AP), les impulsions CC sont automatiquement désactivées.

P3.1.4.9 SURCOUPLE AUTOMATIQUE (ID 109)

Utilisez ce paramètre avec un process présentant un couple de démarrage élevé en raison de la friction.

La tension transmise au moteur change en fonction du couple nécessaire. Ainsi, le moteur dispose de davantage de couple au démarrage et lorsqu'il fonctionne à basse fréquence.

Le surcouple a une incidence sur une courbe U/f linéaire. Vous pouvez obtenir les meilleurs résultats après avoir exécuté l'identification avec rotation et activé la courbe U/f programmable.

9.1.1 FONCTION DÉMARRAGE I/F

Si vous disposez d'un moteur à aimants permanents (AP), utilisez la fonction Démarrage I/f pour démarrer le moteur avec une commande de courant constant. Vous obtenez le meilleur résultat avec un moteur de forte puissance. Avec un moteur puissant, la résistance est faible et il n'est pas facile de modifier la courbe U/f.

La fonction Démarrage I/f peut également fournir un couple suffisant pour le moteur au démarrage.

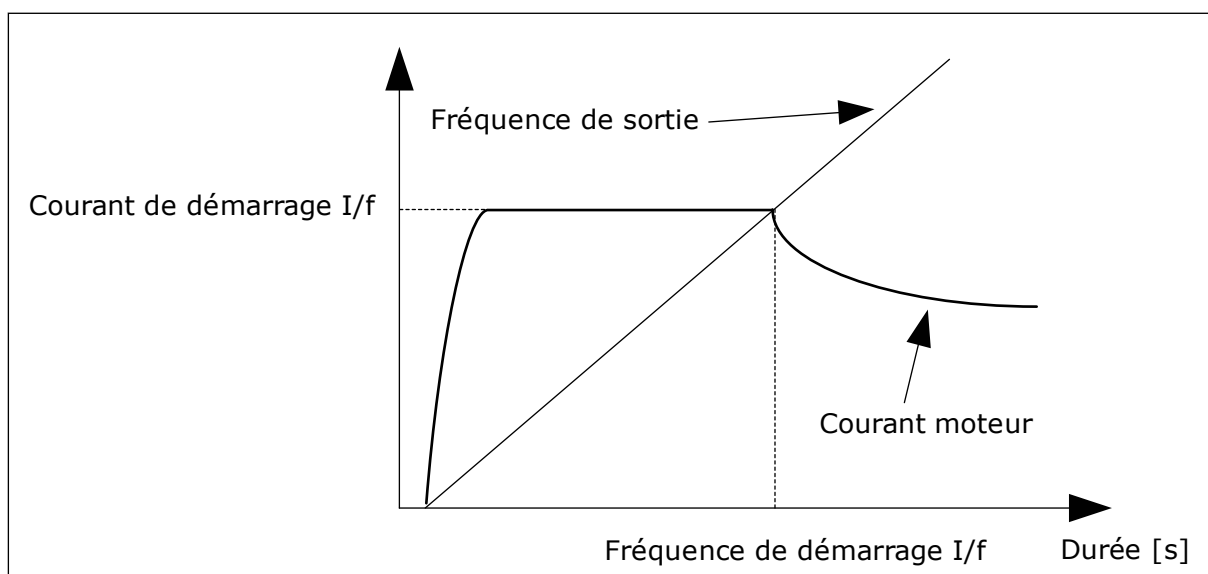


Fig. 25: Paramètres de démarrage I/f

P3.1.4.12.1 DÉMARRAGE I/F (ID 534)

Lorsque vous activez la fonction Démarrage I/f, le convertisseur commence à fonctionner dans le mode de commande actuel. Un courant constant est transmis au moteur jusqu'à ce que la fréquence de sortie passe au-dessus du seuil défini au paramètre P3.1.4.12.2.

Lorsque la fréquence de sortie dépasse le niveau Fréquence de démarrage I/f, le mode de fonctionnement repasse en mode de commande U/f normal.

P3.1.4.12.2 FRÉQUENCE DE DÉMARRAGE I/F (ID 535)

Lorsque la fréquence de sortie du convertisseur de fréquence est inférieure à la limite de ce paramètre, la fonction Démarrage I/f est activée. Lorsque la fréquence de sortie est supérieure à cette limite, le mode de fonctionnement du convertisseur de fréquence repasse en mode de commande U/f normal.

P3.1.4.12.3 COURANT DE DÉMARRAGE I/F (ID 536)

Avec ce paramètre, vous pouvez définir le courant utilisé lorsque la fonction Démarrage I/f est activée.

9.1.2 FONCTION STABILISATEUR DE COUPLE

P3.1.4.13.1 GAIN DU STABILISATEUR DE COUPLE (ID 1412)

P3.1.4.13.2 GAIN DU STABILISATEUR DE COUPLE AU POINT D'AFFAIBLISSEMENT DU CHAMP (ID 1414)

Le stabilisateur de couple stabilise les éventuelles oscillations du couple estimé.

Deux gains sont utilisés. PAC gain stab. cple est un gain constant à toutes les fréquences de sortie. Gain stab. cple change de façon linéaire entre la fréquence zéro et la fréquence du point d'affaiblissement du champ. Le gain total est obtenu à 0 Hz et le gain est égal à zéro au point d'affaiblissement du champ. La figure montre les gains en fonction de la fréquence de sortie.

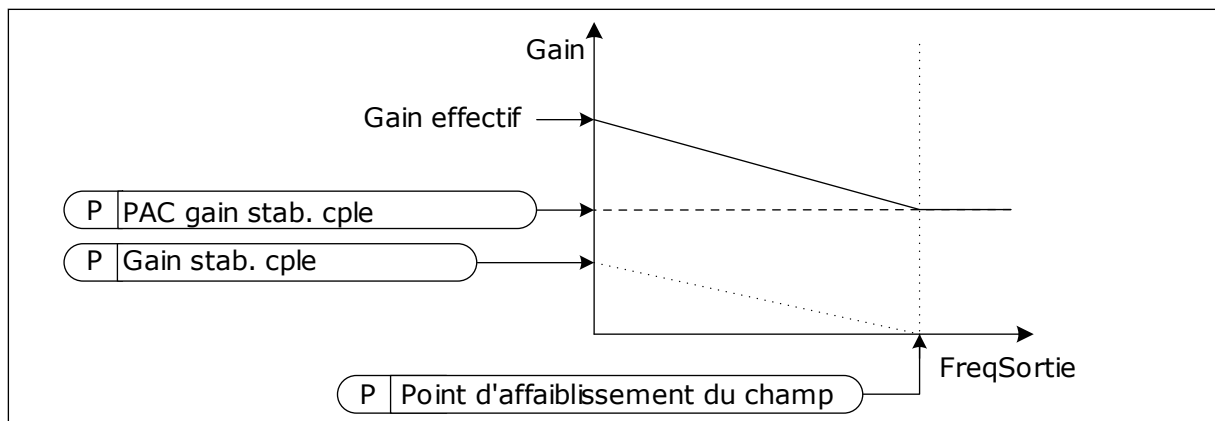


Fig. 26: Gain du stabilisateur de couple

P3.1.4.13.3 CONSTANTE DE TEMPS D'AMORTISSEMENT DU STABILISATEUR DE COUPLE (ID 1413)

Constante de temps d'amortissement du stabilisateur de couple.

P3.1.4.13.4 CONSTANTE DE TEMPS D'AMORTISSEUR DU STABILISATEUR DE COUPLE PMM (ID 1735)

Constante de temps d'amortissement du stabilisateur de couple pour les moteurs AP (moteurs à aimants permanents).

9.2 CONFIGURATION MARCHE/ARRÊT

Vous devez transmettre les commandes de démarrage et d'arrêt différemment pour chaque source de commande.

SOURCE DE COMMANDE À DISTANCE (E/S A)

Utilisez les paramètres P3.5.1.1 (Signal de commande 1 A), P3.5.1.2 (Signal de commande 2 A) et P3.5.1.3 (Signal de commande 3 A) pour sélectionner les entrées logiques. Ces entrées logiques contrôlent les commandes de démarrage, d'arrêt et d'inversion. Ensuite, sélectionnez une entrée logique parmi ces entrées à l'aide du paramètre P3.2.6 Logique E/S A.

SOURCE DE COMMANDE À DISTANCE (E/S B)

Utilisez les paramètres P3.5.1.4 (Signal de commande 1 B), P3.5.1.5 (Signal de commande 2 B) et P3.5.1.6 (Signal de commande 3 B) pour sélectionner les entrées logiques. Ces entrées logiques contrôlent les commandes de démarrage, d'arrêt et d'inversion. Ensuite, sélectionnez une entrée logique parmi ces entrées à l'aide du paramètre P3.2.7 Logique E/S B.

SOURCE DE COMMANDE LOCALE (PANNEAU OPÉRATEUR)

Les commandes de démarrage et d'arrêt sont émises à l'aide des touches du panneau opérateur. Le sens de rotation est défini à l'aide du paramètre P3.3.1.9 Dir. panneau op.

SOURCE DE COMMANDE À DISTANCE (BUS DE TERRAIN)

Les commandes de démarrage, d'arrêt et d'inversion de sens sont issues du bus de terrain.

P3.2.5 MODE ARRÊT (ID 506)

Table 116:

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Roue libre	Le moteur s'arrête par sa propre inertie. Lorsque la commande d'arrêt est transmise, la commande du convertisseur s'arrête et le courant du convertisseur passe à 0.
1	Rampe	Sur réception d'une commande d'arrêt, le moteur décélère jusqu'à une vitesse nulle, selon les valeurs des paramètres de décélération.

P3.2.6 E/S A : LOGIQUE MARCHE/ARRÊT (ID 300)

Il est possible de contrôler le démarrage et l'arrêt du convertisseur à l'aide des signaux logiques de ce paramètre.

Les sélections comportant le mot front vous aident à éviter tout démarrage accidentel.

Un départ accidentel peut se produire, par exemple, dans les conditions suivantes :

- lorsque vous connectez l'alimentation ;
- lorsque l'alimentation est reconnectée après une coupure de courant ;
- après le réarmement d'un défaut ;
- après l'arrêt du convertisseur à l'aide de la fonction Valid. marche ;
- lorsque vous modifiez la source de commande sur E/S.

Avant de pouvoir démarrer le moteur, vous devez ouvrir le contact Marche/Arrêt.

Dans tous les exemples présentés sur les pages suivantes, le mode d'arrêt est Roue libre.
CS = Signal de commande.

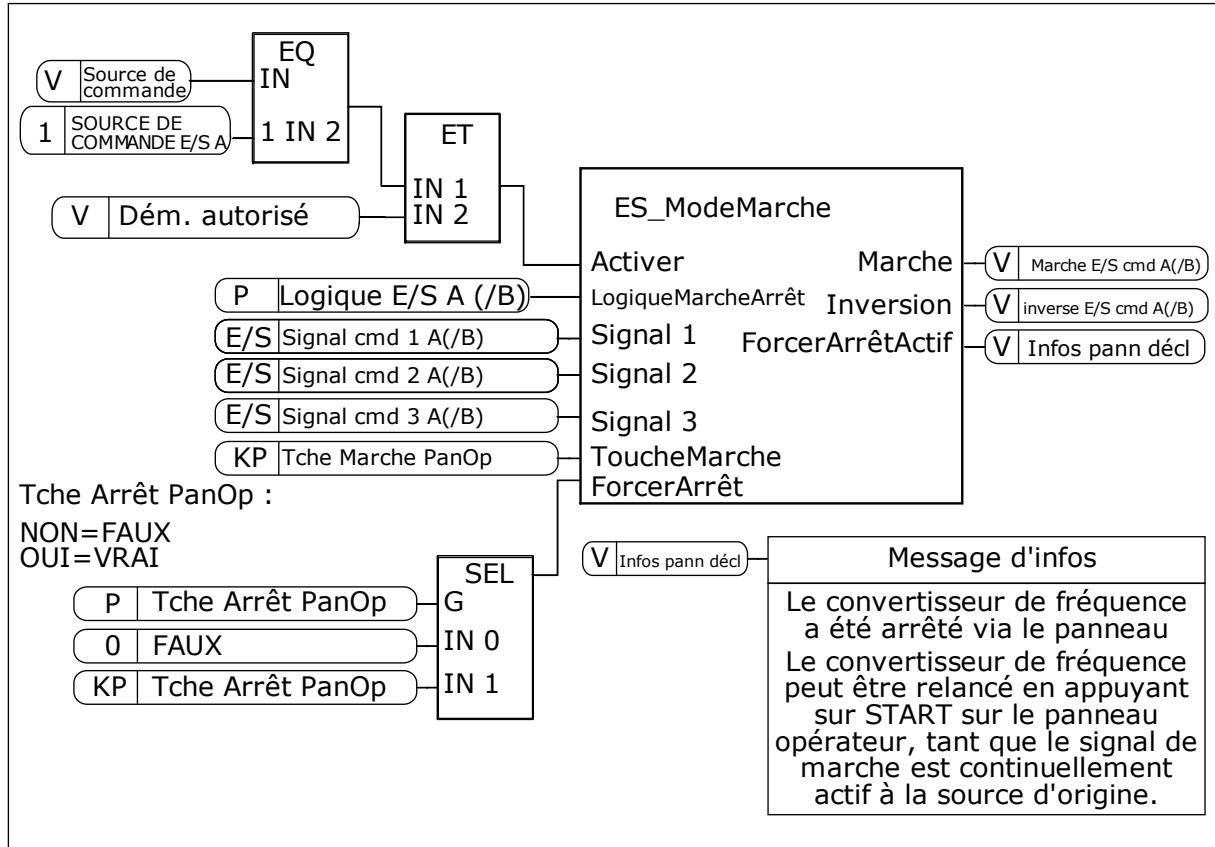


Fig. 27: Schéma de principe de la logique marche/arrêt E/S A

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	CS1 = Avant CS2 = Arrière	Ces fonctions sont activées lorsque les contacts sont fermés.

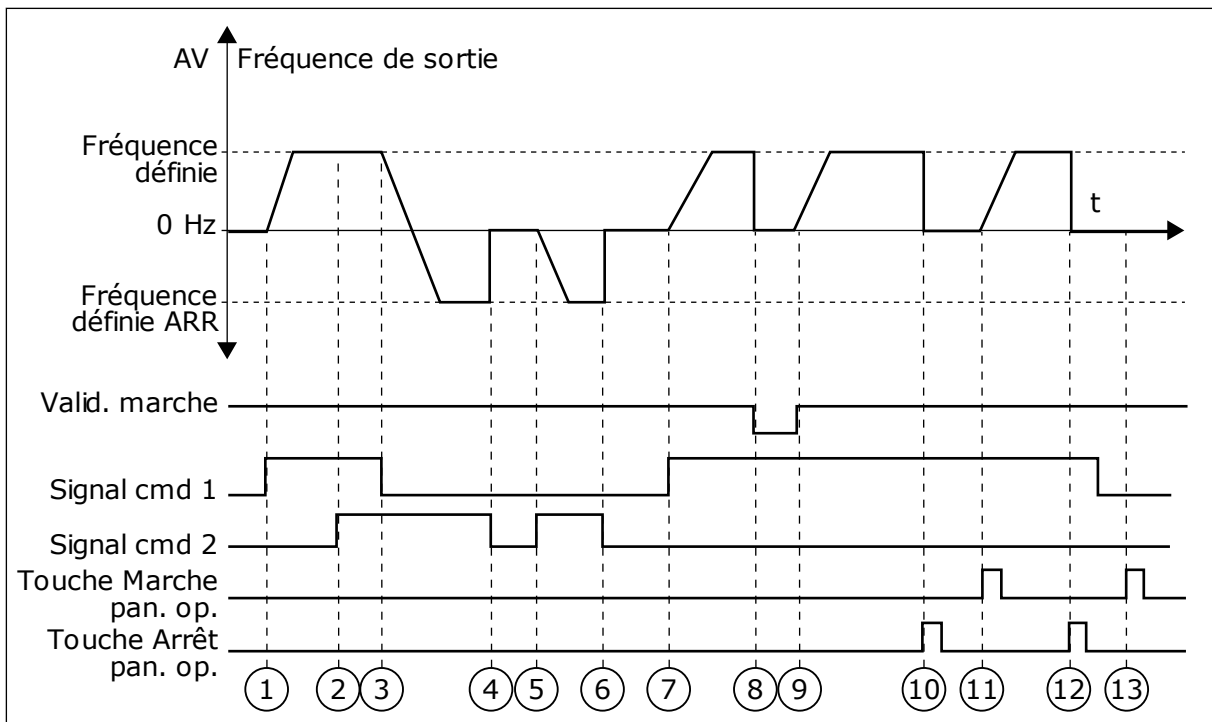


Fig. 28: E/S A : logique marche/arrêt = 0

1. Le signal de commande (CS) 1 s'active et entraîne une augmentation de la fréquence de sortie. Le moteur tourne en marche avant.
2. Le CS 2 s'active, mais n'a aucun effet sur la fréquence de sortie, car le premier sens de rotation sélectionné est prioritaire.
3. Le CS 1 est désactivé et entraîne le début du changement du sens de rotation (AV vers AR), car le CS 2 est toujours actif.
4. Le CS2 est désactivé et la fréquence transmise au moteur passe à 0.
5. Le CS 2 se réactive et entraîne l'accélération du moteur (AR) jusqu'à la fréquence définie.
6. Le CS 2 est désactivé et la fréquence transmise au moteur passe à 0.
7. Le CS 1 s'active et le moteur accélère (AV) jusqu'à la fréquence définie.
8. Le signal Valid. marche est défini sur FAUX, entraînant la chute de la fréquence à 0. Configurez le signal Valid. marche à l'aide du paramètre P3.5.1.15.
9. Le signal Valid. marche est défini sur VRAI, entraînant une augmentation de la fréquence jusqu'à la fréquence définie, car le CS 1 est toujours actif.
10. La touche ARRÊT du panneau opérateur est activée et la fréquence transmise au moteur passe à 0. (Ce signal ne fonctionne que si la valeur de P3.2.3 Touche Arrêt pan. op. est *Oui.*)
11. Le convertisseur démarre, car la touche MARCHE du panneau opérateur a été activée.
12. La touche ARRÊT du panneau opérateur est de nouveau activée pour arrêter le convertisseur.
13. Toute tentative de démarrage du convertisseur de fréquence à l'aide de la touche MARCHE échoue, car le CS 1 est inactif.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
1	CS1 = Avant (front) CS2 = arrêt inversé CS3 = Arrière (front)	Pour une commande 3 fils (signaux impulsionnels)

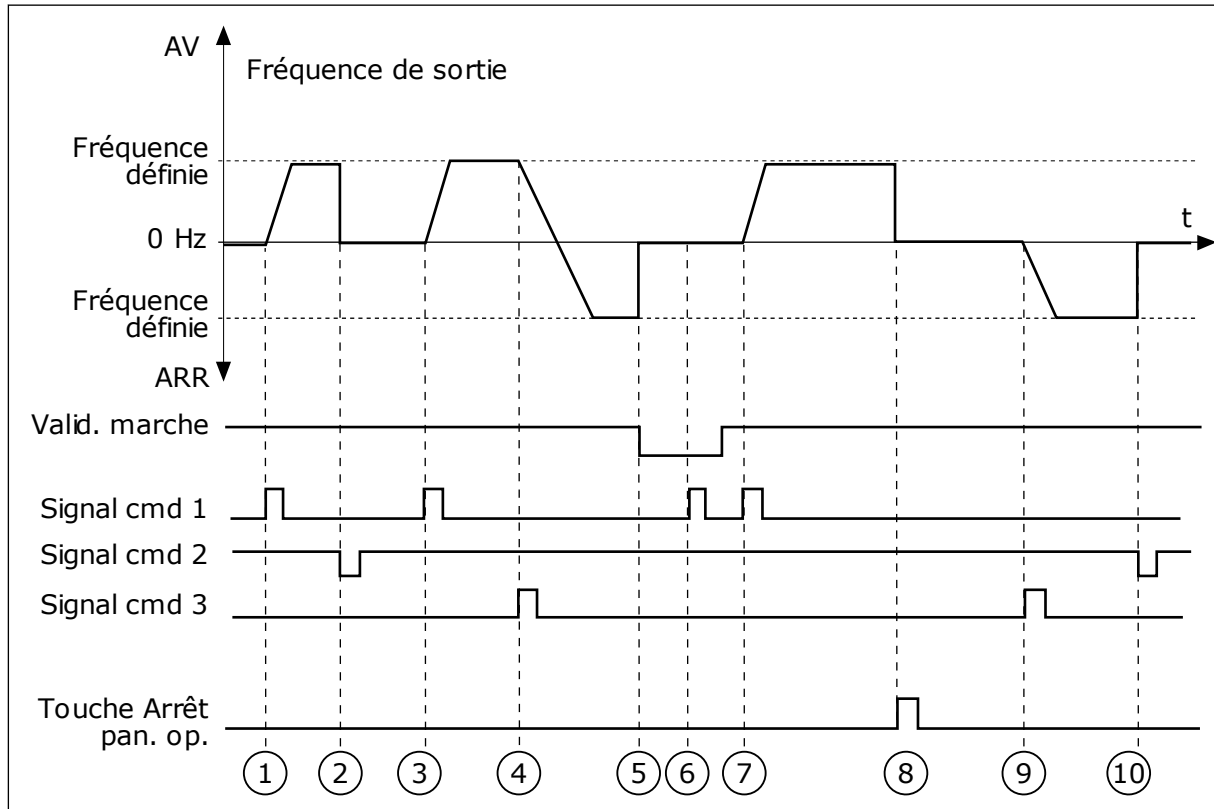


Fig. 29: E/S A : logique marche/arrêt = 1

1. Le signal de commande (CS) 1 s'active et entraîne une augmentation de la fréquence de sortie. Le moteur tourne en marche avant.
2. Le CS 2 est désactivé, entraînant le passage de la fréquence à 0.
3. Le CS 1 s'active et entraîne une nouvelle augmentation de la fréquence de sortie. Le moteur tourne en marche avant.
4. Le CS 3 s'active, entraînant le début du changement du sens de rotation (AV vers AR).
5. Le signal Valid. marche est défini sur FAUX, entraînant la chute de la fréquence à 0. Configurez le signal Valid. marche à l'aide du paramètre 3.5.1.15.
6. Toute tentative de démarrage via le CS 1 échoue, car le signal Valid. marche est toujours défini sur FAUX.
7. Le CS 1 s'active et le moteur accélère (AV) jusqu'à la fréquence définie, car le signal Valid. marche était défini sur VRAI.
8. La touche ARRÊT du panneau opérateur est activée et la fréquence transmise au moteur passe à 0. (Ce signal ne fonctionne que si la valeur de P3.2.3 Touche Arrêt pan. op. est *Oui*.)
9. Le CS 3 s'active, entraînant le démarrage du moteur dans le sens inverse.
10. Le CS 2 est désactivé, entraînant le passage de la fréquence à 0.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
2	CS1 = Avant (front) CS2 = Arrière (front)	Utilisez cette fonction pour éviter tout démarrage accidentel. Avant de pouvoir redémarrer le moteur, vous devez ouvrir le contact Marche/Arrêt.

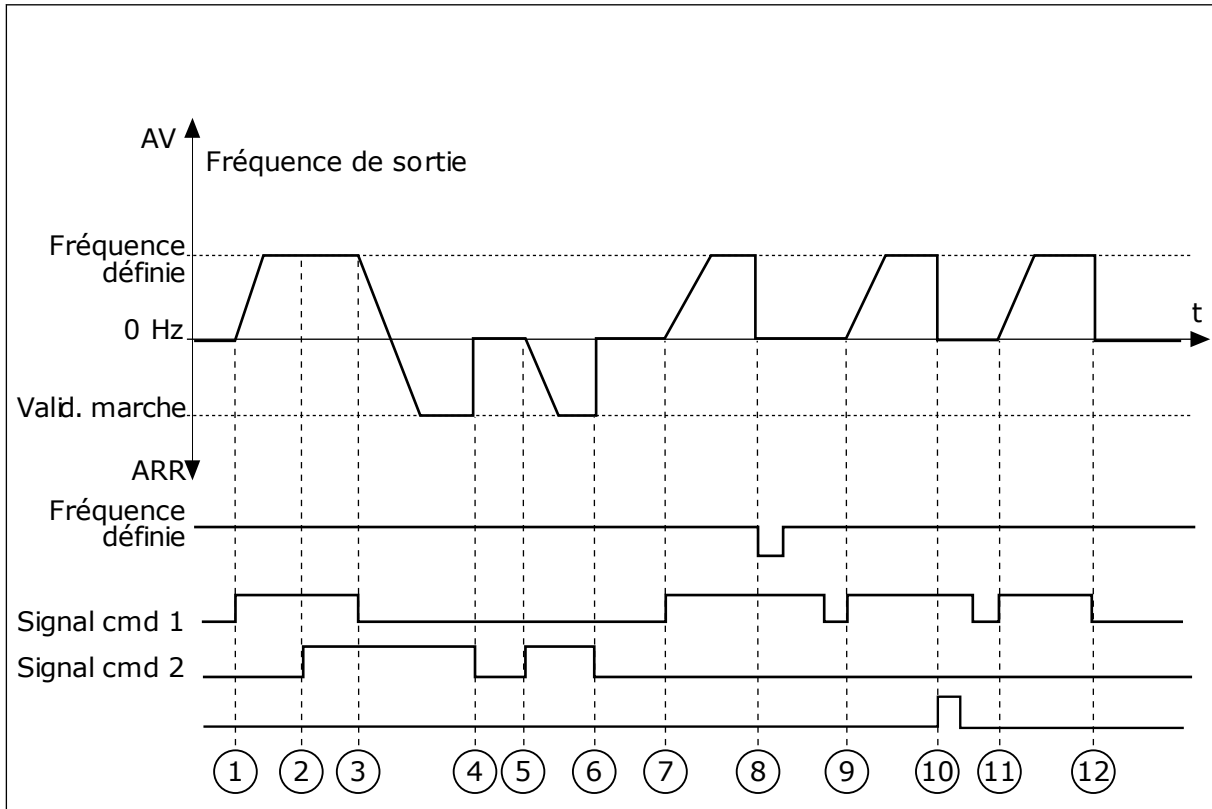


Fig. 30: E/S A : logique marche/arrêt = 2

1. Le signal de commande (CS) 1 s'active et entraîne une augmentation de la fréquence de sortie. Le moteur tourne en marche avant.
2. Le CS 2 s'active, mais n'a aucun effet sur la fréquence de sortie, car le premier sens de rotation sélectionné est prioritaire.
3. Le CS 1 est désactivé et entraîne le début du changement du sens de rotation (AV vers AR), car le CS 2 est toujours actif.
4. Le CS2 est désactivé et la fréquence transmise au moteur passe à 0.
5. Le CS 2 se réactive et entraîne l'accélération du moteur (AR) jusqu'à la fréquence définie.
6. Le CS2 est désactivé et la fréquence transmise au moteur passe à 0.
7. Le CS 1 s'active et le moteur accélère (AV) jusqu'à la fréquence définie.
8. Le signal Valid. marche est défini sur FAUX, entraînant la chute de la fréquence à 0. Configurez le signal Valid. marche à l'aide du paramètre P3.5.1.15.
9. Le signal Valid. marche est défini sur VRAI, ce qui n'a aucune incidence, étant donné qu'un front montant est nécessaire pour le démarrage même lorsque le CS 1 est actif.
10. La touche ARRÊT du panneau opérateur est activée et la fréquence transmise au moteur passe à 0. [Ce signal ne fonctionne que si la valeur de P3.2.3 Touche Arrêt pan. op. est *Oui*.]
11. Le CS 1 est ouvert, puis refermé, entraînant le démarrage du moteur.

12. Le CS1 est désactivé et la fréquence transmise au moteur passe à 0.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
3	CS1 = Marche CS2 = Inversion	

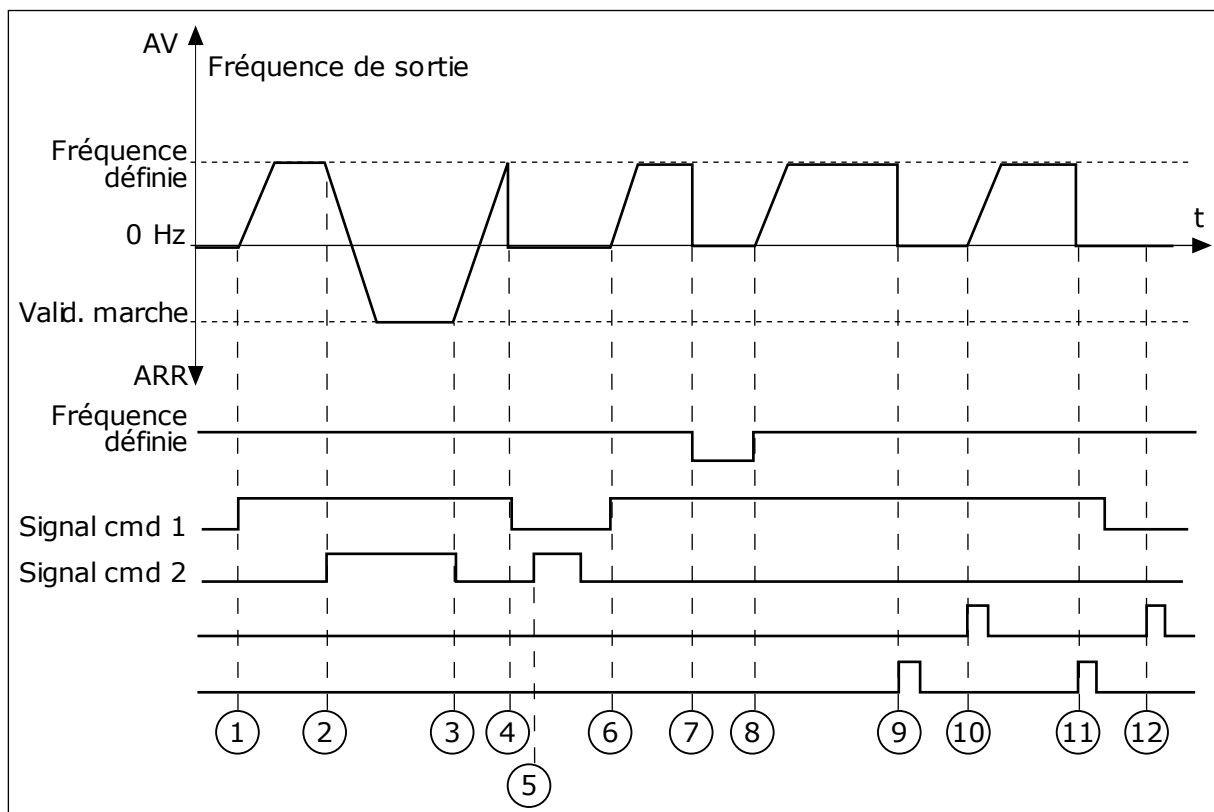


Fig. 31: E/S A : logique marche/arrêt = 3

1. Le signal de commande (CS) 1 s'active et entraîne une augmentation de la fréquence de sortie. Le moteur tourne en marche avant.
2. Le CS 2 s'active, entraînant le début du changement du sens de rotation (AV vers AR).
3. Le CS 2 est désactivé, entraînant le début du changement du sens de rotation (AR vers AV), car le CS 1 toujours actif.
4. Le CS 1 est désactivé, entraînant le passage de la fréquence à 0.
5. Le CS 2 s'active, mais le moteur ne démarre pas, car le CS 1 est inactif.
6. Le CS 1 s'active et entraîne une nouvelle augmentation de la fréquence de sortie. Le moteur tourne en marche avant, car le CS 2 est inactif.
7. Le signal Valid. marche est défini sur FAUX, entraînant la chute de la fréquence à 0. Configurez le signal Valid. marche à l'aide du paramètre P3.5.1.15.
8. Le signal Valid. marche est défini sur VRAI, entraînant une augmentation de la fréquence jusqu'à la fréquence définie, car le CS 1 est toujours actif.

9. La touche ARRÊT du panneau opérateur est activée et la fréquence transmise au moteur passe à 0. (Ce signal ne fonctionne que si la valeur de P3.2.3 Touche Arrêt pan. op. est *Oui*.)
10. Le convertisseur démarre, car la touche MARCHE du panneau opérateur a été activée.
11. Le convertisseur de fréquence est à nouveau arrêté par pression sur la touche ARRÊT du panneau opérateur.
12. Toute tentative de démarrage du convertisseur de fréquence à l'aide de la touche MARCHE échoue, car le CS 1 est inactif.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
4	CS1 = Marche (front) CS2 = Inversion	Utilisez cette fonction pour éviter tout démarrage accidentel. Avant de pouvoir redémarrer le moteur, vous devez ouvrir le contact Marche/Arrêt.

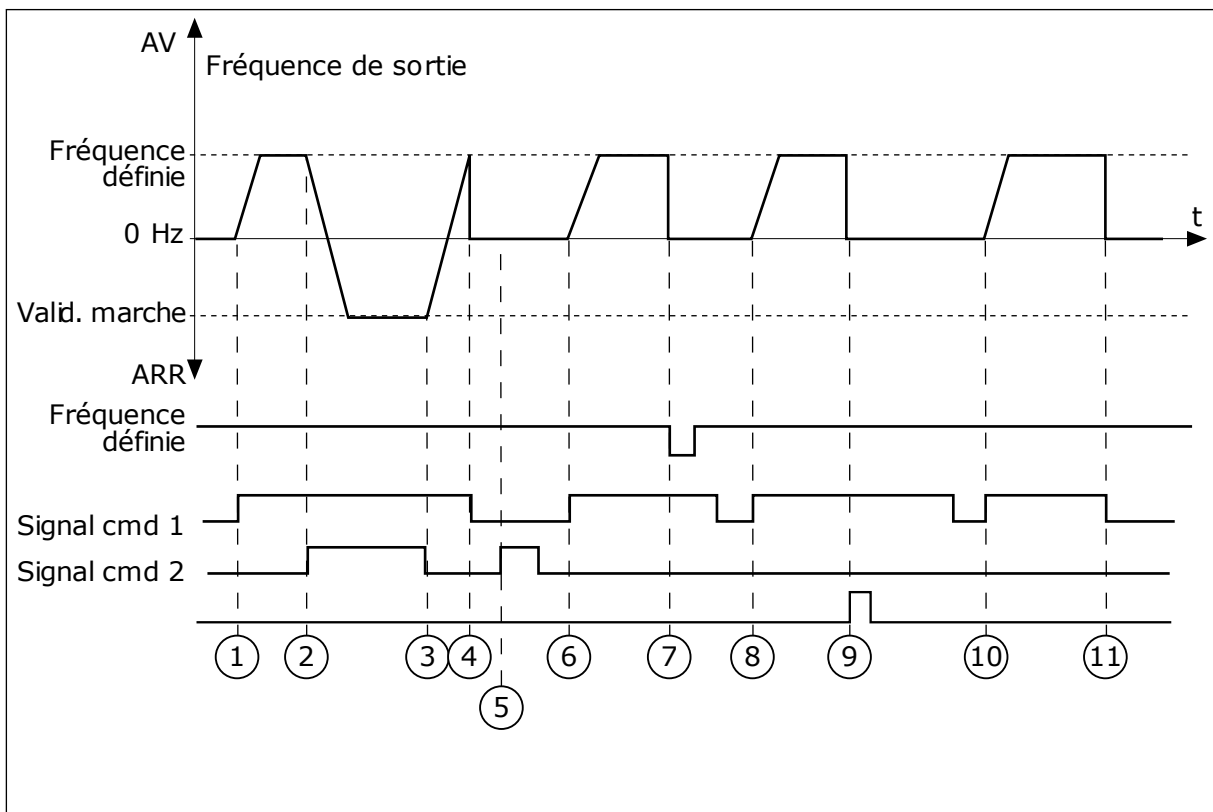


Fig. 32: E/S A : logique marche/arrêt = 4

1. Le signal de commande (CS) 1 s'active et entraîne une augmentation de la fréquence de sortie. Le moteur tourne en marche avant, car le CS 2 est inactif.
2. Le CS 2 s'active, entraînant le début du changement du sens de rotation (AV vers AR).
3. Le CS 2 est désactivé, entraînant le début du changement du sens de rotation (AR vers AV), car le CS 1 toujours actif.
4. Le CS 1 est désactivé, entraînant le passage de la fréquence à 0.
5. Le CS 2 s'active, mais le moteur ne démarre pas, car le CS 1 est inactif.

6. Le CS 1 s'active et entraîne une nouvelle augmentation de la fréquence de sortie. Le moteur tourne en marche avant, car le CS 2 est inactif.
7. Le signal Valid. marche est défini sur FAUX, entraînant la chute de la fréquence à 0. Configurez le signal Valid. marche à l'aide du paramètre P3.5.1.15.
8. Avant de pouvoir démarrer le convertisseur, vous devez à nouveau ouvrir et fermer le CS 1.
9. La touche ARRÊT du panneau opérateur est activée et la fréquence transmise au moteur passe à 0. (Ce signal ne fonctionne que si la valeur de P3.2.3 Touche Arrêt pan. op. est *Oui.*)
10. Avant de pouvoir démarrer le convertisseur, vous devez à nouveau ouvrir et fermer le CS 1.
11. Le CS 1 est désactivé, entraînant le passage de la fréquence à 0.

9.3 RÉFÉRENCES

9.3.1 RÉFÉRENCE DE FRÉQUENCE

Il est possible de programmer la source de la référence de fréquence à partir de toutes les sources de commande, à l'exception de l'outil PC. Si vous utilisez votre PC, il reprend toujours la référence de fréquence depuis l'outil PC.

SOURCE DE COMMANDE À DISTANCE (E/S A)

Pour définir la source de la référence de fréquence pour l'E/S A, utilisez le paramètre P3.3.1.5.

SOURCE DE COMMANDE À DISTANCE (E/S B)

Pour définir la source de la référence de fréquence pour l'E/S B, utilisez le paramètre P3.3.1.6.

SOURCE DE COMMANDE LOCALE (PANNEAU OPÉRATEUR)

Si vous utilisez le préréglage *Panneau opér.* pour le paramètre P3.3.1.7, la référence que vous définissez pour le paramètre P3.3.1.8 Réf. panneau op. s'applique.

SOURCE DE COMMANDE À DISTANCE (BUS DE TERRAIN)

Si vous conservez le préréglage *Bus de terrain* pour le paramètre P3.3.1.10, la référence de fréquence est issue du bus de terrain.

9.3.2 RÉFÉRENCE DE COUPLE

Lorsque le paramètre P3.1.2.1 (Mode de commande) est défini sur *Boucle ouverte de contrôle de couple*, le couple moteur est régulé. La vitesse du moteur change de manière à correspondre à la charge réelle sur l'arbre moteur. P3.3.2.7 (Limite de fréquence de contrôle de couple) régule la limite de vitesse du moteur.

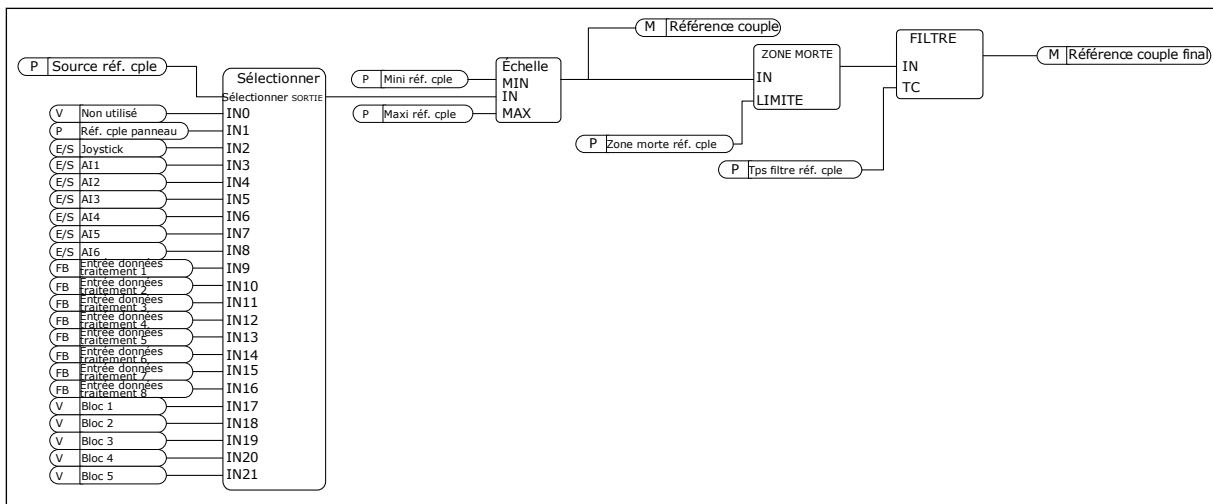


Fig. 33: Schéma de la référence de couple

P3.3.2.2 RÉFÉRENCE DE COUPLE MINIMALE (ID 643)

Le paramètre P3.3.2.2 définit la référence de couple minimale pour les valeurs positives et négatives.

P3.3.2.3 RÉFÉRENCE DE COUPLE MAXIMALE (ID 642)

Le paramètre P3.3.2.3 définit la référence de couple maximale pour les valeurs positives et négatives.

Ces paramètres définissent l'échelonnage du signal de référence de couple sélectionné. Par exemple, le signal d'entrée analogique est mis à l'échelle entre Référence de couple minimal et Référence de couple maximal.

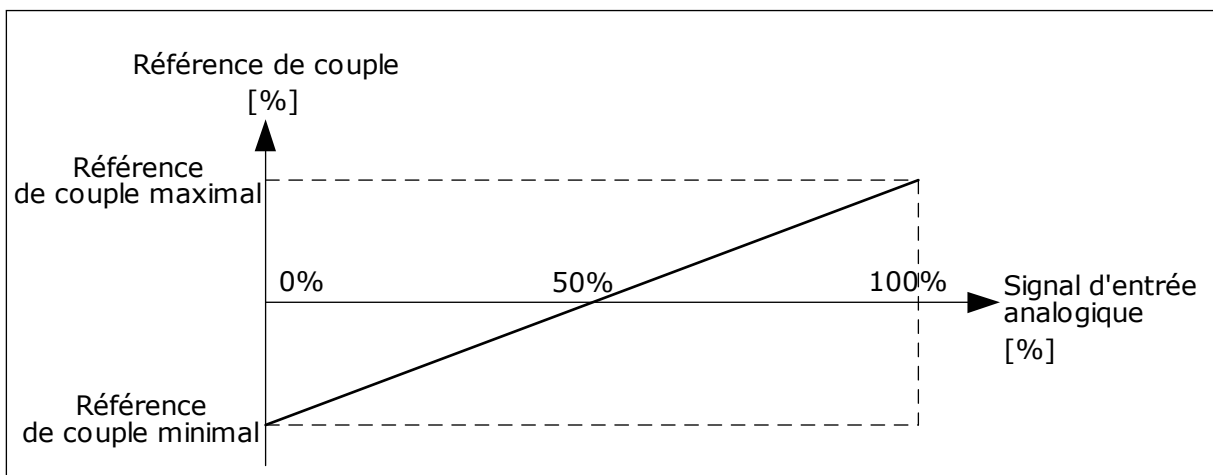


Fig. 34: Échelonnage du signal de référence de couple

P3.3.2.7 LIMITE DE FRÉQUENCE DE CONTRÔLE DE COUPLE (ID 1278)

En mode Contrôle de couple, la fréquence de sortie du convertisseur est toujours limitée entre Réf. fréq. mini et Réf. fréq. maxi (P3.3.1.1 et P3.3.1.2).

Vous pouvez également sélectionner deux autres modes avec ce paramètre.

Sélection 0 = *Lim. réf. fréq. pos./nég.*, autrement dit les limites de référence positive et négative.

La fréquence est limitée entre *Lim. réf. fréq. pos.* (P3.3.1.3) et *Lim. réf. fréq. nég.* (P3.3.1.4) (si ces paramètres ont des valeurs inférieures à la valeur de P3.3.1.2 Fréquence maxi).

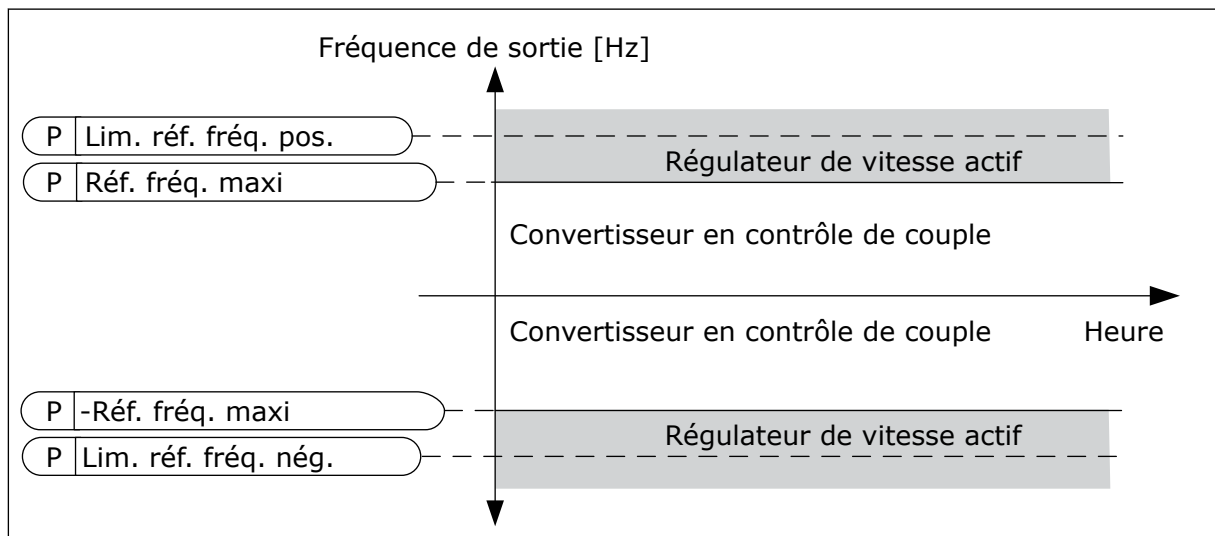


Fig. 35: Limite de fréquence de contrôle de couple, sélection 0

Sélection 1 = *Réf de fréquence*, autrement dit la référence de fréquence pour les deux sens.

La fréquence est limitée par la référence de fréquence réelle (après le générateur de rampe) pour les deux sens. Autrement dit, la fréquence de sortie augmente dans la limite du temps de rampe défini tant que le couple réel est égal au couple référencé.

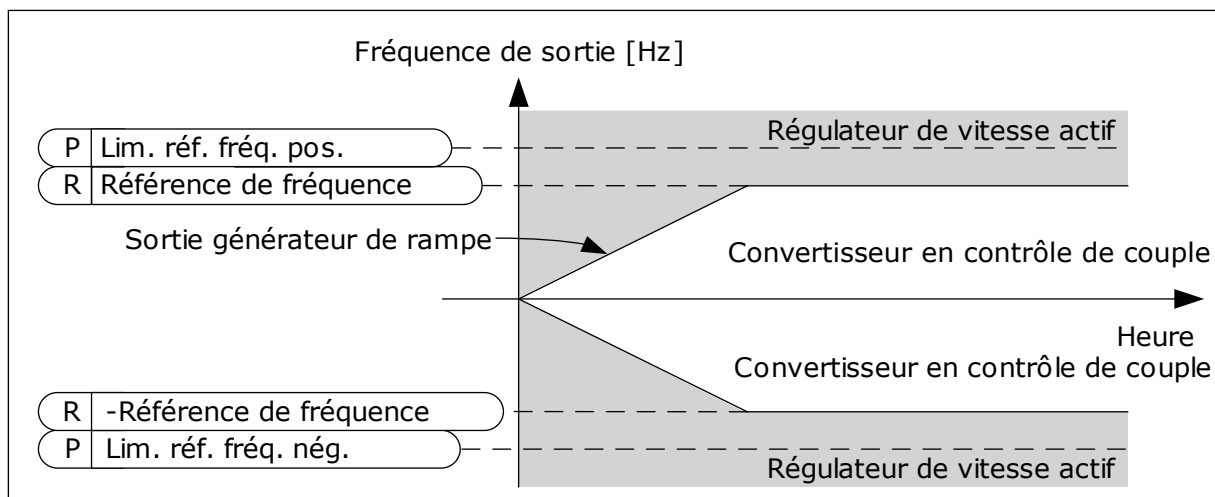


Fig. 36: Limite de fréquence de contrôle de couple, sélection 1

9.3.3 VITESSES CONSTANTES

Vous pouvez utiliser la fonction Vitesses constantes dans les processus nécessitant plus d'une référence de fréquence fixe. Huit références fréquence pré-réglées sont disponibles. Vous pouvez sélectionner une des références fréquence pré-réglées à l'aide des signaux d'entrées logiques P3.3.3.10, P3.3.3.11 et P3.3.3.12.

P3.3.3.1 MODE VITESSE CONSTANTE (ID 182)

Avec ce paramètre, vous pouvez définir la logique qu'une des vitesses constantes doit utiliser. Vous avez le choix entre deux logiques différentes.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Codage binaire	L'ensemble des entrées est codé en binaire. Les différents jeux d'entrées logiques actifs déterminent la vitesse constante. Pour en savoir plus, voir le tableau <i>Table 117 Sélection des vitesses constantes lorsque P3.3.3.1 = Codage binaire</i> .
1	Nombre (d'entrées utilisées)	Le nombre d'entrées actives vous indique la fréquence constante utilisée : 1, 2 ou 3.

P3.3.3.2 VITESSE CONSTANTE 0 (ID 180)**P3.3.3.3 VITESSE CONSTANTE 1 (ID 105)****P3.3.3.4 VITESSE CONSTANTE 2 (ID 106)****P3.3.3.5 VITESSE CONSTANTE 3 (ID 126)****P3.3.3.6 VITESSE CONSTANTE 4 (ID 127)****P3.3.3.7 VITESSE CONSTANTE 5 (ID 128)****P3.3.3.8 VITESSE CONSTANTE 6 (ID 129)****P3.3.3.9 VITESSE CONSTANTE 7 (ID 130)****VALEUR 0 SÉLECTIONNÉE POUR LE PARAMÈTRE P3.3.3.1 :**

Pour définir la Vitesse constante 0 en tant que référence, sélectionnez la valeur *Vitesse constante 0* pour P3.3.1.5 (Sélection référence A de cde E/S).

Pour sélectionner une vitesse constante comprise entre 1 et 7, indiquez les entrées logiques pour les paramètres P3.3.3.10 (Sélection vitesse constante 0), P3.3.3.11 (Sélection vitesse constante 1), et/ou P3.3.3.12 (Sélection vitesse constante 2). Les différents jeux d'entrées logiques actifs déterminent la vitesse constante. Vous trouverez davantage de données dans le tableau ci-dessous. Les valeurs des vitesses constantes restent automatiquement limitées entre les fréquences minimale et maximale (P3.3.1.1 et P3.3.1.2).

Étape nécessaire	Fréquence activée
Sélectionnez la valeur 0 pour le paramètre P3.3.1.5.	Vitesse constante 0

Table 117: Sélection des vitesses constantes lorsque P3.3.3.1 = Codage binaire

Signal d'entrée logique activé			Référence de fréquence activée
Sél. vit. cste 2 (P3.3.3.12)	Sél. vit. cste 1 (P3.3.3.11)	Sél. vit. cste 0 (P3.3.3.10)	
			Vitesse constante 0 Uniquement si Vitesse cste 0 est défini en tant que source de la référence de fréquence avec les paramètres P3.3.3.1.5, P3.3.1.6, P3.3.1.7 ou P3.3.1.10.
		*	Vitesse constante 1
	*		Vitesse constante 2
	*	*	Vitesse constante 3
*			Vitesse constante 4
*		*	Vitesse constante 5
*	*		Vitesse constante 6
*	*	*	Vitesse constante 7

* = l'entrée est activée.

VALEUR 1 SÉLECTIONNÉE POUR LE PARAMÈTRE P3.3.3.1 :

Vous pouvez utiliser les Vitesses constantes 1 à 3 avec différents jeux d'entrées logiques actives. Le nombre d'entrées actives vous indique laquelle est utilisée.

Table 118: Sélection des vitesses constantes lorsque P3.3.3.1 = Nombre d'entrées

Signal d'entrée logique activé			Référence de fréquence activée
Sél. vit. cste 2 (P3.3.3.12)	Sél. vit. cste 1 (P3.3.3.11)	Sél. vit. cste 0 (P3.3.3.10)	
			Vitesse constante 0 Uniquement si Vitesse cste 0 est défini en tant que source de la référence de fréquence avec les paramètres P3.3.3.1.5, P3.3.1.6, P3.3.1.7 ou P3.3.1.10.
		*	Vitesse constante 1
	*		Vitesse constante 1
*			Vitesse constante 1
	*	*	Vitesse constante 2
*		*	Vitesse constante 2
*	*		Vitesse constante 2
*	*	*	Vitesse constante 3

* = l'entrée est activée.

P3.3.3.10 SÉLECTION VITESSE CONSTANTE 0 (ID 419)

P3.3.3.11 SÉLECTION VITESSE CONSTANTE 1 (ID 420)

P3.3.3.12 SÉLECTION VITESSE CONSTANTE 2 (ID 421)

Pour appliquer les vitesses constantes 1 à 7, raccordez une entrée logique à ces fonctions en suivant les instructions du chapitre 9.7.1 *Programmation des entrées logiques et analogiques*. Pour plus de données, voir *Table 117 Sélection des vitesses constantes lorsque P3.3.3.1 = Codage binaire* et les tableaux *Table 41 Paramètres Vitesses constantes* et *Table 50 Réglages des entrées logiques*.

9.3.4 PARAMÈTRES DU MOTOPOTENTIOMÈTRE

La référence de fréquence du motopotentiomètre est disponible dans toutes les sources de commande. Vous ne pouvez modifier la référence du motopotentiomètre que si le convertisseur de fréquence est à l'état Marche.



REMARQUE!

Si vous définissez une fréquence de sortie inférieure à la valeur du paramètre Motopotentiomètre : temps de rampe, les temps d'accélération et de décélération normaux déterminent les limites.

P3.3.4.1 MOTOPOTENTIOMÈTRE +VITE (ID 418)

Avec un motopotentioètre, vous pouvez augmenter et réduire la fréquence de sortie. Lorsque vous raccordez une entrée logique au paramètre Motopotentioètre +Vite alors que le signal de l'entrée logique est actif, la fréquence de sortie augmente.

P3.3.4.2 MOTOPOTENTIOMÈTRE -VITE (ID 417)

Avec un motopotentioètre, vous pouvez augmenter et réduire la fréquence de sortie. Lorsque vous raccordez une entrée logique au paramètre Motopotentioètre -Vite alors que le signal de l'entrée logique est actif, la fréquence de sortie diminue.

Trois paramètres différents ont une incidence sur l'augmentation ou la diminution de la fréquence de sortie lorsque le paramètre Motopotentioètre +Vite ou -Vite est actif. Ces paramètres sont Motopotentioètre : temps de rampe (P3.3.4.3), Temps d'accélération de rampe (P3.4.1.2) et Temps de décélération de rampe (P3.4.1.3).

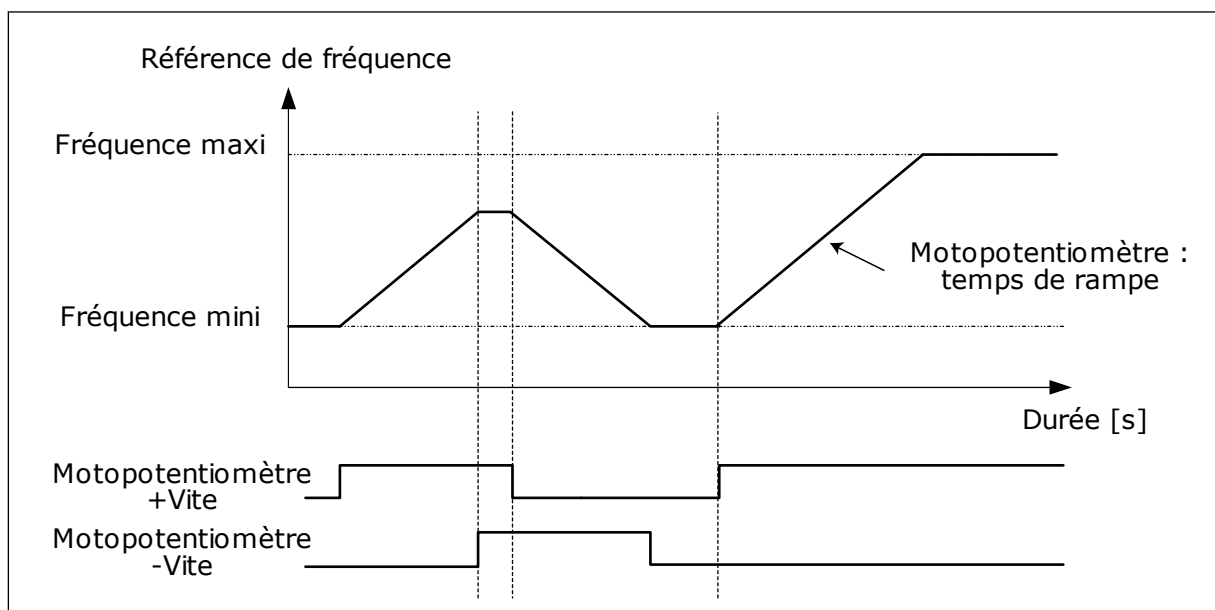


Fig. 37: Paramètres du motopotentioètre

P3.3.4.4 MOTOPOTENTIOMÈTRE : REMISE À ZÉRO (ID 367)

Ce paramètre définit la logique de remise à zéro de la référence de fréquence du motopotentioètre.

Trois valeurs sont disponibles pour la fonction Remise à zéro : Pas de remise à zéro, remise à zéro à l'arrêt du convertisseur ou remise à zéro lors de la mise hors tension du convertisseur.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Pas de remise à zéro	La dernière référence de fréquence du motopotentioètre est conservée au-delà de l'état Arrêt et sauvegardée en mémoire en cas de coupure d'alimentation.
1	État Arrêt	La référence de fréquence du motopotentioètre est réglée sur 0 lorsque le convertisseur de fréquence passe à l'état Arrêt ou qu'il est mis hors tension.
2	Hors tension	La référence de fréquence du motopotentioètre n'est réglée sur 0 qu'en cas de coupure d'alimentation.

9.4 PARAMÈTRES DU JOYSTICK

Utilisez les paramètres du joystick lorsque vous commandez la référence de fréquence ou la référence de couple du moteur à l'aide d'un joystick. Pour commander le moteur à l'aide d'un joystick, raccordez le signal du joystick à une entrée analogique et définissez les paramètres du joystick.



ATTENTION!

Il est fortement recommandé d'utiliser la fonction Joystick avec des entrées analogiques comprises dans la plage -10 V...+10 V. Ainsi, en cas de rupture d'un fil, la référence n'atteint pas la valeur maximale.

P3.3.5.1 SÉLECTION DU SIGNAL DU JOYSTICK (ID 451)

Avec ce paramètre, vous pouvez définir le signal d'entrée analogique qui commande la fonction Joystick.

Utilisez la fonction Joystick pour commander la référence de fréquence du convertisseur ou la référence de couple.

P3.3.5.2 ZONE MORTE DU JOYSTICK (ID 384)

Pour ignorer les valeurs de référence faibles autour de 0, attribuez à ce paramètre une valeur supérieure à zéro. Lorsque le signal d'entrée analogique est égal à $0 \pm$ la valeur de ce paramètre, la référence du joystick est définie sur 0.

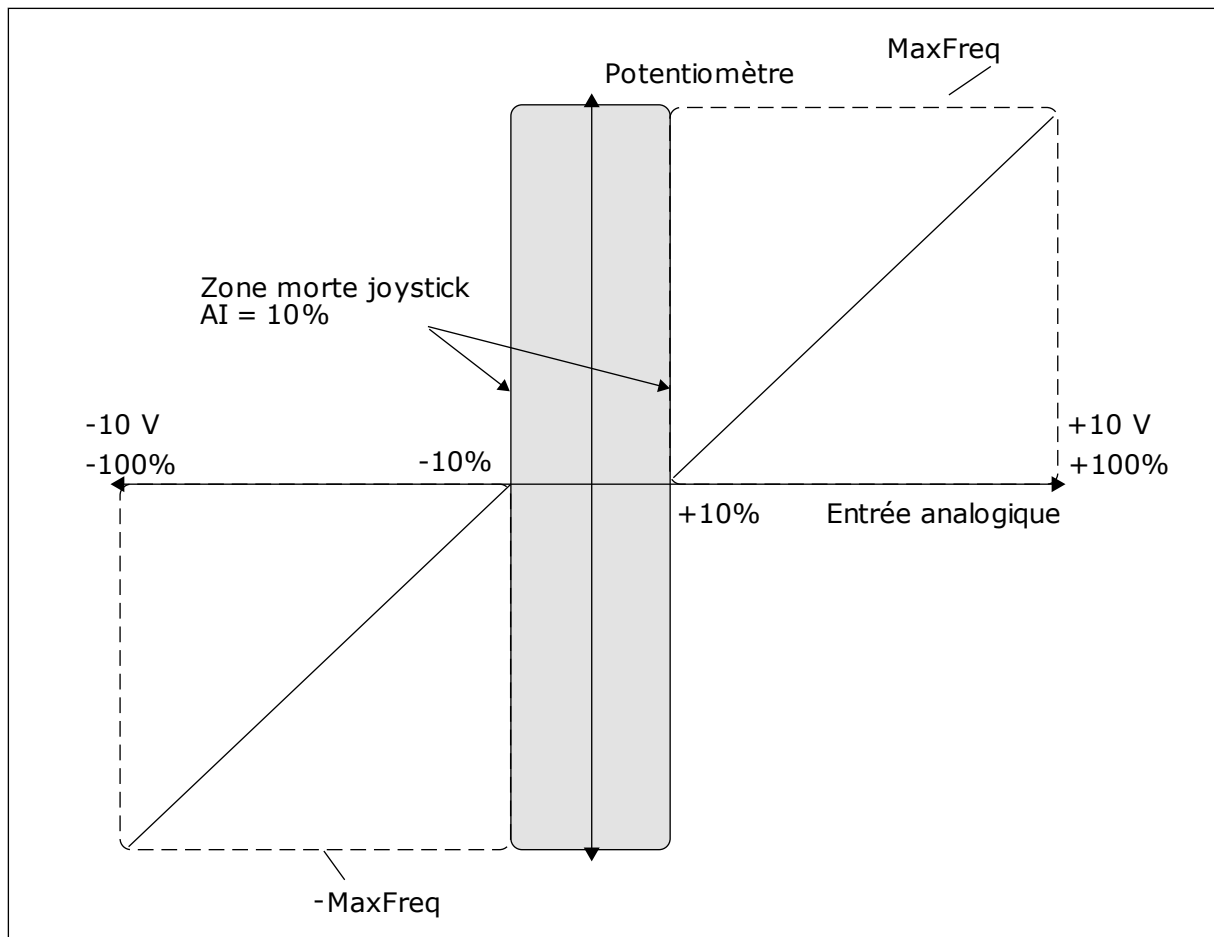


Fig. 38: Fonction Joystick

P3.3.5.3 ZONE DE VEILLE DU JOYSTICK (ID 385)

P3.3.5.3 TEMPO VEILLE JOYSTICK (ID 386)

Si la référence du joystick reste dans la zone de veille définie plus longtemps que la temporisation de veille, le convertisseur s'arrête et le mode Veille est activé.

La valeur 0 du paramètre indique que la temporisation de veille n'est pas utilisée.



REMARQUE!

La fonction Veille du joystick est uniquement disponible si vous utilisez un joystick pour commander la référence de fréquence.

9.5 PARAMÈTRES JOG

Utilisez la fonction Jog pour désactiver momentanément la commande normale. Utilisez cette fonction, par exemple, pour commander le process lentement afin d'atteindre un état ou une position spécifique pendant la maintenance. Il n'est pas nécessaire de modifier la source de commande ou d'autres paramètres.

La fonction Jog ne peut être activée que lorsque le convertisseur se trouve à l'état Arrêt. Vous pouvez utiliser deux références fréquences bidirectionnelles. Vous pouvez activer la fonction Jog à partir du bus de terrain ou à l'aide des signaux d'entrée logique. La fonction Jog a un temps de rampe qui est toujours appliqué lorsque la fonction Jog est active.

La fonction Jog démarre le convertisseur à la référence définie. Aucune nouvelle commande de démarrage n'est nécessaire. La source de commande n'a pas d'incidence sur cette opération.

Vous pouvez activer la fonction Jog à partir du bus de terrain en mode bypass à l'aide des bits 10 et 11 du mot de contrôle.

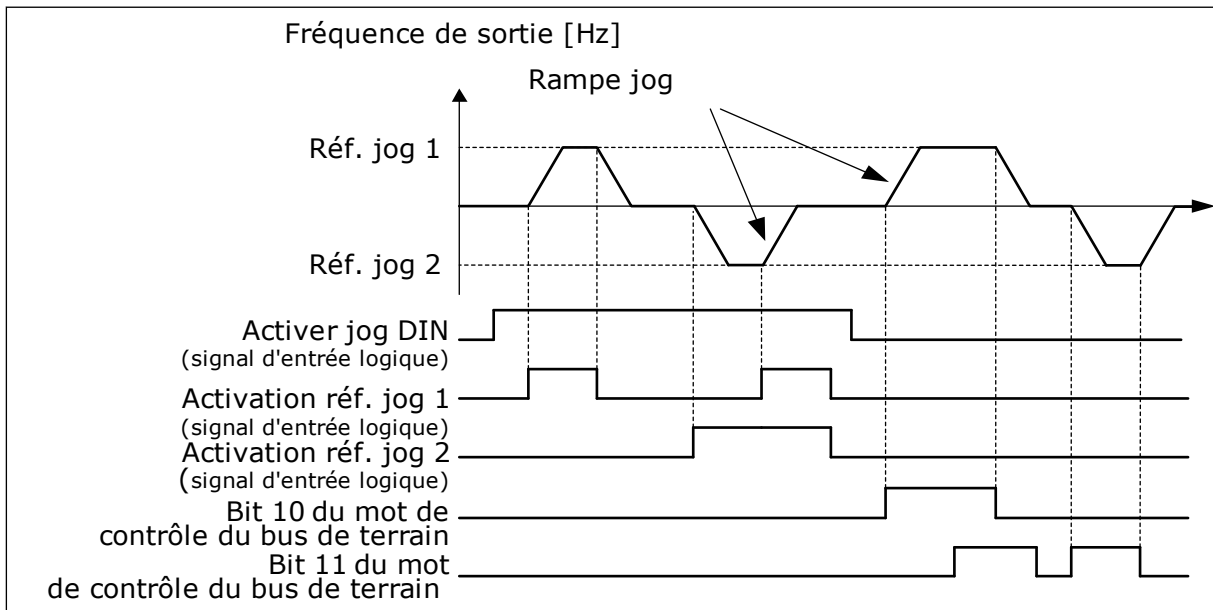


Fig. 39: Paramètres de la fonction Jog

P3.3.6.1 ACTIVER JOG DIN (ID 532)

Ce paramètre donne le signal d'entrée logique utilisé pour activer les commandes Jog à partir des entrées logiques. Ce signal n'a pas d'incidence sur les commandes Jog provenant du bus de terrain.

P3.3.6.2 RÉFÉRENCE JOG 1 ACTIVE (ID 530)

P3.3.6.3 RÉFÉRENCE JOG 2 ACTIVE (ID 531)

Ces paramètres donnent les signaux d'entrée logique utilisés pour définir la référence de fréquence de la fonction Jog et démarrer le convertisseur. Utilisez ces signaux d'entrée logique uniquement lorsque le paramètre Activer jog DIN est actif.



REMARQUE!

Si vous activez Activer jog DIN et cette entrée logique, le convertisseur démarre.

**REMARQUE!**

Si les deux signaux d'activation sont actifs simultanément, le convertisseur s'arrête.

P3.3.6.4 RÉFÉRENCE JOG 1 (ID 1239)***P3.3.6.5 RÉFÉRENCE JOG 2 (ID 1240)***

Avec les paramètres P3.3.6.4 et P3.3.6.5, vous pouvez définir les références fréquence de la fonction Jog. Ces références sont bidirectionnelles. Une commande d'inversion n'a pas d'incidence sur le sens des références Jog. La référence de sens avant a une valeur positive tandis que la référence de sens inverse a une valeur négative. Vous pouvez activer la fonction Jog via des signaux d'entrée logique ou à partir du bus de terrain en mode bypass avec les bits 10 et 11 du mot de contrôle.

9.6 RAMPES ET FREINAGES***P3.4.1.1 FORME DE RAMPE 1 (ID 500)******P3.4.2.1 FORME DE RAMPE 2 (ID 501)***

Avec les paramètres Forme de rampe 1 et Forme de rampe 2, vous pouvez lisser le début et la fin des rampes d'accélération et de décélération. Si vous sélectionnez la valeur 0,0 %, la forme de la rampe est linéaire. L'accélération et la décélération réagissent immédiatement aux changements du signal de référence.

Lorsque vous sélectionnez une valeur entre 1,0 % et 100,0 %, la rampe d'accélération ou de décélération est en forme de S. Utilisez cette fonction pour réduire l'érosion des pièces et les pics de courant lorsque la référence est modifiée. Vous pouvez modifier le temps d'accélération à l'aide des paramètres P3.4.1.2 (Temps d'accélération 1) et P3.4.1.3 (Temps de décélération 1).

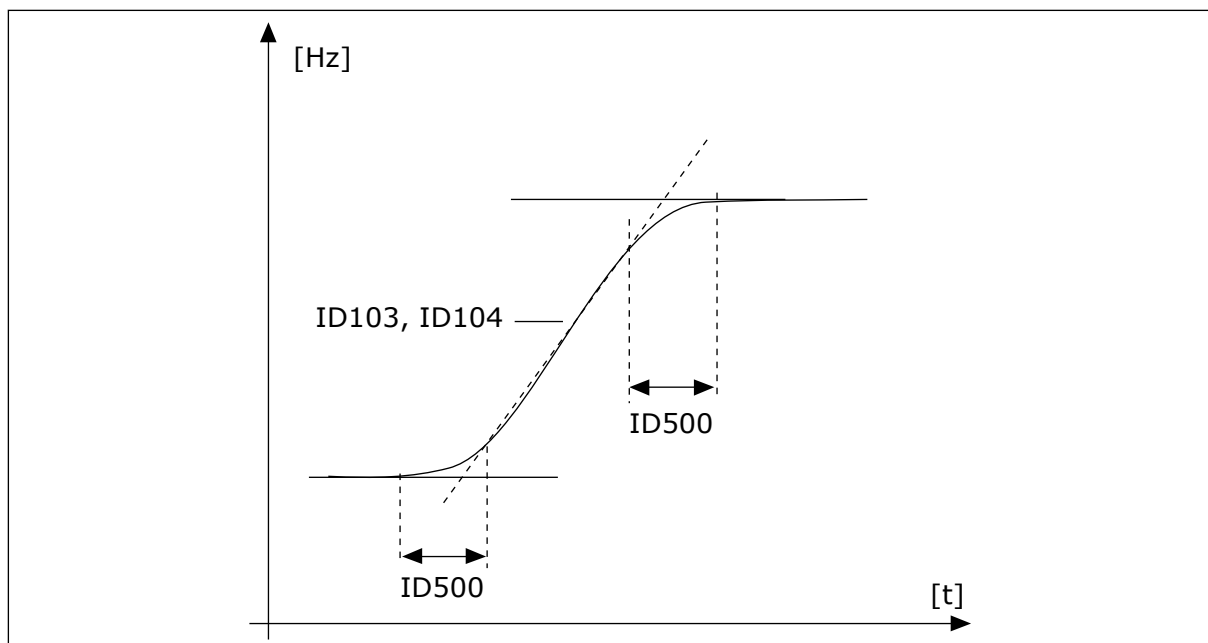


Fig. 40: Courbe d'accélération/décélération (rampe en S)

P3.4.5.1 FREINAGE FLUX (ID 520)

En remplacement du freinage CC, vous pouvez également utiliser le freinage flux. Le freinage flux augmente la capacité de freinage dans les conditions où des résistances de freinage supplémentaires ne sont pas nécessaires.

Lorsqu'il faut freiner, le système réduit la fréquence et augmente le flux dans le moteur. Ceci augmente la capacité de freinage du moteur. La vitesse du moteur est régulée pendant le freinage.

Vous pouvez activer et désactiver le freinage flux.



ATTENTION!

Utilisez le freinage uniquement par intermittence. Le freinage flux convertit l'énergie en chaleur, ce qui peut endommager le moteur.

9.7 CONFIGURATION E/S

9.7.1 PROGRAMMATION DES ENTRÉES LOGIQUES ET ANALOGIQUES

La programmation des entrées du convertisseur de fréquence est très flexible. Vous pouvez librement utiliser les entrées disponibles des cartes d'E/S standard et optionnelles pour différentes fonctions.

Il est possible d'augmenter la capacité d'E/S disponible à l'aide de cartes optionnelles. Vous pouvez installer les cartes optionnelles dans les emplacements C, D et E. Pour plus d'informations sur l'installation des cartes optionnelles, voir le Manuel d'installation.

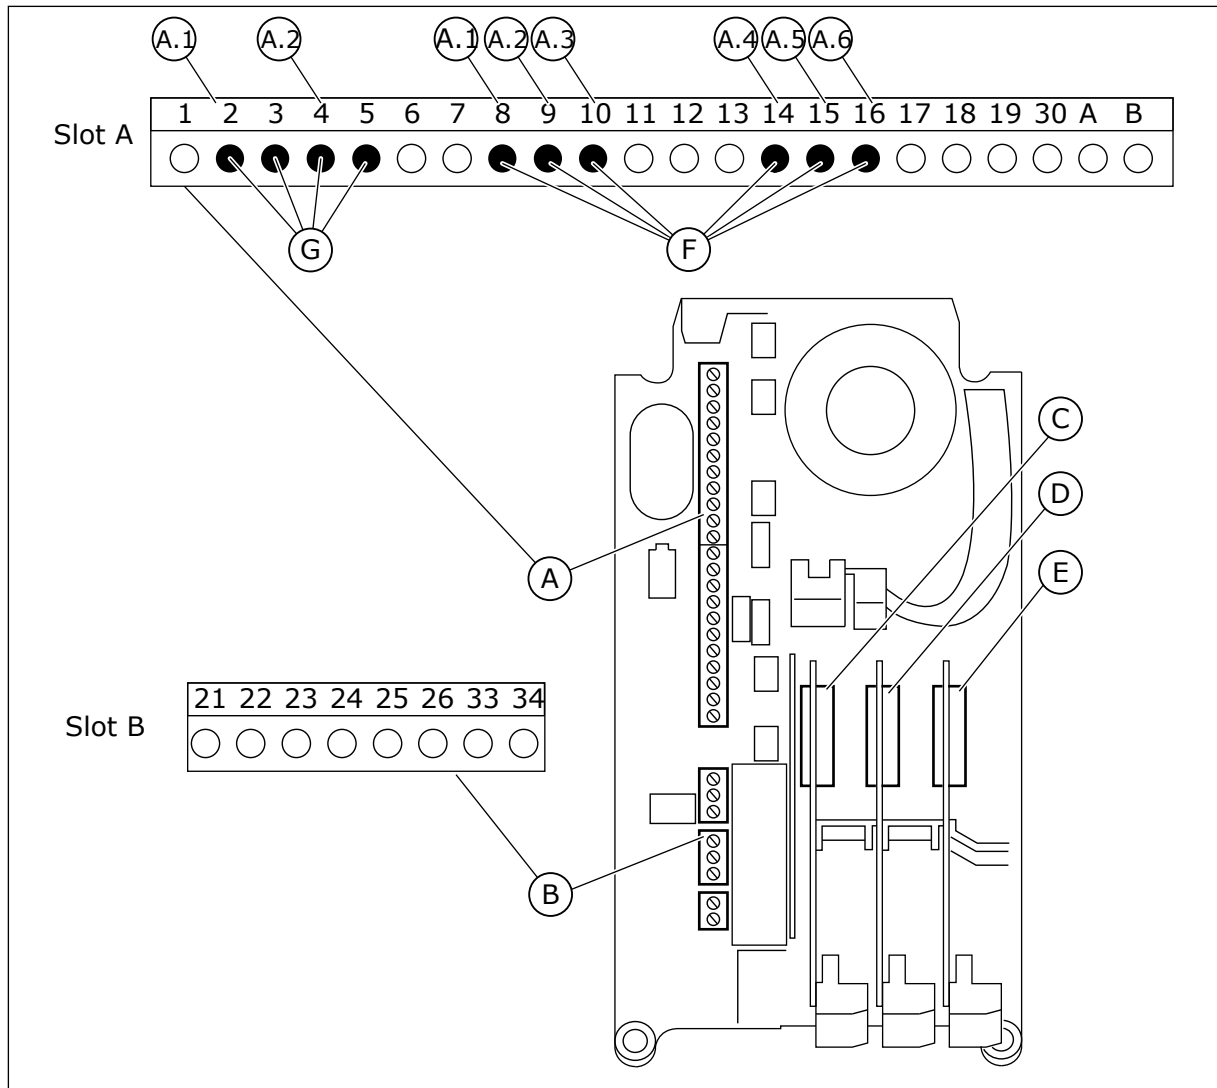


Fig. 41: Emplacements des cartes optionnelles et entrées programmables

- | | |
|--|---|
| A. Emplacement de carte standard A et ses bornes | D. Emplacement de carte optionnelle D |
| B. Emplacement de carte standard B et ses bornes | E. Emplacement de carte optionnelle E |
| C. Emplacement de carte optionnelle C | F. Entrées logiques programmables (DI) |
| | G. Entrées analogiques programmables (AI) |

9.7.1.1 Programmation des entrées logiques

Vous trouverez les fonctions applicables des entrées logiques sous forme de paramètres dans le groupe de paramètres M3.5.1. Pour attribuer une entrée logique à une fonction, attribuez une valeur au paramètre correspondant. La liste des fonctions applicables est présentée dans le tableau *Table 50 Réglages des entrées logiques*.

Exemple

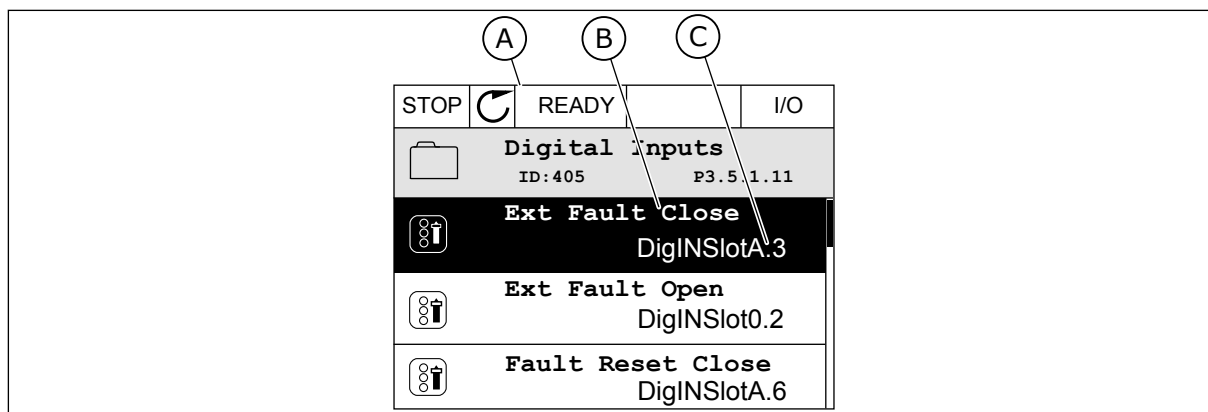


Fig. 42: Menu Entrées logiques dans l'affichage graphique

- A. Affichage graphique
- B. Nom du paramètre, autrement dit de la fonction
- C. Valeur du paramètre, autrement dit entrée logique définie

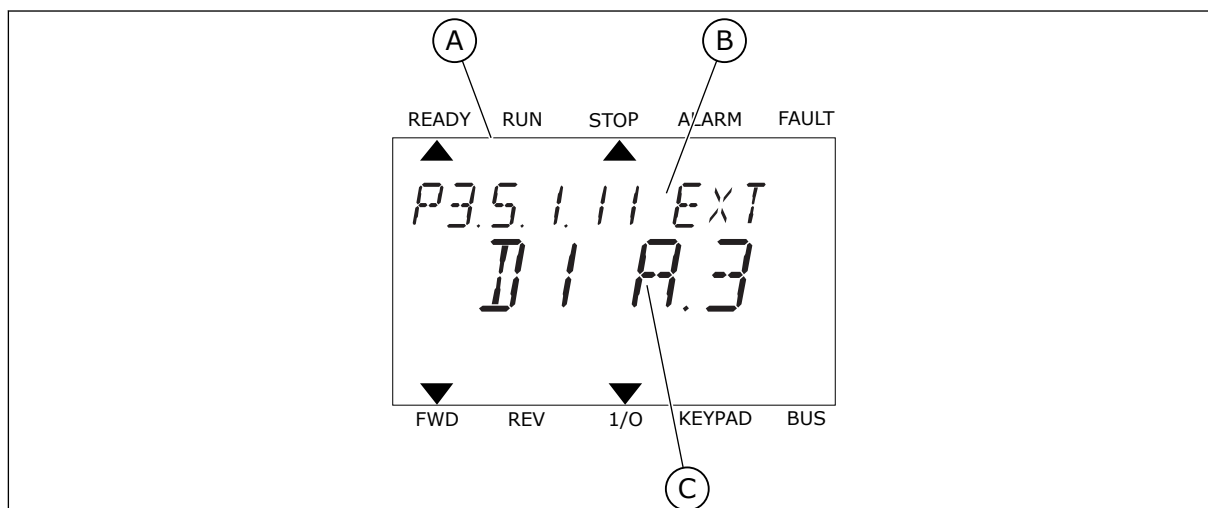


Fig. 43: Menu Entrées logiques dans l'affichage textuel

- A. Affichage textuel
- B. Nom du paramètre, autrement dit de la fonction
- C. Valeur du paramètre, autrement dit entrée logique définie

Dans la compilation de cartes d'E/S standard, six entrées logiques sont disponibles : les bornes 8, 9, 10, 14, 15 et 16 de l'emplacement A.

Type d'entrée (affichage graphique)	Type d'entrée (affichage textuel)	Emplacement	N° de l'entrée	Explication
EntLog	dl	A	1	Entrée logique n° 1 (borne 8) sur une carte dans l'emplacement A (carte d'E/S standard).
EntLog	dl	A	2	Entrée logique n° 2 (borne 9) sur une carte dans l'emplacement A (carte d'E/S standard).
EntLog	dl	A	3	Entrée logique n° 3 (borne 10) sur une carte dans l'emplacement A (carte d'E/S standard).
EntLog	dl	A	4	Entrée logique n° 4 (borne 14) sur une carte dans l'emplacement A (carte d'E/S standard).
EntLog	dl	A	5	Entrée logique n° 5 (borne 15) sur une carte dans l'emplacement A (carte d'E/S standard).
EntLog	dl	A	6	Entrée logique n° 6 (borne 16) sur une carte dans l'emplacement A (carte d'E/S standard).


La fonction Défaut externe (NO), qui appartient au menu M3.5.1, est le paramètre P3.5.1.11. Elle indique le préréglage EntLog: emplct A.3 dans l'affichage graphique et dl A.3 dans l'affichage textuel. Après cette sélection, un signal logique raccordé à l'entrée logique DI3 (borne 10) commande la fonction Défaut externe (NO).

Index	Paramètre	Préréglage	ID	Description
P3.5.1.11	Défaut externe (NO)	EntLog emplct A.3	405	FAUX = OK VRAI = Défaut externe


Pour modifier l'entrée DI3, par exemple, en DI6 (borne 16) sur la carte d'E/S standard, respectez les consignes suivantes.

PROGRAMMATION DANS L'AFFICHAGE GRAPHIQUE


- 1 Sélectionnez un paramètre. Pour accéder au mode Edition, appuyez sur la touche Droite.

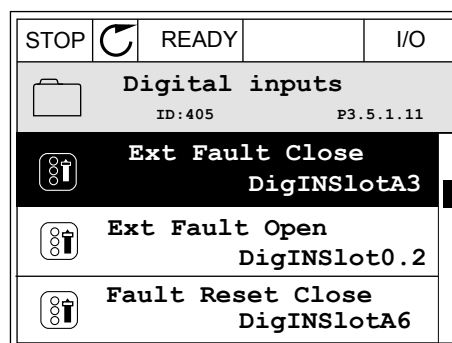


- 2 En mode Edition, la valeur d'emplacement EntLog emplct A. est soulignée et clignote. Si davantage d'entrées logiques sont disponibles sur votre E/S, par exemple de par la présence de cartes optionnelles dans les emplacements C, D ou E, vous pouvez les sélectionner.

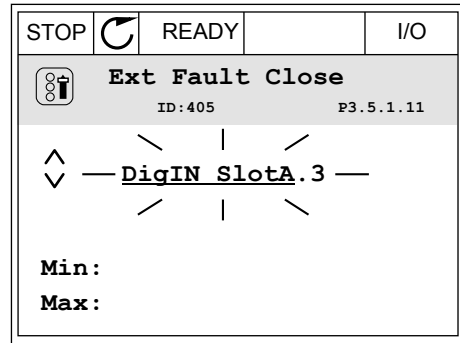


- 3 Pour activer la borne 3, appuyez à nouveau sur la touche Droite.

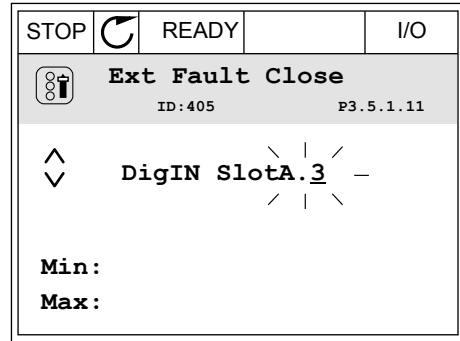

- 4 Pour passer à la borne 6, appuyez 3 fois sur la touche Haut. Acceptez la modification à l'aide de la touche OK.

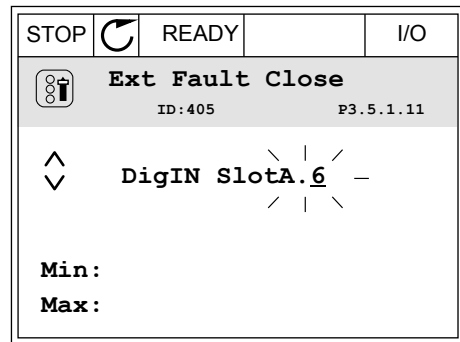


- 5 Si l'entrée logique DI6 était déjà utilisée pour une autre fonction, un message apparaît sur l'affichage. Changez l'une des valeurs sélectionnées.

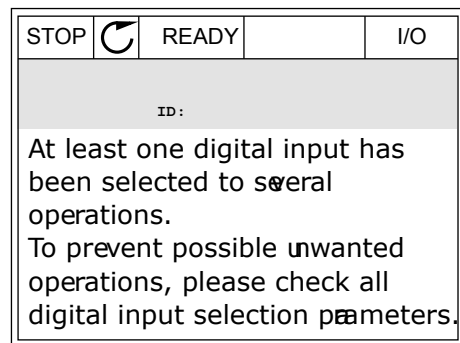


PROGRAMMATION DANS L’AFFICHAGE TEXTUEL

- 1 Sélectionnez un paramètre. Pour accéder au mode Edition, appuyez sur OK.

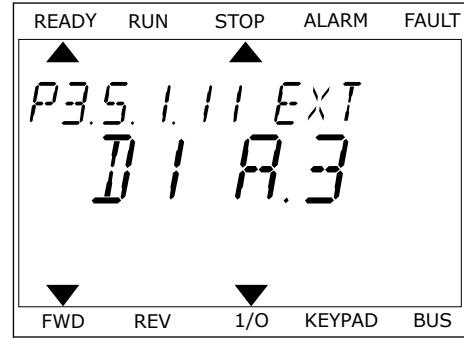


- 2 En mode Edition, la lettre D clignote. Si davantage d’entrées logiques sont disponibles sur votre E/S, par exemple de par la présence de cartes optionnelles dans les emplacements C, D ou E, vous pouvez les sélectionner.

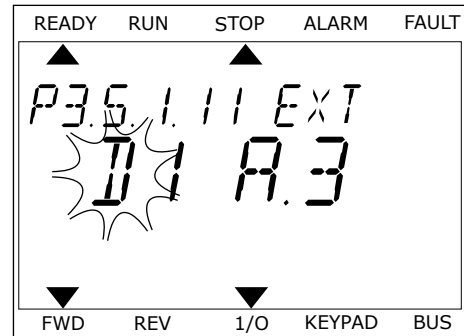


- 3 Pour activer la borne 3, appuyez à nouveau sur la touche Droite. La lettre D cesse de clignoter.



- 4 Pour passer à la borne 6, appuyez 3 fois sur la touche Haut. Acceptez la modification à l’aide de la touche OK.

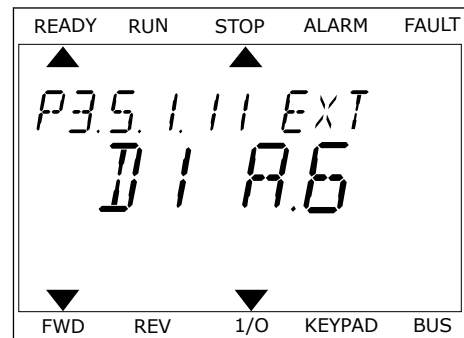

- 5 Si l'entrée logique DI6 était déjà utilisée pour une autre fonction, un message défile sur l'affichage. Changez l'une des valeurs sélectionnées.

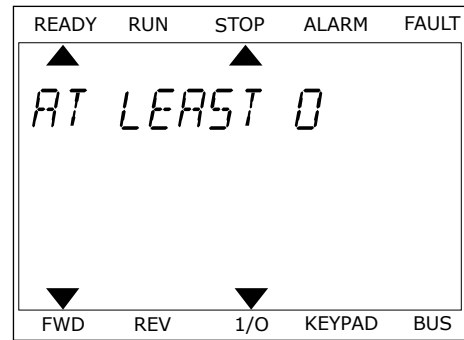

Après ces étapes, un signal logique raccordé à l'entrée logique DI6 commande la fonction Défaut externe (NO).

La valeur d'une fonction peut être EntLog emplct 0.1 (dans l'affichage graphique) ou dl 0.1 (dans l'affichage textuel). Dans ces conditions, vous n'attribuez pas de borne à la fonction ou l'entrée a été définie sur OUVERT de manière permanente. Il s'agit du préréglage de la plupart des paramètres du groupe M3.5.1.

D'un autre côté, certaines entrées ont toujours le préréglage FERMÉ. Leur valeur est EntLog emplct0.2 dans l'affichage graphique et dl 0.2 dans l'affichage textuel.



REMARQUE!

Vous pouvez également affecter des séquences horaires à des entrées logiques. Pour en savoir plus à ce sujet, voir le tableau *Table 86 Réglages Fonction veille*.

9.7.1.2 Programmation des entrées analogiques

Vous pouvez sélectionner l'entrée cible du signal de la référence de fréquence analogique parmi les entrées analogiques disponibles.

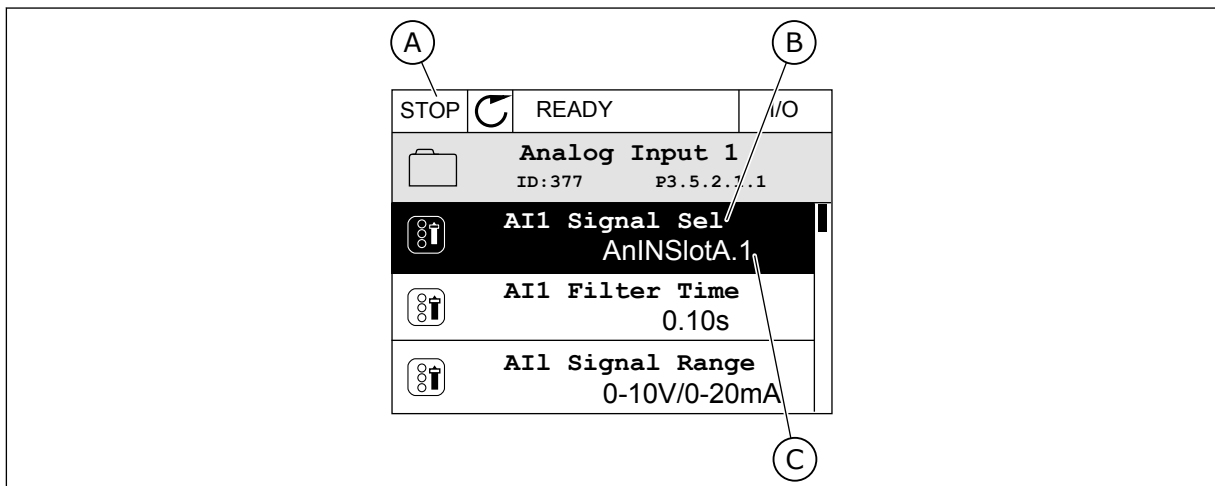


Fig. 44: Menu Entrées analogiques dans l'affichage graphique

- A. Affichage graphique
B. Nom du paramètre

- C. Valeur du paramètre, autrement dit entrée analogique définie

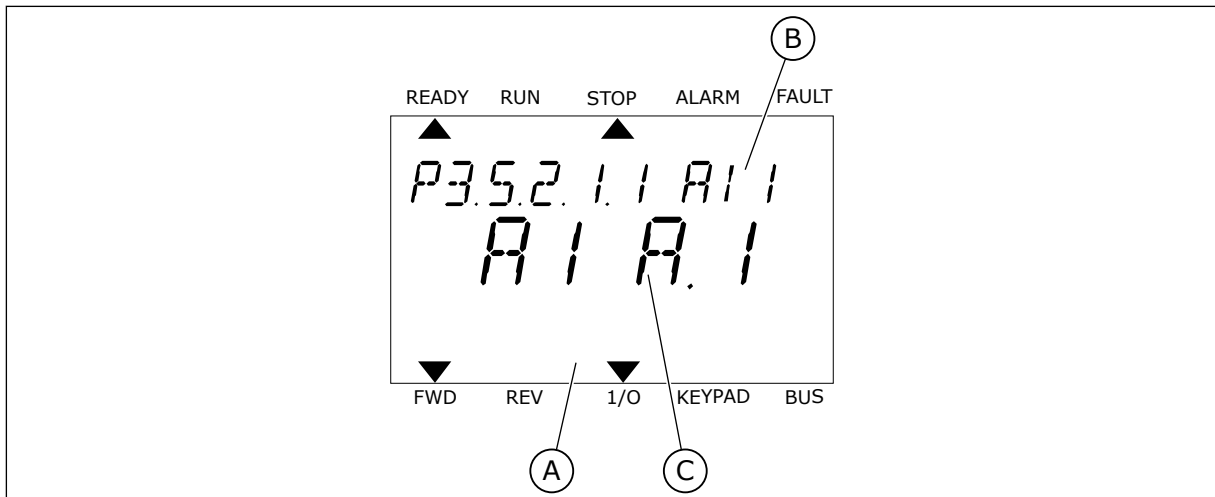


Fig. 45: Menu Entrées analogiques dans l'affichage textuel

- A. Affichage textuel
- B. Nom du paramètre
- C. Valeur du paramètre, autrement dit entrée analogique définie

Dans la compilation de cartes d'E/S standard, deux entrées analogiques sont disponibles : les bornes 2/3 et 4/5 de l'emplacement A.

Type d'entrée (affichage graphique)	Type d'entrée (affichage textuel)	Emplacement	N° de l'entrée	Explication
EntAna	AI	A	1	Entrée analogique n° 1 (bornes 2/3) sur une carte installée dans l'emplacement A (carte d'E/S standard).
EntAna	AI	A	2	Entrée analogique n° 2 (bornes 4/5) sur une carte installée dans l'emplacement A (carte d'E/S standard).


L'emplacement du paramètre P3.5.2.1.1 AI1 : sélection est le menu M3.5.2.1. Le paramètre obtient le pré réglage EntAna : emplct A.1 dans l'affichage graphique ou AI A.1 dans l'affichage textuel. L'entrée cible du signal de référence de fréquence analogique AI1 correspond alors à l'entrée analogique sur les bornes 2/3. Utilisez les interrupteurs DIP pour définir le signal (tension ou courant). Reportez-vous au Manuel d'installation pour plus d'informations.

Index	Paramètre	Préréglage	ID	Description
P3.5.2.1.1	AI1 : sélection	EntAna : emplct A. 1	377	


Pour modifier l'entrée AI1, par exemple, en entrée analogique sur votre carte optionnelle à l'emplacement C, respectez les instructions suivantes.

PROGRAMMATION DES ENTRÉES ANALOGIQUES DANS L'AFFICHAGE GRAPHIQUE


- 1 Pour sélectionner le paramètre, appuyez sur la touche Droite.

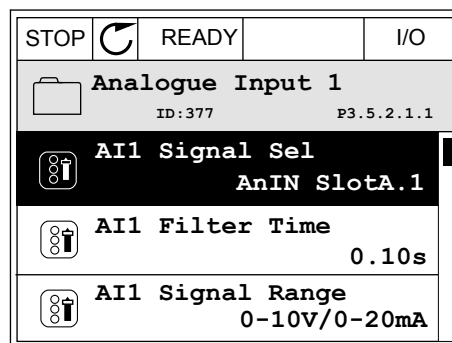

- 2 En mode Edition, la valeur EntLog emplct A. est soulignée et clignote.

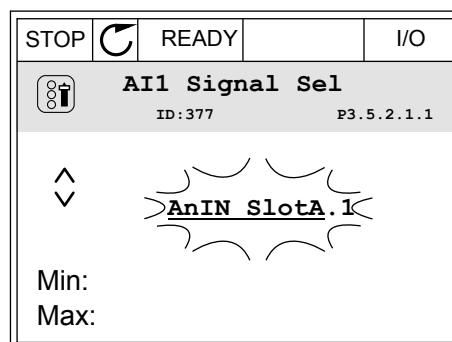


- 3 Pour modifier la valeur en EntAna : emplct C, appuyez sur la touche Haut. Acceptez la modification à l'aide de la touche OK.

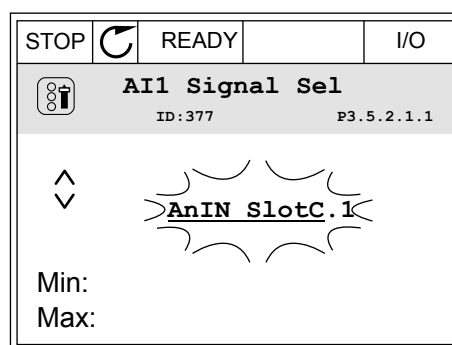


PROGRAMMATION DES ENTRÉES ANALOGIQUES DANS L'AFFICHAGE TEXTUEL


- 1 Pour sélectionner le paramètre, appuyez sur la touche OK.

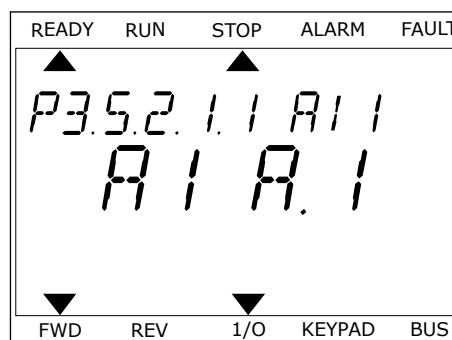

- 2 En mode Edition, la lettre A clignote.

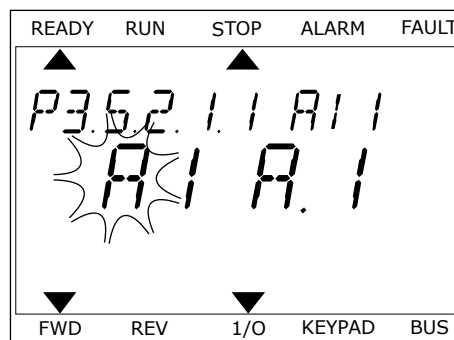

- 3 Pour modifier la valeur en C, appuyez sur la touche Haut. Acceptez la modification à l'aide de la touche OK.

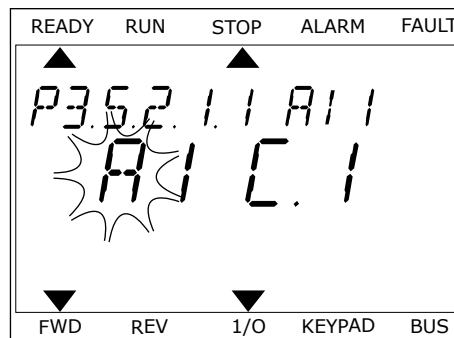

9.7.1.3 Descriptions des sources de signaux

Source	Fonction
Emplct 0.#	<p>Entrées logiques :</p> <p>Vous pouvez utiliser cette fonction pour attribuer à un signal logique un état constant FAUX ou VRAI. Le fabricant définit certains signaux de manière à ce qu'ils soient toujours à l'état VRAI, par exemple le paramètre P3.5.1.15 (Valid. marche). Le signal Valid. marche est toujours activé si vous ne le modifiez pas.</p> <p># = 1: Toujours FAUX # = 2-10: Toujours VRAI</p> <p>Entrées analogiques (servant à des fins de test) :</p> <p># = 1: Entrée analogique = 0 % de la puissance du signal # = 2: Entrée analogique = 20 % de la puissance du signal # = 3: Entrée analogique = 30 % de la puissance du signal, etc. # = 10: Entrée analogique = 100 % de la puissance du signal</p>
Emplcmt A.#	Le numéro (#) correspond à une entrée logique de l'emplacement A.
Emplcmt B.#	Le numéro (#) correspond à une entrée logique de l'emplacement B.
Emplcmt C.#	Le numéro (#) correspond à une entrée logique de l'emplacement C.
Emplcmt D.#	Le numéro (#) correspond à une entrée logique de l'emplacement D.
Emplcmt E.#	Le numéro (#) correspond à une entrée logique de l'emplacement E.
Séquence horaire.#	1 = Séquence horaire 1, 2 = Séquence horaire 2, 3 = Séquence horaire 3
CW bus terrain.#	Le numéro (#) fait référence au numéro de bit du mot de contrôle.
Bus terrain PD.#	Le numéro (#) fait référence au numéro de bit des données de traitement 1.
BlockOut.#	Le numéro (#) fait référence à une sortie du bloc de fonction correspondant dans le Personnalisateur de convertisseur.

9.7.2 FONCTIONS PRÉRÉGLÉES DES ENTRÉES PROGRAMMABLES

Table 119: Fonctions préréglées des entrées logiques et analogiques programmables

Entrée	Borne(s)	Potentiomètre	Fonction	Index des paramètres
DI1	8	A.1	Signal de commande 1 A	P3.5.1.1
DI2	9	A.2	Signal de commande 2 A	P3.5.1.2
DI3	10	A.3	Défaut externe (NO)	P3.5.1.11
DI4	14	A.4	Sélection vitesse constante 0	P3.5.1.21
DI5	15	A.5	Sélection vitesse constante 1	P3.5.1.22
DI6	16	A.6	RAZ défaut fermé	P3.5.1.13
AI1	2/3	A.1	AI1 : sélection	P3.5.2.1.1
AI2	4/5	A.2	AI2 : sélection	P3.5.2.2.1

9.7.3 ENTRÉES LOGIQUES

Les paramètres sont des fonctions que vous pouvez raccorder à une borne d'entrée logique. Le texte *EntLog emplct A.2* désigne la deuxième entrée de l'emplacement A. Il est également de raccorder les fonctions à des séquences horaires. Ces dernières fonctionnent comme des bornes.

Vous pouvez afficher les états des entrées et sorties logiques dans la vue Multi-affichage.

P3.5.1.15 VALIDATION MARCHE (ID 407)

Lorsque le contact est OUVERT, le démarrage du moteur est désactivé.
Lorsque le contact est FERMÉ, le démarrage du moteur est activé.

Pour arrêter le moteur, le convertisseur de fréquence respecte la valeur du paramètre P3.2.5 Mode Arrêt. Le convertisseur de fréquence suiveur s'arrêtera toujours en roue libre.

P3.5.1.16 INTERVERROUILLAGE MARCHE 1 (ID 1041)

P3.5.1.17 INTERVERROUILLAGE MARCHE 2 (ID 1042)

Si un interverrouillage est actif, le convertisseur ne peut pas démarrer.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éviter le démarrage du convertisseur lorsque le registre est fermé. Si vous activez un interverrouillage pendant le fonctionnement du convertisseur, ce dernier s'arrête.

P3.5.1.49 SÉLECTION DU JEU DE PARAMÈTRES 1/2 (ID 496)

Ce paramètre définit l'entrée logique qui peut être utilisée pour sélectionner le jeu de paramètres 1 ou 2. Cette fonction est activée si un emplacement autre que EntLog emplct 0 est sélectionné pour ce paramètre. La sélection du jeu de paramètres est uniquement autorisée lorsque le convertisseur est à l'arrêt.

Contact ouvert = le jeu de paramètres 1 est chargé en tant que jeu actif

Contact fermé = le jeu de paramètres 2 est chargé en tant que jeu actif



REMARQUE!

Les valeurs du paramètre sont stockées sous Jeu 1 et Jeu 2 par les paramètres B6.5.4 Enreg. ds jeu 1 et B6.5.4 Enreg. ds jeu 2. Ces paramètres peuvent être utilisés à partir du panneau opérateur ou de l'outil PC Vacon Live.

P3.5.1.50 (P3.9.9.1) ACTIVATION DU DÉFAUT 1 DÉFINI PAR L'UTILISATEUR (ID 15523)

Utilisez ce paramètre pour définir le signal d'entrée logique qui active le défaut 1 défini par l'utilisateur (ID de défaut 1114).

P3.5.1.51 (P3.9.10.1) ACTIVATION DU DÉFAUT 2 DÉFINI PAR L'UTILISATEUR (ID 15524)

Utilisez ce paramètre pour définir le signal d'entrée logique qui active le défaut 2 défini par l'utilisateur (ID de défaut 1115).

9.7.4 ENTRÉES ANALOGIQUES

P3.5.2.1.2 AI1 : TEMPS DE FILTRAGE DU SIGNAL (ID 378)

Ce paramètre filtre les perturbations du signal d'entrée analogique. Pour activer ce paramètre, attribuez-lui une valeur supérieure à 0.



REMARQUE!

Un temps de filtrage long ralentit la régulation.

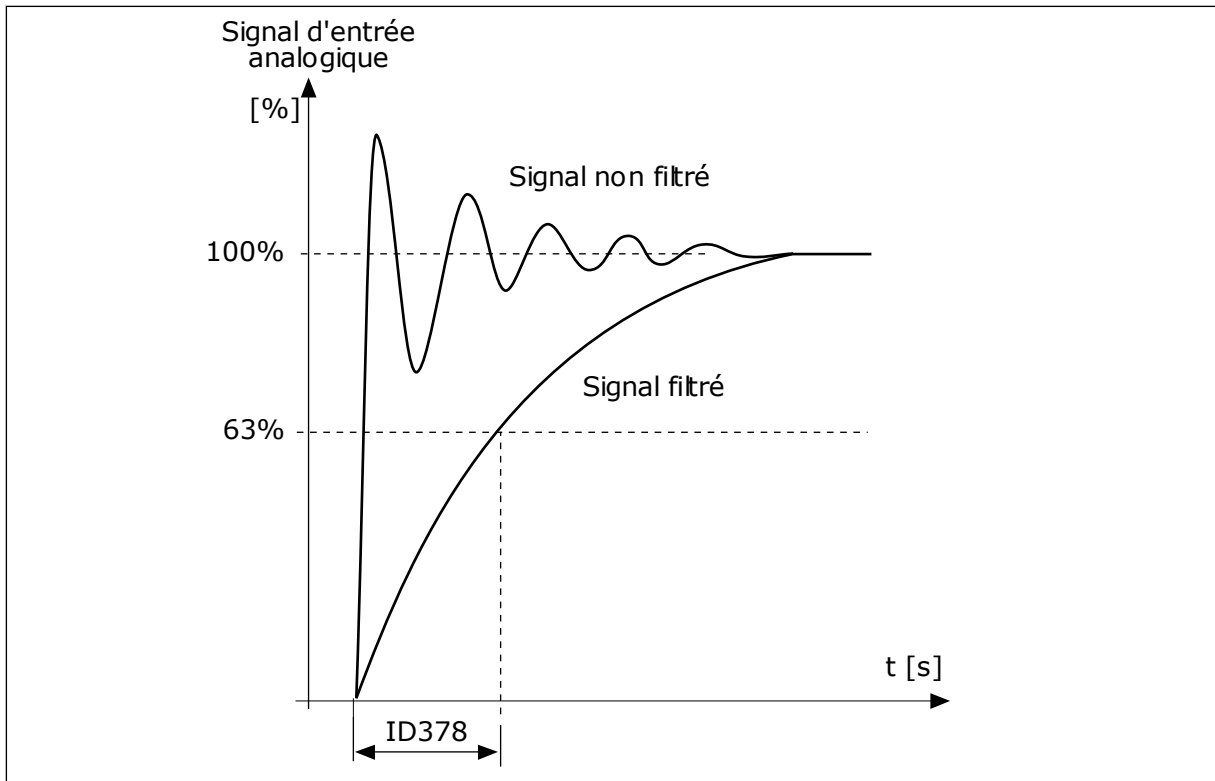


Fig. 46: Filtrage du signal AI1

P3.5.2.1.3 AI1 : ÉCHELLE (ID 379)

Pour définir le type du signal d'entrée analogique (courant ou tension), utilisez les interrupteurs DIP sur la carte de commande. Voir le Manuel d'installation pour plus d'informations.

Il est également possible d'utiliser le signal d'entrée analogique comme référence de fréquence. La sélection de la valeur 0 ou 1 modifie l'échelle du signal d'entrée analogique.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	0...10 V / 0...20 mA	La plage du signal d'entrée analogique est de 0...10 V ou 0...20 mA (les paramètres de l'interrupteur DIP sur la carte de commande indiquent la valeur correcte). Le signal d'entrée est de 0...100 %.

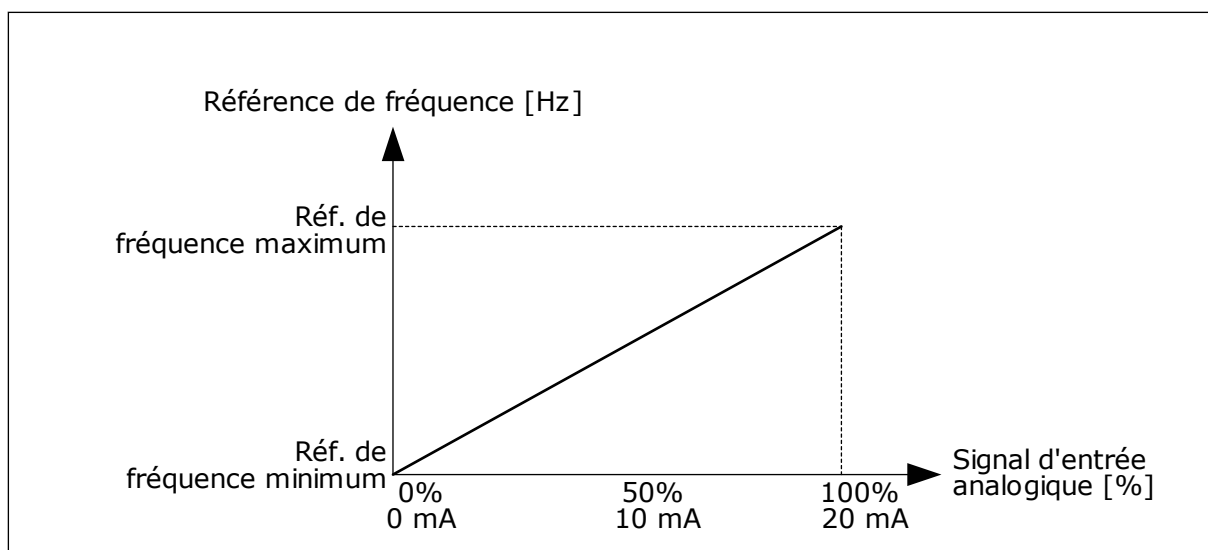


Fig. 47: Plage du signal d'entrée analogique, sélection 0

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
1	2...10 V / 4...20 mA	La plage du signal d'entrée analogique est de 2...10 V ou 4...20 mA (les paramètres de l'interrupteur DIP sur la carte de commande indiquent la valeur correcte). Le signal d'entrée est de 20...100 %.

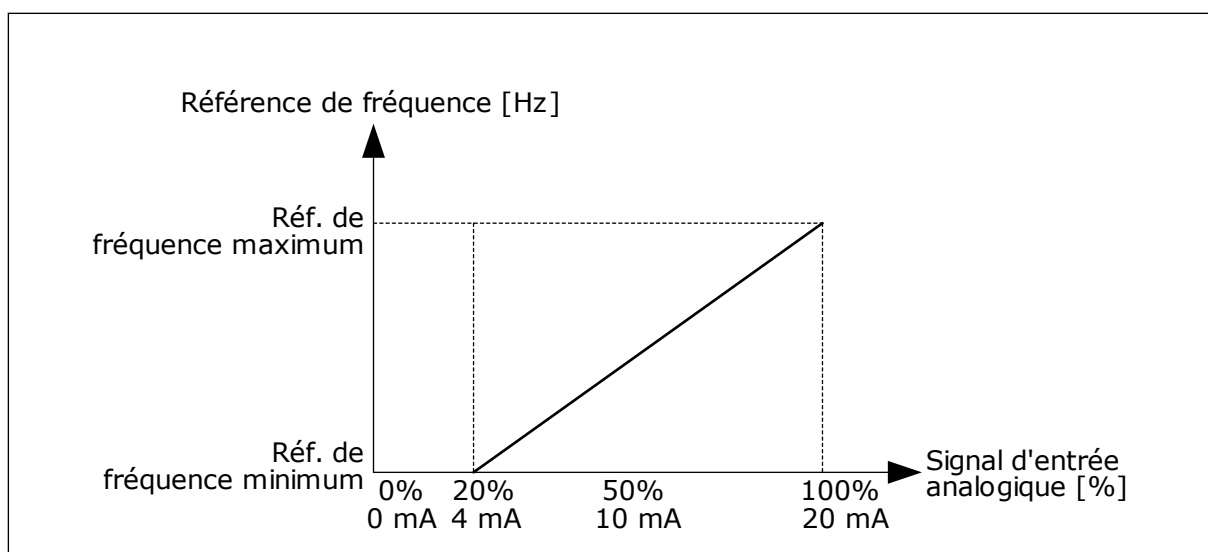


Fig. 48: Plage du signal d'entrée analogique, sélection 1

P3.5.2.1.4 AI1 : MIN. UTILISATEUR (ID 380)

P3.5.2.1.5 AI1 : MAX. UTILISATEUR (ID 381)

Les paramètres P3.5.2.1.4 et P3.5.2.1.5 vous permettent de régler à votre guise la plage du signal d'entrée analogique entre -160 et 160 %.

Par exemple, vous pouvez utiliser le signal d'entrée analogique en tant que référence de fréquence et définir ces deux paramètres entre 40 et 80 %. Dans ces conditions, la référence de fréquence passe de Réf. de fréquence minimale à Réf. de fréquence maximale, et le signal d'entrée analogique passe de 8 à 16 mA.

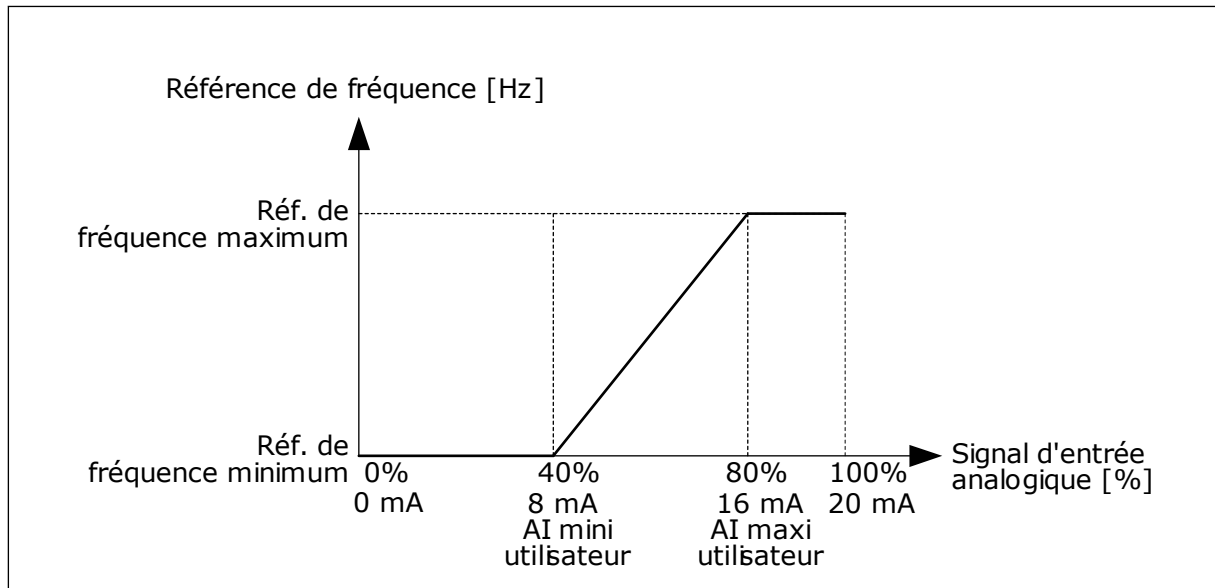


Fig. 49: Signal AI1 : min./max. utilisateur

P3.5.2.1.6 AI1 : INVERSION (ID 387)

En cas d'inversion du signal d'entrée analogique, la courbe du signal est inversée.

Il est possible d'utiliser le signal d'entrée analogique comme référence de fréquence. La sélection de la valeur 0 ou 1 modifie l'échelle du signal d'entrée analogique.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Normal	Pas d'inversion. La valeur 0 % pour le signal d'entrée analogique correspond au paramètre Réf. de fréquence minimale. La valeur 100 % pour le signal d'entrée analogique correspond au paramètre Réf. de fréquence maximale.

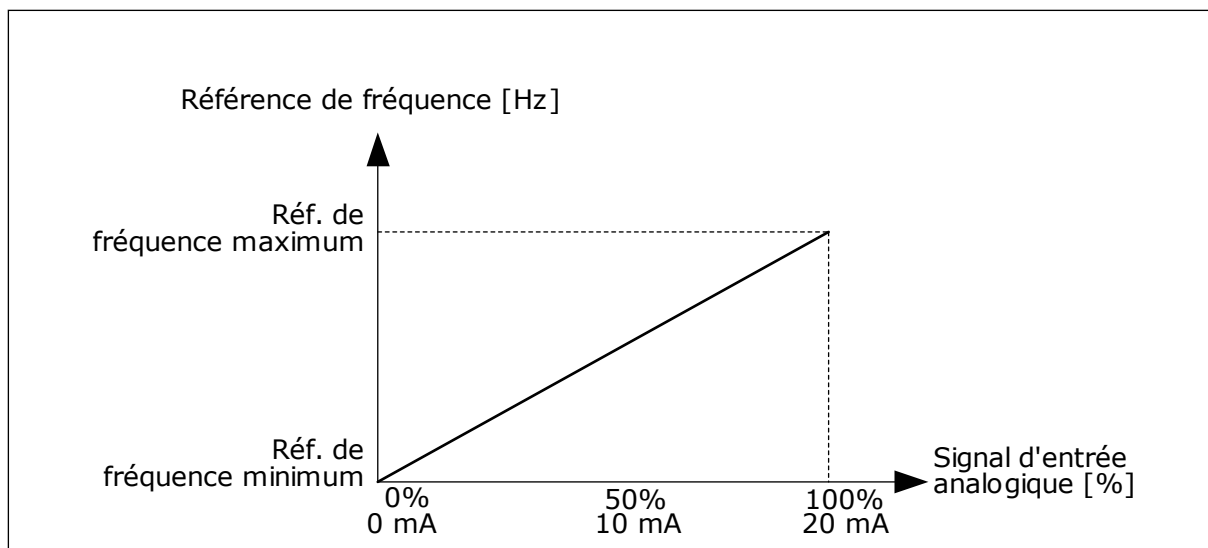


Fig. 50: Inversion du signal AI1, sélection 0

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
1	Inversé	Inversion du signal. La valeur 0 % pour le signal d'entrée analogique correspond au paramètre Réf. de fréquence maximale. La valeur 100 % pour le signal d'entrée analogique correspond au paramètre Réf. de fréquence minimale.

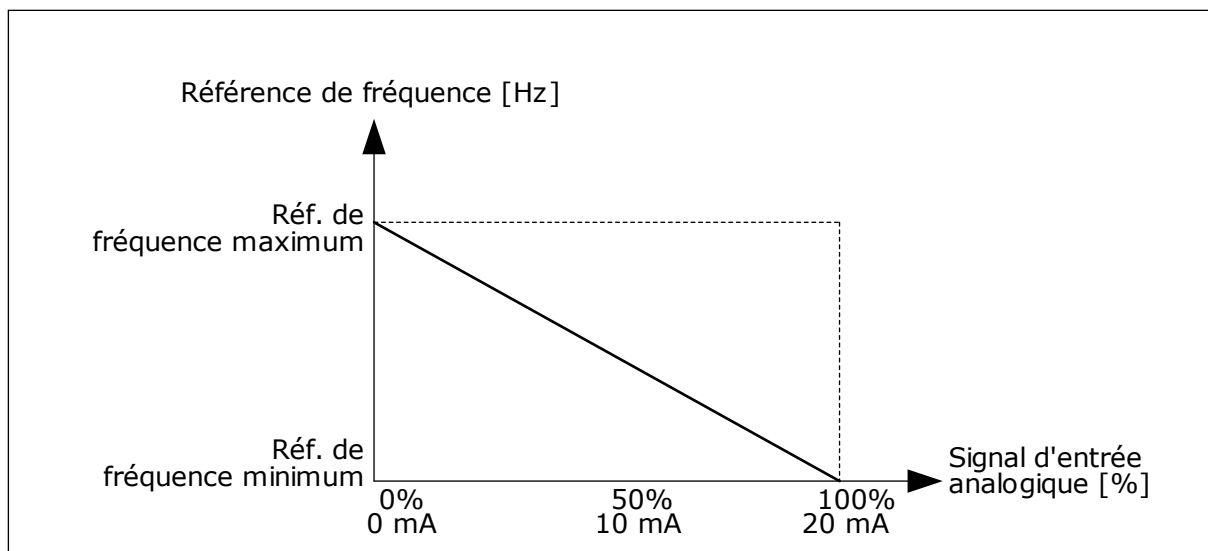


Fig. 51: Inversion du signal AI1, sélection 1

9.7.5 SORTIES LOGIQUES

P3.5.3.2.1 FONCTION R01 DE BASE (ID 11001)

Table 120: Signaux de sortie transmis via R01

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Non utilisé	La sortie n'est pas utilisée.
1	Prêt	Le convertisseur de fréquence est prêt à démarrer.
2	Marche	Le convertisseur de fréquence est en marche (le moteur tourne).
3	Défaut général	Le convertisseur de fréquence a été déclenché sur défaut.
4	Défaut général inversé	Le convertisseur de fréquence n'a pas été déclenché sur défaut.
5	Alarme générale	Une alarme s'est déclenchée.
6	Inversé	La commande d'inversion est transmise.
7	Vitesse atteinte	La fréquence de sortie est désormais identique à la référence de fréquence définie.
8	Défaut de thermistance	Un défaut de thermistance s'est produit.
9	Régulateur moteur activé	Un des régulateurs de limite (par ex., limite de courant ou limite de couple) est activé.
10	Signal Marche actif	La commande de démarrage du convertisseur est activée.
11	Commande panneau active	La commande par panneau opérateur est sélectionnée (la source de commande active est le panneau opérateur).
12	Commande E/S B active	La source de commande E/S B est sélectionnée (la source de commande active est E/S B).
13	Supervision des limites 1	La supervision de limite est activée si la valeur du signal passe en dessous ou au-dessus des limites de supervision définies (P3.8.3 ou P3.8.7).
14	Supervision des limites 2	
15	Mode incendie actif	La fonction Mode incendie est active.
16	Jog actif	La fonction Jog est active.
17	Vitesse cste active	La vitesse constante a été sélectionnée avec les signaux d'entrée logique.
18	Arrêt rapide actif	La fonction Arrêt rapide est activée.
19	PID en mode Veille	Le régulateur PID est en mode Veille.
20	Remplissage progressif PID activé	La fonction de remplissage progressif du régulateur PID est activée.

Table 120: Signaux de sortie transmis via R01

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
21	Supervision du retour PID	La valeur de retour du régulateur PID n'est pas comprise dans les limites de supervision.
22	Supervision du retour ExtPID	La valeur de retour du régulateur PID externe n'est pas comprise dans les limites de supervision.
23	Alarme de pression d'entrée	La pression d'entrée de la pompe est passée sous la valeur définie par le paramètre P3.13.9.7.
24	Alarme de protection givre	La température mesurée de la pompe est passée sous le niveau défini par le paramètre P3.13.10.5.
25	Commande moteur 1	Commande du contacteur pour la fonction Multi-pompe.
26	Commande moteur 2	Commande du contacteur pour la fonction Multi-pompe.
27	Commande moteur 3	Commande du contacteur pour la fonction Multi-pompe.
28	Commande moteur 4	Commande du contacteur pour la fonction Multi-pompe.
29	Commande moteur 5	Commande du contacteur pour la fonction Multi-pompe.
30	Commande moteur 6	Commande du contacteur pour la fonction Multi-pompe.
31	Séquence horaire 1	État de la séquence horaire 1.
32	Séquence horaire 2	État de la séquence horaire 2.
33	Séquence horaire 3	État de la séquence horaire 3.
34	Mot de contrôle du bus de terrain bit 13	Contrôle de sortie logique (relais) à partir du bit 13 du mot de contrôle du bus de terrain.
35	Mot de contrôle du bus de terrain bit 14	Contrôle de sortie logique (relais) à partir du bit 14 du mot de contrôle du bus de terrain.
36	Mot de contrôle du bus de terrain bit 15	Contrôle de sortie logique (relais) à partir du bit 15 du mot de contrôle du bus de terrain.
37	Entrée de données de traitement du bus de terrain 1 bit 0	Contrôle de sortie logique (relais) à partir de l'entrée des données du bus de terrain, bit 0.
38	Entrée de données de traitement du bus de terrain 1 bit 1	Contrôle de sortie logique (relais) à partir de l'entrée des données de traitement du bus de terrain, bit 1.
39	Entrée de données de traitement du bus de terrain 1 bit 2	Contrôle de sortie logique (relais) à partir de l'entrée des données de traitement du bus de terrain, bit 2.
40	Alarme de compteur de maintenance 1	Le compteur de maintenance a atteint la limite d'alarme définie par le paramètre P3.16.2.
41	Défaut de compteur de maintenance 1	Le compteur de maintenance a atteint la limite d'alarme définie par le paramètre P3.16.3.

Table 120: Signaux de sortie transmis via R01

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
42	Commande frein mécanique	Commande Ouvrir le frein mécanique.
43	Commande frein mécanique (inversée)	Commande Ouvrir le frein mécanique (inversée).
44	Sortie bloc 1	Sortie du bloc programmable 1. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
45	Sortie bloc 2	Sortie du bloc programmable 2. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
46	Sortie bloc 3	Sortie du bloc programmable 3. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
47	Sortie bloc 4	Sortie du bloc programmable 4. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
48	Sortie bloc 5	Sortie du bloc programmable 5. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
49	Sortie bloc 6	Sortie du bloc programmable 6. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
50	Sortie bloc 7	Sortie du bloc programmable 7. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
51	Sortie bloc 8	Sortie du bloc programmable 8. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
52	Sortie bloc 9	Sortie du bloc programmable 9. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
53	Sortie bloc 10	Sortie du bloc programmable 10. Voir le menu de paramètres M3.19 Perso. convertiss.
54	Commande de la pompe Jockey	Signal de commande pour la pompe Jockey externe.
55	Commande de la pompe d'amorçage	Signal de commande pour la pompe d'amorçage externe.
56	Nettoyage auto actif	La fonction de nettoyage automatique de la pompe est activée.
57	Interrupt mot. ouvert	La fonction Interrupt mot. a détecté l'ouverture de l'interrupteur entre le convertisseur et le moteur.
58	TEST (toujours Fermé)	
59	Préchauffage moteur actif	

9.7.6 SORTIES ANALOGIQUES

P3.5.4.1.1. FONCTION A01 (ID 10050)

Le contenu du signal de sortie analogique 1 est spécifié dans ce paramètre. L'échelle du signal de sortie analogique dépend du signal.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Test 0 % (non utilisé)	La sortie analogique est définie sur 0 % ou 20 % afin de correspondre au paramètre P3.5.4.1.3.
1	TEST 100 %	La sortie analogique est définie sur 100 % du signal (10 V / 20 mA).
2	Fréquence de sortie	Fréquence de sortie réelle de 0 à Réf. de fréquence maximale.
3	Référence de fréquence	Référence de fréquence réelle de 0 à Réf. de fréquence maximale.
4	Vitesse moteur	Vitesse moteur réelle de 0 à Vitesse nominale moteur.
5	Courant de sortie	Courant de sortie du convertisseur de fréquence de 0 à Courant nominal moteur.
6	Couple moteur	Couple moteur réel de 0 au couple nominal du moteur (100 %).
7	Puissance moteur	Puissance moteur réelle de 0 à la puissance nominale du moteur (100 %).
8	Tension moteur	Tension moteur réelle de 0 à la tension nominale du moteur.
9	Tension bus CC	Tension bus CC réelle 0...1 000 V.
10	Point de consigne PID	Valeur de point de consigne réelle du régulateur PID (0...100 %).
11	Retour PID	Valeur de retour réelle du régulateur PID (0...100 %).
12	Sortie PID	Sortie du régulateur PID (0...100 %).
13	Sortie ExtPID	Sortie du régulateur PID externe (0...100 %).
14	Entrée de données de traitement du bus de terrain 1	Entrée de données de traitement du bus de terrain 1 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %).
15	Entrée des données de traitement du bus de terrain 2	Entrée de données de traitement du bus de terrain 2 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %).
16	Entrée de données de traitement du bus de terrain 3	Entrée de données de traitement du bus de terrain 3 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %).
17	Entrée de données de traitement du bus de terrain 4	Entrée de données de traitement du bus de terrain 4 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %).
18	Entrée de données de traitement du bus de terrain 5	Entrée de données de traitement du bus de terrain 5 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %).
19	Entrée de données de traitement du bus de terrain 6	Entrée de données de traitement du bus de terrain 6 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %).
20	Entrée de données de traitement du bus de terrain 7	Entrée de données de traitement du bus de terrain 7 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %).

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
21	Entrée de données de traitement du bus de terrain 8	Entrée de données de traitement du bus de terrain 8 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %).
22	Sortie bloc 1	Sortie du bloc programmable 1 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.
23	Sortie bloc 2	Sortie du bloc programmable 2 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.
24	Sortie bloc 3	Sortie du bloc programmable 3 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.
25	Sortie bloc 4	Sortie du bloc programmable 4 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.
26	Sortie bloc 5	Sortie du bloc programmable 5 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.
27	Sortie bloc 6	Sortie du bloc programmable 6 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.
28	Sortie bloc 7	Sortie du bloc programmable 7 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.
29	Sortie bloc 8	Sortie du bloc programmable 8 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.
30	Sortie bloc 9	Sortie du bloc programmable 9 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.
31	Sortie bloc 10	Sortie du bloc programmable 10 : 0...10 000 (correspond à 0...100,00 %). Voir le menu Paramètres M3.19 Perso. convertiss.

P3.5.4.1.4 A01 : ÉCHELLE MIN. (ID 10053)

P3.5.4.1.5 A01 : ÉCHELLE MAX. (ID 10054)

Vous pouvez utiliser ces deux paramètres pour régler à votre guise l'échelle du signal de sortie analogique. L'échelle est définie en unités de process et dépend de la sélection du paramètre P3.5.4.1.1 Fonction A01.

Par exemple, vous pouvez sélectionner la fréquence de sortie du convertisseur pour le contenu du signal de sortie analogique et définir des valeurs comprises entre 10 et 40 Hz pour les paramètres P3.5.4.1.4 et P3.5.4.1.5. La fréquence de sortie du convertisseur de fréquence passe alors de 10 à 40 Hz et le signal de sortie analogique passe de 0 à 20 mA.

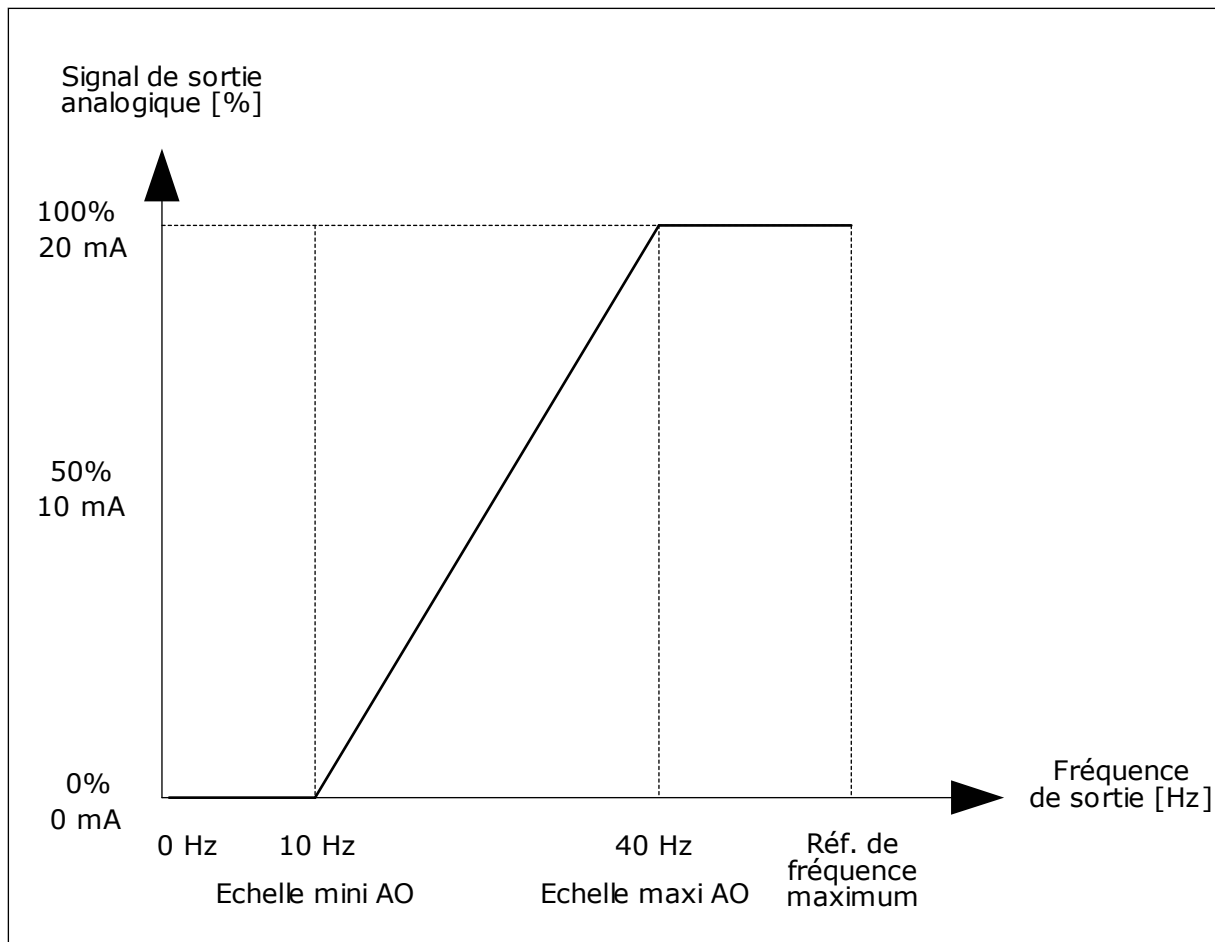


Fig. 52: Mise à l'échelle du signal A01

9.8 FRÉQUENCES INTERDITES

Dans certains process, il est parfois nécessaire d'éviter certaines fréquences susceptibles d'entraîner des problèmes de résonance mécanique. Avec la fonction Fréquences interdites, il est possible d'empêcher l'utilisation de ces fréquences. Lorsque la référence de fréquence d'entrée augmente, la référence de fréquence interne demeure au niveau de la limite basse jusqu'à ce que la référence de fréquence d'entrée dépasse la limite haute.

P3.7.1 PLAGE DE FRÉQUENCES INTERDITES 1 : LIMITE BASSE (ID 509)

P3.7.2 PLAGE DE FRÉQUENCES INTERDITES 1 : LIMITE HAUTE (ID 510)

P3.7.3 PLAGE DE FRÉQUENCES INTERDITES 2 : LIMITE BASSE (ID 511)

P3.7.4 PLAGE DE FRÉQUENCES INTERDITES 2 : LIMITE HAUTE (ID 512)

P3.7.5 PLAGE DE FRÉQUENCES INTERDITES 3 : LIMITE BASSE (ID 513)

P3.7.6 PLAGE DE FRÉQUENCES INTERDITES 3 : LIMITE HAUTE (ID 514)

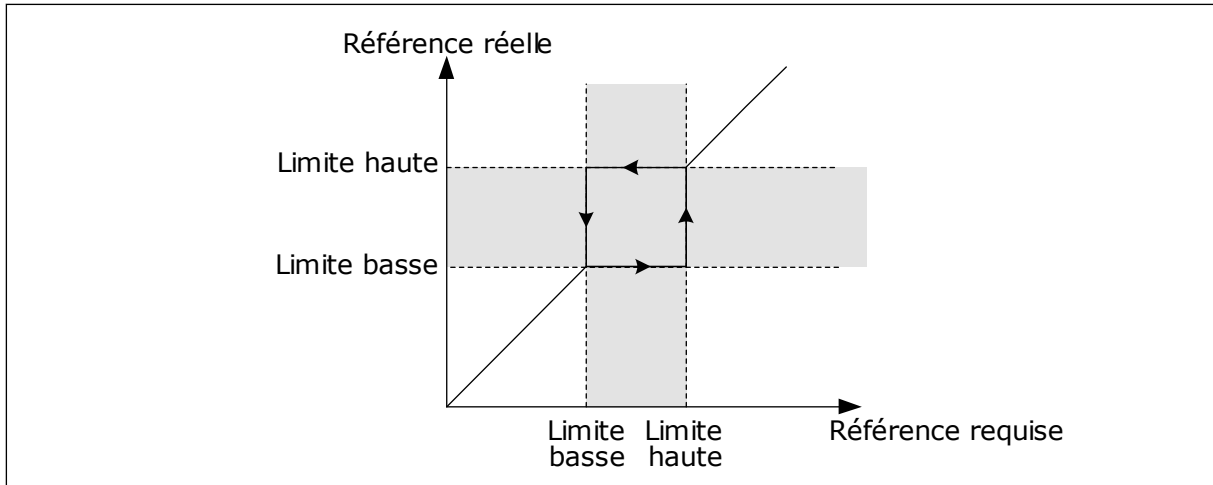


Fig. 53: Fréquences interdites

P3.7.7 FACTEUR DE TEMPS DE RAMPE (ID 518)

Le facteur de temps de rampe définit le temps d'accélération et de décélération lorsque la fréquence de sortie se trouve dans une plage de fréquences interdites. La valeur du facteur de temps de rampe est multipliée par la valeur du paramètre P3.4.1.2 (Temps d'accélération 1) ou P3.4.1.3 (Temps de décélération 1). Par exemple, la valeur 0,1 écourte le temps d'accélération/de décélération selon un facteur de dix.

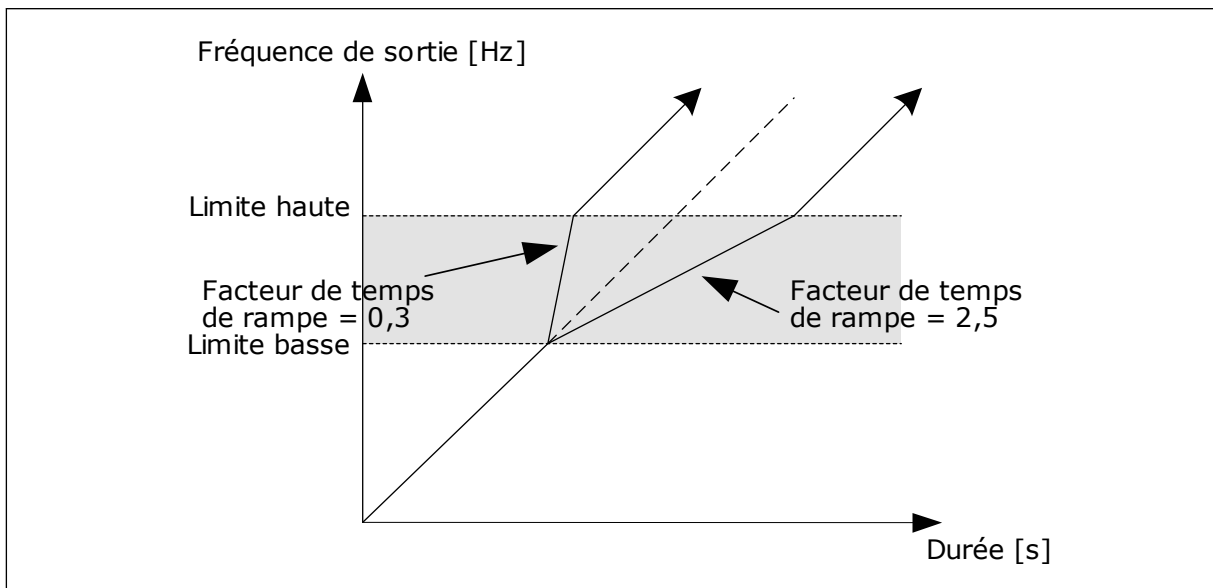


Fig. 54: Paramètre Facteur de temps de rampe

9.9 SUPERVISIONS

P3.9.1.2 RÉPONSE EN CAS DE DÉFAUT EXTERNE (ID 701)

Avec ce paramètre, vous pouvez définir la réponse du convertisseur à un défaut externe. En cas de survenue d'un défaut, le convertisseur peut afficher une notification sur son écran. La

notification s'effectue via une entrée logique. L'entrée logique pré-réglée est DI3. Vous pouvez également programmer les données de réponse dans une sortie relais.

P3.9.1.14 RÉPONSE EN CAS DE DÉFAUT STO (ID 775)

Ce paramètre définit la réponse pour F30 – Suppression sûre du couple (ID du défaut : 530).

Ce paramètre définit le fonctionnement du convertisseur lorsque la fonction Suppr. sûre cplé (STO) est activée (par ex. lorsque la touche d'arrêt d'urgence est utilisée ou qu'une autre opération d'arrêt a été activée).

0 = Aucune action

1 = Alarme

2 = Défaut, arrêt selon le mode Arrêt défini (P3.2.5 Mode Arrêt)

3 = Défaut, arrêt en roue libre

9.9.1 PROTECTIONS THERMIQUES DU MOTEUR

La fonction de protection thermique du moteur protège ce dernier d'un échauffement excessif.

Le convertisseur de fréquence peut fournir un courant supérieur au courant normal. Ce courant élevé peut être nécessaire pour la charge et doit être utilisé. Dans ces conditions, il existe un risque de surcharge thermique. Les fréquences basses présentent un risque plus élevé. À basse fréquence, la capacité de refroidissement et la puissance du moteur diminuent. Si le moteur est doté d'un ventilateur externe, la réduction de charge à basse fréquence est minime.

La protection thermique du moteur repose sur des calculs. La fonction de protection utilise le courant de sortie du convertisseur pour déterminer la charge sur le moteur. Si la carte de commande n'est pas sous tension, les calculs sont remis à zéro.

Pour ajuster la protection thermique du moteur, utilisez les paramètres compris entre P3.9.2.1 et P3.9.2.5. Vous pouvez afficher l'état thermique du moteur sur l'affichage du panneau opérateur. Voir le chapitre 3 *Interfaces utilisateur*.



REMARQUE!

Si vous utilisez des câbles moteur longs (100 m au maximum) avec de petits convertisseurs de fréquence ($\leq 1,5$ kW), le courant moteur mesuré par le convertisseur de fréquence peut être bien supérieur au courant moteur réel. Ceci est dû aux courants capacitifs dans le câble moteur.



ATTENTION!

Assurez-vous que le flux d'air vers le moteur n'est pas entravé. Lorsque le flux d'air est entravé, la fonction ne protège pas le moteur et ce dernier peut surchauffer. Cela risque d'endommager le moteur.

P3.9.2.3 FACTEUR DE REFROIDISSEMENT À FRÉQUENCE NULLE (ID 706)

Lorsque la vitesse est nulle, cette fonction calcule le facteur de refroidissement relativement au point où le moteur fonctionne à vitesse nominale sans refroidissement extérieur.

Le pré réglage est défini pour les conditions sans ventilateur externe. Si vous utilisez un ventilateur externe, vous pouvez définir une valeur supérieure à celle utilisée sans le ventilateur, par exemple 90 %.

Si vous modifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4 (Courant nominal moteur), le paramètre P3.9.2.3 récupère automatiquement son pré réglage.

Toute modification de ce paramètre est sans incidence sur le courant de sortie maximal du convertisseur. Seul le paramètre P3.1.3.1 Courant max. de sortie peut modifier le courant de sortie maximal.

La fréquence de coupure pour la protection thermique représente 70 % de la valeur du paramètre P3.1.1.2 Fréquence nominale du moteur.

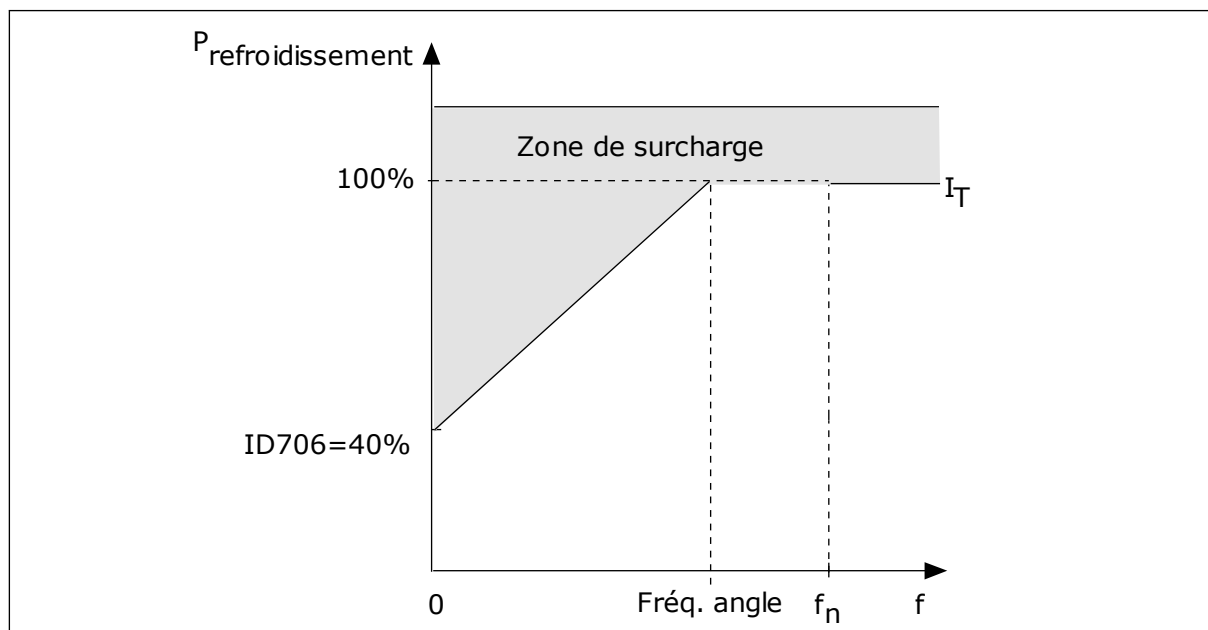


Fig. 55: Courbe de courant thermique I_T du moteur

P3.9.2.4 PTM : CONSTANTE DE TEMPS (ID 707)

La constante de temps est la durée mise par la courbe de chauffe calculée pour atteindre 63 % de sa valeur cible. La durée de la constante de temps dépend de la taille du moteur. Plus le moteur est gros, plus la constante de temps est élevée.

La constante de temps thermique du moteur varie d'un moteur à l'autre. Elle change également d'un fabricant de moteur à l'autre. Le pré réglage du paramètre varie en fonction de la taille du moteur.

Le temps t_6 est la durée en secondes pendant laquelle le moteur peut fonctionner en toute sécurité à 6 fois la valeur du courant nominal. Il est possible que le fabricant du moteur fournisse ces données avec le moteur. Si vous connaissez le temps t_6 du moteur, vous pouvez l'utiliser pour définir le paramètre de constante de temps. Généralement, la constante de temps thermique du moteur exprimée en minutes est de $2 \times t_6$. Lorsque le convertisseur est à l'état ARRÊT, la constante de temps est augmentée en interne à trois fois la valeur du paramètre défini, car le refroidissement est fonction de la convection.

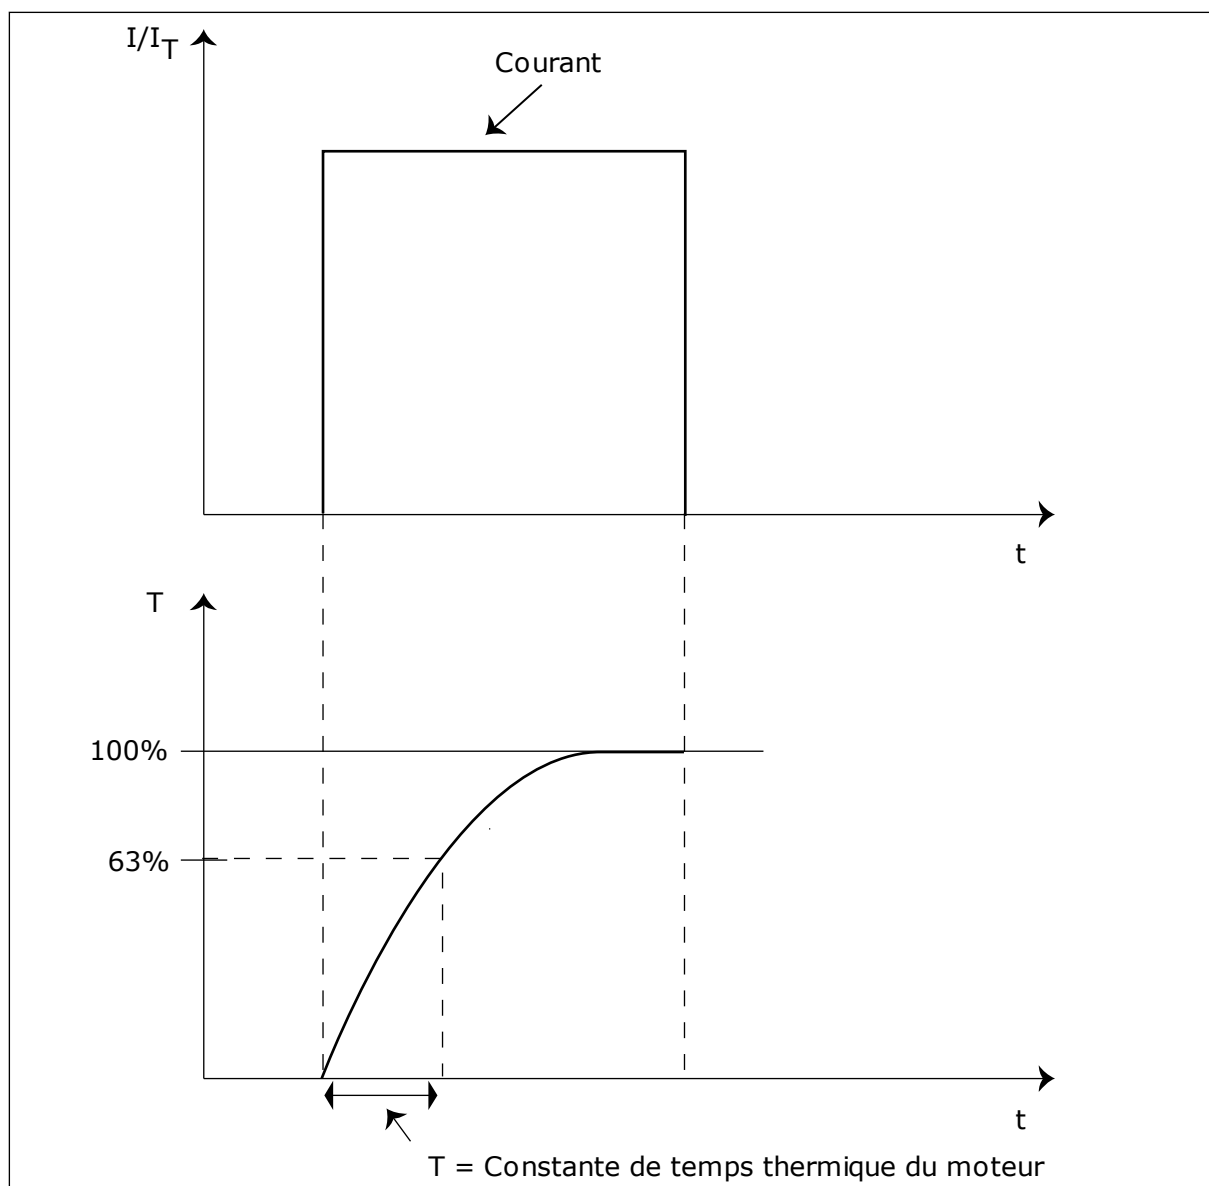


Fig. 56: Constante de temps thermique du moteur

P3.9.2.5 CAPACITÉ DE CHARGE THERMIQUE DU MOTEUR (ID 708)

Par exemple, si vous définissez une valeur de 130 %, le moteur atteint la température nominale à 130 % du courant nominal du moteur.

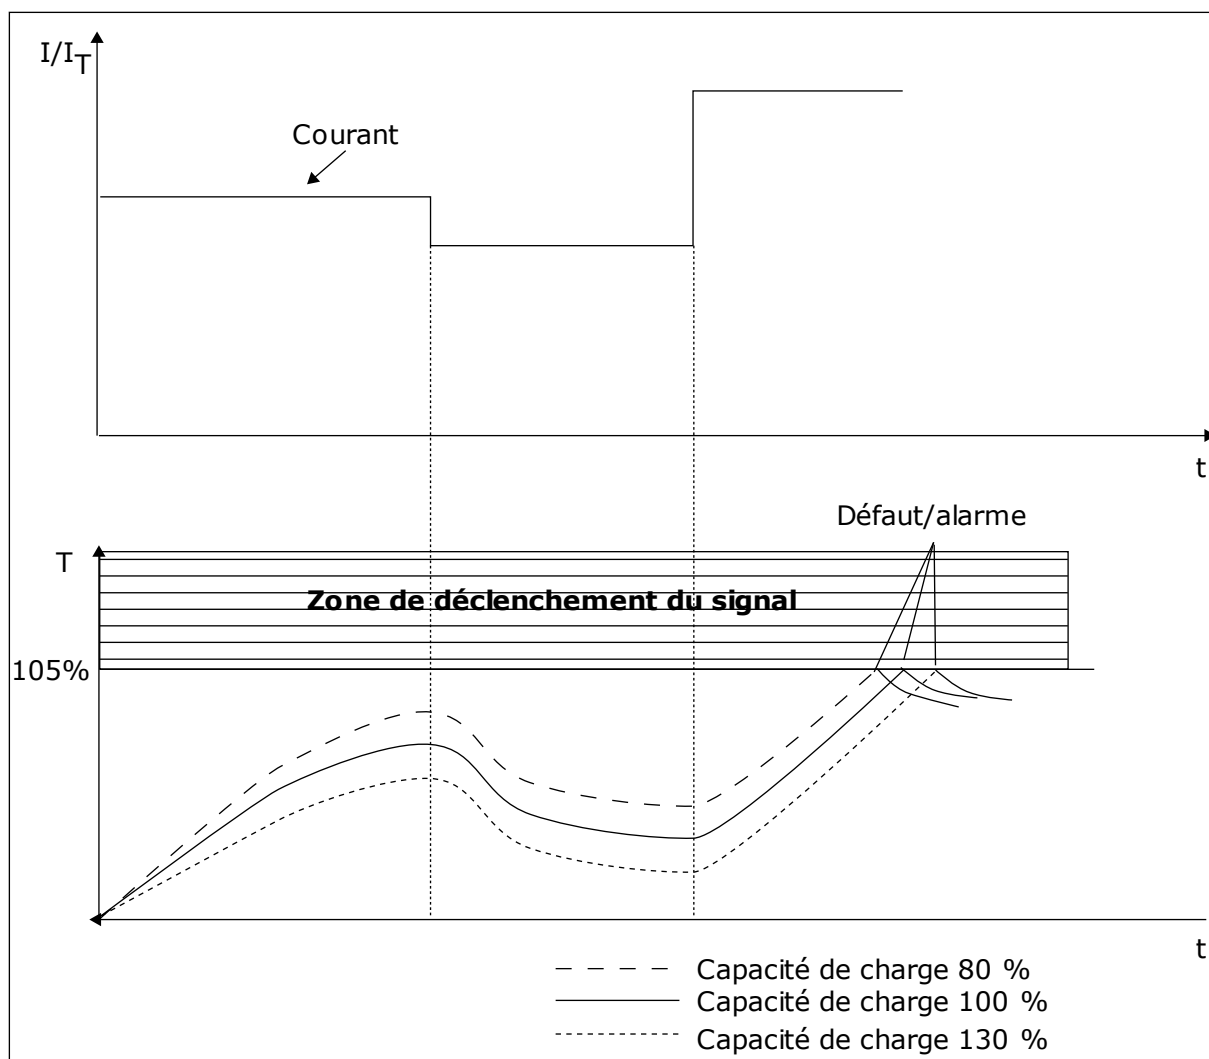


Fig. 57: Calcul de la température du moteur

9.9.2 PROTECTION CONTRE LE CALAGE DU MOTEUR

La fonction de protection contre le calage du moteur assure la protection du moteur contre les courtes surcharges. Une surcharge peut être causée, par exemple, par le calage d'un arbre. Il est possible de régler la durée de réaction de la protection contre le calage du moteur sur une valeur inférieure à celle de la protection thermique du moteur.

L'état de calage du moteur est spécifié à l'aide des paramètres P3.9.3.2 PCM : courant et P3.9.3.4 PCM : seuil de fréquence. Si le courant est supérieur au seuil et la fréquence de sortie inférieure au seuil, le convertisseur de fréquence considère qu'il y a un calage moteur.

La protection contre le calage est un type de protection contre la surintensité.



REMARQUE!

Si vous utilisez des câbles moteur longs (100 m au maximum) avec de petits convertisseurs de fréquence ($\leq 1,5$ kW), le courant moteur mesuré par le convertisseur de fréquence peut être bien supérieur au courant moteur réel. Ceci est dû aux courants capacitifs dans le câble moteur.

P3.9.3.2 PCM : COURANT (ID 710)

Pour ce paramètre, vous pouvez définir une valeur comprise entre 0,0 et $2 \cdot I_L$. Pour qu'un calage moteur se produise, il faut que le courant soit supérieur à cette limite. Si le paramètre P3.1.3.1 Courant max. de sortie est modifié, ce paramètre est calculé automatiquement à 90 % de la limite de courant.



REMARQUE!

La valeur du paramètre PCM : courant doit être inférieure à celle de la limite de courant moteur.

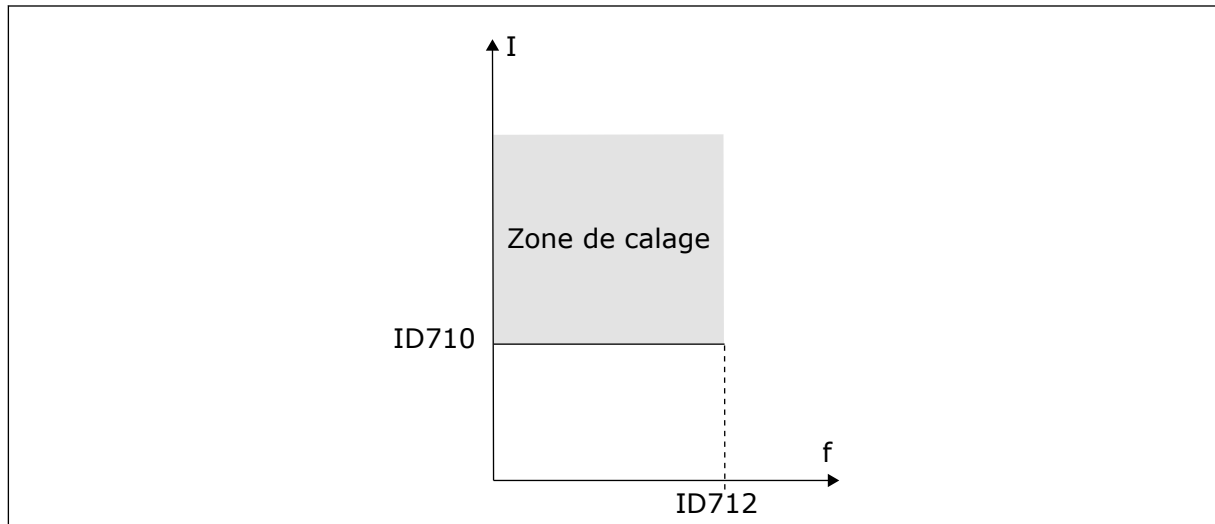


Fig. 58: Définition de la zone de calage

P3.9.3.3 PCM:TEMPO (ID 711)

Vous pouvez définir la valeur de ce paramètre entre 1,0 et 120,0 s. Il s'agit de la durée maximale d'activation de l'état de calage. Un compteur interne décompte la temporisation de calage.

Si la valeur du compteur de temporisation de calage franchit cette valeur limite, la protection déclenche le convertisseur de fréquence.

9.9.3 PROTECTION CONTRE LES SOUS-CHARGES

La fonction de protection contre les sous-charges vérifie la présence d'une charge moteur lorsque le convertisseur de fréquence fonctionne. Si le moteur perd la charge, un problème peut se produire dans le process. Par exemple, une courroie peut se rompre ou une pompe peut tourner à sec.

Vous pouvez régler la protection contre les sous-charges du moteur à l'aide des paramètres P3.9.4.2 (Protection contre les sous-charges : Charge de la zone d'affaiblissement de champ) et P3.9.4.3 (Protection contre les sous-charges : Charge à fréquence nulle). La courbe de sous-charge est une courbe quadratique réglée entre la fréquence nulle et le point d'affaiblissement du champ. La protection n'est pas active en deçà de 5 Hz. Le compteur de durée de sous-charge ne fonctionne pas en deçà de 5 Hz.

Les valeurs des paramètres de protection contre les sous-charges sont définies sous forme de pourcentage du couple nominal du moteur. Pour déterminer le facteur d'échelle de la valeur de couple interne, utilisez les données de la plaque signalétique du moteur, le courant nominal moteur et le courant nominal du convertisseur de fréquence (IH). Si vous utilisez un courant autre que le courant moteur nominal, la précision du calcul diminue.



REMARQUE!

Si vous utilisez des câbles moteur longs (100 m au maximum) avec de petits convertisseurs de fréquence ($\leq 1,5$ kW), le courant moteur mesuré par le convertisseur de fréquence peut être bien supérieur au courant moteur réel. Ceci est dû aux courants capacitifs dans le câble moteur.

P3.9.4.2 PROTECTION CONTRE LES SOUS-CHARGES : CHARGE DE LA ZONE D'AFFAIBLISSEMENT DE CHAMP (ID 714)

Pour ce paramètre, vous pouvez définir une valeur comprise entre 10,0 et 150,0 % x T_n Moteur. Cette valeur correspond à la limite de couple minimal lorsque la fréquence de sortie est supérieure au point d'affaiblissement du champ.

Si vous modifiez la valeur du paramètre P3.1.1.4 (Courant nominal moteur), ce paramètre récupère automatiquement son préréglage. Voir 9.9.3 *Protection contre les sous-charges*.

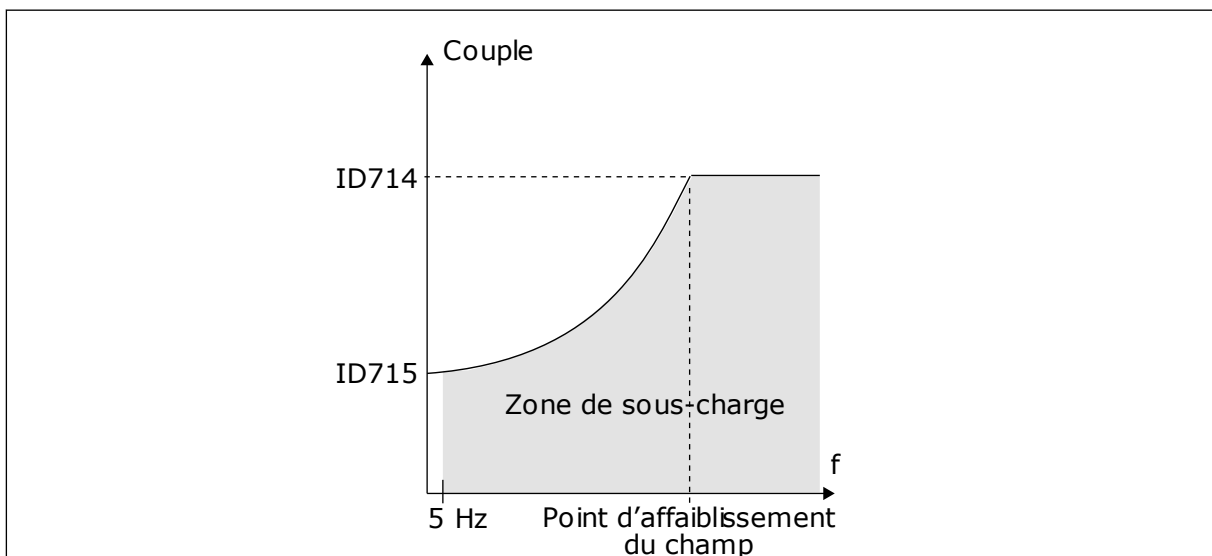


Fig. 59: Réglage de la charge minimale

P3.9.4.4 PROTECTION CONTRE LES SOUS-CHARGES : LIMITE DURÉE (ID 716)

Vous pouvez définir la limite de durée entre 2,0 et 600,0 s.

Il s'agit de la durée maximale d'activité d'un état de sous-charge. Un compteur interne décompte la temporisation de sous-charge. Si la valeur du compteur franchit cette valeur limite, la protection déclenche le convertisseur de fréquence. Le convertisseur est déclenché conformément au paramètre P3.9.4.1 Défaut sous-charge. Si le convertisseur s'arrête, le compteur de sous-charge est remis à zéro.

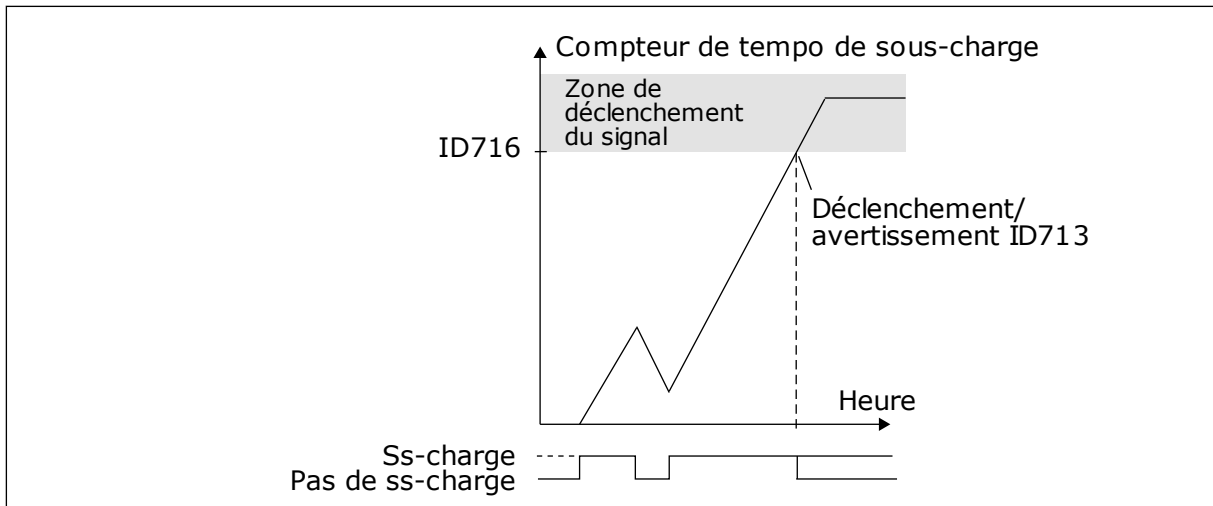


Fig. 60: Fonction de compteur de temporisation de sous-charge

P3.9.5.1 MODE ARRÊT RAPIDE (ID 1276)

P3.9.1.2 (P3.5.1.26) ACTIVATION DE L'ARRÊT RAPIDE (ID 1213)

P3.9.5.3 TEMPS DE DÉCÉLÉRATION DE L'ARRÊT RAPIDE (ID 1256)

P3.9.5.4 RÉPONSE À UN DÉFAUT ARRÊT RAPIDE (ID 744)

Avec la fonction Arrêt rapide, vous pouvez arrêter le convertisseur dans le cadre d'une procédure spéciale à partir de l'E/S ou du bus de terrain quand les conditions sont inhabituelles. Lorsque la fonction Arrêt rapide est activée, vous pouvez décélérer et arrêter le convertisseur. Il est possible de programmer une alarme ou un défaut pour consigner dans l'historique des défauts qu'une requête d'arrêt rapide a été demandée.



ATTENTION!

N'utilisez pas la fonction Arrêt rapide en tant qu'arrêt d'urgence. Un arrêt d'urgence doit arrêter l'alimentation du moteur. La fonction Arrêt rapide ne le permet pas.

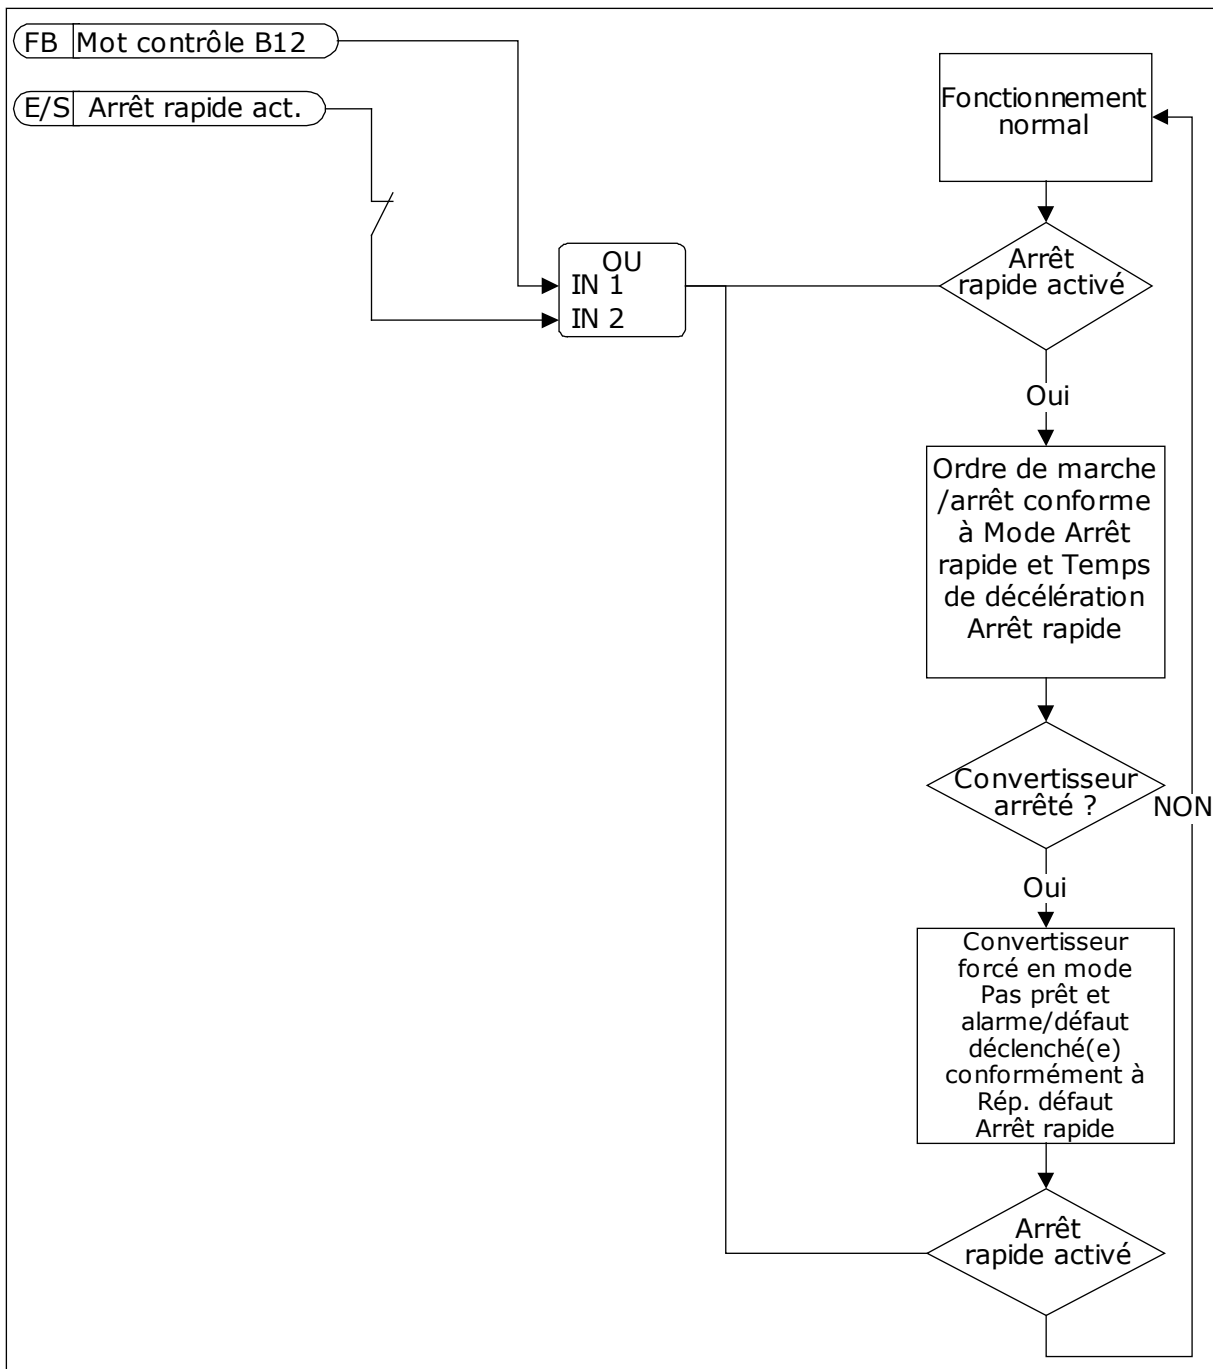


Fig. 61: Logique d'arrêt rapide

P3.9.8.1 PROTECTION FAIBLE DES ENTRÉES ANALOGIQUES (ID 767)

Utilisez la Protection faible des entrées analogiques pour détecter les défaillances des signaux d'entrée analogique. Cette fonction assure uniquement la protection des entrées analogiques utilisées en tant que référence de fréquence, référence de couple ou dans les régulateurs PID/PID externe.

Vous pouvez activer la protection lorsque le convertisseur est à l'état MARCHÉ ou MARCHÉ et ARRÊT.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
1	Protection désactivée	
2	Protection activée à l'état MARCHE	La protection n'est activée que lorsque le convertisseur de fréquence se trouve à l'état MARCHE.
3	Protection activée à l'état MARCHE et ARRÊT.	La protection est activée dans les deux états, MARCHE et ARRÊT.

P3.9.8.2 DÉFAUT D'ENTRÉE ANALOGIQUE FAIBLE (ID 700)

Si la fonction Protection AI faible est activée via le paramètre P3.9.8.1, elle réagit au code de défaut 50 (ID de défaut 1050).

La fonction Protection AI faible affiche le niveau de signal des entrées analogiques 1 à 6. Lorsque le signal d'entrée analogique est inférieur à 50 % du signal minimal pendant 3 s, un défaut ou une alarme AI faible s'affiche.



REMARQUE!

Vous ne pouvez utiliser la valeur *Alarme + fréq précédente* que si vous utilisez l'entrée analogique 1 ou 2 en tant que référence de fréquence.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Aucune action	La protection AI faible n'est pas utilisée.
1	Alarme	
2	Alarme, vitesse constante	La référence de fréquence est définie via le paramètre P3.9.1.13 Fréquence alarme pré-réglée.
3	Alarme, fréquence précédente	La dernière fréquence valide est conservée en tant que référence de fréquence.
4	Défaut	Le convertisseur s'arrête conformément à P3.2.5 Mode Arrêt.
5	Défaut, roue libre	Le convertisseur s'arrête en roue libre.

P3.9.9.2 RÉPONSE AU DÉFAUT DÉFINI PAR L'UTILISATEUR 1 (ID 15525)

Ce paramètre définit la réponse au Défaut défini par l'utilisateur 1 (ID de défaut 1114). Autrement dit, il définit le comportement du convertisseur en cas de survenue de ce défaut.

P3.9.10.2 RÉPONSE AU DÉFAUT DÉFINI PAR L'UTILISATEUR 2 (ID 15526)

Ce paramètre définit la réponse au Défaut défini par l'utilisateur 2 (ID de défaut 1115). Autrement dit, il définit le comportement du convertisseur en cas de survenue de ce défaut.

9.10 RÉARMEMENT AUTOMATIQUE

P3.10.1 RÉARMEMENT AUTOMATIQUE (ID 731)

Utilisez le paramètre P3.10.1 pour activer la fonction Réarmement automatique. Pour sélectionner les défauts réarmés automatiquement, attribuez la valeur 0 ou 1 aux paramètres P3.10.6 à P3.10.13.



REMARQUE!

La fonction de réarmement automatique est disponible uniquement pour certains types de défauts.

P3.10.3 TEMPORISATION RÉARMEMENT (ID 717)

P3.10.4 PÉRIODE RÉARMEMENT (ID 718)

Utilisez ce paramètre pour définir la temporisation de la fonction de réarmement automatique. Pendant la temporisation du réarmement, la fonction de réarmement automatique tente de réarmer les défauts survenus. Le décompte débute au moment du premier réarmement automatique. Le défaut suivant relance le décompte de la temporisation du réarmement.

P3.10.5 NB RÉARMEMENTS (ID 759)

Si le nombre de tentatives de réarmement au cours de la temporisation de réarmement dépasse la valeur de ce paramètre, un défaut permanent s'affiche. Dans le cas contraire, le défaut s'efface de l'affichage une fois la temporisation de réarmement écoulée.

Avec le paramètre P3.10.5, vous pouvez définir le nombre maximal de tentatives de réarmement automatique pendant la temporisation de réarmement définie au paramètre P3.10.4. Le type de défaut n'a pas d'incidence sur le nombre maximal.

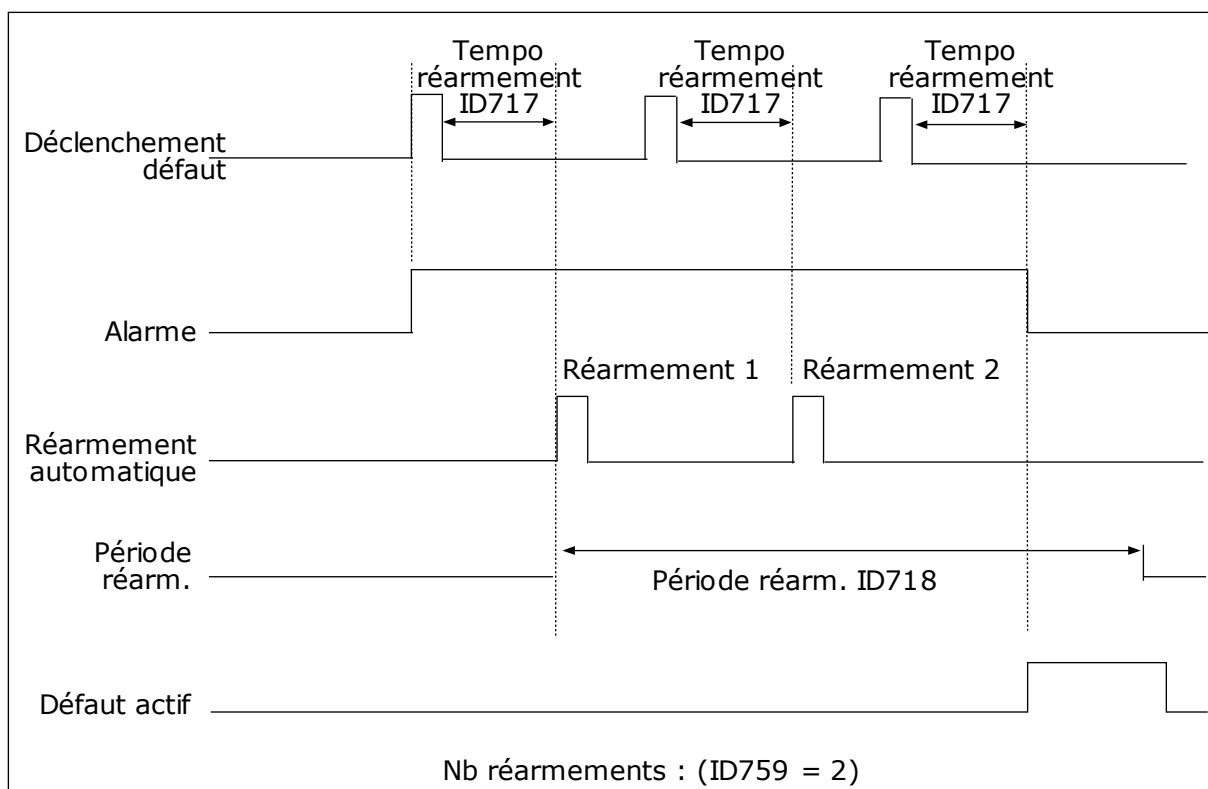


Fig. 62: Fonction de réarmement automatique

9.11 FONCTIONS DE TEMPORISATION

Les fonctions de temporisation permettent à l'horloge temps réel de commander les fonctions. Toutes les fonctions pouvant être commandées par une entrée logique peuvent également l'être via l'horloge temps réel, à l'aide des séquences horaires 1 à 3. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une horloge temps réel externe pour commander une entrée logique. Vous pouvez programmer les intervalles de fermeture et d'ouverture de l'entrée en interne.

Pour obtenir des résultats optimaux à l'aide des fonctions de temporisation, installez une batterie et réglez minutieusement l'horloge temps réel dans l'assistant de mise en service. La batterie est disponible en option.



REMARQUE!

Il est déconseillé d'utiliser les fonctions de temporisation sans batterie auxiliaire. Les paramètres d'heure et de date du convertisseur sont remis à zéro à chaque coupure de courant si aucune batterie n'est installée pour l'horloge temps réel.

SÉQUENCES HORAIRES

Vous pouvez affecter la sortie des fonctions de plage de fonctionnement et/ou de temporisation aux séquences horaires 1 à 3. Vous pouvez utiliser les séquences horaires pour commander les fonctions de type marche/arrêt, telles que les sorties relais ou les entrées logiques. Pour configurer la logique de marche/arrêt des séquences horaires, attribuez-leur des plages de fonctionnement et/ou des blocs de temporisation. Une

séquence horaire peut être commandée pour de nombreux plages de fonctionnement et blocs de temporisation différents.

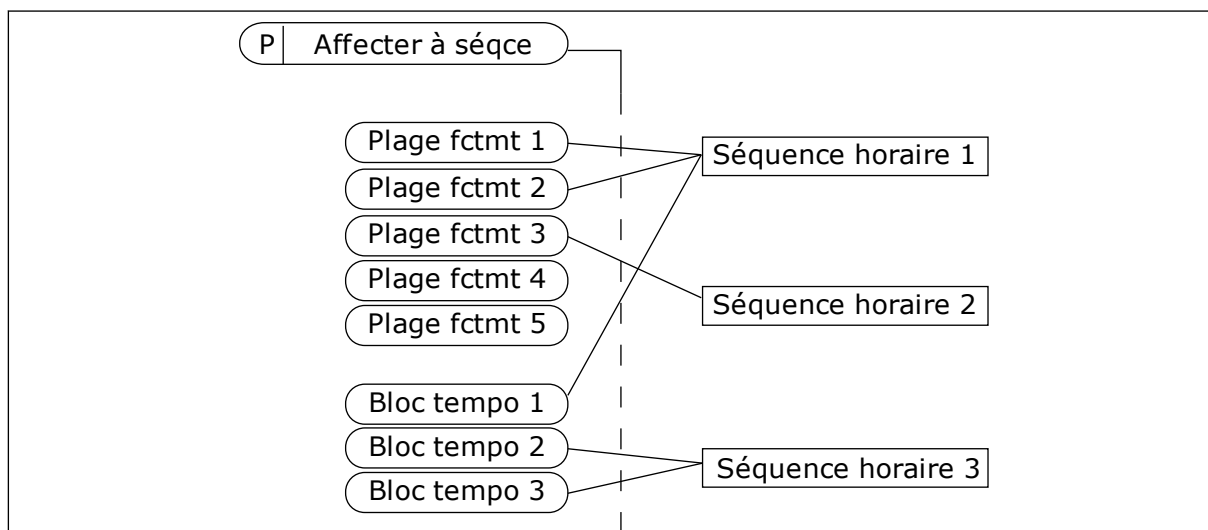


Fig. 63: L'affectation de plages de fonctionnement et de blocs de temporisation aux séquences horaires est flexible. Chaque plage de fonctionnement et bloc de temporisation dispose d'un paramètre grâce auquel vous pouvez l'affecter à une séquence horaire.

PLAGES DE FONCTIONNEMENT

Utilisez les paramètres pour attribuer une valeur Heure début et une valeur Heure fin à chaque plage de fonctionnement. Il s'agit de la durée d'activité quotidienne de la plage de fonctionnement au cours des jours définis à l'aide des paramètres Jour début et Jour fin. Par exemple, avec le réglage de paramètres ci-dessous, la plage de fonctionnement est active de 7 h à 9 h du lundi au vendredi. La séquence horaire est semblable à une entrée logique, mais virtuelle.

Heure début : 07:00:00

Heure fin : 09:00:00

Jour début: Lundi

Jour fin: Vendredi

BLOCS TEMPO

Utilisez les blocs de temporisation pour activer une séquence horaire pendant un certain temps à l'aide d'une commande issue d'une entrée logique ou d'une séquence horaire.

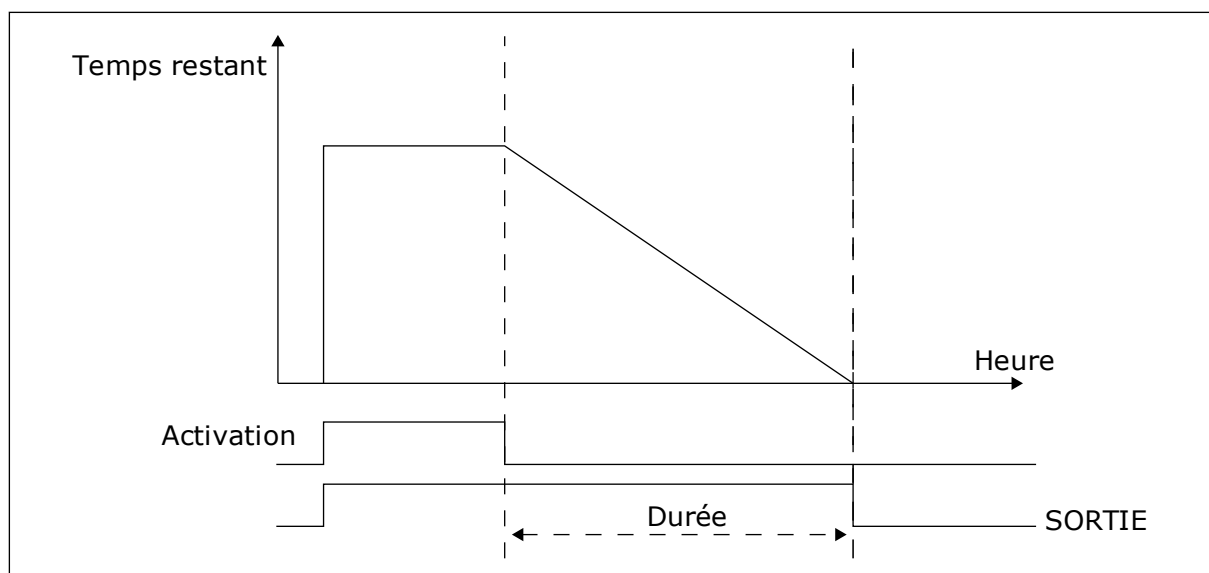


Fig. 64: Le signal d'activation provient d'une entrée logique ou d'une entrée logique virtuelle, telle qu'une séquence horaire. Le bloc de temporisation débute son décompte à partir du front descendant.

Les paramètres ci-dessous activent le bloc de temporisation lorsque l'entrée logique 1 de l'emplacement A est fermée. Ils maintiennent également l'activité du bloc de temporisation pendant 30 s après l'ouverture.

- Durée : 30 s
- Bloc tempo : EntLog emplct A.1

Vous pouvez utiliser une durée de 0 seconde pour remplacer une séquence horaire activée à partir d'une entrée logique. Il n'existe pas de temporisation d'arrêt suite au front descendant.

Exemple :

Problème :

Le convertisseur de fréquence est installé dans un entrepôt et contrôle la climatisation. Il doit fonctionner entre 7 h et 17 h les jours de semaine et entre 9 h et 13 h les week-ends. Il doit en outre fonctionner en dehors de ces plages horaires lorsque du personnel se trouve dans le bâtiment. Il doit continuer à fonctionner 30 minutes après le départ du personnel.

Solution :

Définissez deux plages de fonctionnement, une pour les jours de semaine et l'autre pour les week-ends. Une plage de fonctionnement est également nécessaire pour activer le process en dehors des heures définies. Voir la configuration ci-dessous.

Plage fctmt 1

P3.12.1.1 : Heure début : 07:00:00

P3.12.1.2 : Heure fin : 17:00:00

P3.12.1.3 : Jours : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

P3.12.1.4 : Affecter à la séquence : Séquence horaire 1

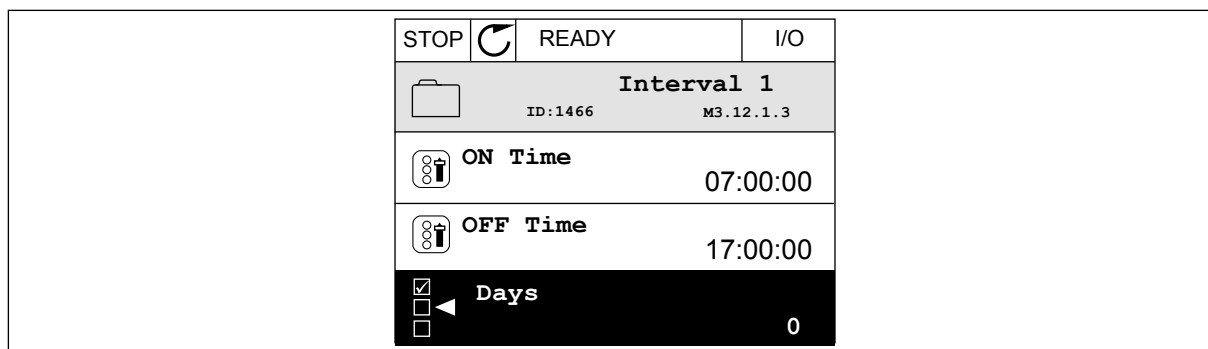


Fig. 65: Utilisation des fonctions de temporisation pour créer une plage de fonctionnement

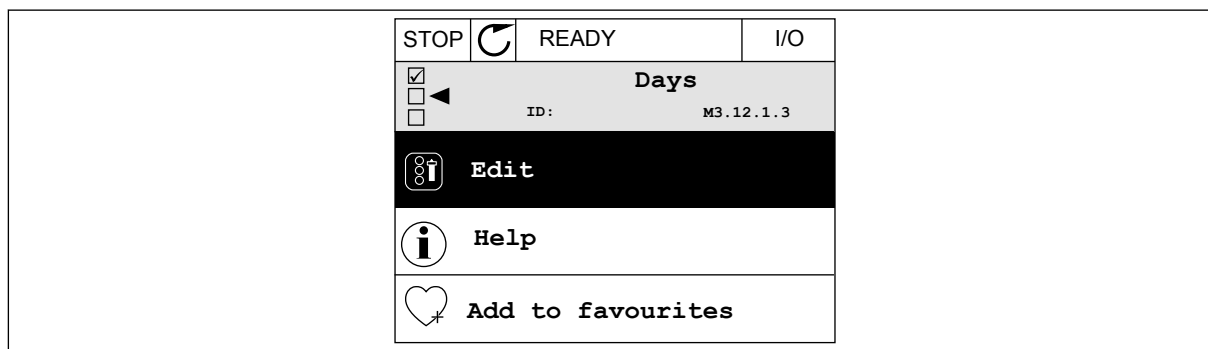


Fig. 66: Accès au mode Édition

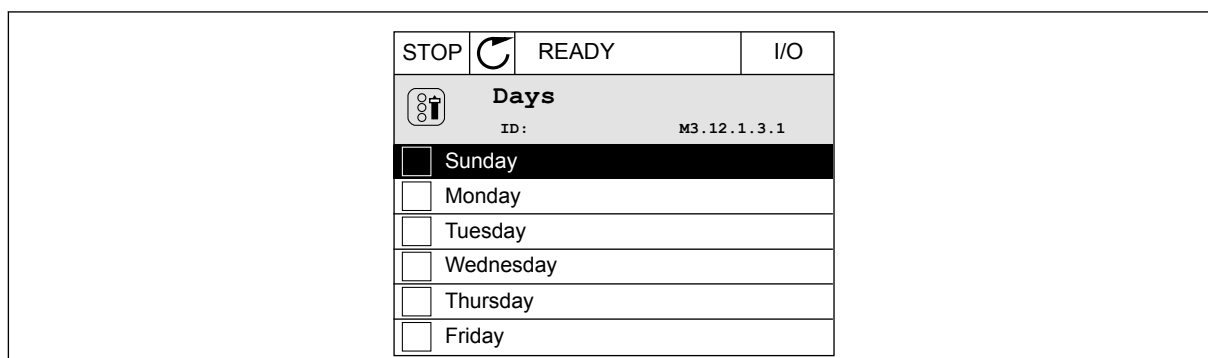


Fig. 67: Sélection de cases à cocher pour les jours de semaine

Plage fctmt 2

P3.12.2.1 : Heure début : 09:00:00

P3.12.2.2 : Heure fin : 13:00:00

P3.12.2.3 : Jours : Samedi, Dimanche

P3.12.2.4 : Affecter à la séquence : Séquence horaire 1

Bloc tempo 1

P3.12.6.1 : Durée : 1 800 s (30 min)

P3.12.6.2 : Bloc tempo 1 : EntLog emplct A.1 (Paramètre figurant dans le menu des entrées logiques.)

P3.12.6.3 : Affecter à la séquence : Séquence horaire 1

P3.5.1.1 : Signal de commande 1 A : Séquence horaire 1 pour la commande d'exécution E/S

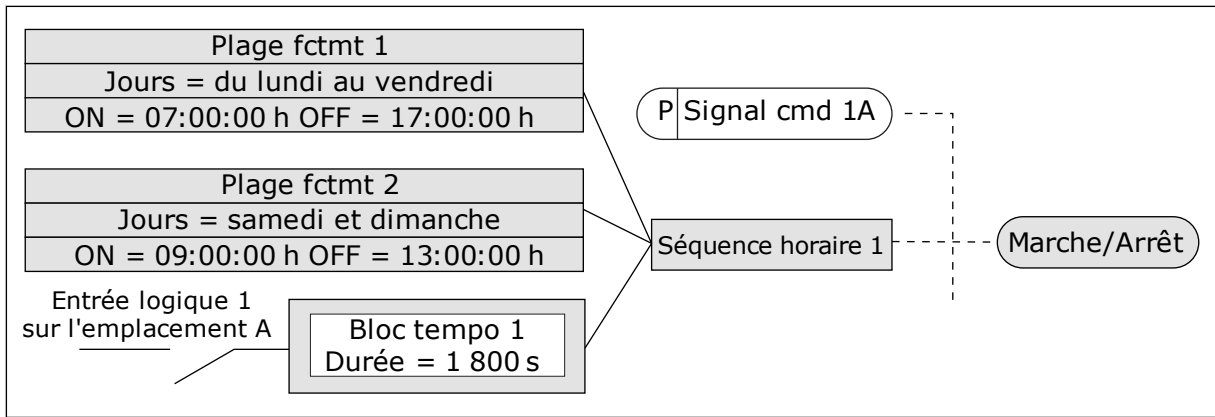


Fig. 68: La séquence horaire 1 est utilisée en tant que signal de commande pour la commande de démarrage en lieu et place d'une entrée logique

9.12 RÉGULATEUR PID

P3.13.1.9 ZONE MORTE (ID 1056)

P3.13.1.10 TEMPORISATION DE ZONE MORTE (ID 1057)

Si la valeur réelle demeure dans la zone morte pendant la durée définie par le paramètre Temporisation de zone morte, la sortie du régulateur PID est verrouillée. Cette fonction empêche l'usure et les mouvements indésirables des actionneurs, tels que les vannes.

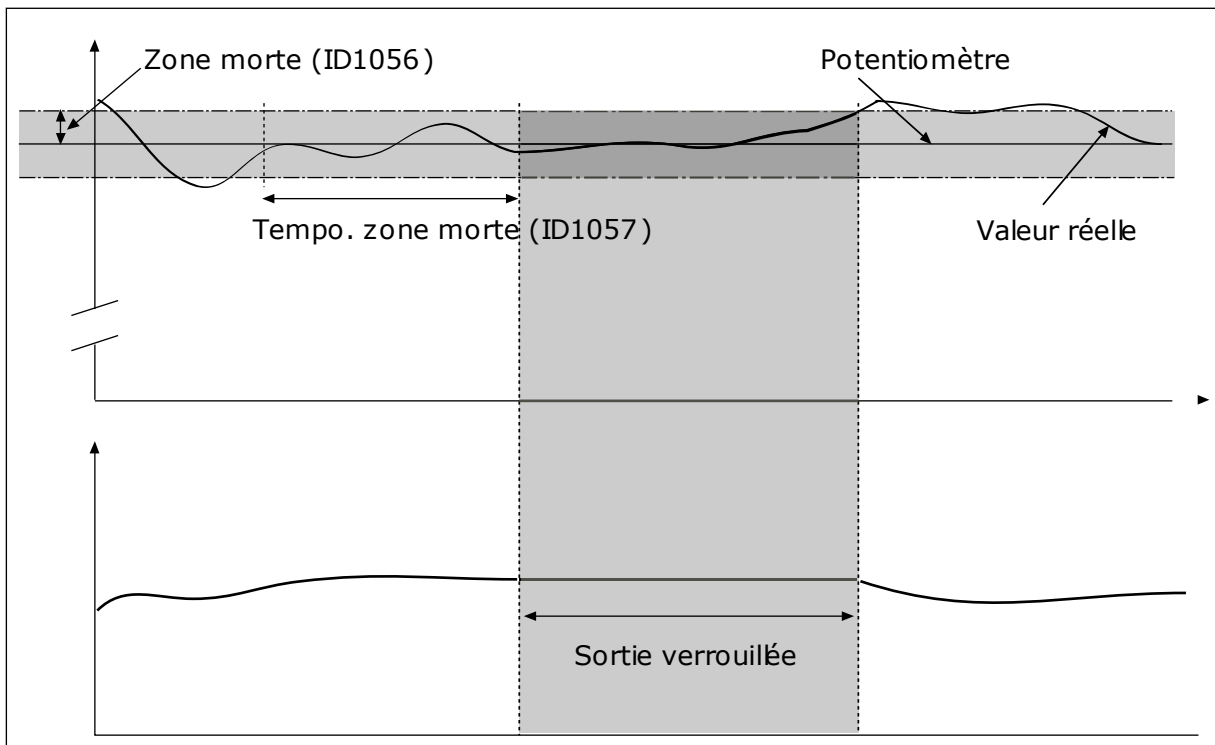


Fig. 69: Fonction Zone morte

9.12.1 ACTION DIRECTE

P3.13.4.1 FONCTION ACTION DIRECTE (ID 1059)

Une modélisation élaborée des process est généralement nécessaire pour la fonction Action directe. Dans certaines conditions, une action directe de type gain + offset est suffisante. La partie relative à l'action directe n'utilise pas les mesures de retour de la valeur de process réellement contrôlée. La commande d'action directe utilise d'autres mesures qui ont une incidence sur la valeur de process contrôlée.

EXEMPLE 1 :

Vous pouvez contrôler le niveau d'eau d'une cuve à l'aide du contrôle du débit. Le niveau d'eau voulu est défini comme point de consigne et le niveau réel comme retour. Le signal de commande affiche le débit entrant.

Le débit sortant peut être vu comme une interférence mesurable. À partir des mesures de cette interférence, vous pouvez tenter de compenser cette dernière à l'aide d'une commande d'action directe (gain et offset) que vous ajoutez à la sortie PID. Le régulateur PID réagit plus rapidement aux variations du débit sortant que si vous vous contentiez de mesurer le niveau.

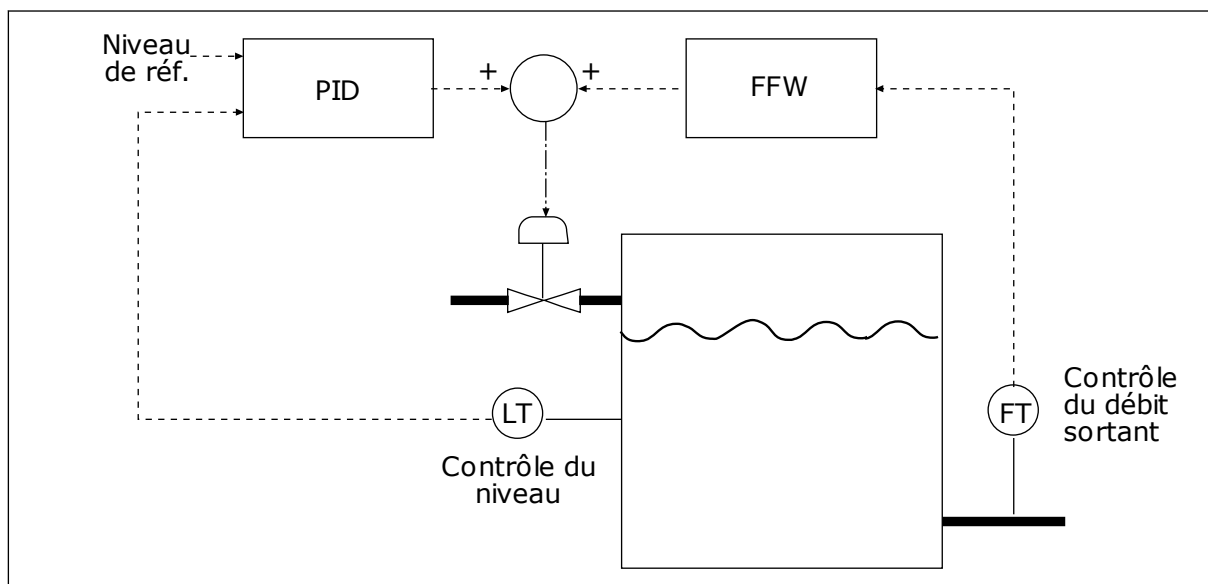


Fig. 70: Commande d'action directe

9.12.2 FONCTION VEILLE

P3.13.5.1 FRÉQUENCE DE VEILLE PC1 (ID 1016)

Le convertisseur de fréquence passe en mode Veille (autrement dit, il s'arrête) lorsque sa fréquence de sortie passe sous le seuil de fréquence défini par ce paramètre.

La valeur de ce paramètre est utilisée lorsque le signal du point de consigne du régulateur PID provient de la source du point de consigne 1.

Critères d'activation du mode Veille

- La fréquence de sortie reste sous la fréquence de veille pendant un délai supérieur à la temporisation de veille définie.
- Le signal de retour PID reste sous le niveau de reprise défini.

Critères de sortie du mode Veille

- Le signal de retour PID passe sous le niveau de reprise défini.



REMARQUE!

Un niveau de reprise incorrect peut ne pas permettre au convertisseur de fréquence de passer en mode Veille.

P3.13.5.2 TEMPO VEILLE PC1 (ID 1017)

Le convertisseur de fréquence passe en mode Veille (autrement dit, il s'arrête) lorsque sa fréquence de sortie passe sous le seuil de fréquence de veille pendant une durée supérieure à celle définie par ce paramètre.

La valeur de ce paramètre est utilisée lorsque le signal du point de consigne du régulateur PID provient de la source du point de consigne 1.

P3.13.5.3 NIVEAU DE REPRISE PC1 (ID 1018)

P3.13.5.4 MODE DE REPRISE PC1 (ID 1019)

Avec ces paramètres, vous pouvez définir à quel moment le convertisseur sort du mode Veille.

Le convertisseur sort du mode Veille lorsque la valeur du retour PID passe sous le niveau de reprise.

Ce paramètre définit si le niveau de reprise est utilisé comme un niveau absolu statique ou comme un niveau relatif qui suit la valeur du point de consigne PID.

Sélection 0 = Niveau absolu (Le niveau de reprise est un niveau statique qui ne suit pas la valeur du point de consigne.)

Sélection 1 = Point de consigne relatif (Le niveau de reprise est un écart situé sous la valeur de point de consigne réelle. Le niveau de reprise suit le point de consigne réel.)

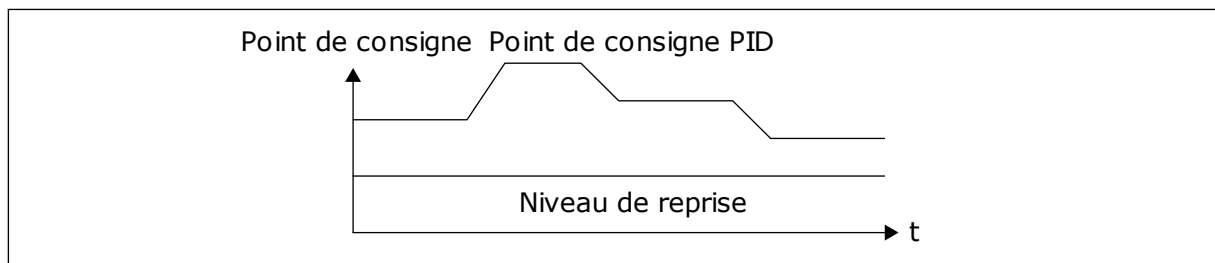


Fig. 71: Mode de reprise : niveau absolu

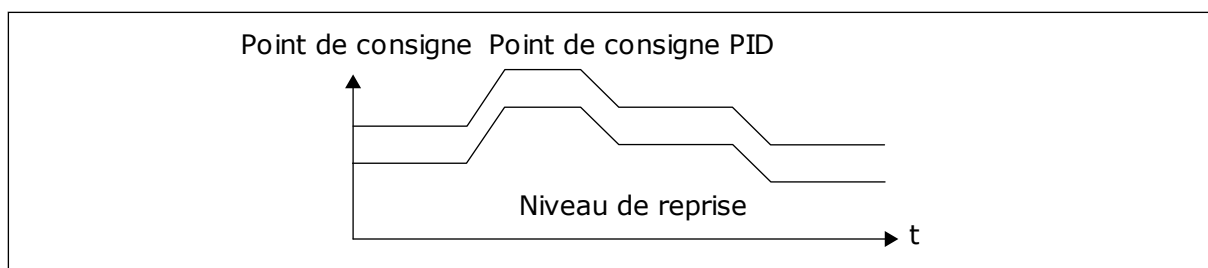


Fig. 72: Mode de reprise : point de consigne relatif

P3.13.5.5 FRÉQUENCE DE VEILLE PC2 (ID 1075)

Voir la description du paramètre P3.13.5.1.

P3.13.5.6 TEMPO VEILLE PC2 (ID 1076)

Voir la description du paramètre P3.13.5.2.

P3.13.5.7 NIVEAU DE REPRISE PC2 (ID 1077)

Voir la description du paramètre P3.13.5.3.

P3.13.5.8 MODE DE REPRISE PC2 (ID 1020)

Voir la description du paramètre P3.13.5.4

9.12.3 SUPERVISION DES RETOURS

Utilisez la supervision des retours pour vous assurer que la valeur de retour PID (valeur du process ou valeur actuelle) demeure dans la plage définie. Avec cette fonction, vous pouvez, par exemple, repérer une rupture de canalisation et arrêter l'inondation.

Ces paramètres définissent la plage dans laquelle le signal de retour PID demeure dans des conditions acceptables. Si le signal de retour PID sort de cette plage pendant une période supérieure à la temporisation définie, un défaut de supervision de retour (code de défaut 101) s'affiche.

P3.13.6.1 ACTIVER LA SUPERVISION DES RETOURS (ID 735)

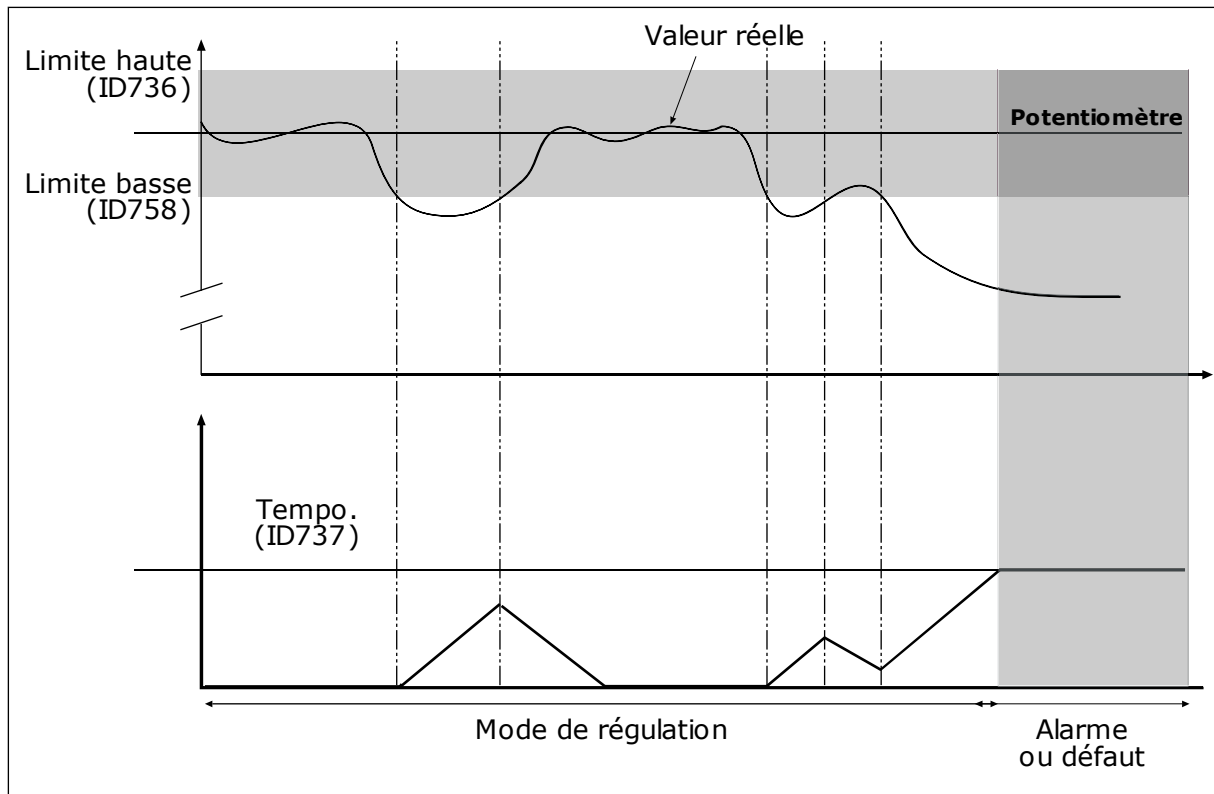


Fig. 73: Fonction Activer la supervision des retours

P3.13.6.2 LIMITE HAUTE (ID 736)

P3.13.6.3 LIMITE BASSE (ID 758)

Définissez les limites supérieure et inférieure qui encadrent la référence. Lorsque la valeur réelle est inférieure ou supérieure aux limites fixées, un compteur est déclenché. Lorsque la valeur réelle se situe dans les limites, le compteur commence son décompte. Lorsque le compteur obtient une valeur supérieure à la valeur du paramètre P3.13.6.4 Temporisation, une alarme ou un défaut s'affiche. Vous pouvez sélectionner la réponse à l'aide du paramètre P3.13.6.5 (PID1 : Défaut de supervision).

9.12.4 COMPENSATION DE PERTE DE PRESSION

Lorsque vous pressurisez un long tuyau comportant plusieurs sorties, la position optimale pour le capteur se situe à mi-chemin du tuyau (position 2 sur la figure). Vous pouvez également placer le capteur directement après la pompe. Cela permet de connaître la pression en sortie de pompe, mais plus loin dans le tuyau, celle-ci chute en fonction du débit.

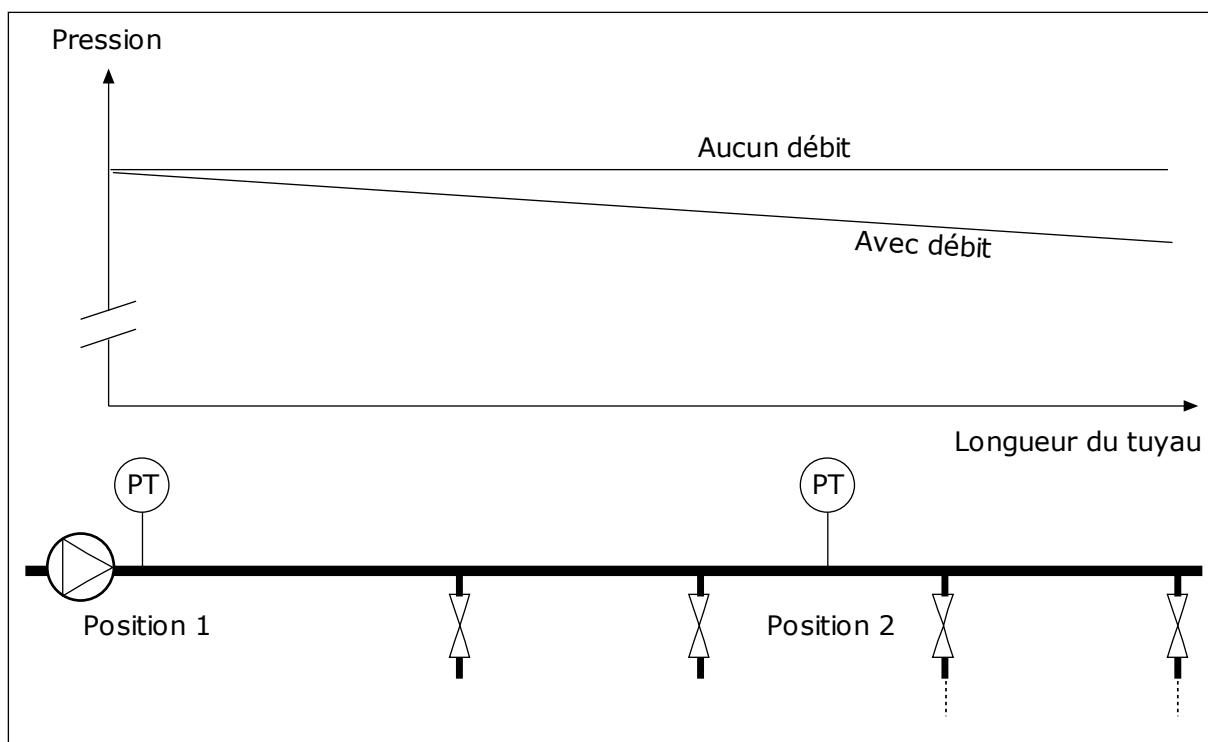


Fig. 74: Position du capteur de pression

P3.13.7.1 ACTIVER LA COMPENSATION POUR LE POINT DE CONSIGNE 1 (ID 1189)

P3.13.7.2 COMPENSATION MAX. POINT DE CONSIGNE 1 (ID 1190)

Le capteur est placé en position 1. La pression dans le tuyau reste constante en l'absence de débit. Toutefois, en présence d'un débit, la pression diminue plus loin dans le tuyau. Pour compenser cette perte de pression, augmentez le point de consigne à mesure que le débit augmente. La fréquence de sortie estime alors le débit et le point de consigne augmente de manière linéaire avec le débit.

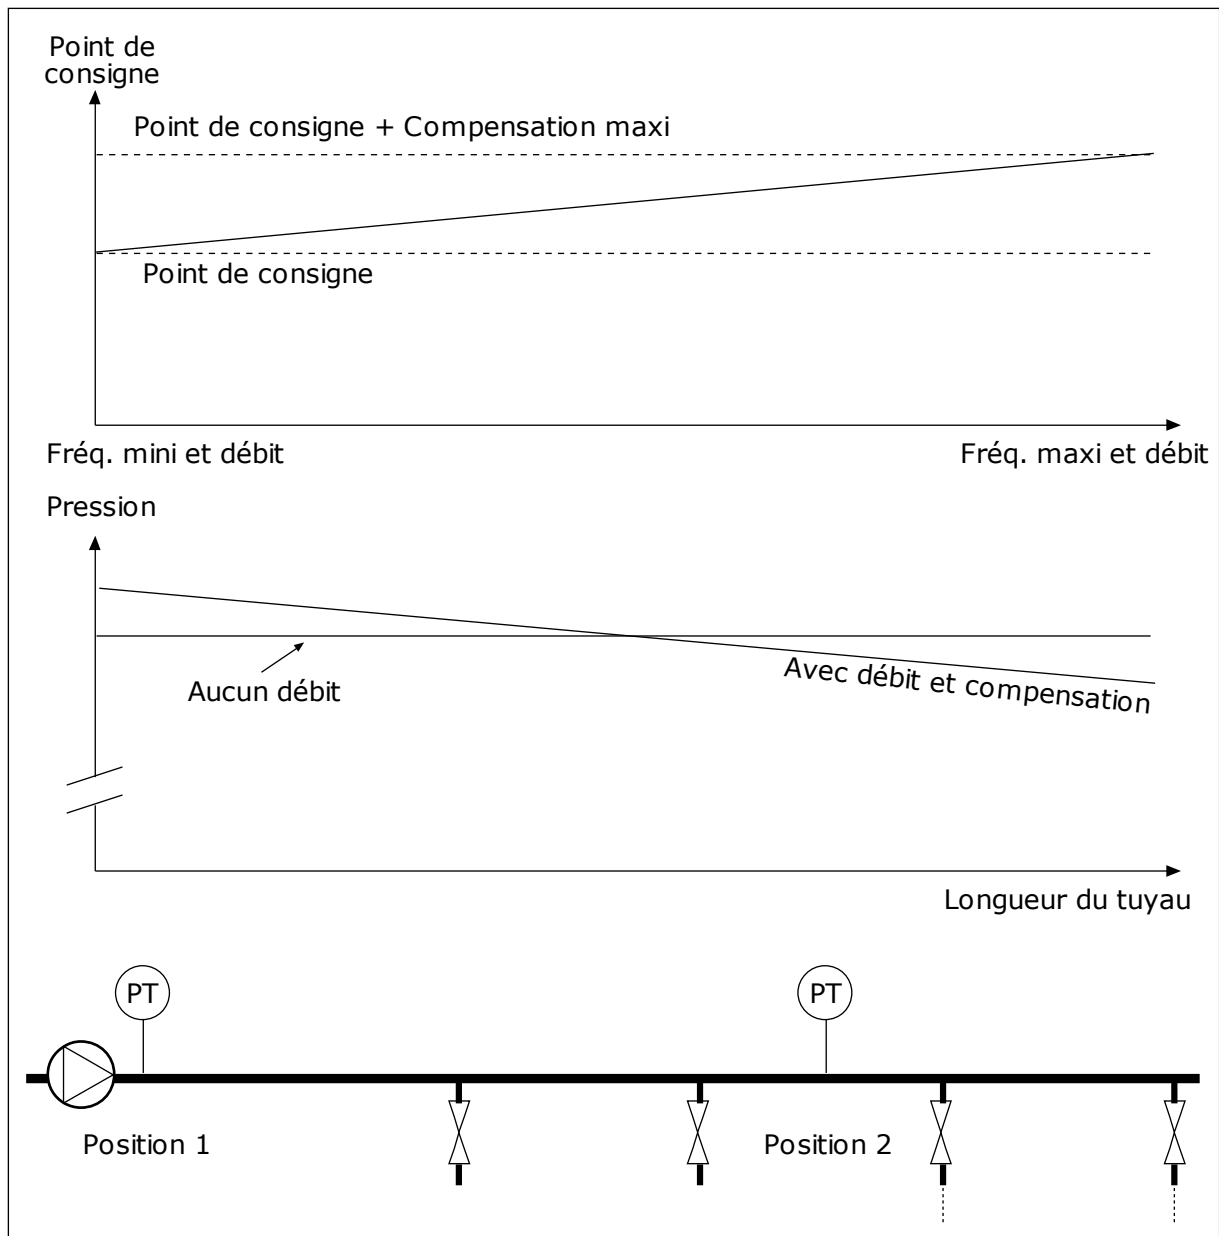


Fig. 75: Activation du point de consigne 1 pour la compensation de perte de pression

9.12.5 REMPLISSAGE PROGRESSIF

La fonction de remplissage progressif permet d'amener le process à un niveau défini à basse vitesse avant que le régulateur PID ne débute la commande. Si le process n'atteint pas le niveau défini pendant la temporisation, un défaut s'affiche.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour remplir lentement un tuyau vide et éviter que de forts courants ne le rompent.

Nous vous recommandons d'utiliser systématiquement la fonction de remplissage progressif lorsque vous utilisez la fonction Multi-pompe.

P3.13.8.1 ACTIVER LE REMPLISSAGE PROGRESSIF (ID 1094)

P3.13.8.2 FRÉQUENCE DE REMPLISSAGE PROGRESSIF (ID 1055)**P3.13.8.3 NIVEAU DE REMPLISSAGE PROGRESSIF (ID 1095)****P3.13.8.4. TEMPORISATION DE REMPLISSAGE PROGRESSIF (ID 1096)**

Le convertisseur fonctionne à la fréquence de remplissage progressif jusqu'à ce que la valeur de retour corresponde au niveau de remplissage progressif. Si la valeur de retour n'atteint pas le niveau de remplissage progressif pendant la temporisation, une alarme ou un défaut s'affiche. Vous pouvez sélectionner la réponse à l'aide du paramètre P3.13.8.5 (Réponse de temporisation de remplissage progressif PID).

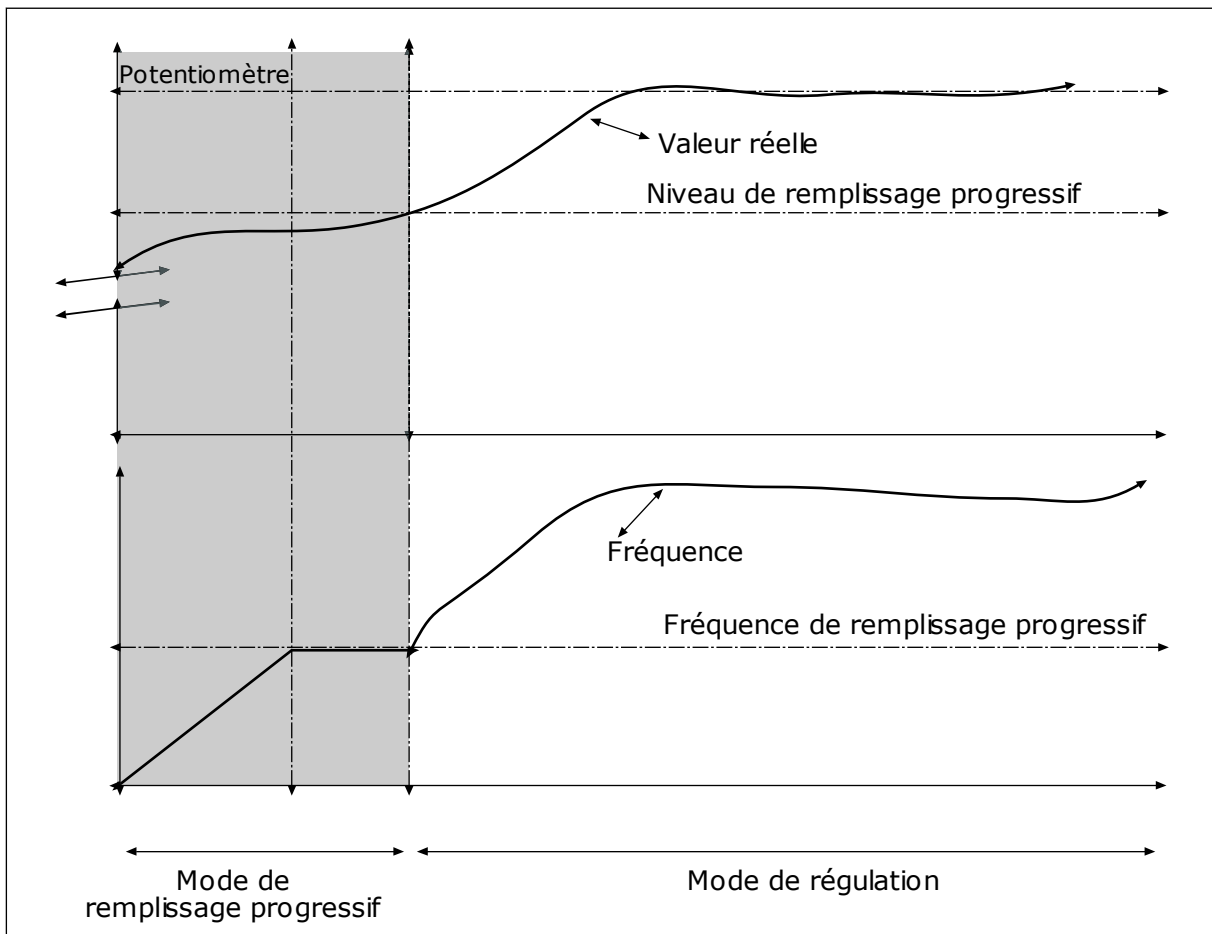


Fig. 76: Fonction de remplissage progressif

9.12.6 SUPERVISION DE LA PRESSION D'ENTRÉE

Utilisez la supervision de la pression d'entrée pour vous assurer qu'il y ait suffisamment d'eau au niveau de l'admission de la pompe. Quand la quantité d'eau est suffisante, la pompe n'aspire pas d'air et n'entraîne pas de cavitation de l'aspiration. Pour utiliser cette fonction, installez un capteur de pression au niveau de l'admission de la pompe.

Si la pression d'entrée de la pompe passe sous la limite d'alarme définie, une alarme s'affiche. La valeur du point de consigne du régulateur PID diminue et entraîne la réduction

de la pression de sortie de la pompe. Lorsque la pression passe sous le seuil de défaut, la pompe s'arrête et un défaut s'affiche.

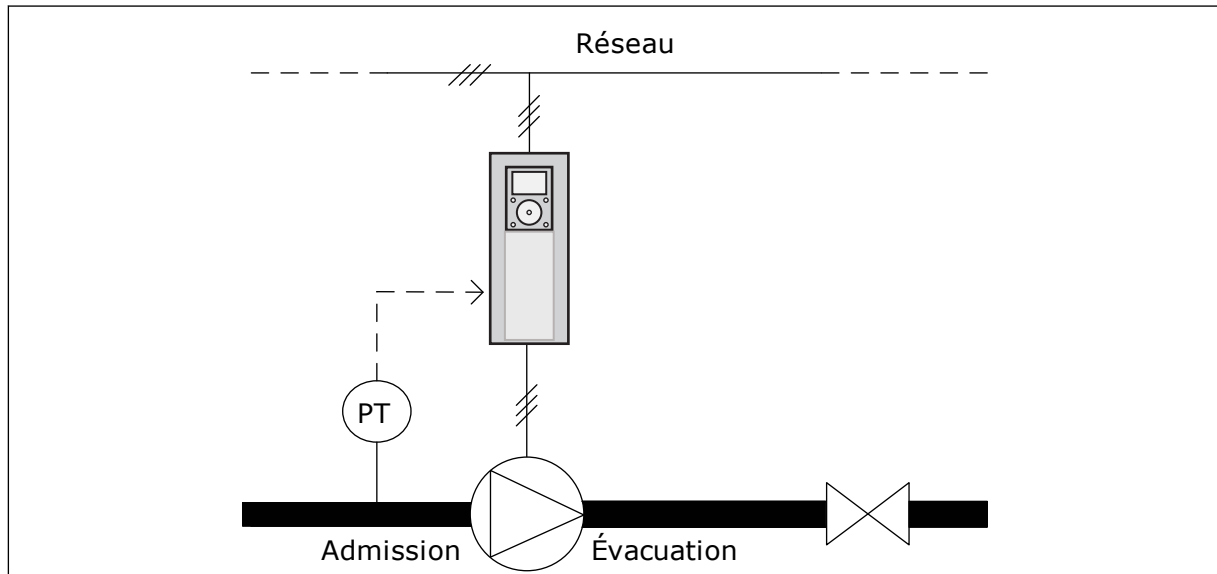


Fig. 77: Emplacement du capteur de pression

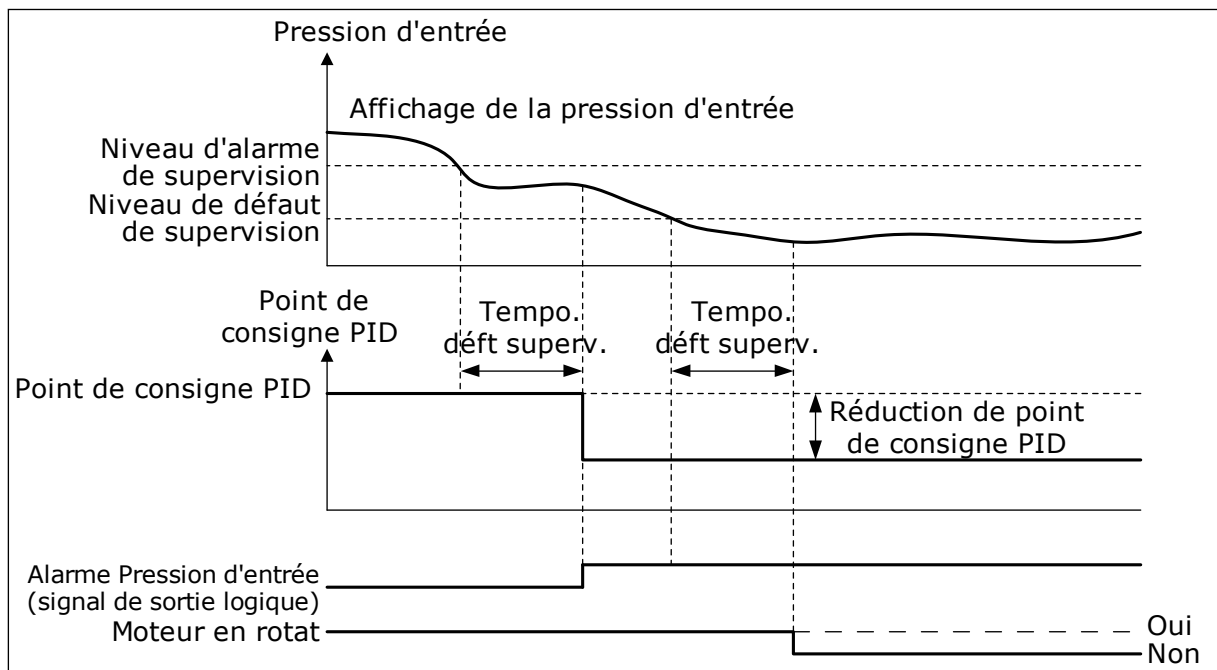


Fig. 78: Fonction de supervision de la pression d'entrée

9.12.7 PROTECTION GIVRE

Utilisez la fonction de protection givre pour protéger la pompe des dommages causés par le givre. Si la pompe est en mode Veille et que la température mesurée dans la pompe passe sous la température de protection définie, faites fonctionner la pompe à une fréquence constante (définie via le paramètre P3.13.10.6 Fréquence de la protection givre). Pour utiliser cette fonction, vous devez installer un capteur ou une sonde thermique sur le capot de la pompe ou la canalisation à proximité de la pompe.

9.13 FONCTION MULTI-POMPE

La fonction Multi-pompe vous permet de commander un maximum de 6 moteurs, pompes ou ventilateurs à l'aide du régulateur PID.

Le convertisseur de fréquence est raccordé à un moteur, appelé moteur régulateur. Le moteur régulateur raccorde les autres moteurs au secteur ou les déconnecte de ce dernier à l'aide de relais. Cela permet de conserver le point de consigne adapté. La fonction Permutation commande l'ordre dans lequel les moteurs démarrent pour leur garantir une usure égale. Vous pouvez inclure le moteur régulateur à la logique de permutation et d'interverrouillage, ou le définir en permanence en tant que Moteur 1. Il est possible de déconnecter temporairement des moteurs à l'aide de la fonction Interverrouillage, par exemple pour les opérations de maintenance.

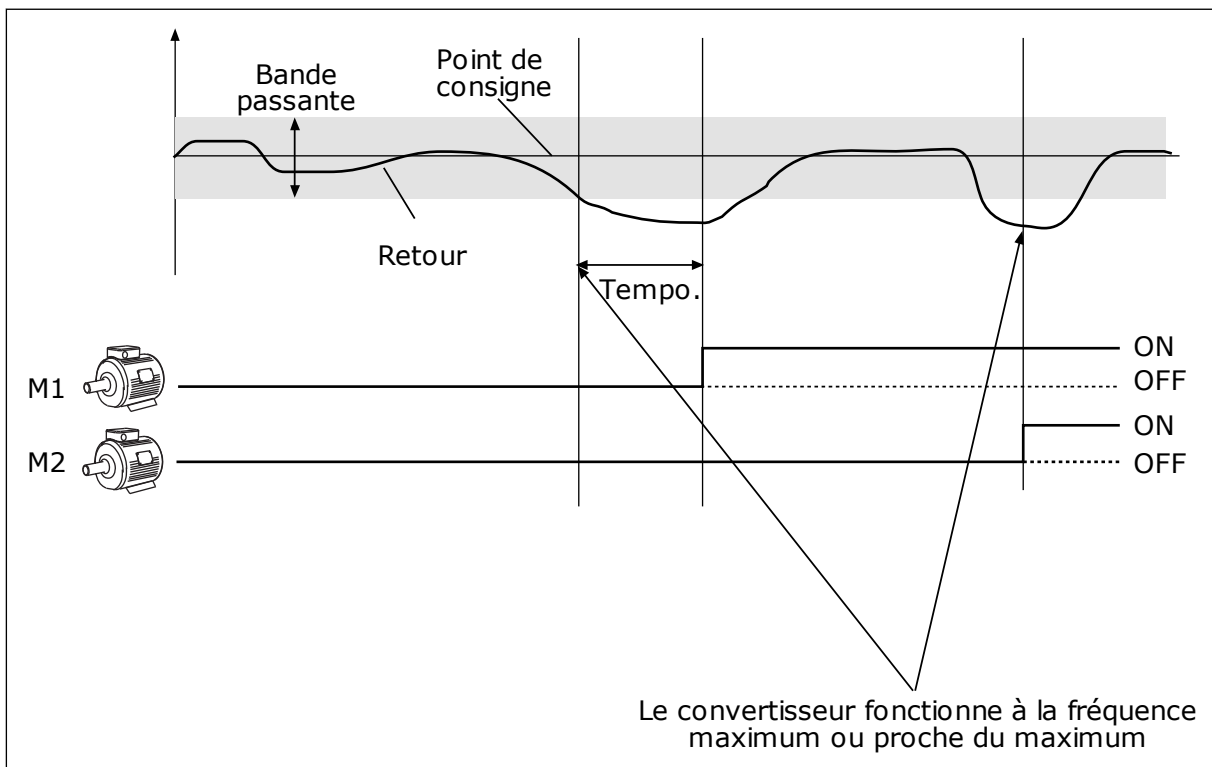


Fig. 79: Fonction Multi-pompe

Si le régulateur PID ne peut pas maintenir le retour dans la bande passante définie, un ou plusieurs moteurs sont raccordés ou déconnectés.

Conditions dans lesquelles raccorder et/ou ajouter des moteurs :

- La valeur du retour est hors des limites de bande passante.
- Le moteur régulateur fonctionne à une fréquence proche du maximum (-2 Hz).
- Les conditions ci-dessus sont remplies pendant un délai supérieur à la temporisation de bande passante.
- D'autres moteurs sont disponibles.

Conditions dans lesquelles déconnecter et/ou retirer des moteurs :

- La valeur du retour est hors des limites de bande passante.
- Le moteur régulateur fonctionne à une fréquence proche du minimum (+2 Hz).
- Les conditions ci-dessus sont remplies pendant un délai supérieur à la temporisation de bande passante.
- D'autres moteurs sont en marche en plus du moteur régulateur.

P3.15.2 FONCTION D'INTERVERROUILLAGE (ID 1032)

Les interverrouillages indiquent au système multi-pompe qu'un moteur n'est pas disponible. Cela peut se produire lorsque le moteur est retiré du système pour maintenance ou contourné pour une commande manuelle.

Pour utiliser les interverrouillages, activez le paramètre P3.15.2. Sélectionnez l'état de chaque moteur à l'aide d'une entrée logique (paramètres P3.5.1.34 à P3.5.1.39). Si la valeur de l'entrée est FERMÉ (autrement dit, actif), le moteur est disponible pour le système Multi-pompe. Dans le cas contraire, la logique Multi-pompe ne le raccorde pas.

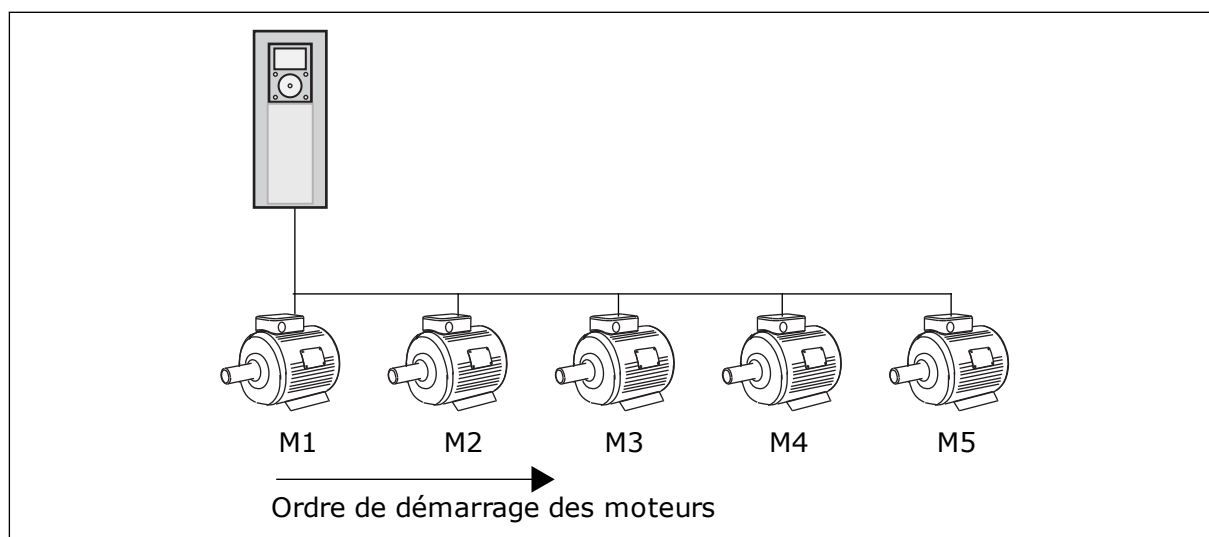


Fig. 80: Logique d'interverrouillage 1

L'ordre des moteurs est **1, 2, 3, 4, 5**.

Si vous supprimez l'interverrouillage du moteur 3, c'est-à-dire si vous définissez la valeur de P3.5.1.36 sur OUVERT, l'ordre est modifié en **1, 2, 4, 5**.

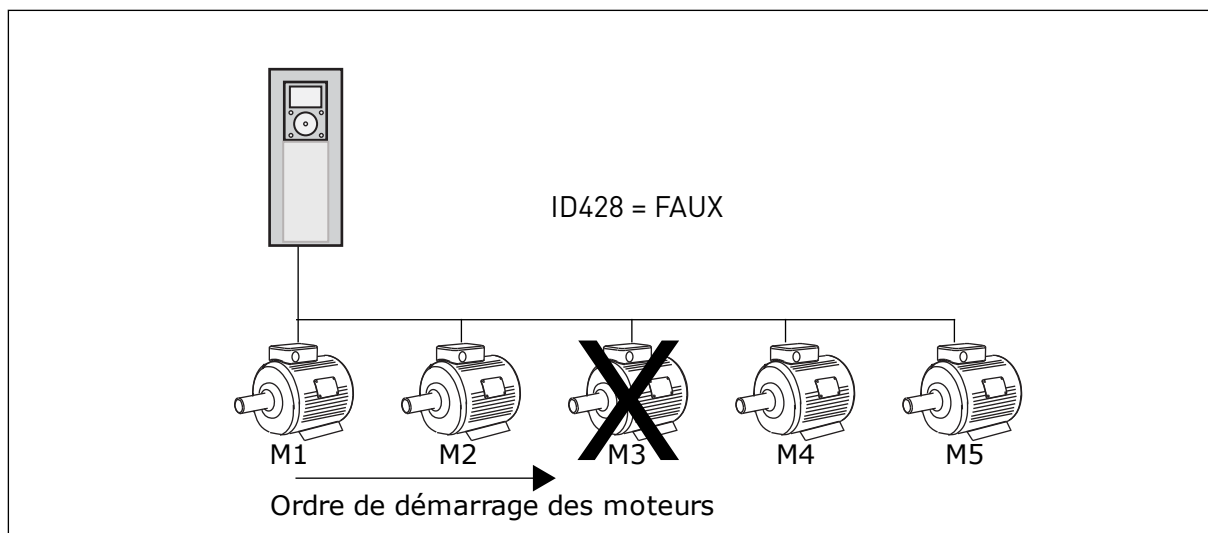


Fig. 81: Logique d'interverrouillage 2

Si vous ajoutez à nouveau le moteur 3 (en définissant P3.5.1.36 sur FERMÉ), le système place le moteur 3 à la fin de la séquence : **1, 2, 4, 5, 3**. Le système ne s'arrête pas, mais continue de fonctionner.

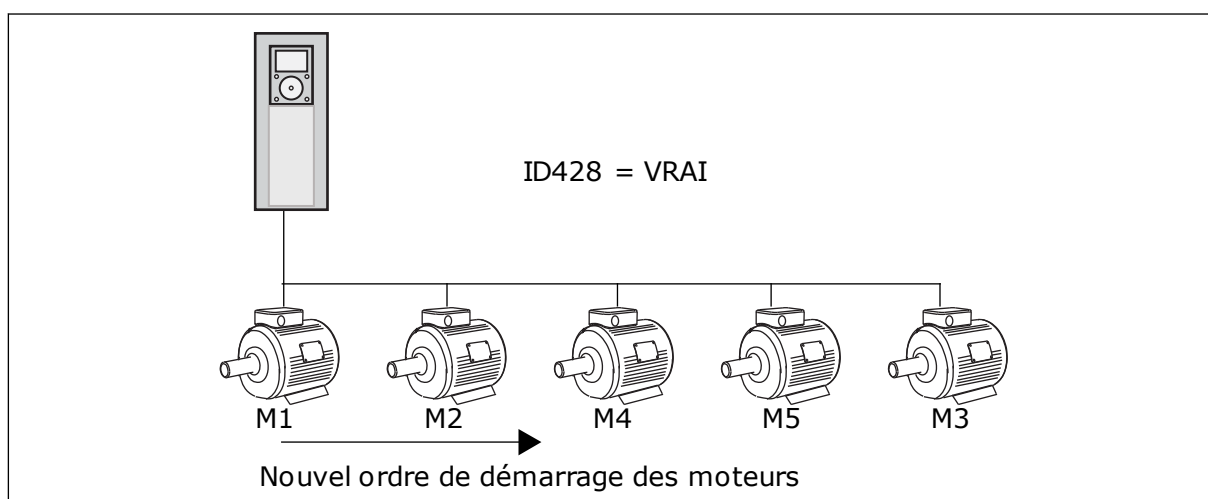


Fig. 82: Logique d'interverrouillage 3

Lors du prochain arrêt ou du prochain passage en mode Veille du système, l'ordre revient à **1, 2, 3, 4, 5**.

P3.15.3 INCLURE LE CONVERTISSEUR (ID 1028)

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Désactivé	Le convertisseur est toujours raccordé au moteur 1. Les interverrouillages sont sans incidence sur le moteur 1. Ce dernier n'est pas inclus dans la logique de permutation.
1	Activé	Il est possible de raccorder le convertisseur aux moteurs de votre choix au sein du système. Les interverrouillages ont une incidence sur tous les moteurs. Tous les moteurs sont inclus dans la logique de permutation.

CÂBLAGE

Les raccordements sont différents pour les valeurs de paramètre 0 et 1.

SÉLECTION 0, DÉSACTIVÉ

Le convertisseur est directement raccordé au moteur 1. Les autres moteurs sont des moteurs auxiliaires. Ils sont raccordés au réseau par des contacteurs et contrôlés par les relais du convertisseur de fréquence. La logique de permutation ou d'interverrouillage est sans incidence sur le moteur 1.

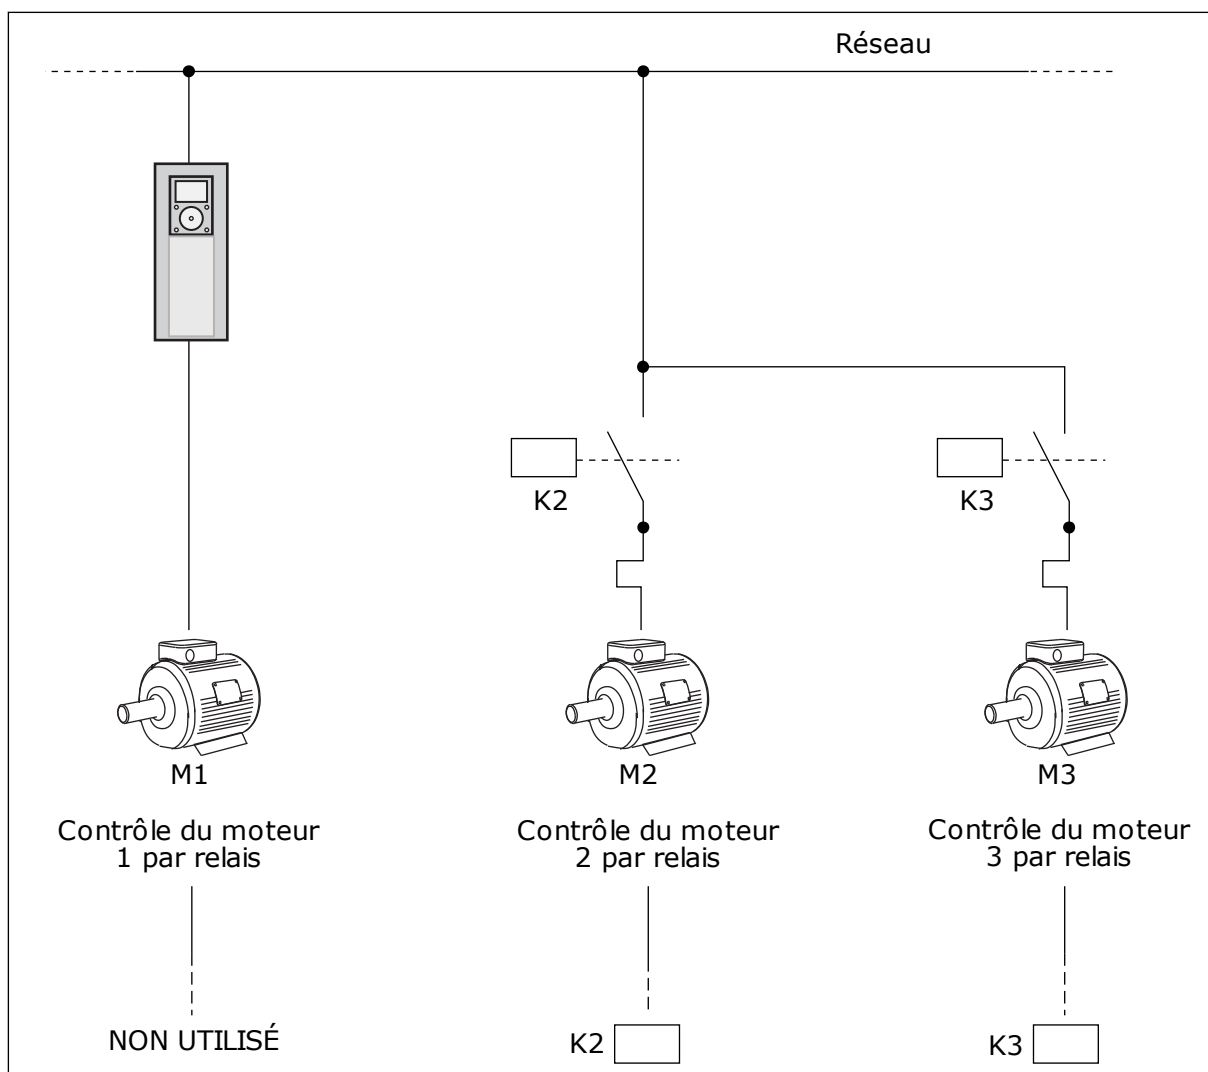


Fig. 83: Sélection 0

SELECTION 1, ACTIVÉ

Pour inclure le moteur régulateur dans la logique de permutation ou d'interverrouillage, respectez les instructions de la figure ci-dessous. Un relais commande chaque moteur. La logique du contacteur raccorde le premier moteur au convertisseur, et les moteurs suivants au réseau.

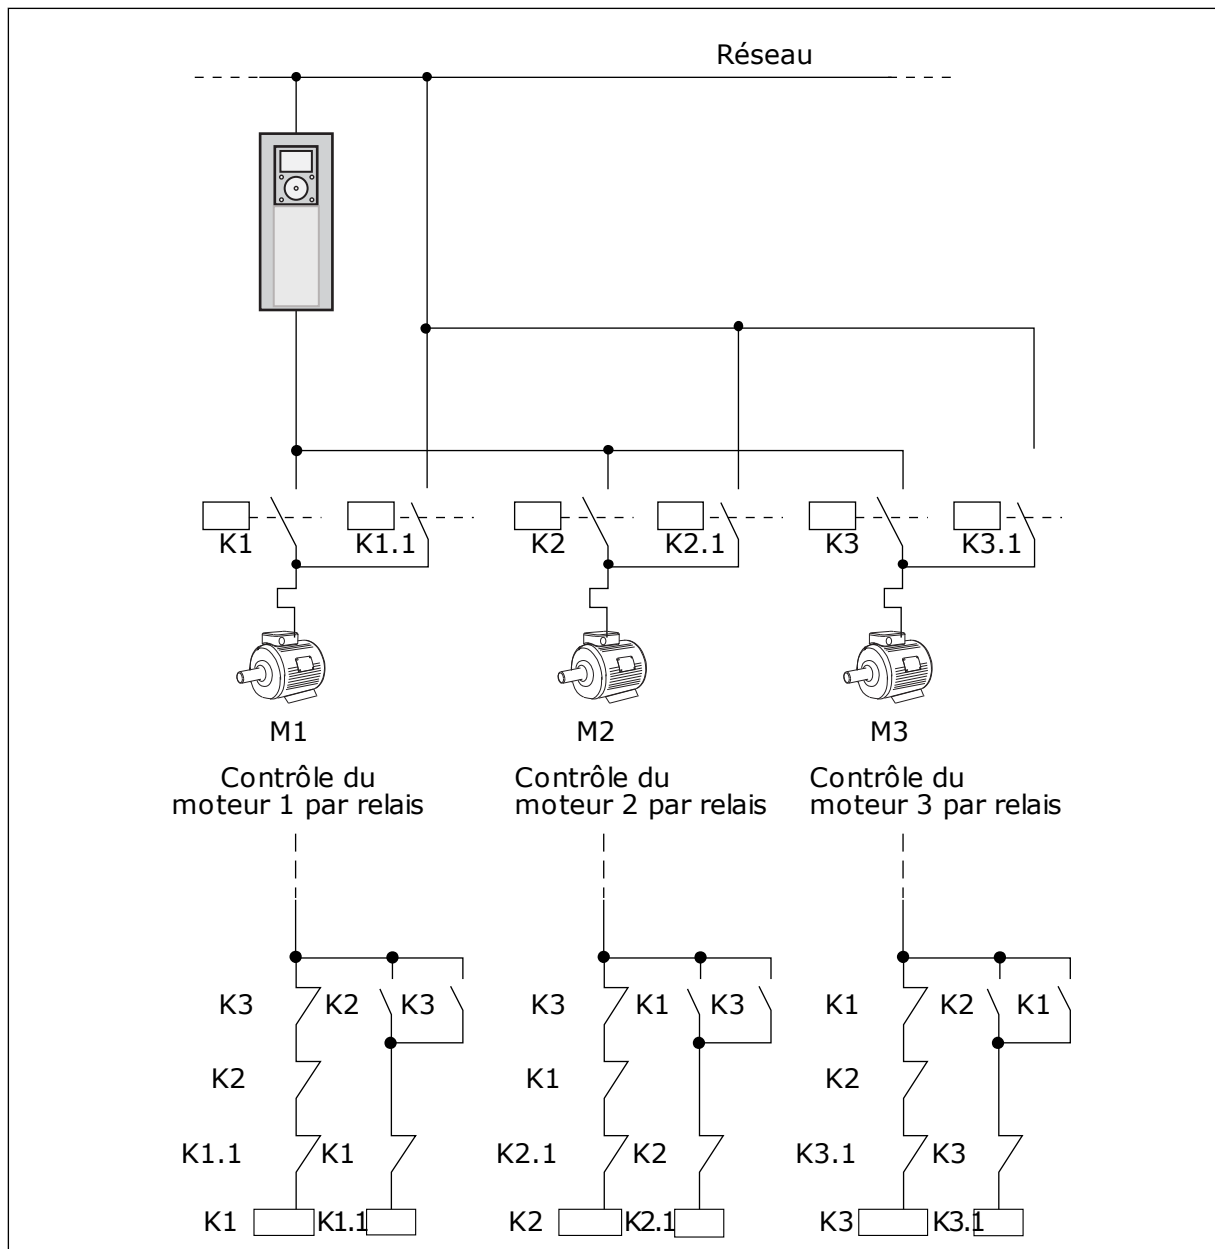


Fig. 84: Sélection 1

P3.15.4 PERMUTATION (ID 1027)

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Désactivé	En fonctionnement normal, l'ordre des moteurs est toujours 1, 2, 3, 4, 5 . L'ordre peut changer en cours de fonctionnement si vous ajoutez ou supprimez des interverrouillages. Après l'arrêt du convertisseur, l'ordre initial est rétabli.
1	Activé	Le système change l'ordre à intervalles réguliers pour assurer une usure homogène des moteurs. Vous pouvez ajuster les intervalles de permutation.

Pour ajuster les intervalles de permutation, utilisez le paramètre P3.15.5 Intervalle de permutation. Vous pouvez définir le nombre maximal de moteurs pouvant fonctionner simultanément à l'aide du paramètre Permutation : limite moteur (P3.15.7). Vous pouvez également définir la fréquence maximale du moteur régulateur (Permutation : seuil de fréquence P3.15.6).

Lorsque le process se trouve dans les limites définies à l'aide des paramètres P3.15.6 et P3.15.7, la permutation a lieu. Si le process se trouve hors de ces limites, le système patiente jusqu'à ce qu'il figure dans les limites et procède ensuite à la permutation. Cela évite toute chute soudaine de la pression pendant la permutation lorsqu'une capacité élevée est nécessaire au niveau d'une station de pompage.

EXEMPLE

Après une permutation, le premier moteur est placé en dernier. Les autres moteurs remontent d'une position.

Ordre de démarrage des moteurs : 1, 2, 3, 4, 5

--> Permutation -->

Ordre de démarrage des moteurs : 2, 3, 4, 5, 1

--> Permutation -->

Ordre de démarrage des moteurs : 3, 4, 5, 1, 2

P3.15.16.1 ACTIVER LA SUPERVISION DES SURPRESSIONS (ID 1698)

Vous pouvez utiliser la fonction de supervision des surpressions dans un système Multi-pompe. Par exemple, lorsque vous fermez rapidement la vanne principale du système de pompes, la pression dans la tuyauterie augmente. La pression peut augmenter trop rapidement pour le régulateur PID. Pour éviter toute rupture des canalisations, la supervision des surpressions arrête les moteurs auxiliaires du système Multi-pompe.

La supervision des surpressions affiche le signal de retour du régulateur PID, autrement dit la pression. Si le signal dépasse le seuil de surpression, il arrête immédiatement toutes les pompes auxiliaires. Seul le moteur régulateur continue de fonctionner. Lorsque la pression diminue, le système continue de fonctionner et raccorde à nouveau les moteurs auxiliaires un à un.

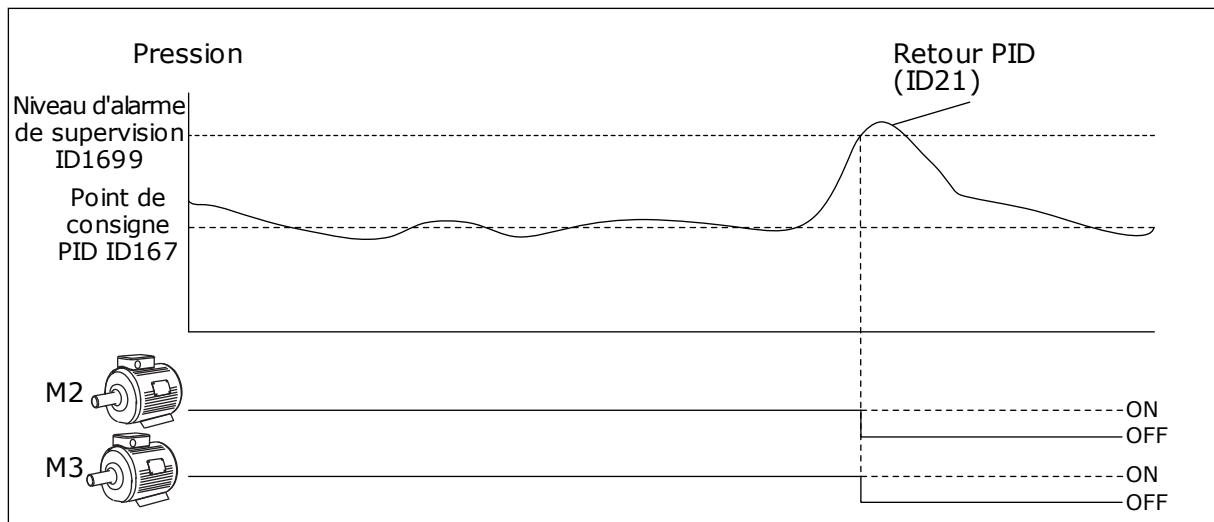


Fig. 85: Fonction de supervision des surpressions

9.14 COMPTEURS DE MAINTENANCE

Un compteur de maintenance vous indique qu'une opération de maintenance doit être effectuée. Par exemple, il est nécessaire de remplacer une courroie ou l'huile d'une boîte de vitesses. Il existe deux modes différents pour les compteurs de maintenance : nombre d'heures ou de révolutions*1 000. La valeur des compteurs augmente uniquement lorsque le convertisseur est à l'état MARCHE.



DANGER!

N'effectuez aucune maintenance si vous n'y avez pas été autorisé. Seul un électricien certifié peut s'en charger. Il existe un risque de blessure.



REMARQUE!

Le mode Révolutions utilise la vitesse du moteur, qui n'est qu'une estimation. Le convertisseur mesure la vitesse toutes les secondes.

Lorsque la valeur d'un compteur est supérieure à sa limite, une alarme ou un défaut s'affiche. Vous pouvez raccorder les signaux d'alarme et de défaut à une sortie logique ou une sortie relais.

Une fois la maintenance terminée, réarmez le compteur à l'aide d'une entrée logique ou du paramètre P3.16.4 Réarmement compteur 1.

9.15 MODE INCENDIE

Lorsque le mode incendie est actif, le convertisseur réarme tous les défauts qui surviennent et continue de fonctionner à la même vitesse jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Le convertisseur ignore toutes les commandes du panneau opérateur, des bus de terrain et de l'outil PC. Il obéit uniquement aux signaux Activation du mode incendie, Inversion du mode incendie, Validation Marche, Interverrouillage marche 1 et Interverrouillage marche 2 de l'E/S.

La fonction Mode incendie propose deux modes : le mode Test et le mode Activé. Pour sélectionner un mode, définissez un mot de passe dans le paramètre P3.17.1 (Mot de passe

du mode incendie). En mode Test, le convertisseur ne réarme pas automatiquement les défauts et s'arrête lorsqu'un défaut se produit.

Il est également possible de configurer le mode incendie à l'aide de l'Assistant mode incendie, que vous pouvez activer dans le menu Configuration rapide à l'aide du paramètre B1.1.4.

Lorsque vous activez la fonction Mode incendie, une alarme apparaît sur l'affichage.



ATTENTION!

La garantie devient nulle si la fonction Mode incendie est activée ! Vous pouvez utiliser le mode Test pour tester la fonction Mode incendie sans annuler la garantie.

P3.17.1 MOT DE PASSE DU MODE INCENDIE (ID 1599)

Utilisez ce paramètre pour sélectionner le mode de la fonction Mode incendie.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
1002	Mode Activé	Le convertisseur réarme tous les défauts et continue de fonctionner à la même vitesse jusqu'à ce que ça ne soit plus possible.
1234	Mode test	Le convertisseur ne réarme pas automatiquement les défauts et s'arrête lorsqu'un défaut se produit.

P3.17.3 FRÉQUENCE DU MODE INCENDIE (ID 1598)

Avec ce paramètre, vous pouvez définir la référence de fréquence utilisée lorsque le mode incendie est actif. Le convertisseur utilise cette fréquence lorsque la valeur du paramètre P3.17.2 Source de fréquence du mode incendie est *Fréquence du mode incendie*.

P3.17.4 ACTIVATION DU MODE INCENDIE SI OUVERT (ID 1596)

Lorsque ce signal d'entrée logique est activé, une alarme apparaît sur l'affichage et la garantie est annulée. Le type de ce signal d'entrée logique est normalement fermé (NC).

Il est possible de tester le mode incendie avec le mot de passe qui active le mode Test. Dans ce cas, la garantie demeure valide.



REMARQUE!

Si le mode incendie est activé et que vous renseignez le mot de passe correct pour le paramètre Mot de passe du mode incendie, tous les paramètres du mode incendie sont verrouillés. Pour changer les paramètres du mode incendie, commencez par attribuer la valeur 0 au paramètre P3.17.1 Mot de passe du Mode incendie.

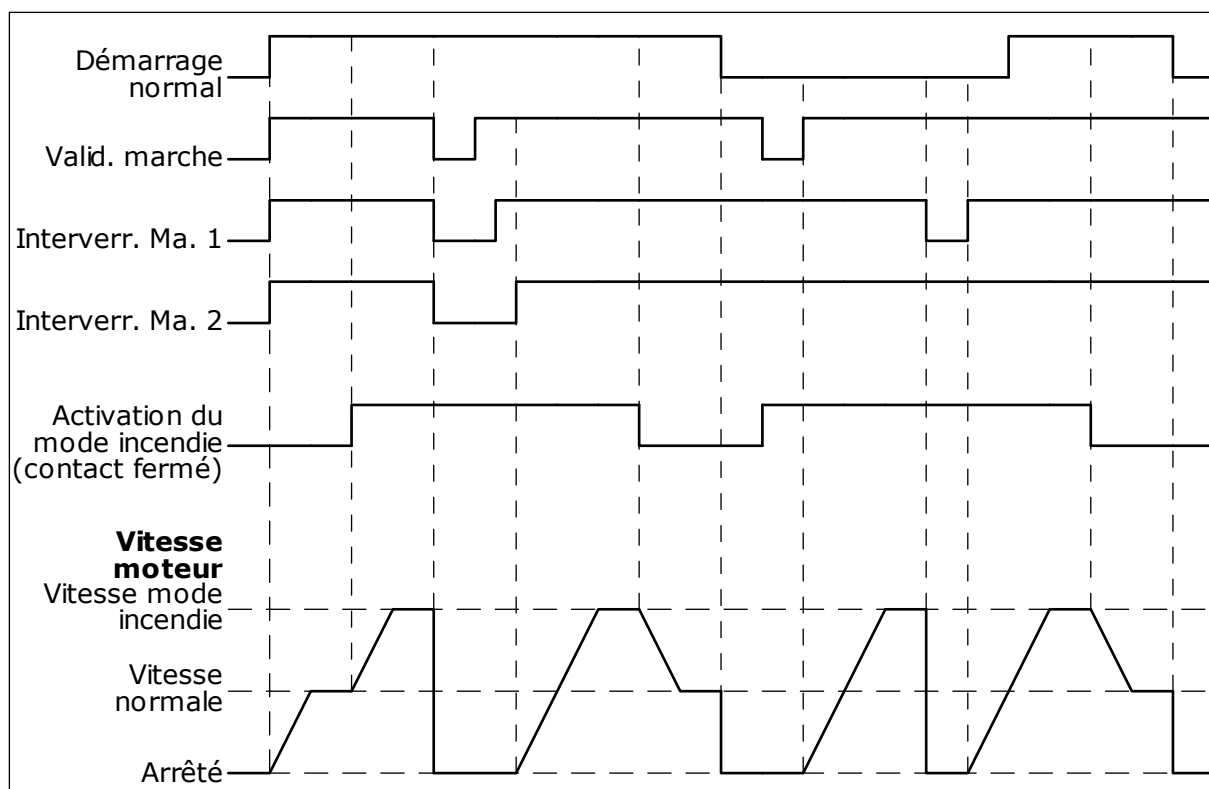


Fig. 86: Fonction du mode incendie

P3.17.5 ACTIVATION DU MODE INCENDIE SI FERMÉ (ID 1619)

Le type de ce signal d'entrée logique est normalement ouvert (NO). Voir la description du paramètre P3.17.4 Activation du mode incendie si Ouvert.

P3.17.6 INVERSION DU MODE INCENDIE (ID 1618)

Utilisez ce paramètre pour sélectionner le sens de rotation du moteur en mode incendie. Ce paramètre est sans effet en mode de fonctionnement normal.

S'il est nécessaire que le moteur fonctionne toujours dans le sens AVANT ou ARRIÈRE en mode incendie, sélectionnez l'entrée logique adéquate.

EntLog emplct 0.1 = Toujours AVT

EntLog emplct 0.2 = Toujours ARR

9.16 FONCTION DE PRÉCHAUFFAGE MOTEUR

P3.18.1 FONCTION DE PRÉCHAUFFAGE MOTEUR (ID 1225)

La fonction de préchauffage moteur maintient la température du convertisseur et du moteur à l'état ARRÊT. Lors du préchauffage du moteur, le système alimente le moteur en courant CC. Le préchauffage du moteur évite, par exemple, la condensation.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Non utilisé	La fonction de préchauffage moteur est désactivée.
1	Toujours à l'état Arrêt	La fonction de préchauffage du moteur est toujours activée lorsque le convertisseur de fréquence est à l'état Arrêt.
2	Commandé par entrée logique	La fonction de préchauffage du moteur est activée par un signal d'entrée logique lorsque le convertisseur de fréquence est à l'état Arrêt. Vous pouvez sélectionner l'entrée logique pour l'activation à l'aide du paramètre P3.5.1.18.
3	Limite de température (radiateur)	La fonction de préchauffage moteur est activée si le convertisseur de fréquence est à l'état Arrêt et que la température du radiateur du convertisseur de fréquence passe sous la limite de température définie par le paramètre P3.18.2.
4	Limite de température (température moteur mesurée)	La fonction de préchauffage moteur est activée si le convertisseur de fréquence est à l'état Arrêt et que la température mesurée du moteur passe sous la limite de température définie par le paramètre P3.18.2. Vous pouvez définir le signal de mesure de la température du moteur à l'aide du paramètre P3.18.5. REMARQUE! Pour utiliser ce mode, vous devez disposer d'une carte optionnelle pour la mesure de la température (par exemple, OPT-BH).

9.17 FREIN MÉCANIQUE

Vous pouvez contrôler le frein mécanique avec la valeur d'affichage Mot d'état applicatif 1 située dans le groupe d'affichage Extras et Avancé.

La fonction Commande frein mécanique commande un frein mécanique externe à l'aide d'un signal de sortie logique. Le frein mécanique est ouvert/fermé lorsque la fréquence de sortie du convertisseur dépasse les limites d'ouverture/de fermeture.

P3.20.1 COMMANDE DE FREIN (ID 1541)

Table 121: Sélection du mode de fonctionnement du frein mécanique

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Désactivé	La commande du frein mécanique n'est pas utilisée.
1	Activé	La commande du frein mécanique est utilisée, mais l'état du frein n'est pas supervisé.
2	Activé avec la supervision de l'état du frein	La commande du frein mécanique est utilisée et un signal d'entrée logique contrôle l'état du frein (P3.20.8).

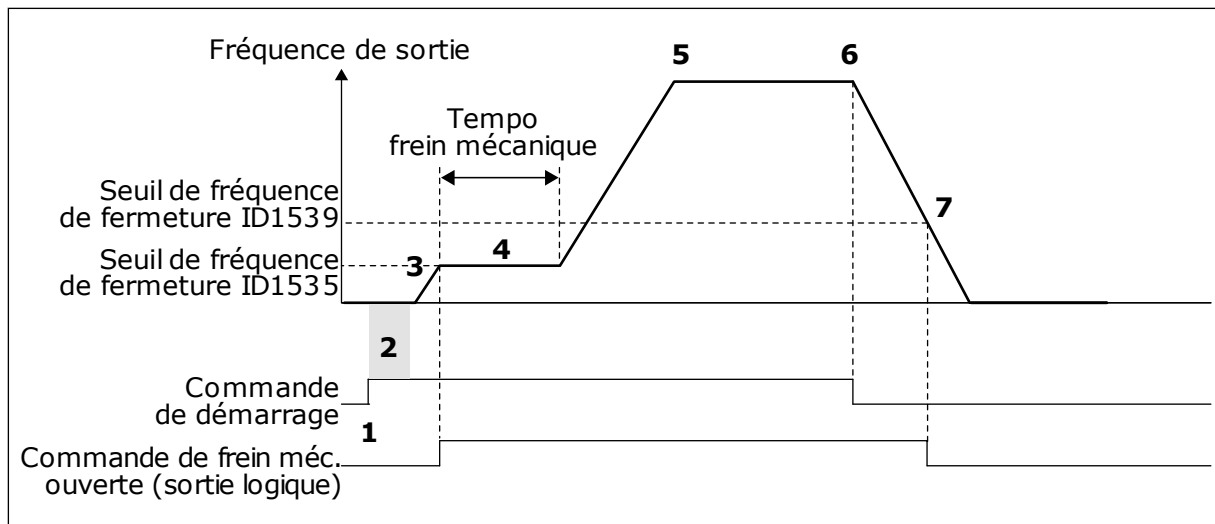


Fig. 87: Fonction de frein mécanique

1. Une commande de démarrage est transmise.
2. Il est recommandé d'utiliser la magnétisation au démarrage pour générer un flux rotor rapide et réduire la durée pendant laquelle le moteur peut produire le couple nominal.
3. Lorsque la temporisation de magnétisation au démarrage est écoulée, le système permet à la référence de fréquence d'atteindre le seuil de fréquence d'ouverture.
4. Le frein mécanique s'ouvre. La référence de fréquence demeure au seuil de fréquence d'ouverture jusqu'à ce que la temporisation du frein mécanique soit écoulée et que le signal de retour de freinage correct soit reçu.
5. La fréquence de sortie du convertisseur suit la référence de fréquence normale.
6. Une commande d'arrêt est transmise.
7. Le frein mécanique est ouvert lorsque la fréquence de sortie passe sous le seuil de fréquence de fermeture.

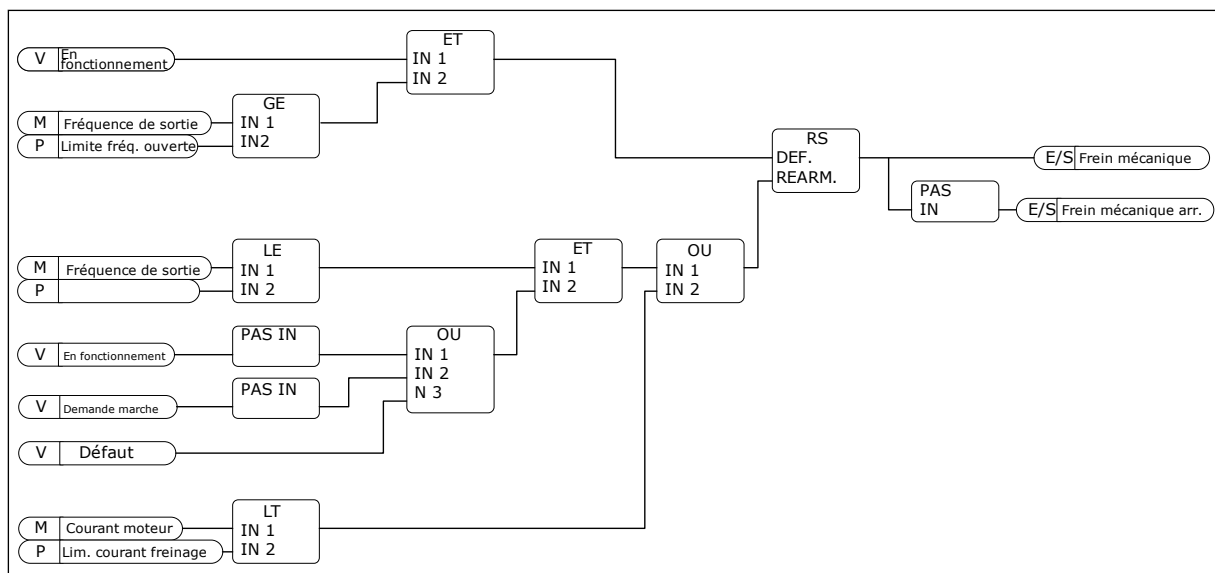


Fig. 88: Logique d'ouverture du frein mécanique

P3.20.2 TEMPORISATION MÉCANIQUE DU FREIN (ID 353)

Après la transmission de la commande d'ouverture du frein, la vitesse conserve la valeur du paramètre P3.20.3 (Limite de fréquence d'ouverture du frein) jusqu'à ce que la temporisation du frein mécanique soit écoulée. Définissez la temporisation de manière à ce qu'elle corresponde à la durée de réaction du frein mécanique.

La fonction de temporisation mécanique du frein est utilisée pour empêcher les pics de courant et/ou de couple. Ainsi, le moteur ne peut pas fonctionner à pleine vitesse alors que le frein est activé. Si vous utilisez le paramètre P3.20.2 en même temps que le paramètre P3.20.8, il est nécessaire que la temporisation soit écoulée et que le signal de retour soit obtenu pour libérer la référence de vitesse.

P3.20.3 LIMITE DE FRÉQUENCE D'OUVERTURE DU FREIN (ID 1535)

La valeur du paramètre P3.20.3 est le seuil de fréquence de sortie du convertisseur permettant d'ouvrir le frein mécanique. En mode de commande en boucle ouverte, nous vous recommandons d'utiliser une valeur égale au glissement nominal du moteur.

La fréquence de sortie du convertisseur est maintenue à ce niveau jusqu'à la fin de la temporisation mécanique du frein et la réception du signal de retour de freinage correct par le système.

P3.20.4 LIMITE DE FRÉQUENCE DE FERMETURE DU FREIN (ID 1539)

La valeur du paramètre P3.20.4 est le seuil de fréquence de sortie du convertisseur permettant de fermer le frein mécanique. Le convertisseur s'arrête et la fréquence de sortie s'approche de 0. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour les deux sens (positif et négatif).

P3.20.5 LIMITE DE COURANT DE FREINAGE (ID 1085)

Le frein mécanique se ferme immédiatement si le courant moteur passe sous le seuil défini via le paramètre Limite de courant de freinage. Nous vous recommandons de régler cette valeur sur environ la moitié du courant de magnétisation.

Lorsque le convertisseur fonctionne dans la zone d'affaiblissement du champ, la limite de courant de freinage diminue automatiquement en fonction de la fréquence de sortie.

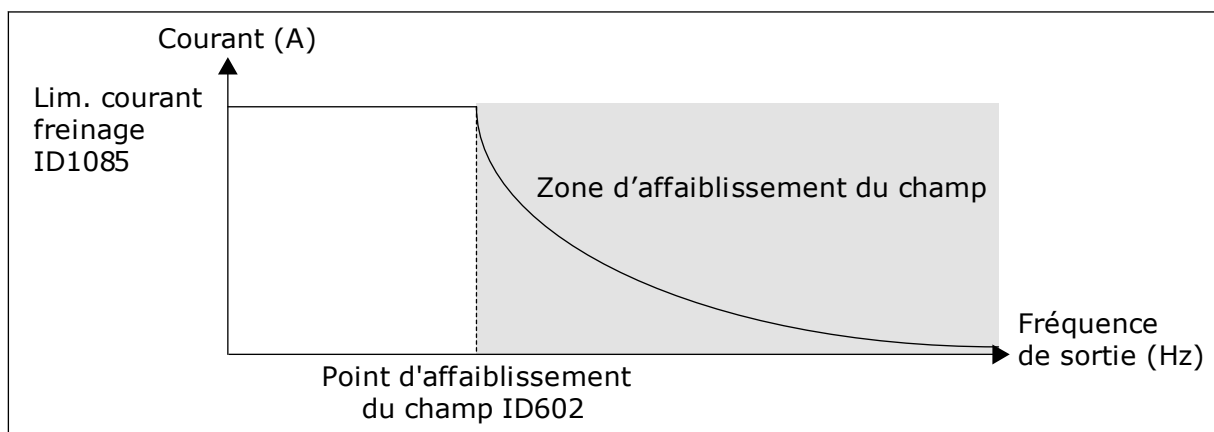


Fig. 89: Réduction interne de la limite du courant de freinage

P3.20.8 (P3.5.1.44) RETOUR FREINAGE (ID 1210)

Ce paramètre inclut l'entrée logique sélectionnée pour le signal d'état du frein mécanique. Le signal de retour du frein est utilisé si la valeur du paramètre P3.20.1 est *Activé avec la supervision de l'état du frein*.

Raccordez ce signal d'entrée logique à un contact auxiliaire du frein mécanique.

Le **contact** est ouvert = le frein mécanique est fermé

Le **contact** est fermé = le frein mécanique est ouvert

Si la commande d'ouverture du frein est transmise et que le contact du signal de retour du frein ne se ferme pas dans le délai imparti, un défaut de frein mécanique (code de défaut 58) est affiché.

9.18 COMMANDE DE LA POMPE

9.18.1 NETTOYAGE AUTO

Utilisez la fonction Nettoyage auto pour éliminer la terre et autres impuretés de la turbine de la pompe. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour dégager une vanne bloquée ou un tuyau obstrué. Par exemple, vous pouvez utiliser le nettoyage auto dans les systèmes d'eaux usées pour assurer un fonctionnement satisfaisant de la pompe.

P3.21.1.1 FONCTION DE NETTOYAGE (ID 1714)

Si vous activez le paramètre Fonction de nettoyage, le nettoyage auto démarre et active le signal d'entrée logique du paramètre P3.21.1.2.

P3.21.1.2 ACTIVATION DU NETTOYAGE (ID 1715)

P3.21.1.3 CYCLES DE NETTOYAGE (ID 1716)

Le paramètre Cycles de nettoyage vous indique le nombre de cycles de nettoyage avant et arrière.

P3.21.1.4 FRÉQUENCE AVANT NETTOYAGE (ID 1717)

La fonction Nettoyage auto accélère et ralentit la pompe pour retirer la terre et les impuretés.

Vous pouvez définir la fréquence et la durée du cycle de nettoyage à l'aide des paramètres P3.21.1.4, P3.21.1.5, P3.21.1.6 et P3.21.1.7.

P3.21.1.5 TEMPS AVANT NETTOYAGE (ID 1718)

Voir le paramètre P3.21.1.4 Fréquence avant nettoyage.

P3.21.1.6 FRÉQUENCE ARRIÈRE NETTOYAGE (ID 1719)

Voir le paramètre P3.21.1.4 Fréquence avant nettoyage.

P3.21.1.7 TEMPS ARRIÈRE NETTOYAGE (ID 1720)

Voir le paramètre P3.21.1.4 Fréquence avant nettoyage.

P3.21.1.8 TEMPS D'ACCÉLÉRATION DU NETTOYAGE (ID 1721)

Vous pouvez définir les d'accélération et de décélération pour la fonction Nettoyage auto à l'aide des paramètres P3.21.1.8 et P3.21.1.9.

P3.21.1.9 TEMPS DE DÉCÉLÉRATION DU NETTOYAGE (ID 1722)

Vous pouvez définir les d'accélération et de décélération pour la fonction Nettoyage auto à l'aide des paramètres P3.21.1.8 et P3.21.1.9.

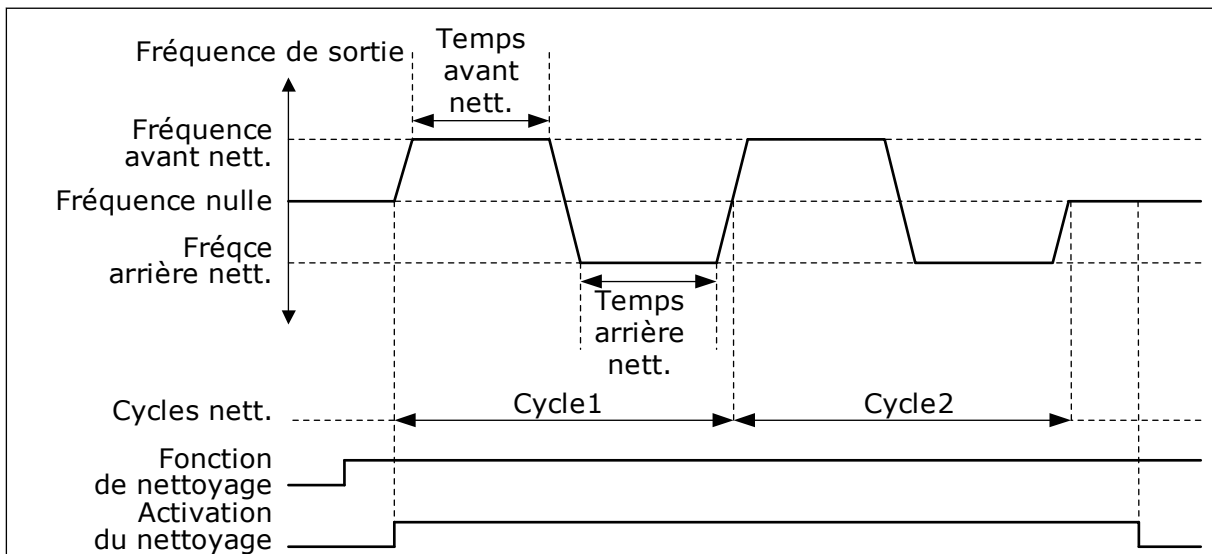


Fig. 90: Fonction Nettoyage auto.

9.18.2 POMPE JOCKEY**P3.21.2.1 FONCTION JOCKEY (ID 1674)**

Une pompe Jockey est une pompe de plus petite taille qui maintient la pression de la tuyauterie lorsque la pompe principale est en mode Veille. Cela peut être le cas, par exemple, pendant la nuit.

La fonction de pompe Jockey commande une pompe Jockey au moyen d'un signal de sortie logique. Vous pouvez utiliser une pompe Jockey si un régulateur PID est utilisé pour commander la pompe principale. Cette fonction dispose de 3 modes de fonctionnement.

Numéro de la sélection	Nom de la sélection	Description
0	Non utilisé	
1	Veille PID	La pompe Jockey démarre lorsque la veille PID de la pompe principale est activée. La pompe Jockey s'arrête lorsque la pompe principale sort du mode Veille.
2	Veille PID (niveau)	La pompe Jockey démarre lorsque le paramètre Veille PID est activé et que le signal de retour PID passe sous le niveau défini par le paramètre P3.21.2.2. La pompe Jockey s'arrête lorsque le signal de retour PID dépasse le niveau défini par le paramètre P3.21.2.3 ou lorsque la pompe principale sort du mode Veille.

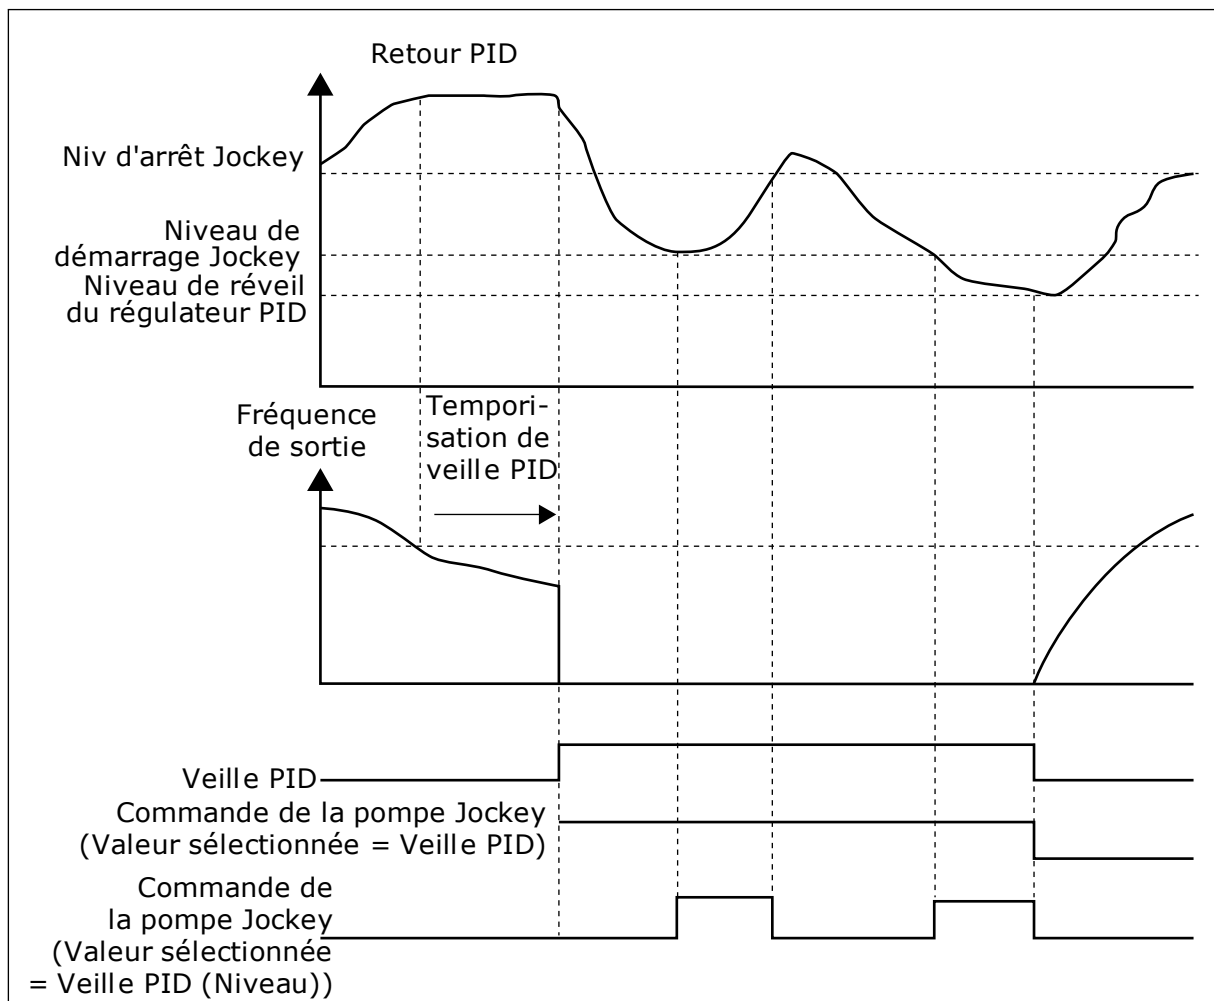


Fig. 91: Fonction de pompe Jockey

9.18.3 POMPE D'AMORÇAGE

Une pompe d'amorçage est une pompe de plus petite taille qui amorce l'admission de la pompe principale afin d'éviter que celle-ci n'aspire de l'air.

La fonction Pompe d'amorçage commande une pompe d'amorçage au moyen d'un signal de sortie logique. Vous pouvez définir une temporisation pour démarrer la pompe d'amorçage avant le démarrage de la pompe principale. La pompe d'amorçage fonctionne en continu lorsque la pompe principale est en cours d'utilisation.

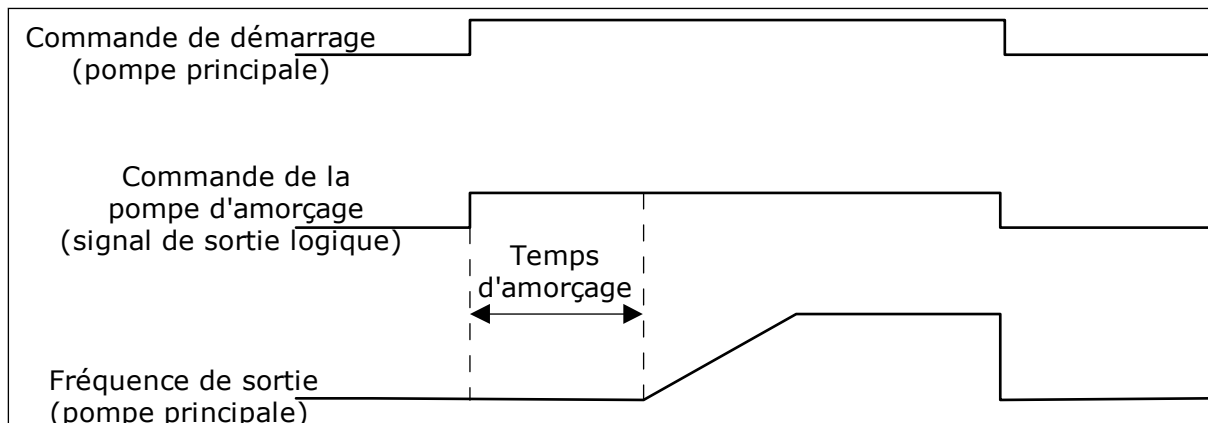


Fig. 92: Fonction Pompe d'amorçage

P3.21.3.1 FONCTION D'AMORÇAGE (ID 1677)

Le paramètre P3.21.3.1 permet de commander une pompe d'amorçage externe à l'aide d'une sortie logique. Vous devez commencer par définir la *commande de la pompe d'amorçage* en tant que valeur de la sortie logique.

P3.21.3.2 TEMPS D'AMORÇAGE (ID 1678)

La valeur de ce paramètre indique combien de temps avant la pompe principale la pompe d'amorçage doit démarrer.

9.19 COMPTEURS AVEC ET SANS REMISE À ZÉRO

Le convertisseur de fréquence VACON® dispose de différents compteurs relatifs à la durée de fonctionnement du convertisseur de fréquence et à sa consommation énergétique. Certains compteurs mesurent des valeurs totales et d'autres peuvent être remis à zéro.

Les compteurs d'énergie mesurent l'énergie transmise par le réseau d'alimentation. Les autres compteurs sont utilisés pour mesurer, par exemple, le temps de fonctionnement du convertisseur ou le temps de marche du moteur.

Il est possible d'afficher toutes les valeurs des compteurs à partir de l'outil PC, du panneau opérateur ou du bus de terrain. Si vous utilisez le panneau opérateur ou le PC, vous pouvez afficher les valeurs des compteurs dans le menu Diagnostics. Si vous utilisez le bus de terrain, vous pouvez lire les valeurs des compteurs avec les numéros d'identification. Dans ce chapitre, vous trouverez des informations relatives aux numéros d'identification correspondants.

9.19.1 COMPTEUR DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Il n'est pas possible de remettre à zéro le compteur de temps de fonctionnement de l'unité de commande. Le compteur figure dans le sous-menu Compteurs sans RAZ. La valeur du compteur est formée de cinq valeurs à 16 bits différentes. Pour lire la valeur du compteur via le bus de terrain, utilisez les numéros d'identification suivants.

- **ID 1754 Compteur de temps de fonctionnement (années)**
- **ID 1755 Compteur de temps de fonctionnement (jours)**
- **ID 1756 Compteur de temps de fonctionnement (heures)**
- **ID 1757 Compteur de temps de fonctionnement (minutes)**
- **ID 1758 Compteur de temps de fonctionnement (secondes)**

Exemple : Vous recevez la valeur *1a 143d 02:21* du compteur de temps de fonctionnement depuis le bus de terrain.

- ID1754 : 1 (ans)
- ID1755 : 143 (jours)
- ID1756 : 2 (heures)
- ID1757 : 21 (minutes)
- ID1758 : 0 (secondes)

9.19.2 COMPTEUR DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT AVEC REMISE À ZÉRO

Le compteur de temps de fonctionnement de l'unité de commande peut être remis à zéro. Il figure dans le sous-menu Compteurs avec RAZ. Il est possible de remettre le compteur à zéro à l'aide du PC, du panneau opérateur ou du bus de terrain. La valeur du compteur est formée de cinq valeurs à 16 bits différentes. Pour lire la valeur du compteur via le bus de terrain, utilisez les numéros d'identification suivants.

- **ID 1766 Compteur de temps de fonctionnement avec remise à zéro (années)**
- **ID 1767 Compteur de temps de fonctionnement avec remise à zéro (jours)**
- **ID 1768 Compteur de temps de fonctionnement avec remise à zéro (heures)**
- **ID 1769 Compteur de temps de fonctionnement avec remise à zéro (minutes)**
- **ID 1770 Compteur de temps de fonctionnement avec remise à zéro (secondes)**

Exemple : Vous recevez la valeur *1a 143d 02:21* du compteur de temps de fonctionnement avec remise à zéro depuis le bus de terrain.

- ID1766 : 1 (ans)
- ID1767 : 143 (jours)
- ID1768 : 2 (heures)
- ID1769 : 21 (minutes)
- ID1770 : 0 (secondes)

ID 2311 REMISE À ZÉRO DU COMPTEUR DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT AVEC REMISE À ZÉRO

Vous pouvez remettre à zéro le compteur de temps de fonctionnement avec remise à zéro à l'aide du PC, du panneau opérateur ou du bus de terrain. Si vous utilisez le PC ou le panneau opérateur, remettez le compteur à zéro dans le menu Diagnostics.

Si vous utilisez le bus de terrain, pour remettre le compteur à zéro, définissez un front montant (0 => 1) pour le paramètre ID2311 Remise à zéro du compteur de temps de fonctionnement avec remise à zéro.

9.19.3 COMPTEUR DE TEMPS DE MARCHE

Le compteur de temps de marche du moteur ne peut pas être remis à zéro. Il figure dans le sous-menu Compteurs sans RAZ. La valeur du compteur est formée de cinq valeurs à 16 bits différentes. Pour lire la valeur du compteur via le bus de terrain, utilisez les numéros d'identification suivants.

- **ID 1772 Compteur de temps de marche (années)**
- **ID 1773 Compteur de temps de marche (jours)**
- **ID 1774 Compteur de temps de marche (heures)**
- **ID 1775 Compteur de temps de marche (minutes)**
- **ID 1776 Compteur de temps de marche (secondes)**

Exemple : Vous recevez la valeur *1a 143d 02:21* du compteur de temps de marche depuis le bus de terrain.

- ID1772 : 1 (ans)
- ID1773 : 143 (jours)
- ID1774 : 2 (heures)
- ID1775 : 21 (minutes)
- ID1776 : 0 (secondes)

9.19.4 COMPTEUR DE TEMPS DE MISE SOUS TENSION

Le compteur de temps de mise sous tension du module de puissance figure dans le sous-menu Compteurs sans RAZ. Il n'est pas possible de remettre ce compteur à zéro. La valeur du compteur est formée de cinq valeurs à 16 bits différentes. Pour lire la valeur du compteur via le bus de terrain, utilisez les numéros d'identification suivants.

- **ID 1777 Compteur de temps de mise sous tension (années)**
- **ID 1778 Compteur de temps de mise sous tension (jours)**
- **ID 1779 Compteur de temps de mise sous tension (heures)**
- **ID 1780 Compteur de temps de mise sous tension (minutes)**
- **ID 1781 Compteur de temps de mise sous tension (secondes)**

Exemple : Vous recevez la valeur *1a 240d 02:18* du compteur de temps de mise sous tension depuis le bus de terrain.

- ID1777 : 1 (ans)
- ID1778 : 240 (jours)
- ID1779 : 2 (heures)
- ID1780 : 18 (minutes)
- ID1781 : 0 (secondes)

9.19.5 COMPTEUR D'ÉNERGIE

Le compteur d'énergie totalise la quantité d'énergie transmise par le réseau d'alimentation au convertisseur de fréquence. Ce compteur ne peut pas être remis à zéro. Pour lire la valeur du compteur via le bus de terrain, utilisez les numéros d'identification suivants.

ID 2291 Compteur énergie

La valeur comporte toujours 4 chiffres. Le format et l'unité du compteur changent en fonction de la valeur du compteur d'énergie. Voir l'exemple ci-dessous.

Exemple :

- 0,001 kWh
- 0,010 kWh
- 0,100 kWh
- 1,000 kWh
- 10,00 kWh
- 100,0 kWh
- 1,000 MWh
- 10,00 MWh
- 100,0 MWh
- 1,000 GWh
- etc.

ID2303 Format du compteur d'énergie

Le format du compteur d'énergie indique la position de la virgule décimale dans la valeur du compteur d'énergie.

- 40 = 4 chiffres, 0 décimale
- 41 = 4 chiffres, 1 décimale
- 42 = 4 chiffres, 2 décimales
- 43 = 4 chiffres, 3 décimales

Exemple :

- 0,001 kWh (Format = 43)
- 100,0 kWh (Format = 41)
- 10,00 MWh (Format = 42)

ID2305 Unité du compteur d'énergie

L'unité du compteur d'énergie indique l'unité de la valeur du compteur d'énergie.

- 0 = kWh
- 1 = MWh
- 2 = GWh
- 3 = TWh
- 4 = PWh

Exemple : Si vous recevez la valeur 4500 d'ID2291, la valeur 42 d'ID2303 et la valeur 0 d'ID2305, le résultat est 45,00 kWh.

9.19.6 COMPTEUR D'ÉNERGIE AVEC REMISE À ZÉRO

Le compteur d'énergie avec remise à zéro totalise la quantité d'énergie transmise par le réseau d'alimentation au convertisseur de fréquence. Ce compteur figure dans le sous-menu Compteurs avec RAZ. Vous pouvez remettre le compteur à zéro à l'aide du PC, du

panneau opérateur ou du bus de terrain. Pour lire la valeur du compteur via le bus de terrain, utilisez les numéros d'identification suivants.

ID 2296 Compteur d'énergie avec remise à zéro

La valeur comporte toujours 4 chiffres. Le format et l'unité du compteur changent en fonction de la valeur du compteur d'énergie avec remise à zéro. Voir l'exemple ci-dessous. Vous pouvez visualiser le format et l'unité du compteur d'énergie à l'aide d'ID2307 Format du compteur d'énergie avec remise à zéro et d'ID2309 Unité du compteur d'énergie avec remise à zéro.

Exemple :

- 0,001 kWh
- 0,010 kWh
- 0,100 kWh
- 1,000 kWh
- 10,00 kWh
- 100,0 kWh
- 1,000 MWh
- 10,00 MWh
- 100,0 MWh
- 1,000 GWh
- etc.

ID2307 Format du compteur d'énergie avec remise à zéro

Le format du compteur d'énergie avec remise à zéro indique la position de la virgule décimale dans la valeur du compteur d'énergie avec remise à zéro.

- 40 = 4 chiffres, 0 décimale
- 41 = 4 chiffres, 1 décimale
- 42 = 4 chiffres, 2 décimales
- 43 = 4 chiffres, 3 décimales

Exemple :

- 0,001 kWh (Format = 43)
- 100,0 kWh (Format = 41)
- 10,00 MWh (Format = 42)

ID2309 Unité du compteur d'énergie avec remise à zéro

L'unité du compteur d'énergie avec remise à zéro indique l'unité de la valeur du compteur d'énergie avec remise à zéro.

- 0 = kWh
- 1 = MWh
- 2 = GWh
- 3 = TWh
- 4 = PWh

ID2312 Remise à zéro du compteur d'énergie avec remise à zéro

Pour remettre à zéro le compteur d'énergie avec remise à zéro, utilisez le PC, le panneau opérateur ou le bus de terrain. Si vous utilisez le PC ou le panneau opérateur, remettez le compteur à zéro dans le menu Diagnostics. Si vous utilisez le bus de terrain, définissez un front montant pour l'ID2312 Remise à zéro du compteur d'énergie avec remise à zéro.

10 LOCALISATION DES DÉFAUTS

Lorsque les diagnostics de contrôle du convertisseur de fréquence identifient une condition de fonctionnement inhabituelle, le convertisseur affiche une notification. Vous pouvez visualiser cette notification sur l'affichage du panneau opérateur. L'affichage indique le code, le nom et une brève description du défaut ou de l'alarme.

Les infos de source vous renseignent sur l'origine du défaut, sa cause, son lieu de survenance et fournissent d'autres détails.

Il existe trois types de notification différents.

- Une information n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du convertisseur. Vous devez la réarmer.
- Une alarme vous informe d'un fonctionnement inhabituel du convertisseur. Elle n'arrête pas le convertisseur. Vous devez la réarmer.
- Un défaut arrête le convertisseur. Vous devez réarmer le convertisseur et trouver une solution au problème.

Pour certains défauts, vous pouvez programmer différentes réponses dans l'applicatif. Pour en savoir plus, voir le chapitre 5.9 *Groupe 3.9 : Protections*.

Réarmez le défaut en appuyant sur la touche de réarmement du panneau opérateur ou à l'aide du bornier d'E/S, du bus de terrain ou de l'outil PC. Le défaut est conservé dans l'historique des défauts, où vous pouvez le consulter. Pour connaître les différents codes de défaut, voir le chapitre 10.3 *Codes de défaut*.

Avant de contacter le distributeur ou l'usine en raison d'un fonctionnement inhabituel, préparez certaines données. Prenez note de l'ensemble des textes qui apparaissent sur l'affichage, du code de défaut, de l'ID de défaut, des infos source, de la liste Défauts actifs et de l'Historique des défauts.

10.1 AFFICHAGE D'UN DÉFAUT

Lorsque le convertisseur affiche un défaut et s'arrête, recherchez l'origine du défaut et réarmez ce dernier.


Il existe deux procédures de réarmement d'un défaut : à l'aide de la touche de réarmement et à l'aide d'un paramètre.

RÉARMEMENT À L'AIDE DE LA TOUCHE DE RÉARMEMENT


- 1 Appuyez sur la touche de réarmement du panneau opérateur pendant deux secondes.

RÉARMEMENT À L'AIDE D'UN PARAMÈTRE DE L'AFFICHAGE GRAPHIQUE


- 1 Accédez au menu Diagnostics.

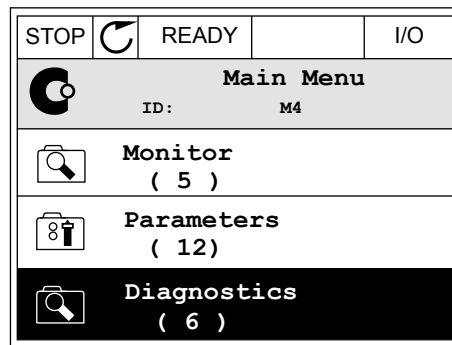

- 2 Accédez au sous-menu Réarmer défauts.

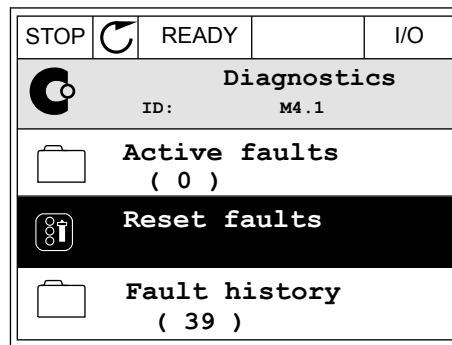

- 3 Sélectionnez le paramètre Réarmer défauts.

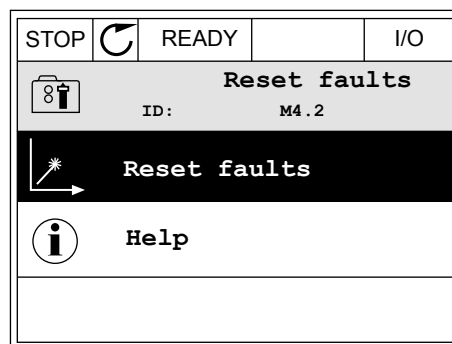


RÉARMEMENT À L'AIDE D'UN PARAMÈTRE DE L'AFFICHAGE TEXTUEL


- 1 Accédez au menu Diagnostics.



- 2 Utilisez les touches Haut et Bas pour repérer le paramètre Réarmer défauts.

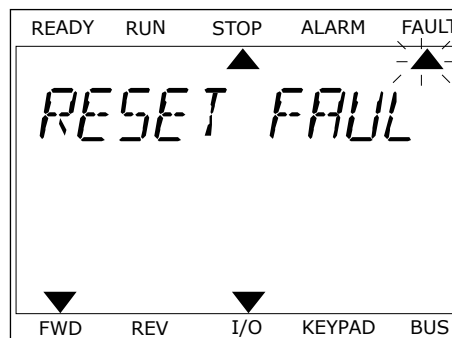

- 3 Sélectionnez la valeur *Oui* et appuyez sur OK.

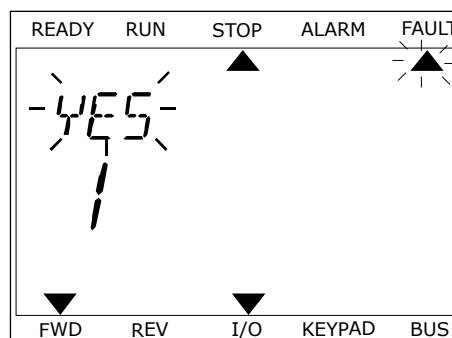






10.2 HISTORIQUE DES DÉFAUTS






Dans l'historique des défauts, vous trouverez davantage d'informations sur les défauts. L'historique des défauts peut contenir jusqu'à 40 défauts.

VISUALISATION DE L'HISTORIQUE DES DÉFAUTS VIA L'AFFICHAGE GRAPHIQUE

- 1 Pour consulter des données supplémentaires sur un défaut, accédez à l'historique des défauts.

STOP		READY	I/O
	Diagnostics ID: M4.1		
	Active faults (0)		
	Reset faults		
	Fault history (39)		

- 2 Pour étudier les données d'un défaut, appuyez sur la touche Droite.

STOP		READY	I/O
	Fault history ID: M4.3.3		
	External Fault	51	
	Fault old	891384s	
	External Fault	51	
	Fault old	871061s	
	Device removed	39	
	Info old	862537s	

- 3 Les données s'affichent sous forme de liste.

STOP	READY	I/O
Fault history		
ID: M4.3.3.2		
Code	39	
ID	380	
State	Info old	
Date	7.12.2009	
Time	04:46:33	
Operating time	862537s	
Source 1		
Source 2		
Source 3		

VISUALISATION DE L'HISTORIQUE DES DÉFAUTS VIA L'AFFICHAGE TEXTUEL


- 1 Appuyez sur OK pour accéder à l'historique des défauts.

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
▲				
FAULT HIST				
M4.3				
▼				
FWD	REV	I/O	KEYPAD	BUS

- 2 Pour examiner les données d'un défaut, appuyez à nouveau sur OK.

READY	RUN	STOP	ALARM	FAULT
▲				
COMMUNICAT				
M4.3 1				
▼				
FWD	REV	I/O	KEYPAD	BUS

- 3 Utilisez la touche Bas pour passer en revue toutes les données.

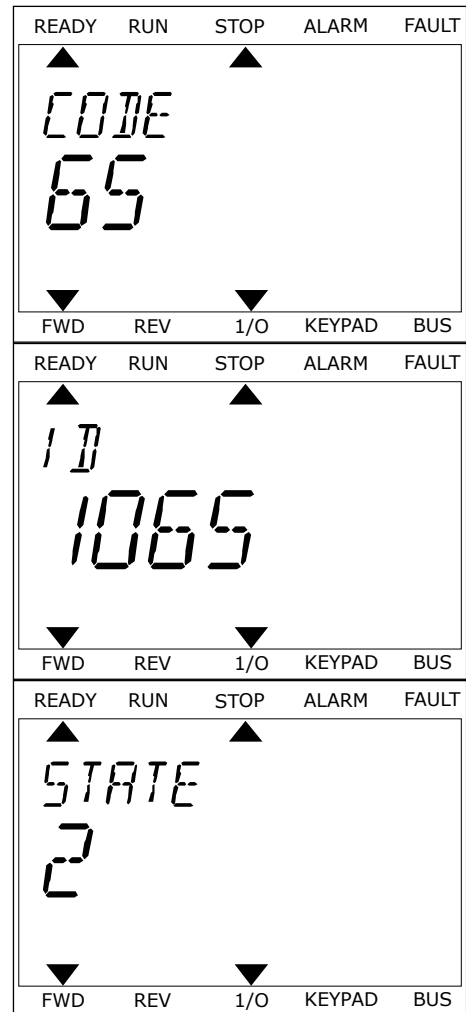

10.3 CODES DE DÉFAUT

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
1	1	Surintensité (défaut matériel)	<p>Le courant est trop élevé ($>4 \cdot I_H$) dans le câble moteur. La cause du problème peut être l'une des suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accroissement brusque et important de la charge • Court-circuit dans les câbles moteur • Type de moteur incorrect • Réglages des paramètres incorrects 	<p>Contrôlez la charge. Contrôlez le moteur. Contrôlez les câbles et les branchements. Procédez à une identification avec rotation. Définissez un temps d'accélération plus long (P3.4.1.2 et P3.4.2.2).</p>
	2	Surintensité (défaut logiciel)		
2	10	Surtension (défaut matériel)	<p>La tension de la liaison CC est supérieure aux limites.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temps de décélération trop court • Pics de surtension importants sur le réseau 	<p>Définissez un temps de décélération plus long (P3.4.1.3 et P3.4.2.3). Utilisez le hacheur de freinage ou la résistance de freinage. Ils sont disponibles en option. Activez le régulateur de surtension. Contrôlez la tension d'entrée.</p>
	11	Surtension (défaut logiciel)		
3	20	Défaut de terre (défaut matériel)	<p>La mesure du courant indique que la somme des courants de phase du moteur est différente de zéro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Défaut d'isolation dans les câbles ou le moteur • Dysfonctionnement d'un filtre (du/dt, sinusoïdal) 	<p>Contrôlez les câbles moteur et le moteur. Contrôlez les filtres.</p>
	21	Défaut de terre (défaut logiciel)		
5	40	Interrupteur charge-ment	<p>L'interrupteur de charge-ment est fermé et les informations de retour indiquent OUVERT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dysfonctionnement • Composant défectueux 	<p>Réarmez le défaut et redémarrez le convertisseur de fréquence. Vérifiez le signal de retour et le raccordement du câble entre la carte de commande et la carte de puissance. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.</p>

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
7	60	Saturation	<ul style="list-style-type: none">• IGBT défectueux• Court-circuit de désaturation dans l'IGBT• Court-circuit ou surcharge dans la résistance de freinage	Ce défaut ne peut pas être réarmé à partir du panneau opérateur. Mettez l'alimentation hors tension. NE REDÉMARREZ PAS LE CONVERTISSEUR et NE RACCORDEZ PAS L'ALIMENTATION ! Demandez des instructions à l'usine.

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
8	600	Défaut système	Absence de communication entre la carte de commande et l'alimentation.	Réarmez le défaut et redémarrez le convertisseur de fréquence. Téléchargez le logiciel le plus récent sur le site Web de Vacon. Mettez le convertisseur à jour à l'aide de ce dernier. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	601			
	602		Composant défectueux. Dysfonctionnement.	
	603		Composant défectueux. Dysfonctionnement. La tension de l'alimentation auxiliaire dans le module de puissance est trop faible.	
	604		Composant défectueux. Dysfonctionnement. La tension d'une phase de sortie n'est pas conforme à la référence. Défaut de retour.	
	605		Composant défectueux. Dysfonctionnement.	
	606		Le logiciel de l'unité de commande n'est pas compatible avec le logiciel du module de puissance.	
	607		La version logicielle est illisible. Le module de puissance ne possède aucun logiciel. Composant défectueux. Dysfonctionnement (problème dans la carte de puissance ou la carte de mesure).	
	608		Surcharge de l'Unité Centrale.	
	609		Composant défectueux. Dysfonctionnement.	Réarmez le défaut et mettez le convertisseur de fréquence hors tension deux fois de suite. Téléchargez le logiciel le plus récent sur le site Web de Vacon. Mettez le convertisseur à jour à l'aide de ce dernier.

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
8	610	Défaut système	Composant défectueux. Dysfonctionnement.	Réarmez le défaut et redémarrez. Téléchargez le logiciel le plus récent sur le site Web de Vacon. Mettez le convertisseur à jour à l'aide de ce dernier. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	614		Erreur de configuration. Erreur logicielle. Composant défectueux (carte de commande défectueuse). Dysfonctionnement.	
	647		Composant défectueux. Dysfonctionnement.	
	648		Dysfonctionnement. Le logiciel système n'est pas compatible avec l'appli-catif.	
	649		Surcharge des ressources. Dysfonctionnement du chargement, de la restauration ou de l'enregistrement d'un paramètre.	Chargez les préreglages usine. Téléchargez le logiciel le plus récent sur le site Web de Vacon. Mettez le convertisseur à jour à l'aide de ce dernier.
9	80	Sous-tension (défaut)	<p>La tension de la liaison CC est inférieure aux limites.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tension réseau trop faible • Composant défectueux • Fusible d'entrée défectueux • Interrupteur de charge externe non fermé <p>REMARQUE!</p> <p>Ce défaut n'est activé que si le convertisseur de fréquence est à l'état Marche.</p>	<p>En cas de coupure réseau temporaire, réarmez le défaut et redémarrez le convertisseur de fréquence.</p> <p>Contrôlez la tension réseau. Si la tension réseau est suffisante, il s'agit d'un défaut interne.</p> <p>Examinez le réseau électrique à la recherche d'un défaut.</p> <p>Demandez des instructions au distributeur le plus proche.</p>
10	91	Phase réseau	<ul style="list-style-type: none"> • Dysfonctionnement de la tension réseau • Fusible défectueux ou dysfonctionnement des câbles d'alimentation <p>La charge doit être au moins à 10-20 % pour permettre à la supervision de fonctionner.</p>	<p>Vérifiez la tension réseau, les fusibles, le câble d'alimentation, le pont redresseur et la commande de gâchette du thyristor (MR6->).</p>

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
11	100	Supervision de phase moteur	La mesure du courant signale l'absence de courant dans une phase moteur. <ul style="list-style-type: none"> Dysfonctionnement du moteur ou des câbles moteur Dysfonctionnement d'un filtre (du/dt, sinusoïdal) 	Contrôlez le câble moteur et le moteur. Contrôlez le filtre du/dt ou sinusoïdal.
12	110	Supervision du hacheur de freinage (défaut matériel)	Absence de résistance de freinage. La résistance de freinage est défectueuse. Hacheur de freinage défectueux.	Contrôlez la résistance de freinage et le câblage. S'ils sont en bon état, il s'agit d'un défaut de la résistance ou du hacheur. Demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	111	Alarme de saturation du hacheur de freinage		
13	120	Sous-température du convertisseur de fréquence (défaut)	Température trop basse dans le radiateur du module de puissance ou de la carte de puissance.	La température ambiante est trop basse pour le convertisseur de fréquence. Placez le convertisseur de fréquence dans un endroit plus chaud.
14	130	Surtempérature du convertisseur de fréquence (défaut, radiateur)	Température trop élevée dans le radiateur du module de puissance ou de la carte de puissance. Les limites de température du radiateur sont différentes en fonction de la taille.	Vérifiez le volume et le débit d'air de refroidissement. Vérifiez l'absence de poussière dans le radiateur. Vérifiez la température ambiante. Vérifiez que la fréquence de découpage n'est pas trop élevée par rapport à la température ambiante et à la charge moteur. Vérifiez le ventilateur de refroidissement.
	131	Surtempérature du convertisseur de fréquence (alarme, radiateur)		
	132	Surtempérature du convertisseur de fréquence (défaut, carte)		
	133	Surtempérature du convertisseur de fréquence (alarme, carte)		
15	140	Calage moteur	Le moteur a calé.	Contrôlez le moteur et la charge.
16	150	Surtempérature moteur	La charge sur le moteur est trop importante.	Réduisez la charge moteur. En l'absence de surcharge du moteur, vérifiez les paramètres de protection thermique du moteur (groupe de paramètres 3.9 Protections).

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
17	160	Sous-charge moteur	La charge sur le moteur est insuffisante.	Contrôlez la charge. Contrôlez les paramètres. Contrôlez les filtres du/dt et sinusoïdal.
19	180	Surcharge de puissance (supervision temporaire)	La puissance du convertisseur est trop élevée.	Diminuez la charge. Étudiez la taille du convertisseur. Vérifiez si elle n'est pas trop petite pour la charge.
	181	Surcharge de puissance (supervision sur le long terme)		
25	240	Défaut cmde moteur	Ce défaut survient uniquement si vous utilisez un applicatif spécifique au client. Dysfonctionnement lors de l'identification de l'angle de démarrage. <ul style="list-style-type: none"> Le rotor se déplace pendant l'identification. Le nouvel angle n'est pas conforme à l'ancienne valeur. 	Réarmez le défaut et redémarrez le convertisseur de fréquence. Augmentez le courant d'identification. Consultez la source de l'historique des défauts pour en savoir plus.
	241			
26	250	Démarrage inhibé	Impossible de démarrer le convertisseur. Lorsque la requête de marche est activée, un nouveau logiciel (microprogramme ou applicatif), un réglage de paramètre ou autre fichier ayant une incidence sur le fonctionnement du convertisseur de fréquence est chargé sur ce dernier.	Réarmez le défaut et arrêtez le convertisseur de fréquence. Chargez le logiciel et démarrez le convertisseur.
29	280	Thermistce Atex	La thermistance ATEX signale une surchauffe.	Réarmez le défaut. Contrôlez la thermistance et ses branchements.

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
30	290	Arrêt sécurisé	Le signal Arrêt sécurisé A ne vous permet pas de passer le convertisseur de fréquence à l'état PRÊT.	Réarmez le défaut et redémarrez le convertisseur de fréquence. Vérifiez les signaux provenant de la carte de commande en direction du module de puissance et du connecteur D.
	291	Arrêt sécurisé	Le signal Arrêt sécurisé B ne vous permet pas de passer le convertisseur de fréquence à l'état PRÊT.	
	500	Configuration de sécurité	L'interrupteur de configuration de sécurité a été installé.	Retirez l'interrupteur de configuration de sécurité de la carte de commande.
	501	Configuration de sécurité	Il y a trop de cartes optionnelles STO. Une seule est autorisée.	Conservez l'une des cartes optionnelles STO. Retirez les autres. Voir le manuel de sécurité.
	502	Configuration de sécurité	La carte optionnelle STO a été installée à un mauvais emplacement.	Placez la carte optionnelle STO au bon emplacement. Voir le manuel de sécurité.
	503	Configuration de sécurité	Absence d'interrupteur de configuration de sécurité sur la carte de commande.	Installez l'interrupteur de configuration de sécurité sur la carte de commande. Voir le manuel de sécurité.
	504	Configuration de sécurité	L'interrupteur de configuration de sécurité a été mal installé sur la carte de commande.	Installez l'interrupteur de configuration de sécurité au bon endroit sur la carte de commande. Voir le manuel de sécurité.
	505	Configuration de sécurité	L'interrupteur de configuration de sécurité a été mal installé sur la carte optionnelle STO.	Contrôlez l'installation de l'interrupteur de configuration de sécurité sur la carte optionnelle STO. Voir le manuel de sécurité.
	506	Configuration de sécurité	Absence de communication avec la carte optionnelle STO.	Vérifiez l'installation de la carte optionnelle STO. Voir le manuel de sécurité.
	507	Configuration de sécurité	La carte optionnelle STO n'est pas compatible avec le matériel.	Réarmez le convertisseur de fréquence et redémarrez-le. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
30	520	Diagnostic de sécurité	Les entrées STO ont un état différent.	Contrôlez l'interrupteur de sécurité externe. Contrôlez le raccordement de l'entrée et le câble de l'interrupteur de sécurité. Réarmez le convertisseur de fréquence et redémarrez. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	521	Diagnostic de sécurité	Dysfonctionnement du diagnostic de la thermistance ATEX. Absence de connexion dans l'entrée thermistance ATEX.	Réarmez le convertisseur de fréquence et redémarrez. Si le défaut se produit à nouveau, remplacez la carte optionnelle.
	522	Diagnostic de sécurité	Court-circuit au niveau de la connexion de l'entrée thermistance ATEX.	Contrôlez la connexion de l'entrée thermistance ATEX. Contrôlez la connexion de la thermistance ATEX externe. Contrôlez la thermistance ATEX externe.
	523	Diagnostic de sécurité	Problème dans le circuit de sécurité interne.	Réarmez le convertisseur de fréquence et redémarrez. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	524	Diagnostic de sécurité	Surtension sur la carte optionnelle de sécurité	Réarmez le convertisseur de fréquence et redémarrez. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	525	Diagnostic de sécurité	Sous-tension sur la carte optionnelle de sécurité	Réarmez le convertisseur de fréquence et redémarrez. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	526	Diagnostic de sécurité	Dysfonctionnement interne de l'unité centrale la carte optionnelle de sécurité ou de la gestion de la mémoire.	Réarmez le convertisseur de fréquence et redémarrez. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	527	Diagnostic de sécurité	Dysfonctionnement interne de la fonction de sécurité	Réarmez le convertisseur de fréquence et redémarrez. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	530	Suppr. sûre cple	Un arrêt d'urgence a été demandé ou une autre opération STO a été activée.	Lorsque la fonction STO est activée, le convertisseur de fréquence est à l'état sécurisé.

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
32	311	Refroidissement du ventilateur	La vitesse du ventilateur n'est pas exactement conforme à la référence de vitesse, mais le convertisseur fonctionne correctement. Ce défaut s'affiche uniquement dans le modèle MR7 et dans les convertisseurs d'une taille supérieure à MR7.	Réarmez le défaut et redémarrez le convertisseur de fréquence. Nettoyez ou remplacez le ventilateur.
	312	Refroidissement du ventilateur	La durée de vie du ventilateur (50 000 h) a été atteinte.	Remplacez le ventilateur et remettez à zéro le compteur de durée de vie du ventilateur.
33	320	Mode incendie act	Le mode incendie du convertisseur de fréquence est activé. Les protections du convertisseur de fréquence ne sont pas utilisées. Cette alarme est réarmée automatiquement lorsque le mode incendie est désactivé.	Vérifiez les réglages des paramètres et les signaux. Certaines protections du convertisseur sont désactivées.
37	361	Module modifié (même type)	Le module de puissance a été remplacé par un nouveau de même taille. Le module est prêt à l'utilisation. Les paramètres sont disponibles sur le convertisseur de fréquence.	Réarmez le défaut. Le convertisseur redémarre une fois le défaut réarmé.
	362	Module modifié (même type)	La carte optionnelle à l'emplacement B a été remplacée par une nouvelle que vous avez précédemment utilisée au même emplacement. Le module est prêt à l'utilisation.	Réarmez le défaut. Le convertisseur démarre pour utiliser les anciens réglages de paramètres.
	363	Module modifié (même type)	Même cause que pour ID362, mais fait référence à l'emplacement C.	
	364	Module modifié (même type)	Même cause que pour ID362, mais fait référence à l'emplacement D.	
	365	Module modifié (même type)	Même cause que pour ID362, mais fait référence à l'emplacement E.	

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
38	372	Module ajouté (même type)	Une carte optionnelle a été ajoutée à l'emplacement B. Vous l'avez précédemment utilisée au même emplacement. Le module est prêt à l'utilisation.	Le module est prêt à l'utilisation. Le convertisseur démarre pour utiliser les anciens réglages de paramètres.
	373	Module ajouté (même type)	Même cause que pour ID372, mais fait référence à l'emplacement C.	
	374	Module ajouté (même type)	Même cause que pour ID372, mais fait référence à l'emplacement D.	
	375	Module ajouté (même type)	Même cause que pour ID372, mais fait référence à l'emplacement E.	
39	382	Module supprimé	Une carte optionnelle a été retirée de l'emplacement A ou B.	Le module n'est pas disponible. Réarmez le défaut.
	383	Module supprimé	Même cause que pour ID380, mais fait référence à l'emplacement C	
	384	Module supprimé	Même cause que pour ID380, mais fait référence à l'emplacement D	
	385	Module supprimé	Même cause que pour ID380, mais fait référence à l'emplacement E	
40	390	Module inconnu	Un module inconnu a été connecté (module de puissance/carte optionnelle)	Le module n'est pas disponible. Si le défaut se produit à nouveau, demandez des instructions au distributeur le plus proche.
41	400	Température IGBT	<p>La température IGBT calculée est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charge moteur trop élevée • Température ambiante trop élevée • Dysfonctionnement matériel 	<p>Contrôlez les réglages des paramètres.</p> <p>Vérifiez le volume et le débit d'air de refroidissement.</p> <p>Vérifiez la température ambiante.</p> <p>Vérifiez l'absence de poussière dans le radiateur.</p> <p>Vérifiez que la fréquence de découpage n'est pas trop élevée par rapport à la température ambiante et à la charge moteur.</p> <p>Vérifiez le ventilateur de refroidissement.</p> <p>Procédez à une identification avec rotation.</p>

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
44	431	Module modifié (type différent)	Nouveau module de puissance d'un type différent. Les paramètres ne sont pas disponibles dans les réglages.	Réarmez le défaut. Le convertisseur redémarre une fois le défaut réarmé. Réglez à nouveau les paramètres du module de puissance.
	433	Module modifié (type différent)	La carte optionnelle à l'emplacement C a été remplacée par une nouvelle que vous n'avez pas précédemment utilisée au même emplacement. Aucun réglage de paramètre n'est enregistré.	Réarmez le défaut. Définissez à nouveau les paramètres de la carte optionnelle.
	434	Module modifié (type différent)	Même cause que pour ID433, mais fait référence à l'emplacement D.	
	435	Module modifié (type différent)	Même cause que pour ID433, mais fait référence à l'emplacement D.	
45	441	Module ajouté (type différent)	Nouveau module de puissance d'un type différent. Les paramètres ne sont pas disponibles dans les réglages.	Réarmez le défaut. Le convertisseur redémarre une fois le défaut réarmé. Réglez à nouveau les paramètres du module de puissance.
	443	Module ajouté (type différent)	Une nouvelle carte optionnelle que vous n'avez pas utilisée précédemment a été installée à l'emplacement C. Aucun réglage de paramètre n'est enregistré.	Définissez à nouveau les paramètres de la carte optionnelle.
	444	Module ajouté (type différent)	Même cause que pour ID443, mais fait référence à l'emplacement D.	
	445	Module ajouté (type différent)	Même cause que pour ID443, mais fait référence à l'emplacement E.	
46	662	Horloge temps réel	La tension de la batterie de l'horloge temps réel est trop faible.	Remplacez la pile.
47	663	Logiciel mis à jour	Le logiciel du convertisseur de fréquence a été mis à jour (pack logiciel entier ou applicatif).	Aucune étape n'est nécessaire.

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
50	1050	Dft AI faible	Au moins l'un des signaux d'entrée analogique disponibles est passé au-dessous de 50 % de la plage de signal minimale. Un câble de commande est défectueux ou débranché. Dysfonctionnement d'une source de signal.	Remplacez les composants défectueux. Vérifiez le circuit d'entrée analogique. Vérifiez que le paramètre AI1 : échelle est correctement défini.
51	1051	Défaut externe du module	Le signal d'entrée logique défini à l'aide du paramètre P3.5.1.11 ou P3.5.1.12 a été activé.	Il s'agit d'un défaut défini par l'utilisateur. Vérifiez les entrées logiques et les schémas.
52	1052	Défaut de communication du panneau opérateur	Défaut de communication entre le panneau opérateur et le convertisseur de fréquence.	Contrôlez le raccordement du panneau opérateur et le câble du panneau opérateur le cas échéant.
	1352			
53	1053	Défaut de communication de bus de terrain	Défaut de connexion de données entre le bus de terrain Maître et la carte de bus de terrain.	Contrôlez l'installation et le bus de terrain Maître.
54	1354	Défaut slot A	Carte optionnelle ou emplacement défectueux.	Contrôlez la carte et l'emplacement. Demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	1454	Défaut slot B		
	1554	Défaut slot C		
	1654	Défaut slot D		
	1754	Défaut slot E		
57	1057	Identification	Échec de l'identification avec rotation.	Vérifiez que le moteur est connecté au convertisseur de fréquence. Vérifiez l'absence de charge sur l'arbre du moteur. Veillez à ne pas retirer la commande de démarrage avant la fin de l'identification avec rotation.
58	1058	Frein mécanique	L'état réel du frein mécanique est différent du signal de commande pendant un délai supérieur à la valeur de P3.20.6.	Vérifiez l'état et les connexions du frein mécanique. Voir le paramètre P3.5.1.44 et le groupe de paramètres 3.20 : Frein mécanique.

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
63	1063	Défaut d'arrêt rapide	La fonction Arrêt rapide est activée	Identifiez la cause de l'activation de la fonction Arrêt rapide. Ensuite, corrigez le problème. Réarmez le défaut et redémarrez le convertisseur de fréquence. Voir le paramètre P3.5.1.26 et les paramètres de la fonction Arrêt rapide.
	1363	Alarme d'arrêt rapide		
65	1065	Défaut de communication PC	Rupture de la connexion de données entre le PC et le convertisseur de fréquence	Vérifiez l'installation, le câble et les bornes entre le PC et le convertisseur de fréquence.
66	1366	Défaut d'entrée thermistance 1	La température du moteur a augmenté.	Contrôlez le refroidissement du moteur et la charge. Contrôlez la connexion de la thermistance. Si l'entrée thermistance n'est pas utilisée, vous devez la court-circuiter. Demandez des instructions au distributeur le plus proche.
	1466	Défaut d'entrée thermistance 2		
	1566	Défaut d'entrée thermistance 3		
68	1301	Alarme de compteur de maintenance 1	La valeur du compteur de maintenance est supérieure à la limite d'alarme.	Effectuez la maintenance requise. Remettez le compteur à zéro. Voir le paramètre B3.16.4 ou P3.5.1.40.
	1302	Défaut de compteur de maintenance 1	La valeur du compteur de maintenance est supérieure au seuil de défaut.	
	1303	Alarme de compteur de maintenance 2	La valeur du compteur de maintenance est supérieure à la limite d'alarme.	
	1304	Défaut de compteur de maintenance 2	La valeur du compteur de maintenance est supérieure au seuil de défaut.	
69	1310	Défaut de communication de bus de terrain	Le numéro d'identification utilisé pour mapper les valeurs à la sortie des données de traitement du bus de terrain n'est pas valide.	Vérifiez les paramètres dans le menu Mappage des données du bus de terrain.
	1311		Il est impossible de convertir une ou plusieurs valeurs de la sortie des données de traitement du bus de terrain.	Le type de la valeur n'est pas défini. Vérifiez les paramètres dans le menu Mappage des données du bus de terrain.
	1312		Un débordement se produit lorsque les valeurs de sortie des données de traitement du bus de terrain (16 bits) sont mappées et converties.	Vérifiez les paramètres dans le menu Mappage des données du bus de terrain.

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
76	1076	Démarrage inhibé	La commande de démarrage est bloquée afin d'éviter toute rotation fortuite du moteur pendant la mise sous tension initiale.	Réarmez le convertisseur pour le démarrer correctement. Les réglages de paramètres indiquent s'il est nécessaire de redémarrer le convertisseur.
77	1077	>5 connexions	Il existe plus de 5 connexions de bus de terrain ou d'outil PC actives. Vous ne pouvez utiliser que cinq connexions à la fois.	Laissez cinq connexions actives. Supprimez les autres.
100	1100	Temporisation de remplissage progressif	La fonction de remplissage progressif du régulateur PID a expiré. La valeur de process n'a pas été atteinte dans les délais impartis. La cause peut être une rupture de canalisation.	Contrôlez le process. Vérifiez les paramètres du menu M3.13.8.
101	1101	Défaut de supervision de retour (PID1)	La valeur Régulateur PID: retour est hors des limites de supervision (P3.13.6.2 et P3.13.6.3) et hors temporisation (P3.13.6.4), si vous avez défini cette dernière.	Contrôlez le process. Vérifiez les réglages des paramètres, les limites de supervision et la temporisation.
105	1105	Défaut de supervision de retour (ExtPID)	La valeur Régulateur PID externe : retour est hors des limites de supervision (P3.14.4.2 et P3.14.4.3) et hors temporisation (P3.14.4.4), si vous avez défini cette dernière.	
109	1109	Supervision de la pression d'entrée	Le signal de supervision de la pression d'entrée (P3.13.9.2) est inférieur à la limite d'alarme (P3.13.9.7).	Contrôlez le process. Vérifiez les paramètres du menu M3.13.9. Vérifiez le capteur de pression d'entrée et les connexions.
	1409		Le signal de supervision de la pression d'entrée (P3.13.9.2) est inférieur au seuil de défaut (P3.13.9.8).	

Code de défaut	ID de défaut	Intitulé du défaut	Cause possible	Comment corriger le défaut
111	1315	Défaut de température 1	Au moins un signal d'entrée de température (défini au paramètre P3.9.6.1) est supérieur à la limite d'alarme (P3.9.6.2).	Recherchez la cause de l'augmentation de la température. Vérifiez le capteur de température et les connexions. Si aucun capteur n'est connecté, vérifiez que l'entrée de température est raccordée. Voir le manuel de la carte optionnelle pour en savoir plus.
	1316		Au moins un signal d'entrée de température (défini au paramètre P3.9.6.1) est supérieur au seuil de défaut (P3.9.6.3).	
112	1317	Défaut de température 2	Au moins un signal d'entrée de température (défini au paramètre P3.9.6.5) est supérieur au seuil de défaut (P3.9.6.6).	
	1318		Au moins un signal d'entrée de température (défini au paramètre P3.9.6.5) est supérieur au seuil de défaut (P3.9.6.7).	
300	700	Non pris en charge	L'applicatif n'est pas compatible (il n'est pas pris en charge).	Remplacez l'applicatif.
	701		La carte optionnelle ou l'emplacement n'est pas compatible (non pris(e) en charge).	Retirez la carte optionnelle.

11 ANNEXE 1

11.1 PRÉRÉGLAGES DES PARAMÈTRES DANS LES DIFFÉRENTS APPLICATIFS

Explication des symboles utilisés dans le tableau

- A = Applicatif standard
- B = Applicatif Local/Distance
- C = Applicatif de commande séquentielle
- D = Applicatif de régulation PID
- E = Applicatif Multi-configuration
- F = Applicatif Motopotentiomètre

Table 122: Préréglages des paramètres dans les différents applicatifs

Index	Paramètre	Préréglage						Unité	ID	Description
		A	o	C	D	E	F			
3.2.1	Srcé cmde dis- tce	0	0	0	0	0	0		172	0 = Commande E/S
3.2.2	Local/Distance	0	0	0	0	0	0		211	0 = Distance
3.2.6	Logique E/S A	2	2	2	2	2	2		300	2 = Avt-Arr (front)
3.2.7	Logique E/S B	2	2	2	2	2	2		363	2 = Avt-Arr (front)
3.3.1.5	Sel. réf. E/S A	6	5	6	7	6	8		117	5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID 8 = Motopotentiomètre
3.3.1.6	Sel. réf. E/S B	4	4	4	4	4	4		131	4 = AI1
3.3.1.7	Sél. réf. pan- neau	2	2	2	2	2	2		121	2 = Réf. panneau op.
3.3.1.10	Sél. réf. bus terrain	3	3	3	3	3	3		122	3 = Référence bus de ter- rain
3.3.2.1	Sél. réf. cple	0	0	0	0	4	0		641	0 = Non utilisé 4 = AI2
3.3.3.1	Mode vit. cste	-	-	0	0	0	0		182	0 = Codage binaire
3.3.3.3	Vitesse cste 1	-	-	10.0	10.0	5.0	10.0		105	
3.3.3.4	Vitesse cste 2	-	-	15.0	-	-	-	Hz	106	
3.3.3.5	Vitesse cste 3	-	-	20.0	-	-	-	Hz	126	
3.3.3.6	Vitesse cste 4	-	-	25.0	-	-	-	Hz	127	
3.3.3.7	Vitesse cste 5	-	-	30.0	-	-	-	Hz	128	
3.3.3.8	Vitesse cste 6	-	-	40.0	-	-	-	Hz	129	
3.3.3.9	Vitesse cste 7	-	-	50.0	-	-	-	Hz	130	
3.5.1.1	Signal cmd 1 A	100	100	100	100	100	100		403	100 = EntLog: emplct A.1

Table 122: Préréglages des paramètres dans les différents applicatifs

Index	Paramètre	Préréglage						Unité	ID	Description
		A	o	C	D	E	F			
3.5.1.2	Signal cmd 2 A	101	101	101	0	101	101		404	0 = EntLog emplct 0.1 101 = EntLog emplct A.2
3.5.1.4	Signal cmd 1 B	0	103	0	103	0	0		423	0 = EntLog emplct 0.1 103 = EntLog emplct A.4
3.5.1.5	Signal cmd 2 B	-	104	-	-	-	-		424	104 = EntLog emplct A.5
3.5.1.7	Force cmde E/S B	0	105	0	105	0	0		425	0 = EntLog emplct 0.1 105 = EntLog emplct A.6
3.5.1.8	Force réf. E/S B	0	105	0	105	0	0		343	0 = EntLog emplct 0.1 105 = EntLog emplct A.6
3.5.1.9	Force cmde bus terr	0	0	0	0	0	0		411	0 = EntLog emplct 0.1
3.5.1.10	Forcer cmde panneau	0	0	0	0	0	0		410	0 = EntLog emplct 0.1
3.5.1.11	Défaut externe (NO)	102	102	102	101	104	102		405	101 = EntLog emplct A.2 102 = EntLog emplct A.3 104 = EntLog emplct A.5
3.5.1.13	RAZ défaut fermé	105	0	0	102	102	0		414	0 = EntLog emplct 0.1 102 = EntLog emplct A.3 105 = EntLog emplct A.6
3.5.1.19	Sélection de rampe 2	0	0	0	0	105	0		408	0 = EntLog emplct 0.1 105 = EntLog emplct A.6
3.5.1.21	Sél. vit. cste 0	103	0	103	104	103	103		419	0 = EntLog emplct 0.1 103 = EntLog emplct A.4 104 = EntLog emplct A.5
3.5.1.22	Sél. vit. cste 1	104	0	104	0	0	0		420	0 = EntLog emplct 0.1 104 = EntLog emplct A.5

Table 122: Préréglages des paramètres dans les différents applicatifs

Index	Paramètre	Préréglage						Unité	ID	Description
		A	o	C	D	E	F			
3.5.1.23	Sél. vit. cste 2	0	0	105	0	0	0		421	0 = EntLog emplct 0.1 105 = EntLog emplct A.6
3.5.1.24	MotPot +V	0	0	0	0	0	104		418	0 = EntLog emplct 0.1 104 = EntLog emplct A.5
3.5.1.25	MotPot -V	0	0	0	0	0	105		417	0 = EntLog emplct 0.1 105 = EntLog emplct A.6
3.5.2.1.1	AI1 : sélection	100	100	100	100	100	100		377	100 = EntAna : emplct A.1
3.5.2.1.2	AI1 : tps filtr.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	s	378	
3.5.2.1.3	AI1 : échelle	0	0	0	0	0	0		379	0 = 0...10 V / 0...20 mA
3.5.2.1.4	AI1 : mini util.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%	380	
3.5.2.1.5	AI1 : maxi util.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	381	
3.5.2.1.6	AI1 : inversion du signal	0	0	0	0	0	0		387	0 = Normal
3.5.2.2.1	AI2 : sélection	101	101	101	101	101	101		388	101 = EntAna : emplct A.2
3.5.2.2.2	AI2 : tps filtr.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	s	389	
3.5.2.2.3	AI2 : échelle	1	1	1	1	1	1		390	1 = 2...10 V / 4...20 mA
3.5.2.2.4	AI2 : mini util.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%	391	
3.5.2.2.5	AI2 : maxi util.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	392	
3.5.2.2.6	AI2 : inversion	0	0	0	0	0	0		398	0 = Normal
3.5.3.2.1	Fonction R01	2	2	2	2	2	2		11001	2 = Marche
3.5.3.2.4	Fonction R02	3	3	3	3	3	3		11004	3 = Défaut
3.5.3.2.7	Fonction R03	1	1	1	1	1	1		11007	1 = Prêt
3.5.4.1.1	Fonction A01	2	2	2	2	2	2		10050	2 = Fréq. sortie
3.5.4.1.2	A01 : tps filtr.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	s	10051	

Table 122: Préréglages des paramètres dans les différents applicatifs

Index	Paramètre	Préréglage						Unité	ID	Description
		A	o	C	D	E	F			
3.5.4.1.3	A01 : min signal	0	0	0	0	0	0		10052	
3.5.4.1.4	A01 : Échelle min.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10053	
3.5.1.1.5	A01 : Échelle max.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10054	
3.13.2.6	Source PC1	-	-	-	3	-	-		332	3 = AI1
3.13.3.1	Fonction	-	-	-	1	-	-		333	1 = Source 1
3.13.3.3	Source retour 1	-	-	-	2	-	-		334	2 = AI2

VACON®

www.danfoss.com

Vacon Ltd
Member of the Danfoss Group
Runsorintie 7
65380 Vaasa
Finland

Document ID:



Rev. F1

Sales code: DOC-APP100+DLFR