

操作指南

VLT[®] Midi Drive FC 280



目录

1 简介	4
1.1 本手册的目的	4
1.2 其他资源	4
1.3 文档和软件版本	4
1.4 产品概述	4
1.5 批准和认证	5
1.6 处置	5
2 安全性	6
2.1 安全符号	6
2.2 具备资质的人员	6
2.3 安全事项	6
3 机械安装	8
3.1 开包	8
3.2 安装环境	8
3.3 安装	8
4 电气安装	11
4.1 安全说明	11
4.2 符合 EMC 规范的安装	11
4.3 接地	11
4.4 接线示意图	13
4.5 访问	15
4.6 电机连接	15
4.7 交流主电源接线	16
4.8 控制线路	16
4.8.1 控制端子类型	16
4.8.2 控制端子的接线	17
4.8.3 启用电机操作（端子 27）	18
4.8.4 机械制动控制	18
4.8.5 USB 数据通讯	18
4.9 安装检查清单	20
5 调试	21
5.1 安全说明	21
5.2 接通电源	21
5.3 本地控制面板操作	21
5.4 基本设置	29
5.5 检查电机旋转情况	30

5.6 检查编码器旋转情况	30
5.7 本地控制测试	30
5.8 系统启动	31
5.9 STO 调试	31
6 Safe Torque Off (STO)	32
6.1 STO 的安全事项	32
6.2 安装 Safe Torque Off 功能	33
6.3 STO 调试	33
6.3.1 Safe Torque Off 的激活	33
6.3.2 取消激活 Safe Torque Off	34
6.3.3 STO 启用测试	34
6.3.4 手动重启模式中的 STO 应用测试。	34
6.3.5 自动重启模式中的 STO 应用测试	34
6.4 STO 的维护和保养	35
6.5 STO 技术数据	36
7 应用示例	37
7.1 简介	37
7.2 应用示例	37
7.2.1 AMA	37
7.2.2 速度	37
7.2.3 启动/停止	39
7.2.4 外部报警复位	39
7.2.5 电机热敏电阻	39
7.2.6 SLC	40
8 维护、诊断和故障排除	41
8.1 维护和保养	41
8.2 警告和报警类型	41
8.3 警告和报警显示	41
8.4 警告和报警列表	42
8.5 故障诊断	44
9 规格	46
9.1 电气数据	46
9.2 主电源 (3 相)	47
9.3 电机输出和电机数据	47
9.4 环境条件	47
9.5 电缆规格	48
9.6 控制输入/输出和控制数据	48
9.7 连接紧固力矩	51

9.8 熔断器和断路器	51
9.9 机箱规格, 额定功率和尺寸	52
10 附录	56
10.1 符号、缩写与约定	56
10.2 参数菜单结构	56
索引	60

1 简介

1.1 本手册的目的

本操作指南提供了与 VLT® Midi Drive FC 280 变频器的安全安装及调试有关的信息。

本操作指南适用于具备相应资质的人员。

请阅读和遵循本操作指南以便安全而且专业地使用变频器。应特别注意安全说明和一般警告。务必将本操作指南放置在变频器附近以供随时查阅。

VLT® 为注册商标。

1.2 其他资源

可通过其他资源来了解高级变频器功能、编程和维护：

- VLT® Midi Drive FC 280 *设计指南*，提供有关变频器的设计和应用的详细信息。
- VLT® Midi Drive FC 280 *编程指南*，提供有关如何编程的信息，并且包括完整的参数说明。

还可从 Danfoss 获得补充资料和手册。请参阅 drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/ 中的列表。

1.3 文档和软件版本

我们将对本手册定期进行审核和更新。欢迎所有改进建议。表 1.1 列出了文档版本和相应的软件版本。

版本	备注	软件版本
MG07A2	已推出机箱规格 K4 和 K5。	1.1x

表 1.1 文档和软件版本

1.4 产品概述

1.4.1 预期用途

变频器是一种电机控制器，用于：

- 调节电机对系统反馈或外部控制器发出的远程命令的响应速度。动力驱动系统包括变频器、电机及该电机驱动的设备。
- 系统和电机状态监视。

还可使用变频器来提供电机过载保护。

根据具体配置，可独立使用变频器，也可作为更大设备或系统的一部分。

可按照当地法律和标准在居住、工业和商业环境中使用变频器。

注意


在居住环境中，本产品可能会导致无线电干扰，此时可能需要采取补充抑制措施。

可预见的错误使用

请勿在不符合指定操作条件和环境的应用中使用变频器。确保满足 章 9 规格中指定的条件。

1.4.2 变频器框图

图 1.1 是变频器内部组件的框图。

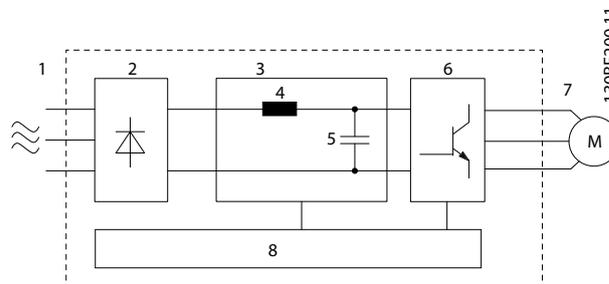


面积	组件	功能
1	主电源输入	• 变频器的交流主电源。
2	整流器	• 整流桥将交流输入转换成直流电流，以为逆变器供电
3	直流母线	• 中间直流母线电路负责处理直流电流。
4	直流电抗器	<ul style="list-style-type: none"> • 对中间直流电路电流进行滤波。 • 提供主电源瞬态保护。 • 减少平方根（RMS）电流。 • 提高反映回线路的功率因数。 • 减少交流输入上的谐波。
5	电容器组	<ul style="list-style-type: none"> • 存储直流电。 • 提供针对短时功率损耗的运行保持保护。
6	逆变器	• 将直流转换成受控的 PWM 交流波形，从而为电机提供受控的可变输出。
7	输出到电机	• 供给电机的受控三相输出电源。

面积	组件	功能
8	控制电路	<ul style="list-style-type: none"> 为实现有效的操作和控制，输入电源、内部处理、输出和电机电流都会受到监测。 系统还会监测并执行用户界面命令和外部命令。 可以实现状态输出和控制。

图 1.1 三相变频器的框图示例

1.6 处置

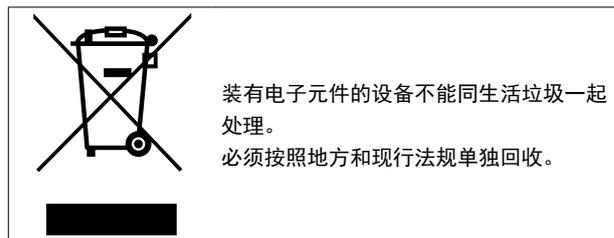


1.4.3 机箱规格和额定功率

有关变频器的机架规格和额定功率，请参考 章 9.9 机箱规格，额定功率和尺寸。

1.4.4 Safe Torque Off (STO)

VLT® Midi Drive FC 280 变频器支持 Safe Torque Off (STO)。请参阅 章 6 Safe Torque Off (STO) 了解有关 STO 的安装、调试、维护和技术数据的详细信息。

1.5 批准和认证

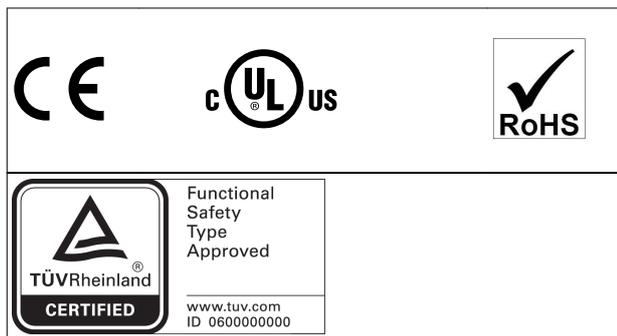

有关符合国际内陆水道运输危险货物相关的欧洲协议 (ADN) 的信息，请参考 VLT® Midi Drive FC 280 设计指南中的 ADN 合规安装。

变频器符合 UL 508C 温度存储要求。有关详细信息，请参阅设计指南中的“电机热保护”一章。

STO 的适用标准和合规性

在端子 37 和 38 上使用 STO 功能时，需符合所有安全规定，包括相关法律、法规和准则的要求。

集成的 STO 功能符合下述标准：

- IEC/EN 61508： 2010 SIL2
- IEC/EN 61800-5-2： 2007 SIL2
- IEC/EN 62061： SIL2 的 2012 SILCL
- IEC/EN 61326-3-1： 2008
- EN ISO 13849-1： 2008 类别 3 PL d

2 安全性

2.1 安全符号

本文档中使用了下述符号：



表明某种潜在危险情况，将可能导致死亡或严重伤害。



表明某种潜在危险情况，将可能导致轻度或中度伤害。这还用于防范不安全的行为。



表示重要信息，包括可能导致设备或财产损坏的情况。

2.2 具备资质的人员

要实现变频器的无故障和安全运行，必须保证正确可靠的运输、存放、安装、操作和维护。仅允许具备资质的人员安装或操作本设备。

具备资质的人员是指经过培训且经授权按照相关法律和法规安装、调试和维护设备、系统和电路的人员。此外，该人员还必须熟悉本指南中所述的说明和安全措施。

2.3 安全事项



高电压

变频器与交流主电源输入线路、直流电源相连或负载共享时带有高电压。如果执行安装、启动和维护工作的人员缺乏资质，将可能导致死亡或严重伤害。

- 仅限具备资质的人员执行安装、启动和维护工作。



意外启动

当变频器连接到交流主电源、直流电源或负载共享时，电机随时可能启动。在编程、维护或维修过程中意外启动可能会导致死亡、严重人身伤害或财产损失。可利用外部开关、现场总线命令、从 LCP 提供输入参考值信号、通过 MCT 10 设置软件的远程操作或消除故障状态后启动电机。

要防止电机意外启动：

- 断开变频器与主电源的连接。
- 按 LCP 上的 [Off/Reset]（停止/复位）键，然后再设置参数。
- 将变频器连接到交流主电源、直流电源或负载共享时，变频器、电机和所有驱动设备必须已完全连接并组装完毕。



放电时间

即使变频器未上电，变频器直流回路的电容器可能仍有电。即使警告指示灯熄灭，也可能存在高压。在切断电源后，如果在规定的时间结束之前就执行维护或修理作业，则可能导致死亡或严重伤害。

- 停止电机。
- 断开交流主电源、远程直流电源（包括备用电池）、UPS 以及与其它变频器的直流回路连接。
- 断开或锁定永磁电机。
- 请等待电容器完全放电。最短等待时间在表 2.1 中指定。
- 在执行任何维护或修理作业之前，使用适当的电压测量设备，以确保电容器已完全放电。

电压 [V]	功率范围 [kW (hp)]	最短等待时间 (分钟)
200 - 240	0.37 - 3.7 (0.5 - 5)	4
380 - 480	0.37 - 7.5 (0.5 - 10)	4
	11 - 22 (15 - 30)	15

表 2.1 放电时间



漏电电流危险

漏电电流超过 3.5 mA。如果不将变频器正确接地，将可能导致死亡或严重伤害。

- 由经认证的电气安装商确保设备正确接地。

警告**设备危险**

接触旋转主轴和电气设备可能导致死亡或严重伤害。

- 确保只有经过培训且具备资质的人员才能执行安装、启动和维护工作。
- 确保所有电气作业均符合国家和地方电气法规。
- 按照本指南中的过程执行。

小心**内部故障危险**

未正确关闭变频器时，变频器中的内部故障可能会导致严重伤害。

- 接通电源前，确保所有安全盖板安装到位且牢靠固定。

3 机械安装

3.1 开包

3.1.1 提供的物品

提供的物品可能因产品配置不同而异。

- 确保提供的物品和铭牌上的信息与订单确认表一致。
- 目视检查包装和变频器，查看有无因装运过程中的不当处理而导致的损坏。在承运商处登记任何损坏索赔要求。保持损坏部件以提供证明。



1	产品徽标
2	产品名称
3	订购号
4	类型代码
5	额定功率
6	输入电压、频率和电流（低/高电压时）
7	输出电压、频率和电流（低/高电压时）
8	IP 额定值
9	制造国
10	序列号
11	EAC 徽标
12	CE 标志
13	TÜV 徽标
14	处置
15	条形码
16	机箱类型参考信息
17	UL 徽标
18	UL 参考信息
19	警告格式

图 3.1 产品铭牌（示例）

注意

请勿从变频器上拆下铭牌（保修无效）。

3.1.2 存放

确保满足存放要求。有关详细信息，请参考 章 9.4 环境条件。

3.2 安装环境

注意

在具有空气传播的液体、颗粒或腐蚀性气体的环境中，确保设备的 IP/类型等级符合安装环境。未达到环境条件的要求会缩短变频器的使用寿命。确保符合有关空气湿度、温度和海拔的要求。

振动

变频器可满足以下安装条件，即在厂房的墙壁和地面上，以及在固定到墙壁或地面上的面板中安装。

有关详细的环境条件规范，请参阅 章 9.4 环境条件。

3.3 安装

注意

安装不当可能导致过热和性能下降。

冷却

- 确保在顶部和底部留出 100 mm (3.9 in) 的空气冷却间隙。

起吊

- 要确定安全的起吊方法，请查看设备重量，参见 章 9.9 机箱规格，额定功率和尺寸。
- 确保起吊设备适用于该任务。
- 如有必要，请安排具有适当额定规格的起重机、吊车或叉车来移动该设备
- 在起吊时，请使用设备上可能提供的吊环。

安装

要适应 VLT® Midi Drive FC 280 的安装孔，请与当地 Danfoss 供应商联系以订购单独的背板。

安装变频器：

1. 确保安装位置具有足以支撑设备重量的强度。变频器允许采用并排安装方式。
2. 将设备放在尽可能靠近电机的位置。机电缆应尽可能短。
3. 为了提供冷却气流，必须将设备垂直安装到实心平面或选配的背板上。
4. 在采用壁挂方式时，请使用设备上可能提供的槽形安装孔。

注意

有关安装孔的尺寸，请参阅章 9.9 机箱规格，额定功率和尺寸。

3.3.1 并排安装

并排安装

可在水平或垂直位置并排安装所有 VLT® Midi Drive FC 280 设备。这些设备无需额外的侧面通风。

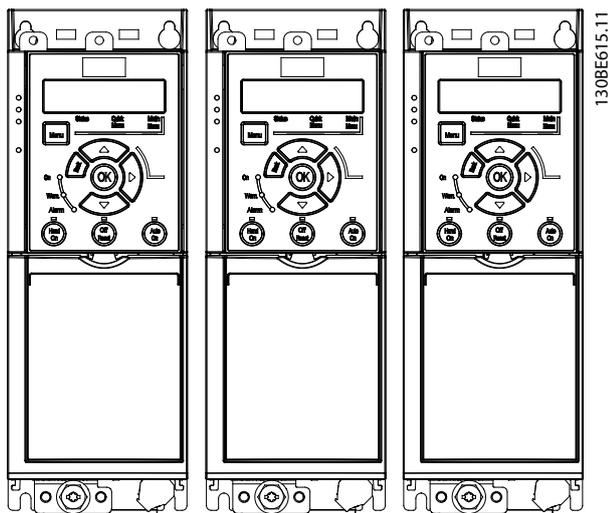


图 3.2 并排安装

注意**过热风险**

如果使用的是 IP21 转换套件，并排安装设备将导致过热和设备损坏。

- 如果使用的是 IP21 转换套件，请避免并排安装设备。

3.3.2 总线去耦套件

总线去耦套件可确保下列型号的控制盒电缆的机械固定和电气屏蔽：

- 带有 PROFIBUS 的控制盒。
- 带有 PROFINET 的控制盒。
- 带有 CANopen 的控制盒。
- 具有以太网的控制盒。

每个总线去耦套件包含 1 个水平去耦板和 1 个垂直去耦板。可选择安装垂直去耦板。垂直去耦板为 PROFINET 和以太网连接器及电缆提供了更好的机械支持。


3.3.3 安装

安装总线去耦套件：

1. 将水平去耦板放到安装在变频器上的控制盒上，使用 2 个螺钉固定去耦板，如图 3.3 所示。紧固力矩为 0.7–1.0 Nm (6.2–8.9 in-lb)。
2. 可选：安装垂直去耦板的顺序如下：
 - 2a 从水平板上拆下 2 个机械弹簧和 2 个金属夹。
 - 2b 将机械弹簧和金属架安装在垂直板上。
 - 2c 使用 2 个螺钉紧固垂直板，如图 3.4 所示。紧固力矩为 0.7–1.0 Nm (6.2–8.9 in-lb)。


注意

如果使用 IP21 顶盖，请勿安装垂直去耦板，因为其高度会影响 IP21 顶盖的正确安装。

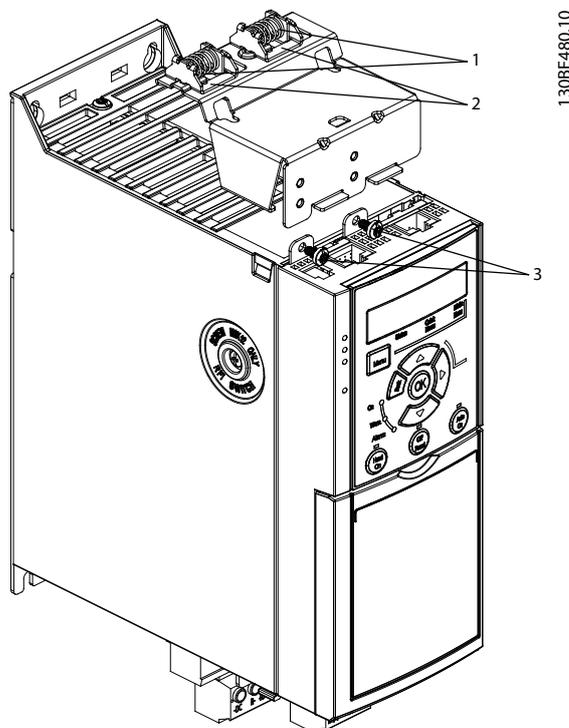

1	机械弹簧
2	金属夹
3	螺钉

图 3.3 使用螺钉紧固水平去耦板

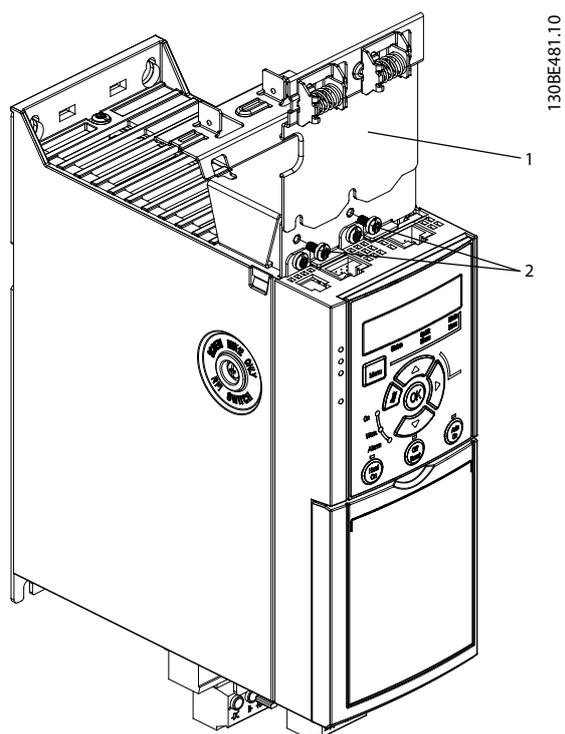

1	垂直去耦板
2	螺钉

图 3.4 使用螺钉紧固垂直去耦板

图 3.3 和 图 3.4 显示的都是 PROFINET 套筒。实际套筒根据在变频器上安装的控制盒的类型来定。

3. 将 PROFIBUS/PROFINET/CANopen/ 以太网电缆连接器推入控制盒插槽。
4.
 - 4a 将 PROFIBUS/CANopen 电缆放在弹簧金属夹之间进行机械固定，并在电缆屏蔽部分和线夹之间建立电气连接。
 - 4b 将 PROFIBUS/以太网电缆放在弹簧金属夹之间，以便在电缆和线夹之间建立机械固定。

4 电气安装

4.1 安全说明

请参阅 章 2 安全性 了解一般安全说明。

警告

感生电压

来自不同变频器的输出机电缆集中布线而产生的感生电压可能会对设备电容器进行充电，即使设备处于关闭并被加锁的状态，也会如此。如果未单独布置电机输出电缆或使用屏蔽电缆，则可能导致死亡或严重伤害。

- 单独布置输出机电缆。
- 使用屏蔽电缆。
- 同时锁定所有变频器。

警告

触电危险

变频器可能会在 PE 导体中产生直流电流，将可能导致死亡或严重伤害。

- 当使用残余电流保护装置 (RCD) 来防止触电时，仅允许在电源端使用 B 类 RCD。

若不遵守建议，RCD 可能无法提供所需的保护。

过电流保护

- 对于具有多个电机的应用，需要在变频器和电机之间使用诸如短路保护或电机热保护等额外的保护设备。
- 需要使用输入熔断器来提供短路和过电流保护。如果出厂时没有附带熔断器，则须由安装商提供。请参阅 章 9.8 熔断器和断路器 中的熔断器最大额定值。

线型和额定值

- 所有接线都必须符合国家和地方法规中关于横截面积和环境温度的要求。
- 建议的电源连接线：至少 75 °C (167 °F) 等级的铜线。

请参阅 章 9.5 电缆规格 了解建议使用的线缆规格和类型。

4.2 符合 EMC 规范的安装

要在安装时符合 EMC 规范，请按照以下各节中的说明操作：章 4.3 接地、章 4.4 接线示意图、章 4.6 电机连接和章 4.8 控制线路。

4.3 接地

警告

漏电电流危险

漏电电流超过 3.5 mA。如果不将变频器正确接地，将可能导致死亡或严重伤害。

- 由经认证的电气安装商确保设备正确接地。

对于电气安全

- 按照相应标准和指令将变频器接地。
- 对输入电源、电机电源和控制接线使用专用接地线。
- 请勿以菊花链方式将一台变频器的地线连接至另一变频器的地线上（如图 4.1 所示）。
- 地线连接应尽可能短
- 请遵守电机制造商的接线要求。
- 该电缆最小横截面积：10 mm² (7 AWG) (2 根单独端接且符合尺寸要求的接地线)。

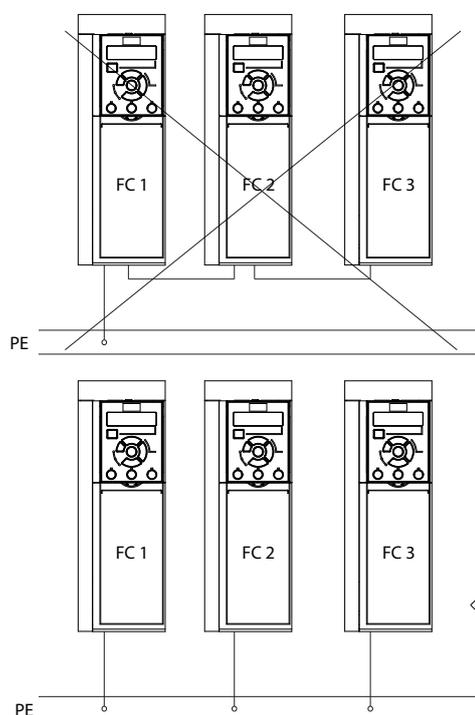


图 4.1 接地原理

实现符合 EMC 规范的安装

- 使用金属电缆密封管或设备上提供的线夹在电缆屏蔽层和变频器机箱之间建立电气接触（请参阅章 4.6 电机连接）。
- 为了减少瞬变脉冲群，请使用高集束线。
- 请勿使用辫子状线缆。

注意**4****电位均衡**

如果变频器和控制系统之间的大地电位不同，可能会出现瞬变脉冲群。在系统组件之间安装等势电缆。建议的电缆横截面积：16 mm² (6 AWG)。

4.4 接线示意图

本节介绍如何连接变频器。

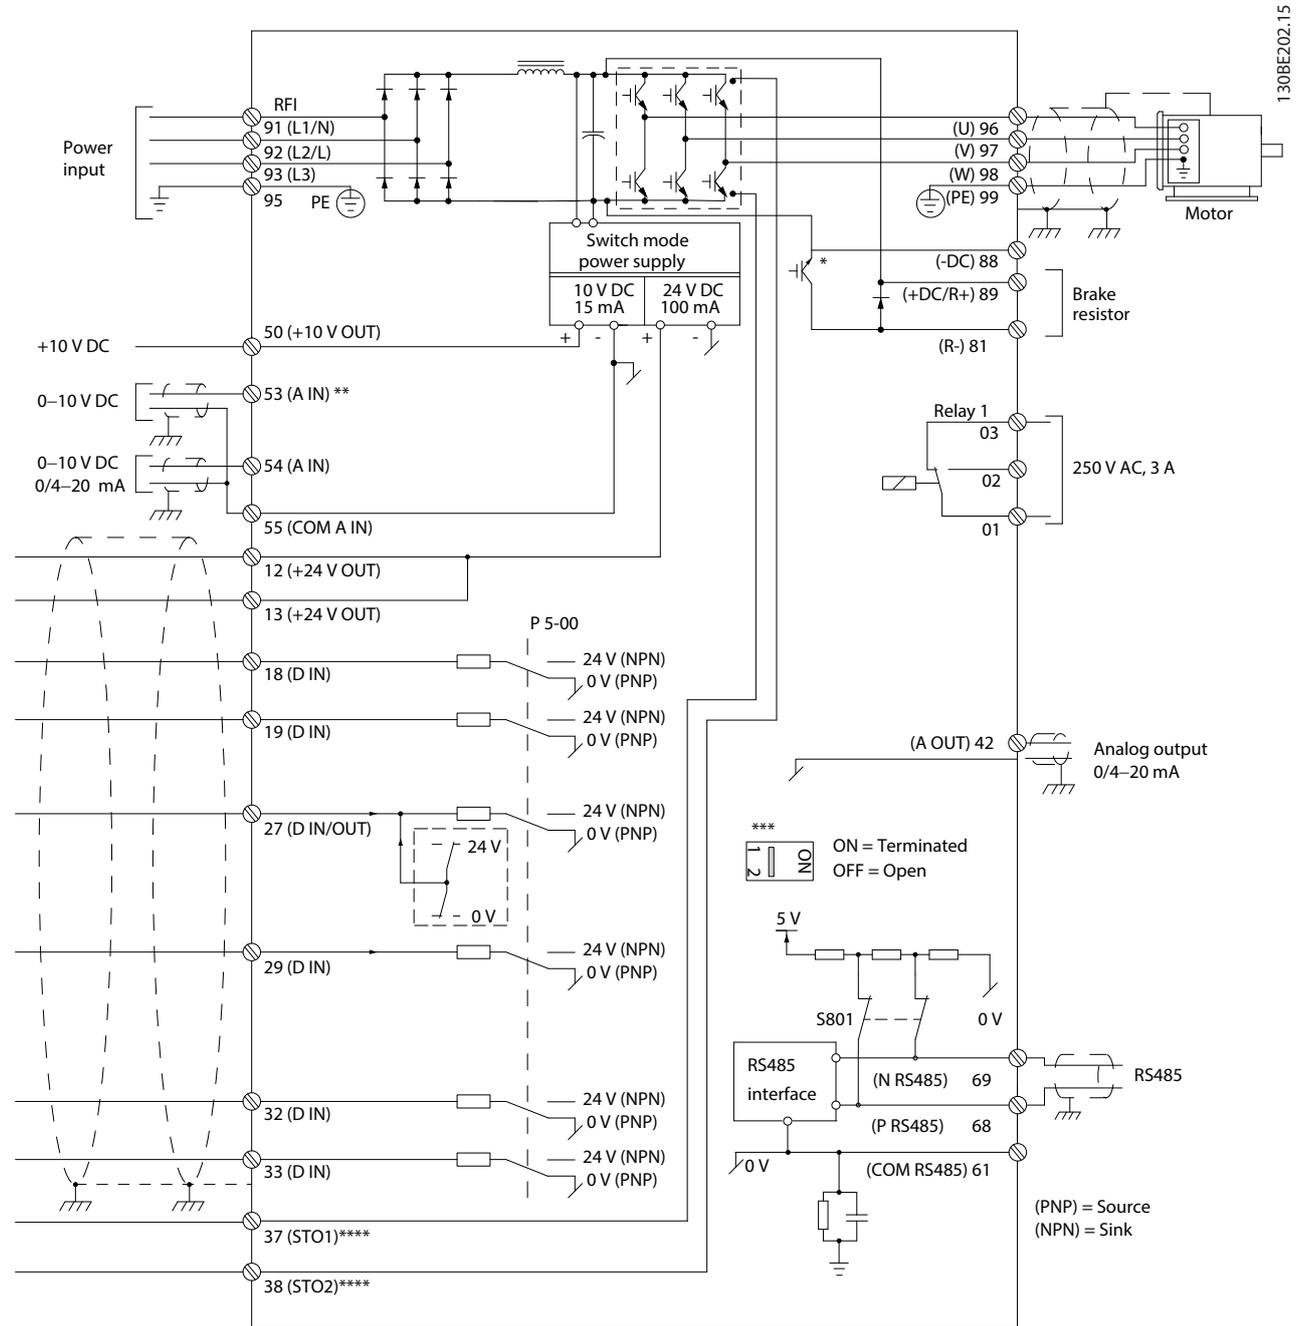


图 4.2 基本接线示意图


A=模拟, D=数字

* 内置制动斩波器仅在 3 相设备上可用。

** 端子 53 也可用作数字输入。

*** 开关 S801 (总线端子) 可用于端接 RS485 端口 (端子 68 和 69)。

**** 请参阅 章 6 Safe Torque Off (STO) 检查 STO 接线是否正确。

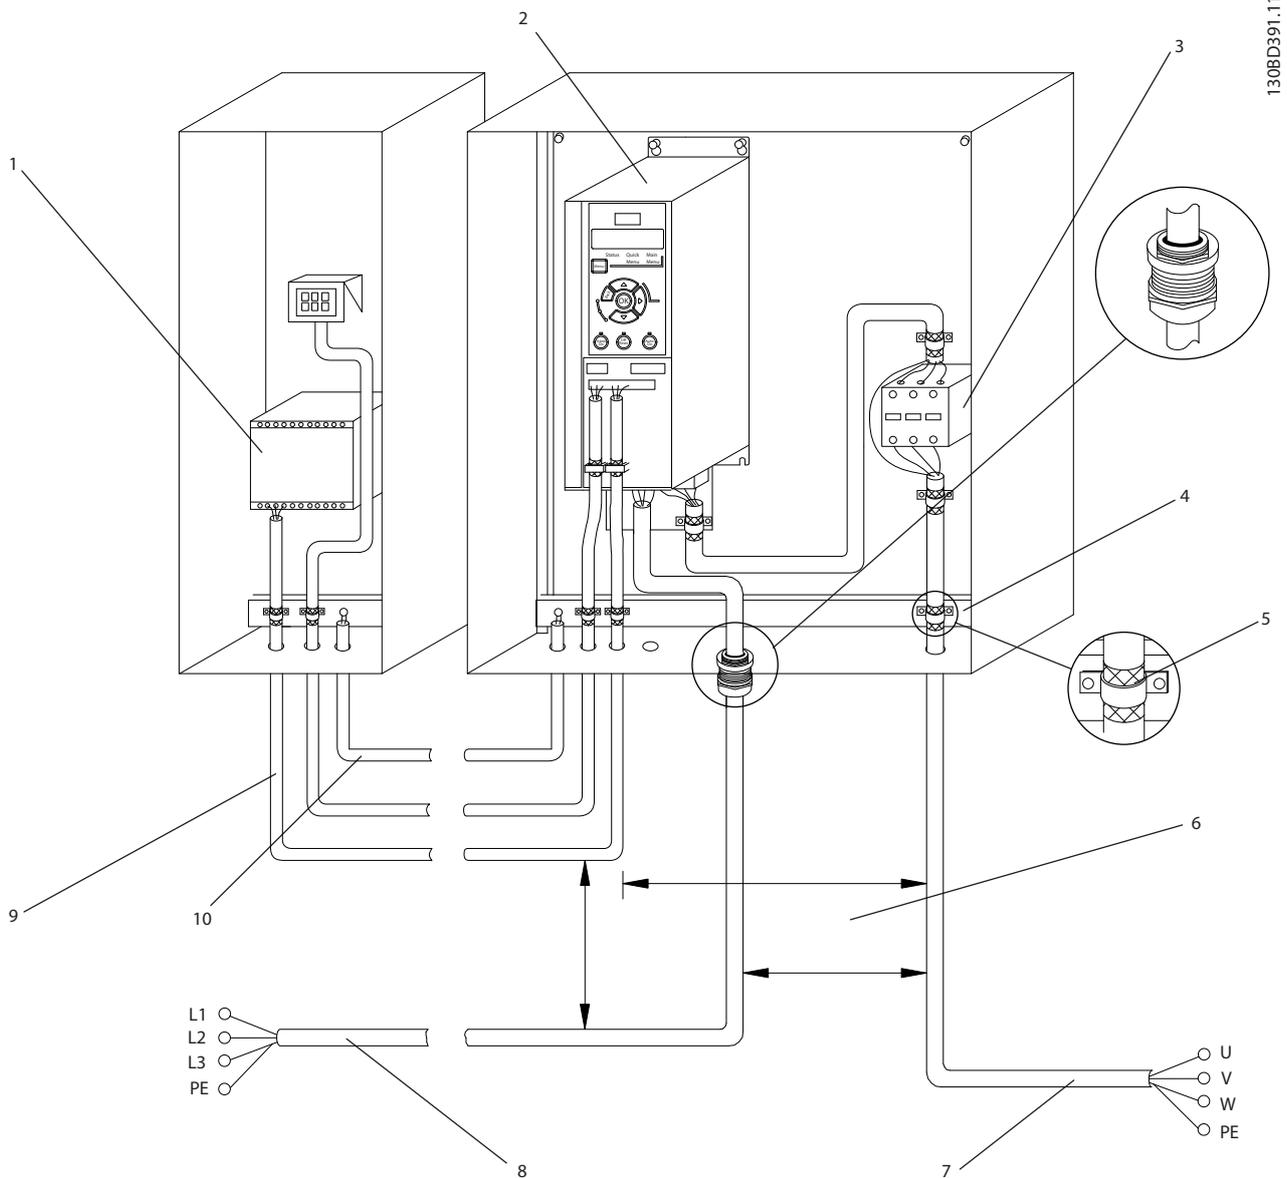

130BD391.11

1	PLC	6	控制电缆、电机和主电源线路之间至少保持 200 毫米 (7.9 英寸) 距离
2	变频器	7	电机、3 相和 PE
3	输出接触器 (不建议使用)	8	主电源、单相、3 相和强化 PE
4	接地导轨 (PE)	9	控制线路
5	电缆绝缘层 (已剥开)	10	均衡电缆至少为 16 mm ² (6 AWG)

图 4.3 典型电气连接

4.5 访问

- 用螺丝刀拆下盖板。请参阅 图 4.4。

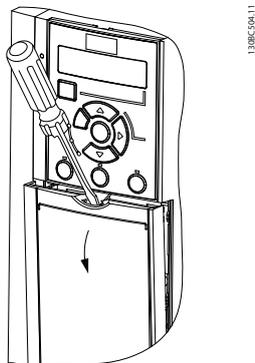


图 4.4 控制线路访问

4.6 电机连接



警告

感生电压

如果将输出电机电缆一起布置，感生电压可能会对设备电容器进行充电，即使设备处于关闭并被加锁的状态，也会如此。如果未单独布置电机输出电缆或使用屏蔽电缆，则可能导致死亡或严重伤害。

- 单独布置输出电机电缆。
- 使用屏蔽电缆。
- 请遵守与电缆规格有关的地方和国家电气法规。有关最大电缆规格，请参阅章 9.1 电气数据。
- 请遵守电机制造商的接线要求。
- 在 IP21 (NEMA1/12) 设备的底部提供了电机接线孔或接线面板。
- 请勿在变频器和电机之间连接启动或变极设备（如 Dahlander 电机或滑环式感应电机）。

步骤

1. 剥开电缆外部的绝缘层部分。
2. 将剥开的线缆放在电缆夹下以在电缆屏蔽层和地面之间形成机械固定结构和电气接触。
3. 按照 章 4.3 接地中提供的接地说明将接地线连接到最近的接地端。请参阅图 4.5。
4. 将三相电机电线路连接到端子 96 (U)、97 (V) 和 98 (W) 上，如 图 4.5 所示。
5. 按照 章 9.7 连接紧固力矩 中提供的信息拧紧端子。

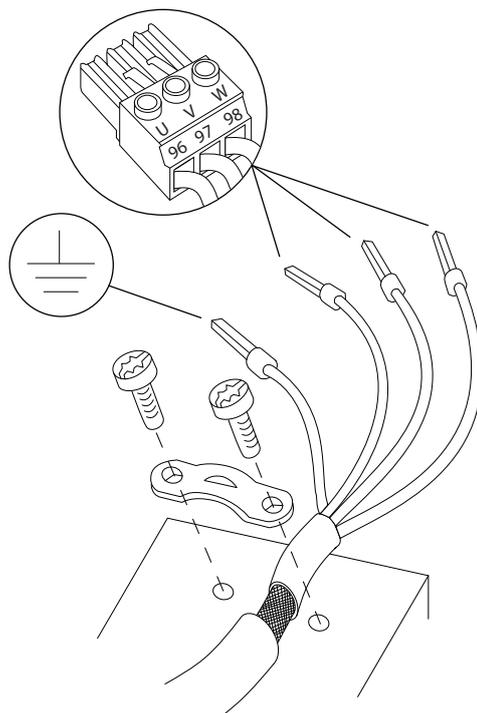


图 4.5 电机连接

单相和 3 相变频器的主电源、电机以及接地分别如图 4.6 和图 4.7 所示。实际配置可能随设备类型和选配设备的不同而存在差异。

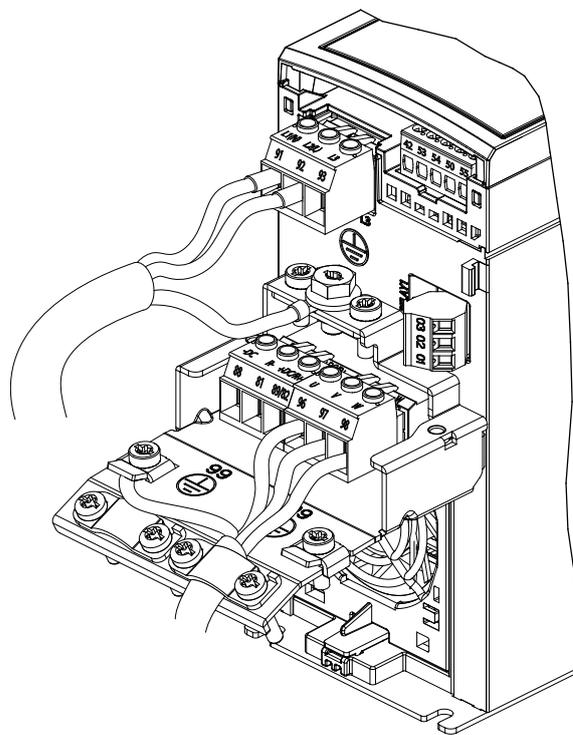


图 4.6 单相设备的主电源、电机和接地

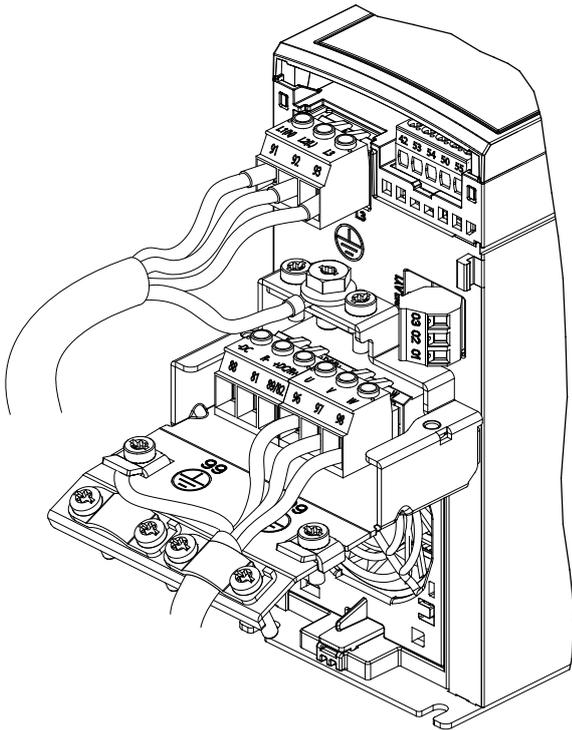


图 4.7 3 相设备的主电源、电机和接地

4.7 交流主电源接线

- 根据变频器的输入电流来选择线缆规格。有关最大线缆规格，请参阅章 9.1 电气数据。
- 请遵守与线缆规格有关的地方和国家电气法规。

步骤

1. 将交流输入电源电缆连接到单相设备的端子 N 和 L (请参阅图 4.6)，或连接到 3 相设备的端子 L1、L2 和 L3 (请参阅图 4.7)。
2. 根据设备的配置，将输入电源连接到主电源输入端子上，也可能连接到输入断路器上。
3. 按照章 4.3 接地中提供的接地说明将电缆接地。
4. 当使用隔离主电源 (IT 主电源或浮动三角形连接电源) 或带有接地脚的 TT/TN-S 主电源 (接地三角形连接电源) 供电时，确保将 RFI 过滤器螺钉拆除。拆除 RFI 螺钉可防止损坏直流回路并减小地容电流，符合 IEC 61800-3 标准。

4.8 控制线路

4.8.1 控制端子类型

图 4.9 显示了可拆卸的变频器连接器。在表 4.1 和表 4.2 中对端子功能及其默认设置进行了总结。

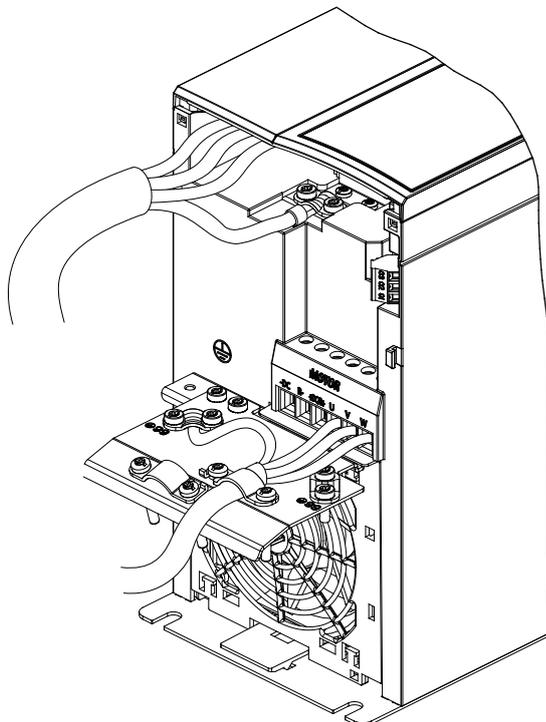


图 4.8 3 相设备的主电源、电机和接地 (K4, K5)

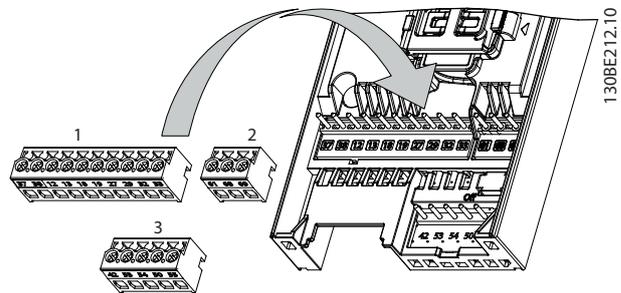


图 4.9 控制端子位置

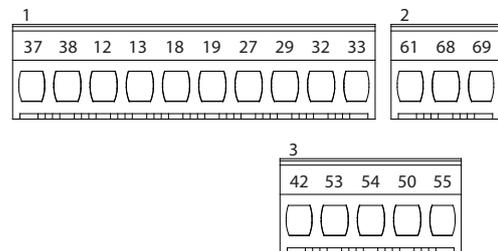


图 4.10 端子号

有关端子额定值的信息，请参阅章 9.6 控制输入/输出和控制数据。

端子	参数	默认设置	说明
数字 I/O、脉冲 I/O、编码器			
12, 13	-	+24 V 直流	24V 直流供电电压。所有 24 V 负载的最大输出电流为 100 mA。
18	参数 5-10 端子 18 数字输入	[8] 启动	数字输入。
19	参数 5-11 端子 19 数字输入	[10] 反向	
27	参数 5-12 端子 27 数字输入 参数 5-30 端子 27 数字输出	D1 [2] 惯性 停车反逻辑 D0 [0] 无 功能	可以选择用作数字输入、数字输出或脉冲输出。默认设置为数字输入。
29	参数 5-13 端子 29 数字输入	[14] 点动	数字输入。
32	参数 5-14 端子 32 数字输入	[0] 无功能	数字输入，24 V 编码器。端子 33 可用作脉冲输入。
33	参数 5-15 端子 33 数字输入	[16] 预置参 考值位 0	
37, 38	-	STO	功能安全输入。
模拟输入/输出			
42	参 数 6-91 Terminal 42 Analog Output	[0] 无功能	可编程模拟量输出。在最大阻抗为 500 Ω 的情况下，模拟信号为 0-20 mA 或 4-20 mA，也可配置为数字输出。
50	-	+10 V 直流	10 V 直流模拟供电电压。最大电流为 15 mA，常用于电位计或热敏电阻。
53	6-1* 参数组	-	模拟输入。仅支持电压模式。也可用作数字输入。
54	6-2* 参数组	-	模拟输入。可选择电压或电流模式。
55	-	-	数字和模拟输入共用。

表 4.1 端子说明 - 数字输入/输出、模拟输入/输出

端子	参数	默认设置	说明
串行通讯			
61	-	-	用于电缆屏蔽层的集成 RC 滤波器。仅应在遇到 EMC 问题时才将其连接到屏蔽层。
68 (+)	8-3* 参数组	-	RS485 接口。控制卡终端电阻开关
69 (-)	8-3* 参数组	-	
继电器			
01, 02, 03	5-40	[9] 报警	C 型继电器输出。这些继电器的具体位置因变频器的配置和尺寸而异。可用于交流或直流电压及电阻性或电感性负载。

表 4.2 端子说明 - 串行通信

4.8.2 控制端子的接线

为了便于安装，可将控制端子连接器从变频器上拔下来，如图 4.9 所示。

有关 STO 接线的详细信息，请参阅 章 6 Safe Torque Off (STO)。

注意

保持控制线缆尽可能短并与高功率电缆相隔离以最大限度地减少干扰。

1. 拧松螺钉即可接触到端子。
2. 将带套筒的控制电缆插入插槽中。
3. 拧紧螺钉紧固端子。
4. 确保与触点具有良好接触，并且不会松脱。控制线缆松脱可能造成设备故障或损害性能。

请参阅 章 9.5 电缆规格 了解控制端子电缆规格，参阅 章 7 应用示例 了解典型的控制电缆连接。

4.8.3 启用电机操作（端子 27）

为了使变频器能够使用出厂默认的编程值工作，必须在端子 12（或 13）和端子 27 之间安装跳线。

- 数字输入端子 27 旨在接收 24 V 直流外部互锁命令。
- 当未使用任何互锁装置时，请在控制端子 12（建议的端子）或 13 和端子 27 之间连接一个跳线。跳线将在端子 27 上提供内部 24 V 信号。
- 仅适用于 GLCP：当 LCP 底部的状态行显示 *自动远程惯性停车* 时，即表明设备已做好运行准备，只不过端子 27 上缺少输入信号。

注意

无法启动

除非对端子 27 进行重新设置，否则，端子 27 上无信号时，变频器无法操作。

4.8.4 机械制动控制

在起降应用中，需要控制机电制动：

- 使用继电器输出或数字输出（端子 27）控制制动。
- 当变频器无法保持电机静止（例如因为负载过大）时，请将输出关闭（没有电压）。
- 对于带有机电制动的应用，请选择参数组 5-4* 继电器中的 [32] 机械制动控制。
- 当电机电流超过参数 2-20 Release Brake Current 中的预设值时，将解除制动。
- 当输出频率低于参数 2-22 Activate Brake Speed [Hz] 中设置的频率，并且仅当变频器执行了停止命令时，制动才会啮合。

如果变频器处于报警模式或过压状态，会立即关闭机械制动。

变频器不是安全设备。系统设计人员负责按照相关的国家起重法规集成安全设备。

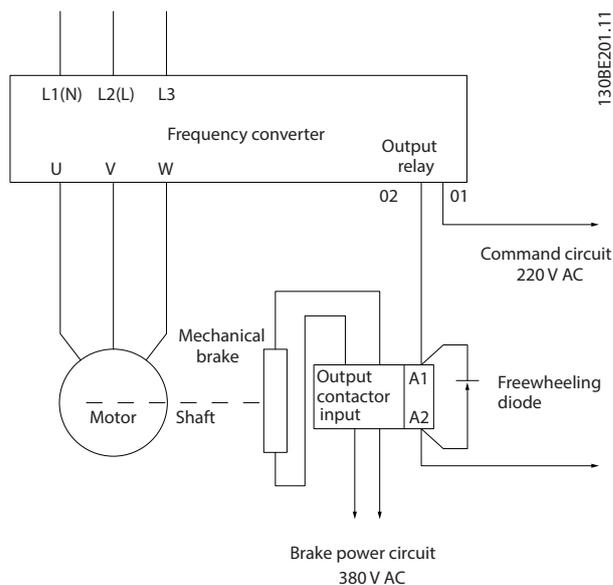


图 4.11 将机械制动连接到变频器

4.8.5 USB 数据通讯

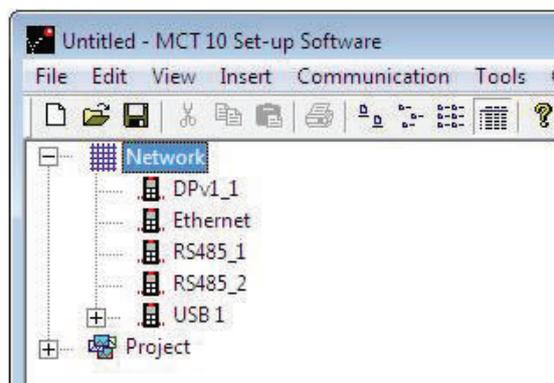


图 4.12 网络总线列表

断开 USB 电缆时，通过 USB 端口连接的变频器将被从网络总线列表中删除。

注意

USB 总线无地址设置功能，也没有要配置的总线名。如果通过 USB 连接多个变频器，则在 MCT 10 设置软件网络总线列表中，总线名自动增加。

通过 USB 电缆连接多个变频器通常会导致安装有 Windows XP 的计算机出现异常和崩溃。因此，建议仅通过 USB 将一个变频器连接到 PC。

4.8.6 RS485 串行通讯

连接 RS485 串行通讯线缆到端子 (+)68 和 (-)69。

- 建议使用屏蔽型串行通讯电缆。
- 有关正确的接地，请参阅 章 4.3 接地。

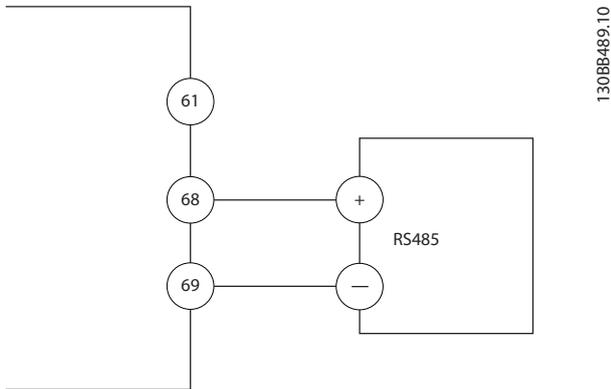


图 4.13 串行通讯接线图

对于基本的串行通讯设置，请选择下述内容：

1. 参数 8-30 协议 中的协议类型。
 2. 参数 8-31 地址 中的变频器地址。
 3. 参数 8-32 波特率 中的波特率。
- 变频器内置有两种通讯协议。请遵守电机制造商的接线要求。
 - Danfoss FC
 - Modbus RTU
 - 借助协议软件和 RS485 连接可从远程设置各项功能，此外也可以在参数组 8-** 通讯和选件 中设置各项功能。
 - 选择特定通讯协议后，为了符合该协议的规范，各种默认的参数设置会发生变化，此外还会启用该协议所特有的额外参数。

4.9 安装检查清单

完成安装设备之前，请按表 4.3 中的详细说明检查整个系统。在那些已完成的项上打勾。

检查内容	说明	☑
辅助设备	<ul style="list-style-type: none"> 查看可能位于变频器的输入电源侧或电机输出侧的任何辅助设备、开关、断路器或输入熔断器/断路器。确保它们已就绪，可以全速运行。 对于用来为变频器提供反馈的传感器，检查它们的功能和安装情况。 拆下电机上的所有功率因数校正电容器。 调整主电源侧的任何功率因数校正电容器，确保它们已减弱。 	
电缆布线	<ul style="list-style-type: none"> 确保电机线路和控制线路是分开的或屏蔽的，或者位于 3 根单独的金属线管中，以实现高频噪声隔离。 	
控制线路	<ul style="list-style-type: none"> 检查线缆是否断裂或损坏，连接是否松脱。 检查控制线路是否与功率和电机线路隔开（为了抗噪）。 如果需要，请检查信号的电压源。 <p>建议采用屏蔽电缆或双绞线。确保屏蔽层的正确端接。</p>	
冷却间隙	<ul style="list-style-type: none"> 确保顶部和底部留出足够间隙，以确保适当的冷却气流，请参阅 章 3.3 安装。 	
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> 检查是否满足环境条件的要求 	
熔断器和断路器	<ul style="list-style-type: none"> 检查熔断器或断路器是否适宜。 检查所有熔断器是否稳妥插入并且处于正常状态，检查所有断路器是否位于打开位置 	
接地	<ul style="list-style-type: none"> 检查地线连接是否良好、牢靠并且是否未发生氧化。 请勿使用线管接地或将背板安装到金属表面。 	
输入和输出电源线 缆	<ul style="list-style-type: none"> 检查松脱的连接。 检查电动机和主电源线缆是用单独线管布置还是采用单独屏蔽的电缆。 	
面板内部	<ul style="list-style-type: none"> 检查设备内部是否无尘、无金属碎屑、无潮气并且无锈蚀。 检查设备是否安装在无漆金属表面上。 	
开关	<ul style="list-style-type: none"> 确保所有开关和断路器都设在正确的位置。 	
振动	<ul style="list-style-type: none"> 检查设备是否牢实安装，或者是否根据需要使用了防震座。 检查是否有异常振动情况。 	

表 4.3 安装检查清单



内部出现故障时可能存在危险

未正确关闭变频器时，可能会导致人身伤害。

- 应用电源之前，确保所有安全盖板安装到位且牢靠固定。

5 调试

5.1 安全说明

请参阅 章 2 安全性 了解一般安全说明。



高电压

变频器与交流主电源输入线路相连时带有高电压。如果执行安装、启动和维护工作的人员缺乏资质，将可能导致死亡或严重伤害。

- 安装、启动和维护工作只能由具备资质的人员来完成。

接通电源前：

1. 正确合上盖板。
2. 检查所有电缆密封管是否已牢固拧紧。
3. 确保设备的输入电源已关闭且已加锁。请勿依靠变频器断路器来实现输入电源隔离。
4. 验证输入端子 L1 (91)、L2 (92) 和 L3 (93) 上以及相相和相地之间是否无电压。
5. 验证输出端子 96 (U)、97 (V) 和 98 (W) 上以及相相和相地之间是否无电压。
6. 测量 U-V (96-97)、V-W (97-98) 和 W-U (98-96) 上的 Ω 欧姆值，确认电机的导通性。
7. 检查变频器及电机是否正确接地。
8. 检查变频器的端子接线是否松脱。
9. 确认供电电压是否与变频器和电机的电压相匹配。

5.2 接通电源

按以下步骤给变频器加电：

1. 确认输入电压的失衡度是否在 3% 以内。如果不是这样，请修正输入电压失衡情况后再继续。在电压修正后重复执行该程序。
2. 确保选件设备的线路符合系统的应用要求。
3. 确保所有操作人员设备都位于 OFF (关) 位置。面板门必须关闭，或者必须装上盖板。
4. 接通设备电源。请勿在此时启动变频器。对于配备断路器的设备，请将该开关旋至 ON (开) 位置，以便为变频器通电。

5.3 本地控制面板操作

变频器支持数字式本地控制面板 (NLCP)、图形本地控制面板 (GLCP) 和盲盖。本章介绍 NLCP 和 GLCP 的操作。

注意

还可以通过 RS485 通讯端口或 USB 端口从 PC 的 MCT 10 设置软件 对变频器进行编程。该软件可以使用订购号 130B1000 进行订购，也可以从 Danfoss 网站下载：
www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/softwaredownload。

5.3.1 数字式本地控制面板 (LCP)

数字式本地控制面板 (NLCP) 分为 4 个功能区。

- A. 数字显示。
- B. 菜单键。
- C. 导航键和指示灯 (LED)。
- D. 操作键和指示灯 (LED)。

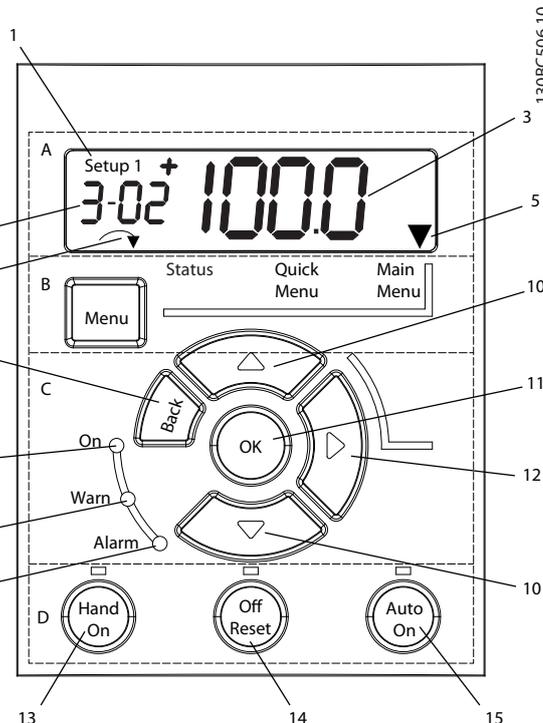


图 5.1 NLCP 视图

A. 数字显示。

LCD 显示屏是背光型，可显示 1 行数字。所有数据显示在 NLCP 上。

1	菜单编号显示有效菜单和编辑菜单。如果有效菜单和编辑菜单是同一个菜单，则仅显示该菜单编号（出厂设置）。如果有效菜单和编辑菜单不同，则两个编号都显示（例如菜单 12）。编号在闪烁的菜单为编辑菜单。
2	参数编号。
3	参数值。
4	屏幕左下侧显示出电机方向。小箭头表示方向。
5	三角形表示 LCP 是位于状态、快捷菜单还是主菜单下。

表 5.1 图 5.1 的图例，部分 A

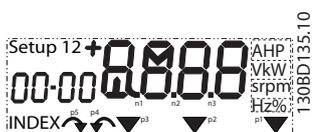


图 5.2 显示信息

B. 菜单键

要在状态菜单、快捷菜单和主菜单之间切换，请按 [Menu]（菜单）键。

C. 指示灯 (LED) 和导航键

	指示	指示灯	功能
6	亮	绿色	当变频器获得主电源电压、直流总线端子或 24 V 外接电源的供电后，通电指示灯会亮起。
7	警告	黄色	当符合警告条件时，黄色的警告指示灯亮起，同时会在显示区中出现标识相关问题的文字。
8	报警	红色	故障状态会使红色报警指示灯闪烁，同时将显示报警文字。

表 5.2 图 5.1 的图例，指示灯 (LED)

	按键	功能
9	[Back]（后退）	返回导航结构的上一步或上一层。
10	箭头 [▲] [▼]	用于切换参数组、参数和参数值，还可增/减参数值。箭头也用于设置本地参考值。
11	[OK]（确定）	按下可访问参数组或启用某个选项。
12	[▶]	按下可在参数值内从左到右横向移动，更改单个数字。

表 5.3 图 5.1 的图例，导航键

D. 操作键和指示灯 (LED)

	按键	功能
13	手动启动	用本地控制模式启动变频器。 • 通过控制输入或串行通讯发出的外部停止信号会忽略本地手动启动模式。
14	关闭/复位	在故障清除后，使电机停止，但不切断变频器的供电或手动复位变频器。
15	自动启动	将系统置于远程操作模式。 • 对控制端子或串行通讯给出的外部启动命令作出响应。

表 5.4 图 5.1 的图例，部分 D



警告

电气危险

即使在按下 [Off/Reset] 键后，变频器的端子上仍存在电压。按 [Off/Reset]（停止/复位）键并不能将变频器与主电源断开。触摸带电部件可能导致死亡或严重伤害。

- 切勿触碰任何带电部件。

5.3.2 NLCP 上的右键功能

按 [▶] 可对显示屏上所显示的 4 个数字分别进行编辑。按一下 [▶]，光标移至第一个数字，第一个数字开始闪烁，如 图 5.3 所示。按 [▲] [▼] 可更改值。按 [▶] 不会更改数值，也不会移动小数位。

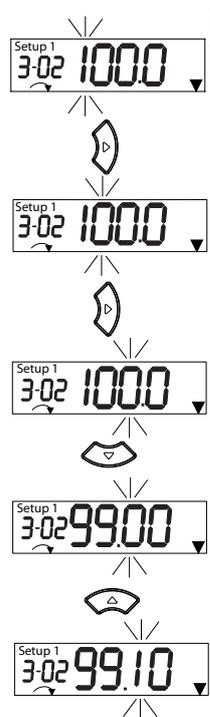


图 5.3 右键功能

[▶] 还可用来在参数组之间移动。在主菜单中时，按 [▶] 可移至下一个参数组的第一个参数（如从 参数 0-03 区域性设置 [0] 国际移至 参数 1-00 配置模式 [0] 开环）。



启动期间，LCP 将显示消息正在初始化。不再显示此消息时，说明变频器已准备就绪，可以开始使用。添加或删除选项可能会延长启动时间。

5.3.3 NLCP 上的快捷菜单。

借助快捷菜单，可以轻松访问最常用的参数。

1. 要进入快捷菜单，请按 [MENU]（菜单）键，直到屏幕中的光标位于快捷菜单上。
2. 使用 [▲] [▼] 选择 QM1 或 QM2，然后按 [OK]（确定）。
3. 按 [▲] [▼] 可浏览快捷菜单中的参数。
4. 按 [OK]（确定）选择参数。
5. 按 [▲] [▼] 可更改参数设置的值。
6. 按 [OK]（确定）接受所做的更改。
7. 要退出，请按两下 [Back]（后退）（如果在 QM2 和 QM3 内，则按三下）进入状态菜，或按一下 [Menu]（菜单）进入主菜单。

130BC445.12

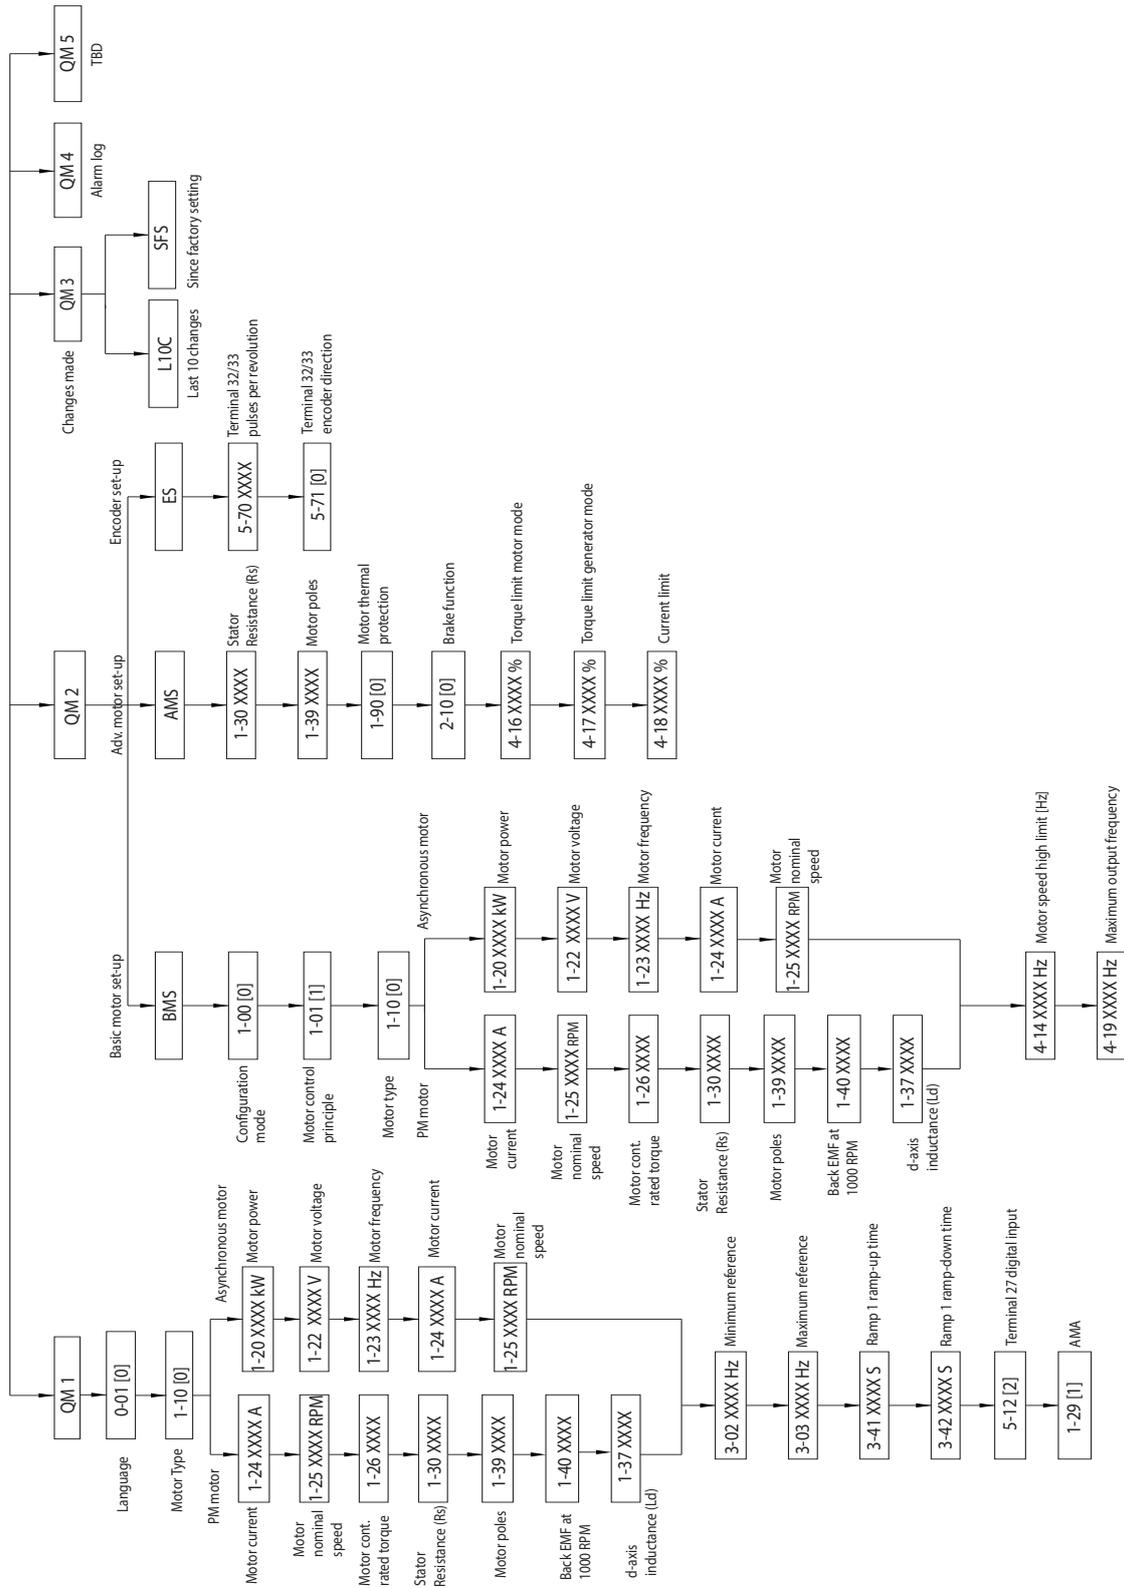


图 5.4 快捷菜单结构

5.3.4 NLCP 上的主菜单

通过主菜单可访问所有参数。

1. 要进入主菜单，请按 [MENU]（菜单）键，直到屏幕光标位于主菜单上。
2. [▲] [▼]：浏览参数组。
3. 按 [OK]（确定）选择参数组。
4. [▲] [▼]：浏览特定参数组中的参数。
5. 按 [OK]（确定）选择参数。
6. [▶] 和 [▲] [▼]：设置/更改参数值。
7. 按 [OK]（确定）接受所设置的值。
8. 要退出，请按两下 [Back]（后退）（按三下可访问数组参数）进入主菜单，或按一下 [Menu]（菜单）进入状态菜单。

请参阅图 5.5、图 5.6 和图 5.7，了解更改连续参数、枚举参数和数组参数的原则。图中所示操作在表 5.5、表 5.6 和表 5.7 中介绍。

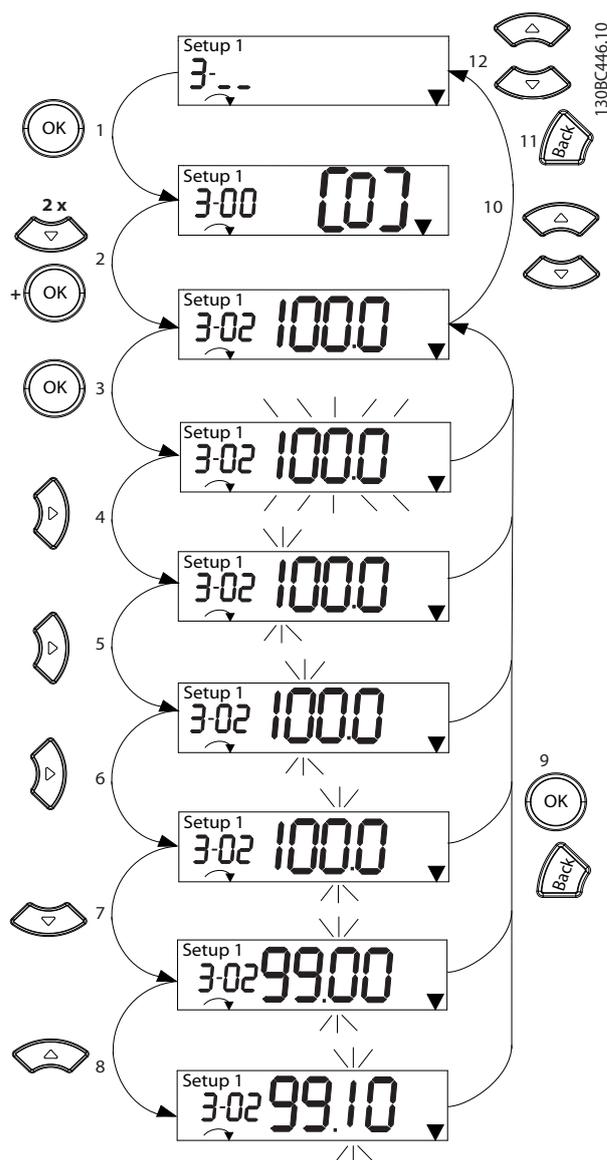


图 5.5 使用主菜单 — 连续参数

1	[OK]（确定）：显示参数组内的第一个参数。
2	反复按 [▼] 可下移至该的参数。
3	按 [OK]（确定）开始编辑。
4	[▶]：第一位数字闪烁（可以编辑）。
5	[▶]：第二位数字闪烁（可以编辑）。
6	[▶]：第三位数字闪烁（可以编辑）。
7	[▼]：减小参数值，小数点会自动更改。
8	[▲]：增大参数值。
9	[Back]（后退）：取消更改，返回到 2。 [OK]（确定）：接受更改，返回到 2。
10	[▲][▼]：选择参数组内的参数。
11	[Back]（后退）：删除该值，并显示参数组。
12	[▲][▼]：选择组。

表 5.5 更改连续参数值

枚举参数的访问和编辑方式与其它参数类似，但由于 NLCP 上的数字限制（4 个大数字），并且枚举值不得大于 99，参数值显示在括号内。当枚举值大于 99 时，LCP 只能显示括号的第一部分。

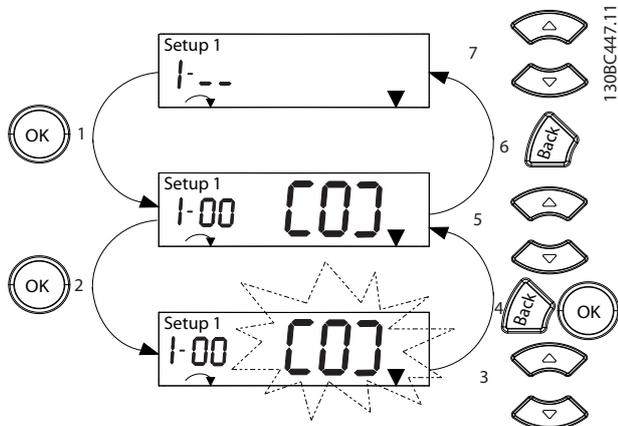


图 5.6 使用主菜单 — 枚举参数

1	[OK] (确定)：显示参数组内的第一个参数。
2	按 [OK] (确定) 开始编辑。
3	[▲][▼]：更改参数值（闪烁）。
4	按 [Back] (后退) 取消更改；按 [OK] (确定) 接受更改（返回第 2 个屏幕）。
5	[▲][▼]：选择参数组内的参数。
6	[Back] (后退)：删除该值，并显示参数组。
7	[▲][▼]：选择组。

表 5.6 更改枚举参数值

数组参数说明如下：

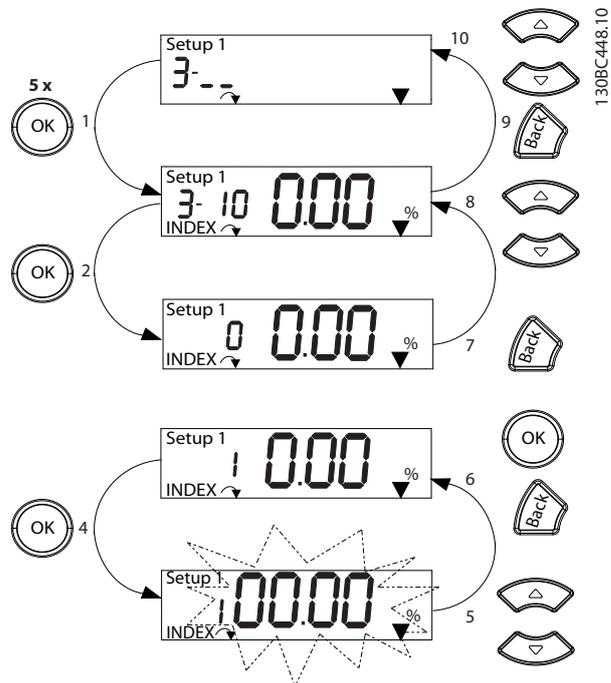


图 5.7 使用主菜单 — 数组参数

1	[OK] (确定)：显示参数编号和首次索引的值。
2	[OK] (确定)：可以选择索引。
3	[▲][▼]：选择索引。
4	[OK] (确定)：可以编辑值。
5	[▲][▼]：更改参数值（闪烁）。
6	[Back] (后退)：取消更改。 [OK] (确定)：接受更改。
7	[Back] (后退)：取消编辑索引，选择一个新参数。
8	[▲][▼]：选择参数组内的参数。
9	[Back] (后退)：删除参数索引值并显示参数组。
10	[▲][▼]：选择组。

表 5.7 更改数组参数值

5.3.5 GLCP 布局

GLCP 分为四个功能组（如图 5.8 所示）。

- A. 显示区
- B. 显示屏菜单键
- C. 导航键和指示灯 (LED)
- D. 操作键和复位

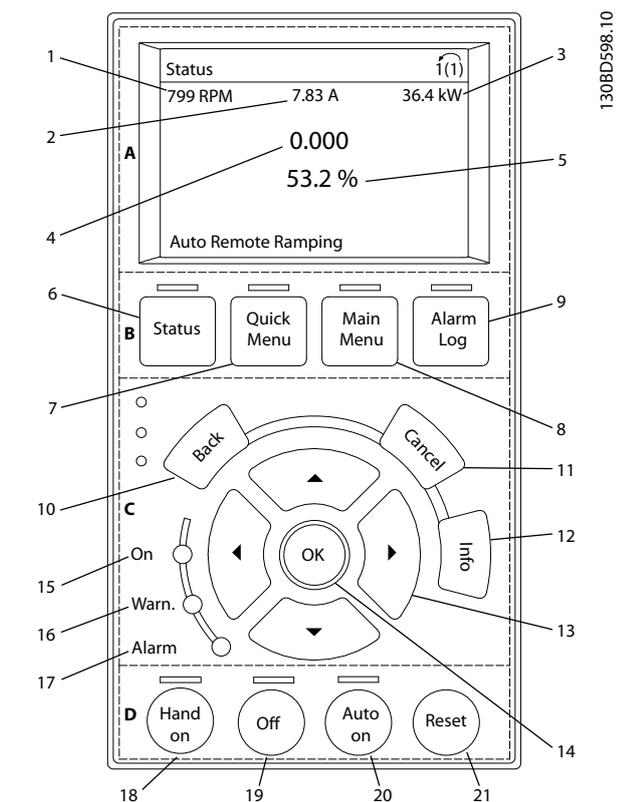


图 5.8 图形化本地控制面板 (GLCP)

A. 显示区

当变频器获得主电源电压、直流总线端子或 24 V 外接直流电源的供电后，显示区会被激活。

LCP 上显示的信息可以根据用户应用进行定制。在快捷菜单 Q3-13 显示设置 中选择选项。

显示	参数编号	默认设置
1	0-20	[1602] 参考值 [%]
2	0-21	[1614] 电机电流
3	0-22	[1610] 功率 [kW]
4	0-23	[1613] 频率
5	0-24	[1502] 千瓦时计数器

表 5.8 图 5.8 的图例，显示区

B. 显示屏菜单键

菜单键用于菜单访问、参数设置、切换正常操作期间的状态显示模式以及查看故障日志数据。

按键	功能
6 状态	显示运行信息。
7 快捷菜单	用于访问编程参数以了解初始设置说明和许多详细的应用说明。
8 主菜单	借此可访问所有设置参数。
9 报警记录	列出当前警告、最近 10 个报警和维护记录。

表 5.9 图 5.8 的图例，显示屏菜单键

C. 导航键和指示灯 (LED)

导航键用于设置功能和移动屏幕光标。在本地操作模式下，还可以使用导航键来执行速度控制。三个变频器状态指示灯也位于这个区域。

按键	功能
10 后退	用于返回菜单结构的上一步或上一列表。
11 取消	取消最近的改动或命令（只要显示模式尚未发生变化）。
12 信息	按此键可查看要显示的功能的定义。
13 导航键	使用四个导航键可以在菜单的各个项之间移动。
14 OK	按下可访问参数组或启用某个选项。

表 5.10 图 5.8 的图例，导航键

指示	指示灯	功能
15 亮	绿色	当变频器获得主电源电压、直流总线端子或 24 V 外接电源的供电后，通电指示灯会亮起。
16 警告	黄色	当符合警告条件时，黄色的警告指示灯亮起，同时会在显示区中出现标识相关问题的文字。
17 报警	红色	故障状态会使红色报警指示灯闪烁，同时将显示报警文字。

表 5.11 图 5.8 的图例，指示灯 (LED)

D. 操作键和复位

操作键位于 LCP 的底部。

按键	功能
18 手动启动	在手动启动模式下启动变频器。 <ul style="list-style-type: none"> 通过控制输入或串行通讯发出的外部停止信号会忽略本地手动启动模式。
19 关闭	使电机停止，但不切断变频器的供电。
20 自动启动	将系统置于远程操作模式。 <ul style="list-style-type: none"> 对控制端子或串行通讯给出的外部启动命令作出响应。
21 复位	在故障清除后用手动方式将变频器复位。

表 5.12 图 5.8 的图例，操作键和复位



要调整显示屏的对比度，请按 [Status] (状态) 和 [▲]/[▼] 键。

5.3.6 参数设置

为了实现正确的应用编程，通常需要设置若干相关参数的功能。有关参数的详细信息，请参阅 章 10.2 参数菜单结构。

设置数据被存储在变频器内部。

- 要进行备份，将数据上传到 LCP 存储器中。
- 要将数据下载到另一个变频器，将 LCP 连接到该设备并下载存储的设置。
- 恢复出厂默认设置不会更改存储在 LCP 存储器中的数据。

5.3.7 使用 GLCP 更改参数设置

参数设置可从快捷菜单或主菜单进行访问和更改。通过快捷菜单只能访问有限数量的参数。

1. 按 LCP 上的 [Quick Menu] (快捷菜单) 或 [Main Menu] (主菜单)。
2. 按 [▲] [▼] 可浏览参数组，按 [OK] (确定) 可选择一个参数组。
3. 按 [▲] [▼] 可浏览参数，按 [OK] (确定) 可选择一个参数。
4. 按 [▲] [▼] 可更改参数设置的值。
5. 当十进制参数处于编辑状态时，按 [◀] [▶] 可切换数字。
6. 按 [OK] (确定) 接受所做的更改。
7. 按两下 [Back] (后退) 进入状态菜单，或按一下 [Main Menu] (主菜单) 进入主菜单。

查看更改

快捷菜单 05 - 已完成的更改列出了所有更改默认设置的参数。

- 该列表仅显示在当前编辑菜单中更改的参数。
- 重置为默认值的参数不会列出。
- “Empty” 字样表示未更改任何参数。

5.3.8 从 LCP 上载数据或将数据下载到其中

1. 在上载或下载数据之前，请按 [Off] (停止) 键，以使电机停止。
2. 转到 [Main Menu] 参数 0-50 LCP Copy (主菜单) 然后按 [OK] (确定)。
3. 选择 [1] 所有参数到 LCP 可将数据上载到 LCP，或选择 [2] 从 LCP 传所有参数 可从 LCP 下载数据。
4. 按 [OK] (确定)。一个进度条将显示上载或下载进度。

5. 按 [Hand On] (手动启动) 或 [Auto On] (自动启动) 可返回正常运行状态。

5.3.9 使用 GLCP 恢复默认设置

注意

恢复默认设置可能会丢失设置数据、电机数据、本地化数据和监测记录。要提供备份，将数据上传到 LCP 然后再初始化。

恢复变频器的默认参数设置是通过执行变频器初始化来实现的。初始化通过 参数 14-22 工作模式 (推荐) 执行或手动执行。初始化不会复位参数 1-06 顺时针方向的设置。

- 使用 参数 14-22 工作模式 执行初始化不会复位变频器设置，比如运行时间、串行通讯选择、故障日志、报警日志和其他监测功能。
- 手动初始化会清除所有电机、编程、本地化和监测数据并恢复出厂设置。

建议的初始化过程，通过 参数 14-22 工作模式

1. 按两下 [Main Menu] (主菜单)，以访问参数。
2. 滚动到 参数 14-22 工作模式 然后按 [OK] (确定)。
3. 滚动到 [2] 初始化，然后按 [OK] (确定)。
4. 切断设备电源，并等显示器关闭。
5. 接通设备电源。

在启动期间将恢复默认参数设置。此时所花的时间可能略长于正常水平。

1. 系统将显示报警 80。
2. 按 [Reset] (复位) 可返回运行模式。

手动初始化过程

1. 切断设备电源，并等显示器关闭。
2. 在给设备加电时，同时按住 [Status] (状态)、[Main Menu] (主菜单) 和 [OK] (确定) 约 5 秒或直到听到响声且风扇开始转动。

在启动期间将恢复出厂默认参数设置。此时所花的时间可能略长于正常水平。

手动初始化不会复位下述变频器信息：

- 参数 15-00 运行时间
- 参数 15-03 加电次数
- 参数 15-04 过温次数
- 参数 15-05 过压次数

5.4 基本设置

5.4.1 异步电机设置

输入以下电机数据。这些信息可在电机铭牌上找到。

1. 参数 1-20 电动机功率 [kW].
2. 参数 1-22 电动机电压.
3. 参数 1-23 电动机频率.
4. 参数 1-24 电动机电流.
5. 参数 1-25 电动机额定转速.

为在 VVC⁺ 模式下保持最佳性能，需要更多电机数据来设置以下参数。这些数据可在电机数据表中找到（一般不位于电机铭牌上）。使用 参数 1-29 自动电动机调整 (AMA) [1] 启用完整 AMA 运行完整 AMA 或手动输入参数。

1. 参数 1-30 定子阻抗 (Rs).
2. 参数 1-31 转子阻抗 (Rr).
3. 参数 1-33 定子漏抗 (X1).
4. 参数 1-35 主电抗 (Xh).

以 VVC⁺ 模式下运行时针对应用的调整

VVC⁺ 是最可靠的控制模式。大多数情况下，无需更多调整即可提供最佳性能。运行完整 AMA 以获取最佳性能。

5.4.2 在 VVC⁺ 下的 PM 电机设置

初始设置步骤

1. 将 参数 1-10 电动机结构 设为以下选项可激活永磁电机工作模式：
 - [1] PM, 非突出 SPM
 - [2] PM, 突出 1PM, 非饱和
 - [3] PM, 突出 1PM, 饱和
2. 在 参数 1-00 配置模式 中选择 [0] 开环。

注意

永磁电机不支持编码器反馈。

设置电机数据

在 参数 1-10 电动机结构 中选择 1 个 PM 电机之后，与 PM 电机有关的参数组 1-2*电机数据、1-3*高级 电机数据和 1-4* 高级 电机数据 11 被激活。

相关信息可以在电机铭牌上以及电机数据表中找到。

按照所列顺序设置以下参数：

1. 参数 1-24 电动机电流.
2. 参数 1-26 电动机持续额定转矩.
3. 参数 1-25 电动机额定转速.
4. 参数 1-39 电动机极数.
5. 参数 1-30 定子阻抗 (Rs).

输入线路与公用定子绕组之间的阻抗 (Rs)。如果仅有线与线之间的阻抗数据，请将该数据值除以 2，以获得线路与公共点（星点）之间的值。还可以用欧姆表测量此值。这样做时，电缆的阻值也将被考虑在内。将测得值除以 2，然后输入结果。

6. 参数 1-37 d 轴电感 (Ld).

输入 PM 电机的线路与公共直轴电感值。如果只有线与线之间的数据，请将线之间的值除以 2，以得到线路和公共点（星点）之间的值。还可以用电感计测量此值。这样做时，电缆的电感值也将被考虑在内。将测得值除以 2，然后输入结果。

7. 参数 1-40 1000 RPM 时的后 EMF.

输入永磁电机在 1000 RPM 机械速度下的线与线之间的反电动势值 (RMS 值)。反电动势是在未连接变频器并且用外力使机轴旋转时 PM 电机所生成的电压。反电动势通常是电机运行在额定转速或在 1000 RPM 时测得的线电压。如果无法在 1000 RPM 的电机速度下获得此值，则可以用下述方式计算正确的值：例如，如果反电动势在 1800 RPM 下为 320 V，则可以用下述方式计算 1000 RPM 下的反电动势：

$$\text{反电动势} = (\text{电压} / \text{RPM}) \times 1000 = (320 / 1800) \times 1000 = 178.$$

为 参数 1-40 1000 RPM 时的后 EMF 设置此值。

测试电机工作情况

1. 以低速 (100 - 200 RPM) 启动电机。如果电机未旋转，请检查安装、一般编程和电机数据。

启动零位校准

对于电机慢速旋转的应用（比如风机风扇的应用），建议选择此功能。参数 2-06 停车电流和参数 2-07 停车时间可以调整。对于高惯量应用对象，请增大这些参数的出厂设置值。

以额定速度启动电机。如果应用运行状况不佳，请检查 VVC⁺ PM 设置。表 5.13 列出了针对不同应用的建议。

应用	设置
低惯量应用 $I_{\text{Load}} / I_{\text{Motor}} < 5$	<ul style="list-style-type: none"> • 使用因数 5 到 10 增加 参数 1-17 电压滤波时间常量的值。 • 减小 参数 1-14 衰减增益 的值。 • 减小 参数 1-66 低速最小电流 的值 (<100%)。
中惯量应用 $50 > I_{\text{Load}} / I_{\text{Motor}} > 5$	保留通过计算得到的值。
高惯量应用 $I_{\text{Load}} / I_{\text{Motor}} > 50$	增加 参数 1-14 衰减增益、参数 1-15 低速滤波时间常量和 参数 1-16 高速滤波时间常量的值

应用	设置
低速高负载 <30% (额定转速)	增加 参数 1-17 电压滤波时间常量的值。 增加 参数 1-66 低速最小电流的值 (>100% 的时间如果较长, 将可能使电机发生过热)。

表 5.13 针对不同应用的建议

如果电机在某个速度下开始振荡, 请增大 参数 1-14 衰减增益。以较小步长逐渐增大此值。

启动转矩可以在 参数 1-66 低速最小电流 中调整。100% 额定转矩作为启动转矩。

5.4.3 电机自适应 (AMA)

要优化 VVC⁺ 模式下变频器与电机之间的兼容性, 请运行 AMA。

- 变频器会建立一个用于调节电机输出电流的数学模型, 从而提高电机性能。
- 对于某些电机可能无法运行该测试的完整版本。在这种情况下, 请选择 参数 1-29 自动电动机调整 (AMA) 中的 [2] 启用精简 AMA。
- 如果出现警告或报警, 请参阅 章 8.4 警告和报警列表。
- 为获得最佳结果, 应对冷电机执行该程序。

使用 LCP 运行 AMA

1. 按照默认参数设置, 运行 AMA 前应连接端子 12 和 27。
2. 进入主菜单。
3. 转到参数组 1-** 负载和电机。
4. 按 [OK] (确定)。
5. 使用铭牌上的数据, 在参数组 1-2* 电机数据 内设置电机参数。
6. 设置 参数 1-42 Motor Cable Length 中的电机电缆长度。
7. 转至 参数 1-29 自动电动机调整 (AMA)。
8. 按 [OK] (确定)。
9. 选择 [1] 启用完整 AMA。
10. 按 [OK] (确定)。
11. 该测试将自动运行, 并会表明它何时完成。

根据功率规格的不同, AMA 的完成时间为 3 到 10 分钟。

注意

AMA 功能不会导致电机运行, 也不会损坏电机。

5.5 检查电机旋转情况

运行变频器之前, 请检查电机旋转情况。

1. 按 [Hand On] (手动启动)。
2. 按 [▲] 设置一个正的速度参考值。
3. 检查所显示的速度是否为正值。
4. 检查变频器与电机之间的接线是否正确。
5. 检查电机运行方向是否与参数 1-06 顺时针方向中的设置相符。
 - 5a 当 参数 1-06 顺时针方向 设为 [0] 正常 (默认情况下为顺时针) 时:
 - a. 验证电机是否顺时针旋转。
 - b. 验证 LCP 上的方向箭头是否为顺时针方向。
 - 5b 当 参数 1-06 顺时针方向 设为 [1] 反向 (逆时针) 时:
 - a. 验证电机是否逆时针旋转。
 - b. 验证 LCP 上的方向箭头是否为逆时针方向。

5.6 检查编码器旋转情况

仅在使用编码器反馈时, 才需要检查编码器的旋转情况。

1. 在 参数 1-00 Configuration Mode 中选择 [0] 开环。
2. 选择在 参数 7-00 Speed PID Feedback Source 中的 [1] 24 V 编码器。
3. 按 [Hand On] (手动启动)。
4. 按 [▲] 设置正的速度参考值 (当 参数 1-06 Clockwise Direction 设为 [0] 正常时)。
5. 在 参数 16-57 Feedback [RPM] 中检查反馈是否为正值。

注意

负反馈

如果反馈为负值, 则说明编码器连接错误。使用 参数 5-71 Term 32/33 Encoder Direction 调换方向, 或调换编码器电缆。

5.7 本地控制测试

1. 按 [Hand On] (手动启动) 键, 可以向变频器发出本地启动命令。
2. 按 [▲] 可将变频器加速到全速。将光标移至小数点左侧, 可以更快地更改输入。
3. 注意任何加速问题。
4. 按 [Off] (停止)。注意任何减速问题。

如果出现加速或减速问题，请参阅 章 8.5 故障诊断。有关在跳闸后使变频器复位的信息，请参阅 章 8.2 警告和报警类型。

5.8 系统启动

本节介绍了要完成的用户接线和应用编程程序。当用户完成应用设置后，建议执行下述程序。

1. 按 [Auto On] (自动启动)。
2. 施加一个外部运行命令。
3. 在整个速度范围内调整速度参考值。
4. 终止外部运行命令。
5. 检查电机的声音和振动级别以确保系统正常工作。

如果发生警告或报警，请参阅 章 8.2 警告和报警类型以了解有关在跳闸后使变频器复位的信息。

5.9 STO 调试

请参阅 章 6 Safe Torque Off (STO) 了解有关 STO 的正确安装和调试的信息。

6 Safe Torque Off (STO)

Safe Torque Off (STO) 功能是安全控制系统的一个组件。STO 会使得该装置无法生成电机旋转所需的电能，从而确保了在紧急情况下的安全性。

STO 功能按照以下要求进行设计和验收：

- IEC/EN 61508: 2010 SIL2
- IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2
- IEC/EN 62061: SIL2 的 2012 SILCL
- EN ISO 13849-1: 2008 类别 3 PL d

在安全控制系统中适当选择和应用组件以达到所需的运行安全级别。在使用 STO 功能之前，应先在装置上对其进行全面的风险分析，以确定 STO 功能和安全级别是否适当且足够。

变频器中的 STO 功能由端子 37 和端子 38 进行控制。当 STO 功能被激活时，IGBT 门驱动电路的高侧和低侧的电源会被切断。图 6.1 显示出 STO 架构，表 6.1 列出了基于端子 37 和端子 38 是否加电的 STO 状态。

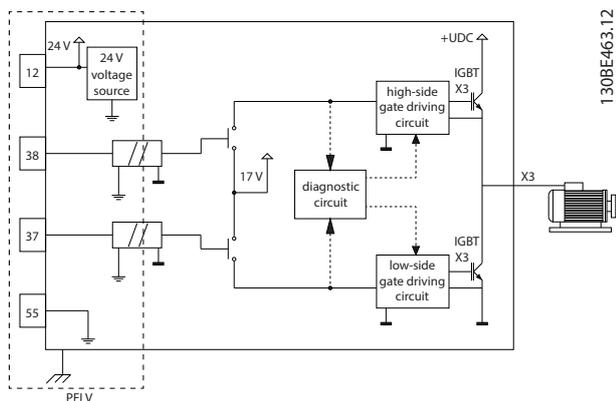


图 6.1 STO 架构

端子 37	端子 38	转矩	警告或报警
接通 ¹⁾	接通	是 ²⁾	无警告或报警。
断开 ³⁾	断开	否	警告/报警 68: Safe Torque Off。
断开	接通	否	报警 188: STO 功能故障。
接通	断开	否	报警 188: STO 功能故障。

表 6.1 STO 状态

- 1) 电压范围为 24 V ±5 V，将端子 55 作为参考端子。
- 2) 只有当变频器在运行时才会存在转矩。
- 3) 在开路中或电压处于 0 V ±1.5 V 范围内时，将端子 55 作为参考端子。

测试脉冲滤波

对于在 STO 控制线路上生成测试脉冲的安全设备：如果脉冲信号保持在低级别 (≤1.8 V) 的时间不超过 5 ms，则信号被忽略，如图 6.2 所示。

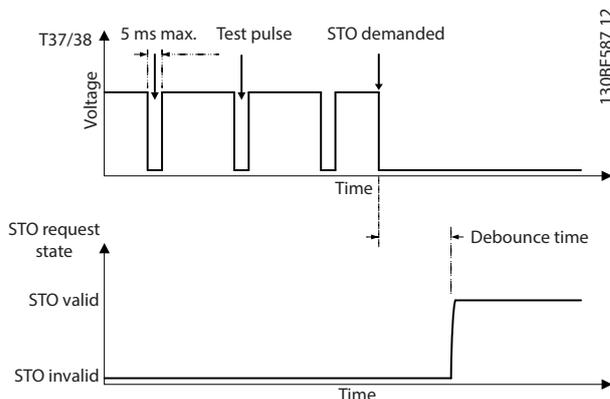


图 6.2 测试脉冲滤波

异步输入偏差

2 个端子上的输入信号并非始终同步。如果 2 个信号之间的偏差时间超过 12 ms，则发生 STO 故障报警（报警 188 STO 功能故障）。

有效信号

要激活 STO 功能，2 个信号必须都处于低级别至少 80 ms。要终止 STO 功能，2 个信号必须都处于高级别至少 20 ms。请参阅章 9.6 控制输入/输出和控制数据了解 STO 端子的电压水平和输入电流。

6.1 STO 的安全事项

具备资质的人员

仅允许具备资质的人员安装或操作本设备。

具备资质的人员是指经过培训且经授权按照相关法律和法规安装、调试和维护设备、系统和电路的人员。此外，该人员还必须熟悉本档中所所述的说明和安全措施。



完成 STO 功能的安装后，请按照章 6.3.3 STO 启用测试中的说明执行启用测试。若要符合安全标准，则在最初安装和每次做出改动后，系统都必须通过启用测试。



电击危险

STO 功能不会切断变频器或辅助电路的主电源电压，因此无法提供电气安全。如果不切断设备的主电源供电，并等待规定的时间，将可能导致死亡或严重伤害。

- 对变频器的带电部件或电动机执行作业之前，务必切断主电源供电，并等待在章 2.3.1 放电时间中规定的时间。

注意

设计机器应用时，应考虑采用定时和距离来实现惯性停车 (STO)。有关停止类别的详细信息，请参考 EN 60204-1。

6.2 安装 Safe Torque Off 功能

对于电机连接、交流主电源连接和控制接线，请按照章 4 电气安装 中的安全安装说明操作。

按以下步骤启用集成的 STO 功能：

1. 取下控制端子 12 (24 V)、37 和 38 之间的跳线。仅断开该跳线还不足以避免短路。请参阅图 6.3 中的跳线。


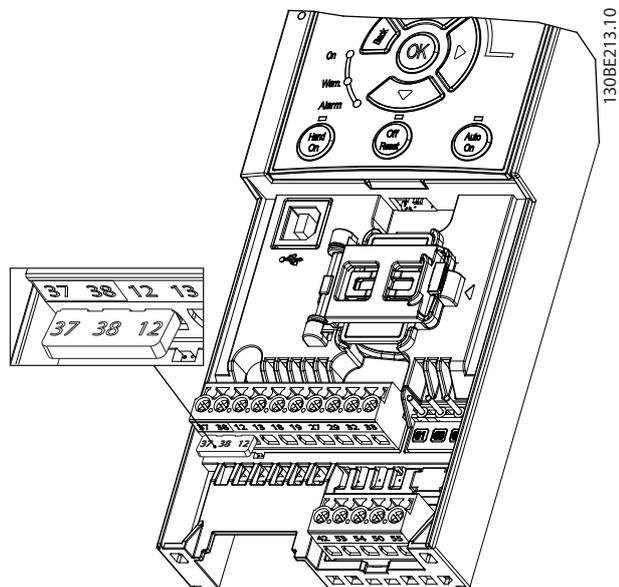


图 6.3 端子 12 (24 V)、37 和 38 之间的跳线

2. 将双通道安全设备（例如安全 PLC、光幕、安全继电器或紧急停止按钮）连接至端子 37 和 38 以形成安全应用。设备必须符合基于危险评估要求的安全性级别。图 6.4 显示了当变频器和安全设备处在同一个机柜时 STO 应用的接线示意图。图 6.5 显示了使用外部电源时 STO 应用的接线示意图。


注意

STO 信号必须由 PELV 提供。

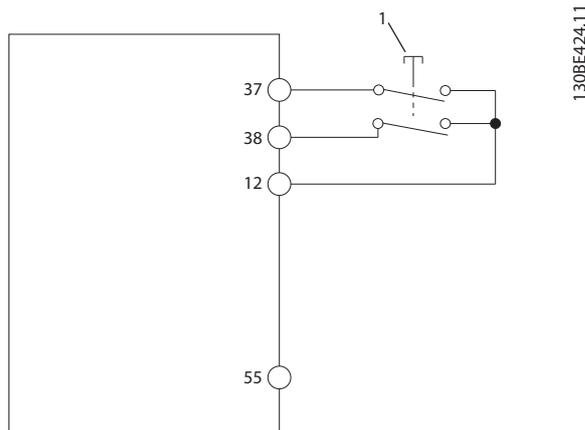

1 安全设备

图 6.4 STO 在 1 个机柜中的接线、变频器供电

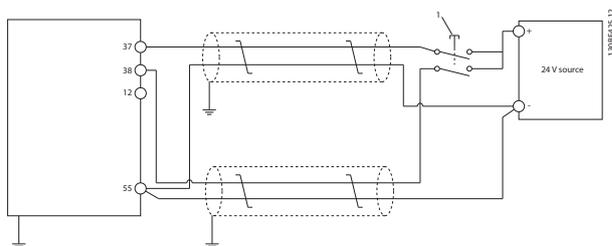

1 安全设备

图 6.5 STO 接线、外部电源

3. 按照章 4 电气安装 中的说明完成接线，然后：
 - 消除短路的风险。
 - 如果电缆长于 20 米 (65.6 英尺) 或从机柜露出，则确保 STO 电缆有屏蔽。
 - 将安全设备直接连接至端子 37 和 38。

6.3 STO 调试

6.3.1 Safe Torque Off 的激活

要激活 STO 功能，需要断开变频器的端子 37 和 38 上的电压。

当 STO 被激活后，变频器将发出报警 68, Safe Torque Off 或警告 68, Safe Torque Off，设备将发生跳闸并使电动机惯性停车。在急停情况下，可以使用 STO 功能来停止变频器。在正常工作模式下，当无需 STO 时，请采用变频器的常规停止功能。

注意

如果 STO 被激活的同时变频器发出报警 8, 直流欠压 或报警 8, 直流欠压, 变频器会跳过报警 68, Safe Torque Off, 但是 STO 运行不受影响。

6.3.2 取消激活 Safe Torque Off

按照 表 6.2 中的说明操作以取消激活 STO 功能, 并根据 STO 功能的重启模式恢复正常运行。

警告

存在伤亡危险

再次向端子 37 或 38 提供 24 V 直流电源以终止 SIL2 STO 状态, 可能会启动电机。电机意外启动可能会造成人身伤害或死亡。

- 再次向端子 37 和 38 提供 24 V 直流电源之前, 确保采取所有安全措施。

重启模式	取消激活 STO 和恢复正常运行的步骤	重启模式配置
手动重启	<ol style="list-style-type: none"> 重新向端子 37 和 38 提供 24 V 直流电源。 发出一个复位信号 (通过现场总线、数字 I/O 或 LCP 上的 [Reset]/[Off Reset] ([复位]/[停止复位]) 键)。 	默认设置。 参数 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off=[1] Safe Torque Off 报警
自动重启	重新向端子 37 和 38 提供 24 V 直流电源。	参数 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off=[3] Safe Torque Off 警告。

表 6.2 STO 取消激活

6.3.3 STO 启用测试

完成安装后, 请首先对使用 STO 功能的系统执行启用测试, 然后再正式使用。

每当修改了涉及 STO 的系统或应用后, 都需要执行这样的测试。

注意

初次安装以及随后每次对系统进行更改后, 都必须对 STO 功能执行成功的启用测试。

执行启用测试:

- 如果 STO 被设为手动重启模式, 按照章 6.3.4 手动重启模式中的 STO 应用测试中的说明操作。
- 如果 STO 被设为自动重启模式, 按照章 6.3.5 自动重启模式中的 STO 应用测试中的说明操作。

6.3.4 手动重启模式中的 STO 应用测试。

对于参数 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off 被设为默认值 [1] 安全停车报警 的应用, 请按下列步骤执行启用测试。

- 将参数 5-40 Function Relay 设为 [190] 安全功能有效。
- 在变频器驱动电机的同时 (即主电源未断开的情况下), 使用安全设备断开端子 37 和 38 的 24 V 直流电源。
- 验证:
 - 电机惯性停车。电机停止可能需要很长时间。
 - 如果安装了 LCP, 则其上将显示出报警 68, Safe Torque Off。如果安装了 LCP, 则参数 15-30 Alarm Log: Error Code 中将记录报警 68, Safe Torque Off。
- 再次向端子 37 和 38 提供 24 V 直流电源。
- 确保电机保持惯性停车状态, 并且用户继电器 (如果连接) 保持激活状态。
- 发出复位信号 (通过现场总线、数字 I/O 或 LCP 上的 [Reset]/[Off Reset] ([复位]/[停止复位]) 键)。
- 确保电机以原先速度范围工作和运行。

当通过所有上述步骤后, 即说明成功完成启用测试。

6.3.5 自动重启模式中的 STO 应用测试

对于参数 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off 被设为 [3] 安全停车警告 的应用, 请按下列步骤执行启用测试:

- 在变频器驱动电机的同时 (即主电源未断开的情况下), 使用安全设备断开端子 37 和 38 的 24 V 直流电源。
- 验证:
 - 电机惯性停车。电机停止可能需要很长时间。
 - 如果安装了 LCP, 则其上将显示出警告 68, Safe Torque Off W68。如果安装了 LCP, 则参数 16-92 Warning Word 中的位 30 中将记录警告 68, Safe Torque Off W68。

3. 再次向端子 37 和 38 提供 24 V 直流电源。
4. 确保电机以原先速度范围工作和运行。
5. 向端子 38 再次提供 24 V 电源，检验是否成功重置报警。

当通过所有上述步骤后，即说明成功完成启用测试。

注意

请参阅章 6.1 STO 的安全事项中关于重启行为的警告。

6.4 STO 的维护和保养

- 用户负责采取安全性措施。
- 变频器参数可采用密码保护。

功能测试由两部分组成：

- 基础功能测试。
- 诊断功能测试。

如果所有测试步骤都成功完成，则表明功能测试顺利完成。

基础功能测试

如果 STO 功能使用未满 1 年，则执行基础功能测试以检测存在的任何故障或 STO 发生的故障。

1. 确保将参数 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off 设置为 *[1] 安全停车报警。
2. 断开端子 37 和 38 的 24 V 直流电源。
3. 检查 LCP 是否显示报警 68, Safe Torque Off。
4. 检验变频器是否发生跳闸。
5. 检验电机是否惯性停车并完全停车。
6. 发出一个复位信号（通过现场总线、数字 I/O 或 LCP）并检验电机没有启动。
7. 重新连接端子 37 和 38 的 24 V 直流电源。
8. 检验电机是否无法自动启动和重启并且只能在发出一个复位信号（通过现场总线、数字 I/O 或 LCP 上的 [Reset]/[Off Reset]（[复位]/[停止复位]）键）。

诊断功能测试

1. 检验当端子 37 和 38 连接 24 V 电源时未发生警告 68, Safe Torque Off 和报警 68, Safe Torque Off。
2. 断开端子 37 的 24 V 电源，如果安装了 LCP，检查 LCP 是否显示报警 188, STO 功能故障。如果未安装 LCP，检查参数 15-30 Alarm Log: Error Code 中是否记录报警 188, STO 安全故障。
3. 向端子 37 再次提供 24 V 电源，检验是否成功重置报警。
4. 断开端子 38 的 24 V 电源，如果安装了 LCP，检查 LCP 是否显示报警 188, STO 功能故障。如果未安装 LCP，检查参数 15-30 Alarm Log: Error Code 中是否记录报警 188, STO 安全故障。

6.5 STO 技术数据

故障模式、影响和诊断分析 (FMEDA) 基于以下前提条件执行:

- FC 280 占 SIL2 安全环总故障预算的 10%。
- 故障率根据 Siemens SN29500 数据库进行计算。
- 故障率是稳定的; 不含磨损机制。
- 对于每个通道, 安全相关组件应考虑硬件故障承受力为 0 的 A 类。
- 工业环境的压力水平是平均值, 组件的工作温度高达 85 °C。
- 安全故障 (例如安全状态中的输出) 需要在 8 小时内维修。
- 无转矩输出是安全状态。

6

安全标准	机器安全性	ISO 13849-1, IEC 62061
	功能安全性	IEC 61508
安全功能	Safe Torque Off	IEC 61800-5-2
安全性能	ISO 13849-1	
	类别	Cat. 3
	诊断覆盖范围 (DC)	60% (低)
	平均无危险故障时间 (MTTFd)	2400 年 (高)
	性能水平	PL d
	IEC 61508/IEC 61800-5-2/IEC 62061	
	安全保持水平	SIL2
	单位小时的危险故障几率 (PFH) (高需求模式)	7.54E-9 (1/h)
	存在需求时的危险故障几率 (PFD _{avg} for PTI = 20 年) (低需求模式)	6.05E-4
	安全故障率 (SFF)	> 84%
	硬件故障承受力 (HFT)	1 (类型 A、1oo2D)
	验证测试间隔时间 ²⁾	20 年
	常见原因故障 (CCF)	$\beta = 5\%$; $\beta_D = 5\%$
	诊断测试间隔时间 (DTI)	160 ms
系统性功能	SC 2	
反应时间 ¹⁾	输入到输出响应时间	机箱规格 K1 - K3: 最长 50 ms 机箱规格 K4 和 K5: 最长 30 ms

表 6.3 STO 技术数据

1) 反应时间指的是从触发 STO 的输入信号状态直到电机上的转矩关闭的时间量。

2) 有关验证测试的方式, 请参阅章 6.4 STO 的维护和保养。

7 应用示例

7.1 简介

本节的示例旨在提供与常见应用有关的简单参考。

- 除非另有说明，否则参数设置都采用相关区域（在参数 0-03 Regional Settings 中选择）的默认值。
- 与端子及其设置相关的参数显示在插图的旁侧
- 在需要对模拟端子 53 或 54 进行开关设置时还显示。

注意

当没有使用 STO 功能时，为了使变频器能够使用出厂默认的设置值工作，可能需要在端子 12、37 和 38 之间安装跳线。

7.2 应用示例

7.2.1 AMA

		参数	
FC		功能	设置
+24 V	12	130BE203.11	参数 1-29 自动电动机调整 (AMA)
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	33		
+10 V	50	参数 5-12 端子 27 数字输入	*[2] 惯性停车反逻辑
A IN	53	*=默认值	
A IN	54	说明/备注：根据电机规格设置参数组 1-2* 电机数据。	
COM	55	注意	
A OUT	42	如果未连接端子 12 和 27，则将参数 5-12 端子 27 数字输入设为 [0] 无功能。	

表 7.1 在连接端子 27 的情况下执行 AMA

7.2.2 速度

		参数	
FC		功能	设置
+24 V	12	130BE204.11	参数 6-10 Terminal 53 Low Voltage
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	33		
+10 V	50	参数 6-11 Terminal 53 High Voltage	10 V*
A IN	53	参数 6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value	0
A IN	54	参数 6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	50
COM	55	参数 6-19 Terminal 53 mode	[1] 电压
A OUT	42	*=默认值	
说明/备注：			

表 7.2 模拟速度参考值（电压）

		参数	
		功能	设置
	130BE205.11	参数 6-22 Terminal 54 Low Current	4 mA*
		参数 6-23 Terminal 54 High Current	20 mA*
		参数 6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value	0
		参数 6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value	50
		参数 6-29 Terminal 54 mode	[0] 电流
		*=默认值	
说明/备注:			

表 7.3 模拟量速度参考值 (电流)

		参数	
		功能	设置
	130BE208.11	参数 6-10 端子 53 低电压	0.07 V*
		参数 6-11 端子 53 高电压	10 V*
		参数 6-14 53 端参考/反馈低	0
		参数 6-15 53 端参考/反馈高	50
		参数 6-19 Terminal 53 mode	[1] 电压
		*=默认值	
说明/备注:			

表 7.4 速度参考值 (使用手动电位计)

		参数	
		功能	设置
	130BE209.11	参数 5-10 端子 18 数字输入	*[8] 启动
		参数 5-12 端子 27 数字输入	[19] 锁定参考值
		参数 5-13 端子 29 数字输入	[21] 加速
		参数 5-14 端子 32 数字输入	[22] 减速
		*=默认值	
说明/备注:			

表 7.5 加速/减速

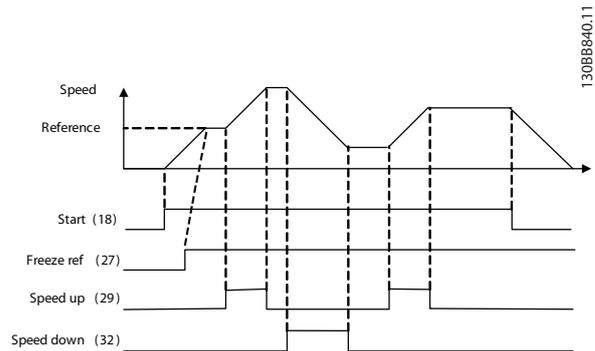


图 7.1 加速/减速

7.2.3 启动/停止

		参数	
FC		功能	设置
+24 V	12	参数 5-10 端子 18 数字输入	[8] 启动
+24 V	13		
D IN	18	参数 5-11 端子 19 数字输入	*[10] 反 向
D IN	19		
D IN	27	参数 5-12 端子 27 数字输入	[0] 无功 能
D IN	29		
D IN	32	参数 5-14 端子 32 数字输入	[16] 预置 参考值位 0
D IN	33		
+10 V	50	参数 5-15 端子 33 数字输入	[17] 预置 参考值位 1
A IN	53		
A IN	54	参数 3-10 预置 参考值	
COM	55	预置参考值 0	25%
A OUT	42	预置参考值 1	50%
		预置参考值 2	75%
		预置参考值 3	100%
		* = 默认值	
		说明/备注:	

表 7.6 带反向功能和 4 个预设速度的启动/停止

7.2.4 外部报警复位

		参数	
FC		功能	设置
+24 V	12	参数 5-11 端子 19 数字输入	[1] 复位
+24 V	13		
D IN	18	* = 默认值	
D IN	19	说明/备注:	
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		

表 7.7 外部报警复位

7.2.5 电机热敏电阻



为了符合 PELV 绝缘要求，必须在热敏电阻上使用加强绝缘或双重绝缘。

		参数	
FC		功能	设置
+24 V	12	参数 1-90 电动 机热保护	[2] 热敏电 阻跳闸
+24 V	13		
D IN	18	参数 1-93 热敏 电阻源	[1] 模拟输 入 53
D IN	19		
D IN	27	参 数 6-19 Termin al 53 mode	[1] 电压
D IN	29		
D IN	32	* = 默认值	
D IN	33	说明/备注:	
+10 V	50	如果仅需要发出警告，则将参 数 1-90 电动机热保护 设为 [1] 热敏电阻警告。	
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		

表 7.8 电机热敏电阻

7.2.6 SLC

		参数	
		功能	设置
FC			
+24 V	12○	参数 4-30 电动机反馈损耗功能	[1] 警告
+24 V	13○	参数 4-31 电动机反馈速度错误	50
D IN	18○	参数 4-32 电动机反馈损耗超时	5 s
D IN	19○	参数 7-00 速度 PID 反馈源	[1] 24V 编码器
D IN	27○	参数 5-70 Term 32/33 Pulses Per Revolution	1024*
D IN	29○	参数 13-00 条件控制器模式	[1] 亮
D IN	32○	参数 13-01 启动事件	[19] 警告
D IN	33○	参数 13-02 停止事件	[44] 复位键
+10 V	50○	参数 13-10 比较器操作数	[21] 警告编号
A IN	53○	参数 13-11 比较器运算符	*[1] ≈
A IN	54○	参数 13-12 比较值	61
COM	55○	参数 13-51 条件控制器事件	[22] 比较器 0
A OUT	42○	参数 13-52 条件控制器动作	[32] 数字输出 A 置为低
		参数 5-40 继电器功能	[80] SL 数字输出 A
		* = 默认值	
		说明/备注:	
		如果反馈监视器中的极限被超过, 则将会发出警告 61、反馈监视。SLC 监视器警告 61, 反馈监视。如果警告 61, 反馈监视变为真, 则继电器 1 将跳闸。	
		外部设备可以指示是否需要维护。如果反馈错误在 5 秒钟内再次低于相关极限, 则变频器会继续工作, 而警告也将消失。但继电器 1 仍将跳闸, 直到按了 [Off/Reset] (关闭/复位)。	

表 7.9 使用 SLC 设置继电器

7

8 维护、诊断和故障排除

8.1 维护和保养

在正常工作条件和负载情况下，变频器在设计的使用寿命内无需维护。为了防止故障、危险和损害，请根据工作条件对变频器执行定期检查。对于磨损或损坏的部件，应用原厂备件或标准件更换。有关服务和支持，请与当地 Danfoss 供应商联系。

警告

意外启动

当变频器连接到交流主电源、直流电源或负载共享时，电机随时可能启动。在编程、维护或维修过程中意外启动可能会导致死亡、严重人身伤害或财产损失。可利用外部开关、现场总线命令、从 LCP 提供输入参考值信号、通过 MCT 10 设置软件的远程操作或消除故障状态后启动电机。

要防止电机意外启动：

- 断开变频器与主电源的连接。
- 按 LCP 上的 [Off/Reset]（停止/复位）键，然后再设置参数。
- 将变频器连接到交流主电源、直流电源或负载共享时，变频器、电机和所有驱动设备必须已完全连接并组装完毕。

8.2 警告和报警类型

警告/报警类型	说明
警告	警告表示出现了导致报警的异常运行条件。当异常状况消失后，将停止警告。
报警	报警表示出现需要立即干预的故障。故障始终触发跳闸或跳闸锁定。请在报警后复位变频器。 可通过 4 种方式之一复位变频器： <ul style="list-style-type: none"> • 按 [Reset]/[Off/Reset]（[复位]/[停止复位]）。 • 数字复位输入命令。 • 串行通讯复位输入命令。 • 自动复位。

跳闸

当变频器跳闸时，变频器会为了防止自身及其他设备受到损害而暂停运行。出现跳闸时，电机将惯性停车至停止。变频器逻辑会继续运行并监测变频器的状态。清除故障状态后，变频器即准备好复位。

跳闸锁定

当变频器跳闸解锁时，变频器会为了防止自身及其他设备受到损害而暂停运行。当出现跳闸锁定时，电机将惯性停车至停止。变频器逻辑会继续运行并监测变频器的状态。仅当发生可能损坏变频器或其他设备的严重故障时，变频器才会启动跳闸锁定操作。清除故障后，在复位变频器之前，必须关闭然后重新打开输入电源。

8.3 警告和报警显示

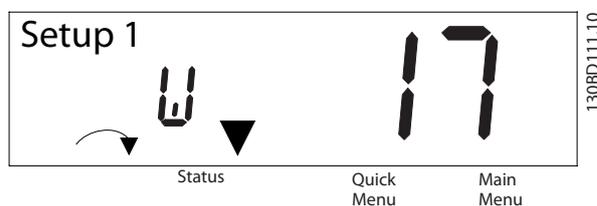


图 8.1 警告显示

报警或跳闸锁定型报警会在屏幕上连同报警编号一起显示。

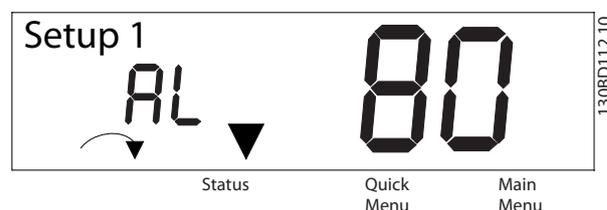


图 8.2 报警/跳闸锁定报警

除了变频器显示屏上的文字和报警代码外，还有 3 个状态指示灯。警告指示灯在警告过程中为黄色。报警指示灯为红色并在报警过程中闪烁。

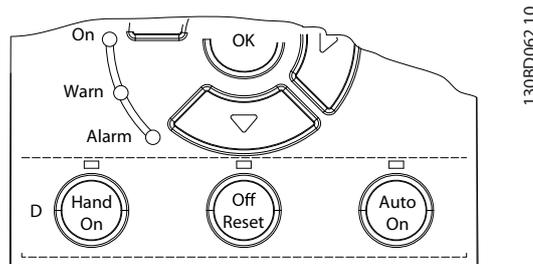


图 8.3 状态指示灯

8.4 警告和报警列表

8.4.1 警告和报警代码表

表 8.1 中的 (X) 标记表示出现了警告或报警。

No.	说明	警告	报警	跳闸锁定	原因
2	断线故障	X	X	-	端子 53 或 54 上的信号低于 参数 6-10 端子 53 低电压、参数 6-20 端子 54 低电压和 参数 6-22 端子 54 低电流中所设置值的 50%。
3	无电机	X	-	-	变频器的输出端子上没有连接电机。
4	主电源缺相 ¹⁾	X	X	X	供电侧缺相，或电压严重失衡。检查供电电压。
7	直流过压 ¹⁾	X	X	-	直流回路电压超过极限。
8	直流回路欠压 ¹⁾	X	X	-	直流回路电压低于电压警告下限。
9	逆变器过载	X	X	-	超过 100% 的负载持续了太长时间。
10	电机 ETR 温度高	X	X	-	超过 100% 的负载持续了太长的时间，从而使电机变得过热。
11	电机热敏温度过高	X	X	-	热敏电阻或热敏电阻连接断开，或电机过热。
12	转矩极限	X	X	-	转矩超过 参数 4-16 电动机转矩极限 或 参数 4-17 发电机转矩极限 中的设置值。
13	过流	X	X	X	超过逆变器的峰值电流极限。如果在上电过程中出现该报警，请检查是否将电源电缆错误连接到了电机端子上。
14	接地故障	-	X	X	输出相向大地放电。
16	短路	-	X	X	电机或电机端子发生短路。
17	控制字超时	X	X	-	没有信息传送到变频器。
25	制动电阻器短路	-	X	X	制动电阻器短路，从而使制动功能断开。
26	制动器过载	X	X	-	最近 120 秒钟传输给制动电阻器的功率超过了极限。可行的更正措施：降低制动能量（降低速度或延长加减速时间）。
27	制动 IGBT/制动斩波器已短路	-	X	X	制动晶体管短路，从而使制动功能断开。
28	制动检查	-	X	-	没有连接制动电阻器，或者它不能工作。
30	U 相缺相	-	X	X	电机 U 相缺失。请检查该相。
31	V 相缺相	-	X	X	电机 V 相缺失。请检查该相。
32	W 相缺相	-	X	X	电机 W 相缺失。请检查该相。
34	总线故障	X	X	-	出现 Profibus 通讯问题。
35	选件故障	-	X	-	现场总线检测到内部故障。
36	主电源故障	X	X	-	只有当变频器的电源电压低于 参数 14-11 Mains Voltage at Mains Fault 中设置的值且 参数 14-10 主电源故障 未被设为 [0] 无功能 报警才有效。
38	内部故障	-	X	X	请与当地 Danfoss 供应商联系。
40	T27 过载	X	-	-	检查与端子 27 相连的负载，或拆除短路连接。
46	门变频器电压故障	-	X	X	-
47	24 V 电源故障	X	X	X	24 V 直流可能过载。
51	AMA 检查 U_{nom} 和 I_{nom}	-	X	-	电机电压和/或电机电流设置错误。
52	AMA I_{nom} 过低	-	X	-	电机电流过低。请检查这些设置。
53	AMA 大电机	-	X	-	电机功率太大，无法执行 AMA。
54	AMA 小电机	-	X	-	电机功率太小，无法执行 AMA。
55	AMA 参数范围	-	X	-	电机的参数值超出可接受的范围。AMA 无法运行。
56	AMA 中断	-	X	-	AMA 中断。
57	AMA 超时	-	X	-	-
58	AMA 内部	-	X	-	联系 Danfoss。
59	电流极限	X	X	-	变频器过载

No.	说明	警告	报警	跳闸锁定	原因
61	编码器丢失	X	X	-	-
63	机械制动低	-	X	-	实际电机电流尚未超过启动延时期的抱闸释放电流。
65	控制卡温度	X	X	X	控制卡的切断温度已超过上限。
67	选件变动	-	X	-	检测到新选件或移除了已安装的选件。
68	安全停车	X	X	-	激活 STO 功能。如果 STO 功能处于手动重启模式（默认），要恢复正常运行，请对端子 37 和 38 施加 24 V 直流电压，然后发送复位信号（通过现场总线、数字 I/O 或 [Reset]/[Off Reset] 键）。如果 STO 功能处于自动重启模式，对端子 37 和 38 施加 24 V 直流电压会自动恢复变频器的正常运行。
69	功率卡温度	X	X	X	电源卡的切断温度已超过上限。
80	变频器被初始化为默认值	-	X	-	所有参数的设置被初始化为默认设置。
87	自动直流制动	X	-	-	当变频器惯性停车，并且对于 400 V 设备直流电压高于 830 V 时和对于 200 V 设备高于 425 V 时，会在 IT 主电源中出现。电机消耗直流回路能量。可通过参数 0-07 Auto DC Braking 启用/禁用该功能。
88	选件检测	-	X	X	成功移除选件。
95	断裂皮带	X	X	-	-
120	位置控制故障	-	X	-	-
188	STO 内部故障	-	X	-	24 V 直流电源只能连接 2 个 STO 端子（37 和 38）的其中之一，否则将检测出 STO 通道故障。确保两个端子都连接 24 V 直流电源，并且 2 个端子之间的信号时间差低于 12 ms。如果故障仍未消除，请与当地 Danfoss 供应商联系。
nw run	不能在运行时进行	-	-	-	该参数在电机运行过程中无法更改。
Err.	输入的密码不正确。	-	-	-	使用错误密码更改受密码保护的参数时出现该错误。

表 8.1 警告和报警代码列表

1) 主电源失真可能造成这些故障。安装 Danfoss 线路滤波器可以纠正此问题。

如需诊断，请读取报警字、警告字和扩展状态字。

8.5 故障诊断

故障现象	可能原因	测试	解决办法
电机未运行	LCP 停止键	检查是否按了 [Off] (停止) 键。	按 [Auto On] (自动启动) 或 [Hand On] (手动启动) (取决于工作模式) 运行电机。
	缺少启动信号 (待机)	查看参数 5-10 端子 18 数字输入中端子 18 的正确设置 (使用默认设置)。	施加一个有效启动信号, 以启动电机。
	电机惯性停车信号处于激活状态 (惯性停车)	查看参数 5-12 端子 27 数字输入中端子 27 的正确设置 (使用默认设置)。	在端子 27 上施加 24 V 信号, 或将该端子设为 [0] 无功能。
	错误的参考值信号源	检查以下电流: <ul style="list-style-type: none"> 参考值信号是本地、远程还是总线参考值信号? 是否正在使用预置参考值? 端子连接是否正确? 端子的标定是否正确? 是否有参考值信号? 	进行正确设置。请在参数组 3-1* 参考值中启用预置参考值。检查接线是否正确。检查端子的标定。检查参考值信号。
电机运动方向错误	电机转速极限	检查参数 4-10 电动机速度方向是否正确设置。	进行正确设置。
	启用了反向信号	检查是否在参数组 5-1* 数字输入中为端子设置了反向命令。	禁用反向信号。
	电机相序接反	更改参数 1-06 顺时针方向。	
电机未达到最大速度	频率极限设置有误	检查参数 4-14 电动机速度上限 [Hz] 和参数 4-19 最大输出频率中的输出极限。	设置正确的极限。
	参考值输入信号的标定有误	检查参数组 6-0* 模拟 I/O 模式和参数组 3-1* 参考值中的参考值输入信号标定。	进行正确设置。
电机速度不稳定	参数设置可能不当	检查所有电机参数的设置, 包括所有电机补偿设置。对于闭环运行, 请检查 PID 设置。	检查参数组 6-** 模拟 I/O 模式中的设置。
电机运行困难	可能发生磁化	检查所有电机参数中的电机设置是否正确。	检查参数组 1-2* 电机数据、1-3* 高级电机数据和 1-5* 与负载无关的设置中的电机设置。
电机不能制动	可能是制动参数的设置不正确。减速时间可能太短。	检查制动参数。检查加减速时间设置。	检查参数组 2-0* 直流制动和 3-0* 参考值极限。
电源熔断器开路或断路器跳闸	相到相短路	电机或面板存在相间短路问题。检查电机和面板的各相是否发生短路。	排除所发现的任何短路。
	电机过载	电机在当前应用中过载。	执行启动测试, 并验证电机电流是否符合规范。如果电机电流超过其铭牌上的满载电流, 电机只能降低负载运行。查看针对相关应用的规范。
	连接松脱	执行启动前检查, 以了解是否存在松脱连接。	紧固松脱的连接。
主电源电流不平衡超过 3%	主电源问题 (请参阅关于报警 4, 主电源缺相的说明)。	在变频器中将输入电源引线依次调换一个位置: A 至 B、B 至 C、C 至 A。	如果不平衡现象随线缆转移, 则说明是电源问题。检查主电源电压。
	变频器设备的问题	在变频器中将输入电源引线依次调换一个位置: A 至 B、B 至 C、C 至 A。	如果不平衡现象停留在同一输入端子上, 则说明是设备问题。与供应商联系。

故障现象	可能原因	测试	解决办法
电机电流不平衡度过 3%	电机或电机接线问题	将电机输出接线依次调换一个位置： U 至 V、V 至 W、W 至 U。	如果不平衡现象跟随接线转移，则说明问题在电机或电机接线上。检查电机和电机接线。
	变频器设备的问题	将电机输出接线依次调换一个位置： U 至 V、V 至 W、W 至 U。	如果不平衡现象停留在同一输出端子上，则说明是设备问题。与供应商联系。
声源性噪音或振动（比如，风扇叶片发出噪声，或在某些频率下发生振动）	共振，比如在电机/风扇系统中	借助参数组 4-6* 速度旁路 中的参数，将临界频率旁路。	检查噪音和/或振动是否已抑降到可接受的限值。
		在 参数 14-03 超调 中关闭超调。	
		在 参数 1-64 共振衰减 中增大共振衰减。	

表 8.2 故障诊断

9 规格

9.1 电气数据

变频器	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0
典型主轴输出 [kW]	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0
机箱防护等级 IP20	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K2
输出电流							
主轴输出 [kW]	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3
持续 (3x380-440V) [A]	1.2	1.7	2.2	3	3.7	5.3	7.2
持续 (3x441 - 480 V) [A]	1.1	1.6	2.1	2.8	3.4	4.8	6.3
间歇 (60 秒过载) [A]	1.9	2.7	3.5	4.8	5.9	8.5	11.5
持续 kVA 值 (400 V AC) [kVA]	0.9	1.2	1.5	2.1	2.6	3.7	5.0
持续 kVA 值 (480 V AC) [kVA]	0.9	1.3	1.7	2.5	2.8	4.0	5.2
最大输入电流							
持续 (3x380-440V) [A]	1.2	1.6	2.1	2.6	3.5	4.7	6.3
持续 (3x441 - 480 V) [A]	1.0	1.2	1.8	2.0	2.9	3.9	4.3
间歇 (60 秒过载) [A]	1.9	2.6	3.4	4.2	5.6	7.5	10.1
更多规格							
最大电缆横截面积 (主电源、电机、制动和负载共享) [mm ² /AWG]	4(12)						
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] ¹⁾	20.9	25.2	30	40	52.9	74	94.8
重量, 防护等级为 IP20 的机箱	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	3.6
效率 [%] ²⁾	96.2	97.0	97.2	97.4	97.4	97.6	97.5

表 9.1 主电源 3x380-480 V AC

变频器	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K
典型主轴输出 [kW]	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
机箱防护等级 IP20	K2	K2	K3	K4	K4	K5	K5
输出电流							
主轴输出	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
持续 (3x380-440V) [A]	9	12	15.5	23	31	37	42.5
持续 (3x441 - 480 V) [A]	8.2	11	14	21	27	34	40
间歇 (60 秒过载) [A]	14.4	19.2	24.8	34.5	46.5	55.5	63.8
持续 kVA 值 (400 V AC) [kVA]	6.2	8.3	10.7	15.9	21.5	25.6	29.5
持续 kVA 值 (480 V AC) [kVA]	6.8	9.1	11.6	17.5	22.4	28.3	33.3
最大输入电流							
持续 (3x380-440V) [A]	8.3	11.2	15.1	22.1	29.9	35.2	41.5
持续 (3x441 - 480 V) [A]	6.8	9.4	12.6	18.4	24.7	29.3	34.6
间歇 (60 秒过载) [A]	13.3	17.9	24.2	33.2	44.9	52.8	62.3
更多规格							
最大电缆规格 (主电源、电机、制动) [mm ² /AWG]	4(12)			16(6)			
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] ¹⁾	115.5	157.5	192.8	289.5	393.4	402.8	467.5
重量 [kg], 防护等级为 IP20 的机箱	3.6	3.6	4.1	9.4	9.5	12.3	12.5
效率 [%] ²⁾	97.6	97.7	98.0	97.8	97.8	98.1	97.9

表 9.2 主电源 3x380-480 V AC

1) 额定负载条件下的典型功率损耗, 可能有 $\pm 15\%$ 偏差 (容差因电压和电缆情况而异)。

这些值基于典型的电机效率 (IE2/IE3 的分界线)。效率较低的电机增加变频器的功率损耗, 而效率较高者可以减小功率损耗。

适用于变频器冷却的尺寸确定。如果开关频率高于默认设置, 则功率损耗可能会上升。其中已包括 LCP 的功率消耗和控制卡的典型功率消耗。其它选件和客户负载可能使损耗增加 30 W (尽管满载的控制卡或现场总线一般只会分别带来 4 W 的额外损耗)。

有关符合 EN 50598-2 的功率损耗数据, 请参考 www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

2) 用 50 米 (164 英尺) 长的屏蔽电机电缆在额定负载和额定频率下测量。有关能效等级的信息, 请参阅章 9.4 环境条件。有关部分负载损耗的信息, 请参阅 www.danfoss.com/vltenergyefficiency。

9.2 主电源 (3 相)

主电源 (L1、L2、L3)

供电端子	L1, L2, L3
供电电压	380 - 480 V: -15% (-25%) ¹⁾ 至 +10%

1) 变频器可在 -25% 输入电压的情况下运行, 但性能会有所下降。如果输入电压为 -25%, 变频器只能达到最大输出功率的 75%; 如果输入电压为 -15%, 变频器只能达到最大输出功率的 85%。

当主电源电压比变频器的最低额定电源电压低 10% 时, 将无法实现满转矩。

供电频率	50/60 Hz ±5%
主电源各相位之间的最大临时不平衡	额定供电电压的 3.0%
真实功率因数 (λ)	≥0.9 标称值 (额定负载时)
位移功率因数 (cos φ)	接近 1 (>0.98)
打开输入电源 L1、L2、L3 (上电) (当功率 ≤ 7.5kW 时)	最多 2 次/分钟
打开输入电源 L1、L2、L3 (上电) 11 - 22 kW	最多 1 次/分钟

此设备适用于能够提供少于 5000 RMS 安培的均方根对称电流和最大电压为 480 V 的电路。

9.3 电机输出和电机数据

电机输出 (U, V, W)

输出电压	电源电压的 0 - 100%
输出频率	0 - 500 Hz
VVC ⁺ 模式下的输出频率	0 - 200 Hz
输出切换	无限制
加减速时间	0.01 - 3600 s

转矩特性

启动转矩 (恒定转矩)	最大 160%, 持续 60 秒 ¹⁾
过载转矩 (恒定转矩)	最大 160%, 持续 60 秒 ¹⁾
启动电流	最大 200%, 持续 1 秒
VVC ⁺ 模式中的转矩升高时间 (与 f _{sw} 无关)	最长 50 ms

1) 相对于额定转矩的百分比。

9.4 环境条件

环境条件

机箱防护等级, 变频器	IP20/机架
机箱防护等级, 转换套件	IP21/类型 1
振动测试, 所有机箱规格	1.0 g
相对湿度	5 - 95% (IEC 721-3-3; 工作环境中为 3K3 类 (无冷凝))
环境温度 (在 DPWM 开关模式下)	
- 降容	最高 55 °C (131 °F) ¹⁾²⁾
- 某些功率规格下的连续输出电流	最高 50 °C (122 °F)
- 在连续输出电流时	最高 45 °C (113 °F)
满负载运行时的最低环境温度	0 °C (32 °F)
降低性能运行时的最低环境温度	-10 °C (14 °F)
存放/运输时的温度	-25 至 +65/70 °C (-13 至 +149/158 °F)
不降容情况下的最高海拔高度	1000 m (3280 ft)
降容情况下的最大海拔高度	3000 m (9243 ft)
EMC 标准, 辐射	EN 61800-3、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-3-11、

EMC 标准, 抗扰性	EN 61000-3-12、EN 61000-6-3/4、EN 55011、IEC 61800-3
能效等级 ³⁾	EN 61800-3、EN 61000-6-1/2、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、 EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 61326-3-1
	IE2

1) 请参阅设计指南中的“特殊条件”一节，以了解：

- 环境温度升高时的降容。
- 高海拔时的降容。

2) 对于 VLT® Midi Drive FC 280 的 PROFIBUS、PROFINET 和 EtherNet/IP 型号，为防止控制卡温度过高，请在环境温度超过 45 °C (113 °F) 时避免数字/模拟 I/O 满载。

3) 根据 EN50598-2 在以下情况下确定：

- 额定负载。
- 90% 额定频率。
- 开关频率出厂设置。
- 开关模式出厂设置。
- 开放类型：周围空气温度 45 °C (113 °F)。
- 类型 1 (NEMA 套件)：环境温度 45 °C (113 °F)。

9.5 电缆规格

电缆的长度和横截面积¹⁾

最大电机电缆长度，屏蔽	50 m (164 ft)
最大电机电缆长度，非屏蔽	75 m (246 ft)
控制端子的最大横截面积（柔性/刚性电线）	2.5 mm ² /14 AWG
控制端子电缆的最小横截面积	0.55 mm ² /30 AWG
最大 STO 输入电缆长度，非屏蔽	20 m (66 ft)

1) 关于电源电缆，请参阅表 9.1 和表 9.2。

9.6 控制输入/输出和控制数据

数字输入

端子号	18, 19, 27 ¹⁾ , 29, 32, 33
逻辑	PNP 或 NPN
电压水平	0 - 24 V DC
电压水平，逻辑 0 PNP	<5 V DC
电压水平，逻辑 1 PNP	>10 V DC
电压水平，逻辑 0 NPN	>19 V DC
电压水平，逻辑 1 NPN	<14 V DC
最高输入电压	28 V DC
脉冲频率范围	4 - 32 kHz
（工作周期）最小脉冲宽度	4.5 ms
输入电阻，R _i	大约 4 kΩ

1) 端子 27 也可设为输出。

STO 输入¹⁾

端子号	37, 38
电压水平	0 - 30 V DC
电压水平，低	<1.8 V DC
电压水平，高	>直流 20 V
最高输入电压	30 V DC
最小输入电流（每个针）	6 mA

1) 有关 STO 输入的更详细信息，请参阅章 6 Safe Torque Off (STO)。

模拟输入

模拟输入的数量	2
端子号	53 ¹⁾ , 54
模式	电压或电流
模式选择	软件
电压水平	0 - 10 V
输入电阻, R_i	大约 10 k Ω
最大电压	-15 V 至 +20 V
电流水平	0/4 到 20 mA (可调节)
输入电阻, R_i	大约 200 Ω
最大电流	30 mA
模拟输入的分辨率	11 比特
模拟输入的精度	最大误差为满量程的 0.5%
带宽	100 Hz

模拟输入与供电电压 (PELV) 以及其它高电压端子之间都是绝缘的。

1) 端子 53 仅支持电压模式, 也可用作数字输入。

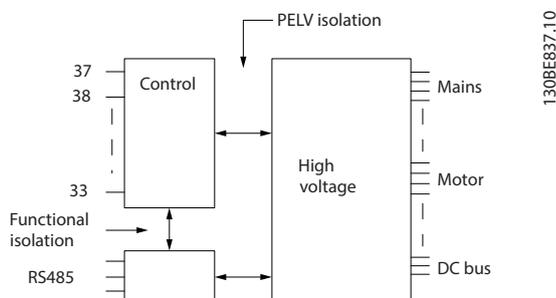


图 9.1 高低压绝缘

高海拔

当安装地点的海拔超过 2000 米 (6562 英尺) 时, 请联系 Danfoss 热线咨询 PELV 事宜。

脉冲输入

可编程脉冲输入	2
脉冲端子号	29, 33
端子 29、33 的最大频率	32 kHz (推挽驱动)
端子 29、33 的最大频率	5 kHz (开放式集电极)
端子 29 和 33 的最小频率	4 Hz
电压水平	请参阅“数字输入”一节
最高输入电压	28 V 直流
输入电阻, R_i	大约 4 k Ω
脉冲输入精度 (0.1-1 kHz)	最大误差: 全范围的 0.1 %
脉冲输入精度 (1-32 kHz)	最大误差: 全范围的 0.05%

数字输出

可编程数字/脉冲输出	1
端子号	27 ¹⁾
数字/频率输出的电压水平	0 - 24 V
最大输出电流 (吸入电流或供应电流)	40 mA
频率输出的最大负载	1 k Ω
频率输出的最大电容负载	10 nF
频率输出的最小输出频率	4 Hz
频率输出的最大输出频率	32 kHz
频率输出精度	最大误差: 全范围的 0.1 %

频率输出分辨率 10 比特

1) 端子 27 也可以被设置为输入端子。

数字输出与供电电压 (PELV) 以及其他高电压端子之间都是电绝缘的。

模拟输出

可编程模拟输出的数量 1

端子号 42

模拟输出的电流范围 0/4 - 20 mA

模拟输出端和公共端间最大电阻器负载 500 Ω

模拟输出精度 最大误差: 满量程的 0.8%

模拟输出分辨率 10 比特

模拟输出与供电电压 (PELV) 以及其他高电压端子都是绝缘的。

控制卡, 24 V 直流输出

端子号 12, 13

最大负载 100 mA

24 V 直流电源与供电电压 (PELV) 是电绝缘的。但是, 该电源与模拟和数字输入和输出有相同的电势。

控制卡, +10 V 直流输出

端子号 50

输出电压 10.5 V ±0.5 V

最大负载 15 mA

10 V DC 电源与供电电压 (PELV) 以及其他高电压端子都是绝缘的。

控制卡, RS485 串行通讯

端子号 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)

端子号 61 端子 68 和 69 的公共端

RS-485 串行通讯电路与供电电压 (PELV) 是电绝缘的。

控制卡, USB 串行通讯

USB 标准 1.1 (全速)

USB 插头 B 类 USB 插头

通过标准的主机/设备 USB 电缆与 PC 连接。

USB 连接与供电电压 (PELV) 以及其它高电压端子之间都是电绝缘的。

USB 接地不与接地保护绝缘。请仅使用绝缘的便携式电脑与变频器上的 USB 连接器进行 PC 连接。

继电器输出

可编程继电器输出 1

继电器 01 01 - 03 (NC), 01 - 02 (NO)

01 - 02 (常开) 时的最大端子负载 (AC-1)¹⁾ (电阻性负载) 250 V AC, 3 A

01 - 02 (常开) 时的最大端子负载 (AC-15)¹⁾ (cosφ 为 0.4 时的电感性负载) 250 V AC, 0.2 A

01 - 02 (常开) 时的最大端子负载 (DC-1)¹⁾ (电阻性负载) 30 V DC, 2 A

01 - 02 (常开) 时的最大端子负载 (DC-13)¹⁾ (电感性负载) 24 V 直流, 0.1 A

01 - 03 (常闭) 时的最大端子负载 (AC-1)¹⁾ (电阻性负载) 250 V AC, 3 A

01 - 03 (常闭) 时的最大端子负载 (AC-15)¹⁾ (cosφ 为 0.4 时的电感性负载) 250 V AC, 0.2 A

01 - 03 (常闭) 时的最大端子负载 (DC-1)¹⁾ (电阻性负载) 30 V DC, 2 A

01 - 03 (常闭)、01 - 02 (常开) 时的最小端子负载 直流 24 V 10 mA, 交流 24 V 20 mA

1) IEC 60947 的第 4 和第 5 部分

继电器的触点通过增强的绝缘措施与电路的其余部分电绝缘。

控制卡性能

扫描间隔 1 ms

控制特性

输出频率为 0-500 Hz 时的分辨率	±0.003 Hz
系统响应时间（端子 18、19、27、29、32、33）	≤2 ms
速度控制范围（开环）	1:100 同步速度
速度精度（开环）	额定速度的 ± 0.5%
速度精确度（闭环）	额定速度的 ± 0.1%

所有控制特性都基于 4 极异步电机。

9.7 连接紧固力矩

拧紧所有电气接头时，确保使用正确的扭矩。扭矩过低或过高有时会导致电气连接不良。为确保施加了正确的扭矩，请使用扭矩扳手。建议的一字螺丝刀类型为 SZS 0.6x3.5 mm。

机箱类型	功率 [kW (hp)]	扭矩 [Nm (in-lb)]					
		主电源	电机	直流连接	制动	接地	控制/继电器
K1	0.37 - 2.2 (0.5 - 3.0)	0.8 (7.1)	0.8 (7.1)	0.8 (7.1)	0.8 (7.1)	1.6 (14.2)	0.5 (4.4)
K2	3.0 - 5.5 (4.0 - 7.5)	0.8 (7.1)	0.8 (7.1)	0.8 (7.1)	0.8 (7.1)	1.6 (14.2)	0.5 (4.4)
K3	7.5 (10)	0.8 (7.1)	0.8 (7.1)	0.8 (7.1)	0.8 (7.1)	1.6 (14.2)	0.5 (4.4)
K4	11 - 15 (15 - 20)	1.2 (10.6)	1.2 (10.6)	1.2 (10.6)	1.2 (10.6)	1.6 (14.2)	0.5 (4.4)
K5	18.5 - 22 (25 - 30)	1.2 (10.6)	1.2 (10.6)	1.2 (10.6)	1.2 (10.6)	1.6 (14.2)	0.5 (4.4)

表 9.3 紧固力矩

9.8 熔断器和断路器

建议在供电侧使用熔断器和/或断路器，以便在变频器内部的组件发生故障时防止维修人员受伤和设备损坏（第一故障）。

支路保护

设备（包括开关装置和机器）中的所有支路都必须根据国家/国际法规配备短路保护和过电流保护。

注意

集成的固态短路保护装置不提供支路保护功能。提供支路保护功能需遵守国家和地方规章制度。

表 9.4 列出推荐的已经过测试的熔断器和断路器。

小心

可能导致人身伤害和设备损坏

如果出现故障或未遵循建议，则可能造成人员危险以及变频器和其他设备损坏。

- 根据建议选择熔断器。可以将变频器可能遭受的损害限制在内部。

注意

小心损坏设备

必须使用熔断器和/或断路器，确保符合 IEC 60364 标准以获得 CE 认证。未遵从保护建议可能会损坏变频器。

Danfoss 建议使用表 9.4 中的熔断器和断路器以确保符合 UL 或 IEC 61800-5-1 标准。对于非 UL 应用，设计的断路器应能为最大值为 50000 A_{rms}（对称）、400 V 的电路提供保护。变频器的额定短路电流（SCCR）适用于在通过 T 类熔断器提供保护的情况下，最大值不超过 100000 A_{rms}、480 V 的电路。

机箱规格	功率 [kW (hp)]	非 UL 型熔断器	非 UL 型断路器	UL 型熔断器
K1	0.37 (0.5)	gG-10	PKZM0-16	JJS-3
	0.55 - 0.75 (0.74 - 1.0)			JJS-6
	1.1 - 1.5 (1.48 - 2.0)	gG-20		JJS-10
	2.2 (3.0)			JJS-15
K2	3.0 - 5.5 (4.0 - 7.5)	gG-25	PKZM0-20	JJS-25
K3	7.5 (10)	gG-25	PKZM0-25	JJS-25
K4	11 - 15 (15 - 20)	gG-50	-	JJS-50
K5	18.5 - 22 (25 - 30)	gG-80	-	JJS-80



表 9.4 熔断器和断路器, 380 - 480 V

9.9 机箱规格, 额定功率和尺寸

功率规格 [kW]	机箱规格	K1					K2			K3	K4		K5		
	单相 200 - 240 V	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2			-	-	-			
9	3 相 200 - 240 V	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2			3.7	-	-			
	3 相 380 - 480 V	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
尺寸 [mm (in)]	FC 280 IP20														
	高度 A	210 (8.3)					272.5 (10.7)			272.5 (10.7)	317.5 (12.5)	410 (16.1)			
	宽度 B	75 (3.0)					90 (3.5)			115 (4.5)	133 (5.2)	150 (5.9)			
	深度 C	168 (6.6)					168 (6.6)			168 (6.6)	245 (9.6)	245 (9.6)			
	带 IP21 套件的 FC 280														
	高度 A	338.5 (13.3)					395 (15.6)			395 (15.6)	425 (16.7)	520 (20.5)			
	宽度 B	100 (3.9)					115 (4.5)			130 (5.1)	153 (6.0)	170 (6.7)			
	深度 C	183 (7.2)					183 (7.2)			183 (7.2)	260 (10.2)	260 (10.2)			
	带 Nema 类型 1 套件的 FC 280														
	高度 A	294 (11.6)					356 (14)			357 (14.1)	391 (15.4)	486 (19.1)			
	宽度 B	75 (3.0)					90 (3.5)			115 (4.5)	133 (5.2)	150 (5.9)			
	深度 C	168 (6.6)					168 (6.6)			168 (6.6)	245 (9.6)	245 (9.6)			
最大重量 [kg (lb)]	2.5 (5.5)					3.6 (7.9)			4.6 (10.1)	8.2 (18.1)	11.5 (25.4)				

安装孔 [mm (in)]	机箱规格	K1	K2	K3	K4	K5
a		198 (7.8)	260 (10.2)	260 (10.2)	297.5 (11.7)	390 (15.4)
b		60 (2.4)	70 (2.8)	90 (3.5)	105 (4.1)	120 (4.7)
c		5 (0.2)	6.4 (0.25)	6.5 (0.26)	8 (0.32)	7.8 (0.31)
d		9 (0.35)	11 (0.43)	11 (0.43)	12.4 (0.49)	12.6 (0.5)
e		4.5 (0.18)	5.5 (0.22)	5.5 (0.22)	6.8 (0.27)	7 (0.28)
f		7.3 (0.29)	8.1 (0.32)	9.2 (0.36)	11 (0.43)	11.2 (0.44)

表 9.5 机箱规格, 额定功率和尺寸

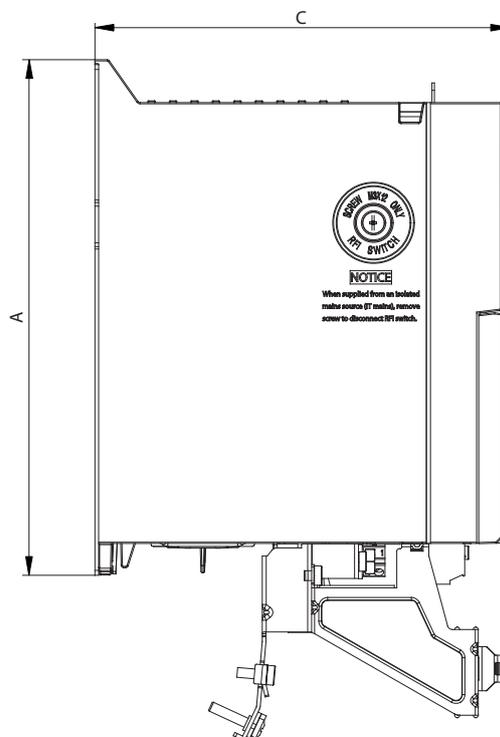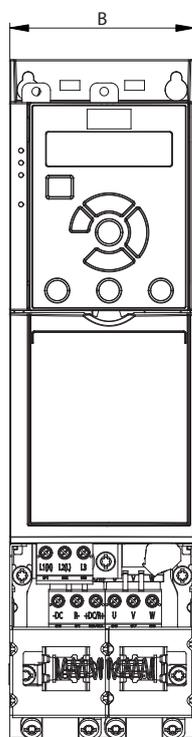

130BE844.10

图 9.2 带去耦板的标配

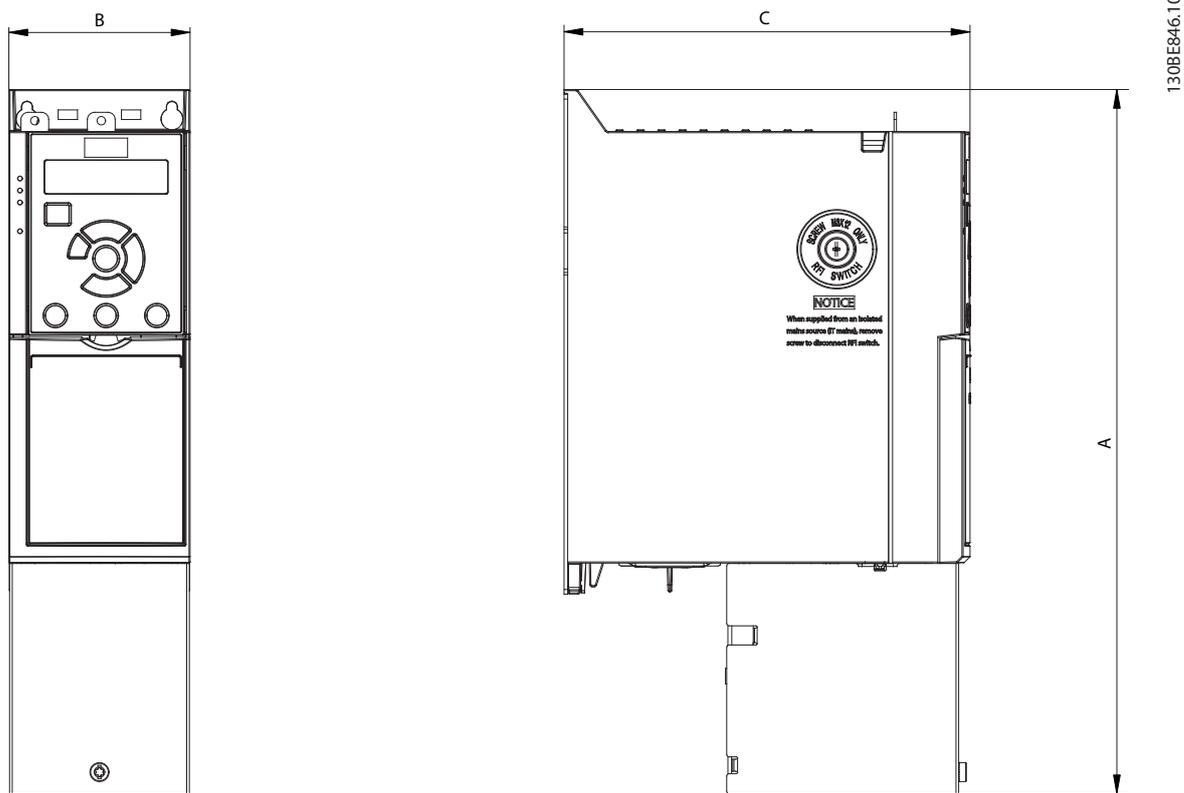


图 9.3 防护等级为 IP21 的标配

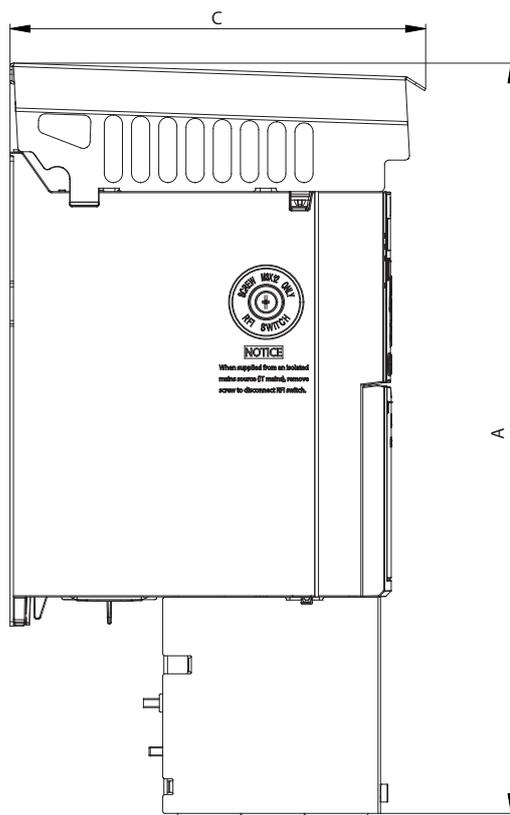
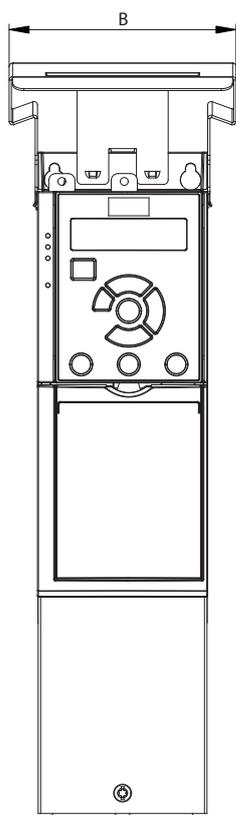


图 9.4 带有 NEMA/类型 1 套件的标配

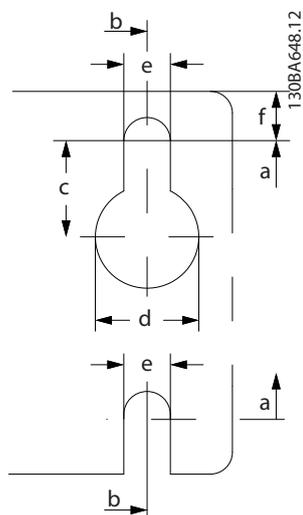
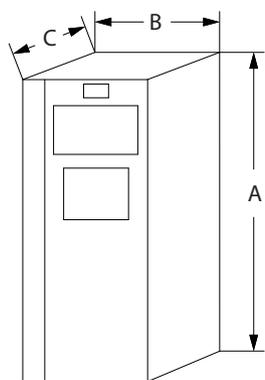


图 9.5 顶部和底部安装孔

10 附录

10.1 符号、缩写与约定

°C	摄氏度
AC	交流电
AEO	自动能量优化
AWG	美国线规
AMA	电机自动整定
DC	直流电
EMC	电磁兼容性
ETR	电子热敏继电器
$f_{M,N}$	额定电机频率
FC	变频器
I_{INV}	逆变器额定输出电流
I_{LIM}	电流极限
$I_{M,N}$	额定电机电流
$I_{VLT,MAX}$	最大输出电流
$I_{VLT,N}$	变频器提供的额定输出电流。
IP	防侵入
LCP	本地控制面板
MCT	运动控制工具
n_s	同步电机速度
$P_{M,N}$	额定电机功率
PELV	保护性超低压
PCB	印刷电路板
PM 电机	永磁电机
PWM	脉冲宽度调制
RPM	每分钟转数
STO	Safe Torque Off
T_{LIM}	转矩极限
$U_{M,N}$	额定电机电压

表 10.1 符号和缩写

约定

- 示意图的所有尺寸都以 mm [in] 表示。
- 星号 (*) 表示参数的默认设置。
- 数字列表用于表示过程。
- 符号列表用于表示其他信息。
- 斜体文本用于表示：
 - 交叉引用。
 - 链路。
 - 参数名称。

10.2 参数菜单结构

0-0*	操作/显示	1-31	转子阻抗 (Rr)	2-14	制动电压衰减	4-2*	极限因数	5-90	数字和继电器总线控制	
0-0*	基本设置	1-33	定子漏抗 (X1)	2-16	交流制动最大电流	4-20	转矩限制因数	5-93	脉冲输出 27 总线控制	
0-01	语言设置	1-35	主电抗 (Xh)	2-17	过压控制	4-21	速度极限因数	5-94	脉冲输出 27 超时预置	
0-03	区域性设置	1-37	d 轴电感 (Ld)	2-19	过压增益	4-22	6-3*	模拟 I/O 模式	6-3*	模拟 I/O 模式
0-04	加电时的工作状态	1-38	q 轴电感 (Lq)	2-20	机械制动	4-3*	电机反锁监测	6-00	断线超时时间	
0-06	电网类型	1-39	电机极数	2-20	制动释放电流	4-30	电机反锁丢失功能	6-01	断线超时功能	
0-07	自动直流制动	1-40	1000 RPM 时的反电动势	2-22	激活制动速度 [Hz]	4-31	电机反锁速度错误	6-1*	模拟输入 53	
0-1*	菜单操作	1-44	电机电缆长度 (英尺)	3-3*	参照位加速	4-4*	调整 警告 2	6-10	端子 53 低电压	
0-10	有效菜单	1-43	电机电缆长度 (LdSat)	3-0*	参考值下限	4-40	警告频率低	6-11	端子 53 高电压	
0-11	编程菜单	1-44	d 轴电感 Sat. (LdSat)	3-00	参考值范围	4-41	警告频率上限	6-14	53 端低参考/反馈 值	
0-14	关联菜单	1-45	q 轴电感 Sat. (LqSat)	3-01	参考值/反馈值单位	4-42	可调温度警告	6-15	端子 53 高参考/反馈 值	
0-16	读数：编辑菜单/通道	1-46	位置检测增益	3-02	最大参考值	4-50	调整 警告	6-16	端子 53 滤波器时间	
0-2*	LCP 显示器	1-46	d 轴最小电感电流	3-03	最小参考值	4-51	警告电流过低	6-18	端子 53 数字输入	
0-20	显示行 1.1 (小)	1-49	q 轴最小电感电流	3-04	参考功能	4-54	警告电流过高	6-19	端子 53 的模式	
0-21	显示行 1.2 (小)	1-50	负载无失设置	3-1*	参考值	4-55	警告参考值过低	6-2*	模拟输入端 54	
0-22	显示行 1.3 (小)	1-50	变频时的电机磁化	3-10	预置参考值	4-55	警告参考值过高	6-20	端子 54 低电压	
0-23	显示行 2 (大)	1-52	正常磁化的最小速度 [Hz]	3-11	点动速度 [Hz]	4-56	警告反馈过低	6-21	端子 54 高电压	
0-24	显示行 3 (大)	1-55	U/f 特性 - U	3-12	升速/降速值	4-57	警告反馈过高	6-22	端子 54 低电流	
0-3*	LCP 自定义读数	1-56	U/f 特性 - F	3-14	预置相对参考值	4-58	电机缺相功能	6-23	端子 54 高电流	
0-30	自定义读数单位	1-6*	负载相关设置	3-15	参考值来源 1	4-6*	频率跳越	6-24	端子 54 低参考/反馈 值	
0-31	自定义读数最小值	1-60	低速负载补偿	3-16	参考值 2 来源	4-61	跳频速率 [Hz]	6-25	端子 54 高参考/反馈 值	
0-32	自定义读数最大值	1-61	高速负载补偿	3-17	参考值 3 来源	4-63	跳频终止 [Hz]	6-26	端子 54 滤波器时间	
0-37	显示文字 1	1-62	滑差补偿	3-18	相对标定参考值源	5-3*	数字输入/输出	6-29	端子 54 的模式	
0-38	显示文字 2	1-63	滑差补偿时间	3-4*	加速 1	5-0*	模拟/数字输出 42	6-9*	模拟/数字输出 42	
0-39	显示文字 3	1-64	共振衰减	3-40	斜坡 1	5-00	数字输入模式	6-90	端子 42 模式	
0-4*	LCP 键盘	1-65	共振衰减时间	3-41	斜坡 2 加速时间	5-01	数字输入模式	6-91	端子 42 模拟输出	
0-40	LCP 的 [Hand On] 键	1-66	低速最小电流	3-42	斜坡 1 减速时间	5-1*	数字输入	6-92	端子 42 数字输出	
0-42	LCP 的 [Auto on] 键	1-7*	启动调整	3-50	斜坡 2 的类型	5-10	端子 18 数字输入	6-93	端子 42 输出最小标志	
0-44	LCP 的 [Off/Reset] (停止/复位) 键	1-70	PM 启动模式	3-51	斜坡 2 加速时间	5-11	端子 19 数字输入	6-94	端子 42 输出最大标志	
0-5*	复制/保存	1-71	启动延迟	3-52	斜坡 2 减速时间	5-12	端子 27 数字输入	6-96	端子 42 输出总线控制	
0-50	LCP 复制	1-72	启动延迟	3-52	斜坡 3	5-13	端子 29 数字输入	6-98	变频器型号	
0-51	菜单复制	1-73	飞车启动	3-60	斜坡 3 的类型	5-15	端子 32 数字输入	7-3*	控制器	
0-6*	密码	1-75	启动速度 [Hz]	3-61	斜坡 3 加速时间	5-19	端子 33 数字输入	7-0*	速度 PID 控制	
0-60	扩展菜单密码	1-76	启动电流	3-62	斜坡 3 减速时间	5-30	数字输出	7-00	速度 PID 反馈源	
1-1*	负载过电机	1-78	压缩机最大启动速度 [Hz]	3-7*	斜坡 4	5-30	端子 27 数字输出	7-02	速度 PID 比例增益	
1-0*	一般设置	1-80	停止调整	3-70	斜坡 4 的类型	5-34	启动延时, 数字输出	7-03	速度 PID 积分时间	
1-00	配置模式	1-82	停止功能	3-71	斜坡 4 加速时间	5-35	停止延时, 数字输出	7-04	速度 PID 微分时间	
1-01	电动机控制原理	1-83	精确停止功能	3-72	斜坡 4 减速时间	5-4*	继电器功能	7-05	速度 PID 微分增益极限	
1-03	转矩特性	1-84	精确停止功能	3-80	点动加减速时间	5-40	继电器功能	7-07	速度 PID 反馈因子	
1-06	顺时针方向	1-85	精确停止速度补偿延迟	3-81	快速停止减速时间	5-42	继电器打开延时	7-08	速度 PID 反馈因子	
1-08	电机控制带宽	1-88	交流制动增益	3-9*	数字电位计	5-5*	脉冲输入	7-1*	转矩 PID 控制	
1-1*	电机选择	1-9*	电机温度	3-90	步长	5-50	端子 29 低频	7-12	转矩 PID 比例增益	
1-10	电机结构	1-90	电机热保护	3-92	恢复通电	5-51	端子 29 高频	7-13	转矩 PID 积分时间	
1-14	衰减增益	1-93	热敏电阻源	3-93	最大极限	5-52	端子 29 低参考/反馈 值	7-2*	过程控制反馈 1 的源	
1-15	低速滤波时间常量	2-3*	制动	3-94	最小极限	5-53	端子 29 高参考/反馈 值	7-20	过程闭环反馈 2 的源	
1-15	低速滤波时间常量	2-0*	直流制动	3-95	加减速延迟	5-55	端子 33 低频	7-3*	过程 PID 控制	
1-17	电压滤波时间常量	2-00	直流制动/电机预热电流	3-96	最大限位开关参考值	5-56	端子 33 高频	7-30	过程 PID 正常/反向控制	
1-20	电机数据	2-01	直流制动电流	4-4*	最大限位	5-57	端子 33 低参考/反馈 值	7-31	过程 PID 防积分饱和	
1-21	电机频率	2-02	直流制动时间	4-1*	电机极限	5-58	端子 33 高参考/反馈 值	7-32	过程 PID 启动速度	
1-22	电机电压	2-04	直流制动切入速度	4-10	电机速度方向	5-6*	脉冲输出	7-33	过程 PID 比例增益	
1-23	电机频率	2-06	启动零位校准电流	4-12	电机速度下限 [Hz]	5-60	端子 27 可变频冲输出	7-34	过程 PID 积分时间	
1-25	电机额定转速	2-07	启动零位校准时间	4-14	电机速度上限 [Hz]	5-62	脉冲输出最大频率 27	7-35	过程 PID 微分时间	
1-26	电机连续 额定转矩	2-1*	制动容量功能	4-16	电动机转矩极限	5-7*	24V 编码器输入	7-36	过程 PID 微分增益极限	
1-29	电机自动稳定 (AMA)	2-10	制动功能	4-17	发电时转矩极限	5-70	端子 32/33 每脉冲冲	7-38	过程 PID 前置因子	
1-3*	高级 电机数据 I	2-11	制动力矩器 (欧姆)	4-18	电流极限	5-71	32/33 码盘方向	7-39	使用参考值带宽	
1-30	定子阻抗 (Rs)	2-12	制动力矩器极限 (kW)	4-19	最大输出频率	5-9*	总线控制			

7-4*	高级过程 PID I	8-82	默认网关	12-03	逻辑规则	13-4*	逻辑规则		
7-40	过程 PID I 部分复位	8-83	12-04 DHCP 服务器	12-04	逻辑布尔值 1	13-40	逻辑布尔值 1		
7-41	过程 PID 输出负箱位	8-84	12-05 租约到期	12-05	逻辑运算符 1	13-41	逻辑运算符 1		
7-42	过程 PID 输出正箱位	8-85	12-06 名称服务器	12-06	逻辑运算符 2	13-42	逻辑运算符 2		
7-43	过程 PID 比例增益 (最小参考值)	8-88	12-07 域名	12-07	逻辑运算符 3	13-43	逻辑运算符 3		
7-44	过程 PID 比例增益 (最大参考值)	8-9*	12-08 主机名	12-08	逻辑布尔值 3	13-44	逻辑布尔值 3		
7-45	过程 PID 前馈源	8-90	12-09 物理地址	12-09	状态	13-5*	状态		
7-46	过程 PID 前馈正常/反向控制	8-91	12-1*	以太网链路参数	13-51	SL 控制器事件	13-51	SL 控制器事件	
7-47	过程 PID 前馈	9-00	12-10	链路状态	13-52	SL 控制器操作	13-52	SL 控制器操作	
7-48	过程 PID 前馈	9-07	12-11	链路持续时间	14-0*	逆变器开关	14-0*	逆变器开关	
7-49	过程 PID 输出正常/反向控制	9-15	12-12	自动协商	14-01	开关频率	14-01	开关频率	
7-50	高级过程 PID II	9-16	12-13	链路速度	14-03	超调	14-03	超调	
7-51	过程 PID 前馈增益	9-18	12-14	链路双工	14-07	空载时间补偿	14-07	空载时间补偿	
7-52	过程 PID 前馈加速	9-19	12-18	管理 MAC	14-08	阻尼增益因子	14-08	阻尼增益因子	
7-53	过程 PID 前馈减速	9-23	12-19	管理员 IP 地址	14-09	空载时间偏置	14-09	空载时间偏置	
7-54	过程 PID 参考值	9-27	12-2*	过程数据	14-1*	主电源开/关	14-1*	主电源开/关	
7-55	过程 PID 参考值 滤波时间	9-28	12-21	过程数据写入	14-10	主电源故障	14-10	主电源故障	
7-56	过程 PID 反馈 滤波时间	9-28	12-22	过程数据读取	14-11	主电源故障时的主电源电压	14-11	主电源故障时的主电源电压	
7-57*	反馈转换	9-44	12-28	存储数据值	14-12	输入缺相功能	14-12	输入缺相功能	
7-60	反馈 1 转换	9-45	12-29	总是存储	14-15	节能 运行跳闸恢复级别	14-15	节能 运行跳闸恢复级别	
7-62	反馈 2 转换	9-47	12-30	EtherNet/IP	14-2*	复位功能	14-2*	复位功能	
8-0*	通用设置	9-52	12-30	警告参数	14-20	复位模式	14-20	复位模式	
8-01	控制地点	9-53	12-31	网络参考值	14-21	自动复位时间	14-21	自动复位时间	
8-02	控制源	9-63	12-32	网络控制	14-22	工作模式	14-22	工作模式	
8-03	控制超时时间	9-64	12-33	CIP 修订	14-24	转矩限制跳闸延迟	14-24	转矩限制跳闸延迟	
8-04	控制超时功能	9-65	12-34	CIP 产品代码	14-25	转矩限制跳闸延迟	14-25	转矩限制跳闸延迟	
8-07	诊断超时功能	9-67	12-35	EDS 参数	14-27	逆变器故障时的操作	14-27	逆变器故障时的操作	
8-1*	控制字设置	9-70	12-37	COG 抑制计时器	14-28	生产设置	14-28	生产设置	
8-10	控制字格式	9-71	12-38	COG 滤波器	14-29	服务代码	14-29	服务代码	
8-14	可配置控制字 CTW	9-72	12-8*	其它以太网服务	14-3*	电流限制控制器	14-3*	电流限制控制器	
8-19	产品代码	9-75	12-80	FTP 服务器	14-30	电流限制器比例	14-30	电流限制器比例	
8-3*	FC 端口设置	9-81	12-81	HTTP 服务器	14-31	电流限制器积分	14-31	电流限制器积分	
8-30	协议	9-82	12-82	SMTP 代理	14-32	电流限制控制器, 滤波器时间	14-32	电流限制控制器, 滤波器时间	
8-32	波特率	9-83	12-84	地址冲突检测	14-40	VT 级别	14-40	VT 级别	
8-33	奇偶校验/停止位	9-84	12-89	透明套接字通道端口	14-41	AEO 最小磁化	14-41	AEO 最小磁化	
8-35	最小响应延迟	9-85	12-90	高级以太网服务	14-44	IPM D 轴电流优化	14-44	IPM D 轴电流优化	
8-36	最大响应延迟	9-90	12-91	自动诊断	14-5*	环境	14-5*	环境	
8-37	最大字节间延迟	9-91	12-92	IGMP 探查	14-50	射频干扰滤波器	14-50	射频干扰滤波器	
8-4*	FG 协议设置	9-92	12-93	电缆错误长度	14-51	直流回路电压补偿	14-51	直流回路电压补偿	
8-42	PID 写配置	9-93	12-94	广播风扇保护	14-52	风扇控制	14-52	风扇控制	
8-43	PID 读配置	9-94	12-95	广播风扇保护	14-55	输出滤波器	14-55	输出滤波器	
8-5*	数字/总线	9-99	12-96	端口配置	14-6*	自动降容	14-6*	自动降容	
8-50	选择惯性停车	10-0*	CAN 到场总线	10-0*	CAN 到场总线	14-61	逆变器过载时的功能	14-61	逆变器过载时的功能
8-51	快速停止选择	10-01	波特率选择	10-01	波特率选择	14-63	最小开关频率	14-63	最小开关频率
8-52	反向制动选择	10-02	节点 ID	10-02	节点 ID	14-64	空载时间补偿零电流水平	14-64	空载时间补偿零电流水平
8-53	反向选择	10-05	读传输错误次数	10-05	读传输错误次数	14-65	速度降容空载时间补偿	14-65	速度降容空载时间补偿
8-54	菜单选择	10-06	读接收错误次数	10-06	读接收错误次数	14-68	电机电流	14-68	电机电流
8-55	预置参考值选择	10-3*	参数访问	10-3*	参数访问	16-00	控制字 [单位]	16-00	控制字 [单位]
8-56	Profidrive OFF2 选择	10-31	存储数据值	10-31	存储数据值	16-02	参考值 [%]	16-02	参考值 [%]
8-58	Profidrive OFF3 选择	10-33	总是存储	10-33	总是存储	16-03	状态字	16-03	状态字
8-7*	协议软件版本	12-0*	以太网	12-0*	以太网	16-05	实际转速值 [%]	16-05	实际转速值 [%]
8-79	FG 协议版本	12-00	IP 地址分配	12-00	IP 地址分配	16-1*	电机状态	16-1*	电机状态
8-80	总线消息计数	12-01	IP 地址	12-01	IP 地址	16-10	功率 [kW]	16-10	功率 [kW]
8-81	总线错误计数	12-02	子网掩码	12-02	子网掩码	16-11	功率 [hp]	16-11	功率 [hp]
						16-12	电机电压	16-12	电机电压
						16-13	频率	16-13	频率
						16-14	电机电流	16-14	电机电流
						16-15	频率 [%]	16-15	频率 [%]
						16-16	转矩 [Nm]	16-16	转矩 [Nm]
						16-18	电机发热	16-18	电机发热
						16-20	电机角度	16-20	电机角度
						16-22	转矩	16-22	转矩
						16-3*	变频器状态	16-3*	变频器状态
						16-33	制动力/再生电压	16-33	制动力/再生电压
						16-34	散热器温度	16-34	散热器温度
						16-35	逆变器热保护	16-35	逆变器热保护
						16-36	逆变器额定电流	16-36	逆变器额定电流
						16-37	逆变器最大电流	16-37	逆变器最大电流
						16-38	SL 控制器状态	16-38	SL 控制器状态

16-39	控制卡温度	34-27	POD 7	从 MCO 读取
16-5*	参考和反馈	34-28	POD 8	从 MCO 读取
16-50	外部参考值	34-29	POD 9	从 MCO 读取
16-52	反馈 [单位]	34-30	POD 10	从 MCO 读取
16-53	数字电位计参考值	34-5*	过程数据	
16-57	反馈 [RPM]	34-50	实际位置	
16-6*	输入和输出	34-56	跟踪误差	
16-60	数字输入	37-0*	应用设置	
16-61	端子 53 设置	37-00	应用模式	
16-62	模拟输入 53	37-1*	位置控制	
16-63	端子 54 设置	37-01	位置 反馈来源	
16-64	模拟输入 54	37-02	位置 目标	
16-65	模拟输出 42 [mA]	37-03	位置 类型	
16-66	数字输出	37-04	位置 速度	
16-67	脉冲输入 29 [Hz]	37-05	位置 加速度	
16-68	脉冲输入 33 [Hz]	37-06	位置 减速时间	
16-69	脉冲输入 27 [Hz]	37-07	位置 自动制动控制	
16-71	继电器输出	37-08	位置 夹持延迟	
16-72	计数器 A	37-09	位置 惯性停止延迟	
16-73	计数器 B	37-10	位置 制动延迟	
16-74	精确 停止计数器	37-11	位置 制动磨损极限	
16-8*	现场总线/IO 端口	37-12	位置 PID 防积分饱和	
16-80	控制字符 1 信号	37-13	位置 PID 输出箱位	
16-82	总线设定 A 信号	37-14	位置 控制源	
16-84	通讯 选项状态字	37-15	位置 方向块	
16-85	FC 口控制字 1	37-17	位置 控制故障行为	
16-86	FC 参考值 1	37-18	位置 控制故障原因	
16-9*	诊断数据	37-19	位置 新索引	
16-90	报警字 2			
16-92	警告字			
16-93	警告字 2			
16-94	扩展 状态字			
16-95	扩展 状态字 2			
16-97	报警字 3			
18-0*	数据寄存器 2			
18-0*	PID 读数			
18-90	过程 PID 错误			
18-91	过程 PID 输出			
18-92	过程 PID 箱位输出			
18-93	过程 PID 增益标定输出			
21-0*	扩展 闭环			
21-0*	扩展 闭环 调谐			
21-09	扩展 PID 启用			
21-1*	闭环 1 参考/反馈			
21-11	扩展 1 最小参考值			
21-12	扩展 1 最大参考值			
21-13	扩展 1 参考值源			
21-14	扩展 1 反馈源			
21-15	扩展 1 给定值 [单位]			
21-17	扩展 1 参考值 [单位]			
21-18	扩展 1 反馈 [单位]			
21-19	扩展 1 输出 [%]			
21-2*	扩展 闭环 1 PID			
21-20	扩展 1 正常/反向控制			
21-21	扩展 1 比例增益			
21-22	扩展 1 积分时间			
21-23	扩展 1 微分时间			
21-24	扩展 1 微分 增益极限			
22-0*	应用 其他			
22-02	睡眠模式 CL 控制模式			
22-4*	睡眠模式			
22-40	最短运行时间			
22-41	最短睡眠时间			
22-43	唤醒速度 [Hz]			
22-44	唤醒参考值/反馈差值			
22-45	给定值提高			
22-46	最长提高时间			
22-47	睡眠速度 [Hz]			
22-48	睡眠延迟时间			
22-49	唤醒延迟时间			
22-6*	断裂皮带检测			
22-60	断裂皮带功能			
22-61	断裂皮带转矩			
22-62	断裂皮带延迟			
30-0*	转矩功能			
30-2*	高级 启动调整			
30-20	高启动转矩时间 [s]			
30-21	高启动转矩电流 [%]			
30-22	转子堵转保护			
30-23	转子堵转检测时间 [s]			
32-0*	运动控制基本设置			
32-11	用户单位的分子			
32-12	用户单位的分母			
32-67	所允许的最大位置误差			
32-80	允许的最大速度			
32-81	最短加速时间			
33-0*	运动控制高级设置			
33-00	归位模式			
33-01	归位偏移			
33-02	归位运动的加减速			
33-03	归位运动的速度			
33-04	归位行为			
33-41	负向软件终止极限			
33-42	正向软件终止极限			
33-43	负向软件终止极限已激活			
33-44	正向软件终止极限已激活			
33-47	目标窗口的大小			
34-0*	运动控制数据读取			
34-0*	POD 写参数			
34-01	POD 1 写入 MCO			
34-02	POD 2 写入 MCO			
34-03	POD 3 写入 MCO			
34-04	POD 4 写入 MCO			
34-05	POD 5 写入 MCO			
34-06	POD 6 写入 MCO			
34-07	POD 7 写入 MCO			
34-08	POD 8 写入 MCO			
34-09	POD 9 写入 MCO			
34-10	POD 10 写入 MCO			
34-2*	POD 读参数			
34-21	POD 1 从 MCO 读取			
34-22	POD 2 从 MCO 读取			
34-23	POD 3 从 MCO 读取			
34-24	POD 4 从 MCO 读取			
34-25	POD 5 从 MCO 读取			
34-26	POD 6 从 MCO 读取			

索引

E

EMC..... 47

I

IEC 61800-3..... 16, 48

P

PELV..... 39, 50

R

RFI 滤波器..... 16

S

SIL2..... 5

SIL2 的 SILCL..... 5

STO

取消激活..... 34

手动重启..... 34

技术数据..... 36

激活..... 33

维护..... 35

自动重启..... 34

调试..... 34

STO 的标准和合规性..... 5

U

USB 串行通讯..... 50

串

串行通讯..... 19, 27, 41, 50

主

主电源

(L1, L2, L3)..... 47

电压..... 27

电源数据..... 46

主菜单..... 25, 27

交

交流主电源..... 4, 16

交流波形..... 4

交流输入..... 4, 16

供

供电电压..... 21, 50

其

其他资源..... 4

具

具备资质的人员..... 6

冲

冲击..... 8

冷

冷却..... 8

冷却间隙..... 20

初

初始化

手动过程..... 28

步骤..... 28

功

功率因数..... 4, 20

参

参考值..... 27

反

反馈..... 20

启

启动..... 28

回

回收..... 5

在

在连接端子 27 的情况下执行 AMA..... 37

地

地线..... 11

处

处理说明..... 5

复

复位..... 26, 27, 28, 41

外

外部命令..... 4

外部控制器..... 4

存		控	
存放.....	8	控制	
安		接线.....	11, 17, 20
安全性.....	7	控制端子.....	27, 43
安装.....	8, 20	特性.....	51
安装环境.....	8	控制卡	
导		+10 V 直流输出.....	50
导航键.....	22, 26, 27	RS485 串行通讯.....	50
屏		性能.....	50
屏蔽电缆.....	20	控制卡.....	50
干		操	
干扰绝缘.....	20	操作.....	20
并		操作键.....	22, 26
并排安装.....	9	支	
开		支路保护.....	51
开环.....	51	放	
快		放电时间.....	6
快捷菜单.....	23, 27	故	
意		故障	
意外启动.....	6, 41	故障日志.....	27
手		数	
手动启动.....	27	数字显示屏.....	22
批		数字输入.....	18
批准和认证.....	5	断	
报		断路器.....	20
报警记录.....	27	服	
振		服务.....	41
振动.....	8	本	
接		本地控制.....	27
接地.....	15, 16, 20, 21	机	
接地三角形连接电源.....	16	机械制动控制.....	18
		横	
		横截面积.....	48
		浮	
		浮动三角形连接电源.....	16

漏		符	
漏电流.....	6, 11	符号.....	56
		符合 EMC 规范的安装.....	11
热		系	
热保护.....	5	系统反馈.....	4
热敏电阻.....	39		
熔		约	
熔断器.....	11, 20, 51	约定.....	56
环		线	
环境条件.....	47	线缆规格.....	11
用		继	
用户继电器.....	34	继电器输出.....	50
电		维	
电位均衡.....	12	维护.....	41
电压水平.....	48	编	
电机		编码器旋转.....	30
保护.....	4	编程.....	18, 27, 28
功率.....	11	缩	
数据.....	29, 30	缩略语.....	56
状态.....	4	背	
电机功率.....	27	背板.....	8
电机热保护.....	5	能	
电机电流.....	27	能效.....	46
电机输出.....	47	能效等级.....	48
电流.....	4, 30	自	
电缆.....	15, 11	自动启动.....	27, 31
转速.....	30	菜	
电源连接.....	11	菜单结构.....	27
电缆布线.....	20	菜单键.....	22, 26, 27
电缆规格.....	15	规	
电缆长度.....	48	规范.....	19
直		警	
直流电流.....	4	警告和报警列表.....	43
瞬			
瞬变脉冲群.....	12		
瞬态保护.....	4		
端			
端子			
控制端子.....	27, 43		
输出端子.....	21		
端子紧固转矩.....	51		

设		铭	
设置.....	31	铭牌.....	8
负		间	
负载共享.....	6	间隙要求.....	8
起		降	
起吊.....	8	降容.....	47
跳		隔	
跳线.....	18	隔离开关.....	21
转		隔离的主电源.....	16
转矩		预	
转矩特性.....	47	预期用途.....	4
辅		高	
辅助设备.....	20	高电压.....	6, 21
输		默	
输入		默认设置.....	28
功率.....	4, 11, 16, 20, 21		
数字输入.....	48		
模拟输出.....	49		
电流.....	16		
端子.....	16, 21		
脉冲输入.....	49		
输入电压.....	21		
输入电源线路.....	20		
输出			
数字输出.....	49		
模拟输出.....	50		
输出电流.....	49		
输出电源线缆.....	20		
过			
过电流保护.....	11		
运			
运行命令.....	31		
远			
远程命令.....	4		
选			
选配设备.....	21		
速			
速度参考值.....	31, 37		



丹佛斯(上海)自动控制有限公司
上海市宜山路900号
科技大楼0楼20层
电话:021-61513000
传真:021-61513100
邮编:200233

丹佛斯(上海)自动控制有限公司北京办事处
北京市朝阳区工体北路
甲2号盈科中心A栋20层
电话:010-85352588
传真:010-85352599
邮编:100027

丹佛斯(上海)自动控制有限公司广州办事处
广州市珠江新城花城大道87号
高德置地广场B塔704室
电话:020-28348000
传真:020-28348001
邮编:510623

丹佛斯(上海)自动控制有限公司成都办事处
成都市下南大街2号宏达
国际广场11层1103-1104室
电话:028-87774346, 43
传真:028-87774347
邮编:610016

丹佛斯(上海)自动控制有限公司青岛办事处
青岛市山东路40号
广发金融大厦1102A室
电话:0532-85018100
传真:0532-85018160
邮编:266071

丹佛斯(上海)自动控制有限公司西安办事处
西安市二环南路88号
老三届世纪星大厦25层C座
电话:029-88360550
传真:029-88360551
邮编:710065

.....
Danfoss 对其目录、手册以及其它印刷资料可能出现的错误不负任何责任。Danfoss 保留未预先通知而更改产品的权利。该限制并适用于已订购但更改并不会过多改变已同意规格的货物。
本材料所引用的商标均为相应公司之财产。Danfoss 及 Danfoss 的标记均为 Danfoss A/S 之注册商标。全权所有。
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

