

■ Indholdsfortegnelse

Quick Setup	3
Generel advarsel	3
Mekanisk montage	3
Elmontage, effekt	3
Elmontage, styreledninger	3
Programmering	3
Motorstart	4
Sikkerhedsvejledning	4
Advarsel mod uønsket start	4
 Introduktion til VLT 2800	5
Software version	5
Generel advarsel	6
Disse regler angår din sikkerhed	6
Advarsel mod uønsket start	6
Betjeningsenhed	7
Manuel initialisering	7
Hand Auto	8
Automatisk motortilpasning	9
 Programmering	10
Drift og display	10
Belastning og motor	17
Referencer og grænser	27
Indgange og udgange	34
Specielle funktioner	43
 Installation	51
Mekaniske dimensioner	51
Mekanisk installation	55
Generel information om elektrisk installation	56
EMC-korrekt elektrisk installation	57
Elektrisk installation	58
Sikkerhedsbøjle	60
For-sikringer	60
Nettilslutning	60
Motortilslutning	60
RFI-afbryder	61
Motorens omdrejningsretning	61
Parallelkobling af motorer	61
Motorkabler	61
Termisk motorbeskyttelse	62
Bremse tilslutning	62
Jordtilslutning	62
Load sharing	62
Tilspændingsmoment, nettilslutninger	63
Styring af mekanisk bremse	63
Adgang til styreklemmer	63
Elektrisk installation, styreledninger	64
Tilspændingsmomenter, styrekabler	65

Elektrisk installation, styreklemmer	65
Relæ tilslutning	65
VLT Software Dialog	65
Tilslutningseksempler	66
 Alt om VLT 2800	 67
Bestillingsformular	67
Display-udlæsning	68
Advarsler/alarm meddelelser	68
Advarselsord, udvidet statusord og Alarmord	72
Særlige forhold	73
Aggressive miljøer	73
Temperaturaftængig switchfrekvens	73
Galvanisk isolation (PELV)	74
EMC-emission	74
UL Krav	76
Generelle tekniske data	77
Tekniske data, netforsyning 1 x 220 - 240 V / 3 x 200 -240V	81
Tekniske data, netforsyning 3 x 380 - 480 V	82
Anden litteratur	83
Medfølger apparat	83


■ Quick Setup

■ Generel advarsel

Med denne Quick Setup kan du i 5 trin foretage en hurtig EMC rigtig installering af frekvens-omformeren. Betjeningsvejledningen, der også er vedlagt, viser andre installationseksempler og beskriver alle funktioner i detaljer.



Læs sikkerhedsvejledning på næste side før du begynder montagen.

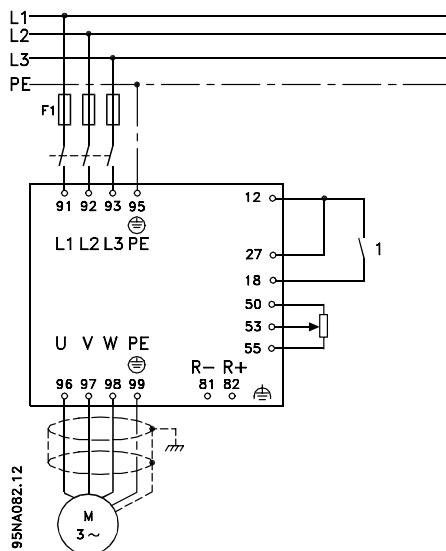

195NA082.12

■ Mekanisk montage

VLT 2800 frekvensomformere tillader side om side montering på væg. Den nødvendige køling kræver, at luften har 10 cm fri passage over og under frekvensomformeren.

Bor huller efter de angivne mål som angivet i *Mekaniske mål*. Bemærk forskellen i apparatspændingerne.

Efterspænd alle fire skruer.

Monter afkoblingspladen til powerledningerne og jordskruen (klemme 95).

■ Elmontage, effekt

Bemærk at powerklemmerne kan tages af.



Tilslut nettet til frekvensomformerens nettklemmer 91, 92, 93 samt jordforbindelsen til klemme 95.

Monter skærmet kabel fra motor til frekvens-omformerens motorklemmer U, V, W. Skærmen slutter i skærmtilslutningen.

Quick Setup

■ Elmontage, styreledninger

Fjern frontdækslet under betjeningspanelet. Sæt en lus mellom klemme 12 og 27.

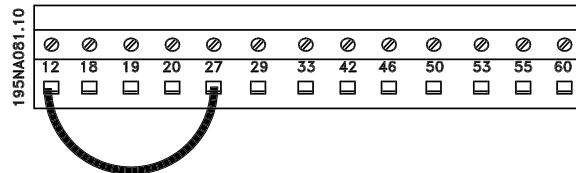

■ Programmering

Foretag programmeringen på betjeningspanelet.

Tryk [QUICK MENU] for at komme ind i quick menuen. Her kan du vælge parameter ved hjælp af [+/-] og [-/+] . Ved at trykke [CHANGE DATA] kan du ændre parameterværdi.

Ændringer programmeres med [+/-] og [-/+] .

En ændret parameterindstilling afsluttes med [CHANGE DATA].

En ændring af en parameterværdi gemmes automatisk efter netafbrydelse.

Hvis displayet viser tre prikker til højre betyder det, at parameterværdien har flere end tre cifre.

For at se værdien skal [CHANGE DATA] aktiveres.

Tryk på [QUICK MENU]:

Indstil motorparametrene, som står på motorens typeskilt:

Motoreffekt [kW]	parameter 102
Motorspænding [V]	parameter 103
Motorfrekvens [Hz]	parameter 104
Motorstrøm [A]	parameter 105
Nominel motorhastighed	parameter 106

Aktivér AMT:

Automatisk motortilpasn.	parameter 107
--------------------------	---------------

Indstil referenceområde.

Min. reference, Ref MIN	parameter 204
Max. reference, Ref MAX	parameter 205

Indstil rampetider

Rampe op tid [s]	parameter 207
Rampe ned tid [s]	parameter 208

I parameter 002 Lokal/fjernbetjent kan betjeningen af frekvensomformeren vælges til Fjernbetjent [0], dvs. via styreklemmerne eller Lokal [1], dvs. via betjeningsenheden.

Indstil betjeningssted til Lokal [1].

Lokal-/fjernbetjent = Lokal [1] Par. 002
--

Indstil motorens hastighed ved at stille på Lokal reference.

Lokal reference Parameter 003

■ Motorstart

Tryk [Start] for at starte motoren.

Indstil motorens hastighed ved at stille på parameter 003 Lokal reference.

Check om motoraksbens omløbsretning drejer med uret. Hvis ikke, byt to vilkårlige faser på motorkablet.

Tryk [STOP/RESET] for at stoppe motoren.

Tryk på [QUICK MENU] for at komme tilbage til display-mode.

[QUICK MENU] + [+] tasterne skal trykkes samtidig for at give adgang til samtlige parametre.

■ Sikkerhedsvejledning



Frekvensomformerens spænding er livsfarlig, når den er tilsluttet netforsyningen.
Ukorrekt montering af motoren eller frekvensomformeren kan forårsage beskadigelse af materiel, alvorlig personskade eller død.

Overhold derfor anvisningerne i denne Quick Setup samt lokale og nationale reglementer og sikkerhedsbestemmelser.

Det kan være forbundet med livsfare at berøre de elektriske dele, også efter at netforsyningen er koblet fra: vent mindst 4 min.

- Netforsyningen til frekvensomformeren skal være koblet fra i forbindelse med reparationsarbejde.

- Tasten [STOP/RESET] på frekvens-omformerens betjeningspanel afbryder ikke netfor-syningen og må derfor ikke benyttes som sikkerhedsafbryder.
- Apparatet skal forbindes korrekt til jord, brugeren skal sikres imod forsyningsspænding, og motoren skal sikres imod overbelastning ifølge gældende lokale og nationale bestemmelser.
- Lækstrømmen til jord er højere end 3,5 mA.
- Beskyttelse mod overbelastning af motorer er ikke indeholdt i fabriksindstillingen. Hvis funktionen ønskes, indstilles parameter 128 Termisk motorbeskyttelse på dataværdi ETR Trip eller ETR Advarsel.
- Kontrollér at netforsyningen er afbrudt inden du fjerner motor- og netstikkene.

■ Advarsel mod uønsket start



Motoren kan bringes til stop med digital kommandoer, buskommandoer, referencer eller lokalt stop, mens frekvensomformeren er tilsluttet netforsyning. Hvis personsikkerhed kræver, at der ikke må forekomme utilsigtet start, vil disse stop ikke være tilstrækkelige. Under programmering af parametre kan der forekomme motorstart. Aktiver derfor altid stoptasten [STOP/RESET], hvorefter data kan ændres. En stoppet motor kan starte, hvis der opstår fejl i frekvensomformerens elektronik, eller hvis en midlertidig overbelastning, en fejl i forsyningsnettet eller en fejl i motortilslutningen ophører.

VLT Serie 2800

Betjeningsvejledning
Software version: 2.7x



Denne betjeningsvejledning kan anvendes til alle VLT Serie 2800 frekvensomformere med software version 2.7x.
Se software versionsnummer i parameter 640 Software version nr.

Introduktion til VLT
2800



NB!:

Dette symbol indikerer noget, som bør bemærkes af læseren.



Indikerer en generel advarsel.



Dette symbol indikerer en advarsel
for højspænding.

■ Generel advarsel

Frekvensomformerens spænding er farlig, når den er tilsluttet netforsyningen.
Ukorrekt montering af motoren eller frekvensomformeren kan forårsage beskadigelse af materiel, alvorlig personskade eller død. Overhold derfor anvisningerne i denne manual samt lokale og nationale reglementer og sikkerhedsbestemmelser.

■ Disse regler angår din sikkerhed

1. Netforsyningen til frekvensomformeren skal være koblet fra i forbindelse med reparationsarbejde. Kontrollér at netforsyningen er afbrudt, og at den foreskrevne tid er gået, inden du fjerner motor og netstikkene.
2. Tasten [STOP/RESET] på frekvensomformerens betjeningspanel afbryder ikke for netforsyningen og må derfor ikke benyttes som sikkerhedsafbryder.
3. Apparatet skal forbindes korrekt til jord, brugeren skal sikres imod forsyningsspænding og motoren skal sikres imod overbelastning iflg. gældende nationale og lokale bestemmelser.
4. Lækstrømmene til jord er højere end 3,5 mA.
5. Beskyttelse mod overbelastning af motor, er ikke indeholdt i fabriksindstillingen. Hvis funktionen ønskes, indstilles parameter 128 *Termisk motorbeskyttelse* på dataværdi *ETR trip* eller dataværdi *ETR advarsel*. For det nordamerikanske marked: ETR funktionerne sørger

for overbelastningsbeskyttelse af motoren, klasse 20, i overensstemmelse med NEC.

6. Fjern ikke stikkene til motor - og netforsyningen, når frekvensomformeren er tilkoblet netforsyning. Kontrollér at netforsyningen er afbrudt, og at den foreskrevne tid er gået, inden du fjerner motor -og netstikkene.
7. Vær opmærksom på at frekvensomformeren har flere spændingstilgange end L1, L2 og L3, når DC-bus klemmerne anvendes. Kontrollér at alle spændingstilgange er afbrudt, og at den foreskrevne tid er gået, inden reparationsarbejdet påbegyndes.

■ Advarsel mod uønsket start

1. Motoren kan bringes til stop med digitale kommandoer, buskommandoer, referencer eller lokalt stop, mens frekvensomformeren er tilsluttet netforsyning. Hvis personsikkerhed kræver, at der ikke må forekomme utilsigtet start, er disse stopfunktioner ikke tilstrækkelige.
2. Under parameterbehandling kan der forekomme motorstart. Aktivér derfor altid stoptasten [STOP/RESET], hvorefter data kan ændres.
3. En stoppet motor kan starte, hvis der opstår fejl i frekvensomformerens elektronik, eller hvis en midlertidig overbelastning, en fejl i forsyningsnettet eller i motortilslutningen ophører.



Advarsel:

Det kan være forbundet med livsfare at berøre de elektriske dele, også efter at netforsyningen er koblet fra.


Vær samtidig opmærksom på andre spændingstilgange er koblet fra som for eksempel loadsharing (sammenkobling af DC mellemkreds).

Ved VLT 2800 : vent mindst 4 minutter

195NA139.10

■ Betjeningsenhed

På frekvensomformerens forside findes et betjeningspanel.

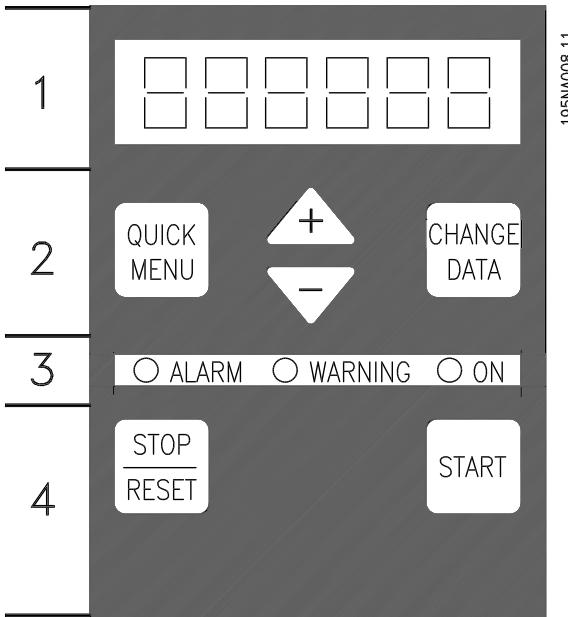

Betjeningspanelet er funktionelt opdelt i fire grupper:

1. Sekscifret LED-display.
2. Taster til ændring af parametre og skift af displayfunktion.
3. Indikeringslamper.
4. Taster til lokalbetjening.

Al visning af data sker via et sekscifret LED-display, som under normal drift kontinuerligt vil kunne vise en driftsværdi. Som supplement til displayet findes tre indikeringslamper for hhv. indikering af nettilslutning (ON), advarsel (WARNING) og alarm (ALARM). De fleste af frekvensomformerens parameteropsætninger kan ændres umiddelbart via betjeningspanelet, medmindre denne funktion er programmeret til *Låst* [1] via parameter 018 *Lås for dataændringer*.

■ Betjeningstaster

[QUICK MENU] giver adgang til de parametre, der anvendes til Quick menu.

[QUICK MENU] benyttes desuden, hvis en ændring af en parameterværdi ikke skal udføres.

Se også [QUICK MENU] + [+].

[CHANGE DATA] benyttes ved ændring af en indstilling.

[CHANGE DATA] benyttes også til at bekræfte en ændring af parameterindstillinger.

[+] / **[-]** benyttes ved valg af parameter, samt ændring af parameterværdi.

Tasterne benyttes desuden i Display mode til at vælge visning af en driftsværdi.

[QUICK MENU] + [+]-tasterne skal aktiveres samtidig for at give adgang til samtlige parametre. Se *Menu mode*.

[STOP/RESET] benyttes til stop af den tilsluttede motor eller til reset af frekvensomformeren efter et trip. Kan vælges *Aktiv* [1] eller *Ikke aktiv* [0] via parameter 014 *Lokal stop/reset*. I Display mode vil displayet blinke, hvis stopfunktionen aktiveres.

NB!:

Hvis [STOP/RESET]-tasten er indstillet til *Ikke aktiv* [0] i parameter 014 *Lokal stop/reset*, og der ikke er en stopkommando via de digitale indgange eller seriell kommunikation, kan motoren kun stoppes ved at afbryde netspændingen til frekvensomformeren.

[START] benyttes til start af frekvensomformeren. Den er altid aktiv, men [START]-tasten kan ikke tilslidesætte en stop-kommando.

■ Manuel initialisering

Afbryd netspændingen. Hold [QUICK MENU] + [+] + [CHANGE DATA]-tasterne nede, samtidigt med at netspændingen kobles til igen. Slip tasterne, og frekvensomformeren er programmeret til fabriksindstillingen.


103 380

■ Displayets udlæsningstilstande**Displaytilstand**

Fr 50.3

Ved normal drift kan der kontinuerligt vises en driftsværdi efter brugerens eget valg. Ved hjælp af [+/-]-tasterne kan der i Display mode vælges mellem følgende:

- Udgangsfrekvens [Hz]
- Udgangsstrøm [A]
- Udgangsspænding [V]
- Mellemkredsspænding [V]
- Udgangseffekt [kW]
- Skaleret udgangsfrekvens $f_{out} \times p008$

Menu mode

For åbning af Menu mode skal [QUICK MENU] + [+] aktiveres samtidig.

I Menu mode kan de fleste af frekvensomformerens parametre ændres. Der spores igennem parameterne med [+/-]-tasterne. Mens der spores i Menu mode, vil parameternummeret blinke.



Displayet viser, at indstillingen i parameter 102 Motoreffekt $P_{M,N}$ er 0,75. For at ændre værdien 0,75 skal [CHANGE DATA] først aktiveres. Parameterværdien kan derefter ændres med [+/-]-tasterne.



Hvis displayet ved en parameter viser tre prikker til højre, betyder det, at parameterværdien har flere end tre cifre. Aktiver [CHANGE DATA] for at få vist værdien.



Displayet viser, at der i parameter 128 Termisk motorbeskyttelse er valgt Termistor trip [2].

Quick menu

Med [QUICK MENU]-tasten er det muligt at få adgang til frekvensomformerens 12 mest benyttede parametre. Efter programmeringen vil frekvensomformeren i de fleste tilfælde være klar til drift. Når [QUICK MENU]-tasten aktiveres i Display mode, vil Quick-menuen startes. Der spores gennem Quick-menuen ved hjælp af [+/-]-tasterne. Dataværdierne ændres ved først at trykke på [CHANGE DATA] og dernæst ændre parameterværdien med [+/-]-tasterne.

Quick-menu-parametrene er:

- Par. 102 Motoreffekt $P_{M,N}$
- Par. 103 Motorspænding $U_{M,N}$
- Par. 104 Motorfrekvens $f_{M,N}$
- Par. 105 Motorstrøm $I_{M,N}$
- Par. 106 Nominel motorhastigehed $n_{M,N}$
- Par. 107 Automatisk motortilpasning
- Par. 204 Minimum reference, Ref_{MIN}
- Par. 205 Maksimum reference, Ref_{MAX}
- Par. 207 Rampe op-tid
- Par. 208 Rampe ned-tid
- Par. 002 Lokal-/fjernbetjent
- Par. 003 Lokal reference

Parameter 102 - 106 kan aflæses på motoren typeskilt.

■ Hand Auto

I forbindelse med normal drift er frekvensomformeren i Auto-funktion, hvor referencesignalet gives eksternt, analogt eller digitalt, via styreklemmerne. I Hånd-funktion er det derimod muligt at angive referencesignalet lokalt via betjeningspanelet.


På styreklemmerne forbliver følgende styresignalter aktive, når der vælges Hånd-funktion:

- Hand Start (LCP2)
- Off Stop (LCP2)
- Auto Start (LCP2)
- Nulstilling
- Friløbsstop inverteret
- Reset og friløbsstop inverteret
- Kvikstop inverteret
- Stop inverteret
- Reversering
- DC-bremsning inverteret
- Setup vælg LSB
- Setup vælg MSB
- Termistor
- Præcis stop, inverteret
- Præcis Stop/Start
- Jog


- Stopkommando via seriel kommunikation.

Omskiftning mellem Auto- og Hånd-funktion:

Ved aktivering af [Change Data]-knappen i [Display Mode], vil displayet vise refvensomformerens funktion.




Spol op/ned for at skifte til Hånd-funktion:



Når frekvensomformeren er i Hånd-funktion, vil udlæsningen se ud på følgende måde:

HA 50.3

, og referencen kunne ændres med følgende taster:

**NB!:**

 Bemærk, at parameter 020 kan blokere for funktionsvalg.

Automatisk motortilpasning

Automatisk motortilpasning (AMT) udføres således:

- I parameter 107 *Automatisk motortilpasning* vælges dataværdi [2]. "107" vil nu blinke, "2" blinker ikke.
- AMT aktiveres ved at trykke start. "107" vil nu blinke og streger vil bevæge sig fra venstre mod højre på dataværdipladsen.
- Når "107" igen vises med dataværdien [0], er AMT afsluttet. Det tastes [STOP/RESET] for at gemme motordata.
- Derefter blinker "107" stadig med dataværdi [0]. Der kan nu fortsættes.

■ Drift og display

001 Sprog (SPROG)

Værdi:

★Engelsk (ENGLISH)	[0]
Tysk (DEUTSCH)	[1]
Fransk (FRANCAIS)	[2]
Dansk (DANSK)	[3]
Spansk (ESPAÑOL)	[4]
Italiensk (ITALIANO)	[5]

Funktion:

I denne parameter vælges hvilket sprog, der ønskes vist i displayet, når LCP-betjeningsenheden er tilsluttet.

Beskrivelse af valg:

Der kan vælges mellem de viste sprog.
Fabriksindstillingen kan variere.

002 Lokal-/fjernbetjent (DRIFTSSTED)

Værdi:

★Fjernbetjent (FJERNBETJENT)	[0]
Lokalbetjent (LOKALBETJENT)	[1]

Funktion:

Man kan vælge to former for betjening af frekvensomformeren; *Fjernbetjent* [0] eller *Lokalbetjent* [1]. Se også parameter 013 *Lokal kontrol*, hvis der vælges *Lokalbetjent* [1].

Beskrivelse af valg:

Hvis der vælges *Fjernbetjent* [0], kan frekvensomformeren styres via:

1. styreklemmerne eller via den serielle kommunikation.
2. [START]-tasten. Denne kan dog ikke overstyre stop-kommandoer tilført via de digitale indgange eller via den serielle kommunikation.
3. [STOP/RESET] og [JOG]-tasterne, forudsat at disse er aktive.

Hvis der vælges *Lokalbetjent* [1], kan frekvensomformeren styres via:

1. [START]-tasten. Denne kan dog ikke overstyre stop-kommandoer via de digitale indgange (se parameter 013 *Lokal kontrol*).
2. [STOP/RESET] og [JOG]-tasterne, forudsat at disse er aktive.
3. [FWD/REV]-tasten, forudsat at denne er valgt aktiv i parameter 016 *Lokal reversering*, samt at parameter 013 *Lokal kontrol* er indstillet til *Lokal kontrol og åben sløjfe* [1] eller *Lokal kontrol som*

parameter 100 [3]. Parameter 200 *Udgangsfrekvens område* indstilles til *Begge retninger*.

4. parameter 003 *Lokal reference* hvor referencen kan indstilles vha. [+/-]-tasterne.
5. en ekstern styrekommando, som kan tilsluttes de digitale indgange (se parameter 013 *Lokal kontrol*).



NB!:

[JOG] og [FWD/REV]-tasterne findes på LCP-betjeningsenheden.

003 Lokal reference (LOKAL REFERENCE)

Værdi:

Par. 013 *Lokal kontrol* indstillet til [1] eller [2]:
0 - f_{MAX} (par. 202) ★ 000.000,000

Par. 013 *Lokal kontrol* indstillet til [3] eller [4] og parameter 203 *Reference/feedbackområde* til [0]:

RefMIN - RefMAX (par. 204-205) ★ 000.000,000

Par. 013 *Lokal kontrol* indstillet til [3] eller [4] og parameter 203 *Reference/feedbackområde* til [1]:
- RefMAX - + RefMAX (par. 204-205) ★ 000.000,000

Funktion:

Man kan i denne parameter manuelt indstille en lokal reference. Enheden på den lokale reference afhænger af valgt konfiguration i parameter 100 *Konfiguration*.

Beskrivelse af valg:

For at benytte den lokale reference skal parameter 002 *Lokal-/fjernbetjent* indstilles til *Lokalbetjent* [1]. Lokal reference kan ikke indstilles via den serielle kommunikation.

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

004 Aktivt setup**(AKTIVT SETUP)****Værdi:**

Fabrikssetup (FABRIKS SETUP)	[0]
★Setup 1 (SETUP 1)	[1]
Setup 2 (SETUP 2)	[2]
Setup 3 (SETUP 3)	[3]
Setup 4 (SETUP 4)	[4]
Multisetup (MULTI SETUP)	[5]

Funktion:

Her vælges det aktive parametersetup. Alle parametre kan programmeres i fire individuelle parameteropsætninger. Skift mellem opsætninger kan foretages i denne parameter via en digital indgang eller via den serielle kommunikation.

Beskrivelse af valg:

Fabrikssetup [0] indeholder de fabriksindstillede parameterværdier. *Setup 1-4* [1]-[4] er fire individuelle opsætninger, som kan vælges efter ønske. *Multisetup* [5] anvendes, hvis der ønskes fjernbetjent skift mellem de fire opsætninger via en digital indgang eller via den serielle kommunikation.

005 Programmeringssetup**(PROGRAM. SETUP)****Værdi:**

Fabrikssetup (FABRIKSSETUP)	[0]
Setup 1 (SETUP 1)	[1]
Setup 2 (SETUP 2)	[2]
Setup 3 (SETUP 3)	[3]
Setup 4 (SETUP 4)	[4]
★Aktivt Setup (AKTIVT SETUP)	[5]

Funktion:

Det er muligt at vælge, hvilket Setup man ønsker at programmere i under drift (gælder både via betjeningspanel og den serielle kommunikationsport). Det er f.eks. muligt at programmere *Setup 2* [2], mens det aktive Setup er valgt til *Setup 1* [1] i parameter 004 *Aktivt Setup*.

Beskrivelse af valg:

Fabrikssetup [0] indeholder de fabriksindstillede data og kan anvendes som datakilde, hvis de øvrige Setups skal bringes tilbage til en kendt tilstand. *Setup 1-4* [1]-[4] er individuelle Setups, som kan programmeres frit under drift. Vælges der *Aktivt Setup* [5] vil programmeringssetup være lig med parameter 004 *Aktivt Setup*.

**NB!:**

Hvis der ændres data i eller kopieres til det aktive Setup, får ændringerne øjeblikkelig indflydelse på funktionen af apparatet.

006 Setup kopiering**(SETUP KOPIERING)****Værdi:**

★Ingen kopiering (INGEN KOPI)	[0]
Kopier til Setup 1 fra # (KOPI TIL 1 FRA #)	[1]
Kopier til Setup 2 fra # (KOPI TIL 2 FRA #)	[2]
Kopier til Setup 3 fra # (KOPI TIL 3 FRA #)	[3]
Kopier til Setup 4 fra # (KOPI TIL 4 FRA #)	[4]
Kopier til alle Setups fra # (KOPI ALLE)	[5]

Funktion:

Der kopieres fra det valgte aktive Setup i parameter 005 *Programmeringssetup* til det valgte Setup eller Setups i denne parameter.

**NB!:**

Der kan kun kopieres i Stop (motoren stoppet i forbindelse med en stopkommando).

Beskrivelse af valg:

Kopieringen begynder, når man har valgt den ønskede kopieringsfunktion og har trykket på [OK]/[CHANGE DATA]-tasten. Displayet indikerer, når kopieringen er i gang.

007 LCP-kopi**(LCP KOPI)****Værdi:**

★Ingen kopiering (INGEN KOPI)	[0]
Upload alle parametre (UPL. ALLE PAR.)	[1]
Download alle parametre (DWNL. ALLE PAR.)	[2]
Download effektuafhængige parametre (DWNL. EFKTUAF. PAR.)	[3]

Funktion:

Parameter 007 *LCP-kopi* benyttes, hvis man ønsker at benytte LCP 2-betjeningspanelets indbyggede kopifunktion. Funktionen anvendes, hvis man ønsker alle parameteropsætninger kopieret fra

én frekvensomformer til en anden ved at flytte LCP 2-betjeningspanelet.

Beskrivelse af valg:

Vælg *Upload alle parametre* [1], hvis det ønskes, at alle parameterværdier skal overføres til betjeningspanelet. Vælg *Download alle parametre* [2], hvis alle overførte parameterværdier skal kopieres til den frekvensomformer, hvorpå betjeningspanelet er monteret. Vælg *Download effektuafhængige par.* [3], hvis der kun ønskes download af de effektuafhængige parametre. Dette benyttes, hvis der foretages download til en frekvensomformer med en anden nominel effektstørrelse, end den hvorfra parameteropsætningen stammer.

**NB!:**

Upload/download kan kun foretages ved stop. Download kan kun foretages til en frekvensomformer med samme software-versionsnummer, se parameter 626 *Database-identifikations-nr.*

**008 Display skalering af udgangsfrekvens
(DISP.SKAL.UD.F)****Værdi:**

0,01 - 100,00 ★ 1,00

Funktion:

I denne parameter vælges den faktor, som bliver ganget (multipliceret) med udgangsfrekvensen. Værdien bliver vist i displayet, når parameter 009-012 *Display udlæsning* er indstillet til *Udgangsfrekvens x skalering* [5].

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede skaleringsfaktor.

**009 Stor displayudlæsning
(DISPLAY LINE 2)****Værdi:**

Ingen udlæsning (INGEN)	[0]
Resulterende reference [%]	
(REFERENCE [%])	[1]
Resulterende reference [enhed]	
(REFERENCE [ENHED])	[2]
Feedback [enhed] (FEEDBACK [ENHED])	[3]
★Frekvens [Hz] (FREKVENS [HZ])	[4]
Udgangsfrekvens x skalering	
(FREKVENS X SKAL.)	[5]
Motorstrøm [A] (MOTORSTRØM [A])	[6]
Moment [%] (MOMENT [%])	[7]

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Effekt [kW] (EFFEKT [KW])	[8]
Effekt [HK] (EFFEKT [HP][US])	[9]
Motorspænding [V] (MOTORSPÆNDING [V])	[11]
DC link-spænding [V] (DC LINK-SPÆNDING [V])	[12]
Termisk belast. motor [%] (TERM. BEL. MOTOR [%])	[13]
Termisk belastning [%] (TERM. BELAST. [%])	[14]
Kørte timer [Timer] (KØRTE TIMER)	[15]
Digital indgang [Bin] (DIGITAL INDGANG [BIN])	[16]
Analog indgang 53 [V] (ANA. INDG. 53 [V])	[17]
Analog indgang 60 [mA] (ANA. INDG. 60 [MA])	[19]
Pulsreference [Hz] (PULSREFERENCE [HZ])	[20]
Ekstern reference [%] (EKST. REFERENCE [%])	[21]
Statusord [Hex] (STATUSORD [HEX])	[22]
Kølepladetemperatur [°C] (KØLEPL. TEMP. [°C])	[25]
Alarmord [Hex] (ALARMD [HEX])	[26]
Styreord [Hex] (STYREORD [HEX])	[27]
Advarselsord [Hex] (ADVARSELSORD [HEX])	[28]
Udvidet statusord [Hex] (UDV. STATUSORD [HEX])	[29]
Kommunikationsoptionskort advarsel (COMM OPT. ADV. [HEX])	[30]
Pulstæller (PULSTÆLLER)	[31]

Funktion:

I denne parameter kan vælges den dataværdi, som ønskes vist i LCP-betjeningsenhedens display linje 2, når der tændes for frekvensomformeren. Visningen vil også indgå på scroll-listen i display mode. I parameter 010-012 *Displayudlæsning* kan der vælges yderligere tre dataværdier, der vises i displaylinje 1.

Beskrivelse af valg:

Ingen udlæsning kan kun vælges i parameter 010-012 *Lille displayudlæsning*.

Resulterende reference [%] angiver den resulterende reference som en procentdel i området fra Minimum reference, Ref_{MIN} til Maksimum reference, Ref_{MAX}.

Reference [enhed] angiver den resulterende reference med enheden Hz i *Åben sløjfe*. I *Lukket sløjfe* vælges referenceenheden i parameter 416 *Procesenheder*.

Feedback [enhed] angiver den resulterende signalværdi ved hjælp af den enhed/skalering, der er valgt i parameter 414 *Min. feedback*, FB_{LOW} , 415 *Maks. feedback*, FB_{HIGH} og 416 *Procesenheder*.

Frekvens [Hz] angiver udgangsfrekvensen fra frekvensomformeren.

Udgangsfrekvens x skalering [-] er lig med den aktuelle udgangsfrekvens f_M ganget med den indstillede faktor i parameter 008 *Displayskalering af udgangsfrekvens*.

Motorstrøm [A] angiver motorens fasestrøm målt som en effektiv værdi.

Moment [%] angiver motorens aktuelle belastning i forhold til motorens nominelle moment.

Effekt [kW] angiver den aktuelle effekt, som motoren optager i kW.

Effekt [HK] angiver den aktuelle effekt, som motoren optager i HK.

Motorspænding [V] angiver den spænding, der tilføres motoren.

DC link spænding [V] angiver mellemkredsspændingen i frekvensomformeren.

Termisk belast. motor [%] viser den beregnede/estimerede belastning af motoren. 100 % er udkoblingsgrænsen.

Termisk belast. [%] viser den beregnede/estimerede termiske belastning på frekvensomformeren. 100 % er udkoblingsgrænsen.

Korte timer [Timer] angiver det antal timer, som motoren har kørt siden den sidste nulstilling i parameter 619 *Reset af korte timer*.

Digital indgang [Binær kode] angiver signalstatus fra de 5 digitale indgange (18, 19, 27, 29 og 33). Klemme 18 svarer til bitten længst til venstre. '0' = intet signal, '1' = tilsluttet signal.

Ana. indg. 53 [V] angiver spændingsværdien på klemme 53.

Ana. indg. 60 [mA] angiver strømværdien på klemme 60.

Pulsreference [Hz] angiver reference i Hz, tilsluttet klemme 33.

Ekstern reference [%] angiver summen af eksterne referencer i % (summen af analog, pulsbasert og seriel

kommunikation) i området fra Minimum reference, RefMIN til Maksimum reference, RefMAX.

Statusord [Hex] angiver en eller flere statustilstande i en Hex-kode. Se *Seriell kommunikation i Design Guide* for at få yderligere oplysninger.

Kølepladetemp. [°C] angiver den aktuelle kølepladetemperatur på frekvensomformeren. Udkoblingsgrænsen er 90-100°C, mens genindkobling sker ved $70 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Alarmord [Hex] angiver en eller flere alarmer i en Hex-kode. Se *Seriell kommunikation i Design Guiden* for at få yderligere oplysninger.

Styreord [Hex] angiver styreordet til frekvensomformeren. Se *Seriell kommunikation i Design Guiden* for at få yderligere oplysninger.

Advarselsord [Hex] angiver en eller flere advarsler i en Hex-kode. Se *Seriell kommunikation i Design Guiden* for at få yderligere oplysninger.

Udvidet statusord [Hex] angiver en eller flere statustilstande i en Hex-kode. Se *Seriell kommunikation i Design Guiden* for at få yderligere oplysninger.

Kommunikationsoptionskort advarsel [Hex] angiver et advarselsord, hvis der er fejl på kommunikationsbussen. Er kun aktiv, hvis der er installeret kommunikationsoptioner. Uden kommunikationsoptioner vises der 0 Hex.

Pulse count angiver det antal pulser, apparatet har registreret.

010 Lille display linie 1,1

(DISPLAY LINE 1,1)

Værdi:

Se par. 009 Stor display udlæsning

★ Reference [%] [1]

Funktion:

I denne parameter kan man vælge den første af tre dataværdier, som ønskes vist i LCP-betjeningsenheden display linie 1, position 1. Funktionen er nyttig bl.a. under indstilling af PID-regulatoren, for at se hvorledes processen reagerer på en referenceændring. Display-udlæsningen sker ved at trykke på [DISPLAY STATUS]-tasten.

Beskrivelse af valg:

Se parameter 009 Stor display udlæsning .

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriell kommunikationsport.

**011 Lille display udlæsning 1,2
(DISPLAY LINE 1,2)****Værdi:**

Se parameter 009 Stor display udlæsning
★ Motorstrøm [A] [6]

Funktion:

Se funktionsbeskrivelse til parameter 010
Lille display udlæsning.

Beskrivelse af valg:

Se parameter 009 Stor display udlæsning .

skifter parameter 100 Konfiguration automatisk til
Hastighedsregulering, åben sløjfe [0].

Fjernbetjent kontrol og åben sløjfe [2] fungerer som *Lokal kontrol og åben sløjfe [1]*, dog kan frekvensomformeren også styres via de digitale indgange.

Lokal kontrol som parameter 100 [3] benyttes, når man ønsker at indstille motorens hastighed via parameter 003 *Lokal reference*, men *uden* at parameter 100 Konfiguration automatisk skifter til *Hastighedsregulering, åben sløjfe [0].*

Fjernbetjent kontrol som parameter 100 [4] fungerer som *Lokal kontrol som parameter 100 [3]*, dog kan frekvensomformeren også styres via de digitale indgange.

Skift fra *Fjernbetjent* til *Lokalbetjent* i parameter 002 *Lokal/fjernbetjent*, mens denne parameter er indstillet til *Fjernbetjent kontrol og åben sløjfe [1]*: Den aktuelle motorfrekvens og omløbsretning bibeholdes. Hvis aktuel omløbsretning ikke svarer til reverseringssignalet (negativ reference), vil referencen sættes til 0.

Skift fra *Lokalbetjent* til *Fjernbetjent* i parameter 002 *Lokal/fjernbetjent*, mens denne parameter er indstillet til *Fjernbetjent kontrol og åben sløjfe [1]*: Den valgte konfiguration i parameter 100 Konfiguration vil være aktiv. Skiftet sker uden ryk.

Skift fra *Fjernbetjent* til *Lokalbetjent* i parameter 002 *Lokal/fjernbetjent*, mens denne parameter er indstillet til *Fjernbetjent kontrol som parameter 100 [4]*: Den aktuelle reference bibeholdes. Hvis referencesignalet er negativt, vil lokal referencen sættes til 0.

Skift fra *Lokalbetjent* til *Fjernbetjent* i parameter 002 *Lokal/fjernbetjent*, mens denne parameter er indstillet til *Fjernbetjent*: Den lokale reference vil blive erstattet med det fjernbetjente referencesignal.

**013 Lokal kontrol
(LOK KONTR/KONFIG)****Værdi:**

Lokal ikke aktiv (LOKAL IKKE AKTIV)	[0]
Lokal kontrol og åben sløjfe (LOK KONTR./ÅB.S.)	[1]
Fjernbetjent kontrol og åben sløjfe (LOK+DIG.KONTR./ÅB.S.)	[2]
Lokal kontrol som parameter 100 (LOK KONTR./P100)	[3]
★Fjernbetjent kontrol som parameter 100 (LOK+DIG.KONTR./P100)	[4]

Funktion:

Her vælges ønsket funktion, når der i parameter 002 *Lokal-/fjernbetjent* er valgt til *Lokal betjent* [1].

Beskrivelse af valg:

Vælges *Lokal ikke aktiv* [0] kan der ikke indstilles en reference via parameter 003 *Lokal reference*.
For at kunne skifte til *Lokal ikke aktiv* [0] skal parameter 002 *Lokal-/fjernbetjent* være indstillet til *Fjernbetjent* [0].

Lokal kontrol og åben sløjfe [1] benyttes, når man ønsker at indstille motorens hastighed via parameter 003 *Lokal reference*. Ved dette valg

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriell kommunikationsport.

**014 Lokal stop/reset
(LOKAL STOP)****Værdi:**

Ikke aktiv (IKKE AKTIV)	[0]
★Aktiv (AKTIV)	[1]

Funktion:

I denne parameter kan man vælge/fravælge lokal [STOP/RESET]-tasten på betjeningspanelet, samt LCP-betjeningspanel.

Beskrivelse af valg:

Hvis der vælges *Ikke aktiv* [0] i denne parameter, vil [STOP/RESET]-tasten være inaktiv.

**NB!:**

Vælges *Ikke aktiv* [0] kan motoren ikke stoppes med [STOP/RESET]-tasten.

015 Lokal jog**(LOKAL JOG)****Værdi:**

★Ikke aktiv (IKKE AKTIV)	[0]
Aktiv (AKTIV)	[1]

Funktion:

I denne parameter kan man vælge/fravælge jog-funktionen på LCP-betjeningspanelet.

Beskrivelse af valg:

Hvis der vælges *Ikke aktiv* [0] i denne parameter, vil [JOG]-tasten være inaktiv.

016 Lokal reversering**(LOK. REVERSERING)****Værdi:**

★Ikke aktiv (IKKE AKTIV)	[0]
Aktiv (AKTIV)	[1]

Funktion:

I denne parameter kan man vælge/fravælge reverseringsfunktionen på LCP-betjeningspanelet. Tasten kan kun benyttes, hvis parameter 002 *Lokal-/fjernbetjent* er indstillet til *Lokalbetjent* [1] og parameter 013 *Lokalkontrol* til *Lokal kontrol med åben sløjfe* [1] eller *Lokal kontrol som parameter 100* [3].

Beskrivelse af valg:

Hvis der vælges *Ikke aktiv* [0] i denne parameter, vil [FWD/REV]-tasten være inaktiv. Se også parameter 200 *Udgangsfrekvensområde*.

017 Lokal reset af trip**(LOKAL RESET)****Værdi:**

Ikke aktiv (IKKE AKTIV)	[0]
★Aktiv (AKTIV)	[1]

Funktion:

I denne parameter kan man vælge/fravælge reset-funktionen på betjeningspanelet.

Beskrivelse af valg:

Hvis der vælges *Ikke aktiv* [0] i denne parameter, vil reset-funktionen være inaktiv.

**NB!:**

Vælg kun *Ikke aktiv* [0], hvis der er tilsluttet et eksternt rese- signal via de digitale indgange.

018 Lås for dataændringer**(DATALÅS)****Værdi:**

★Ikke låst (IKKE LÅST)	[0]
Låst (LÅST)	[1]

Funktion:

I denne parameter kan man 'låse' for betjeningen, så det ikke er muligt at foretage dataændringer via betjeningstasterne.

Beskrivelse af valg:

Vælges *Låst* [1], vil dataændringer i parametrene ikke kunne foretages, dog vil det stadig være muligt at foretage dataændringer via den serielle kommunikation. Parametrene 009-012 *Display udlæsning* vil kunne ændres via betjeningspanelet.

019 Driftstilstand v.power up, lokal betjening**(POWER UP ACTION)****Værdi:**

Auto genstart, anvend gemt reference (AUTO GENSTART)	[0]
★Tvangsstoppet, anvend gemt reference (LOKAL=STOP)	[1]
Tvangsstoppet, sæt ref. til 0 (LOKAL=STOP, REF=0)	[2]

Funktion:

Indstilling af ønsket driftstilstand ved indkobling af forsyningsspænding. Funktionen kan kun være aktiv, når der er valgt *Lokalbetjent* [1] i parameter 002 *Lokal-/fjernbetjent*.

Beskrivelse af valg:

Auto genstart, anvend gemt ref. [0] vælges, hvis frekvensomformeren skal starte op med den lokale reference (indstilles i parameter 003 *Lokal reference*), og den start/stop tilstand, der var givet via betjeningstasterne lige før frakobling af forsyningsspændingen.

Tvangsstoppet, anvend gemt ref. [1] vælges, hvis man ønsker, at frekvensomformeren skal forblive

stoppet ved indkobling af forsyningsspænding, indtil [START]-tasten aktiveres. Efter en startkommando rampes motorens hastighed op til den gemte reference i parameter 003 *Lokal reference*.

Tvangsstoppet, sæt ref.til 0 [2] vælges, hvis det ønskes, at frekvensomformeren skal forblive stoppet ved genindkobling af forsyningsspænding. Parameter 003 *Lokal reference* skal nulstilles.

**NB!:**

Ved fjernbetjent drift (parameter 002 *Lokal-/fjernbetjent*) vil start/stop tilstanden ved nettilslutning afhænge af de eksterne styresignaler. Hvis der vælges *Puls start* [8] i parameter 302 *Digital indgang*, vil motoren forblive stoppet efter nettilslutning.

**020 Manuel betjening
(MANUEL BETJENING)****Værdi:**

★Ikke aktiv (IKKE MULIGT)	[0]
Aktiv (MULIGT)	[1]

Funktion:

I denne parameter kan du vælge, om det skal være muligt at skifte mellem Auto- og Hand-funktion eller ej. I Auto-funktion styres frekvensomformeren af eksterne signaler, mens den i ved håndfunktion styres via en lokal reference direkte fra betjeningsenheden.

Beskrivelse af valg:

Hvis der vælges *Ikke aktiv* [0] i denne parameter, vil Hand-funktionen være inaktiv. Hvis *Aktiv* [1] er valgt, kan du skifte imellem funktionerne Auto og Hånd. Se afsnittet *Betjeningsenhed* for at få yderligere oplysninger.

**024 Brugerdefineret Quick menu
(BRUGER QUICKMENU)****Værdi:**

★Ikke aktiv (IKKE AKTIV)	[0]
Aktiv (AKTIV)	[1]

Funktion:

I denne parameter kan man fravælge standardopsætningen af Quick Menu tasten på betjeningspanelet, samt LCP 2-betjeningspanel. Med denne funktion kan brugeren selv i parameter 025 *Opsætning af Quick Menu* vælge op til 20 parametre til Quick Menu tasten.

Beskrivelse af valg:

Vælges *Ikke aktiv* [0] er standardopsætningen af Quick Menu tasten aktiv.

Vælges *Aktiv* [1] er den brugerdefinerede Quick Menu aktiv.

025 Opsætning af Quick Menu**(OPSÆT QUICK MENU)****Værdi:**

[Index 1 - 20] Værdi: 0 - 999 ★ 000

Funktion:

I denne parameter defineres, hvilke parametre der ønskes i Quick Menu, når parameter 024 *Brugerdefineret Quick Menu* er valgt til *Aktiv* [1]. Å Der kan vælges op til 20 parametre til den brugerdefinerede Quick Menu.

**NB!:**

Bemærk, at denne parameter kun kan indstilles med et LCP 2-betjeningspanel. Se evt. *Bestillingsformular*.

Beskrivelse af valg:

Opsætningen af Quick Menu udføres således:

1. Vælg parameter 025 *Opsætning af Quick Menu* og tryk på [CHANGE DATA].
2. Index 1 indikerer den første parameter i Quick Menu. Der kan skiftes mellem index-numrene ved hjælp af [+ / -] tasterne. Vælg Index 1.
3. Med [< >] kan der skiftes mellem de tre cifre. Tryk en gang på [<] tasten, hvorefter det sidste tal i parameternummeret kan vælges ved hjælp af [+ / -]-tasterne. Indstil Index 1 til 100 for parameter 100 *Konfiguration*.
4. Tryk [OK] efter at Index 1 er indstillet til 100.
5. Gentag 2 - 4 indtil alle de ønskede parametre er opsat til Quick Menu tasten.
6. Tryk på [OK] for at afslutte opsætningen af Quick Menu.

Hvis parameter 100 *Konfiguration* vælges ved Index 1, vil Quick Menu starte med denne parameter, hver gang Quick Menu aktiveres.

Bemærk, at parameter 024 *Brugerdefineret Quick Menu* og parameter 025 *Opsætning af Quick Menu* resettes til fabriksindstilling ved en initialisering.

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriell kommunikationsport.

■ Belastning og motor

100 Konfiguration

(KONFIGURATION)

Værdi:

★Hastighedsstyring, åben sløjfe (HAST. ÅBEN SLØJFE)	[0]
Hastighedsstyring, lukket sløjfe (HAST. LUKKET SLØJFE)	[1]
Prosesstyring, lukket sløjfe (PROCES LUKKET SLØJFE)	[3]

Funktion:

Denne parameter benyttes til at vælge den konfiguration, som man ønsker, frekvensomformeren skal tilpasses til. Dette gør tilpasningen til en given applikation simpel, fordi de parametre, der ikke benyttes i den aktuelle konfiguration, udblændes (ikke er aktive).

Beskrivelse af valg:

Vælges *Hastighedsstyring, åben sløjfe* [0], opnås en normal hastighedsstyring (uden feedbacksignal) med automatisk last- og slipkompensering, der sikrer konstant hastighed ved varierende belastning. Kompenseringerne er aktive, men kan evt. fravælges efter behov i parameter 134 *Lastkompensering* og parameter 136 *Slipkompensering*.

Vælges *Hastighedsstyring, lukket sløjfe* [1], opnås en bedre hastighedsnøjagtighed. Der skal tilføres et feedbacksignal, og der skal foretages en indstilling af PID-regulatoren i parametergruppe 400 *Specielle funktioner*.

Vælges *Prosesstyring, lukket sløjfe* [3], aktiveres den interne procesregulator, som muliggør en præcis styring af en proces i forhold til et givet processignal. Processignalet kan indstilles i den aktuelle procesenhed eller i procent. Der skal tilføres et feedbacksignal fra processen, og procesregulatoren skal indstilles i parametergruppe 400 *Specielle funktioner*. Proses med lukket sløjfe er ikke aktiv, hvis der er monteret et DeviceNet-kort, og der vælges Forekomst 20/70 eller 21/71 i parameter 904 *Forekomsttyper*.

101 Momentkarakteristik (MOMENT KARAKT.)

Værdi:

★Konstant moment (KONSTANT MOMENT)	[1]
Variabelt moment lavt (MOMENT: LAVT)	[2]
Variabelt moment medium	

(MOMENT: MED)	[3]
Variabelt moment høj	
(MOMENT: HØJT)	[4]
Variabelt moment lavt med CT-start	
(VT LAV M. CT-START)	[5]
Variabelt moment medium med CT-start	
(VT MED M. CT-START)	[6]
Variabelt moment højt med CT-start	
(VT HØJ M. CT-START)	[7]
Spec.motor karakterist.	
(SPEC.MOTOR KARAKT.)	[8]

CT = Konstant moment

Funktion:

I denne parameter kan der vælges princip for tilpasning af frekvensomformerens U/f-forhold til belastningens momentkarakteristik. Se par. 135 *U/f-forhold*.

Beskrivelse af valg:

Vælges *Konstant moment* [1] får en belastningsafhængig U/f karakteristik, hvor udgangsspænding og udgangsfrekvens øges ved stigende belastning for at opretholde en konstant magnetisering af motoren.


Vælg *Variabelt moment lavt* [2], *Variabelt moment medium* [3] eller *Variabelt moment højt* [4], hvis belastningen er kvadratisk (centrifugalpumper, ventilatorer).

Variabelt moment - lavt med CT-start [5], *- medium med CT-start* [6] eller *højt med CT-start* [7] vælges, hvis der er behov for et større løsrivelsesmoment end det, der kan opnås med de tre førstnævnte karakteristikker.



NB!:

Last- og slipkompensering er ikke aktiv, når der er valgt variabelt moment eller speciel motor karakteristik.

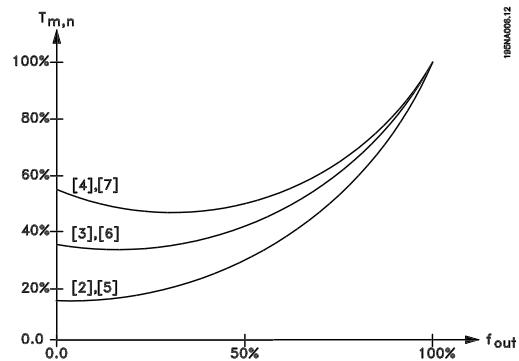

Vælg *Speciel motor karakteristik* [8], hvis en speciel U/f-indstilling, som skal tilpasses til den aktuelle

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriell kommunikationsport.

motor, ønskes. Knækpunkterne indstilles i parameter 423-428 Spænding/frekvens.

**NB!:**

Bemærk, at en ændring i en indstillet værdi i typeskiltsparametrene 102-106 automatisk også vil ændre i parameter 108 Statormodstand og 109 Statorreaktans.

**102 Motoreffekt $P_{M,N}$
(MOTOREFFEKT)****Værdi:**

0.25 - 22 kW ★ Afhænger af apparat

Funktion:

Her skal der indstilles en effektværdi [kW] $P_{M,N}$, der svarer til motorenens mærkeeffekt. Fra fabrikken er der valgt en nominel effektværdi [kW] $P_{M,N}$, der afhænger af apparattypen.

Beskrivelse af valg:

Indstil en værdi, som er lig med typeskiltsdata på motoren. Der kan indstilles mellem 1 understørrelse eller 1 overstørrelse i forhold til fabriksindstilling.

**103 Motorspænding $U_{M,N}$
(MOTORSPÆNDING)****Værdi:**

For 200 V apparater: 50 - 999 V ★ 230 V

For 400 V apparater: 50 - 999 V ★ 400 V

Funktion:

Her indstilles motorenens nominelle spænding $U_{M,N}$ for enten stjerne Y eller trekant Δ .

Beskrivelse af valg:

Vælg en værdi, som er lig med typeskiltsdata på motoren, uanset frekvensomformerens netspænding.

**104 Motorfrekvens $f_{M,N}$
(MOTORFREKVENS)****Værdi:**

24-1000 Hz ★ 50 Hz

Funktion:

Her vælges motorenens nominelle frekvens $f_{M,N}$.

Beskrivelse af valg:

Vælg en værdi, som er lig med typeskiltsdata på motoren.

**105 Motorstrøm $I_{M,N}$
(MOTORSTRØM)****Værdi:**

0,01 - I_{MAX} ★ Afhænger af valg af motor

Funktion:

Motorenens nominelle mærkestrøm $I_{M,N}$ indgår i frekvensomformerens beregning af bl.a. moment og termisk motorbeskyttelse.

Beskrivelse af valg:

Indstil en værdi, som er lig med typeskiltsdata på motoren. Indstil motorstrømmen $I_{M,N}$ under hensyntagen til, at enten stjerne Y eller trekant Δ , er forbundet med motor.

**106 Nominel motorhastighed
(NOM. MOTOR HAST.)****Værdi:**

100 - $f_{M,N} \times 60$ (max. 60000 o/min)
★ Afhænger af parameter 102 Motoreffekt, $P_{M,N}$

Funktion:

Her indstilles den værdi, der svarer til motorenens nominelle hastighed $n_{M,N}$, som fremgår af typeskiltsdata.

Beskrivelse af valg:

Vælg en værdi, som er lig med typeskiltsdata på motoren.

NB!:


Max. værdien er lig med $f_{M,N} \times 60$. $f_{M,N}$ og indstilles i parameter 104 Motorfrekvens, $f_{M,N}$.

**107 Automatisk motortilpasning , AMT
(AUTOOPTIMERING)****Værdi:**

★ Optimering fra (AMT FRA) [0]
Optimering til (AMT START) [2]

NB!:


AMT er ikke mulig på VLT 2880-82

Funktion:

Den automatiske motortilpasning er en algoritme, som mäter statormodstanden R_S uden at motorakslen drejer. Dette betyder, at motoren ikke leverer noget moment. AMT kan med fordel benyttes ved initialisering af anlæg, hvor brugeren ønsker at optimere tilpasningen af frekvensomformeren til den anvendte motor. Dette benyttes især, hvor fabriksindstillingen ikke dækker motoren tilstrækkeligt.

For den bedste tilpasning af frekvensomformeren anbefales det at gennemføre AMT på en kold motor. Det skal bemærkes, at gentagne AMT kørsler kan bevirkede en opvarmning af motoren, som resulterer i en forøgelse af statormodstanden R_S . Normalt er dette dog ikke kritisk.

AMT udføres således:

Start AMT:

1. Giv et STOP-signal.
2. Parameter 107 Automatisk motortilpasning sættes til værdien [2] Optimering til .
3. Der gives et START-signal. Parameter 107 Automatisk motortilpasning stilles automatisk tilbage til [0], når AMT er kørt.

Afslut AMT:

AMT afsluttes ved at give et RESET-signal.

Parameter 108 Statormodstand, R_S opdateres med den optimerede værdi.

Afbrydelse af AMT:

AMT kan afbrydes under optimeringsproceduren ved at give et STOP-signal.

Følgende skal bemærkes, når AMT funktionen benyttes:

- For at AMT skal kunne bestemme motorparametrene optimalt, skal de korrekte typeskiltsdata, for den motor der er tilsluttet frekvensomformeren, være indtastet i parameter 102 til 106.
- Alarmer vil blive vist i displayet, hvis der opstår fejl under motortilpasningen.
- AMT funktionen vil normalt kunne udmåle R_S -værdien for motorer, der er 1-2 størrelser over eller under frekvensomformerens nominelle størrelse.
- Ønskes den automatiske motortilpasning afbrudt, trykkes på [STOP/RESET]-tasten.

**NB!:**

AMT må ikke foretages på parallelkoblede motorer, og der må ikke foretages setupskift, mens AMT kører.

Procedure for AMT styret fra den indbyggede betjeningsenhed :

Se afsnittet *Betjeningsenhed* .

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Beskrivelse af valg:

Vælg *Optimering til* [2], hvis det ønskes, at frekvensomformeren skal foretage en automatisk motortilpasning.

**108 Statormodstand R_S
(STATORMODSTAND)****Værdi:**

0,000 - X,XXX Ω

★ Afhænger af valg af motor

Funktion:

Efter indstilling af parameter 102-106 Typeskiltsdata foretages automatisk en række justeringer af diverse parametre, herunder statormodstanden R_S . En manuelt indtastet R_S skal gælde for en kold motor. Akselperformance kan forbedres ved at finjustere R_S og X_S , se procedure nedenfor.

**NB!:**

Parameter 108 Statormodstand R_S og 109 Statorreaktans X_S skal normalt ikke ændres, hvis man har indstillet typeskiltsdata.

Beskrivelse af valg:

R_S kan indstilles på følgende måder:

1. Anvende de fabriksindstillinger af R_S som frekvensomformeren selv vælger udfra motorens typeskiltsdata.
2. Værdien oplyses af motorleverandøren.
3. Værdien fås ved en manuel gennemmåling: R_S kan beregnes ved at måle modstanden $R_{FASE-FASE}$ mellem to faseklemmer. Hvor $R_{FASE-FASE}$ er mindre end 1-2 ohm (typisk motorer > 5,5 kW, 400 V) bør der anvendes et specielt ohm-meter (Thomson-bro eller lignende). $R_S = 0,5 \times R_{FASE-FASE}$.
4. R_S indstilles automatisk, når AMT er kørt. Se parameter 107 Automatisk motortilpasning.

**109 Statorreaktans X_S
(STATORREAKTANS)****Værdi:**

0,00 - X,XX Ω

★ Afhænger af valg af motor

Funktion:

Efter indstilling af parameter 102-106 Typeskiltsdata, foretages automatisk en række justeringer af diverse parametre, herunder statorreaktansen X_S . Akselperformance kan forbedres ved at finjustere R_S og X_S , se procedure nedenfor.

Beskrivelse af valg:

X_S kan indstilles på følgende måder:

1. Værdien oplyses af motorleverandøren.
2. Værdien fås ved en manuel gennemmåling: X_S fås ved at tilslutte en motor til nettet og måle fase-fase spændingen U_M og tomgangssstrømmen I_ϕ .

$$X_S = \frac{U_m}{\sqrt{3} I_\phi}$$
3. Anvend de fabriksindstillinger af X_S , som frekvensomformeren selv vælger udfra motorens typeskiltsdata.

117 Resonansdæmpning**(RESONANSDÆMPNING)****Værdi:**

OFF - 100%	[OFF - 100]
★ OFF %	[OFF]

Funktion:

Det er muligt at optimere resonansdæmpningen i CT-tilstand. Indvirkningsgraden justeres i denne parameter.

Værdien kan indstilles til mellem 0% (OFF) og 100%. 100% svarer til 50% reduktion af U/f-forholdet. Standardværdien er OFF.

Interne indstillinger (faste):

Resonansfilteret er aktivt fra 10% af den nominelle hastighed og derover.


I dette tilfælde 5 Hz og derover.

Hastighed fra 0 til nominelt flux-niveau: 500 ms

Hastighed fra nominelt flux-niveau til 0: 500 ms

Funktionalitetsbeskrivelse:

Filteret overvåger den aktive motorstrøm og ændrer motorens spænding i henhold til nedenstående figur. Filteret reagerer på niveauer, der henviser til den nominelle motorstrøm.

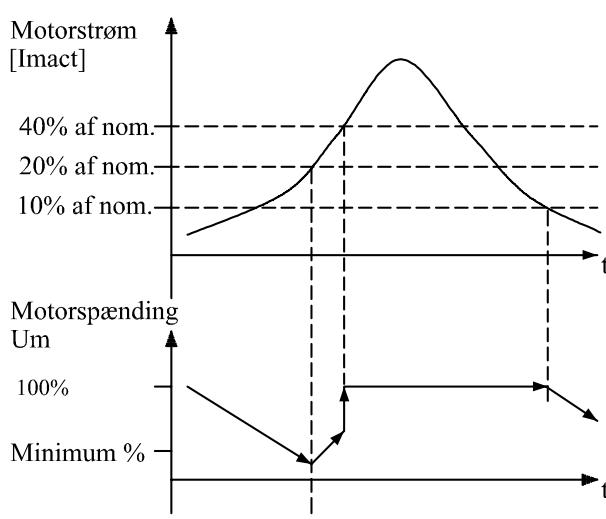

175NA105.10

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Hvis den aktive motorstrøm er under 10%, mindskes motorspændingen med ovennævnte hastighed, indtil spændingen når indstillingen for parameter 117.

Hvis den aktive motorstrøm når over 20%, øges spændingen med ovennævnte hastighed. Hvis den aktive motorstrøm når 40%, øges motorspændingen med det samme til normal motorspænding.

Reduktionen af motorspændingen afhænger af indstillingen i parameter 117.

Beskrivelse af valg:

Indstil graden af den indvirkning [Imact], motorstrømmen har på U/f -forholdet, til mellem 0% (OFF) og 100%. 100% svarer til 50% reduktion af U/f-forholdet. Standardværdien er OFF.

119 Højt startmoment**(HØJT STARTMOMENT)****Værdi:**

0,0 - 0,5 sek.	★ 0,0 sek.
----------------	------------

Funktion:

For at sikre et højt startmoment kan der tillades ca. $1,8 \times I_{INV}$ i max. 0,5 sek. Dog begrænses strømmen af frekvensomformerens (inverterens) beskyttelsesgrænse. 0 sek. svarer til intet højt startmoment.

Beskrivelse af valg:

Indstil den nødvendige tid hvori et højt startmoment ønskes.

120 Startforsinkelse**(STARTFORSINKELSE)****Værdi:**

0,0 - 10,0 sek.	★ 0,0 sek.
-----------------	------------

Funktion:

Denne parameter muliggør en forsinkelse af starttidspunktet, når betingelserne for start er opfyldt. Når tiden er udløbet, vil udgangsfrekvensen rampe op til referencen.

Beskrivelse af valg:

Indstil den nødvendige tid, inden acceleration påbegyndes.

121 Startfunktion (STARTFUNKTION)

Værdi:

DC hold i startforsinkelsestiden (DC-HOLD I ST. FORS T.)	[0]
DC-bremse i startforsinkelsestiden (DC BR. I ST. FORS T.)	[1]
★Friløb i startforsinkelsestiden (FRILØB I ST. FORS T.)	[2]
Start frekvens/spænding med uret (ST. FR./SP. MED URET)	[3]
Start frekvens/spænding i referenceretning (ST. FR./SP. REF.RET.)	[4]

Funktion:

Her vælges ønsket tilstand i startforsinkelsestiden (parameter 120 *Startforsinkel*selse).

Beskrivelse af valg:

Vælg *DC-hold i startforsinkelsestiden* [0] for at påføre motoren en DC-holdespænding i startforsinkelsestiden. Spændingen indstilles i parameter 137 *DC-holdespænding*.

Vælg *DC-bremse i startforsinkelsestiden* [1] for at påføre motoren en DC-bremsespænding i startforsinkelsestiden. Spændingen indstilles i parameter 132 *DC-bremsespænding*.

Vælg *Friløb i startforsinkelsestiden* [2] og motoren vil ikke være styret af frekvensomformeren i startforsinkelsestiden (inverter slukket).

Vælg *Start frekvens/spænding med uret* [3] for at få funktionen beskrevet i parameter 130 *Start frekvens* og 131 *Spænding ved start* i startforsinkelsestiden. Uanset hvilken værdi referencesignalet antager, bliver udgangsfrekvensen lig indstillingen i parameter 130 *Start frekvens* og udgangsspændingen vil svare til indstillingen i parameter 131 *Spænding ved start*. Denne funktionalitet anvendes typisk til hæve/sænke-applikationer. Dette benyttes især ved applikationer, hvor der anvendes konusankermotor, hvor man ønsker at omdrejningsretningen skal starte med uret og derefter køre med referenceretningen.

Vælg *Start frekvens/spænding i reference retning* [4] for at få funktionen, som er beskrevet i parameter 130 *Start frekvens* og 131 *Spænding ved start* i startforsinkelsestiden.

Motorens omdrejningsretning vil altid følge i referenceretning. Hvis referencesignalet er lig nul, bliver udgangsfrekvensen lig med 0 Hz, men udgangsspændingen vil svare til indstillingen af parameter 131 *Spænding ved*

start. Hvis referencesignalet er forskellig fra nul, vil udgangsfrekvensen være lig med parameter 130 *Start frekvens*, og udgangsspændingen lig med parameter 131 *Spænding ved start*. Denne funktionalitet anvendes typisk til hæve/sænke-applikationer med modvægt. Dette benyttes især ved applikationer, hvor der anvendes konusankermotor. Konusankermotoren kan løsrides med parameter 130 *Start frekvens* og parameter 131 *Spænding ved start*.

122 Funktion ved stop (FUNKT. VED STOP)

Værdi:

★Friløb (FRILØB)	[0]
DC hold (DC HOLD)	[1]

Funktion:

Her kan vælges frekvensomformerens funktion, efter at udgangsfrekvensen er blevet mindre end værdien i parameter 123 *Min. frekvens for aktivering af funktion ved stop* eller efter en stopkommando, og når udgangsfrekvensen er rampet ned til 0 Hz.

Beskrivelse af valg:

Vælg *Friløb* [0] hvis frekvensomformeren skal 'slippe' motoren (inverter slukket).

Vælg *DC hold* [1], hvis parameter 137 *DC-holdespænding* skal aktiveres.

123 Min. frekvens for aktivering af funktion ved stop

(MIN.F.FUNK.STOP)

Værdi:

0,1 - 10 Hz	★ 0,1 Hz
-------------	----------

Funktion:

I denne parameter indstilles den udgangsfrekvens, hvorved det ønskes, at den valgte funktion i parameter 122 *Funktion ved stop* skal aktiveres.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede udgangsfrekvens.



Hvis parameter 123 sættes højere end parameter 130, tilsidesættes startforsinkelsesfunktionen (parameter 120 og 121).

**NBI:**

Hvis parameter 123 sættes for højt, og der er valgt DC hold i parameter 122, vil udgangsfrekvensen springe til værdien i parameter 123 uden at rampe op. Dette kan udløse en overstrømsadvarsel / -alarm.

**126 DC bremsetid
(DC BREMSETID)**
Værdi:

0 - 60 sek. ★ 10 sek

Funktion:

I denne parameter indstilles den DC-bremsetid, hvor parameter 132 DC-bremsespænding skal være aktiv.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede tid.

**127 DC bremse-indkoblingsfrekvens
(BREMSE INK.FREK)**
Værdi:0,0 (OFF) - par. 202 Udgangsfrekvens
høj grænse, f_{MAX} ★ OFF**Funktion:**

I denne parameter indstilles DC-bremse-indkoblings-frekvensen, hvor DC-bremsen skal aktiveres i forbindelse med en stopkommando.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede frekvens.


**128 Termisk motorbeskyttelse
(TERM MOT. BESKYT)**
Værdi:

★ Ingen beskyttelse (INGEN BESKYTTELSE)	[0]
Termistor-advarsel	
(TERMISTOR-ADVARSEL)	[1]
Termistor trip (TERMISTOR TRIP)	[2]
ETR-advarsel 1 (ETR-ADV. 1)	[3]
ETR-trip 1 (ETR-TRIP 1)	[4]
ETR-advarsel 2 (ETR-ADV. 2)	[5]
ETR-trip 2 (ETR-TRIP 2)	[6]
ETR-advarsel 3 (ETR-ADV. 3)	[7]
ETR-trip 3 (ETR-TRIP 3)	[8]
ETR-advarsel 4 (ETR-ADV. 4)	[9]
ETR-trip 4 (ETR TRIP 4)	[10]

Funktion:

Frekvensomformeren kan overvåge motortemperaturen på to forskellige måder:

- Via en PTC-termistor, der er monteret på motorens torn. Termistoren tilsluttes mellem klemme 50 (+10V) og en af de digitale indgangsklemmer 18, 19, 27 eller 29. Se parameter 300 *Digitale indgange*.
- Beregning af termisk belastning (ETR - Electronic Thermal Relay), baseret på aktuel belastning og tiden. Dette sammenholdes med nominel motorstrøm $I_{M,N}$ og nominel motorfrekvens $f_{M,N}$. Beregningerne tager højde for behovet for lavere belastning ved lave hastigheder p.g.a. motorens nedsatte egenventilation.

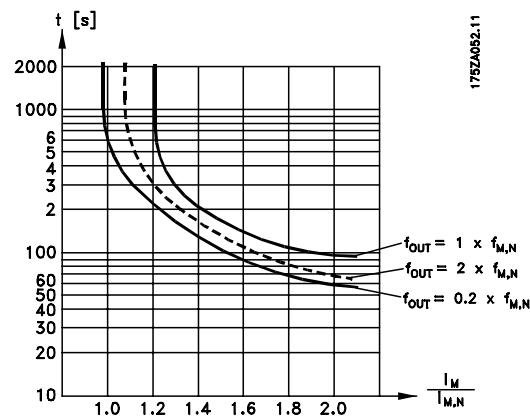

ETR-funktionerne 1-4 begynder først at beregne belastningen, når der skiftes til det setup, hvori de er valgt. Dette gør det muligt at anvende ETR-funktionen, også hvor der skiftes mellem to eller flere motorer.

Vælg *Ingen beskyttelse* [0], hvis der ikke ønskes advarsel eller udkobling (trip) ved overbelastet motor. Vælg *Termistor-advarsel* [1], hvis der ønskes advarsel, når den tilsluttede termistor bliver for varm.

Vælg *Termistor-trip* [2], hvis der ønskes udkobling (trip), når den tilsluttede termistor bliver for varm.

Vælg *ETR-Adv.*, hvis der ønskes en advarsel, når motoren ifølge beregninger er overbelastet. Man kan også programmere frekvensomformeren til at give et advarselssignal via den digitale udgang.

Vælg *ETR-Trip*, hvis der ønskes udkobling, når motoren ifølge beregninger er overbelastet. Vælg *ETR-Adv. 1-4*, hvis der ønskes en advarsel, når motoren ifølge beregninger er overbelastet. Man kan også programmere frekvensomformeren til at give et advarselssignal via en af de digitale udgange.

Vælg *ETR-Trip 1-4*, hvis der ønskes udkobling, når motoren ifølge beregninger er overbelastet.

NB!:

 Funktionen kan ikke beskytte de enkelte motorer ved parallelt forbundne motorer.

**130 Startfrekvens
(STARTFREKVENS)****Værdi:**

0,0 - 10,0 Hz ★ 0,0 Hz

Funktion:

Startfrekvensen er efter en startkommando aktiv i det tidsinterval, der er indstillet i parameter 120 *Startforsinkelse*. Udgangsfrekvensen 'springer' til den næste indstillede frekvens. Visse motorer fx. konusankermotorer har brug for en ekstra spænding/startfrekvens (boost) ved start for at frakoble den mekaniske bremse. Til dette benyttes parameter 130 *Startfrekvens* og 131 *Spænding ved start*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede startfrekvens. Det forudsættes, at parameter 121 *Startfunktion* er indstillet til *Startfrekvens/-spænding med uret [3]* eller *Startfrekvens/-spænding i referenceretning [4]*, og at der i parameter 120 *Startforsinkelse* er indstillet en tid, samt at der er et referencesignal tilstede.

**NB!:**

Hvis parameter 123 sættes højere end parameter 130, til sidesættes startforsinkelsesfunktionen (parameter 120 og 121).

**131 Spænding v. start
(SPÆNDING V.START)****Værdi:**

0,0 - 200,0 V ★ 0,0 V

Funktion:

Spænding ved start er aktiv, i tiden indstillet i parameter 120 *Startforsinkelse*, efter en startkommando. Parameteren kan anvendes ved fx. hæve/sænke applikationer (konusankermotorer).

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede spænding, der er nødvendig for at frakoble den mekaniske bremse. Det forudsættes, at parameter 121 *Startfunktion*, er indstillet til *Start frekvens/spænding med uret [3]* eller *Start frekvens/spænding i referenceretning [4]*, og at der i parameter 120 *Startforsinkelse* er indstillet en tid, samt at der er et referencesignal tilstede.

132 DC-bremsespænding**(BREMSESPÆNDING)****Værdi:**

0 - 100% af max. DC-bremsespænding ★ 0%

Funktion:

I denne parameter indstilles den DC-bremsespænding, som aktiveres ved stop når DC-bremsefrekvensen indstillet i parameter 127 *DC-bremseindkoblings-frekvens* nås, eller hvis *DC-bremsning inverteret* er aktiv via en digital indgang eller via seriel kommunikation. Herefter er DC-bremsespændingen aktiv i tiden indstillet i parameter 126 *DC-bremsetid*.

Beskrivelse af valg:


Indstilles som en %-værdi af max. DC bremsespænding, som er motorafhængig.

133 Startspænding**(STARTSPÆNDING)****Værdi:**

0,00 - 100,00 V ★ Afhænger af apparat

Funktion:

Ved at øge startspændingen kan man opnå et højere startmoment. Små motorer (< 1,0 kW) kræver som regel høj startspænding.

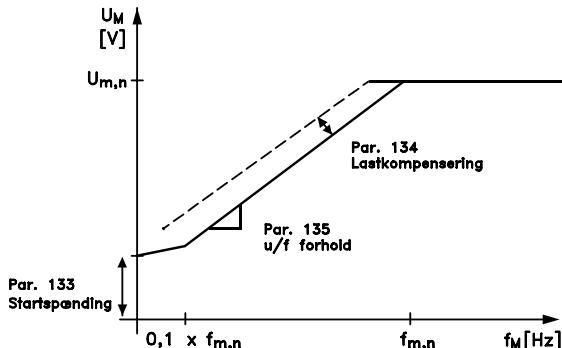

195NA07.12

Beskrivelse af valg:

Værdien vælges under hensyntagen til, at motorens opstart med aktuel belastning kun lige er muligt.



Advarsel: Hvis brugen af startspænding overdrives, kan det føre til overmagnetisering og overophedning af motoren, og frekvensomformeren kan koble ud.

134 Lastkompensering**(LASTKOMPENSERING)****Værdi:**

0,0 - 300,0%

★ 100,0%

Funktion:

I denne parameter indstilles belastningskarakteristikken. Ved at forøge lastkompensering vil motoren få et ekstra spændings- og frekvenstilskud ved en øget belastning. Dette benyttes fx. på motorer/applikationer, hvor der er stor forskel på motorens fuldstændigstrøm og tomgangstrøm.

NB!:

Hvis værdien indstilles for højt, kan frekvensomformeren koble ud p.g.a. overstrøm.

Beskrivelse af valg:

Hvis fabriksindstillingen ikke er tilstrækkelig, indstilles lastkompenseringen således, at motoren kan starte ved den aktuelle belastning.



Advarsel: En for høj lastkompensering kan medføre ustabilitet.

135 U/f-forhold**(U/F.FORHOLD)****Værdi:**

0,00 - 20,00 V/Hz

★ Afhænger af apparat

Funktion:

Denne parameter giver mulighed for at ændre forholdet mellem udgangsspænding (U) og udgangsfrekvens (f) lineært, for at sikre korrekt magnetisering af motoren, og dermed optimal dynamik, nøjagtighed og virkningsgrad. U/f-forholdet har kun indflydelse på spændingskarakteristikken, hvis der vælges *Konstant moment* [1] i parameter 101 *Momentkarakteristik*.

Beskrivelse af valg:

U/f-forholdet skal kun ændres, hvis man ikke kan indstille de korrekte motordata i parameter 102-109. Værdien, som er programmeret i fabriksindstillingerne, er baseret på tomgangstrift.

136 Slipkompensering**(SLIPKOMPENSERING)****Værdi:**

-500 - +500% af nominel slipkompensering

★ 100%

Funktion:

Slipkompenseringen udregnes automatisk, bl.a. udfra den nominelle motorhastighed $n_{M,N}$. I denne parameter kan man finjustere slipkompenseringen og dermed kompensere for tolerancer på værdien for $n_{M,N}$. Slipkompenseringen er kun aktiv, når der er valgt *Hastighedsregulering, åben sløjfe* [0] i parameter 100 *Konfiguration* og *Konstant moment* [1] i parameter 101 *Momentkarakteristik*.

Beskrivelse af valg:

Indtast en %-værdi.

137 DC holdespænding**(DC HOLDESPÆNDING)****Værdi:**

0 - 100% af max. DC-holdespænding

★ 0%

Funktion:

Denne parameter benyttes til at fastholde motoren (holdmoment) ved start/stop.

Beskrivelse af valg:

Parameteren kan kun anvendes, når der er valgt *DC-hold* i parameter 121 *Startfunktion* eller 122 *Funktion ved stop*. Indstilles som en %-værdi af max. DC-holdespænding, som er afhængig af valg af motor.

138 Bremseudkoblingsværdi**(BREMSE, UDKOBL.)****Værdi:**

0,5 - 132,0/1000,0 Hz

★ 3,0 Hz

Funktion:

Her vælges den frekvens, ved hvilken den eksterne bremse skal frigøres, via den udgang, der er indstillet i parameter 323 *Relæudgang 1-3* eller 341 *Digital udgang klemme 46*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede frekvens.

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

139 Bremseindkoblingsfrekvens**(BREMSE, INDKOBL.)****Værdi:**

0,5 - 132,0/1000,0 Hz ★ 3,0 Hz

Funktion:

Her vælges den frekvens, hvor den eksterne bremse skal aktiveres; dette sker via den udgang, der er valgt i parameter 323 *Relæudgang 1-3* eller 341 *Digital udgang klemme 46*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede frekvens.

140 Udvidet mekanisk bremsekontrol**(MIN. STRØMVÆRDI)****Værdi:**

0 % af Inom - 100 % af Inom ★ 0 %

Funktion:

Her vælges den minimale motorstrøm, som skal løbe, for at den mekaniske bremse vil blive frigivet. Strømovervågningen er kun aktiv fra stop, til bremsen er blevet frigivet.

Beskrivelse af valg:

Dette er en ekstra sikkerhedsforanstaltning, som skal sikre, at lasten ikke tabes ved påbegyndelse af en hæve/sænke-anvendelse.

142 Spredningsreaktans X_L **(SPREDNINGSREAK.)****Værdi:**

0,000-XXX,XXX Ω ★ Afhænger af valg af motor

Funktion:

Efter indstilling af parameter 102-106 *Typeskitsdata*, foretages automatisk en række justeringer af diverse parametre, herunder spredningsreaktansen X_L . Akselperformance kan forbedres ved at finjustere spredningsreaktansen X_L .

**NB!:**

Parameter 142 *Spredningsreaktans X_L* skal normalt ikke ændres, hvis man har indstillet typeskitsdata, parameter 102-106.

Beskrivelse af valg:

X_L kan indstilles på følgende måder:

1. Værdien oplyses af motorleverandøren.

2. Anvende de fabriksindstillinger af X_L som frekvensomformeren selv vælger udfra motorens typeskitsdata.

143 Intern ventilatorstyring**(INTERN VENT.STYR)****Værdi:**

★ Automatisk (AUTOMATISK)	[0]
Altid tændt (ALTID TÆNDT)	[1]
Altid slukket (ALTID SLUKKET)	[2]

Funktion:

Denne parameter kan indstilles, så den interne ventilator automatisk tænder og slukker. Man kan også vælge, at den interne ventilator altid skal være tændt eller slukket.

Beskrivelse af valg:

Vælges *Automatisk* [0] så tænder og slukker den interne ventilator afhængig af omgivelsestemperatur og belastning af frekvensomformer.

Vælges *Altid tændt* [1] *Altid slukket* [2] vil den interne ventilator altid være henholdsvis tændt eller slukket.

**NB!:**

Vælges *Altid slukket* [2] i kombination med høj switchfrekvens, lange motorkabler eller høj udgangseffekt, så begrænses frekvensomformerens levetid.

144 AC bremsefaktor**(AC BREMSEFAKTOR)****Værdi:**

1,00 - 1,50 ★ 1,30

Funktion:

Denne parameter benyttes til indstilling af AC-bremsen. Ved anvendelse af par. 144 er det muligt at justere, hvor stort et generatorisk moment, der kan påtrykkes motoren, uden at mellemkredsspændingen overstiger advarselsniveauet.

Beskrivelse af valg:

Værdien øges, hvis der kræves et større muligt bremsemoment. Hvis 1,0 vælges, svarer det til, at AC-bremsen er inaktiv.

NB!:

 Hvis værdien i par. 144 øges, vil motorstrømmen samtidig stige kraftigt ved generatoriske belastninger. Parameteren bør derfor kun ændres, hvis det sikres ved måling, at motorstrømmen i alle driftssituationer aldrig overstiger den maksimalt tilladelige strøm i motoren. *Bemærk:* at strømmen ikke kan aflæses i displayet.

146 Spændingsvektor**(SPÆNDINGSVEKTOR)****Værdi:**

*Off (OFF)	[0]
Nulstilling (NULSTILLING)	[1]

Funktion:

Ved nulstilling af spændingsvektoren vil denne blive sat til samme udgangspunkt, hver gang et nyt procesforløb starter.

Beskrivelse af valg:

Vælg nulstilling (1) når der køres ensartede procesforløb fra gang til gang. Herved vil gentagelsesnøjagtigheden ved stop kunne forbedres. Vælg Off (0) når anvendelsen eksempelvis er hæve/sænke eller synkronmotorer. Her er det en fordel, at motor og frekvensomformer altid er synkroniserede.

■ Referencer og grænser

200 Udgangsfrekvens område (UDG.-FREKV. OMR./ROT)

Værdi:


- | | |
|---|-----|
| ★Kun med uret, 0 - 132 Hz
(KUN M.URÆT, 132 HZ) | [0] |
| Begge retninger, 0 -132 Hz
(BEGGE RETN, 0-132 HZ) | [1] |
| Kun mod uret, 0 -132 Hz
(KUN MOD UR. 0-132 HZ) | [2] |
| Kun med uret, 0-1000 Hz
(KUN M.URÆT, 1000 HZ) | [3] |
| Begge retninger, 0 - 1000 Hz
(BEGGE RETN, 1000 HZ) | [4] |
| Kun mod uret, 0 - 1000 Hz
(KUN MOD UR. 1000 HZ) | [5] |

Funktion:

I denne parameter kan man sikre sig mod utilsigtet reversering. Ydermere kan man vælge den maksimale udgangsfrekvens, som skal være gældende, uanset indstillingen af andre parametre. Denne parameter har ingen funktion, når der er valgt *Procesregulering, lukket sløjfe* i parameter 100 *Konfiguration*.

Beskrivelse af valg:

Vælg den ønskede omdrejningsretning, samt maksimal udgangsfrekvens. Bemærk at vælges *Kun med uret* [0]/[3] eller *Kun mod uret* [2]/[5] bliver udgangsfrekvensen begrænset til området f_{MIN} - f_{MAX} . Vælges *Begge retninger* [1]/[4] bliver udgangsfrekvensen begrænset til området $\pm f_{MAX}$ (minimumsfrekvensen har ingen betydning).

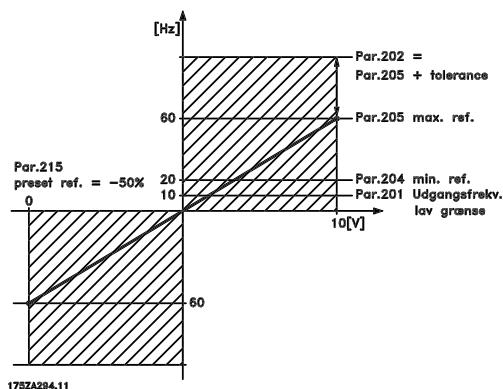

201 Udgangsfrekvens lav grænse, f_{MIN} (FREK.LAV GRÆNSE)

Værdi:

0,0 - f_{MAX} ★ 0,0 Hz

Funktion:

I denne parameter kan man vælge en minimum motorfrekvensgrænse, svarende til den mindste hastighed, som motoren må køre med. Hvis der er valgt *begge retninger* i parameter 200 *Udgangsfrekvensområde*, har minimumsfrekvensen ingen betydning.

Beskrivelse af valg:

Der kan vælges en værdi fra 0,0 Hz til den i parameter 202 *Udgangsfrekvens høj grænse, f_{MAX}* , f_{MAX} indstillede frekvens.

202 Udgangsfrekvens høj grænse, f_{MAX} (FREK.HØJ GRÆNSE)

Værdi:

f_{MIN} - 132/1000 Hz (par. 200 *Udg. frekvensområde*) ★ 132 Hz

Funktion:

I denne parameter kan man vælge en maksimum udgangsfrekvensgrænse, svarende til den højeste hastighed, som motoren må køre med.



NB!
Frekvensomformerens udgangsfrekvens kan aldrig antage en værdi højere end 1/10 af switchfrekvensen (parameter 411 *Switchfrekvens*).

Beskrivelse af valg:

Der kan vælges en værdi fra f_{MIN} til valg foretaget i parameter 200 *Udgangsfrekvensområde*.

203 Reference område (REF. OMRÅDE)

Værdi:

- | | |
|--|-----|
| ★Min. reference - Max reference
(MIN REF-MAX REF) | [0] |
| -Max reference - Max reference
(-MAX REF-MAX REF) | [1] |

Funktion:

I denne parameter vælges det, om referencesignalet skal være positivt, eller om det må være både positivt og negativt. Minimumsgrænsen kan være

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

en negativ værdi, medmindre der i parameter 100 *Konfiguration* er valgt *Hastighedsregulering, lukket sløjfe*. Man bør vælge *Min ref. - Max ref. [0]*, hvis der er valgt *Procesregulering, lukket sløjfe [3]* i parameter 100 *Konfiguration*.

Beskrivelse af valg:

Vælg det ønskede område.

204 Minimum reference, Ref_{MIN} (MIN.REFERENCE)

Værdi:

Par. 100 Konfig. = Åben sløjfe [0].
-100.000.000 - par. 205 Ref_{MAX} ★ 0,000 Hz

Par. 100 Konfig. = Lukket sløjfe [1]/[3].
-Par. 414 Minimum feedback - par. 205 Ref_{MAX}
★ 0,000 rpm/par 416

Funktion:

Minimum referencen er et udtryk for, hvad den mindste værdi af summen af alle referencer kan antage. Hvis der i parameter 100 *Konfiguration* er valgt *Hastighedsregulering, lukket sløjfe [1]* eller *Procesregulering, lukket sløjfe [3]* bliver minimum referencen begrænset af parameter 414 *Minimum feedback*. Minimum reference ignoreres, når lokalreferencen er aktiv.

Enhed på referencen kan bestemmes ud fra følgende skema:

Par. 100 Konfiguration	Enhed
Åben sløjfe [0]	Hz
Hast. reg, lukket sløjfe [1]	rpm
Proces reg, lukket sløjfe [3]	Par. 416

Beskrivelse af valg:

Minimum reference indstilles, hvis motoren skal køre med en minimum hastighed, uanset om den resulterende reference er 0.

205 Maksimum reference, Ref_{MAX} (MAX.REFERENCE)

Værdi:

Par. 100 Konfig. = Åben sløjfe [0].
Par. 204 Ref_{MIN} - 1000,000 Hz ★ 50,000 Hz

Par. 100 Konfig. = Lukket sløjfe [1]/[3].

Par. 204 Ref_{MIN} - Par. 415 Max. feedback

★ 50,000 rpm/par 416

Funktion:

Maksimum referencen er et udtryk for, hvad den største værdi af summen af alle referencer kan antage. Er der valgt *Lukket sløjfe [1]/[3]* i parameter 100 *Konfiguration* kan maksimum referencen ikke overstige værdien i parameter 415 *Maksimum feedback*.

Maksimum reference ignoreres, når lokal referencen er aktiv.

Enhed på referencen kan bestemmes ud fra følgende skema:

Par. 100 Konfiguration	Enhed
Åben sløjfe [0]	Hz
Hast. reg, lukket sløjfe [1]	rpm
Proces reg, lukket sløjfe [3]	Par. 416

Beskrivelse af valg:

Maksimum reference indstilles, hvis hastigheden på motoren max. må køre med den indstillede værdi, uanset om den resulterende reference er større end maksimum reference.

206 Rampetype (RAMPETYPE)

Værdi:


★ Lineær (LINEÆR)	[0]
Sinusformet (SINUSFORMET)	[1]
Sinus ² -formet (S FORM 2)	[2]

Funktion:

Der kan vælges imellem et lineært, et sinusformet og et sinus² -formet rampeforløb.

Beskrivelse af valg:

Vælg den ønskede rampetype afhængigt af kravet til forløbet af acceleration/deceleration.

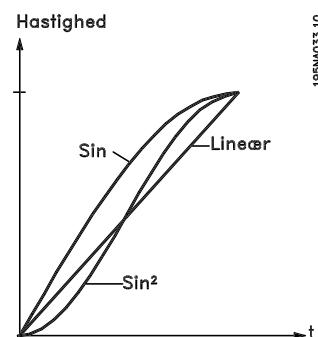

19SN033.10


★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

207 Rampe op-tid 1**(RAMPE OP-TID 1)****Værdi:**

0,02 - 3600,00 sek ★ 3,00 sek (VLT 2803-2875)
10,00 sek (VLT 2880-2882)

Funktion:

Rampe op-tiden er accelerationstiden fra 0 Hz til den nominelle motorfrekvens $f_{M,N}$ (parameter 104, Motorfrekvens, $f_{M,N}$). Det forudsættes, at udgangsstømmen ikke når strømgrænsen (indstilles i parameter 221 Strømgrænse I_{LIM}).

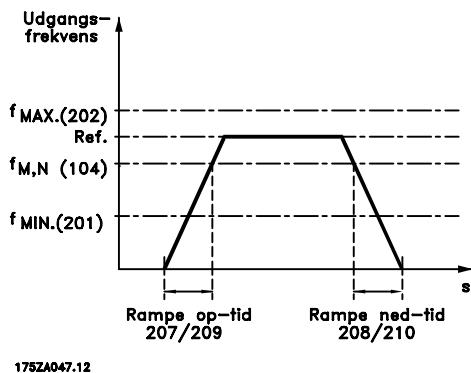**Beskrivelse af valg:**

Den ønskede rampe op-tid indstilles.

208 Rampe ned-tid 1**(RAMPE NED-TID 1)****Værdi:**

0,02 - 3600,00 sek ★ 3,00 sek (VLT 2803-2875)
10,00 sek (VLT 2880-2882)

Funktion:

Rampe ned-tiden er decelerationstiden fra den nominelle motorfrekvens $f_{M,N}$ (parameter 104, Motorfrekvens, $f_{M,N}$) til 0 Hz under forudsætning af, at der ikke opstår overspænding i inverteren, fordi motoren fungerer som generator.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede rampe ned-tid.

209 Rampe op-tid 2**(RAMPE OP-TID 2)****Værdi:**

0,02 - 3600,00 sek. ★ 3,00 sek (VLT 2803-2875)
10,00 sek (VLT 2880-2882)

Funktion:

Se beskrivelse af parameter 207 Rampe op-tid 1.

Beskrivelse af valg:

Den ønskede rampe op-tid indstilles. Skift fra rampe 1 til rampe 2 sker ved at aktivere *Rampe 2* via en digital indgang.

210 Rampe ned-tid 2**(RAMPE NED - TID 2)****Værdi:**

0,02 - 3600,00 sek. ★ 3,00 sek (VLT 2803-2875)
10,00 sek (VLT 2880-2882)

Funktion:

Se beskrivelse af parameter 208 Rampe ned-tid 1.

Beskrivelse af valg:


Den ønskede rampe ned-tid indstilles. Skift fra rampe 1 til rampe 2 sker ved at aktivere *Rampe 2* via en digital indgang.

211 Jog rampetid**(JOG RAMPETID)****Værdi:**

0,02 - 3600,00 sek. ★ 3,00 sek (VLT 2803-2875)
10,00 sek (VLT 2880-2882)

Funktion:

Rampe op-tiden er accelerationstiden fra 0 Hz til den nominelle motorfrekvens $f_{M,N}$ (parameter 104, Motorfrekvens, $f_{M,N}$). Det forudsættes, at udgangsstømmen ikke når strømgrænsen (indstilles i parameter 221 Strømgrænse I_{LIM}).

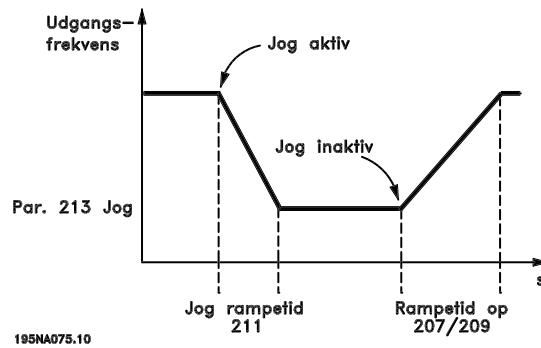

Jog rampetiden starter hvis der gives et jog-signal via LCP-betjeningspanelet, via en af de digitale indgange eller via den serielle kommunikationsport.

Beskrivelse af valg:

Den ønskede rampetid indstilles.

212 Kvikstop rampe ned-tid**(Q STOP RAMPE TID)****Værdi:**0,02 - 3600,00 sek. ★ 3,00 sek (VLT 2803-2875)
10,00 sek (VLT 2880-2882)**Funktion:**

Kvikstop rampe ned-tiden er decelerationstiden fra den nominelle motorfrekvens til 0 Hz, forudsat at der ikke opstår overspænding i inverteren p.g.a generatorisk drift af motoren, eller hvis den generatoriske strøm bliver højere end strømgrænsen i parameter 221 *Strømgrænse I_{LIM}*. Kvikstop aktiveres via en af de digitale indgange eller via den serielle kommunikation.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede rampe ned-tid.

213 Jog-frekvens**(JOG-FREKVENS)****Værdi:**0,0 - Par. 202 Udgangsfrekvens høj grænse, f_{MAX}
★ 10,0 Hz**Funktion:**

Ved jog-frekvens f_{JOG} forstås en fast udgangsfrekvens, som frekvensomformeren leverer til motoren, når Jog-funktionen aktiveres. Jog kan aktiveres via de digitale indgange, seriell kommunikation eller via LCP-betjeningspanelet, forudsat at dette er aktivt i parameter 015 *Lokal jog*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede frekvens.

214 Reference funktion**(REF. FUNKTION)****Værdi:**★Sum (SUM) [0]
Relativ (RELATIV) [1]
Ekstern/preset (EKSTERN/PRESET) [2]**Funktion:**

Det er muligt at definere, hvordan preset-referencer skal adderes til de øvrige referencer; her til anvendes *Sum* eller *Relativ*. Det er også muligt med funktionen *Ekstern/preset* at vælge, om der ønskes skift mellem de eksterne referencer og preset-referencer. Eksterne referencer er summen af de analoge referencer, puls- og evt. reference fra seriell kommunikation.

Beskrivelse af valg:

Vælges *Sum* [0], summeres én af de indstillede preset referencer (parameter 215-218 *Preset reference*) som en % af referenceområdet (Ref MIN - RefMAX) med de øvrige eksterne referencer.

Vælges *Relativ* [1], summeres én af de indstillede preset referencer (parameter 215-218 *Preset reference*) som en % af summen af de aktuelle eksterne referencer.

Vælges *Ekstern/preset* [2], kan der via en digital indgang skiftes mellem eksterne referencer eller preset referencer. Preset referencer vil være en %-værdi af referenceområdet.



Hvis der vælges *Sum* eller *Relativ*, vil en af preset referencerne altid være aktiv. Ønsker man, at preset referencerne skal være uden indflydelse, skal de indstilles på 0% (fabriksindstilling).

215 Preset-reference 1 (PRESET REF. 1)**216 Preset-reference 2 (PRESET REF. 2)****217 Preset-reference 3 (PRESET REF. 3)****218 Preset-reference 4 (PRESET REF. 4)****Værdi:**

-100,00% - +100,00% ★ 0,00% af referenceområdet/ekstern reference

Funktion:

Der kan programmeres fire forskellige preset-referencer i parameter 215-218 *Preset-reference*.

Preset-referencen angives som en procentværdi af referenceområdet (RefMIN - RefMAX) eller som en % af de øvrige eksterne referencer, afhængigt af valget i parameter 214 *Reference-funktion*. Valg mellem preset-referencer kan gøres via de digitale indgange eller via den serielle kommunikation.

Preset ref., msb	Preset ref. lsb	
0	0	Preset ref. 1
0	1	Preset ref. 2
1	0	Preset ref. 3
1	1	Preset ref. 4

Beskrivelse af valg:

Indstil den eller de ønskede preset-referencer, som der skal kunne vælges imellem.

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriell kommunikationsport.

219 Catch up/ Slow down reference
(CATCH UP/SLW DWN)
Værdi:

0,00 - 100% af den aktuelle reference ★ 0,00%

Funktion:

Der er i denne parameter mulighed for at indstille procentværdi, som enten vil blive adderet eller subtraheret relativ fra de fjernbetjente referencer. Fjernbetjent reference er summen af preset-referencer, analoge referencer, puls- og evt. reference fra seriel kommunikation

Beskrivelse af valg:

Hvis *Catch up* er aktiv via en digital indgang vil procentværdien i parameter 219 *Catch up/Slow down reference* blive adderet til den fjernbetjente reference.

Hvis *Slow down* er aktiv via en digital indgang vil procentværdien i parameter 219 *Catch up/Slow down reference* blive subtraheret fra den fjernbetjente reference.

221 Strømgrænse, I_{LIM}
(STRØMGRÆNSE)
Værdi:

0 - XXX,X % af par. 105 ★ 160 %

Funktion:

Her indstilles den maksimale udgangsstrøm I_{LIM} . Den fabriksindstillede værdi svarer til den maksimale udgangsstrøm I_{MAX} . Ønskes strømgrænsen benyttet som motorbeskyttelse, indstilles motorens nominelle strøm. Hvis strømgrænsen indstilles over 100% (frekvensomformerens nominelle udgangsstrøm, I_{INV}) kan frekvensomformeren kun belastes intermitterende, dvs. kortvarigt. Efter at belastningen har været større end I_{INV} skal det sikres, at belastningen i en periode er mindre end I_{INV} . Bemærk, at hvis strømgrænsen indstilles mindre end I_{INV} bliver accelerationsmomentet tilsvarende mindre.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede maksimale udgangsstrøm I_{LIM} .

223 Advarsel: Lav strøm, I_{LAV}
(ADV. LAV STRØM)
Værdi:


 0,0 - par. 224 Advarsel: Høj strøm, $I_{HØJ}$ ★ 0,0 A

Funktion:

Hvis udgangsstrømmen kommer under den indstillede grænse I_{LAV} , gives der en advarsel. Parameter 223-228 *Advarselsfunktioner* er ude af funktion under rampe op efter en startkommando, og efter en stopkommando eller under stop. Advarselsfunktionerne aktiveres, når udgangsfrekvensen har nået den resulterende reference. Signaludgangene kan programmeres til at give et advarselssignal via klemme 46 samt via relæudgang.

Beskrivelse af valg:

Udgangsstrømmens nedre signalgrænse I_{LAV} skal programmeres inden for frekvensomformerens normale driftsområde.

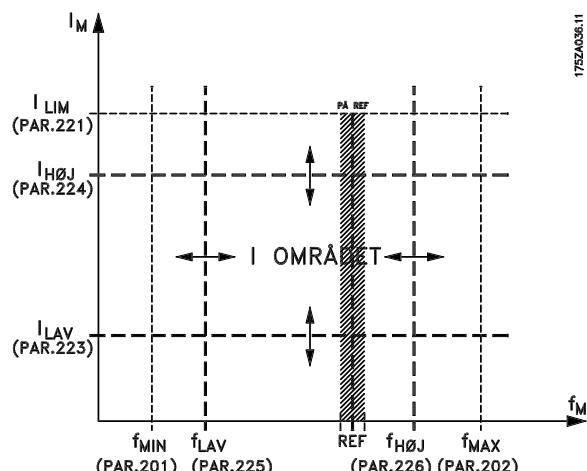

1752A036.11

Programmering

224 Advarsel: Høj strøm, $I_{HØJ}$
(ADV. HØJ STRØM)
Værdi:

 Par. 223 Adv.: Lav strøm, I_{LAV} - I_{MAX} ★ I_{MAX}
Funktion:

Hvis udgangsstrømmen kommer over den indstillede grænse $I_{HØJ}$, gives der en advarsel. Parameter 223-228 *Advarselsfunktioner* er ude af funktion under rampe op efter en startkommando og efter en stopkommando eller under stop. Advarselsfunktionerne aktiveres, når udgangsfrekvensen har nået den resulterende reference. Signaludgangene kan programmeres til at give et advarselssignal via klemme 46 samt via relæudgang.

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Beskrivelse af valg:

Udgangsstrømmens øvre signalgrænse $I_{HØJ}$ skal programmeres inden for frekvensomformerens normale driftsområde. Se tegning ved parameter 223 Advarsel: *Lav strøm, I_{LAV}* .

**225 Advarsel: Lav frekvens, f_{LAV}
(ADV. LAV FREK.)****Værdi:**

0,0 - par. 226 Adv.: *Høj frekvens, $f_{HØJ}$* ★ 0,0 Hz

Funktion:

Hvis udgangsfrekvensen kommer under den indstillede grænse f_{LAV} gives der en advarsel.
Parameter 223-228 Advarselsfunktioner er ude af funktion under rampe op efter en startkommando, og efter en stopkommando eller under stop. Advarselsfunktionerne aktiveres når udgangsfrekvensen har nået den resulterende reference. Signaludgangene kan programmeres til at give et advarselssignal via klemme 46 samt via relæudgang.

Beskrivelse af valg:

Udgangsfrekvensens nedre signalgrænse f_{LAV} skal programmeres inden for frekvensomformerens normale driftsområde. Se tegning ved parameter 223 Advarsel: *Lav strøm, I_{LAV}* .

**226 Advarsel: Høj frekvens $f_{HØJ}$
(ADV. HØJ FREK.)****Værdi:**

Par. 200 *Frekvensområde* = 0-132 Hz [0]/[1].
par. 225 f_{LAV} - 132 Hz ★ 132,0 Hz

Par. 200 *Frekvensområde* = 0-1000 Hz [2]/[3].
par. 225 f_{LAV} - 1000 Hz ★ 132,0 Hz

Funktion:

Hvis udgangsfrekvensen kommer over den indstillede grænse $f_{HØJ}$, gives der en advarsel.
Parameter 223-228 Advarselsfunktioner er ude af funktion under rampe op efter en startkommando og efter en stopkommando eller under stop. Advarselsfunktionerne aktiveres, når udgangsfrekvensen har nået den resulterende reference. Signaludgangene kan programmeres til at give et advarselssignal via klemme 46 samt via relæudgang.

Beskrivelse af valg:

Udgangsfrekvensens øvre signalgrænse $f_{HØJ}$ skal programmeres inden for frekvensomformerens normale driftsområde. Se tegning ved parameter 223 Advarsel: *Lav strøm, I_{LAV}* .

**227 Advarsel: Lav feedback, FB_{LAV}
(ADV. LAV FEEDB.)****Værdi:**

-100.000.000 - par. 228 Adv.: $FB_{HØJ}$ ★ -4000,000

Funktion:

Hvis feedbacksignalet kommer under den indstillede grænse FB_{LAV} , gives der en advarsel.
Parameter 223-228 Advarselsfunktioner er ude af funktion under rampe op efter en startkommando og efter en stopkommando eller under stop. Advarselsfunktionerne aktiveres, når udgangsfrekvensen har nået den resulterende reference. Signaludgangene kan programmeres til at give et advarselssignal via klemme 46 samt via relæudgang. Enheden på feedback i Lukket sløjfe programmeres i parameter 416 *Proces enheder*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede værdi indenfor feedbackområdet (parameter 414 *Minimum feedback, FB_{MIN}* og 415 *Maksimum feedback, FB_{MAX}*).

**228 Advarsel: Høj feedback, $FB_{HØJ}$
(ADV. HØJ FEEDB.)****Værdi:**

Par. 227 Adv.: FB_{LAV} - 100.000.000 ★ 4000,000

Funktion:

Hvis feedbacksignalet kommer over den indstillede grænse $FB_{HØJ}$, gives der en advarsel.
Parameter 223-228 Advarselsfunktioner er ude af funktion under rampe op efter en startkommando og efter en stopkommando eller under stop. Advarselsfunktionerne aktiveres, når udgangsfrekvensen har nået den resulterende reference. Signaludgangene kan programmeres til at give et advarselssignal via klemme 46 samt via relæudgang. Enheden på feedback i Lukket sløjfe programmeres i parameter 416 *Proces enheder*.

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede værdi indenfor feedbackområdet (parameter 414 *Minimum feedback*, FB_{MIN} og 415 *Maksimum feedback*, FB_{MAX}).

**229 Frekvensbypass, båndbredde
(BYPASS BÅDBR.)****Værdi:**

0 (OFF) - 100 Hz ★ 0 Hz

Funktion:

Nogle systemer kræver, at visse udgangsfrekvenser undgås på grund af mekaniske resonansproblemer i anlægget. I parameter 230-231 *Frekvens bypass* kan disse udgangsfrekvenser programmeres. I denne parameter kan der defineres en båndbredde omkring hver af disse frekvenser.

Beskrivelse af valg:

Den indstillede frekvens i denne parameter vil blive centreret omkring hhv. parameter 230 *Frekvens bypass 1* og 231 *Frekvens bypass 2*.

230 Frekvens bypass 1 (FREKV. BYPASS 1)**231 Frekvens bypass 2 (FREKV. BYPASS 2)****Værdi:**

0 (OFF) - 1000 Hz ★ 0,0 Hz

Funktion:

Nogle systemer kræver, at man undgår visse udgangsfrekvenser på grund af mekaniske resonansproblemer i anlægget.

Beskrivelse af valg:

Indtast de frekvenser, som skal undgås. Se også parameter 229 *Frekvens bypass, båndbredde*.

■ Indgange og udgange

Digitale indgange	Klemme nr.	18 ¹	19 ¹	27	29	33
	parameter nr.	302	303	304	305	307
Værdi:						
Ingen funktion	(INGEN FUNKTION)	[0]	[0]	[0]	[0]	★[0]
Nulstil	(RESET)	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
Friløbsstop inverteret	(FRILØBSST. INV.)	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
Nulstilling og friløbsstop inverteret	(RESET AND COAST INV.)	[3]	[3]	★[3]	[3]	[3]
Kvikstop inverteret	(KVIKSTOP INV.)	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
DC-bremsning inverteret	(DC-BRAKE INVERSE)	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
Stop inverteret	(STOP INVERTERET)	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
Start	(START)	★[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
Pulsstart	(PULS START)	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
Reversering	(REVERSERING)	[9]	★[9]	[9]	[9]	[9]
Reversering og start	(START REVERSING)	[10]	[10]	[10]	[10]	[10]
Start med uret	(START MED URET, TIL)	[11]	[11]	[11]	[11]	[11]
Start mod uret	(START MOD URET, TIL)	[12]	[12]	[12]	[12]	[12]
Jog	(JOG)	[13]	[13]	[13]	★[13]	[13]
Fastfrys reference	(FASTFRYS REFERENCE)	[14]	[14]	[14]	[14]	[14]
Fastfrys udgangsfrekvens	(FASTFRYS UDGANG)	[15]	[15]	[15]	[15]	[15]
Hastighed op	(HASTIGHED OP)	[16]	[16]	[16]	[16]	[16]
Hastighed ned	(HASTIGHED NED)	[17]	[17]	[17]	[17]	[17]
Catch-up	(CATCH-UP)	[19]	[19]	[19]	[19]	[19]
Slow-down	(SLOW DOWN)	[20]	[20]	[20]	[20]	[20]
Rampe 2	(RAMPE 2)	[21]	[21]	[21]	[21]	[21]
Preset ref, LSB	(PRESET REF, LSB)	[22]	[22]	[22]	[22]	[22]
Preset ref, MSB	(PRESET REF, MSB)	[23]	[23]	[23]	[23]	[23]
Preset reference til	(PRESET REFERENCE ON)	[24]	[24]	[24]	[24]	[24]
Termistor	(TERMISTOR)	[25]	[25]	[25]	[25]	
Præcis stop, inverteret	(PRÆCIS STOP, INV.)	[26]	[26]			
Præcis start/stop	(PRÆCIS START/STOP)	[27]	[27]			
Pulsreference	(PULS REFERENCE)				[28]	
Pulsfeedback	(PULSE FEEDBACK)				[29]	
Pulsinput	(PULS INPUT)				[30]	
Valg af Setup, lsb	(SETUPVALG, LSB)	[31]	[31]	[31]	[31]	[31]
Valg af Setup, msb	(SETUP VALG, MSB)	[32]	[32]	[32]	[32]	[32]
Nulstil og start	(RESET AND START)	[33]	[33]	[33]	[33]	[33]
Pulstæller start	(PULSTÆLLERSTART)	[34]	[34]			

- Alle funktioner på klemme 18 og 19 styres af enafbryder, hvilket betyder, at svartidens gentagelsesnøjagtighed er konstant. Kan anvendes til start/stop, skift af opsætning og særligt til ændring af digitalt preset, dvs. til at opnå et stabilt stoppunkt ved brug af krybehastighed. Se VLT 2800 Precise Stop Instruction, MI.28.CX.02, for at få yderligere oplysninger.

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Funktion:

I disse parametre 302-307 *Digitale indgange* kan der vælges mellem de forskellige aktiverede funktioner, der er knyttet til de digitale indgange (klemmerne 18-33).

Beskrivelse af valg:

Ingen funktion vælges, hvis det ikke ønskes, at frekvensomformeren skal reagere på signal tilført klemmen.

Nulstil nulstiller frekvensomformeren efter en alarm. Enkelte alarmer kan dog ikke nulstilles (trip fastlåst), uden at netforsyningen først afbrydes og dernæst tilsluttes igen. Se tabel under *Oversigt over advarsler og alarmer*. Nulstilling aktiveres på signalets forflanke.

Friløbsstop inverteret anvendes til at få frekvensomformeren til straks at "slippe" motoren (udgangstransistorerne "slukkes"), således at denne løber frit til stop. Logisk '0' medfører friløb til stop.

Nulstilling og friløbsstop inverteret anvendes til at aktivere friløbsstop samtidigt med nulstilling. Logisk '0' medfører friløbsstop og nulstilling. Nulstilling aktiveres på signalets bagflanke.

Kvikstop inverteret anvendes til at aktivere ned-rampen for kvikstop, som indstilles i parameter 212 *Kvikstop rampe ned-tid*. Logisk '0' medfører kvikstop.


DC-bremsning inverteret anvendes til at standse motoren ved at påføre denne en DC-spænding i et bestemt tidsrum. Se parameter 126, 127 og 132 *DC-bremse*. Bemærk, at funktionen kun er aktiv, hvis værdien i parameter 126 *DC-bremsetid* og 132 *DC-bremsespænding* er forskellig fra 0. Logisk '0' vil medføre DC-bremsning.

Stop inverteret: Et logisk '0' medfører, at motorens hastighed rampes ned til stop via den valgte rampe.



Ingen af ovennævnte stopkommandoer må bruges som reparationsafbryder. Vær opmærksom på, at frekvensomformeren har flere spændingstilgange end L1, L2 og L3, når DC-bus-klemmerne anvendes. Kontrollér, at alle spændingstilgange er afbrudt, og at den fornødne tid (4 min.) er gået, inden reparationsarbejdet påbegyndes.

Start vælges, hvis der ønskes en start/stop-kommando. Logisk '1' = start, logisk '0' = stop.



Puls-start: Hvis der påføres en puls i min. 14 ms, starter frekvensomformeren motoren, forudsat at der ikke er givet en stopkommando. Motoren kan stoppes ved en kort aktivering af *Stop inverteret*.

Reversering anvendes til at ændre motoraksdens omløbsretning. Logisk '0' vil ikke medføre reversering. Logisk '1' medfører reversering. Reverseringssignalet ændrer kun omløbsretningen, men aktiverer ikke start. Er ikke aktiv ved *Procesregulering, lukket sløjfe*. Se også parameter 200 *Udgangsfrekvens område/retning*.

Reversering og start anvendes til start/stop og reversering med samme signal. Der må ikke samtidig forefindes en aktiv startkommando. Fungerer som pulsstartreversering, hvis der er valgt pulsstart for klemme 18. Er ikke aktiv for *Procesregulering, lukket sløjfe*. Se også parameter 200 *Udgangsfrekvens område/retning*.

Start med uret anvendes, hvis motorakslen kun skal kunne rotere med uret ved start. Bør ikke anvendes ved *Procesregulering, lukket sløjfe*.

Start mod uret anvendes, hvis motorakslen kun skal kunne rotere mod uret ved start. Bør ikke anvendes ved *Procesregulering, lukket sløjfe*. Se også parameter 200 *Udgangsfrekvens område/retning*.

Jog anvendes til at overstyre udgangsfrekvensen til den jog-frekvens, der er indstillet i parameter 213 *Jog frekvens*. Jog er aktiv, uanset om der er givet en startkommando, dog ikke når *Friløbsstop*, *Kvikstop* eller *DC-bremsning* er aktiv.

Fastfrys reference fastfryser den aktuelle reference. Referencen kan nu kun ændres vha. *Hastighed op* og *Hastighed ned*. Når *fastfrys reference* er aktiv, vil den blive gemt efter en stopkommando og ved netafbrydelse.

Fastfrys udgang fastfryser den aktuelle udgangsfrekvens (i Hz). Udgangsfrekvensen kan nu kun ændres vha. *Hastighed op* og *Hastighed ned*.

NB!:

 Er *Fastfrys udgang* aktiv, kan frekvensomformeren kun stoppes, når der er valgt *Friløbsstop*, *Kvikstop* eller *DC-bremning* via en digital indgang.

Hastighed op og *Hastighed ned* vælges, hvis der ønskes digital styring af hastigheden op/ned. Funktionen er kun aktiv, hvis der er valgt *Fastfrys reference* eller *Fastfrys udgangsfrekvens*.

Er *Hastighed op* aktiv, vil referencen eller udgangsfrekvensen øges, og er *Hastighed ned* aktiv, vil referencen eller udgangsfrekvensen reduceres. Udgangsfrekvensen ændres via de indstillede rampetider i parameter 209-210 *Rampe 2*.

En puls (logisk '1' minimum høj i 14 ms og en minimum pausetid på 14 ms) vil medføre en hastighedsændring på 0,1 % (reference) eller 0,1 Hz (udgangsfrekvens). Eksempel:

Kl. 29	Kl. 33	Fastfrys ref/ fastfrys udg.	Funktion
0	0	1	Ingen hast.-ændring
0	1	1	Hastighed op
1	0	1	Hastighed ned
1	1	1	Hastighed ned

Fastfrys reference kan ændres, selv om frekvensomformeren er stoppet. Referencen vil desuden blive gemt ved netudkobling.

Catch-up/Slow-down vælges, hvis man ønsker at øge eller reducere referenceværdien med en programmérbar %-værdi, indstillet i parameter 219 *Catch-up/Slow-down reference*.

Slow-down	Catch-up	Funktion
0	0	Uændret hastighed
0	1	Øg med %-værdi
1	0	Reduc. med %-værdi
1	1	Reduc. med %-værdi


Rampe 2 vælges, hvis der skal skiftes mellem rampe 1 (parameter 207-208) og rampe 2 (parameter 209-210). Logisk '0' medfører rampe 1, og logisk '1' medfører rampe 2.

Preset-reference, lsb og *Preset-reference, msb* giver mulighed for at vælge én af fire preset-referencer; se nedenstående tabel:

Preset- reference msb	Preset- reference lsb	Funktion
0	0	Preset-ref. 1
0	1	Preset-ref. 2
1	0	Preset-ref. 3
1	1	Preset-ref. 4


Preset-reference til benyttes til skift mellem fjernbetjent reference og preset-reference. Det forudsættes, at der er valgt Ekstern/preset [2] i parameter 214 *Reference-funktion*. Logisk '0' = fjernbetjente referencer er aktive, logisk '1' = én af de fire preset-referencer er aktive, i henhold til ovenstående tabel.

Termistor vælges, hvis en eventuelt indbygget termistor i motoren skal kunne stoppe frekvensomformeren, hvis motoren bliver for varm. Udkoblingsværdien er 3 kΩ.

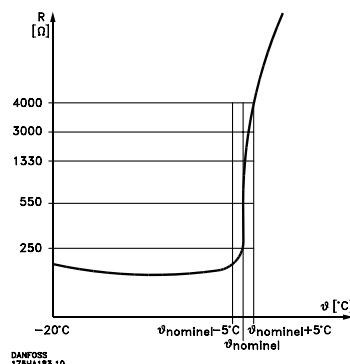

Hvis en motor er udstyret med en Klixon-termokontakt i stedet, kan denne også tilsluttes indgangen. Ved drift af parallelkoblede motorer kan termistorerne/termokontakterne serieforbindes (samlet modstand mindre end 3 kΩ).

Parameter 128 *Termisk motorbeskyttelse* skal programmeres til *Termistor advarsel* [1] eller *Termistor trip* [2], og termistoren skal forbindes mellem en digital indgang og klemme 50 (+ 10 V forsyning).



195NA077.10

Præcis stop, *inverteret* vælges for at opnå en høj gentagelsesnøjagtighed af en stopkommando. Et logisk 0 vil medføre, at motorens hastighed nedrampes til stop via den valgte rampe.

Præcis start/stop vælges for at opnå en høj gentagelsesnøjagtighed af en start- og stopkommando.

Puls-reference vælges, hvis der som referencesignal anvendes et puls-tog (frekvens). 0 Hz svarer til parameter 204 *Minimum-reference*, *RefMIN*. Den indstillede frekvens i parameter 327

Pulsreference/feedback svarer til parameter 205

Maksimum-reference *RefMAX*.

Puls-feedback vælges, hvis der som feedbacksignal anvendes et pulstog (frekvens). I parameter 327 *Pulsreference/feedback* indstilles den maksimale pulsfeedback-frekvens.

Puls-input vælges, hvis et bestemt antal pulser skal føre til et *Præcist stop*, se parameter 343 *Præcist stop* og parameter 344 *Tællerværdi*.

Valg af *Setup, ls* og Valg af *Setup, msb* giver mulighed for at vælge et af de fire setups. Det er dog en betingelse, at parameter 004 er indstillet til *Multisetup*.

Nulstil og start kan anvendes som startfunktion. Hvis 24 V tilsluttes den digitale indgang, vil det føre til en nulstilling af frekvensomformeren, og motoren vil rampe op til den indstillede reference.

Pulstællerstart bruges til at starte en tællerstopsekvens med et pulssignal. Pulsbredden skal være mindst 14 ms og må ikke være længere end tællerperioden. Se også parameter 343 og vejledningen MI28CXYY.

308 Klemme 53, analog indgangsspænding

(AI [V]53 FUNKT.)

Værdi:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| Ingen funktion (INGEN FUNKTION) | [0] |
| ★ Reference (REFERENCE) | [1] |
| Feedback (FEEDBACK) | [2] |

Funktion:

Det er i denne parameter muligt at vælge ønsket funktion knyttet til klemme 53. Skalering af indgangssignal foretages i parameter 309 *Klemme 53, min. skalering* og parameter 310 *Klemme 53, maks. skalering*.

Beskrivelse af valg:

Ingen funktion [0]. Vælges, hvis det ikke ønskes, at frekvensomformeren skal reagere på signaler, som tilsluttes klemmen.
Reference [1]. Vælges denne funktion, kan referencen ændres vha. et analogt referencesignal. Hvis der tilsluttes referencesignaler til flere indgange, skal disse referencesignaler adderes.

Tilsluttet der ét spændingsfeedbacksignal, skal der vælges *Feedback* [2] på klemme 53.

309 Klemme 53 Min. skalering

(KL. 53, MIN. SKAL.)

Værdi:

0,0 - 10,0 Volt	★ 0,0 Volt
-----------------	------------

Funktion:

I denne parameter indstilles signalværdien, som skal svare til minimum referencen eller minimum feedback, parameter 204 *Minimum reference*, *RefMIN* / 414 *Minimum feedback*, *FBMIN*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede spændingsværdi. Der bør kompenseres for spændingstab i lange signalledninger af hensyn til nøjagtigheden. Ønsker man at gøre brug af Time out funktionen (parameter 317 *Time out* og 318 *Funktion after time out*) skal værdien indstilles større end 1 Volt.

310 Klemme 53 Max. skalering

(KL. 53 MAX. SKAL.)

Værdi:

0 - 10,0 Volt	★ 10,0 Volt
---------------	-------------

Funktion:

I denne parameter indstilles signalværdien, som skal svare til maksimum referenceværdi eller maksimum feedback, parameter 205 *Maksimum reference*, *RefMAX* / 415 *Maksimum feedback*, *FBMAX*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede spændingsværdi. Der bør kompenseres for spændingstab i lange signalledninger af hensyn til nøjagtigheden.

314 Klemme 60, analog indgangsstrøm

(KL. 60 ANA. STRØM)

Værdi:

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| ★ Ingen funktion (INGEN FUNKTION) | [0] |
| Reference (REFERENCE) | [1] |
| Feedback (FEEDBACK) | [2] |

Funktion:

Det er i denne parameter muligt at vælge mellem de forskellige funktionsmuligheder for indgangen klemme 60. Skalering af indgangssignalet udføres

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

i parameter 315 *Klemme 60, min. skalering* og i parameter 316 *Klemme 60, maks. skalering*.

Beskrivelse af valg:

Ingen funktion [0]. Vælges, hvis det ikke ønskes, at frekvensomformeren skal reagere på signaler, som tilsluttes klemmen.
Reference [1]. Vælges denne funktion, kan referencen ændres vha. et analogt referencesignal. Hvis der tilsluttes referencesignaler til mere end én indgang, skal disse referencesignaler lægges sammen.
Hvis der tilsluttes et strømfeedbacksignal, skal der vælges *Feedback* [2] på klemme 60.

**315 Klemme 60 Min. skalering
(KL. 60 MIN. SKAL.)****Værdi:**

0,0 - 20,0 mA ★ 0,0 mA

Funktion:

I denne parameter indstilles signalværdien, som skal svare til minimum referencen eller minimum feedback, parameter 204 *Minimum reference*, *RefMIN*/414 *Minimum feedback*, *FBMIN*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede strømværdi. Ønsker man at gøre brug af Time out funktionen (parameter 317 *Time out* og 318 *Funktion efter time out*), skal værdien indstilles større end 2 mA.

**316 Klemme 60 Max. skalering
(KL. 60 MAX. SKAL.)****Værdi:**

0,0 - 20,0 mA ★ 20,0 mA

Funktion:

I denne parameter indstilles signalværdien, som skal svare til maksimum referenceværdi, parameter 205 *Maksimum referenceværdi*, *RefMAX*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede strømværdi.

317 Time out**(TIME OUT)****Værdi:**

1 - 99 sek. ★ 10 sek.

Funktion:

Hvis signalværdien af reference- eller feedbacksignalet tilsluttet én af indgangsklemmerne 53 eller 60 kommer under 50 % af minimum skaleringen i en periode, der er længere end den instillede tid, aktiveres den funktion, der er valgt i parameter 318 *Funktion efter time out*. Funktionen er kun aktiv, når der i parameter 309 *Klemme 53, min. skalering* er valgt en værdi, der er større end 1 Volt eller der i parameter 315 *Klemme 60, min. skalering* er valgt en værdi større end 2 mA.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede tid.

**318 Funktion efter timeout
(TIME OUT FUNKT.)****Værdi:**

★ Ingen funktion (INGEN FUNKTION)	[0]
Frys udgangsfrekvens (FRYS UDG.FREKV.)	[1]
Stop (STOP)	[2]
Jog (JOG)	[3]
Max. hastighed (MAX. HASTIGHED)	[4]
Stop og trip (STOP OG TRIP)	[5]

Funktion:

Det er her muligt at vælge, hvilken funktion der skal aktiveres efter udløbet af Time out tiden (parameter 317 *Time out*). Hvis der optræder en time out funktion samtidig med en bus timeout funktion (parameter 513 *Bus tidsintervalfunktion*) vil time out funktionen i parameter 318 blive aktiveret.

Beskrivelse af valg:

Frekvensomformerens udgangsfrekvens kan:

- frys på den aktuelle frekvens [1]
- overstyrer til stop [2]
- overstyrer til jog frekvens [3]
- overstyrer til max. udgangsfrekvens [4]
- overstyrer til stop med efterfølgende trip [5]

**319 Analog udgang klemme 42
(AU 42 FUNKTION)****Værdi:**

Ingen funktion (INGEN FUNKTION)	[0]
Ekstern reference min.-maks. 0-20 mA	
(REF. MIN-MAX = 0-20 MA)	[1]

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Ekstern reference min.-maks. 4-20 mA (REF. MIN-MAX = 4-20 MA)	[2]	0 - $P_{M,N}$ 0-20 mA/4-20 mA. Der fås et udgangssignal, der er proportionalt med den aktuelle udgangseffekt. 20 mA svarer til den indstillede værdi i parameter 102 Motoreffekt, $P_{M,N}$.
Feedback min.-maks. 0-20 mA (FB. MIN-MAX = 0-20 MA)	[3]	
Feedback min.-maks. 4-20 mA (FB. MIN-MAX = 4-20 MA)	[4]	0 - Temp.MAX 0-20 mA/4-20 mA. Der fås et udgangssignal, der er proportionalt med den aktuelle kølepladetemperatur. 0/4 mA svarer til en kølepladetemperatur på mindre end 20 °C, og 20 mA svarer til 100 °C.
Udgangsfrekvens 0-max 0-20 mA (0-FMAX. = 0-20 MA)	[5]	
Udgangsfrekvens 0-max 4-20 mA (0-FMAX. = 4-20 MA)	[6]	
★Udgangsstrøm 0- I_{INV} 0-20 mA (0- I_{INV} = 0-20 MA)	[7]	
Udgangsstrøm 0- I_{INV} 4-20 mA (0- I_{INV} = 4-20 MA)	[8]	
Udgangseffekt 0- $P_{M,N}$ 0-20 mA (0-PNOM = 0-20 MA)	[9]	
Udgangseffekt 0- $P_{M,N}$ 4-20 mA (0-PNOM = 4-20 MA)	[10]	
Invertertemperatur 20-100 °C 0-20 mA (TEMP 20-100 C=0-20 MA)	[11]	
Invertertemperatur 20-100 °C 4-20 mA (TEMP 20-100 C=4-20 MA)	[12]	

Funktion:

Den analoge udgang kan anvendes til at angive en procesværdi. Der kan vælges mellem to typer udgangssignaler: 0 - 20 mA eller 4 - 20 mA. Anvendt som spændingsudgang (0 - 10 V) skal der monteres en pull-down modstand på 500 kΩ til stel (klemme 55). Anvendes udgangen som strømudgang, må den resulterende modstand fra det tilsluttede udstyr ikke overstige 500 Ω.

Beskrivelse af valg:

Ingen funktion. Vælges, hvis den analoge udgang ikke ønskes anvendt.

Ekstern Ref_{MIN} - Ref_{MAX} 0-20 mA/4-20 mA.
Der fås et udgangssignal, der er proportionalt med den resulterende referenceværdi i intervallet Minimum-reference, Ref_{MIN} - Maksimum-reference, Ref_{MAX} (parametrene 204/205).

FB_{MIN} - FB_{MAX} 0-20 mA/ 4-20 mA.
Der fås et udgangssignal, der er proportionalt med feedbackværdien i intervallet Minimum-feedback, FB_{MIN} - Maksimum-feedback, FB_{MAX} (parametrene 414/415).

0- f_{MAX} 0-20 mA/4-20 mA.
Der fås et udgangssignal, der er proportionelt med udgangsfrekvensen i intervallet 0 - f_{MAX} (parameter 202 Udgangsfrekvens, høj grænse, f_{MAKS}).

0 - I_{INV} 0-20 mA/4-20 mA.
Det fås et udgangssignal, som er proportionalt med udgangsstrømmen i intervallet 0 - I_{INV}

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

323 Relæudgang 1-3

(RELÆ 01 UDGANG)

Værdi:

Ingen funktion (INGEN FUNKTION)	[0]
★Klarsignal (KLARSIGNAL)	[1]
Frigivet/ingen advarsel (FRIGIVET, INGEN ADV.)	[2]
Kører (KØRER)	[3]
Kører på reference, ingen advarsel (KØR.PÅ REF,ING.ADV.)	[4]
Kører, ingen advarsler (KØRER, INGEN ADV.)	[5]
Kører i referenceområdet, ingen advarsler (KØR.I OMR, ING.ADV.)	[6]
Klar - netspænding inden for området (KL, NETSP. I OMR.)	[7]
Alarm eller advarsel (ALARM ELLER ADV.)	[8]
Strøm højere end strømgrænse, par. 221 (STRØMGRÆNSE)	[9]
Alarm (ALARM)	[10]
Udgangsfrekvens højere end f _{LAV} par. 225 (OVER F LAV)	[11]
Udgangsfrekvens lavere end f _{HØJ} par. 226 (UNDER F HØJ)	[12]
Udgangsstrøm højere end I _{LAV} par. 223 (OVER I LAV)	[13]
Udgangsstrøm lavere end I _{HØJ} par. 224 (UNDER I HØJ)	[14]
Feedback højere end FB _{LAV} par. 227 (OVER FB. LAV)	[15]
Feedback lavere end FB _{HØJ} par. 228 (UNDER FB. HØJ)	[16]
Relæ 123 (RELÆ 123)	[17]
Reversering (REVERSERING)	[18]
Termisk advarsel (TERMISK ADV.)	[19]
Lokalbetjent (LOKALBETJENT)	[20]
Ude af frekvensområdet, par. 225/226 (UDE AF FREKV.OMRÅDET)	[22]
Ude af strømområdet (UDE AF STRØMOMR.)	[23]
Ude af feedbackområdet	

(UDE AF FB. OMRÅDET)	[24]
Mekanisk bremsekontrol (MEK. BREMSE KONTR.)	[25]
Styreord bit 11	
(STYREORD BIT 11)	[26]

Funktion:

Relæudgangen kan anvendes til at angive den aktuelle status eller en advarsel. Udgangen aktiveres (1-2 sluttet), når en given betingelse er opfyldt.

Beskrivelse af valg:

Ingen funktion. Vælges, hvis det ikke ønskes, at frekvensomformeren skal reagere på signaler.

Klarsignal: Der er forsyningsspænding på frekvensomformerens styrekort, og frekvensomformeren er klar til drift.

Frigivet/ingen advarsel: Frekvensomformeren er klar til drift, men der er ikke givet en startkommando. Ingen advarsel.

Kører: Der er givet startkommando. Også aktiv under nedrampning.

Kører på reference, ingen advarsel : hastighed i henhold til referencen.

Kører, ingen advarsler: Der er givet en startkommando. Ingen advarsel.

Klar - netspænding inden for området :
Frekvensomformeren er klar til brug. Der er forsyningsspænding på styrekortet og ingen aktive styresignaler på indgangene. Netspændingen er inden for spændingsgrænserne.

Alarm eller advarsel: Udgangen aktiveres ved alarm eller advarsel.

Strømgrænse: Udgangsstrømmen er større end den programmerede værdi i parameter 221 Strømgrænse $I_{GRÆNS}$.

Alarm: Udgangen aktiveres ved alarm.

Udgangsfrekvens højere end f_{LAV} : Udgangsfrekvensen er højere end den værdi, der er angivet i parameter 225 Advarsel: *Lav frekvens, f_{LAV}* .

Udgangsfrekvens lavere end $f_{HØJ}$: Udgangsfrekvensen er lavere end den værdi, der er angivet i parameter 226 Advarsel: *Høj frekvens, $f_{HØJ}$* .

Udgangsstrøm højere end I_{LAV} : Udgangsstrømmen er højere end den værdi, der er angivet i parameter 223 Advarsel: *Lav strøm, I_{LAV}* .

Udgangsstrøm lavere end $I_{HØJ}$: Udgangsstrømmen er lavere end den værdi, der er angivet i parameter 224 Advarsel: *Høj strøm, $I_{HØJ}$* .

Feedback højere end FB_{LAV} : Feedbackværdien er højere end den værdi, der er angivet i parameter 227 Advarsel: *Lav feedback, FB_{LAV}* .

Feedback lavere end $FB_{HØJ}$: Feedbackværdien er lavere end den værdi, der er angivet i parameter 228 Advarsel: *Høj strøm, $I_{HØJ}$* .

Relæ 123 anvendes kun i forbindelse med Profidrive.

Reversering: Relæudgangen aktiveres, når motorens omdrejningsretning er mod uret. Når motorens omdrejningsretning er med uret, vil der være 0 V DC.

Termisk advarsel: Temperaturen i enten motor, frekvensomformer eller en termistor, der er tilsluttet en digital indgang, er over grænsen.

Lokalbetjent: Udgangen er aktiv, når der i parameter 002 Lokal-/fjernbetjent er valgt *Lokalbetjent* [1].

Ude af frekvensområdet: Udgangsfrekvensen er uden for det programmerede frekvensområde i parameter 225 og 226.

Ude af strømområdet: Motorstrømmen er uden for det programmerede område i parameter 223 og 224.

Ude af feedbackområdet: Feedbacksignalet er uden for det programmerede område i parameter 227 og 228.

Mekanisk bremsekontrol giver mulighed for at styre en ekstern mekanisk bremse (se afsnit om kontrol af mekanisk bremse i Design Guide).

**327 Puls-reference/feedback
(PULS REF/FB)****Værdi:**

150 - 67600 Hz

★ 5000 Hz

Funktion:

I denne parameter indstilles den signalværdi, der svarer til den maksimale værdi, som indstilles i parameter 205 *Maksimum reference, Ref_{MAX}* eller til den maksimale feedbackværdi, som indstilles i parameter 415 *Maksimum feedback, FB_{MAX}*.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede puls-reference eller pulsfeedback, som tilsluttes klemme 33.

328 Maksimal puls 29**(MAKS. PULS 29)****Værdi:**

150 - 67600 Hz

★ 5000 Hz

Funktion:

Denne parameter bruges til at angive den signalværdi, der svarer til den maksimale værdi, som er angivet i parameter 205 *Maks. reference*, Ref_{MAX} , eller til den maksimale feedbackværdi, som er angivet i parameter 415 *Maks. feedback*, FB_{MAX} .

NB!:

 Kun relevant for DeviceNet. Se MG90BXYY for at få yderligere oplysninger.

341 Digital udgang klemme 46**(DO 46 FUNKTION)****Værdi:**

Klarsignal (KLARSIGNAL)	[0]
Parameter [0] - [20], se parameter 323	
Pulsreference (PULS REFERENCE)	[21]
Parameter [22] - [25], se parameter 323	
Pulsfeedback (PULSE FEEDBACK)	[26]
Udgangsfrekvens (PULS UDG. FREKV.)	[27]
Pulsstrøm (PULSSTRØM)	[28]
Pulseffekt (PULSEFFEKT)	[29]
Pulstemperatur (PULSTEMP)	[30]

Funktion:

Den digitale udgang kan anvendes til at angive den aktuelle status eller en advarsel. Den digitale udgang (klemme 46) giver et 24 V DC-signal, når en givet betingelse er opfyldt. Klemmen kan også anvendes som frekvensudgang.

Parameter 342 indstiller den maksimale pulsfrekvens.

Beskrivelse af valg:

Pulsreference Ref_{MIN} - Ref_{MAX}

Der fås et udgangssignal, der er proportionalt med den resulterende referenceværdi i intervallet Minimum-reference, Ref_{MIN} - Maksimum-reference, Ref_{MAX} (parametrene 204/205).

Pulsreference FB_{MIN} - FB_{MAX}

Der fås et udgangssignal, der er proportionalt med feedbackværdien i intervallet Minimum-feedback, FB_{MIN} - Maksimum-feedback, FB_{MAX} (parametrene 414/415).

Udgangsfrekvens, 0-f_{MAX}

Der fås et udgangssignal, der er proportionelt med udgangsfrekvensen i intervallet 0 - f_{MAX} (parameter 202 *Udgangsfrekvens, høj grænse*, f_{MAX}).

Pulsstrøm 0 - I_{INV}.

Der fås et udgangssignal, der er proportionalt med udgangsstrømmen i intervallet 0 - I_{INV}.

Pulseffekt 0 - P_{M,N}.

Der fås et udgangssignal, der er proportionalt med den aktuelle udgangseffekt. Parameter 342 svarer til den indstillede værdi i parameter 102 *Motoreffekt*, $P_{M,N}$.

Pulstemperatur 0 - Temp.MAX.

Der fås et udgangssignal, der er proportionalt med den aktuelle kølepladetemperatur. 0 Hz svarer til en kølepladetemperatur på mindre end 20° C, og parameter 342 svarer til 100° C.

NB!:

 Udgangsklemme 46 er ikke tilgængelig på DeviceNet. Minimum udgangsfrekvens ved frekvensudgang = 16 Hz

342 Klemme 46, Max. pulsudgang**(KL.46 MAX. PULS)****Værdi:**

150 - 10000 Hz ★ 5000 Hz

Funktion:

I denne parameter kan pulsudgangssignalets maksimale frekvens indstilles.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede frekvens.

343 Præcis stopfunktion**(PRÆCIST STOP)****Værdi:**

★ Præcist rampestop (NORMAL STOP)	[0]
Tællerstop med nulstilling (TÆLLERSTOP M. RESET)	[1]
Tællerstop uden nulstilling (TÆLLERSTOP U. RESET)	[2]
Hastighedskompenseret stop (HAST. KOMP. STOP)	[3]
Hastighedskompenseret tællerstop med nulstilling (H.K.T.STOP M. RESET)	[4]
Hastighedskompenseret tællerstop uden nulstilling (H.K.T.STOP U. RESET)	[5]

Funktion:

I denne parameter vælges det, hvilken stopfunktion der skal udføres på en stopkommando. Alle seks

datavalg indeholder en præcis stoproutine, hvilket sikrer en høj gentagelsesnøjagtighed.
Valgene er en kombination af nedenstående funktioner.

**NB!:**

Pulsstart [8] må ikke benyttes sammen med funktionen præcist stop.

Beskrivelse af valg:

Præcist rampestop [0] vælges for at opnå en høj gentagelsesnøjagtighed på stoppunktet.

Tællerstop. Efter at have modtaget et startsignal kører frekvensomformeren, indtil det brugerprogrammerede antal pulser er modtaget på indgangsklemme 33.

Dernæst aktiveres den normale rampe ned-tid (parameter 208) af et internt stopsignal.

Tællerfunktionen aktiveres (starter timingen) ved startsignalets flanke (når det skifter fra stop til start).

Hastighedskompensered stop. For at stoppe på præcist det samme punkt, uafhængigt af den aktuelle hastighed, forsinkes et modtaget stopsignal internt, når den aktuelle hastighed er lavere end den maksimale hastighed (indstillet i parameter 202).

Nulstilling. Tællerstop og Hastighedskompensered stop kan kombineres med eller uden nulstilling.

Tællerstop med nulstilling [1]. Efter hvert præcist stop nulstilles det antal pulser, der er talt under nedrampningen til 0 Hz.

Tællerstop uden nulstilling [2]. Det antal pulser, der blev talt under nedrampningen til 0 Hz, trækkes fra tællerværdien i parameter 344.

349 System-forsinkelsestid**(SYSTEM-FORS.TID)****Værdi:**

0 ms - 100 ms

★ 10 ms

Funktion:

I denne parameter indstilles systemets forsinkelsestid (Sensor, PLC, etc.). Hvis man kører hastighedskompensered stop, har forsinkelsestiden ved forskellige frekvenser en stor indflydelse på den måde, hvorpå man stopper.

Beskrivelse af valg:

Fabriksindstilling er 10 ms. Det vil sige, at man går ud fra, at den totale forsinkelse fra Sensor, PLC og andet Hardware svarer til den indstilling.

**NB!:**

Kun aktiv ved hastighedskompensered stop.

344 Tæller værdi**(TÆLLER VÆRDI)****Værdi:**

0 - 999999

★ 100000 pulser

Funktion:

I denne parameter vælges tællerværdien til brug i den integrerede tællerstop funktion (parameter 343).

Beskrivelse af valg:

Fabriksindstillingen er 100000 pulser. Den højeste frekvens (max. oplosning), som kan registreres på klemme 33 er 67,6 kHz.

■ Specielle funktioner

400 Bremsefunktion (BREMSEFUNKTION)

Værdi:

Off (OFF)	[0]
Modstandsbremse	
(MODSTANDSBREMSE)	[1]
AC-bremse (AC-BREMSE)	[4]
Load sharing (LOAD SHARING)	[5]

Fabriksindstilling afhænger af apparattype.

Funktion:

Modstandsbremse [1] vælges, når frekvensomformeren har en indbygget bremsetransistor, og der er tilsluttet en bremsemodstand på klemmerne 81, 82. Ved tilsluttet bremsemodstand tillades en højere mellemkredsspænding under bremsning (generatorisk drift).

AC-bremse [4] kan vælges for at forbedre nedbremsningen uden brug af bremsemodstande. Bemærk, at AC-bremse [4] ikke er så effektiv, som Modstandsbremse [1].

Beskrivelse af valg:

Vælg Modstandsbremse [1], hvis der er tilsluttet en bremsemodstand.

Vælg AC-bremse [4], hvis kortvarige generatoriske belastninger forekommer. Se parameter 144 AC-bremsefaktor for indstilling af bremsen.

Vælg Load sharing [5] hvis dette benyttes.

NB!:

En ændring af valg er først aktiv, når netspændingen afbrydes og tilsluttes igen.

405 Reset funktion (RESET FUNKTION)

Værdi:

★Manuel reset (MANUEL RESET)	[0]
Automatisk genstart x 1	
(AUTO RESET X 1)	[1]
Automatisk genstart x 3	
(AUTO RESET X 3)	[3]
Automatisk genstart x 10	
(AUTO RESET X 10)	[10]
Reset ved nettilslutning	
(RESET VED NETTILSLUT)	[11]

Funktion:

Det er i denne parameter muligt at vælge, om der skal resettes og genstartes manuelt efter et trip, eller om frekvensomformeren skal resettes og genstartes automatisk. Det kan endvidere vælges, hvor mange gange der skal forsøges at genstartes. Tiden mellem hvert forsøg indstilles i parameter 406 Automatisk genstartstid.

Beskrivelse af valg:

Vælges *Manuel reset* [0], skal reset foregå via [STOP/RESET]-tasten, via en digital indgang eller via den serielle kommunikation. Hvis det ønskes, at frekvensomformeren skal foretage automatisk reset og genstart efter et trip, vælges dataværdi [1], [3] eller [10]. Vælges *Reset ved nettilslutning* [11], vil frekvensomformeren foretage en reset, hvis der har været en fejl ved netafbrydelse.

Motoren kan starte uden varsel.



406 Automatisk genstartstid (AUTO GENSTARTTID)

Værdi:

0 - 10 sek. ★ 5 sek.

Funktion:

I denne parameter indstilles tiden fra et trip opstår til at den automatiske reset funktion igangsættes. Det forudsættes at der er valgt automatisk reset i parameter 405 Reset funktion.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede tid.

409 Trip delay overstrøm, I_{LIM} (TRIP DELAY OVERS)

Værdi:

0 - 60 sek. (61=OFF) ★ OFF

Funktion:

Når frekvensomformeren registrerer, at udgangsstrømmen har nået strømgrænsen I_{LIM} (parameter 221 Strømgrænse) og forbliver her i den indstillede tid, foretages der udkobling. Kan anvendes til beskyttelse af applikationen, ligesom ETR ved evt. valg beskytter motoren.

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Beskrivelse af valg:

Vælg hvor længe frekvensomformeren må holde udgangsstømmen ved strømgrænsen I_{LIM} inden den kobler ud. Ved OFF er parameter 409 *Trip delay overstrøm*, I_{LIM} ude af funktion, d.v.s. at der ikke foretages udkobling.

**NB!:**

Ved valg af LC-filter bliver switchfrekvensen ændret til 4,5 kHz.

**411 Switchfrekvens
(SWITCHFREKVENS)****Værdi:**

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 3000 - 14000 Hz (VLT 2803 - 2875) | ★ 4500 Hz |
| 3000 - 10000 Hz (VLT 2880 - 2882) | ★ 4500 Hz |

Funktion:

Den indstillede værdi bestemmer vekselretterens switchfrekvens. Ved ændring af switchfrekvensen kan eventuelle akustiske støjgener fra motoren minimeres.

**NB!:**

Frekvensomformerens udgangsfrekvens kan aldrig antage en værdi højere end 1/10 af switchfrekvensen.

Beskrivelse af valg:

Når motoren kører, justeres switchfrekvensen i parameter 411 *Switchfrekvens*, indtil man har opnået den frekvens, hvor motoren er så støjsvag som muligt.

**NB!:**

Switchfrekvensen reduceres automatisk som funktion af belastningen. Se *Temperaturafhængig switchfrekvens* under *Særlige forhold*.

Ved valg af *LC-filter monteret* i parameter 412 bliver minimum switchfrekvensen 4,5 kHz.

**412 Variabel switchfrekvens
(VAR. SWITCHFREK.)****Værdi:**

- | | |
|--|-----|
| ★Uden LC-filter (UDEN LC-FILTER) | [2] |
| LC-filter monteret
(LC-FILTER MONTERET) | [3] |

Funktion:

Parameteren skal indstilles til *LC-filter monteret*, hvis der er monteret et LC-filter mellem frekvensomformeren og motoren.

Beskrivelse af valg:

LC-filter monteret [3] skal benyttes, hvis der er monteret et LC-filter mellem frekvensomformeren og motoren, da frekvensomformeren ellers ikke kan beskytte LC-filteret.

**413 Overmodulationsfunktion
(OVERMODUL. FUNKT.)****Værdi:**

- | | |
|-----------|-----|
| Off (OFF) | [0] |
| ★On (ON) | [1] |

Funktion:

I denne parameter kan man tilslutte overmoduleringsfunktionen for udgangsspændingen.

Beskrivelse af valg:

Off [0] betyder, at man ikke overmodulerer udgangsspændingen, og derved undgås momentrippel på motorakslen. Dette kan være gavnligt ved fx. slibemaskiner.
On [1] betyder, at der kan opnås en udgangsspænding, som er højere end netspændingen (op til 5 %).

**414 Minimum feedback, FB_{MIN}
(MIN. FEEDBACK)****Værdi:**

- | | |
|---|---------|
| -100.000.000 - par. 415 FB _{MAX} | ★ 0,000 |
|---|---------|

Funktion:

Parameter 414 *Minimum feedback, FB_{MIN}* og 415 *Maksimum feedback, FB_{MAX}* anvendes til at skalere displayvisningen, således at denne viser feedbacksignalet i en procesenhed proportionalt med signalet på indgangen.

Beskrivelse af valg:

Indstil den værdi, som ønskes vist i displayet ved minimum feedbacksignalfærdig på den valgte feedbackindgang (parameter 308/314 *Analog indgange*).

**415 Maksimum feedback, FB_{MAX}
(MAX. FEEDBACK)****Værdi:**

- | | |
|---------------------------------|------------|
| FB _{MIN} - 100.000.000 | ★ 1500.000 |
|---------------------------------|------------|

Funktion:

Se beskrivelse til par. 414 *Minimum feedback, FB_{MIN}*.

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Beskrivelse af valg:

Indstil den værdi, som ønskes vist i displayet, når maksimum feedback er opnået på den valgte feedbackindgang (parameter 308/314 *Analog indgange*).

**416 Proces enheder
(REF/FEEDB. ENHED)****Værdi:**

★ Ingen enhed (INGEN ENHED)	[0]
% (%)	[1]
ppm (PPM)	[2]
rpm (RPM)	[3]
bar (BAR)	[4]
Cycles/min (CYCLES/MIN)	[5]
Pulses/s (PULSES/S)	[6]
Stk/sek. (UNITS/S)	[7]
Stk/min (UNITS/MIN)	[8]
Stk/time (UNITS/H)	[9]
°C (°C)	[10]
Pa (PA)	[11]
Liter/sek. (L/S)	[12]
m³/sek. (M³/SEK.)	[13]
Liter/min. (L/M)	[14]
m³/min (M³/MIN)	[15]
Liter/time (L/H)	[16]
m³/time (M³/HOUR)	[17]
Kg/sek. (KG/SEK.)	[18]
Kg/min. (KG/MIN.)	[19]
Kg/time (KG/HOUR)	[20]
Tons/min. (T/MIN.)	[21]
Tons/time (T/HOUR)	[22]
Meter (M)	[23]
Nm (NM)	[24]
Meter/sek (M/SEK.)	[25]
Meter/min. (M/MIN.)	[26]
°F (°F)	[27]
In wg (IN WG)	[28]
gal/sek (GAL/SEK.)	[29]
Ft³/sek (FT³/SEK.)	[30]
Gal/min. (GAL/MIN.)	[31]
Ft³/min. (FT³/MIN.)	[32]
Gal/time (GAL/H)	[33]
Ft³/time (FT³/H)	[34]
Lb/sek. (LB/SEK.)	[35]
Lb/min. (LB/MIN.)	[36]
lb/time (LB/HOUR)	[37]
Lb ft (LB FT)	[38]
Ft/sek. (FT/SEK.)	[39]
Ft/min. (FT/MIN)	[40]

Funktion:

Vælg mellem forskellige enheder, som ønskes vist i displayet. Enheden udlæses, når der er tilsluttet en LCP-betjeningsenhed, og hvis der er valgt *Reference [enhed]* [2] eller *Feedback [enhed]* [3] i en af parametrene 009-012 *Display udlæsning*, samt i Display mode. Enheden benyttes i *Lukket sløjfe* også som enhed for Minimum/Maximum reference og Minimum/Maximum feedback.

Beskrivelse af valg:

Vælg den ønskede enhed for reference/feedbacksignalet.

**NB!:**

Parametrene 417-421 benyttes kun, når der i parameter 100 *Konfiguration* er valgt *Hastighedsregulering, lukket sløjfe* [1].

**417 Hastighed PID- proportionalforstærkning
(HAST. PROP.FORST)****Værdi:**

0,000 (OFF) - 1,000 ★ 0,010

Funktion:

Proportionalforstærkningen angiver, hvor mange gange fejlen (afvigelsen mellem feedbacksignal og sætpunkt) skal forstærkes.

Beskrivelse af valg:

Der opnås en hurtig regulering ved en høj forstærkning, men hvis forstærkningen er for høj, kan processen blive ustabil ved oversving.

**418 Hastighed PID integrationstid
(HAST. INT. TID)****Værdi:**

20,00 - 999,99 ms (1000 = OFF) ★ 100 ms

Funktion:

Integrationstiden afgør, hvor længe PID-regulatoren er om at udregulere fejlen. Jo større fejlen er, des hurtigere vil integratorens frekvensbidrag stige. Integrationstiden er den tid, integratoren skal bruge for at nå samme ændring som proportionalforstærkningen.

Beskrivelse af valg:

Der opnås en hurtig regulering ved en kort integrationstid. Denne kan dog blive for kort, hvorved processen kan blive ustabil. Er integrationstiden lang,

vil der kunne forekomme store afvigelser fra den ønskede reference, da procesregulatoren vil være lang tid om at regulere i forhold til en given fejl.

419 Hastighed PID differentieringstid (HAST. DIFF. TID)

Værdi:

0,00 (OFF) - 200,00 ms ★ 20,00 ms

Funktion:

Differentiatoren reagerer ikke på en konstant fejl. Den giver kun et bidrag, når fejlen ændrer sig. Jo hurtigere fejlen ændrer sig, des kraftigere vil bidraget fra differentiatoren være. Bidraget er proportional med den hastighed hvormed fejlen ændrer sig.

Beskrivelse af valg:

Hurtig styring opnås ved en lang differentieringstid. Men denne kan også blive for lang, hvorved processen bliver ustabil. Når differentieringstiden er 0 ms, er D-funktionen ikke aktiv.

420 Hastighed PID diff. forstærk. grænse (HAST D-FORST GRÆ)

Værdi:

5,0 - 50,0 ★ 5,0

Funktion:

Det er muligt at indstille en grænse for differentiatorens forstærkning. Da D-forstærkning stiger ved højere frekvenser, kan det være gavnligt at kunne begrænse forstærkningen. Man kan derved opnå et rent D-led ved lave frekvenser og et konstant D-led ved højere frekvenser.

Beskrivelse af valg:

Vælg ønsket grænse for forstærkningen.


421 Hastighed PID-lavpasfiltertid (HAST LP-FILT TID)

Værdi:

20 - 500 ms ★ 20 ms

Funktion:

Støj på feedbacksignalet dæmpes af et 1.ordens lavpasfilter for at mindske støjens indflydelse på reguleringen. Dette kan blandt andet være en fordel, hvis der er meget støj på signalet. Se tegning.

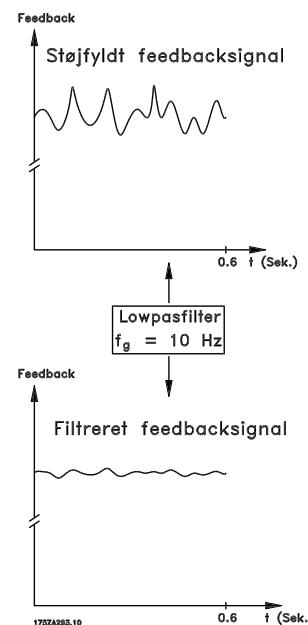

Beskrivelse af valg:

Programmeres f.eks en tidskonstant (t) på 100 ms, vil knækfrekvensen for lavpasfiltret være $1/0,1 = 10$ RAD./sek, svarende til $(10 / 2 \times \pi) = 1,6$ Hz. PID-regulatoren vil derved kun regulere et feedbacksignal, der varierer med en frekvens på mindre end 1,6 Hz. Hvis feedbacksignalet varierer med en højere frekvens end 1,6 Hz vil det blive dæmpet af lavpasfiltret.


423 U1 spænding (U1 SPÆNDING)

Værdi:

0,0 - 999,0 V ★ par. 103

Funktion:

Parameter 423-428 benyttes, når der i parameter 101 *Momentkarakteristik* er valgt *Speciel motor karakteristik* [8]. Det er muligt at bestemme en U/f karakteristik ud fra fire definérbar spændinger og tre frekvenser. Spændingen ved 0 Hz indstilles i parameter 133 *Startspænding*.

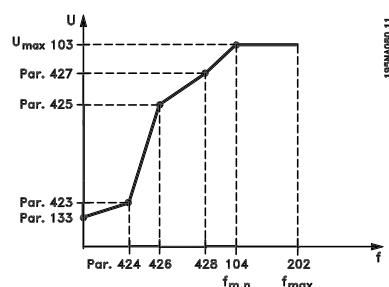

★ = fabriksindstilling. () = displaytekst. [] = værdi der bruges ved kommunikation via seriel kommunikationsport.

Beskrivelse af valg:

Indstil den udgangsspænding (U1), som skal passe sammen med den første udgangsfrekvens (F1), parameter 424 F1 frekvens.

424 F1 frekvens**(F1 FREKVENS)****Værdi:**

0,0 - par. 426 F2 frekvens
★ par. 104 Motorfrekvens

Funktion:

Se parameter 423 U1 spænding .

Beskrivelse af valg:

Indstil den udgangsfrekvens (F1), som skal passe sammen med den første udgangsspænding (U1), parameter 423 U1 spænding .

425 U2 spænding**(U2 SPÆNDING)****Værdi:**

0,0 - 999,0 V
★ par. 103

Funktion:

Se parameter 423 U1 spænding .

Beskrivelse af valg:

Indstil den udgangsspænding (U2), som skal passe sammen med den anden udgangsfrekvens (F2), parameter 426 F2 frekvens .

426 F2 frekvens**(F2 FREKVENS)****Værdi:**

Par. 424 F1 frekvens - par. 428 F3 frekvens
★ par. 104 Motorfrekvens

Funktion:

Se parameter 423 U1 spænding .

Beskrivelse af valg:

Indstil den udgangsfrekvens (F2), som skal passe sammen med den anden udgangsspænding (U2), parameter 425 U2 spænding .

427 U3 spænding**(U3 SPÆNDING)****Værdi:**

0,0 - 999,0 V
★ par. 103

Funktion:

Se parameter 423 U1 spænding .

Beskrivelse af valg:

Indstil den udgangsspænding (U3), som skal passe sammen med den tredje udgangsfrekvens (F3), parameter 428 F3 frekvens .

428 F3 frekvens**(F3 FREKVENS)****Værdi:**

Par. 426 F2 frekvens - 1000 Hz
★ par. 104 Motorfrekvens

Funktion:

Se parameter 423 U1 spænding .

Beskrivelse af valg:

Indstil den udgangsfrekvens (F3), som skal passe sammen med den tredje udgangsspænding (U3), parameter 427 U3 spænding .

NB!:

Parametrene 437-444 benyttes kun, når der i parameter 100 Konfiguration er valgt Process regulering, lukket sløjfe [3].

437 Proces PID- normal/inverteret kontrol**(PROC NO/INV KON)****Værdi:**

★Normal (NORMAL) [0]
Inverteret (INVERTERET) [1]

Funktion:

Det er muligt at vælge, om processregulatoren skal forøge/reducere udgangsfrekvensen ved en afvigelse mellem reference/sætpunkt og processens faktiske tilstand.

Beskrivelse af valg:

Hvis det ønskes, at frekvensomformeren skal mindske udgangsfrekvensen, hvis feedbacksignalet stiger, vælges Normal [0]. Hvis det ønskes, at frekvensomformeren skal

forøge udgangsfrekvensen, hvis feedbacksignalet stiger, vælges *Inverteret* [1].

438 Proces PID anti windup

(PROC ANTI WINDUP)

Værdi:

Ikke aktiv (IKKE AKTIV)	[0]
★Aktiv (AKTIV)	[1]

Funktion:

Det er muligt at vælge, om procesregulatoren skal fortsætte med at regulere på en afvigelse, selvom det ikke er muligt at forøge/reducere udgangsfrekvensen.

Beskrivelse af valg:

Fabriksindstillingen er *Aktiv* [1], hvilket medfører, at integrationsleddet initialiseres i forhold til den aktuelle udgangsfrekvens, hvis enten strømgrænse, spændingsgrænse eller max./min. frekvens er nået. Procesregulatoren vil først koble ind igen, når afvigelsen enten er nul eller har ændret fortegn. Vælg *Ikke aktiv* [0], hvis integratoren skal fortsætte med at integrere på afvigelsen, selvom det ikke er muligt at udregulere denne.

NB!:

 Vælges *Ikke aktiv* [0] vil det medføre, at når afvigelsen ændrer fortegn, vil integratoren først skulle integrere ned fra det niveau, som er nået som følge af den tidligere fejl, før der vil ske en ændring af udgangsfrekvensen.

439 Proces PID start frekvens

(PROC START FREKV)

Værdi:

fMIN - fMAX (parameter 201/202)	
★ Par. 201 Udgangsfrekvens lav grænse, fMIN	

Funktion:

Ved et startsignal vil frekvensomformeren reagere som *Åben sløjfe* og vil først, når den programmerede startfrekvens nås, skifte til *Lukket sløjfe*. Det er derved muligt at indstille en frekvens svarende til den hastighed, som processen normalt vil køre ved, hvorved den ønskede processtilstand hurtigere vil kunne nås.

Beskrivelse af valg:

Indstil den ønskede startfrekvens.



NB!:

Hvis frekvensomformeren går i strømgrænse, inden den ønskede startfrekvens nås, vil procesregulatoren ikke aktiveres. For at aktivere regulatoren alligevel, skal startfrekvensen sænkes til den aktuelle udgangsfrekvens. Dette kan gøres under drift.

440 Proces PID proportionalforstærkning

(PROC PROP. FORST)

Værdi:

0,0 - 10,00	★ 0,01
-------------	--------

Funktion:

Proportionalforstærkningen angiver, hvor mange gange afvigelse mellem reference/sætpunkt og feedbacksignalet skal forstærkes.

Beskrivelse af valg:

Der opnås en hurtig regulering ved en høj forstærkning, men hvis forstærkningen er for høj, kan processen blive ustabil som følge af oversving.

441 Proces PID integrationstid

(PROC INTEGR. TID)

Værdi:

0,01 - 9999,99 (OFF)	★ OFF
----------------------	-------

Funktion:

Integratoren giver ved en konstant ændring af udgangsfrekvensen en konstant fejl mellem reference/sætpunkt og feedbacksignalet. Jo større fejlen er, des hurtigere vil integratorens frekvensbidrag stige. Integrationstiden er den tid integratoren skal bruge for at nå samme ændring som proportionalforstærkningen.

Beskrivelse af valg:

Der opnås en hurtig regulering ved en kort integrationstid. Denne kan dog blive for kort, hvorved processen kan blive ustabil som følge af oversving. Er integrationstiden lang, vil der kunne forekomme store afvigelser fra det ønskede sætpunkt, da procesregulatoren vil være lang tid om at regulere i forhold til en given fejl.

442 Proces PID differentieringstid**(PROC DIFF. TID)****Værdi:**

0,00 (OFF) - 10,00 sek. ★ 0,00 sek.

Funktion:

Differentiatoren reagerer ikke på en konstant fejl. Den giver kun et bidrag, når fejlen ændrer sig. Jo hurtigere afvigelsen ændrer sig, des kraftigere vil bidraget fra differentiatoren være. Bidraget er proportional med den hastighed, hvormed afvigelsen ændrer sig.

Beskrivelse af valg:

Der opnåes en hurtig regulering ved en lang differentiationsstid. Denne kan dog blive for lang, hvorved processen kan blive ustabil som følge af oversving.

443 Proces PID diff. forstærk. grænse**(PROC D-FORST.GR)****Værdi:**

5,0 - 50,0 ★ 5,0

Funktion:

Det er muligt at indstille en grænse for differentiatorens bidrag. Differentiatorens bidrag vil stige ved hurtige ændringer, hvorfor det kan være gavnligt at begrænse denne. Derved opnås et reelt differentiatorbidrag ved de langsomme ændringer og et konstant differentiatorbidrag ved hurtige ændringer på afvigelsen.

Beskrivelse af valg:

Vælg ønsket grænse for differentiatorens bidrag.

444 Proces PID lavpasfiltertid**(PROC FILTER TID)****Værdi:**

0,02 - 10,00 ★ 0,02

Funktion:

Støj på feedbacksignalet dæmpes af et 1.ordens lavpasfilter for at mindske støjens indflydelse på procesreguleringen. Dette kan blandt andet være en fordel, hvis der er meget støj på signalet.

Beskrivelse af valg:

Vælg ønsket tidskonstant (t). Programmeres f.eks en tidskonstant (t) på 0,1 sek, vil knækfrekvensen for lavpasfiltret være $1/0,1 = 10$ RAD/sek, svarende til $(10 / (2 \times \pi)) = 1,6$ Hz. Prosesregulatoren vil derved kun regulere et feedbacksignal, der varierer

med en frekvens på mindre end 1,6 Hz. Hvis feedbacksignalet varierer med en højere frekvens end 1,6 Hz, vil det blive dæmpet af lavpasfiltret.

445 Indkobling på roterende motoraksel**(INDK. ROTER. MOT)****Værdi:**

★ Ikke muligt (IKKE MULIGT)	[0]
OK - samme retning (OK - SAMME RETNING)	[1]
OK - begge retninger (OK - BEGGE RETNINGER)	[2]
DC brems og start (DC BREMS OG START)	[3]

Funktion:

Denne funktion gør det muligt at koble frekvensomformeren ind på en roterende motoraksel, som fx. på grund af et strømudfald ikke længere styres af frekvensomformeren. Funktionen aktiveres hver gang en startkommando er aktiv. For at frekvensomformeren skal kunne koble ind på den roterende motoraksel, skal motorens hastighed være mindre, end den frekvens, der svarer til frekvensen i parameter 202 *Udgangsfrekvens høj grænse, f_{MAX}*.

Beskrivelse af valg:

Vælg *Ikke muligt* [0], hvis funktionen ikke ønskes.

Vælg *OK - samme retning* [1], hvis motorakslen kun kan rotere i samme retning ved indkobling. *OK - samme retning* [1] vælges, hvis der i parameter 200 *Udgangsfrekvens område* er valgt *Kun med uret*.

Vælg *OK - begge retninger* [2], hvis motoren kan rotere i begge retninger ved indkobling.

Vælg *DC-brems og start* [3], hvis det ønskes, at frekvensomformeren skal bremse motoren ned med DC-bremsen først, og derefter starte. Det forudsættes, at parameter 126-127/132 *DC-bremse* er aktive. Ved større 'Windmilling' (roterende motor) effekter kan frekvensomformeren ikke koble ind på en roterende motor, uden at *DC-brems og start* vælges.

Begrænsninger:

- For lavt inertii vil medføre acceleration af belastningen, hvilket kan være farligt eller forhindre en korrekt Indkobling på roterende motor. Brug DC-bremsen i stedet.
- Hvis belastningen drives f.eks. af 'Windmilling' (roterende motor) effekter, kan apparatet slå fra pga. overspænding.

- Under 250 omdr./min. fungerer Indkobling på roterende motor ikke.

451 Hastighed PID feedforward-faktor**(HAST. FF FAKTOR)****Værdi:**

0 - 500 % ★ 100 %

Funktion:

Denne parameter er kun aktiv, når der i parameter 100 *Konfiguration* er valgt *Hastighedsregulering, lukket sløjfe*. FF-funktionen sender en større eller mindre del af referencesignalet udenom PID-regulatoren, således at PID-regulatoren kun har indflydelse på en del af styresignalet. Enhver ændring af sætpunktet vil derfor påvirke motorhastigheden direkte. FF-faktoren giver høj dynamik ved ændringer af sætpunktet og giver mindre oversving.

Beskrivelse af valg:

Der kan vælges en ønsket %-værdi i intervallet $f_{MIN} - f_{MAX}$. Værdier over 100 % benyttes, hvis sætpunkt-variationerne kun er små.

452 Regulatorområde**(PID REGULATOROMR)****Værdi:**

0 - 200 % ★ 10 %

Funktion:

Denne parameter er kun aktiv, når der i parameter 100 *Konfiguration* er valgt *Hastighedsregulering, lukket sløjfe*.

Regulatorområdet (båndbredden) begrænser udgangen fra PID-regulatoren i % af motorfrekvens $f_{M,N}$.

Beskrivelse af valg:

Der kan vælges en ønsket %-værdi af motorfrekvens $f_{M,N}$. Hvis regulatorområdet reduceres vil hastighedsvariationerne blive mindre under indregulering.

456 Modstandsbremse niveau**(MOD.BR.NIVEAU)****Værdi:**0 - 25 V hvis 200 V apparat ★ 0
0 - 50 V hvis 400 V apparat ★ 0**Funktion:**

Man indstiller den spænding, som niveaueret for modstandsbremning reduceres med. Den er kun aktiv, når modstandsbremning i parameter 400 er valgt.

Beskrivelse af valg:

Jo større reduktionsværdi, jo hurtigere reageres på en generatorisk belastning. Bør kun anvendes, når der er problemer med overspænding på mellemkredsen.

461 Feedbacktilpasning**(FEEDB.TILPASNING)****Værdi:**★ Lineær (LINEÆR) [0]
Kvadratrod (KVADRATROD) [1]**Funktion:**

I denne parameter kan der vælges en funktion, der konverterer et tilsluttet feedbacksignal fra processen til en feedbackværdi, der er lig med kvadratrodens af det tilsluttede signal. Dette bruges for eksempel, når reguleringen af en gennemstrømning (volumen) er nødvendig på grundlag af tryk som feedbacksignal (gennemstrømning = konstant $\times \sqrt{tryk}$). Denne konvertering gør det muligt at indstille referencen således, at der er en lineær sammenhæng mellem referencen og den nødvendige gennemstrømning.

Beskrivelse af valg:

Hvis der er valgt *Lineær* [0], er feedbacksignalet og feedbackværdien proportionale. Vælges *Kvadratrod* [1] omregner frekvens-mformeren feedbacksignalet til et kvadreret feedbackværdi.




NB!:
Parameter gruppe 500 *Seriell kommunikation* og 600 *Service funktioner* er ikke medtaget i denne manual. Kontakt venligst Danfoss og bed om VLT 2800 Design Guiden.

■ Mekaniske dimensioner

Nedenstående tegninger viser de mekaniske mål. Alle mål er i mm.


VLT 2803-2815 200-240 Volt

VLT 2805-2815 380-480 Volt

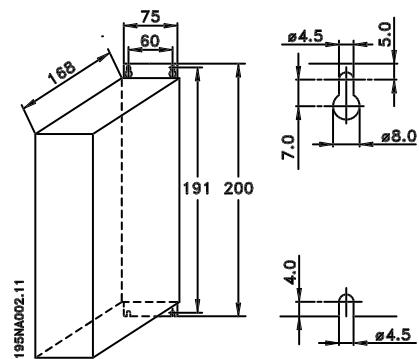


VLT 2822 200-240 Volt

VLT 2822-2840 380-480 Volt

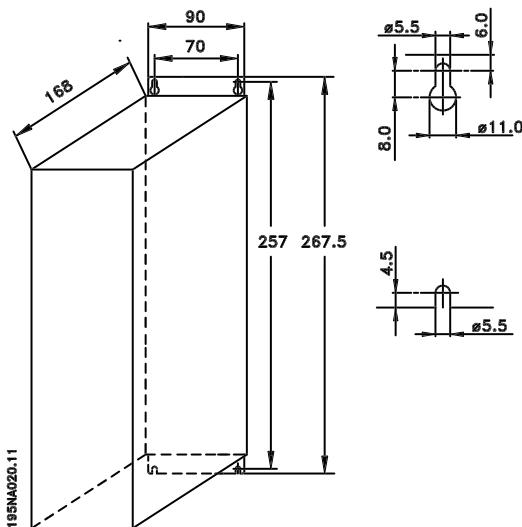


VLT 2840 200-240 Volt



VLT 2855-2875 380-480 Volt

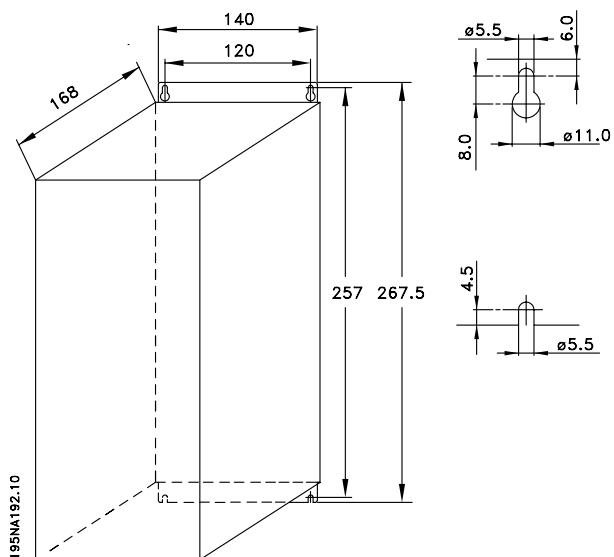


VLT 2880-2882 380-480 V

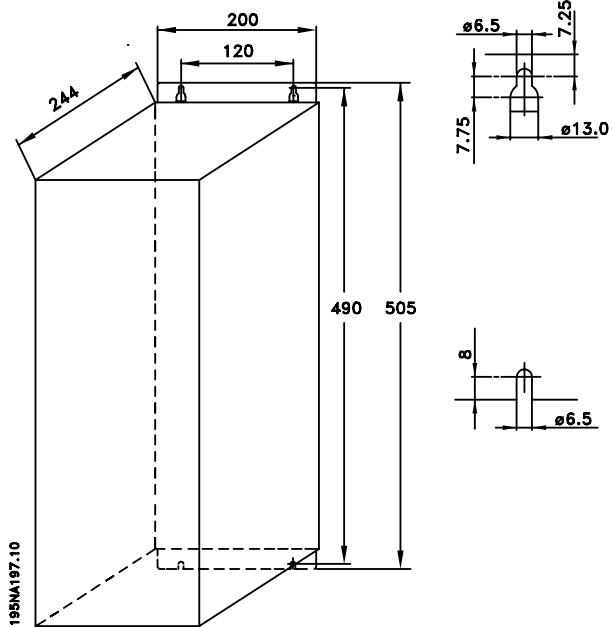

■ Motorspoler (195N3110)

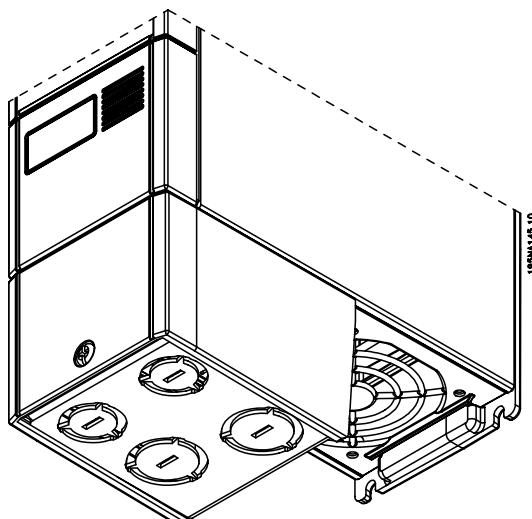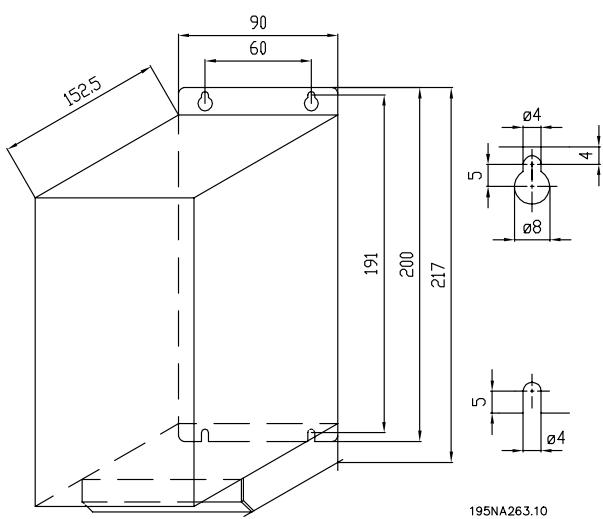


■ RFI 1B filter (195N3103)

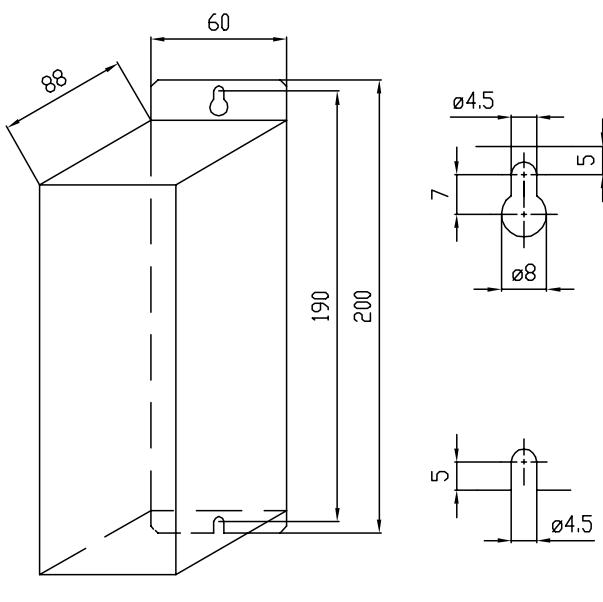


■ Klemmeafdækning


Nedenstående tegning viser målene for NEMA 1-klemmeafdækninger til VLT 2803-2875.



Målet 'a' afhænger af apparattypen.

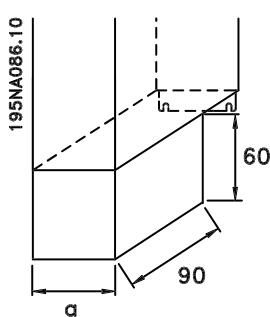


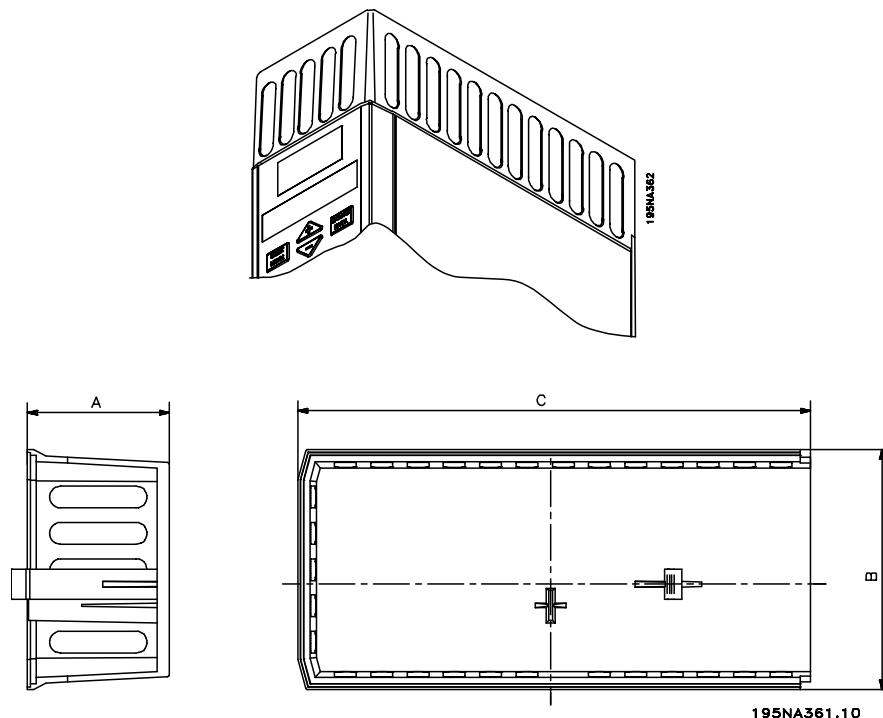
■ IP 21-løsning

Dimensioner

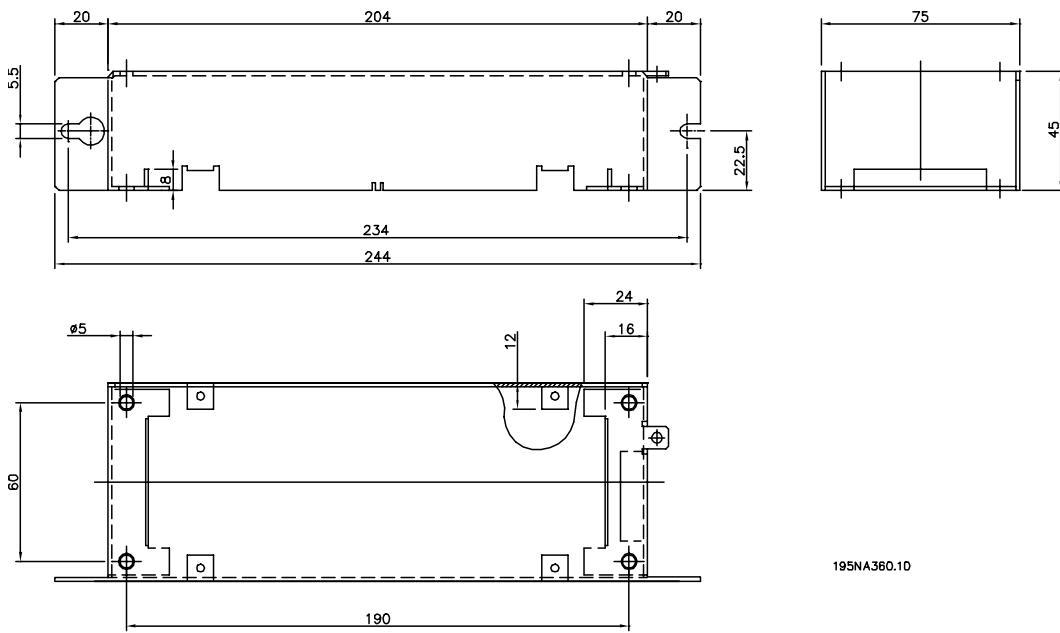Type	Kodenummer	A	B	C
VLT 2803-2815 200-240 V, VLT 2805-2815 380-480 V	195N2118	47	80	170
VLT 2822 200-240 V, VLT 2822-2840 380-480 V	195N2119	47	95	170
VLT 2840 200-240 V, VLT 2855-2875 380-480 V	195N2120	47	145	170
VLT 2880 -2882 380 -480 V	195N2126	47	205	245

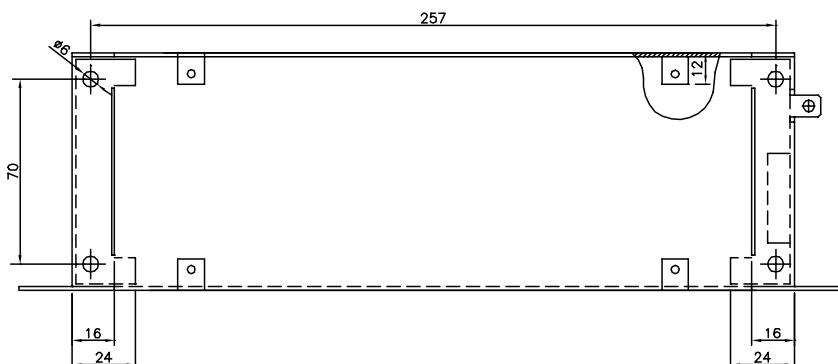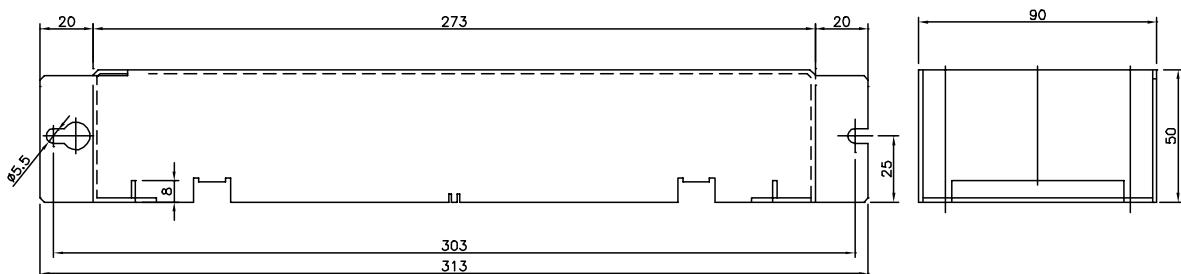
■ EMC-filter til lange motorkabler

Installation
192H4719

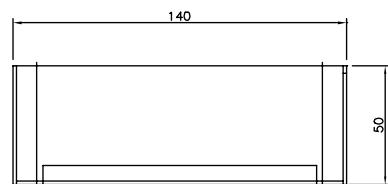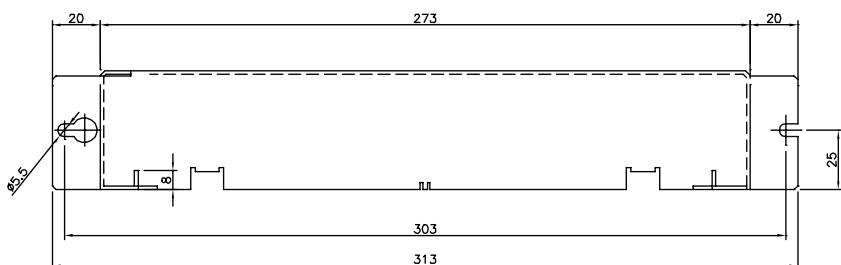

195NA358.10

192H4720

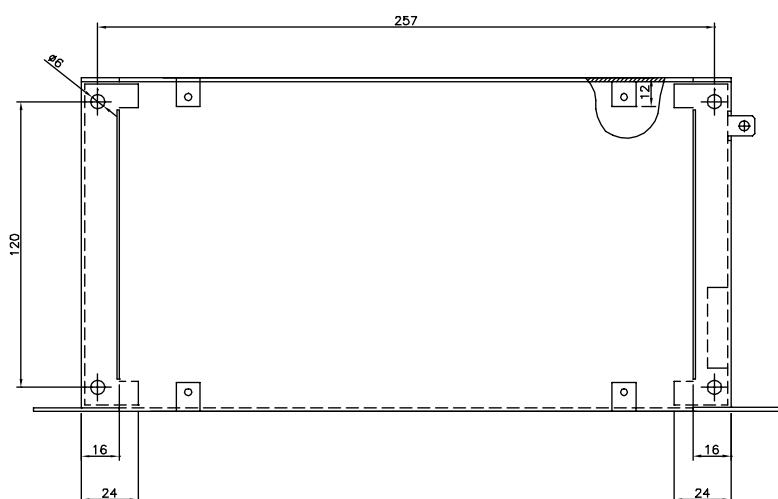195NA359.10

**192H4893**

■ Mekanisk installation



Vær opmærksom på de krav, der gælder for installation.

Frekvensomformeren


afkøles ved luftcirkulation. For at apparatet kan komme af med køleluften, skal den frie afstand både over og under apparatet være minimum 100 mm. For at apparatet ikke bliver for varmt, skal det sikres, at omgivelsestemperaturen ikke kommer over frekvensomformerens angivne max. temperatur, og at døgngennemsnitstemperaturen ikke overskrides. Max. temperatur og døgngennemsnit ses i *Generelle tekniske data*. Ved omgivelsestemperatur i området 45 °C - 55 °C, skal der foretages en derating af frekvensomformeren. Se *Derating for omgivelsestemperatur*. Bemærk, at levetiden for frekvensomformeren reduceres, hvis der ikke tages højde for derating for omgivelsestemperatur.

■ Indbygning

Alle apparater i kapslingsgrad IP 20 skal indbygges i skabe og paneler. IP 20 er ikke egnet til frembygning. I nogle lande, f.x USA, må apparater i kapslingsgrad NEMA 1 frembygges.



■ Pladskrav ved mekanisk installation

Alle apparater kræver minimum 100 mm luft til andre komponenter over og under kapslingen.

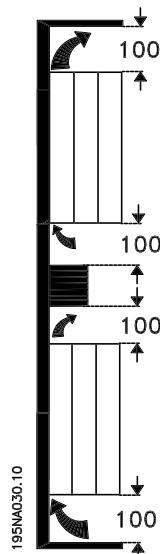

■ Side om side

Alle VLT 2800-apparater kan installeres side mod side og i en vilkårlig position, idet apparaterne ikke kræver ventilation på siden.

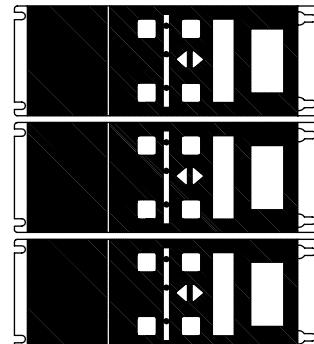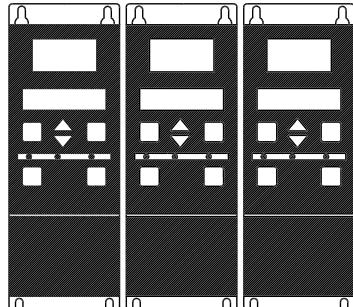

NB!:

Med IP 21-løsningen kræver samtlige apparater mindst 100 mm fri luft på hver side. Det betyder, at montering side om side ikke er tilladt.

■ Generel information om elektrisk installation

■ Højspændingsadvarsel



Frekvensomformerens spænding er farlig, når den er tilsluttet netforsyningen.
Ukorrekt montering af motoren eller frekvensomformeren kan forårsage beskadigelse af materiel, alvorlig personskade eller død. Overhold derfor anvisningerne i denne manual samt lokale og nationale reglementer og sikkerhedsbestemmelser.
Det kan være forbundet med livsfare at berøre de elektriske dele, også efter at netforsyningen er koblet fra: Vent mindst 4 minutter.



NB!:

Det er brugerens eller installatørens ansvar at sørge for korrekt jording og beskyttelse efter gældende lokale og nationale normer.

■ Jording

Følgende grundlæggende punkter skal overvejes ved installation:

- Sikkerhedsjording: Bemærk at frekvensomformeren har høj lækstrøm og skal jordes forskriftsmæssigt af sikkerhedshensyn. Følg lokale sikkerhedsforskrifter.
- Højfrekvensjording: Hold jordledningsforbindelser så korte som muligt.

Forbind forskellige jordsystemer sammen med mindst mulig lederrimpedans. Mindst mulig lederrimpedans opnås ved at holde lederen så kort som mulig og ved at anvende størst mulig overfladeareal. F.eks. har en flad leder en lavere HF-impedans end en rund leder regnet for samme ledertværsnit C_{VESS} . Ved montage af flere apparater i skabe bør skabsbagpladen, som skal være af metal, anvendes som fælles jordreferenceplade. De forskellige apparaters metalkabinetter monteres til skabsbagpladen med så lav en HF-impedans som mulig. Herved undgås, at der opstår forskellig HF-spænding de enkelte apparater imellem, og at der løber støjstrømme i eventuelle forbindelseskabler mellem apparaterne. Støjstrålingen vil være reduceret. For at opnå en lav HF-impedans kan apparaternes opspændingsbolte anvendes som HF-forbindelse til bagpladen. Det er nødvendigt at fjerne isolerende maling eller lignende i opspændingspunkterne.

■ Ekstra beskyttelse

RCD-relæer, nulling eller jording kan anvendes som ekstra beskyttelse, forudsat at lokale sikkerhedsmaessige normer overholdes. Ved jordfejl

kan der opstå jævnstrømsindhold i fejlstømmen. Brug aldrig et RCD (FI-relæ) af typen A, da de ikke er egnet til DC-fejlstømmme. Hvis der anvendes RCD-relæer, skal det ske i henhold til lokale bestemmelser. Hvis der anvendes RCD-relæer, skal de være:

- Velegnede til beskyttelse af udstyr med et jævnstrømsindhold (DC) i fejlstømmen (3-faset broensretter).
- Velegnede til indkobling med impulsformet, kortvarig afledning.
- Egnet til høj lækstrøm.

Ved enheder til enfaset 200 V-spænding med reduceret støjstrøm (typekode R4) skal N tilsluttes før L1.

■ Højspændingstest

En højspændingstest kan udføres ved at kortslutte terminalerne U, V, W, L1, L2 og L3 og mellem denne kortslutning og klemme 95 at påtrykke maks. 2160 V DC i 1 sekund.

■ EMC-korrekt elektrisk installation


Generelle ting, som skal overholdes for at sikre en EMC-korrekt elektrisk installation.


- Anvend kun skærmede motorkabler og skærmede styrekabler.
- Skærmen skal forbindes til jord i begge ender.
- Montering med sammensnoede skærmender (Pigtails) skal undgås, da det ødelægger skærmvirkningen ved højere frekvenser.

Anvend i stedet kabelbøjler.

- Det er vigtigt at sikre god elektrisk kontakt fra monteringspladen gennem monteringsskruerne til frekvensomformerens metalkabinet.
- Brug stjerneskiver og galvanisk ledende montageplader.
- Undgå anvendelse af uskærmede motorkabler i montageskabene.


Nedenstående tegning viser en EMC-korrekt elektrisk installation, hvor frekvensomformeren er monteret i et montageskab og forbundet til en PLC.

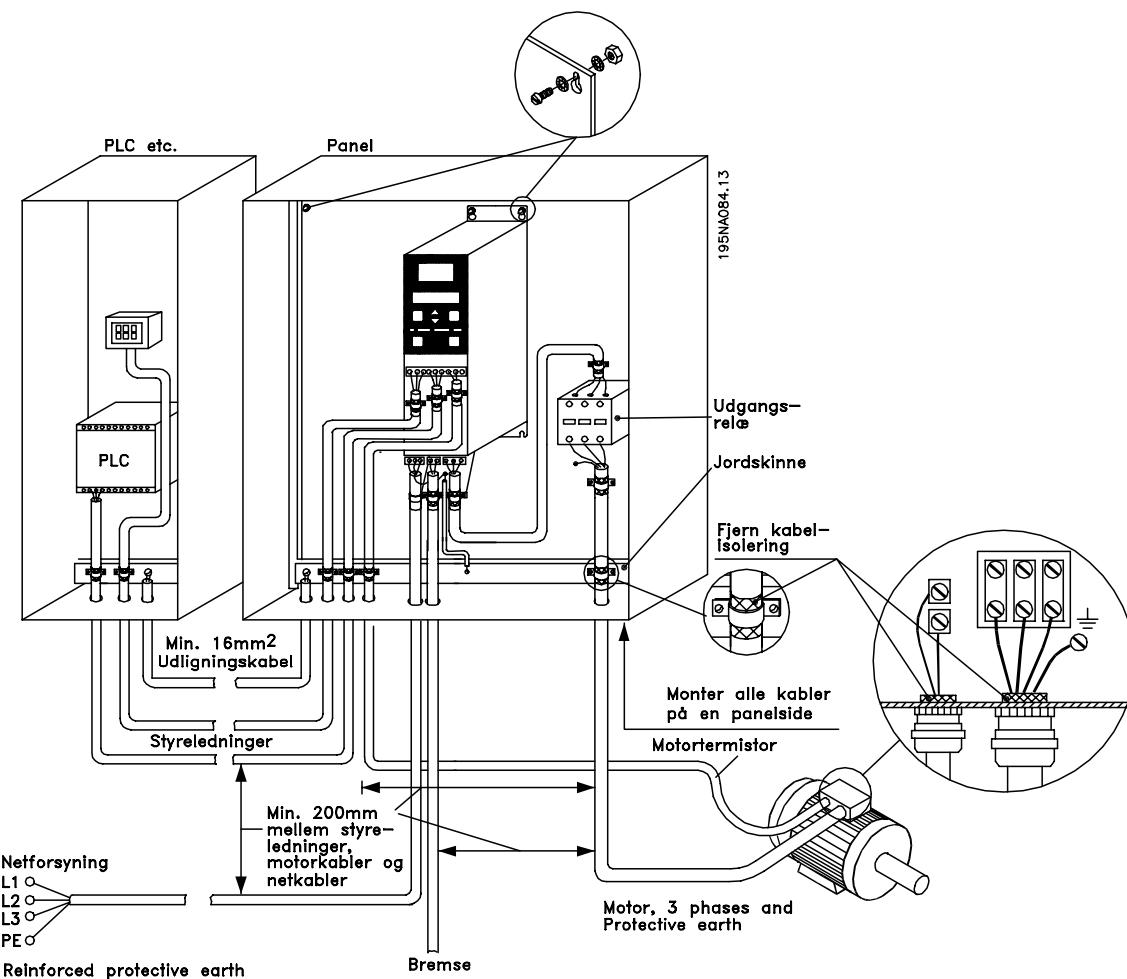

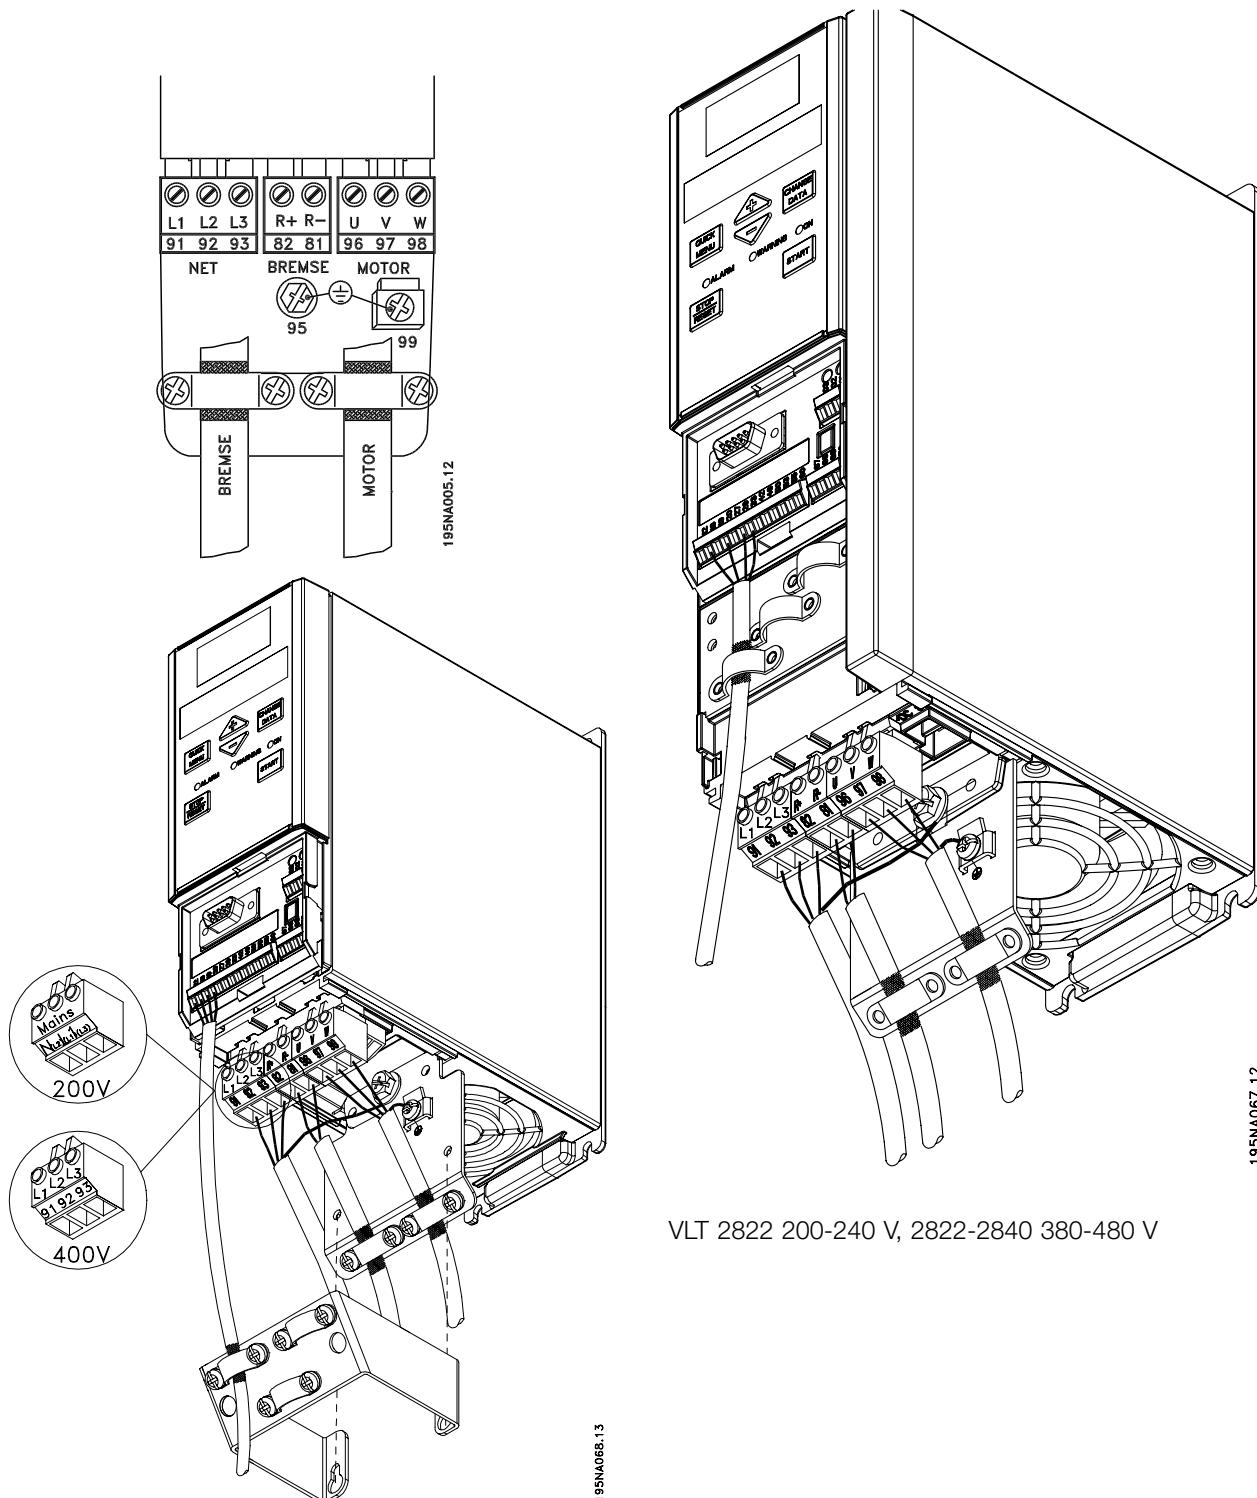■ Elektrisk installation


VLT 2803-2815 200-240 V, 2805-2815 380-480 V

VLT 2822 200-240 V, 2822-2840 380-480 V

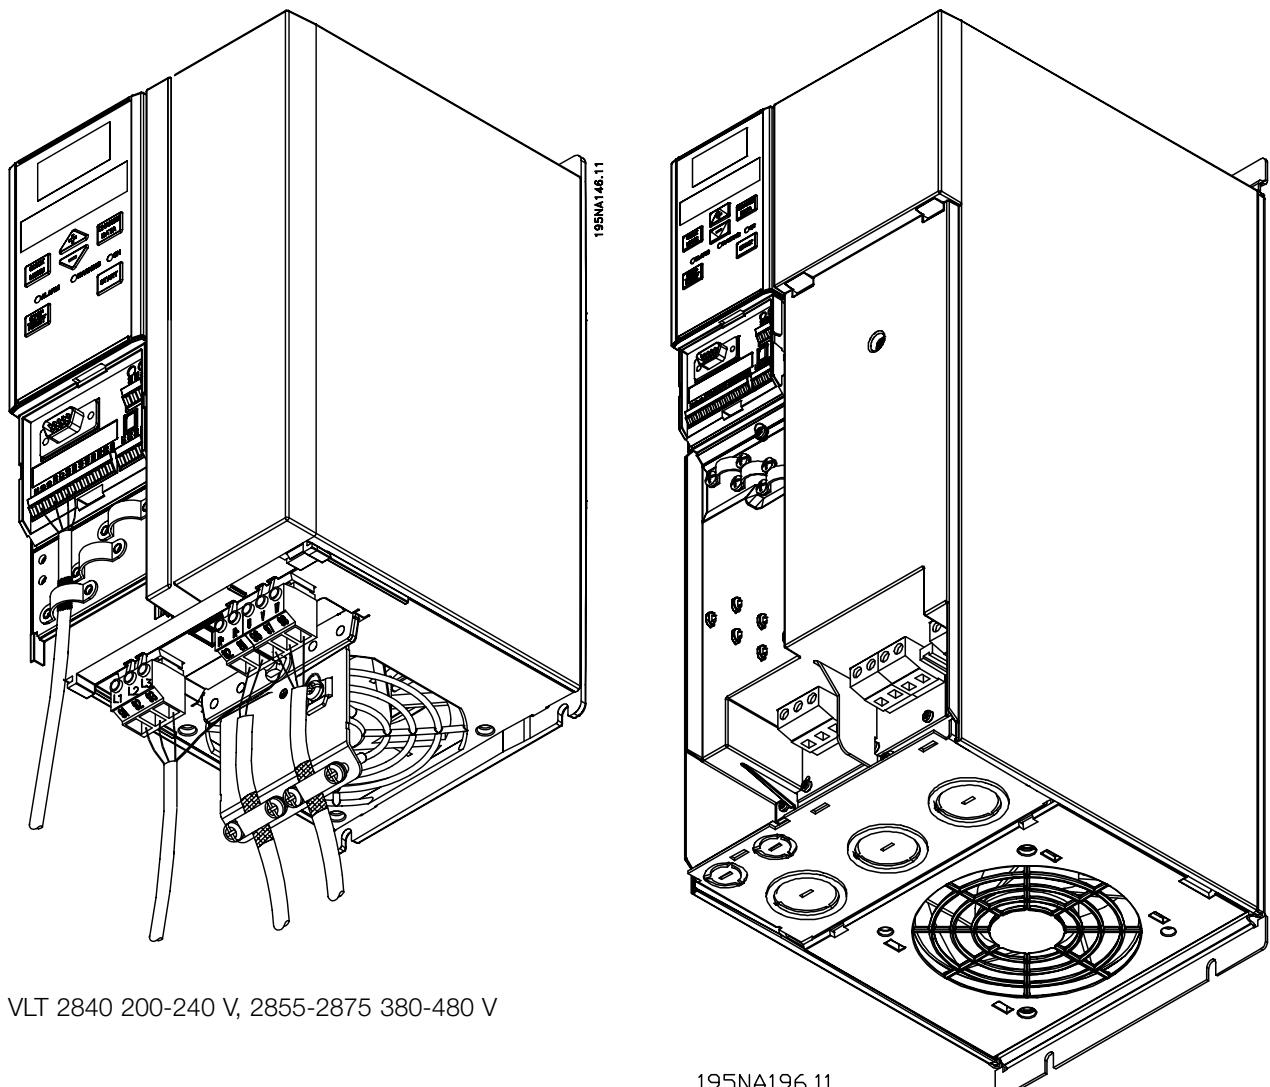

VLT 2840 200-240 V, 2855-2875 380-480 V


195NA196.11

VLT 2880-2882 380-480V

Bemærk, at apparaterne leveres med to bundplader, en til metriske bøsninger og en til rør.

Installation

■ Sikkerhedsbøje



195NA112.10



For at overholde den galvaniske adskillelse
(PELV) mellem styreklemmerne og
højspændingsklemmerne skal den
medleveret sikkerhedsbøje monteres på VLT
2803-2815 200-240 V og VLT 2805-2815 380-480 V.

■ For-sikringer

For alle apparat-typer skal der installeres eksterne for-sikringer i netforsyningen til frekvensomformeren. Til UL/cUL applikationer med en netspænding på 200-240 Volt skal der bruges for-sikringer af typen Bussmann KTN-R (200-240 volt) eller Ferraz Shawmut type ATMR (maks. 30A). Til UL/cUL applikationer med en netspænding på 380-480 Volt skal der bruges for-sikringer af typen Bussmann KTS-R (380-480 volt). Se *Tekniske data* for korrekt dimensionering af for-sikringer.

■ Nettislutning

Bemærk, at ved 1 x 220-240 Volt skal nuledningen tilsluttes klemme N_(L2), og faseledningen skal tilsluttes klemme L1_(L1).

Nr.	N _(L2)	L1 _(L1)	(L3)	Netspænding 1 x 220-240 V
	N	L1		

Nr.	N _(L2)	L1 _(L1)	(L3)	Netspænding 3 x 220-240 V
	L2	L1	L3	

Nr.	91	92	93	Netspænding 3 x 380-480 V
	L1	L2	L3	

Nr.	95	Jordtilslutning
-----	----	-----------------



NB!:

Kontrollér, at netspændingen passer til frekvensomformerens netspænding, som ses på typeskiltet.



400 Volts apparater med RFI-filter må ikke tilsluttes netforsyninger, hvor spændingen mellem fase og jord overstiger 300 Volt.

Bemærk, at ved IT-net og delta-jordet net kan netspændingen overstige 300 Volt mellem fase og jord. Apparater med typekode R5 kan tilsluttes netforsyninger med op til 400 V mellem fase og jord.

Se *Tekniske data* for korrekt dimensionering af kabeltværsnit. Se desuden afsnittet *Galvanisk isolation* for at få yderligere oplysninger.

■ Motortilslutning

Motoren skal tilsluttes klemme 96, 97, 98.
Jord tilsluttes klemme 99.

Nr.	96	97	98	Motorspænding 0-100% af netspænding.
	U	V	W	
Nr.	99		Jordtilslutning	


Se *Tekniske data* for korrekt dimensionering af kabeltværsnit.

Alle typer trefasede asynkrone standardmotorer kan tilsluttes frekvensomformeren. Normalt stjernekobles mindre motorer (220/380 V, Δ/Y). Større motorer trekantkobles (380/660 V, Δ/Y). Den korrekte koblingsform og spænding aflæses på motorens mærkeplade.



NB!:

Ved motorer uden faseadskillellesspapir bør et LC-filter monteres på frekvensomformerens udgang.

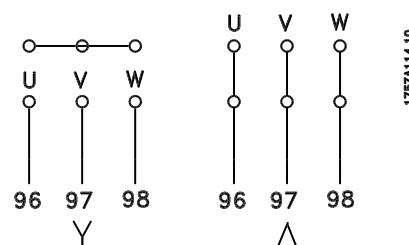

■ RFI-afbryder

Netforsyning isoleret fra jord:

Hvis frekvensomformeren forsynes fra en isoleret netkilde (IT-netkilde), kan RFI-afbryderen slås fra (OFF). I OFF-position afbrydes de interne RFI-kapaciteter (filterkondensatorer) mellem chassiset og mellemkredsen for at undgå skader på mellemkredsen og reducere kapacitetsstrømmen til jord (i henhold til IEC 61800-3).



NB!:

RFI-afbryderen må ikke betjenes, når netforsyningen er tilsluttet enheden.

Kontrollér, at netforsyningen er afbrudt, før RFI-afbryderen betjenes.




NB!:

RFI-afbryderen afbryder kondensatorerne galvanisk fra jord.

Kontakten Mk9, der er placeret ved siden af klemme 96, skal fjernes for at afbryde RFI-filteret.
RFI-afbryderen findes kun på VLT 2880-2882.

■ Motorens omdrejningsretning

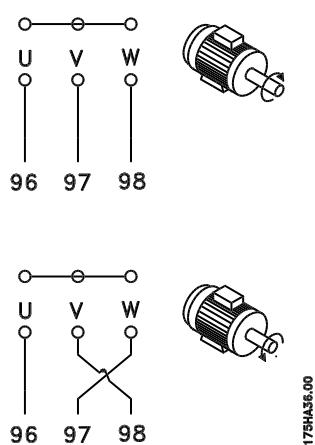

Fabriksindstillingen giver omdrejning med uret, når udgangen på frekvensomformeren er forbundet på følgende måde:


Klemme 96 forbundet til U-fase.

Klemme 97 forbundet til V-fase.

Klemme 98 forbundet til W-fase.

Omdrejningsretningen kan ændres ved at bytte om på to faser på motorklemmene.

■ Parallelkobling af motorer

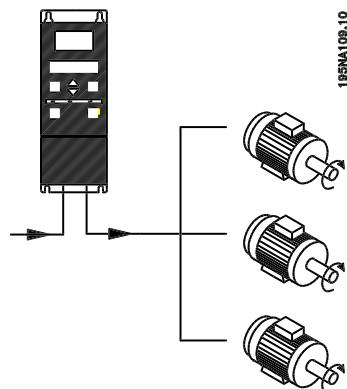

Frekvensomformeren kan styre flere parallelkoblede motorer. Hvis motorernes omdrejningstal skal være forskellige, skal der anvendes motorer med forskellige nominelle omdrejningstal. Motorernes omdrejningstal ændres samtidig, hvorefter forholdet mellem de nominelle omdrejningstal bibeholdes over hele området. Motorernes samlede strømforbrug må ikke overstige den maksimale nominelle udgangsstrøm INV for frekvensomformeren.

Der kan opstå problemer ved start og ved lave omdrejningstal, hvis motorstørrelserne er meget forskellige. Dette skyldes, at små motorers relativt store ohmske modstand i statoren kræver højere spænding ved start og ved lave omdrejningstal.

I systemer med parallelkoblede motorer kan frekvensomformerens elektroniske termorelæ (ETR) ikke anvendes som motorbeskyttelse for den enkelte motor. Der skal derfor bruges yderligere motorbeskyttelse, f.eks. termistorer i hver motor eller et individuelt termisk relæ. (Afbrydere er ikke egnet som beskyttelse).



NB!:

Parameter 107 *Automatisk motortilpasning*, AMT kan ikke benyttes ved parallelkobling af motorer. Parameter 101 *Momentkarakteristik* skal indstilles til *Spec.motor karakter* [8] ved parallelkobling af motorer.

■ Motorkabler

Se Tekniske data for korrekt dimensionering af motorkabeltværtsnit og længde. Følg altid nationale og lokale bestemmelser for kabeltværtsnit.



NB!:

Anvendes uskærmet kabel, overholder visse EMC-krav ikke, se *EMC-test-resultater* i Design Guiden.

For at overholde EMC-specifikationerne til emission skal motorkablet være skærmet, medmindre andet er angivet for det pågældende RFI-filter. For at reducere støjniveau og lækstrømme til et minimum er det vigtigt at motorkablet er så kort som muligt. Motorkablets skærm skal forbindes til frekvensomformerens metalkabinet og til motorens metalkabinet. Skærmforbindelserne foretages med så stor en overflade (kabelbøjle) som muligt. Dette er muliggjort ved forskellige monteringsanordninger i de forskellige frekvensomformere. Montering med sammensnoede skærmender (Pigtails) skal undgås, da det ødelægger skærmvirkningen ved højere frekvenser. Er det nødvendigt at bryde skærmen for montering af motorværn eller motorrelæer skal skærmen videreføres med så lav en HF impedans som muligt.

■ Termisk motorbeskyttelse

Det elektroniske termorelæ i UL-godkendte frekvensomformere er UL-godkendt til enkeltmotor-beskyttelse, når parameter 128 *Termisk motorbeskyttelse* er sat til *ETR Trip* og parameter 105 *Motorstrøm*, I_M, N er programmeret til motorens nominelle strøm (aflæses på motorens typeskilt).

■ Bremse tilslutning

Nr.	81	82	Bremsemodstands-
	R-	R+	klemmer

Tilslutningskablet til bremsemodstanden skal være skærmet. Skærmen forbides til frekvensomformerens metalkabinet og til bremsemodstandens metalkabinet med kabelbøjler. Bremsekablets tværsnit dimensioneres efter bremsemomentet.

Se *Design Guiden* for dimensionering af bremsemodstande.



NB!:

Bemærk at der forekommer spændinger op til 850 V DC på klemmerne.


■ Jordtilslutning

Da lækstrømmene til jord kan være højere end 3,5 mA skal frekvensomformeren altid jordforbindes iflg. gældende nationale og lokale bestemmelser. For at sikre at jordkablet får en god mekanisk tilslutning til klemme 95, skal kabeltværsnittet minimum være 10 mm² eller 2 nominelle jordledninger, der er termineret separat. For at øge sikkerheden kan der installeres en RCD (Residual Current Device), som sikrer at frekvensomformeren kobles ud, når lækstrømmene bliver for høje. Se også RCD Application Note MN.90.GX.02.

■ Load sharing

Load sharing giver mulighed for sammenkobling af flere frekvensomformeres DC-mellemkredse. Dette kræver, at installationen udvides med ekstra sikringer og AC-spoler (se nedenstående tegning). Ved load sharing skal parameter 400 *Bremsefunktion* indstilles til *Load sharing* [5]. Brug 6,3 mm Faston-stik til DC (Load Sharing). Kontakt Danfoss eller se instruktion nr. MI.50.NX.02 for at få yderligere oplysninger.

Nr.	88	89	Load sharing
	-	+	

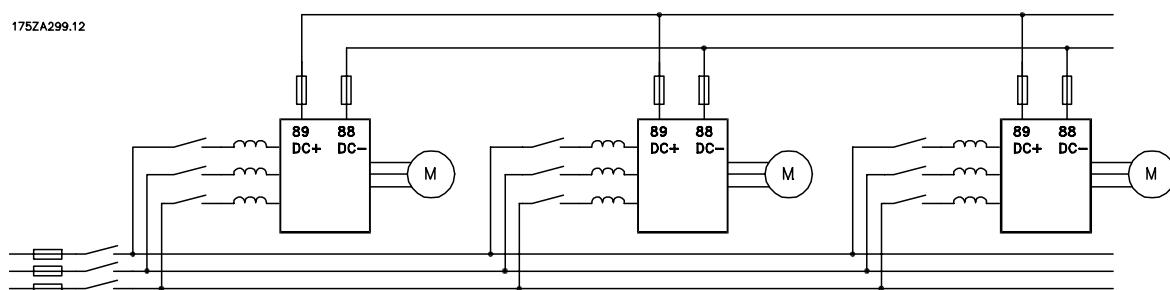

Bemærk, at der kan forekomme spændinger på op til 850 V DC mellem klemme 88 og 89.

■ Tilspændingsmoment, nettilslutninger

EI- og jordklemmer skal tilspændes med følgende momenter:

VLT	Klemmer	Moment [Nm]
2803-	Bremse til netteffekt	0.5-0.6
2875	Jord	2-3
2880-	Bremse til netteffekt	1.2-1.5
2882	Jord	2-3

■ Styring af mekanisk bremse


I hæve/sænke-applikationer er der behov for at kunne styre en elektromagnetisk bremse. Til styring af bremsen anvendes en relæudgang eller digital udgang (klemme 46). Udgangen skal holdes lukket (spændingsløs) i den tid, hvor frekvensomformeren ikke er i stand til at 'holde' motoren, eksempelvis på grund af for stor last. Vælg *Mekanisk bremsekontrol* i parameter 323 eller 341 til applikationer med elektromagnetisk bremse.

Når udgangsfrekvensen overstiger bremseudkoblingsværdien, som er indstillet i par. 138, frigives bremsen, såfremt motorstrømmen overstiger den indstillede værdi i parameter 140. Bremsen indkobles, når udgangsfrekvensen er mindre end bremseindkoblingsfrekvensen, som er indstillet i par. Hvis frekvensomformeren bringes i en alarmtilstand eller en overspændingssituation, indkobles den mekaniske bremse omgående.


Denne applikation er kun til hæve/sænke uden modvægt.

■ Adgang til styreklemmer


Alle klemmer til styrekablerne befinner sig under beskyttelsespladen på frekvensomformerens front. Beskyttelsespladen fjernes ved at trække pladen ned (se tegningen).

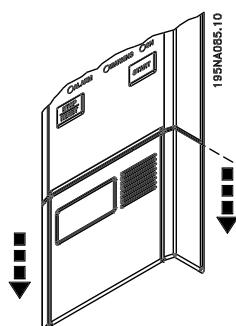

■ Elektrisk installation, styreledninger

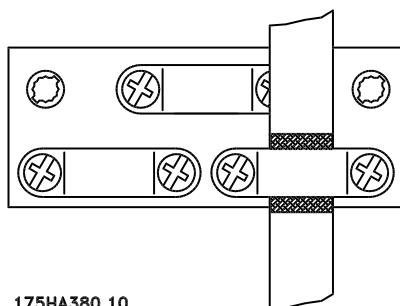


175HA380.10

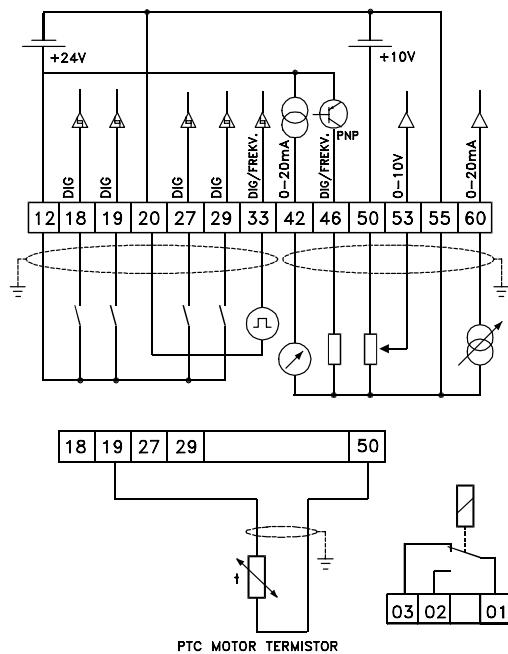


195NA028.14

Styreledninger skal skærmes. Skærmen skal forbindes med bøjle til frekvensomformerens chassis. Normalt skal skærmen også forbunes til det styrende apparats chassis (følg det pågældende apparats installationsanvisning). I forbindelse med meget lange styreledninger og analoge signaler kan der i sjældne tilfælde, afhængig af installationen, opstå 50/60 Hz brumslojfer på grund af støj-overkobling fra netforsyningeskabler. I den forbindelse kan det være nødvendigt at bryde skærmen eller eventuelt indsætte en kondensator på 100 nF imellem skærm og chassis.

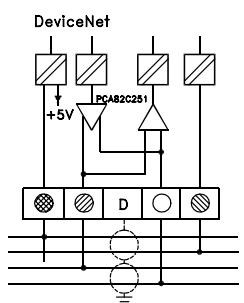

Sort	V-
Blå	CAN_L
D	DRAIN
Hvild	CAN_H
Rød	V+

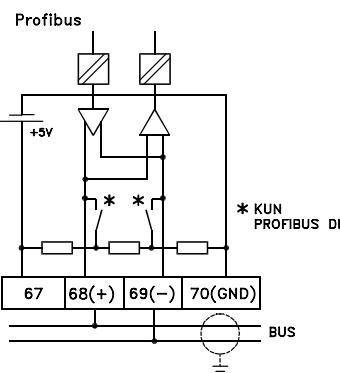


■ Tilspændingsmomenter, styrekabler

Styreledninger skal tilsluttes med et tilspændingsmoment på 0,22-0,25 Nm.

■ Elektrisk installation, styreklemmer

Se afsnittet *Jording af skærmede styreledninger* i Design Guiden angående korrekt afslutning af styreledninger.

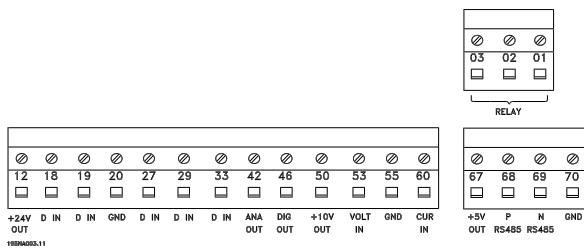

Nr.	Funktion
01-03	Relæudgang 01-03 kan anvendes til indikering af status og alarmer/advarsler.
12	24 V DC-spændingsforsyning.
18-33	Digitale indgange.
20, 55	Fælles stel for indgangs- og udgangsklemmer.
42	Analog udgang til visning af frekvens, reference, strøm eller moment.
46 ¹	Digital udgang til visning af status, advarsler eller alarmer samt frekvensudgang.
50	+10 V DC-forsynings- spænding til potentiometer eller termistor.
53	Analog spændingsindgang 0 - 10 V DC.
60	Analog strømindgang 0/4 - 20 mA.
67 ¹	+ 5 V DC-forsyningsspænding til Profibus.
68, 69 ¹	RS 485, Seriel kommunikation.
70 ¹	Stel for klemme 67, 68 og 69. Denne klemme skal normalt ikke anvendes.

1. Klemmerne kan ikke benyttes til DeviceNet.

Se DeviceNet-manualen MG.90.BX.YY for at få yderligere oplysninger.


■ Relæ tilslutning

Se parameter 323 *Relæudgang* for programmering af relæudgangen.

Nr.	01 - 02	1 - 2 Slutte (normal åben)
	01 - 03	1 - 3 bryde (normal lukket)

NB!:

Bemerk, at ledningskappen til relæet skal dække den første række af styrekortsklemmer, ellers overholdes den galvaniske adskillelse (PELV) ikke. Max. ledningsdiameter: 4 mm. Se tegning.

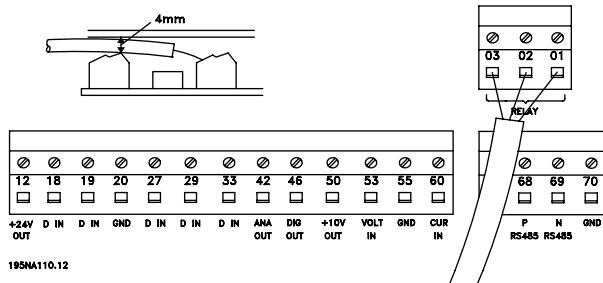

■ Kontakt 1-4

Dipswitchen findes kun på styrekortet med

Profibus DP-kommunikation.

Den viste switchposition er fabriksindstillingen.




Switch 1 og 2 anvendes til kabelterminering af RS 485 interface. Hvis frekvensomformeren sidder som første eller sidste apparat på bussystemet, skal switch 1 og 2 være ON. På de resterende frekvensomformere skal switch 1 og 2 være OFF. Switch 3 og 4 anvendes ikke.

■ VLT Software Dialog

Tilslutning til klemme 68-70 eller Sub-D:

- PIN 3 GND
- PIN 8 P-RS485
- PIN 9 N-RS 485

■ Sub-D-stik




195NA025.10

Til D-Sub-stikket på styrekortet kan der tilsluttes en LCP 2 betjeningsenhed. Bestillingsnummer: 175N0131. LCP-betjeningsenhed med bestillingsnummer 175Z0401 må ikke tilsluttes.

■ Tilslutningseksempler

■ Start/stop

Start/stop med klemme 18 og friløbsstop med klemme 27.

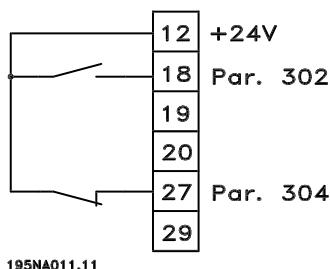

Par. 302 *Digital indgang = Start [7]*

Par. 304 *Digital indgang = Friløbsstop inverteret [2]*


Ved Præcis start/stop indstilles følgende:

Par. 302 *Digital indgang = Præcis start/stop [27]*

Par. 304 *Digital indgang = Friløbsstop inverteret [2]*

■ Pulsstart/-stop

Pulsstart med klemme 18 og pulsstop med klemme 19. Desuden aktiveres jog-frekvensen via klemme 29.

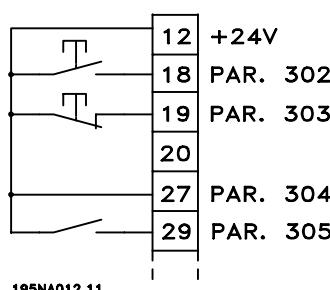

Par. 302 *Digital indgang = Puls start [8]*


Par. 303 *Digital indgang = Stop inverteret [6]*

Par. 304 *Digital indgang = Friløbsstop inverteret [2]*

Par. 305 *Digital indgang = Jog [13]*

■ Hastighed op/ned

Hastighed op/ned med klemme 29/33.



Par. 302 *Digital indgang = Start [7]*


Par. 303 *Digital indgang = Fastfrys reference [14]*

Par. 305 *Digital indgang = Hastighed op [16]*

Par. 307 *Digital indgang = Hastighed ned [17]*

■ Potentiometerreference

Spændingsreference via et potentiometer.

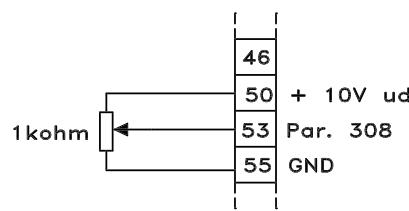


Par. 308 *Analog indgang = Reference [1]*

Par. 309 *Klemme 53, min. skalering = 0 volt.*

Par. 310 *Klemme 53, maks. skalering = 10 volt.*

■ Tilslutning af totrådstransmitter


Tilslutning af en totrådstransmitter som feedback til klemme 60.

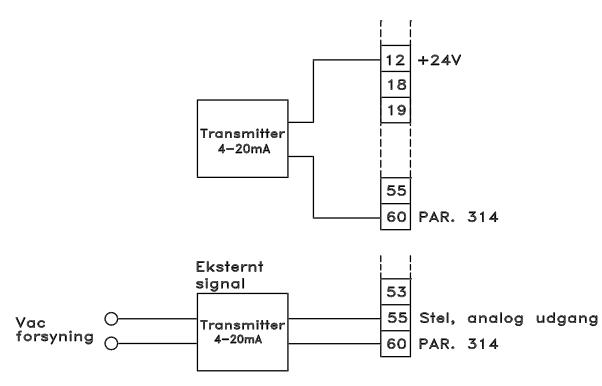

Par. 314 *Analog indgang = Feedback [2]*

Par. 315 *Klemme 60, min. skalering = 4 mA*

Par. 316 *Klemme 60, maks. skalering = 20 mA*

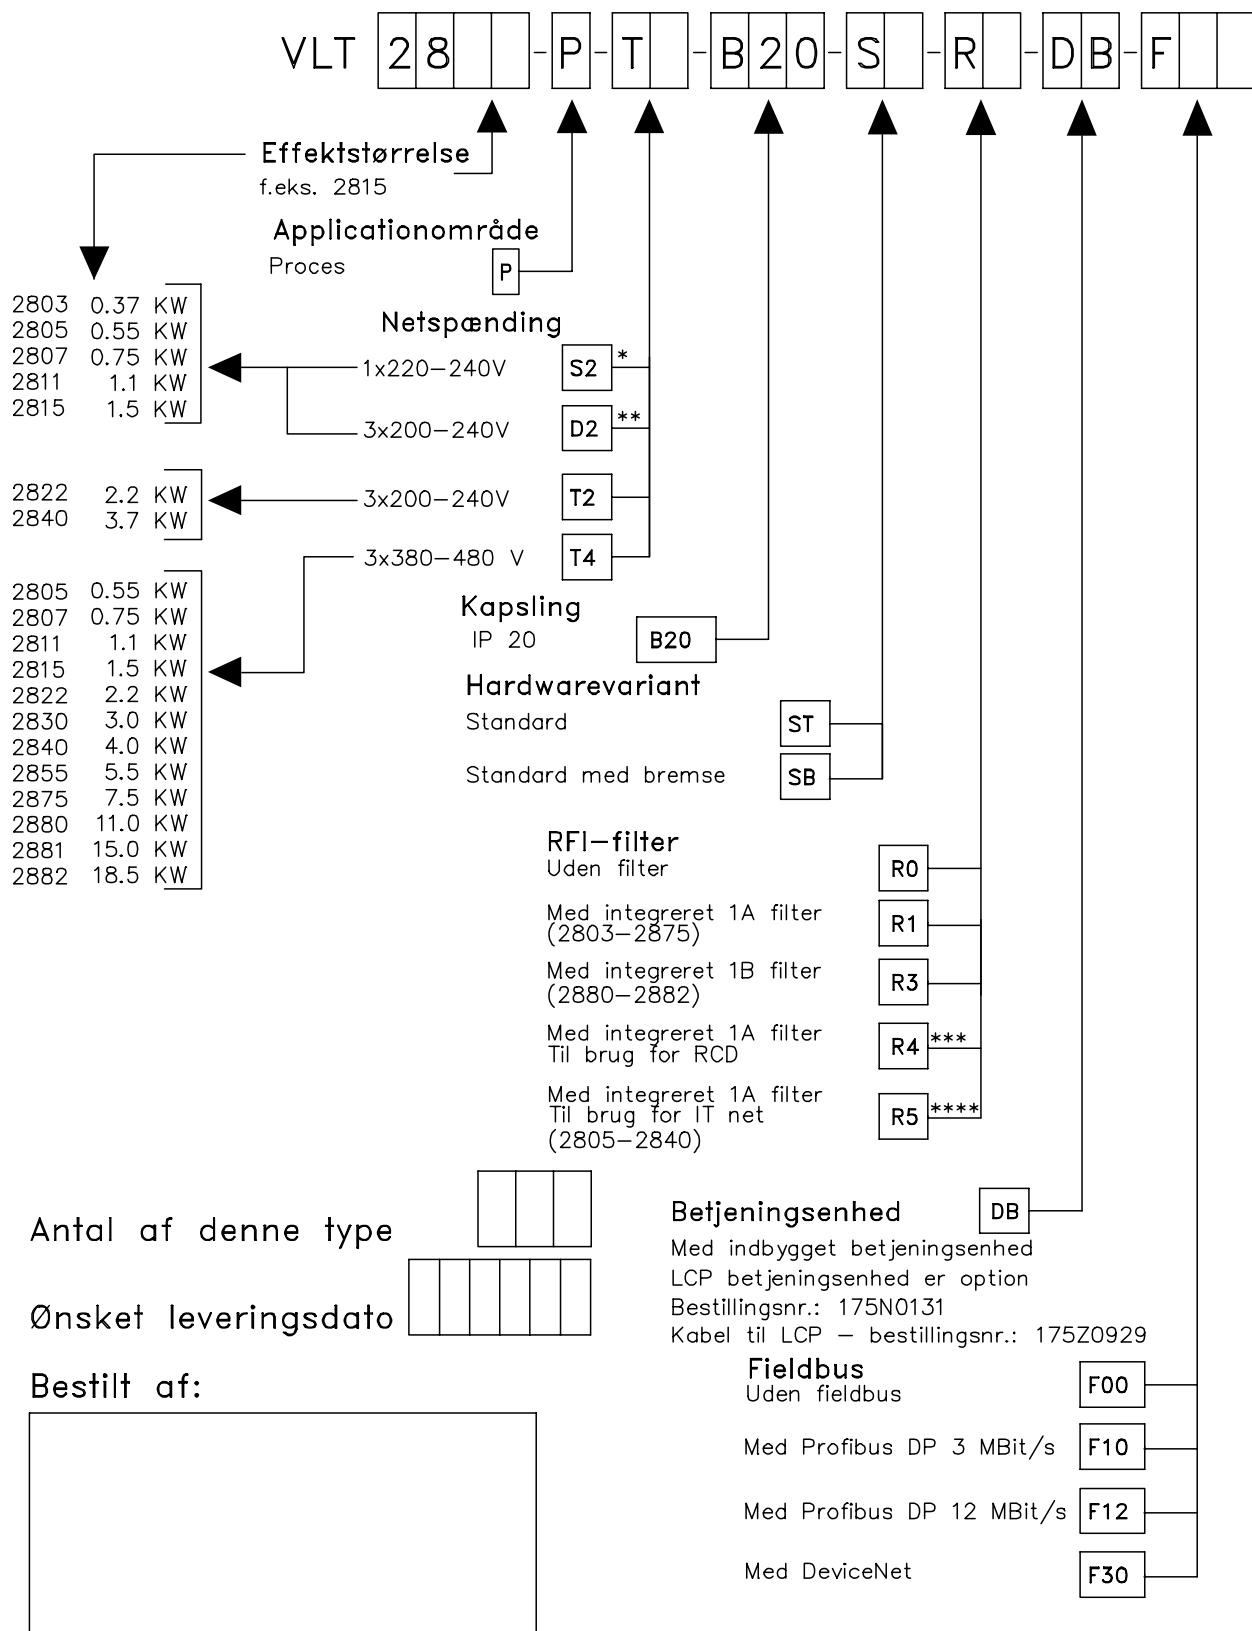

* S2 = Kan kun bestilles med RFI filter

**D2 = Kan ikke bestilles med RFI filter

*** = Kan kun bestilles med S2

**** = Kan kun bestilles med T4

Dato: _____

Tag kopi af bestillingsformularerne, udfyld og send
eller fax Deres bestilling til nærmeste afdeling af
Danfoss salgsorganisation.

195NA026.18

■ Display-udlæsning

Fr

Frekvensomformeren viser den aktuelle udgangsfrekvens i Hertz [Hz].

Io

Frekvensomformeren viser den aktuelle udgangsstrøm i Ampere [A].

Uo

Frekvensomformeren viser den aktuelle udgangsspænding i Volt [V].

Ud

Frekvensomformeren viser mellemkredsspændingen i Volt [V].

Po

Frekvensomformeren viser den beregnede effekt i kilowatt [kW].

notrun

Denne meddelelse vises, hvis der gøres forsøg på at ændre en parameterværdi, mens motoren kører. Stop motoren for at ændre parameterværdien.

LCP

Denne meddelelse vises, hvis en LCP 2-betjeningsenhed er tilsluttet, og tasten [QUICK MENU] eller [CHANGE DATA] aktiveres. Hvis der er tilsluttet en LCP 2-betjeningsenhed, kan der kun ændres parametre med den.

Ha

Frekvensomformeren viser den aktuelle referencefrekvens til håndfunktionen i Hertz (Hz).

SC

Frekvensomformeren viser den skalerede udgangsfrekvens (den aktuelle udgangsfrekvens x parameter 008).

■ Advarsler/alarm meddelelser

En advarsel eller en alarm vil i displayet blive vist som en talkode **Err. xx**. En advarsel vil ses i displayet indtil fejlen er rettet, mens en alarm vil blive vist blinkende indtil [STOP/RESET] aktiveres. Tabellen viser de forskellige advarsler og alarmer, samt om fejlen fastlåser frekvensomformeren. Efter en *Trip fastlåst* skal netforsyningen afbrydes og fejlen rettes. Netforsyningen tilsluttes igen og derefter skal frekvensomformeren resettes. Frekvensomformeren er nu klar. Et *Trip* kan resettes manuelt på tre måder:

1. Via betjeningstasten [STOP/RESET].
2. Via en digital indgang.
3. Via den serielle kommunikation.

Desuden kan der vælges at foretage automatisk reset i parameter 405 *Reset funktion*. Når der er markeret med et kryds i både advarsel og alarm, kan det betyde, at der kommer en advarsel før en alarm. Det kan også betyde, at det er muligt selv at programmere, om der skal komme en advarsel eller alarm på en given fejl. Dette er f.eks. muligt i parameter 128 *Termisk motorbeskyttelse*. Efter et trip vil motoren være i friløb, og på frekvensomformeren vil alarm og advarsel blinke, men hvis fejlen forsvinder vil kun alarm blinke. Efter en reset vil frekvensomformeren igen være klar til drift.

Nr.	Beskrivelse	Advarsel	Alarm	Trip fastlåst
2	Live zero fejl (LIVE ZERO FEJL)	X	X	X
4	Net fasefejl (NET FASEFEJL)	X	X	X
5	Spændingsadvarsel høj (DC LINK SPÆNDING HØJ)	X		
6	Spændingsadvarsel lav (DC LINK SPÆNDING LAV)	X		
7	Overspænding (DC LINK OVERSPÆNDING)	X	X	X
8	Underspænding (DC LINK UNDERSPÆND.)	X	X	X
9	Inverter overbelastet (INVERTER, TID)	X	X	
10	Motor overbelastet (MOTOR, TID)	X	X	
11	Motortermistor (MOTORTERMISTOR)	X	X	
12	Strømgrænse (STRØMGRÆNSE)	X	X	
13	Overstrøm (OVERSTRØM)	X	X	X
14	Jordfejl (JORDFEJL)	X	X	
15	Switch mode fejl (SWITCH MODE FEJL)	X	X	
16	Kortslutning (KORTSLUTNING)	X	X	
17	Seriell kommunikation timeout (STD BUSTIMEOUT)	X	X	
18	HPFB bus timeout (HPFB TIMEOUT)	X	X	
33	Ude af frekvensområde (UDG.FR.OMR/RET GRÆNS)	X		
34	HPFB kommunikationsfejl (PROFIBUS OPTION FEJL)	X	X	
35	Inrush fejl (INDKOBL. FEJL)	X		X
36	Overtemperatur (OVERTEMP.)	X	X	
37-45	Intern fejl (INTERN FEJL)	X		X
50	AMT ikke mulig	X		
51	AMT fejl vedr. typeskiltsdata (AMT TYPE.DATA FEJL)	X		
54	AMT forkert motor (AMT FORKERT MOTOR)	X		
55	AMT timeout (AMT TIMEOUT)	X		
56	AMT advarsel under AMT (AMT ADV. UNDER AMT)	X		
99	Låst (LÅST)		X	

LED indikering

Advarsel	gul
Alarm	rød
Trip fastlåst	gul og rød

ADVARSEL/ALARM 2: Live zero-fejl

Spændings- eller strømsignalet på klemme 53 eller 60 er under 50% af den indstillede værdi i parameter 309 eller 315 *Klemme, min. skalering*.

ADVARSEL/ALARM 4: Netfasefejl

Der er ingen fase på netforsyningssiden. Kontrollér forsyningsspændingen til frekvensomformeren. Denne fejl vil kun være aktiv ved 3-faset netforsyning. Alarmen kan også forekomme ved pulserende last. I så fald skal impulserne dæmpes, f.eks. ved hjælp af en inertiskive.

ADVARSEL 5: Spændingsadvarsel høj

Hvis mellemkredsspændingen (UDC) er højere end *Spændingsadvarsel høj*, giver frekvensomformeren en advarsel. Motordriften fortsætter uforandret. Hvis UDC forbliver over spændingsadvarselsgrænsen, tripper inverteren efter en fastsat tid. Tiden er apparatafhængig og har værdien 5-10 sek.

Bemærk: Frekvensomformeren vil trippe med en

alarm 7 (overspænding). En spændingsadvarsel kan forekomme, når den tilsluttede netspænding er for høj. Kontrollér, om forsyningsspændingen passer til frekvensomformeren. Se *Tekniske data*. En spændingsadvarsel kan også forekomme, hvis motorfrekvensen reduceres for hurtigt pga. en for kort nedrampetid.

ADVARSEL 6: Spændingsadvarsel lav

Hvis mellemkredsspændingen (UDC) er lavere end *Spændingsadvarsel lav*, giver frekvensomformeren en advarsel. Motordriften fortsætter uforandret. En spændingsadvarsel kan forekomme, når den tilsluttede netspænding er for lav. Kontrollér, om forsyningsspændingen passer til frekvensomformeren. Se *Tekniske data*. Når frekvensomformeren slukkes, vises en advarsel 6 (og advarsel 8) kortvarigt.

ADVARSEL/ALARM 7: Overspænding

Hvis mellemkredsspændingen (UDC) er kommet over inverterens *Overspændingsgrænse*, vil inverteren blive slukket, indtil UDC igen er faldet under overspændingsgrænsen. Hvis UDC forbliver over overspændingsgrænsen, tripper inverteren efter en fastsat tid. Tiden er apparatafhængig og har

værdien 5-10 sek. En overspænding på UDC kan forekomme, når motorfrekvensen reduceres for hurtigt på grund af en for kort nedrampetid. Når inverteren slukkes, genereres der en nulstilling af et trip. Bemærk: *Spændingsadvarsel høj* (advarsel 5) vil således også kunne forårsage en alarm 7.

ADVARSEL/ALARM 8: Underspænding

Hvis mellemkredsspændingen (UDC) er kommet under inverterens *Underspændingsgrænse*, vil inverteren blive slukket, indtil UDC igen er over underspændingsgrænsen. Hvis UDC forbliver under *underspændingsgrænsen*, tripper inverteren efter en fastsat tid. Tiden er apparatafhængig og har værdien 2-15 sek. En underspænding kan forekomme, når den tilsluttede netspænding er for lav. Kontrollér, om forsyningsspændingen passer til frekvensomformeren. Se *Tekniske data*. Når frekvensomformeren slukkes, vises alarm 8 (og alarm 6) kort, og der genereres en nulstilling af et trip. Bemærk: *Spændingsadvarsel lav* (advarsel 6) vil således også kunne forårsage en alarm 8.

ADVARSEL/ALARM 9: Inverter overbelastet

Elektronisk termisk inverterbeskyttelse indikerer, at frekvensomformeren er tæt på udkobling pga. overbelastning (for høj udgangsstrøm i for lang tid). Tælleren for elektronisk termisk inverterbeskyttelse giver en advarsel ved 98% og tripper ved 100% med en alarm. Frekvensomformeren kan ikke nulstilles, før tælleren er kommet under 90%. Fejlen opstår, fordi frekvensomformeren er overbelastet i for lang tid.

ADVARSEL/ALARM 10: Motor overbelastet

Ifølge den elektroniske termiske motorbeskyttelse er motoren for varm. I parameter 128 kan brugeren vælge, om frekvensomformeren skal give en advarsel eller alarm, når tælleren har nået 100%. Fejlen skyldes, at motoren er overbelastet med mere end 100% i for lang tid. Kontrollér, at motorparametrene 102-106 er korrekt indstillet.

ADVARSEL/ALARM 11: Motortermistor

Motoren er for varm, eller termistoren/termistor-forbindelsen er afbrudt. I parameter 128 *Termisk motorbeskyttelse* kan brugeren vælge, om frekvensomformeren skal give en advarsel eller alarm. Kontrollér, at PTC-termistoren er korrekt forbundet mellem klemme 18, 19, 27 eller 29 (digital indgang) og klemme 50 (+ 10 V forsyning).

ADVARSEL/ALARM 12: Strømgrænse

Udgangsstrømmen er større end værdien i parameter 221 *Strømgrænse I_{LIM}* , og frekvensomformeren vil trikke efter en fastsat tid, der vælges i parameter 409 *Trip delay overstrøm*.

ADVARSEL/ALARM 13: Overstrøm

Inverterens spidsstrømgrænse (ca. 200% af nominel udgangsstrøm) er overskredet. Advarslen vil være i ca. 1-2 sek., og frekvensomformeren vil derefter trippe og afgive en alarm. Sluk for frekvensomformeren, og kontrollér, om motorakslen kan drejes, og om motorstørrelsen passer til frekvensomformeren.

ALARM 14: Jordfejl

Der er afledning fra udgangsfaserne til jord, enten i kablet mellem frekvensomformeren og motoren eller i motoren. Sluk for frekvensomformeren, og fjern jordfejlen.

ALARM 15: Switch mode-fejl

Fejl i strømforsyningen til switch mode (intern forsyning). Kontakt Deres Danfoss-leverandør.

ALARM 16: Kortslutning

Der er kortslutning på motorklemmerne eller i motoren. Afbryd netforsyningen til frekvensomformeren, og fjern kortslutningen.

ADVARSEL/ALARM 17: Timeout for seriell kommunikation

Der er ingen seriell kommunikation til frekvensomformeren. Advarslen vil kun være aktiv, når parameter 514 *Bus tidsintervalfunktion* er indstillet til en værdi, der er forskellig fra OFF. Hvis parameter 514 *Bus tidsintervalfunktion* er indstillet til *Stop og trip [5]*, vil den først give en advarsel og derefter rampe ned og trikke ud med en alarm. Parameter 513 *Bus tidsinterval* kan evt. øges.

ADVARSEL/ALARM 18: Timeout for HPFB-bus

Der er ingen seriell kommunikation til frekvensomformerens kommunikationsoptionskort. Advarslen er kun aktiv, når parameter 804 *Bus-tidsintervalfunktion* er indstillet til en værdi, der er forskellig fra OFF. Hvis parameter 804 *Bus tidsintervalfunktion* er indstillet til *Stop og trip*, vil den først give en advarsel og derefter rampe ned og trikke ud med en alarm. Parameter 803 *Bus tidsinterval* kan evt. øges.

ADVARSEL 33: Ude af frekvensområde

Advarslen er aktiv, hvis udgangsfrekvensen har nået *Udgangsfrekvens lav grænse* (parameter 201) eller *Udgangsfrekvens høj grænse* (parameter 202). Hvis frekvensomformeren er i *Procesregulering, lukket sløjfe* (parameter 100), vil advarslen være aktiv i displayet. Hvis frekvensomformeren er i en anden tilstand end *Procesregulering, lukket sløjfe*, vil bit 008000 *Ude af frekvensområde* i udvidet statusord være aktiv, men der vil ikke være en advarsel i displayet.

ADVARSEL/ALARM 34: HPFB-kommunikationsfejl

Kommunikationsfejl forekommer kun på Fieldbus-versioner. Se mere om alarmtypen under parameter 953 i fieldbus-litteraturen.

ALARM 35: Inrush-fejl

Denne alarm fremkommer, når frekvensomformeren har været tilsluttet netforsyningen for mange gange inden for 1 minut.

ADVARSEL/ALARM 36: Overtemperatur

Hvis temperaturen i effektmodulet kommer over 75-85 °C (apparatafhængig), vil frekvensomformeren give en advarsel. Motordriften fortsætter uforandret. Stiger temperaturen yderligere, reduceres switchfrekvensen automatisk. Se *Temperatrafhængig switchfrekvens*. Hvis temperaturen i effektmodulet kommer over 92-100 °C (apparatafhængig), vil frekvensomformeren koble ud. Temperaturfejlen kan ikke nulstilles, før temperaturen kommer under 70 °C. Tolerancen er ± 5 °C. Temperaturen kan være forårsaget af følgende:

- Omgivelsestemperaturen er for høj.
- Motorkablet er for langt.
- Netspændingen er for høj.

ALARM 37-45: Intern fejl

Hvis en af disse fejtilstænde forekommer, skal Danfoss kontaktes.

Alarm 37, intern fejl nummer 0: Kommunikationsfejl mellem styrekort og BMC.

Alarm 38, intern fejl nummer 1: Flash EEPROM-fejl på styrekort.

Alarm 39, intern fejl nummer 2: RAM-fejl på styrekortet.

Alarm 40, intern fejl nummer 3: Kalibreringskonstant i EEPROM.

Alarm 41, intern fejl nummer 4: Dataværdier i EEPROM.

Alarm 42, intern fejl nummer 5: Fejl i motorparameterdatabase.

Alarm-/advarselsgrænser:

	Uden bremse	Med bremse	Uden bremse	Med bremse
VLT 2800	1 / 3 x 200 - 240 V [VDC]	1 / 3 x 200 - 240 V [VDC]	3 x 380 - 480 V [VDC]	3 x 380 - 480 V [VDC]
Underspænding	215	215	410	410
Spændingsadvarsel lav	230	230	440	440
Spændingsadvarsel høj	385	400	765	800
Overspænding	410	410	820	820

De angivne spændingsværdier er frekvensomformerens mellemkredsspænding med en tolerance på

Alarm 43, intern fejl nummer 6: Generel powerkort-fejl.

Alarm 44, intern fejl nummer 7: Minimum-softwareversion af styrekort eller BMC.

Alarm 45, intern fejl nummer 8: I/O-fejl (digital ind-/udgang, relæ eller analog ind-/udgang).



NB!:

Når der igen startes efter en alarm 38-45, vil frekvensomformeren vise en alarm 37. Den faktiske alarmkode kan aflæses i parameter 615.

ALARM 50: AMT ikke mulig

Én af følgende tre muligheder kan forekomme:

- Den beregnede R_S -værdi ligger uden for de tilladte grænser.
- Motorstrømmen i mindst én af motorfaserne er for lav.
- Den anvendte motor er for lille til, at AMT-beregningerne kan udføres.

ALARM 51: AMT-fejl vedr. typeskiltdata

Der er inkonsistens mellem de registrerede motordata. Kontrollér motordata for det relevante setup.

ALARM 52: AMT mangler motorfase

AMT-funktionen har opdaget, at der mangler en motorfase.

ALARM 55: AMT-timeout

Beregningerne tager for lang tid, eventuelt pga. støj på motorkablerne.

ALARM 56: AMT-advarsel under AMT

Der er givet en frekvensomformeradvarsel under udførelse af AMT.

ADVARSEL 99: Låst

Se parameter 18.

$\pm 5\%$. Den tilsvarende netspænding er mellemkredsspændingen divideret med 1,35.

■ Advarselsord, udvidet statusord og Alarmord

Advarselsord, statusord og alarmord bliver vist i displayet i Hex format. Er der flere advarsler, statusord eller alarmer, vil der blive vist en sum af de samlede advarsler, statusord eller alarmer. Advarselsord, statusord og alarmord kan også udlæses med den serielle bus i hhv. parameter 540, 541 og 538.

Bit (Hex)	Advarselsord
000008	HPFB bus timeout
000010	Standard bus timeout
000040	Strømgrænse
000080	Motortermistor
000100	Motor overbelastet
000200	Inverter overbelastet
000400	Underspænding
000800	Overspænding
001000	Spændingsadvarsel lav
002000	Spændingsadvarsel høj
004000	Fasefejl
010000	Live zero fejl
400000	Ude af frekvensområde
800000	Profibus kommunikationsfejl
40000000	Switchmode advarsel
80000000	Kølepladetemperatur høj

Bit (Hex)	Alarmord
000002	Trip fastlåst
000004	AMT tuning ikke OK
000040	HPFB bus timeout
000080	Standard bus timeout
000100	Kortslutning
000200	Switchmode fejl
000400	Jordfejl
000800	Overstrøm
002000	Motortermistor
004000	Motor overbelastet
008000	Inverter overbelastet
010000	Underspænding
020000	Overspænding
040000	Fasefejl
080000	Live zero fejl
100000	Køleplade temperatur for høj
2000000	Profibus kommunikationsfejl
8000000	Inrush fejl
10000000	Intern fejl

Bit (Hex)	Udvidet statusord
000001	Ramping
000002	AMT kører
000004	Start med/mod uret
000008	Slow down
000010	Catch-up
000020	Feedback high
000040	Feedback low
000080	Udgangsstrøm høj
000100	Udgangsstrøm lav
000200	Udgangsfrekvens høj
000400	Udgangsfrekvens lav
002000	Bremsning
008000	Ude af frekvensområde

■ Særlige forhold

■ Aggressive miljøer

En frekvensomformer indeholder, som alt andet elektronisk udstyr, en lang række mekaniske og elektroniske komponenter, som i forskellig udstrækning er sårbare overfor miljøpåvirkninger.



Frekvensomformeren må derfor ikke installeres i miljøer, hvor der er væsker, partikler eller gasser i luften, som kan påvirke og ødelægge elektronikken. Hvis der ikke træffes de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af frekvensomformeren, er der risiko for driftstop, og det vil reducere levetiden for frekvensomformeren.

Væsker kan transporteres gennem luften og kondensere i frekvensomformeren. Væsker kan desuden fremme galvanisk korrosion af komponenter og metaldele. Damp, olie og saltvand kan give anledning til korrosion af komponenter og metaldele. I disse områder anbefales det, at apparater bliver skabsmonteret. Skabet bør som minimum have en kapslingsgrad IP 54.

Partikler i luften, f.eks. støvpartikler, kan give anledning til mekanisk, elektrisk og termisk fejl på frekvensomformeren. Typiske indikatorer på, at der er for mange partikler i luften, er støvpartikler omkring ventilatoren på frekvensomformeren. I områder med megen støv anbefales det at apparater bliver skabsmonteret. Skabet bør som minimum have en kaplingsgrad IP 54.

Aggressive gasser, som f.eks. svovl, kvælstof og klorforbindelser vil sammen med høj fugtighed og temperatur fremme mulige kemiske processer på frekvensomformerens komponenter. Disse kemiske processer vil hurtigt påvirke og ødelægge elektronikken. I disse områder anbefaler vi skabsmontage med friskluftsgennemstrømning af skabet, således at de aggressive gasser holdes borte fra frekvensomformeren.



NB!:


Montage af frekvensomformere i aggressive miljøer vil forøge risikoen for driftstop og tillige reducere apparatets levetid væsentlig.

Før frekvensomformeren installeres, skal det undersøges, om der er væsker, partikler eller gasser i luften. Det kan gøres ved at se på bestående installationer, som er i samme miljø. Typiske indikatorer på, at der er skadelige væsker i luften, er vand eller olie på metaldele eller korrosion af metaldele. For mange støvpartikler ses typisk

over installationsskabe og på bestående elektriske installationer. Indikatorer på at der er aggressive gasser i luften er, at kobberskinne og ledningsender er sorte på bestående elektriske installationer.


■ Derating for omgivelsestemperatur

Omgivelsestemperaturen ($T_{AMB,MAX}$) er den maksimalt tilladte temperatur. Gennemsnittet ($T_{AMB,AVG}$) målt over 24 timer skal være mindst 5 °C lavere. Hvis frekvensomformeren arbejder ved temperaturer over 45 °C, er det nødvendigt at nedjustere den nominelle udgangsstrøm.

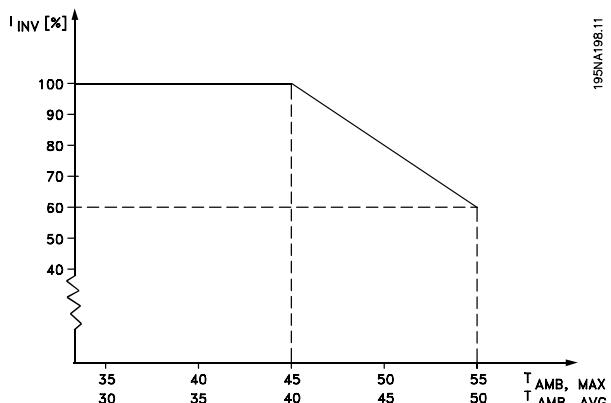

■ Temperaturafhængig switchfrekvens

Denne funktion sikrer den højest mulige switchfrekvens, uden at frekvensomformeren overbelastes termisk. Den interne temperatur er det reelle udtryk for, hvor høj switchfrekvensen kan blive baseret på lasten, omgivelsestemperaturen, forsyningsspændingen og kabellængden. Funktionen sikrer, at frekvensomformeren automatisk justerer switchfrekvensen mellem $f_{sw,min}$ og $f_{sw,max}$ (parameter 411), se nedenstående tegning.

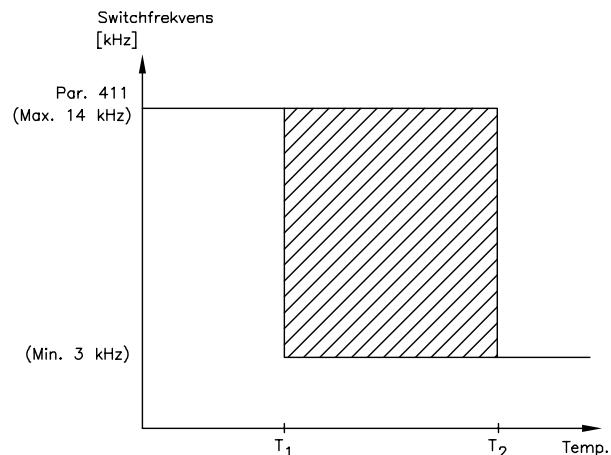

Alt om VLT
2800

Ved brug af LC-filter er minimum switch-frekvensen 4,5 kHz.

■ Galvanisk isolation (PELV)

PELV (Protective Extra Low Voltage)-isoleringen opnås ved at indlægge galvaniske adskillelser imellem styrekredsløb og kredsløb, der er i forbindelse med netpotentialet. VLT-enheden er udformet således, at den opfylder kravene til forstærket isolation ved at have de nødvendige krybe- og luftafstande. Kravene er beskrevet i standarden EN 50 178. Det er samtidigt et krav, at installationen er udført som beskrevet i lokale/nationale bestemmelser for PELV.

Alle styreklemmer, klemmer til seriel kommunikation og relæklemmer er sikkert adskilt fra netpotentialet, d.v.s. overholder kravene til PELV. Kredsløbene, som er tilsluttet styreklemmerne 12, 18, 19, 20, 27, 29, 33, 42, 46, 50, 55, 53 og 60, er galvanisk forbundet med hinanden. Den serielle kommunikation, som er forbundet til fieldbus, er galvanisk isoleret fra styreklemmerne, men dette er alene en funktionel isolation.

Relækontakterne på klemme 1 - 3 er adskilt fra de øvrige styrekredsløb med forstærket isolation, d.v.s., at PELV er overholdt for disse, selv om der er netpotentiale på relæklemmerne.

Nedenstående kredsløbselementer danner den sikre elektriske adskillelse. De overholder kravene til forstærket isolation og tilhørende test ifølge EN 50 178.

1. Transformator og optisk adskillelse i spændingsforsyning.
2. Optisk isolation mellem Basic Motor Control og styrekort.
3. Isolation mellem styrekortet og effektdelen.
4. Relækontakte og -klemmer i forhold til øvrige kredsløb på styrekort.

PELV isolation af styrekortet garanteres under følgende forudsætninger:

- TT-netværk med maksimal 300 Vrms mellem fase og jord.
- TN-netværk med maksimal 300 Vrms mellem fase og jord.
- IT-netværk med maksimal 400 Vrms mellem fase og jord.

For at opretholde PELV skal alle forbindelser til styreklemmerne overholde PELV, termistor skal f.eks. have forstærket isolering.

■ EMC-emission

Følgende afprøvningsresultater er opnået på et system bestående af en VLT Serie 2800 med skærmet styrekabel, styreboks med potentiometer, skærmet motorkabel og skærmet bremsekabel samt LCP2 med kabel.



VLT® Serie 2800

VLT 2803-2875		Emission		
		Industrimiljø	Bolig, erhverv og let industri	
		EN 55011 klasse 1A	EN 55011 klasse 1B	
Opstilling	Ledningsbåret 150 kHz-30 MHz	Udstrålet 30 MHz-1 GHz	Ledningsbåret 150 kHz-30 MHz	Udstrålet 30 MHz-1 GHz
400 V-version med 1A RFI-filter	Ja 25 m skærmet	Ja 25 m skærmet	Nej	Nej
400 V-version med 1A RFI-filter (R5: Til IT-net)	Ja 5 m skærmet	Ja 5 m skærmet	Nej	Nej
200 V-version med 1A RFI-filter ^{1.}	Ja 40 m skærmet	Ja 40 m skærmet	Ja 15 m skærmet	Nej
200 V-version med 1A RFI-filter (R4: Til brug med RCD)	Ja 20 m skærmet	Ja 20 m skærmet	Ja 7 m skærmet	Nej
400 V-version med 1A+1B RFI-filter	Ja 50 m skærmet	Ja 50 m skærmet	Ja 25 m skærmet	Nej
200 V-version med 1A+1B RFI-filter ^{1.}	Ja 100 m skærmet	Ja 100 m skærmet	Ja 40 m skærmet	Nej
VLT 2880-2882		Emission		
		Industrimiljø	Bolig, erhverv og let industri	
		EN 55011 klasse 1A	EN 55011 klasse 1B	
Opstilling	Ledningsbåret 150 kHz-30 MHz	Udstrålet 30 MHz-1 GHz	Ledningsbåret 150 kHz-30 MHz	Udstrålet 30 MHz-1 GHz
400 V-version med 1B RFI-filter	Ja 50	Ja 50	Ja 50	Nej

1. For VLT 2822-2840 3 x 200-240 V gælder de samme værdier som for 400 V-versionen med 1A RFI-filter.

• EN 55011: Emission

Grænseværdier og målemetoder for radiostøjkarakteristikker for industriel, videnskabeligt og medicinsk (ISM) højfrekvensudstyr.

Klasse 1A:

Udstyr anvendt i industrimiljø.

Klasse 1B:

Udstyr anvendt i område med offentligt forsyningsnet (bolig, erhverv og let industri).

**NB!:**

Dette produkt tilhører gruppen af produkter til begrænset salg og distribution ifølge IEC61800-3. I beboelsesområder kan produktet forårsage radioforstyrrelser. Hvis det sker, skal brugeren muligvis tage passende forholdsregler.

■ UL Krav

Dette apparat er UL godkendt.

■ Generelle tekniske data

Netforsyning (L1, L2, L3):

Forsyningsspænding VLT 2803-2815 220-240 V (N, L1)	1 x 220/230/240 V ±10%
Forsyningsspænding VLT 2803-2840 200-240 V	3 x 200/208/220/230/240 V ±10%
Forsyningsspænding VLT 2805-2882 380-480 V	3 x 380/400/415/440/480 V ±10%
Forsyningsfrekvens	50/60 Hz ± 3 Hz
Maks. ubalance på forsyningsspænding	± 2,0% af den nominelle forsyningsspænding
Reel effektfaktor (λ)	0,90 ved nominel belastning
Effektorskydningsfaktor ($\cos \phi$)	tæt ved 1 (>0,98)
Antal koblinger på forsyningsindgang L1, L2, L3	2 gange/min.
Maks. kortslutningsværdi	100.000 A

Se afsnittet *Særlige forhold i Design Guiden*

Udgangssdata (U, V, W):

Udgangsspænding	0 - 100% af forsyningsspændingen
Udgangsfrekvens	0,2 - 132 Hz, 1 - 1000 Hz
Nominel motorspænding, 200-240 V apparater	200/208/220/230/240 V
Nominel motorspænding, 380-480 V apparater	380/400/415/440/460/480 V
Nominel motorfrekvens	50/60 Hz
Kobling på udgang	Ubegrænset
Rampetider	0,02 - 3600 sek

Moment karakteristikker:

Startmoment (parameter 101 Momentkarakteristik = Konstantmoment)	160% i 1 min.*
Startmoment (parameter 101 Momentkarakteristik = Variabelmoment)	160% i 1 min.*
Startmoment (parameter 119 <i>Højt startmoment</i>)	180% i 0,5 sek.*
Overmoment (parameter 101 Momentkarakteristik = Konstantmoment)	160%*
Overmoment (parameter 101 Momentkarakteristik = Variabelmoment)	160%*

*Procentangivelsen relaterer sig til frekvensomformerens nominelle strøm.

Styrekart, digitale indgange:

Antal programmérbar digitale indgange	5 stk
Klemmenummer	18, 19, 27, 29, 33
Spændingsniveau	0 - 24 V DC (PNP positiv logik)
Spændingsniveau, logisk '0'	< 5 V DC
Spændingsniveau, logisk '1'	> 10 V DC
Maximum spænding på indgang	28 V DC
Indgangsmodstand, R_i (klemme 18, 19, 27, 29)	ca. 4 k Ω
Indgangsmodstand, R_i (klemme 33)	ca. 2 k Ω

Alle digitale indgange er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV) og andre højspændingsklemmer. Se afsnittet *Galvanisk isolation*.

Styrekart, analoge indgange:

Antal analoge spændingsindgange	1 stk
Klemmenummer	53
Spændingsniveau	0 - 10 V DC (skalérbar)
Indgangsmodstand, R_i	ca. 10 kΩ
Max. spænding	20 V
Antal analoge strømindgange	1 stk
Klemmenummer	60
Strømniveau	0/4 - 20 mA (skalérbar)
Indgangsmodstand, R_i	ca. 300 Ω
Max. strøm	30 mA
Opløsning for analoge indgange	10 bit
Nøjagtighed for analoge indgange	Max. fejl 1% af fuld skala
Scan interval	13,3 msec

De analoge indgange er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV) og andre højspændingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation.

Styrekart, puls indgang:

Antal programmérbare puls indgange	1 stk
Klemmenummer	33
Max. frekvens på klemme 33	67,6 kHz (Push-pull)
Max. frekvens på klemme 33	5 kHz (open collector)
Min. frekvens på klemme 33	4 Hz
Spændingsniveau	0 - 24 V DC (PNP positiv logik)
Spændingsniveau, logisk '0'	< 5 V DC
Spændingsniveau, logisk '1'	> 10 V DC
Maximum spænding på indgang	28 V DC
Indgangsmodstand, R_i	ca. 2 kΩ
Scan interval	13,3 msec
Opløsning	10 bit
Nøjagtighed (100 Hz- 1 kHz) klemme 33	Max. fejl: 0,5% af fuld skala
Nøjagtighed (1 kHz - 67,6 kHz) klemme 33	Max. fejl: 0,1% af fuld skala

Puls indgangen (klemme 33) er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV) og andre højspændingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation.

Styrekart, digitale/frekvens udgang:

Antal programmérbare digitale/puls udgange	1 stk
Klemmenummer	46
Spændingsniveau ved digital/frekvens udgang	0 - 24 V DC (O.C PNP)
Max. udgangsstrøm ved digital/frekvens udgang	25 mA.
Max. belastning ved digital/frekvens udgang	1 kΩ
Max. kapacitet ved frekvens udgang	10 nF
Minimum udgangsfrekvens ved frekvens udgang	16 Hz
Maximum udgangsfrekvens ved frekvens udgang	10 kHz
Nøjagtighed på frekvens udgang	Max. fejl: 0,2 % af fuld skala
Opløsning på frekvens udgang	10 bit

Den digitale udgang er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV) og andre højspændingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation.

Styrekort, analog udgang:

Antal programmérbare analoge udgange	1 stk
Klemmenummer	42
Strømområde ved analog udgang	0/4 - 20 mA
Max. belastning til stel ved analog udgang	500 Ω
Nøjagtighed på analog udgang	Max. fejl: 1,5 % af fuld skala
Opløsning på analog udgang	10 bit

Den analoge udgang er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV) og andre højspændingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation.

Styrekort, 24 V DC forsyning:

Klemmenummer	12
Max. belastning	130 mA

24 V DC-forsyningen er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV), men har samme potentielle som de analoge og digitale ind- og udgange. Se afsnittet Galvanisk isolation.

Styrekort, 10 V DC-forsyning:

Klemmenummer	50
Udgangsspænding	10,5 V ±0,5 V
Max. belastning	15 mA
10 V DC-forsyningen er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen (PELV) og andre højspændingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation.	

Styrekort, RS 485 seriel kommunikation:

Klemmenummer	68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)
Klemmenummer 67	+5 V
Klemmenummer 70	Stel for klemme 67, 68 og 69

Fuld galvanisk isolering. Se afsnittet Galvanisk isolation.

Til DeviceNet-apparater, se VLT 2800 DeviceNet-manualen, MG.90.BX.YY.

Relæudgange:

Antal programmérbare relæudgange	1 stk
Klemmenummer, styrekort	1-3 (bryde), 1-2 (slutte)
Max. klemmehbelastning (AC) på 1-3, 1-2, styrekort	240 V AC, 2 A
Min. klemmehbelastning på 1-3, 1-2, styrekort	24 V DC 10 mA, 24 V AC 100 mA
Relækontakten er adskilt fra det øvrige kredsløb med forstærket isolation. Se afsnittet Galvanisk isolation.	

Kabellængder og tværsnit:

Max. motorkabellængde, skærmet kabel	40 m
Max. motorkabellængde, uskærmet kabel	75 m
Max. motorkabellængde, skærmet kabel og motorspoler	100 m
Max. motorkabellængde, uskærmet kabel og motorspoler	200 m
Max. motorkabellængde, skærmet kabel og RFI/1B filter	200 V, 100 m
Max. motorkabellængde, skærmet kabel og RFI/1B filter	400 V, 25 m
Max. motorkabellængde, skærmet kabel og RFI 1B/LC filter	400 V, 25 m
Max. tværsnit til motor, se næste afsnit.	

Max. tværsnit til styreledninger, stiv ledning	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Max. tværsnit til styreledninger, blød ledning	1 mm ² /18 AWG
Max. tværsnit til styreledninger, ledning med koresvøb	0,5 mm ² /20 AWG

Ved overholdelse af EN 55011 1A og EN 55011 1B skal motorkablet i visse tilfælde reduceres. Se EMC emission.

Kontrolkarakteristikker:

Frekvensområde	0,2 - 132 Hz, 1 - 1000 Hz
Opløsning på udgangsfrekvens	0,013 Hz, 0,2 - 1000 Hz
Gentagelsesnøjagtighed på <i>Præcis start/stop</i> (klemme 18, 19)	$\leq \pm 0,5$ msek
System responstid (klemme 18, 19, 27, 29, 33)	$\leq 26,6$ msek
Hastighed styringsområde (åben sløjfe)	1:15 af synkron hastighed
Hastighed styringsområde (lukket sløjfe)	1:120 af synkron hastighed
Hastighed nøjagtighed (åben sløjfe)	90 - 3600 rpm: Max. fejl på ± 23 rpm
Hastighed nøjagtighed (lukket sløjfe)	30 - 3600 rpm: Max fejl på $\pm 7,5$ rpm

Alle kontrolkarakteristikker er baseret på en 4-polet asynkron motor

Omgivelser:

Kapsling	IP 20
Kapsling med optioner	NEMA 1
Vibrationstest	0,7 g
Maks. relativ fugtighed	5% -93% under drift
Omgivelsestemperatur	Maks. 45 °C (døgngennemsnit maks. 40 °C)
<i>Derating for høj omgivelsestemperatur, se særlige forhold i Design Guide</i>	
Min. omgivelsestemperatur ved fuld drift	0 °C
Min. omgivelsestemperatur med reduceret ydeevne	- 10 °C
Temperatur ved opbevaring/transport	-25 - +65/70 °C
Maks. højde over havet	1.000 m
<i>Derating for højt lufttryk, se særlige forhold i Design Guiden</i>	
EMC-standarder, Emission	EN 50081-2, EN 61800-3, EN 55011
EMC-standarder, Immunitet	EN 50082-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61800-3
<i>Se afsnittet Særlige forhold i Design Guiden</i>	

Beskyttelser:

- Elektronisk termisk motorbeskyttelse sikrer motoren mod overbelastning.
- Temperaturowervågning af køleplade sikrer, at frekvensomformeren udkobler, hvis temperaturen bliver 100 °C. En overtemperatur kan først resettes, når temperaturen på kølepladen kommer under 70 °C.
- Frekvensomformeren er beskyttet mod kortslutninger på motorterminalerne U, V, W.
- Hvis der mangler en netfase, udkobler frekvensomformeren.
- En overvågning af mellemkredsspændingen sikrer, at frekvensomformeren udkobler ved en for lav og for høj mellemkredsspænding.
- Frekvensomformeren er beskyttet mod jordfejl på motorterminalerne U, V, W.

■ Tekniske data, netforsyning 1 x 220 - 240 V / 3 x 200 -240V

Iflg. internationale krav	Type	2803	2805	2807	2811	2815	2822	2840
	Udgangsstrøm (3 x 200-240V)	I _{INV.} [A] I _{MAX} (60s) [A]	2.2 3.5	3.2 5.1	4.2 6.7	6.0 9.6	6.8 10.8	9.6 15.3
	Udgangseffekt (230 V)	S _{INV.} [KVA]	0.9	1.3	1.7	2.4	2.7	3.8
	Typisk akseleffekt	P _{M,N} [kW]	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
	Typisk akseleffekt	P _{M,N} [HK]	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0
	Maks. kabeltværsnit, motor	[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
	Indgangsstrøm (1 x 220-240 V)	I _{L,N} [A] I _{L,MAX(60s)} [A]	5.9 9.4	8.3 13.3	10.6 16.7	14.5 23.2	15.2 24.3	- -
	Indgangsstrøm (3 x 200-240 V)	I _{L,N} [A] I _{L,MAX(60s)} [A]	2.9 4.6	4.0 6.4	5.1 8.2	7.0 11.2	7.6 12.2	8.8 14.1
	(60s)[A] Maks. kabeltværsnit, effekt	[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
	Maks. for-sikringer	IEC/UL ²⁾ [A]	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
	Virkningsgrad ³⁾	[%]	95	95	95	95	95	95
	Effekttab v. 100% belastning	[W]	24	35	48	69	94	125
	Vægt	[kg]	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3,7
	Kapsling ⁴	type	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

1. American Wire Gauge. Maks. kabeltværsnit er det største kabeltværsnit, der kan monteres på klemmerne. Følg altid nationale og lokale bestemmelser.
2. Der skal anvendes forsikringer af typen gG, hvis installationen skal overholde IEC-reglerne. Hvor UL/cUL ønskes overholdt, skal der anvendes for-sikringer af type Bussmann KTN-R 200 V, KTS-R 500 V eller Ferraz Shawmut, type ATMR (maks. 30 A). Sikringerne skal udlægges til beskyttelse i et kredsløb, som er i stand til at levere højst 100.000 ampere RMS (symmetriske), 500 V maksimum.
3. Målt med et 25 m skærmet motorkabel under nominel belastning og frekvens.
4. IP20 er standard for VLT 2805-2875, hvorimod NEMA 1 er en option.

■ Tekniske data, netforsyning 3 x 380 - 480 V

Iflg. internationale krav	Type	2805	2807	2811	2815	2822	2830
 Udgangsstrøm (3 x 380-480V)	$I_{INV.}$ [A] I_{MAX} (60s) [A]	1.7 2.7	2.1 3.3	3.0 4.8	3.7 5.9	5.2 8.3	7.0 11.2
Udgangseffekt (400 V)	$S_{INV.}$ [KVA]	1.1	1.7	2.0	2.6	3.6	4.8
Typisk akseleffekt	$P_{M,N}$ [kW]	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0
Typisk akseleffekt	$P_{M,N}$ [HK]	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0
Maks. kabeltværnsnit, motor	[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
 Indgangsstrøm (3 x 380-480 V)	$I_{L,N}$ [A] $I_{L,MAX}$ (60s)[A]	1.6 2.6	1.9 3.0	2.6 4.2	3.2 5.1	4.7 7.5	6.1 9.8
(60s)[A] Maks. kabeltværnsnit, effekt	[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
Maks. for-sikringer	IEC/UL ²⁾ [A]	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
Virkningsgrad ³⁾	[%]	96	96	96	96	96	96
Effekttab v. 100% belastning	[W]	28	38	55	75	110	150
Vægt	[kg]	2.1	2.1	2.1	2.1	3.7	3.7
Kapsling ⁴	type	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Iflg. internationale krav	Type	2840	2855	2875	2880	2881	2882
 Udgangsstrøm (3 x 380-480V)	$I_{INV.}$ [A] I_{MAX} (60s) [A]	9.1 14.5	12 19.2	16 25.6	24 38.4	32.0 51.2	37.5 60.0
Udgangseffekt (400 V)	$S_{INV.}$ [KVA]	6.3	8.3	11.1	16.6	22.2	26.0
Typisk akseleffekt	$P_{M,N}$ [kW]	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5
Typisk akseleffekt	$P_{M,N}$ [HK]	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0	25.0
Maks. kabeltværnsnit, motor	[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	16/6	16/6	16/6
 Indgangsstrøm (3 x 380-480 V)	$I_{L,N}$ [A] $I_{L,MAX}$ (60s)[A]	8.1 13.0	10.6 17.0	14.9 23.8	24.0 38.4	32.0 51.2	37.5 60
(60s)[A] Maks. kabeltværnsnit, effekt	[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	16/6	16/6	16/6
Maks. for-sikringer	IEC/UL ²⁾ [A]	20/20	25/25	25/25	50/50	50/50	50/50
Virkningsgrad ³⁾	[%]	96	96	96	97	97	97
Effekttab v. 100% belastning	[W]	200	275	372	412	562	693
Vægt	[kg]	3.7	6.0	6.0	18.5	18.5	18.5
Kapsling ⁴	type	IP20	IP20	IP20	IP20/ NEMA 1	IP20/ NEMA 1	IP20/ NEMA 1

1. American Wire Gauge. Maks. kabeltværnsnit er det største kabeltværnsnit, der kan monteres på klemmerne. Følg altid nationale og lokale bestemmelser.

2. Der skal anvendes forsikringer af typen gG, hvis installationen skal overholde IEC-reglerne. Hvor UL/cUL ønskes overholdt, skal der anvendes for-sikringer af type Bussmann KTN-R 200 V, KTS-R 500 V eller Ferraz Shawmut, type ATMR (maks. 30 A). Sikringerne skal udlægges til beskyttelse i et kredsløb, som er i stand til at levere højst 100.000 ampere RMS (symmetriske), 500 V maksimum.

3. Målt med et 25 m skærmet motorkabel under nominel belastning og frekvens.

4. IP20 er standard for VLT 2805-2875, hvorimod NEMA 1 er en option.

■ Anden litteratur**■ Medfølger apparat**

Nedenstående giver et overblik over den litteratur, som er tilgængelig til VLT 2800. Det skal bemærkes, at der kan være afvigelser fra land til land.

Medfølger apparat:

Betjeningsvejledning MG.28.AX.YY

Diverse litteratur til VLT 2800:

Design Guide MG.28.EX.YY
Datablad MD.28.AX.YY

Instruktioner til VLT 2800:

LCP remote-mounting kit MI.56.AX.51
Filter instruction MI.28.B1.02
VLT 2800 DeviceNet cable MI.28.F1.02
Cold plate MI.28.D1.02
Precise stop MI.28.C1.02

Kommunikation til VLT 2800:

Profibus-manual MG.90.AX.YY
VLT 2800 DeviceNet-manual MG.90.BX.YY

X = udgavenummer

YY = sprogversion

■ Parameterliste med fabriksindstillinger

PNU	Parameter- nr. beskrivelse	Fabriksindstilling	4-setup	Konv.- indeks	Data- type
001	Sprog	Engelsk	Nej	0	5
002	Lokal-/fjernbetjent	Fjernbetjent	Ja	0	5
003	Lokal reference	000,000.000	Ja	-3	4
004	Aktivt setup	Setup 1	Nej	0	5
005	Programmeringssetup	Aktivt setup	Nej	0	5
006	Setupkopiering	Ingen kopiering	Nej	0	5
007	LCP-kopi	Ingen kopiering	Nej	0	5
008	Displayskalering	1.00	Ja	-2	6
009	Stor displayudlæsning	Frekvens [Hz]	Ja	0	5
010	Lille displaylinje 1,1	Reference [%]	Ja	0	5
011	Lille displaylinje 1,2	Motorstrøm [A]	Ja	0	5
012	Lille displaylinje 1,3	Effekt [kW]	Ja	0	5
013	Lokalbetjening	Fjernbetjent som par. 100	Ja	0	5
014	Lokal stop/reset	Aktiv	Ja	0	5
015	Lokal jog	Ikke aktiv	Ja	0	5
016	Lokal reversering	Ikke aktiv	Ja	0	5
017	Lokal nulstilling af trip	Aktiv	Ja	0	5
018	Lås for dataændringer	Ikke låst	Ja	0	5
019	Driftstilstand ved indkobling	Tvangsstoppet, anvend gemt ref.	Ja	0	5
020	Lås til Hand-funktion	Aktiv	Nej	0	5
024	Brugerdefineret Quick Menu	Ikke aktiv	Nej	0	5
025	Opsætning af Quick Menu	000	Nej	0	6

4-Setup:

Et 'Ja' betyder, at parameteren kan programmeres individuelt i hver af de fire setups, dvs. at samme parameter kan have fire forskellige dataværdier. Ved et 'Nej' vil dataværdien være den samme i alle opsætninger.

Konverteringsindeks:

Tallet henviser til et konverteringstal, som skal anvendes, når der skrives eller læses via seriel kommunikation med en frekvensomformer.

Se afsnittet *Datategn* i *Seriel kommunikation* i *Design guiden*.

Datatype:

Datatypen viser telegrammets type og længde.

Datatype	Beskrivelse
3	Heltal 16
4	Heltal 32
5	8 uden fortegn
6	16 uden fortegn
7	32 uden fortegn
9	Tekststreng

PNU	Parameter- nr.	Parameter- beskrivelse	Fabriksindstilling	4-setup	Konv.- indeks	Data- type
100	Konfiguration	Hast. reg., åben sløjfe	Ja	0	5	
101	Momentkarakteristik	Konstant moment	Ja	0	5	
102	Motoreffekt $P_{M,N}$	afhænger af apparat	Ja	1	6	
103	Motorspænding $U_{M,N}$	afhænger af apparat	Ja	-2	6	
104	Motorfrekvens $f_{M,N}$	50 Hz	Ja	-1	6	
105	Motorstrøm $I_{M,N}$	afhænger af motorvalg	Ja	-2	7	
106	Nominel motorhastighed	afhænger af par.	Ja	0	6	
107	Automatisk motortilpasning	Optimering fra	Ja	0	5	
108	Statormodstand R_S	afhænger af motorvalg	Ja	-3	7	
109	Statorreaktans X_s	afhænger af motorvalg	Ja	-2	7	
117	Resonansdæmpning	OFF	Ja	0	6	
119	Højt startmoment	0,0 sek	Ja	-1	5	
120	Startforsinkelse	0,0 sek	Ja	-1	5	
121	Startfunktion	Friløb i startfor.	Ja	0	5	
122	Funktion ved stop	Friløb	Ja	0	5	
123	Min. frek. for aktivering af par.	0,1 Hz	Ja	-1	5	
126	DC-bremsetid	10 sek.	Ja	-1	6	
127	DC-bremseindkobl. frekvens	OFF	Ja	-1	6	
128	Termisk motorbeskyt.	Ingen beskyttelse	Ja	0	5	
130	Startfrekvens	0,0 Hz	Ja	-1	5	
131	Spænding v.start	0.0 V	Ja	-1	6	
132	DC-bremsespæn.	0%	Ja	0	5	
133	Startspænding	afhænger af apparat	Ja	-2	6	
134	Lastkompensering	100 %	Ja	-1	6	
135	U/f-forhold	afhænger af apparat	Ja	-2	6	
136	Slipkompensering	100 %	Ja	-1	3	
137	DC-holdespænding	0%	Ja	0	5	
138	Bremseudkoblingsværdi	3.0 Hz	Ja	-1	6	
139	Bremseindkoblingsfrekvens	3.0 Hz	Ja	-1	6	
140	Udvidet mekanisk bremsekontrol	0%	Ja	0	5	
142	Spredningsreaktans	afhænger af motorvalg	Ja	-3	7	
143	Intern ventilatorstyring	Automatisk	Ja	0	5	
144	AC-bremsefaktor	1.30	Ja	-2	5	
146	Spændingsvektor	Ikke aktiv	Ja	0	5	

PNU #	Parameter-beskrivelse	Fabriksindstilling	4-setup	Konv. index	Data-type
200	Udgangsfrekvensområde	Kun med uret, 0-132 Hz	Ja	0	5
201	Udgangsfrekvens, lav grænse f_{MIN}	0,0 Hz	Ja	-1	6
202	Udgangsfrekvens, høj grænse f_{MAX}	132 Hz	Ja	-1	6
203	Referenceområde	Min ref.-Max ref.	Ja	0	5
204	Minimum ref Ref _{MIN}	0,000 Hz	Ja	-3	4
205	Maximum ref Ref _{MAX}	50,000 Hz	Ja	-3	4
206	Rampe type	Lineær	Ja	0	5
207	Rampe op-tid 1	3,00 sek.	Ja	-2	7
208	Rampe ned-tid 1	3,00 sek.	Ja	-2	7
209	Rampe op-tid 2	3,00 sek.	Ja	-2	7
210	Rampe ned-tid 2	3,00 sek.	Ja	-2	7
211	Jog rampetid	3,00 sek.	Ja	-2	7
212	Kvikstop rampe ned-tid	3,00 sek.	Ja	-2	7
213	Jog frekvens	10,0 Hz	Ja	-1	6
214	Reference funktion	Sum	Ja	0	5
215	Preset-reference 1	0,00%	Ja	-2	3
216	Preset-reference 2	0,00%	Ja	-2	3
217	Preset-reference 3	0,00%	Ja	-2	3
218	Preset-reference 4	0,00%	Ja	-2	3
219	Catch-up/slow-down reference	0,00%	Ja	-2	6
221	Strømgrænse	160 %	Ja	-1	6
223	Adv. Lav strøm	0,0 A	Ja	-1	6
224	Adv. Høj strøm	I _{MAX}	Ja	-1	6
225	Adv. Lav frekvens	0,0 Hz	Ja	-1	6
226	Adv. Høj frekvens	132,0 Hz	Ja	-1	6
227	Adv. Lav Feedback	-4000,000	Ja	-3	4
228	Adv. Høj Feedback	4000,000	Ja	-3	4
229	Frekvens bypass, båndbredde	0 Hz (OFF)	Ja	0	6
230	Frekvens bypass 1	0,0 Hz	Ja	-1	6
231	Frekvens bypass 2	0,0 Hz	Ja	-1	6

PNU	Parameter- nr. beskrivelse	Fabriksindstilling	4-setup	Konv.- indeks	Data- type
302	Digital indgang, kl. 18	Start	Ja	0	5
303	Digital indgang, kl. 19	Reversering	Ja	0	5
304	Digital indgang, kl. 27	Nulstilling og friløb inverteret	Ja	0	5
305	Digital indgang, kl. 29	Jog	Ja	0	5
307	Digital indgang, kl. 33	Ingen funktion	Ja	0	5
308	Kl. 53, analog indgang	Reference	Ja	0	5
309	Kl. 53, min. skalering	0.0 V	Ja	-1	6
310	Kl. 53, maks. skalering	10,0 V	Ja	-1	6
314	Kl. 60, analog indgangsstrøm	Ingen funktion	Ja	0	5
315	Kl. 60, min. skalering	0,0 mA	Ja	-4	6
316	Kl. 60, maks. skalering	20,0 mA	Ja	-4	6
317	Timeout	10 sek.	Ja	-1	5
318	Funktion efter timeout	Ingen funktion	Ja	0	5
319	Kl. 42, analog udgang	0-I _{MAX} = 0-20 mA	Ja	0	5
323	Relæudgang	Styring klar	Ja	0	5
327	Puls- ref./FB	5000 Hz	Ja	0	7
341	Kl. 46, digital udgang	Styring klar	Ja	0	5
342	Kl. 46, maks. pulsudgang	5000 Hz	Ja	0	6
343	Præcis stopfunktion	Normal rampestop	Ja	0	5
344	Tællerværdi	100.000 pulse	Ja	0	7
349	Systemforsinkelsestid	10 ms	Ja	-3	6

4-Setup:

Et 'Ja' betyder, at parameteren kan programmeres individuelt i hver af de fire setups, dvs. at samme parameter kan have fire forskellige dataværdier. Ved et 'Nej' vil dataværdien være den samme i alle opsætninger.

Konverteringsindeks:

Tallet henviser til et konverteringstal, som skal anvendes, når der skrives eller læses via seriel kommunikation med en frekvensomformer.

Se afsnittet *Datategn* i *Seriel kommunikation* i *Design guiden*.

Datatype:

Datatypen viser telegrammets type og længde.

Datatype	Beskrivelse
3	Heltal 16
4	Heltal 32
5	8 uden fortegn
6	16 uden fortegn
7	32 uden fortegn
9	Tekststreng

PNU	Parameter- nr.	Parameter- beskrivelse	Fabriksindstilling	4-setup	Konv.- indeks	Data- type
400	Bremsefunktion		Afhænger af app. type	Nej	0	5
405	Nulstillingsfunktion		Manuel nulstilling	Ja	0	5
406	Aut. genstartstid		5 sek.	Ja	0	5
409	Tripforsinkelse overstrøm		Slukket (61 sek)	Ja	0	5
411	Switchfrekvens		4,5 kHz	Ja	0	6
412	Var. switchfrekvens		Uden LC-filter	Ja	0	5
413	Overmodulationsfunktion		Aktiv	Ja	0	5
414	Min. feedback		0.000	Ja	-3	4
415	Maks. feedback		1500.000	Ja	-3	4
416	Procesenheder		Ingen enhed	Ja	0	5
417	Hastighed, PID-proportional- forstærkning		0.010	Ja	-3	6
418	Hastighed, PID-intergrationstid	100 ms		Ja	-5	7
419	Hastighed, PID-differentieringstid	20,00 ms		Ja	-5	7
420	Hastighed, PID-differentierings- forstærknings- grænse	5.0		Ja	-1	6
421	Hastighed, PID-lavpasfiltertid	20 ms		Ja	-3	6
423	U1-spænding	par. 103		Ja	-1	6
424	F1-frekvens	Par. 104		Ja	-1	6
425	U2-spænding	par. 103		Ja	-1	6
426	F2-frekvens	par. 104		Ja	-1	6
427	U3-spænding	par. 103		Ja	-1	6
428	F3-frekvens	par. 104		Ja	-1	6
437	Proc. PID normal/inverteret	Normal		Ja	0	5
438	Proc. PID-anti-windup	Aktiv		Ja	0	5
439	Proc. PID-startfrekvens	Par.		Ja	-1	6
440	Proc. PID-start proportionalforstærkning	0.01		Ja	-2	6
441	Proc. PID-integrationstid	Slukket (9999,99 s)		Ja	-2	7
442	Proc. PID-differentieringstid	Slukket (0,00 s).		Ja	-2	6
443	Proc. PID-differentierings- forstærkningsgrænse	5.0		Ja	-1	6
444	Proc. PID-lavpasfiltertid	0,02 s		Ja	-2	6
445	Indkobling på roterende motor	Ikke muligt		Ja	0	5
451	Hastighed, PID-feedforward-faktor	100%		Ja	0	6
452	Regulatorområde	10 %		Ja	-1	6
456	Modstandsbremseniveau			Ja	0	5
461	Feedbacktilpasning	Lineær		Ja	0	5

PNU #	Parameter-beskrivelse	Fabriksindstilling	4-setup	Konv. index	Data-type
500	Adresse	1	Nej	0	5
501	Baudrate	9600 Baud	Nej	0	5
502	Friløb	Logisk eller	Ja	0	5
503	Kvikstop	Logisk eller	Ja	0	5
504	DC-bremse	Logisk eller	Ja	0	5
505	Start	Logisk eller	Ja	0	5
506	Reversering	Logisk eller	Ja	0	5
507	Valg af Setup	Logisk eller	Ja	0	5
508	Valg af preset ref.	Logisk eller	Ja	0	5
509	Bus jog 1	10,0 Hz	Ja	-1	6
510	Bus jog 2	10,0 Hz	Ja	-1	6
512	Telegramprofil	FC protokol	Ja	0	5
513	Bus-tidsinterval	1 sek.	Ja	0	5
514	Bus-tidsintervalfunktion	Off	Ja	0	5
515	Dataudlæsning: Res. Reference %		Nej	-1	3
516	Dataudlæsning: Res. Reference [enhed]		Nej	-3	4
517	Dataudlæsning: Feedback [enhed]		Nej	-3	4
518	Dataudlæsning: Frekvens		Nej	-1	3
519	Dataudlæsning: Frekvens x skalering		Nej	-1	3
520	Dataudlæsning: Motorstrøm		Nej	-2	7
521	Dataudlæsning: Moment		Nej	-1	3
522	Dataudlæsning: Effekt [kW]		Nej	1	7
523	Dataudlæsning: Effekt [HP]		Nej	-2	7
524	Dataudlæsning: Motorspænding [V]		Nej	-1	6
525	Dataudlæsning: DC-Link spænding		Nej	0	6
526	Dataudlæsning: Termisk belastning motor		Nej	0	5
527	Dataudlæsning: Termisk belastning inverter		Nej	0	5
528	Dataudlæsning: Digital indgang		Nej	0	5
529	Dataudlæsning: Analog indgang, kl. 53		Nej	-1	5
531	Dataudlæsning: Analog indgang, kl. 60		Nej	-4	5
532	Dataudlæsning: Puls reference		Nej	-1	7
533	Dataudlæsning: Ekstern reference		Nej	-1	6
534	Dataudlæsning: Statusord		Nej	0	6
537	Dataudlæsning: Invertertemperatur		Nej	0	5
538	Dataudlæsning: Alarmord		Nej	0	7
539	Dataudlæsning: Styreord		Nej	0	6
540	Dataudlæsning: Advarselsord		Nej	0	7
541	Dataudlæsning: Udvidet statusord		Nej	0	7
544	Dataudlæsning: Puls tæller		Nej	0	7

PNU	Parameter- nr.	Fabriksindstilling	4-setup	Konv.- indeks	Data- type
600	Driftstimer		Nej	73	7
601	Kørte timer		Nej	73	7
602	kWh-tæller		Nej	2	7
603	Antal indkoblinger		Nej	0	6
604	Antal overophedninger		Nej	0	6
605	Antal overspændinger		Nej	0	6
615	Fejllogbog: Fejlkode		Nej	0	5
616	Fejllogbog: Tid		Nej	0	7
617	Fejllogbog: Værdi		Nej	0	3
618	Nulstilling af kWh-tæller	Ingen nulstilling	Nej	0	7
619	Nulstilling af kørte timer	Ingen nulstilling	Nej	0	5
620	Driftstilstand	Normal drift	Nej	0	5
621	Typeskilt: Apparattype		Nej	0	9
624	Typeskilt: Softwareversion		Nej	0	9
625	Typeskilt: LCP-identifikationsnr.		Nej	0	9
626	Typeskilt: Databaseidentifikationsnr.		Nej	-2	9
627	Typeskilt: Effektdelsversion		Nej	0	9
628	Typeskilt: Applikationsoptionstype		Nej	0	9
630	Typeskilt: Kommunikationsoptionstype		Nej	0	9
632	Typeskilt: BMC-softwareidentifikation		Nej	0	9
634	Typeskilt: Enhedsidentifikation til kommunikation		Nej	0	9
635	Typeskilt: Software del-nr.		Nej	0	9
640	Softwareversion		Nej	-2	6
641	BMC-softwareidentifikation		Nej	-2	6
642	Effektkortsidentifikation		Nej	-2	6

4-Setup:

Et 'Ja' betyder, at parameteren kan programmeres individuelt i hver af de fire setups, dvs. at samme parameter kan have fire forskellige dataværdier. Ved et 'Nej' vil dataværdien være den samme i alle setups.

Konverteringsindeks:

Tallet henviser til et konverteringstal, som skal anvendes, når der skrives eller læses via seriel kommunikation med en frekvensomformer.

Se afsnittet *Datategn* i *Seriel kommunikation* i *Design guiden*.

Datatype:

Datatypen viser telegrammets type og længde.

Datatype	Beskrivelse
3	Heltal 16
4	Heltal 32
5	8 uden fortegn
6	16 uden fortegn
7	32 uden fortegn
9	Tekststreng

A

Advarselsfunktionerne	31
AC bremsefaktor	25
AC-bremse.....	43
Advarselsord, udvidet statusord og Alarmord	72
Advarsler/alarm meddelelser	68
Aggressive miljøer	73
Aktivt setup	11
Analog indgangs.....	37
Analog udgang.....	38
Automatisk motortilpasning	9
Automatisk motortilpasning	18

B

Betjeningsenhed	7
betjeningspanel	7
Betjeningstaster.....	7
Bestillingsformular	67
Bremse tilslutning.....	62
Bremsefunktion	43
Bremseindkoblingsfrekvens	25
Bremseudkoblingsværdi	24

C

Catch up	31
CHANGE DATA	7

D

Display-udlæsning	68
DC bremsetid	22
DC holdspænding	24
DC-bremsespænding	23
Derating for omgivelsestemperatur	73
Digital udgang	41
Digitale indgange	35
Dimensioner	51
Display	7
Displayets udlæsnings	8
Displaytilstand	8
Driftstilstand v.power up, lokal betjening	15

E

Elektrisk installation	58
EMC-korrekt elektrisk installation	57
Ekstra beskyttelse.....	56
Elektrisk installation, styreledninger	64
EMC-emission	74
ETR - Electronic Thermal Relay	22

F

Feedback,	44
Feedbacktilpasning	50
Fire opsætninger	11
For-sikringer	60
Frekvensbypass, båndbredde	33
Funktion ved stop	21

G

Galvanisk isolation (PELV)	74
Generel advarsel	6

H

Hastighed op/ned	66
Højspændingstest	56
Hand Auto	8
Hastighed PID-	45
Hastighedsstyring, lukket sløjfe	17
Hastighedsstyring, åben sløjfe	17
Højspændingsadvarsel	56

I

IP 21-løsning	52
Indbygning	55
Indkobling på roterende motoraksel	49

J

Jog rampetid	29
Jog-frekvens	30
Jording	56
Jordtilslutning	62

K

Klemmeafdækning	52
Kontakt 1-4	65
Klemme	66
Klemme 42	38
Klemme 46	41
Klemme 53	37
Klemme 60	37
Konstant moment	17
Kvadratrod	50
Kvikstop rampe ned-tid	30

L

Lastkompensering	24
------------------------	----

LCP-kopi	11
Litteratur	83
Load sharing.....	62
Lokal reference.....	10
Lås for dataændringer.....	15

M

Maksimal puls 29	41
Manuel betjening	16
Manuel initialisering	7
Mekanisk bremse.....	63
Mekanisk installation.....	55
Menu mode	8 , 8
Modstandsbremseniveau.....	50
Momentkarakteristik	17
Motoreffekt.....	18
Motorenens omdrejningsretning.....	61
Motorfrekvens.....	18
Motorhastighed	18
Motorkabler	61
Motorspoler	52
Motorspænding	18
Motorstrøm	18
Motortilslutning.....	60

N

Netforsyning	81
Nettilslutning	60

O

Opsætning af Quick Menu	16
Overmodulationsfunktion	44

P

Parameterliste med fabriksindstillinger	84
Pladskrav ved mekanisk installation.....	55
Potentiometerreference	66
Pulsstart/-stop	66
Parallelkobling af motorer.....	61
Preset-reference	30
Proces enheder	45
Proces PID-	47
Prosesstyring, lukket sløjfe	17
Præcis stopfunktion	41
Puls-reference/feedback	40

Q

QUICK MENU	7 , 8
Quick menu, brugerdefineret	16
Quick-menu.....	8

R

RCD	62
RFI-afbryder	61
Rampe ned-tid	29
Rampe op-tid	29
Rampetype	28
RCD-relæer	56
Reference funktion	30
Reference,	28
Relativ	30
Relæ tilslutning.....	65
Relæudgang 1-3	39
Reset funktion	43
Resonansdæmpning	20
Reversering	35

S

Side om side.....	55
Slow down	31
Start/stop	66
Slipkompensering	24
Software Dialog	65
Spec.motor karakter	17
Spredningsreaktans.....	25
Sprog.....	10
Spændingsvektor	26
Startforsinkelse.....	20
Startfrekvens	23
Startfunktion	21
Startmoment	20
Startspænding	23
Statormodstand	19
Statorreaktans	19
STOP/RESET.....	7
Stor displayudlæsning.....	12
Strømgrænse,	31
Styre kabler	65
Styre klemmer.....	63, 65
Styre ledninger	64
Sub-D-stik	65
Sum	30
Switchfrekvens	44
System-forsinkelsestid	42

T

termistor	22
Tilspændingsmoment, nettilslutninger	63
Temperaturafhængig switchfrekvens.....	73
Termisk motorbeskyttelse	62
Termisk motorbeskyttelse	22
Termistor.....	36
Tilslutning af totrådstransmitter	66



VLT® Serie 2800

Time out	38
Tæller værdi	42

U

U/f-forhold	24
Udgangsfrekvens	27
Udvidet mekanisk bremsekontrol	25
UL Krav	76

V

Variabelt moment	17
Ventilatorstyring	25