

VACON® 100 FLOW
CONVERTIZOR DE FRECVENTĂ

MANUAL APLICAȚIE

VACON®

PREFĂTĂ

DETALII DOCUMENT

ID document:	DPD01260F
Data:	13.12.2016
Versiune software:	FW0159V016

DESPRE ACEST MANUAL

Drepturile de autor asupra acestui manual sunt deținute de Vacon Ltd. Toate drepturile rezervate. Acest manual este supus modificării fără notificare prealabilă. Limba originală a acestor instrucțiuni este engleza.

În acest manual puteți citi despre funcțiile convertizorului de frecvență VACON® și despre cum se utilizează acest convertor de frecvență. Manualul are aceeași structură ca și meniul de comandă al variatorului de turație (capitolele 1 și 4–8).

Capitolul 1, Ghidul de pornire rapidă

- Cum se începe lucrul la panoul de control.

Capitolul 2, Expertii de configurare

- Cum se efectuează o selecție de configurare a aplicațiilor.
- Cum se configerează rapid o aplicație.
- Diferite aplicații, însoțite de exemple.

Capitolul 3, Interfețele cu utilizatorul

- Tipuri de afișare și cum se utilizează panoul de control.
- Instrumentul pentru PC denumit VACON® Live.
- Funcțiile protocolelor Fieldbus.

Capitolul 4, Meniul de monitorizare

- Date privind valorile de monitorizare.

Capitolul 5, Meniul de parametri

- O listă a tuturor parametrilor variatorului de turație.

Capitolul 6, Meniul de diagnosticare

Capitolul 7, Meniul I/O (Intrare/Ieșire și echipamente)

Capitolul 8, Setările, preferințele și meniurile la nivel de utilizator

Capitolul 9, Descrierile valorilor de monitorizare

Capitolul 10, Descrierile parametrilor

- Cum se utilizează parametrii.
- Programarea intrărilor digitale și analogice.
- Funcții specifice ale aplicațiilor.

Capitolul 11, Identificarea erorilor

- Erorile și cauzele acestora.
- Resetarea erorilor.

Capitolul 12, Anexa

- Date privind diferitele valori implicate ale aplicațiilor.

Acet manual include multe tabele de parametri. Aceste instrucțiuni vă spun cum se citesc aceste tabele.

A	B	C	D	E	F	G	H
Index	Parameter	Min	Max	Unit	Default	ID	Description

- | | |
|--|--|
| A. Locația parametrului în meniu, adică numărul parametrului. | F. Valoarea care a fost setată din fabrică. |
| B. Numele parametrului. | G. Numărul de ID al parametrului. |
| C. Valoarea minimă a parametrului. | H. O scurtă descriere a valorilor parametrului și/sau a funcțiilor sale. |
| D. Valoarea maximă a parametrului. | |
| E. Unitatea valorică a parametrului.
Unitatea indică dacă parametrul este disponibil. | |

FUNCȚIILE CONVERTIZORULUI DE FRECVENȚĂ VACON®

- Puteți selecta aplicația necesară pentru procesul dvs.: Standard, HVAC, Comandă PID, Pompe multiple (acționare simplă) sau Pompe multiple (acționare multiplă). Variatorul efectuează automat setările necesare, făcând ușoară punerea în funcțiune.
- Experti de configurare pentru prima pornire și modul Fire (Incendiu).
- Experti de configurare pentru fiecare aplicație: Standard, HVAC, Comandă PID, Pompe multiple (acționare simplă) sau Pompe multiple (acționare multiplă).
- Buton FUNCT (Funcție) pentru o comutare rapidă între locația de control locală și cea la distanță. Locația de control la distanță poate fi de tip I/O (Intrare/ieșire) sau protocol Fieldbus. Puteți efectua o selecție a locației de control la distanță printr-un parametru.
- 8 frecvențe presestate.
- Funcții de potențiometru pentru motor.
- O funcție de golire.
- 2 timpi de urcare pe care îi puteți programa, 2 supravegheri și 3 intervale de frecvențe interzise.
- O oprire forțată.
- O pagină de comandă pentru acționarea și monitorizarea rapidă a celor mai importante valori.
- O mapare a datelor de protocol Fieldbus.
- O resetare automată.
- Diferite moduri pre-încălzire pentru a preveni problemele de condensare.
- O frecvență maximă de ieșire de 320 Hz.
- Un ceas în timp real și funcții de cronometru (este necesară o baterie opțională). Este posibilă programarea a 3 canale temporale pentru a obține funcții diferite ale variatorului de turație.
- Este disponibil un controler PID (Proporțional, integral, derivativ) extern. Îl puteți utiliza, de exemplu, pentru a controla o supapă cu I/O (Intrarea/ieșirea) variatorului de turație pentru motoare CA.
- Un mod repaus care activează și dezactivează automat funcționarea variatorului, pentru a economisi energie.
- Un controler PID cu 2 zone, având 2 semnale diferite de feedback: control minim și control maxim.
- 2 surse de valori de referință pentru controlerul PID. Puteți efectua selecția cu o intrare digitală.
- O funcție pentru amplificarea valorii de referință PID.
- O funcție de reacție pozitivă (feedforward), pentru a îmbunătăți răspunsul la schimbările de proces.
- O supraveghere a valorii de proces.
- O comandă pompe multiple pentru sistemele cu acționare simplă și acționare multiplă.
- Moduri multimaster (multi-coordonator) și multifollower (multi-subordonat) în sistemul multi-variator.
- Un sistem pompe multiple care utilizează un ceas în timp real pentru schimbarea automată a pompelor.
- Un contor de întreținere.
- Funcții comandă pompă: control pompă de amorsare, control pompă de presiune, autocurățare rotor de pompă, supraveghere intrare pompă și funcție de protecție anti-îngheț.

CUPRINS

Prefață

Detalii document	3
Despre acest manual	3
Funcțiile convertorului de frecvență VACON®	5

1 Ghidul de pornire rapidă	12
1.1 Panou de control și tastatură	12
1.2 Ecranele	12
1.3 Prima pornire	13
1.4 Descrierea aplicațiilor	14
1.4.1 Aplicații standard și HVAC	14
1.4.2 Aplicație comandă PID	22
1.4.3 Aplicație pompe multiple (acționare simplă)	31
1.4.4 Aplicație pompe multiple (acționare multiplă)	46
2 Asistenți	81
2.1 Expertul de aplicație standard	81
2.2 Expertul de aplicație HVAC	82
2.3 Asistentul de aplicație pentru comandă PID	84
2.4 Asistent aplicație Pompe multiple (acționare simplă)	86
2.5 Asistent aplicație Pompe multiple (acționare multiplă)	90
2.6 Asistentul pentru mod incendiu	93
3 Interfețele cu utilizatorul	95
3.1 Navigarea pe tastatură	95
3.2 Utilizarea ecranului grafic	97
3.2.1 Editarea valorilor	97
3.2.2 Resetarea unei erori	100
3.2.3 Butonul FUNCT (Funcție)	100
3.2.4 Copierea parametrilor	104
3.2.5 Compararea parametrilor	105
3.2.6 Texte de ajutor	107
3.2.7 Utilizarea meniului Favourites (Preferințe)	108
3.3 Utilizarea ecranului text	108
3.3.1 Editarea valorilor	109
3.3.2 Resetarea unei erori	110
3.3.3 Butonul FUNCT (Funcție)	110
3.4 Structura meniului	114
3.4.1 Configurarea rapidă	115
3.4.2 Monitor	115
3.5 VACON® Live	117

4 Meniu de supraveghere	118
4.1 Supraveghere grup	118
4.1.1 Multimonitor	118
4.1.2 Curba de tendință	119
4.1.3 Baza	122
4.1.4 I/O	124
4.1.5 Intrări temperatură	124
4.1.6 Valori suplimentare și avansate	126
4.1.7 Supraveghere funcții cronometru	128
4.1.8 Supraveghere regulator PID	129
4.1.9 Supraveghere controler PID extern	130
4.1.10 Supravegherea pompelor multiple	130
4.1.11 Contoare de întreținere	132
4.1.12 Monitorizare date de proces Fieldbus	133
4.1.13 Monitorizare personalizare acționare	134
5 Meniu Parametri	135
5.1 Grupul 3.1: Setări motor	135
5.2 Grupul 3.2: Configurare Pornire/Oprire	139
5.3 Grupul 3.3: Referințe	142
5.4 Grupul 3.4: Setare rampe și frâne	146
5.5 Grupul 3.5: Configurare I/O	148
5.6 Grupul 3.6: Maparea datelor de pe busul de câmp	159
5.7 Grupul 3.7: Frecvențe interzise	161
5.8 Grupul 3.8: Supravegheri	162
5.9 Grupul 3.9: Protecții	164
5.10 Grupul 3.10: Resetare automată	171
5.11 Grupul 3.11: Setări pentru aplicație	172
5.12 Grupul 3.12: Funcții cronometru	173
5.13 Grupul 3.13: Controler PID	176
5.14 Grupul 3.14: Controler PID extern	193
5.15 Grupul 3.15: Pompe multiple	198
5.16 Grupul 3.16: Contoare de întreținere	202
5.17 Grupul 3.17: Modul incendiu	203
5.18 Grupul 3.18: Parametri preîncălzire motor	204
5.19 Grupul 3.19: Personalizare acționare	205
5.20 Grupul 3.21: Comanda pompei	206
5.21 Grupul 3.23: Filtru armonic avansat	209
6 Meniu Diagnostic	210
6.1 Fault activ	210
6.2 Resetare erori	210
6.3 Istoric erori	210
6.4 Contoare totalizatoare	210
6.5 Contoare partiale	212
6.6 Informații software	214

7 Meniu I/O și hardware	215
7.1 I/O de bază	215
7.2 Sloturi placă opțională	217
7.3 Ceas în timp real	218
7.4 Setări bloc de alimentare	218
7.5 Panou de comandă	220
7.6 Bus de câmp	221
8 Setările utilizatorului, meniul de favorite și meniurile de la nivelul utilizatorilor	222
8.1 Setări utilizator	222
8.1.1 Setări utilizator	222
8.1.2 Copie de rezervă parametri	223
8.2 Preferințe	223
8.2.1 Adăugarea unui element la Favourites (Preferințe)	224
8.2.2 Eliminarea unui element din Favourites (Preferințe)	224
8.3 Niveluri utilizator	225
8.3.1 Schimbarea codului de acces la nivelurile de utilizator	226
9 Descrieri valoare de supraveghere	228
9.1 Baza	228
9.2 I/O	229
9.3 Intrări temperatură	230
9.4 Valori suplimentare și avansate	231
9.5 Funcții cronometru	233
9.6 Controler PID	234
9.7 Controler PID extern	235
9.8 Pompe multiple	235
9.9 Contoare de întreținere	237
9.10 Date bus de câmp	237
9.11 Personalizare acționare	241
10 Descrieri parametri	243
10.1 Curba de tendință	243
10.2 Setări motor	244
10.2.1 Parametri de pe eticheta motorului	244
10.2.2 Parametri de comandă motor	245
10.2.3 Limite motor	249
10.2.4 Parametri buclă deschisă	250
10.2.5 Funcția de pornire I/f	254
10.3 Configurare Pornire/Oprire	255
10.4 Referințe	265
10.4.1 Referință frecvență	265
10.4.2 Frecvențe presetate	266
10.4.3 Parametri potențiometru motor	270
10.4.4 Golirea parametrilor	272

10.5	Setare rampe și frâne	272
10.5.1	Rampă 1	272
10.5.2	Rampă 2	273
10.5.3	Magnetizare pornire	275
10.5.4	Frâna c.c.	275
10.5.5	Frânare prin flux	276
10.6	Configurare I/O	276
10.6.1	Programarea intrărilor digitale și analogice	276
10.6.2	Funcțiile implicate ale intrărilor programabile	287
10.6.3	Intrări digitale	287
10.6.4	Intrări analogice	293
10.6.5	Ieșiri digitale	299
10.6.6	Ieșiri analogice	303
10.7	Hartă magistrală de date	307
10.8	Frecvențe interzise	308
10.9	Supravegheri	310
10.10	Protecții	311
10.10.1	Generalități	311
10.10.2	Protecții termice motor	313
10.10.3	Protecție blocare motor	316
10.10.4	Protecția împotriva încărcării sub limită (pompă uscată)	318
10.10.5	Oprirea rapidă	320
10.10.6	Protecția la nivel redus intrare analogică	322
10.11	Resetare automată	323
10.12	Setări pentru aplicație	325
10.13	Funcții cronometru	325
10.14	Controler PID	330
10.14.1	Setări de bază	330
10.14.2	Punte de referință	332
10.14.3	Semnal de răspuns	333
10.14.4	Reglajul anticipativ	334
10.14.5	Funcția de așteptare	335
10.14.6	Supravegherea semnalului de răspuns	338
10.14.7	Compensarea pierderii de presiune	340
10.14.8	Umplerea lentă	342
10.14.9	Supraveghere presiune intrare	344
10.14.10	Funcția de repaus atunci când nu este detectată nicio solicitare	346
10.15	Controler PID extern	348
10.16	Funcție pompe multiple	348
10.16.1	Listă de verificare pentru punerea în funcțiune a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă)	348
10.16.2	Configurare sistem	351
10.16.3	Interblocări	356
10.16.4	Conectarea senzorului de răspuns într-un sistem pompe multiple ...	356
10.16.5	Supraveghere suprapresiune	367
10.16.6	Contoare durată de rulare pompe	368
10.16.7	Setări avansate	370

10.17	Contoare de întreținere	371
10.18	Modul incendiu	372
10.19	Funcție preîncălzire motor	375
10.20	Personalizare acționare	376
10.21	Comanda pompei	376
10.21.1	Curățare automată	376
10.21.2	Pompa Jockey	379
10.21.3	Pompa de amorsare	381
10.21.4	Funcție antiblocare	382
10.21.5	Protecție contra înghețului	382
10.22	Întreț.	383
10.22.1	Utilizarea contorului temporal	384
10.22.2	Utilizarea contorului parțial al timpului de funcționare	384
10.22.3	Contor duratei de rulare	385
10.22.4	Activarea contorului temporal	385
10.22.5	Contor de energie	385
10.22.6	Contor parțial energie	386
10.23	Filtru armonic avansat	388
11	Urmărirea erorilor	389
11.1	Este afișată o eroare	389
11.1.1	Resetarea cu butonul Reset	390
11.1.2	Resetarea cu un parametru din ecranul grafic	390
11.1.3	Resetarea cu un parametru din ecranul text	391
11.2	Istoric erori	392
11.2.1	Examinarea istoricului de erori în ecranul grafic	392
11.2.2	Examinarea istoricului de erori în ecranul text	393
11.3	Coduri eroare	395
12	Anexa 1	412
12.1	Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații	412

1 GHIDUL DE PORNIRE RAPIDĂ

1.1 PANOU DE CONTROL ȘI TASTATURĂ

Panoul de control este interfața dintre variatorul de turație pentru motoare CA și utilizator. Prin intermediul panoului de control, puteți controla turația unui motor și puteți monitoriza starea variatorului de turație pentru motoare CA. De asemenea, puteți seta parametrii variatorului de turație pentru motoare CA.

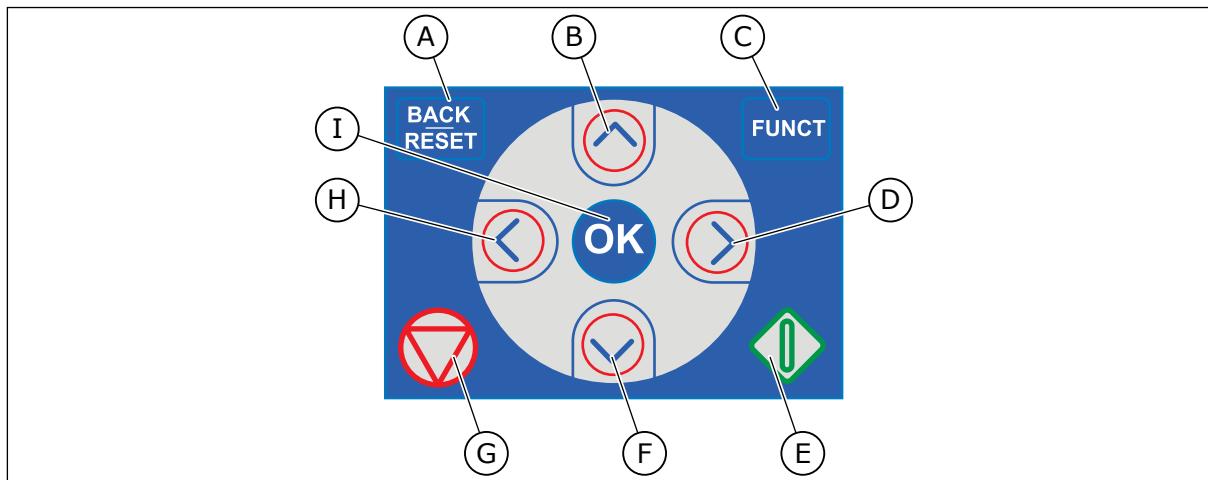


Fig. 1: Butoanele tastaturii

- A. Butonul BACK/RESET (Înapoi/Resetare). Utilizați-l pentru a naviga înapoi în meniu, a părăsi modul Edit (Editare) sau a reseta o eroare.
- B. Butonul săgeată UP (Sus). Utilizați-l pentru a defila în sus prin meniu și pentru a crește o valoare.
- C. Butonul FUNCT (Funcție). Utilizați-l pentru a schimba direcția de rotație a motorului, a accesa pagina de comandă și a schimba locația de control. Puteți găsi mai multe informații în Capitolul 3.3.3 *Butonul FUNCT (Funcție)*.
- D. Butonul săgeată RIGHT (Dreapta).
- E. Butonul START (Pornire).
- F. Butonul săgeată DOWN (Jos). Utilizați-l pentru a defila în jos prin meniu și pentru a descrește o valoare.
- G. Butonul STOP (Oprire).
- H. Butonul săgeată LEFT (Stânga). Utilizați-l pentru a deplasa cursorul la stânga.
- I. Butonul OK. Utilizați-l pentru a accesa un nivel sau un element activ sau pentru a accepta o selecție.

1.2 ECRANELE

Există 2 tipuri de ecrane: ecranul grafic și ecranul text. Panoul de control are întotdeauna aceeași tastatură și aceleași butoane.

Ecranul afișează următoarele date:

- Starea motorului și a variatorului de turație.
- Erorile motorului și ale variatorului de turație.
- Poziția curentă în structura meniului.

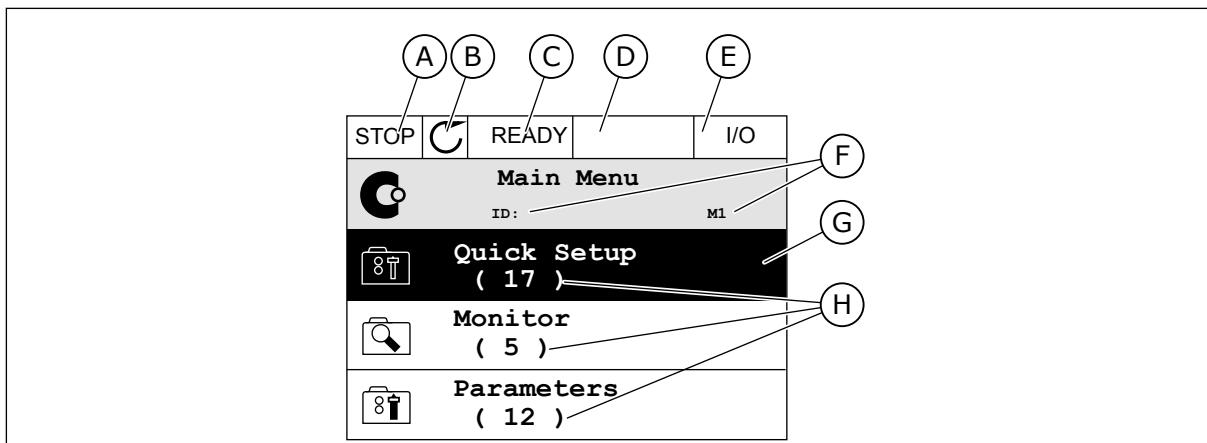


Fig. 2: Ecranul grafic

- A. Primul câmp de stare: OPRIT/ÎN FUNCȚIUNE
- B. Direcția de rotație a motorului
- C. Al doilea câmp de stare: PREGĂTIT/ NEPREGĂTIT/EROARE
- D. Câmpul de alarmă: ALARM/- (Alarmă/-)
- E. Câmpul locației de control: PC/IO/ PANOU DE COMANDĂ/BUS DE CÂMP
- F. Câmpul de poziție: numărul de ID al parametrului și poziția curentă în meniu
- G. Un grup sau un element activat
- H. Numărul de elemente din grupul în cauză

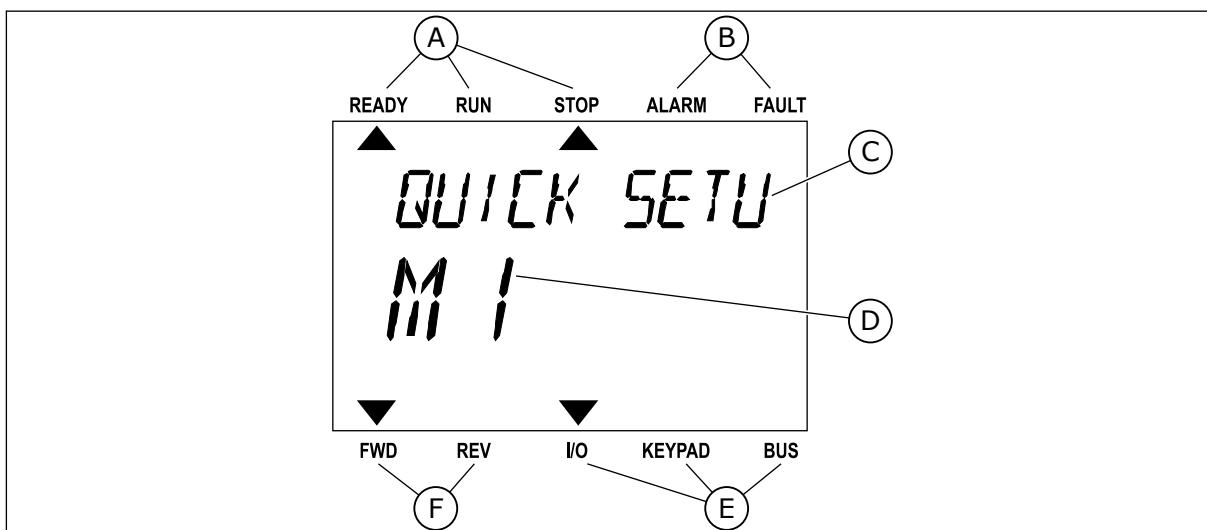


Fig. 3: Ecranul text. Dacă textul este prea lung de afișat, acesta defilează automat pe ecran.

- A. Indicatorii de stare
- B. Indicatorii de alarmă și eroare
- C. Numele grupului sau elementului din poziția actuală
- D. Poziția curentă în meniu
- E. Indicatorii locației de control
- F. Indicatorii direcției de rotație

1.3 PRIMA PORNIRE

După ce porniți variatorul de turație, este inițiat expertul de pornire. Expertul de pornire vă solicită furnizarea datelor necesare pentru controlarea procedurii în care utilizați variatorul de turație.

1	Selectare limbă (P6.1)	Selectia este diferită pentru fiecare pachet lingvistic în parte
2	Daylight saving* (Ora de vară) (P5.5.5)	Rusia SUA UE OPRIT
3	Oră* (P5.5.2)	oo:mm:ss
4	An* (P5.5.4)	aaaa
5	Data* (P5.5.3)	zz.ll.

* Dacă este instalată o baterie, veți vedea acești pași

6	Doriți să rulați asistentul de pornire?	Da Nu
----------	---	----------

Selectați Yes (Da) și apăsați butonul OK. Dacă selectați No (Nu), variatorul de turație pentru motoare CA trece peste expertul de pornire.

Pentru a seta manual valorile parametrilor, selectați No (Nu) și apăsați butonul OK.

7	Selectați aplicația (P1.2 Application, ID212)	Standard HVAC PID control (Comandă PID [Proportional, integral, derivativ]) Pompe multiple (acționare simplă) Pompe multiple (acționare multiplă)
----------	---	---

Pentru a continua către expertul aplicației selectate la pasul 7, selectați Yes (Da) și apăsați butonul OK. Consultați descrierea expertilor de aplicație din Capitolul 2 Asistenți.

Dacă selectați No (Nu) și apăsați butonul OK, expertul de pornire se oprește și va trebui să selectați în mod manual toate valorile parametrilor.

Pentru a porni din nou expertul de pornire, aveți 2 alternative. Accesați parametrul P6.5.1 Restore Factory Defaults (Restabilire valori implicate din fabrică) sau parametrul B1.1.2 Startup Wizard (Expert de pornire). Apoi setați valoarea ca Activate (Activare).

1.4 DESCRIEREA APlicaȚIILor

Utilizați parametrul P1.2 Application (Aplicație) pentru a efectua o selecție a unei aplicații pentru variatorul de turație. Imediat ce parametrul P 1.2 se modifică, un grup de parametri își primește valorile presestate.

1.4.1 APlicaȚII STANDARD ȘI HVAC

Utilizați aplicațiile Standard și HVAC (Încălzire/Ventilație/Aer condiționat) pentru a controla pompele sau ventilatoarele, de exemplu.

Este posibil să controlați variatorul de turație de la tastatură, din protocolul Fieldbus sau de la terminalul I/O (Intrări/ieșiri).

Când controlați variatorul de turație prin intermediul terminalului I/O, semnalul de referință al frecvenței este conectat la AI1 (0...10 V) sau AI2 (4...20 mA). Conexiunea este specificată de către tipul semnalului. De asemenea, sunt disponibile 3 frecvențe de referință presestate. Puteți activa frecvențele de referință presestate prin DI4 și DI5. Semnalele de pornire și oprire ale variatorului de turație sunt conectate la DI1 (pornire pozitivă) și DI2 (pornire înapoi).

Este posibilă configurarea liberă a tuturor ieșirilor variatorului de turație în toate aplicațiile. Există 1 ieșire analogică (Output Frequency [Frecvență de ieșire]) și 3 ieșiri prin releu (Run, Fault, Ready [Rulare, eroare, pregătit]) pe placa de bază I/O.

Consultați descrierile parametrilor din Capitolul 10 *Descrieri parametri*.

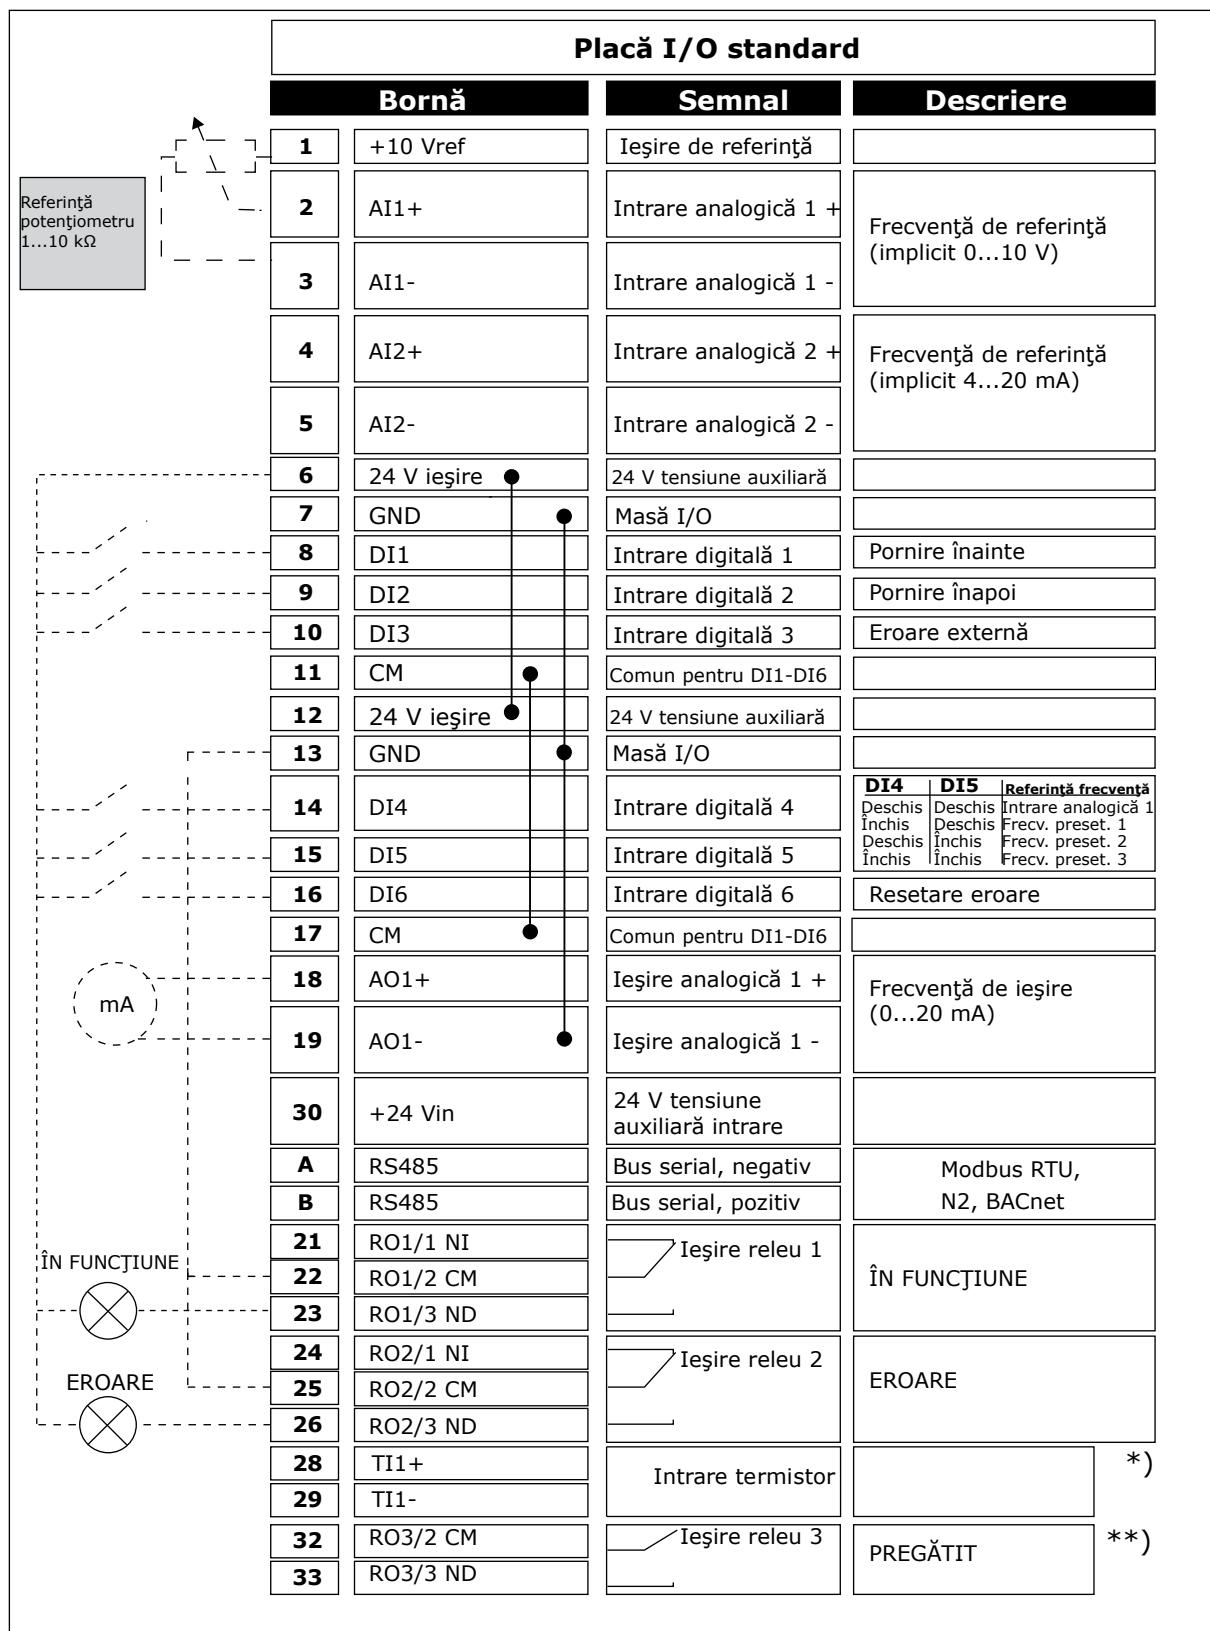


Fig. 4: Conexiunile de control implicate ale aplicațiilor Standard și HVAC (Încălzire/Ventilație/Aer condiționat)

* = Disponibil numai în VACON® 100 X.

** = Pentru configurații de comutatoare DIP în VACON® 100 X, consultați manualul de instalare VACON 100® X.

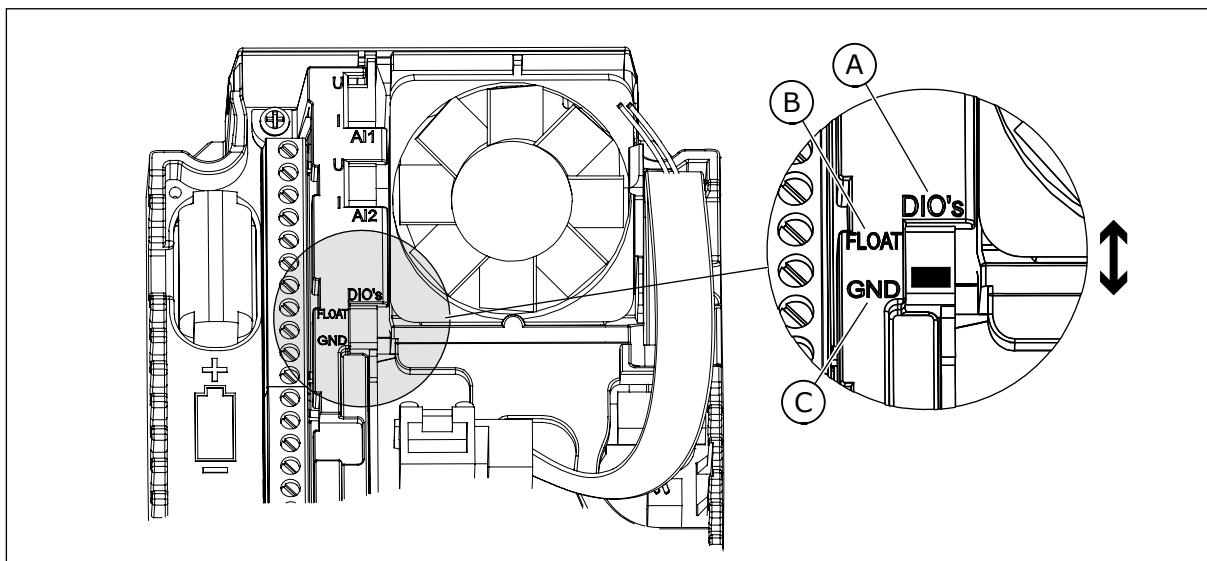


Fig. 5: Comutatorul DIP

A. Intrări digitale
B. Flotor

C. Conectate la GND (implicit)

Tabel 2: M1.1 Asistenti

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.1.1	Activare asistent	0	1		0	1170	<p>0 = Nu se activează 1 = Se activează</p> <p>Selectia Activate (Activare) pornește expertul de pornire (consultați Capitolul <i>1 Expertul de pornire</i>).</p>
1.1.2	Asist. mod incendiu	0	1		0	1672	<p>Selectia Activate (Activare) pornește expertul modului Fire (Incendiu) (consultați Capitolul <i>2.6 Asistentul pentru mod incendiu</i>).</p>

Tabel 3: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.2 	Aplicație	0	4		0	212	0 = Standard 1 = HVAC 2=Comandă PID 3 = Pompe multiple (acționare simplă) 4 = Pompe multiple (acționare multiplă)
1.3	Referință frecvență minimă	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Frecvența de referință minimă acceptată.
1.4	Referință frecvență maximă	P1.3	320.0	Hz	50.0 / 60.0	102	Frecvența de referință maximă acceptată.
1.5	Timp accelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	Furnizează intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să crească de la 0 până la maxim.
1.6	Timp decelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	Furnizează intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să scadă de la maxim până la 0.
1.7	Limită curent motor	I _H *0.1	Is	A	Variabil	107	Curentul motor maxim de la variatorul de turație pentru motoare CA.
1.8	Tip motor	0	2		0	650	0=Motor cu inducție 1=Motor cu magneti permanenți 2 = Motor cu repulsie
1.9	Tensiune nominală motor	Variabil	Variabil	V	Variabil	110	Găsiți această valoare Un pe eticheta motorului. OBSERVAȚIE! Aflați dacă conexiunea motorului este Delta sau Star.
1.10	Frecvență nominală motor	8.0	320.0	Hz	50 / 60	111	Găsiți această valoare fn pe eticheta motorului.

Tabel 3: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.11	Turație nominală motor	24	19200	rot/min	Variabil	112	Găsiți această valoare în pe eticheta motorului.
1.12	Curent nominal motor	I _H * 0.1	I _H * 2	A	Variabil	113	Găsiți această valoare în pe eticheta motorului.
1.13	Cos Phi Motor (Factor de putere)	0.30	1.00		Variabil	120	Găsiți această valoare pe eticheta motorului.
1.14	Optimizarea energiei	0	1		0	666	<p>Variatorul de turație găsește curentul motor minim pentru a utiliza mai puțină energie și pentru a reduce zgomotul motorului.</p> <p>Această funcție se utilizează, de exemplu, în cazul proceselor pentru ventilatoare și pompe.</p> <p>0 = Dezactivat 1 = Activat</p>
1.15	Identificare	0	2		0	631	<p>Rularea de identificare calculează sau măsoară parametrii motorului care sunt necesari pentru un bun control al motorului și vitezei.</p> <p>0 = Fără acțiune 1 = În repaus 2 = În rotație</p> <p>Înainte de a efectua rularea de identificare, trebuie să setați parametrii specificați pe plăcuța de identificare a motorului.</p>
1.16	Funcție start	0	1		0	505	0=Rampă 1=Pornire din mers
1.17	Funcție stop	0	1		0	506	0 = Rotire inerțială 1=Rampă

Tabel 3: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.18	Resetare automată	0	1		0	731	0 = Dezactivat 1 = Activat
1.19	Răspuns la eroare externă	0	3		2	701	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
1.20	Răspuns la eroare de nivel redus intrare analogică	0	5		0	700	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Alarmă + frecvență presetată eroare (P3.9.1.13) 3=Alarmă + frecvență anterioară 4 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 5 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
1.21	Punct de comandă de la distanță	0	1		0	172	Selectia locației de control la distanță (pornire/oprire). 0=Comandă I/O 1=Comandă bus de câmp

Tabel 3: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.22	Selectare referință A comandă I/O	0	20		5	117	<p>Selectia sursei frecvenței de referință atunci când locația de control este I/O A.</p> <p>0=PC 1 = Frecvență presestată 0 2 = Referință panou de comandă 3 = Bus de câmp 4 = AI1 5 = AI2 5 = AI1 + AI2 7 = Referință PID 8 = Potențiometru motor 11 = Bloc 1 ieșire 12 = Bloc 2 ieșire 13 = Bloc 3 ieșire 14 = Bloc 4 ieșire 15 = Bloc 5 ieșire 16 = Bloc 6 ieșire 17 = Bloc 7 ieșire 18 = Bloc 8 ieșire 19 = Bloc 9 ieșire 20 = Bloc 10 ieșire</p> <p>Aplicația pe care o setați cu parametrul 1.2 furnizează valoarea implicită.</p>
1.23	Selectare referință comandă de la panou de comandă	0	20		1	121	Selectia sursei frecvenței de referință atunci când locația de control este tastatura. A se vedea P1.22.
1.24	Selectare referință comandă de la bus de câmp	0	20		2	122	Selectia sursei frecvenței de referință atunci când locația de control este protocolul Fieldbus. A se vedea P1.22.
1.25	Domeniu semnal AI1	0	1		0	379	0= 0..10 V / 0..20 mA 1= 2..10 V / 4..20 mA
1.26	Domeniu semnal AI2	0	1		1	390	0= 0..10 V / 0..20 mA 1= 2..10 V / 4..20 mA

Tabel 3: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.27	Functie R01	0	73		2	11001	A se vedea P3.5.3.2.1
1.28	Functie R02	0	73		3	11004	A se vedea P3.5.3.2.1
1.29	Functie R03	0	73		1	11007	A se vedea P3.5.3.2.1
1.30	Functie A01	0	31		2	10050	A se vedea P3.5.4.1.1

Tabel 4: M1.31 Standard/M1.32 HVAC

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.31.1	Frecvență presetată 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	Efectuați selecția unei frecvențe presetate cu intrarea digitală DI4.
1.31.2	Frecvență presetată 2	P1.3	P1.4	Hz	15.0	106	Efectuați selecția unei frecvențe presetate cu intrarea digitală DI5.
1.31.3	Frecvență presetată 3	P1.3	P1.4	Hz	20.0	126	Efectuați selecția unei frecvențe presetate cu intrările digitale DI4 și DI5.

1.4.2 APLICAȚIE COMANDĂ PID

Puteți utiliza aplicația de comandă PID în cazul proceselor în cadrul căror controlați variabila de proces, ca de exemplu presiunea, prin intermediul controlului turației motorului.

În cadrul acestei aplicații, controlerul PID intern al variatorului de turație este configurat pentru 1 valoare de referință și 1 semnal de feedback.

Puteți utiliza 2 locații de control. Efectuați selecția locației de control A sau B prin intermediul DI6. Când este activă locația de control A, DI1 dă comenzi de pornire și oprire, iar controlerul PID dă frecvența de referință. Când locația de control B este activă, DI4 dă comenzi de pornire și oprire, iar AI1 dă frecvența de referință.

Puteți configura liber toate ieșirile variatorului de turație în toate aplicațiile. Există 1 ieșire analogică [Output Frequency [Frecvență de ieșire]] și 3 ieșiri prin releu [Run, Fault, Ready [Rulare, eroare, pregătit]] pe placa de bază I/O.

Consultați descrierile parametrilor din Capitolul *Tabel 1 Expertul de pornire*.

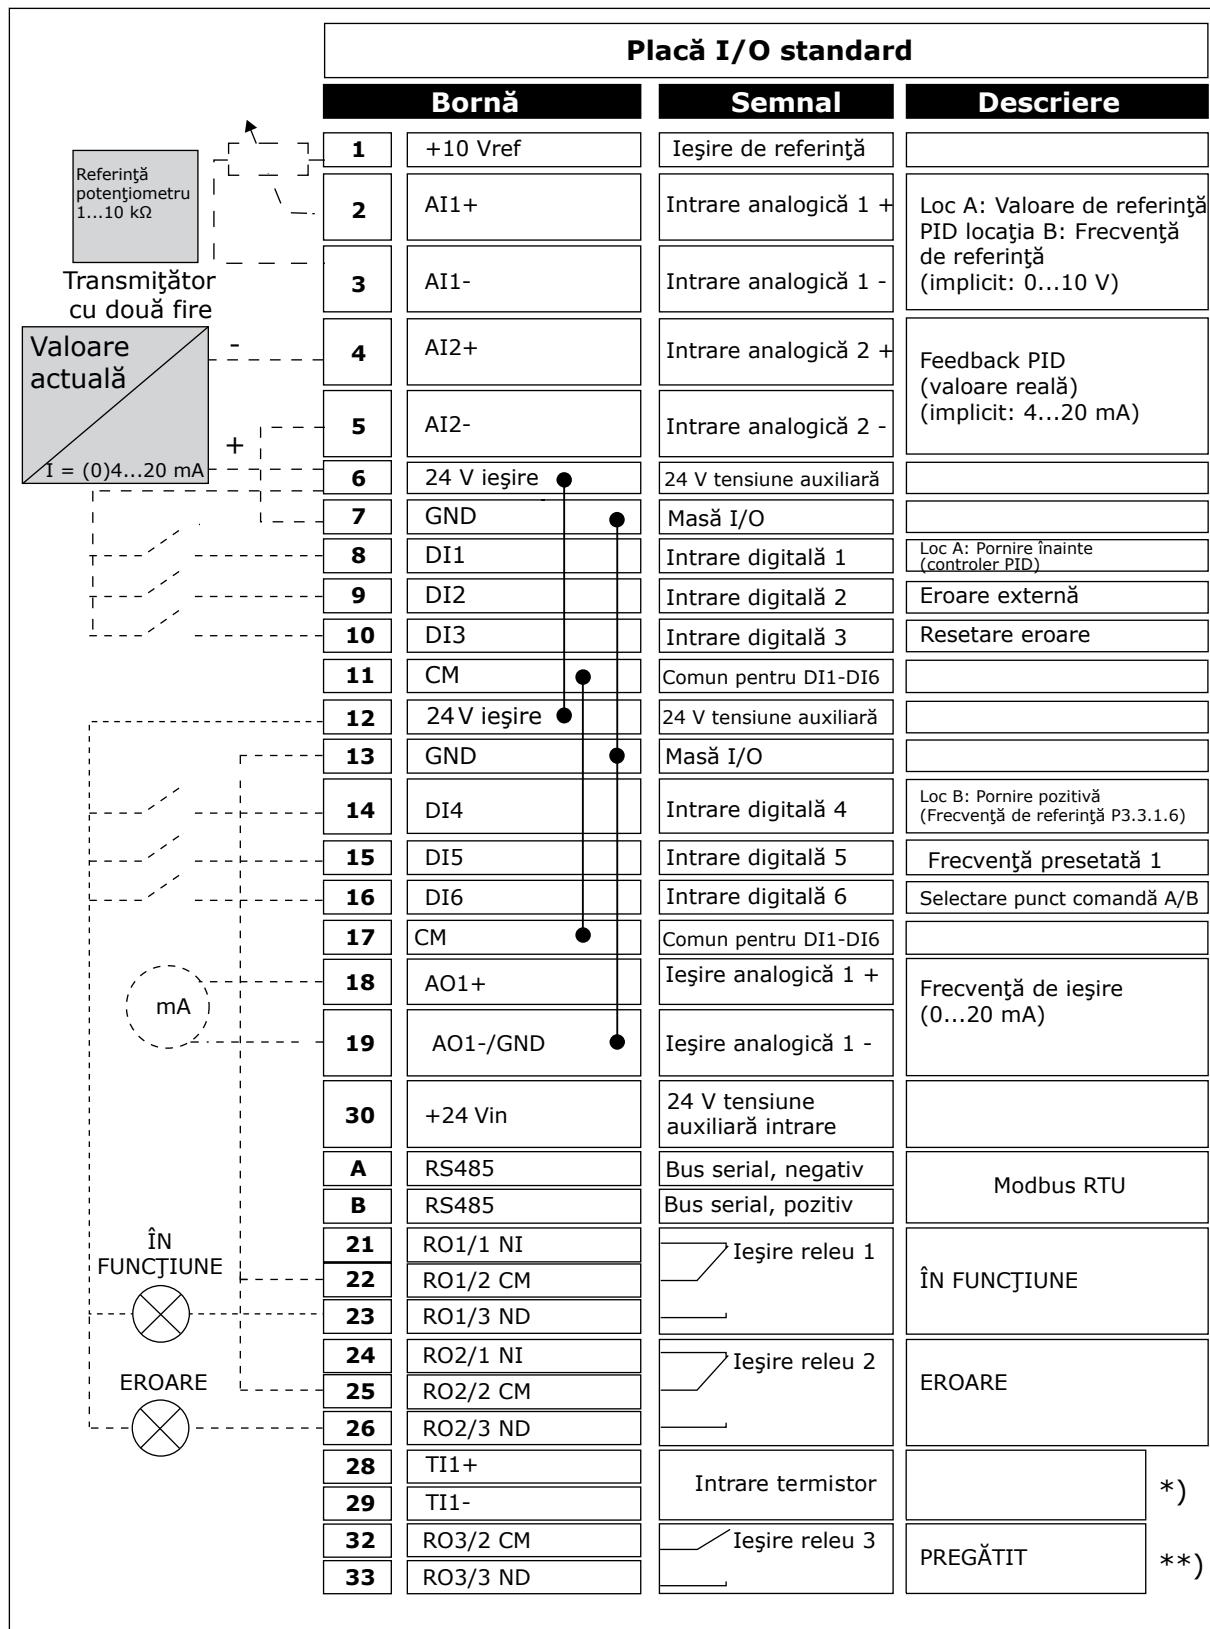


Fig. 6: Conexiunile de control implicate ale aplicației de control PID

* = Disponibil numai în VACON® 100 X.

** = Pentru configurații de comutatoare DIP în VACON® 100 X, consultați manualul de instalare VACON® 100 X.

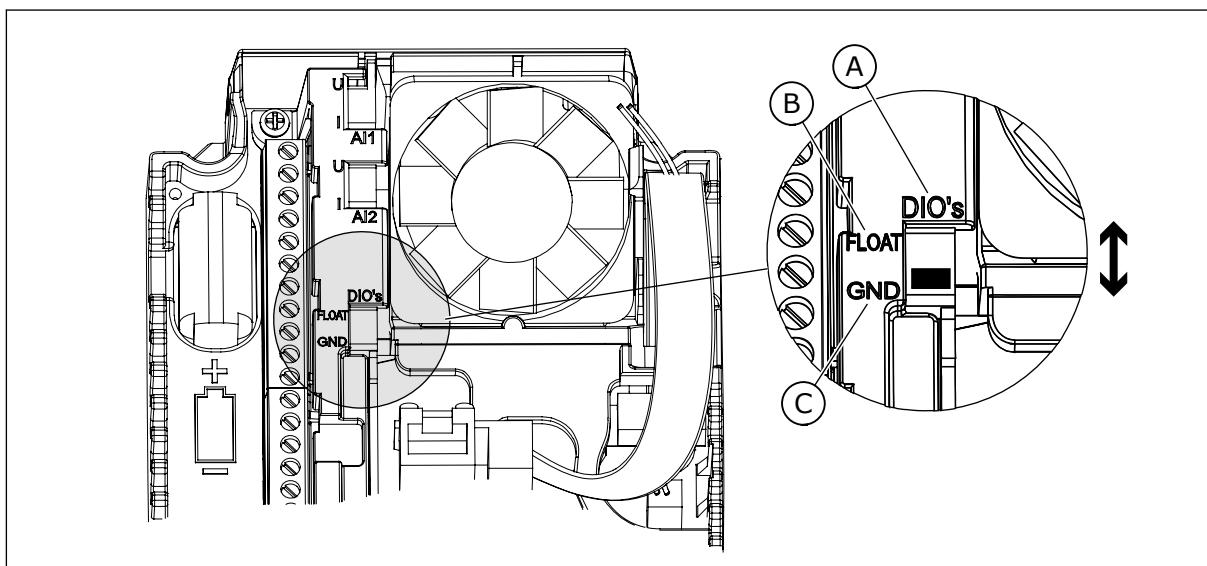


Fig. 7: Comutatorul DIP

- A. Intrări digitale
- B. Flotor
- C. Conectate la GND (implicit)

Tabel 5: M1.1 Asistenți

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.1.1	Activare asistent	0	1		0	1170	<p>0 = Nu se activează 1 = Se activează</p> <p>Selectia Activate (Activare) pornește expertul de pornire (consultați Capitolul 1.3 <i>Prima pornire</i>).</p>
1.1.2	Asist. mod incendiu	0	1		0	1672	<p>Selectia Activate (Activare) pornește expertul modului Fire (Incendiu) (consultați Capitolul 2.6 <i>Asistentul pentru mod incendiu</i>).</p>

Tabel 6: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.2 	Aplicație	0	4		2	212	0 = Standard 1 = HVAC 2=Comandă PID 3 = Pompe multiple (acționare simplă) 4 = Pompe multiple (acționare multiplă)
1.3	Referință frecvență minimă	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Frecvența de referință minimă acceptată.
1.4	Referință frecvență maximă	P1.3	320.0	Hz	50.0 / 60.0	102	Frecvența de referință maximă acceptată.
1.5	Timp accelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	Furnizează intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să crească de la 0 până la maxim.
1.6	Timp decelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	Furnizează intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să scadă de la maxim până la 0.
1.7	Limită curent motor	I _H *0.1	IS	A	Variabil	107	Curentul motor maxim de la variatorul de turație pentru motoare CA.
1.8	Tip motor	0	2		0	650	0=Motor cu inducție 1=Motor cu magneti permanenți 2 = Motor cu repulsie
1.9	Tensiune nominală motor	Variabil	Variabil	V	Variabil	110	Găsiți această valoare Un pe eticheta motorului. OBSERVAȚIE! Aflați dacă conexiunea motorului este Delta sau Star.
1.10	Frecvență nominală motor	8.0	320.0	Hz	50.0 / 60.0	111	Găsiți această valoare fn pe eticheta motorului.

Tabel 6: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.11	Turație nominală motor	24	19200	rot/min	Variabil	112	Găsiți această valoare în pe eticheta motorului.
1.12	Curent nominal motor	I _H * 0.1	I _S	A	Variabil	113	Găsiți această valoare în pe eticheta motorului.
1.13	Cos Phi Motor (Factor de putere)	0.30	1.00		Variabil	120	Găsiți această valoare pe eticheta motorului.
1.14	Optimizarea energiei	0	1		0	666	<p>Variatorul de turație găsește curentul motor minim pentru a utiliza mai puțină energie și pentru a reduce zgomotul motorului.</p> <p>Această funcție se utilizează, de exemplu, în cazul proceselor pentru ventilatoare și pompe.</p> <p>0 = Dezactivat 1 = Activat</p>
1.15	Identificare	0	2		0	631	<p>Rularea de identificare calculează sau măsoară parametrii motorului care sunt necesari pentru un bun control al motorului și vitezei.</p> <p>0 = Fără acțiune 1 = În repaus 2 = În rotație</p> <p>Înainte de a efectua rularea de identificare, trebuie să setați parametrii specificați pe plăcuța de identificare a motorului.</p>
1.16	Funcție start	0	1		0	505	0=Rampă 1=Pornire din mers
1.17	Funcție stop	0	1		0	506	0 = Rotire inerțială 1=Rampă

Tabel 6: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.18	Resetare automată	0	1		0	731	0 = Dezactivat 1 = Activat
1.19	Răspuns la eroare externă	0	3		2	701	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
1.20	Răspuns la eroare de nivel redus intrare analogică	0	5		0	700	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Alarmă + frecvență presetată eroare (P3.9.1.13) 3=Alarmă + frecvență anterioară 4 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 5 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
1.21	Punct de comandă de la distanță	0	1		0	172	Selectia locației de control la distanță (pornire/oprire). 0=Comandă I/O 1=Comandă bus de câmp

Tabel 6: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.22	Selectare referință A comandă I/O	1	20		6	117	<p>Selectia sursei frecvenței de referință atunci când locația de control este I/O A.</p> <p>0=PC 1 = Frecvență presestată 0 2 = Referință panou de comandă 3 = Bus de câmp 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = Referință PID 8 = Potențiometru motor 11 = Bloc 1 ieșire 12 = Bloc 2 ieșire 13 = Bloc 3 ieșire 14 = Bloc 4 ieșire 15 = Bloc 5 ieșire 16 = Bloc 6 ieșire 17 = Bloc 7 ieșire 18 = Bloc 8 ieșire 19 = Bloc 9 ieșire 20 = Bloc 10 ieșire</p> <p>Aplicația pe care o setați cu parametrul 1.2 furnizează valoarea implicită.</p>
1.23	Selectare referință comandă de la panou de comandă	1	20		1	121	A se vedea P1.22.
1.24	Selectare referință comandă de la bus de câmp	1	20		2	122	A se vedea P1.22.
1.25	Domeniu semnal AI1	0	1		0	379	0= 0..10 V / 0..20 mA 1= 2..10 V / 4..20 mA
1.26	Domeniu semnal AI2	0	1		1	390	0= 0..10 V / 0..20 mA 1= 2..10 V / 4..20 mA
1.27	Functie R01	0	73		2	11001	A se vedea P3.5.3.2.1
1.28	Functie R02	0	73		3	11004	A se vedea P3.5.3.2.1

Tabel 6: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.29	Functie RO3	0	73		1	11007	A se vedea P3.5.3.2.1
1.30	Functie A01	0	31		2	10050	A se vedea P3.5.4.1.1

Tabel 7: Comandă PID M1.33

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.33.1	Câștig PID	0.00	100.00	%	100.00	118	Dacă valoarea parametrului este setată la 100 %, o modificare de 10 % din valoarea de eroare determină modificarea ieșirii controlerului cu 10 %.
1.33.2	Durată integrare PID	0.00	600.00	s	1.00	119	Dacă acest parametru este setat la valoarea 1,00 s, o schimbare cu 10% a valorii de eroare duce la modificarea ieșirii controlerului cu 10,00%/s.
1.33.3	Durată derivativă PID	0.00	100.00	s	0.00	1132	Dacă acest parametru este setat la valoarea 1,00 s, o schimbare cu 10% a valorii de eroare în timpul de 1,00 s duce la modificarea ieșirii controlerului cu 10,00%.
1.33.4	Selectare unitate proces	1	44		1	1036	Selectați unitatea de proces. A se vedea P3.13.1.4
1.33.5	Minim unitate proces	Variabil	Variabil		Variabil	1033	Valoarea unității de proces este aceeași cu 0% din semnalul de feedback PID.
1.33.6	Maxim unitate proces	Variabil	Variabil		Variabil	1034	Valoarea unității de proces este aceeași cu 100% din semnalul de feedback PID.
1.33.7	Feedback 1 Source Selection (Selectare sursă feedback 1)	0	30		2	334	A se vedea P3.13.3.3
1.33.8	Selectare sursă punct de referință 1	0	32		1	332	A se vedea P3.13.2.6
1.33.9	Punct de referință 1 panou comandă	Variabil	Variabil	Variabil	0	167	

Tabel 7: Comandă PID M1.33

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.33.10	SP1 Sleep Frequency Limit (Limită de frecvență repaus SP1)	0.0	320.0	Hz	0.0	1016	Variatorul de turație intră în modul repaus atunci când frecvența ieșirii rămâne sub această limită un timp mai îndelungat decât este specificat prin parametrul Sleep Delay (Amânare repaus). 0 = Neutilizat
1.33.11	Temp. aștept. SP1	0	3000	s	0	1017	Durata de timp minimă cât frecvența rămâne sub nivelul de repaus înainte ca variatorul de frecvență să se opreasă. 0 = Neutilizat
1.33.12	SP1 Wake Up Level (Nivel de reactivare SP1)	Variabil	Variabil	Variabil	Variabil	1018	Valoarea de reactivare a supravegherii de feedback PID. Nivelul de reactivare 1 utilizează unitățile de proces selectate. 0 = Neutilizat
1.33.12	Frecvență presetată 1	P1.3	P1.4	Hz	10.0	105	Frecvență presetată pe care o selectează intrarea digitală DI5.

1.4.3 APLICAȚIE POMPE MULTIPLE (ACȚIONARE SIMPLĂ)

Puteți utiliza aplicația Pompe multiple (acționare simplă) în aplicații, unde 1 unitate de acționare comandă un sistem care are maxim 8 motoare în paralel, de exemplu, pompe, ventilatoare sau compresoare. În mod implicit, aplicația Pompe multiple (acționare simplă) este configurată pentru 3 motoare în paralel.

Variatorul de turație este conectat la 1 dintre motoare, care devine motorul regulator.

Controlerul PID intern al variatorului de turație controlează turația motorului regulator și oferă semnale de comandă prin ieșirile releu, pentru a porni sau opri motoarele auxiliare. Contactoarele externe (comutator) cupleză motoarele auxiliare la rețeaua electrică.

Puteți controla o variabilă de proces, ca de exemplu presiunea, prin intermediul controlului turației motorului regulator și prin intermediul numărului de motoare care funcționează.

Consultați descrierile parametrilor din Capitolul 10 *Descrieri parametri*.

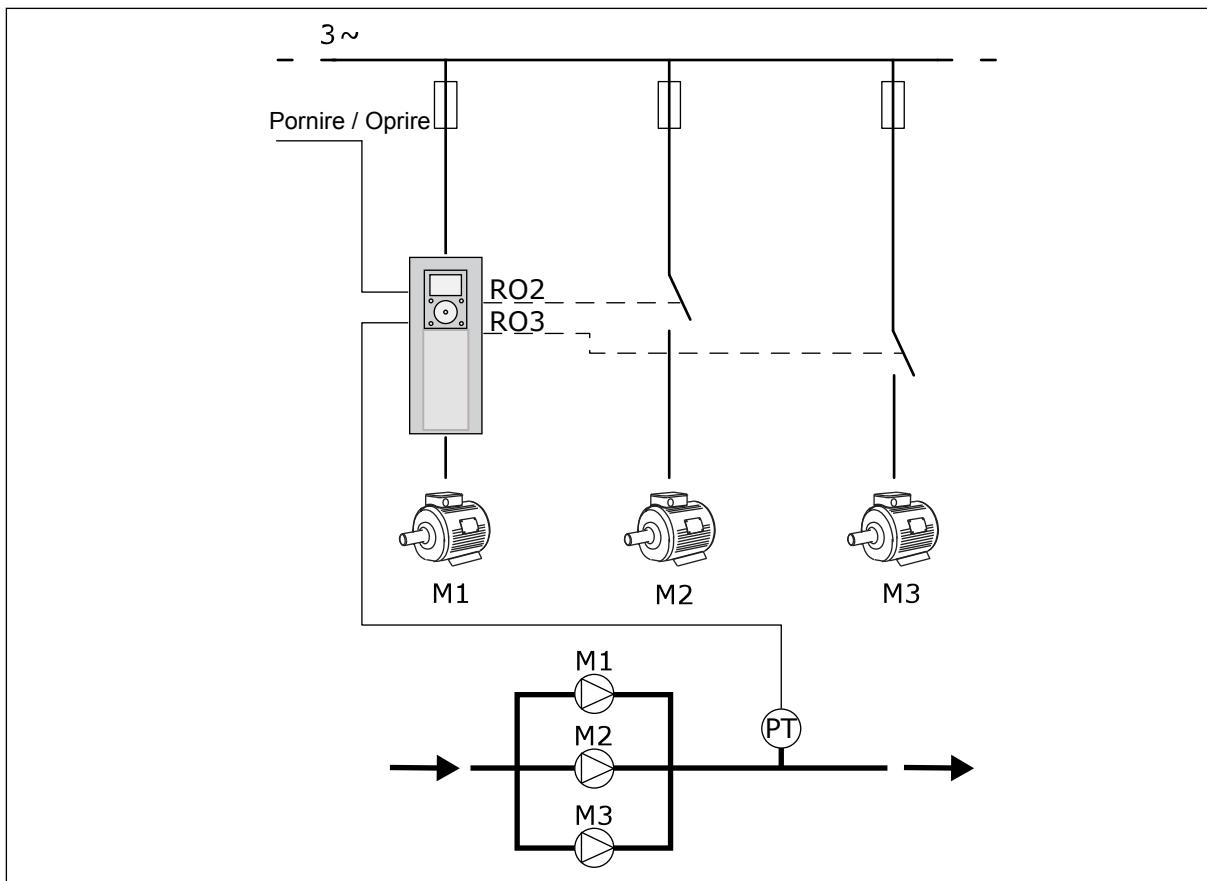


Fig. 8: Configurarea Pompe multiple (acționare simplă)

Funcția de schimbare automată (a ordinii de pornire) face uniformă uzura motoarelor din sistem. Funcția de schimbare automată monitorizează orele de funcționare și setează ordinea de pornire a fiecărui motor. Motorul cu cele mai puține ore de funcționare pornește primul, iar motorul cu cele mai multe ore de funcționare pornește ultimul. Puteți configura pornirea schimbării automate pe baza intervalului de schimbare automată setat prin intermediul ceasului intern în timp real (care necesită o baterie RTC) al variatorului de turătie.

Puteți configura schimbarea automată pentru toate motoarele din sistem sau doar pentru motoarele auxiliare.

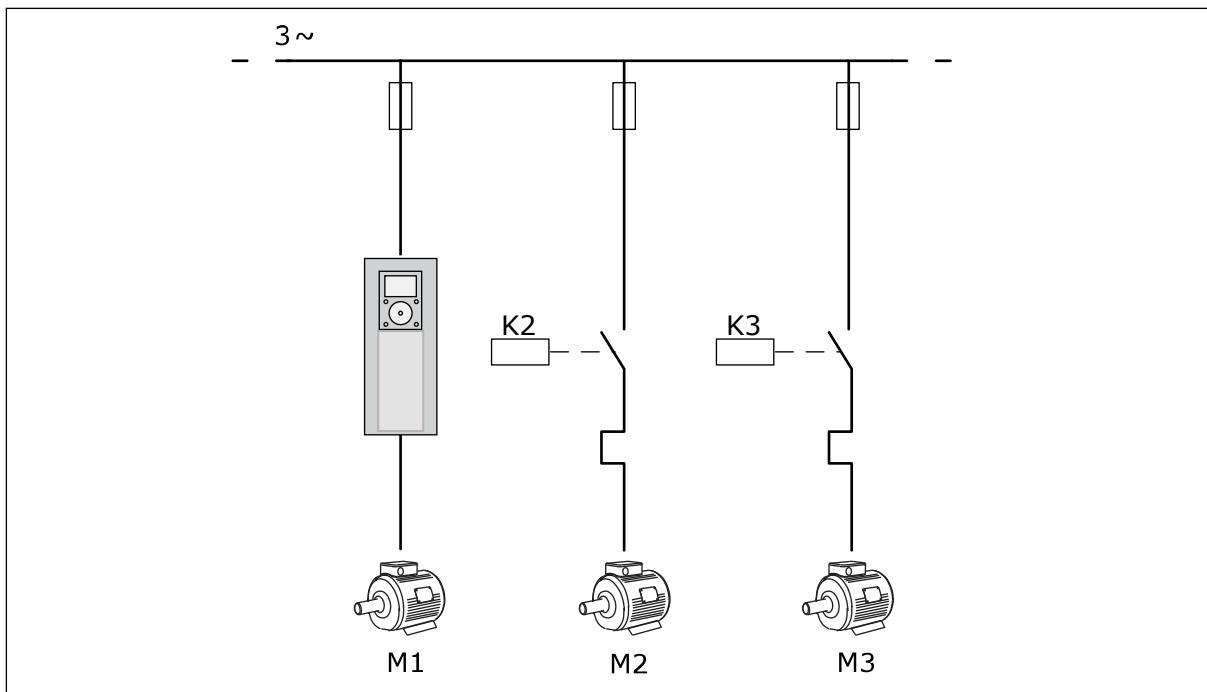


Fig. 9: Diagrama de control, unde pot fi configurate pentru schimbare automată doar motoarele auxiliare

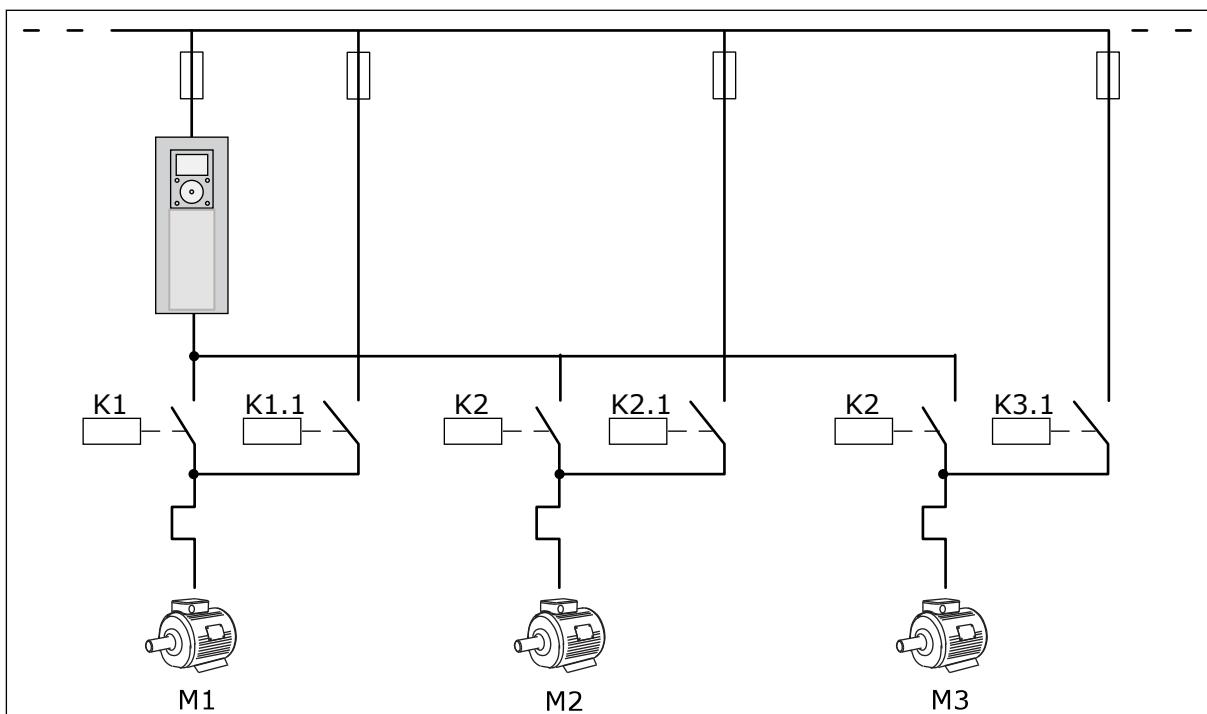


Fig. 10: Diagrama de control, unde pot fi configurate pentru schimbare automată toate motoarele

Puteți utiliza 2 locații de control. Efectuați selecția locației de control A sau B prin intermediul DI6. Efectuați selecția locației de control A sau B prin intermediul DI6. Când este activă locația de control A, DI1 dă comenzi de pornire și oprire, iar controlerul PID dă frecvența de referință. Când locația de control B este activă, DI4 dă comenzi de pornire și oprire, iar AI1 dă frecvența de referință.

Puteți configura liber toate ieșirile variatorului de turăție în toate aplicațiile. Există 1 ieșire analogică [Output Frequency [Frecvență de ieșire]] și 3 ieșiri prin releu [Run, Fault, Ready [Rulare, eroare, pregătit]] pe placa de bază I/O.

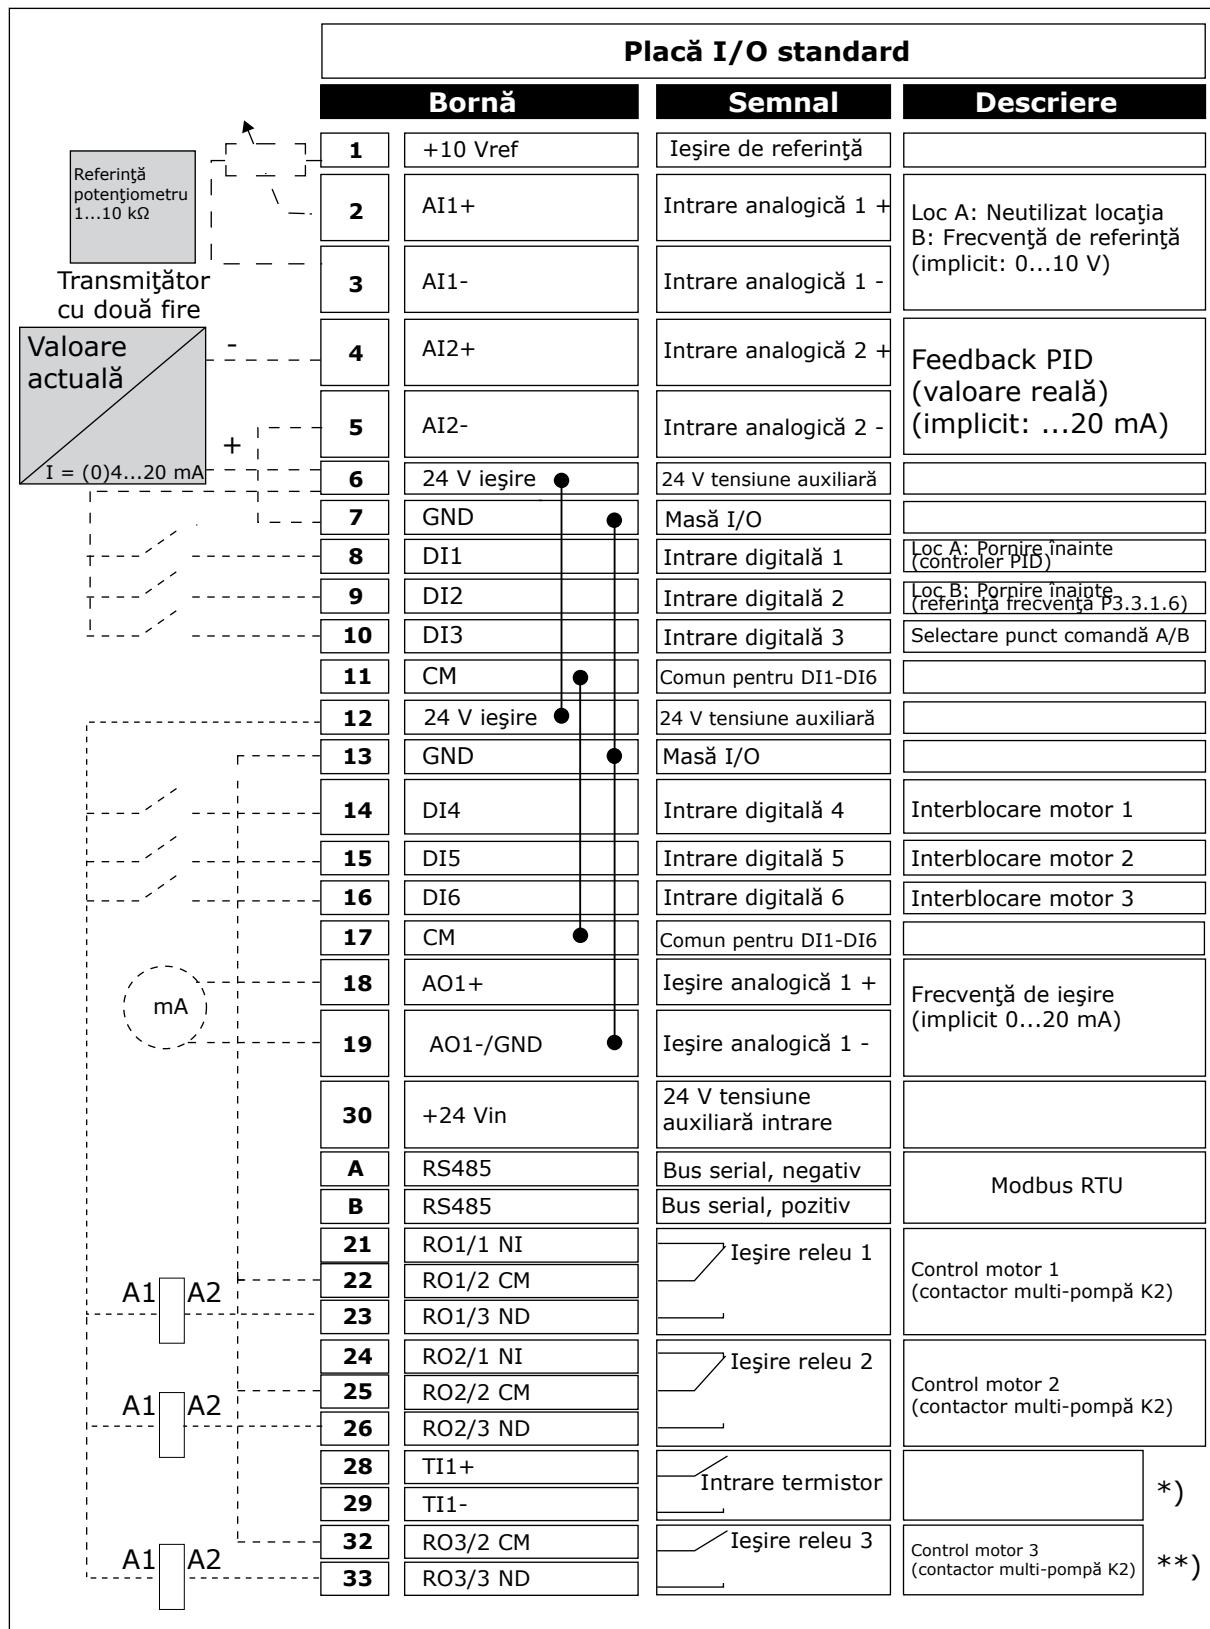


Fig. 11: Conexiunile de comandă implicate ale aplicației Pompe multiple (actionare simplă)

* = Disponibil numai în VACON® 100 X.

** = Pentru configurații de comutatoare DIP în VACON® 100 X, consultați manualul de instalare VACON® 100 X.

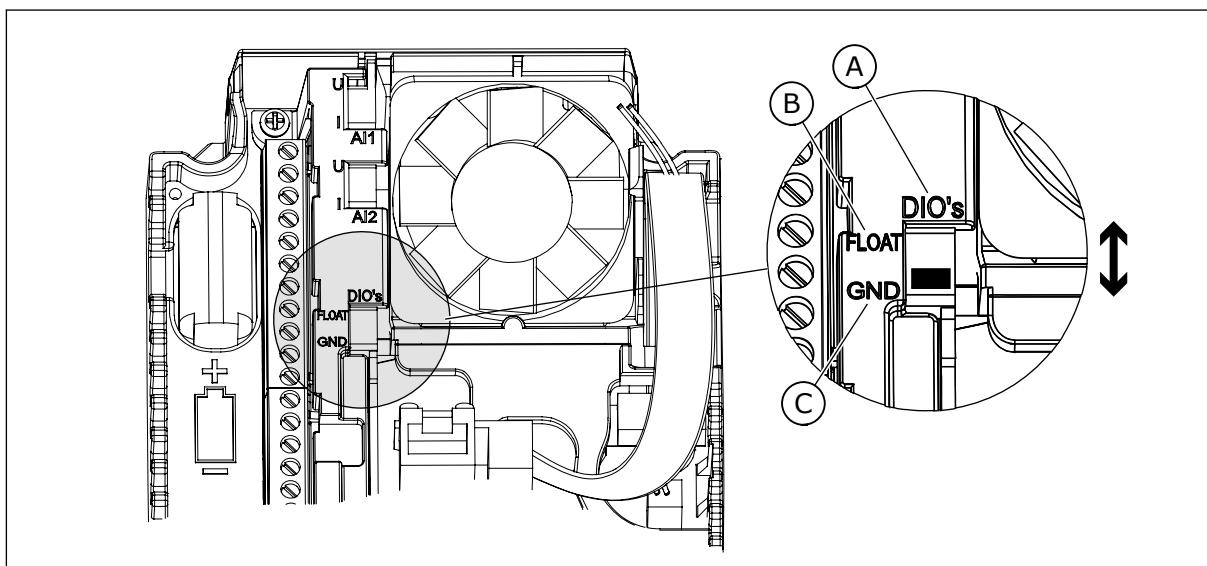


Fig. 12: Comutatorul DIP

- A. Intrări digitale
- B. Flotor
- C. Conectate la GND (implicit)

Tabel 8: M1.1 Asistenți

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.1.1	Activare asistent	0	1		0	1170	0 = Nu se activează 1 = Se activează Selectia Activate (Activare) pornește expertul de pornire (consultați Capitolul 1.3 <i>Prima pornire</i>).
1.1.2	Asist. mod incendiu	0	1		0	1672	Selectia Activate (Activare) pornește expertul modului Fire (Incendiu) (consultați Capitolul 2.6 <i>Asistentul pentru mod incendiu</i>).

Tabel 9: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.2 	Aplicație	0	4		2	212	0 = Standard 1 = HVAC 2=Comandă PID 3 = Pompe multiple (acționare simplă) 4 = Pompe multiple (acționare multiplă)
1.3	Referință frecvență minimă	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Frecvența de referință minimă acceptată.
1.4	Referință frecvență maximă	P1.3	320.0	Hz	50.0 / 60.0	102	Frecvența de referință maximă acceptată.
1.5	Timp accelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	Furnizează intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să crească de la 0 până la maxim.
1.6	Timp decelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	Furnizează intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să scadă de la maxim până la 0.
1.7	Limită curent motor	I _H *0.1	IS	A	Variabil	107	Curentul motor maxim de la variatorul de turație pentru motoare CA.
1.8	Tip motor	0	2		0	650	0=Motor cu inducție 1=Motor cu magneti permanenți 2 = Motor cu repulsie
1.9	Tensiune nominală motor	Variabil	Variabil	V	Variabil	110	Găsiți această valoare Un pe eticheta motorului. OBSERVAȚIE! Aflați dacă conexiunea motorului este Delta sau Star.
1.10	Frecvență nominală motor	8.0	320.0	Hz	50.0 / 60.0	111	Găsiți această valoare fn pe eticheta motorului.

Tabel 9: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.11	Turație nominală motor	24	19200	rot/min	Variabil	112	Găsiți această valoare în pe eticheta motorului.
1.12	Curent nominal motor	I _H * 0.1	I _S	A	Variabil	113	Găsiți această valoare în pe eticheta motorului.
1.13	Cos Phi Motor (Factor de putere)	0.30	1.00		Variabil	120	Găsiți această valoare pe eticheta motorului.
1.14	Optimizarea energiei	0	1		0	666	<p>Variatorul de turație găsește curentul motor minim pentru a utiliza mai puțină energie și pentru a reduce zgomotul motorului.</p> <p>Această funcție se utilizează, de exemplu, în cazul proceselor pentru ventilatoare și pompe.</p> <p>0 = Dezactivat 1 = Activat</p>
1.15	Identificare	0	2		0	631	<p>Rularea de identificare calculează sau măsoară parametrii motorului care sunt necesari pentru un bun control al motorului și vitezei.</p> <p>0 = Fără acțiune 1 = În repaus 2 = În rotație</p> <p>Înainte de a efectua rularea de identificare, trebuie să setați parametrii specificați pe plăcuța de identificare a motorului.</p>
1.16	Funcție start	0	1		0	505	0=Rampă 1=Pornire din mers
1.17	Funcție stop	0	1		0	506	0 = Rotire inerțială 1=Rampă

Tabel 9: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.18	Resetare automată	0	1		0	731	0 = Dezactivat 1 = Activat
1.19	Răspuns la eroare externă	0	3		2	701	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
1.20	Răspuns la eroare de nivel redus intrare analogică	0	5		0	700	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Alarmă + frecvență presetată eroare (P3.9.1.13) 3=Alarmă + frecvență anterioară 4 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 5 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
1.21	Punct de comandă de la distanță	0	1		0	172	Selectia locației de control la distanță (pornire/oprire). 0=Comandă I/O 1=Comandă bus de câmp

Tabel 9: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.22	Selectare referință A comandă I/O	1	20		6	117	<p>Selectia sursei frecvenței de referință atunci când locația de control este I/O A.</p> <p>0=PC 1 = Frecvență presestată 0 2 = Referință panou de comandă 3 = Bus de câmp 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = Referință PID 8 = Potențiometru motor 11 = Bloc 1 ieșire 12 = Bloc 2 ieșire 13 = Bloc 3 ieșire 14 = Bloc 4 ieșire 15 = Bloc 5 ieșire 16 = Bloc 6 ieșire 17 = Bloc 7 ieșire 18 = Bloc 8 ieșire 19 = Bloc 9 ieșire 20 = Bloc 10 ieșire</p> <p>Aplicația pe care o setați cu parametrul 1.2 furnizează valoarea implicită.</p>
1.23	Selectare referință comandă de la panou de comandă	1	20		1	121	A se vedea P1.22.
1.24	Selectare referință comandă de la bus de câmp	1	20		2	122	A se vedea P1.22.
1.25	Domeniu semnal AI1	0	1		0	379	0= 0..10 V / 0..20 mA 1= 2..10 V / 4..20 mA
1.26	Domeniu semnal AI2	0	1		1	390	0= 0..10 V / 0..20 mA 1= 2..10 V / 4..20 mA
1.27	Functie R01	0	73		2	11001	A se vedea P3.5.3.2.1
1.28	Functie R02	0	73		3	11004	A se vedea P3.5.3.2.1

Tabel 9: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.29	Functie RO3	0	73		1	11007	A se vedea P3.5.3.2.1
1.30	Functie A01	0	31		2	10050	A se vedea P3.5.4.1.1

Tabel 10: M1.34 Pompe multiple (acționare simplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.34.1	Câștig PID	0.00	100.00	%	100.00	118	Dacă valoarea parametrului este setată la 100 %, o modificare de 10 % din valoarea de eroare determină modificarea ieșirii controlerului cu 10 %.
1.34.2	Durată integrare PID	0.00	600.00	s	1.00	119	Dacă acest parametru este setat la valoarea 1,00 s, o schimbare cu 10% a valorii de eroare duce la modificarea ieșirii controlerului cu 10,00%/s.
1.34.3	Durată derivativă PID	0.00	100.00	s	0.00	1132	Dacă acest parametru este setat la valoarea 1,00 s, o schimbare cu 10% a valorii de eroare în timpul de 1,00 s duce la modificarea ieșirii controlerului cu 10,00%.
1.34.4	Selectare unitate proces	1	44		1	1036	Selectați unitatea de proces. A se vedea P3.13.1.4
1.34.5	Minim unitate proces	Variabil	Variabil		Variabil	1033	Valoarea unității de proces este aceeași cu 0% din semnalul de feedback PID.
1.34.6	Maxim unitate proces	Variabil	Variabil		Variabil	1034	Valoarea unității de proces este aceeași cu 100% din semnalul de feedback PID.
1.34.7	Feedback 1 Source Selection (Selectare sursă feedback 1)	0	30		2	334	A se vedea P3.13.3.3
1.34.8	Selectare sursă punct de referință 1	0	32		1	332	A se vedea P3.13.2.6

Tabel 10: M1.34 Pompe multiple (acționare simplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.34.9	Punct de referință 1 panou comandă	Variabil	Variabil	Variabil	0	167	
1.34.10	SP1 Sleep Frequency Limit (Limită de frecvență repaus SP1)	0.0	320.0	Hz	0.0	1016	Variatorul de turătie intră în modul repaus atunci când frecvența ieșirii rămâne sub această limită un timp mai îndelungat decât este specificat prin parametrul Sleep Delay (Amânare repaus). 0 = Neutilizat
1.34.11	Temp. aștept. SP1	0	3000	s	0	1017	Durata de timp minimă cât frecvența rămâne sub nivelul de repaus înainte ca variatorul de frecvență să se oprească. 0 = Neutilizat
1.34.12	SP1 Wake Up Level (Nivel de reactivare SP1)	Variabil	Variabil	Variabil	Variabil	1018	Valoarea de reactivare a supravegherii de feedback PID. Nivelul de reactivare 1 utilizează unitățile de proces selectate. 0 = Neutilizat
1.34.13	Mod pompe multiple	0	2		0	1785	Selectează modul pompe multiple. 0=0 singură unitate de acționare 1=Unități secundare multiple 2=Unități master multiple
1.34.14	Număr de pompe	1	8		1	1001	Număr total de motoare (pompe/ventilatoare) utilizate în sistemul pompe multiple.

Tabel 10: M1.34 Pompe multiple (acționare simplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.34.15	Interblocare pompă	0	1		1	1032	Activare/Dezactivare angrenări. Angrenările comunică sistemului dacă un motor este sau nu conectat. 0 = Dezactivat 1 = Activat
1.34.16	Schimbare automată	0	2		1	1027	Dezactivează/activează rotația ordinii de pornire și prioritățea motoarelor. 0 = Dezactivat 1 = Activat (interval) 2 = Activat (zilele săptămânii)
1.34.17	Pompă schimbă automat	0	1		1	1028	0 = Pompă auxiliară 1 = Toate pompele
1.34.18	Interval schimbare automată	0.0	3000.0	h	48.0	1029	Când se utilizează timpul specificat de acest parametru, funcția de schimbare automată pornește. Dar schimbarea automată pornește doar în cazul în care capacitatea este sub nivelul parametrilor P1.34.21 și P1.34.22.
1.34.19	Autochange Days (Zile de schimbare automată)	0	127			15904	Domeniu B0 = Duminică B1 = Luni B2 = Marți B3 = Miercuri B4 = Joi B5 = Vineri B6 = Sâmbătă

Tabel 10: M1.34 Pompe multiple (acționare simplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.34.20	Autochange Time of Day (Oră de schimbare automată)	00:00:00	23:59:59	Ora		15905	Domeniu: 00:00:00-23:59:59
1.34.21	Schimbare automată: Frequency Limit (Limită de frecvență)	0.00	P3.3.1.2	Hz	25:00	1031	Acești parametri setează nivelul sub care trebuie să rămână capacitatea pentru ca schimbarea automată să aibă loc.
1.34.22	Schimbare automată: Pump Limit (Limită pompă)	1	6			1030	
1.34.23	Lățime de bandă	0	100	%	10	1097	Procentajul valorii de referință. De exemplu Punct de referință = 5 bari Lățime de bandă = 10% Când valoarea de feedback rămâne între 4,5 și 5,5 bari, motorul rămâne conectat.
1.34.24	Tempor.lățim.bdă	0	3600	s	10	1098	Când valoarea de feedback se află în afara lățimii de bandă, intervalul după care sunt adăugate sau îndepărtează pompe.
1.34.25	Interblocare pompă 1				DigIN Slot0.1	426	DESCRIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
1.34.26	Interblocare pompă 2				DigIN Slot0.1	427	Consultați 1.34.25
1.34.27	Interblocare pompă 3				DigIN Slot0.1	428	Consultați 1.34.25
1.34.28	Interblocare pompă 4				DigIN Slot0.1	429	Consultați 1.34.25

Tabel 10: M1.34 Pompe multiple (acționare simplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.34.29	Interblocare pompă 5				DigIN Slot0.1	430	Consultați 1.34.25
1.34.30	Interblocare pompă 6				DigIN Slot0.1	486	Consultați 1.34.25
1.34.31	Interblocare pompă 7				DigIN Slot0.1	487	Consultați 1.34.25
1.34.32	Interblocare pompă 8				DigIN Slot0.1	488	Consultați 1.34.25

1.4.4 APLICAȚIE POMPE MULTIPLE (ACȚIONARE MULTIPLĂ)

Puteți utiliza aplicația Pompe multiple (acționare multiplă) în cadrul unui sistem care are maximum 8 motoare în paralel cu viteze diferite, de exemplu pompe, ventilatoare sau compresoare. În mod implicit, aplicația Pompe multiple (acționare multiplă) este configurată pentru 3 motoare în paralel.

Consultați descrierile parametrilor din Capitolul 10 *Descrieri parametri*.

Lista de verificare pentru punerea în funcțiunea a unui sistem Pompe multiple (acționare multiplă) este prezentată în 10.16.1 *Listă de verificare pentru punerea în funcțiune a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă)*.

Fiecare motor are un variator de turăție ce controlează motorul aplicabil. Variatoarele de turăție ale sistemului comunică între ele prin comunicații Modbus RTU.

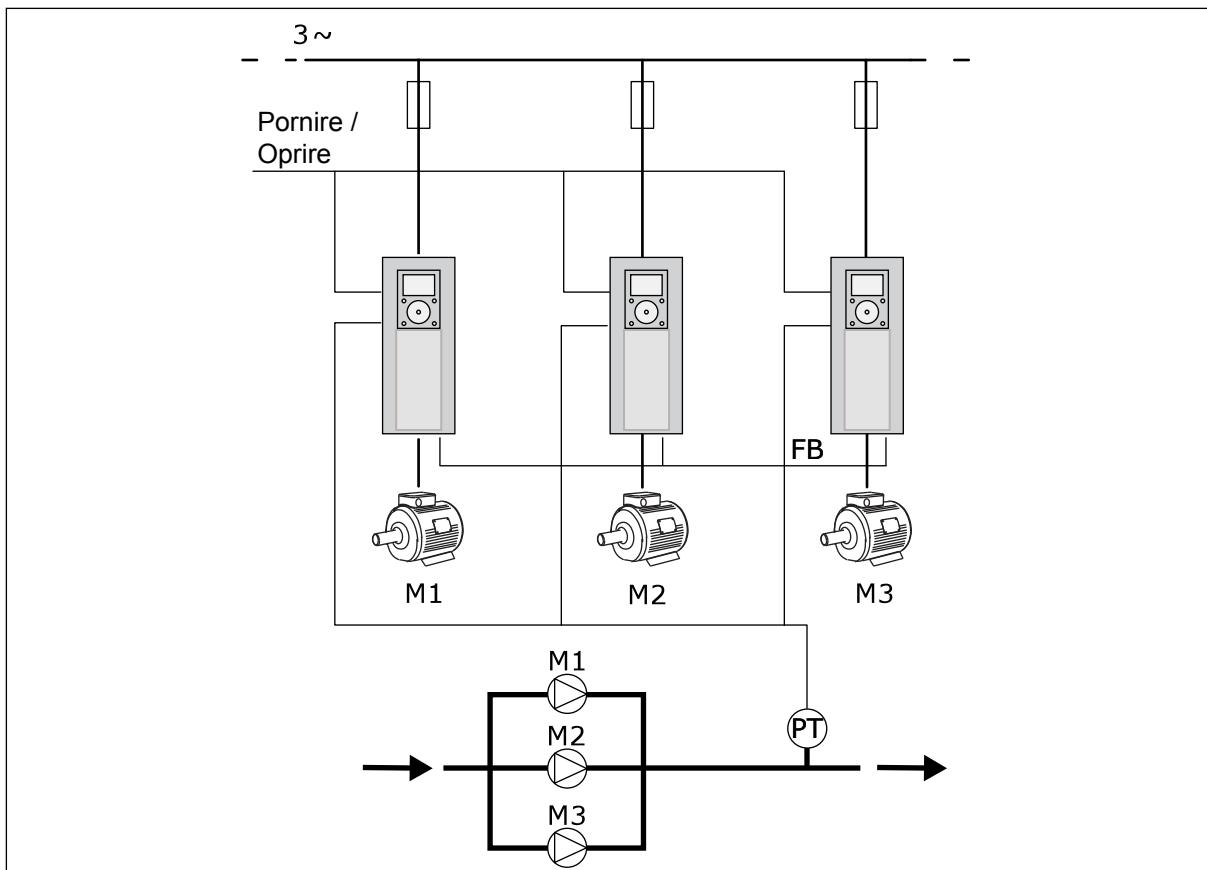


Fig. 13: Configurarea Pompe multiple (acționare multiplă)

Puteți controla o variabilă de proces, ca de exemplu presiunea, prin intermediul controlului turăției motorului regulator și prin intermediul numărului de motoare care funcționează. Controlerul PID intern din variatorul de turăție al motorului regulator controlează viteza, pornirea și oprirea motoarelor.

Tipul de funcționare a sistemului este specificat de către modul de funcționare selectat. În modul Multifollower (multi-subordonat), motoarele auxiliare urmează viteza motorului regulator.

Pompa 1 controlează, iar pompele 2 și 3 urmează viteza pompei 1, după cum ilustrează curbele A.

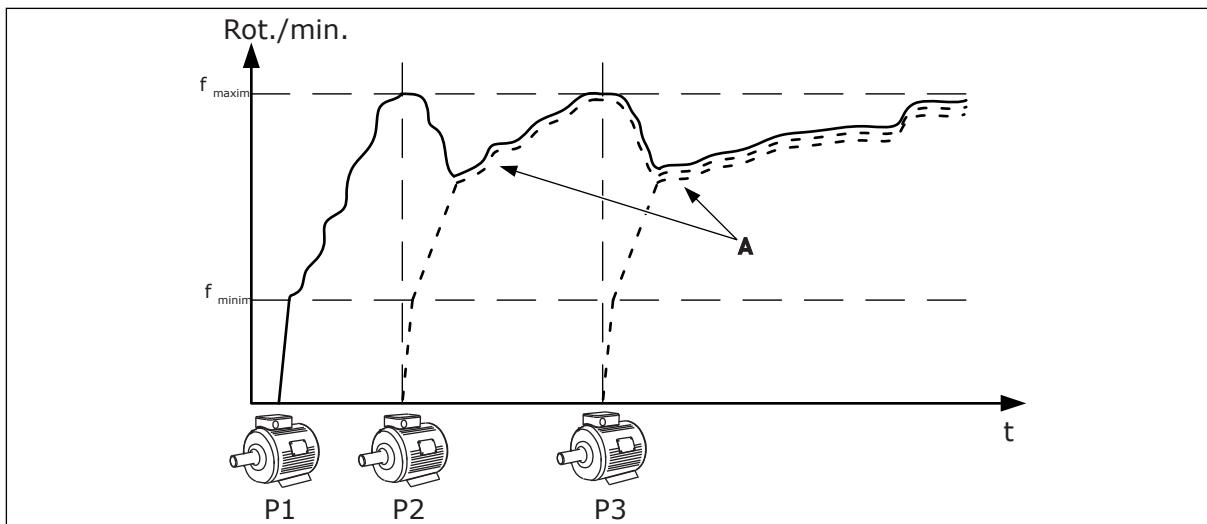


Fig. 14: Controlul în modul multi-subordonat

Figura de mai jos prezintă un exemplu al modului Multimaster (multi-coordonator), în cadrul căruia viteza motorului regulator se stabilește la viteza constantă de producție B atunci când pornește motorul următor. Curbele A indică reglarea pompelor.

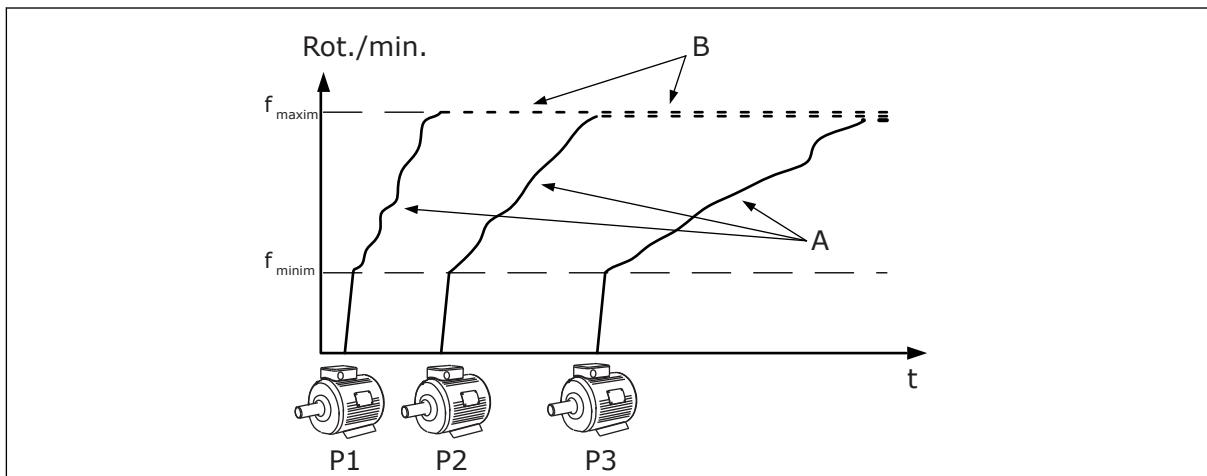


Fig. 15: Controlul în modul multi-coordonator

Funcția de schimbare automată (a ordinii de pornire) face uniformă uzura motoarelor din sistem. Funcția de schimbare automată monitorizează orele de funcționare și setează ordinea de pornire a fiecărui motor. Motorul cu cele mai puține ore de funcționare pornește primul, iar motorul cu cele mai multe ore de funcționare pornește ultimul. Puteți configura pornirea schimbării automate pe baza intervalului de schimbare automată sau pe baza ceasului intern în timp real (care necesită o baterie RTC) al variatorului de turație.

Placă I/O standard		
Bornă	Semnal	Descriere
1	+10 V _{ref}	Ieșire de referință
2	AI1+	Intrare analogică 1 +
3	AI1-	Intrare analogică 1 -
4	AI2+	Intrare analogică 2 +
5	AI2-	Intrare analogică 2 -
6	24 V _{iesire}	24 V tensiune auxiliară
7	GND	Masă I/O
8	DI1	Intrare digitală 1
9	DI2	Intrare digitală 2
10	DI3	Intrare digitală 3 <small>Selectare punct de referință PID (Deschis = Panou de comandă SP1, Inchis = Panou de comandă SP2)</small>
11	CM	Comun pentru DI1-DI6
12	24 V _{iesire}	24 V tensiune auxiliară
13	GND	Masă I/O
14	DI4	Intrare digitală 4
15	DI5	Intrare digitală 5 <small>Interblocare pompare (Deschis = Indisponibil, Inchis = Disponibil)</small>
16	DI6	Intrare digitală 6
17	CM	Comun pentru DI1-DI6
18	AO1+	Ieșire analogică 1 +
19	AO1-	Ieșire analogică 1 -
30	+24 V _{in}	24 V tensiune de intrare auxiliară
A	RS485	Comunicare de la unitate la unitate (Modbus RTU)
B	RS485	
21	RO1/1 NI	Ieșire releu 1 ÎN FUNCȚIUNE
22	RO1/2 CM	
23	RO1/3 ND	
24	RO2/1 NI	Ieșire releu 2 ÎN FUNCȚIUNE
25	RO2/2 CM	
26	RO2/3 ND	
28	TI1+	EROARE
29	TI1-	
32	RO3/2 CM	
33	RO3/3 ND	Ieșire releu 3 PREGĂTIT *) **)

Traductor cu două fire
Valoare actuală
(0)4...20 mA

mA

ÎN FUNCȚIUNE

EROARE

Către terminalul A de pe alte unități de acționare

Către terminalul B de pe alte unități de acționare

Fig. 16: Conexiunile de comandă implicate ale aplicației Pompe multiple (acționare multiplă)

* = Disponibil numai în VACON® 100 X.

** = Pentru configurații de comutatoare DIP în VACON® X, consultați manualul de instalare VACON® 100 X.

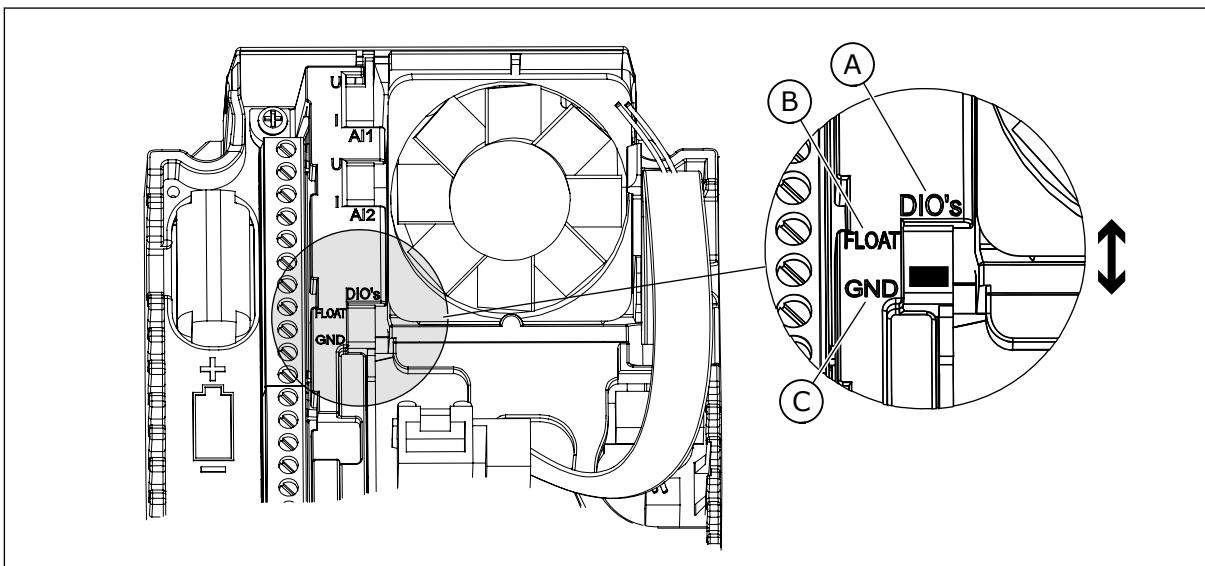


Fig. 17: Comutatorul DIP

- A. Intrări digitale
- B. Flotor

- C. Conectate la GND (implicit)

Fiecare variator de turație are un senzor de presiune. Când nivelul de redundanță este ridicat, senzorii de turație și de presiune sunt redundanți.

- Dacă există o defecțiune a variatorului de turație, următorul variator de turație începe să funcționeze ca master (coordonator).
- Dacă există o defecțiune a senzorului, următorul variator de turație (care are un senzor separat) începe să funcționeze ca master (coordonator).

Un comutator individual care are setare automată, oprită și manuală pentru fiecare variator de turație.

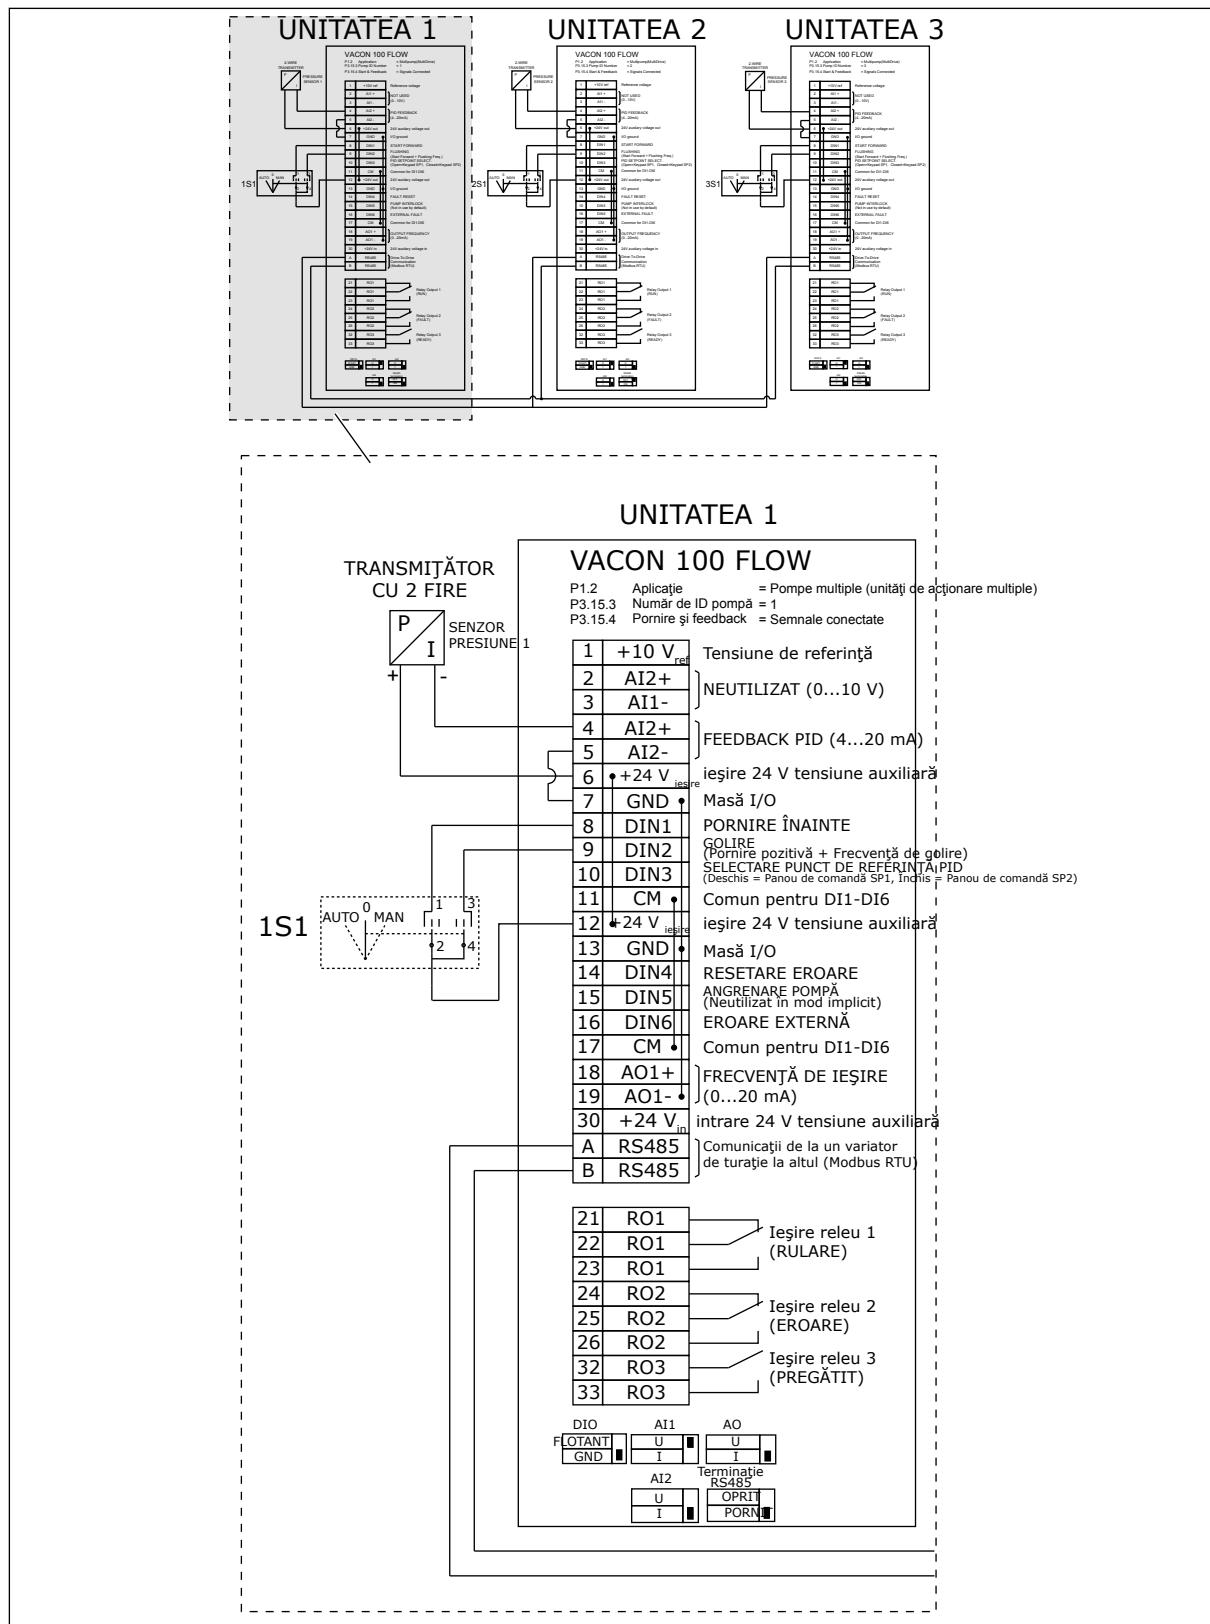


Fig. 18: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 1A

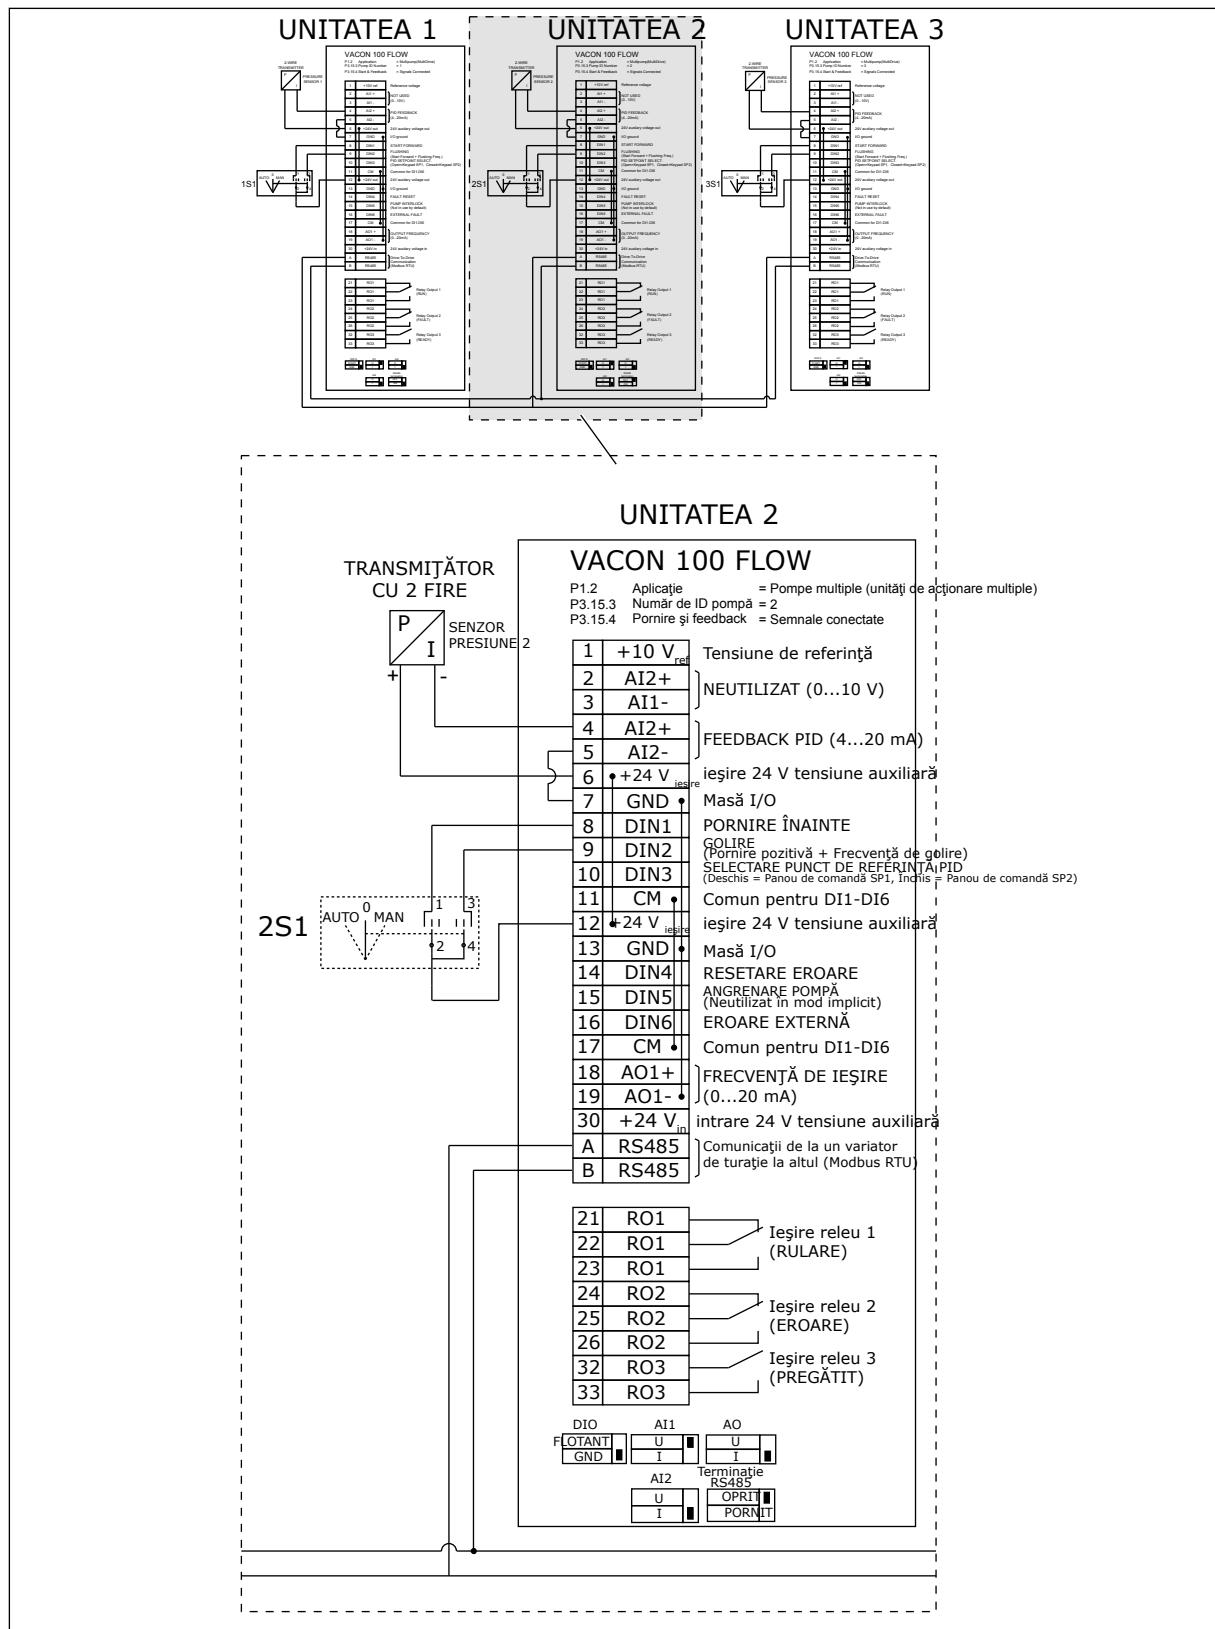


Fig. 19: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 1B

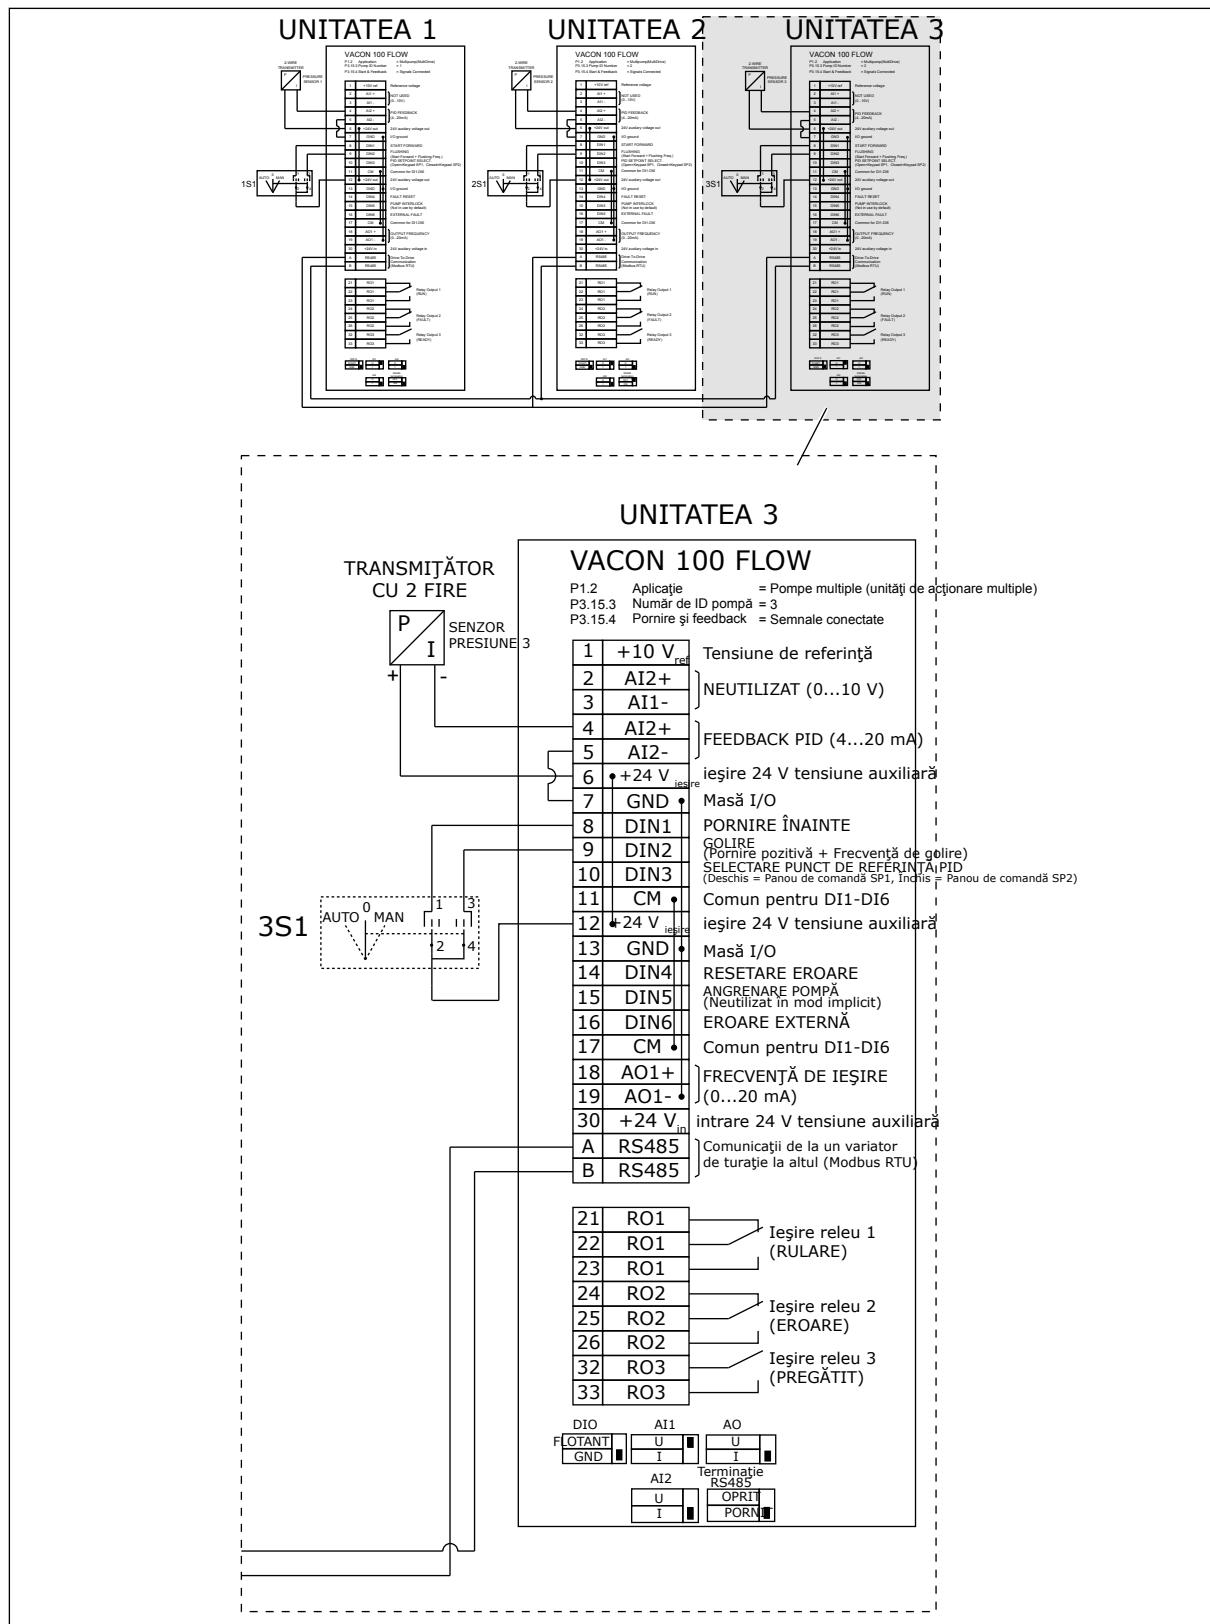


Fig. 20: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 1C

1 senzor este conectat la toate variatoarele de turație. Nivelul de redundanță al sistemului este scăzut, deoarece doar variatoarele de turație sunt redundante.

- Dacă există o defecțiune a variatorului de turație, următorul variator de turație începe să funcționeze ca master (coordonator).
- Dacă există o defecțiune de senzor, sistemul se oprește.

Un comutator individual care are setare automată, oprită și manuală pentru fiecare variator de turație.

Terminalul 17 conectează +24 V între variatoarele de turație 1 și 2. Între terminalele 1 și 2 sunt conectate diode externe. Semnalele digitale de intrare utilizează o logică negativă (ON = OV).

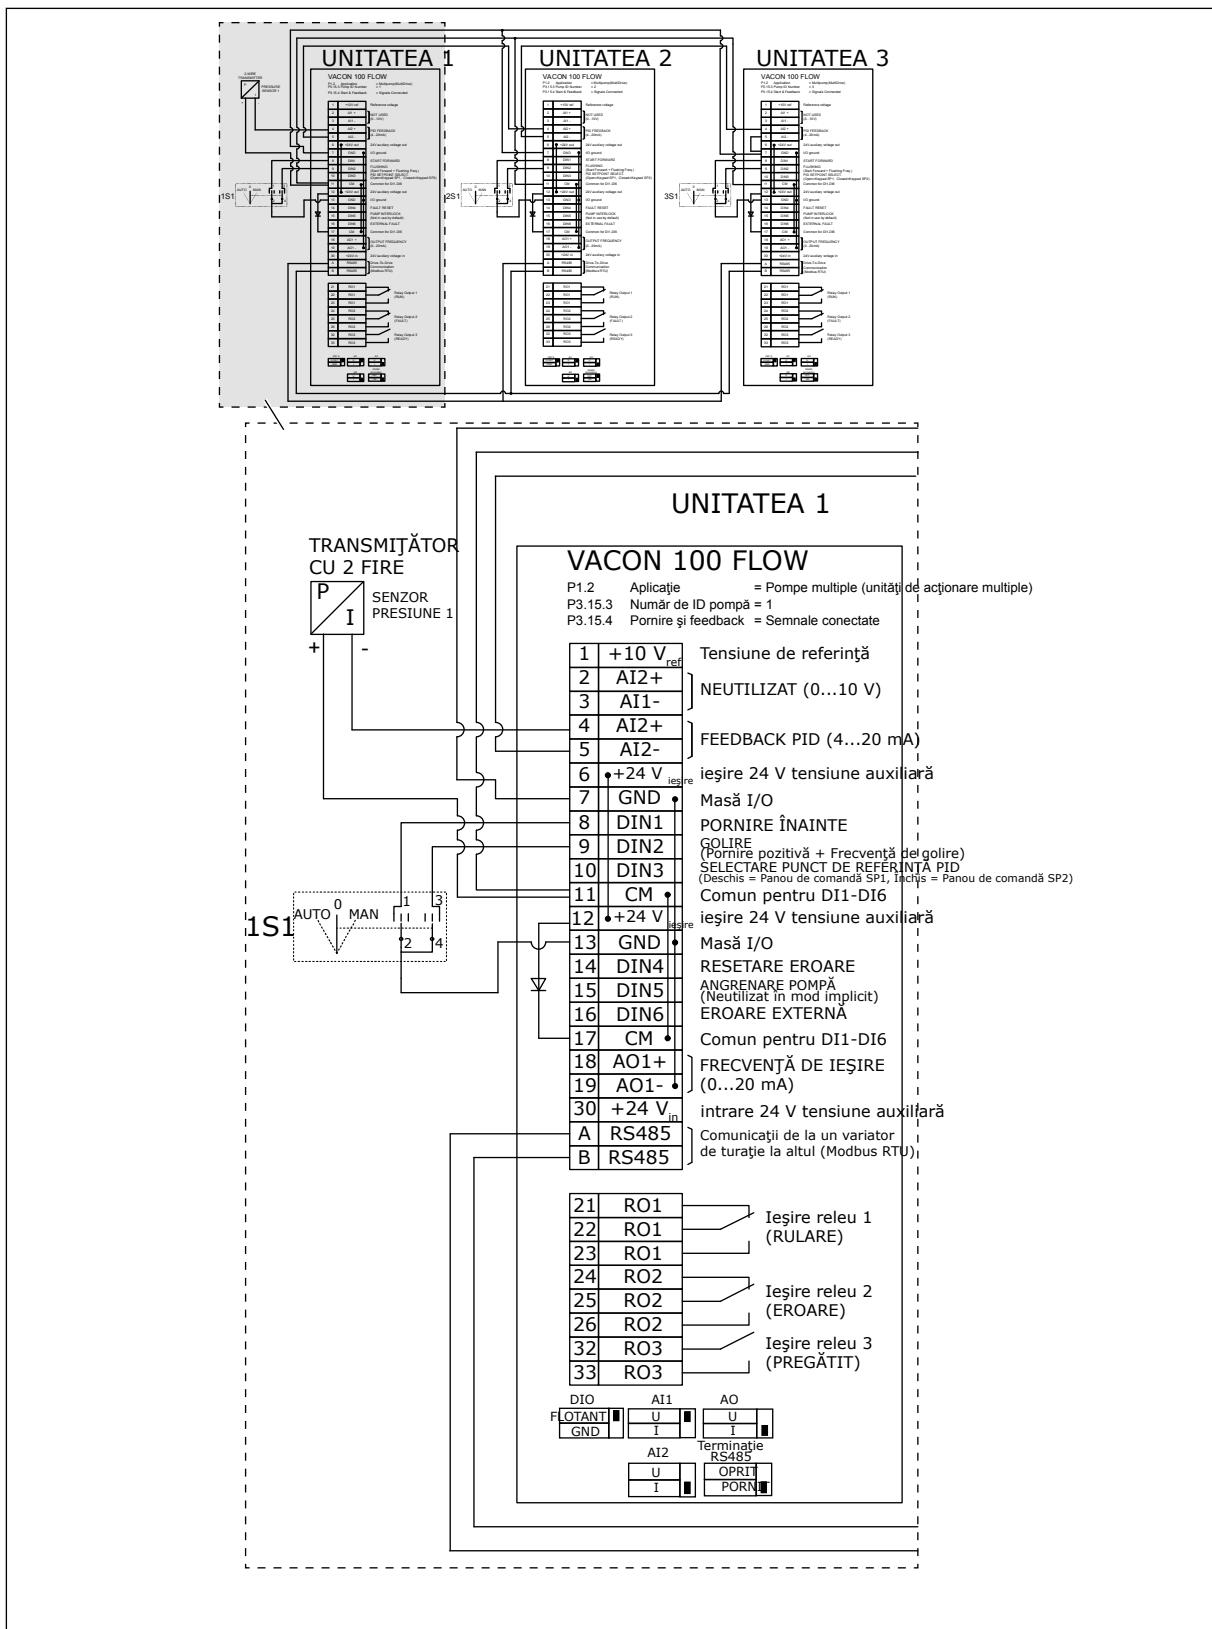


Fig. 21: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 2A

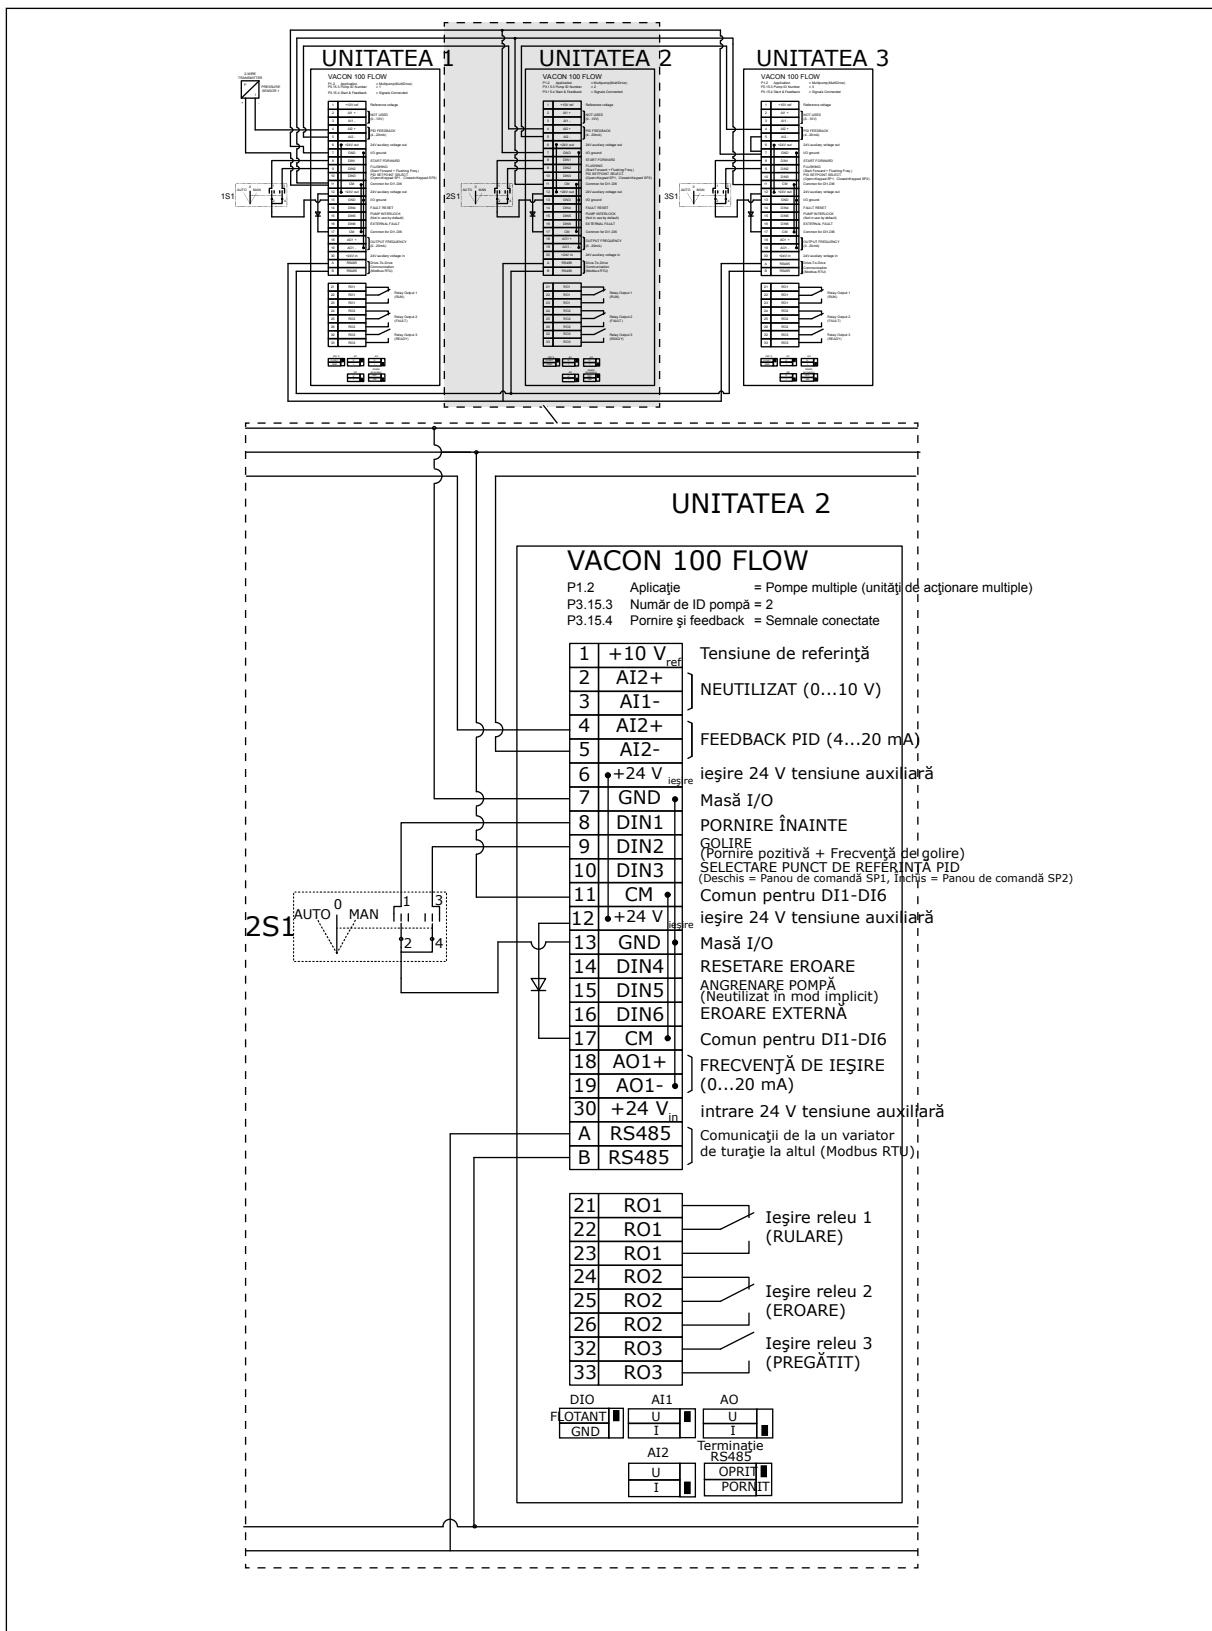


Fig. 22: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 2B

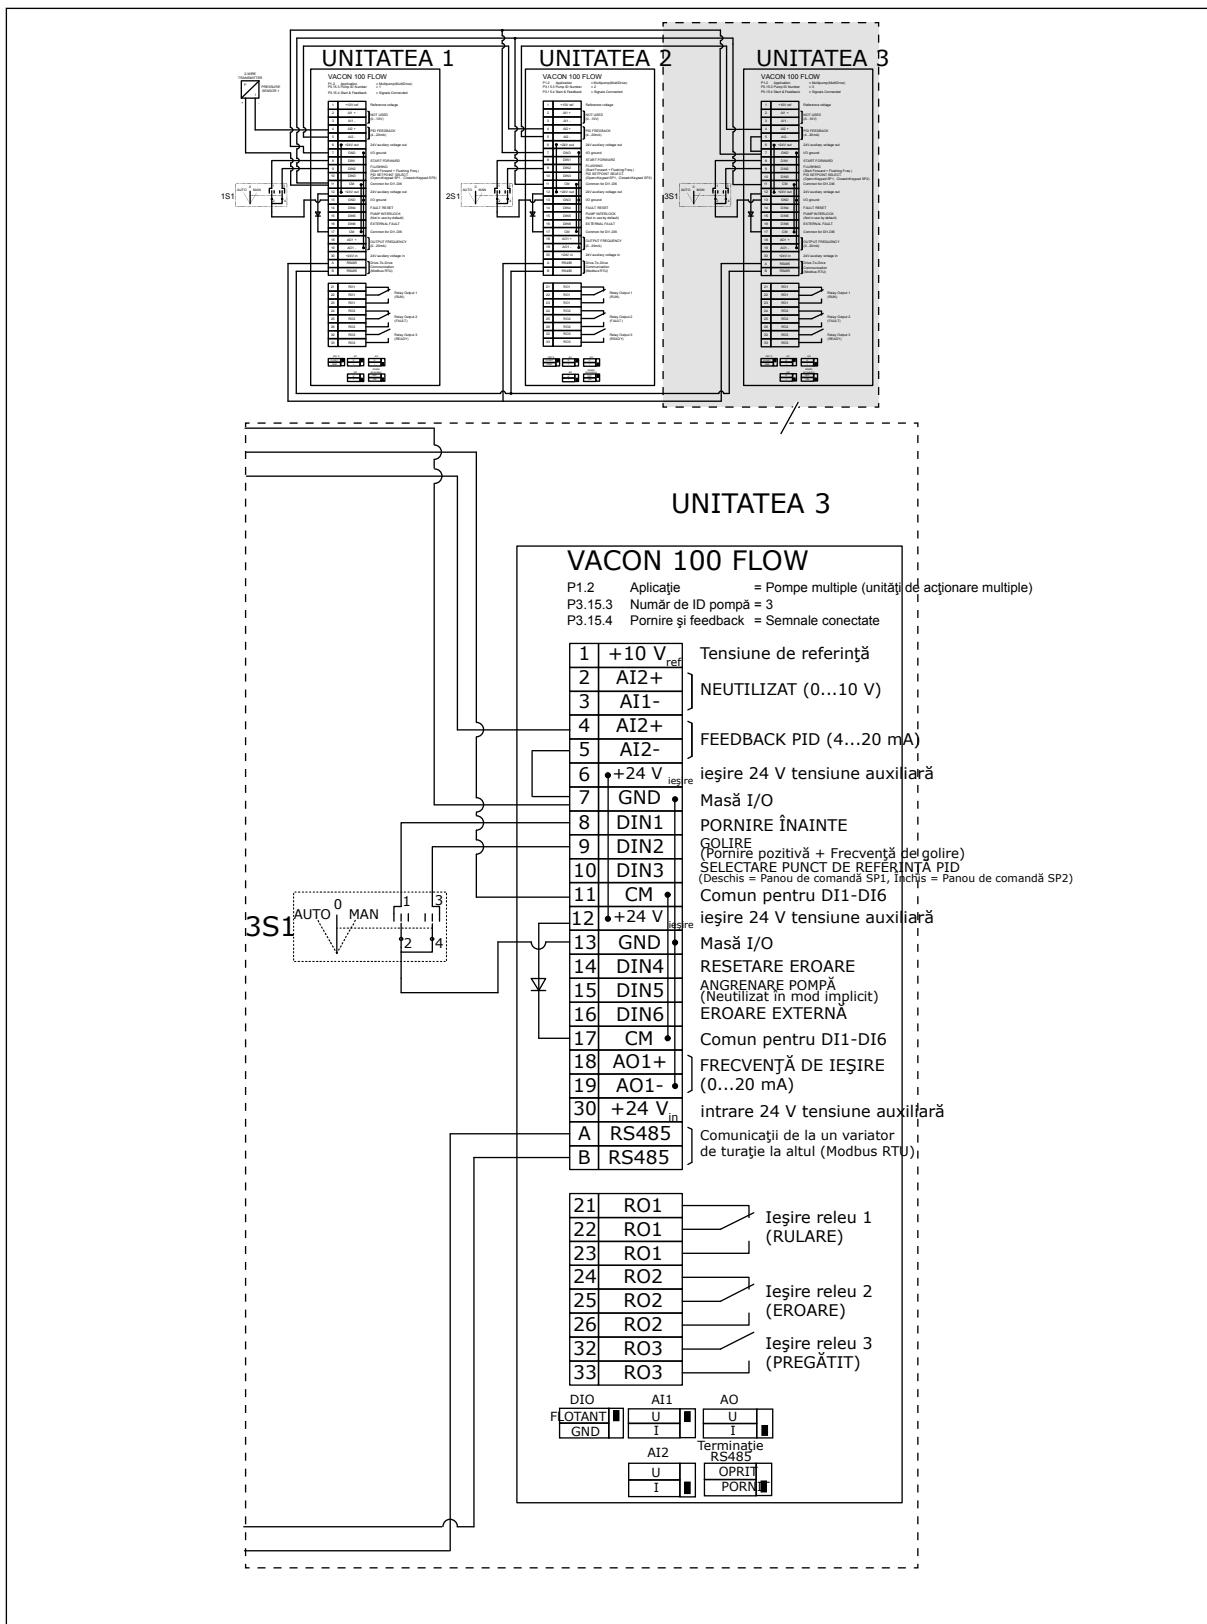


Fig. 23: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 2C

2 variatoare de turație au senzori de presiune individuali. Nivelul de redundanță al sistemului este mediu, deoarece variatoarele de turație și senzorii de presiune sunt duplați.

- Dacă există o defecțiune a variatorului de turație, al doilea variator de turație începe să funcționeze ca master (coordonator).
- Dacă există o defecțiune a senzorului, al doilea variator de turație (care are un senzor separat) începe să funcționeze ca master (coordonator).

Un comutator individual care are setare automată, oprită și manuală pentru fiecare variator de turație.

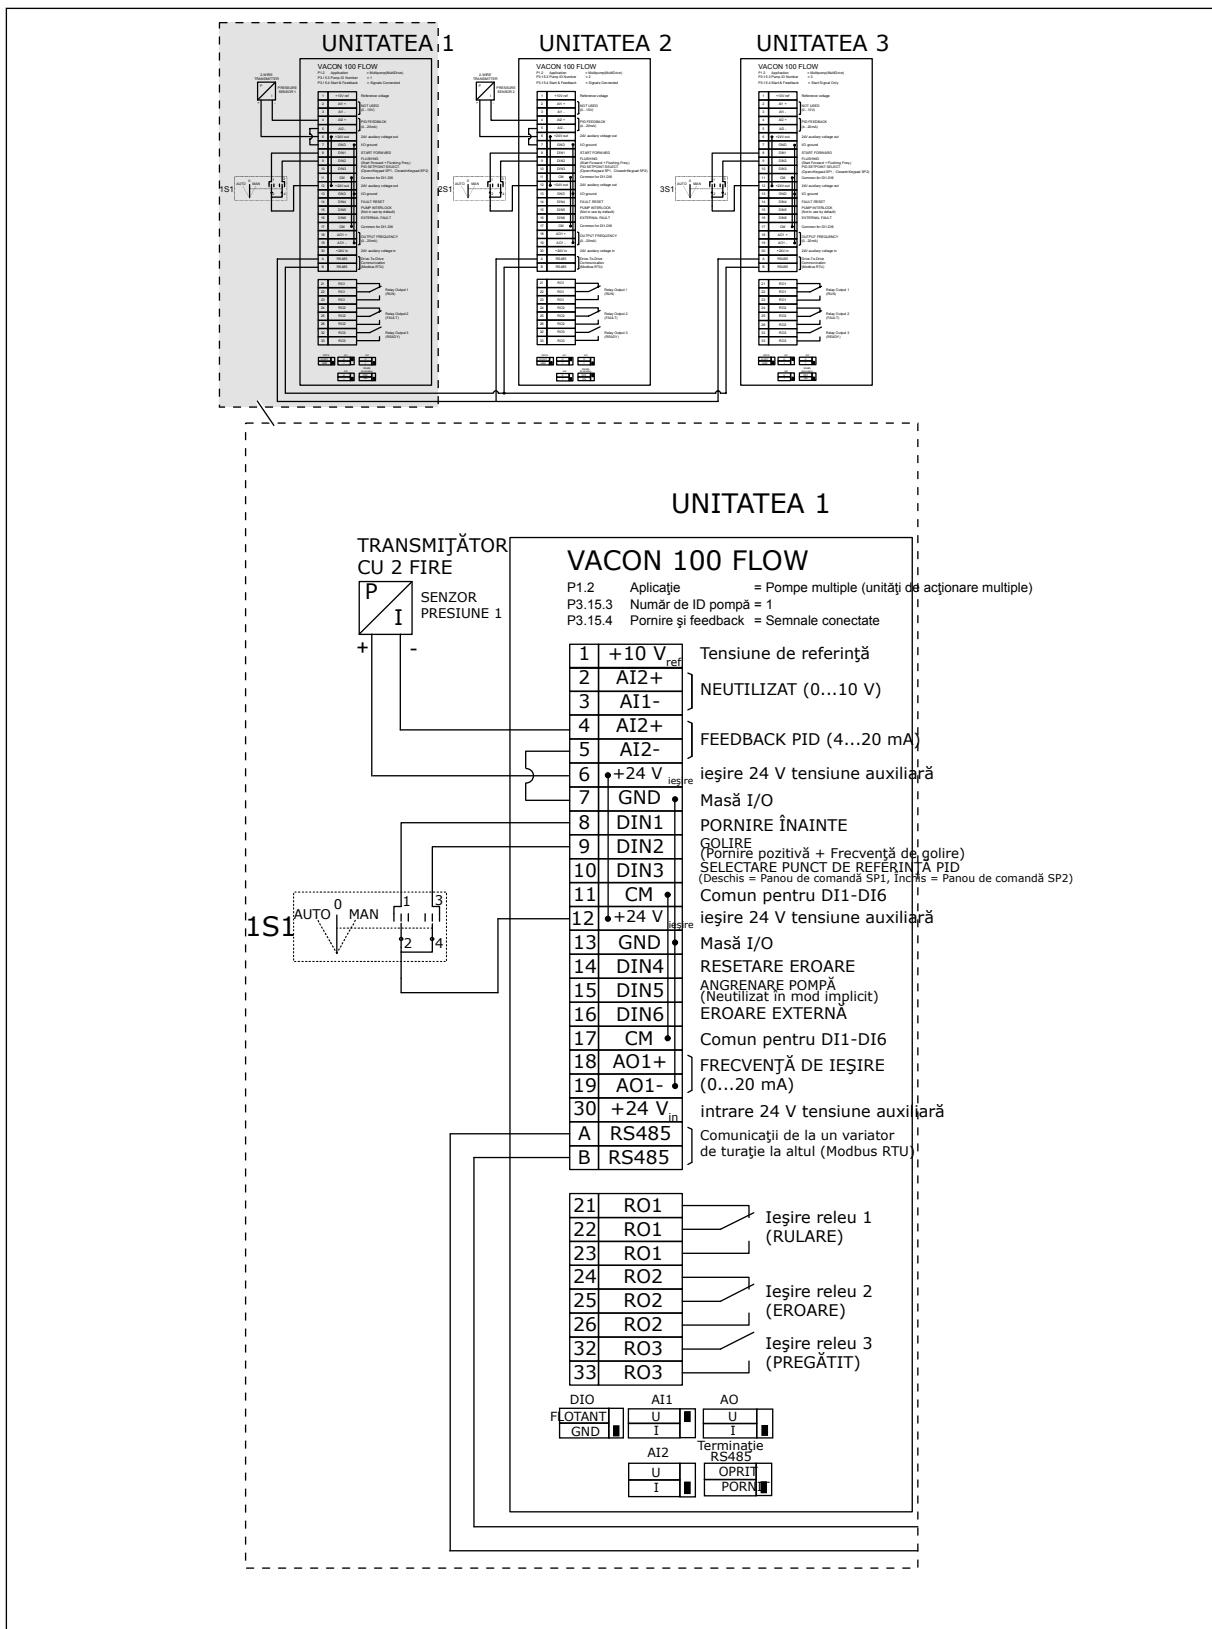


Fig. 24: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 3A

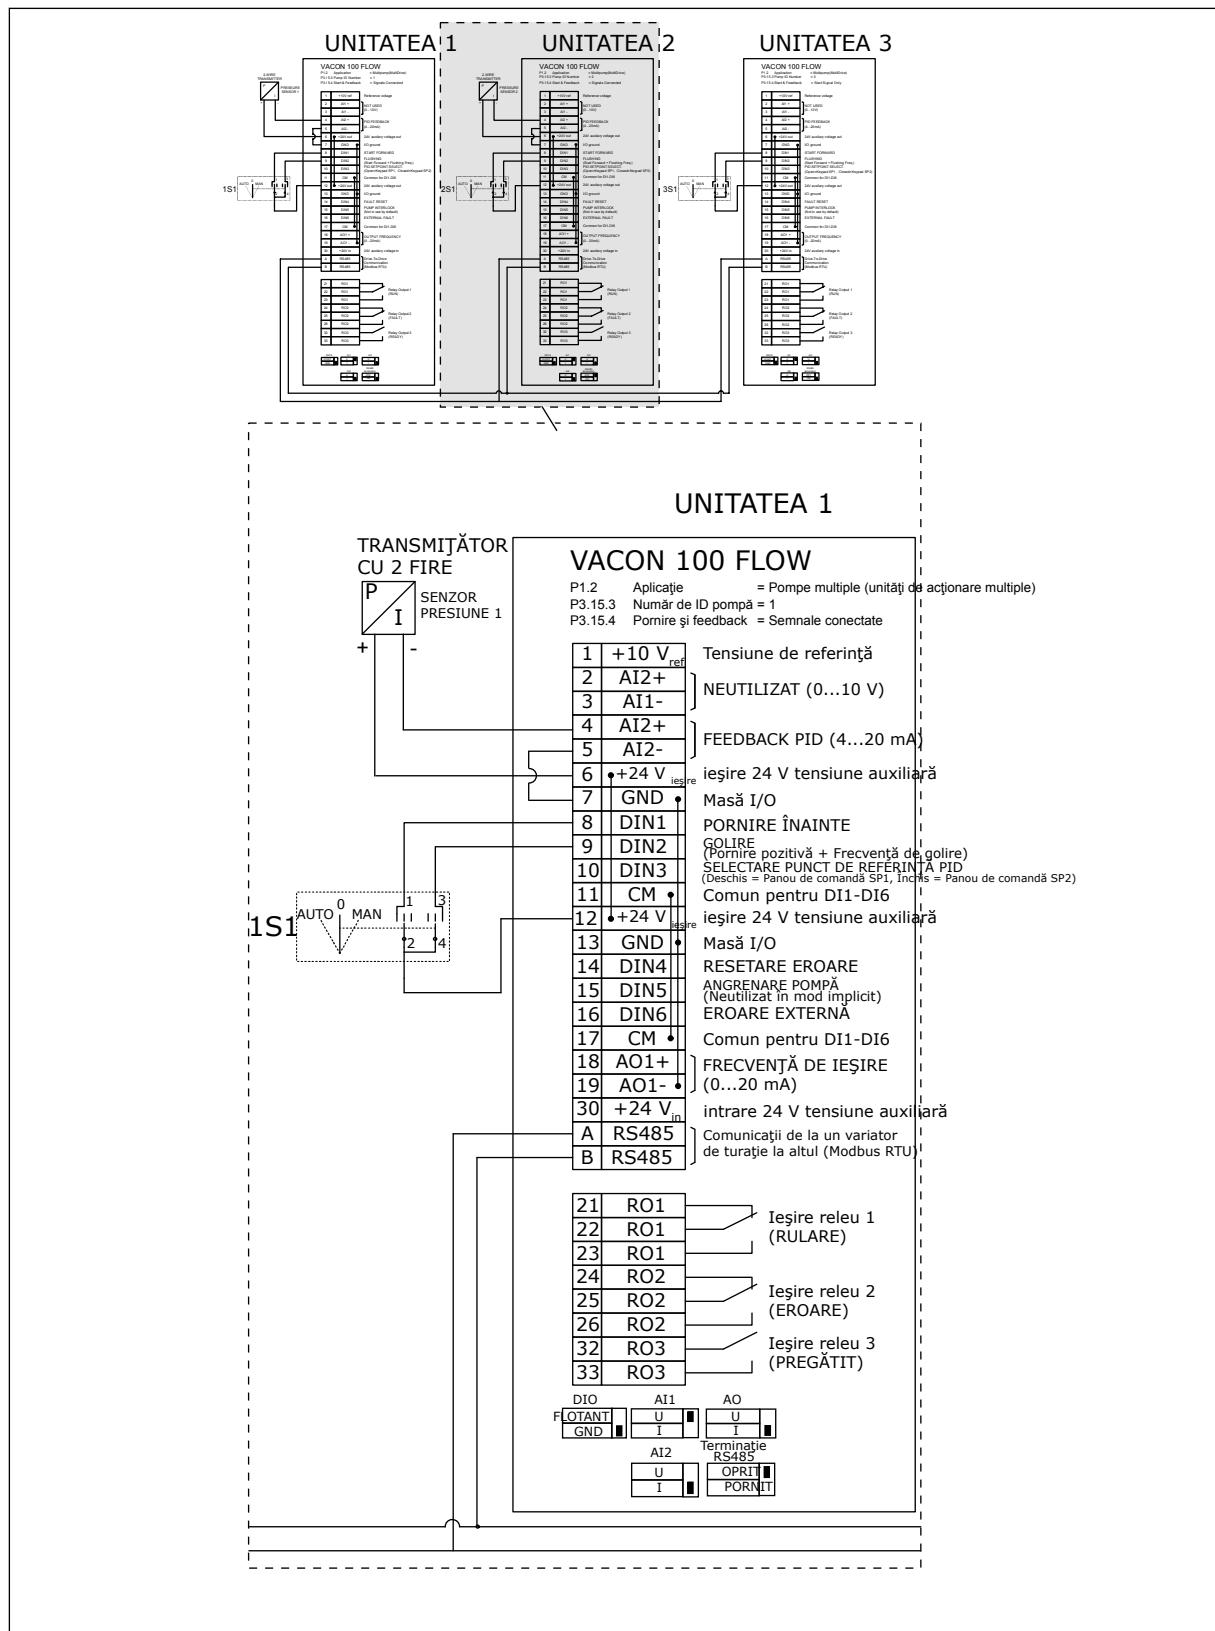


Fig. 25: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 3B

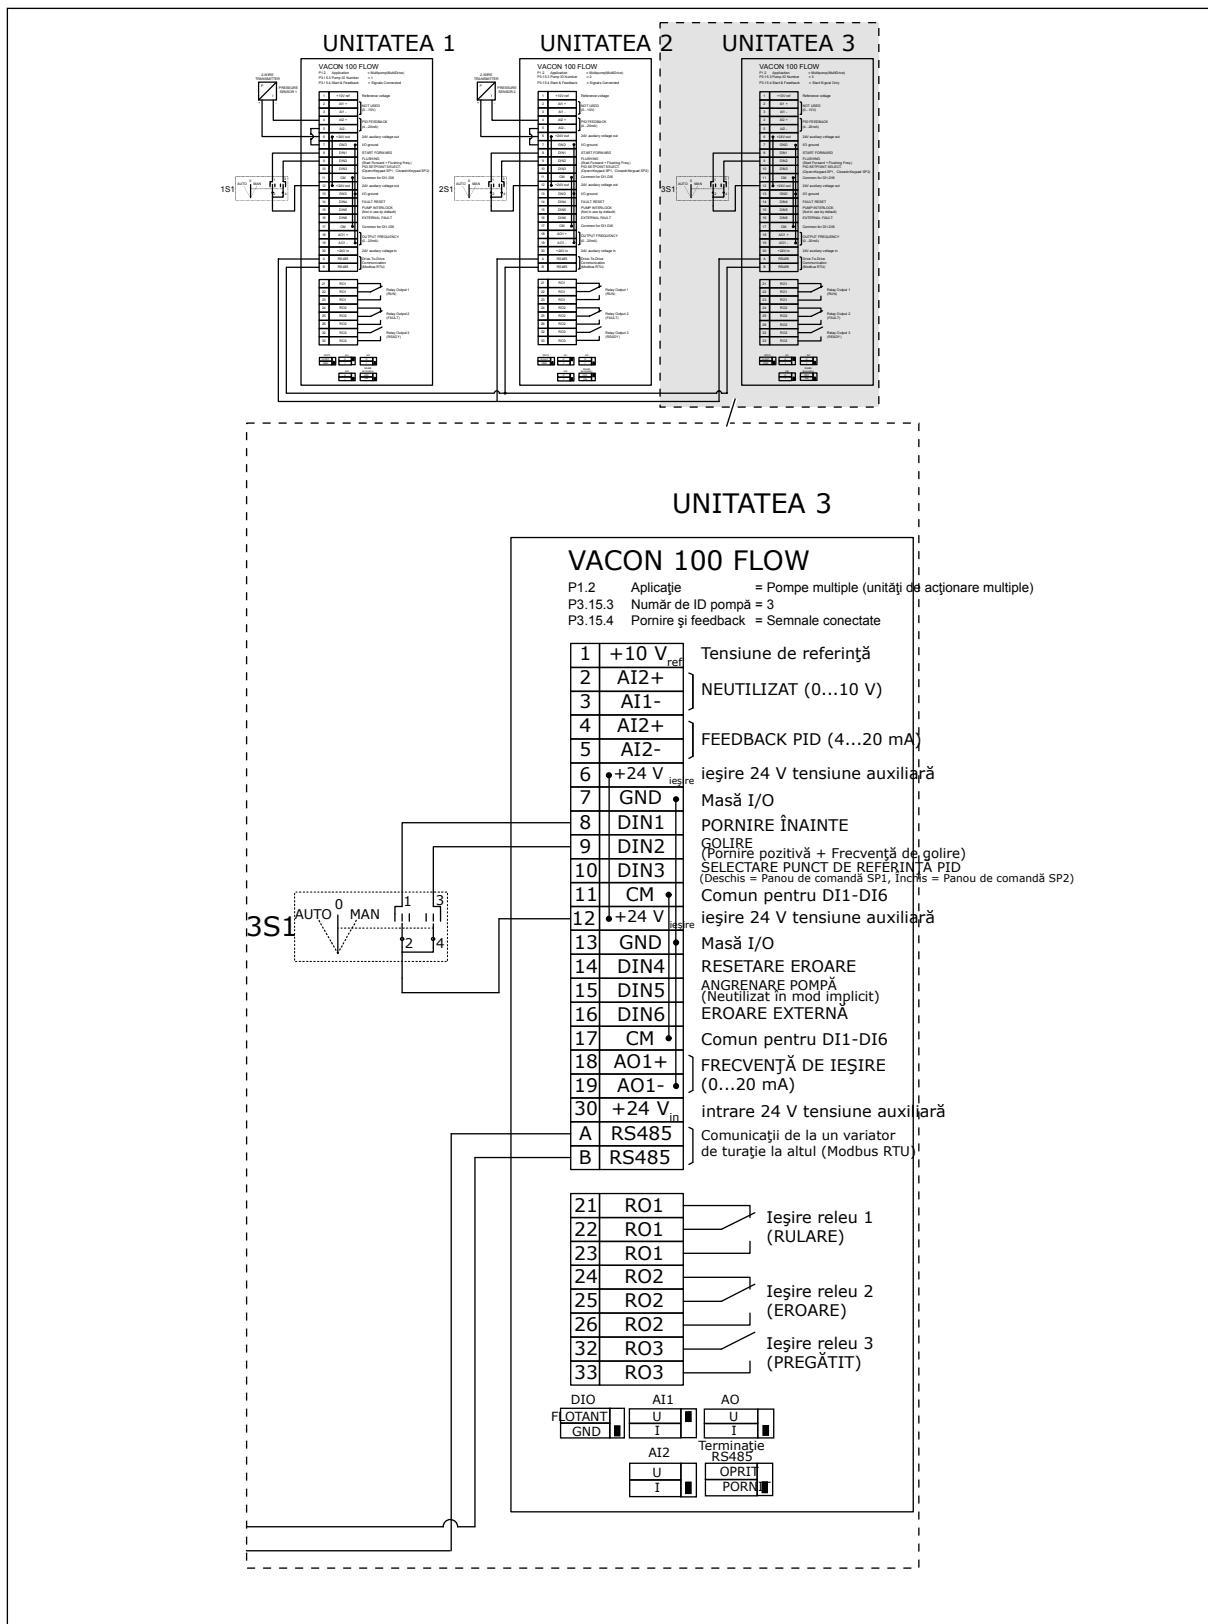


Fig. 26: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 3C

1 senzor de presiune comună este conectat la 2 variatoare de turație. Nivelul de redundanță al sistemului este scăzut, deoarece doar variatoarele de turație sunt redundante.

- Dacă există o defecțiune a variatorului de turație, al doilea variator de turație începe să funcționeze ca master (coordonator).
- Dacă există o defecțiune de senzor, sistemul se oprește.

Un comutator individual care are setare automată, oprită și manuală pentru fiecare variator de turație.

Terminalul 17 conectează +24 V între variatoarele de turație 1 și 2. Între terminalele 1 și 2 sunt conectate diode externe. Semnalele digitale de intrare utilizează o logică negativă (ON = OV).

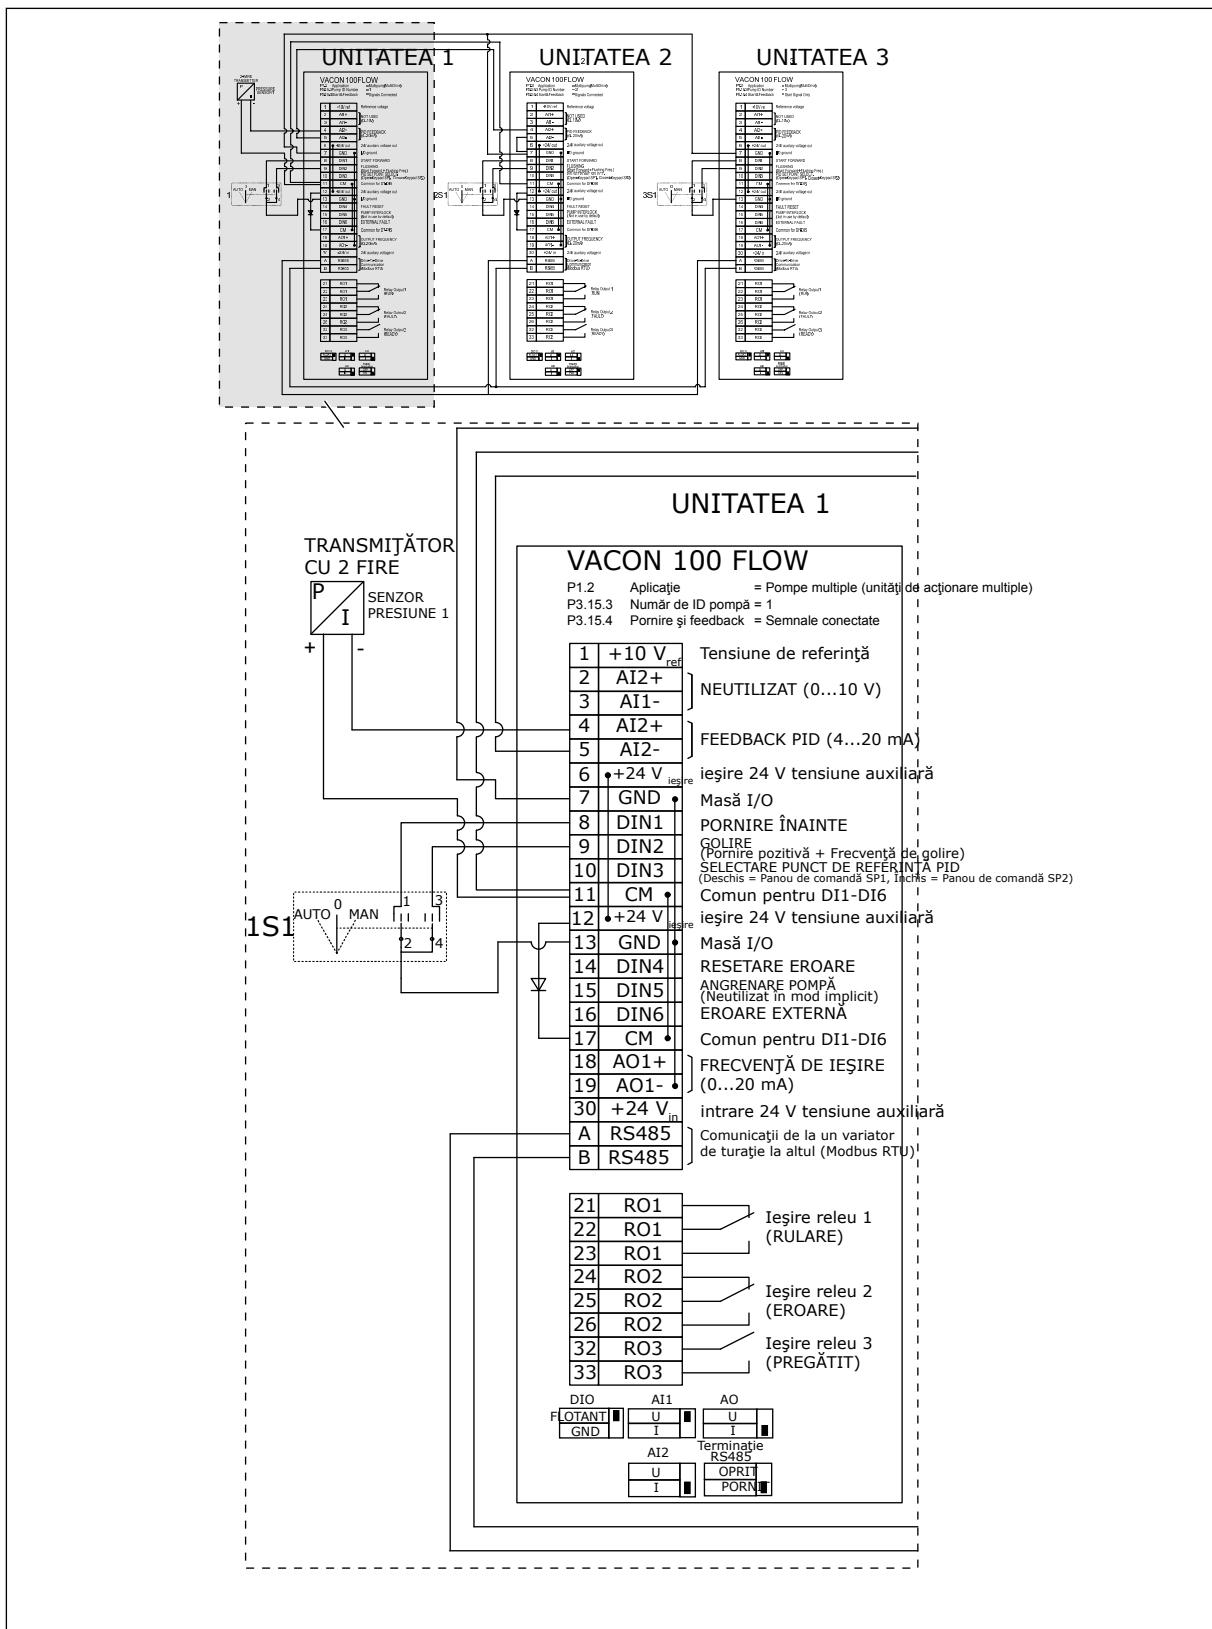


Fig. 27: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 4A

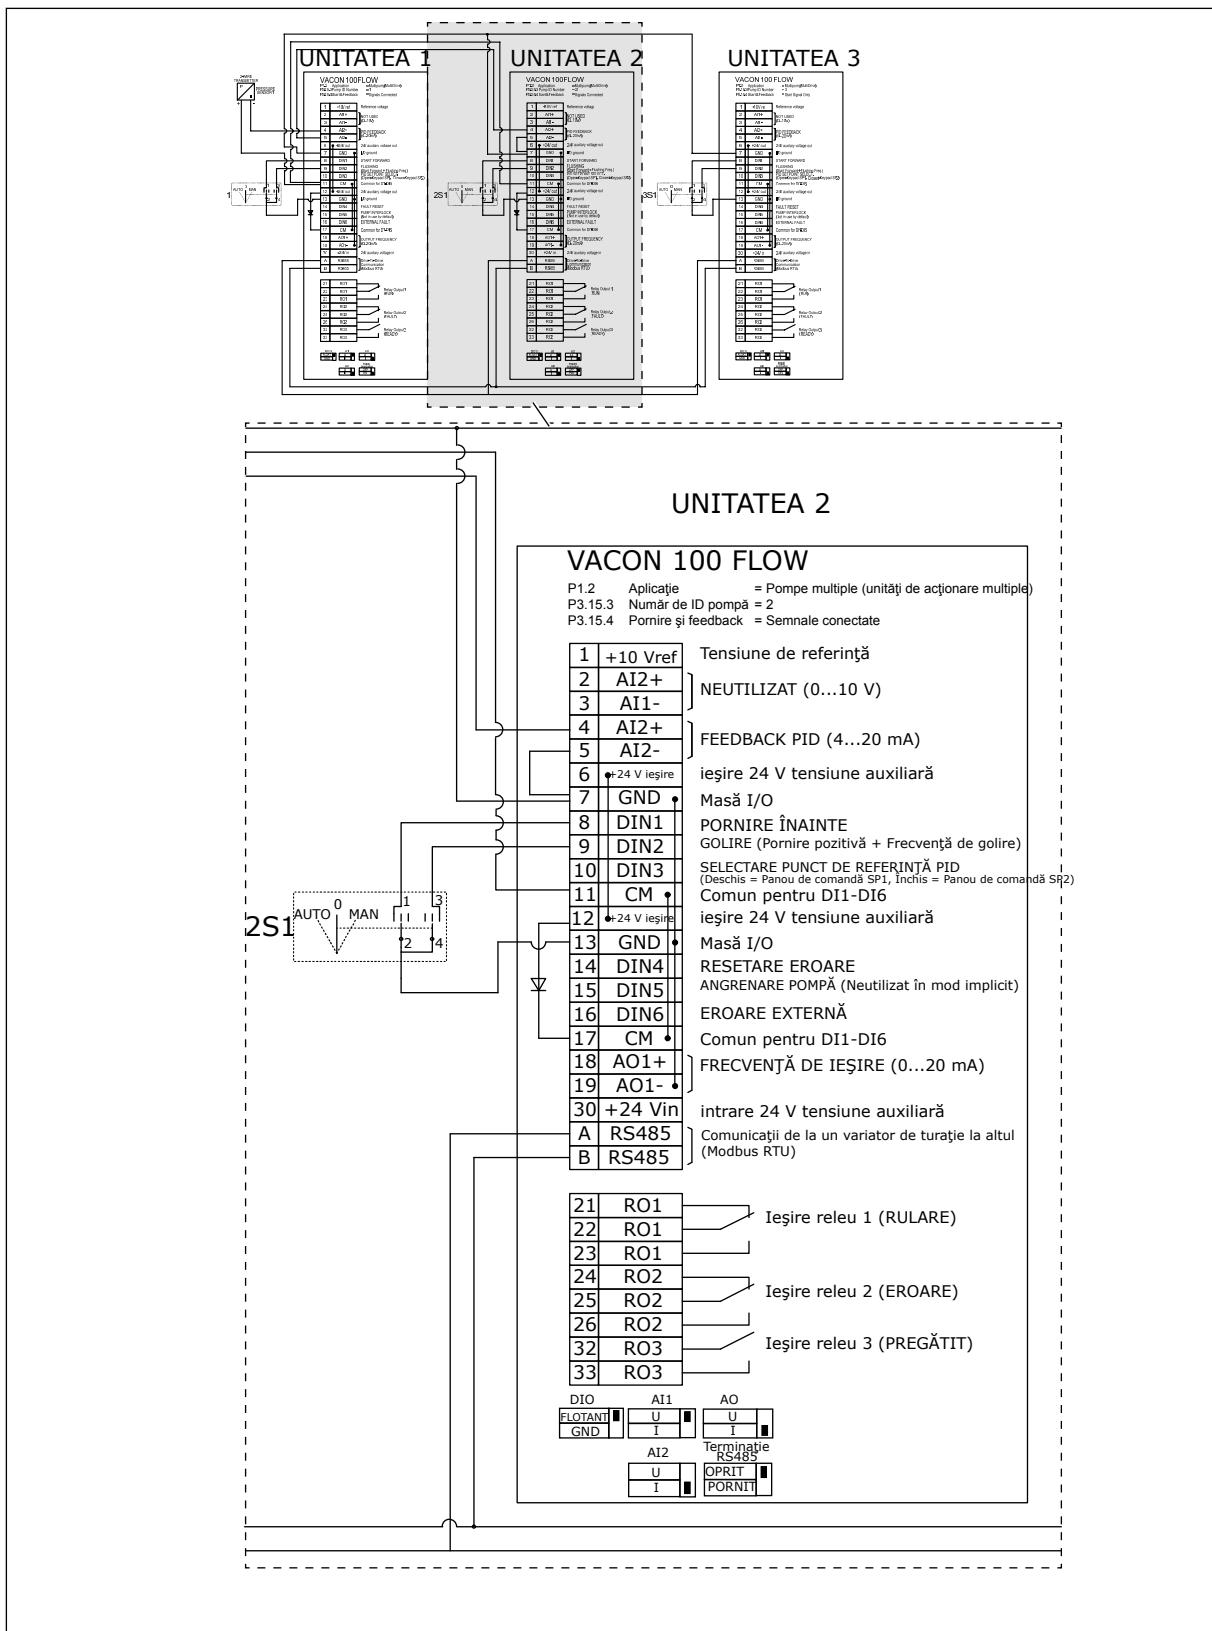


Fig. 28: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 4B

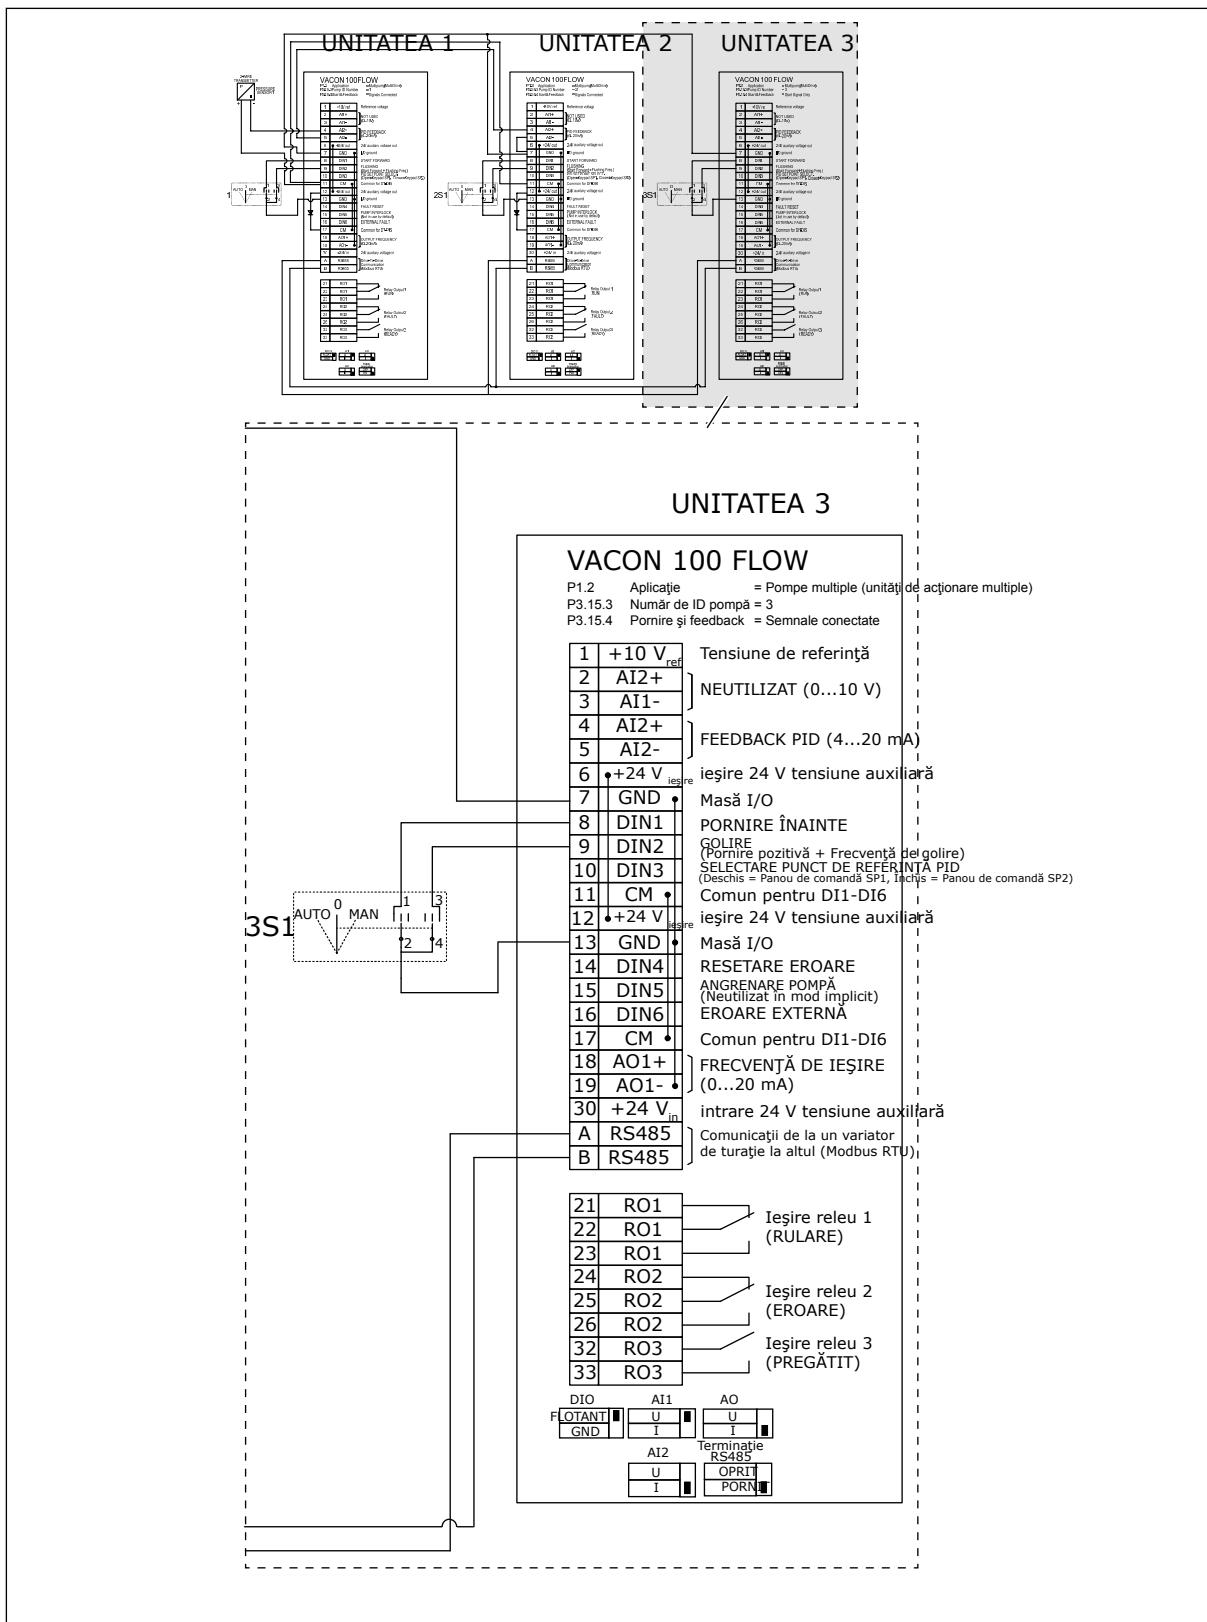


Fig. 29: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 4C

1 senzor de presiune comună este conectat la primul variator de turație. Sistemul nu este redundant, deoarece acesta se oprește dacă există o defecțiune de variator de turație sau de senzor.

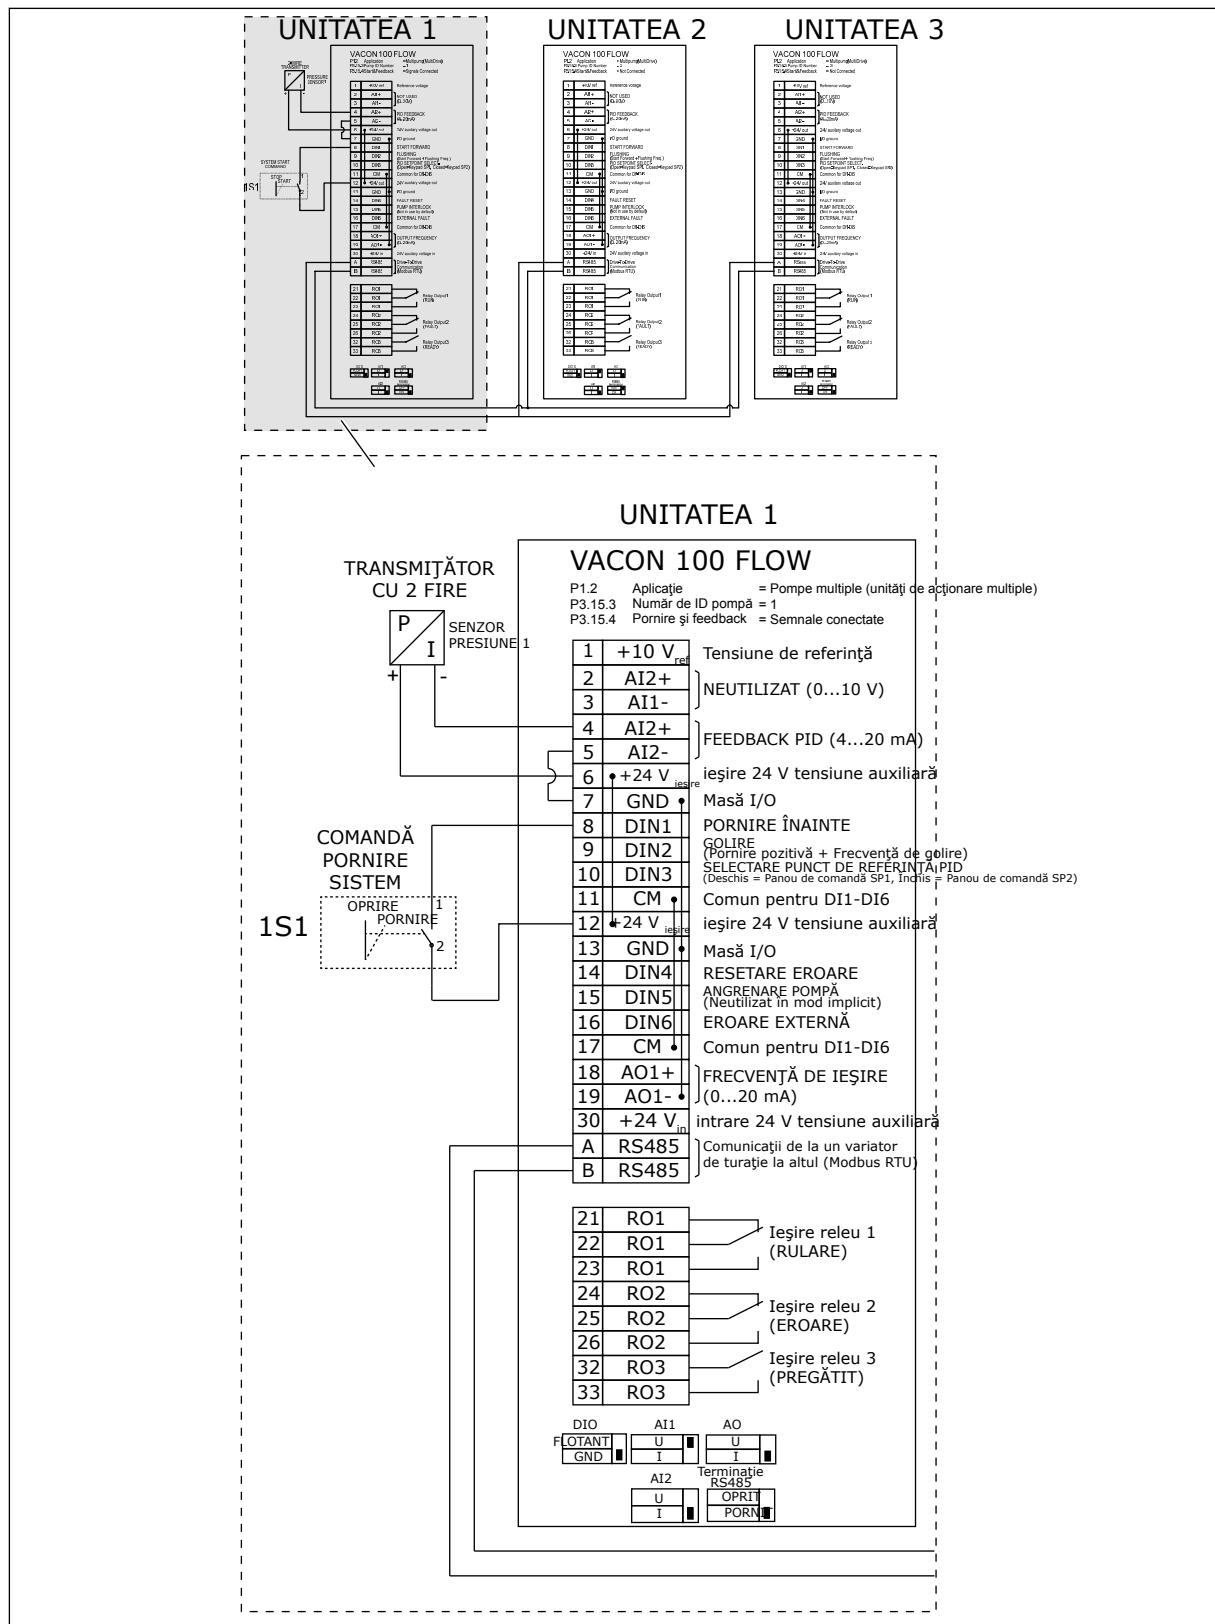


Fig. 30: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 5A


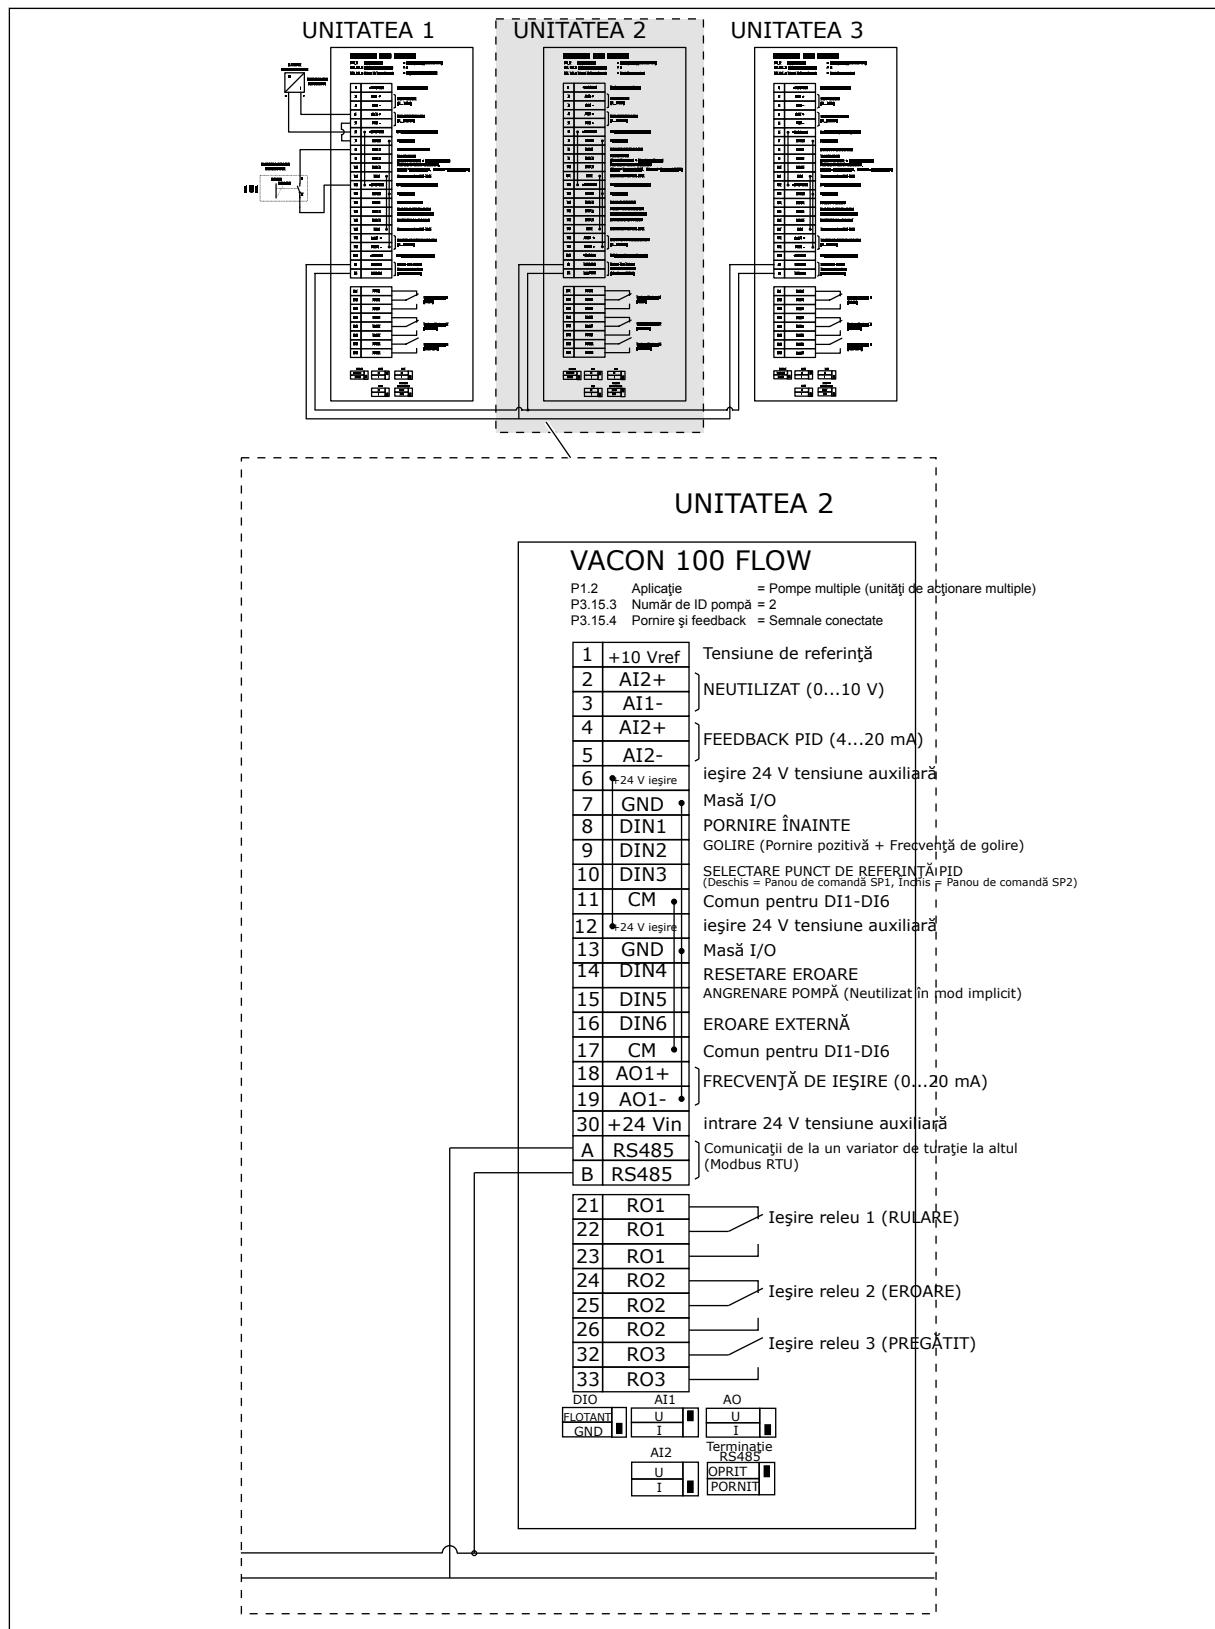


Fig. 31: Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 5B

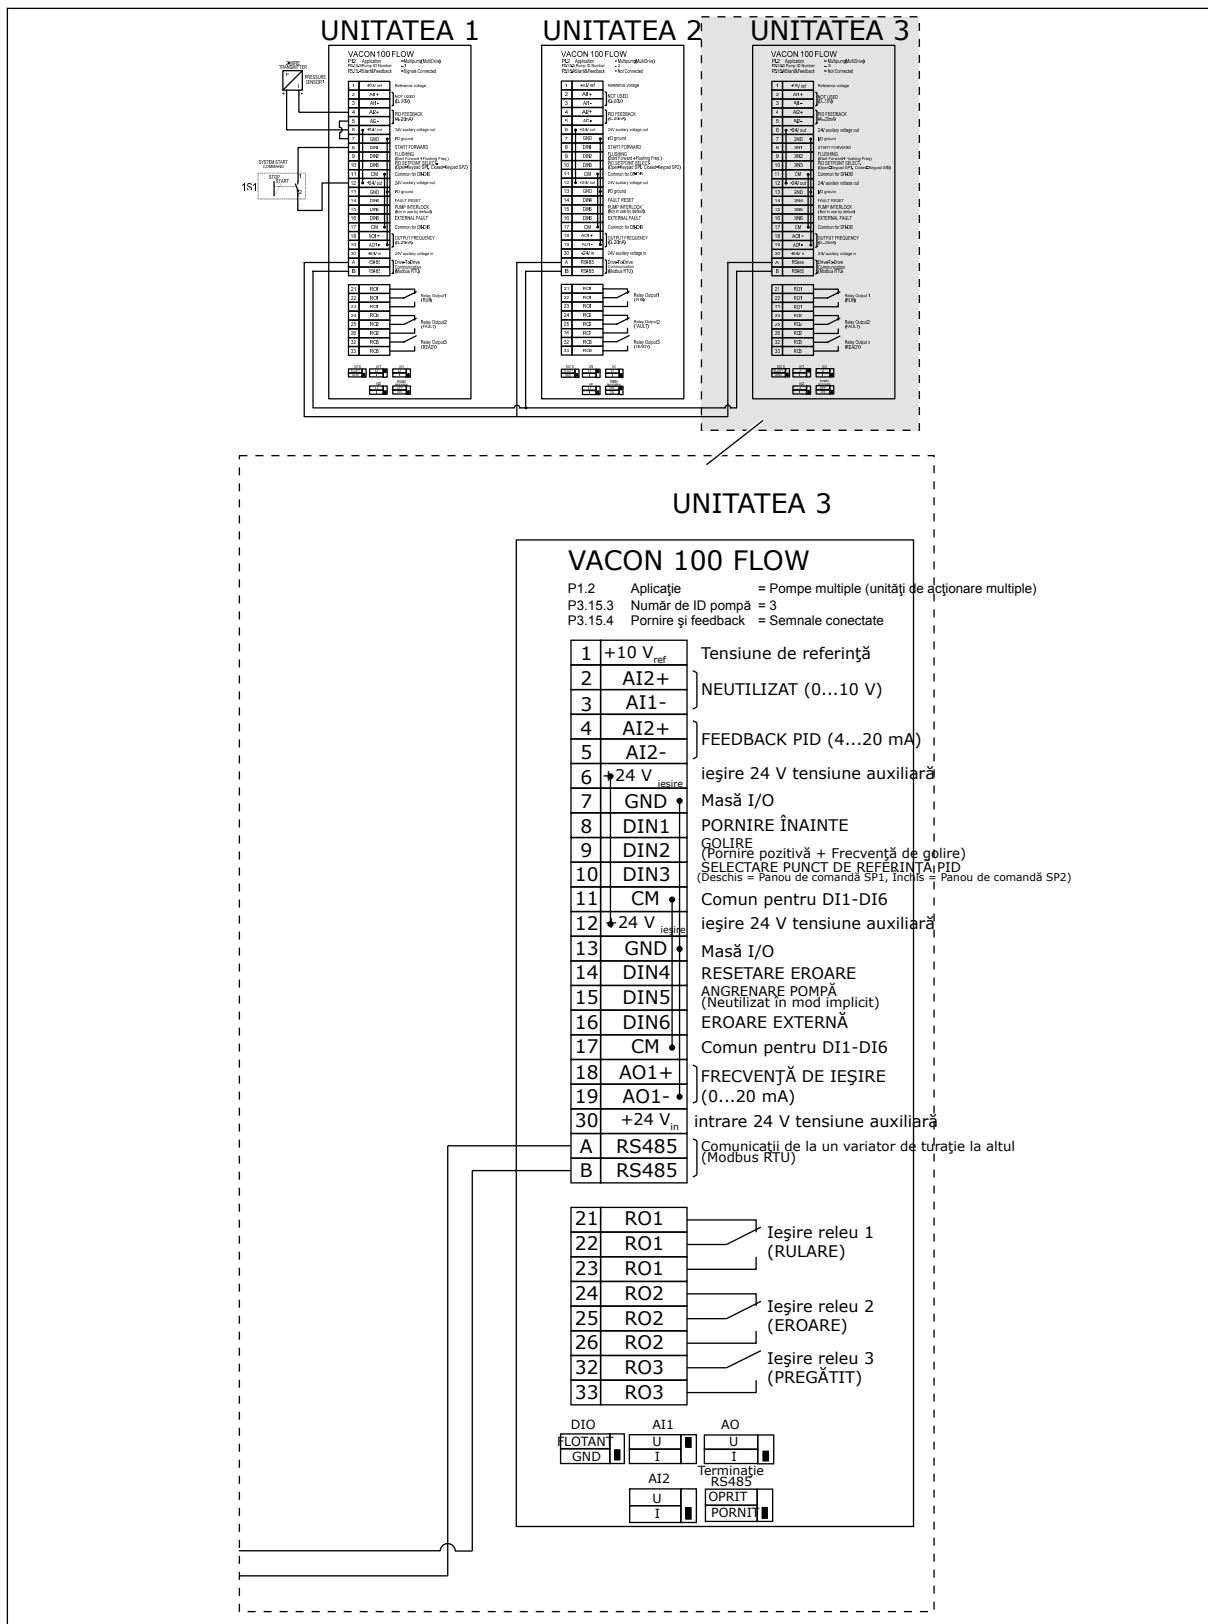

Tabel 11: M1.1 Asistenți

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.1.1	Activare asistent	0	1		0	1170	0 = Nu se activează 1 = Se activează Selectia Activate (Activare) pornește expertul de pornire (consultați Capitolul 1.3 <i>Prima pornire</i>).
1.1.2	Asist. mod incendiu	0	1		0	1672	Selectia Activate (Activare) pornește expertul modului Fire (Incendiu) (consultați Capitolul 1.3 <i>Prima pornire</i>).

Tabel 12: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.2 	Aplicație	0	4		2	212	0 = Standard 1 = HVAC 2=Comandă PID 3 = Pompe multiple (acționare simplă) 4 = Pompe multiple (acționare multiplă)
1.3	Referință frecvență minimă	0.00	P1.4	Hz	0.0	101	Frecvența de referință minimă acceptată.
1.4	Referință frecvență maximă	P1.3	320.0	Hz	50.0 / 60.0	102	Frecvența de referință maximă acceptată.
1.5	Timp accelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	Furnizează intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să crească de la 0 până la maxim.
1.6	Timp decelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	Furnizează intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să scadă de la maxim până la 0.
1.7	Limită curent motor	I _H *0.1	I _S	A	Variabil	107	Curentul motor maxim de la variatorul de turăție pentru motoare CA.
1.8	Tip motor	0	2		0	650	0=Motor cu inducție 1=Motor cu magneti permanenți 2 = Motor cu repulsie
1.9	Tensiune nominală motor	Variabil	Variabil	V	Variabil	110	Găsiți această valoare U _n pe eticheta motorului. OBSERVAȚIE! Aflați dacă conexiunea motorului este Delta sau Star.

Tabel 12: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.10	Frecvență nominală motor	8.0	320.0	Hz	50.0 / 60.0	111	Găsiți această valoare fn pe eticheta motorului.
1.11	Turație nominală motor	24	19200	rot/min	Variabil	112	Găsiți această valoare nn pe eticheta motorului.
1.12	Curent nominal motor	I _H * 0.1	IS	A	Variabil	113	Găsiți această valoare In pe eticheta motorului.
1.13	Cos Phi Motor (Factor de putere)	0.30	1.00		Variabil	120	Găsiți această valoare pe eticheta motorului.
1.14	Optimizarea energiei	0	1		0	666	<p>Variatorul de turație găsește curentul motor minim pentru a utiliza mai puțină energie și pentru a reduce zgomotul motorului. Această funcție se utilizează, de exemplu, în cazul proceselor pentru ventilatoare și pompe.</p> <p>0 = Dezactivat 1 = Activat</p>
1.15	Identificare	0	2		0	631	<p>Rularea de identificare calculează sau măsoară parametrii motorului care sunt necesari pentru un bun control al motorului și vitezei.</p> <p>0 = Fără acțiune 1 = În repaus 2 = În rotație</p> <p>Înainte de a efectua rularea de identificare, trebuie să setați parametrii specificați pe plăcuța de identificare a motorului.</p>

Tabel 12: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.16	Funcție start	0	1		0	505	0=Rampă 1=Pornire din mers
1.17	Funcție stop	0	1		0	506	0 = Rotire inerțială 1=Rampă
1.18	Resetare automată	0	1		0	731	0 = Dezactivat 1 = Activat
1.19	Răspuns la eroare externă	0	3		2	701	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inerțială)
1.20	Răspuns la eroare de nivel redus intrare analogică	0	5		0	700	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Alarmă + frecvență presetată eroare (P3.9.1.13) 3=Alarmă + frecvență anterioară 4 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 5 = Eroare (oprire prin rotire inerțială)
1.21	Punct de comandă de la distanță	0	1		0	172	Selectia locatiei de control la distanță (pornire/oprire). 0=Comandă I/O 1=Comandă bus de câmp

Tabel 12: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.22	Selectare referință A comandă I/O	1	20		6	117	<p>Selectia sursei frecvenței de referință atunci când locația de control este I/O A.</p> <p>0=PC 1 = Frecvență prezentată 0 2 = Referință panou de comandă 3 = Bus de câmp 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = Referință PID 8 = Potențiometru motor 11 = Bloc 1 ieșire 12 = Bloc 2 ieșire 13 = Bloc 3 ieșire 14 = Bloc 4 ieșire 15 = Bloc 5 ieșire 16 = Bloc 6 ieșire 17 = Bloc 7 ieșire 18 = Bloc 8 ieșire 19 = Bloc 9 ieșire 20 = Bloc 10 ieșire</p> <p>Aplicația pe care o setați cu parametrul 1.2 furnizează valoarea implicită.</p>
1.23	Selectare referință comandă de la panou de comandă	1	20		1	121	A se vedea P1.22.
1.24	Selectare referință comandă de la bus de câmp	1	20		2	122	A se vedea P1.22.
1.25	Domeniu semnal AI1	0	1		0	379	0= 0..10 V / 0..20 mA 1= 2..10 V / 4..20 mA
1.26	Domeniu semnal AI2	0	1		1	390	0= 0..10 V / 0..20 mA 1= 2..10 V / 4..20 mA

Tabel 12: M1 Configurare rapidă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.27	Functie R01	0	73		2	11001	A se vedea P3.5.3.2.1
1.28	Funcție R02	0	73		3	11004	A se vedea P3.5.3.2.1
1.29	Funcție R03	0	73		1	11007	A se vedea P3.5.3.2.1
1.30	Funcție A01	0	31		2	10050	A se vedea P3.5.4.1.1

Tabel 13: M1.35 Pompe multiple (acționare multiplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.35.1	Câștig PID	0.00	100.00	%	100.00	118	Dacă valoarea parametrului este setată la 100 %, o modificare de 10 % din valoarea de eroare determină modificarea ieșirii controlerului cu 10 %.
1.35.2	Durată integrare PID	0.00	600.00	s	1.00	119	Dacă acest parametru este setat la valoarea 1,00 s, o schimbare cu 10% a valorii de eroare duce la modificarea ieșirii controlerului cu 10,00%/s.
1.35.3	Durată derivativă PID	0.00	100.00	s	0.00	1132	Dacă acest parametru este setat la valoarea 1,00 s, o schimbare cu 10% a valorii de eroare în timpul de 1,00 s duce la modificarea ieșirii controlerului cu 10,00%.
1.35.4	Selectare unitate proces	1	44		1	1036	Selectați unitatea de proces. A se vedea P3.13.1.4
1.35.5	Minim unitate proces	Variabil	Variabil		Variabil	1033	Valoarea unității de proces este aceeași cu 0% din semnalul de feedback PID.
1.35.6	Maxim unitate proces	Variabil	Variabil		Variabil	1034	Valoarea unității de proces este aceeași cu 100% din semnalul de feedback PID.
1.35.7	Feedback 1 Source Selection (Selectare sursă feedback 1)	0	30		2	334	A se vedea P3.13.3.3
1.35.8	Selectare sursă punct de referință 1	0	32		1	332	A se vedea P3.13.2.6

Tabel 13: M1.35 Pompe multiple (acționare multiplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.35.9	Punct de referință 1 panou comandă	Variabil	Variabil	Variabil	0	167	
1.35.10	SP1 Sleep Frequency Limit (Limită de frecvență repaus SP1)	0.0	320.0	Hz	0.0	1016	Variatorul de turătie intră în modul repaus atunci când frecvența ieșirii rămâne sub această limită un timp mai îndelungat decât este specificat prin parametrul Sleep Delay (Amânare repaus). 0 = Neutilizat
1.35.11	Temp. aștept. SP1	0	3000	s	0	1017	Durata de timp minimă cât frecvența rămâne sub nivelul de repaus înainte ca variatorul de frecvență să se oprească. 0 = Neutilizat
1.35.12	SP1 Wake Up Level (Nivel de reactivare SP1)	Variabil	Variabil	Variabil	Variabil	1018	Valoarea de reactivare a supravegherii de feedback PID. Nivelul de reactivare 1 utilizează unitățile de proces selectate. 0 = Neutilizat
1.35.13	Mod pompe multiple	0	2		0	1785	Selectează modul pompe multiple. 0 = O singură unitate de acționare 1 = Unități secundare multiple 2 = Unități master multiple
1.35.14	Număr de pompe	1	8		1	1001	Număr total de motoare (pompe/ventilatoare) utilizate în sistemul pompe multiple.

Tabel 13: M1.35 Pompe multiple (acționare multiplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.35.15	Număr de ID pompă	1	8		1	1500	Numărul de ordine al variatorului de turătie din sistemul de pompare. Acest parametru este folosit doar în modurile Multifollower (multi-subordonat) și Multi-master (multi-coordonator).
1.35.16	Semnale de pornire și de răspuns	0	2		1	1782	Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul de pornire și/sau semnalele răspuns PID sunt conectate la unitatea de acționare. 0=Neconectat 1=Numai semnal de pornire conectat 2=Ambele semnale conectate
1.35.17	Interblocare pompă	0	1		1	1032	Activare/Dezactivare angrenări. Angrenările comunică sistemului dacă un motor este sau nu conectat. 0 = Dezactivat 1 = Activat
1.35.18	Schimbare automată 	0	1		1	1027	Dezactivează/activează rotația ordinii de pornire și prioritatea motoarelor. 0 = Dezactivat 1= Activat (interval)
1.35.19	Pompă schimbă automată	0	1		1	1028	0 = Pompă auxiliară 1 = Toate pompele

Tabel 13: M1.35 Pompe multiple (acționare multiplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.35.20	Interval schimbare automată	0.0	3000.0	h	48.0	1029	Când se utilizează timpul specificat de acest parametru, funcția de schimbare automată pornește. Dar schimbarea automată pornește doar în cazul în care capacitatea este sub nivelul parametrilor P1.35.23 și P1.35.24.
1.35.21	Autochange Days (Zile de schimbare automată)	0	127			1786	Domeniu: De luni până duminică
1.35.22	Autochange Time of Day (Oră de schimbare automată)			Ora		1787	Domeniu: De la 00:00:00 până la 23:59:59
1.35.23	Schimbare automată: Frequency Limit (Limită de frecvență)	0.00	P3.3.1.2	Hz	25.00	1031	Acești parametri setează nivelul sub care trebuie să rămână capacitatea pentru ca schimbarea automată să aibă loc.
1.35.24	Schimbare automată: Pump Limit (Limită pompă)	1	6			1030	
1.35.25	Lățime de bandă	0	100	%	10	1097	Când valoarea de feedback rămâne între 4,5 și 5,5 bari, motorul rămâne conectat. Punct de referință = 5 bari Lățime de bandă = 10% Când valoarea de feedback rămâne între 4,5 și 5,5 bari, motorul rămâne conectat.

Tabel 13: M1.35 Pompe multiple (acționare multiplă)

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
1.35.26	Tempor.lătim.bdă	0	3600	s	10	1098	Când valoarea de feedback se află în afara lățimii de bandă, intervalul după care sunt adăugate sau îndepărtează pompe.
1.35.27	Viteză constantă de producție	0	100	%	100	1513	Furnizează turăția constantă la care se fixează pompa atunci când aceasta trece la frecvența maximă. Pompa următoare pornește regularizarea în modul multimaster (multi-coordonator).
1.35.28	Interblocaj pomă 1				DigIN Slot0.1	426	DESCRIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
1.35.29	Referință golire	Maximum reference (Referință maximă)	Maximum reference (Referință maximă)	HZ	50.00	1239	Furnizează frecvența de referință atunci când este activată funcția de golire.

2 ASISTENȚI

2.1 EXPERTUL DE APLICAȚIE STANDARD

Expertul de aplicație vă ajută să setați parametrii de bază legați de aplicație.

Pentru a porni expertul de aplicație standard, setați valoarea *Standard* pentru parametrul P1.2 Application (Aplicație) (ID 212) din tastatură.



OBSERVAȚIE!

Dacă porniți expertul de aplicație standard din expertul de pornire, expertul trece direct la pasul 11.

1	Setați o valoare pentru P3.1.2.2 Motor Type (Tip motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Motor PM Motor cu inducție Motor cu repulsie
2	Setați o valoare pentru P3.1.1.1 Motor Nominal Voltage (Tensiune nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil
3	Setați o valoare pentru P3.1.1.2 Motor Nominal Frequency (Frecvență nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 8.00-320.00 Hz
4	Setați o valoare pentru P3.1.1.3 Motor Nominal Speed (Viteză nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 24 – 19.200 rot./min.
5	Setați o valoare pentru P3.1.1.4 Motor Nominal Current (Curent nominal motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil

Pasul 6 este afișat doar dacă ați selectat *Induction Motor* (Motor cu inducție) la pasul 1.

6	Setați o valoare pentru P3.1.1.5 Motor Cos Phi (Cos fi motor)	Domeniu: 0,30-1,00
7	Setați o valoare pentru P3.3.1.1 Minimum Frequency Reference (Frecvență de referință minimă)	Domeniu: 0,00 – P3.3.1.2 Hz
8	Setați valoarea pentru P3.3.1.2 Referință frecvență maximă	Domeniu: P3.3.1.1 – 320,00 Hz
9	Setați o valoare pentru P3.4.1.2 Acceleration Time 1 (Timp de accelerare 1)	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s
10	Setați valoarea pentru P3.4.1.3 Timp decelerare 1	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s
11	Selectați locația de control care furnizează variatorului de turăție comenzi de pornire sau oprire și frecvență de referință.	Terminal I/O Bus de câmp Panou de comandă

Expertul de aplicație standard este finalizat.

2.2 EXPERTUL DE APLICAȚIE HVAC

Expertul de aplicație vă ajută să setați parametrii de bază legați de aplicație.

Pentru a porni expertul de aplicație HVAC, setați valoarea *HVAC* pentru parametrul P1.2 Application (Aplicație) (ID 212) din tastatură.

1	Selectați tipul sau procesul (ori aplicația) pe care îl controlați.	Compresor Ventilator Pompă Altele
----------	---	--

Unii parametri au valori presestate, specificate prin selecția efectuată la pasul 1. Consultați parametrii și valorile acestora la finalul capitolul curent din *Tabel 14*.

2	Setați o valoare pentru P3.2.11 Restart Delay (Amânare repornire).	Domeniu: 0 – 20 min.
----------	--	----------------------

Pasul 2 este afișat doar dacă ați selectat *Compressor* (Compresor) la pasul 1.

3	Setați o valoare pentru P3.1.2.2 Motor Type (Tip motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Motor PM Motor cu inducție Motor cu repulsie
4	Setați o valoare pentru P3.1.1.1 Motor Nominal Voltage (Tensiune nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil
5	Setați o valoare pentru P3.1.1.2 Motor Nominal Frequency (Frecvență nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 8.00-320.00 Hz
6	Setați o valoare pentru P3.1.1.3 Motor Nominal Speed (Viteză nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 24 – 19.200 rot./min.
7	Setați o valoare pentru P3.1.1.4 Motor Nominal Current (Curent nominal motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil
8	Setați o valoare pentru P3.1.1.5 Motor Cos Phi (Cos fi motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 0.30-1.00

Pasul 8 este afișat doar dacă ați selectat *Induction Motor* (Motor cu inducție) la pasul 3.

9	Setați o valoare pentru P3.3.1.1 Minimum Frequency Reference (Frecvență de referință minimă)	Domeniu: 0.00-3.3.1.2 Hz
10	Setați o valoare pentru P3.3.1.2 Maximum Frequency Reference (Frecvență de referință maximă)	Domeniu: P3.3.1.1 – 320,00 Hz

Pașii 11 și 12 sunt afișați doar dacă ați selectat *Other* (Altele) la pasul 1.

11	Setați o valoare pentru P3.4.1.2 Acceleration Time 1 (Timp de accelerare 1)	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s
12	Setați o valoare pentru P3.4.1.3 Deceleration Time 1 (Timp de decelerare 1)	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s

Apoi expertul trece la pașii care sunt specificați de către aplicație.

13	Selectați locația de control (de unde furnizați comenziile de pornire și oprire și frecvența de referință)	Terminal I/O Bus de câmp Panou de comandă
-----------	--	---

Expertul de aplicație HVAC este finalizat.

Tabel 14: Valori presestate ale parametrilor

Index	Parametru	Tip de proces		
		Pompa	Ventilator	Compresor
P3.1.4.1	Raport U/f	Liniar	Pătratic	Liniar
P3.2.4	Funcție start	Rampă	Pornire din mers	Rampă
P3.2.5	Funcție stop	Rampă	Rotire inerțială	Rampă
P3.4.1.2	Timp de accelerare	5,0 s	30,0 s	3,0 s
P3.4.1.3	Timp de decelerare	5,0 s	30,0 s	3,0 s

2.3 ASISTENTUL DE APLICAȚIE PENTRU COMANDĂ PID

Expertul de aplicație vă ajută să setați parametrii de bază legați de aplicație.

Pentru a porni expertul aplicației de control PID, setați valoarea *PID control* (Comandă PID) pentru parametrul P1.2 Application (Aplicație) (ID 212) din tastatură.



OBSERVAȚIE!

Dacă porniți expertul de aplicație din expertul de pornire, expertul trece direct la pasul 11.

1	Setați o valoare pentru P3.1.2.2 Motor Type (Tip motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Motor PM Motor cu inducție Motor cu repulsie
2	Setați o valoare pentru P3.1.1.1 Motor Nominal Voltage (Tensiune nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil
3	Setați o valoare pentru P3.1.1.2 Motor Nominal Frequency (Frecvență nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 8.00...320.00 Hz
4	Setați o valoare pentru P3.1.1.3 Motor Nominal Speed (Viteză nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 24...19200 rot/min
5	Setați o valoare pentru P3.1.1.4 Motor Nominal Current (Curent nominal motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil

Pasul 6 este afișat doar dacă ați selectat *Induction Motor* (Motor cu inducție) la pasul 1.

6	Setați o valoare pentru P3.1.1.5 Motor Cos Phi (Cos fi motor)	Domeniu: 0,30-1,00
7	Setați o valoare pentru P3.3.1.1 Minimum Frequency Reference (Frecvență de referință minimă)	Domeniu: 0,00 – P3.3.1.2 Hz
8	Setați valoarea pentru P3.3.1.2 Referință frecvență maximă	Domeniu: P3.3.1.1 – 320,00 Hz
9	Setați o valoare pentru P3.4.1.2 Acceleration Time 1 (Timp de accelerare 1)	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s
10	Setați valoarea pentru P3.4.1.3 Timp decelerare 1	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s
11	Efectuați o selecție a locației de control (de unde furnizați comenziile de pornire și oprire și frecvența de referință)	Terminal I/O Bus de câmp Panou de comandă
12	Setați o valoare pentru P3.13.1.4 Process Unit Selection (Selectare unitate de proces)	Mai mult de 1 selecție

Dacă selecția dvs. este alta decât %, veți vedea întrebările următoare. Dacă selecția dvs. este %, expertul trece direct la pasul 16.

13	Setați o valoare pentru P3.13.1.5 Process Unit Min (Minimum unitate de proces)	Intervalul este specificat de către selecția de la pasul 12.
14	Setați o valoare pentru P3.13.1.6 Process Unit Max (Maximum unitate de proces)	Intervalul este specificat de către selecția de la pasul 12.
15	Setați o valoare pentru P3.13.1.7 Process Unit Decimals (Zecimale unitate de proces)	Domeniu: 0-4
16	Setați o valoare pentru P3.13.3.3 Feedback 1 Source Selection (Selectare sursă feedback 1)	Consultați tabelul Setări feedback din Capitolul <i>Tabel 75 Setări semnale de răspuns</i>

Dacă efectuați o selecție a unui semnal analogic de intrare, consultați pasul 18. În cazul altor selecții, expertul trece la pasul 19.

17	Setați intervalul de semnal al intrării analogice	0 = 0 – 10 V / 0 – 20 mA 1 = 2 – 10 V / 4 – 20 mA
18	Setați o valoare pentru P3.13.1.8 Error Inversion (Inversare eroare)	0 = Normal 1 = Inversat
19	Setați o valoare pentru P3.13.2.6 Setpoint Source Selection (Selectare sursă valoare de referință)	Consultați tabelul Puncte de referință din Capitolul <i>Tabel 75 Setări semnale de răspuns</i>

Dacă selectați un semnal analogic de intrare, este afișat pasul 21. În cazul altor selecții, expertul trece la pasul 23.

Dacă setați ca valoare Keypad Setpoint 1 (Valoare de referință tastatură 1) sau Keypad Setpoint 2 (Valoare de referință tastatură 2), expertul trece direct la pasul 22.

20	Setați intervalul de semnal al intrării analogice	0 = 0 – 10 V / 0 – 20 mA 1 = 2 – 10 V / 4 – 20 mA
21	Setați o valoare pentru P3.13.2.1 (Keypad Setpoint 1) (Valoare de referință tastatură 1) și P3.13.2.2 (Keypad Setpoint 2) (Valoare de referință tastatură 2)	Specificată prin intervalul setat la pasul 20
22	Utilizați funcția Sleep (Repaus)	0 = Nu 1 = Da

Dacă furnizați valoarea Yes (Da) la întrebarea 22, veți vedea următoarele 3 întrebări. Dacă furnizați valoarea No (Nu), expertul este finalizat.

23	Setați o valoare pentru P3.13.5.1 SP1 Sleep Frequency Limit (Limită frecvență de aşteptare)	Domeniu: 0.00–320.00 Hz
24	Setați o valoare pentru P3.13.5.2 SP1 Sleep Delay (Întârziere mod în aşteptare).	Domeniu: 0 – 3.000 s
25	Setați o valoare pentru P3.13.5.3 SP1 Wake Up Level (Nivel de reactivare)	Intervalul este specificat de către unitatea de proces setată.

Expertul aplicației de comandă PID este finalizat.

2.4 ASISTENT APICAȚIE POMPE MULTIPLE (ACȚIONARE SIMPLĂ)

Expertul de aplicație vă ajută să setați parametrii de bază legați de aplicație.

Pentru a porni asistentul aplicație Pompe multiple (acționare simplă), setați valoarea Pompe multiple (acționare simplă) pentru parametrul P1.2 Aplicație (ID 212) din tastatură.



OBSERVAȚIE!

Dacă porniți expertul de aplicație din expertul de pornire, expertul trece direct la pasul 11.

1	Setați o valoare pentru P3.1.2.2 Motor Type (Tip motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Motor PM Motor cu inducție Motor cu repulsie
2	Setați o valoare pentru P3.1.1.1 Motor Nominal Voltage (Tensiune nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil
3	Setați o valoare pentru P3.1.1.2 Motor Nominal Frequency (Frecvență nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 8.00-320.00 Hz
4	Setați o valoare pentru P3.1.1.3 Motor Nominal Speed (Viteză nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 24 – 19.200 rot./min.
5	Setați o valoare pentru P3.1.1.4 Motor Nominal Current (Curent nominal motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil

Pasul 6 este afișat doar dacă ați selectat *Induction Motor* (Motor cu inducție) la pasul 1.

6	Setați o valoare pentru P3.1.1.5 Motor Cos Phi (Cos fi motor)	Domeniu: 0.30-1.00
7	Setați o valoare pentru P3.3.1.1 Minimum Frequency Reference (Frecvență de referință minimă)	Domeniu: 0,00 – P3.3.1.2 Hz
8	Setați valoarea pentru P3.3.1.2 Referință frecvență maximă	Domeniu: P3.3.1.1 – 320,00 Hz
9	Setați o valoare pentru P3.4.1.2 Acceleration Time 1 (Timp de accelerare 1)	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s
10	Setați valoarea pentru P3.4.1.3 Timp decelerare 1	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s
11	Efectuați o selecție a locației de control (de unde furnizați comenzi de pornire și oprire și frecvență de referință)	Terminal I/O Bus de câmp Panou de comandă
12	Setați o valoare pentru P3.13.1.4 Process Unit Selection (Selectare unitate de proces)	Mai mult de 1 selecție

Dacă selecția dvs. este alta decât %, veți vedea următorii 3 pași. Dacă selecția dvs. este %, expertul trece direct la pasul 16.

13	Setați o valoare pentru P3.13.1.5 Process Unit Min (Minimum unitate de proces)	Intervalul este specificat de către selecția de la pasul 12.
14	Setați o valoare pentru P3.13.1.6 Process Unit Max (Maximum unitate de proces)	Intervalul este specificat de către selecția de la pasul 12.
15	Setați o valoare pentru P3.13.1.7 Process Unit Decimals (Zecimale unitate de proces)	Domeniu: 0-4
16	Setați o valoare pentru P3.13.3.3 Feedback 1 Source Selection (Selectare sursă feedback 1)	Consultați tabelul Setări feedback din Capitolul <i>Tabel 75 Setări semnale de răspuns</i>

Dacă efectuați o selecție a unui semnal analogic de intrare, consultați pasul 17. În cazul altor selecții, expertul trece la pasul 18.

17	Setați intervalul de semnal al intrării analogice	0 = 0 – 10 V / 0 – 20 mA 1 = 2 – 10 V / 4 – 20 mA
18	Setați o valoare pentru P3.13.1.8 Error Inversion (Inversare eroare)	0 = Normal 1 = Inversat
19	Setați o valoare pentru P3.13.2.6 Setpoint Source Selection (Selectare sursă valoare de referință)	Consultați tabelul Puncte de referință din Capitolul <i>Tabel 74 Setările valorilor de referință</i>

Dacă selectați un semnal analogic de intrare, este afișat mai întâi pasul 20, iar apoi pasul 22. În cazul altor selecții, expertul trece la pasul 21.

Dacă setați ca valoare *Keypad Setpoint 1* (Valoare de referință tastatură 1) sau *Keypad Setpoint 2* (Valoare de referință tastatură 2), expertul trece direct la pasul 22.

20	Setați intervalul de semnal al intrării analogice	0 = 0 – 10 V / 0 – 20 mA 1 = 2 – 10 V / 4 – 20 mA
21	Setați o valoare pentru P3.13.2.1 (Keypad Setpoint 1) (Valoare de referință tastatură 1) și P3.13.2.2 (Keypad Setpoint 2) (Valoare de referință tastatură 2)	Specificată prin intervalul setat la pasul 19
22	Utilizați funcția Sleep (Repaus)	0 = Nu 1 = Da

Dacă furnizați valoarea Yes (Da) la pasul 22, veți vedea următorii 3 pași. Dacă furnizați valoarea No (Nu), expertul trece la pasul 26.

23	Setați o valoare pentru P3.13.5.1 SP1 Sleep Frequency Limit (Limită frecvență de aşteptare)	Domeniu: 0.00-320.00 Hz
24	Setați o valoare pentru P3.13.5.2 SP1 Sleep Delay (Întârziere mod în aşteptare).	Domeniu: 0 – 3.000 s
25	Setați o valoare pentru P3.13.5.3 SP1 Wake Up Level (Nivel de reactivare)	Intervalul este specificat de către unitatea de proces setată.
26	Setați o valoare pentru P3.15.2 Number of pumps (Număr de pompe)	Domeniu: 1-8
27	Setați o valoare pentru P3.15.5 Pump Interlocking (Angrenare pompă)	0 = Neutilizat 1 = Activat
28	Setați o valoare pentru P3.15.6 Autochange (Schimbare automată)	0 = Dezactivat 1 = Activat (interval) 2 = Activat (timp real)

Dacă setați valoarea *Enabled* (Activat) (Interval sau Real Time [Timp real]) pentru parametrul Autochange (Schimbare automată), sunt afișați pașii 29 – 34. Dacă setați ca valoare *Disabled* (Dezactivat) pentru parametrul Autochange (Schimbare automată), expertul trece direct la pasul 35.

29	Setați o valoare pentru P3.15.7 Autochanged pumps (Pompe schimbate automat)	0 = Pompe auxiliare 1 = Toate pompele
-----------	---	--

Pasul 30 este afișat doar dacă setați valoarea *Enabled* (Activat) (Interval) pentru parametrul Autochange (Schimbare automată) de la pasul 28.

30	Setați o valoare pentru P3.15.8 Autochange Interval (Interval de schimbare automată)	Domeniu: 0-3000 h
-----------	--	-------------------

Pașii 31 și 32 sunt afișați doar dacă setați valoarea *Enabled* (Activat) (Real Time [Timp real]) pentru parametrul Autochange (Schimbare automată) de la pasul 28.

31	Setați o valoare pentru P3.15.9 Autochange Days (Zile de schimbare automată)	Domeniu: De luni până duminică
32	Setați o valoare pentru P3.15.10 Autochange Time of Day (Oră de schimbare automată)	Domeniu: De la 00:00:00 până la 23:59:59
33	Setați o valoare pentru P3.15.11 Autochange Frequency Limit (Limită de schimbare automată frecvență)	Domeniu: P3.3.1.1 – P3.3.1.2 Hz
34	Setați o valoare pentru P3.15.12 Autochange Pump Limit (Limită de schimbare automată pompă)	Domeniu: 1-8
35	Setați o valoare pentru P3.15.13 Bandwidth (Lățime de bandă)	Domeniu: 0-100%
36	Setați o valoare pentru P3.15.14 Bandwidth Delay (Amânare lățime de bandă)	Domeniu: 0 – 3.600 s

Asistentul aplicație Pompe multiple (acționare simplă) este finalizat.

2.5 ASISTENT APlicațIE POMPE MULTIPLE (ACȚIONARE MULTIPLĂ)

Expertul de aplicație vă ajută să setați parametrii de bază legați de aplicație.

Pentru a porni asistentul aplicație Pompe multiple (acționare multiplă), setați valoarea *Pompe multiple (acționare multiplă)* pentru parametrul P1.2 Aplicație (ID 212) din tastatură.



OBSERVAȚIE!

Dacă porniți expertul de aplicație din expertul de pornire, expertul trece direct la pasul 11.

1	Setați o valoare pentru P3.1.2.2 Motor Type (Tip motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Motor PM Motor cu inducție Motor cu repulsie
2	Setați o valoare pentru P3.1.1.1 Motor Nominal Voltage (Tensiune nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil
3	Setați o valoare pentru P3.1.1.2 Motor Nominal Frequency (Frecvență nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 8.00-320.00 Hz
4	Setați o valoare pentru P3.1.1.3 Motor Nominal Speed (Viteză nominală motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: 24 – 19.200 rot./min.
5	Setați o valoare pentru P3.1.1.4 Motor Nominal Current (Curent nominal motor) (astfel încât să corespundă cu plăcuța de identificare a motorului)	Domeniu: Variabil

Pasul 6 este afișat doar dacă ați selectat *Induction Motor* (Motor cu inducție) la pasul 1.

6	Setați o valoare pentru P3.1.1.5 Motor Cos Phi (Cos fi motor)	Domeniu: 0,30-1,00
7	Setați o valoare pentru P3.3.1.1 Minimum Frequency Reference (Frecvență de referință minimă)	Domeniu: 0,00 – P3.3.1.2 Hz
8	Setați valoarea pentru P3.3.1.2 Referință frecvență maximă	Domeniu: P3.3.1.1 – 320,00 Hz
9	Setați o valoare pentru P3.4.1.2 Acceleration Time 1 (Timp de accelerare 1)	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s
10	Setați valoarea pentru P3.4.1.3 Timp decelerare 1	Domeniu: 0,1 – 3.000,0 s
11	Efectuați o selecție a locației de control (de unde furnizați comenziile de pornire și oprire și frecvența de referință)	Terminal I/O Bus de câmp Panou de comandă
12	Setați o valoare pentru P3.13.1.4 Process Unit Selection (Selectare unitate de proces)	Mai mult de 1 selecție

Dacă selecția dvs. este alta decât %, veți vedea următorii 3 pași. Dacă selecția dvs. este %, expertul trece direct la pasul 16.

13	Setați o valoare pentru P3.13.1.5 Process Unit Min (Minimum unitate de proces)	Intervalul este specificat de către selecția de la pasul 12.
14	Setați o valoare pentru P3.13.1.6 Process Unit Max (Maximum unitate de proces)	Intervalul este specificat de către selecția de la pasul 12.
15	Setați o valoare pentru P3.13.1.7 Process Unit Decimals (Zecimale unitate de proces)	Domeniu: 0-4
16	Setați o valoare pentru P3.13.3.3 Feedback 1 Source Selection (Selectare sursă feedback 1)	Consultați tabelul Setări feedback din Capitolul <i>Tabel 74 Setările valorilor de referință</i>

Dacă efectuați o selecție a unui semnal analogic de intrare, consultați pasul 17. În cazul altor selecții, expertul trece la pasul 18.

17	Setați intervalul de semnal al intrării analogice	0 = 0 – 10 V / 0 – 20 mA 1 = 2 – 10 V / 4 – 20 mA
18	Setați o valoare pentru P3.13.1.8 Error Inversion (Inversare eroare)	0 = Normal 1 = Inversat
19	Setați o valoare pentru P3.13.2.6 Setpoint Source Selection (Selectare sursă valoare de referință)	Consultați tabelul Puncte de referință din Capitolul <i>Tabel 74 Setările valorilor de referință</i>

Dacă selectați un semnal analogic de intrare, este afișat mai întâi pasul 20, iar apoi pasul 22. În cazul altor selecții, expertul trece la pasul 21.

Dacă setați ca valoare Keypad Setpoint 1 (Valoare de referință tastatură 1) sau Keypad Setpoint 2 (Valoare de referință tastatură 2), expertul trece direct la pasul 22.

20	Setați intervalul de semnal al intrării analogice	0 = 0 – 10 V / 0 – 20 mA 1 = 2 – 10 V / 4 – 20 mA
21	Setați o valoare pentru P3.13.2.1 (Keypad Setpoint 1) (Valoare de referință tastatură 1) și P3.13.2.2 (Keypad Setpoint 2) (Valoare de referință tastatură 2)	Specificată prin intervalul setat la pasul 19
22	Utilizați funcția Sleep (Repaus)	0 = Nu 1 = Da

Dacă furnizați valoarea Yes (Da) la pasul 22, veți vedea următorii 3 pași. Dacă furnizați valoarea No (Nu), expertul trece la pasul 26.

23	Setați o valoare pentru P3.13.5.1 SP1 Sleep Frequency Limit (Limită frecvență de aşteptare)	Domeniu: 0.00-320.00 Hz
24	Setați o valoare pentru P3.13.5.2 SP1 Sleep Delay (Întârziere mod în aşteptare).	Domeniu: 0 – 3.000 s
25	Setați o valoare pentru P3.13.5.3 SP1 Wake Up Level (Nivel de reactivare)	Intervalul este specificat de către unitatea de proces setată.
26	Setarea unei valori pentru P3.15.1 Mod pompe multiple	Unități secundare multiple Unități master multiple
27	Setați o valoare pentru P3.15.3 Pump ID Number (Număr de ID pompă)	Domeniu: 1-8
28	Setați o valoare pentru P3.15.4 Start and Feedback (Pornire și feedback)	0=Neconectat 1=Numai semnal de pornire conectat 2= Ambele semnale conectate
29	Setați o valoare pentru P3.15.2 Number of pumps (Număr de pompe)	Domeniu: 1-8
30	Setați o valoare pentru P3.15.5 Pump Interlocking (Angrenare pompă)	0 = Neutilizat 1 = Activat
31	Setați o valoare pentru P3.15.6 Autochange (Schimbare automată)	0 = Dezactivat 1 = Activat (interval) 2 = Activat (zilele săptămânii)

Dacă setați valoarea Enabled (Activat) (Interval) pentru parametrul Autochange (Schimbare automată), este afișat pasul 33. Dacă setați valoarea Enabled (Activat) (Weekdays [Zilele

săptămâni]]) pentru parametrul Autochange (Schimbare automată), este afișat pasul 34. Dacă setați ca valoare *Disabled* (Dezactivat) pentru parametrul Autochange (Schimbare automată), expertul trece direct la pasul 36.

32	Setați o valoare pentru P3.15.7 Autochanged pumps (Pompe schimbate automat)	0 = Pompe auxiliare 1 = Toate pompele
-----------	---	--

Pasul 33 este afișat doar dacă setați valoarea *Enabled* (Activat) (Interval) pentru parametrul Autochange (Schimbare automată) de la pasul 31.

33	Setați o valoare pentru P3.15.8 Autochange Interval (Interval de schimbare automată)	Domeniu: 0-3000 h
-----------	--	-------------------

Pașii 34 și 35 sunt afișați doar dacă setați valoarea *Enabled* (Activat) (Weekdays [Zilele săptămâni]) pentru parametrul Autochange (Schimbare automată) de la pasul 31.

34	Setați o valoare pentru P3.15.9 Autochange Days (Zile de schimbare automată)	Domeniu: De luni până duminică
35	Setați o valoare pentru P3.15.10 Autochange Time of Day (Oră de schimbare automată)	Domeniu: De la 00:00:00 până la 23:59:59
36	Setați o valoare pentru P3.15.13 Bandwidth (Lățime de bandă)	Domeniu: 0-100%
37	Setați o valoare pentru P3.15.14 Bandwidth Delay (Amânare lățime de bandă)	Domeniu: 0 – 3.600 s

Asistentul aplicație Pompe multiple (acționare multiplă) este finalizat.

2.6 ASISTENTUL PENTRU MOD INCENDIU

Pentru a porni expertul modului Fire (Incendiu), selectați *Activate* (Activare) pentru parametrul 1.1.2 din meniul de configurare rapidă.



ATENȚIE!

Înainte de a continua, citiți informațiile privind parola și garanția din Capitolul 10.18 *Modul incendiu*.

1	Setați o valoare pentru parametrul P3.17.2 Fire Mode Frequency Source (Sursă de frecvență mod incendiu)	Mai mult de 1 selecție
----------	---	------------------------

Dacă setați altă valoare decât *Fire mode frequency* (Frecvență mod incendiu), expertul trece direct la pasul 3.

2	Setați o valoare pentru parametrul P3.17.3 Fire Mode Frequency (Frecvență mod incendiu)	Domeniu: variază
3	Activăți semnalul atunci când contactul se deschide sau se închide	0 = Deschidere contact 1 = Închidere contact

Dacă setați valoarea *Open contact* (Contact deschis) la pasul 3, expertul trece direct la pasul 5. Dacă setați valoarea *Closed contact* (Contact închis) la pasul 3, pasul 5 nu mai este necesar.

4	Setați valoarea Open (DESCHIDERE) pentru parametrul 3.17.4 Fire Mode Activation (Activare mod incendiu) sau valoarea CLOSE (ÎNCHIDERE) pentru parametrul P3.17.5 Fire Mode Activation (Activare mod incendiu)	Selectați o intrare digitală pentru activarea modului Fire (Incendiu). De asemenea, consultați Capitolul 10.6.1 Programarea <i>intrărilor digitale și analogice</i> .
5	Setați o valoare pentru parametrul P3.17.6 Fire Mode Reverse (Inversare mod incendiu)	Selectați o intrare digitală pentru activarea direcției inverse în modul Fire (Incendiu). DigIn Slot0.1 = FORWARD (În sens pozitiv) DigIn Slot0.2 = REVERSE (În sens invers)
6	Setați o valoare pentru parametrul P3.17.1 Fire Mode Password (Parolă mod incendiu)	Setați o parolă pentru activarea modului Fire (Incendiu). 1234 = Activare mod test 1002 = Enable Fire mode (Activare mod incendiu)

Expertul de aplicație a modului Fire (Incendiu) este finalizat.

3 INTERFEȚELE CU UTILIZATORUL

3.1 NAVIGAREA PE TASTATURĂ

Datele variatorului de turăție pentru motoare CA sunt ordonate în meniuri și sub-meniuri. Pentru a vă deplasa între meniuri, utilizați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Pentru a accesa un grup sau un element, apăsați butonul OK. Pentru a reveni la nivelul unde vă aflați anterior, apăsați butonul Back/Reset (Înapoi/Resetare).

Pe ecran puteți observa poziția dvs. curentă în meniu, de exemplu M3.2.1. De asemenea, puteți observa numele grupului sau elementului din poziția dvs. actuală.

Meniu principal		Submeniuri	Meniu principal	Submeniuri
M1 Configurare rapidă	M1.1 Asistență (Conținut funcție de P1.2, Select. aplic.)		M4 Diagnoză	M4.4 Contoare totaliz. M4.5 Contoare parțiale M4.6 Informații despre software
M2 Supraveghere	M2.1 Supraveghere multiplă M2.2 Curbă tendință M2.3 De bază M2.4 I/O M2.5 Intrări temp. M2.6 Suplim./Avansate M2.7 Funcții cronom. M2.8 Controler PID M2.9 Controler PID ext. M2.10 Pompe multiple M2.11 Contor întrețin. M2.12 Date bus câmp		M5 I/O și hardware	M5.1 I/O de bază M5.2...M5.4 Slot C,D,E M5.5 Ceas timp real M5.6 Set. bloc alim. M5.8 RS-485 M5.9 Ethernet
M3 Parametri	M3.1 Setări motor M3.2 Config. Porn./Opr. M3.3 Referințe M3.4 Rampe și frâne M3.5 Configurare I/O M3.6 Map.date bus câmp M3.7 Frecv. interzisă M3.8 Supravegheri M3.9 Protectii M3.10 Resetare autom. M3.11 Setări aplicație M3.12 Funcții cronom. M3.13 Controler PID M3.14 C-troler PID ext. M3.15 Pompe multiple M3.16 Contoare întret. M3.17 Mod incendiu M3.18 Pre-încălzire motor M3.19 Program de particularizare variator de turată M3.21 Comandă pompă		M6 Setări utilizator	M6.1 Selectare limbă M6.5 Copie sig. param. M6.6 Comparare parametri M6.7 Nume unit. acț.
			M7 Favorite	
			M8 Niveluri utilizator	M8.1 Nivel utilizator M8.2 Cod acces

Fig. 32: Structura de bază a meniului variatorului de turăție pentru motoare CA

3.2 UTILIZAREA ECRANULUI GRAFIC

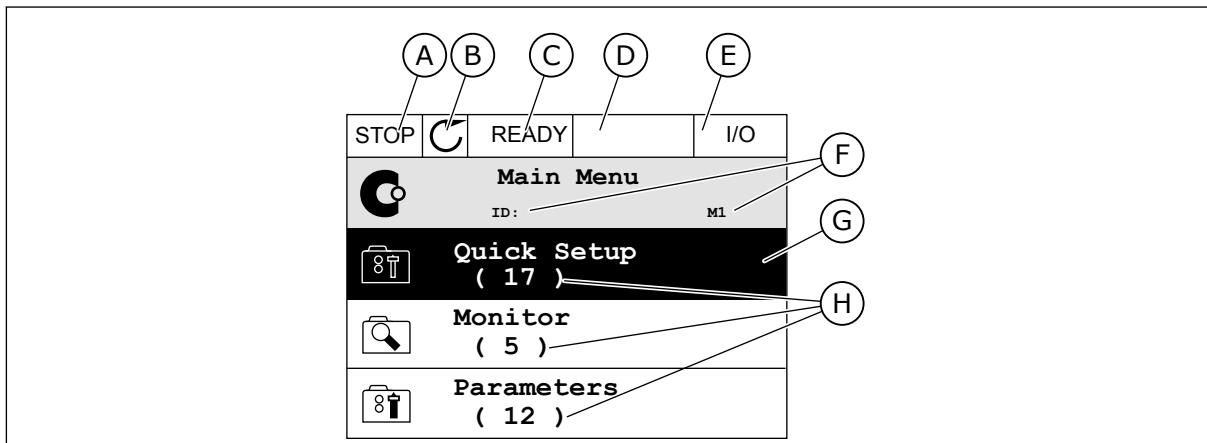


Fig. 33: Meniul principal al ecranului grafic

- A. Primul câmp de stare: OPRIT/ÎN FUNCTIUNE
- B. Direcția de rotație
- C. Al doilea câmp de stare: PREGĂTIT/ NEPREGĂTIT/EROARE
- D. Câmpul de alarmă: ALARM/- (Alarmă/-)
- E. Locația de control: PC/IO/PANOU DE COMANDĂ/BUS DE CÂMP
- F. Câmpul de poziție: numărul de ID al parametrului și poziția curentă în meniu
- G. Un grup sau un element activat: apăsați OK pentru a accesa
- H. Numărul de elemente din grupul în cauză

3.2.1 EDITAREA VALORILOR

Pe ecranul grafic există 2 proceduri diferite de editare a valorii unui element.


De regulă, puteți seta doar 1 valoare pentru un parametru. Selectați dintr-o listă de valori text sau dintr-un interval de valori numerice.

SCHIMBAREA VALORII TEXT A PARAMETRULUI


- 1 Găsiți parametrul cu butoanele săgeată.



- 2 Pentru a accesa modul Edit (Editare), apăsați butonul OK de 2 ori sau apăsați butonul săgeată Right (Dreapta).

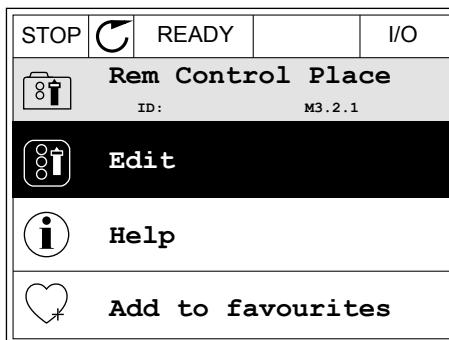


- 3 Pentru a seta o nouă valoare, apăsați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos).

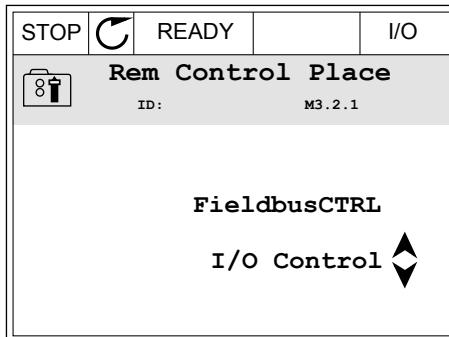


- 4 Pentru a accepta modificarea, apăsați butonul OK. Pentru a ignora modificarea, utilizați butonul Back/Reset (Înapoi/Resetare).

EDITAREA VALORILOR NUMERICE


- 1 Găsiți parametrul cu butoanele săgeată.

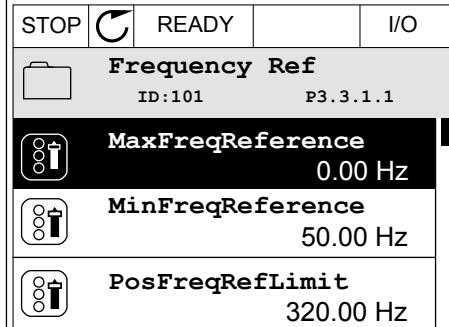


- 2 Accesați modul Edit (Editare).

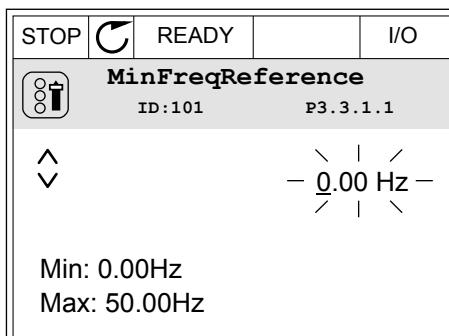

- 3 Dacă valoarea este numerică, treceți de la o cifră la alta cu ajutorul butoanelor Left (Stânga) și Right (Dreapta). Modificați cifrele cu butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos).

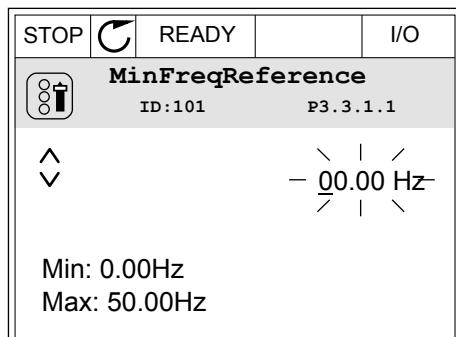


- 4 Pentru a accepta modificarea, apăsați butonul OK. Pentru a ignora modificarea, reveniți la nivelul unde vă aflați anterior apăsând butonul Back/Reset (Înapoi/Resetare).

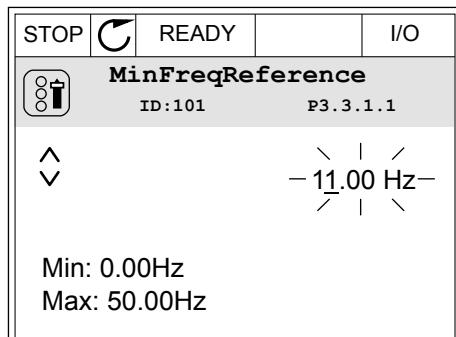

SELECTIA MAI MULTOR VALORI


Unii parametri vă permit selectarea mai multor valori. Bifați o casetă de selectare la fiecare valoare necesară.

- 1 Găsiți parametrul. Există un simbol pe ecran atunci când este posibilă bifarea unei casete de selectare.

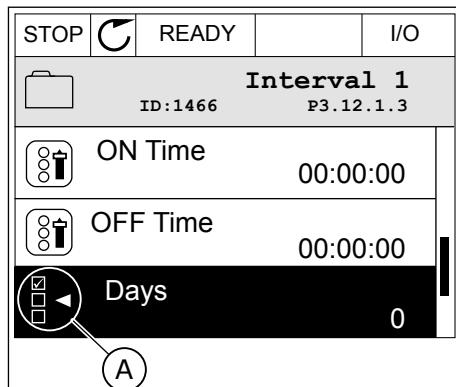


- A. Simbolul de bifare a casetei de selectare

- 2 Pentru a vă deplasa în lista de valori, utilizați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos).

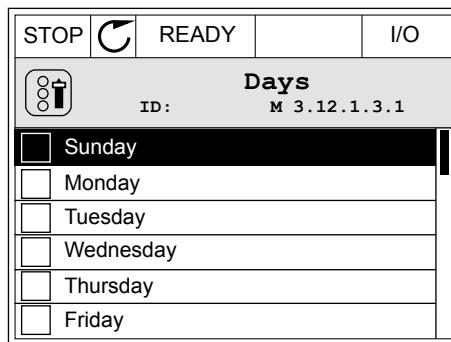

- 3 Pentru a adăuga o valoare la selecția dvs., bifăți caseta din dreptul acesteia cu butonul săgeată Right (Dreapta).

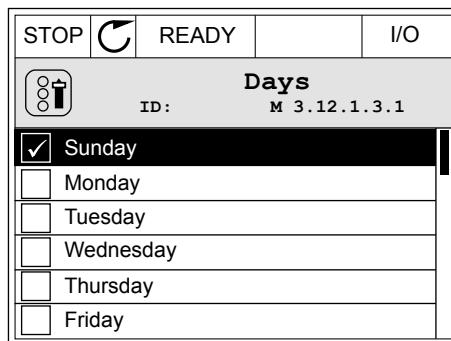

3.2.2 RESETAREA UNEI ERORI

Pentru a reseta o eroare, puteți utiliza butonul Reset (Resetare) sau parametrul Reset Faults (Resetare erori). Consultați instrucțiunile din 11.1 *Este afișată o eroare*.

3.2.3 BUTONUL FUNCT (FUNCTIE)

Puteți utiliza butonul FUNCT (Funcție) pentru 4 funcții.

- Pentru a avea acces la pagina de comandă.
- Pentru a comuta rapid între locația de control LOCAL (Locală) și cea Remote (La distanță).
- Pentru a schimba direcția de rotație.
- Pentru a edita rapid valoarea unui parametru.

Selectia locației de control stabilește de unde provin comenziile de pornire și oprire ale variatorului de turatie. Toate locațiile de control au un parametru pentru selectarea sursei frecvenței de referință. Locația de control locală este întotdeauna tastatura. Locația de control Remote (La distanță) este de tip I/O (Intrare/Ieșire) sau protocol Fieldbus. Puteți vedea locația de control curentă pe bara de stare a ecranului.


Este posibil să utilizați ca locații de control Remote (La distanță) I/O A, I/O B și protocolul Fieldbus. I/O A și Fieldbus au cea mai redusă prioritate. Puteți efectua o selecție a acestora prin parametrul P3.2.1 (Remote Control Place – Locație de control la distanță). I/O B poate ocoli locațiile de control Remote (La distanță) I/O A și Fieldbus cu o intrare digitală. Puteți efectua o selecție a intrării digitale prin parametrul P3.5.1.7 (I/O B Control Force – Forțare control I/O B).

Atunci când locația de control este Local (Locală), se utilizează întotdeauna tastatura. Controlul local are o prioritate mai înaltă decât controlul la distanță. De exemplu, când aveți


control de la distanță, dacă parametrul P3.5.1.7 ocolește locația de control cu o intrare digitală și selectați controlul local, locația de control devine Keypad (Tastatura). Utilizați butonul FUNCT (Funcție) sau parametrul P3.2.2 Local/Remote (Local/La distanță) pentru a comuta între controlul local și cel la distanță.

SCHIMBAREA LOCAȚIEI DE CONTROL


- Apăsați butonul FUNCTII oriunde în structura meniului.

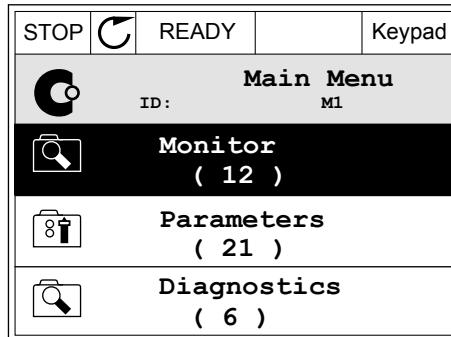


- Pentru a selecta Local/Remote (Local/La distanță), utilizați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Apăsați butonul OK.

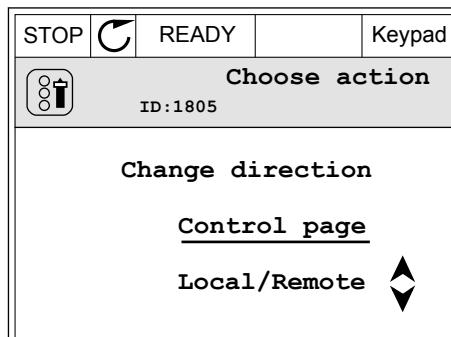

- Pentru a selecta Local sau Remote (La distanță), utilizați din nou butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Pentru a accepta selecția, apăsați butonul OK.

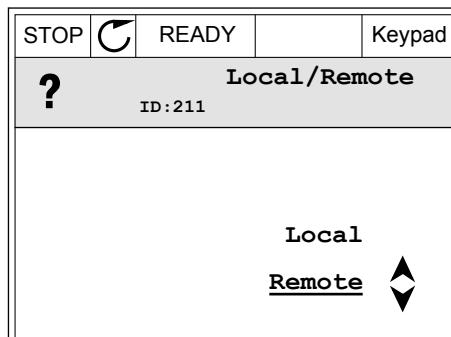

- Dacă ați schimbat locația de control din Remote (La distanță) în Local, adică spre tastatură, furnizați o referință de tastatură.

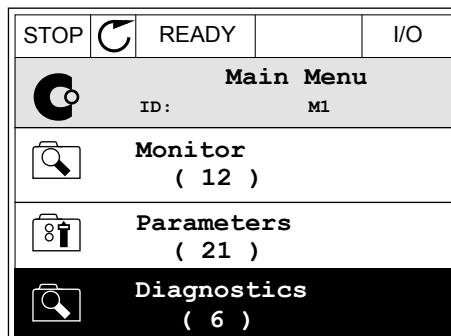


După selectare, ecranul revine la locația unde era atunci când ați apăsat butonul FUNCT (Functie).


ACCESAREA PAGINII DE CONTROL

Cele mai importante valori sunt ușor de monitorizat prin intermediul paginii de control.


- Apăsați butonul FUNCTII oriunde în structura meniului.

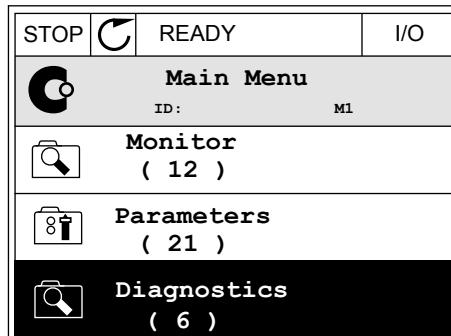


- Pentru a selecta pagina de control, apăsați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Accesați cu butonul OK. Se deschide pagina de control.

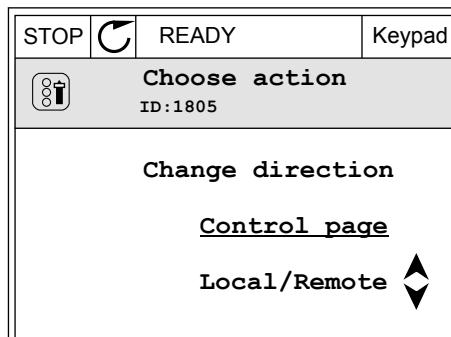

- Dacă utilizați locația de control Local și referința de tastură, puteți seta P3.3.1.8 Keypad Reference (Referință tastură) cu butonul OK.

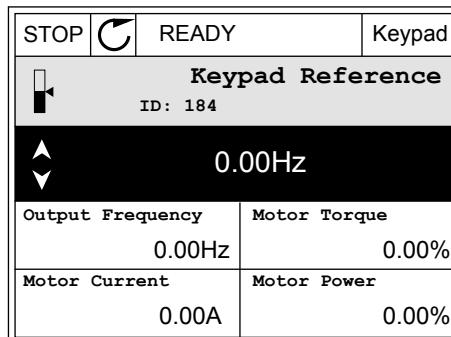

- Pentru a modifica cifrele valorii, apăsați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Acceptați modificarea apăsând butonul OK.

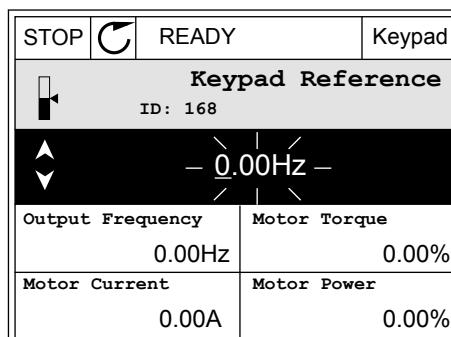

Pentru mai multe informații despre referința tastaturii, consultați Capitolul 5.3 *Grupul 3.3: Referințe*. Dacă utilizați alte locații de control sau alte valori de referință, ecranul afișează frecvența de referință, pe care nu o puteți edita. Celelalte valori de pe pagină sunt valori pentru supraveghere multiplă. Puteți efectua o selecție a valorilor care sunt afișate aici (consultați instrucțiunile din Capitolul 4.1.1 *Multimonitor*).

SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE ROTAȚIE


Puteți modifica rapid direcția de rotație a motorului, prin intermediul butonului FUNCT (Funcție).




OBSERVAȚIE!

Comanda Change direction (Schimbare direcție) este disponibilă în meniu doar dacă locația de control curentă este Local (Locală).


- Apăsați butonul FUNCT oriunde în structura meniului.

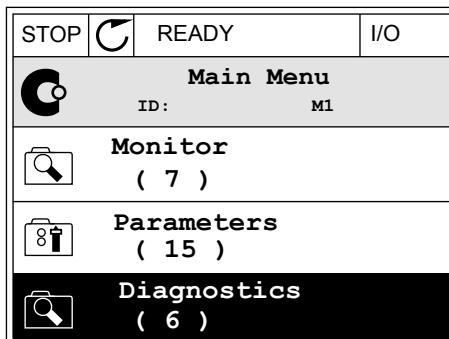


- Pentru a selecta Change direction (Schimbare direcție), apăsați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Apăsați butonul OK.

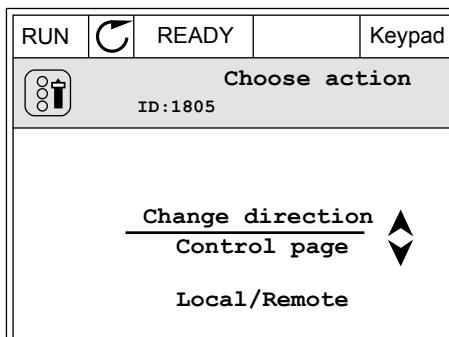

- Efectuați o selecție a noii direcții de rotație. Direcția de rotație curentă clipește. Apăsați butonul OK.

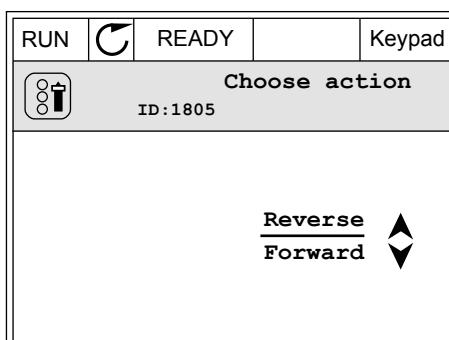

- 4 Direcția de rotație se schimbă imediat. Puteți vedea faptul că săgeata de indicație din câmpul de stare al ecranului se modifică.

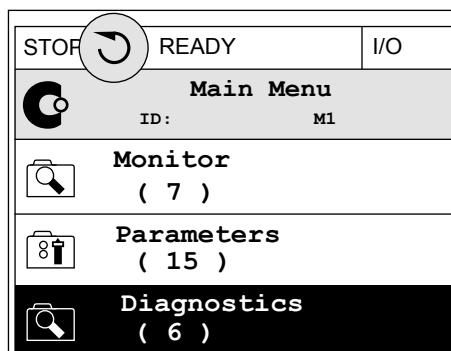

FUNCȚIA QUICK EDIT (EDITARE RAPIDĂ)

Prin intermediul funcției Quick (Editare rapidă), puteți avea acces rapid la un parametru tastând numărul de ID al acestuia.

- 1 Apăsați butonul FUNCȚII oriunde în structura meniului.
- 2 Apăsați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos) pentru a selecta Quick Edit (Editare rapidă) și acceptați cu butonul OK.
- 3 Tastați numărul de ID al unui parametru sau al unei valori de monitorizare. Apăsați OK. Ecranul afișează valoarea parametrului în modul editare și valoarea de monitorizare în modul monitorizare.

3.2.4 COPIEREA PARAMETRILOR



OBSERVAȚIE!

Această funcție este disponibilă doar în ecranul grafic.

Înainte de a copia parametrii din panoul de control în variatorul de turație, trebuie să îl opriți pe acesta din urmă.


COPIEREA PARAMETRILOR UNUI VARIATOR DE TURAȚIE PENTRU MOTOARE CA

Utilizați această funcție pentru a copia parametrii de la un variator de turație la altul.


- 1 Salvați parametrii în panoul de control.
- 2 Detaşați panoul de control și ataşați-l la un alt variator de turație.
- 3 Descărcați parametrii pe noul variator de turație, prin intermediul comenzi de tastatură Restore (Restabilire).

SALVAREA PARAMETRILOR ÎN PANOU DE CONTROL


- 1 Accesați meniul User settings (Setări utilizator).

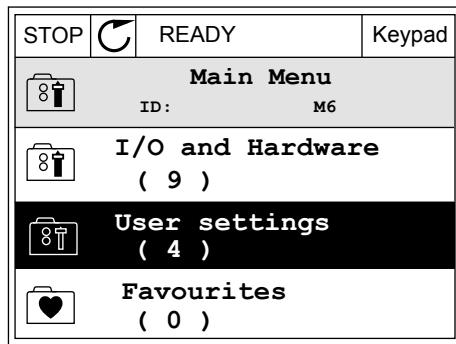

- 2 Accesați sub-meniu Parameter backup (Copie de siguranță parametri).

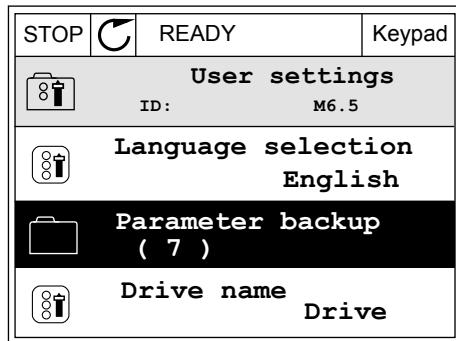

- 3 Utilizați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos) pentru a selecta o funcție. Acceptați selecția apăsând butonul OK.

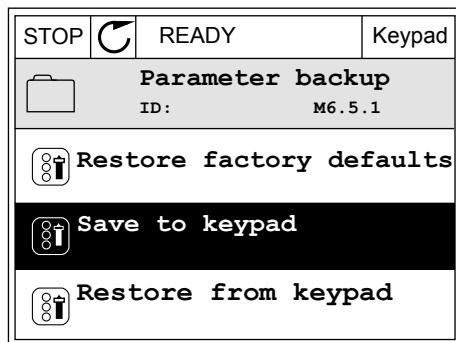

Comanda Restore factory defaults (Restabilire valori implicate din fabrică) restaurează setările parametrilor care s-au efectuat din fabrică. Prin intermediul comenzi Save to keypad (Salvare în tastatură), puteți copia toți parametrii în panoul de control. Comanda de tastatură Restore (Restabilire) copiază toți parametrii din panoul de control în variatorul de turație.

3.2.5 COMPARAREA PARAMETRILOR

Prin intermediul acestei funcții, puteți compara setul curent de parametri cu unul dintre aceste 4 seturi.

- Setul 1 [P6.5.4 Save to Set 1 [Salvare în setul 1]]
- Setul 2 [P6.5.6 Save to Set 2 [Salvare în setul 2]]
- Valorile implicate [P6.5.1 Restore Factory Defaults [Restabilire valori implicate din fabrică]]
- Setul tastaturii [P6.5.2 Save to Keypad [Salvare în tastatură]]

Pentru informații suplimentare despre acești parametri, consultați Capitolul *Tabel 112 Parametrii copiei de rezervă a parametrilor din meniul User settings (Setări utilizator)*.




OBSERVAȚIE!


Dacă nu ați salvat setul de parametri cu care dorîți să comparați setul curent, ecranul afișează textul *Comparing failed* (Comparare nereușită).

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE COMPARARE A PARAMETRILOR


- 1 Accesați Parameter Compare (Comparare parametri) din meniul User settings (Setări utilizator).

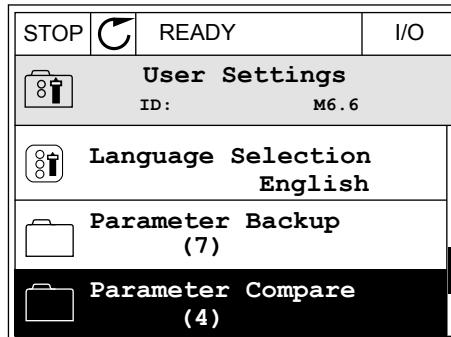

- 2 Selectați o pereche de seturi. Apăsați OK pentru a accepta selecția.



- 3 Selectați Active (Activ) și apăsați OK.



- 4 Examinați comparativ valorile curente și valorile celuilalt set.

STOP		READY	I/O
Active set-Set 1			
ID:113			
Motor Nom Currnt	0.56A	1.90A	
Motor Cos Phi	0.68	1.74	
A			
B			
C			
D			

- A. Valoarea curentă
- B. Valoarea celuilalt set
- C. Valoarea curentă
- D. Valoarea celuilalt set

3.2.6 TEXTE DE AJUTOR

Ecranul grafic poate afișa texte de ajutor privind multe subiecte. Toți parametrii au un text de ajutor.

De asemenea, textele de ajutor sunt disponibile pentru erori, alarme și pentru expertul de pornire.

CITIREA UNUI TEXT DE AJUTOR

- 1 Găsiți elementul despre care doriti să citiți.

STOP		READY	I/O
Digital Inputs			
ID:403 M3.5.1.1			
Ctrl Signal 1 A			
Ctrl Signal 2 A			
Ctrl Signal 1 B			

- 2 Utilizați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos) pentru a selecta Help (Ajutor).

STOP		READY	I/O
Ctrl signal 1 A			
ID:403 M3.5.1.1			
Edit			
Help			
Add to favourites			

- 3 Pentru a deschide textul, apăsați butonul OK.

STOP		READY	I/O
	Ctrl signal 1 A ID:403	M3.5.1.1	
Start Signal 1 for control Place I/O A. Start Signal 1 functionality chosen with I/O A Logic in Start/Stop Setup Menu.			



OBSERVAȚIE!

Textele de ajutor sunt întotdeauna în limba engleză.

3.2.7 UTILIZAREA MENIULUI FAVOURITES (PREFERINȚE)

Dacă utilizați frecvent aceleași elemente, le puteți adăuga la Favourites (Preferințe). Puteți colecta un set de parametri sau de semnale de monitorizare de la toate meniurile tastaturii.

Puteți găsi informații suplimentare despre utilizarea meniului Favourites (Preferințe) în Capitolul 8.2 *Preferințe*.

3.3 UTILIZAREA ECRANULUI TEXT

Ca interfață cu utilizatorul, puteți folosi, de asemenea, panoul de control cu ecran text. Ecranul text și ecranul grafic au aproximativ aceleași funcții. Unele funcții sunt disponibile doar în ecranul grafic.

Ecranul afișează starea motorului și a variatorului de turație pentru motoare CA. De asemenea, acesta afișează erorile de funcționare a motorului și a variatorului de turație. Pe ecran puteți observa poziția dvs. curentă în meniu. De asemenea, puteți observa numele grupului sau elementului din poziția dvs. actuală. Dacă textul este prea lung pentru ecran, acesta defilează pentru a afișa integral sirul text.

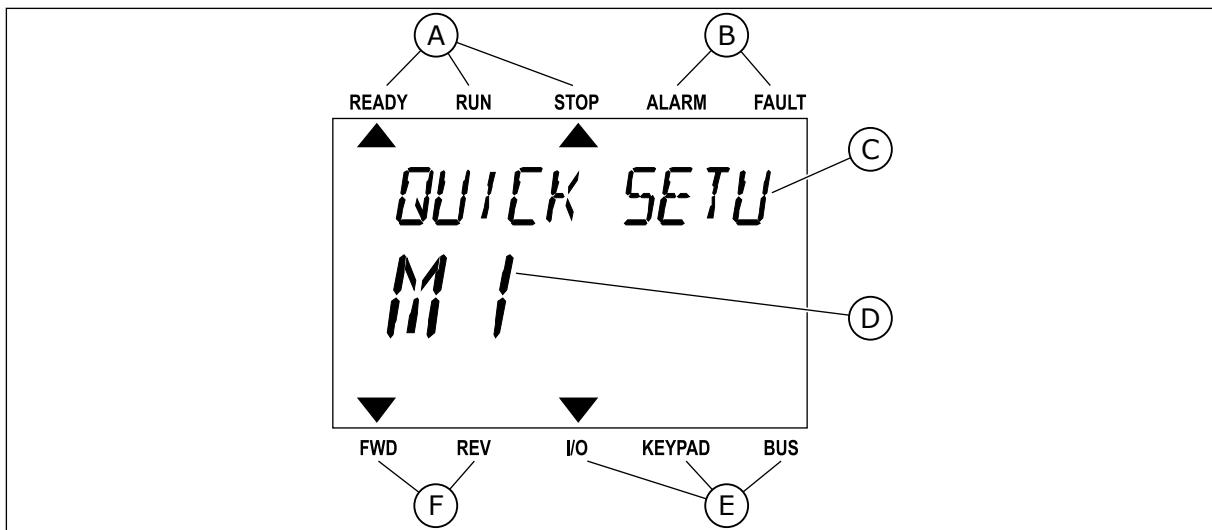


Fig. 34: Meniul principal al ecranului text

- | | |
|--|-------------------------------------|
| A. Indicatorii de stare | D. Poziția curentă în meniu |
| B. Indicatorii de alarmă și eroare | E. Indicatorii locației de control |
| C. Numele grupului sau elementului din poziția actuală | F. Indicatorii direcției de rotație |

3.3.1 EDITAREA VALORILOR


SCHIMBAREA VALORII TEXT A PARAMETRULUI

Setați valoarea unui parametru prin următoarea procedură:


- 1 Găsiți parametrul cu butoanele săgeată.



- 2 Pentru a accesa modul Edit (Editare), apăsați butonul OK.

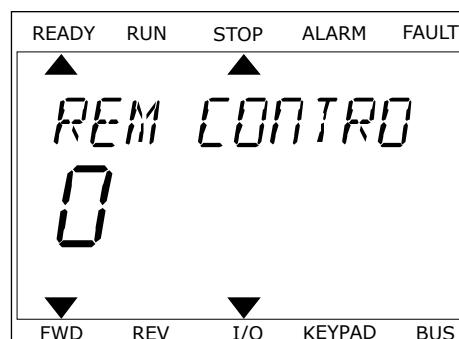

- 3 Pentru a seta o nouă valoare, apăsați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos).

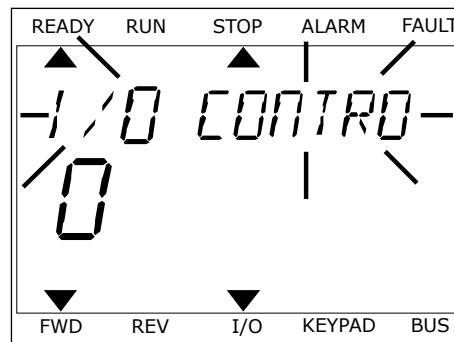

- 4 Acceptați modificarea apăsând butonul OK. Pentru a ignora modificarea, reveniți la nivelul unde vă aflați anterior apăsând butonul Back/Reset (Înapoi/Resetare).

EDITAREA VALORILOR NUMERICE

- 1 Găsiți parametrul cu butoanele săgeată.
- 2 Accesați modul Edit (Editare).
- 3 Treceți de la o cifră la alta cu ajutorul butoanelor Left (Stânga) și Right (Dreapta). Modificați cifrele cu butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos).
- 4 Acceptați modificarea apăsând butonul OK. Pentru a ignora modificarea, reveniți la nivelul unde vă aflați anterior apăsând butonul Back/Reset (Înapoi/Resetare).

3.3.2 RESETAREA UNEI ERORI

Pentru a reseta o eroare, puteți utiliza butonul Reset (Resetare) sau parametrul Reset Faults (Resetare erori). Consultați instrucțiunile din 11.1 Este afișată o eroare.

3.3.3 BUTONUL FUNCT (FUNCTIE)

Puteți utiliza butonul FUNCT (Funcție) pentru 4 funcții.

- Pentru a avea acces la pagina de comandă.
- Pentru a comuta rapid între locația de control LOCAL (Locală) și cea Remote (La distanță).
- Pentru a schimba direcția de rotație.
- Pentru a edita rapid valoarea unui parametru.

Selectia locației de control stabilește de unde provin comenziile de pornire și oprire ale variatorului de turatie. Toate locațiile de control au un parametru pentru selectarea sursei frecvenței de referință. Locația de control locală este întotdeauna tastatura. Locația de control Remote (La distanță) este de tip I/O (Intrare/iesire) sau protocol Fieldbus. Puteți vedea locația de control curentă pe bara de stare a ecranului.


Este posibil să utilizați ca locații de control Remote (La distanță) I/O A, I/O B și protocolul Fieldbus. I/O A și Fieldbus au cea mai redusă prioritate. Puteți efectua o selecție a acestora prin parametrul P3.2.1 (Remote Control Place – Locație de control la distanță). I/O B poate ocoli locațiile de control Remote (La distanță) I/O A și Fieldbus cu o intrare digitală. Puteți

efectua o selecție a intrării digitale prin parametrul P3.5.1.7 (I/O B Control Force – Forțare control I/O B).

Atunci când locația de control este Local (Locală), se utilizează întotdeauna tastatura. Controlul local are o prioritate mai înaltă decât controlul la distanță. De exemplu, când aveți control de la distanță, dacă parametrul P3.5.1.7 ocolește locația de control cu o intrare digitală și selectați controlul local, locația de control devine Keypad (Tastatura). Utilizați butonul FUNCT (Funcție) sau parametrul P3.2.2 Local/Remote (Local/La distanță) pentru a comuta între controlul local și cel la distanță.

SCHIMBAREA LOCAȚIEI DE CONTROL


- Apăsați butonul FUNCTII oriunde în structura meniului.

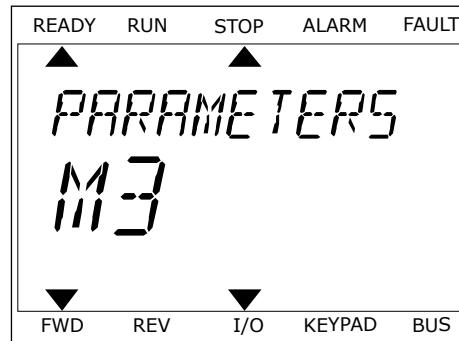

- Pentru a selecta Local/Remote (Local/La distanță), utilizați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Apăsați butonul OK.



- Pentru a selecta Local **sau** Remote (La distanță), utilizați din nou butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Pentru a accepta selecția, apăsați butonul OK.

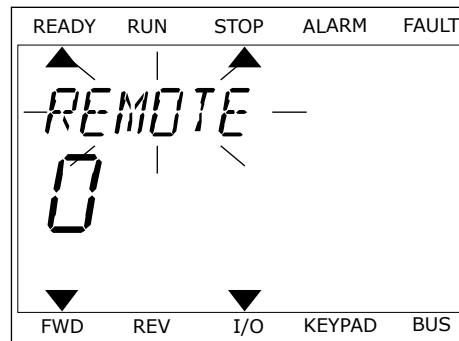


- Dacă ați schimbat locația de control din Remote (La distanță) în Local, adică spre tastatură, furnizați o referință de tastatură.

După selectare, ecranul revine la locația unde era atunci când ați apăsat butonul FUNCT (Funcție).


ACCESAREA PAGINII DE CONTROL

Cele mai importante valori sunt ușor de monitorizat prin intermediul paginii de control.

- Apăsați butonul FUNCȚII oriunde în structura meniului.

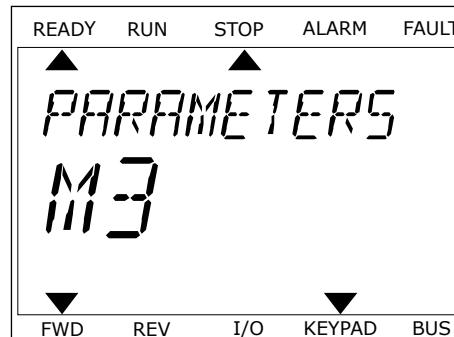

- Pentru a selecta pagina de control, apăsați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Accesați cu butonul OK. Se deschide pagina de control.

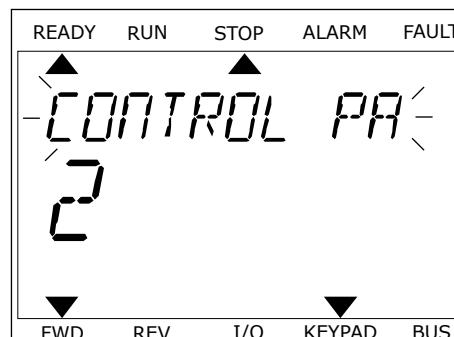

- Dacă utilizați locația de control Local și referința de tastură, puteți seta P3.3.1.8 Keypad Reference (Referință tastură) cu butonul OK.



Pentru mai multe informații despre referința tastaturii, consultați Capitolul 5.3 *Grupul 3.3: Referințe*). Dacă utilizați alte locații de control sau alte valori de referință, ecranul afișează frecvența de referință, pe care nu o puteți edita. Celelalte valori de pe pagină sunt valori pentru supraveghere multiplă. Puteți efectua o selecție a valorilor care sunt afișate aici (consultați instrucțiunile din Capitolul 4.1.1 *Multimonitor*).

SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE ROTAȚIE

Puteți modifica rapid direcția de rotație a motorului, prin intermediul butonului FUNCT (Functie).



OBSERVAȚIE!

Comanda Change direction (Schimbare direcție) este disponibilă în meniu doar dacă locația de control curentă este Local (Locală).

- 1 Apăsați butonul FUNCȚII oriunde în structura meniului.
- 2 Pentru a selecta Change direction (Schimbare direcție), apăsați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Apăsați butonul OK.
- 3 Efectuați o selecție a noii direcții de rotație. Direcția de rotație curentă clipește. Apăsați butonul OK. Direcția de rotație se schimbă imediat, iar săgeata de indicație din câmpul de stare al ecranului se modifică.

FUNCȚIA QUICK EDIT (EDITARE RAPIDĂ)

Prin intermediul funcției Quick (Editare rapidă), puteți avea acces rapid la un parametru tastând numărul de ID al acestuia.

- 1 Apăsați butonul FUNCȚII oriunde în structura meniului.
- 2 Apăsați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos) pentru a selecta Quick Edit (Editare rapidă) și acceptați cu butonul OK.
- 3 Tastați numărul de ID al unui parametru sau al unei valori de monitorizare. Apăsați OK. Ecranul afișează valoarea parametrului în modul editare și valoarea de monitorizare în modul monitorizare.

3.4 STRUCTURA MENIULUI

Meniu	Funcție
Configurarea rapidă	A se vedea 1.4 <i>Descrierea aplicațiilor</i> .
Monitor	Multi-monitor*
	Curba de tendință*
	Valori de bază
	I/O
	Extra/avansate
	Functii cronometru
	Controler PID
	Controler PID extern
	Pompe multiple
	Contoare de întreținere
	Date Fieldbus
Parametri	A se vedea 5 <i>Meniu Parametri</i> .
Diagnostic	Erori active
	Resetare erori
	Istoric erori
	Contoare totalizatoare
	Contoare parțiale
	Informații software

Meniu	Funcție
I/O și hardware	Setări utilizator
	Slot C
	Slot D
	Slot E
	Ceas în timp real
	Setări bloc de alimentare
	Panou de comandă
	RS-485
	Ethernet
Setări utilizator	Selectii limbă
	Copie de rezervă parametri*
	Comparare parametri
	Nume unitate
Preferințe *	A se vedea 8.2 Preferințe.
Niveluri utilizator	A se vedea 5 Meniu Parametri.

* = Funcția nu este disponibilă în panoul de control cu ecran text.

3.4.1 CONFIGURAREA RAPIDĂ

Grupul de configurare rapidă include diversi asistenți și parametri de configurare rapidă ai aplicației VACON® 100 FLOW. Puteți găsi informații mai detaliate despre parametrii acestui grup în Capitolele 1.3 Prima pornire și 2 Asistenți.

3.4.2 MONITOR

MULTIMONITOR

Prin intermediul funcției Multimonitor (Multi-monitor), puteți colecta de la 4 până la 9 elemente de monitorizat. A se vedea 4.1.1 Multimonitor.



OBSERVAȚIE!

Funcția Multimonitor (Multi-monitor) nu este disponibilă pe ecranul text.

CURBA DE TENDINȚĂ

Funcția Trend curve (Curbă de tendință) este o reprezentare grafică simultană a 2 valori de monitorizare. A se vedea 4.1.2 *Curba de tendință*.

VALORI DE BAZĂ

Valorile de monitorizare de bază pot include stări, măsurători și valorile propriu-zise ale parametrilor și semnalelor. A se vedea 4.1.3 *Baza*.

I/O

Puteți monitoriza stările și nivelurile valorilor semnalelor de intrare și ieșire. A se vedea 4.1.4 *I/O*.

INTRĂRI TEMPERATURĂ

A se vedea 4.1.5 *Intrări temperatură*.

EXTRA/AVANSATE

Puteți monitoriza diferite valori complexe, de exemplu valorile de protocol Fieldbus. A se vedea 4.1.6 *Valori suplimentare și avansate*.

FUNCȚII CRONOMETRU

Puteți monitoriza funcțiile de cronometru și de Real Time Clock (Ceas în timp real). A se vedea 4.1.7 *Supraveghere funcții cronometru*.

CONTROLER PID

Puteți monitoriza valorile controlerului PID. A se vedea 4.1.8 *Supraveghere regulator PID*.

CONTROLER PID EXTERN

Puteți monitoriza valorile referitoare la controlerul PID extern. A se vedea 4.1.9 *Supraveghere controler PID extern*.

POMPE MULTIPLE

Puteți monitoriza valorile referitoare la funcționarea mai multor variatoare de turăție. A se vedea 4.1.10 *Supravegherea pompelor multiple*.

CONTOARE DE ÎNTREȚINERE

Puteți monitoriza valorile referitoare la contoarele de întreținere. A se vedea 4.1.11 *Contoare de întreținere*.

DATE BUS DE CÂMP

Puteți vedea datele Fieldbus sub formă de valori de monitorizare. Această funcție se

utilizează, de exemplu, în timpul punerii în funcțiune a protocolelor Fieldbus. A se vedea 4.1.12 Monitorizare date de proces Fieldbus.

3.5 VACON® LIVE

VACON® Live este un instrument pentru PC, destinat punerii în funcțiune și întreținerii convertizoarelor de frecvență din familiile VACON® 10, VACON® 20 și VACON® 100. Puteți descărca VACON® Live de la adresa <http://drives.danfoss.com>.

Instrumentul pentru PC VACON® Live include următoarele funcții:

- Parametrizare, supraveghere, informații unități de acționare, înregistrator de date etc.
- Instrumentul de descărcare a software-ului VACON® Loader
- Compatibil cu comunicațiile prin conexiune în serie și Ethernet
- Compatibil cu Windows XP, Vista, 7 și 8
- 17 limbi: engleză, germană, spaniolă, finlandeză, franceză, italiană, rusă, suedeza, chineză, cehă, daneză, olandeză, poloneză, portugheză, română, slovacă și turcă.

Puteți conecta convertorul de frecvență la instrumentul pentru PC prin intermediul cablului pentru comunicații în serie de la VACON®. Driverele pentru comunicații în serie sunt instalate automat în timpul instalării instrumentului VACON® Live. După instalarea cablului, VACON® Live găsește în mod automat convertorul de frecvență conectat.

Puteți afla mai multe informații despre cum se utilizează VACON® Live din meniul de ajutor al programului.

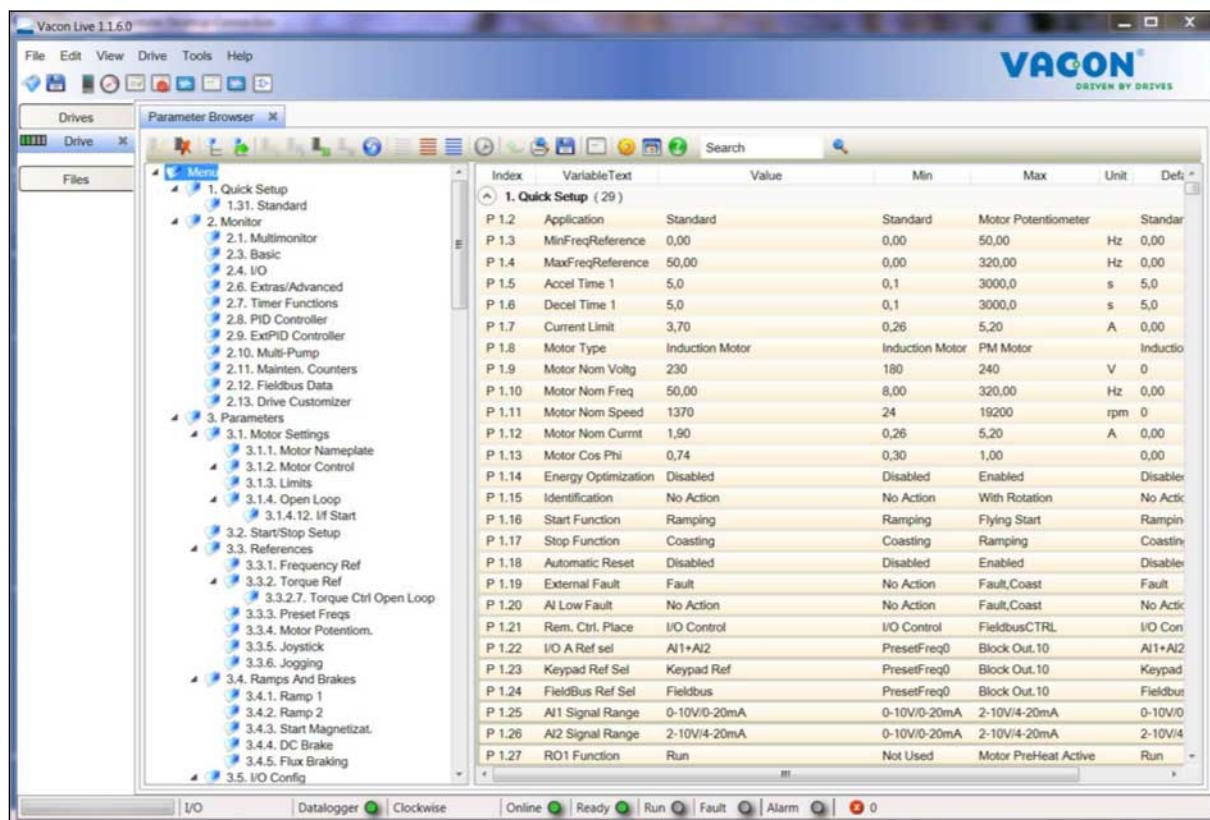


Fig. 35: Instrumentul pentru PC VACON® Live

4 MENIU DE SUPRAVEGHERE

4.1 SUPRAVEGHERE GRUP

Puteți monitoriza valorile reale ale parametrilor și semnalelor. De asemenea, puteți monitoriza stările și măsurătorile. Puteți particulariza unele dintre valorile pe care le puteți monitoriza.

4.1.1 MULTIMONITOR

Pe pagina Multimonitor (Multi-monitor), puteți colecta de la 4 până la 9 elemente de monitorizat. Efectuați o selecție a numărului de elemente cu parametrul 3.11.4 Multimonitor View (Vizualizare multi-monitor). Puteți găsi mai multe informații în Capitolul 5.11 Grupul 3.11: Setări pentru aplicație.

SCHIMBAREA ELEMENTELOR DE MONITORIZAT

- 1 Accesați meniul Monitor apăsând butonul OK.

STOP		READY	I/O
Main Menu			
	ID:	M1	
	Quick Setup	(4)	
	Monitor	(12)	
	Parameters	(21)	

- 2 Accesați Multimonitor (Multi-monitor).

STOP		READY	I/O
Monitor			
	ID:	M2.1	
	Multimonitor		
	Basic	(7)	
	Timer Functions	(13)	

- 3 Pentru a înlocui un element vechi, activați-l. Utilizați butoanele săgeată.

STOP		READY	I/O
Multimonitor			
	ID:25	FreqReference	
	20.0 Hz	Output Freq	Motor Speed
Motor Curre	0.00A	0.00 Hz	0.0 rpm
DC-link volt	0.0V	Motor Torque	Motor Voltage
		0.00 %	0.0V
		Unit Tempera	Motor Tempera
		81.9°C	0.0%

- 4 Pentru a selecta un element nou din listă, apăsați OK.

STOP		READY	I/O
FreqReference			
ID:	1	M2.1.1.1	
<input checked="" type="checkbox"/> Output frequency	0.00 Hz		
<input checked="" type="checkbox"/> FreqReference	10.00 Hz		
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Speed	0.00 rpm		
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Current	0.00 A		
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Torque	0.00 %		
<input type="checkbox"/> Motor Power	0.00 %		

4.1.2 CURBA DE TENDINȚĂ

Trend curve (Curba de tendință) este o reprezentare grafică a 2 valori de monitorizare.

Când selectați o valoare, variatorul de turație începe să înregistreze valorile. În sub-meniu Trend curve (Curbă de tendință) puteți examina curba de trend și puteți selecta semnalul. De asemenea, puteți furniza setările minime și maxime, intervalul de eșantionare și puteți utiliza Autoscaling (Scalarea automată).

SCHIMBAREA VALORILOR

Schimbați valorile de monitorizare prin următoarea procedură:


- 1 În meniul Monitor, găsiți sub-meniu Trend curve (Curbă de tendință) și apăsați OK.

STOP		READY	I/O
Monitor			
	ID:	M2.2	
	Multimonitor		
	Trend Curve (7)		
	Basic (13)		


- 2 Accesați sub-meniu View trend curve (Vizualizare curbă de tendință) apăsând butonul OK.

STOP		READY	I/O
Trend Curve			
ID:	M2.2.1		
	View Trend Curve (2)		
	Sampling interval 100 ms		
	Channel 1 min -1000		


- 3 Puteți monitoriza drept curbe de tendință doar 2 valori în același timp. Selectiile curente, FreqReference (Frecvență de referință) și Motor speed (Viteză motor), se află la partea de jos a ecranului. Pentru a selecta valoarea curentă pe care doriți să o schimbați, utilizați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos). Apăsați OK.

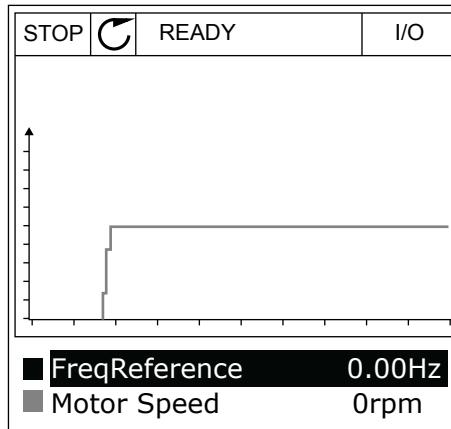

- 4 Cu ajutorul butoanelor săgeată, parcurgeti lista valorilor de monitorizare.




- 5 Selectați și apăsați OK.

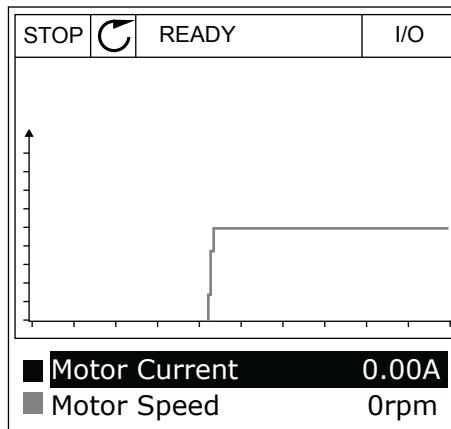


OPRIREA PROGRESIEI CURBEI

Funcția Trend curve (Curbă de tendință) vă permite, de asemenea, să opriți curba și să citiți valorile curente. Apoi puteți reporni progresia curbei.


- 1 În vizualizarea Trend curve (Curbă de tendință), puteți face o curbă activă cu ajutorul butonului săgeată Up (Sus). Cadrul ecranului este îngroșat.

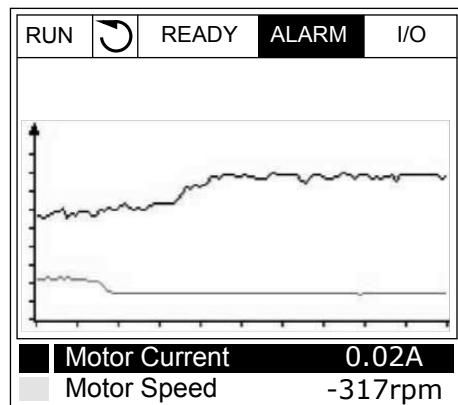


- 2 Apăsați OK în punctul de țintă al curbei.

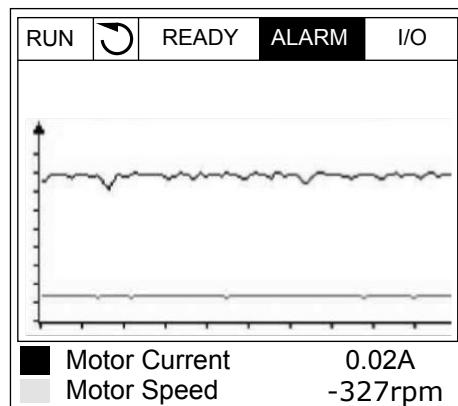

- 3 Pe ecran apare o linie verticală. Valorile de la partea de jos a ecranului corespund locației liniei.

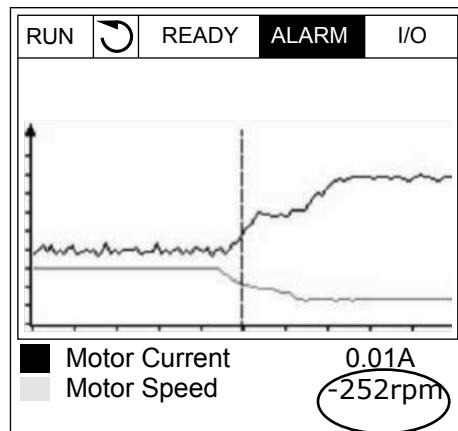

- 4 Pentru a vă deplasa linia în scopul observării valorilor dintr-o altă locație, utilizați butoanele săgeată Left (Stânga) și Right (Dreapta).

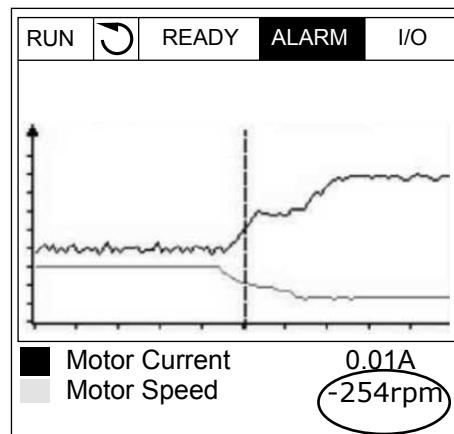

Tabel 15: Parametrii curbei de tendință

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
M2.2.1	Vizualizare curbă tendință						Accesați acest meniu pentru a monitoriza valorile sub forma unei曲.
P2.2.2	Interval de eșantionare	100	432000	ms	100	2368	
P2.2.3	Canal 1 min	-214748	1000		-1000	2369	
P2.2.4	Canal 1 max	-1000	214748		1000	2370	
P2.2.5	Canal 2 min	-214748	1000		-1000	2371	
P2.2.6	Canal 2 max	-1000	214748		1000	2372	
P2.2.7	Scalare automată	0	1		0	2373	0 = Dezactivat 1 = Activat

4.1.3 BAZA

În tabelul următor, puteți observa valorile de monitorizare de bază și datele aferente acestora.



OBSERVAȚIE!

În meniul Monitor sunt disponibile doar stările plăcilor I/O standard. Puteți afla stările semnalelor tuturor plăcilor I/O sub formă de date brute în meniul I/O and Hardware (Intrare/ieșire și echipamente).

Verificați stările plăcii I/O de extindere în meniul I/O and Hardware (Intrare/ieșire și echipamente) atunci când sistemul vă solicită acest lucru.

Tabel 16: Elementele din meniul de monitorizare

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.3.1	Frecvența Motor	Hz	0.01	1	
V2.3.2	Referință frecvență	Hz	0.01	25	
V2.3.3	Turație motor	rpm	1	2	
V2.3.4	Curent motor	A	Variabil	3	
V2.3.5	Cuplu motor	%	0.1	4	
V2.3.7	Putere la arbore motor	%	0.1	5	
V2.3.8	Putere la arbore motor	kW/CP	Variabil	73	
V2.3.9	Tensiune motor	V	0.1	6	
V2.3.10	Tensiune legătură c.c.	V	1	7	
V2.3.11	Temperatură unitate	°C	0.1	8	
V2.3.12	Temperatură motor	%	0.1	9	
V2.3.13	Preîncălzire motor		1	1228	0 = OPRIT 1 = Încălzire (alimentare în curent c.c.)
V2.3.15	Contor parțial kWh scăzut	kWh	1	1054	
V2.3.14	Contor parțial kWh ridicat		1	1067	

4.1.4 I/O

Tabel 17: Supraveghere semnal I/O

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.4.1	Slot A DIN 1, 2, 3		1	15	
V2.4.2	Slot A DIN 4, 5, 6		1	16	
V2.4.3	Slot B RO 1, 2, 3		1	17	
V2.4.4	Intrare analogică 1	%	0.01	59	Slot A.1 ca predefinit.
V2.4.5	Intrare analogică 2	%	0.01	60	Slot A.2 ca predefinit.
V2.4.6	Intrare analogică 3	%	0.01	61	Slot D.1 ca predefinit.
V2.4.7	Intrare analogică 4	%	0.01	62	Slot D.2 ca predefinit.
V2.4.8	Intrare analogică 5	%	0.01	75	Slot E.1 ca predefinit.
V2.4.9	Intrare analogică 6	%	0.01	76	Slot E.2 ca predefinit.
V2.4.10	Slot A A01	%	0.01	81	

4.1.5 INTRĂRI TEMPERATURĂ



OBSERVAȚIE!

Acest grup de parametri este vizibil atunci când aveți o placă optională pentru măsurarea temperaturii (OPT-BH).

Tabel 18: Monitorizarea intrărilor de temperatură

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.5.1	Intrare 1 temperatură	°C	0.1	50	
V2.5.2	Intrare 2 temperatură	°C	0.1	51	
V2.5.3	Intrare 3 temperatură	°C	0.1	52	
V2.5.4	Intrare 4 temperatură	°C	0.1	69	
V2.5.5	Intrare 5 temperatură	°C	0.1	70	
V2.5.6	Intrare 6 temperatură	°C	0.1	71	

4.1.6 VALORI SUPLIMENTARE ȘI AVANSATE

Tabel 19: Monitorizarea valorilor complexe

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.6.1	Cuvânt de stare acționare		1	43	B1=Pregătit B2=Funcționare B3=Eroare B6=Activare funcționare B7=Activare alarmă B10 = CC în oprire B11 = Frână CC activă B12=Solicitare funcționare B13=Regulator motor activ B15 = Chopperul de frână activ
V2.6.2	Stare pregătită		1	78	B0 = Activ. rulare activă B1 = Nicio eroare B2 = Întrerupător de încărcare închis B3 = Tensiune CC OK B4 = Unitate de putere OK B5 = Start permis (unit.putere) B6 = Start permis (sistem software)
V2.6.3	Cuvânt 1 de stare aplicație		1	89	B0 = Execuție interblocare 1 B1 = Execuție interblocare 2 B2=Rampă 2 activă B3=Rezervat B4=Comandă I/O A activă B5 = Comandă I/O B activă B6 = C-dă bus câmp activă B7=Comandă locală activă B8=Comandă PC activă B9=Frecvențe presețate active B10=Golire activă B11=Mod incendiu activ B12=Preîncălzire motor activă B13=Oprire rapidă activă B14 = Oprit de la tastatură
V2.6.4	Cuvânt 2 de stare aplicație		1	90	B0=Interzis accelerare/decelerare B1=Întrerupător motor deschis B2 = PID în funcțiune B3 = PID în aşteptare B4 = Umplere lentă PID B5=Curățare automată activă B6 = Pompă jockey B7 = Pompă de amorsare B8 = Anti-blocare B9 = Alarmă pres. intrare B10 = Alarmă protecție la îngheț B11=Alarmă suprapresiune B14 = Supraveghere 1 B15 = Supraveghere 2
V2.6.5	Cuvânt 1 stare DIN		1	56	

Tabel 19: Monitorizarea valorilor complexe

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.6.6	Cuvânt 2 stare DIN		1	57	
V2.6.7	Motor Current 1 Decimal (Curent motor 1 zecimală)		0.1	45	
V2.6.8	Frequency Reference Source (Sursă frecvență de referință)		1	1495	0=PC 1=Frecvențe presetate 2 = Referință panou de comandă 3 = Bus de câmp 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7=Controler PID 8=Potențiometru motor 10=Golire 11 = Bloc 1 ieșire 12 = Bloc 2 ieșire 13 = Bloc 3 ieșire 14 = Bloc 4 ieșire 15 = Bloc 5 ieșire 16 = Bloc 6 ieșire 17 = Bloc 7 ieșire 18 = Bloc 8 ieșire 19 = Bloc 9 ieșire 20 = Bloc 10 ieșire 100=Nedefinit 101=Alarmă, frecvență presetată 102=Curățare automată
V2.6.9	Last Active Fault Code (Ultimul cod de eroare activ)		1	37	
V2.6.10	Last Active Fault ID (Ultimul ID de eroare activ)		1	95	
V2.6.11	Last Active Alarm Code (Ultimul cod de alarmă activ)		1	74	
V2.6.12	Last Active Alarm ID (Ultimul ID de alarmă activ)		1	94	

Tabel 19: Monitorizarea valorilor complexe

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.6.13	Stare regulator motor		1	77	B0 = Limită de curent (motor) B1 = Limită de curent (generator) B2 = Limită de cuplu (motor) B3 = Limită de cuplu (generator) B4 = Control supratensiune B5 = Control tensiune sub limită B6 = Limită de putere (motor) B7 = Limită de putere (generator)
V2.6.14	Decelerare putere arbore motor 1	kW/CP		98	

4.1.7 SUPRAVEGHERE FUNCȚII CRONOMETRU

Monitorizați valorile funcțiilor Timer (Cronometru) și Real Time Clock (Ceas în timp real).

Tabel 20: Monitorizarea funcțiilor cronometrului

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.7.1	TC 1, TC 2, TC 3		1	1441	
V2.7.2	Interval 1		1	1442	
V2.7.3	Interval 2		1	1443	
V2.7.4	Interval 3		1	1444	
V2.7.5	Interval 4		1	1445	
V2.7.6	Interval 5		1	1446	
V2.7.7	Cronometru 1	s	1	1447	
V2.7.8	Cronometru 2	s	1	1448	
V2.7.9	Cronometru 3	s	1	1449	
V2.7.10	Ceas în timp real			1450	

4.1.8 SUPRAVEGHERE REGULATOR PID

Tabel 21: Monitorizarea valorilor controlerului PID

Index	Valoare supraveghere	VACON	Scală	ID	Descriere
V2.8.1	Punct referință PID	Variabil	Conform setării parametrului P3.13.1.7	20	
V2.8.2	Semnal răspuns PID	Variabil	Conform setării parametrului P3.13.1.7	21	
V2.8.3	Semnal răspuns PID (1)	Variabil	Conform setării parametrului P3.13.1.7	15541	
V2.8.4	Semnal răspuns PID (2)	Variabil	Conform setării parametrului P3.13.1.7	15542	
V2.8.5	Eroare PID	Variabil	Conform setării parametrului P3.13.1.7	22	
V2.8.6	PID iesire	%	0.01	23	
V2.8.7	Stare PID		1	24	0=Oprit 1=În funcțiune 3=Mod de așteptare 4=În bandă inactivă (a se vedea 5.13 Grupul 3.13: Controler PID)

4.1.9 SUPRAVEGHERE CONTROLER PID EXTERN

Tabel 22: Monitorizarea valorilor controlerului PID extern

Index	Valoare supraveghere	VACON	Scală	ID	Descriere
V2.9.1	Punct setare Ext-PID	Variabil	Conform setării parametrului P3.14.1.1 0 (Consultați Capitolul 5.14 Grupul 3.14: Controler PID extern)	83	
V2.9.2	Răspuns ExtPID	Variabil	Conform setării parametrului P3.14.1.1 0	84	
V2.9.3	Eroare ExtPID	Variabil	Conform setării parametrului P3.14.1.1 0	85	
V2.9.4	Ieșire ExtPID	%	0.01	86	
V2.9.5	Stare ExtPID		1	87	0=Oprit 1=În funcțiune 2=În bandă inactivă (a se vedea 5.14 Grupul 3.14: Controler PID extern)

4.1.10 SUPRAVEGHAREA POMPELOR MULTIPLE

Puteți utiliza valorile de monitorizare de la Pompa 2 Interval funcționare până la Pompa 8 Interval funcționare în modul Pompe multiple (acționare unică).

Dacă utilizați modul Multimaster (multi-coordonator) sau Multifollower (multi-subordonat), citiți valoarea contorului de rulare a pompei din valoarea de monitorizare Pump 1 Running Time (Durată de rulare pompa 1). Citiți durata de rulare a pompei de la fiecare variator de turație.

Tabel 23: Supravegherea pompelor multiple

Index	Valoare supraveghere	VACON	Scală	ID	Descriere
V2.10.1	Motoare pornite		1	30	
V2.10.2	Auto-permutare		1	1114	
V2.10.3	Urm. schimbare automată	ore	0.1	1503	
V2.10.4	Mod De Funct.		1	1505	0 = Slave (Subordonat) 1 = Master (Coordonator)
V2.10.5	Stare pompe multiple		1	1628	0 = Neutilizat 10=Oprit 20=În aşteptare 30 = Anti-blocare 40 = Auto-curățare 50=Golire 60 = Umplere lentă 70=Reglare 80=Următorul 90 = Producție constantă 200=Necunoscut
V2.10.6	Stare comunicație	ore	0.1	1629	0 = Neutilizat (funcție Pompe multiple acțiune multiplă) 10 = Au avut loc erori de comunicare fatale (sau lipsa comunicării) 11 = Au avut loc erori (trimitere date) 12 = Au avut loc erori (primire date) 20 = Comunicare funcțională, nu au avut loc erori 30 = Stare necunoscută
V2.10.7	Durată funcționare pompă (1)	ore	0.1	1620	
V2.10.8	Pompa 2 Interval funcționare	ore	0.1	1621	
V2.10.9	Pompa 3 Interval funcționare	ore	0.1	1622	
V2.10.10	Pompa 4 Interval funcționare	ore	0.1	1623	
V2.10.11	Pompa 5 Interval funcționare	ore	0.1	1624	
V2.10.12	Pompa 6 Interval funcționare	ore	0.1	1625	
V2.10.13	Pompa 7 Interval funcționare	ore	0.1	1626	

Tabel 23: Supravegherea pompelor multiple

Index	Valoare supraveghere	VACON	Scală	ID	Descriere
V2.10.14	Pompa 8 Interval funcționare	ore	0.1	1627	

4.1.11 CONTOARE DE ÎNTREȚINERE**Tabel 24: Supravegherea contoarelor de întreținere**

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.11.1	Contor întreținere 1	h/ kRot	Variabil	1101	

4.1.12 MONITORIZARE DATE DE PROCES FIELDBUS

Tabel 25: Monitorizare date de proces Fieldbus

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.12.1	Cuv. comandă FB		1	874	
V2.12.2	Val.ref.vitezăFB		Variabil	875	
V2.12.3	Date bus câmp intrare 1		1	876	
V2.12.4	Date bus câmp intrare 2		1	877	
V2.12.5	Date bus câmp intrare 3		1	878	
V2.12.6	Date bus câmp intrare 4		1	879	
V2.12.7	Date bus câmp intrare 5		1	880	
V2.12.8	Date bus câmp intrare 6		1	881	
V2.12.9	Date bus câmp intrare 7		1	882	
V2.12.10	Date bus câmp intrare 8		1	883	
V2.12.11	Cuvânt stare bus câmp		1	864	
V2.12.12	Viteză actuală FB		0.01	865	
V2.12.13	Date bus câmp ieșire 1		1	866	
V2.12.14	Date bus câmp ieșire 2		1	867	
V2.12.15	Date bus câmp ieșire 3		1	868	
V2.12.16	Date bus câmp ieșire 4		1	869	
V2.12.17	Date bus câmp ieșire 5		1	870	
V2.12.18	Date bus câmp ieșire 6		1	871	

Tabel 25: Monitorizare date de proces Fieldbus

Index	Valoare supraveghere	Unitate	Scală	ID	Descriere
V2.12.19	Date bus câmp ieșire 7		1	872	
V2.12.20	Date bus câmp ieșire 8		1	873	

4.1.13 MONITORIZARE PERSONALIZARE ACȚIONARE

Tabel 26: Monitorizare personalizare acționare

Index	Valoare supraveghere	VACON	Scală	ID	Descriere
V2.13.2	Block Out.1 (Bloc 1 ieșire)			15020	
V2.13.3	Block Out.2 (Bloc 2 ieșire)			15040	
V2.13.4	Block Out.3 (Bloc 3 ieșire)			15060	
V2.13.5	Block Out.4 (Bloc 4 ieșire)			15080	
V2.13.6	Block Out.5 (Bloc 5 ieșire)			15100	
V2.13.7	Block Out.6 (Bloc 6 ieșire)			15120	
V2.13.8	Block Out.7 (Bloc 7 ieșire)			15140	
V2.13.9	Block Out.8 (Bloc 8 ieșire)			15160	
V2.13.10	Block Out.9 (Bloc 9 ieșire)			15180	
V2.13.11	Block Out.10 (Bloc 10 ieșire)			15200	

5 MENIU PARAMETRI

Puteți modifica și edita în orice moment parametrii din meniul Parameters (Parametri – M3).

5.1 GRUPUL 3.1: SETĂRI MOTOR

Tabel 27: Parametri de pe eticheta motorului

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.1.1.1	Tensiune nominală motor	Variabil	Variabil	V	Variabil	110	
P3.1.1.2	Frecvență nominală motor	8.00	320.00	Hz	50 / 60	111	
P3.1.1.3	Turație nominală motor	24	19200	rpm	Variabil	112	
P3.1.1.4	Curent nominal motor	IH * 0.1	IH * 2	A	Variabil	113	
P3.1.1.5	Cos Phi Motor (Factor de putere)	0.30	1.00		Variabil	120	
P3.1.1.6	Motor Nominal Power (Putere nominală motor)	Variabil	Variabil	kW	Variabil	116	

Tabel 28: Setări comandă motor

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.1.2.2	Tip motor	0	1		0	650	0 = Motor cu inducție 1 = Motor MP [cu magneți permanenți] 2 = Motor cu repulsie
P3.1.2.3	Switching Frequency (Frecvență de comunicație)	1.5	Variabil	kHz	Variabil	601	
P3.1.2.4	Identificare	0	2		0	631	0 = Fără acțiune 1 = În repaus 2 = În rotație
P3.1.2.5	Magnetising Current (Curent de magnetizare)	0.0	2*I _H	A	0.0	612	
P3.1.2.6	Întrerupător motor	0	1		0	653	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.1.2.10	Overvoltage Control (Control supratensiune)	0	1		1	607	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.1.2.11	Undervoltage Control (Control tensiune sub limită)	0	1		1	608	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.1.2.12	Optimizarea energiei	0	1		0	666	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.1.2.13	Reglare tensiune stator	50.0	150.0	%	100.0	659	

Tabel 29: Setări limite motor

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.1.3.1	Limită curent motor	I _H *0.1	IS	A	Variabil	107	
P3.1.3.2	Motor Torque Limit (Limită de cuplu motor)	0.0	300.0	%	300.0	1287	

Tabel 30: Setări buclă deschisă

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.1.4.1	Raport U/f	0	2		0	108	0=Liniar 1=Pătratic 2=Programabil
P3.1.4.2	Frecvență punct slăbire câmp	8.00	P3.3.1.2	Hz	Variabil	602	
P3.1.4.3	Tensiune la punct de slăbire câmp	10.00	200.00	%	100.00	603	
P3.1.4.4	Frecvență punct cen- tral U/f	0.00	P3.1.4.2.	Hz	Variabil	604	
P3.1.4.5	Tensiune punct cen- tral U/f	0.0	100.0	%	100.0	605	
P3.1.4.6	Tensiune frecvență zero	0.00	40.00	%	Variabil	606	
P3.1.4.7	Opțiuni start zbor	0	255		0	1590	B0 = Căutare frecvență arbore doar din aceeași direcție cu frecvența de referință B1 = Dezactivare scanare c.a. B4 = Utilizare frecvență de referință pentru ghicirea inițială B5 = Dezactivare impulsuri c.c. B6 = Creștere flux cu comandă curent B7 = Direcție inversă injecție
P3.1.4.8	Flying Start Scan Current (Curent de scanare pornire din mers)	0.0	100.0	%	Variabil	1610	
P3.1.4.9	Start Boost (Amplifi- care pornire)	0	1		0	109	0=Dezactivat 1=Activat
M3.1.4.12	Pornire I/f	Acest meniu include 3 parametri. Consultați tabelul de mai jos.					

Tabel 31: Parametri pornire I/f

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini t	ID	Descriere
P3.1.4.12.1	Pornire I/f	0	1		0	534	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.1.4.12.2	Frecvență pornire I/f	5.0	0,5 * P3.1.1.2		0,2 * P3.1.1.2	535	
P3.1.4.12.3	Curent pornire I/f	0.0	100.0	%	80.0	536	

5.2 GRUPUL 3.2: CONFIGURARE PORNIRE/OPRIRE

Tabel 32: Meniul de configurare pornire/oprire

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.2.1	Punct de comandă de la distanță	0	1		0 *	172	0=Comandă I/O 1=Comandă bus de câmp
P3.2.2	Local/Dist.	0	1		0 *	211	0 = La distanță 1=Local
P3.2.3	Keypad Stop Button (Buton de oprire tastatură)	0	1		0	114	0 = Da 1 = Nu
P3.2.4	Tip Start	0	1		0	505	0=Rampă 1 = Pornire lansată
P3.2.5	Tip Stop	0	1		0	506	0 = Rotire inertială 1=Rampă

Tabel 32: Meniul de configurare pornire/oprire

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.2.6	I/O A Start/Stop Logic (Logică de pornire/oprire I/O A)	0	4		2 *	300	<p>Logica = 0 Semnal comandă 1 = Înainte Semnal comandă 2 = Înapoi</p> <p>Logica = 1 Semnal comandă 1 = Înainte (limită) Semnal comandă 2 = Oprire inversată Semnal comandă 3 = Înapoi (limită)</p> <p>Logica = 2 Semnal comandă 1 = Înainte (limită) Semnal comandă 2 = Înapoi (limită)</p> <p>Logica = 3 Semnal comandă 1 = Pornire Semnal comandă 2 = Invers</p> <p>Logica = 4 Semnal comandă 1 = Pornire (limită) Semnal comandă 2 = Invers</p>
P3.2.7	I/O B Start/Stop Logic (Logică de pornire/oprire I/O B)	0	4		2 *	363	A se vedea mai sus.
P3.2.8	Fieldbus Start Logic (Logică de pornire Fieldbus)	0	1		0	889	0 = Este necesar un front crescător 1=Stare
P3.2.9	Start Delay	0.000	60.000	s	0.000	524	
P3.2.10	Remote to Local Function (Funcție de la distanță la local)	0	2		2	181	0 = Continuare funcționare 1 = Continuare funcționare și referință 2 = Oprire

Tabel 32: Meniul de configurare pornire/oprire

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.2.11	Restart Delay (Amânare repornire)	0.0	20.0	min	0.0	15555	0 = Neutilizat

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile隐式的 din Capitolul 12.1 *Valorile implicite ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

5.3 GRUPUL 3.3: REFERINȚE

Tabel 33: Parametrii pentru referința de frecvență

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.3.1.1	Referință frecvență minimă	0.00	P3.3.1.2	Hz	0.00	101	
P3.3.1.2	Referință frecvență maximă	P3.3.1.1	320.00	Hz	50.00 / 60.00	102	
P3.3.1.3	Positive Frequency Reference Limit (Limită frecvență de referință pozitivă)	-320.0	320.0	Hz	320.00	1285	
P3.3.1.4	Negative Frequency Reference Limit (Limită frecvență de referință negativă)	-320.0	320.0	Hz	-320.00	1286	
P3.3.1.5	Selectare referință A comandă I/O	0	20		6 *	117	0=PC 1 = Frecvență presetată 0 2 = Referință panou de comandă 3 = Bus de câmp 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = PID 8 = Potențiometru motor 11 = Bloc 1 ieșire 12 = Bloc 2 ieșire 13 = Bloc 3 ieșire 14 = Bloc 4 ieșire 15 = Bloc 5 ieșire 16 = Bloc 6 ieșire 17 = Bloc 7 ieșire 18 = Bloc 8 ieșire 19 = Bloc 9 ieșire 20 = Bloc 10 ieșire
P3.3.1.6	Selectare referință B comandă I/O	0	20		4 *	131	

Tabel 33: Parametrii pentru referința de frecvență

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.3.1.7	Selectare referință comandă de la panou de comandă	0	20		1 *	121	0=PC 1 = Frecvență presetată 0 2 = Referință panou de comandă 3 = Bus de câmp 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = PID 8 = Potențiometru motor 11 = Bloc 1 ieșire 12 = Bloc 2 ieșire 13 = Bloc 3 ieșire 14 = Bloc 4 ieșire 15 = Bloc 5 ieșire 16 = Bloc 6 ieșire 17 = Bloc 7 ieșire 18 = Bloc 8 ieșire 19 = Bloc 9 ieșire 20 = Bloc 10 ieșire
P3.3.1.8	Referinta Panel	0.00	P3.3.1.2.	Hz	0.00	184	
P3.3.1.9	Sens Panel	0	1		0	123	0 = Înainte 1 = Invers
P3.3.1.10	Selectare referință comandă de la bus de câmp	0	20		2 *	122	0=PC 1 = Frecvență presetată 0 2 = Referință panou de comandă 3 = Bus de câmp 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1+AI2 7 = PID 8 = Potențiometru motor 11 = Bloc 1 ieșire 12 = Bloc 2 ieșire 13 = Bloc 3 ieșire 14 = Bloc 4 ieșire 15 = Bloc 5 ieșire 16 = Bloc 6 ieșire 17 = Bloc 7 ieșire 18 = Bloc 8 ieșire 19 = Bloc 9 ieșire 20 = Bloc 10 ieșire

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile隐含的 din Capitolul 12.1 *Valorile implicite ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

Tabel 34: Parametrii de frecvență presetări

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.3.3.1	Mod frecvență prese- tată	0	1		0 *	182	0 = Codificat binar 1 = Număr de intrări
P3.3.3.2	Frecvență presetată 0	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	5.00	180	
P3.3.3.3	Frecvență presetată 1	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	10.00 *	105	
P3.3.3.4	Frecvență presetată 2	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	15.00 *	106	
P3.3.3.5	Frecvență presetată 3	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	20.00 *	126	
P3.3.3.6	Frecvență presetată 4	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	25.00 *	127	
P3.3.3.7	Frecvență presetată 5	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	30.00 *	128	
P3.3.3.8	Frecvență presetată 6	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	40.00 *	129	
P3.3.3.9	Frecvență presetată 7	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	50.00 *	130	
P3.3.3.10	Preset Frequency Selection 0 (Selec- tare frecvență prese- tată 0)				DigIN SlotA.4	419	
P3.3.3.11	Preset Frequency Selection 1 (Selec- tare frecvență prese- tată 1)				DigIN SlotA.5	420	
P3.3.3.12	Preset Frequency Selection 2 (Selec- tare frecvență prese- tată 2)				DigIN Slot0.1	421	

* Valoarea implicită a parametrului este specificată de aplicația pe care o selectați cu parametrul P1.2 Application (Aplicație). Consultați valorile implicite din Capitolul 12.1 *Valorile implicite ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

Tabel 35: Parametri potențiometru motor

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.3.4.1	Motor Potentiometer UP (Potențiometru motor sus)				DigIN Slot0.1	418	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.3.4.2	Motor Potentiometer DOWN (Potențiometru motor jos)				DigIN Slot0.1	417	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.3.4.3	Timp rampă poten- tiometru motor	0.1	500.0	Hz/s	10.0	331	
P3.3.4.4	Resetare potențiometru motor	0	2		1	367	0 = Nu se resetează 1 = Se resetează dacă este oprit 2 = Se resetează dacă se întrerupe alimentarea

Tabel 36: Golirea parametrilor

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.3.6.1	Flushing Reference Activation (Activare referință de golire)				DigIN Slot0.1 *	530	
P3.3.6.2	Referință golire	-Refe- rință maximă	Refe- rință maximă	Hz	0.00 *	1239	

* Valoarea implicită a parametrului este specificată de aplicația pe care o selectați cu parametrul P1.2 Application (Aplicație). Consultați valorile implicate din Capitolul 12.1 *Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

5.4 GRUPUL 3.4: SETARE RAMPE ȘI FRÂNE

Tabel 37: Configurare rampă 1

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.4.1.1	Forma Rampa 1	0.0	100.0	%	0.0	500	
P3.4.1.2	Timp accelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	103	
P3.4.1.3	Timp decelerare 1	0.1	3000.0	s	5.0	104	

Tabel 38: Configurare rampă 2

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.4.2.1	Forma Rampa2	0.0	100.0	%	0.0	501	
P3.4.2.2	Timp accelerare 2	0.1	3000.0	s	10.0	502	
P3.4.2.3	Timp decelerare 2	0.1	3000.0	s	10.0	503	
P3.4.2.4	Selectare rampă 2	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	408	DESCHIS = Forma rampei 1, Timpul de accelerare 1 și Timpul de decelerare 1. ÎNCHIS = Forma rampei 2, Timpul de accelerare 2 și Timpul de decelerare 2.
P3.4.2.5	Ramp 2 Threshold Frequency (Prag de frecvență rampă 2)	0.0	P3.3.1.2	Hz	0.0	533	0 = Neutilizat

Tabel 39: Parametrii de magnetizare la pornire

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.4.3.1	Start Magnetising Current (Curent de magnetizare pornire)	0.00	IL	A	IH	517	0 = Dezactivat
P3.4.3.2	Start Magnetising Current (Timp de magnetizare pornire)	0.00	600.00	s	0.00	516	

Tabel 40: Parametri frână c.c.

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.4.4.1	Curent frână c.c.	0	IL	A	IH	507	0 = Dezactivat
P3.4.4.2	DC Braking Time at Stop (Timp de frâncare CC la oprire)	0.00	600.00	s	0.00	508	0 = Frâncarea CC nu este utilizată
P3.4.4.3	Frequency to Start DC Braking at Ramp Stop (Frecvență de pornire frâncare CC la oprire rampă)	0.10	10.00	Hz	1.50	515	

Tabel 41: Parametri de frâncare prin flux

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.4.5.1	Frâncare cu flux	0	1		0	520	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.4.5.2	Curent frâncare flux	0	IL	A	IH	519	

5.5 GRUPUL 3.5: CONFIGURARE I/O

Tabel 42: Setări intrare digitală

Index	Parametru	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.1.1	Control Signal 1 A (Semnal de comandă 1 A)	DigIN SlotA.1 *	403	
P3.5.1.2	Control Signal 2 A (Semnal de comandă 2 A)	DigIN SlotA.2 *	404	
P3.5.1.3	Control Signal 3 A (Semnal de comandă 3 A)	DigIN Slot0.1	434	
P3.5.1.4	Semnal comandă 1 B	DigIN Slot0.1 *	423	
P3.5.1.5	Semnal comandă 2 B	DigIN Slot0.1	424	
P3.5.1.6	Semnal comandă 3 B	DigIN Slot0.1	435	
P3.5.1.7	Forțare comandă I/O B	DigIN Slot0.1 *	425	
P3.5.1.8	Forțare referință I/O B	DigIN Slot0.1 *	343	
P3.5.1.9	Forțare comandă la bus de câmp	DigIN Slot0.1 *	411	
P3.5.1.10	Forțare comandă de la panou de comandă	DigIN Slot0.1 *	410	
P3.5.1.11	External Fault Close (Eroare externă închidere)	DigIN SlotA.3 *	405	DESCHIS = OK ÎNCHIS = Eroare externă
P3.5.1.12	External Fault Open (Eroare externă deschidere)	DigIN Slot0.2	406	DESCHIS = Eroare externă ÎNCHIS = OK
P3.5.1.13	Închidere resetare eroare	Variabil	414	ÎNCHIS = Resetează toate erorile active.
P3.5.1.14	Deschid.reset.eroare	DigIN Slot0.1	213	DESCHIS = Resetează toate erorile active.
P3.5.1.15	Confirmare Start	DigIN Slot0.2	407	
P3.5.1.16	Interblocare funcționare 1	DigIN Slot0.2	1041	DESCHIS = Pornire nepermisă ÎNCHIS = Pornire permisă
P3.5.1.17	Interblocare funcționare 2	DigIN Slot0.2	1042	Ca mai sus.
P3.5.1.18	Motor Preheat ON (Pre-încălzire motor pornită)	DigIN Slot0.1	1044	DESCHIS = Nicio acțiune. ÎNCHIS = Utilizează curentul continuu de pre-încălzire motor în starea de oprire. Folosit atunci când valoarea P3.18.1 este 2.

Tabel 42: Setări intrare digitală

Index	Parametru	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.1.19	Selectare rampă 2	DigIN Slot0.1	408	DE SCHIS = Forma rampei 1, Timpul de accelerare 1 și Timpul de decelerare 1. ÎNCHIS = Forma rampei 2, Timpul de accelerare 2 și Timpul de decelerare 2.
P3.5.1.20	Interzis Acc/Dec	DigIN Slot0.1	415	
P3.5.1.21	Preset Frequency Selection 0 (Selectare frecvență prese-tată 0)	DigIN SlotA.4 *	419	
P3.5.1.22	Preset Frequency Selection 1 (Selectare frecvență prese-tată 1)	Variabil	420	
P3.5.1.23	Preset Frequency Selection 2 (Selectare frecvență prese-tată 2)	DigIN Slot0.1 *	421	
P3.5.1.24	Motor Potentiometer UP (Potențiometru motor sus)	DigIN Slot0.1	418	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.25	Motor Potentiometer DOWN (Potențiometru motor jos)	DigIN Slot0.1	417	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.26	Quick Stop Activation (Acti-vare oprire rapidă)	Variabil	1213	DE SCHIS = Activat
P3.5.1.27	Cronometru 1	DigIN Slot0.1	447	
P3.5.1.28	Cronometru 2	DigIN Slot0.1	448	
P3.5.1.29	Cronometru 3	DigIN Slot0.1	449	
P3.5.1.30	Amplificare valoare de refe-reință PID	DigIN Slot0.1	1046	DE SCHIS = Fără creștere ÎNCHIS = Creștere
P3.5.1.31	Selectare punct de referință PID	DigIN Slot0.1 *	1047	DE SCHIS = Punct de referință 1 ÎNCHIS = Punct de referință 2
P3.5.1.32	External PID Start Signal (Semnal extern PID de por-nire)	DigIN Slot0.2	1049	DE SCHIS = PID2 în mod oprire ÎNCHIS = PID2 reglează
P3.5.1.33	Selectare valoare de referință PID extern	DigIN Slot0.1	1048	DE SCHIS = Punct de referință 1 ÎNCHIS = Punct de referință 2
P3.5.1.34	Reset Maintenance Counter 1 (Resetare contor de întreținere 1)	DigIN Slot0.1	490	ÎNCHIS = Resetare
P3.5.1.36	Flushing Reference Activation (Activare referință de golire)	DigIN Slot0.1 *	530	

Tabel 42: Setări intrare digitală

Index	Parametru	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.1.38	Fire Mode Activation OPEN (Activare mod incendiu DES-CHIDERE)	DigIN Slot0.2	1596	DE SCHIS = Mod incendiu activ ÎNCHIS = Fără acțiune
P3.5.1.39	Fire Mode Activation CLOSE (Activare mod incendiu ÎNCHIDERE)	DigIN Slot0.1	1619	DE SCHIS = Nicio acțiune ÎNCHIS = Mod incendiu activ
P3.5.1.40	Fire Mode Reverse (Inversare mod incendiu)	DigIN Slot0.1	1618	DE SCHIS = Înainte ÎNCHIS = Inversat
P3.5.1.41	Auto-cleaning Activation (Activare auto-curățare)	DigIN Slot0.1	1715	
P3.5.1.42	Interblocare pompă 1	DigIN Slot0.1 *	426	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.43	Interblocare pompă 2	DigIN Slot0.1 *	427	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.44	Interblocare pompă 3	DigIN Slot0.1 *	428	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.45	Interblocare pompă 4	DigIN Slot0.1	429	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.46	Interblocare pompă 5	DigIN Slot0.1	430	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.47	Interblocare pompă 6	DigIN Slot0.1	486	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.48	Interblocare pompă 7	DigIN Slot0.1	487	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.49	Interblocare pompă 8	DigIN Slot0.1	488	DE SCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.5.1.52	Reset kWh Trip Counter (Resetare contor parțial kWh)	DigIN Slot0.1	1053	
P3.5.1.53	Parameter Set 1/2 Selection (Selectare set de parametri 1/2)	DigIN Slot0.1	496	DE SCHIS = Set de parametri 1 ÎNCHIS = Set de parametri 2
P3.5.1.59	Supratemperatură AHF	DigIN Slot0.1	15513	

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile implicate din Capitolul 12.1 *Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

**OBSERVAȚIE!**

Placa dvs. optională și configurarea plăcii furnizează numărul de intrări analogice disponibile. Placa I/O standard are 2 intrări analogice.

Tabel 43: Setări intrare analogică 1

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.2.1.1	Selectare semnal AI1				AnIN SlotA.1 *	377	
P3.5.2.1.2	AI1 Signal Filter Time (Timp de filtrare semnal AI1)	0.00	300.00	s	0.1 *	378	
P3.5.2.1.3	IA1 PlajaSemnal	0	1		0 *	379	0 = 0...10 V / 0...20 mA 1 = 2...10 V / 4...20 mA
P3.5.2.1.4	AI1 Custom. Min (Minim AI1 utilizat)	-160.00	160.00	%	0.00 *	380	
P3.5.2.1.5	AI1 Custom. Max (Maxim AI1 utilizat)	-160.00	160.00	%	100.00 *	381	
P3.5.2.1.6	Inversiune semnal AI1	0	1		0 *	387	0 = Normal 1 = Semnal inversat

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile implicate din Capitolul 12.1 *Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

Tabel 44: Setări intrare analogică 2

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.2.2.1	Selectare semnal AI2				AnIN SlotA.2 *	388	A se vedea P3.5.2.1.1.
P3.5.2.2.2	AI2 Signal Filter Time (Timp de filtrare semnal AI2)	0.00	300.00	s	0.1 *	389	A se vedea P3.5.2.1.2.
P3.5.2.2.3	Domeniu semnal AI2	0	1		1 *	390	A se vedea P3.5.2.1.3.
P3.5.2.2.4	AI2 Custom. Min (Minim AI2 utilizat)	-160.00	160.00	%	0.00 *	391	A se vedea P3.5.2.1.4.
P3.5.2.2.5	AI2 Custom. Max (Maxim AI2 utilizat)	-160.00	160.00	%	100.00 *	392	A se vedea P3.5.2.1.5.
P3.5.2.2.6	Inversiune semnal AI2	0	1		0 *	398	A se vedea P3.5.2.1.6.

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile隐含的 din Capitolul 12.1 *Valorile implicite ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

Tabel 45: Setări intrare analogică 3

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.2.3.1	Selectare semnal AI3				AnIN SlotD.1	141	A se vedea P3.5.2.1.1.
P3.5.2.3.2	AI3 Signal Filter Time (Timp de filtrare semnal AI3)	0.00	300.00	s	0.1	142	A se vedea P3.5.2.1.2.
P3.5.2.3.3	Dom. semnal AI3	0	1		0	143	A se vedea P3.5.2.1.3.
P3.5.2.3.4	AI3 Custom. Min (Minim AI3 utilizat)	-160.00	160.00	%	0.00	144	A se vedea P3.5.2.1.4.
P3.5.2.3.5	AI3 Custom. Max (Maxim AI3 utilizat)	-160.00	160.00	%	100.00	145	A se vedea P3.5.2.1.5.
P3.5.2.3.6	Inversiune semnal AI3	0	1		0	151	A se vedea P3.5.2.1.6.

Tabel 46: Setări intrare analogică 4

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.2.4.1	Selectare semnal AI4				AnIN SlotD.2	152	A se vedea P3.5.2.1.1.
P3.5.2.4.2	AI4 Signal Filter Time (Timp de filtrare semnal AI4)	0.00	300.00	s	0.1	153	A se vedea P3.5.2.1.2.
P3.5.2.4.3	Dom. semnal AI4	0	1		0	154	A se vedea P3.5.2.1.3.
P3.5.2.4.4	AI4 Custom. Min (Minim AI4 utilizat)	-160.00	160.00	%	0.00	155	A se vedea P3.5.2.1.4.
P3.5.2.4.5	AI4 Custom. Max (Maxim AI4 utilizat)	-160.00	160.00	%	100.00	156	A se vedea P3.5.2.1.5.
P3.5.2.4.6	Inversiune semnal AI4	0	1		0	162	A se vedea P3.5.2.1.6.

Tabel 47: Setări intrare analogică 5

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.2.5.1	Selectare semnal AI5				AnIN SlotE.1	188	A se vedea P3.5.2.1.1.
P3.5.2.5.2	AI5 Signal Filter Time (Timp de filtrare semnal AI5)	0.00	300.00	s	0.1	189	A se vedea P3.5.2.1.2.
P3.5.2.5.3	Dom. semnal AI5	0	1		0	190	A se vedea P3.5.2.1.3.
P3.5.2.5.4	AI5 Custom. Min (Minim AI5 utilizat)	-160.00	160.00	%	0.00	191	A se vedea P3.5.2.1.4.
P3.5.2.5.5	AI5 Custom. Max (Maxim AI5 utilizat)	-160.00	160.00	%	100.00	192	A se vedea P3.5.2.1.5.
P3.5.2.5.6	Inversiune semnal AI5	0	1		0	198	A se vedea P3.5.2.1.6.

Tabel 48: Setări intrare analogică 6

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.2.6.1	Selectare semnal AI6				AnIN SlotE.2	199	A se vedea P3.5.2.1.1.
P3.5.2.6.2	AI6 Signal Filter Time (Timp de filtrare semnal AI6)	0.00	300.00	s	0.1	200	A se vedea P3.5.2.1.2.
P3.5.2.6.3	Dom. semnal AI6	0	1		0	201	A se vedea P3.5.2.1.3.
P3.5.2.6.4	AI6 Custom. Min (Minim AI6 utilizat)	-160.00	160.00	%	0.00	202	A se vedea P3.5.2.1.4.
P3.5.2.6.5	AI6 Custom. Max (Maxim AI6 utilizat)	-160.00	160.00	%	100.00	203	A se vedea P3.5.2.1.5.
P3.5.2.6.6	Inversiune semnal AI6	0	1		0	209	A se vedea P3.5.2.1.6.

Tabel 49: Setările de ieșire digitală pe placa I/O standard, locașul B

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefi- nit	ID	Descriere
P3.5.3.2.1	Functie R01	0	73	Variabil	11001		<p>Selectarea funcției pentru R01:</p> <p>0 = Niciunul 1 = Pregătit 2 = Funcționare 3 = Eroare generală 4 = Eroare generală inversată 5 = Alarmă generală 6 = Inversat 7 = La turătie 8 = Eroare termistor 9 = Regulator motor activ 10 = Semnal pornire activ 11 = Comandă panou de comandă activă 12 = Comandă I/O B activată 13 = Limită supraveghere 1 14 = Limită supraveghere 2 15 = Mod incendiu activ 16 = Golire activată 17 = Frecvență presestată activă 18 = Oprire rapidă activată 19 = PID în mod aşteptare 20 = Umplere lină PID activă 21 = Supraveghere (limite) feedback PID 22 = Supraveghere (limite) PID extern 23 = Alarmă/eroare presiune intrare 24 = Alarmă/eroare protecție îngheț 25 = Canal de timp 1</p>

Tabel 49: Setările de ieșire digitală pe placa I/O standard, locașul B

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefi- nit	ID	Descriere
P3.5.3.2.1	Functie R01	0	73	Variabil	11001		26 = Canal de timp 2 27 = Canal de timp 3 28 = Cuvânt comandă bus câmp B13 29 = FB Comandă cuvânt B13 30 = Cuvânt comandă bus câmp B15 31 = Date proces bus câmp 1.B0 32 = Date proces bus câmp 1.B1 33 = Date proces bus câmp 1.B2 34 = Alarmă întreținere 35 = Eroare întreținere 36 = ieșire bloc 1 37 = ieșire bloc 2 38 = ieșire bloc 3 39 = ieșire bloc 4 40 = ieșire bloc 5 41 = ieșire bloc 6 42 = ieșire bloc 7 43 = ieșire bloc 8 44 = ieșire bloc 9 45 = ieșire bloc 10 46 = Comandă pompă Jockey 47 = Comandă pompă amorsare 48 = Curățare automată activă 49 = Comandă pompe multiple K1 50 = Comandă pompe multiple K2 51 = Comandă pompe multiple K3 52 = Comandă pompe multiple K4 53 = Comandă pompe multiple K5 54 = Comandă pompe multiple K6

Tabel 49: Setările de ieșire digitală pe placa I/O standard, locașul B

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefi- nit	ID	Descriere
P3.5.3.2.1	Functie R01	0	73		Variabil	11001	55 = Comandă pompe multiple K7 56 = Comandă pompe multiple K8 69 = Set de parametri selectați 72 = Deconectare capac AHF 73 = Deconectare capac AHF inv
P3.5.3.2.2	Temporiz. R01 ON	0.00	320.00	s	0.00	11002	
P3.5.3.2.3	R01 TempORIZARE DEZACTIVARE	0.00	320.00	s	0.00	11003	
P3.5.3.2.4	Funcție R02	0	56		Variabil	11004	A se vedea P3.5.3.2.1.
P3.5.3.2.5	Temporiz. R02 ON	0.00	320.00	s	0.00	11005	A se vedea M3.5.3.2.2.
P3.5.3.2.6	R02 TempORIZARE DEZACTIVARE	0.00	320.00	s	0.00	11006	A se vedea M3.5.3.2.3.
P3.5.3.2.7	Funcție R03	0	56		Variabil	11007	A se vedea P3.5.3.2.1. Indică dacă sunt instalate mai multe de 2 relee de ieșire.

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicatie) dă numele implicit. Consultați valorile implicate din Capitolul 12.1 *Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

IEȘIRILE DIGITALE ALE LOCAȘURILOR DE EXTINDERE C, D SAU E

Arată doar parametrii ieșirilor de pe plăcile optionale din locașurile C, D și E. Efectuați selecțiile ca și în cazul parametrului R01 Function (Funcție R01) (P3.5.3.2.1).

Acest grup de parametri nu este afișat dacă nu există ieșiri digitale în locașurile C, D sau E.

Tabel 50: Setările de ieșire analogică pe placa I/O standard, locașul A

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.5.4.1.1	Funcția AO1	0	31		2 *	10050	0=TEST 0 % (Nu se utilizează) 1 = TEST 100% 2=Frecvență de ieșire (0 -fmax) 3=Referință frecvență (0-fmax) 4=Turație motor (0 - Turație nominală motor) 5 = Current ieșire (0 - InMotor) 6 = Cuplu motor (0 - TnMotor) 7 = Putere motor (0 - PnMotor) 8 = Tensiune motor (0 - UnMotor) 9=Tensiune legătură c.c. (0-1000 V) 10=Punct de referință PID (0-100 %) 11=Răspuns PID (0-100 %) 12=Ieșire PID1 (0-100 %) 13=Ieșire PID extern (0-100 %) 14=Intrare 1 date proces (0-100 %) 15=Intrare 2 date proces (0-100 %) 16=Intrare 3 date proces (0-100 %)

Tabel 50: Setările de ieșire analogică pe placa I/O standard, locașul A

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.5.4.1.1	Funcția A01	0	31		2 *	10050	17=Intrare 4 date proces (0-100 %) 18=Intrare 5 date proces (0-100 %) 19=Intrare 6 date proces (0-100 %) 20=Intrare 7 date proces (0-100 %) 21=Intrare 8 date proces (0-100 %) 22 = Bloc 1 ieșire (0 - 100%) 23 = Bloc 2 ieșire (0 - 100%) 24 = Bloc 3 ieșire (0 - 100%) 25 = Bloc 4 ieșire (0 - 100%) 26 = Bloc 5 ieșire (0 - 100%) 27 = Bloc 6 ieșire (0 - 100%) 28 = Bloc 7 ieșire (0 - 100%) 29 = Bloc 8 ieșire (0 - 100%) 30 = Bloc 9 ieșire (0 - 100%) 31 = Bloc 10 ieșire (0 - 100%)
P3.5.4.1.2	Timp filtrare A01	0.0	300.0	s	1.0 *	10051	0 = Nu se filtrează
P3.5.4.1.3	Minim A01	0	1		0 *	10052	0 = 0 mA / 0 V 1 = 4 mA / 2 V
P3.5.4.1.4	Scală minimă A01	-214748. 36	214748. 36	Variabil	0.0 *	10053	
P3.5.4.1.5	Scală maximă A01	-214748. 36Varia- bil	214748. 36	Variabil	0.0 *	10054	

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile implicite din Capitolul 12.1 *Valorile implicite ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

IЕȘIRILE ANALOGICE ALE LOCAȘURIILOR DE EXTINDERE C, D ȘI E

Arată doar parametrii ieșirilor de pe plăcile optionale din locașurile C, D și E. Efectuați selecțiile ca și în cazul parametrului A01 Function (Funcție A01) (P3.5.4.1.1).

Acest grup de parametri nu este afișat dacă nu există ieșiri digitale în locașurile C, D sau E.

5.6 GRUPUL 3.6: MAPAREA DATELOR DE PE BUSUL DE CÂMP

Tabel 51: Maparea datelor de pe busul de câmp

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.6.1	Fieldbus Data Out 1 Selection (Selectare ieșire date Fieldbus 1)	0	35000		1	852	
P3.6.2	Fieldbus Data Out 2 Selection (Selectare ieșire date Fieldbus 2)	0	35000		2	853	
P3.6.3	Fieldbus Data Out 3 Selection (Selectare ieșire date Fieldbus 3)	0	35000		3	854	
P3.6.4	Fieldbus Data Out 4 Selection (Selectare ieșire date Fieldbus 4)	0	35000		4	855	
P3.6.5	Fieldbus Data Out 5 Selection (Selectare ieșire date Fieldbus 5)	0	35000		5	856	
P3.6.6	Fieldbus Data Out 6 Selection (Selectare ieșire date Fieldbus 6)	0	35000		6	857	
P3.6.7	Fieldbus Data Out 7 Selection (Selectare ieșire date Fieldbus 7)	0	35000		7	858	
P3.6.8	Fieldbus Data Out 8 Selection (Selectare ieșire date Fieldbus 8)	0	35000		37	859	

Tabel 52: Valorile implicate pentru ieșire date de proces în Fieldbus

Date	Valoarea implicită	Scală
Ieșire date proces 1	Frecvență ieșire	0,01 Hz
Ieșire date proces 2	Turație motor	1 rot/min
Ieșire date proces 3	Curent motor	0,1 A
Ieșire date proces 4	Cuplu motor	0,1%
Ieșire date proces 5	Putere motor	0,1%
Ieșire date proces 6	Tensiune motor	0,1 V
Ieșire date proces 7	Tensiune legătură c.c.	1 V
Ieșire date proces 8	Ultimul cod de eroare activ	1

De exemplu, valoarea 2.500 aferentă frecvenței de ieșire este egală cu 25,00 Hz, deoarece scala este de 0,01. Toate valorile de monitorizare pe care le puteți găsi în Capitolul 4.1 *Supraveghere grup* au precizată valoarea scalei.

5.7 GRUPUL 3.7: FRECVENTE INTERZISE

Tabel 53: Frecvențe interzise

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.7.1	Limită inferioară interval frecvență interzisă 1	-1.00	320.00	Hz	0.00	509	0 = Neutilizat
P3.7.2	Limită superioară interval frecvență interzisă 1	0.00	320.00	Hz	0.00	510	0 = Neutilizat
P3.7.3	Limită inferioară interval frecvență interzisă 2	0.00	320.00	Hz	0.00	511	0 = Neutilizat
P3.7.4	Limită superioară interval frecvență interzisă 2	0.00	320.00	Hz	0.00	512	0 = Neutilizat
P3.7.5	Limită inferioară interval frecvență interzisă 3	0.00	320.00	Hz	0.00	513	0 = Neutilizat
P3.7.6	Limită superioară interval frecvență interzisă 3	0.00	320.00	Hz	0.00	514	0 = Neutilizat
P3.7.7	Ramp Time Factor (Factor timp de urcare)	0.1	10.0	Timpi	1.0	518	

5.8 GRUPUL 3.8: SUPRAVEGHERI

Tabel 54: Setări pentru supraveghere

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.8.1	Supervision #1 Item Selection (Selectare element de supraveghere # 1)	0	17		0	1431	0 = Frecvență ieșire 1 = Referință frecvență 2 = Curent motor 3 = Cuplu motor 4 = Putere motor 5 = Tensiune legătură c.c. 6 = Intrare analogică 1 7 = Intrare analogică 2 8 = Intrare analogică 3 9 = Intrare analogică 4 10 = Intrare analogică 5 11 = Intrare analogică 6 12 = Intrare 1 temperatură 13 = Intrare 2 temperatură 14 = Intrare 3 temperatură 15 = Intrare 4 temperatură 16 = Intrare 5 temperatură 17 = Intrare 6 temperatură
P3.8.2	Supervision #1 Mode (Mod de supraveghere #1)	0	2		0	1432	0 = Neutilizat 1 = Supraveghere limită inferioară 2 = Supraveghere limită superioară
P3.8.3	Supervision #1 Limit (Limită de supraveghere #1)	-50.00	50.00	Variabil	25.00	1433	
P3.8.4	Supervision #1 Limit Hysteresis (Histerezis limită de supraveghere #1)	0.00	50.00	Variabil	5.00	1434	
P3.8.5	Supervision #2 Item Selection (Selectare element de supraveghere #2)	0	17		1	1435	A se vedea P3.8.1

Tabel 54: Setări pentru supraveghere

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.8.6	Supervision #2 Mode (Mod de supraveghere #2)	0	2		0	1436	A se vedea P3.8.2
P3.8.7	Supervision #2 Limit (Limită de supraveghere #2)	-50.00	50.00	Variabil	40.00	1437	
P3.8.8	Supervision #2 Limit Hysteresis (Histerezis limită de supraveghere #2)	0.00	50.00	Variabil	5.00	1438	

5.9 GRUPUL 3.9: PROTECȚII

Tabel 55: Setări protecții generale

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.9.1.2	Răspuns la eroare externă	0	3		2	701	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform funcției de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
P3.9.1.3	Input Phase Fault (Eroare fază de intrare)	0	1		0	730	0 = Suport trifazat 1 = Suport monofazat
P3.9.1.4	Undervoltage Fault (Eroare tensiune sub limită)	0	1		0	727	0 = Eroare memorată în istoric 1 = Eroare nememorată în istoric
P3.9.1.5	Response to Output Phase Fault (Răspuns la eroare fază de ieșire)	0	3		2	702	
P3.9.1.6	Response to Field-bus Communication Fault (Răspuns la eroare de comunicare protocol Field-bus)	0	4		3	733	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Alarmă + frecvență presetată eroare (P3.9.1.13) 3 = Eroare (oprire conform funcției de oprire) 4 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
P3.9.1.7	Slot Communication Fault (Eroare de comunicare locaș)	0	3		2	734	
P3.9.1.8	Eroare termistor	0	3		0	732	
P3.9.1.9	PID Soft Fill Fault (Eroare de umplere lentă PID)	0	3		2	748	
P3.9.1.10	Response to PID Supervision Fault (Răspuns la eroare supraveghere PID)	0	3		2	749	

Tabel 55: Setări protecții generale

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.9.1.11	Response to External PID Supervision Fault (Răspuns la eroare supraveghere PID extern)	0	3		2	757	
P3.9.1.13	Preset Alarm Frequency (Frecvență alarmă presetată)	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	25.00	183	
P3.9.1.14	Response to Safe Torque Off (STO) Fault (Răspuns la oprire cuplu pentru neîndeplinire condiții de siguranță)	0	2		2	775	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire prin rotire inerțială)

Tabel 56: Setări pentru protecție termică motor

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefini- t	ID	Descriere
P3.9.2.1	Motor Thermal Protection (Protecție termică motor)	0	3		2	704	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inerțială)
P3.9.2.2	Ambient Temperature (Temperatură ambientală)	-20.0	100.0	°C	40.0	705	
P3.9.2.3	Zero Speed Cooling Factor (Factor de răcire la viteză zero)	5.0	100.0	%	Variabil	706	
P3.9.2.4	Motor Thermal Time Constant (Constantă temporală termică motor)	1	200	min	Variabil	707	
P3.9.2.5	Motor Thermal Loadability (Capacitate de solicitare termică motor)	10	150	%	100	708	

Tabel 57: Setări pentru protecție la blocare arbore motor

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.9.3.1	Motor Stall Fault (Eroare de blocare motor)	0	3		0	709	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
P3.9.3.2	CurentBlocareMot	0.00	5.2	A	3.7	710	
P3.9.3.3	Lim.timp blocare	1.00	120.00	s	15.00	711	
P3.9.3.4	Stall Frequency Limit (Limită de frecvență blocare)	1.00	P3.3.1.2	Hz	25.00	712	

Tabel 58: Setări de protecție motor la sarcină redusă

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.9.4.1	Underload Fault (Eroare încărcare sub limită)	0	3		0	713	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)
P3.9.4.2	Underload Protection: Field Weakening Area Load (Protecție încărcare sub limită: sarcină în zonă de slăbire câmp)	10.0	150.0	%	50.0	714	
P3.9.4.3	Underload Protection: Zero Frequency Load (Protecție încărcare sub limită: sarcină de frecvență zero)	5.0	150.0	%	10.0	715	
P3.9.4.4	Underload Protection: Time Limit (Protecție încărcare sub limită: limită temporală)	2.00	200.00	s	20.00	716	

Tabel 59: Setări pentru oprire rapidă

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.9.5.1	Quick Stop Mode (Mod de oprire rapidă)	0	2		Variabil	1276	0 = Rotire inerțială 1 = Timp de decelerare la oprire rapidă 2 = Oprire conform funcției oprire (P3.2.5)
P3.9.5.2	Quick Stop Activation (Activare oprire rapidă)	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.2	1213	DESCHIS = Activat
P3.9.5.3	Timp de decelerare pentru oprire rapidă	0.1	300.0	s	Variabil	1256	
P3.9.5.4	Response to Quick Stop Fault (Răspuns la eroare oprire rapidă)	0	2		Variabil	744	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire con- form modului de oprire rapidă)

Tabel 60: Setări eroare 1 intrare temperatură

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.9.6.1	Semnal 1 temperatură	0	63		0	739	B0 = Semnal 1 temperatură B1 = Semnal 2 temperatură B2 = Semnal 3 temperatură B3 = Semnal 4 temperatură B4 = Semnal 5 temperatură B5 = Semnal 6 temperatură
P3.9.6.2	Limită alarmă 1	-30.0	200.0	°C	130.0	741	
P3.9.6.3	Limită eroare 1	-30.0	200.0	°C	155.0	742	
P3.9.6.4	Fault Limit Response 1 (Răspuns la limită de eroare 1)	0	3		2	740	0 = Fără răspuns 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)

**OBSERVAȚIE!**

Setările de intrare temperatură sunt disponibile numai dacă este instalată o placă optională B8 sau BH.

Tabel 61: Setări eroare 2 intrare temperatură

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.9.6.5	Semnal 2 temperatură	0	63		0	763	B0 = Semnal 1 temperatură B1 = Semnal 2 temperatură B2 = Semnal 3 temperatură B3 = Semnal 4 temperatură B4 = Semnal 5 temperatură B5 = Semnal 6 temperatură
P3.9.6.6	Limită alarmă 2	-30.0	200.0	°C	130.0	764	
P3.9.6.7	Limită eroare 2	-30.0	200.0	°C	155.0	765	
P3.9.6.8	Fault Limit Response 2 (Răspuns la limită de eroare 2)	0	3		2	766	0 = Fără răspuns 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)

**OBSERVAȚIE!**

Setările de intrare temperatură sunt disponibile numai dacă este instalată o placă optională B8 sau BH.

Tabel 62: Setări protecție la nivel redus pe AI

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.9.8.1	Analogue Input Low Protection (Protecție intrare analogică scăzută)	0	2			767	0 = Fără protecție 1 = Protecție activată în starea de funcționare 2 = Protecție activată în stările de funcționare și de oprire
P3.9.8.2	Analogue Input Low Fault (Eroare intrare analogică scăzută)	0	5		0	700	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Alarmă + frecvență presetată eroare (P3.9.1.13) 3=Alarmă + referință frecvență anterioară 4 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 5 = Eroare (oprire prin rotire inertială)

5.10 GRUPUL 3.10: RESETARE AUTOMATĂ

Tabel 63: Setări pentru resetare automată

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.10.1	Resetare automată	0	1		0 *	731	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.10.2	Funcție reporn.	0	1		1	719	0 = Pornire lansată 1 = În conformitate cu P3.2.4.
P3.10.3	TimpAsteptare	0.10	10000.00	s	0.50	717	
P3.10.4	Timp restartari	0.00	10000.00	s	60.00	718	
P3.10.5	Numar restart	1	10		4	759	
P3.10.6	Autoreset: Subten-siune	0	1		1	720	0 = Nu 1 = Da
P3.10.7	Autoreset: Supratensiune	0	1		1	721	0 = Nu 1 = Da
P3.10.8	Autoreset: Supracurrent	0	1		1	722	0 = Nu 1 = Da
P3.10.9	Autoreset: Al scăzut	0	1		1	723	0 = Nu 1 = Da
P3.10.10	Autoreset: Unit Over-temperature (Resetare automată: supra-temperatură unitate)	0	1		1	724	0 = Nu 1 = Da
P3.10.11	Autoreset: Motor Overtemperature (Resetare automată: supra-temperatură motor)	0	1		1	725	0 = Nu 1 = Da
P3.10.12	Autoreset: Fault Extern	0	1		0	726	0 = Nu 1 = Da
P3.10.13	Autoreset: Underload Fault (Resetare automată: eroare încărcare sub limită)	0	1		0	738	0 = Nu 1 = Da
P3.10.14	Autoreset: Eroare supraveghere PID	0	1		0	776	0 = Nu 1 = Da

Tabel 63: Setări pentru resetare automată

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.10.15	Autoreset: Eroare supraveghere ExtPID	0	1		0	777	0 = Nu 1 = Da

* Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile implicite din Capitolul 12.1 *Valorile implicite ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

5.11 GRUPUL 3.11: SETĂRI PENTRU APlicațIE

Tabel 64: Setări pentru aplicație

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefini- t	ID	Descriere
P3.11.1	Parola	0	9999		0	1806	
P3.11.2	C/F Selection (Selec- tare C/F)	0	1		0 *	1197	0 = Celsius 1 = Fahrenheit
P3.11.3	kW/hp Selection (Selectare kW/CP)	0	1		0	1198	0 = kW 1 = CP
P3.11.4	Multimonitor View (Vizualizare multi- monitor)	0	2		1	1196	0 = 2x2 secțiuni 1 = 3x2 secțiuni 2 = 3x3 secțiuni

5.12 GRUPUL 3.12: FUNCȚII CRONOMETRU

Tabel 65: Interval 1

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.12.1.1	Oră pornire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1464	
P3.12.1.2	Oră oprire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1465	
P3.12.1.3	Zile					1466	B0 = Duminică B1 = Luni B2 = Marti B3 = Miercuri B4 = Joi B5 = Vineri B6 = Sâmbătă
P3.12.1.4	Assign to Channel [Atribuire către canal]					1468	B0 = Canal de timp 1 B1 = Canal de timp 2 B2 = Canal de timp 3

Tabel 66: Interval 2

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.12.2.1	Oră pornire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1469	Consultați Intervalul 1.
P3.12.2.2	Oră oprire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1470	Consultați Intervalul 1.
P3.12.2.3	Zile					1471	Consultați Intervalul 1.
P3.12.2.4	Assign to Channel [Atribuire către canal]					1473	Consultați Intervalul 1.

Tabel 67: Interval 3

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.12.3.1	Oră pornire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1474	Consultați Intervalul 1.
P3.12.3.2	Oră oprire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1475	Consultați Intervalul 1.
P3.12.3.3	Zile					1476	Consultați Intervalul 1.
P3.12.3.4	Assign to Channel (Atribuire către canal)					1478	Consultați Intervalul 1.

Tabel 68: Interval 4

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.12.4.1	Oră pornire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1479	Consultați Intervalul 1.
P3.12.4.2	Oră oprire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1480	Consultați Intervalul 1.
P3.12.4.3	Zile					1481	Consultați Intervalul 1.
P3.12.4.4	Assign to Channel (Atribuire către canal)					1483	Consultați Intervalul 1.

Tabel 69: Interval 5

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.12.5.1	Oră pornire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1484	Consultați Intervalul 1.
P3.12.5.2	Oră oprire	00:00:00	23:59:59	00:mm:ss	00:00:00	1485	Consultați Intervalul 1.
P3.12.5.3	Zile					1486	Consultați Intervalul 1.
P3.12.5.4	Assign to Channel (Atribuire către canal)					1488	Consultați Intervalul 1.

Tabel 70: Cronometru 1

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.12.6.1	Durată	0	72000	s	0	1489	
P3.12.6.2	Cronometru 1				DigINSlot 0.1	447	
P3.12.6.3	Assign to Channel (Atribuire către canal)					1490	B0 = Canal de timp 1 B1 = Canal de timp 2 B2 = Canal de timp 3

Tabel 71: Cronometru 2

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.12.7.1	Durată	0	72000	s	0	1491	Consultați Cronometrul 1.
P3.12.7.2	Cronometru 2				DigINSlot 0.1	448	Consultați Cronometrul 1.
P3.12.7.3	Assign to Channel (Atribuire către canal)					1492	Consultați Cronometrul 1.

Tabel 72: Cronometru 3

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.12.8.1	Durată	0	72000	s	0	1493	Consultați Cronometrul 1.
P3.12.8.2	Cronometru 3				DigINSlot 0.1	449	Consultați Cronometrul 1.
P3.12.8.3	Assign to Channel (Atribuire către canal)					1494	Consultați Cronometrul 1.

5.13 GRUPUL 3.13: CONTROLER PID**Tabel 73: Setări de bază controler PID 1**

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.1.1	Câștig PID	0.00	1000.00	%	100.00	118	
P3.13.1.2	Durată integrare PID	0.00	600.00	s	1.00	119	
P3.13.1.3	Durată derivativă PID	0.00	100.00	s	0.00	132	

Tabel 73: Setări de bază controler PID 1

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.1.4	Selectare unitate proces	1	46		1	1036	1 = % 2=1/min 3=rot/min 4=ppm 5=pps 6=l/s 7=l/min 8=l/h 9=kg/s 10=kg/min 11=kg/h 12 = m ³ /s 13 = m ³ /min 14 = m ³ /h 15=m/s 16=mbar 17=bar 18=Pa 19=kPa 20 = mV 21 = kW 22=°C 23=gal/s 24=gal/min 25=gal/h 26=lb/s 27=lb/min 28=lb/h 29 = ft ³ /s 30 = ft ³ /min 31 = ft ³ /h 32=ft/s 33=in wg 34=ft wg 35 = SPI 36 = lb/in ² 37=psig 38 = CP 39=°F 40=ft 41=inch 42=mm 43=cm 44=m 45 = gpm 46 = cfm
P3.13.1.5	Minim unitate proces	Variabil	Variabil	Variabil	0	1033	
P3.13.1.6	Maxim unitate proces	Variabil	Variabil	Variabil	100	1034	

Tabel 73: Setări de bază controler PID 1

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.1.7	Process Unit Decimale (Zecimale unități de proces)	0	4		2	1035	
P3.13.1.8	Inversare Eroare	0	1		0	340	0 = Normal (Feedback < Punct de referință -> Creștere ieșire PID) 1 = Inversat (Feedback < Punct de referință -> Descreștere ieșire PID)
P3.13.1.9	Bandă inactivă	0.00	99999.9 9	Variabil	0	1056	
P3.13.1.10	Temp.b-dă inact.	0.00	320.00	s	0.00	1057	

Tabel 74: Setările valorilor de referință

Index	Parametru	Min	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefi- nit	ID	Descriere
P3.13.2.1	Punct de referință 1 panou comandă	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0	167	
P3.13.2.2	Punct de referință 2 panou comandă	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0	168	
P3.13.2.3	Setpoint Ramp Time (Valoare de referință timp de urcare)	0.00	300.0	s	0.00	1068	
P3.13.2.4	PID Setpoint Boost Activation (Activare amplificare valoare de referință PID)	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	1046	DE SCHIS = Fără creștere ÎNCHIS = Creștere
P3.13.2.5	Selectare punct de referință PID	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1 *	1047	DE SCHIS = Punct de referință 1 ÎNCHIS = Punct de referință 2

Tabel 74: Setările valorilor de referință

Index	Parametru	Min	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefi- nit	ID	Descriere
P3.13.2.6	Setpoint Source 1 Selection (Selectare sursă 1 valoare de referință)	0	33		3 *	332	0 = Neutilizat 1 = Punct de referință 1 panou de comandă 2 = Punct de referință 2 panou de comandă 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI3 6 = AI4 7 = AI5 8 = AI6 9 = Intrare 1 date proces 10 = Intrare 2 date proces 11 = Intrare 3 date proces 12 = Intrare 4 date proces 13 = Intrare 5 date proces 14 = Intrare 6 date proces 15 = Intrare 7 date proces 16 = Intrare 8 date proces 17 = Intrare 1 temperatură 18 = Intrare 2 temperatură 19 = Intrare 3 temperatură 20 = Intrare 4 temperatură 21 = Intrare 5 temperatură 22 = Intrare 6 temperatură 23 = Bloc 1 ieșire 24 = Bloc 2 ieșire 25 = Bloc 3 ieșire 26 = Bloc 4 ieșire 27 = Bloc 5 ieșire 28 = Bloc 6 ieșire 29 = Bloc 7 ieșire 30 = Bloc 8 ieșire 31 = Bloc 9 ieșire 32 = Bloc 10 ieșire 33 = Valori de referință multiple

Tabel 74: Setările valorilor de referință

Index	Parametru	Min	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefi- nit	ID	Descriere
P3.13.2.7	Setpoint 1 Minimum (Minimum valoare de referință 1)	-200.00	200.00	%	0.00	1069	
P3.13.2.8	Setpoint 1 Maximum (Maximum valoare de referință 1)	-200.00	200.00	%	100.00	1070	
P3.13.2.9	Setpoint 1 Boost (Amplificare valoare de referință 1)	-2.0	2.0	x	1.0	1071	
P3.13.2.10	Setpoint Source 2 Selection (Selectare sursă 2 valoare de referință)	0	Variabil		2 *	431	A se vedea P3.13.2.6.
P3.13.2.11	Setpoint 2 Minimum (Minimum valoare de referință 2)	-200.00	200.00	%	0.00	1073	A se vedea P3.13.2.7.
P3.13.2.12	Setpoint 2 Maximum (Maximum valoare de referință 2)	-200.00	200.00	%	100.00	1074	A se vedea P3.13.2.8.
P3.13.2.13	Setpoint 2 Boost (Amplificare valoare de referință 2)	-2.0	2.0	x	1.0	1078	A se vedea P3.13.2.9.

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile implicate din Capitolul 12.1 *Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

Tabel 75: Setări semnale de răspuns

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.3.1	Feedback Function (Functie de feedback)	1	9		1 *	333	1 = Este utilizată numai sursa 1 2=SQRT[Sursa1]; [Debit=Constant x SQRT(Presiune)] 3 = SQRT [Sursa1- Sursa 2] 4 = SQRT [Sursa 1] + SQRT [Sursa 2] 5 = Sursa 1 + Sursa 2 6 = Sursa 1 - Sursa 2 7 = MIN [Sursa 1, Sursa 2] 8 = MAX [Sursa 1, Sursa 2] 9 = MEAN [Sursa 1, Sursa 2]
P3.13.3.2	Feedback Function Gain (Câștig funcție de feedback)	-1000.0	1000.0	%	100.0	1058	

Tabel 75: Setări semnale de răspuns

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.3.3	Feedback 1 Source Selection (Selectare sursă feedback 1)	0	30		2 *	334	0 = Neutilizat 1 = AI1 2 = AI2 3 = AI3 4 = AI4 5 = AI5 6 = AI6 7 = Intrare 1 date proces 8 = Intrare 2 date proces 9 = Intrare 3 date proces 10 = Intrare 4 date proces 11 = Intrare 5 date proces 12 = Intrare 6 date proces 13 = Intrare 7 date proces 14 = Intrare 8 date proces 15 = Intrare 1 temperatură 16 = Intrare 2 temperatură 17 = Intrare 3 temperatură 18 = Intrare 4 temperatură 19 = Intrare 5 temperatură 20 = Intrare 6 temperatură 21 = Bloc 1 ieșire 22 = Bloc 2 ieșire 23 = Bloc 3 ieșire 24 = Bloc 4 ieșire 25 = Bloc 5 ieșire 26 = Bloc 6 ieșire 27 = Bloc 7 ieșire 28 = Bloc 8 ieșire 29 = Bloc 9 ieșire 30 = Bloc 10 ieșire
P3.13.3.4	Feedback 1 Minimum (Minimum feedback 1)	-200.00	200.00	%	0.00	336	
P3.13.3.5	Feedback 1 Maximum (Maximum feedback 1)	-200.00	200.00	%	100.00	337	
P3.13.3.6	Feedback 2 Source Selection (Selectare sursă feedback 2)	0	30		0	335	A se vedea P3.13.3.3.
P3.13.3.7	Feedback 2 Minimum (Minimum feedback 2)	-200.00	200.00	%	0.00	338	A se vedea P3.13.3.4.

Tabel 75: Setări semnale de răspuns

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
M3.13.3.8	Feedback 2 Maximum [Maximum feedback 2]	-200.00	200.00	%	100.00	339	A se vedea P3.13.3.5.

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile隐式的 din Capitolul 12.1 *Valorile implicite ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

Tabel 76: Setări pentru reglaj anticipativ

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.4.1	Feedforward Function [Funcție de feed-forward [Reacție pozitivă]]	1	9		1	1059	A se vedea P3.13.3.1
P3.13.4.2	Feedforward Function Gain [Câștig funcție de feedforward [Reactie pozitivă]]	-1000	1000	%	100.0	1060	A se vedea P3.13.3.2
P3.13.4.3	Feedforward 1 Source Selection [Selectare sursă feedforward 1]	0	30		0	1061	A se vedea P3.13.3.3
P3.13.4.4	Feedforward 1 Minimum [Minimum feedforward 1]	-200.00	200.00	%	0.00	1062	A se vedea P3.13.3.4
P3.13.4.5	Feedforward 1 Maximum [Maximum feedforward 1]	-200.00	200.00	%	100.00	1063	A se vedea P3.13.3.5
P3.13.4.6	Feedforward 2 Source Selection [Selectare sursă feedforward 2]	0	30		0	1064	A se vedea P3.13.3.3
P3.13.4.7	Feedforward 2 Min [Minimum feedforward 2]	-200.00	200.00	%	0.00	1065	A se vedea P3.13.3.7
P3.13.4.8	Feedforward 2 Max [Maximum feedforward 2]	-200.00	200.00	%	100.00	1066	A se vedea M3.13.3.8

Tabel 77: Setări pentru funcția de așteptare

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefin it	ID	Descriere
P3.13.5.1	SP1 Sleep Frequency Limit (Limită de frecvență repaus SP1)	0.00	320.00	Hz	0.00	1016	0 = Neutilizat
P3.13.5.2	Temp. aștept. SP1	0	3000	s	0	1017	0 = Neutilizat
P3.13.5.3	SP1 Wake Up Level (Nivel de reactivare SP1)	-214748. 36	214748. 36	Variabil	0.0000	1018	0 = Neutilizat
P3.13.5.4	Mod reactivare SP1	0	1		0	1019	0=Nivel absolut 1=Punct de referință relativ
P3.13.5.5	SP1 Sleep Boost (Amplificare repaus SP1)	-99999.9 9	99999.9 9	P3.13.1.4	0	1793	
P3.13.5.6	SP1 Sleep Boost Maximum Time (Timp maxim de amplificare repaus SP1)	1	300	s	30	1795	
P3.13.5.7	Frecvență așteptare SP2	0.00	320.00	Hz	0.00	1075	A se vedea P3.13.5.1
P3.13.5.8	Temp. aștept. SP2	0	3000	s	0	1076	A se vedea P3.13.5.2
P3.13.5.9	SP2 Wake Up Level (Nivel de reactivare SP2)	-214748. 36	214748. 36	Variabil	0.0	1077	A se vedea P3.13.5.3
P3.13.5.10	Mod reactivare SP2	0	1		0	1020	0=Nivel absolut 1=Punct de referință relativ
P3.13.5.11	SP2 Sleep Boost (Amplificare repaus SP2)	-99999.9 9	99999.9 9	P3.13.1.4	0	1794	A se vedea P3.13.5.5
P3.13.5.12	SP2 Sleep Boost Maximum Time (Timp maxim de amplificare repaus SP2)	1	300	s	30	1796	A se vedea P3.13.5.6

Tabel 78: Parametri de supraveghere semnal de răspuns

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.13.6.1	Enable Feedback Supervision (Activare supraveghere feed-back)	0	1		0	735	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.13.6.2	Lim. superioară	-99999.9 9	99999.9 9	Variabil	Variabil	736	
P3.13.6.3	Lim. inferioară	-99999.9 9	99999.9 9	Variabil	Variabil	758	
P3.13.6.4	Temporizare	0	30000	s	0	737	
P3.13.6.5	Response to PID Supervision Fault (Răspuns la eroare supraveghere PID)	0	3		2	749	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)

Tabel 79: Parametri de compensare pierdere de presiune

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.13.7.1	Enable Setpoint 1 (Activare valoare de referință 1)	0	1		0	1189	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.13.7.2	Setpoint 1 Max Compensation (Compensare maximă valoare de referință 1)	-99999.9 9	99999.9 9	Variabil	0.00	1190	
P3.13.7.3	Enable Setpoint 2 (Activare valoare de referință 2)	0	1		0	1191	A se vedea P3.13.7.1.
P3.13.7.4	Setpoint 2 Max Compensation (Compensare maximă valoare de referință 2)	-99999.9 9	99999.9 9	Variabil	0.00	1192	A se vedea P3.13.7.2.

Tabel 80: Setări pentru umplere lină

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.13.8.1	Soft Fill Function (Funcție de umplere lentă)	0	2		0	1094	0 = Dezactivat 1 = Activat, nivel 2 = Activat, Timeout
P3.13.8.2	Soft Fill Frequency (Frecvență de umplere lentă)	0.00	P3.3.1.2	Hz	20.00	1055	
P3.13.8.3	Soft Fill Level [Nivel de umplere lentă]	-99999.9 9	99999.9 9	Variabil	0.0000	1095	
P3.13.8.4	Soft Fill Timeout (Expirare umplere lentă)	0	30000	s	0	1096	0=Fără timeout, fără generare de erori
P3.13.8.5	Eroare umplere lentă	0	3		2	738	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare (oprire conform modului de oprire) 3 = Eroare (oprire prin rotire inertială)

Tabel 81: Parametri de supraveghere presiune intrare

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.9.1	Enable Supervision (Activare supraveghere)	0	1		0	1685	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.13.9.2	Supervision Signal (Semnal de supraveghere)	0	23		0	1686	0 = Intrare analogică 1 1 = Intrare analogică 2 2 = Intrare analogică 3 3 = Intrare analogică 4 4 = Intrare analogică 5 5 = Intrare analogică 6 6=Intrare 1 date proces (0-100 %) 7=Intrare 2 date proces (0-100 %) 8=Intrare 3 date proces (0-100 %) 9=Intrare 4 date proces (0-100 %) 10=Intrare 5 date proces (0-100 %) 11=Intrare 6 date proces (0-100 %) 12=Intrare 7 date proces (0-100 %) 13=Intrare 8 date proces (0-100 %) 14 = Bloc 1 ieșire 15 = Bloc 2 ieșire 16 = Bloc 3 ieșire 17 = Bloc 4 ieșire 18 = Bloc 5 ieșire 19 = Bloc 6 ieșire 20 = Bloc 7 ieșire 21 = Bloc 8 ieșire 22 = Bloc 9 ieșire 23 = Bloc 10 ieșire
P3.13.9.3	Supervision Unit Selection (Selectare unitate de supraveghere)	1	9	Variabil	3	1687	1 = % 2=mbar 3=bar 4=Pa 5=kPa 6 = PSI 7=mmHg 8=Torr 9 = lb/in ²
P3.13.9.4	Supervision Unit Decimals (Zecimale unități de supraveghere)	0	4		2	1688	

Tabel 81: Parametri de supraveghere presiune intrare

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.9.5	Supervision Unit Minimum Value (Valoare minimă unitate de supraveghere)	-99999.99	99999.99	P3.13.9.3	0.00	1689	
P3.13.9.6	Supervision Unit Maximum Value (Valoare maximă unitate de supraveghere)	-99999.99	99999.99	P3.13.9.3	10.00	1690	
P3.13.9.7	Nivel alarmă supraveghere	P3.13.9.5	P3.13.9.6	P3.13.9.3	Variabil	1691	
P3.13.9.8	Nivel eroare supraveghere	P3.13.9.5	P3.13.9.7	P3.13.9.3	0.10	1692	
P3.13.9.9	Temporizare eroare supraveghere	0.00	60.00	s	5.00	1693	
P3.13.9.10	Reducere punct referință PID	0.0	100.0	%	10.0	1694	
V3.13.9.11	Presiune intrare	P3.13.9.5	P3.13.9.6	P3.13.9.3	Variabil	1695	Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea reală a presiunii de intrare a pompei.

Tabel 82: Repaus – nicio solicitare detectată

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.10.1	Sleep No Demand Detection Enable (Activare repaus nedetectarea niciunei solicitări)	0	1		0	1649	0 = Nu 1 = Da
P3.13.10.2	SNDD Error Hysteresis (Histerezis eroare SNDD)	0	99999.9	P3.13.1.4	0.5	1658	
P3.13.10.3	SNDD Frequency Hysteresis (Histerezis frecvență SNDD)	0.00	P3.3.1.2	Hz	3.00	1663	
P3.13.10.4	SNDD Supervision Time (Timp de supraveghere SNDD)	0	600	s	120	1668	
P3.13.10.5	SNDD Actual Add (Adăugare SNDD propriu-zis)	0.00	P3.13.10.2	P3.13.1.4	0.5	1669	

Tabel 83: Parametrii multi-punct

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.12.1	Multi-punct de referință 0	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15560	
P3.13.12.2	Multi-punct de referință 1	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15561	
P3.13.12.3	Multi-punct de referință 2	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15562	
P3.13.12.4	Multi-punct de referință 3	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15563	
P3.13.12.5	Multi-punct de referință 4	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15564	
P3.13.12.6	Multi-punct de referință 5	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15565	
P3.13.12.7	Multi-punct de referință 6	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15566	
P3.13.12.8	Multi-punct de referință 7	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15567	
P3.13.12.9	Multi-punct de referință 8	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15568	
P3.13.12.10	Multi-punct de referință 9	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15569	
P3.13.12.11	Multi-punct de referință 10	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15570	
P3.13.12.12	Multi-punct de referință 11	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15571	
P3.13.12.13	Multi-punct de referință 12	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15572	
P3.13.12.14	Multi-punct de referință 13	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15573	
P3.13.12.15	Multi-punct de referință 14	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15574	
P3.13.12.16	Multi-punct de referință 15	P3.13.1.5	P3.13.1.6	P3.13.1.4	0.0	15575	
P3.13.12.17	Multi-Setpoint Selection 0 (Selectare multi-punct de referință 0)				DigIN Slot0.1	15576	

Tabel 83: Parametrii multi-punct

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.13.12.18	Multi-Setpoint Selection 1 (Selectare multi-punct de referință 1)				DigIN Slot0.1	15577	
P3.13.12.19	Multi-Setpoint Selection 2 (Selectare multi-punct de referință 2)				DigIN Slot0.1	15578	
P3.13.12.20	Multi-Setpoint Selection 3 (Selectare multi-punct de referință 3)				DigIN Slot0.1	15579	

5.14 GRUPUL 3.14: CONTROLER PID EXTERN

Tabel 84: Setările de bază pentru controlerul PID extern

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.14.1.1	Enable External PID (Activare PID extern)	0	1		0	1630	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.14.1.2	Semnal pornire				DigIN Slot0.2	1049	DESCHIS = PID2 în mod oprire ÎNCHIS = PID2 regleză
P3.14.1.3	Ieșire oprită	0.0	100.0	%	0.0	1100	
P3.14.1.4	Câștig PID	0.00	1000.00	%	100.00	1631	A se vedea P3.13.1.1
P3.14.1.5	Durată integrare PID	0.00	600.00	s	1.00	1632	A se vedea P3.13.1.2
P3.14.1.6	Durată derivativă PID	0.00	100.00	s	0.00	1633	A se vedea P3.13.1.3
P3.14.1.7	Selectare unitate proces	0	46		0	1635	A se vedea P3.13.1.4
P3.14.1.8	Minim unitate proces	Variabil	Variabil	Variabil	0	1664	A se vedea P3.13.1.5
P3.14.1.9	Maxim unitate proces	Variabil	Variabil	Variabil	100	1665	A se vedea P3.13.1.6
P3.14.1.10	Process Unit Decimale (Zecimale unități de proces)	0	4		2	1666	A se vedea P3.13.1.7
P3.14.1.11	Inversare Eroare	0	1		0	1636	A se vedea P3.13.1.8
P3.14.1.12	Bandă inactivă	0.00	Variabil	Variabil	0.0	1637	A se vedea P3.13.1.9
P3.14.1.13	Temp.b-dă inact.	0.00	320.00	s	0.00	1638	A se vedea P3.13.1.10

Tabel 85: Valorile de referință ale controlerului PID extern

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.14.2.1	Punct de referință 1 panou comandă	P3.14.1.8	P3.14.1.9	Variabil	0.00	1640	
P3.14.2.2	Punct de referință 2 panou comandă	P3.14.1.8	P3.14.1.9	Variabil	0.00	1641	
P3.14.2.3	Setpoint Ramp Time (Valoare de referință timp de urcare)	0.00	300.00	s	0.00	1642	
P3.14.2.4	Selectare pct. ref.				DigIN Slot0.1	1048	DESCHIS = Punct de referință 1 ÎNCHIS = Punct de referință 2

Tabel 85: Valorile de referință ale controlerului PID extern

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.14.2.5	Setpoint Source 1 Selection (Selectare sursă 1 valoare de referință)	0	32		1	1643	0 = Neutilizat 1 = Punct de referință 1 panou de comandă 2 = Punct de referință 2 panou de comandă 3 = AI1 4 = AI2 5 = AI3 6 = AI4 7 = AI5 8 = AI6 9 = Intrare 1 date proces 10 = Intrare 2 date proces 11 = Intrare 3 date proces 12 = Intrare 4 date proces 13 = Intrare 5 date proces 14 = Intrare 6 date proces 15 = Intrare 7 date proces 16 = Intrare 8 date proces 17 = Intrare 1 temperatură 18 = Intrare 2 temperatură 19 = Intrare 3 temperatură 20 = Intrare 4 temperatură 21 = Intrare 5 temperatură 22 = Intrare 6 temperatură 23 = Bloc 1 ieșire 24 = Bloc 2 ieșire 25 = Bloc 3 ieșire 26 = Bloc 4 ieșire 27 = Bloc 5 ieșire 28 = Bloc 6 ieșire 29 = Bloc 7 ieșire 30 = Bloc 8 ieșire 31 = Bloc 9 ieșire 32 = Bloc 10 ieșire
P3.14.2.6	Setpoint 1 Minimum (Minimum valoare de referință 1)	-200.00	200.00	%	0.00	1644	

Tabel 85: Valorile de referință ale controlerului PID extern

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.14.2.7	Setpoint 1 Maximum (Maximum valoare de referință 1)	-200.00	200.00	%	100.00	1645	
P3.14.2.8	Setpoint Source 2 Selection (Selectare sursă 2 valoare de referință)	0	32		2	1646	A se vedea P3.14.2.5.
P3.14.2.9	Setpoint 2 Minimum (Minimum valoare de referință 2)	-200.00	200.00	%	0.00	1647	
P3.14.2.10	Setpoint 2 Maximum (Maximum valoare de referință 2)	-200.00	200.00	%	100.00	1648	

Tabel 86: Feedbackul controlerului PID extern

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.14.3.1	Feedback Function (Funcție de feedback)	1	9		1	1650	A se vedea P3.13.3.1
P3.14.3.2	Feedback Function Gain (Câștig funcție de feedback)	-1000.0	1000.0	%	100.0	1651	A se vedea P3.13.3.2
P3.14.3.3	Feedback 1 Source Selection (Selectare sursă feedback 1)	0	30		2	1652	A se vedea P3.13.3.3
P3.14.3.4	Feedback 1 Minimum (Minimum feedback 1)	-200.00	200.00	%	0.00	1653	
P3.14.3.5	Feedback 1 Maximum (Maximum feedback 1)	-200.00	200.00	%	100.00	1654	
P3.14.3.6	Feedback 2 Source Selection (Selectare sursă feedback 2)	0	30		0	1655	A se vedea P3.13.3.6.
P3.14.3.7	Feedback 2 Minimum (Minimum feedback 2)	-200.00	200.00	%	0.00	1656	
P3.14.3.8	Feedback 2 Maximum (Maximum feedback 2)	-200.00	200.00	%	100.00	1657	

Tabel 87: Supravegherea proceselor controlerului PID extern

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.14.4.1	Enable Supervision (Activare supraveghere)	0	1		0	1659	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.14.4.2	Lim. superioară	Variabil	Variabil	Variabil	0	1660	A se vedea P3.13.6.2
P3.14.4.3	Lim. inferioară	Variabil	Variabil	Variabil	0	1661	A se vedea P3.13.6.3
P3.14.4.4	Temporizare	0	30000	s	0	1662	
P3.14.4.5	Response to External PID Supervision Fault (Răspuns la eroare supraveghere PID extern)	0	3		2	757	A se vedea P3.9.1.2

5.15 GRUPUL 3.15: POMPE MULTIPLE

Tabel 88: Parametri pompe multiple

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.15.1	Mod pompe multiple	0	2		0 *	1785	0= O singură unitate de acționare 1 = Unități secundare multiple 2 = Unități master multiple
P3.15.2	Număr de pompe	1	8		1 *	1001	
P3.15.3	Număr de ID pompă	1	8		0	1500	
P3.15.4	Semnale de pornire și de răspuns	0	2		1	1782	0=Neconectat 1=Numai semnal de pornire conectat 2= Ambele semnale conectate
P3.15.5	Interblocare pompă	0	1		1 *	1032	0 = Neutilizat 1 = Activat
P3.15.6	Auto-permutare	0	2		1 *	1027	0 = Dezactivat 1= Activat (interval) 2= Activat (zilele săptămânii)
P3.15.7	Pompe schimbate automat	0	1		1 *	1028	0 = Pompe auxiliare 1 = Toate pompele
P3.15.8	Interval schimbare automată	0.0	3000.0	ore	48.0 *	1029	
P3.15.9	Autochange Days (Zile de schimbare automată)	0	127		0	1786	B0 = Duminică B1 = Luni B2 = Marti B3 = Miercuri B4 = Joi B5 = Vineri B6 = Sâmbătă
P3.15.10	Schimbare automată: Time of Day (Oră)	00:00:00	23:59:59	Timp	00:00:00	1787	

Tabel 88: Parametri pompe multiple

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.15.11	Schimbare auto-mată: Frecvența Limită	0.00	P3.3.1.2	Hz	25.00 *	1031	
P3.15.12	Schimbare auto-mată: Pump Limit (Limită pompă)	0	8		1 *	1030	
P3.15.13	Lățime de bandă	0	100	%	10 *	1097	Punct de referință = 5 bari Lățime de bandă = 10%.
P3.15.14	Tempor.lățim.bdă	0	3600	s	10 *	1098	
P3.15.15	Viteză constantă de producție	0.0	100.0	%	80.0 *	1513	
P3.15.16	Limită pompe func-tionale	1	P3.15.2		3 *	1187	
M3.15.17	Interlock Signals (Semnale de angre-nare)	Consultați parametrii semnalului de angrenare de mai jos.					
M3.15.18	Overpressure Supervision (Supraveghere suprapresiune)	Consultați parametrii de supraveghere presiune de mai jos.					
M3.15.19	Pump Running Time (Timp de funcționare pompă)	Consultați parametrii contorului temporal de funcționare a pompei de mai jos.					
M3.15.22	Setări avansate	Consultați parametrii setărilor complexe de mai jos.					

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile implicate din Capitolul 12.1 *Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

Tabel 89: Semnale de angrenare

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.15.17.1	Interblocare pompă 1	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	426	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.15.17.2	Interblocare pompă 2	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	427	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.15.17.3	Interblocare pompă 3	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	428	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.15.17.4	Interblocare pompă 4	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	429	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.15.17.5	Interblocare pompă 5	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	430	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.15.17.6	Interblocare pompă 6	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	486	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.15.17.7	Interblocare pompă 7	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	487	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ
P3.15.17.8	Interblocare pompă 8	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	488	DESCHIS = Nu este activ ÎNCHIS = Activ

Tabel 90: Parametri de supraveghere suprapresiune

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.15.18.1	Enable Overpressure Supervision (Activare supraveghere suprapresiune)	0	1		0	1698	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.15.18.2	Nivel alarmă supraveghere	Variabil	Variabil	Variabil	0.00	1699	

Tabel 91: Parametri contoare durată funcționare pompe

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefi- nit	ID	Descriere
P3.15.19.1	Set Runtime Counter (Setare contor durată de rulare)	0	1		0	1673	0 = Fără acțiune 1 = Setați valoarea spe- cificată de parametrul P3.15.19.2 asupra con- torului duratei de rulare a pompei selec- tate.
P3.15.19.2	Setare contor durată de rulare: Valoare	0	300 000	ore	0	1087	
P3.15.19.3	Setare contor durată de rulare: Selectare pompă	0	8		1	1088	0 = Toate pompele 1 = Pompa (1) 2 = Pompa 2 3 = Pompa 3 4 = Pompa 4 5 = Pompa 5 6 = Pompa 6 7 = Pompa 7 8 = Pompa 8
P3.15.19.4	Limită alarmă durată funcționare pompă	0	300 000	ore	0	1109	0 = Neutilizat
P3.15.19.5	Limită eroare durată funcționare pompă	0	300 000	ore	0	1110	0 = Neutilizat

Tabel 92: Setări avansate

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefi- nit	ID	Descriere
P3.15.22.1	Frecvență de fazare	P3.3.1.1	320.0	Hz	320.0	15545	
P3.15.22.2	Frecvență de defazare	0.0	P3.3.1.2	Hz	0.00	15546	

5.16 GRUPUL 3.16: CONTOARE DE ÎNTREȚINERE

Tabel 93: Contoare de întreținere

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.16.1	Mod contor 1	0	2		0	1104	0 = Neutilizat 1 = Ore 2 = Rotății*1000
P3.16.2	Counter 1 Alarm Limit (Limită de alarmă contor 1)	0	2147483 647	h/kRot	0	1105	0 = Neutilizat
P3.16.3	Counter 1 Fault Limit (Limită de eroare contor 1)	0	2147483 647	h/kRot	0	1106	0 = Neutilizat
P3.16.4	Resetare contor 1				0	1107	
P3.16.5	Counter 1 DI Reset (Resetare DE contor 1)				0	490	ÎNCHIS = Resetare

5.17 GRUPUL 3.17: MODUL INCENDIU

Tabel 94: Parametri mod incendiu

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.17.1	Fire Mode Password (Parolă mod incendiu)	0	9999		0	1599	1002 = Activat 1234 = Mod test
P3.17.2	Fire Mode Frequency Source (Sursă de frecvență mod incendiu)	0	18		0	1617	0 = Frecvență mod incendiu 1 = Turații presetate 2 = Panou de comandă 3 = Bus de câmp 4 = AI1 5 = AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID1 8 = Potențiometru motor 9 = Bloc 1 ieșire 10 = Bloc 2 ieșire 11 = Bloc 3 ieșire 12 = Bloc 4 ieșire 13 = Bloc 5 ieșire 14 = Bloc 6 ieșire 15 = Bloc 7 ieșire 16 = Bloc 8 ieșire 17 = Bloc 9 ieșire 18 = Bloc 10 ieșire
P3.17.3	Frecvență mod incendiu	0.00	P3.3.1.2	Hz	50.00	1598	
P3.17.4	Fire Mode Activation on OPEN (Activare mod incendiu la DESCHIDERE)				DigIN Slot0.2	1596	DE SCHIS = Mod incendiu activ ÎNCHIS = Fără acțiune
P3.17.5	Fire Mode Activation on CLOSE (Activare mod incendiu la ÎNCHIDERE)				DigIN Slot0.1	1619	DE SCHIS = Nicio acțiune ÎNCHIS = Mod incendiu activ
P3.17.6	Fire Mode Reverse (Inversare mod incendiu)				DigIN Slot0.1	1618	DE SCHIS = Înainte ÎNCHIS = Inversat DigIN Slot0.1 = În sens pozitiv DigIN Slot0.2 = În sens invers

Tabel 94: Parametri mod incendiu

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
V3.17.7	Stare mod incendiu	0	3			1597	Consultați <i>Tabel 16 Elementele din meniul de monitorizare.</i> 0 = Dezactivat 1 = Activat 2=Activat (Activat + DI deschis) 3=Mod test
V3.17.8	Fire Mode Counter (Contor mod incen- diu)	0	65535			1679	

5.18 GRUPUL 3.18: PARAMETRI PREÎNCĂLZIRE MOTOR

Tabel 95: Parametri preîncălzire motor

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.18.1	Funcție preîncălzire motor	0	3		0	1225	0 = Neutilizat 1 = Întotdeauna în sta- rea oprire 2 = Comandat de DI 3 = Limită tempera- tură, radiator
P3.18.2	Preheat Tempera- ture Limit (Limită de temperatură pre- încălzire)	-20	100	°C/F	0	1226	
P3.18.3	Curent preîncălzire motor	0	0,5*IL	A	Variabil	1227	
P3.18.4	Motor Preheat ON (Pre-încălzire motor pornită)	Variabil	Variabil		DigIN Slot0.1	1044	DESCHIS = Nicio acțiune ÎNCHIS = Preîncălzire activată în starea de oprire

5.19 GRUPUL 3.19: PERSONALIZARE ACȚIONARE

Tabel 96: Parametri personalizare acționare

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.19.1	Mod de lucru	0	1		1	15001	0 = Executare program 1 = Programare



OBSERVAȚIE!

Când utilizați Personalizare acționare, utilizați instrumentul grafic Personalizare acționare din VACON® Live.

5.20 GRUPUL 3.21: COMANDA POMPEI

Tabel 97: Parametri de curățare automată

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.21.1.1	Funcție curățare	0	3		0	1714	0 = Dezactivat 1 = Activat (DIN) 2=Activat (Curent) 3= Activat (zilele săptămânii)
P3.21.1.2	Activare curățare				DigIN Slot0.1	1715	
P3.21.1.3	Cleaning Current Limit (Limită curent de curățare)	0.0	200.0	%	120.0	1712	
P3.21.1.4	Cleaning Current Delay (Amânare curent de curățare)	0.0	300.0	s	60.0	1713	
P3.21.1.5	Cleaning Weekdays (Zile de curățare)	0	127		0	1723	B0 = Duminică B1 = Luni B2 = Marti B3 = Miercuri B4 = Joi B5 = Vineri B6 = Sâmbătă
P3.21.1.6	Cleaning Time of Day (Oră de curățare)	00:00:00	23:59:59		00:00:00	1700	
P3.21.1.7	Cicluri curățare	1	100		5	1716	
P3.21.1.8	Clean Forward Frequency (Frecvență de curățare în sens pozitiv)	0.00	50.00	Hz	45.00	1717	
P3.21.1.9	Durată avans. curăț.	0.00	320.00	s	2.00	1718	
P3.21.1.10	Clean Reverse Frequency (Frecvență de curățare în sens invers)	0.00	50.00	Hz	45.00	1719	
P3.21.1.11	Durată invers.curăț.	0.00	320.00	s	0.00	1720	
P3.21.1.12	Cleaning Acceleration Time (Oră de accelerare curățare)	0.1	300.0	s	0.1	1721	

Tabel 97: Parametri de curățare automată

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.21.1.1 3	Cleaning Decelera- tion Time (Oră de decelerare curățare)	0.1	300.0	s	0.1	1722	

Tabel 98: Parametri pentru pompa Jockey

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.21.2.1	Funcție Jockey	0	2		0	1674	0 = Neutilizat 1 = PID în așteptare 2 = PID în așteptare (nivel)
P3.21.2.2	Nivel pornire Jockey	Variabil	Variabil	Variabil	0.00	1675	
P3.21.2.3	Nivel oprire Jockey	Variabil	Variabil	Variabil	0.00	1676	

Tabel 99: Parametri pompă de amorsare

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.21.3.1	Funcție amorsare	0	1		0	1677	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.21.3.2	Durată amorsare	0.0	320.00	s	3.0	1678	

Tabel 100: Parametri antiblocare

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefini- t	ID	Descriere
P3.21.4.1	Interval antiblocare	0	96.0	ore	0	1696	
P3.21.4.2	Durată de funcțio- nare antiblocare	0	300	s	20	1697	
P3.21.4.3	Frecvență antiblo- care	P3.3.1.1	P3.3.1.2	Hz	15.0	1504	

Tabel 101: Parametri de protecție contra înghețului

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.21.5.1	Protecție la îngheț	0	1		0	1704	0 = Dezactivat 1 = Activat
P3.21.5.2	Temperature Signal (Semnal temperatură)	0	29		6	1705	0 = Intrare temperatură 1 (-50 -200 C) 1 = Intrare temperatură 2 (-50 -200 C) 2 = Intrare temperatură 3 (-50 -200 C) 3 = Intrare temperatură 4 (-50 -200 C) 4 = Intrare temperatură 5 (-50 -200 C) 5 = Intrare temperatură 6 (-50 -200 C) 6 = Intrare analogică 1 7 = Intrare analogică 2 8 = Intrare analogică 3 9 = Intrare analogică 4 10 = Intrare analogică 5 11 = Intrare analogică 6 12=Intrare 1 date proces (0-100 %) 13=Intrare 2 date proces (0-100 %) 14=Intrare 3 date proces (0-100 %) 15=Intrare 4 date proces (0-100 %) 16=Intrare 5 date proces (0-100 %) 17=Intrare 6 date proces (0-100 %) 18=Intrare 7 date proces (0-100 %) 19=Intrare 8 date proces (0-100 %) 20 = Bloc 1 ieșire 21 = Bloc 2 ieșire 22 = Bloc 3 ieșire 23 = Bloc 4 ieșire 24 = Bloc 5 ieșire 25 = Bloc 6 ieșire 26 = Bloc 7 ieșire 27 = Bloc 8 ieșire 28 = Bloc 9 ieșire 29 = Bloc 10 ieșire
P3.21.5.3	Temperature Signal Minimum (Minimum semnal temperatură)	-50,0 (°C)	P3.21.5.4. 4	°C/°F	-50,0 (°C)	1706	

Tabel 101: Parametri de protecție contra înghețului

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P3.21.5.4	Temperature Signal Maximum (Maximum semnal temperatură)	P3.21.5.3	200,0 (°C)	°C/°F	200,0 (°C)	1707	
P3.21.5.5	Frost Protection Temperature Limit (Limită de temperatură protecție anti-îngheț)	P3.21.5.3	P3.21.5.4	°C/°F	5,00 (°C)	1708	
P3.21.5.6	Frecvență protecție contra înghețului	0.0	P3.3.1.2	Hz	10.0	1710	
V3.21.5.7	Frost Temperature Monitoring (Monitorizare temperatură de îngheț)	Variabil	Variabil	°C/°F		1711	Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului de temperatură utilizat pentru funcția de protecție anti-îngheț.

5.21 GRUPUL 3.23: FILTRU ARMONIC AVANSAT

Tabel 102: Parametri filtru armonic avansat

Index	Parametru	Min (Minim AI1 utilizat)	Max (Maxim AI1 utilizat)	VACON	Predefinit	ID	Descriere
P3.23.1	Limită deconectare capac	0	100	%	0	15510	
P3.23.2	Hister. deconectare capac	0	100	%	0	15511	
P3.23.3	Supratemperatură AHF				DigIN Slot0.1	15513	
P3.23.4	Răspuns la eroare AHF	0	3		2	15512	0 = Fără acțiune 1 = Alarmă 2 = Eroare 3 = Eroare, rotire liberă

6 MENIU DIAGNOSTIC

6.1 FAULT ACTIV

Când există o eroare sau mai multe, ecranul indică numele acesteia/acestora și clipește. Apăsați OK pentru a reveni la meniul Diagnostics (Diagnosticare). Sub-meniu Active faults (Erori active) afișează numărul de erori. Pentru a vedea datele privind o eroare, efectuați o selecție a erorii și apăsați OK.

Eroarea rămâne activă până când o resetați. Există 5 moduri de a reseta o eroare.

- Apăsați butonul Reset (Resetare) timp de 2 secunde.
- Accesați sub-meniu Reset faults (Resetare erori) și utilizați parametrul Reset Faults (Resetare erori).
- Dați un semnal de resetare la terminalul I/O.
- Dați un semnal de resetare prin protocolul Fieldbus.
- Furnizați un semnal de resetare în VACON® Live.

Sub-meniu Active faults (Erori active) poate stoca maximum 10 erori. Sub-meniu indică erorile în succesiunea în care s-au produs.

6.2 RESETARE ERORI

În cadrul acestui meniu puteți reseta erorile. Consultați instrucțiunile din Capitolul 11.1 Este afișată o eroare.



ATENȚIE!

Înainte de a reseta eroarea, îndepărtați semnalul de control extern, pentru a preveni repornirea accidentală a variatorului de turăție.

6.3 ISTORIC ERORI

Puteți vedea 40 de erori în Fault history (Istoricul de erori).

Pentru a vedea detaliile unei erori, accesați Fault history (Istoricul de erori), identificați eroarea și apăsați OK.

6.4 CONTOARE TOTALIZATOARE

Dacă citiți o valoarea contrară prin protocolul Fieldbus, consultați Capitolul 10.22 Întreț..

Tabel 103: Parametrii totali de contorizare din meniul de diagnosticare

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
V4.4.1 	Energy Counter (Contor de energie)			Variabil		2291	Cantitatea de energie de la rețea. Nu puteți reseta acest contor. În ecranul text: cea mai mare unitate de energie pe care o afișează ecranul este MW. Dacă energia contorizată depășește 999,9 MW, ecranul nu afișează nicio unitate.
V4.4.3	Operating Time (Timp de funcționare) (la tastatura grafică)			a z oo:min		2298	Timpul de funcționare a unității de control.
V4.4.4	Operating Time (Timp de funcționare) (la tastatura text)			a			Timpul de funcționare a unității de control în număr total de ani.
V4.4.5	Operating Time (Timp de funcționare) (la tastatura text)			z			Timpul de funcționare a unității de control în număr total de zile.
V4.4.6	Operating Time (Timp de funcționare) (la tastatura text)			oo:min: ss			Timpul de funcționare a unității de control în număr de ore, minute și secunde.
V4.4.7	Run Time (Durată de rulare) (la tastatura grafică)			a z oo:min		2293	Durata de rulare a motorului.
V4.4.8	Run Time (Durată de rulare) (la tastatura text)			a			Durata de rulare în număr total de ani.
V4.4.9	Run Time (Durată de rulare) (la tastatura text)			z			Durata de rulare în număr total de zile.
V4.4.10	Run Time (Durată de rulare) (la tastatura text)			oo:min: ss			Durata de rulare a motorului în număr de ore, minute și secunde.
V4.4.11	Power On Time (Timp de stare activă) (la tastatura grafică)			a z oo:min		2294	Timpul cât unitatea este în stare activă. Nu puteți reseta acest contor.

Tabel 103: Parametrii totali de contorizare din meniul de diagnosticare

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
V4.4.12	Power On Time (Timp de stare activă) (la tastatura text)			a			Timpul de stare activă în număr total de ani.
V4.4.13	Power On Time (Timp de stare activă) (la tastatura text)			z			Timpul de stare activă în număr total de zile.
V4.4.14	Power On Time (Timp de stare activă) (la tastatura text)			00:min: ss			Timpul de stare activă în număr de ore, minute și secunde.
V4.4.15	Start Command Counter (Contor comenzi de pornire)					2295	Numărul de câte ori a fost pornită unitatea de alimentare.

6.5 CONTOARE PARTIALE

Dacă citiți o valoarea contrară prin protocolul Fieldbus, consultați Capitolul 10.22 *întreț..*

Tabel 104: Parametrii parțiali de contorizare din meniul de diagnosticare

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P4.5.1	Contor parțial energie			Variabil		2296	<p>Puteți reseta acest contor. În ecranul text: cea mai mare unitate de energie pe care o afișează ecranul este MW. Dacă energia contorizată depășește 999,9 MW, ecranul nu afișează nicio unitate.</p> <p>Resetarea contorului</p> <ul style="list-style-type: none"> În ecranul text: Apăsați butonul OK timp de 4 secunde. Pe ecranul grafic: Apăsați OK. Este afișată o pagină Reset counter (Resetare contor). Apăsați din nou OK.
P4.5.3	Operating Time (Timp de funcționare) (la tastatura grafică)			a z oo:min		2299	Puteți reseta acest contor. Consultați instrucțiunile privind parametrul P4.5.1 de mai sus.
P4.5.4	Operating Time (Timp de funcționare) (la tastatura text)			a			Timpul de funcționare în număr total de ani.
P4.5.5	Operating Time (Timp de funcționare) (la tastatura text)			z			Timpul de funcționare în număr total de zile.
P4.5.6	Operating Time (Timp de funcționare) (la tastatura text)			oo:min: ss			Timpul de funcționare în număr de ore, minute și secunde.

6.6 INFORMAȚII SOFTWARE

Tabel 105: Parametrii de informații software din meniul de diagnosticare

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
V4.6.1	Software Package (Pachet software) (la tastatura grafică)						Codul de identificare software
V4.6.2	Software Package ID (ID pachet software) (la tastatura text)						
V4.6.3	Software Package Version (Versiune pachet software) (la tastatura text)						
V4.6.4	System Load (Încărcare sistem)	0	100	%		2300	Încărcarea procesorului unității de control
V4.6.5	Application Name (Nume aplicație) (la tastatura grafică)						Numele aplicației
V4.6.6	Identifier aplicație						Codul aplicației
V4.6.7	Application Version (Versiune aplicație)						

7 MENIU I/O ȘI HARDWARE

În meniul I/O și hardware, există diferite setări corela cu opțiunile. Valorile din acest meniu sunt valori brute, adică nescalate de către aplicație.

7.1 I/O DE BAZĂ

În meniul Basic I/O (Intrare/ieșire de bază) puteți monitoriza stările intrărilor și ieșirilor.

Tabel 106: Parametrii I/O de bază din meniul I/O and Hardware (Intrare/ieșire și echipamente)

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
V5.1.1	Intr.digitală 1	0	1		0	2502	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.2	Intr.digitală 2	0	1		0	2503	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.3	Intr.digitală 3	0	1		0	2504	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.4	Intr.digitală 4	0	1		0	2505	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.5	Intr.digitală 5	0	1		0	2506	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.6	Intr.digitală 6	0	1		0	2507	Starea semnalului digital de intrare
V5.1.7	Analogue Input 1 Mode (Mod intrare analogică 1)	1	3		3	2508	Indică modul setat pentru semnalul intrării analogice. Selectia se face cu un comutator DIP de pe placă de comandă. 1 = 0...20 mA 3 = 0...10 V
V5.1.8	Intrare Analog 1	0	100	%	0.00	2509	Starea semnalului analogic de intrare
V5.1.9	Analogue Input 2 Mode (Mod intrare analogică 2)	1	3		3	2510	Indică modul setat pentru semnalul intrării analogice. Selectia se face cu un comutator DIP de pe placă de comandă. 1 = 0...20 mA 3 = 0...10 V
V5.1.10	Intrare Analog 2	0	100	%	0.00	2511	Starea semnalului analogic de intrare

Tabel 106: Parametrii I/O de bază din meniul I/O and Hardware (Intrare/ieșire și echipamente)

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
V5.1.11	Analogue Output 1 Mode (Mod ieșire analogică 1)	1	3		1	2512	Indică modul setat pentru semnalul intrării analogice. Selecția se face cu un comutator DIP de pe placă de comandă. 1 = 0...20 mA 3 = 0...10 V
V5.1.12	Analogue Output 1 (Ieșire analogică 1)	0	100	%	0.00	2513	Starea semnalului analogic de ieșire
V5.1.13	Ieșire releu 1	0	1		0	2514	Starea semnalului de ieșire releu
V5.1.14	Ieșire releu 2	0	1		0	2515	Starea semnalului de ieșire releu
V5.1.15	Ieșire releu 3	0	1		0	2516	Starea semnalului de ieșire releu

7.2 SLOTURI PLACĂ OPȚIONALĂ

Parametrii din acest meniu sunt diferenți pentru fiecare placă opțională în parte. Puteți vedea parametrii plăcii opționale pe care ati instalat-o. Dacă nu există o placă opțională în locașurile C, D sau E, nu puteți vedea parametrii. Puteți găsi informații suplimentare despre locația locașurilor în Capitolul 10.6.1 *Programarea intrărilor digitale și analogice*.

Când îndepărtați o placă opțională, pe ecran sunt afișate codul de eroare 39 și numele de eroare *Device removed* (Dispozitiv eliminat). Consultați Capitolul 11.3 *Coduri eroare*.

Tabel 107: Parametrii referitor la placă opțională

Meniu	Funcție	Descriere
Slot C	Setări	Setările care au legătură cu placă opțională
	Supraveghere	Monitorizarea datelor care au legătură cu placă opțională
Slot D	Setări	Setările care au legătură cu placă opțională
	Supraveghere	Monitorizarea datelor care au legătură cu placă opțională
Slot E	Setări	Setările care au legătură cu placă opțională
	Supraveghere	Monitorizarea datelor care au legătură cu placă opțională

7.3 CEAS ÎN TIMP REAL

Tabel 108: Parametrii ceasului în timp real din meniul I/O and Hardware (Intrare/Ieșire și echipamente)

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
V5.5.1	Battery State (Stare baterie)	1	3			2205	Starea bateriei. 1 = Neinstalată 2 = Instalată 3 = Înlocuiți bateria
P5.5.2	Ora			oo:mm:ss		2201	Ora curentă din zi
P5.5.3	Dată			zz.ll.		2202	Data curentă
P5.5.4	An			aaaa		2203	Anul curent
P5.5.5	Daylight Saving (Ora de vară)	1	4		1	2204	Regula privind ora de vară 1 = Oprit 2 = U.E.: începe în ultima duminică din martie, se termină în ultima duminică din octombrie 3 = S.U.A.: începe în a doua duminică din martie, se termină în prima duminică din noiembrie 4 = Rusia (permanent)

7.4 SETĂRI BLOC DE ALIMENTARE

În cadrul acestui meniu puteți modifica setările ventilatorului și ale filtrului sinusoidal.

Ventilatorul funcționează în modul optimizat sau în modul pornit permanent. În modul optimizat, logica internă a variatorului de turație recepționează datele despre temperatură și controlează viteza ventilatorului. Când variatorul de turație intră în starea Ready (Pregătit), ventilatorul se oprește după 5 minute. În modul pornit permanent, ventilatorul funcționează la viteza maximă și nu se oprește.

Filtrul sinusoidal menține profunzimea supra-modulației în limitele nominale și nu permite funcțiilor de gestionare termică să scadă frecvența de comutare.

Tabel 109: Setări bloc de alimentare

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P5.6.1.1	Fan Control Mode (Mod control ventila- tor)	0	1		1	2377	0 = Întotdeauna pornit 1 = Optimizat
P5.6.4.1	Sine Filter (Filtru sinusoidal)	0	1		0		0 = Neutilizat 1 = În uz

7.5 PANOU DE COMANDĂ

Tabel 110: Parametrii tastaturii din meniul I/O and Hardware (Intrare/ieșire și echipamente)

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P5.7.1	Timeout Time (Timp de expirare)	0	60	min	0 *		Timpul după care ecranul revine la pagina setată prin parametrul P5.7.2. 0 = Neutilizat
P5.7.2	Pagină implicită	0	4		0 *		Pagina pe care o afișează ecranul atunci când variatorul de turăție este în stare de funcționare sau atunci când trece timpul setat prin parametrul P5.7.1. Dacă valoarea este setată la 0, ecranul prezintă ultima pagina care este afișată. 0 = Niciunul 1 = Accesare index meniu 2 = Meniu principal 3 = Pagină comandă 4 = Supraveghere multiplă
P5.7.3	Index meniu						Setați o pagină care să reprezinte indexul de meniu. (Selecția 1 de la parametrul P5.7.2)
P5.7.4	Contrast **	30	70	%	50		Setați contrastul ecranului (30-70%).
P5.7.5	Backlight Time (Timp iluminare fundal)	0	60	min	5		Setați timpul după care se oprește iluminarea fundalului (0-60 minute). Dacă valoarea este setată la 0, iluminatul de fundal este activ permanent.

* = Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Application (Aplicație) dă numele implicit. Consultați valorile implicate din Capitolul 12.1 *Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

** Disponibil doar în cazul tastaturii grafice.

7.6 BUS DE CÂMP

În meniul I/O and Hardware (Intrare/ieșire și echipamente) se găsesc parametrii referitor la diferitele plăci Fieldbus. Puteți găsi instrucțiuni despre cum se utilizează acești parametri în manualul Fieldbus aferent.

8 SETĂRILE UTILIZATORULUI, MENIUL DE FAVORITE ȘI MENIURILE DE LA NIVELUL UTILIZATORILOR

8.1 SETĂRI UTILIZATOR

8.1.1 SETĂRI UTILIZATOR

Tabel 111: Setările generale din meniul User settings (Setări utilizator)

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P6.1	Language Selections (Selecții limbă)	Variabil	Variabil		Variabil	802	Selectia este diferită pentru fiecare pachet lingvistic în parte.
P6.2	Application Selection (Selecție aplicație)					801	Selectați aplicația.
M6.5	Parameter Backup (Copie de rezervă parametri)	A se vedea Tabel 112 Parametrii copiei de rezervă a parametrilor din meniul User settings (Setări utilizator).					
M6.6	Comparare parametri						
P6.7	Nume unitate						Dacă vi se pare a fi necesar, atribuiți un nume variatorului de turatie.

8.1.2 COPIE DE REZERVĂ PARAMETRI

Tabel 112: Parametrii copiei de rezervă a parametrilor din meniu User settings (Setări utilizator)

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P6.5.1	Reven. la setări fabrică					831	Restabilește valorile implicate ale parametrilor și inițiază Startup Wizard (Expertul de pornire).
P6.5.2	Save to Keypad (Salvare pe tastură) *	0	1		0		Salvează valorile parametrilor în panoul de control, de exemplu pentru a le copia pe un alt variator de turăție. 0 = Nu 1 = Da
P6.5.3	Restore from Keypad (Restabilire de pe tastură) *						Încarcă valorile parametrilor din panoul de control pe variatorul de turăție.
B6.5.4	Memorare în set 1						Stochează un set particularizat de parametri (adică toți parametrii inclusi în aplicație).
B6.5.5	Restaurare din set 1						Încarcă setul particularizat de parametri pe variatorul de turăție.
B6.5.6	Memorare în set 2						Stochează un alt set particularizat de parametri (adică toți parametrii inclusi în aplicație).
B6.5.7	Restaurare din set 2						Încarcă setul particularizat de parametri 2 pe variatorul de turăție.

* Disponibil doar în cazul afișajului grafic.

8.2 PREFERINȚE



OBSERVAȚIE!

Acest meniu este disponibil în panoul de comandă cu afișare grafică, dar nu și în panoul de comandă cu afișare text.


**OBSERVAȚIE!**

Acet meniu nu este disponibil în instrumentul VACON® Live.

Dacă utilizați frecvent aceleasi elemente, le puteți adăuga la Favourites (Preferințe). Puteți colecta un set de parametri sau de semnale de monitorizare de la toate meniurile tastaturii. Nu este necesar să le găsiți în structura meniului unul câte unul. Ca alternativă, le puteți adăuga la folderul Favourites (Preferințe), de unde le puteți regăsi cu ușurință.

ADĂUGAREA UNUI ELEMENT LA FAVOURITES (PREFERINȚE)


- Găsiți elementul pe care doriți să îl adăugați la Favourites (Preferințe). Apăsați butonul OK.

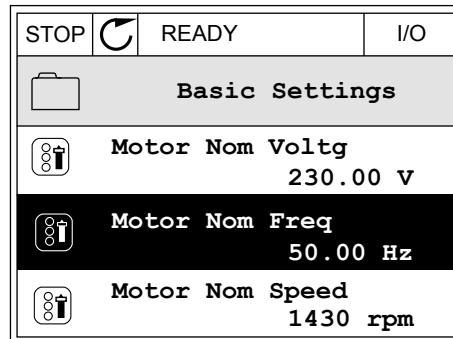

- Selectați *Add to favourites* (Adăugare la preferințe) și apăsați butonul OK.




- Pașii sunt acum finalizați. Pentru a continua, citiți instrucțiunile de pe ecran.

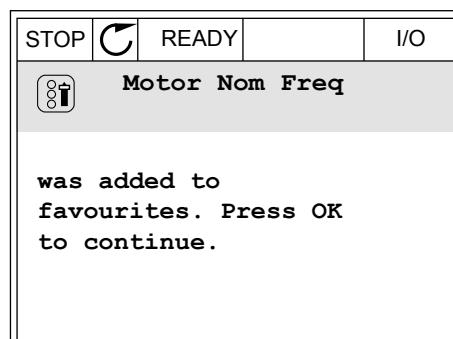
**ELIMINAREA UNUI ELEMENT DIN FAVOURITES (PREFERINȚE)**

- Accesați Favourites (Preferințe).

- 2 Găsiți elementul pe care doriți să îl eliminați.
Apăsați butonul OK.

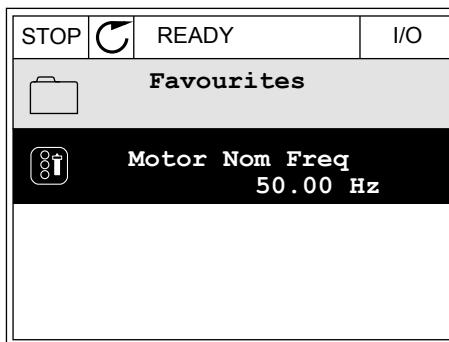

- 3 Selectați *Rem from favourites* (Eliminare din preferințe).

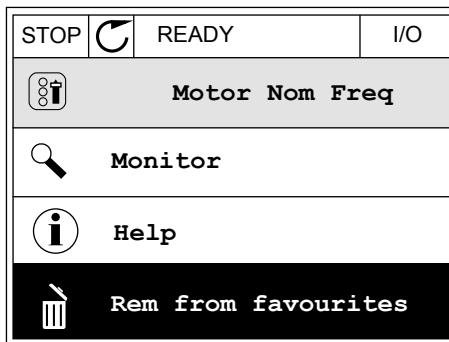

- 4 Pentru a elmina elementul, apăsați din nou butonul OK.

8.3 NIVELURI UTILIZATOR

Utilizați User level parameters (Parametrii la nivel de utilizator) pentru a împiedica personalul fără autorizație să modifice parametrii. De asemenea, puteți preveni modificările accidentale aduse parametrilor.

Când selectați un nivel de utilizator, acesta din urmă nu poate vedea toți parametrii pe ecranul panoului de control.

Tabel 113: Parametrii la nivel de utilizator

Index	Parametru	Min	Max	Unitate	Predefinit	ID	Descriere
P8.1	Nivel utilizator	1	3		1	1194	1 = Normal. Toate meniurile sunt vizibile în meniu principal. 2 = Monitorizare. Doar monitorizarea și meniurile la nivel de utilizator sunt vizibile în meniu principal. 3 = Preferințe. Doar preferințele și meniurile la nivel de utilizator sunt vizibile în meniu principal. 4 = Monitorizare și Favorite. Meniurile monitorizare, favorite și nivel utilizator sunt vizibile în meniu principal.
P8.2	Cod de acces	0	99999		0	2362	Dacă setați altă valoare decât 0 înainte de a accesa <i>Monitoring</i> (Monitorizare), de exemplu <i>Normal</i> , trebuie să furnizați codul de acces atunci când reveniți la <i>Normal</i> . Aceasta împiedică personalul fără autorizație să modifice parametrii de pe panoul de control.


**ATENȚIE!**

Nu pierdeți codul de acces. Dacă se pierde codul de acces, contactați cel mai apropiat centru de service sau partener.


SCHIMBAREA CODULUI DE ACCES LA NIVELURILE DE UTILIZATOR

- 1 Accesați User levels (Niveluri de utilizator).

- 2 Identificați elementul Access code (Cod de acces) și apăsați butonul săgeată Right (Dreapta).

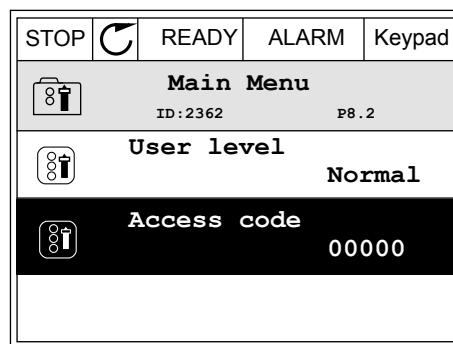

- 3 Pentru a modifica cifrele codului de acces, utilizați toate butoanele săgeată.

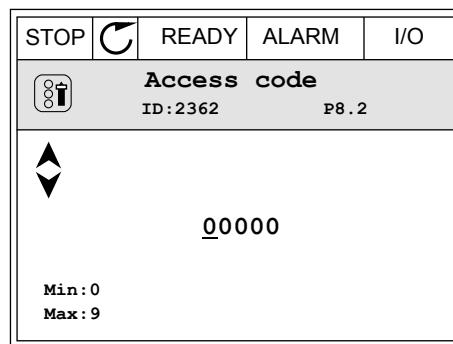

- 4 Acceptați modificarea apăsând butonul OK.

9 DESCRIERI VALOARE DE SUPRAVEGHERE

Acest capitol vă prezintă descrierile de bază ale tuturor valorilor de monitorizare.

9.1 BAZA

V2.3.1 FRECVENTĂ IEŞIRE (ID 1)

Această valoare de monitorizare reprezintă frecvența reală de ieșire către motor.

V2.3.2 REFERINȚĂ FRECVENTĂ (ID 25)

Această valoare de monitorizare reprezintă referința curentă de frecvență pentru comanda motorului.

Această valoare este actualizată la un interval de 10 ms.

V2.3.3 TURAȚIE MOTOR (ID 2)

Această valoare de monitorizare reprezintă turația reală a motorului în rpm (valoare calculată).

V2.3.4 CURENT MOTOR (ID 3)

Această valoare de monitorizare reprezintă curentul măsurat al motorului.

Scalarea valorii este diferită pentru diferite dimensiuni ale unităților de acționare.

V2.3.5 CUPLU MOTOR (ID 4)

Această valoare de monitorizare reprezintă cuplul real al motorului (valoare calculată).

V2.3.7 PUTERE ARBORE MOTOR (ID 5)

Această valoare de monitorizare reprezintă puterea reală a arborelui motorului (valoare calculată) ca procent din puterea nominală a motorului.

V2.3.8 PUTERE ARBORE MOTOR (ID 73)

Această valoare de monitorizare reprezintă puterea reală a arborelui motorului (valoare calculată).

Unitatea de măsură este kW sau hp, în funcție de valoarea parametrului „Selectare kW/hp”.

Numărul de zecimale din valoarea acestei valori de monitorizare variază în funcție de dimensiunea convertorului de frecvență. ID-ul controlului magistralei de date de intrare 15592 poate fi mapat ca date de proces de ieșire pentru a stabili numărul de zecimale utilizat. Ultima cifră semnificativă stabileste numărul de zecimale.

V2.3.9 TENSIUNE MOTOR (ID 6)

Această valoare de monitorizare reprezintă tensiunea reală de ieșire către motor.

V2.3.10 TENSIUNE LEGĂTURĂ CC (ID 7)

Această valoare de monitorizare reprezintă tensiunea măsurată pe conexiunea de CC a unității.

V2.3.11 TEMPERATURĂ UNITATE (ID 8)

Această valoare de monitorizare reprezintă temperatura unității, măsurată la radiator. Unitatea de măsură a valorii de monitorizare este grade Celsius sau grade Fahrenheit, în funcție de valoarea parametrului „Selectare C/F”.

V2.3.12 TEMPERATURĂ MOTOR (ID 9)

Această valoare de monitorizare reprezintă temperatura calculată a motorului în procente din temperatura de lucru nominală.

Când valoarea crește peste 105%, apare o eroare de protecție termică motor.

V2.3.13 PREÎNCĂLZIRE MOTOR (ID 1228)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea funcției de preîncălzire a motorului.

V2.3.15 CONTOR DEPLASARE KWH REDUS (ID 1054)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea reală a contorului de kWh (contorul de energie).

Când valoarea contorului depășește 65.535, contorul este repornit de la 0.

V2.3.16 CONTOR DEPLASARE KWH RIDICAT (ID 1067)

Această valoare de monitorizare reprezintă numărul de rotații ale contorului de kWh (contorul de energie).

9.2 I/O**V2.4.1 SLOTA DIN 1,2,3 (ID 15)**

Această valoare de monitorizare prezintă starea intrărilor digitale 1-3 din slotul A (I/O standard).

V2.4.2 SLOTA DIN 4,5,6 (ID 16)

Această valoare de monitorizare prezintă starea intrărilor digitale 4-6 din slotul A (I/O standard).

V2.4.3 SLOTB RO 1,2,3 (ID 17)

Această valoare de monitorizare prezintă starea ieșirilor releu 1-3 din slotul B.

V2.4.4 INTRARE ANALOG 1 (ID 59)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului analogic de intrare ca procent din domeniul utilizat.

V2.4.5 INTRARE ANALOG 2 (ID 60)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului analogic de intrare ca procent din domeniul utilizat.

V2.4.6 INTRARE ANALOG 3 (ID 61)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului analogic de intrare ca procent din domeniul utilizat.

V2.4.7 INTRARE ANALOG 4 (ID 62)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului analogic de intrare ca procent din domeniul utilizat.

V2.4.8 INTRARE ANALOG 5 (ID 75)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului analogic de intrare ca procent din domeniul utilizat.

V2.4.9 INTRARE ANALOG 6 (ID 76)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului analogic de intrare ca procent din domeniul utilizat.

V2.4.10 SLOTA AO 1 (ID 81)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului analogic de ieșire ca procent din domeniul utilizat.

9.3 INTRĂRI TEMPERATURĂ

Valorile de monitorizare corelate cu setarea intrării de temperatură sunt disponibile numai dacă este instalată o placă optională B8 sau BH.

V2.5.1 INTRARE 1 TEMPERATURĂ (ID 50)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea măsurată a temperaturii. Unitatea de măsură a valorii de monitorizare este grade Celsius sau grade Fahrenheit, în funcție de valoarea parametrului „Selectare C/F”.

**OBSERVAȚIE!**

Lista intrărilor de temperatură este alcătuită din primele 6 intrări de temperatură disponibile. Lista începe de la locașul A și se termină cu locașul E. Dacă o intrare este disponibilă, dar nu este conectat niciun senzor, lista indică valoarea maximă, deoarece rezistența măsurată este infinită. Pentru a face valoarea să scadă la minim, echipați intrarea cu senzor.

V2.5.2 INTRARE 2 TEMPERATURĂ (ID 51)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea măsurată a temperaturii.

Unitatea de măsură a valorii de monitorizare este grade Celsius sau grade Fahrenheit, în funcție de valoarea parametrului „Selectare C/F”.

V2.5.3 INTRARE 3 TEMPERATURĂ (ID 52)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea măsurată a temperaturii. Unitatea de măsură a valorii de monitorizare este grade Celsius sau grade Fahrenheit, în funcție de valoarea parametrului „Selectare C/F”.

V2.5.4 INTRARE 4 TEMPERATURĂ (ID 69)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea măsurată a temperaturii. Unitatea de măsură a valorii de monitorizare este grade Celsius sau grade Fahrenheit, în funcție de valoarea parametrului „Selectare C/F”.

V2.5.5 INTRARE 5 TEMPERATURĂ (ID 70)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea măsurată a temperaturii. Unitatea de măsură a valorii de monitorizare este grade Celsius sau grade Fahrenheit, în funcție de valoarea parametrului „Selectare C/F”.

V2.5.6 INTRARE 6 TEMPERATURĂ (ID 71)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea măsurată a temperaturii. Unitatea de măsură a valorii de monitorizare este grade Celsius sau grade Fahrenheit, în funcție de valoarea parametrului „Selectare C/F”.

9.4 VALORI SUPLIMENTARE ȘI AVANSATE

V2.6.1 CUVÂNT STARE UNITATE DE ACȚIONARE (ID 43)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea codată în biți a unității.

V2.6.2 STARE PREGĂTITĂ (ID 78)

Această valoare de monitorizare reprezintă datele codate în biți privind criteriile de pregătire ale unității.

ACESTE DATE SUNT UTILE PENTRU MONITORIZARE CÂND UNITATEA DE ACȚIONARE NU SE AFLĂ ÎN STAREA PREGĂTIT.



OBSERVAȚIE!

Valorile sunt vizibile sub formă de casete de selectare pe panoul cu afișare grafică. Dacă o casetă este selectată, valoarea este activă.

V2.6.3 CUVÂNT 1 STARE APlicațIE (ID 89)

Această valoare de monitorizare reprezintă stările codate în biți ale aplicației.



OBSERVAȚIE!

Valorile sunt vizibile sub formă de casete de selectare pe panoul cu afișare grafică. Dacă o casetă este selectată, valoarea este activă.

V2.6.4 CUVÂNT 2 STARE APlicațIE (ID 90)

Această valoare de monitorizare reprezintă stările codate în biți ale aplicației.



OBSERVAȚIE!

Valorile sunt vizibile sub formă de casete de selectare pe panoul cu afișare grafică. Dacă o casetă este selectată, valoarea este activă.

V2.6.5 CUVÂNT 1 STARE DIN (ID 56)

Această valoare de monitorizare reprezintă stările codate în biți ale semnalelor digitale de intrare.

Valoarea de monitorizare este un cuvânt de 16 biți, fiecare bit reprezentând starea unei intrări digitale. Din fiecare slot sunt citite 6 intrări digitale. Cuvântul 1 începe de la intrarea 1 din locașul A (bit0) și se termină cu intrarea 4 din locașul C (bit15).

V2.6.6 CUVÂNT 2 STARE DIN (ID 57)

Această valoare de monitorizare reprezintă stările codate în biți ale semnalelor digitale de intrare.

Valoarea de monitorizare este un cuvânt de 16 biți, fiecare bit reprezentând starea unei intrări digitale. Din fiecare slot sunt citite 6 intrări digitale. Cuvântul 2 începe de la intrarea 5 din locașul C (bit0) și se termină cu intrarea 6 din locașul E (bit13).

V2.6.7 CURENT MOTOR 1 ZECIMALĂ (ID 45)

Această valoare de monitorizare reprezintă curentul măsurat al motorului ca valoare cu număr fix de zecimale și grad de filtrare mai mic.

Această valoare de monitorizare poate fi utilizată, de exemplu, cu magistrala de date pentru a obține valoarea corectă, astfel încât dimensiunea închiderii să nu aibă efect, sau pentru monitorizare, atunci când este necesar un timp mai redus de filtrare pentru curentul motorului.

V2.6.8 SURSĂ REFERINȚĂ FRECVENȚĂ (ID 1495)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea momentană a sursei de referință frecvență.

V2.6.9 COD ULTIMA EROARE ACTIVĂ (ID 37)

Această valoare de monitorizare reprezintă codul ultimei erori activate care nu a fost resetată.

V2.6.10 ID ULTIMA EROARE ACTIVĂ (ID 95)

Această valoare de monitorizare reprezintă ID-ul ultimei erori activate care nu a fost resetată.

V2.6.11 COD ULTIMA ALARMĂ ACTIVĂ (ID 74)

Această valoare de monitorizare reprezintă codul de alarmă al ultimei alarme activate care nu a fost resetată.

V2.6.12 ID ULTIMA ALARMĂ ACTIVĂ (ID 94)

Această valoare de monitorizare reprezintă ID-ul ultimei alarme activate care nu a fost resetată.

V2.6.13 STARE REGULATOR MOTOR (ID 77)

Această valoare de monitorizare reprezintă stările codate în biți ale limitatoarelor motoarelor.

**OBSERVAȚIE!**

Valorile sunt vizibile sub formă de casete de selectare pe panoul cu afișare grafică. Dacă o casetă este selectată, controlerul de limită este activ.

V2.6.14 PUTERE ARBORE MOTOR 1 ZECIMALĂ (ID 98)

Această valoare de monitorizare reprezintă puterea reală a arborelui motorului (valoare calculată cu o zecimală). Unitatea de măsură este kW sau hp, în funcție de valoarea parametrului „Selectare kW/hp”.

9.5 FUNCȚII CRONOMETRU

V2.7.1 TC 1, TC 2, TC 3 (ID 1441)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea canalelor temporale 1, 2 și 3.

V2.7.2 INTERVAL 1 (ID 1442)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea funcției de interval.

V2.7.3 INTERVAL 2 (ID 1443)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea funcției de interval.

V2.7.4 INTERVAL 3 (ID 1444)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea funcției de interval.

V2.7.5 INTERVAL 4 (ID 1445)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea funcției de interval.

V2.7.6 INTERVAL 5 (ID 1446)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea funcției de interval.

V2.7.7 CRONOMETRU 1 (ID 1447)

Valoarea de monitorizare prezintă timpul rămas pe cronometru, dacă acesta este activ.

V2.7.8 CRONOMETRU 2 (ID 1448)

Valoarea de monitorizare prezintă timpul rămas pe cronometru, dacă acesta este activ.

V2.7.9 CRONOMETRU 3 (ID 1449)

Valoarea de monitorizare prezintă timpul rămas pe cronometru, dacă acesta este activ.

V2.7.10 CEAS TEMP REAL (ID 1450)

Această valoare de monitorizare reprezintă ora reală a ceasului în timp real, în formatul hh:mm:ss.

9.6 CONTROLER PID

V2.8.1 VALOARE DE REFERINȚĂ PID (ID 20)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului punctului de referință PID în unități de proces.

Puteți utiliza parametrul P3.13.1.7 pentru a selecta unitatea de proces. (Consultați 10.14.1 Setări de bază).

V2.8.2 SEMNAL RĂSPUNS PID (ID 21)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului de răspuns PID în unități de proces.

Puteți utiliza parametrul P3.13.1.7 pentru a selecta unitatea de proces. (Consultați 10.14.1 Setări de bază).

V2.8.3 SEMNAL RĂSPUNS PID (1) (ID 15541)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului de răspuns PID 1 în unități de proces.

V2.8.4 SEMNAL RĂSPUNS PID (2) (ID 15542)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului de răspuns PID 2 în unități de proces.

V2.8.5 EROARE PID (ID 22)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea erorii controlerului PID.

V2.8.6 IEȘIRE PID (ID 23)

Această valoare de monitorizare reprezintă ieșirea controlerului PID ca procent (0–100%).

V2.8.7 STARE PID (ID 24)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea controlerului PID.

9.7 CONTROLER PID EXTERN

V2.9.1 VALOARE DE REFERINȚĂ EXTPID (ID 83)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului punctului de referință PID în unități de proces.

Puteți utiliza parametrul P3.14.1.10 pentru a selecta unitatea de proces. (Consultați 10.14.1 Setări de bază).

V2.9.2 SEMNAL RĂSPUNS EXTPID (ID 84)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului de răspuns PID în unități de proces.

Puteți utiliza parametrul P3.14.1.10 pentru a selecta unitatea de proces. (Consultați 10.14.1 Setări de bază).

V2.9.3 EROARE EXTPID (ID 85)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea erorii controlerului PID.

Valoarea erorii este deviația semnalului răspuns PID de la valoarea de referință PID în unitatea de proces.

Puteți utiliza parametrul P3.14.1.10 pentru a selecta unitatea de proces. (Consultați 10.14.1 Setări de bază).

V2.9.4 IEȘIRE EXTPID (ID 86)

Această valoare de monitorizare reprezintă ieșirea controlerului PID ca procent (0–100%).

Puteți să atribuiți această valoare, de exemplu, către ieșirea analogică.

V2.9.5 STARE EXTPID (ID 87)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea controlerului PID.

9.8 POMPE MULTIPLE

V2.10.1 MOTOARE PORNITE (ID 30)

Această valoare de monitorizare prezintă numărul real de motoare care funcționează în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.2 SCHIMBARE AUTOMATĂ (ID 1114)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea schimbării automate solicitate.

V2.10.3 URMĂTOAREA SCHIMBARE AUTOMATĂ (ID 1503)

Această valoare de monitorizare reprezintă timpul rămas până la următoarea schimbare automată.

V2.10.4 MOD DE FUNCȚIONARE (ID 1505)

Această valoare de monitorizare prezintă modul de funcționare al unității de acționare în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.5 STARE POMPE MULTIPLE (ID 1628)

Această valoare de monitorizare prezintă starea unității de acționare în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.6 STARE A COMUNICĂRII (ID 1629)

Această valoare de monitorizare prezintă starea comunicației între unitățile de acționare în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.7 POMPA (1) INTERVAL FUNCȚIONARE (ID 1620)

Această valoare de monitorizare prezintă orele de funcționare ale pompei în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.8 TEMP DE FUNCȚIONARE POMPA 2 (ID 1621)

Această valoare de monitorizare prezintă orele de funcționare ale pompei în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.9 DURATĂ FUNCȚIONARE POMPA 3 (ID 1622)

Această valoare de monitorizare prezintă orele de funcționare ale pompei în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.10 TEMP DE FUNCȚIONARE POMPA 4 (ID 1623)

Această valoare de monitorizare prezintă orele de funcționare ale pompei în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.11 TEMP DE FUNCȚIONARE POMPA 5 (ID 1624)

Această valoare de monitorizare prezintă orele de funcționare ale pompei în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.12 TEMP DE FUNCȚIONARE POMPA 6 (ID 1625)

Această valoare de monitorizare prezintă orele de funcționare ale pompei în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.13 TEMP DE FUNCȚIONARE POMPA 7 (ID 1626)

Această valoare de monitorizare prezintă orele de funcționare ale pompei în cadrul sistemului Pompe multiple.

V2.10.14 TEMP DE FUNCȚIONARE POMPA 8 (ID 1627)

Această valoare de monitorizare prezintă orele de funcționare ale pompei în cadrul sistemului Pompe multiple.

9.9 CONTOARE DE ÎNTREȚINERE

V2.11.1 CONTOR ÎNTREȚINERE 1 (ID 1101)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea contorului de întreținere.

Starea contorului întreținere este prezentată ca număr de rotații înmulțit cu 1.000 sau sub formă de ore. Pentru informații despre configurarea și activarea contorului, consultați Capitolul 10.17 Contoare de întreținere.

9.10 DATE BUS DE CÂMP

V2.12.1 CUVÂNT COMANDĂ FB (ID 874)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea cuvântului de comandă al magistralei de date pe care îl utilizează aplicația în modul bypass.

În funcție de tipul sau profilul magistralei de date, datele care sunt recepționate de la magistrala de date pot fi modificate înainte de transmiterea către aplicație.

Tabel 114: Cuvânt comandă bus de câmp

Bit	Descrieri	
	Valoare = 0 (FALS)	Valoare = 1 (ADEVĂRAT)
Bit 0	Comanda oprire de la Magistrala de date	Comanda pornire de la Magistrala de date
Bit 1	Solicitare direcție înainte	Solicitare direcție inversă
Bit 2	Fără acțiune	Resetare erori active și alarme (pe front cresător 0=>1)
Bit 3	Fără acțiune	Mod oprire forțată cu Rotire liberă
Bit 4	Fără acțiune	Mod oprire forțată cu Rampă
Bit 5	Fără acțiune (timp normal rampă de decelerare)	Forțarea unității de acționare pentru a utiliza un timp mai rapid al rampei de decelerare (1/3 din timp normal rampă de decelerare)
Bit 6	Fără acțiune	Blocare referință de frecvență pentru unitate de acționare
Bit 7	Fără acțiune	Forțare referință de frecvență a magistralei de date pe zero
Bit 8	Fără acțiune	Forțare mod comandă unitate de acționare la control pe magistrală de date
Bit 9	Fără acțiune	Forțare sursă de referință pentru unitate de acționare la sursa de referință de pe magistrală de date
Bit 10	Rezervat	Activare Referință Jogging 1 OBSERVAȚIE! Aceasta va porni unitatea de acționare.
Bit 11	Rezervat	Activare Referință Jogging 2 OBSERVAȚIE! Aceasta va porni unitatea de acționare.
Bit 12	Fără acțiune	Activare funcție Oprită rapidă OBSERVAȚIE! Aceasta va opri unitatea de acționare în conformitate cu setarea din meniul de parametri M3.8.5.
Bit 13	Rezervat	Rezervat
Bit 14	Rezervat	Rezervat

Tabel 114: Cuvânt comandă bus de câmp

Bit	Descrieri	
	Valoare = 0 (FALS)	Valoare = 1 (ADEVĂRAT)
Bit 15	Rezervat	Rezervat

V2.12.2 VALOARE REFERINȚĂ VITEZĂ FB (ID 875)

Această valoare de monitorizare reprezintă referință de frecvență a magistralei de date ca procent de la frecvența minimă la frecvența maximă.

Informația de referință viteză este scalată între frecvența minimă și cea maximă, la momentul când aplicația a recepționat-o. Puteți modifica frecvențele minimă și maximă după ce aplicația a primit referință, fără a exista niciun efect asupra referinței.

V2.12.3 DATE FB INTRARE 1 (ID 876)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.4 DATE FB INTRARE 2 (ID 877)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.5 DATE FB INTRARE 3 (ID 878)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.6 DATE FB INTRARE 4 (ID 879)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.7 DATE FB INTRARE 5 (ID 880)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.8 DATE FB INTRARE 6 (ID 881)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.9 DATE FB INTRARE 7 (ID 882)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.10 DATE FB INTRARE 8 (ID 883)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.11 CUVÂNT STARE FB (ID 864)

Această valoare de monitorizare prezintă starea cuvântului de stare al magistralei de date pe care aplicația îl utilizează în modul bypass.

În funcție de tipul sau profilul Fieldbus, datele pot fi modificate înainte de a fi trimise către Fieldbus.

Tabel 115: Cuvânt stare bus de câmp

Bit	Descrieri	
	Valoare = 0 (FALS)	Valoare = 1 (ADEVĂRAT)
Bit 0	Nu este pregătit de funcționare	Pregătit de funcționare
Bit 1	Nu este în funcțiune	Running
Bit 2	În funcțiune în direcția înainte	În funcțiune în direcție inversă
Bit 3	Nicio eroare	Eroarea este activă
Bit 4	Fără alarmă	Alarma este activă
Bit 5	Turația solicitată nu a fost atinsă	În funcțiune la turația solicitată
Bit 6	Turația actuală a unității de acționare nu este zero	Turația actuală a unității de acționare este zero
Bit 7	Motorul nu este magnetizat (fluxul nu este pregătit)	Motor magnetizat (flux pregătit)
Bit 8	Rezervat	Rezervat
Bit 9	Rezervat	Rezervat
Bit 10	Rezervat	Rezervat
Bit 11	Rezervat	Rezervat
Bit 12	Rezervat	Rezervat
Bit 13	Rezervat	Rezervat
Bit 14	Rezervat	Rezervat
Bit 15	Rezervat	Rezervat

V2.12.12 VITEZĂ ACTUALĂ FB (ID 865)

Această valoare de monitorizare prezintă turația reală a unității de acționare ca procent din frecvența minimă și frecvența maximă.

Valoarea 0% indică frecvența minimă și valoarea 100% indică frecvența maximă. Această valoare de monitorizare este actualizată continuu în funcție de frecvențele minime și maxime la momentul respectiv și în funcție de frecvența de ieșire.

V2.12.13 DATE FB IEȘIRE 1 (ID 866)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.14 DATE FB IEȘIRE 2 (ID 867)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.15 DATE FB IEȘIRE 3 (ID 868)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.16 DATE FB IEȘIRE 4 (ID 869)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.17 DATE FB IEȘIRE 5 (ID 870)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.18 DATE FB IEȘIRE 6 (ID 871)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.19 DATE FB IEȘIRE 7 (ID 872)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

V2.12.20 DATE FB IEȘIRE 8 (ID 873)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea brută a datelor de proces în format cu semn pe 32 de biți.

9.11 PERSONALIZARE ACȚIONARE

V2.13.2 BLOC 1 IEȘIRE (ID 15020)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

V2.13.3 BLOC 2 IEŞIRE (ID 15040)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

V2.13.4 BLOC 3 IEŞIRE (ID 15060)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

V2.13.5 BLOC 4 IEŞIRE (ID 15080)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

V2.13.6 BLOC 5 IEŞIRE (ID 15100)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

V2.13.7 BLOC 6 IEŞIRE (ID 15120)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

V2.13.8 BLOC 7 IEŞIRE (ID 15140)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

V2.13.9 BLOC 8 IEŞIRE (ID 15160)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

V2.13.10 BLOC 9 IEŞIRE (ID 15180)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

V2.13.11 BLOC 10 IEŞIRE (ID 15200)

Această valoare de monitorizare prezintă valoarea ieșirii blocului de funcții din funcția Personalizare acționare.

10 DESCRIERI PARAMETRI

În acest capitol, puteți găsi informații despre toți parametrii aplicației VACON® 100. Dacă aveți nevoie de alte informații, consultați capitolul 5 Meniu Parametri sau contactați cel mai apropiat distribuitor.

P1.2 APLICATIE (ID212)

Utilizați acest parametru pentru a selecta configurarea aplicației pentru unitate. Aplicațiile includ configurații presetate de aplicații, adică seturi predefinite de parametri. Selectarea aplicației ușurează punerea în funcțiune a variatorului de turatie și reduce activitatea de stabilire manuală a parametrilor.

Când valoarea acestui parametru se modifică, unui grup de parametri i se atribuie valorile presetate. Puteți modifica valoarea acestui parametru atunci când efectuați pornirea sau punerea în funcțiune a unității de acționare.

Dacă utilizați panoul de control pentru a schimba acest parametru, este inițiat un expert de aplicație, care vă ajută să setați parametrii de bază legați de aplicație. Expertul nu pornește dacă folosiți instrumentul pentru PC în scopul modificării acestui parametru. Puteți găsi informații despre asistenții aplicație în Capitolul 2 Asistenți.

Acste aplicații sunt disponibile:

0 = Standard

1 = HVAC

2 = Comandă PID

3 = Pompe multiple (acționare simplă)

4 = Pompe multiple (acționare multiplă)



OBSERVAȚIE!

Când schimbați aplicația, conținutul meniului Quick Setup (Configurare rapidă) se modifică.

10.1 CURBA DE TENDINȚĂ

P2.2.2 INTERVAL DE EŞANTIONARE (ID 2368)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de eșantionare.

P2.2.3 CANAL 1 MIN (ID 2369)

Acest parametru este utilizat implicit pentru scalare.
Pot fi necesare reglaje.

P2.2.4 CANAL 1 MAX (ID 2370)

Acest parametru este utilizat implicit pentru scalare.
Pot fi necesare reglaje.

P2.2.5 CANAL 2 MIN (ID 2371)

Acum parametru este utilizat implicit pentru scalare.
Pot fi necesare reglaje.

P2.2.6 CANAL 2 MAX (ID 2372)

Acum parametru este utilizat implicit pentru scalare.
Pot fi necesare reglaje.

P2.2.7 SCALARE AUTOMATĂ (ID 2373)

Utilizați acest parametru pentru a activa sau dezactiva scalarea automată.
Dacă este activată scalarea automată, semnalul este scalat automat între valorile minimă și maximă.

10.2 SETĂRI MOTOR**10.2.1 PARAMETRI DE PE ETICHETA MOTORULUI****P3.1.1.1 TENSIUNE NOMINALĂ MOTOR (ID 110)**

Puteți găsi valoarea U_n pe eticheta motorului.
Identificați tipul conexiunii motorului, Delta sau Star.

P3.1.1.2 FRECVENȚĂ NOMINALĂ MOTOR (ID 111)

Puteți găsi valoarea f_n pe eticheta motorului.
Când se modifică acest parametru, parametrii P3.1.4.2 Field Weakening Point Frequency (Frecvență punct de slăbire câmp) și P3.1.4.3 Voltage at Field Weakening Point (Tensiune la punct de slăbire câmp) pornesc automat. Cei 2 parametri au valori diferite pentru fiecare tip de motor. Consultați tabelele din Capitolul P3.1.2.2 Tip motor (ID 650).

P3.1.1.3 TURAȚIE NOMINALĂ MOTOR (ID 112)

Puteți găsi valoarea n_n pe eticheta motorului.

P3.1.1.4 CURENT NOMINAL MOTOR (ID 113)

Puteți găsi valoarea I_n pe eticheta motorului.

P3.1.1.5 COS FI MOTOR (ID 120)

Puteți găsi valoarea pe plăcuța de identificare a motorului.

P3.1.1.6 PUTERE NOMINALĂ MOTOR (ID 116)

Puteți găsi valoarea P_n pe eticheta motorului.

10.2.2 PARAMETRI DE COMANDĂ MOTOR

P3.1.2.2 TIP MOTOR (ID 650)

Utilizați acest parametru pentru a seta tipul de motor din procesul dvs.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Motor cu inducție (MI)	Efectuați această selecție dacă utilizați un motor cu inducție.
1	Motor cu magnet permanent (MP)	Efectuați această selecție dacă utilizați un motor cu magnet permanent.
2	Motor cu repulsie	Selectați această opțiune dacă utilizați un motor cu repulsie.

Când modificați valoarea parametrului P3.1.2.2 Motor Type (Tip motor), valorile parametrilor P3.1.4.2 Field Weakening Point Frequency (Frecvență punct de slăbire câmp) și P3.1.4.3 Voltage at Field Weakening Point (Tensiune la punct de slăbire câmp) se modifică automat, după cum arată tabelul de mai jos. Cei 2 parametri au valori diferite pentru fiecare tip de motor.

Parametru	Motor cu inducție (MI)	Motor cu magnet permanent (MP)
P3.1.4.2 Field Weakening Point Frequency (Frecvență punct de slăbire câmp)	Frecvență nominală motor	Calculată intern
P3.1.4.3 Voltage at Field Weakening Point (Tensiune la punct de slăbire câmp)	100.0%	Calculată intern

P3.1.2.3 FRECVENȚĂ COMUTAȚIE (ID 601)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența de comutare a unității de CA. Dacă măriți frecvența de comutație, capacitatea unității de acționare CA se reduce. Pentru a reduce curenții capacitive din cablul motorului, în cazul în care cablul este lung, vă recomandăm să utilizați o frecvență de comutație joasă. Pentru a reduce zgomotul motorului, utilizați o frecvență de comutație înaltă.

P3.1.2.4 IDENTIFICARE (ID 631)

Utilizați acest parametru pentru a găsi valorile optime ale parametrilor pentru funcționarea unității.

Rularea de identificare calculează sau măsoară parametrii motorului care sunt necesari pentru un bun control al motorului și vitezei.

Rularea de identificare vă ajută să reglați parametrii specifici motorului și variatorului de turație. Este un instrument destinat punerii în funcțiune și efectuării service-ului asupra variatorului de turație.

**OBSERVAȚIE!**

Înainte de a efectua rularea de identificare, trebuie să setați parametrii specificați pe plăcuța de identificare a motorului.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Fără acțiune	Nicio identificare solicitată.
1	Identificare în repaus	Variatorul de turație funcționează fără viteză atunci când efectuați rularea de identificare a parametrilor motorului. Motorul primește curent și tensiune, dar frecvența este zero. Sunt identificați raportul U/f și parametrii de pornire a magnetizării.
2	Identificare cu motor în rotație	Variatorul de turație funcționează cu viteză atunci când efectuați rularea de identificare a parametrilor motorului. Sunt identificați raportul U/f, curentul de magnetizare și parametrii de pornire a magnetizării. Pentru a obține rezultate exacte, efectuați această rulare de identificare fără sarcină asupra arborelui motor.

Pentru a activa funcția Identification (Identificare), setați parametrul P3.1.2.4 și furnizați comanda de pornire. Trebuie să dați comanda de pornire în interval de 20 s. Dacă nu există comandă de pornire în acest interval, rularea de identificare nu pornește. Parametrul P3.1.2.4 este resetat la valoarea implicită și se afișează o alarmă de identificare.

Pentru a opri rularea de identificare înainte de finalizare, furnizați comanda de oprire. Aceasta resetează parametrul la valoarea implicită. Dacă rularea de identificare nu este finalizată, se afișează o alarmă de identificare.

**OBSERVAȚIE!**

Pentru a porni variatorul de turație după identificare, este necesară o comandă de pornire.

P3.1.2.5 CURENT MAGNETIZARE (ID 612)

Utilizați acest parametru pentru a seta curentul de magnetizare a motorului. Curentul de magnetizare (curent fără sarcină) al motorului identifică valorile parametrilor U/f, dacă aceștia sunt furnizați înainte de rularea de identificare. Dacă valoarea este setată ca fiind 0, curentul de magnetizare este calculat intern.

P3.1.2.6 COMUTATOR MOTOR (ID 653)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția de comutare a motorului.

În cazul în care cablul care conectează motorul și unitatea de acționare dispune de un comutator motor, puteți utiliza funcția Comutator motor. Utilizarea comutatorului de motor asigură izolarea motorului de sursa de alimentare electrică și faptul că acesta nu pornește pe durata operațiunilor de service.

Pentru a activa funcția, setați parametrul P3.1.2.6 la valoarea *Enabled* (Activat). Variatorul de turație se oprește automat atunci când este deschis comutatorul motorului, iar variatorul de turație pornește automat atunci când comutatorul motorului este închis. Variatorul de turație nu se întrerupe atunci când utilizați funcția Motor switch (Comutator motor).

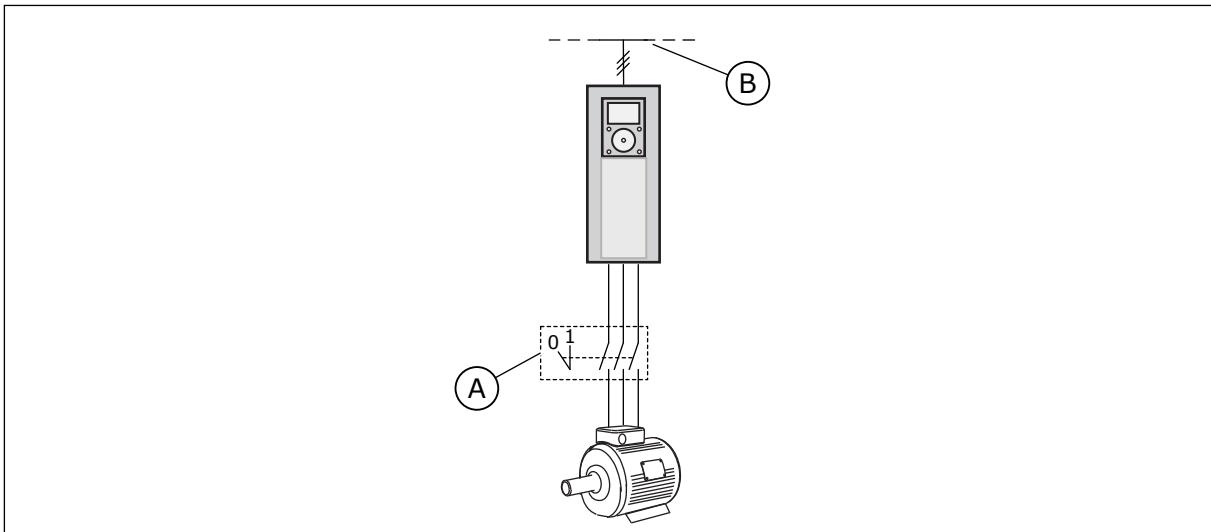


Fig. 36: Comutatorul de motor dintre variatorul de turație și motor

A. Comutatorul de motor

B. Rețea

P3.1.2.10 CONTROL SUPRATENSIUNE (ID 607)

Utilizați acest parametru pentru a seta scoaterea din funcțiune a controlerului de supratensiune.

Funcția este necesară atunci când

- se modifică tensiunea de alimentare, de exemplu între -15% și +10%, iar
- procesul pe care îl controlați nu deține toleranță la schimbări pe care o impun controlerul de supratensiune și controlerul de tensiune sub limită asupra frecvenței de ieșire a variatorului de tensiune.

Controlerul de supratensiune crește frecvența de ieșire a variatorului de turație

- pentru a menține tensiunea conexiunii CC în limitele permise, cât și
- pentru a asigura faptul că variatorul de turație nu se întrerupe din cauza unei erori de supratensiune.



OBSERVAȚIE!

Variatorul de turație se poate întrerupe atunci când sunt dezactivați controlerii de supratensiune și de tensiune sub limită.

P3.1.2.11 CONTROL TENSIUNE SUB LIMITĂ (ID 608)

Utilizați acest parametru pentru a seta scoaterea din funcțiune a controlerului de subtensiune.

Funcția este necesară atunci când

- se modifică tensiunea de alimentare, de exemplu între -15% și +10%, iar
- procesul pe care îl controlați nu deține toleranță la schimbări pe care o impun controlerul de supratensiune și controlerul de tensiune sub limită asupra frecvenței de ieșire a variatorului de tensiune.

Controlerul de supratensiune descrește frecvența de ieșire a variatorului de turație

- pentru a obține de la motor energia necesară pentru menținerea tensiunii conexiunii CC la un nivel minim atunci când tensiunea se află în apropierea celei mai joase limite permise, cât și
- pentru a asigura faptul că variatorul de turație nu se întrerupe din cauza unei erori de tensiune sub limită.



OBSERVAȚIE!

Variatorul de turație se poate întrerupe atunci când sunt dezactivați controlerii de supratensiune și de tensiune sub limită.

P3.1.2.12 OPTIMIZARE ENERGIE (ID 666)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția de optimizare a energiei.

Pentru a economisi energie și a reduce zgomotul motorului, unitatea de acționare caută currentul minim al motorului. Puteți utiliza această funcție, de exemplu, în cazul proceselor pentru ventilatoare și pompe. Nu utilizați această funcție în cazul proceselor rapide comandate PID.

P3.1.2.13 REGLARE TENSIUNE STATOR (ID 659)

Utilizați acest parametru pentru a regla tensiunea statorului în cazul motoarelor cu magneți permanenți.



OBSERVAȚIE!

Rularea de identificare stabilește în mod automat o valoare pentru acest parametru. Vă recomandăm să efectuați rularea de identificare, dacă este posibil. Puteți efectua rularea de identificare cu ajutorul parametrului P3.1.2.4.

Utilizarea acestui parametru este posibilă atunci când parametrul P3.1.2.2 Tip motor are valoarea *PM motor* (Motor PM). Dacă setați *motorul cu inducție* ca tip de motor, valoarea este automat setată la 100% și nu puteți modifica valoarea.

Când modificați valoarea parametrului P3.1.2.2 Motor Type (Tip motor) în *PM Motor* (Motor PM), valorile parametrilor P3.1.4.2 Field Weakening Point Frequency (Frecvență punct de slăbire câmp) și P3.1.4.3 Voltage at Field Weakening Point (Tensiune la punct de slăbire câmp) vor crește automat, pentru a fi egale cu tensiunea de ieșire a variatorului de turație. Raportul U/f setat nu se modifică. Aceasta are loc pentru a împiedica funcționarea motorului PM în zona de slăbire a câmpului. Tensiunea nominală a motorului PM este mult mai scăzută decât tensiunea completă de ieșire a variatorului de turație.

Tensiunea nominală a motorului PM corespunde cu tensiunea contra-electromotoare (back-EMF) a motorului la frecvență nominală. Totuși, în cazul altui producător de motoare, aceasta poate fi egală cu, de exemplu, tensiunea statorului la sarcina nominală.

Parametrul Stator Voltage Adjust (Reglare tensiune stator) vă ajută să reglați curba U/f a variatorului de turatie din apropierea curbei contra-electromotoare (back-EMF). Nu este necesar să modificați valorilor multor parametri ai curbei U/f.

Parametrul P3.1.2.13 furnizează tensiunea de ieșire a variatorului de turatie ca procentaj din tensiunea nominală a motorului la frecvența nominală a acestuia. Reglați curba U/f a variatorului de turatie deasupra curbei contra-electromotoare (back-EMF) a motorului. Currentul motor crește pe măsură ce curba U/f începe să difere de curba contra-electromotoare (back-EMF).

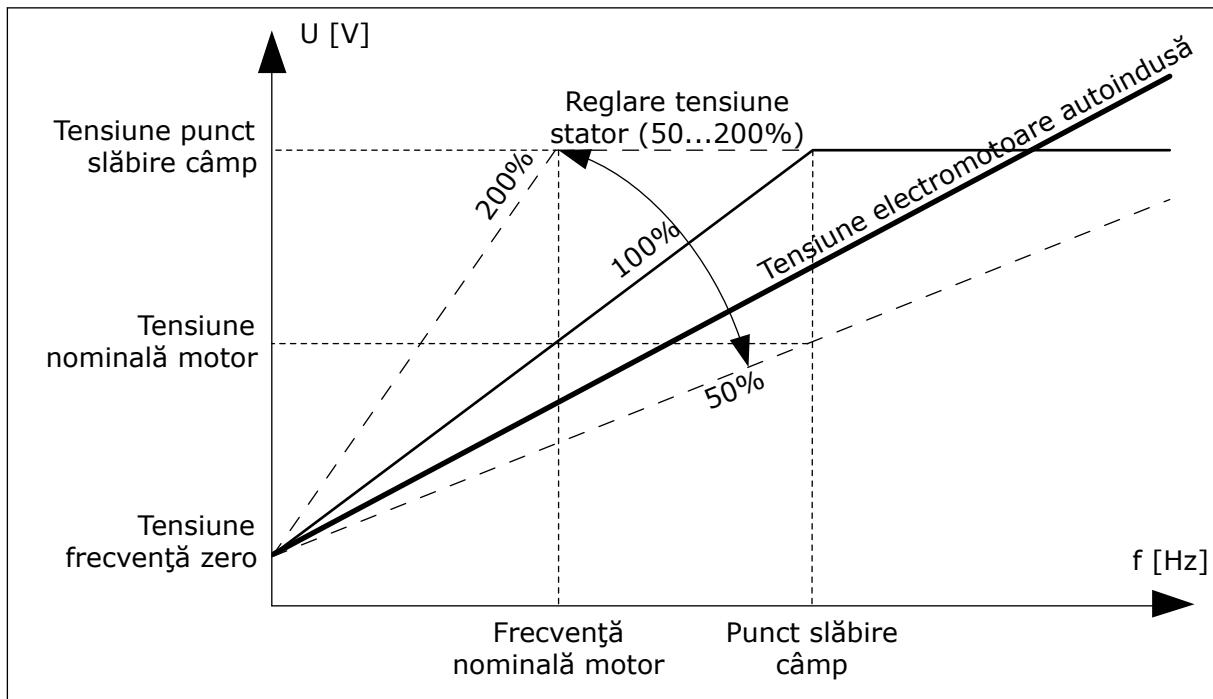


Fig. 37: Reglarea tensiunii statorului

10.2.3 LIMITE MOTOR

P3.1.3.1 LIMITĂ DE CURENT MOTOR (ID 107)

Utilizați acest parametru pentru a seta curentul maxim al motorului de la unitatea de CA. Intervalul de valori pentru parametru este diferit pentru fiecare dimensiune de închidere a unității de acționare.

Când limita de curent este activă, frecvența de ieșire a variatorului de turatie descrește.



OBSERVAȚIE!

Parametrul Motor Current Limit (Limită de curent motor) nu este o limită de întrerupere în caz de supracentur.

P3.1.3.2 LIMITĂ CUPLU MOTOR (ID 1287)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita maximă de cuplu pentru partea motorului. Intervalul de valori pentru parametru este diferit pentru fiecare dimensiune de închidere a unității de acționare.

10.2.4 PARAMETRI BUCLĂ DESCHISĂ

P3.1.4.1 RAPORT U/F (ID 108)

Utilizați acest parametru pentru a seta tipul curbei U/f între frecvența zero și punctul de slăbire a câmpului.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Linear	Tensiunea motorului se modifică liniar, ca funcție a frecvenței de ieșire. Tensiunea se modifică de la valoarea parametrului P3.1.4.6 (Tensiune frecvență zero) în valoarea parametrului P3.1.4.3 (Tensiune punct slăbire câmp), conform frecvenței setate de parametrul P3.1.4.2 (Frecvență punct slăbire câmp). Utilizați această setare implicită dacă nu este necesară o setare diferită.
1	Pătratic	Tensiunea motorului se modifică de la valoarea parametrului P3.1.4.6 Zero Frequency Voltage (Tensiune frecvență zero) în valoarea parametrului P3.1.4.2 Field Weakening Point Frequency (Frecvență punct de slăbire câmp), în condițiile unei rampe pătrate. Motorul funcționează sub-magnetizat dedesubtul punctului de slăbire câmp și produce un cuplu mai scăzut. Puteți utiliza raportul pătrat U/f în aplicațiile unde necesarul de cuplu este proporțional cu pătratul vitezei, ca de exemplu în cazul ventilatoarelor și pompelor centrifuge.
2	Programabil	Este posibilă programarea curbei U/f cu 3 puncte diferite: tensiunea de frecvență zero (P1), tensiunea/frecvența mediană (P2) și punctul de slăbire a câmpului (P3). Puteți utiliza curba U/f programabilă la frecvențe joase dacă este necesar un cuplu mai ridicat. Puteți găsi în mod automat setările optime prin intermediu unei rulări de identificare (P3.1.2.4).

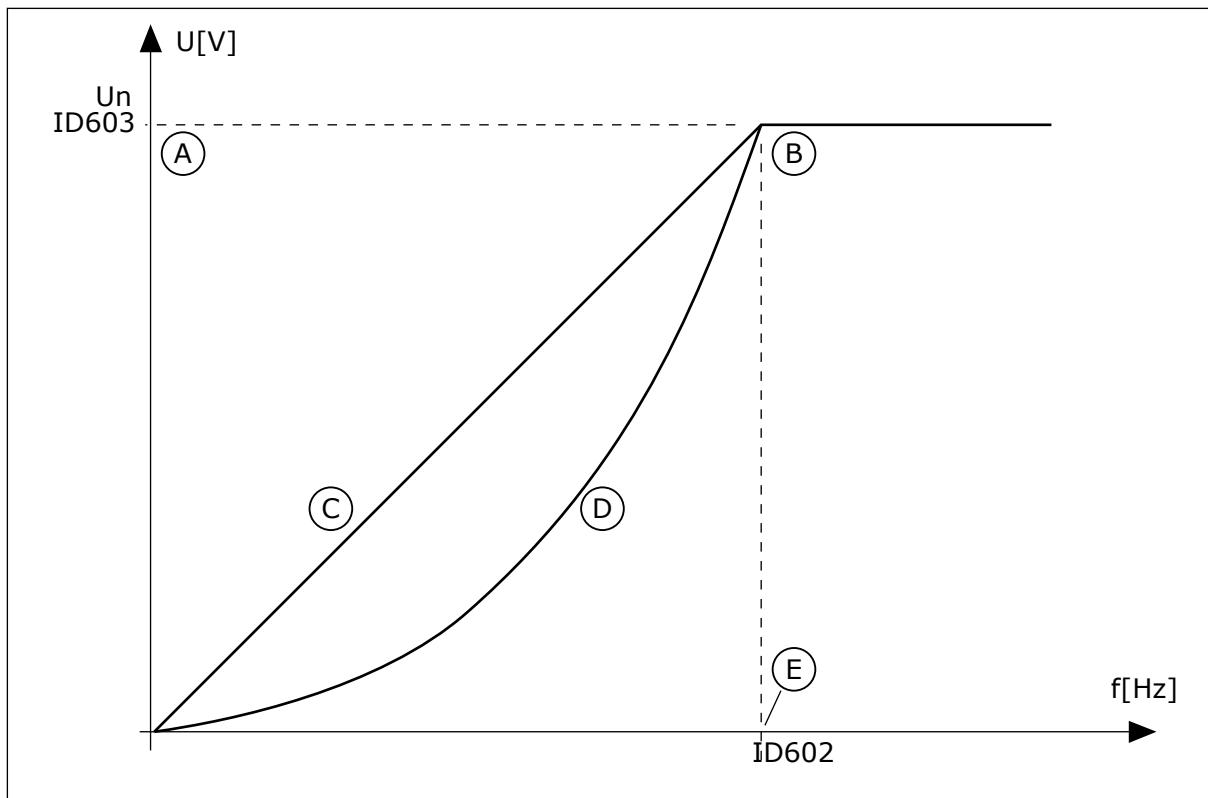


Fig. 38: Schimbarea liniară și schimbarea pătrată a tensiunii motorului

- | | |
|--|---|
| A. Predefinit: Tensiune nominală a motorului | D. Patratic |
| B. Punct slăbire câmp | E. Predefinit: Frecvență nominală a motorului |
| C. Linear | |

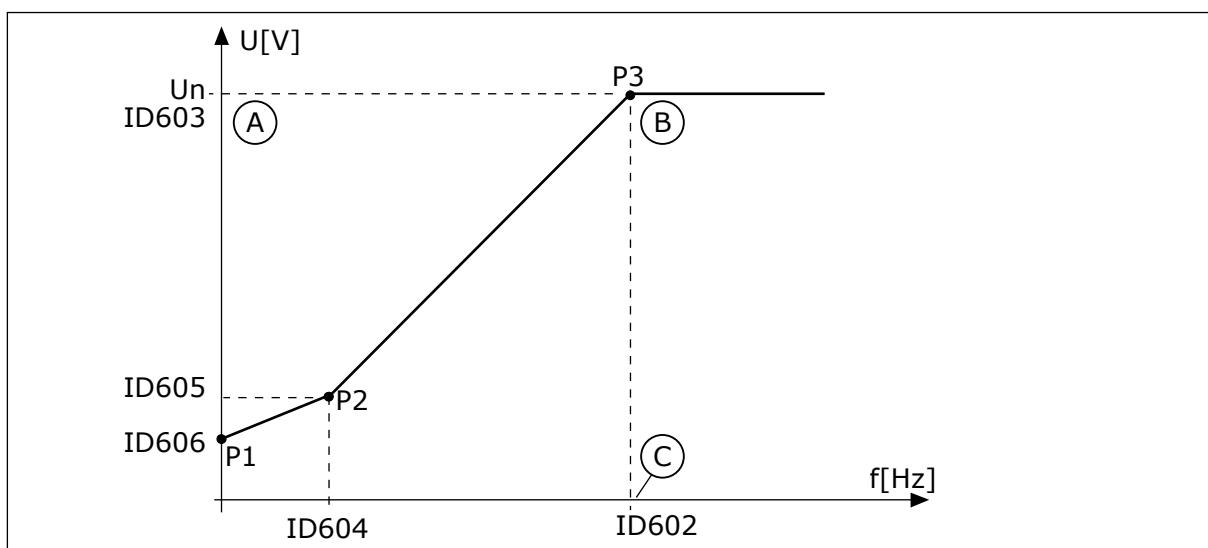


Fig. 39: Curba U/f programabilă

- | | |
|--|---|
| A. Predefinit: Tensiune nominală a motorului | C. Predefinit: Frecvență nominală a motorului |
| B. Punct slăbire câmp | |

Când parametrul Motor Type (Tip motor) are valoarea *PM motor* (Motor PM – cu magnet permanent), acest parametru este setat automat la valoarea *Linear* (Liniar).

Când parametrul Motor Type (Tip motor) are valoarea *Induction motor* (Motor cu inducție), iar acest parametru este modificat, următorii parametri sunt setați la valorile lor implicate.

- P3.1.4.2 Frecvență punct de slăbire câmp
- P3.1.4.3 Tensiune la punct de slăbire câmp
- P3.1.4.4 Frecvență mediană U/f
- P3.1.4.5 Tensiune mediană U/f
- P3.1.4.6 Tensiune frecvență zero

P3.1.4.2 FRECVENȚĂ PUNCT SLĂBIRE CÂMP (ID 602)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența de ieșire la care tensiunea de ieșire atinge pragul punctului de slăbire a câmpului

P3.1.4.3 TENSIUNE LA PUNCT DE SLĂBIRE CÂMP (ID 603)

Utilizați acest parametru pentru a seta tensiunea la punctul de slăbire a câmpului ca procent din tensiunea nominală a motorului.

Peste frecvența existentă la punctul de slăbire a câmpului, tensiunea de ieșire rămâne la valoarea setată maximă. Sub frecvența existentă la punctul de slăbire a câmpului, parametrii curbei U/f controlează tensiunea de ieșire. Consultați parametrii U/f P3.1.4.1, P3.1.4.4 și P3.1.4.5.

Când setați parametrii P3.1.1.1 Motor nominal voltage (Tensiune nominală motor) și P3.1.1.2 Motor nominal frequency (Frecvență nominală motor), parametrii P3.1.4.2 și P3.1.4.3 primesc automat valorile asociate. Pentru a avea valori diferite ale parametrilor P3.1.4.2 și P3.1.4.3, modificați-i doar după ce setați parametrii P3.1.1.1 și P3.1.1.2.

P3.1.4.4 FRECVENȚĂ MEDIANĂ U/F (ID 604)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența punctului median al curbei U/f.



OBSERVAȚIE!

Acest parametru furnizează frecvența mediană a curbei dacă valoarea P3.1.4.1 este *programabilă*.

P3.1.4.5 TENSIUNE MEDIANĂ U/F (ID 605)

Utilizați acest parametru pentru a seta tensiunea punctului median al curbei U/f.



OBSERVAȚIE!

Acest parametru furnizează tensiunea mediană a curbei dacă valoarea P3.1.4.1 este *programabilă*.

P3.1.4.6 TENSIUNE FRECVENȚĂ ZERO (ID 606)

Utilizați acest parametru pentru a seta tensiunea la frecvență zero a curbei U/f.

Valoarea implicită a acestui parametru este diferită pentru fiecare dimensiune de unitate.

P3.1.4.7 OPTIUNI PORNIRE DIN MERS (ID 1590)

Utilizați acest parametru pentru a seta opțiunile de start din mers.

Selectarea valorilor parametrului Flying Start Options (Opțiuni pornire din mers) se face prin bifare.

Următorii boți pot recepta aceste valori.

- Căutare frecvență arbore doar din aceeași direcție cu frecvența de referință
- Dezactivare scanare CA
- Utilizare frecvență de referință pentru o ghicire inițială
- Dezactivare pulsuri CC
- Creștere flux cu comandă curent

Bitul B0 controlează direcția de căutare. Când setați bitul la valoarea 0, frecvența arborelui este căutată în 2 direcții, cea pozitivă și cea negativă. Când setați bitul la valoarea 1, frecvența arborelui este căutată doar în direcția frecvenței de referință. Aceasta împiedică mișările arborelui pentru cealaltă direcție.

Bitul B1 controlează scanarea CA care pre-magnetizează motorul. În cadrul scanării CA, sistemul caută frecvența de la maximum până la zero. Scanarea CA se oprește atunci când are loc o adaptare a frecvenței arborelui. Pentru a dezactiva scanarea CA, setați bitul B1 la valoarea 1. Dacă valoarea parametrului Motor Type (Tip motor) desemnează un motor cu magnet permanent, scanarea CA este dezactivată automat.

Cu bitul B5 puteți dezactiva pulsurile CC. Funcția principală a pulsurilor CC este aceea de pre-magnetizare a motorului și de examinare a rotației acestuia. Dacă pulsurile CC și scanarea CA sunt activate, frecvența de glisare stabilește care procedură se aplică. Dacă frecvența de glisare este mai mică de 2 Hz sau dacă tipul motorului este PM, pulsurile CC sunt dezactivate automat.

Bitul B7 controlează direcția de rotație a semnalului de mare frecvență injectat, utilizat la pornirea din mers a echipamentelor cu repulsie sincronizată. Injectarea semnalului este utilizată la detectarea frecvenței rotorului. Dacă rotorul se află într-un unghi mort atunci când semnalul este injectat, frecvența rotorului este nedetectabilă. Inversarea direcției de rotație a semnalului injectat rezolvă această problemă.

P3.1.4.8 CURENT DE SCANARE START DIN MERS (ID 1610)

Utilizați acest parametru pentru a seta curentul de scanare pentru pornirea din mers ca procent din intensitatea nominală a curentului motorului.

P3.1.4.9 AMPLIFICARE PORNIRE (ID 109)

Utilizați acest parametru în cazul unui proces ce are un cuplu de pornire ridicat din cauza frecării.

Puteți utiliza amplificarea pornirii doar atunci când porniți variatorul de turație. Amplificarea pornirii este dezactivată după 10 secunde sau atunci când frecvența de ieșire a variatorului de turație reprezintă mai mult de jumătate din frecvența punctului de slăbire a câmpului.

Tensiunea motorului se modifică în raportul cu necesarul de cuplu. Aceasta face motorul să furnizeze mai mult cuplu de torsion la pornire, atunci când motorul rulează la frecvențe joase.

Amplificarea pornirii are un efect de curbă U/f liniară. Puteți obține cele mai bune rezultate după ce efectuați rularea de identificare și după ce activați curba U/f programabilă.

10.2.5 FUNCȚIA DE PORNIRE I/F

Când aveți un motor PM, utilizați funcția I/f Start (Pornire I/f) pentru a porni motorul având un control constant al curentului. Puteți avea cele mai bune rezultate în cazul unui motor de putere ridicată. În cazul unui astfel de motor, rezistența este redusă și curba U/f nu este ușor de modificat.

De asemenea, funcția I/f Start (Pornire I/f) poate furniza suficient cuplu de torsion pentru motor la pornire.

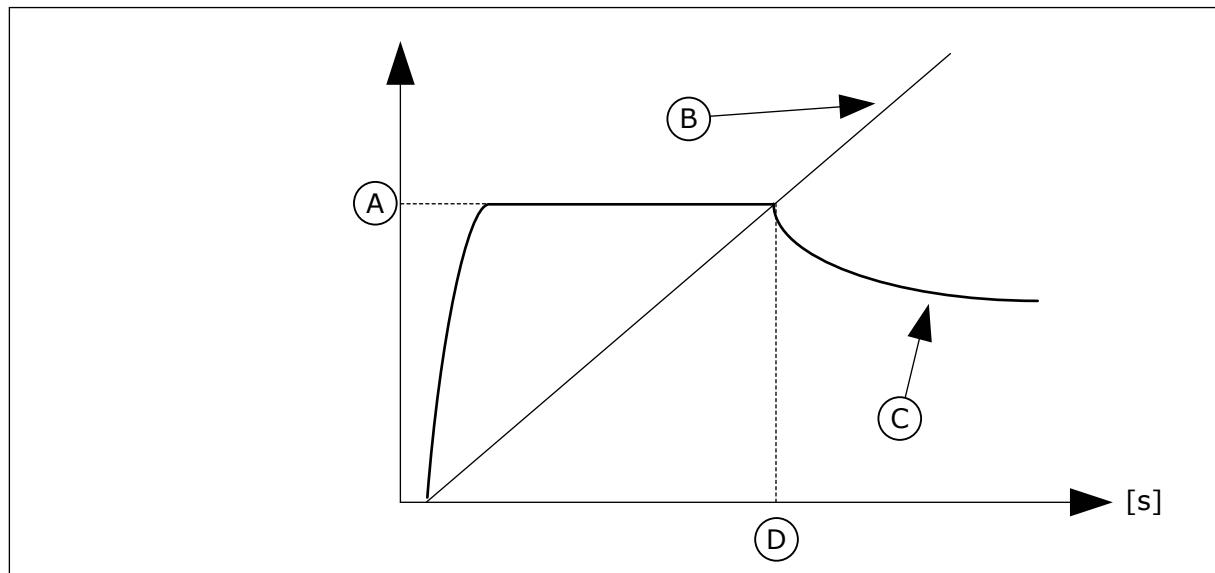


Fig. 40: Parametrii de pornire I/f

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| A. Curent pornire I/f | C. Curent Motor |
| B. Frecvența Motor | D. Frecvență pornire I/f |

P3.1.4.12.1 PORNIRE I/F (ID 534)

Utilizați acest parametru pentru a activa Funcția Start I/f.

Când activați funcția I/f Start (Pornire I/f), variatorul de turăție începe să funcționeze în modul de control curent. Un curent constant este direcționat către motor până când frecvența de ieșire depășește nivelul setat prin parametrul P3.1.4.12.2. Când frecvența de ieșire depășește nivelul I/f Start Frequency (Frecvenței de pornire I/f), modul de funcționare revine la modul de control U/f normal.

P3.1.4.12.2 FRECVENȚĂ DE PORNIRE I/F (ID 535)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita frecvenței de ieșire sub care curentul de pornire I/f setat este alimentat către motor.

Când frecvența de ieșire a variatorului de turăție este sub limita acestui parametru, se activează funcția I/f Start (Pornire I/f). Când frecvența de ieșire depășește limita, modul de funcționare a variatorului de turăție revine la modul de control U/f normal.

P3.1.4.12.3 CURENT DE PORNIRE I/F (ID 536)

Utilizați acest parametru pentru a seta intensitatea curentului utilizat atunci când funcția de pornire I/f este activată.

10.3 CONFIGURARE PORNIRE/OPRIRE

Variatorul de turație este pornit și opus dintr-o locație de control. Fiecare locație de control are un parametru diferit pentru selectarea sursei frecvenței de referință. Trebuie să furnizați comenzi de pornire și oprire din fiecare locație de control.

Locația de control locală este întotdeauna tastatura. Prin intermediul parametrului P3.2.1 Remote Control Place (Locație de control la distanță), puteți selecta locația de control la distanță (I/O sau Fieldbus). Locația de control selectată este afișată pe bara de stare a tasturii.

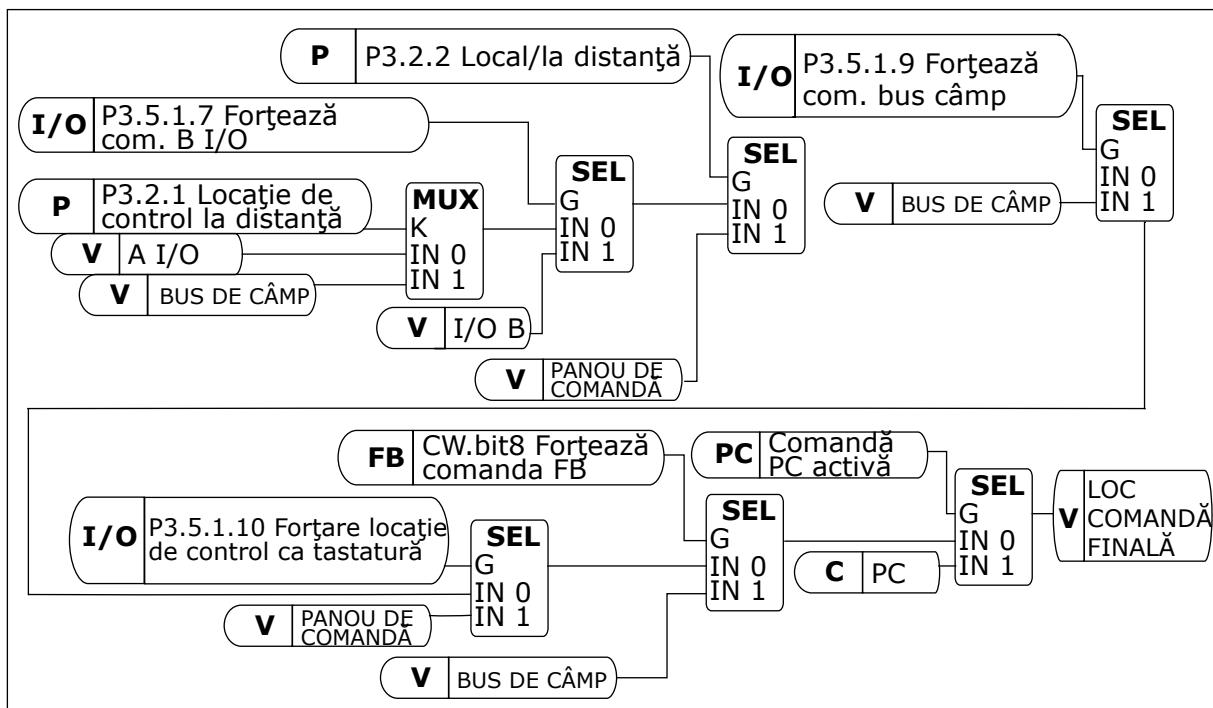


Fig. 41: Locație comandă

LOCAȚIA DE CONTROL LA DISTANȚĂ (I/O A)

Utilizați parametrii P3.5.1.1 (Semnal de comandă 1 A), P3.5.1.2 (Semnal de comandă 2 A) și P3.5.1.3 (Semnal de comandă 3 A) pentru a selecta intrările digitale. Aceste intrări digitale controlează comenzi de pornire, oprire și inversare. Apoi selectați logica aferentă acestor intrări, prin intermediul parametrului P3.2.6 I/O A Logic (Logică I/O A).

LOCAȚIA DE CONTROL LA DISTANȚĂ (I/O B)

Utilizați parametrii P3.5.1.4 (Semnal de comandă 1 B), P3.5.1.5 (Semnal de comandă 2 B) și P3.5.1.6 (Semnal de comandă 3 B) pentru a selecta intrările digitale. Aceste intrări digitale

controllează comenziile de pornire, oprire și inversare. Apoi selectați logica aferentă acestor intrări, prin intermediul parametrului P3.2.7 I/O B Logic (Logică I/O B).

LOCAȚIA DE CONTROL LOCALĂ (TASTATURĂ)

Comenziile de pornire și oprire provin de butoanele tastaturii. Direcția de rotație este setată prin intermediul parametrului P3.3.1.9 Keypad direction (Direcție tastatură).

LOCAȚIA DE CONTROL LA DISTANȚĂ (FIELDBUS)

Comenziile de pornire, oprire și inversare provin de la protocolul Fieldbus.

P3.2.1 LOCAȚIE COMANDĂ LA DISTANȚĂ (ID 172)

Utilizați acest parametru pentru a selecta locația de comandă de la distanță (pornire/oprire). Utilizați acest parametru pentru a reveni la controlul la distanță din VACON® Live, de exemplu atunci când panoul de comandă este defect.

P3.2.2 LOCAL/LA DISTANȚĂ (ID 211)

Utilizați acest parametru pentru a comuta între locațiile de comandă locală și la distanță. Locația comenzi locale este întotdeauna comanda de la tastatură. Locația comandă la distanță poate fi I/O sau Magistrală de date, în funcție de valoarea parametrului „Locație comandă la distanță”.

P3.2.3 BUTON DE OPRIRE PANOU COMANDĂ (ID 114)

Utilizați acest parametru pentru a activa butonul de oprire de pe tastatură. Când această funcție este activată, o apăsare a butonului de oprire panou comandă are întotdeauna ca efect oprirea unității de acționare (indiferent de locația de comandă). Când această funcție este dezactivată, o apăsare a butonului de oprire panou comandă are ca efect oprirea unității de acționare numai în cazul în care este activă comanda locală.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
0	Da	Butonul de oprire panou comandă este întotdeauna activat.
1	Nu	Funcționare limitată a butonului de oprire panou comandă.

P3.2.4 FUNCȚIE START (ID 505)

Utilizați acest parametru pentru a selecta tipul funcției de pornire.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	In Rampa	Unitatea de acționare accelerează de la frecvență 0 la valoarea de referință a frecvenței.
1	Pornire din mers	Unitatea de acționare detectează turația actuală a motorului și accelerează de la acea turație la valoarea de referință a frecvenței.

P3.2.5 FUNCȚIE DE OPRIRE (ID 506)

Utilizați acest parametru pentru a selecta tipul funcției de oprire.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Motor liber	Motorul se oprește din inerție. Când este furnizată comanda de oprire, controlul exercitat de variatorul de turație se oprește, iar curentul provenit de la variatorul de turație se reduce la 0.
1	Rampă	După comanda de oprire, viteza motorului scade la zero, conform parametrilor de decelerare.



OBSERVAȚIE!

Oprirea prin rampă nu poate fi garantată în toate situațiile. Dacă este selectată oprirea prin rampă și tensiunea netă se modifică peste 20%, estimarea tensiunii eșuează. În acest caz, oprirea prin rampă nu este posibilă.

P3.2.6 LOGICĂ DE PORNIRE/OPRIRE I/O A (ID 300)

Utilizați acest parametru pentru a controla pornirea și oprirea unității cu ajutorul semnalelor digitale.

Selectiile pot include cuvântul „edge” pentru a vă ajuta să preveniți o pornire accidentală.

O pornire accidentală poate avea loc, de exemplu, în următoarele condiții

- Când conectați sursa de alimentare.
- Când este restabilită alimentarea în urma unei întreruperi a acesteia.
- După ce resetați o eroare.
- După ce bitul Run Enable (Activare rulare) oprește variatorul de turație.
- Când modificați locația de control într-una de tip I/O.

Înainte de a porni motorul, trebuie să deschideți contactul Start/Stop (Pornire/Oprire).

În cadrul tuturor exemplelor de pe paginile următoare, modul de oprire este prin încetinire la liber. CS = Semnal comandă.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	CS1 = Forward (Înainte) CS2 = Backward (Înapoi)	Funcțiile se activează atunci când sunt închise contactele.

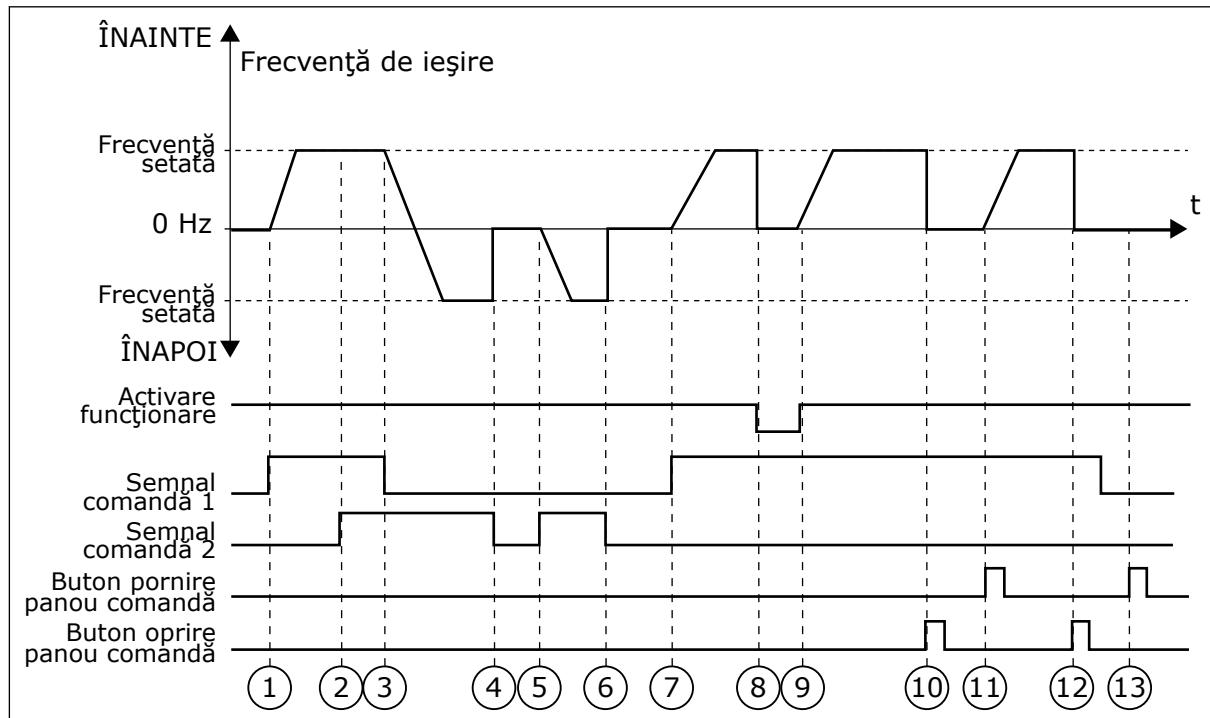


Fig. 42: Logica de pornire/oprire I/O A = 0

1. Semnalul de comandă (CS) 1 se activează și provoacă mărirea frecvenței de ieșire. Motorul rulează pe direcția înainte.
2. CS2 se activează, dar nu are efect asupra frecvenței de ieșire, deoarece direcția setată mai întâi are prioritatea cea mai înaltă.
3. CS1 devine inactivă și cauzează începerea modificării direcției (din FWD [sens pozitiv] spre REV [sens invers]), deoarece CS2 este în continuare activă.
4. CS2 devine inactivă, iar frecvența alimentată spre motor scade la 0.
5. CS2 se activează din nou, făcând motorul să accelereze (REV [în sens invers]) la frecvența setată.
6. CS2 devine inactivă, iar frecvența alimentată spre motor scade la 0.
7. CS1 se activează, iar motorul accelerează (FWD [în sens pozitiv]) la frecvența setată.
8. Semnalul Run enable (Activare rulare) este setat la valoarea OPEN (Deschis), cauzând scăderea frecvenței la 0. Configurați semnalul Run enable (Activare rulare) cu parametrul P3.5.1.15.
9. Semnalul Run enable (Activare rulare) este setat la valoarea CLOSED (Închis), cauzând creșterea frecvenței la valoarea setată, deoarece CS1 este în continuare activă.
10. Dacă este apăsat Butonul STOP (Oprire) de pe tastatură, frecvența alimentată către motor scade la 0 (Acest semnal funcționează doar dacă valoarea parametrului P3.2.3 Keypad Stop Button (Buton de oprire tastatură) este Yes [Da]).

11. Variatorul de turație pornește deoarece este apăsat butonul START (Pornire) de pe tastatură.
12. Pentru a opri variatorul de turație, se apasă din nou butonul STOP (Oprire) de pe tastatură.
13. Încercarea de a porni variatorul de turație cu butonul START (Pornire) nu reușește dacă CS1 este inactivă.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
1	CS1 = Forward (edge) (Înainte – front) CS2 = Inverted stop (Oprire inversată) CS3 = Backward (edge) (Înapoi – front)	Pentru un control cu 3 fire (control puls)

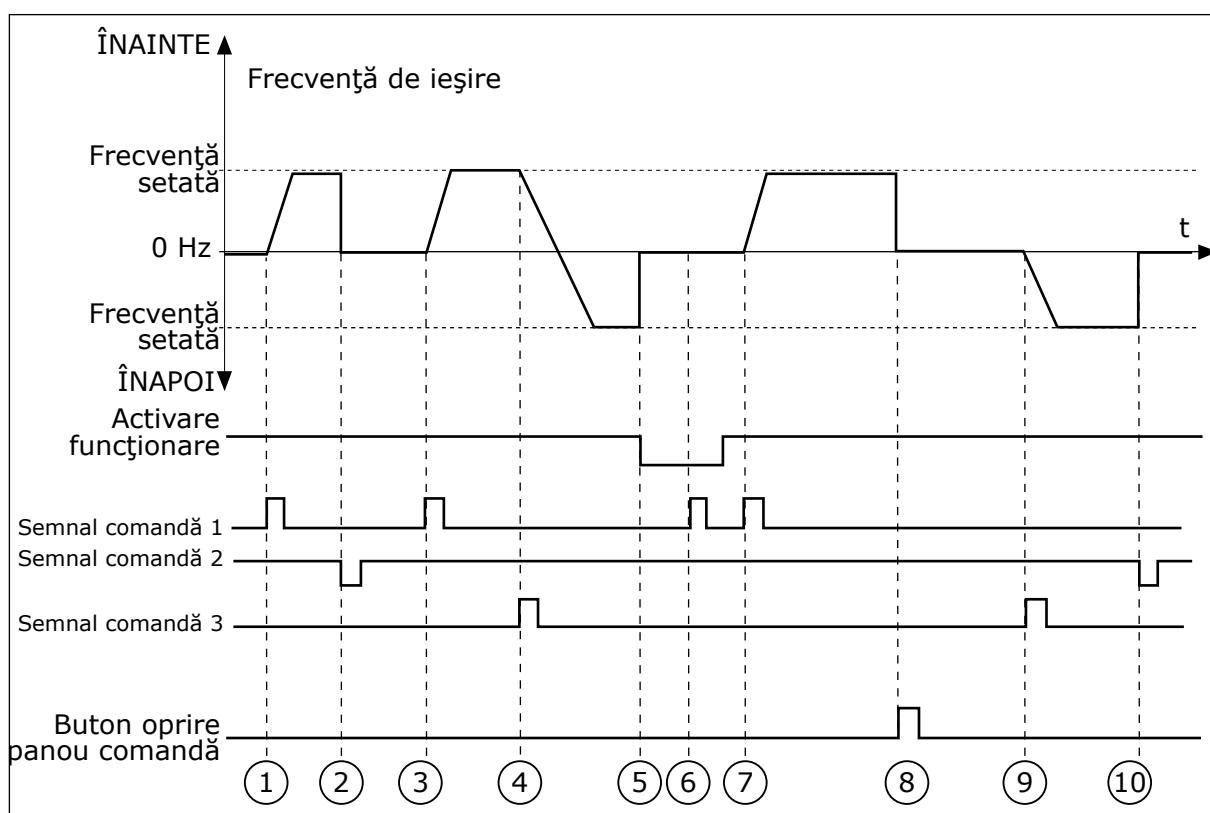


Fig. 43: Logica de pornire/oprire I/O A = 1

1. Semnalul de comandă (CS) 1 se activează și provoacă mărirea frecvenței de ieșire. Motorul rulează pe direcția înainte.
2. CS2 devine inactivă, ducând la scăderea frecvenței la 0.
3. CS 1 se activează, ducând la mărirea din nou a frecvenței de ieșire. Motorul rulează pe direcția înainte.
4. CS3 devine activă și cauzează începerea modificării direcției [din FWD [sens pozitiv] spre REV [sens invers]].

5. Semnalul Run enable (Activare rulare) este setat la valoarea OPEN (Deschis), cauzând scăderea frecvenței la 0. Configurați semnalul Run enable (Activare rulare) cu parametrul P3.5.1.15.
6. Încercarea de a porni cu CS1 nu reușește dacă semnalul Run enable (Activare rulare) este în poziția OPEN (Deschis).
7. CS1 se activează, iar motorul accelerează (FWD – în sens pozitiv) la frecvența setată, deoarece semnalul Run enable (Activare rulare) a fost setat la valoarea CLOSED (Închis).
8. Dacă este apăsat Butonul STOP (Oprire) de pe tastatură, frecvența alimentată către motor scade la 0 (Acest semnal funcționează doar dacă valoarea parametrului P3.2.3 Keypad Stop Button (Buton de oprire tastatură) este Yes [Da]).
9. CS3 se activează, făcând motorul să pornească și să funcționeze în direcție inversă.
10. CS2 devine inactivă, ducând la scăderea frecvenței la 0.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
2	CS1 = Forward (edge) (Înainte – front) CS2 = Backward (edge) (Înapoi – front)	Utilizați această funcție pentru a împiedica o pornire accidentală. Înainte de a porni din nou motorul, trebuie să deschideți contactul Start/Stop (Pornire/Oprire).

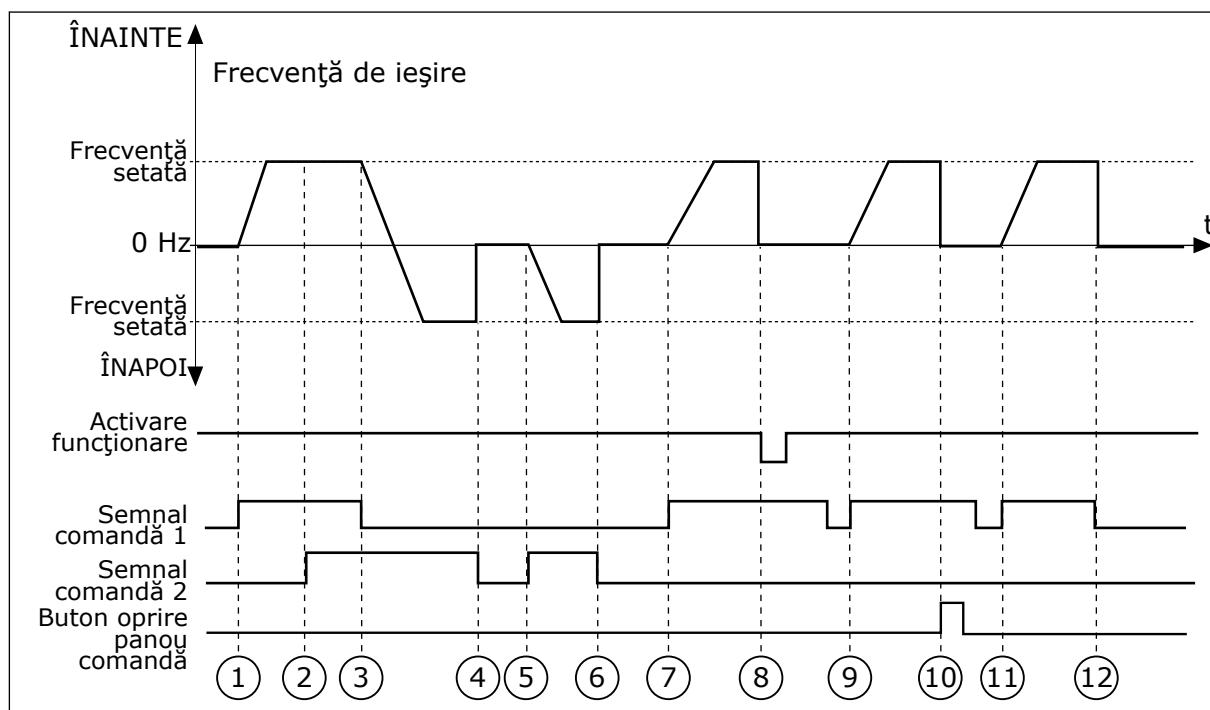


Fig. 44: Logica de pornire/oprire I/O A = 2

1. Semnalul de comandă (CS) 1 se activează și provoacă mărirea frecvenței de ieșire. Motorul rulează pe direcția înainte.
2. CS2 se activează, dar nu are efect asupra frecvenței de ieșire, deoarece direcția setată mai întâi are prioritatea cea mai înaltă.

3. CS1 devine inactivă și cauzează începerea modificării direcției (din FWD [sens pozitiv] spre REV [sens invers]), deoarece CS2 este în continuare activă.
4. CS2 devine inactivă, iar frecvența alimentată spre motor scade la 0.
5. CS2 se activează din nou, făcând motorul să accelereze [REV [în sens invers]] la frecvența setată.
6. CS2 devine inactivă, iar frecvența alimentată spre motor scade la 0.
7. CS1 se activează, iar motorul accelerează (FWD [în sens pozitiv]) la frecvența setată.
8. Semnalul Run enable (Activare rulare) este setat la valoarea OPEN (Deschis), cauzând scăderea frecvenței la 0. Configurați semnalul Run enable (Activare rulare) cu parametrul P3.5.1.15.
9. Semnalul Run enable (Activare rulare) este setat la valoarea CLOSED (Închis), ceea ce nu are niciun efect, deoarece pentru pornire este necesar un front crescător, chiar dacă CS1 este activă.
10. Dacă este apăsat Butonul STOP (Oprire) de pe tastatură, frecvența alimentată către motor scade la 0 (Acest semnal funcționează doar dacă valoarea parametrului P3.2.3 Keypad Stop Button (Buton de oprire tastatură) este Yes [Da]).
11. CS1 este deschisă și închisă din nou, ducând la pornirea motorului.
12. CS1 devine inactivă, iar frecvența alimentată spre motor scade la 0.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
3	CS1 = Start (Pornire) CS2 = Reverse (Inversare)	

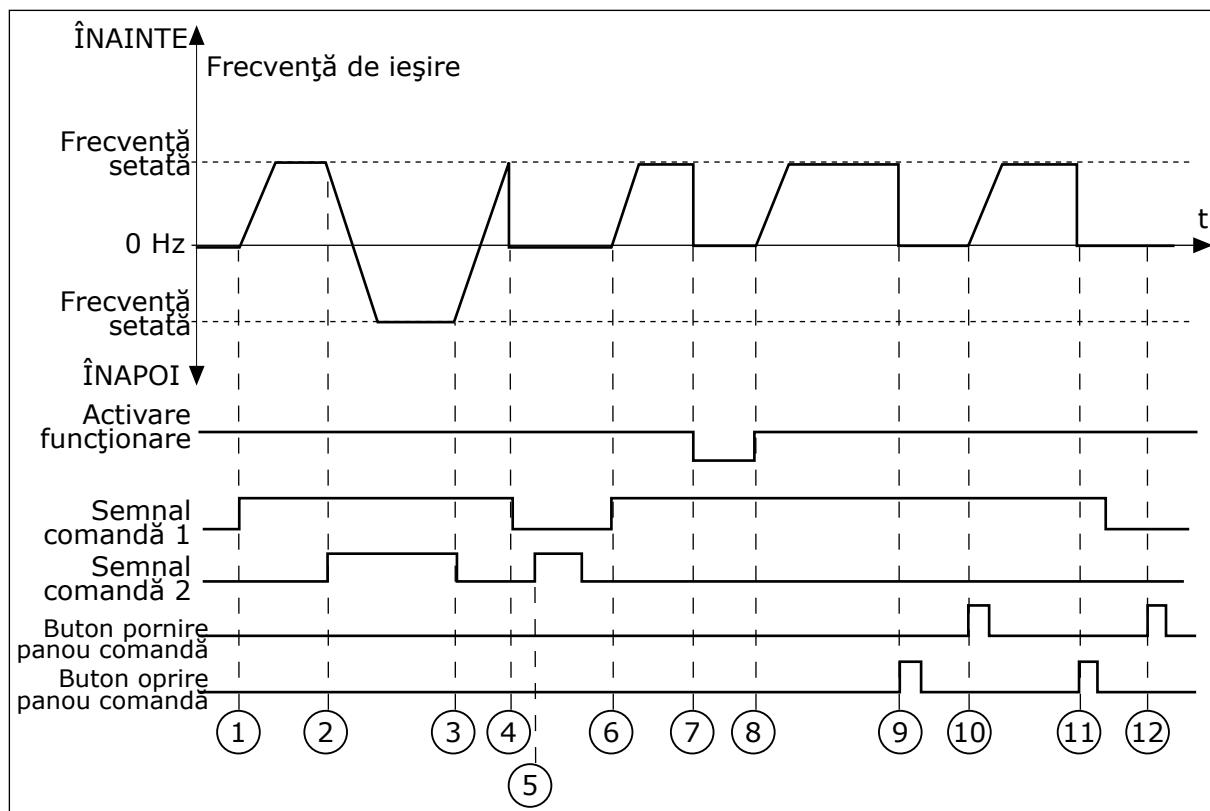


Fig. 45: Logica de pornire/oprire I/O A = 3

1. Semnalul de comandă (CS) 1 se activează și provoacă mărirea frecvenței de ieșire. Motorul rulează pe direcția înainte.
2. CS2 devine activă și cauzează începerea modificării direcției (din FWD [sens pozitiv] spre REV [sens invers]).
3. CS2 devine inactivă și cauzează începerea modificării direcției (din REV [sens pozitiv] spre FWD [sens invers]), deoarece CS1 este în continuare activă.
4. CS1 devine inactivă, ducând la scăderea frecvenței la 0.
5. CS2 se activează, dar motorul nu pornește, deoarece CS1 este inactivă.
6. CS 1 se activează, ducând la mărirea din nou a frecvenței de ieșire. Motorul rulează pe direcția înainte, deoarece CS2 este inactivă.
7. Semnalul Run enable (Activare rulare) este setat la valoarea OPEN (Deschis), cauzând scăderea frecvenței la 0. Configurați semnalul Run enable (Activare rulare) cu parametrul P3.5.1.15.
8. Semnalul Run enable (Activare rulare) este setat la valoarea CLOSED (Închis), cauzând creșterea frecvenței la valoarea setată, deoarece CS1 este în continuare activă.
9. Dacă este apăsat Butonul STOP (Oprire) de pe tastatură, frecvența alimentată către motor scade la 0 (Acest semnal funcționează doar dacă valoarea parametrului P3.2.3 Keypad Stop Button (Buton de oprire tastatură) este Yes [Da]).
10. Variatorul de turație pornește deoarece este apăsat butonul START (Pornire) de pe tastatură.
11. Variatorul de turație este oprit din nou cu butonul STOP (Oprire) de pe tastatură.
12. Încercarea de a porni variatorul de turație cu butonul START (Pornire) nu reușește dacă CS1 este inactivă.

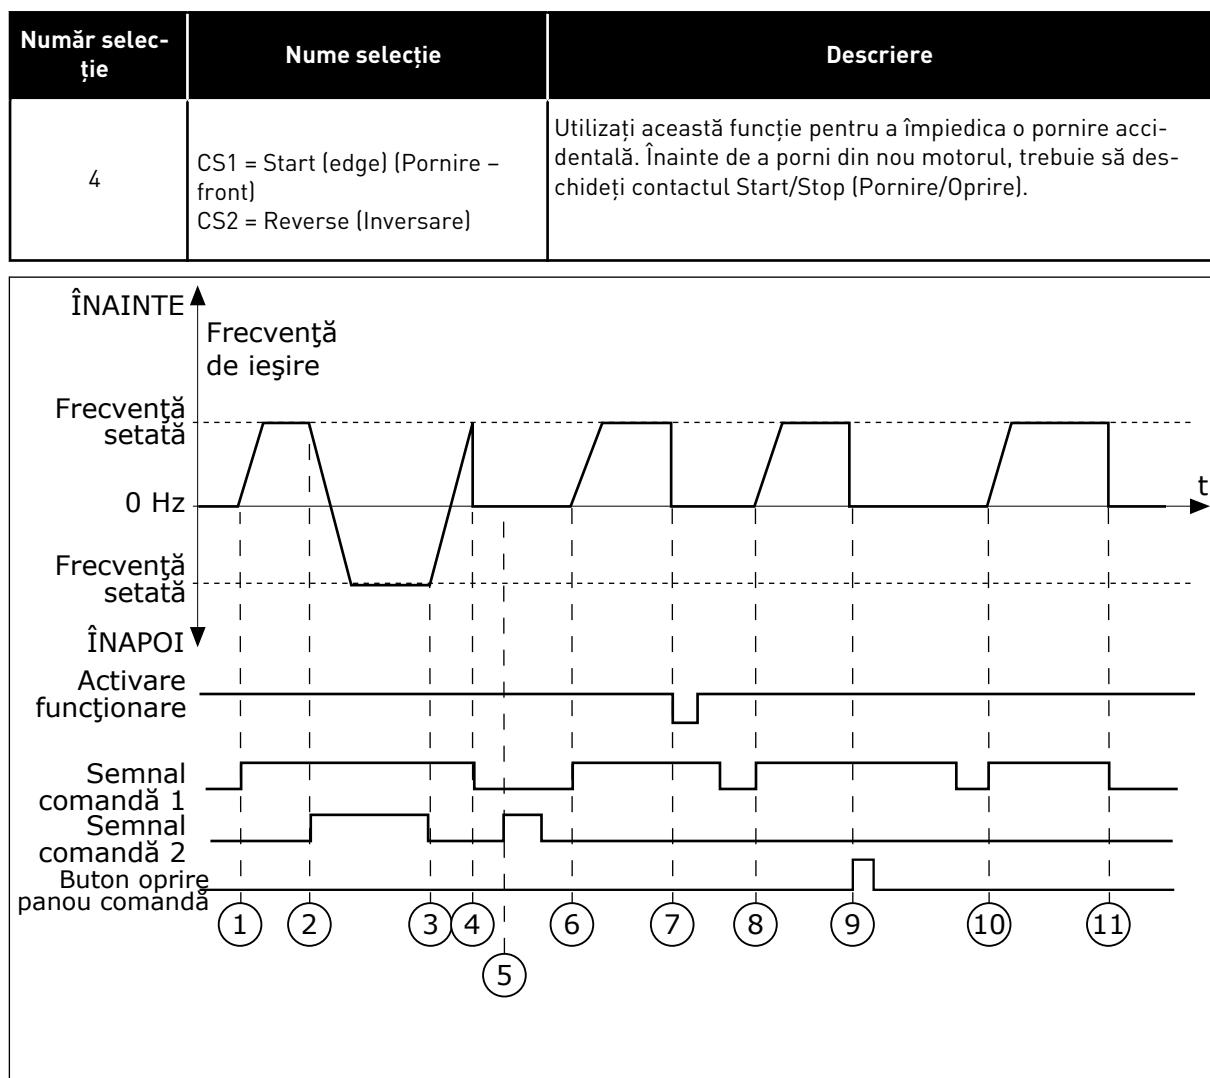


Fig. 46: Logica de pornire/oprire I/O A = 4

1. Semnalul de comandă (CS) 1 se activează și provoacă mărirea frecvenței de ieșire. Motorul rulează pe direcția înainte, deoarece CS2 este inactivă.
2. CS2 devine activă și cauzează începerea modificării direcției (din FWD [sens pozitiv] spre REV [sens invers]).
3. CS2 devine inactivă și cauzează începerea modificării direcției (din REV [sens pozitiv] spre FWD [sens invers]), deoarece CS1 este în continuare activă.
4. CS1 devine inactivă, ducând la scăderea frecvenței la 0.
5. CS2 se activează, dar motorul nu pornește, deoarece CS1 este inactivă.
6. CS 1 se activează, ducând la mărirea din nou a frecvenței de ieșire. Motorul rulează pe direcția înainte, deoarece CS2 este inactivă.
7. Semnalul Run enable (Activare rulare) este setat la valoarea OPEN (Deschis), cauzând scăderea frecvenței la 0. Configurați semnalul Run enable (Activare rulare) cu parametrul P3.5.1.15.
8. Înainte ca variatorul de turație să pornească, trebuie să deschideți și să închideți din nou CS1.

9. Dacă este apăsat Butonul STOP (Oprire) de pe tastatură, frecvența alimentată către motor scade la 0 [Acest semnal funcționează doar dacă valoarea parametrului P3.2.3 Keypad Stop Button (Buton de oprire tastatură) este Yes [Da]].
10. Înainte ca variatorul de turație să pornească, trebuie să deschideți și să închideți din nou CS1.
11. CS1 devine inactivă, ducând la scăderea frecvenței la 0.

P3.2.7 LOGICĂ DE PORNIRE/OPRIRE I/O B (ID 363)

Utilizați acest parametru pentru a controla pornirea și oprirea unității cu ajutorul semnalelor digitale.

Selectiile pot include cuvântul „edge” pentru a vă ajuta să preveniți o pornire accidentală. Consultați P3.2.6 pentru mai multe informații.

P3.2.8 LOGICĂ DE PORNIRE MAGISTRALĂ DE DATE (ID 889)

Utilizați acest parametru pentru a seta logica de pornire a magistralei de date.

Selectiile pot include cuvântul „edge” pentru a vă ajuta să preveniți o pornire accidentală.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Este necesar un front crescător	
1	Stare Exp.	

P3.2.9 TEMPORIZARE START (ID 524)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de temporizare dintre comanda de pornire și pornirea efectivă a unității.

P3.2.10 FUNCȚIE DE LA DISTANȚĂ LA LOCAL (ID 181)

Utilizați acest parametru pentru a seta selecția setărilor de copiere când treceți de la comanda de la distanță la cea locală (din tastatură).

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Continuare funcțion.	
1	Continuare funcționare și referință	
2	Stop	

P3.2.11 AMÂNARE REPORNIRE (ID 15555)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de temporizare în care unitatea nu poate fi repornită după oprirea acesteia.

Parametrul acesta se utilizează în aplicațiile pentru compresoare.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
0	Temporizare repornire neutili- zată	

10.4 REFERINȚE

10.4.1 REFERINȚĂ FRECVENȚĂ

Este posibilă programarea sursei frecvenței de referință în toate locațiile de control, cu excepția instrumentului pentru PC. Dacă utilizați un PC, acesta va prelua întotdeauna frecvența de referință de la instrumentul pentru PC.

LOCAȚIA DE CONTROL LA DISTANȚĂ (I/O A)

Pentru a seta sursa frecvenței de referință aferentă I/O A, utilizați parametrul P3.3.1.5.

LOCAȚIA DE CONTROL LA DISTANȚĂ (I/O B)

Pentru a seta sursa frecvenței de referință aferentă I/O B, utilizați parametrul P3.3.1.6.

LOCAȚIA DE CONTROL LOCALĂ (TASTATURĂ)

Dacă utilizați valoarea implicită *keypad* (tastatură) pentru parametrul P3.3.1.7, se aplică referința pe care o setați pentru P3.3.1.8 Keypad Reference (Referință tastatură).

LOCAȚIA DE CONTROL LA DISTANȚĂ (FIELDBUS)

Dacă păstrați valoarea implicită *Fieldbus* pentru parametrul P3.3.1.10, frecvența de referință provine de la protocolul Fieldbus.

P3.3.1.1 REFERINȚĂ FRECVENȚĂ MINIMĂ (ID 101)

Utilizați acest parametru pentru a seta referința minimă de frecvență.

P3.3.1.2 REFERINȚĂ FRECVENȚĂ MAXIMĂ (ID 102)

Utilizați acest parametru pentru a seta referința maximă de frecvență.

P3.3.1.3 LIMITĂ REFERINȚĂ FRECVENȚĂ POZITIVĂ (ID 1285)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita finală a referinței de frecvență pentru direcția pozitivă.

P3.3.1.4 LIMITĂ REFERINȚĂ FRECVENȚĂ NEGATIVĂ (ID 1286)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita finală a referinței de frecvență pentru direcția negativă.

Utilizați acest parametru, de exemplu, pentru a împiedica funcționarea motorului în direcție inversă.

P3.3.1.5 SELECTARE REFERINȚĂ COMANDĂ I/O A (ID 117)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa referinței atunci când locația de comandă este I/O A.

Aplicația pe care o setați cu parametrul 1.2 furnizează valoarea implicită.

P3.3.1.6 SELECTARE REFERINȚĂ COMANDĂ I/O B (ID 131)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa referinței atunci când locația de comandă este I/O B.

Consultați P3.3.1.5 pentru mai multe informații. Puteți forța ca locația de comandă I/O B să fie activă numai cu o intrare digitală (P3.5.1.7).

P3.3.1.7 SELECTARE REFERINȚĂ COMANDĂ DE LA PANOU COMANDĂ (ID 121)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa referinței atunci când locația de comandă este tastatura.

P3.3.1.8 REFERINȚĂ PANOU COMANDĂ (ID 184)

Utilizați acest parametru pentru a regla de la tastatură referința de frecvență.

P3.3.1.9 SENS PANOU COMANDĂ (ID 123)

Utilizați acest parametru pentru a seta sensul de rotație a motorului atunci când locația de comandă este tastatura.

P3.3.1.10 SELECTARE REFERINȚĂ COMANDĂ DE LA MAGISTRALĂ DE DATE (ID 122)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa referinței atunci când locația de comandă este magistrala de date.

Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Aplicație furnizează valoarea implicită. Consultați valorile implicate din Capitolul 12 Anexa 1.

10.4.2 FRECVENTE PRESETATE**P3.3.3.1 MOD FRECVENTĂ PRESETATĂ (ID 182)**

Utilizați acest parametru pentru a seta logica frecvențelor presetate ale intrării digitale. Prin intermediul acestui parametru, puteți seta logica pe care o selectează în utilizare una dintre frecvențele presetate. Se poate alege între 2 logici diferite.

Numărul de intrări digitale de turăție presetate care sunt active definește frecvența presetată.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
0	Codificat binar	Amestecul de intrări este codificat binar. Diferitele seturi de intrări digitale active stabilesc frecvența presetată. Puteți găsi mai multe informații în Capitolul <i>Tabel 116 Selectarea frecvențelor presetate atunci când P3.3.3.1 = Codificat binar.</i>
1	Număr (de intrări utilizate)	Numărul de intrări digitale stabilăște care frecvență presetată este utilizată: 1, 2 sau 3.

P3.3.3.2 FRECVENTĂ PRESETATĂ 0 (ID 180)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența referință de frecvență presetată atunci când se utilizează funcția de frecvențe presetate.

Selectați frecvențele presetate cu semnalele de intrare digitală.

P3.3.3.3 FRECVENTĂ PRESETATĂ 1 (ID 105)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența referință de frecvență presetată atunci când se utilizează funcția de frecvențe presetate.

Selectați frecvențele presetate cu semnalele de intrare digitală.

P3.3.3.4 FRECVENTĂ PRESETATĂ 2 (ID 106)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența referință de frecvență presetată atunci când se utilizează funcția de frecvențe presetate.

Selectați frecvențele presetate cu semnalele de intrare digitală.

P3.3.3.5 FRECVENTĂ PRESETATĂ 3 (ID 126)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența referință de frecvență presetată atunci când se utilizează funcția de frecvențe presetate.

Selectați frecvențele presetate cu semnalele de intrare digitală.

P3.3.3.6 FRECVENTĂ PRESETATĂ 4 (ID 127)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența referință de frecvență presetată atunci când se utilizează funcția de frecvențe presetate.

Selectați frecvențele presetate cu semnalele de intrare digitală.

P3.3.3.7 FRECVENTĂ PRESETATĂ 5 (ID 128)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența referință de frecvență presetată atunci când se utilizează funcția de frecvențe presetate.

Selectați frecvențele presetate cu semnalele de intrare digitală.

P3.3.3.8 FRECVENTĂ PRESETATĂ 6 (ID 129)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența referință de frecvență presetată atunci când se utilizează funcția de frecvențe presetate.

Selectați frecvențele presetate cu semnalele de intrare digitală.

P3.3.3.9 FRECVENȚĂ PRESETATĂ 7 (ID 130)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența referință de frecvență presetată atunci când se utilizează funcția de frecvențe presetate.

Selectați frecvențele presetate cu semnalele de intrare digitală.

VALOAREA 0 ESTE SELECTATĂ PENTRU PARAMETRUL P3.3.3.1:

Pentru a seta Preset Frequency 0 (Frecvența presetată 0) ca referință, setați valoarea *Preset Frequency 0* (Frecvență presetată 0) pentru parametrul P3.3.1.5 (I/O Control Reference A Selection [Selectare referință control I/O]).

Pentru a selecta o frecvență presetată între 1 și 7, furnizați intrări digitale parametrilor P3.3.3.10 Preset Frequency Selection 0 (Selectare frecvență presetată 0), P3.3.3.11 Preset Frequency Selection 1 (Selectare frecvență presetată 1) și/sau P3.3.3.12 Preset Frequency Selection 2 (Selectare frecvență presetată 2). Diferitele seturi de intrări digitale active stabilesc frecvența presetată. Puteți găsi mai multe informații în tabelul de mai jos. Valorile frecvențelor presetate rămân automat între frecvența minimă și cea maximă (P3.3.1.1 și P3.3.1.2).

Etapă necesară	Frecvență activată
Selectați valoarea 0 pentru parametrul P3.3.1.5.	Frecvență presetată 0

Tabel 116: Selectarea frecvențelor presetate atunci când P3.3.3.1 = Codificat binar

Semnal digital de intrare activat			Frecvență de referință activată
Selectare frecvență presetată 2 (P3.3.3.12)	Selectare frecvență presetată 1 (P3.3.3.11)	Selectare frecvență presetată 0 (P3.3.3.10)	
			Frecvență presetată 0 Doar dacă Preset Freq 0 (Frecvență presetată 0) este setată ca sursa frecvenței de referință cu parametrii P3.3.3.1.5, P3.3.1.6, P3.3.1.7 sau P3.3.1.10.
		*	Frecvență presetată 1
	*		Frecvență presetată 2
	*	*	Frecvență presetată 3
*			Frecvență presetată 4
*		*	Frecvență presetată 5
*	*		Frecvență presetată 6
*	*	*	Frecvență presetată 7

* = intrarea este activată.

VALOAREA 1 ESTE SELECTATĂ PENTRU PARAMETRUL P3.3.3.1:

Puteți utiliza frecvențele presetate de la 1 la 3 cu diferitele seturi de intrări digitale active. Numărul de intrări digitale stabilește care este utilizată.

Tabel 117: Selectarea frecvențelor presetate atunci când P3.3.3.1 = Număr de intrări

Semnal digital de intrare activat			Frecvență de referință activată
Selectare frecvență presetată 2 (P3.3.3.12)	Selectare frecvență presetată 1 (P3.3.3.11)	Selectare frecvență presetată 0 (P3.3.3.10)	
			Frecvență presetată 0 Doar dacă Preset Freq 0 (Frecvență presetată 0) este setată ca sursa frecvenței de referință cu parametrii P3.3.3.1.5, P3.3.1.6, P3.3.1.7 sau P3.3.1.10.
		*	Frecvență presetată 1
	*		Frecvență presetată 1
*			Frecvență presetată 1
	*	*	Frecvență presetată 2
*		*	Frecvență presetată 2
*	*		Frecvență presetată 2
*	*	*	Frecvență presetată 3

* = intrarea este activată.

P3.3.3.10 SELECTARE FRECVENȚĂ PRESETATĂ 0 (ID 419)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare utilizat ca selector pentru frecvențele presetate.

Acest parametru este un selector binar pentru Turații presetate (0-7). Consultați parametrii de la P3.3.3.2 până la P3.3.3.9.

P3.3.3.11 SELECTARE FRECVENȚĂ PRESETATĂ 1 (ID 420)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare utilizat ca selector pentru frecvențele presetate.

Acest parametru este un selector binar pentru Turații presetate (0-7). Consultați parametrii de la P3.3.3.2 până la P3.3.3.9.

P3.3.3.12 SELECTARE FRECVENȚĂ PRESETATĂ 2 (ID 421)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare utilizat ca selector pentru frecvențele presetate.

Acest parametru este un selector binar pentru Turații presetate (0-7). Consultați parametrii de la P3.3.3.2 până la P3.3.3.9.

Pentru a aplica frecvențele presetate de la 1 la 7, conectați o intrare digitală la aceste funcții, conform instrucțiunilor din Capitolul 10.6.1 *Programarea intrărilor digitale și analogice*.

Accesați mai multe informații în *Tabel 116 Selectarea frecvențelor presetate atunci când P3.3.3.1 = Codificat binar și, de asemenea, în Tabel 34 Parametrii de frecvență presetată și Tabel 42 Setări intrare digitală*.

10.4.3 PARAMETRI POTENȚIOMETRU MOTOR

Frecvența de referință a parametrului Motor Potentiometer (Potențiometru motor) este disponibilă în toate locațiile de control. Puteți modifica referința potențiometrului de motor doar atunci când variatorul de turație este în stare de rulare.



OBSERVAȚIE!

Dacă setați frecvența de ieșire mai lentă decât parametrul Motor Potentiometer Ramp Time (Timp de urcare potențiometru motor), timpii normali de accelerare și decelerare îi aplică acesteia limite.

P3.3.4.1 POTENȚIOMETRU MOTOR SUS (ID 418)

Utilizați acest parametru pentru a mări frecvența de ieșire cu un semnal digital de intrare.

Cu un potențiometru de motor, puteți crește sau descrește frecvența de ieșire. Când conectați o intrare digitală la parametrul Motor Potentiometer UP (Potențiometru motor sus), iar semnalul digital de intrare este activ, frecvența de ieșire crește.

Referința potențiometrului motorului CREȘTE până la deschiderea contactului.

P3.3.4.2 POTENȚIOMETRU MOTOR JOS (ID 417)

Utilizați acest parametru pentru a reduce frecvența de ieșire cu un semnal digital de intrare.

Cu un potențiometru de motor, puteți crește sau descrește frecvența de ieșire. Când conectați o intrare digitală la parametrul Motor Potentiometer DOWN (Potențiometru motor jos), iar semnalul digital de intrare este activ, frecvența de ieșire scade.

Referința potențiometrului motorului DESCREȘTE până la deschiderea contactului

3 parametri diferiți pot avea efect asupra modului cum frecvența de ieșire crește sau scade atunci când parametrii Motor Potentiometer UP sau DOWN (Potențiometru motor sus sau jos) sunt activi. Acești parametri sunt P3.3.4.3 Motor Potentiometer Ramp Time (Timp de urcare potențiometru motor), P3.4.1.2 Acceleration Time (Timp de accelerare) și P3.4.1.3 Deceleration Time (Timp de decelerare).

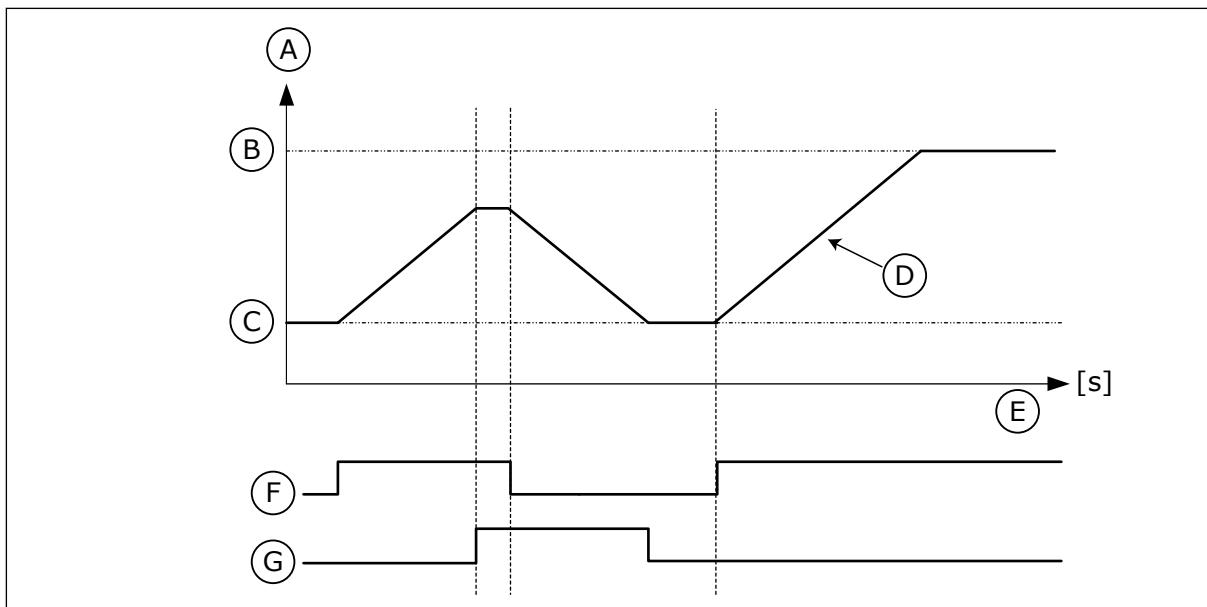


Fig. 47: Parametrii potențiometrului de motor

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| A. Frecvență de referință | E. Timp |
| B. Frecvența Max. | F. Potențiometru motor SUS |
| C. Frecvența Min. | G. Potențiometru motor JOS |
| D. Timp rampă potențiometru motor | |

P3.3.4.3 **TIMP RAMPĂ POTENȚIOMETRU MOTOR (ID 331)**

Utilizați acest parametru pentru a seta rata de modificare a referinței potențiometrului motorului atunci când aceasta este mărită sau micșorată.

Valoarea parametrului este introdusă ca Hz/secundă.

P3.3.4.4 **RESETARE POTENȚIOMETRU MOTOR (ID 367)**

Utilizați acest parametru pentru a seta logica de resetare a referinței de frecvență a potențiometrului motorului.

Acest parametru definește când este setată cu valoarea 0 referința potențiometrului motorului.

Există 3 selecții în cadrul funcției de resetare: no reset (lipsă resetare), reset when the drive stops (resetare când se oprește variatorul de turăție) și reset when the drive is powered down (resetare când variatorul de turăție este dezactivat).

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Lipsă resetare	Ultima frecvență de referință a potențiometrului de motor este menținută pe durata stării de oprire și este stocată în memorie dacă are loc o întrerupere a alimentării electrice.
1	Stare oprire	Frecvența de referință a potențiometrului de motor este setată la 0 atunci când variatorul de turație intră în starea de oprire sau atunci când variatorul de turație este dezactivat.
2	Alimentare întreruptă	Frecvența de referință a potențiometrului de motor este setată la valoarea 0 atunci când are loc o întrerupere a alimentării electrice.

10.4.4 GOLIREA PARAMETRILOR

Utilizați funcția Flushing (Golire) pentru a înlocui temporar controlul normal. Prin intermediul acestei funcții, puteți, de exemplu, să goliti conducta sau să acționați manual pompa la viteza constantă presetată.

Funcția Flushing (Golire) pornește variatorul de turație la referința selectată fără o comandă de pornire, indiferent de locația de control.

P3.3.6.1 ACTIVARE REFERINȚĂ DE GOLIRE (ID 530)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția de golire.

Frecvența de referință pentru golire este bidirectională, iar o comandă de inversare nu are efect asupra direcției de referință a golirii.



OBSERVAȚIE!

Când activați intrarea digitală, variatorul de turație pornește.

P3.3.6.2 ID REFERINȚĂ DE GOLIRE (ID 1239)

Utilizați acest parametru pentru a seta referința de frecvență a unității care va fi utilizată cu funcția de golire activată.

Referința este bidirectională, iar o comandă de inversare nu are efect asupra direcției de referință a golirii. Referința direcției înainte este specificată ca o valoare pozitivă, iar cea a direcției inverse este specificată ca o valoare negativă.

10.5 SETARE RAMPE ȘI FRÂNE

10.5.1 RAMPĂ 1

P3.4.1.1 FORMĂ URCARE 1 (ID 500)

Utilizați acest parametru pentru a uniformiza începutul și sfârșitul rampelor de accelerare și decelerare.

Prin intermediul parametrilor Ramp 1 Shape (Formă urcare 1) și Ramp 2 Shape (Formă urcare 2), puteți face mai liniștită pornirea și oprirea rampelor de accelerare și decelerare. Dacă

setați valoarea la 0,0%, obțineți o formă de urcare liniară. Accelerarea și decelerarea reacționează imediat la schimbările semnalului de referință.

Când setați valoarea între 1,0% și 100,0%, obțineți o urcare a accelerării sau decelerării în formă de S. Utilizați această funcție pentru a reduce eroziunea mecanică asupra componentelor și vârfurile de curent atunci când se modifică referință. Puteți modifica timpul de accelerare cu parametrii P3.4.1.2 (Timp de accelerare 1) și P3.4.1.3 (Timp de decelerare 1).

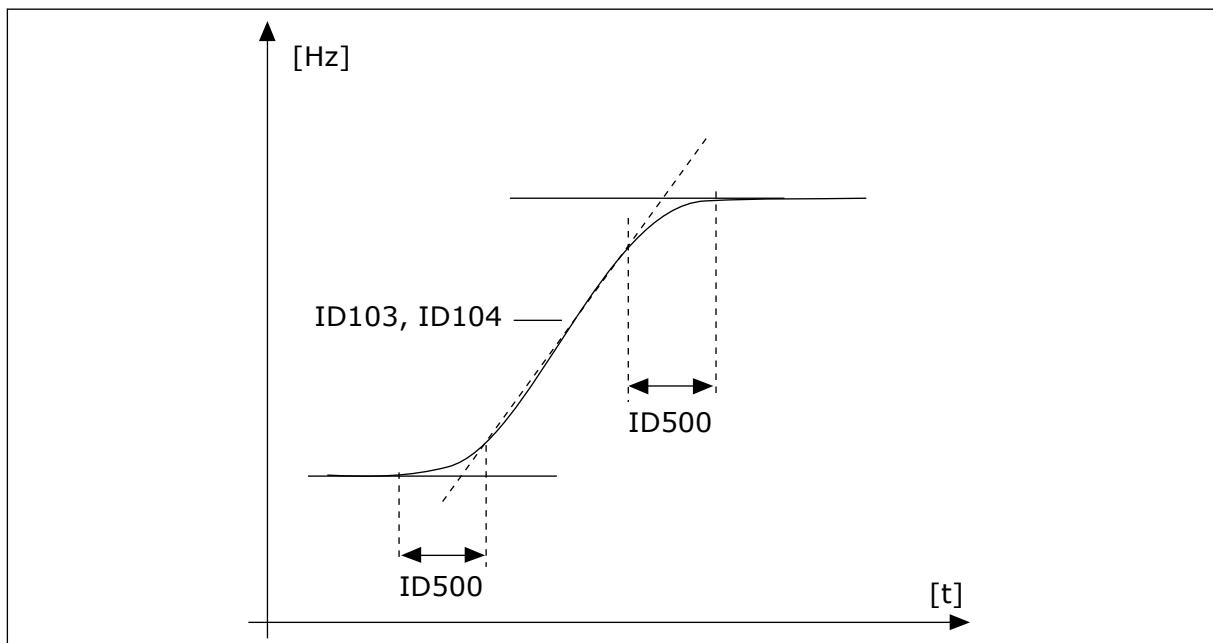


Fig. 48: Curba de accelerare/decelerare (în formă de S)

P3.4.1.2 TEMP ACCELERARE 1 (ID 103)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să crească de la zero la maximum.

P3.4.1.3 TEMP DECELERARE 1 (ID 104)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să scadă de la maximum la zero.

10.5.2 RAMPĂ 2

P3.4.2.1 FORMĂ URCARE 2 (ID 501)

Utilizați acest parametru pentru a uniformiza începutul și sfârșitul rampelor de accelerare și decelerare.

Prin intermediul parametrilor Ramp 1 Shape (Formă urcare 1) și Ramp 2 Shape (Formă urcare 2), puteți face mai linie pornirea și oprirea rampelor de accelerare și decelerare. Dacă setați valoarea la 0,0%, obțineți o formă de urcare liniară. Accelerarea și decelerarea reacționează imediat la schimbările semnalului de referință.

Când setați valoarea între 1,0% și 100,0%, obțineți o urcare a accelerării sau decelerării în formă de S. Utilizați această funcție pentru a reduce eroziunea mecanică asupra

componentelor și vârfurile de curent atunci când se modifică referința. Puteți modifica timpul de accelerare cu parametrii P3.4.2.2 (Timp de accelerare 2) și P3.4.2.3 (Timp de decelerare 2).

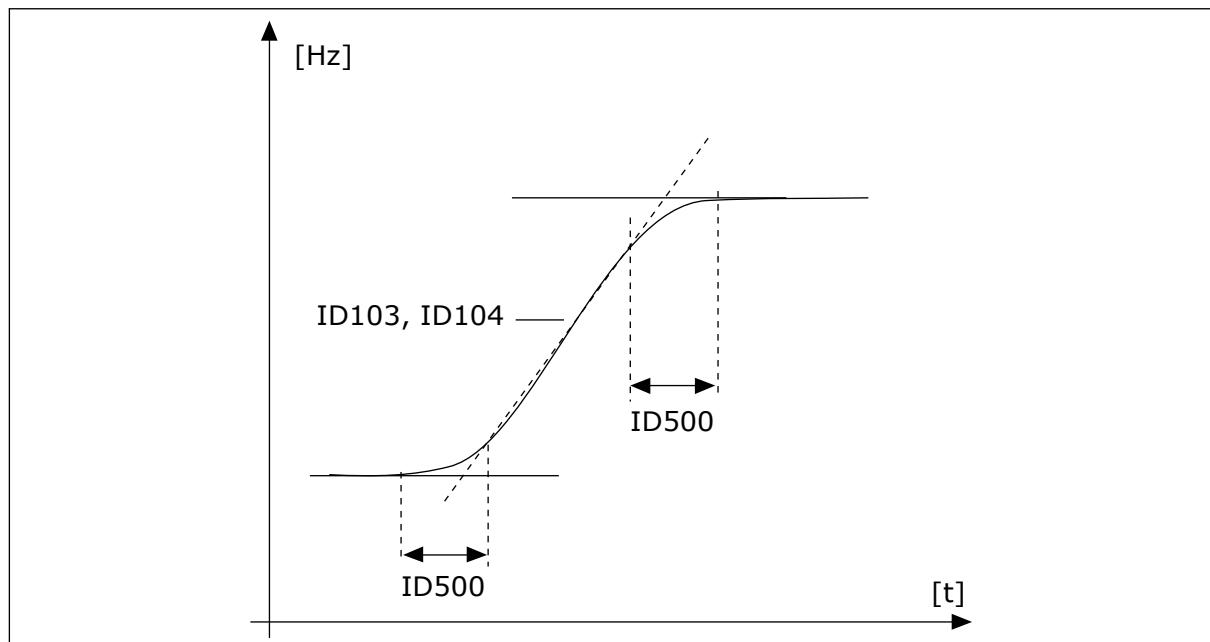


Fig. 49: Curba de accelerare/decelerare (în formă de S)

P3.4.2.2 TEMP ACCELERARE 2 (ID 502)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să crească de la zero la maximum.

P3.4.2.3 TEMP DECELERARE 2 (ID 503)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să scadă de la maximum la zero.

P3.4.2.4 SELECTARE RAMPĂ 2 (ID 408)

Utilizați acest parametru pentru a selecta fie rampă 1, fie rampă 2.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
0	DESCHIS	Formă rampă 1, Timp accelerare 1 și Timp decelerare 1
1	ÎNCHIS	Formă rampă 2, Timp accelerare 2 și Timp decelerare 2

P3.4.2.5 PRAG DE FRECVENTĂ RAMPĂ 2 (ID 533)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita frecvenței de ieșire la care se utilizează rampă 2.

Utilizați această funcție, de exemplu, în cadrul aplicațiilor pentru pompe de mare adâncime, unde sunt necesari timp de urcare mai rapizi atunci când pompa pornește sau se oprește (funcționează sub frecvență minimă).

Timpii de urcare secundari se activează atunci când frecvența de ieșire a variatorului de turatie depășește limita specificată prin acest parametru. Pentru a dezactiva funcția, setați valoarea parametrului la 0.

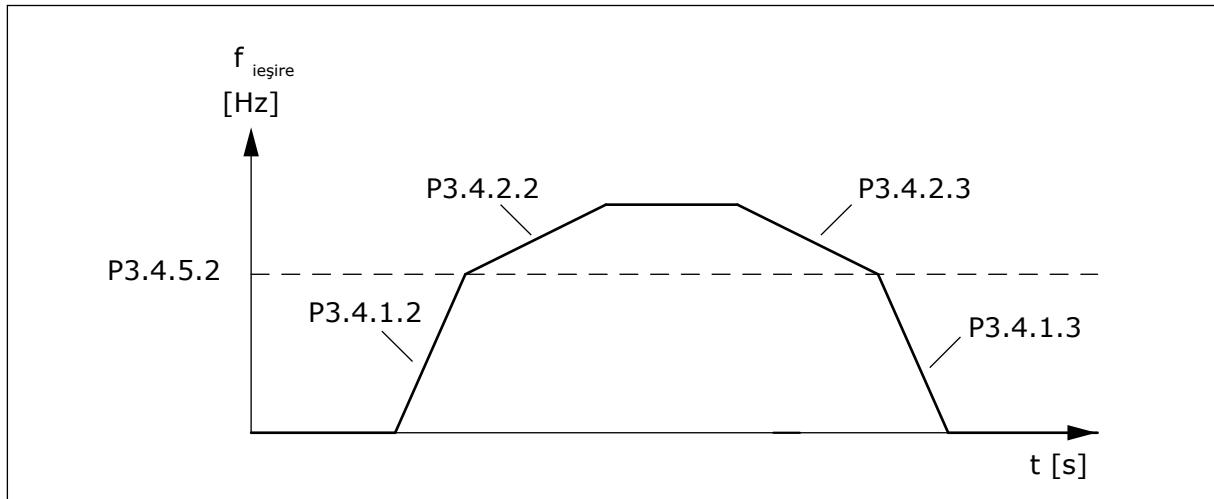


Fig. 50: Activarea urcării 2 atunci când frecvența de ieșire depășește nivelul limită. (P.3.4.5.2 = Ramp threshold freq. [Frecvență prag rampă], P3.4.1.2 = Acc. time 1 [Timp de accelerare 1], P3.4.2.2 = Acc. time 2 [Timp de accelerare 2], P3.4.1.3 = Dec. time 1 [Timp de decelerare 1], P3.4.2.3 = Dec. time 2 [Timp de decelerare 2])

10.5.3 MAGNETIZARE PORNIRE

P3.4.3.1 CURENT DE MAGNETIZARE PORNIRE (ID 517)

Utilizați acest parametru pentru a seta intensitatea CC cu care este alimentat motorul la pornire.

Dacă valoarea acestui parametru este setată ca fiind 0, funcția Magnetizare pornire este dezactivată.

P3.4.3.2 TIMP DE MAGNETIZARE PORNIRE (ID 516)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp în care curentul continuu este alimentat către motor înaintea pornirii accelerării.

10.5.4 FRÂNA C.C.

P3.4.4.1 CURENT FRÂNĂ CC (ID 507)

Utilizați acest parametru pentru a seta intensitatea curentului cu care este alimentat motorul în timpul frânării CC.

Dacă valoarea acestui parametru este setată ca fiind 0, funcția Frână CC este dezactivată.

P3.4.4.2 TIMP DE FRÂNARE CC LA OPRIRE (ID 508)

Utilizați acest parametru pentru a activa sau dezactiva frânarea și a indica timpul de frânare la oprirea motorului.

Dacă valoarea acestui parametru este setată ca fiind 0, funcția Frână CC este dezactivată.

P3.4.4.3 FRECVENTĂ DE PORNIRE FRÂNARE CC LA OPRIRE RAMPĂ (ID 515)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența de ieșire la care începe frânarea CC.

10.5.5 FRÂNARE PRIN FLUX

P3.4.5.1 FRÂNARE ÎN FLUX (ID 520)

Utilizați acest parametru pentru a activa Frânarea cu flux.

Puteți utiliza frânarea cu flux ca alternativă la frânarea CC. Frânarea în flux mărește capacitatea de frânare în condițiile în care nu sunt necesari rezistorii de frână suplimentari.

Când este necesară frânarea, sistemul scade frecvența și crește fluxul motorului. Aceasta crește capacitatea motorului de a frâna. Viteza motorului este controlată în timpul frânării.



ATENȚIE!

Utilizați frânarea doar în mod intermitent. Frânarea în flux convertește energia în căldură și poate cauza deteriorarea motorului.

P3.4.5.2 CURENT FRÂNARE CU FLUX (ID 519)

Utilizați acest parametru pentru a seta nivelul curent al frânării cu flux.

10.6 CONFIGURARE I/O

10.6.1 PROGRAMAREA INTRĂRILOR DIGITALE ȘI ANALOGICE

Programarea intrărilor variatorului de turărie pentru motoare CA este flexibilă. Puteți utiliza în mod liber intrările disponibile ale I/O (intrărilor/ieșirilor) standard și opționale pentru diverse funcții.

Este posibilă extinderea capacitatei I/O disponibile prin intermediul plăcilor opționale. Puteți instala plăci opționale în locașurile C, D și E. Mai multe informații despre instalarea plăcilor opționale pot fi găsite în Manualul de instalare.

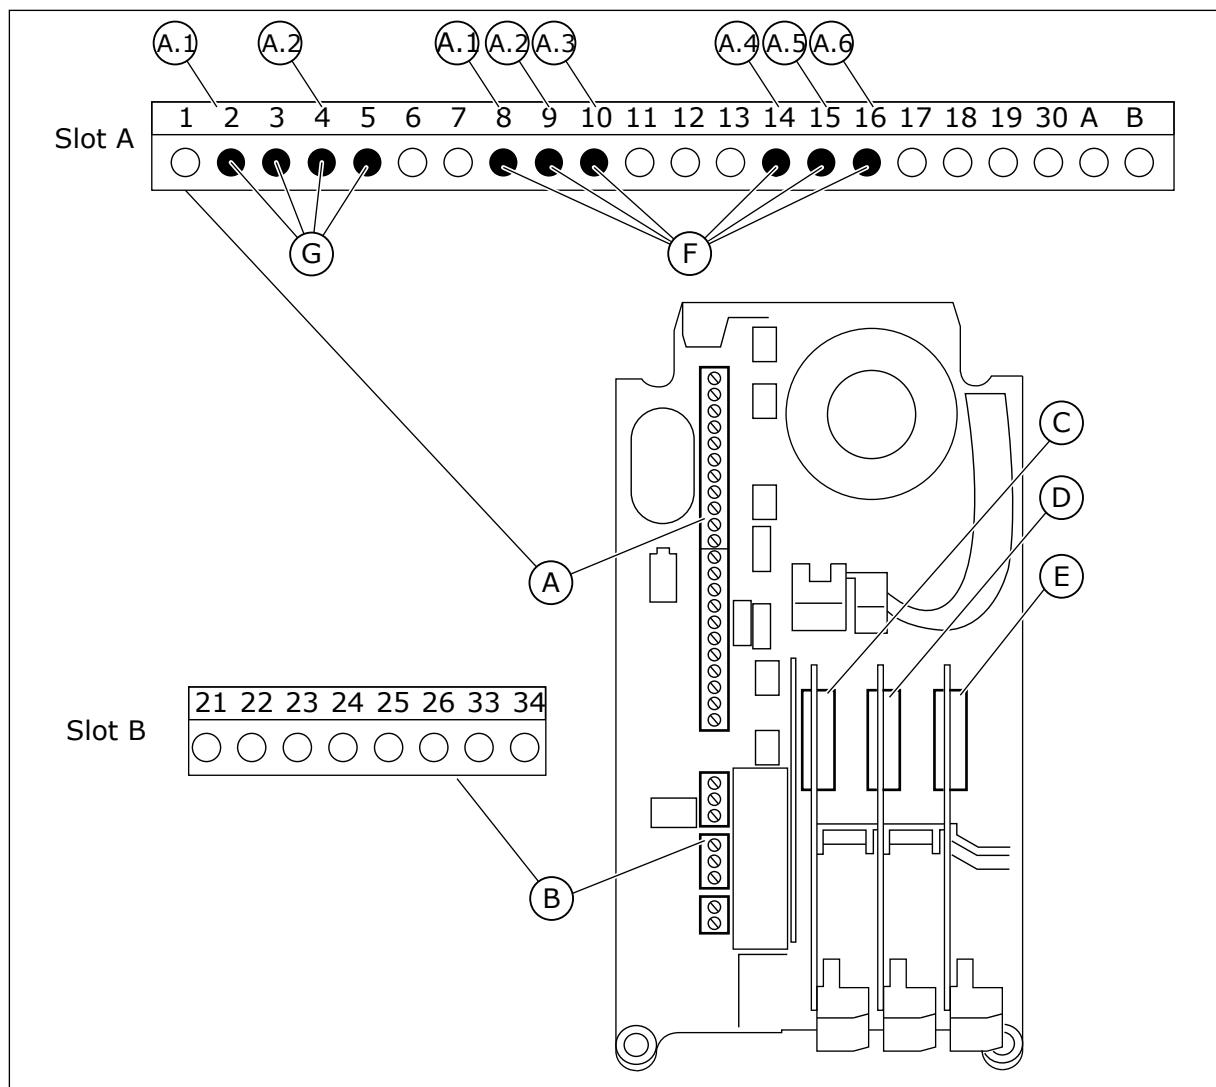


Fig. 51: Locașurile și intrările programabile pentru plăci opționale

- A. Locașul pentru plăci standard A și terminalele aferente
- B. Locașul pentru plăci standard B și terminalele aferente
- C. Locașul pentru plăci opționale C
- D. Placă de opțiuni slot D
- E. Placă de opțiuni slot E
- F. Intrări digitale programabile (DI)
- G. Intrări analogice programabile (AI)

10.6.1.1 Programarea intrărilor digitale

Puteți găsi funcțiile aplicabile pentru intrările digitale sub formă de parametri în grupul de parametri M3.5.1. Pentru a atribui o intrare digitală unei funcții, setați o valoare la parametrul corect. Lista funcțiilor aplicabile este prezentată în *Tabel 42 Setări intrare digitală*.

Exemplu

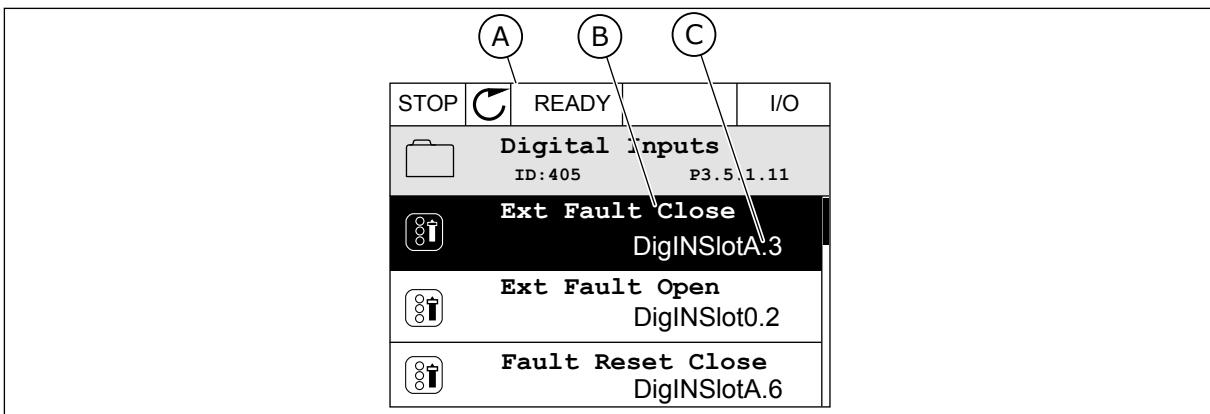


Fig. 52: Meniu de intrări digitale în ecranul grafic

- A. Ecranul grafic
- B. Numele parametrului, adică funcția acestuia
- C. Valoarea parametrului, adică intrarea digitală setată

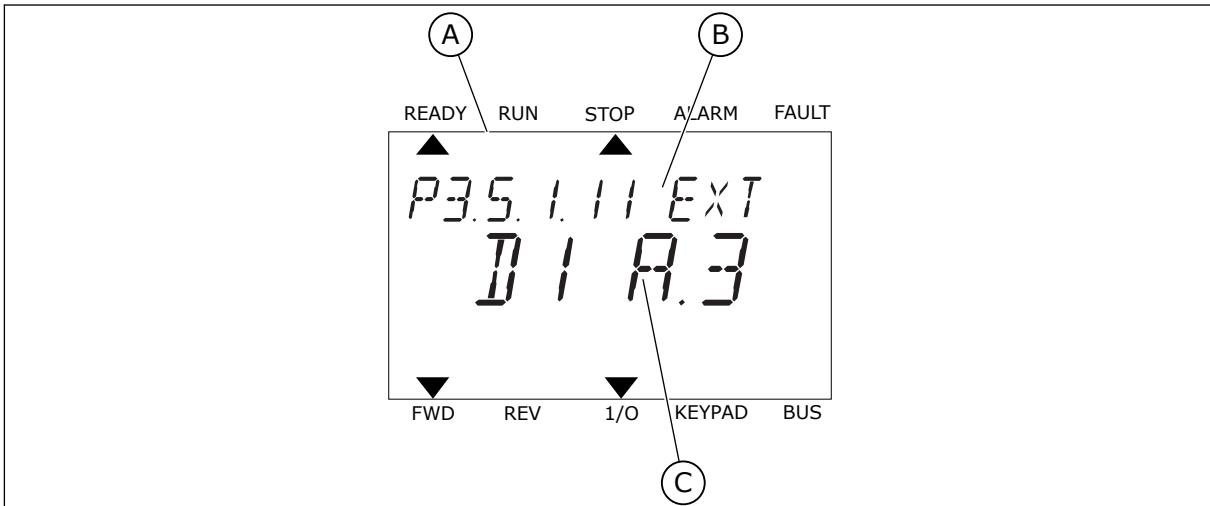


Fig. 53: Meniu de intrări digitale în ecranul text

- A. Ecranul text
- B. Numele parametrului, adică funcția acestuia
- C. Valoarea parametrului, adică intrarea digitală setată

În compilația plăcii I/O standard există 6 intrări digitale disponibile: terminalele 8, 9, 10, 14, 15 și 16, aferente locașului A.

Tip de intrare (ecran grafic)	Tip de intrare (ecran text)	Slot	Nr. intrare	Explicație
DigIN	dl	A	1	Intrare digitală #1 (terminal 8) pe o placă din locașul A (placă I/O standard).
DigIN	dl	A	2	Intrare digitală #2 (terminal 9) pe o placă din locașul A (placă I/O standard).
DigIN	dl	A	3	Intrare digitală #3 (terminal 10) pe o placă din locașul A (placă I/O standard).
DigIN	dl	A	4	Intrare digitală #4 (terminal 14) pe o placă din locașul A (placă I/O standard).
DigIN	dl	A	5	Intrare digitală #5 (terminal 15) pe o placă din locașul A (placă I/O standard).
DigIN	dl	A	6	Intrare digitală #6 (terminal 16) pe o placă din locașul A (placă I/O standard).


Funcția External Fault Close (Eroare externă închidere), a cărei locație o reprezintă meniul M3.5.1, este controlată prin parametrul P3.5.1.11. Acesta obține valoarea implicită DigIN SlotA.3 pe ecranul grafic și valoarea implicită dl A.3 pe ecranul text. După această selectare, un semnal digital trimis către intrarea digitală DI3 (terminalul 10) va controla External Fault Close (Eroare externă închidere).

Index	Parametru	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.1.11	Eroare externă închidere	DigIN SlotA.3	405	DESCHIS = OK ÎNCHIS = Eroare externă


Pentru a modifica intrarea din DI3 în, de exemplu, DI6 (terminalul 16) de pe I/O standard, urmați aceste instrucțiuni.

PROGRAMAREA PE ECRANUL GRAFIC


- Efectuați o selecție a parametrului. Accesați modul Edit (Editare), apăsați butonul săgeată Right (Dreapta).

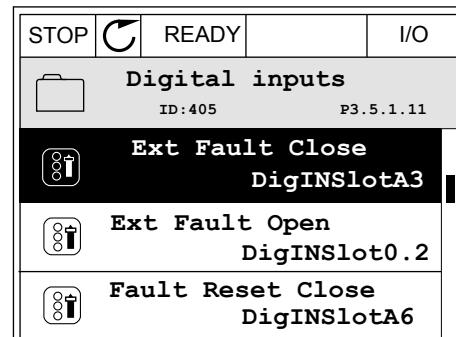


- 2 În modul Edit (Editare), valoarea locașului DigIN SlotA este subliniată și clipește. Dacă aveți mai multe intrări digitale disponibile pentru I/O, din motive precum prezența plăcilor optionale în locașurile C, D sau E, efectuați o selecție a acestora.




- 3 Pentru a activa terminalul 3, apăsați din nou butonul săgeată Right (Dreapta).



- 4 Pentru a schimba terminalul 3 în terminalul 6, apăsați de 3 ori butonul săgeată Up (Sus). Acceptați modificarea apăsând butonul OK.



- 5 Dacă intrarea digitală DI6 a fost deja folosită pentru o altă funcție, pe ecran apare un mesaj. Schimbați una dintre aceste selecții.




PROGRAMAREA PE ECRANUL TEXT


- 1 Efectuați o selecție a parametrului. Pentru a accesa modul Edit (Editare), apăsați butonul OK.



- 2 În modul Edit (Editare), litera D clipește. Dacă aveți mai multe intrări digitale disponibile pentru I/O, din motive precum prezența plăcilor optionale în locașurile C, D sau E, efectuați o selecție a acestora.

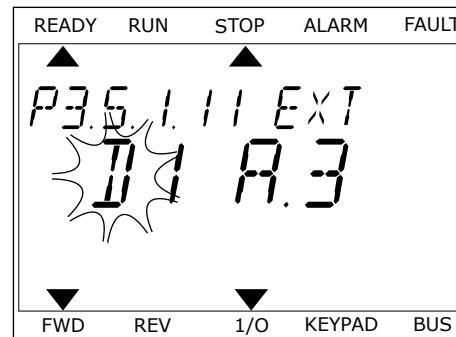

- 3 Pentru a activa terminalul 3, apăsați din nou butonul săgeată Right (Dreapta). Litera D se oprește din clipit.

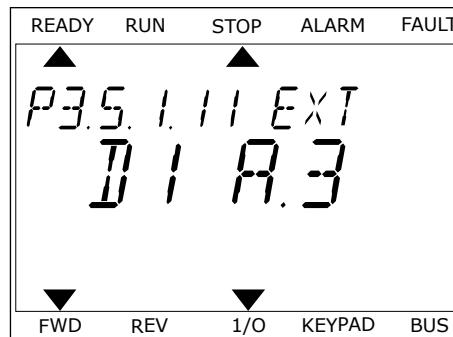

- 4 Pentru a schimba terminalul 3 în terminalul 6, apăsați de 3 ori butonul săgeată Up (Sus). Acceptați modificarea apăsând butonul OK.



- 5 Dacă intrarea digitală DI6 a fost deja utilizată pentru o altă funcție, pe ecran defilează un mesaj. Schimbați una dintre aceste selecții.



După aceste etape, un semnal digital trimis către intrarea digitală DI6 va controla funcția External Fault Close (Eroare externă Închidere).

Valoarea unei funcții poate fi DigIN Slot0.1 (pe ecranul grafic) sau dl 0.1 (pe ecranul text). În aceste condiții nu ati atribuit funcției un terminal sau intrarea a fost setată pentru a fi permanent OPEN (Deschisă). Aceasta este valoarea implicită a majorității parametrilor din grupul M3.5.1.

Pe de altă parte, unele intrări au permanent valoarea implicită CLOSED (Închisă). Valoarea acestora indică DigIN Slot0.2 pe ecranul grafic și dl 0.2 pe ecranul text.



OBSERVAȚIE!

De asemenea, puteți atribui intrărilor digitale canale temporale. Puteți accesa mai multe informații despre acest subiect în *12.1 Valorile implicite ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații*.

10.6.1.2 Programarea intrărilor analogice

Puteți efectua o selecție a intrării țintă pentru semnalul frecvenței analogice de referință dintre intrările analogice disponibile.

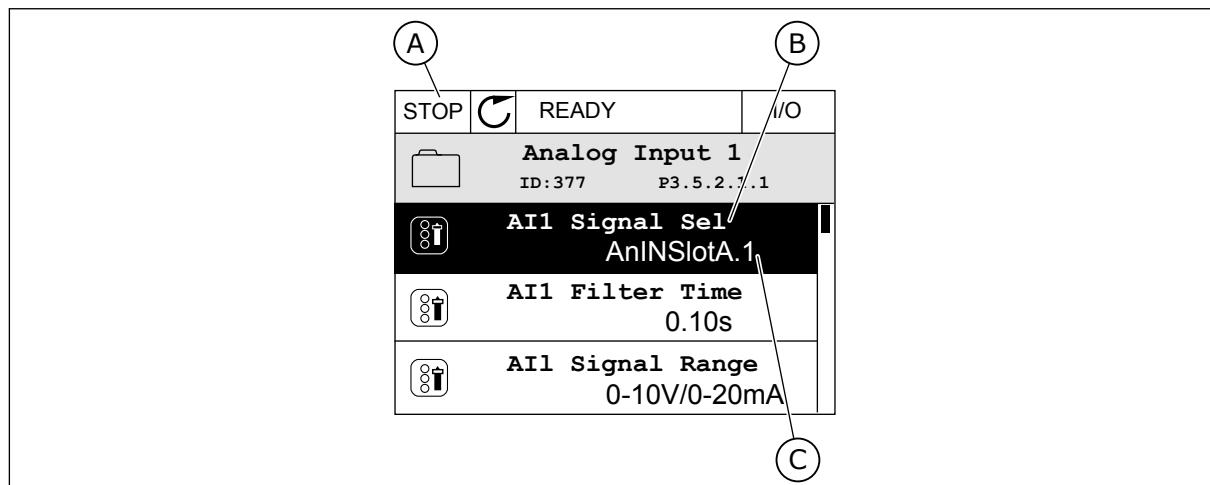


Fig. 54: Meniul de intrări analogice în ecranul grafic

- | | |
|------------------------|---|
| A. Ecranul grafic | C. Valoarea parametrului, adică intrarea analogică setată |
| B. Numele parametrului | |

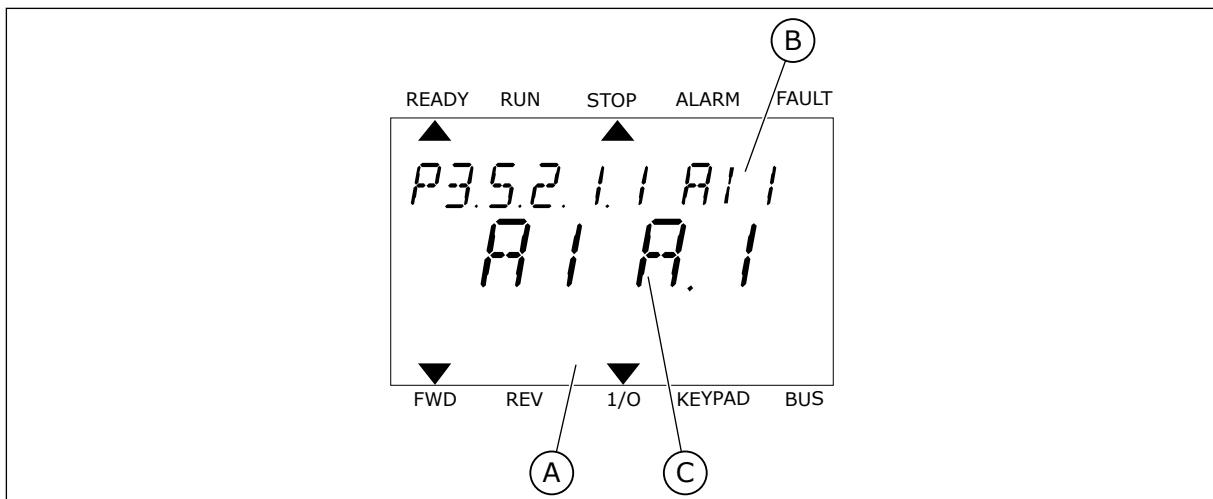


Fig. 55: Meniul de intrări analogice în ecranul text

- | | |
|------------------------|---|
| A. Ecranul text | C. Valoarea parametrului, adică intrarea analogică setată |
| B. Numele parametrului | |

În compilația plăcii I/O standard există 2 intrări analogice disponibile: terminalele 2/3 și 4/5 aferente locașului A.

Tip de intrare (ecran grafic)	Tip de intrare (ecran text)	Slot	Nr. intrare	Explicație
AnIN	AI	A	1	Intrare analogică #1 (terminalele 2/3) pe o placă din locașul A (placă I/O standard).
AnIN	AI	A	2	Intrare analogică #2 (terminalele 4/5) pe o placă din locașul A (placă I/O standard).


Locația parametrului P3.5.2.1.1 AI1 Signal Selection (Selectare semnal AI1) o reprezintă meniul M3.5.2.1. Parametrul obține valoarea implicită AnIN SlotA.1 pe ecranul grafic și valoarea implicită AI A.1 pe ecranul text. Intrarea țintă pentru semnalul frecvenței analogice de referință AI1 este apoi intrarea analogică din terminalele 2/3. Utilizați comutatoarele DIP pentru a seta semnalul să fie tensiune sau current. Consultați Manualul de instalare pentru mai multe informații.

Index	Parametru	Predefinit	ID	Descriere
P3.5.2.1.1	Selectare semnal AI1	AnIN SlotA.1	377	


Pentru a modifica intrarea din AI1 în, de exemplu, intrarea analogică de pe placă dvs. opțională din locașul C, urmați aceste instrucțiuni.

PROGRAMAREA INTRĂRILOR ANALOGICE ÎN ECRANUL GRAFIC


- 1 Pentru a selecta parametrul, apăsați butonul săgeată Right (Dreapta).



- 2 În modul Edit (Editare), valoarea locașului AnIN SlotA este subliniată și clipește.




- 3 Pentru a schimba valoarea în AnIN SlotC, apăsați butonul săgeată Up (Sus). Acceptați modificarea apăsând butonul OK.

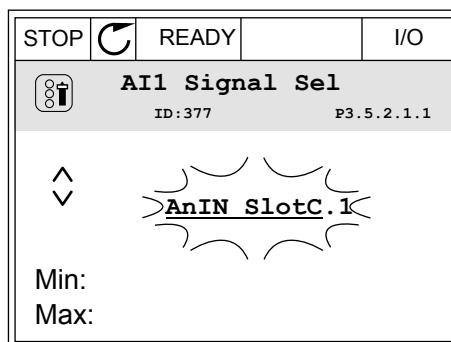


PROGRAMAREA INTRĂRILOR ANALOGICE ÎN ECRANUL TEXT


- 1 Pentru a selecta parametrul, apăsați butonul OK.



- 2 În modul Edit (Editare), litera A clipește.

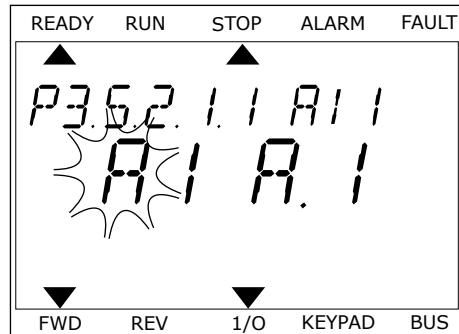

- 3 Pentru a schimba valoarea în C, apăsați butonul săgeată Up (Sus). Acceptați modificarea apăsând butonul OK.

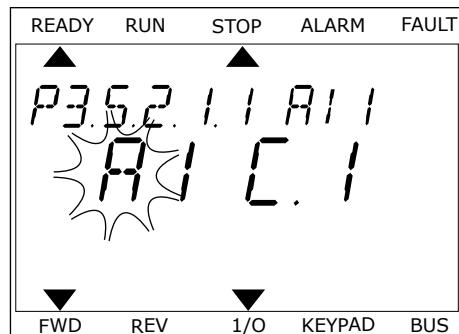

10.6.1.3 Descrieri ale surselor semnalului

Sursă	Funcție
Slot0.#	<p>Intrări digitale:</p> <p>Puteți utiliza această funcție pentru a seta semnalul digital să fie într-o stare constantă OPEN (Deschis) sau CLOSED (Închis). Producătorul a stabilit unele semnale astfel încât acestea să fie permanent în starea CLOSED (Închis), ca de exemplu parametrul P3.5.1.15 Run Enable (Activare rulare). Semnalul Run Enable (Activare rulare) este permanent activ dacă nu îl modificați.</p> <p># = 1: Întotdeauna DESCHIS # = 2-10: Întotdeauna ÎNCHIS</p> <p>Intrări analogice (utilizate în scopuri de testare):</p> <p># = 1: Intrare analogică = 0% din intensitatea semnalului # = 2: Intrare analogică = 20% din intensitatea semnalului # = 3: Intrare analogică = 30% din intensitatea semnalului # = 10: Intrare analogică = 100% din intensitatea semnalului</p>
SlotA.#	Numărul (#) corespunde unei intrări digitale din locașul A.
SlotB.#	Numărul (#) corespunde unei intrări digitale din locașul B.
SlotC.#	Numărul (#) corespunde unei intrări digitale din locașul C.
SlotD.#	Numărul (#) corespunde unei intrări digitale din locașul D.
SlotE.#	Numărul (#) corespunde unei intrări digitale din locașul E.
Canal timp.#	1=Canal timp1, 2=Canal timp2, 3=Canal timp3
FieldbusCW.#	Numărul (#) se referă la un număr de bit al cuvântului de control.
PD bus de câmp.#	Numărul (#) se referă la numărul de bit al datelor de proces 1.

10.6.2 FUNCȚIILE IMPLICITE ALE INTRĂRILOR PROGRAMABILE

Tabel 118: Funcțiile implicate ale intrărilor programabile digitale și analogice

Intrare	Bornă (borne)	Referință	Funcție	Index de parametri
DI1	8	A.1	Control Signal 1 A (Semnal de comandă 1 A)	P3.5.1.1
DI2	9	A.2	Control Signal 2 A (Semnal de comandă 2 A)	P3.5.1.2
DI3	10	A.3	External Fault Close (Eroare externă închidere)	P3.5.1.11
DI4	14	A.4	Preset Frequency Selection 0 (Selectare frecvență presetată 0)	P3.5.1.21
DI5	15	A.5	Preset Frequency Selection 1 (Selectare frecvență presetată 1)	P3.5.1.22
DI6	16	A.6	Închidere resetare eroare	P3.5.1.13
AI1	2/3	A.1	Selectare semnal AI1	P3.5.2.1.1
AI2	4/5	A.2	Selectare semnal AI2	P3.5.2.2.1

10.6.3 INTRĂRI DIGITALE

Parametrii sunt funcții pe care le puteți conecta la un terminal de intrare digitală. Textul *DigIn SlotA.2* semnifică a doua intrare de pe locașul A. De asemenea, este posibilă conectarea funcțiilor la canalele temporale. Canalele temporale funcționează ca niște terminale.

Puteți monitoriza stările intrărilor și ieșirilor digitale în vizualizarea Multimonitoring (Monitorizare multiplă).

P3.5.1.1 SEMNAL DE COMANDĂ 1 A (ID 403)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare (semnalul de comandă 1) care pornește și oprește unitatea atunci când locația de comandă este I/O A (ROTIRE DREAPTA).

P3.5.1.2 SEMNAL DE COMANDĂ 2 A (ID 404)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare (semnalul de comandă 2) care pornește și oprește unitatea atunci când locația de comandă este I/O A (ROTIRE STÂNGA).

P3.5.1.3 SEMNAL DE COMANDĂ 3 A (ID 434)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare (semnalul de comandă 3) care pornește și oprește unitatea atunci când locația de comandă este I/O A.

P3.5.1.4 SEMNAL DE COMANDĂ 1 B (ID 423)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare (semnalul de comandă 1) care pornește și oprește unitatea atunci când locația de comandă este I/O B.

P3.5.1.5 SEMNAL DE COMANDĂ 2 B (ID 424)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare (semnalul de comandă 2) care pornește și oprește unitatea atunci când locația de comandă este I/O B.

P3.5.1.6 SEMNAL DE COMANDĂ 3 B (ID 435)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare (semnalul de comandă 3) care pornește și oprește unitatea atunci când locația de comandă este I/O B.

P3.5.1.7 FORȚARE COMANDĂ I/O B (ID 425)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care comută locația de comandă de la I/O A la I/O B.

P3.5.1.8 FORȚARE REFERINȚĂ I/O B (ID 343)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care comută sursa referinței de frecvență de la I/O A la I/O B.

P3.5.1.9 FORȚARE COMANDĂ MAGISTRALĂ DE DATE (ID 411)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care va comuta locația de comandă și sursa referinței de frecvență la magistrala de date (între I/O A, I/O B și Comandă locală).

P3.5.1.10 FORȚARE COMANDĂ PANOU COMANDĂ (ID 410)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care va comuta locația de comandă și sursa referinței de frecvență la tastatură (din orice locație de comandă).

P3.5.1.11 EROARE EXTERNĂ ÎNCHIS (ID 405)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează o eroare externă.

P3.5.1.12 EROARE EXTERNĂ DESCHIS (ID 406)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează o eroare externă.

P3.5.1.13 RESETARE EROARE ÎNCHIS (ID 414)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care resetează toate erorile active.

Erorile active sunt resetate când starea intrării digitale se modifică din deschis în închis (front crescător).

P3.5.1.14 RESETARE EROARE DESCHIS (ID 213)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care resetează toate erorile active.

Erorile active sunt resetate când starea intrării digitale se modifică din închis în deschis (front descrescător).

P3.5.1.15 ACTIVARE RULARE (ID 407)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care setează unitatea la starea Pregătit.

Când contactul este OPEN (Deschis), pornirea motorului este dezactivată.

Când contactul este CLOSED (Închis), pornirea motorului este activată.

Pentru a se opri, variatorul de turație respectă valoarea parametrului P3.2.5 Stop Function (Funcție de oprire).

P3.5.1.16 ANGRENARE RULARE 1 (ID 1041)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care împiedică pornirea unității.

Unitatea de acționare poate fi pregătită, dar pornirea nu este posibilă când starea semnalului interblocare este „deschis” (interblocare amortizare).

P3.5.1.17 ANGRENARE RULARE 2 (ID 1042)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care împiedică pornirea unității.

Unitatea de acționare poate fi pregătită, dar pornirea nu este posibilă când starea semnalului interblocare este „deschis” (interblocare amortizare).

Dacă este activată o angrenare, variatorul de turație nu poate porni.

Puteți utiliza această funcție pentru a preveni pornirea variatorului de turație atunci când amortizorul este închis. Dacă activați o angrenare în timpul funcționării variatorului de turație, acesta se oprește.

P3.5.1.18 PREÎNCĂLZIRE MOTOR ON (ID 1044)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția de preîncălzire a motorului.

Funcția Preîncălzire motor alimentează cu CC motorul când unitatea de acționare este în stare de oprire.

P3.5.1.19 SELECTARE RAMPĂ 2 (ID 408)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care selectează durata rampei care trebuie utilizată.

P3.5.1.20 INTERZIS ACC/DEC (ID 415)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care împiedică accelerarea și decelerarea unității.

Nu este posibilă accelerarea sau decelerarea până când contactul nu este deschis.

P3.5.1.21 SELECTARE FRECVENȚĂ PRESETATĂ 0 (ID 419)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare utilizat care selectează frecvențele presetate.

P3.5.1.22 SELECTARE FRECVENȚĂ PRESETATĂ 1 (ID 420)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare utilizat care selectează frecvențele presetate.

P3.5.1.23 SELECTARE FRECVENȚĂ PRESETATĂ 2 (ID 421)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare utilizat care selectează frecvențele presetate.

P3.5.1.24 POTENȚIOMETRU MOTOR SUS (ID 418)

Utilizați acest parametru pentru a mări frecvența de ieșire cu un semnal digital de intrare. Referința potențiometrului motorului CREȘTE până la deschiderea contactului.

P3.5.1.25 POTENȚIOMETRU MOTOR JOS (ID 417)

Utilizați acest parametru pentru a reduce frecvența de ieșire cu un semnal digital de intrare. Referința potențiometrului motorului DESCREȘTE până la deschiderea contactului

P3.5.1.26 ACTIVARE OPRIRE RAPIDĂ (ID 1213)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția de oprire rapidă. Funcția Oprire rapidă oprește unitatea de acționare indiferent de locația de comandă sau de starea semnalelor de comandă.

P3.5.1.27 CRONOMETRU 1 (ID 447)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care pornește cronometrul.

Cronometrul pornește când acest semnal este dezactivat (front descrescător). Ieșirea este dezactivată după scurgerea timpului definit în parametrul durată.

P3.5.1.28 CRONOMETRU 2 (ID 448)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care pornește cronometrul.

Cronometrul pornește când acest semnal este dezactivat (front descrescător). Ieșirea este dezactivată după scurgerea timpului definit în parametrul durată.

P3.5.1.29 CRONOMETRU 3 (ID 449)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care pornește cronometrul.

Cronometrul pornește când acest semnal este dezactivat (front descrescător). Ieșirea este dezactivată după scurgerea timpului definit în parametrul durată.

P3.5.1.30 AMPLIFICARE VALOARE DE REFERINȚĂ PID (ID 1046)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează creșterea valorii punctului de referință PID.

Cronometrul pornește când acest semnal este dezactivat (front descrescător). Ieșirea este dezactivată după scurgerea timpului definit în parametrul durată.

P3.5.1.31 SELECTARE VALOARE DE REFERINȚĂ PID (ID 1047)

Utilizați acest parametru pentru a seta semnalul digital de intrare care selectează valoarea punctului de referință PID care va fi utilizat.

P3.5.1.32 SEMNAL DE PORNIRE PID EXTERN (ID 1049)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care pornește și oprește controlerul PID extern.



OBSERVAȚIE!

Acest parametru nu are niciun efect dacă controlerul extern PID nu este activat în Grupul de parametri 3.14.

P3.5.1.33 SELECTARE VALOARE DE REFERINȚĂ PID EXTERN (ID 1048)

Utilizați acest parametru pentru a seta semnalul digital de intrare care selectează valoarea punctului de referință PID care va fi utilizat.

P3.5.1.34 RESETARE CONTOUR ÎNTREȚINERE 1 (ID 490)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care resetează valoarea contorului de întreținere.

P3.5.1.36 ACTIVARE REFERINȚĂ DE GOLIRE (ID 530)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția de golire.

Frecvența de referință pentru golire este bidirectională, iar o comandă de inversare nu are efect asupra direcției de referință a golirii.



OBSERVAȚIE!

Când activați intrarea digitală, variatorul de turăție pornește.

P3.5.1.38 ACTIVARE MOD INCENDIU DESCHIS (ID 1596)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția modului de incendiu.

P3.5.1.39 ACTIVARE MOD INCENDIU ÎNCHIS (ID 1619)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția modului de incendiu.

P3.5.1.40 INVERSARE MOD INCENDIU (ID 1618)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care emite comanda inversării sensului de rotație în timpul modului de incendiu.

Această funcție nu are efect în timpul funcționării normale.

P3.5.1.41 ACTIVARE CURĂȚARE AUTOMATĂ (ID 1715)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care pornește secvența de curățare automată.

Curățarea automată se oprește dacă semnalul de activare este îndepărtat înainte de finalizarea procesului.

**OBSERVAȚIE!**

Dacă este activată intrarea, variatorul de turație pornește.

P3.5.1.42 ANGRENARE POMPĂ 1 (ID 426)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Aplicație furnizează valoarea implicită.

P3.5.1.43 ANGRENARE POMPĂ 2 (ID 427)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Aplicație furnizează valoarea implicită.

P3.5.1.44 ANGRENARE POMPĂ 3 (ID 428)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

Selectarea aplicației prin intermediul parametrului P1.2 Aplicație furnizează valoarea implicită.

P3.5.1.45 ANGRENARE POMPĂ 4 (ID 429)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.5.1.46 ANGRENARE POMPĂ 5 (ID 430)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.5.1.47 ANGRENARE POMPĂ 6 (ID 486)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.5.1.48 ANGRENARE POMPĂ 7 (ID 487)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.5.1.49 ANGRENARE POMPĂ 8 (ID 488)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.5.1.52 RESETARE CONTOR DEPLASARE KWH (ID 1053)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care resetează contorul parțial de kWh.

P3.5.1.53 SELECTARE SET DE PARAMETRI 1/2 (ID 496)

Acest parametru furnizează intrarea digitală care este utilizată pentru a selecta Parameter Set 1 (Setul de parametri 1) sau Parameter Set 2 (Setul de parametri 2). Funcția este activată dacă sunt selectate alte locașuri în afară de *DigIN Slot0* pentru acest parametru. Selectarea setului de parametri se poate face, iar seturile se modifică doar atunci când variatorul de turăție este oprit.

- Contact deschis = Setul de parametri 1 este stabilit ca setul activ
- Contact închis = Setul de parametri 2 este stabilit ca setul activ

**OBSERVAȚIE!**

Valorile parametrilor sunt stocate în Setul 1 și Setul 2, prin intermediul parametrilor B6.5.4 Save to Set 1 (Salvare în setul 1) și B6.5.4 Save to Set 2 (Salvare în setul 2). Puteți utiliza acești parametri de la tastatură sau de la instrumentul pentru PC VACON® Live.

10.6.4 INTRĂRI ANALOGICE**P3.5.2.1.1 SELECTARE SEMNAL AI1 (ID 377)**

Utilizați acest parametru pentru a conecta semnalul AI la o intrare analogică aleasă de dvs. Acest parametru este programabil. A se vedea *Tabel 118 Funcțiile implicate ale intrărilor programabile digitale și analogice*.

P3.5.2.1.2 TEMP DE FILTRARE SEMNAL AI1 (ID 378)

Utilizați acest parametru pentru a filtra perturbările semnalului analogic de intrare. Pentru a activa acest parametru, introduceți o valoare mai mare de 0.



OBSERVAȚIE!

Un timp de filtrare îndelungat duce la un răspuns de regularizare lent.

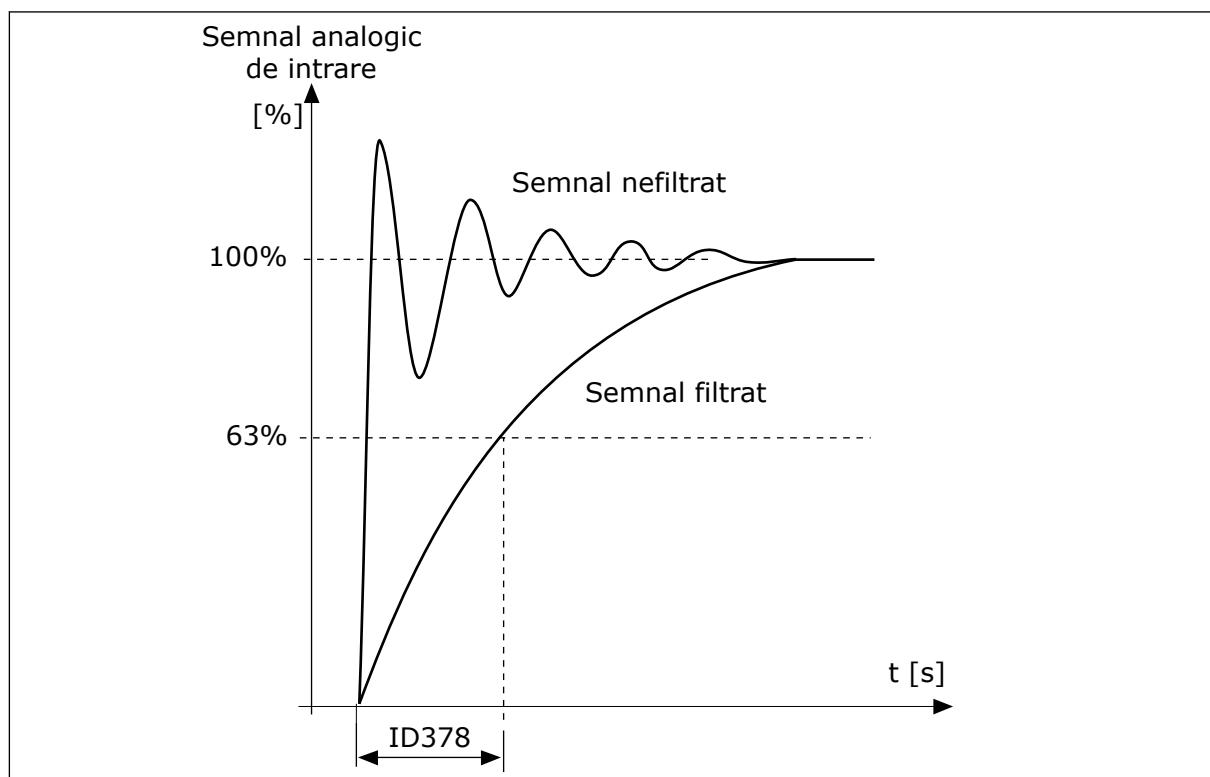


Fig. 56: Filtrarea semnalului AI1

P3.5.2.1.3 INTERVALUL DE SEMNAL AI1 (ID 379)

Utilizați acest parametru pentru a schimba domeniul semnalului analogic. Valoarea acestui parametru este ignorată dacă sunt utilizați parametri de scalare particularizați.

Utilizați comutatoarele DIP de pe placa de comandă pentru a seta tipul de semnal analogic de intrare (curent sau tensiune). Pentru informații suplimentare, consultați Manualul de instalare.

De asemenea, este posibilă utilizarea semnalului analogic de intrare ca frecvență de referință. Selectarea valorii 0 sau 1 modifică scara semnalului analogic de intrare.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
0	0...10 V / 0...20 mA	Intervalul semnalului analogic de intrare este 0...10 V sau 0...20 mA (setările comutatorului DIP de pe placă de comandă vă semnalează care anume dintre acestea). Semnalul de intrare este 0...100%.

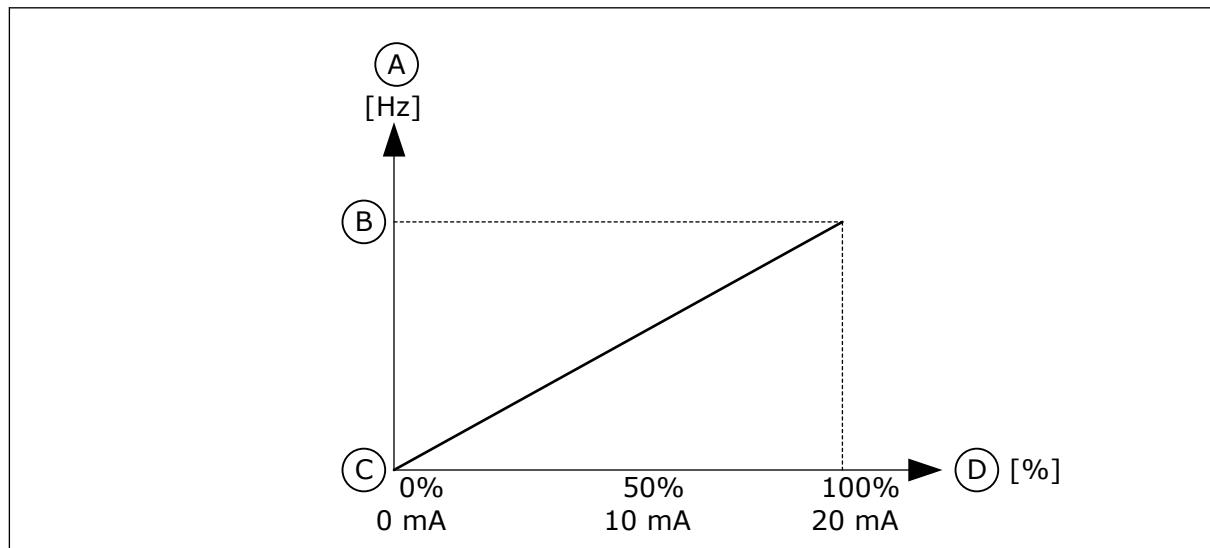


Fig. 57: Intervalul semnalului analogic de intrare, selecția 0

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Referință frecvență | C. Referință frecvență min. |
| B. Referință frecvență max. | D. Semnal analogic de intrare |

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
1	2...10 V / 4...20 mA	Intervalul semnalului analogic de intrare este 2...10 V sau 4...20 mA (setările comutatorului DIP de pe placă de comandă vă semnalează care anume dintre acestea). Semnalul de intrare este 20...100%.

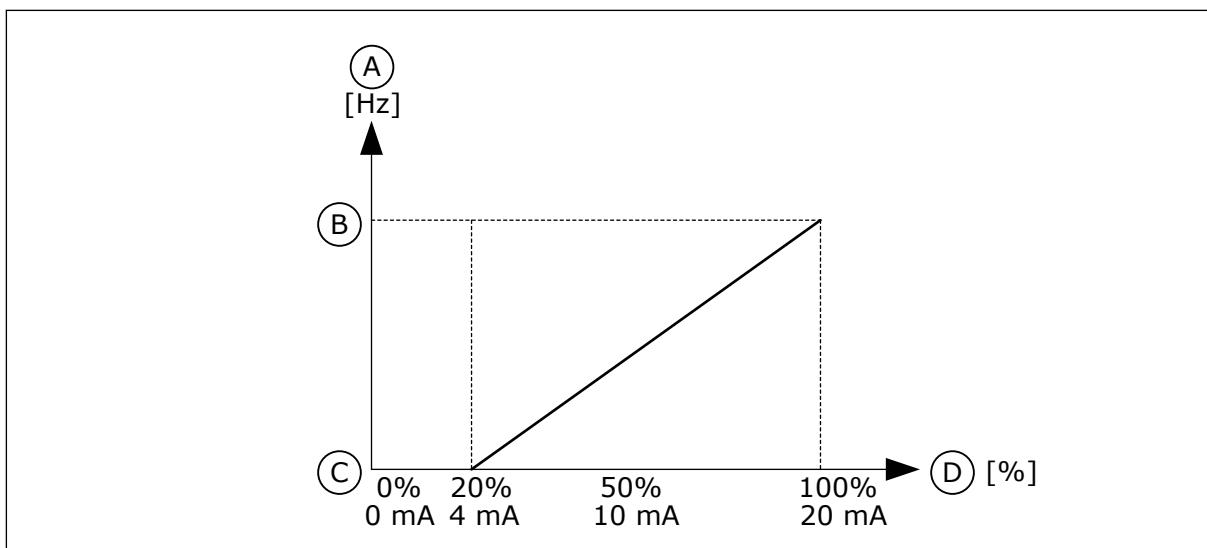


Fig. 58: Intervalul semnalului analogic de intrare, selecția 1

- A. Referință frecvență
- B. Referință frecvență max.
- C. Referință frecvență min.
- D. Semnal analogic de intrare

P3.5.2.1.4 AI1 CUSTOM. MIN (ID 380)

Utilizați acest parametru pentru a regla domeniul semnalului analogic de intrare -160% și 160%.

P3.5.2.1.5 AI1 CUSTOM. MAX (ID 381)

Utilizați acest parametru pentru a regla domeniul semnalului analogic de intrare -160% și 160%.

De exemplu, puteți utiliza semnalul analogic de intrare ca referință frecvență și puteți seta parametrii P3.5.2.1.4 și P3.5.2.1.5 între 40 și 80%. În aceste condiții, frecvența de referință se schimbă de la frecvența de referință minimă la frecvența de referință maximă, iar semnalul analogic de intrare se schimbă de la 8 mA la 16 mA.

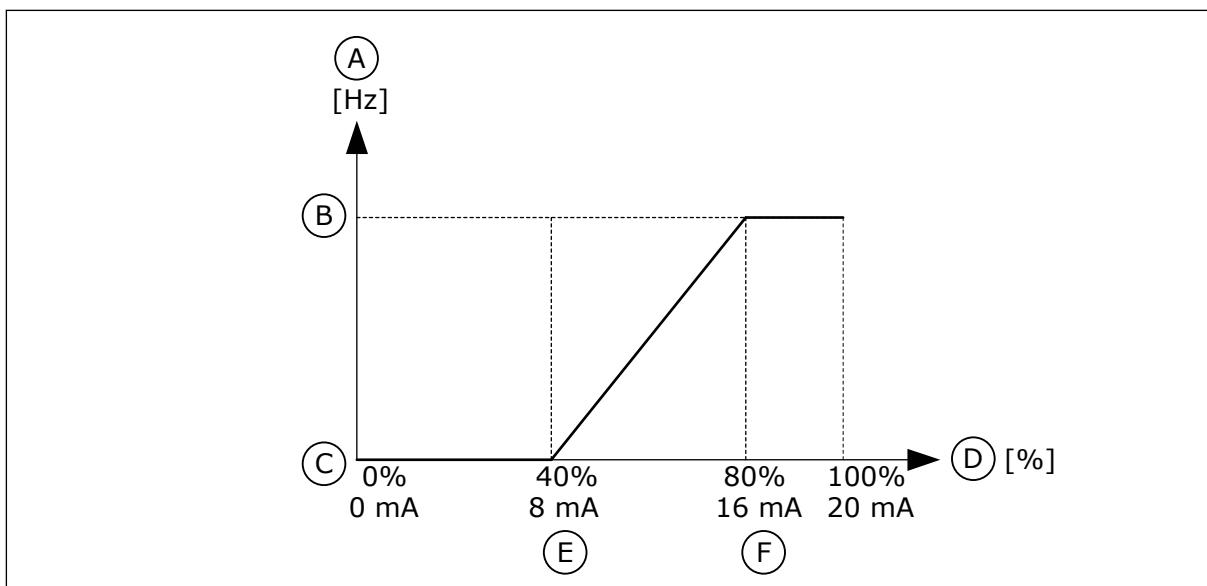


Fig. 59: Semnal minim/maxim AI1 utilizat

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Referință frecvență | D. Semnal analogic de intrare |
| B. Referință frecvență max. | E. Minimum AI personalizat |
| C. Referință frecvență min. | F. Maximum AI personalizat |

P3.5.2.1.6 INVERSARE SEMNAL AI1 (ID 387)

Utilizați acest parametru pentru a inversa semnalul analogic de intrare.
Când semnalul analogic de intrare este inversat, curba semnalului devine opusă.

Este posibilă utilizarea semnalului analogic de intrare ca frecvență de referință. Selectarea valorii 0 sau 1 modifică scala semnalului analogic de intrare.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
0	Normal	Fără inversiune. Valoarea 0% a semnalului analogic de intrare corespunde cu Minimum Frequency Reference (Frecvență de referință minimă). Valoarea 100% a semnalului analogic de intrare corespunde cu Maximum Frequency Reference (Frecvență de referință maximă).

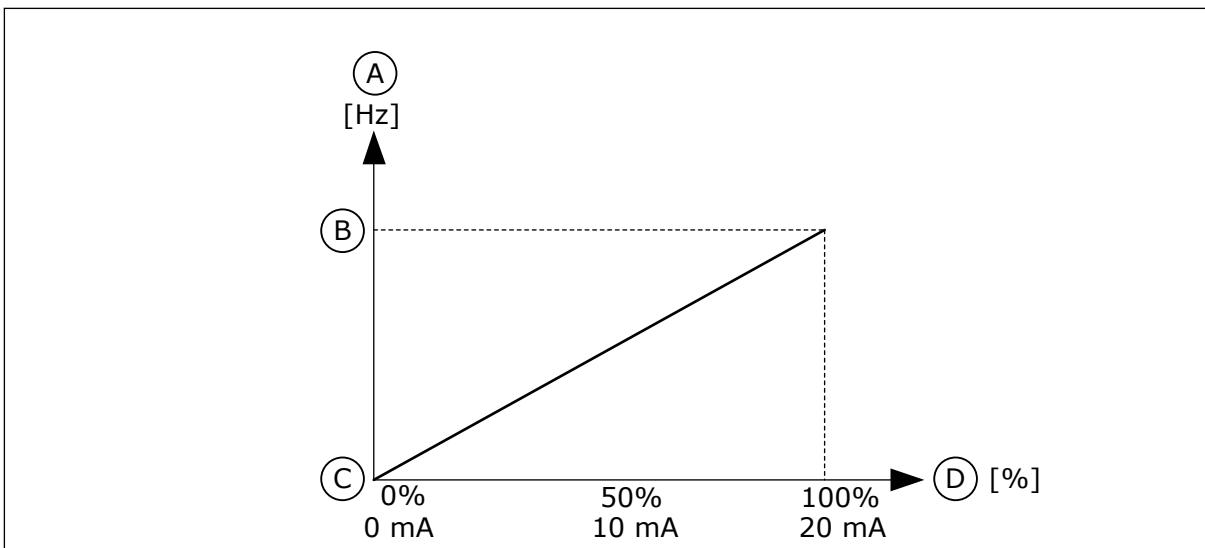


Fig. 60: Inversare semnal AI1, selecția 0

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Referință frecvență | C. Referință frecvență min. |
| B. Referință frecvență max. | D. Semnal analogic de intrare |

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
1	Inversat	Inversare semnal. Valoarea 0% a semnalului analogic de intrare corespunde cu Maximum Frequency Reference (Frecvență de referință maximă). Valoarea 100% a semnalului analogic de intrare corespunde cu Minimum Frequency Reference (Frecvență de referință minimă).

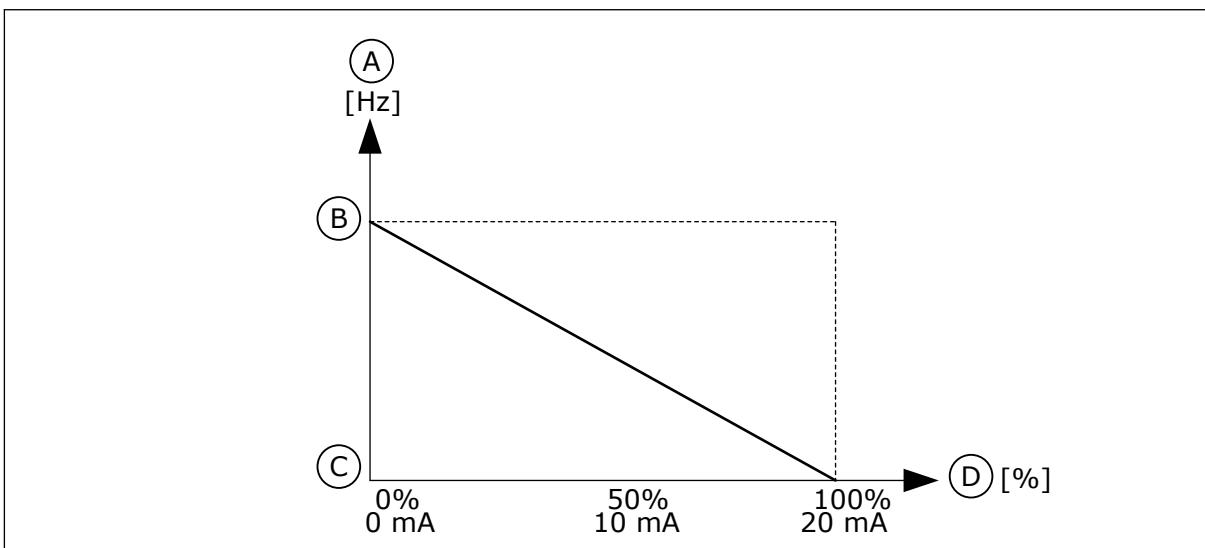


Fig. 61: Inversare semnal AI1, selecția 1

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Referință frecvență | C. Referință frecvență min. |
| B. Referință frecvență max. | D. Semnal analogic de intrare |

10.6.5 IEŞIRI DIGITALE

P3.5.3.2.1 FUNCȚIE R01 (ID 11001)

Utilizați acest parametru pentru a selecta o funcție sau un semnal asociat ieșirii releului.

Tabel 119: Semnalele de ieșire prin R01

Număr selectie	Nume selecție	Descriere
0	Neutilizat	Ieșirea nu este utilizată.
1	Pregătit	Variatorul de turație pentru motoare CA este pregătit de funcționare.
2	Funcționare	Variatorul de turație pentru motoare CA funcționează (motorul rulează).
3	Eroare generală	A apărut o întrerupere cauzată de eroare.
4	Eroare generală inversată	O întrerupere cauzată de eroare nu a apărut.
5	Alarmă generală	A apărut o alarmă.
6	Inversat	Este dată comanda de inversare.
7	La turația	Frecvența de ieșire devine aceeași cu frecvența de referință setată.
8	Eroare termistor	A avut loc o eroare de termistor.
9	Regulator motor activat	Unul dintre regulatoarele de limită (de exemplu limitatorul de curent sau limitatorul de cuplu) este activat.
10	Semnal pornire activ	Comanda de pornire a variatorului de turație este activă.
11	Comandă de la panou de comandă activă	Selectia se face prin control tastatură (locația de control activă este tastatura).
12	Comandă I/O B activă	Selectia se face prin locația de control I/O B (locația de control activă este I/O B).
13	Supraveghere limită 1	Supravegherea limitei devine activă dacă valoarea semnalului scade sub sau trece peste limita de supraveghere setată (P3.8.3 sau P3.8.7).
14	Supraveghere limită 2	
15	Fire mode active (Mod incendiu activ)	Funcția Fire mode (Mod incendiu) este activă.
16	Golire activă	Funcția Jogging (Control progresiv) este activă.
17	Frecvență presetată activă	Selectia frecvenței presetate s-a făcut cu semnale digitale de intrare.
18	Oprire rapidă activă	Funcția Quick stop (Oprire rapidă) este activată.
19	PID în mod aşteptare	Controlerul PID este în modul repaus.
20	Umplere lină PID activată	Funcția Soft fill (Umplere lentă) a controlerului PID este activată.
21	Supraveghere semnal de răspuns PID	Valoarea de feedback a controlerului PID nu apare în limitele de supraveghere.

Tabel 119: Semnalele de ieșire prin R01

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
22	Supraveghere semnal răspuns PID extern	Valoarea de feedback a controlerului PID extern nu apare în limitele de supraveghere.
23	Alarmă presiune intrare	Presiunea de intrare a pompei este sub valoarea ce a fost setată prin parametrul P3.13.9.7.
24	Alarmă protecție contra înghețului	Temperatura măsurată a pompei este sub nivelul ce a fost setat prin parametrul P3.13.10.5.
25	Canal de timp 1	Starea canalului temporal 1.
26	Canal de timp 2	Starea canalului temporal 2.
27	Canal de timp 3	Starea canalului temporal 3.
28	Bit 13 cuvânt de comandă bus de câmp	Comandă de ieșire digitală (prin releu) de la bitul 13 al cuvântului de control Fieldbus.
29	Bit 14 cuvânt de comandă bus de câmp	Comandă de ieșire digitală (prin releu) de la bitul 14 al cuvântului de control Fieldbus.
30	Bit 15 cuvânt de comandă bus de câmp	Comandă de ieșire digitală (prin releu) de la bitul 15 al cuvântului de control Fieldbus.
31	Date de proces Fieldbus intrare 1 bit 0	Comandă de ieșire digitală (prin releu) de la bitul 0 al datelor de proces Fieldbus In1.
32	Bit 1 intrare 1 date proces bus de câmp	Comandă de ieșire digitală (prin releu) de la bitul 1 al datelor de proces Fieldbus In1.
33	Bit 2 intrare 1 date proces bus de câmp	Comandă de ieșire digitală (prin releu) de la bitul 2 al datelor de proces Fieldbus In1.
34	Alarmă contor întreținere 1	Contorul de întreținere trece la limita de alarmă setată prin parametrul P3.16.2.
35	Eroare contor întreținere 1	Contorul de întreținere trece la limita de alarmă setată prin parametrul P3.16.3.
36	Block Out.1 (Bloc 1 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 1. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).
37	Block Out.2 (Bloc 2 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 2. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).
38	Block Out.3 (Bloc 3 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 3. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).
39	Block Out.4 (Bloc 4 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 4. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).
40	Block Out.5 (Bloc 5 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 5. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).

Tabel 119: Semnalele de ieșire prin R01

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
41	Block Out.6 (Bloc 6 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 6. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).
42	Block Out.7 (Bloc 7 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 7. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).
43	Block Out.8 (Bloc 8 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 8. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).
44	Block Out.9 (Bloc 9 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 9. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).
45	Block Out.10 (Bloc 10 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 10. Consultați meniul de parametri M3.19 Block Programming (Programare blocuri).
46	Comandă pompă Jockey	Semnalul de control pentru pompa de presiune externă.
47	Comandă pompă amorsare	Semnalul de control pentru pompa de amorsare externă.
48	Curățare automată activă	Functia Pump auto-cleaning (Auto-curățare pompă) este activată.
49	Comandă pompe multiple K1	Contactorul de comandă pentru funcția Pompe multiple.
50	Comandă pompe multiple K2	Contactorul de comandă pentru funcția Pompe multiple.
51	Comandă pompe multiple K3	Contactorul de comandă pentru funcția Pompe multiple.
52	Comandă pompe multiple K4	Contactorul de comandă pentru funcția Pompe multiple.
53	Comandă pompe multiple K5	Contactorul de comandă pentru funcția Pompe multiple.
54	Comandă pompe multiple K6	Contactorul de comandă pentru funcția Pompe multiple.
55	Comandă pompe multiple K7	Contactorul de comandă pentru funcția Pompe multiple.
56	Comandă pompe multiple K8	Contactorul de comandă pentru funcția Pompe multiple.
69	Selected parameter set (Set de parametri selectați)	Indică setul de parametri activi: DESCHIS = Set de parametri 1 activ ÎNCHIS = Set de parametri 2 activ

P3.5.3.2.2 TEMPORIZARE ACTIVARE R01 (ID 11002)

Utilizați acest parametru pentru a seta temporizarea de pornire pentru ieșirea de releu.

P3.5.3.2.3 TEMPORIZARE DEZACTIVARE R01 (ID 11003)

Utilizați acest parametru pentru a seta temporizarea de oprire pentru ieșirea de releu.

10.6.6 IEŞIRI ANALOGICE

P3.5.4.1.1 FUNCȚIE A01 (ID 10050)

Utilizați acest parametru pentru a selecta o funcție sau un semnal asociat ieșirii analogice. Acest parametru specifică conținutul semnalului analogic de ieșire 1. Scalarea semnalului analogic de ieșire depinde de semnal.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
0	Test 0 % (Nu se utilizează)	Ieșirea analogică este setată la 0% sau 20%, astfel încât să corespundă cu parametrul P3.5.4.1.3.
1	TEST 100 %	Ieșirea analogică este setată la 100% din semnal (10 V / 20 mA).
2	Frecvență ieșire	Frecvența reală de ieșire, de la 0 la Maximum frequency reference (Frecvența de referință maximă).
3	Referință frecvență	Frecvența reală de referință, de la 0 la Maximum frequency reference (Frecvența de referință maximă).
4	Turație motor	Viteza reală a motorului, de la 0 la Motor nominal speed (Viteză nominală motor).
5	Curent ieșire	Curentul de ieșire al variatorului de turație, de la 0 la Motor nominal current (Curent nominal motor).
6	Cuplu motor	Cuplul real al motorului, de la 0 la Motor nominal torque (Cuplu nominal motor) (100%).
7	Putere motor	Puterea reală a motorului, de la 0 la Motor nominal power (Putere nominală motor) (100%).
8	Tensiune motor	Tensiunea reală a motorului, de la 0 la Motor nominal voltage (Tensiune nominală motor).
9	Tensiune legătură c.c.	Tensiunea reală a conexiunii CC, de la 0 la 1.000 V.
10	Punct referință PID	Valoarea de referință reală a controlerului PID (0...100%).
11	Semnal răspuns PID	Valoarea de feedback reală a controlerului PID (0...100%).
12	Ieșire PID	Ieșirea controlerului PID (0...100%).
13	Ieșire PID extern	Ieșirea controlerului PID extern (0...100%).
14	Intrare 1 date proces bus de câmp	Date de proces Fieldbus intrare 1: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%).
15	Date de proces Fieldbus intrare 2	Date de proces Fieldbus intrare 2: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%).
16	Date de proces Fieldbus intrare 3	Date de proces Fieldbus intrare 3: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%).
17	Date de proces Fieldbus intrare 4	Date de proces Fieldbus intrare 4: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%).
18	Date de proces Fieldbus intrare 5	Date de proces Fieldbus intrare 5: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%).
19	Date de proces Fieldbus intrare 6	Date de proces Fieldbus intrare 6: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%).

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
20	Date de proces Fieldbus intrare 7	Date de proces Fieldbus intrare 7: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%).
21	Date de proces Fieldbus intrare 8	Date de proces Fieldbus intrare 8: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%).
22	Block Out.1 (Bloc 1 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 1: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).
23	Block Out.2 (Bloc 2 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 2: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).
24	Block Out.3 (Bloc 3 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 3: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).
25	Block Out.4 (Bloc 4 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 4: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).
26	Block Out.5 (Bloc 5 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 5: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).
27	Block Out.6 (Bloc 6 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 6: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).
28	Block Out.7 (Bloc 7 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 7: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).
29	Block Out.8 (Bloc 8 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 8: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).
30	Block Out.9 (Bloc 9 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 9: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).
31	Block Out.10 (Bloc 10 ieșire)	Ieșirea blocului programabil 10: 0...10.000 (aceasta corespunde cu 0...100,00%). Consultați meniul de parametri M3.19 Drive customizer (Program de particularizare variator de turăție).

P3.5.4.1.2 TEMP FILTRARE A01 (ID 10051)

Utilizați acest parametru pentru a seta timpul de filtrare pentru semnalul analogic. Funcția de filtrare este dezactivată când timpul de filtrare este 0. Consultați P3.5.2.1.2.

P3.5.4.1.3 MINIM A01 (ID 10052)

Utilizați acest parametru pentru a schimba domeniul semnalului analogic de ieșire. De exemplu, dacă este selectat „4 mA”, intervalul semnalului analogic de ieșire este 4..20 mA.

Selectați tipul de semnal (curent/tensiune) cu ajutorul comutatoarelor DIP. Scalarea ieșirii analogice este diferită în P3.5.4.1.4. Consultați, de asemenea, P3.5.2.1.3.

P3.5.4.1.4 SCALĂ MINIMĂ A01 (ID 10053)

Utilizați acest parametru pentru a scala semnalul analogic de ieșire. Valorile de scalare (minimă și maximă) sunt furnizate în unitatea de proces specificată de selectarea funcției A0.

P3.5.4.1.5 SCALĂ MAXIMĂ A01 (ID 10054)

Utilizați acest parametru pentru a scala semnalul analogic de ieșire. Valorile de scalare (minimă și maximă) sunt furnizate în unitatea de proces specificată de selectarea funcției A0.

De exemplu, puteți efectua o selecție a frecvențelor de ieșire ale variatorului de turație pentru conținutul semnalului analogic de ieșire și puteți seta parametrii P3.5.4.1.4 și P3.5.4.1.5 între 10 și 40 Hz. Apoi frecvența de ieșire a variatorului de turație se modifică de la 10 la 40 Hz, iar semnalul analogic de ieșire se schimbă de la 0 la 20 mA.

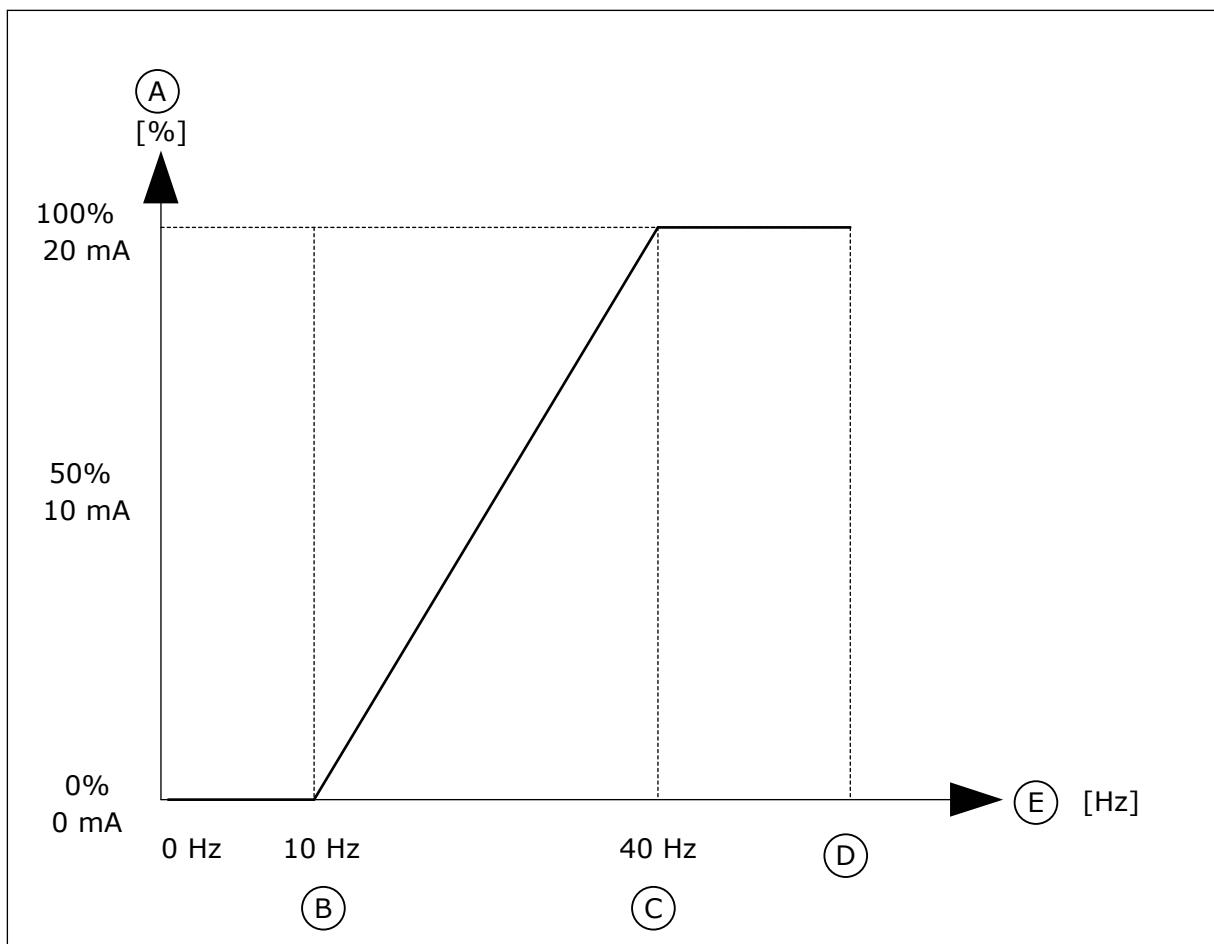


Fig. 62: Scalarea semnalului A01

- A. Semnal analogic de ieșire
- B. Scală min. AO
- C. Scală max. AO
- D. Referință frecvență max.
- E. Frecvența Motor

10.7 HARTĂ MAGISTRALĂ DE DATE

P3.6.1 SELECTARE DATE IEȘIRE 1 FB (ID 852)

Utilizați acest parametru pentru a selecta datele trimise magistralei de date cu numărul ID al parametrului sau valoarea de monitorizare.

Datele sunt scalate la un format nesemnat în 16 biți, potrivit formatului de pe panoul de control. De exemplu, valoarea 25,5 de pe ecran este egală cu 255.

P3.6.2 SELECTARE DATE IEȘIRE 2 FB (ID 853)

Utilizați acest parametru pentru a selecta datele trimise magistralei de date cu numărul ID al parametrului sau valoarea de monitorizare.

Datele sunt scalate la un format nesemnat în 16 biți, potrivit formatului de pe panoul de control. De exemplu, valoarea 25,5 de pe ecran este egală cu 255.

P3.6.3 SELECTARE DATE IEŞIRE 3 FB (ID 854)

Utilizați acest parametru pentru a selecta datele trimise magistralei de date cu numărul ID al parametrului sau valoarea de monitorizare.

Datele sunt scalate la un format nesemnat în 16 biți, potrivit formatului de pe panoul de control. De exemplu, valoarea 25,5 de pe ecran este egală cu 255.

P3.6.4 SELECTARE DATE IEŞIRE 4 FB (ID 855)

Utilizați acest parametru pentru a selecta datele trimise magistralei de date cu numărul ID al parametrului sau valoarea de monitorizare.

Datele sunt scalate la un format nesemnat în 16 biți, potrivit formatului de pe panoul de control. De exemplu, valoarea 25,5 de pe ecran este egală cu 255.

P3.6.5 SELECTARE DATE IEŞIRE 5 FB (ID 856)

Utilizați acest parametru pentru a selecta datele trimise magistralei de date cu numărul ID al parametrului sau valoarea de monitorizare.

Datele sunt scalate la un format nesemnat în 16 biți, potrivit formatului de pe panoul de control. De exemplu, valoarea 25,5 de pe ecran este egală cu 255.

P3.6.6 SELECTARE DATE IEŞIRE 6 FB (ID 857)

Utilizați acest parametru pentru a selecta datele trimise magistralei de date cu numărul ID al parametrului sau valoarea de monitorizare.

Datele sunt scalate la un format nesemnat în 16 biți, potrivit formatului de pe panoul de control. De exemplu, valoarea 25,5 de pe ecran este egală cu 255.

P3.6.7 SELECTARE DATE IEŞIRE 7 FB (ID 858)

Utilizați acest parametru pentru a selecta datele trimise magistralei de date cu numărul ID al parametrului sau valoarea de monitorizare.

Datele sunt scalate la un format nesemnat în 16 biți, potrivit formatului de pe panoul de control. De exemplu, valoarea 25,5 de pe ecran este egală cu 255.

P3.6.8 SELECTARE DATE IEŞIRE 8 FB (ID 859)

Utilizați acest parametru pentru a selecta datele trimise magistralei de date cu numărul ID al parametrului sau valoarea de monitorizare.

Datele sunt scalate la un format nesemnat în 16 biți, potrivit formatului de pe panoul de control. De exemplu, valoarea 25,5 de pe ecran este egală cu 255.

10.8 FRECVENTE INTERZISE

În cadrul unor procese, poate fi necesară evitarea unor frecvențe, deoarece acestea provoacă probleme de rezonanță mecanică. Cu ajutorul funcției Prohibit frequencies (Interzicere frecvențe), este posibilă împiedicarea utilizării acestor frecvențe. Când frecvența de referință a intrării crește, frecvența de referință internă rămâne la limita inferioară până când frecvența de referință a intrării depășește limita superioară.

P3.7.1 INTERZICERE INTERVAL DE FRECVENTE 1 – LIMITĂ INFERIOARĂ (ID 509)

Utilizați acest parametru pentru a împiedica funcționarea unității la frecvențele interzise.

În cadrul unor procese, poate fi necesară evitarea unor frecvențe, deoarece acestea cauzează probleme de rezonanță mecanică.

P3.7.2 INTERZICERE INTERVAL DE FRECVENȚE 1 – LIMITĂ SUPERIOARĂ (ID 510)

Utilizați acest parametru pentru a împiedica funcționarea unității la frecvențele interzise.
În cadrul unor procese, poate fi necesară evitarea unor frecvențe, deoarece acestea cauzează probleme de rezonanță mecanică.

P3.7.3 INTERZICERE INTERVAL DE FRECVENȚE 2 – LIMITĂ INFERIORĂ (ID 511)

Utilizați acest parametru pentru a împiedica funcționarea unității la frecvențele interzise.
În cadrul unor procese, poate fi necesară evitarea unor frecvențe, deoarece acestea cauzează probleme de rezonanță mecanică.

P3.7.4 INTERZICERE INTERVAL DE FRECVENȚE 2 – LIMITĂ SUPERIOARĂ (ID 512)

Utilizați acest parametru pentru a împiedica funcționarea unității la frecvențele interzise.
În cadrul unor procese, poate fi necesară evitarea unor frecvențe, deoarece acestea cauzează probleme de rezonanță mecanică.

P3.7.5 INTERZICERE INTERVAL DE FRECVENȚE 3 – LIMITĂ INFERIORĂ (ID 513)

Utilizați acest parametru pentru a împiedica funcționarea unității la frecvențele interzise.
În cadrul unor procese, poate fi necesară evitarea unor frecvențe, deoarece acestea cauzează probleme de rezonanță mecanică.

P3.7.6 INTERZICERE INTERVAL DE FRECVENȚE 3 – LIMITĂ SUPERIOARĂ (ID 514)

Utilizați acest parametru pentru a împiedica funcționarea unității la frecvențele interzise.
În cadrul unor procese, poate fi necesară evitarea unor frecvențe, deoarece acestea cauzează probleme de rezonanță mecanică.

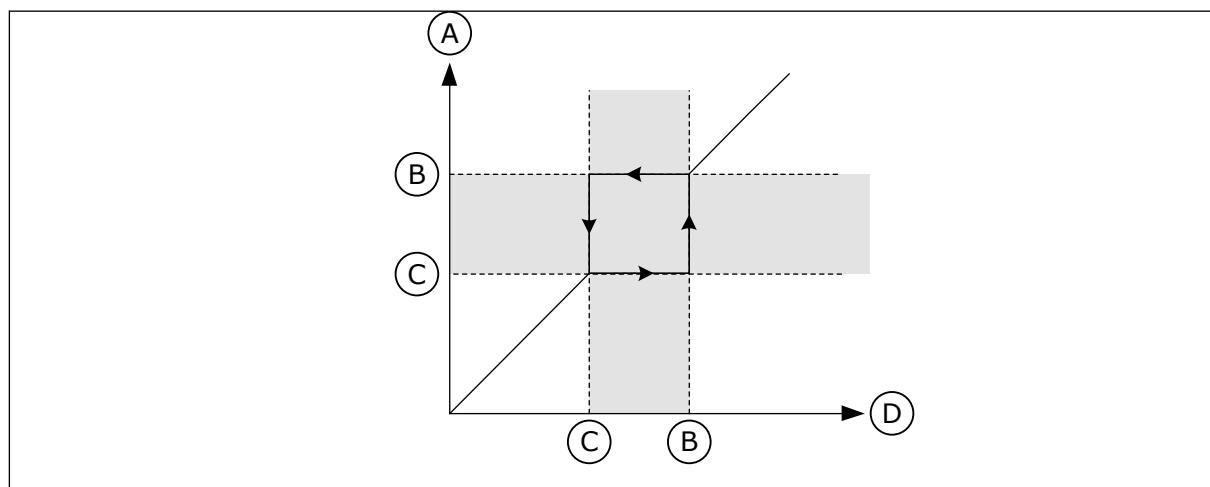


Fig. 63: Frecvențele interzise

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| A. Referință actuală | C. Limită inferioară |
| B. Limită superioară | D. Referință solicitată |

P3.7.7 FACTOR TIMP DE URCARE (ID 518)

Utilizați acest parametru pentru a seta multiplicatorilor duratelor selectate ale rampei atunci când frecvența de ieșire a unității se află între limitele interzise ale frecvențelor. Ramp Time Factor (Factorul timp de urcare) setează timpul de accelerare și decelerare atunci când frecvența de ieșire se află într-un interval de frecvențe interzise. Valoarea Ramp Time Factor (Factorului timp de urcare) se multiplică cu valoarea P3.4.1.2 Acceleration Time 1 (Timp de accelerare 1) sau P3.4.1.3 Deceleration Time 1 (Timp de decelerare 1). De exemplu, valoarea 0,1 face timpul de accelerare/decelerare de zece ori mai scurt.

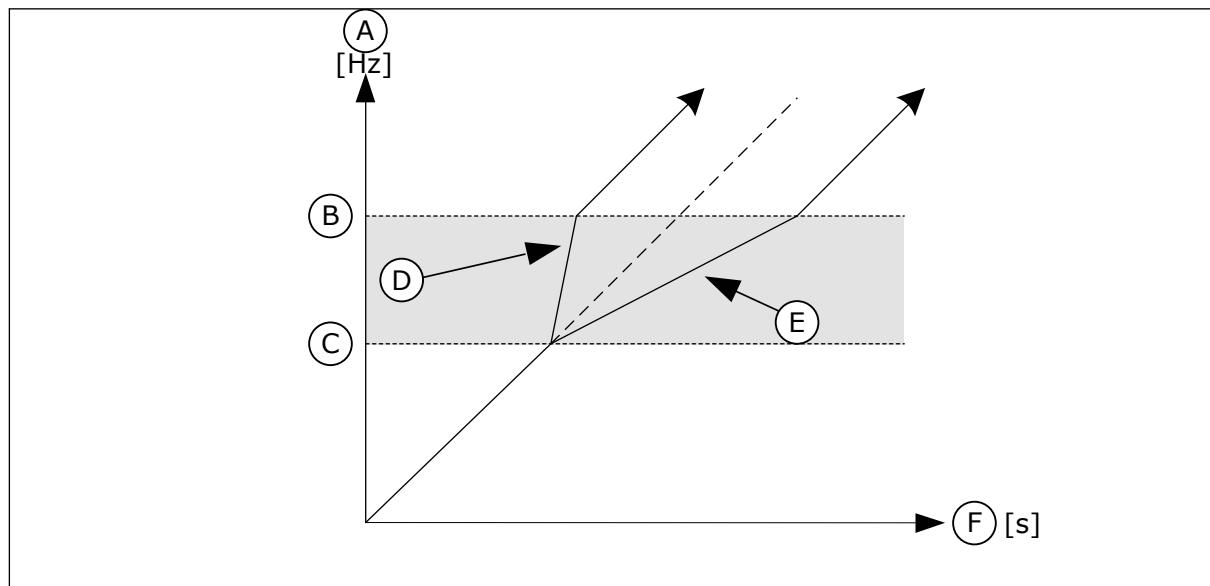


Fig. 64: Parametrul factor timp de urcare

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| A. Frecvența Motor | D. Factor de timp rampă = 0,3 |
| B. Limită superioară | E. Factor de timp rampă = 2,5 |
| C. Limită inferioară | F. Timp |

10.9 SUPRAVEGHERI

P3.8.1 SELECTARE ARTICOL SUPRAVEGHÈRE #1 (ID 1431)

Utilizați acest parametru pentru a selecta articolul de supraveghere. Ieșirea funcției supraveghere poate fi selectată la ieșirea releului.

P3.8.2 MOD SUPRAVEGHÈRE #1 (ID 1432)

Utilizați acest parametru pentru a seta modul de supraveghere.

Când este selectat modul „Limită inferioară”, ieșirea funcției supraveghere este activă când semnalul este sub limita de supraveghere.

Când este selectat modul „Limită superioară”, ieșirea funcției supraveghere este activă când semnalul este peste limita de supraveghere.

P3.8.3 LIMITĂ SUPRAVEGHÈRE #1 (ID 1433)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de suprapresiune pentru articolul selectat. Unitatea este afișată în mod automat.

P3.8.4 HISTEREZIS LIMITĂ SUPRAVEGHÈRE #1 (ID 1434)

Utilizați acest parametru pentru a seta histerezisul limitei de suprapresiune pentru articolul selectat.

Unitatea este afișată în mod automat.

P3.8.5 SELECTARE ARTICOL SUPRAVEGHÈRE #2 (ID 1435)

Utilizați acest parametru pentru a selecta articolul de supraveghere.
Ieșirea funcției supraveghere poate fi selectată la ieșirea releului.

P3.8.6 MOD SUPRAVEGHÈRE #2 (ID 1436)

Utilizați acest parametru pentru a seta modul de supraveghere.

P3.8.7 LIMITĂ SUPRAVEGHÈRE #2 (ID 1437)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de suprapresiune pentru articolul selectat.
Unitatea este afișată în mod automat.

P3.8.8 HISTEREZIS LIMITĂ SUPRAVEGHÈRE #2 (ID 1438)

Utilizați acest parametru pentru a seta histerezisul limitei de suprapresiune pentru articolul selectat.

Unitatea este afișată în mod automat.

10.10 PROTECȚII

10.10.1 GENERALITĂȚI

P3.9.1.2 RĂSPUNS LA EROARE EXTERNĂ (ID 701)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare externă.

Dacă are loc o eroare, variatorul de turație poate genera o notificare pe ecranul său.

O eroare externă este activată cu un semnal digital de intrare. Intrarea digitală implicită este DI3. De asemenea, puteți programa datele de răspuns într-o ieșire prin releu.

P3.9.1.3 EROARE FAZĂ DE INTRARE (ID 730)

Utilizați acest parametru pentru a selecta configurarea fazelor de alimentare ale unității.

**OBSERVATIE!**

Dacă utilizați alimentarea monofazică, valoarea acestui parametru trebuie setată ca „Suport fază 1”.

P3.9.1.4 EROARE TENSIUNE SUB LIMITĂ (ID 727)

Utilizați acest parametru pentru a selecta dacă erorile de tensiune sub limită sunt salvate în istoricul erorilor sau nu.

P3.9.1.5 RĂSPUNS LA EROARE FAZĂ DE IEȘIRE (ID 702)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de fază de ieșire. Dacă măsurarea curentului motor detectează lipsa oricărui curent într-una dintre fazele motorului, apare o eroare fază de ieșire.

A se vedea P3.9.1.2.

P3.9.1.6 RĂSPUNS LA EROARE DE COMUNICAȚIE MAGISTRALĂ DE DATE (ID 733)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de temporizare a magistralei de date.

În cazul în care conexiunea de date dintre master și placa magistrală de date este defectă, apare o eroare de magistrală de date.

P3.9.1.7 EROARE DE COMUNICAȚIE SLOT (ID 734)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de comunicație slot. Dacă unitatea de acționare detectează o placă optională defectă, apare o eroare de comunicație slot.

A se vedea P3.9.1.2.

P3.9.1.8 EROARE TERMISTOR (ID 732)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de termistor. Dacă termistorul detectează o temperatură prea ridicată, apare o eroare termistor. A se vedea P3.9.1.2.

P3.9.1.9 EROARE UMLERE LENTĂ PID (ID 748)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de umplere lentă PID. Dacă valoarea semnal răspuns PID nu atinge în limita de timp nivelul setat, apare o eroare umplere lentă.

A se vedea P3.9.1.2.

P3.9.1.10 RĂSPUNS LA EROARE SUPRAVEGHÈRE PID (ID 749)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de supraveghere PID. Dacă valoarea semnalului răspuns PID nu se încadreză în limitele de supraveghere pentru un timp mai îndelungat decât temporizarea supravegherii, apare o eroare supraveghere PID. A se vedea P3.9.1.2.

P3.9.1.11 RĂSPUNS LA EROARE SUPRAVEGHÈRE PID EXTERN (ID 757)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de supraveghere PID. Dacă valoarea semnalului răspuns PID nu se încadreză în limitele de supraveghere pentru un timp mai îndelungat decât temporizarea supravegherii, apare o eroare supraveghere PID. A se vedea P3.9.1.2.

P3.9.1.13 FRECVENTĂ ALARMĂ PRESETATĂ (ID 183)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența unității atunci când o eroare este activă, iar reacția la eroarea respectivă este setat la „Alarmă + frecvență presetată”.

P3.9.1.14 RĂSPUNS LA EROARE OPRIRE SIGURANȚĂ CUPLU (STO) (ID 775)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare STO.

Acest parametru definește funcționarea unității de acționare când este activată funcția Oprire siguranță cuplu (STO) (de exemplu, a fost apăsat butonul de oprire de urgență sau a fost activată o altă operație STO).

A se vedea P3.9.1.2.

10.10.2 PROTECȚII TERMICE MOTOR

Protecția termică a motorului împiedică motorul să se supraîncălzească.

Variatorul de turație pentru motoare CA poate furniza un curent mai mare decât cel nominal. Curentul înalt poate fi necesar pentru sarcină și trebuie să fie utilizat. În acest condiții apare riscul unei suprasarcini termice. Frecvențele joase prezintă un risc mai ridicat. La frecvențe joase, efectul de răcire și capacitatea motorului scad. Dacă motorul are un ventilator extern, reducerea de sarcină la frecvențe joase este mică.

Protecția termică a motorului se bazează pe calcule. Funcția de protecție utilizează curentul de ieșire al variatorului de turație pentru a afla care este sarcina la care este supus motorul. Dacă placa de comandă nu este activată, calculele se resetează.

Pentru a regla protecția termică a motorului, utilizați parametrii de la P3.9.2.1 până la P3.9.2.5. Puteți monitoriza starea termică a motorului pe ecranul panoului de control. Consultați Capitolul 3 *Interfețele cu utilizatorul*.



OBSERVAȚIE!

Dacă folosiți cabluri de motor lungi (maxim 100 m) în cazul variatoarelor de turație mici (<1,5 kW), curentul motorului pe care îl măsoară variatorul de turație poate fi mult mai mare decât curentul propriu-zis al motorului. Acest lucru este cauzat de curenții capacitivi din cablul motorului.



ATENȚIE!

Asigurați-vă că fluxul de aer către motor nu este obturat. Dacă fluxul de aer este blocat, funcția nu protejează motorul, iar acesta se poate supraîncălzi. Acest eveniment poate duce la deteriorarea motorului.

P3.9.2.1 PROTECȚIE TERMICĂ MOTOR (ID 704)

Utilizați acest parametru pentru a selecta răspunsul unității de acționare la o eroare „Supratemperatură motor”.

Dacă funcția de protecție termică a motorului detectează faptul că temperatura motorului este prea ridicată, apare o eroare supratemperatură motor.



OBSERVAȚIE!

Dacă aveți un termistor de motor, folosiți-l pentru a proteja motorul. Setați valoarea acestui parametru ca 0.

P3.9.2.2 TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ (ID 705)

Utilizați acest parametru pentru a seta temperatura ambientală la care este instalat motorul.

Valoarea temperaturii este furnizată în grade Celsius sau Fahrenheit.

P3.9.2.3 FACTOR DE RĂCIRE LA VITEZĂ ZERO (ID 706)

Utilizați acest parametru pentru a seta factorul de răcire la turație 0 în raport cu punctul în care motorul funcționează la turația nominală fără răcire externă.

Valoarea implicită se stabilește pentru condițiile în care nu există ventilator extern. Dacă utilizați un ventilator extern, puteți seta valoarea mai sus decât în lipsa ventilatorului, de exemplu la 90%.

Dacă schimbați valoarea parametrului P3.1.1.4 Motor Nominal Current (Curent nominal motor), parametrul P3.9.2.3 este setat automat la valoarea implicită.

Deși modificați parametrul, acest lucru nu are niciun efect asupra curentului de ieșire maxim al variatorului de turație. Doar parametrul P3.1.3.1 Motor Current Limit (Limită curent motor) poate modifica curentul de ieșire maxim.

Frecvența de întrerupere pentru protecția termică este de 70% din valoarea parametrului P3.1.1.2 Motor Nominal Frequency (Frecvență nominală motor).

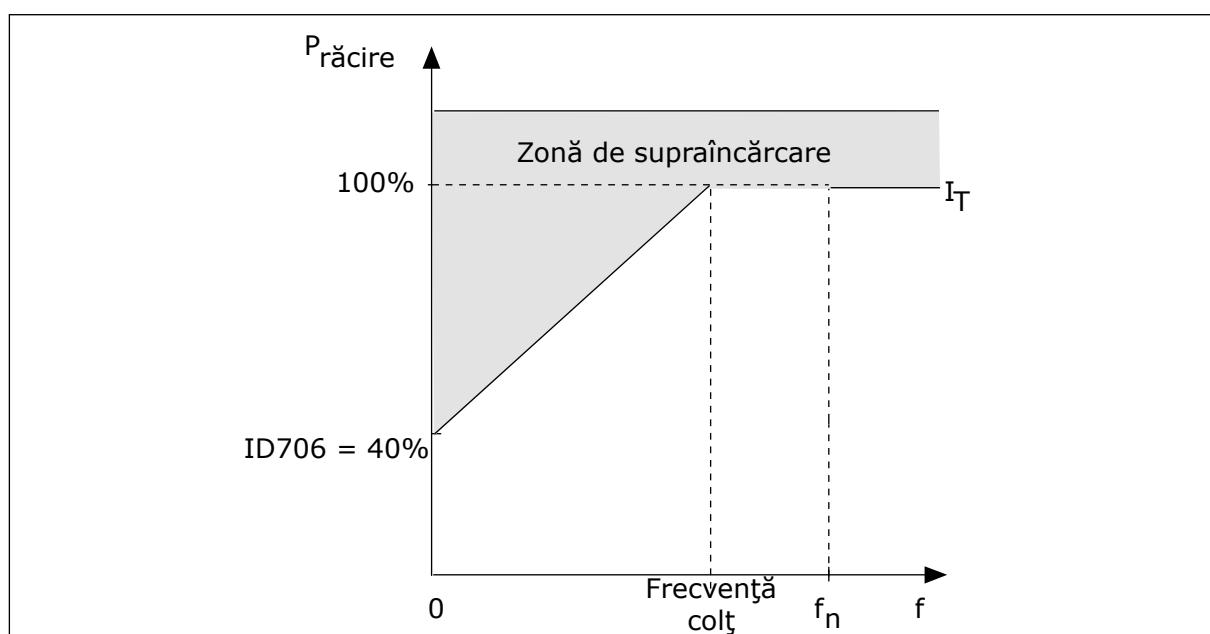


Fig. 65: Curba curentului termic al motorului I_T

P3.9.2.4 CONSTANTĂ TEMPORALĂ TERMICĂ MOTOR (ID 707)

Utilizați acest parametru pentru a seta constanta temporală termică a motorului. Constanta de timp reprezintă timpul în care nivelul termic calculat a atins 63 % din valoarea sa finală. Nivelul termic final este egal cu exploatarea motorului continuu cu sarcină nominală la viteza nominală. Lungimea constantei temporale este proporțională cu dimensiunea motorului. Cu cât motorul este mai mare, cu atât constanta temporală este mai lungă.

În cazul diferitelor motoare, constanta temporală termică a motorului este diferită. De asemenea, aceasta se modifică de la un producător de motoare la altul. Valoarea implicită a parametrului se modifică de la o dimensiune la alta.

Timpul t_6 reprezintă numărul de secunde cât motorul poate funcționa sigur la de 6 ori curentul nominal. Este posibil ca producătorul motorului să furnizeze aceste date împreună cu motorul. Dacă știți valoarea t_6 a motorului, puteți seta parametrul constantei temporale. De regulă, constanta temporală termică a motorului în minute este $2*t_6$. Când variatorul de turăție se află în starea STOP (Oprire), constanta temporală este crescută intern până la de 3 ori valoarea setată a parametrului, deoarece răcirea funcționează pe bază de convecție.

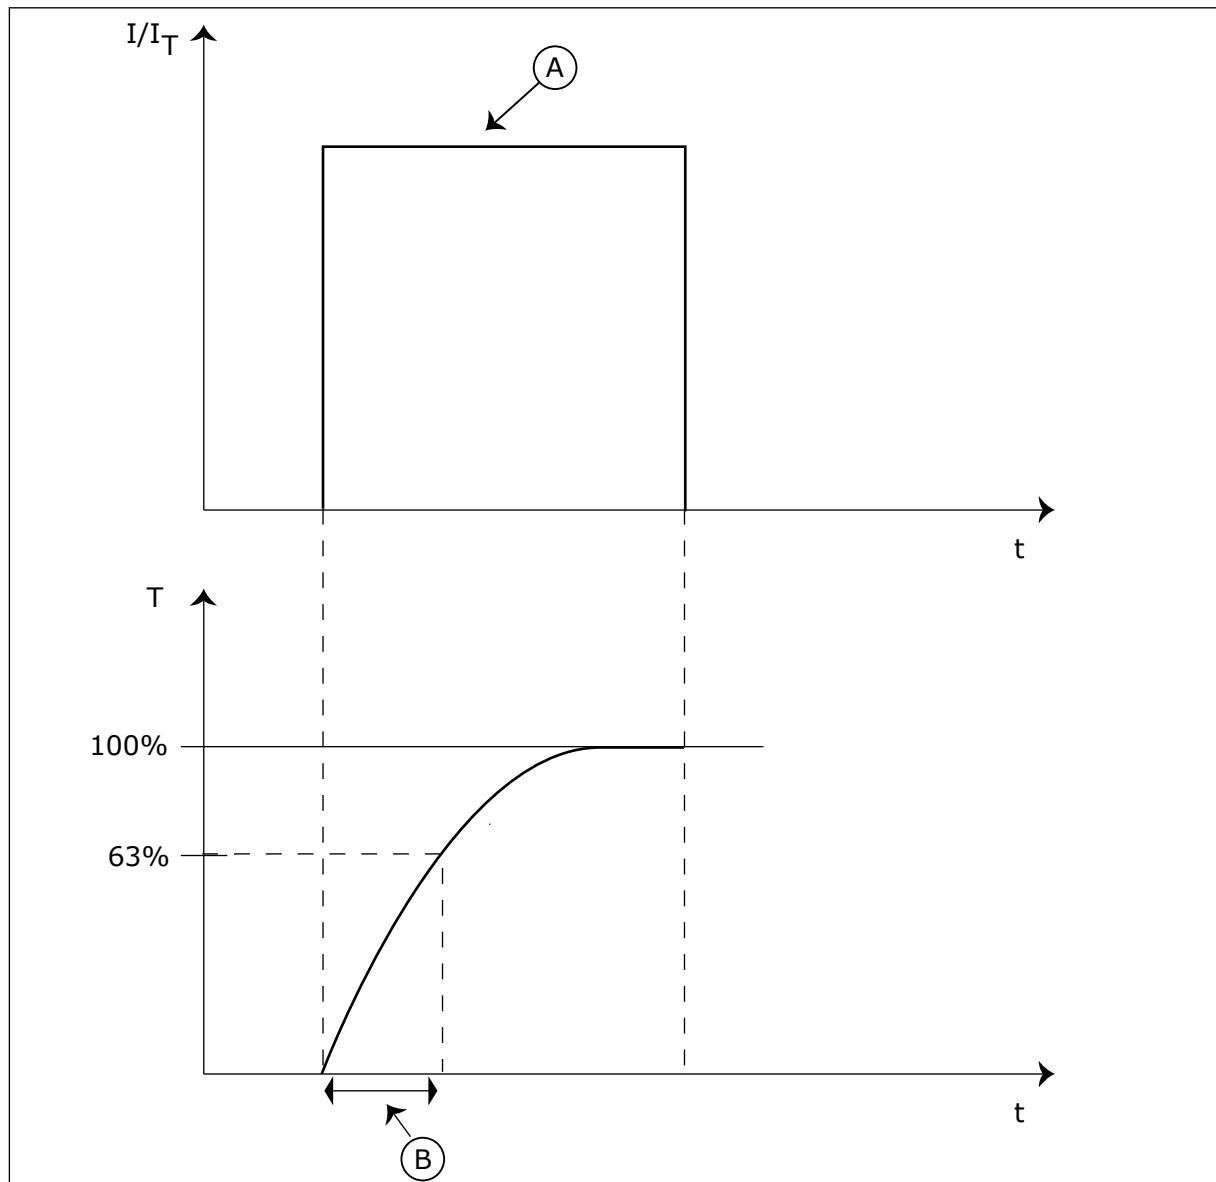


Fig. 66: Constanta temporală termică a motorului

A. Curent

B. T = Constantă termică de timp motor

P3.9.2.5 CAPACITATE DE SOLICITARE TERMICĂ MOTOR (ID 708)

Utilizați acest parametru pentru a seta capacitatea de încărcare termică a motorului. Dacă, de exemplu, setați valoarea la 130%, motorul ajunge la temperatura nominală cu 130% din curentul nominal al motorului.

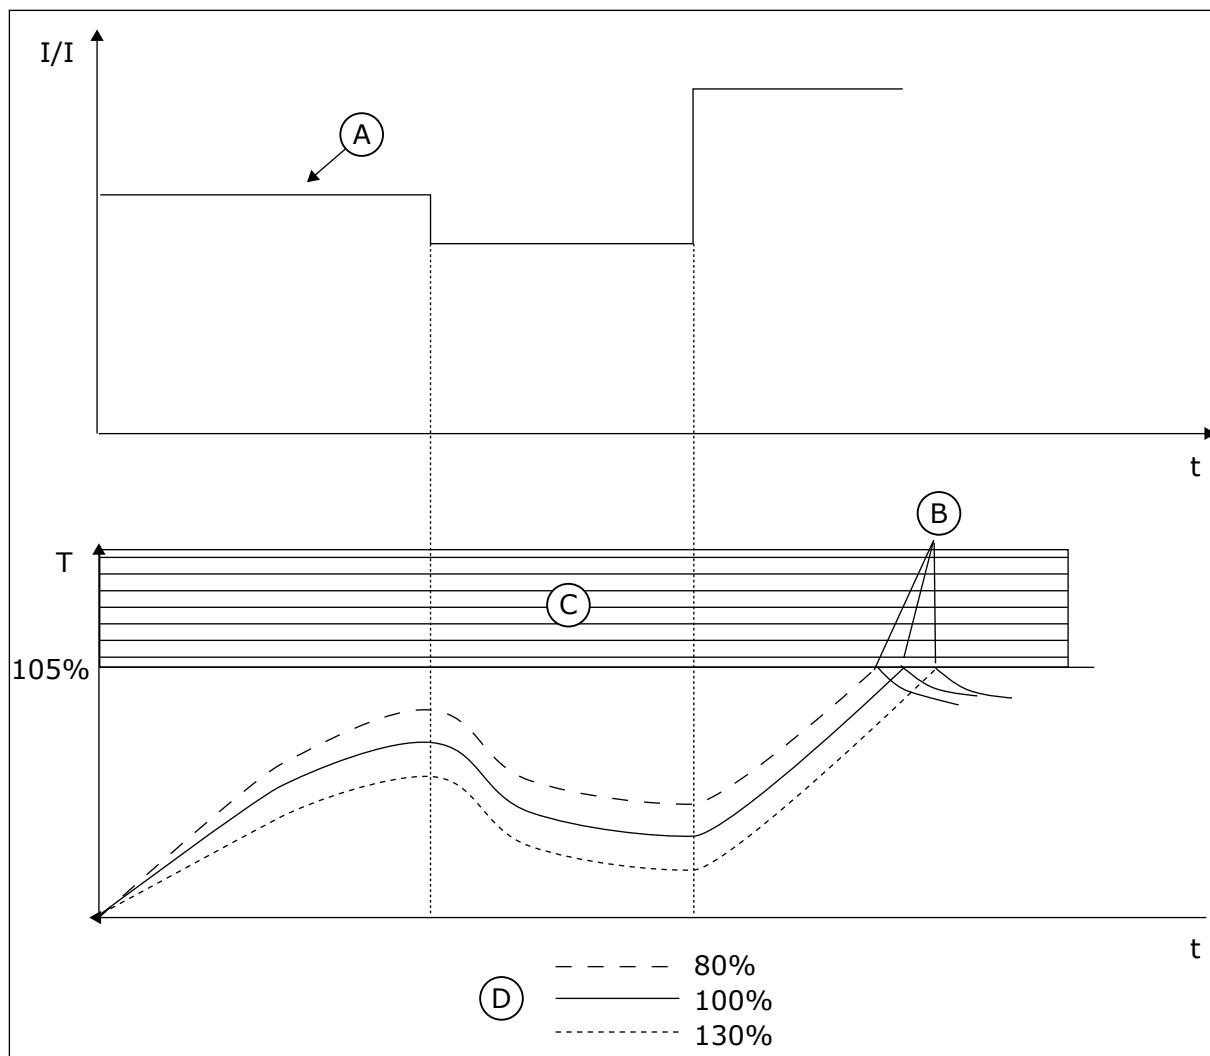


Fig. 67: Calcularea temperaturii motorului

- | | |
|------------------|----------------------------|
| A. Curent | C. Domeniu de declanșare |
| B. Eroare/Alarmă | D. Capacitate de încărcare |

10.10.3 PROTECȚIE BLOCARE MOTOR

Funcția de protecție împotriva blocării motorului oferă protecție împotriva suprasarcinilor scurte. O suprasarcină poate fi cauzată, de exemplu, de un arbore calat. Este posibilă setarea unui timp de reacție al protecției anti-blocare mai scurt decât timpul protecției termice a motorului.

Starea de blocare a motorului este specificată prin parametrii P3.9.3.2 Stall Current (Curent de blocare) și P3.9.3.4 Stall Frequency Limit (Limită de frecvență blocare). În cazul în care curentul este mai înalt decât limita, iar frecvența de ieșire este mai joasă decât limita, motorul se află în stare de blocare.

Protecția anti-blocare este un tip de protecție la supracurent.



OBSERVAȚIE!

Dacă folosiți cabluri de motor lungi (maxim 100 m) în cazul variatoarelor de turație mici (<1,5 kW), curentul motorului pe care îl măsoară variatorul de turație poate fi mult mai mare decât curentul propriu-zis al motorului. Acest lucru este cauzat de curenții capacitive din cablul motorului.

P3.9.3.1 EROARE BLOCARE MOTOR (ID 709)

Utilizați acest parametru pentru a selecta răspunsul unității de acționare la o eroare „Blocare motor”.

Dacă protecția la blocare a motorului detectează faptul că axul motorului este blocat, apare o eroare blocare motor.

P3.9.3.2 CURENT DE BLOCARE (ID 710)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita peste care curentul motorului trebuie să rămână pentru apariția unei stări de blocare.

Dacă valoarea parametrului limită curent motor se modifică, acest parametru este setat automat la 90% din limită curent.

Puteți seta valoarea acestui parametru între 0,0 și 2*IL. Pentru a avea loc o stare de blocare, curentul trebuie să fie peste această limită. Dacă se modifică P3.1.3.1 Motor Current Limit (Limită curent motor), acest parametru este calculat automat la 90% din limita de curent.



OBSERVAȚIE!

Valoarea Stall Current (Curentul de blocare) trebuie să fie mai mică decât limita de curent a motorului.

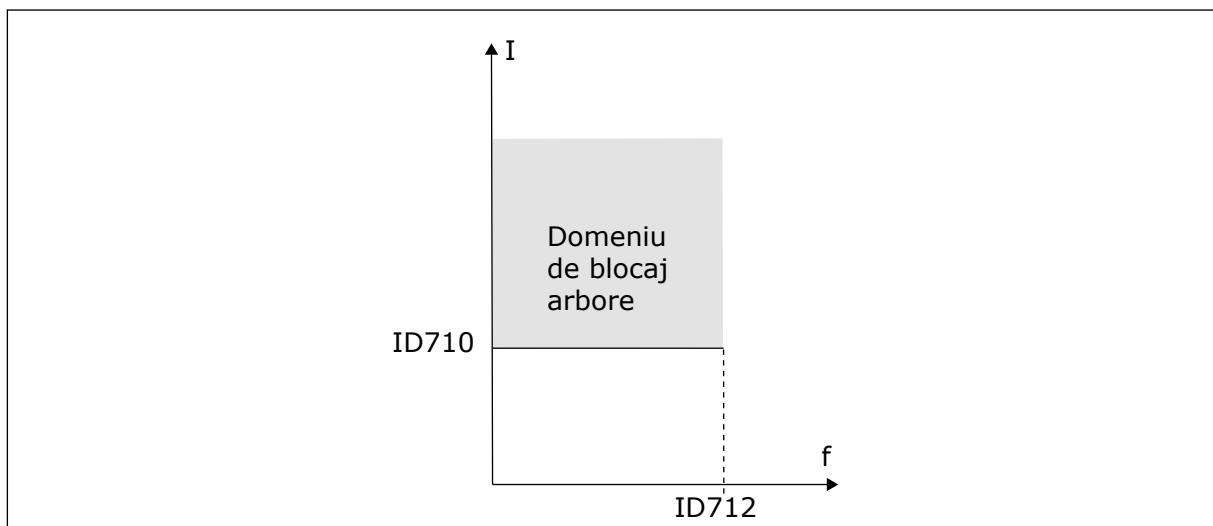


Fig. 68: Setările caracteristice ale blocării

P3.9.3.3 LIMITĂ DE TEMP BLOCARE (ID 711)

Utilizați acest parametru pentru a seta timpul maxim pentru o etapă de blocare a axului motorului.

Acesta este timpul maxim de menținere activă a unei stări de blocare înainte de apariția unei erori blocare motor.

Puteți seta valoarea acestui parametru între 1,0 și 120,0 s. Un contor intern contorizează timpul de blocare.

În cazul în care contorul timpului de blocare depășește această limită, protecția cauzează întreruperea variatorului de turație.

P3.9.3.4 LIMITĂ FRECVENȚĂ BLOCARE (ID 712)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita sub care frecvența de ieșire a unității trebuie să rămână pentru ca o etapă de blocare a axului motorului să aibă loc.



OBSERVAȚIE!

Pentru a avea loc o stare de blocare, frecvența de ieșire trebuie să fie sub această limită pentru un anumit timp.

10.10.4 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ÎNCĂRCĂRII SUB LIMITĂ (POMPĂ USCATĂ)

Protecția împotriva încărcării sub limită se asigură că nu există sarcină asupra motorului atunci când funcționează variatorul de turație. Dacă motorul pierde sarcina, poate apărea o problemă în proces. De exemplu, o curea se poate rupe sau o pompă poate deveni uscată.

Puteți regla protecția motorului împotriva încărcării sub limită prin intermediul parametrilor P3.9.4.2 Underload Protection: Field Weakening Area Load (Protecție încărcare sub limită: sarcină în zonă de slăbire câmp) și P3.9.4.3 (Underload Protection: Zero Frequency Load (Protecție încărcare sub limită: sarcină de frecvență zero). Curba încărcării sub limită este o rampă pătrată între frecvența zero și punctul de slăbire a câmpului. Protecția nu este activă sub 5 Hz. Contorul temporal de încărcare sub limită nu funcționează sub 5 Hz.

Valorile parametrilor de încărcare sub limită se stabilesc ca procentaje din cuplul nominal al motorului. Pentru a afla raportul de scalare pentru valoarea internă de cuplu, utilizați datele de pe plăcuța cu datele tehnice ale motorului, respectiv curentul nominal al motorului și curentul nominal al variatorului de turație IH. Dacă utilizați alt curent decât curentul nominal al motorului, precizia calculării scade.



OBSERVAȚIE!

Dacă folosiți cabluri de motor lungi (maxim 100 m) în cazul variațioarelor de turație mici (<1,5 kW), curentul motorului pe care îl măsoară variatorul de turație poate fi mult mai mare decât curentul propriu-zis al motorului. Acest lucru este cauzat de curenții capacitive din cablul motorului.

P3.9.4.1 EROARE SUBÎNCĂRCARE (ID 713)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de subîncărcare. Dacă funcția de protecție la subîncărcare detectează faptul că sarcina asupra motorului este insuficientă, apare o eroare subîncărcare.

P3.9.4.2 PROTECȚIE ÎNCĂRCARE SUB LIMITĂ: SARCINĂ ÎN ZONĂ DE SLĂBIRE CÂMP (ID 714)

Utilizați acest parametru pentru a seta cuplul minim de care motorul are nevoie atunci când frecvența de ieșire a unității este mai înaltă decât frecvența punctului de slăbire.

Puteți seta valoarea acestui parametru între 10,0 și 150,0% x TnMotor. Această valoare reprezintă cuplul de torsiune minim atunci când frecvența de ieșire este mai mare decât punctul de slăbire a câmpului.

Dacă schimbați valoarea parametrului P3.1.1.4 Motor Nominal Current (Curent nominal motor), acest parametru revine automat la valoarea implicită. A se vedea [10.10.4 Protecția împotriva încărcării sub limită \(pompă uscată\)](#).

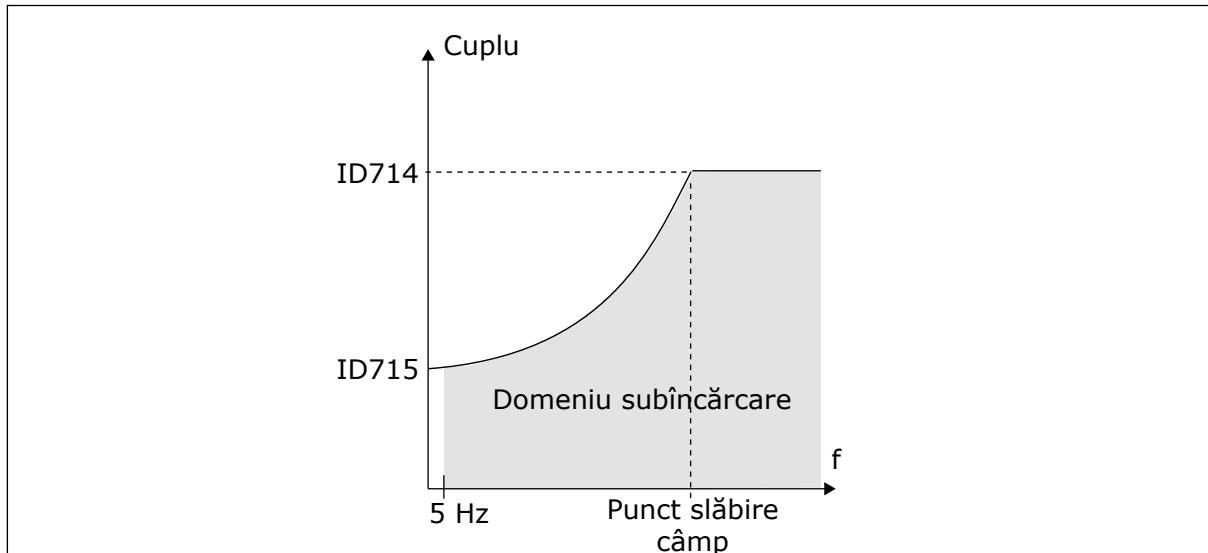


Fig. 69: Setarea sarcinii minime

P3.9.4.3 PROTECȚIE ÎNCĂRCARE SUB LIMITĂ: SARCINĂ FRECVENTĂ ZERO (ID 715)

Utilizați acest parametru pentru a seta cuplul minim de care motorul are nevoie atunci când frecvența de ieșire a unității este 0.

Dacă schimbați valoarea parametrului P3.1.1.4, acest parametru este restabilit automat la valoarea implicită.

P3.9.4.4 PROTECȚIE ÎNCĂRCARE SUB LIMITĂ: LIMITĂ TEMPORALĂ (ID 716)

Utilizați acest parametru pentru a seta timpul maxim pentru starea de subîncărcare. Acesta este timpul maxim de menținere activă a unei stări de subîncărcare înainte de apariția unei erori subîncărcare.

Puteți seta limita temporală între 2,0 și 600,0 s.

Un contor intern contorizează timpul de încărcare sub limită. Dacă valoarea contorului depășește această limită, protecția cauzează întreruperea variatorului de turație. Variatorul de turație se întrerupe conform setării din parametrul P3.9.4.1 Underload Fault (Eroare încărcare sub limită). Dacă variatorul de turație se oprește, contorul de încărcare sub limită revine la 0.

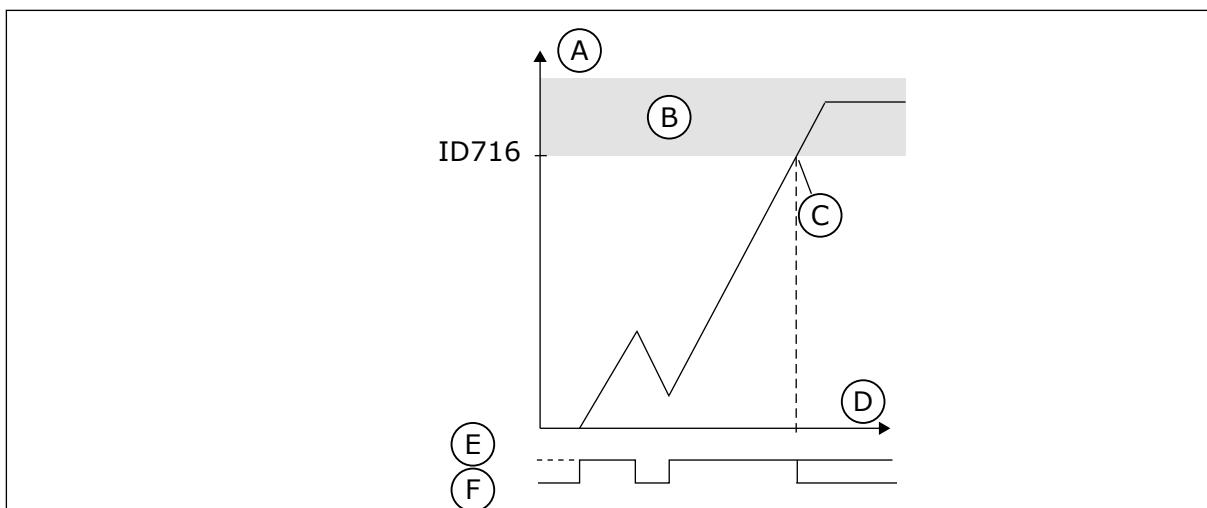


Fig. 70: Funcția contorului timpului de încărcare sub limită

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| A. Cronometru timp subîncărcare | D. Timp |
| B. Domeniu de declanșare | E. Subîncărcare |
| C. Întrerupere/avertisment ID713 | F. Lipsă subîncărcare |

10.10.5 OPRIREA RAPIDĂ

P3.9.5.1 MOD DE OPRIRE RAPIDĂ (ID 1276)

Utilizați acest parametru pentru a selecta modul în care se oprește unitatea atunci când o comandă de oprire rapidă este transmisă de la DI sau magistrala de date.

P3.9.5.2 ACTIVARE OPRIRE RAPIDĂ (ID 1213)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția de oprire rapidă.

Funcția Oprire rapidă oprește unitatea de acționare indiferent de locația de comandă sau de starea semnalelor de comandă.

P3.9.5.3 TEMP DE DECELERARE PENTRU OPRIRE RAPIDĂ (ID 1256)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp necesar pentru ca frecvența de ieșire să scadă de la maximum la zero atunci când se emite o comandă de oprire rapidă.

Valoarea acestui parametru este aplicată numai atunci când parametrul mod oprire rapidă este setat cu valoarea „Temp de decelerare oprire rapidă”.

P3.9.5.4 RĂSPUNS LA EROARE OPRIRE RAPIDĂ (ID 744)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de oprire rapidă.

În cazul în care comanda de oprire rapidă este dată de la DI sau magistrala de date, apare o eroare oprire rapidă.

Prin intermediul funcției de oprire rapidă, puteți opri variatorul de turație pe durata unei proceduri neobișnuite de la I/O sau de la Fieldbus, în condiții neobișnuite. Când este activă funcția de oprire rapidă, puteți face variatorul de turație să decelereze și să opreasca. Este posibilă programarea unei alarme sau a unei erori pentru a pune un semn în istoricul de erori, care să indice faptul că a existat o solicitare de oprire rapidă.

**ATENȚIE!**

Nu utilizați oprirea rapidă ca oprire de urgență. O oprire de urgență trebuie să oprească alimentarea electrică a motorului. Funcția de oprire rapidă nu face acest lucru.

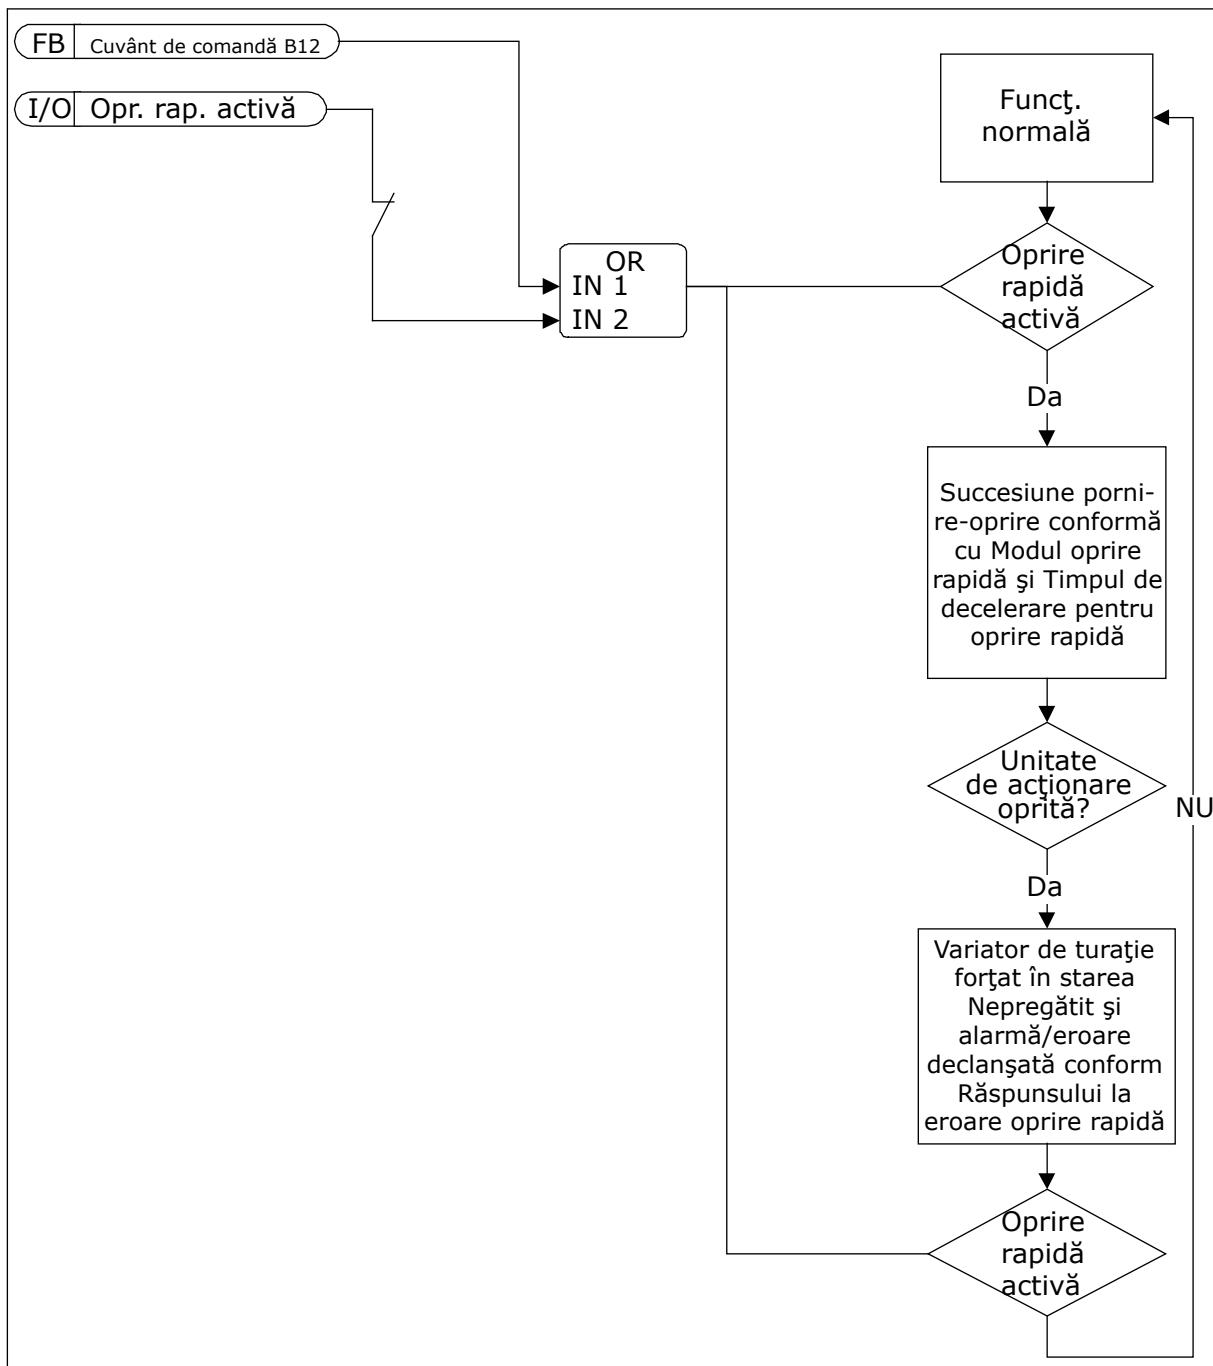


Fig. 71: Logica de oprire rapidă

10.10.6 PROTECȚIA LA NIVEL REDUS INTRARE ANALOGICĂ

P3.9.8.1 PROTECȚIE INTRARE ANALOGICĂ SCĂZUTĂ (ID 767)

Utilizați acest parametru pentru a selecta momentul activării supravegherii AI scăzut. Utilizați AI Low Protection (Protecție intrare analogică scăzută) pentru a găsi erori în semnalele analogice de intrare. Această funcție oferă protecție doar împotriva intrărilor analogice care sunt folosite ca frecvență de referință sau în cadrul controllerelor PID/PID externe.

Puteți activa protecția atunci când variatorul de turație este în stare de rulare sau în stările de rulare și oprire.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
1	Protecție dezactivată	
2	Protection enabled in RUN status (Protecție activată în starea de rulare)	Protecția este activată doar atunci când variatorul de turație este în stare de rulare.
3	Protection enabled in RUN and STOP status (Protecție activată în starea de rulare și de oprire)	Protecția este activată în 2 stări, cea de rulare și cea de oprire.

P3.9.8.2 EROARE INTRARE ANALOGICĂ SCĂZUTĂ (ID 700)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare AI de nivel inferior. Dacă semnalul analogic de intrare scade sub 50% din semnalul minim timp de 500 ms, apare o eroare AI scăzut.

Dacă este activată AI Low Protection (Eroare intrare analogică scăzută) prin parametrul P3.9.8.1, acesta furnizează un răspuns la codul de eroare 50 (ID de eroare 1050).

Funcția de protecție intrare analogică scăzută monitorizează nivelul intrărilor analogice 1 – 6. Dacă semnalul analogic de intrare scade sub 50% din semnalul minim timp de 500 ms, este afișată o alarmă AI Low fault (Eroare intrare analogică scăzută).



OBSERVAȚIE!

Puteți seta valoarea *Alarm + Previous Freq* (Alarmă + Frecvență anterioară) doar atunci când utilizați intrarea analogică 1 sau intrarea analogică 2 ca frecvență de referință.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
0	Lipsă acțiune	AI Low Protection (Protecție intrare analogică scăzută) nu este utilizată.
1	Alarmă	
2	Alarm, preset frequency (Alarmă, frecvență presetată)	Frecvența de referință este setată conform parametrului P3.9.1.13 Preset Alarm Frequency (Frecvență alarmă prese-tată).
3	Alarm, previous frequency (Alarmă, frecvență anterioară)	Cea mai recentă frecvență valabilă este stocată ca frecvență de referință.
4	Eroare	Variatorul de turație se oprește conform parametrului P3.2.5 Stop Mode (Mod oprire).
5	Fault, coasting (Eroare, înceti-nire la liber)	Variatorul de turație se oprește prin încetinire la liber.

10.11 RESETARE AUTOMATĂ

P3.10.1 RESETARE AUTOMATĂ (ID 731)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția de resetare automată. Pentru a selecta erorile care sunt resetate automat, introduceți valoarea 0 sau 1 pentru parametrii de la P3.10.6 la P3.10.13.



OBSERVAȚIE!

Funcția de resetare automată este disponibilă doar pentru unele tipuri de erori.

P3.10.2 FUNCȚIE REPORNIRE (ID 719)

Utilizați acest parametru pentru a selecta modul de pornire pentru funcția de resetare automată.

P3.10.3 TEMP DE AȘTEPTARE (ID 717)

Utilizați acest parametru pentru a seta timpul de așteptare înainte de efectuarea primei resetări.

P3.10.4 TEMP DE ÎNCERCARE (ID 718)

Utilizați acest parametru pentru a seta timpul de încercare al funcției de resetare automată. În timpul de încercare, funcția de resetare automată încearcă să reseteze erorile care apar. Contorizarea timpului începe de la prima resetare automată. Eroarea următoare reinițiază timpul de încercare.

P3.10.5 NUMĂR DE ÎNCERCĂRI (ID 759)

Utilizați acest parametru pentru a seta numărul total de încercări de resetare automată.

Dacă numărul de încercări din timpul de încercare este mai mare decât valoarea acestui parametru, apare o eroare permanentă. În caz contrar, eroareaiese din vizualizare după finalizarea timpului de încercare.

Tipul de eroare nu are niciun efect asupra numărului maxim de încercări.

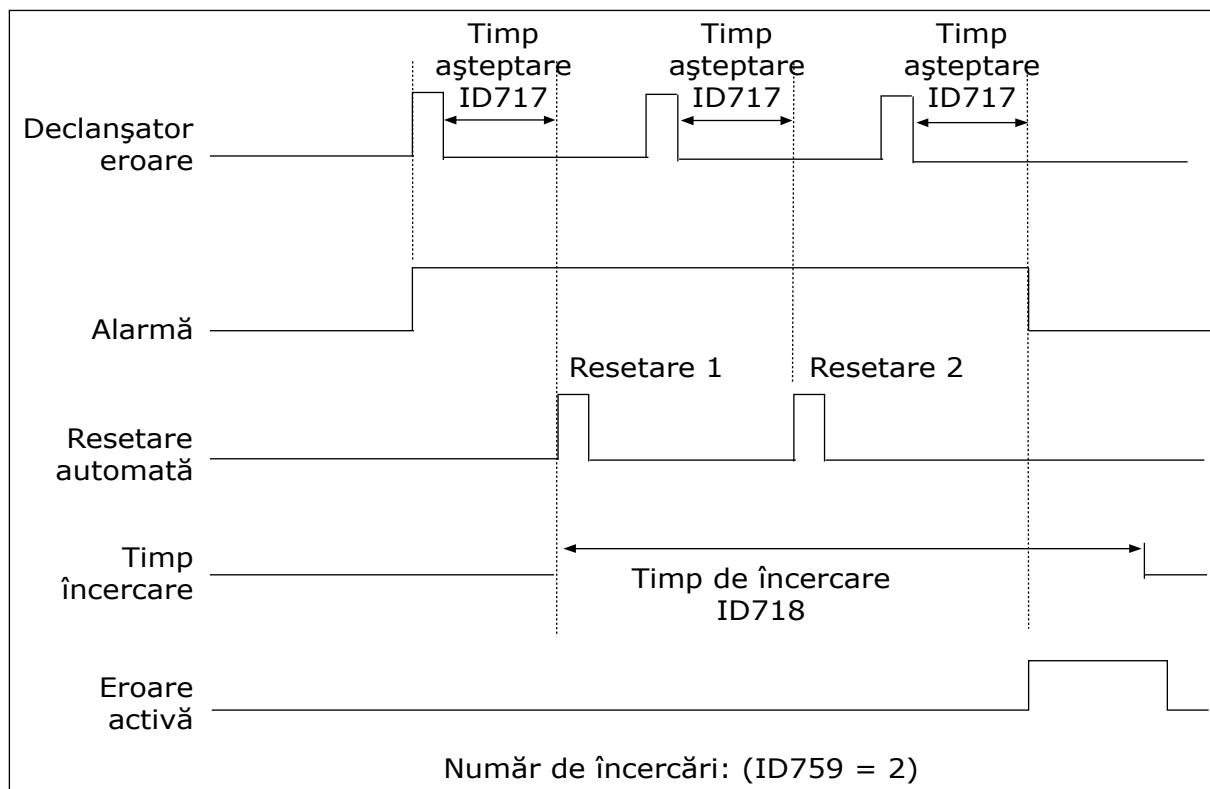


Fig. 72: Funcția de resetare automată

P3.10.6 RESETARE AUTOMATĂ: TENSIUNE SUB LIMITĂ (ID 720)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare de subtensiune.

P3.10.7 RESETARE AUTOMATĂ: SUPRATENSIUNE (ID 721)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare de supratensiune.

P3.10.8 RESETARE AUTOMATĂ: SUPRACURRENT (ID 722)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare de supracurrent.

P3.10.9 RESETARE AUTOMATĂ: AI SCĂZUT (ID 723)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare cauzată de semnalul Al scăzut.

P3.10.10 RESETARE AUTOMATĂ: SUPRATEMPERATURĂ UNITATE (ID 724)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare cauzată de temperatura excesivă a unității.

P3.10.11 RESETARE AUTOMATĂ: SUPRATEMPERATURĂ MOTOR (ID 725)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare cauzată de temperatură excesivă a motorului.

P3.10.12 RESETARE AUTOMATĂ: EROARE EXTERNĂ (ID 726)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare externă.

P3.10.13 RESETARE AUTOMATĂ: EROARE SUBÎNCĂRCARE (ID 738)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare de sarcină insuficientă.

P3.10.14 RESETARE AUTOMATĂ: EROARE SUPRAVEGHÈRE PID (ID 776)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare de supraveghere PID.

P3.10.15 RESETARE AUTOMATĂ: EROARE SUPRAVEGHÈRE EXTPID (ID 777)

Utilizați acest parametru pentru a activa resetarea automată după o eroare externă de supraveghere PID.

10.12 SETĂRI PENTRU APLICAȚIE

P3.11.1 PAROLĂ (ID 1806)

Utilizați acest parametru pentru a seta parola administratorului.

P3.11.2 SELECTARE C/F (ID 1197)

Utilizați acest parametru pentru a seta unitatea de măsurare a temperaturii. Sistemul afișează toți parametrii legați de temperatură și valorile de monitorizare din unitatea setată.

P3.11.3 SELECTARE KW/HP (ID 1198)

Utilizați acest parametru pentru a seta unitatea de măsurare a puterii. Sistemul afișează toți parametrii legați de putere și valorile de monitorizare din unitatea setată.

3.11.4 VIZUALIZARE MULTIMONITOR (ID 1196)

Utilizați acest parametru pentru a seta împărțirea ecranului panoului de comandă pe secțiuni, în vizualizarea de tip multi-monitor.

10.13 FUNCȚII CRONOMETRU

Funcțiile cronometrului fac posibilă controlarea funcțiilor de către RTC – Real Time Clock (Ceasul în timp real). Toate funcțiile care pot fi controlate cu o intrare digitală pot fi controlate și cu RTC, prin canalele temporale 1 – 3. Nu este necesar să aveți un PLC

(Controler programabil logic) pentru a controla o intrare digitală. Puteți programa intern intervalele închis și deschis ale intrării.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, instalați o baterie și efectuați cu atenție setările Real Time Clock (Ceasului în timp real) prin intermediul expertului de pornire. Bateria este disponibilă în mod optional.



OBSERVAȚIE!

Nu vă recomandăm să utilizați funcțiile cronometrului fără o baterie auxiliară. Setările orei și datei variatorului de turărie se resetează la fiecare dezactivare dacă nu există baterie pentru RTC.

CANALE DE TEMPORALITATE

Puteți atribui ieșirea funcțiilor de interval și/sau cronometru canalelor temporale 1 – 3. Puteți utiliza canalele temporale pentru a controla funcțiile de tip activare/dezactivare, de exemplu ieșirile prin releu sau intrările digitale. Pentru a configura logica activare/dezactivare a canalelor temporale, atribuiți-le acestora intervale și/sau cronometre. Un canal temporal poate fi controlat prin multe intervale sau cronometre diferite.

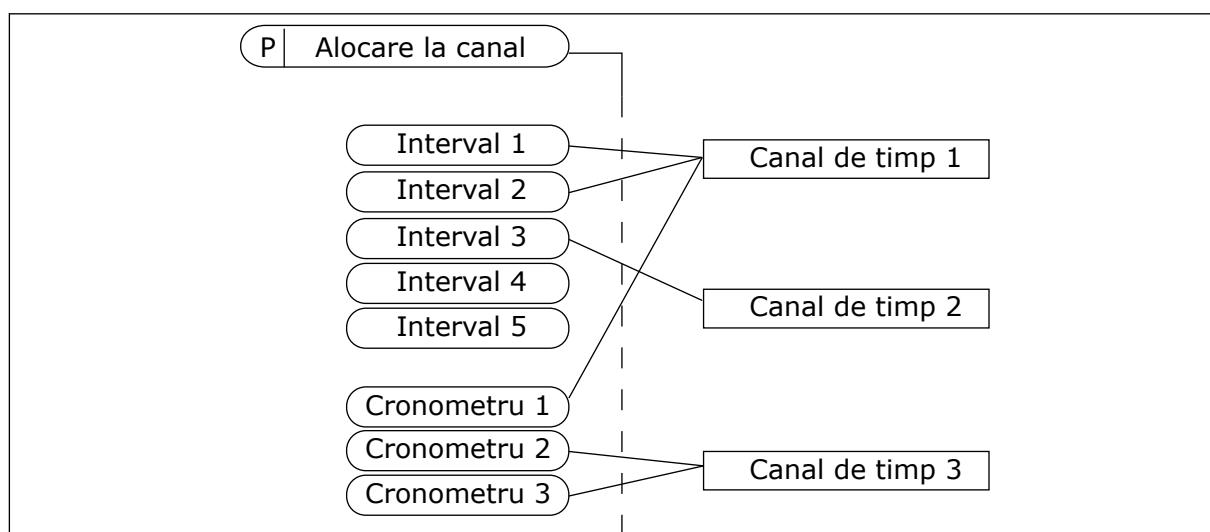


Fig. 73: Atribuirea intervalelor și cronometrelor este flexibilă. Fiecare interval și cronometru are un parametru prin intermediul căruia puteți să le atribuiți unui canal temporal.

INTERVALE

Utilizați parametrii pentru a atribui fiecărui interval un ON Time (Timp de activare) și un OFF Time (Timp de dezactivare). Reprezintă timpul activ zilnic al intervalului pe durata zilelor setate cu parametrii From Day (Începând cu ziua de) și To Day (Terminând cu ziua de). De exemplu, prin intermediul setărilor de parametri de mai jos, intervalul este activ de la ora 7 A.M. până la ora 9 A.M. în zilele de luni până vineri. Canalul temporal este asemenea unei intrări digitale, dar de natură virtuală.

Oră PORNIRE: 07:00:00

Oră OPRIRE: 09:00:00

Din ziua: Luni

Până în ziua: Vineri

CRONOMETRE

Utilizați cronometrele pentru a seta ca activ un canal temporal pe o anumită perioadă, prin intermediul unei comenzi provenite de la o intrare digitală sau un canal temporal.

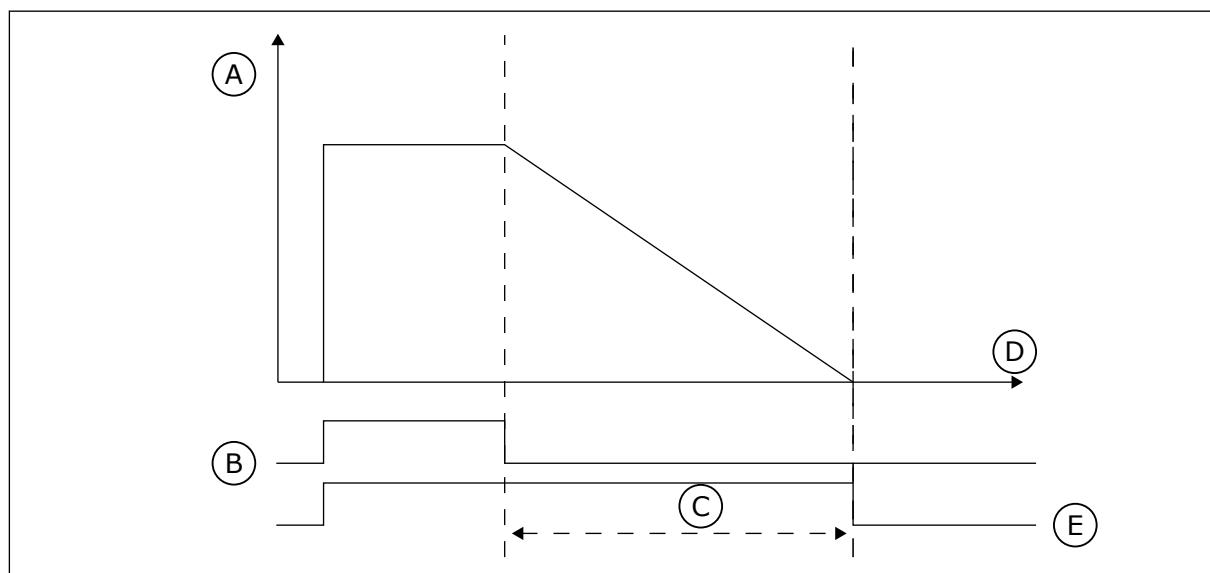


Fig. 74: Semnalul de activare provine de la o intrare digitală sau de la o intrare digitală virtuală, precum un canal temporal. Cronometrul contorizează în sens invers, începând de la frontul descrescător.

- | | |
|---------------|-----------|
| A. Timp rămas | D. Timp |
| B. Activare | E. IEȘIRE |
| C. Durată | |

Parametrii de mai jos vor seta cronometrul ca activ atunci când intrarea digitală 1 din locașul A este închisă. De asemenea, aceștia vor menține cronometrul activ timp de 30 s după ce este deschis.

- Durată: 30 s
- Cronometru: DigIN SlotA.1

Puteți folosi o durată de 0 secunde pentru a înlocui un canal temporal care este activat de la o intrare digitală. Nu există amânare a dezactivării după frontul descrescător.

Exemplu:

Problemă:

Variatorul de turație pentru motoare CA se află într-un depozit și controlează aerul condiționat. Trebuie să funcționeze între 7 A.M. și 5 P.M. în zilele săptămânii și între 9 A.M. și 1 P.M. în zilele de weekend. De asemenea, este necesar ca variatorul de turație să funcționeze

și în afara acestor ore, dacă există personal în clădire. Variatorul de turație trebuie să funcționeze timp de 30 de minute și după ce personalul a părăsit clădirea.

Soluție:

Setați 2 intervale, 1 pentru zilele săptămânii și 1 pentru zilele de weekend. De asemenea, este necesar un cronometru pentru a activa procesul în afara acestor ore. Consultați configurația de mai jos.

Interval 1

P3.12.1.1: Oră PORNIRE: 07:00:00

P3.12.1.2: Oră OPRIRE: 17:00:00

P3.12.1.3: Zile: Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri

P3.12.1.4: Atribuire către canal: Canal de timp 1

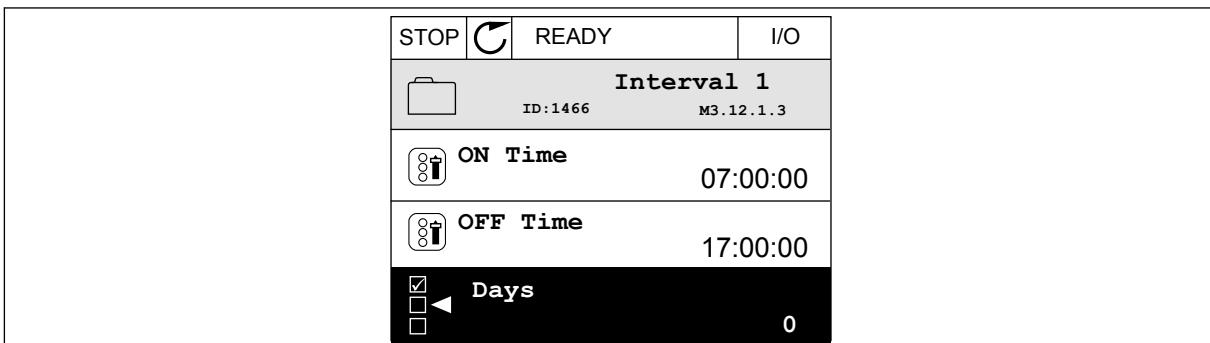


Fig. 75: Utilizarea funcțiilor cronometrului pentru a realiza un interval

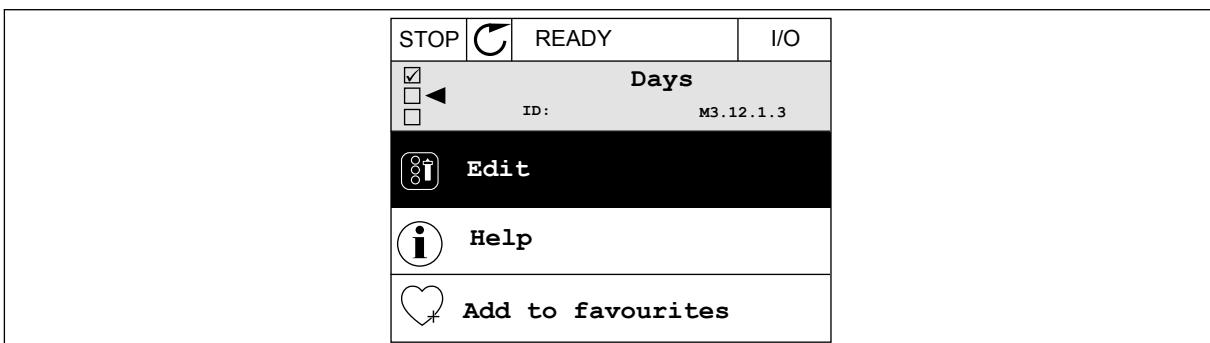


Fig. 76: Accesarea modului Editare

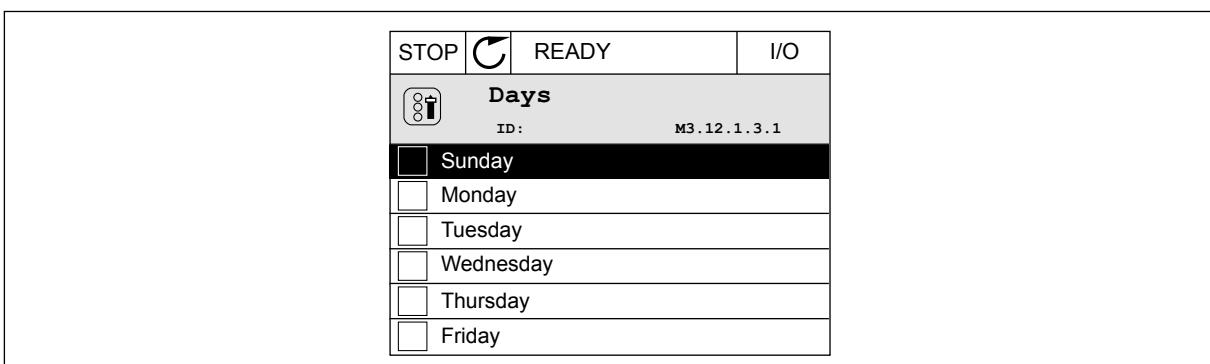


Fig. 77: Bifarea casetei de selectare pentru zilele săptămânii

Interval 2

- P3.12.2.1: Oră PORNIRE: 09:00:00
 P3.12.2.2: Oră OPRIRE: 13:00:00
 P3.12.2.3: Zile: Sâmbătă, Duminică
 P3.12.2.4: Atribuire către canal: Canal de timp 1

Cronometru 1

- P3.12.6.1: Durată: 1.800 s [30 de minute]
 P3.12.6.2: Cronometru 1: DigIn SlotA.1 (Parametrul se află în meniul de intrări digitale)
 P3.12.6.3: Atribuire către canal: Canal de timp 1
 P3.5.1.1: Semnal de comandă 1 A: Canalul temporal 1 pentru comanda I/O Run (Rulare I/O)

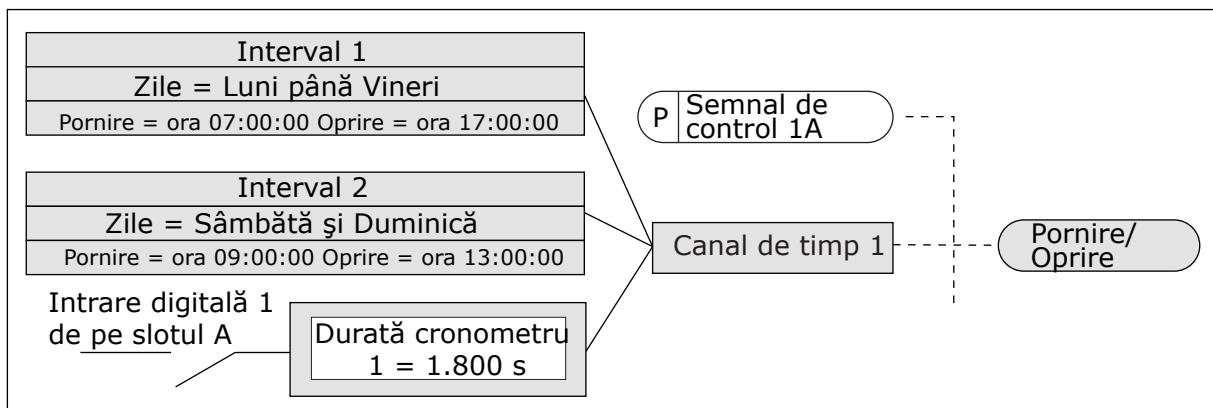


Fig. 78: Canalul temporal 1 se utilizează ca semnal de control pentru comanda de pornire, în locul unei intrări digitale.

P3.12.1.1 ORĂ PORNIRE (ID 1464)

Utilizați acest parametru pentru a seta ora la care este activată ieșirea funcției de interval.

P3.12.1.2 ORĂ OPRIRE (ID 1465)

Utilizați acest parametru pentru a seta ora la care este dezactivată ieșirea funcției de interval.

P3.12.1.3 ZILE (ID 1466)

Utilizați acest parametru pentru a selecta zilele săptămânii în care este activată funcția de interval.

P3.12.1.4 ALOCARE LA CANAL (ID 1468)

Utilizați acest parametru pentru a selecta canalul de timp în care este alocată ieșirea funcției de interval.

Puteți utiliza canalele de timp pentru a comanda funcțiile de tip pornire/oprire, de exemplu, ieșirile relee sau orice funcții care pot fi comandate de un semnal DI.

P3.12.6.1 DURATĂ (ID 1489)

Utilizați acest parametru pentru a seta durata de funcționare a cronometrului atunci când semnalul de activare dispare (temporizarea de oprire).

P3.12.6.2 CRONOMETRU 1 (ID 447)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care pornește cronometrul.
Semnalul de ieșire al cronometrului este activat atunci când acest semnal este activat. Cronometrul pornește numărătoarea când acest semnal este dezactivat (front descrescător). Ieșirea este dezactivată după scurgerea timpului setat prin intermediul parametrului durată. Frontul crescător pornește Timer 1 (Cronometrul 1), care se programează în Grupul de parametri 3.12.

P3.12.6.3 ALOCARE LA CANAL (ID 1490)

Utilizați acest parametru pentru a selecta canalul de timp în care este alocată ieșirea funcției cronometru.
Puteți utiliza canalele de timp pentru a comanda funcțiile de tip pornire/oprire, de exemplu, ieșirile releu sau orice funcții care pot fi comandate de un semnal DI.

10.14 CONTROLER PID

10.14.1 SETĂRI DE BAZĂ

P3.13.1.1 AMPLIFICARE PID (ID 118)

Utilizați acest parametru pentru a regla câștigul controlerului PID.
Dacă acest parametru este setat la valoarea 100%, o schimbare cu 10% a valorii de eroare duce la modificarea ieșirii controlerului cu 10%.

P3.13.1.2 TEMP INTEGRARE PID (ID 119)

Utilizați acest parametru pentru a regla timpul de integrare al controlerului PID.
Dacă acest parametru este setat la valoarea 1,00 s, o schimbare cu 10% a valorii de eroare duce la modificarea ieșirii controlerului cu 10,00%/s.

P3.13.1.3 TEMP DERIVARE PID (ID 132)

Utilizați acest parametru pentru a regla timpul de derivare al controlerului PID.
Dacă acest parametru este setat la valoarea 1,00 s, o schimbare cu 10% a valorii de eroare în timpul de 1,00 s duce la modificarea ieșirii controlerului cu 10,00%.

P3.13.1.4 SELECTARE UNITATE PROCES (ID 1036)

Utilizați acest parametru pentru a selecta unitatea pentru semnalele de răspuns și punct de referință ale controlerului PID.
Selectați o unitate pentru valoarea propriu-zisă.

P3.13.1.5 MINIM UNITATE PROCES (ID 1033)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea minimă a semnalului de răspuns PID.
De exemplu, un semnal analogic de 4...20 mA corespunde presiunii de 0...10 bari.
Valoarea din unitățile de proces la un semnal răspuns sau o valoare de referință de 0%.
Această scalare este efectuată numai în scopuri de monitorizare. Controlerul PID utilizează în continuare la nivel intern procentajul pentru semnale de răspuns și puncte de referință.

P3.13.1.6 MAXIM UNITATE PROCES (ID 1034)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea maximă a semnalului de răspuns PID. De exemplu, un semnal analogic de 4...20 mA corespunde presiunii de 0...10 bari. Valoarea din unitățile de proces la un semnal răspuns sau o valoare de referință de 0%. Această scalare este efectuată numai în scopuri de monitorizare. Controlerul PID utilizează în continuare la nivel intern procentajul pentru semnale de răspuns și puncte de referință.

P3.13.1.7 ZECIMALE UNITATE PROCES (ID 1035)

Utilizați acest parametru pentru a seta numărul de zecimale pentru valorile unității de proces. De exemplu, un semnal analogic de 4...20 mA corespunde presiunii de 0...10 bari. Valoarea din unitățile de proces la un semnal răspuns sau o valoare de referință de 0%. Această scalare este efectuată numai în scopuri de monitorizare. Controlerul PID utilizează în continuare la nivel intern procentajul pentru semnale de răspuns și puncte de referință.

P3.13.1.8 INVERSARE EROARE (ID 340)

Utilizați acest parametru pentru a inversa valoarea erorii controlerului PID.

P3.13.1.9 BANDĂ NEUTILIZATĂ (ID 1056)

Utilizați acest parametru pentru a seta zona de bandă neutilizată din jurul valorii punctului de referință PID. Valoarea acestui parametru este furnizată în unitatea de proces selectată. Ieșirea controlerului PID este blocată dacă valoarea semnalului răspuns se menține în zona benzii inactive o perioadă egală cu timpul setat.

P3.13.1.10 AMÂNARE BANDĂ NEUTILIZATĂ (ID 1057)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp în care valoarea răspunsului trebuie să rămână în zona de bandă inactivă înainte ca ieșirea controlerului PID să fie blocată. Dacă valoarea propriu-zisă rămâne în zona de bandă neutilizată pe intervalul de timp setat în Dead Band Delay (Amânare bandă neutilizată), ieșirea controlerului PID este blocată. Funcția încearcă să prevină uzura și mișcările nedorite ale actuatoarelor, ca de exemplu supapele.

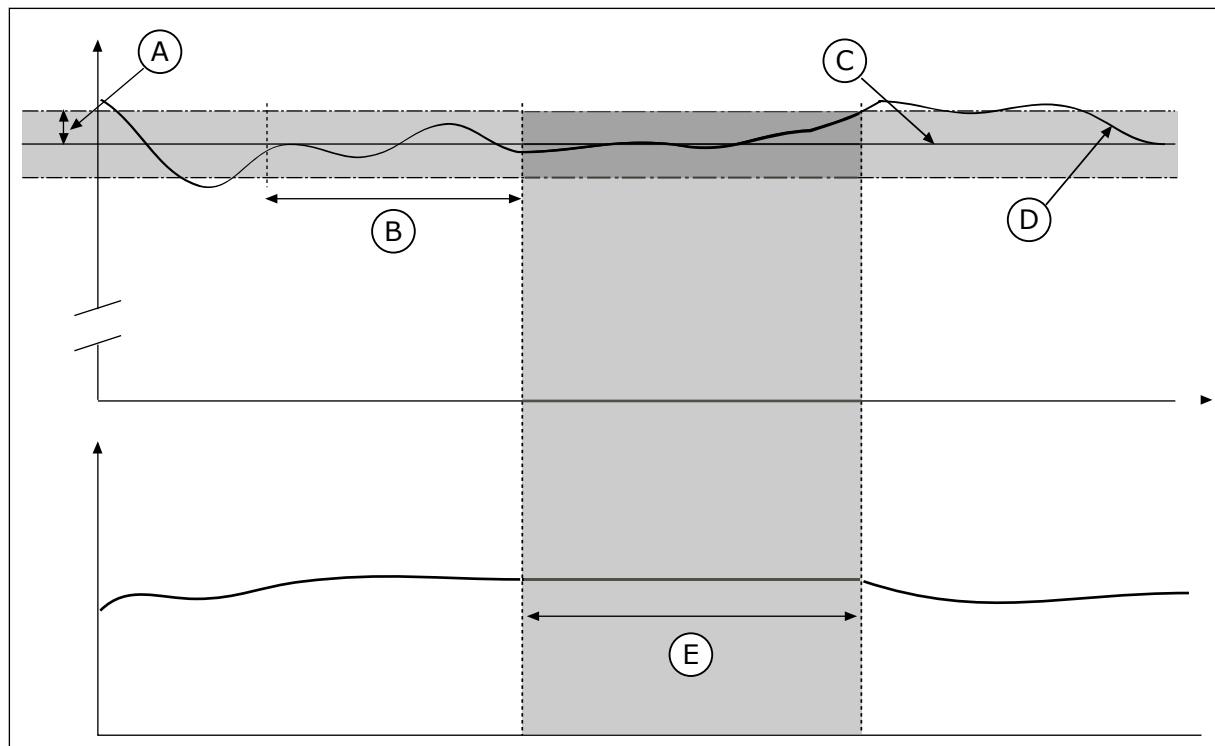


Fig. 79: Funcția de bandă neutilizată

- | | |
|--|--------------------|
| A. Bandă inactivă (ID1056) | D. Valoare actuală |
| B. Temporizare bandă inactivă (ID1057) | E. Ieșire blocată |
| C. Reference | |

10.14.2 PUNCTE DE REFERINȚĂ

P3.13.2.1 VALOARE DE REFERINȚĂ 1 PANOU COMANDĂ (ID 167)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea punctului de referință al controlerului PID atunci când sursa punctului de referință este „SP tastatură”.

Valoarea acestui parametru este furnizată în unitatea de proces selectată.

P3.13.2.2 VALOARE DE REFERINȚĂ 2 PANOU COMANDĂ (ID 168)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea punctului de referință al controlerului PID atunci când sursa punctului de referință este „SP tastatură”.

Valoarea acestui parametru este furnizată în unitatea de proces selectată.

P3.13.2.3 TEMP RAMPĂ VALOARE DE REFERINȚĂ (ID 1068)

Utilizați acest parametru pentru a seta duratele rampelor de creștere și scădere pentru modificările punctului de referință.

Timpul de rampă este timpul care este necesar pentru ca valoarea de referință să se modifice de la minim la maxim. Dacă valoarea acestui parametru este setată la 0, nu este utilizată nicio rampă.

P3.13.2.4 ACTIVARE AMPLIFICARE VALOARE DE REFERINȚĂ PID (ID 1046)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează creșterea valorii punctului de referință PID.

P3.13.2.5 SELECTARE VALOARE DE REFERINȚĂ PID (ID 1047)

Utilizați acest parametru pentru a seta semnalul digital de intrare care selectează valoarea punctului de referință PID care va fi utilizat.

P3.13.2.6 SELECTARE SURSA 1 VALOARE DE REFERINȚĂ (ID 332)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa semnalului punctului de referință PID. Intrările analogice și intrările pentru date de proces sunt tratate ca procente (0,00-100,00 %) și scalate în conformitate cu minimul și maximul valorii de referință.

**OBSERVAȚIE!**

Semnalele ProcessDataIn utilizează 2 zecimale.

Dacă sunt selectate intrările de temperatură, trebuie să setați valorile parametrilor P3.13.1.5 Minim unitate proces și P3.13.1.6 Maxim unitate proces pentru a corespunde cu scara plăcii de măsurare a temperaturii: MinUnitProces = -50 °C și MaxUnitProces = 200 °C.

P3.13.2.7 MINIM VALOARE DE REFERINȚĂ 1 (ID 1069)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea minimă a semnalului punctului de referință.

P3.13.2.8 MAXIM VALOARE DE REFERINȚĂ 1 (ID 1070)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea maximă a semnalului punctului de referință.

P3.13.2.9 AMPLIFICARE VALOARE DE REFERINȚĂ 1 (ID 1071)

Utilizați acest parametru pentru a seta multiplicatorul pentru funcția de creștere a punctului de referință.

Când este furnizată comanda de amplificare valoare de referință, valoarea de referință este înmulțită cu factorul setat cu acest parametru.

10.14.3 SEMNAL DE RĂSPUNS

P3.13.3.1 FUNCȚIE SEMNAL RĂSPUNS (ID 333)

Utilizați acest parametru pentru a selecta dacă valoarea de răspuns este preluată de la un singur semnal sau combinată pe baza a două semnale.

Puteți selecta funcția matematică utilizată când sunt combinate cele două semnale de răspuns.

P3.13.3.2 AMPLIFICARE FUNCȚIE SEMNAL RĂSPUNS (ID 1058)

Utilizați acest parametru pentru a regla câștigul semnalului de răspuns.

Acest parametru este utilizat, de exemplu, cu valoarea 2 în Funcția semnal răspuns.

P3.13.3.3 SELECTARE SURSA SEMNAL RĂSPUNS 1 (ID 334)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa semnalului de răspuns PID. Intrările analogice și intrările pentru date de proces sunt tratate ca procente (0,00-100,00 %) și scalate în conformitate cu minimul și maximul semnalului răspuns.



OBSERVAȚIE!

Semnalele ProcessDataIn utilizează 2 zecimale.

Dacă sunt selectate intrările de temperatură, trebuie să setați valorile parametrilor P3.13.1.5 Minim unitate proces și P3.13.1.6 Maxim unitate proces pentru a corespunde cu scala plăcii de măsurare a temperaturii: MinUnitProces = -50 °C și MaxUnitProces = 200 °C.

P3.13.3.4 MINIM SEMNAL RĂSPUNS 1 (ID 336)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea minimă a semnalului de răspuns.

P3.13.3.5 MAXIM SEMNAL RĂSPUNS 1 (ID 337)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea maximă a semnalului de răspuns.

10.14.4 REGLAJUL ANTICIPATIV

P3.13.4.1 FUNCȚIE DE FEEDFORWARD (REACȚIE POZITIVĂ) (ID 1059)

Utilizați acest parametru pentru a selecta dacă valoarea de reglaj anticipat este preluată de la un singur semnal sau combinată pe baza a două semnale.

Puteți selecta funcția matematică utilizată când sunt combinate cele două semnale de reglaj anticipativ.

De regulă, sunt necesare modele de proces exacte pentru funcția Feedforward (Reacție pozitivă). În unele condiții, este suficient un feedforward de tip câștig și decalare. Partea de feedforward nu utilizează măsurătorile de feedback ale valorii de proces controlate propriu-zise. Controlul feedforward utilizează alte măsurători, care au un efect asupra valorii de proces controlate.

EXEMPLUL 1:

Puteți controla nivelul apei dintr-un rezervor echipat cu controlul fluxului. Nivelul de apă țintă este setat ca valoare de referință, iar nivelul propriu-zis ca feedback. Semnalul de control monitorizează fluxul care intră.

Fluxul careiese este asemenea unei perturbări pe care o puteți măsura. Măsurând perturbarea, puteți încerca să o reglați printr-un control feedforward (câștig și decalare) pe care îl adăugați la ieșirea PID. Controlerul PID reacționează mult mai rapid la schimbările de flux careiese decât dacă doar măsurați nivelul.

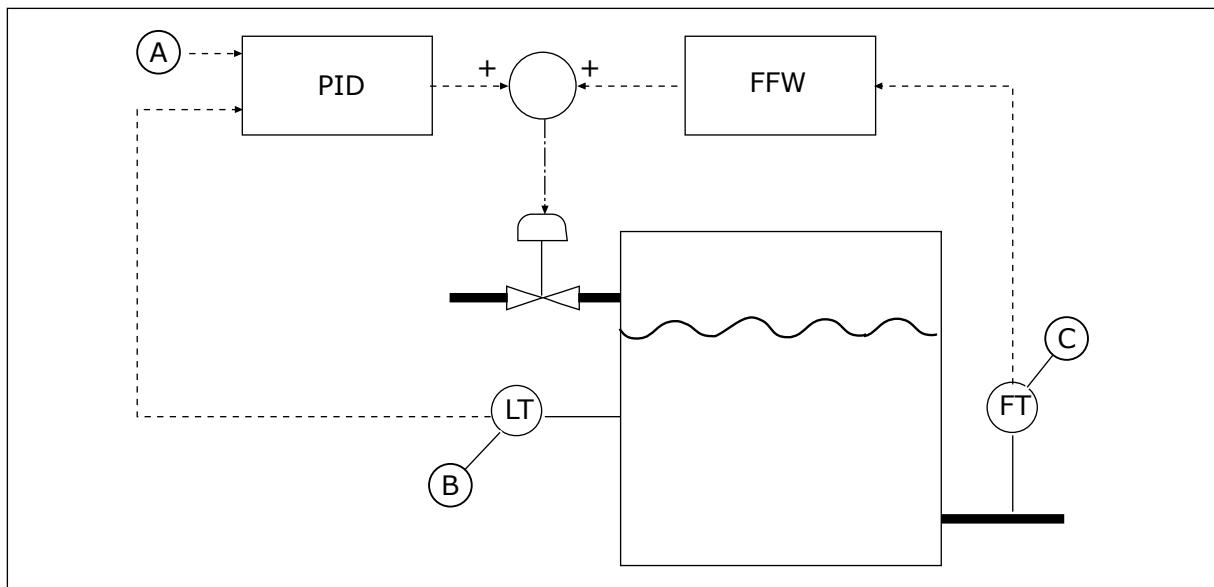


Fig. 80: Controlul feedforward (Reacție pozitivă)

- A. Referință nivel
- B. Comandă nivel
- C. Comandă debit ieșire

P3.13.4.2 AMPLIFICARE REGLAJ ANTICIPATIV (ID 1060)

Utilizați acest parametru pentru a regla câștigul semnalului de reglaj anticipat.

P3.13.4.3 SELECTARE SURSA REGLAJ ANTICIPATIV 1 (ID 1061)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa semnalului de reglaj anticipat PID.

P3.13.4.4 MINIM REGLAJ ANTICIPATIV 1 (ID 1062)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea minimă a semnalului de reglaj anticipat.

P3.13.4.5 MAXIM REGLAJ ANTICIPATIV 1 (ID 1063)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea maximă a semnalului de reglaj anticipat.

10.14.5 FUNCȚIA DE AȘTEPTARE

P3.13.5.1 FRECVENȚĂ AȘTEPTARE SP1 (ID 1016)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita sub care frecvența de ieșire a unității trebuie să rămână pe perioada setată de timp înainte ca unitatea să intre în starea de așteptare.

Valoarea acestui parametru se folosește atunci când semnalul valorii de referință a controlerului PID este preluat de la sursa 1 a valorii de referință.

Criterii de intrare în modul în așteptare

- Frecvența de ieșire rămâne sub frecvența de repaus un timp mai îndelungat decât timpul definit de amânare repaus
- Semnalul de feedback PID rămâne peste nivelul definit de reactivare

Criterii de revenire din modul în aşteptare

- Semnalul de feedback PID scade sub nivelul definit de reactivare



OBSERVAȚIE!

Este posibil ca un nivel de reactivare setat greșit să nu permită intrarea variatorului de turație în modul repaus

P3.13.5.2 SP1 AMÂNARE REPAUS (ID 1017)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul minim de timp în care frecvența de ieșire a unității trebuie să rămână sub limita setată înapoi ca unitatea să intre în starea de aşteptare.

Valoarea acestui parametru se folosește atunci când semnalul valorii de referință a controlerului PID este preluat de la sursa 1 a valorii de referință.

P3.13.5.3 NIVEL DE REACTIVARE SP1 (ID 1018)

Utilizați acest parametru pentru a seta nivelul la care unitatea se reactivează din starea de aşteptare.

Când valoarea semnalului răspuns PID trece sub nivelul setat cu acest parametru, unitatea de acționare revine din modul în aşteptare. Operația acestui parametru este selectată prin intermediul parametrului mod revenire.

P3.13.5.4 MOD DE REACTIVARE SP1 (ID 1019)

Utilizați acest parametru pentru a selecta operația parametrului nivelului de reactivare.

Variatorul de turație se reactivează din modul repaus atunci când valoarea feedbackului PID scade sub nivelul de reactivare.

Acest parametru stabilește dacă nivelul de reactivare este folosit ca nivel absolut static sau ca nivel relativ ce urmează valoarea de referință PID.

Selectie 0 = Nivel absolut (Nivelul de reactivare este unul static, ce nu urmează valoarea de referință)

Selectie 1 = Valoare de referință relativă (Nivelul de reactivare este o decalare sub valoarea de referință propriu-zisă. Nivelul de reactivare urmează valoarea de referință reală)

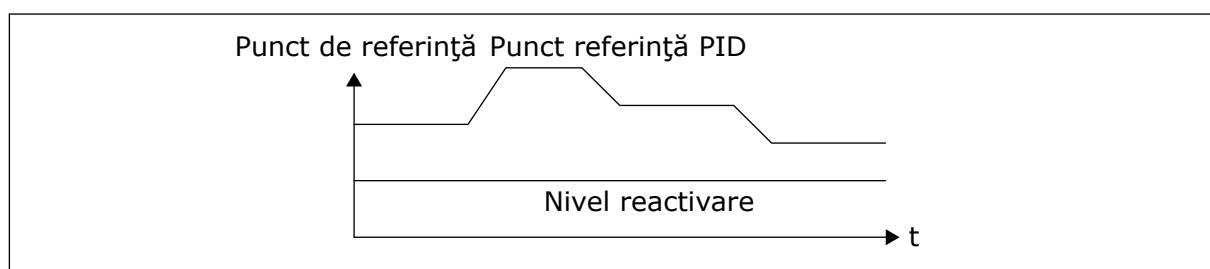


Fig. 81: Mod de reactivare: nivel absolut

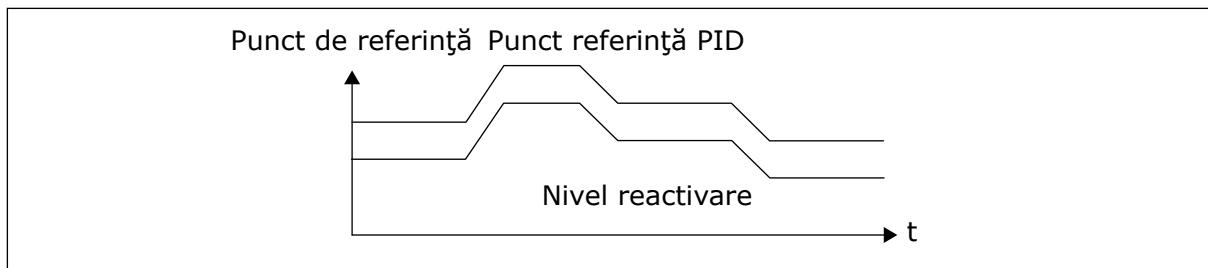


Fig. 82: Mod de reactivare: valoare de referință relativă

P3.13.5.5 AMPLIFICARE AȘTEPTARE SP1 (ID 1793)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea adunată cu valoarea efectivă a punctului de referință atunci când este utilizată funcția de amplificare așteptare.

Înainte ca variatorul de turație să intre în modul repaus, valoarea de referință PID pentru regularizare crește automat, furnizând o valoare de proces mai înaltă. Starea de repaus este mai îndelungată și atunci când există o scurgere/pierdere moderată.

Nivelul de amplificare este utilizat atunci când există un prag și o amânare de frecvență, iar variatorul de turație intră în starea de repaus. După creșterea valorii de referință cu valoarea reală, creșterea amplificării valorii de referință este ștearsă, iar variatorul de turație intră în starea de repaus și motorul se oprește. Creșterea amplificării este pozitivă în cazul regularizării PID directe (P3.13.1.8 = Normal) și negativă în cazul regularizării PID inverse (P3.13.1.8 = Inverted [Inversat]).

Dacă valoarea reală nu ajunge la valoarea de referință a creșterii, valoarea amplificării este ștearsă după intervalul de timp setat prin parametrul P3.13.5.5. Variatorul de turație trece la regularizarea normală în cazul valorii de referință normale.

În cadrul unei configurații Pompe multiple, dacă o pompă auxiliară pornește pe durata amplificării, secvența de amplificare se oprește și continuă regularizarea normală.

P3.13.5.6 SP1 TEMP MAXIM AMPLIFICARE MOD ÎN AȘTEPTARE (ID 1795)

Utilizați acest parametru pentru a seta durata de temporizare pentru funcția de amplificare așteptare.

P3.13.5.7 FRECVENȚĂ AȘTEPTARE SP2 (ID 1075)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita sub care frecvența de ieșire a unității trebuie să rămână pe perioada setată de timp înainte ca unitatea să intre în starea de așteptare.

P3.13.5.8 SP2 AMÂNARE REPAUS (ID 1076)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul minim de timp în care frecvența de ieșire a unității trebuie să rămână sub limita setată înainte ca unitatea să intre în starea de așteptare.

P3.13.5.9 NIVEL REACTIVARE SP2 (ID 1077)

Utilizați acest parametru pentru a seta nivelul la care unitatea se reactivează din starea de așteptare.

P3.13.5.10 SP2 MOD REVENIRE (ID 1020)

Utilizați acest parametru pentru a selecta operația parametrului nivelului de reactivare.

P3.13.5.11 AMPLIFICARE REPAUS SP2 (ID 1794)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea adunată cu valoarea efectivă a punctului de referință atunci când este utilizată funcția de amplificare așteptare.

P3.13.5.12 SP2 TIMP MAXIM AMPLIFICARE MOD ÎN AȘTEPTARE (ID 1796)

Utilizați acest parametru pentru a seta durata de temporizare pentru funcția de amplificare așteptare.

10.14.6 SUPRAVEGHAREA SEMNALULUI DE RĂSPUNS

Utilizați supravegherea feedback pentru a vă asigura că valoarea feedbackului PID (valoarea de proces sau valoarea reală) rămâne în limitele setate. Prin intermediul acestei funcții puteți, de exemplu, să găsiți o fisură de conductă și să opriți scurgerea.

Acești parametri setează intervalul în care semnalul de feedback PID se menține în condiții corecte. Dacă semnalul PID Feedback nu rămâne în interval, iar acest lucru continuă mai mult timp decât amânarea, este afișată o eroare de supraveghere feedback (cod de eroare 101).

P3.13.6.1 ACTIVARE SUPRAVEGHERE FEEDBACK (ID 735)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția de supraveghere a răspunsului.

Utilizați supravegherea semnalului răspuns pentru a asigura faptul că valoarea semnal răspuns PID rămâne în limitele setate.

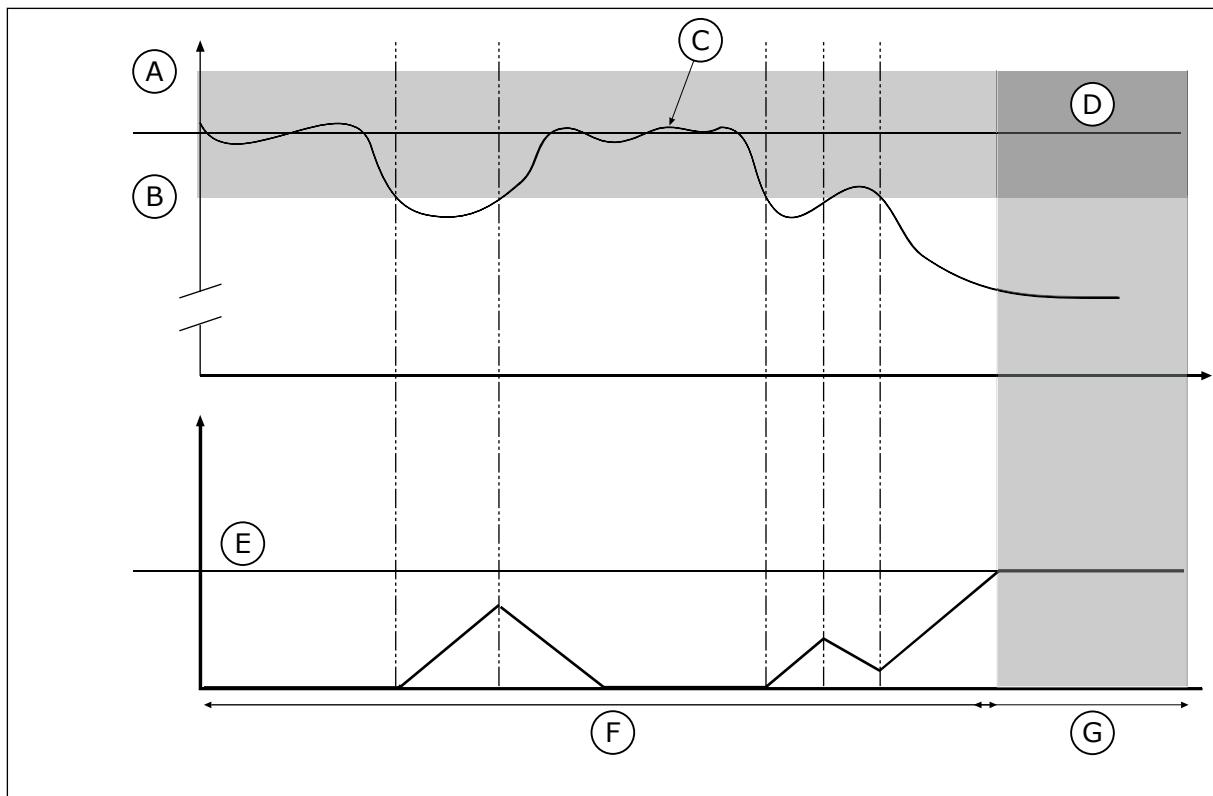


Fig. 83: Funcția de supraveghere feedback

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| A. Limită superioară (ID736) | E. Temporizare (ID737) |
| B. Limită inferioară (ID758) | F. Mod reglare |
| C. Valoare actuală | G. Alarmă sau eroare |
| D. Reference | |

P3.13.6.2 LIMITĂ SUPERIOARĂ (ID 736)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita superioară pentru semnalul de răspuns PID. Dacă valoarea semnalului răspuns PID trece deasupra acestei limite pentru un timp mai îndelungat decât timpul setat, apare o eroare supraveghere semnal răspuns.

P3.13.6.3 LIMITĂ INFERIOARĂ (ID 758)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita inferioară pentru semnalul de răspuns PID. Dacă valoarea semnalului răspuns PID trece dedesubtul acestei limite pentru un timp mai îndelungat decât timpul setat, apare o eroare supraveghere semnal răspuns. Setați limita superioară și limita inferioară în jurul referinței. Atunci când valoarea propriu-zisă este mai mică sau mai mare decât limitele, un contor începe să contorizeze pozitiv. Atunci când valoarea propriu-zisă este între limite, contorul contorizează negativ. Când contorul ajunge la o valoare mai mare decât cea a parametrului P3.13.6.4 Delay (Amânare), este generată o alarmă sau o eroare. Puteți efectua o selecție a răspunsului prin intermediul parametrului P3.13.6.5 Response to PID1 Supervision Fault (Răspuns la eroare supraveghere PID1).

P3.13.6.4 TEMPORIZARE (ID 737)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul maxim de timp în care semnalul de răspuns PID trebuie să rămână în afara limitelor de supraveghere înainte de apariția unei erori de supraveghere a răspunsului.

Dacă nu este atinsă valoarea țintă în acest interval de timp, este afișată o eroare sau o alarmă.

P3.13.6.5 RĂSPUNS LA EROARE SUPRAVEGHÈRE PID (ID 749)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția unității la o eroare de supraveghere PID. Dacă valoarea semnalului răspuns PID nu se încadrează în limitele de supraveghere pentru un timp mai îndelungat decât temporizarea supravegherii, apare o eroare supraveghere PID.

10.14.7 COMPENSAREA PIERDERII DE PRESIUNE

Când aplicați presiune asupra unei conducte lungi care are multe evacuări, cea mai bună poziție pentru senzor este mijlocul țevii (poziția 2 din figură). De asemenea, puteți amplasa senzorul direct după pompă. Astfel se contorizează presiunea corectă imediat după pompă. În avalul conductei, presiunea scade odată cu fluxul.

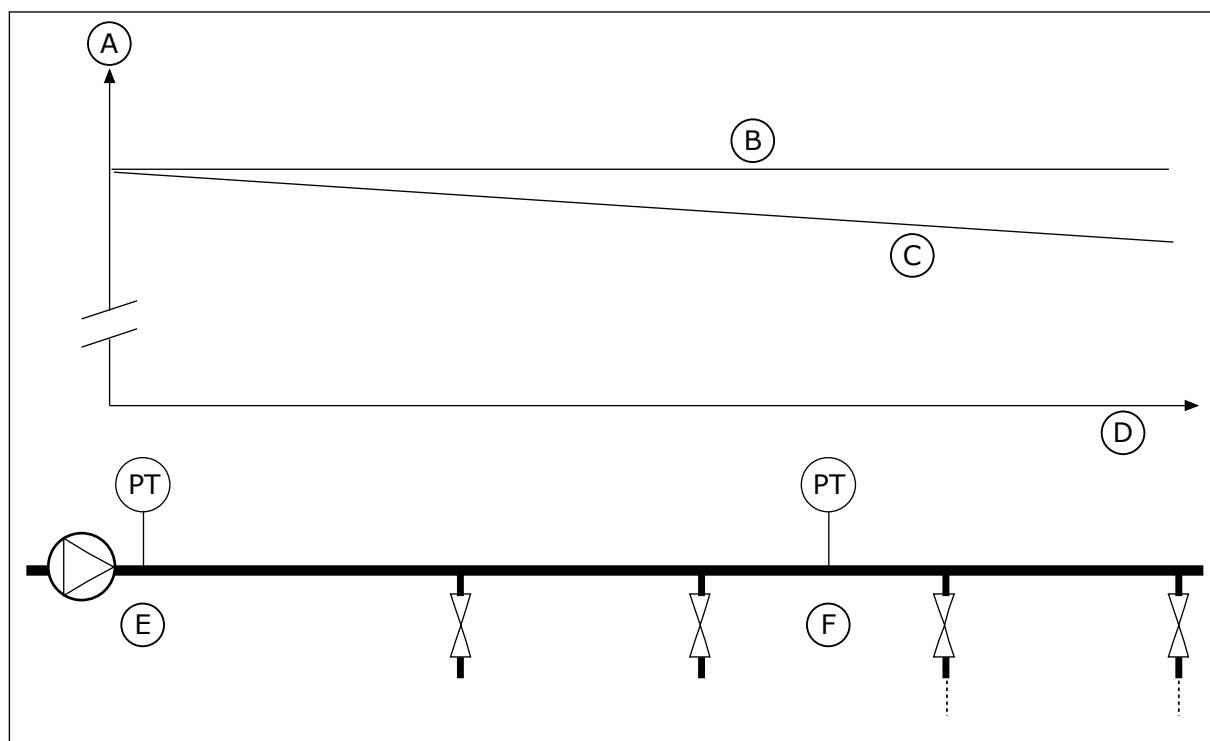


Fig. 84: Poziția senzorului de presiune

- | | |
|----------------|---------------------|
| A. Presiune | D. Lungime conductă |
| B. Lipsă debit | E. Poziție 1 |
| C. Cu debit | F. Poziție 2 |

P3.13.7.1 ACTIVARE VALOARE DE REFERINȚĂ 1 (ID 1189)

Utilizați acest parametru pentru a activa compensarea pierderilor de presiune în sistemul pompei.

Într-un sistem comandat prin presiune, această funcție compensează pierderea de presiune care apare la capătul traseului conductei din cauza fluxului lichidului.

P3.13.7.2 COMPENSARE MAXIMĂ VALOARE DE REFERINȚĂ 1 (ID 1190)

Utilizați acest parametru pentru a seta compensarea maximă pentru valoarea punctului de referință PID, aplicată atunci când frecvența de ieșire a unității este cea maximă.

Valoarea de compensare este adunată la valoarea efectivă de referință ca funcție a frecvenței de ieșire.

Compensarea valorii de referință = compensarea maximă * (Frecvență ieșire – Frecvență minimă)/(Frecvență maximă – Frecvență minimă).

Senzorul este amplasat în poziția 1. Presiunea din conductă rămâne constantă atunci când nu există flux. Presiunea scade odată cu fluxul în avalul conductei. Pentru a compensa acest lucru, ridicați valoarea de referință pe măsură ce crește fluxul. Apoi frecvența de ieșire va calcula o estimare a fluxului, iar valoarea de referință va crește liniar, odată cu fluxul.

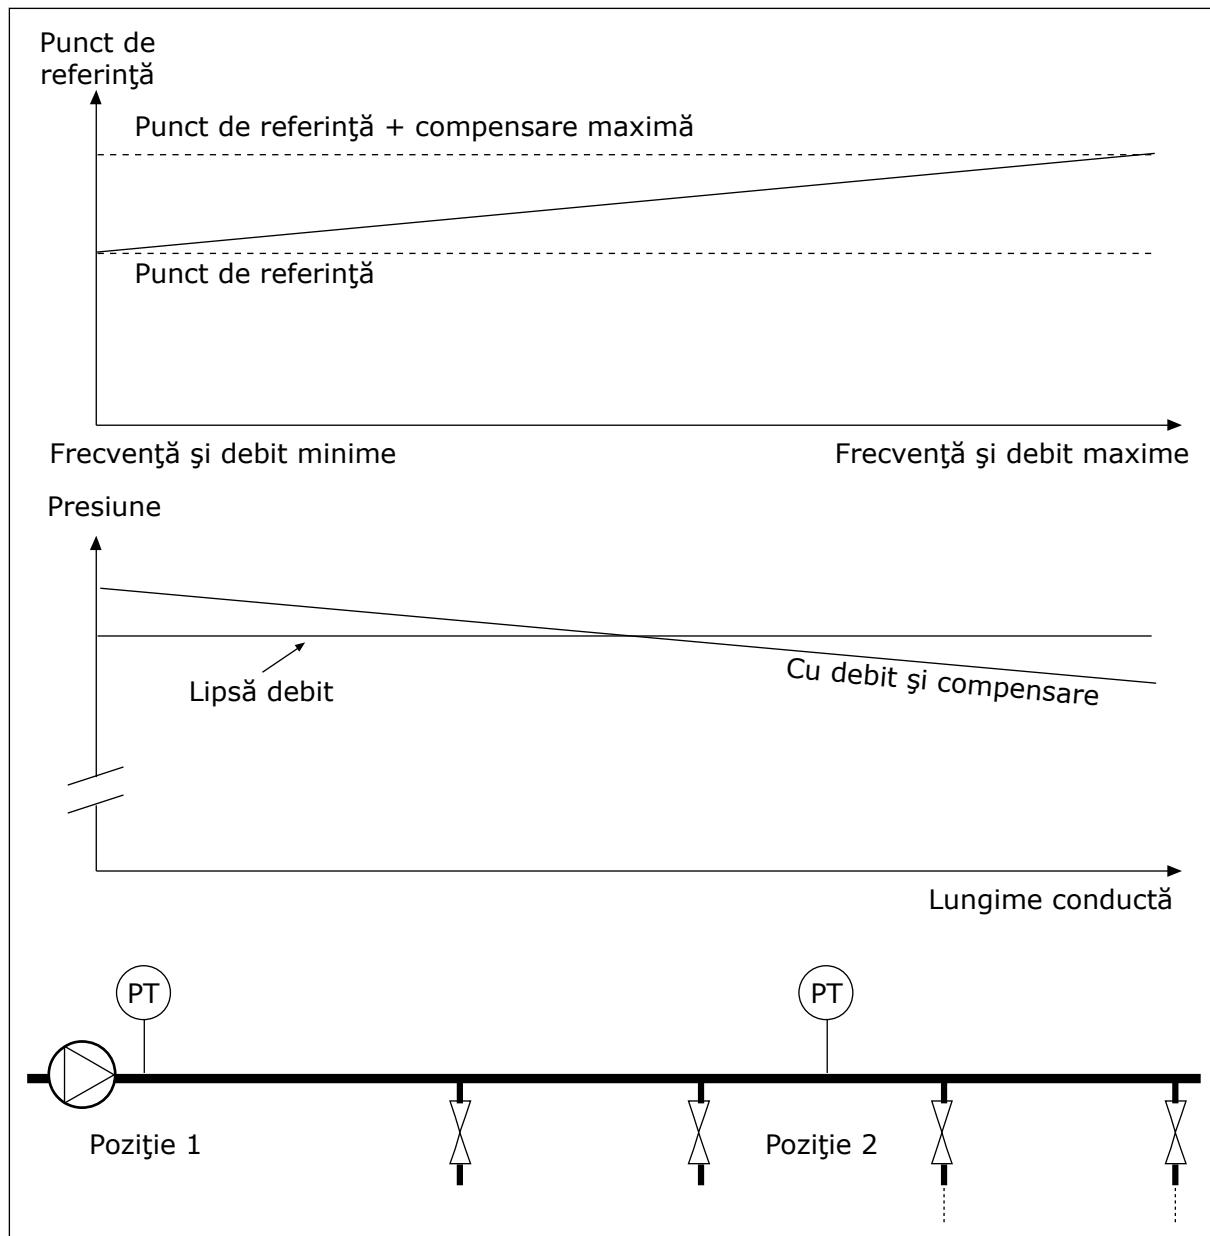


Fig. 85: Activarea punctului de referință 1 pentru compensarea pierderii de presiune

10.14.8 UMPLEREA LENTĂ

Funcția Soft fill (Umplere lentă) este folosită pentru a muta procesul la un nivel stabilit, la o viteză redusă, înainte să fie preluat controlul de către controlerul PID. Dacă procesul nu ajunge la nivelul stabilit pe durata expirării, este afișată o eroare.

Puteți utiliza funcția pentru a umple o conductă goală și a preveni apariția curenților de apă puternici, care ar putea duce la cedarea țevii.

Vă recomandăm să utilizați întotdeauna funcția Umplere lentă atunci când folosiți funcția Pompe multiple.

P3.13.8.1 FUNCȚIE DE UMLEERE LENTĂ (ID 1094)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția de umplere lină. Puteți utiliza funcția pentru a umple lent o conductă goală și a preveni apariția curenților de fluid puternici, care ar putea deteriora conductă.

Tabel 120: Tabel de selectare

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Disabled	
1	Activat (Nivel)	Variatorul de turăție funcționează la o frecvență constantă [P3.13.8.2 Soft Fill Frequency [Frecvență de umplere lentă]] până când semnalul de feedback PID ajunge la nivelul de umplere lentă [P3.13.8.3 Soft Fill Level [Nivel de umplere lentă]]. Controlerul PID începe regularizarea. În plus, dacă semnalul de feedback PID nu ajunge la nivelul de umplere lentă în intervalul de expirare a umplerii lente [P3.13.8.4 Soft Fill Timeout [Expirare umplere lentă]], este afișată o eroare de umplere lentă (parametrul P3.13.8.4 Soft Fill Timeout [Expirare umplere lentă] este setat la o valoare mai mare decât 0). Modul de umplere lentă este folosit în cazul instalațiilor verticale.
2	Activat (Temporizare)	Variatorul de turăție funcționează la o frecvență constantă [P3.13.8.2 Soft Fill Frequency [Frecvență de umplere lentă]] până când expiră timpul de umplere lentă [P3.13.8.4 Soft Fill Timeout [Expirare umplere lentă]]. După expirarea timpului de umplere lentă, controlerul PID începe regularizarea. În cadrul acestui mod, umplerea lentă nu este disponibilă. Modul de umplere lentă este folosit în cazul instalațiilor orizontale.

P3.13.8.2 FRECVENTĂ DE UMLEERE LENTĂ (ID 1055)

Utilizați acest parametru pentru a seta referința de frecvență a unității care va fi utilizată cu funcția de umplere lină activată.

P3.13.8.3 NIVEL DE UMLEERE LENTĂ (ID 1095)

Utilizați acest parametru pentru a seta nivelul sub care este activată comanda umplerii line la pornirea unității.

Unitatea de acționare funcționează la frecvența de pornire PID până când semnalul răspuns atinge valoarea setată. Apoi controlerul PID începe să comande unitatea de acționare.

Acest parametru este aplicat dacă funcția de umplere lentă este setată cu valoarea „Activat (Nivel)“.

P3.13.8.4 EXPIRARE UMLEERE LENTĂ (ID 1096)

Utilizați acest parametru pentru a seta durata de temporizare pentru funcția de umplere lină. Când funcția umplere lentă este setată cu valoarea *Activat (Nivel)*, acest parametru furnizează temporizarea pentru nivelul de umplere lentă, după care apare eroarea umplere

lentă. Când funcția umplere lentă este setată cu valoarea „Activat, Temporizare”, unitatea de acționare funcționează la frecvența de umplere lentă până la expirarea intervalului de timp setat prin acest parametru.

Dacă ați selectat opțiunea *Enabled (Timeout)* [Activat [Expirare]] în parametrul P3.13.8.1 Soft Fill Function [Funcție de umplere lentă], parametrul Soft Fill Timeout [Expirare umplere lentă] furnizează intervalul de timp cât funcționează variatorul de turăție la frecvență constantă de umplere (P3.13.8.2 Soft Fill Frequency [Frecvență de umplere lentă]]) înainte de a fi inițiată regularizarea de către controlerul PID.

P3.13.8.5 EROARE UMLEERE LENTĂ (ID 748)

Utilizați acest parametru pentru a selecta răspunsul unității de acționare la o eroare umplere lentă PID. Dacă valoarea semnal răspuns PID nu atinge în limita de timp nivelul setat, apare o eroare umplere lentă.

0 = Fără acțiune

1 = Alarmă

2 = Eroare (oprire conform modului oprire)

3 = Eroare (oprire prin rotire inerțială)

10.14.9 SUPRAVEGHÈRE PRESIUNE INTRARE

Utilizați supravegherea presiunii de intrare pentru a vă asigura că există suficientă apă în admisia pompei. Atunci când există apă destulă, pompa nu absoarbe aer și nu există cavităție de absorbție. Pentru a utiliza această funcție, instalați un senzor de presiune pe admisia pompei.

Dacă presiunea de intrare a pompei scade sub valoarea de alarmă setată, este afișată o alarmă. Valoarea de referință a controlerului PID scade, provocând scăderea presiunii de ieșire a pompei. Dacă presiunea scade sub limita de eroare, pompa se oprește și este afișată o eroare.

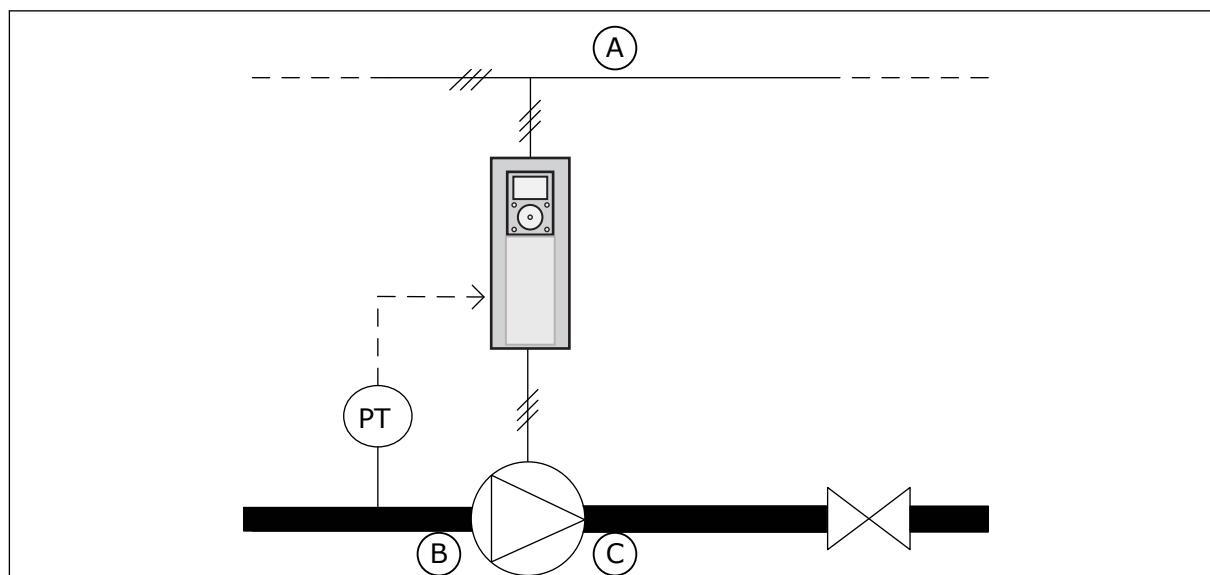


Fig. 86: Locația senzorului de presiune

A. Rețea

B. Intrare

C. Ieșire

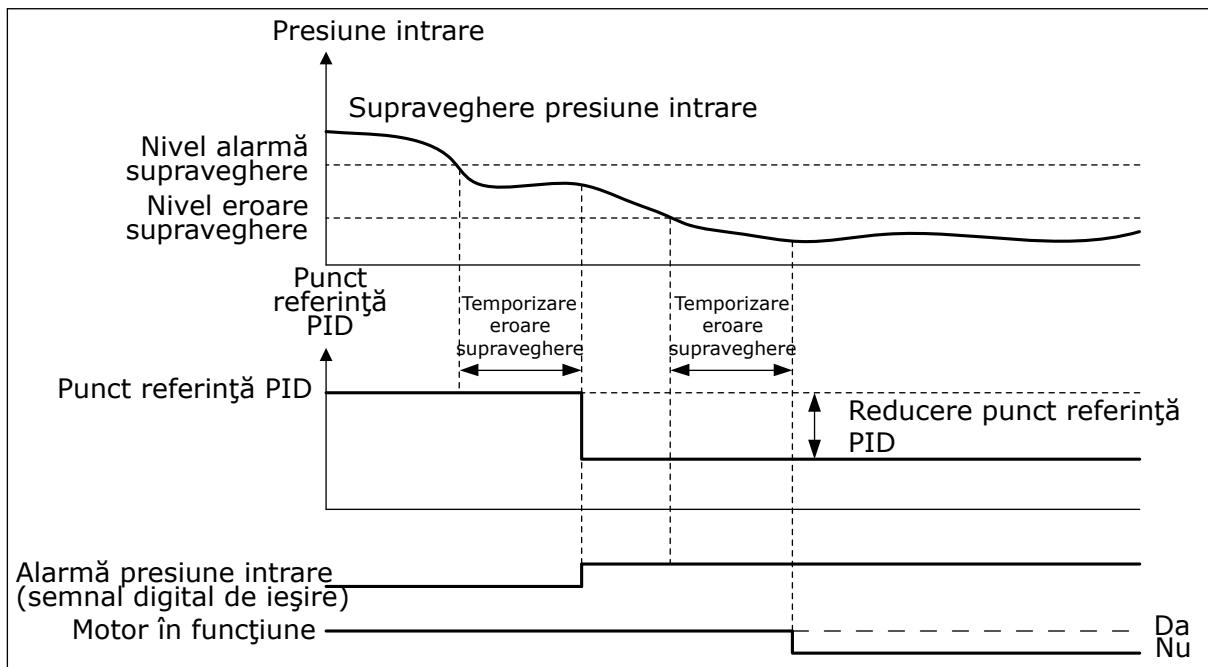


Fig. 87: Funcția de supraveghere a presiunii de intrare

P3.13.9.1 ACTIVARE SUPRAVEGHERE (ID 1685)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția de supraveghere a presiunii de intrare. Utilizați această funcție pentru a asigura faptul că există suficient fluid în admisia pompei.

P3.13.9.2 SEMNAL SUPRAVEGHERE (ID 1686)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa semnalului de presiune de intrare.

P3.13.9.3 SELECTARE UNITATE DE SUPRAVEGHERE (ID 1687)

Utilizați acest parametru pentru a selecta unitatea pentru semnalul de presiune de intrare. Puteți scala semnalul de supraveghere (P3.13.9.2) la unitățile de proces de pe panou.

P3.13.9.4 ZECIMALE UNITATE DE SUPRAVEGHERE (ID 1688)

Utilizați acest parametru pentru a seta numărul de zecimale pentru unitatea semnalului de presiune de intrare.

Puteți scala semnalul de supraveghere (P3.13.9.2) la unitățile de proces de pe panou.

P3.13.9.5 VALOARE MINIMĂ UNITATE DE SUPRAVEGHERE (ID 1689)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea minimă a semnalului de presiune de intrare. Introduceți valoarea în unitatea de proces selectată. De exemplu, un semnal analogic de 4...20 mA corespunde presiunii de 0...10 bari.

P3.13.9.6 VALOARE MAXIMĂ UNITATE DE SUPRAVEGHÈRE (ID 1690)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea maximă a semnalului de presiune de intrare.

Introduceți valoarea în unitatea de proces selectată. De exemplu, un semnal analogic de 4...20 mA corespunde presiunii de 0...10 bari.

P3.13.9.7 NIVEL ALARMĂ SUPRAVEGHÈRE (ID 1691)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita pentru alarma de presiune de intrare. Dacă presiunea de intrare măsurată scade sub această limită, apare o alarmă presiune intrare.

P3.13.9.8 NIVEL EROARE SUPRAVEGHÈRE (ID 1692)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita pentru eroarea de presiune de intrare. Dacă presiunea de intrare măsurată se menține sub această limită un timp mai îndelungat decât intervalul setat, apare o eroare presiune intrare.

P3.13.9.9 TEMPORIZARE EROARE SUPRAVEGHÈRE (ID 1693)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul maxim de timp în care presiunea de intrare trebuie să rămână sub limita de eroare înainte de apariția unei erori de presiune de intrare.

P3.13.9.10 REDUCERE VALOARE DE REFERINȚĂ PID (ID 1694)

Utilizați acest parametru pentru a seta viteza de reducere a valorii punctului de referință PID atunci când presiunea de intrare măsurată se află sub limita de alarmă.

10.14.10 FUNCȚIA DE REPAUS ATUNCI CÂND NU ESTE DETECTATĂ NICIO SOLICITARE

Această funcție asigură faptul că pompa nu funcționează la turație înaltă atunci când nu există solicitare în sistem.

Funcția devine activă atunci când semnalul de feedback PID și frecvența de ieșire a variatorului de turație rămân în zonele de histerezis specificate un timp mai îndelungat decât cel setat prin parametrul P3.13.10.4 SNDD Supervision Time (Timp de supraveghere SNDD).

Există diferite setări ale semnalului de feedback PID și ale frecvenței de ieșire. Histerezisul pentru feedback PID (P3.13.10.2 SNDD Error Hysteresis [Histerezis eroare SNDD]) este furnizat în unitățile de proces selectate din jurul valorii de referință PID.

Atunci când funcția este activă, o valoare de polarizare de scurtă durată (SNDD Actual Add [Adăugare SNDD propriu-zis]) este adăugată intern la valoarea de feedback.

- Dacă nu există solicitare în sistem, ieșirea PID și frecvența de ieșire a variatorului de turație scad în direcția valorii 0. Dacă valoarea de feedback PID rămâne în zona de histerezis, variatorul de turație intră în modul Sleep (Repaus).
- Dacă valoarea de feedback PID nu rămâne în zona de histerezis, funcția este dezactivată, iar variatorul de turație continuă să funcționeze.

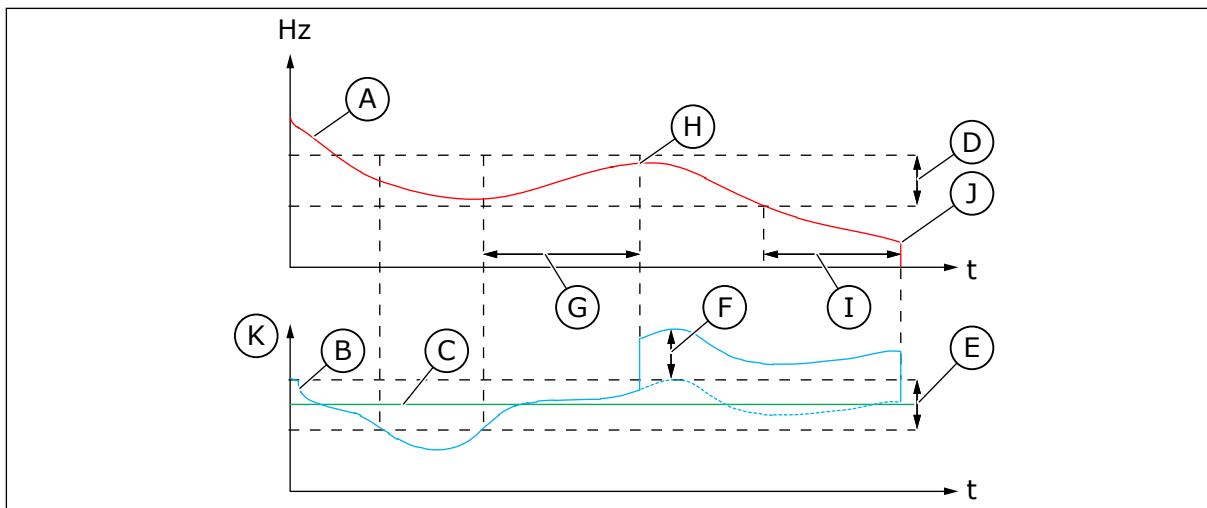


Fig. 88: Repaus, nicio solicitare detectată

- A. Frecvența de ieșire a variatorului de turație
- B. Valoarea de feedback PID
- C. Valoarea de referință PID
- D. Histerezis frecvență SNDD (P3.13.10.3)
- E. Histerezis eroare SNDD (P3.13.10.2)
Zona de histerezis din jurul valorii de referință PID.
- F. Adăugare SNDD propriu-zis (P3.13.10.5)
- G. Timp de supraveghere SNDD (P3.13.10.4)
- H. Valoarea de feedback PID și frecvența de ieșire a variatorului de turație sunt în zonele de histerezis pe durata de timp setată (SNDD Supervision Time [Timp de supraveghere SNDD]). O valoare de polarizare (SNDD Actual Add [Adăugare SNDD propriu-zis]) este adăugată la valoarea de feedback PID.
- I. Timp de amânare repaus SP1 (P3.13.5.2)
- J. Variatorul de turație intră în modul Sleep (Repaus).
- K. Unități de proces (P3.13.1.4)

P3.13.10.1 ACTIVARE ÎN AȘTEPTARE, NICIO SOLICITARE DETECTATĂ (ID 1649)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția În așteptare, nicio solicitare detectată (SNDD).

P3.13.10.2 HISTEREZIS EROARE SNDD (ID 1658)

Utilizați acest parametru pentru a seta histerezisul valorii de eroare a controlerului PID.

P3.13.10.3 HISTEREZIS FRECVENTĂ SNDD (ID 1663)

Utilizați acest parametru pentru a seta histerezisul pentru frecvența de ieșire a unității.

P3.13.10.4 INTERVAL SUPRAVEGHÈRE SNDD (ID 1668)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp în care frecvența de ieșire a unității de acționare și valoarea de eroare a controlerului PID trebuie să rămână în zonele de histerezis înainte ca funcția SNDD să devină activă.

P3.13.10.5 ADUNARE EFECTIVĂ SNDD (ID 1669)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea adunată cu valoarea efectivă a răspunsului PID pe o perioadă scurtă de timp atunci când funcția SNDD este activă.

10.15 CONTROLER PID EXTERN

P3.14.1.1 ACTIVARE PID EXTERN (ID 1630)

Utilizați acest parametru pentru a activa controlerul PID.



OBSERVAȚIE!

Acest controler este numai pentru utilizare externă. Acesta poate fi utilizat cu un semnal analogic de ieșire.

P3.14.1.2 SEMNAL PORNIRE (ID 1049)

Utilizați acest parametru pentru a seta semnalul pentru pornirea și oprirea Controlerului PID 2 pentru utilizare externă.



OBSERVAȚIE!

În cazul în care controlerul extern PID nu este activat în meniul de bază pentru PID2, acest parametru nu are efect.

P3.14.1.3 IEȘIRE OPRITĂ (ID 1100)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea de ieșire a controlerului PID ca procent din valoarea sa maximă de ieșire când este oprit pe baza unei ieșiri digitale.

Dacă valoarea acestui parametru este setată la 100%, o modificare cu 10% a valorii de eroare determină modificarea cu 10% a ieșirii controlerului.

10.16 FUNCȚIE POMPE MULTIPLE

Funcția Pompe multiple vă permite să comandați un sistem în cadrul căruia funcționează în paralel maxim 8 motoare, de exemplu pompe, ventilatoare sau compresoare. Controlerul PID intern al variatorului de turăție acționează cantitatea necesară de motoare și controlează viteza acestora atunci când există solicitare.

10.16.1 LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A SISTEMULUI POMPE MULTIPLE (ACȚIONARE MULTIPLĂ)

Lista de verificare vă ajută să configurați setările de bază ale sistemului Pompe multiple (acționare multiplă). Dacă utilizați tastatura pentru a seta parametrii, expertul de aplicație vă ajută să efectuați setările de bază.

Inițiați punerea în funcțiune cu variatoarele de turăție care au semnalul de feedback PID (de exemplu senzorul de presiune) conectat la o intrare analogică (implicit: AI2). Treceți prin toate unitățile de acționare din sistem.

Verificare	Acțiune
1	<p>Examinați cablajul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultați cablajul corect de alimentare (cablu de alimentare din rețea, cablu motor) al variatorului de turație din <i>Manualul de instalare</i>. • Consultați cablajul corect de control (I/O, senzor de feedback PID, comunicare) din Fig. 18 <i>Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 1A</i> și din Fig. 16 <i>Conexiunile de comandă implicate ale aplicației Pompe multiple (acționare multiplă)</i>. • Dacă este necesară redundanță, asigurați-vă că semnalul de feedback PID (în mod implicit:) AI2 este conectat la minimum 2 variatoare de turație. Consultați instrucțiunile de cablare din Fig. 18 <i>Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 1A</i>.
2	<p>Efectuați o activare a variatorului de turație și inițiați setarea parametrilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inițiați setarea parametrilor cu variatoarele de turație care au semnalul de feedback PID conectat. Aceste unități de acționare pot să funcționeze ca master pentru sistemul Pompe multiple. • Puteți efectua setarea parametrilor cu tastatura sau cu instrumentul PC.
3	<p>Selectați configurarea aplicației Pompe multiple (acționare multiplă) prin intermediul parametrului P1.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majoritatea setărilor și configurațiilor corelate cu Pompe multiple se realizează automat atunci când aplicația Pompe multiple (acționare multiplă) este selectată prin intermediul parametrului P1.2 Aplicație (ID 212). Consultați 2.5 <i>Asistent aplicație Pompe multiple (acționare multiplă)</i>. • Dacă utilizați tastatura pentru a seta parametrii, expertul de aplicație pornește atunci când parametrul P1.2 Application (Aplicație) (ID 212) este modificat. Asistentul de aplicație vă ajută în cazul întrebărilor legate de Pompe multiple.
4	<p>Setați parametrii motorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setați parametrii specificați pe plăcuța de identificare a motorului.
5	<p>Setați numărul total de unități de acționare utilizate în cadrul sistemului Pompe multiple.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Această valoare este setată prin intermediul parametrului P1.35.14 Quick Setup Parameter Menu (Meniu de configurare rapidă parametri). • Același parametru se regăsește în meniul Parameters (Parametri) -> Group (Grupul) 3.15 -> P3.15.2 • În mod implicit, sistemul Pompe multiple are 3 pompe (unități de acționare).

Verificare	Acțiune
6	<p>Selectați semnalele care sunt conectate la unitatea de acționare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesați parametrul P1.35.16 Quick Setup Parameter Menu (Meniu de configurare rapidă parametri). • Același parametru se regăsește în meniul Parameters (Parametri) -> Group (Grupul) 3.15 -> P3.15.4. • Dacă este conectat semnalul de răspuns PID, unitatea de acționare poate funcționa ca master pentru sistemul Pompe multiple. Dacă semnalul nu este conectat, variatorul de turație funcționează pe post de unitate slave (subordonată). • Selectați <i>Signals connected</i> (Semnale conectate) dacă semnalele de pornire și feedback PID (de exemplu senzorul de presiune) sunt conectate la variatorul de turație. • Selectați <i>Start signal only</i> (Pornire exclusivă semnal) dacă doar semnalul de pornire este conectat la variatorul de turație (semnalul de feedback PID nu este conectat). • Selectați <i>Not connected</i> (Neconectat) dacă semnalele de pornire sau feedback PID nu sunt conectate la variatorul de turație.
7	<p>Setați numărul de ID al pompei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesați parametrul P1.35.15 Quick Setup Parameter Menu (Meniu de configurare rapidă parametri). • Același parametru se regăsește în meniul Parameters (Parametri) -> Group (Grupul) 3.15 -> P3.15.3. • Pentru comunicarea corectă între unitățile de acționare, fiecare unitate de acționare din sistemul Pompe multiple trebuie să aibă propriul număr identificator, pe care să nu îl mai aibă nicio altă unitate de acționare. Numerele de ID trebuie să fie în ordine numerică și să înceapă cu cifra 1. • Variatoarele de turație cu un semnal de feedback PID conectat au cele mai mici numere de ID (de exemplu ID1 și ID2). Aceasta asigură cea mai mică amânare posibilă la pornire atunci când efectuați activarea sistemului.
8	<p>Configurați funcția Interlock (Angrenare).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesați parametrul P1.35.17 Quick Setup Parameter Menu (Meniu de configurare rapidă parametri). • Același parametru se regăsește în meniul Parameters (Parametri) -> Group (Grupul) 3.15 -> P3.15.5. • În mod implicit, funcția de angrenare este dezactivată. • Selectați <i>Enabled</i> (Activat) dacă semnalul de angrenare este conectat la intrarea digitală DI5 a variatorului de turație. Semnalul de interblocare este semnalul digital de intrare care identifică dacă pompa este disponibilă în cadrul sistemului Pompe multiple. • Selectați <i>Not Used</i> (Neutilizat) dacă semnalul de angrenare nu este conectat la intrarea digitală DI5 a variatorului de turație. Sistemul vede faptul că toate pompele din cadrul sistemului Pompe multiple sunt disponibile.
9	<p>Examinați sursa semnalului valorii de referință PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În mod implicit, valoarea de referință PID provine de la parametrul P1.35.9 Keypad Set-point 1 (Valoare de referință tastatură 1). • Dacă este necesar, puteți modifica sursa semnalului valorii de referință PID prin intermediul parametrului P1.35.8. Puteți selecta intrarea analogică sau Fieldbus Process Data In 1 – 8 (Date de proces Fieldbus intrare 1 – 8), de exemplu.

Setările de bază ale sistemului Pompe multiple sunt finalizează. Puteți utiliza lista de verificare atunci când configurați și următoarele variatoare de turație din sistem.

10.16.2 CONFIGURARE SISTEM

Funcția Pompe multiple are 2 configurații diferite. Configurația este specificată de numărul variatoarelor de turație din sistem.

CONFIGURAȚIE CU O SINGURĂ UNITATE DE ACȚIONARE

Modul Single drive (Variator unic de turație) controlează un sistem cu 1 pompă de viteză variabilă și maximum 7 pompe auxiliare. Controlerul PID intern al variatorului de turație controlează turația unei pompe și oferă semnale de comandă prin ieșirile relee, pentru a porni sau opri pompele auxiliare. Contactoarele externe sunt necesare pentru a cupla pompele auxiliare la rețeaua electrică.

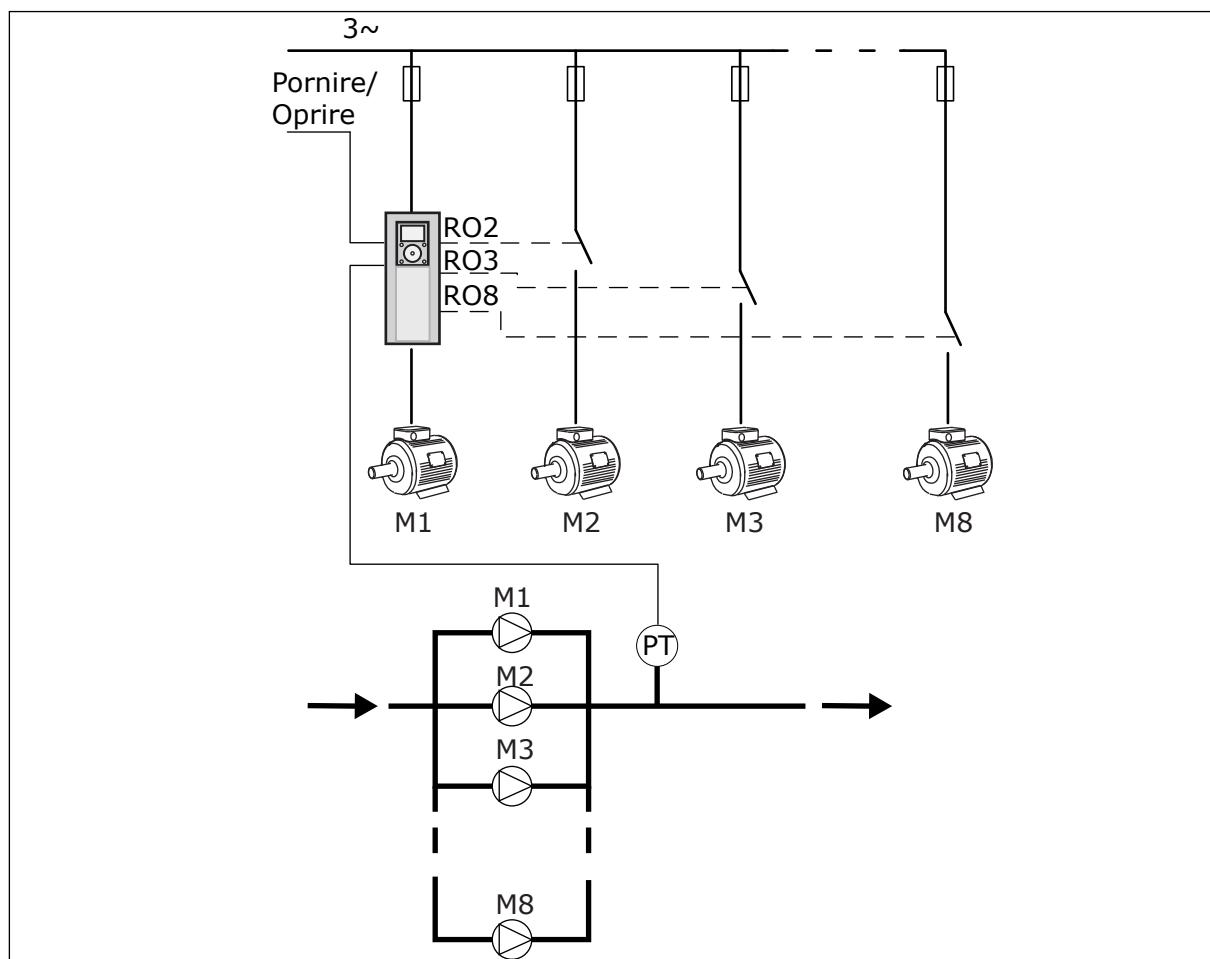


Fig. 89: Configurație cu o singură unitate de acționare (PT = senzor de presiune)

CONFIGURAȚIE CU UNITĂȚI DE ACȚIONARE MULTIPLE

Modurile Multidrive (variator multiplu) [Multimaster [multi-coordonator] și Multifollower [multi-subordonat]] controlează un sistem ce are maximum 8 pompe variabile. Fiecare pompă este controlată de un variator de turație. Controlerul PID intern al variatorului de turație controlează toate pompele. Variatoarele de turație utilizează o magistrală de comunicații Modbus RTU.

Figura de mai jos ilustrează principiul de configurare Multidrive (variator multiplu). Consultați, de asemenea, diagrama electrică a unui sistem Pompe multiple în Fig. 18 *Diagramă de cablaj electric a sistemului Pompe multiple (acționare multiplă), exemplul 1A.*

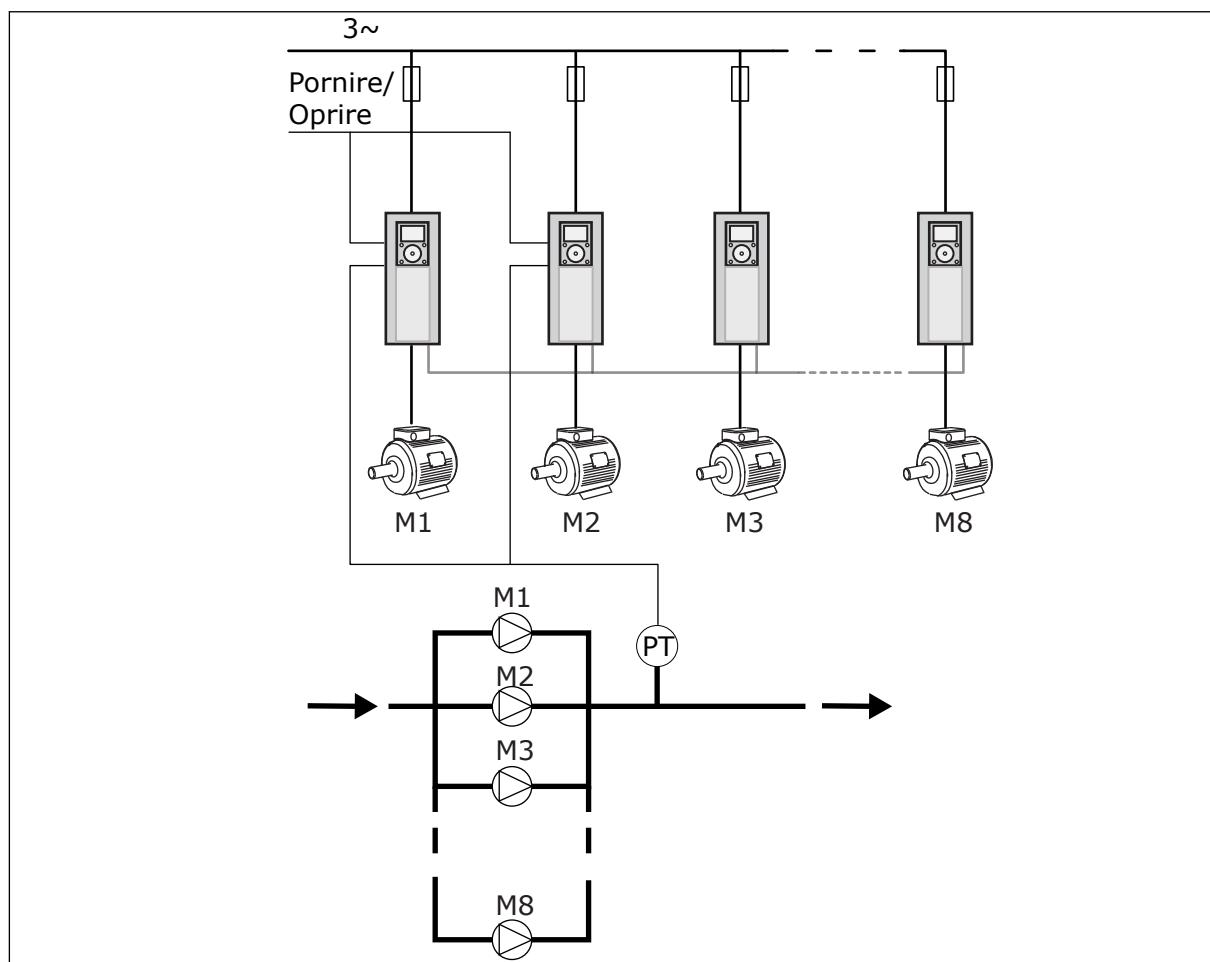


Fig. 90: Configurație cu unități de acționare multiple (PT = senzor de presiune)

P3.15.1 MOD POMPE MULTIPLE (ID 1785)

Utilizați acest parametru pentru a selecta modul de configurare și comandă al sistemului Pompe multiple. Funcția Pompe multiple vă permite să comandați un număr maxim de 8 motoare (adică, pompe, ventilatoare, compresoare) cu Comandă PID.

0 = O SINGURĂ UNITATE DE ACȚIONARE

Modul Single drive (Variator unic de turație) controlează un sistem cu 1 pompă de viteză variabilă și maximum 7 pompe auxiliare. Controlerul PID intern al variatorului de turație controlează turația unei pompe și oferă semnale de comandă prin ieșirile releu, pentru a porni sau opri pompele auxiliare. Contactoarele externe sunt necesare pentru a cupla pompele auxiliare la rețeaua electrică.

Una dintre pompe este conectată la variatorul de turație și controlează sistemul. Atunci când pompa aflată la control observă că este necesară o capacitate mărită (adică funcționează la frecvență maximă), variatorul de turație furnizează semnalul de control prin ieșirea releu, pentru a porni următoarea pompă auxiliară. Atunci când pornește pompa auxiliară, pompa aflată în control continuă controlul și pornește la frecvență minimă.

Atunci când pompa care controlează sistemul observă că există o capacitate prea mare (adică funcționează la frecvența minimă), efectuează oprirea pompei auxiliare pornite. Dacă nu funcționează pompe auxiliare atunci când pompa care controlează sistemul observă supra-capacitatea, aceasta intră în modul Sleep (Repaus) (dacă funcția de repaus este activată).

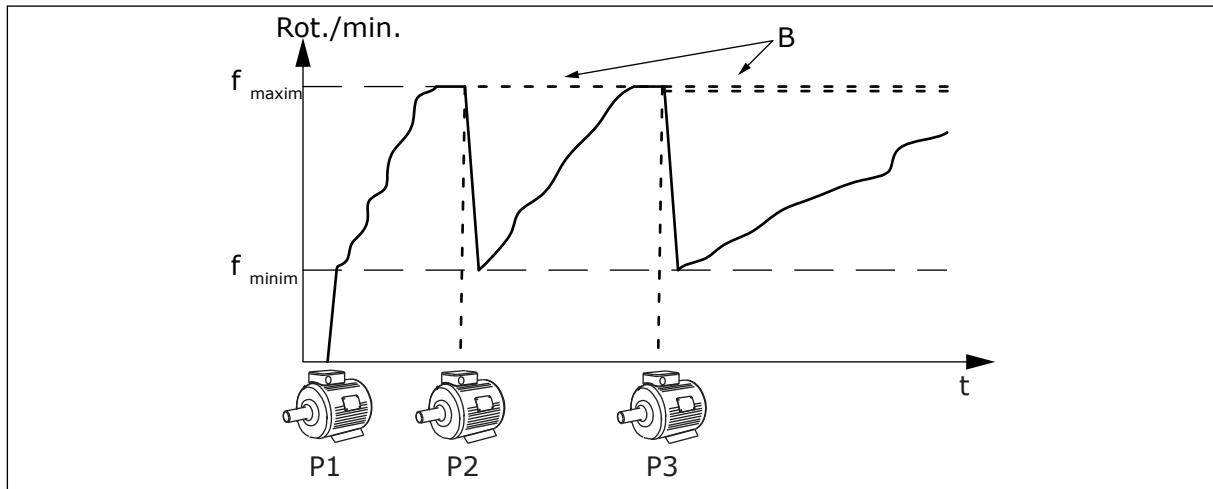


Fig. 91: Controlul în modul cu variator unic de turătie

P1 Pompa care controlează sistemul

B Pompele auxiliare conectate (direct) la rețeaua electrică

1 = UNITĂȚI SECUNDARE MULTIPLE

Modul Multifollower (multi-subordonat) controlează un sistem cu maximum 8 pompe de viteză variabilă. Fiecare pompă este controlată de un variator de turătie. Controlerul PID intern al variatorului de turătie controlează toate pompele.

Una dintre pompe controlează întotdeauna sistemul. Atunci când pompa aflată la control observă că este necesară o capacitate mărită (adică funcționează la frecvența maximă), aceasta utilizează magistrala de comunicații pentru a porni următoarea pompă. Pompa următoare își mărește viteza și începe să funcționeze la turăția pompei aflate la control. Pompele auxiliare funcționează la turăția pompei care controlează sistemul.

Atunci când pompa care controlează sistemul observă că există o capacitate prea mare (adică funcționează la frecvența minimă), efectuează oprirea pompei auxiliare pornite. Dacă nu funcționează pompe auxiliare atunci când pompa care controlează sistemul observă supra-capacitatea, aceasta intră în modul Sleep (Repaus) (dacă funcția de repaus este activată).

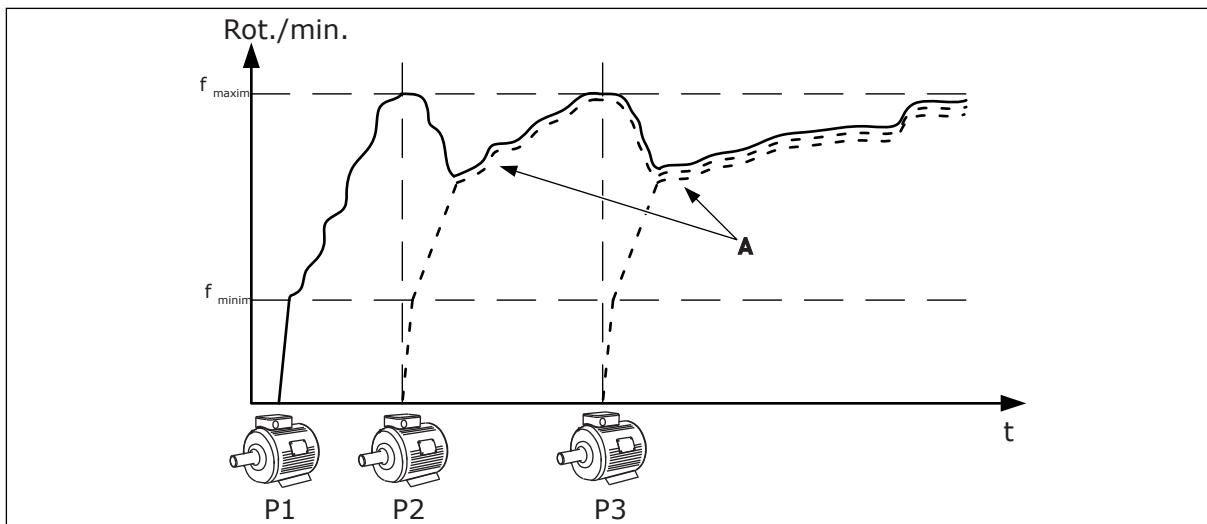


Fig. 92: Controlul în modul multi-subsuordonat

P1 Pompa controlează sistemul.

A Curba A indică pompele auxiliare care urmează turația pompei 1.

P2 Pompa urmează viteza P1.

P3 Pompa urmează viteza P1.

1 = UNITĂȚI MASTER MULTIPLE

Modul Multimaster (multi-coordonator) controlează un sistem cu maximum 8 pompe de viteză variabilă. Fiecare pompă este controlată de un variator de turație. Controlerul PID intern al variatorului de turație controlează toate pompele.

Una dintre pompe controlează întotdeauna sistemul. Atunci când pompă aflată la control observă că este necesară o capacitate mărită (adică funcționează la frecvență maximă), aceasta se stabilește la viteza constantă de producție și face următoarea pompă să pornească și să controleze sistemul.

Atunci când pompă care controlează sistemul observă că există o capacitate prea mare (adică funcționează la frecvență minimă), aceasta se oprește. Pompa care funcționează la viteza constantă de producție începe să controleze sistemul. Dacă există multe pompe care funcționează la viteza constantă de producție, pompă pornită începe să controleze sistemul. Dacă nu funcționează nicio pompă la viteza constantă de producție atunci când pompă care controlează sistemul observă supra-capacitatea, aceasta intră în modul Sleep (Repaus) (dacă funcția de repaus este activată).

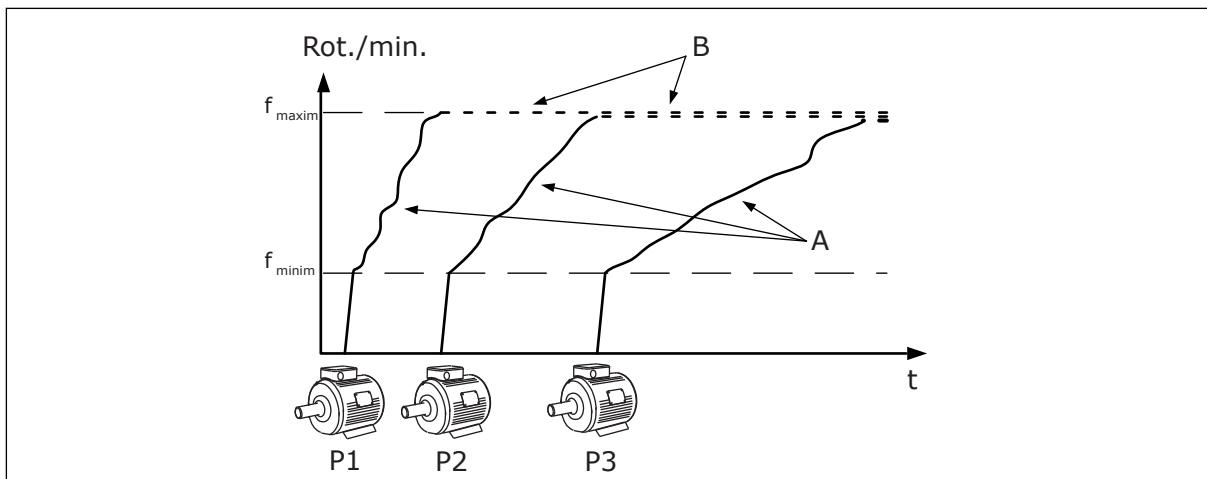


Fig. 93: Controlul în modul multi-coordonator

- A. Curbele A indică controlul pompelor
- B. Pompele sunt stabilite la frecvență constantă de producție

P3.15.2 NUMĂR DE POMPE (ID 1001)

Utilizați acest parametru pentru a seta numărul total de motoare/pompe utilizate în cadrul sistemului Pompe multiple. Numărul maxim de pompe din sistemul Pompe multiple este de 8.

Setați acest parametru al instalației. Dacă eliminați 1 variator de turație de exemplu pentru a efectua service-ul pompei, nu este necesară modificarea acestui parametru.



OBSERVAȚIE!

În modurile Multifollower (multi-subordonat) și Multimaster (multi-coordonator), toate variatoarele de turație trebuie să aibă aceeași valoare în dreptul acestui parametru, pentru a exista o comunicare corectă între variatoarele de turație.

P3.15.3 NUMĂR DE ID POMPĂ (ID 1500)

Utilizați acest parametru pentru a seta numărul identificator al unității. Acest parametru este folosit doar în modurile Multifollower (multi-subordonat) și Multimaster (multi-coordonator).

Fiecare unitate de acționare din sistemul Pompe multiple trebuie să aibă un număr de identificare (ID) unic, începând întotdeauna de la 1.

Pompa numărul 1 este întotdeauna unitatea master principală a sistemului Pompe multiple. Variatorul de turație numărul 1 controlează procesul și controlerul PID. Feedbackul PID și semnalele valorilor de referință PID trebuie să fie conectate la variatorul de turație numărul 1.

Dacă unitatea de acționare numărul 1 nu este disponibilă în sistem, de exemplu în cazul unei opriri a unității de acționare, următoarea unitate de acționare începe să funcționeze ca unitate master secundară a sistemului Pompe multiple.



OBSERVAȚIE!

- Comunicarea dintre variatoarele de turație nu este corectă dacă:
- numerele de ID ale pompelor nu sunt în ordine numerică (începând cu cifra 1)
 - sau
 - 2 variatoare de turație au același număr de ID.

P3.15.4 SEMNALE PORNIRE ȘI RĂSPUNS (ID 1782)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalele asociate unității.

0 = Semnalele de pornire și de feedback PID nu sunt conectate la variatorul de turație în cauză

1 = Doar semnalele de pornire sunt conectate la variatorul de turație în cauză

2 = Semnalele de pornire și de feedback PID sunt conectate la variatorul de turație în cauză



OBSERVAȚIE!

Modul de funcționare (master sau slave) în sistemul Pompe multiple este specificat cu prin acest parametru. Unitățile de acționare care au conectate semnalele comandă de pornire și răspuns PID pot funcționa ca unitate de acționare master în cadrul sistemului Pompe multiple. Dacă există mai multe unități de acționare în cadrul sistemului Pompe multiple care au toate semnalele conectate, unitatea de acționare cu cel mai mic Număr identificator pompă (P3.15.3) începe să funcționeze ca unitate master.

10.16.3 INTERBLOCĂRI

Interblocările comunică sistemului Pompă multiplă faptul că un motor nu este disponibil. Acest lucru poate avea loc atunci când motorul este eliminat din sistem pentru întreținere sau este ocolit pentru asigurarea unui control manual.

P3.15.5 ANGRENARE POMPĂ (ID 1032)

Utilizați acest parametru pentru a activa sau dezactiva interblocările. Semnalul interblocare comunică sistemului Pompă multiplă dacă motorul este sau nu este disponibil. Semnalele interblocare sunt transmise cu semnale DI.

Pentru a utiliza angrenările, activați parametrul P3.15.2. Selectați starea fiecărui motor cu o intrare digitală (parametrii de la P3.5.1.34 până la P3.5.1.39). Dacă valoarea intrării este ÎNCHIS, adică activă, sistemul logic Pompe multiple conectează motorul la sistemul Pompe multiple.

10.16.4 CONECTAREA SENZORULUI DE RĂSPUNS ÎNTR-UN SISTEM POMPE MULTIPLE

Obțineți cea mai mare precizie și cea mai bună redundanță în sistemul Pompe multiple atunci când utilizați senzori de răspuns pentru fiecare unitate de acționare.

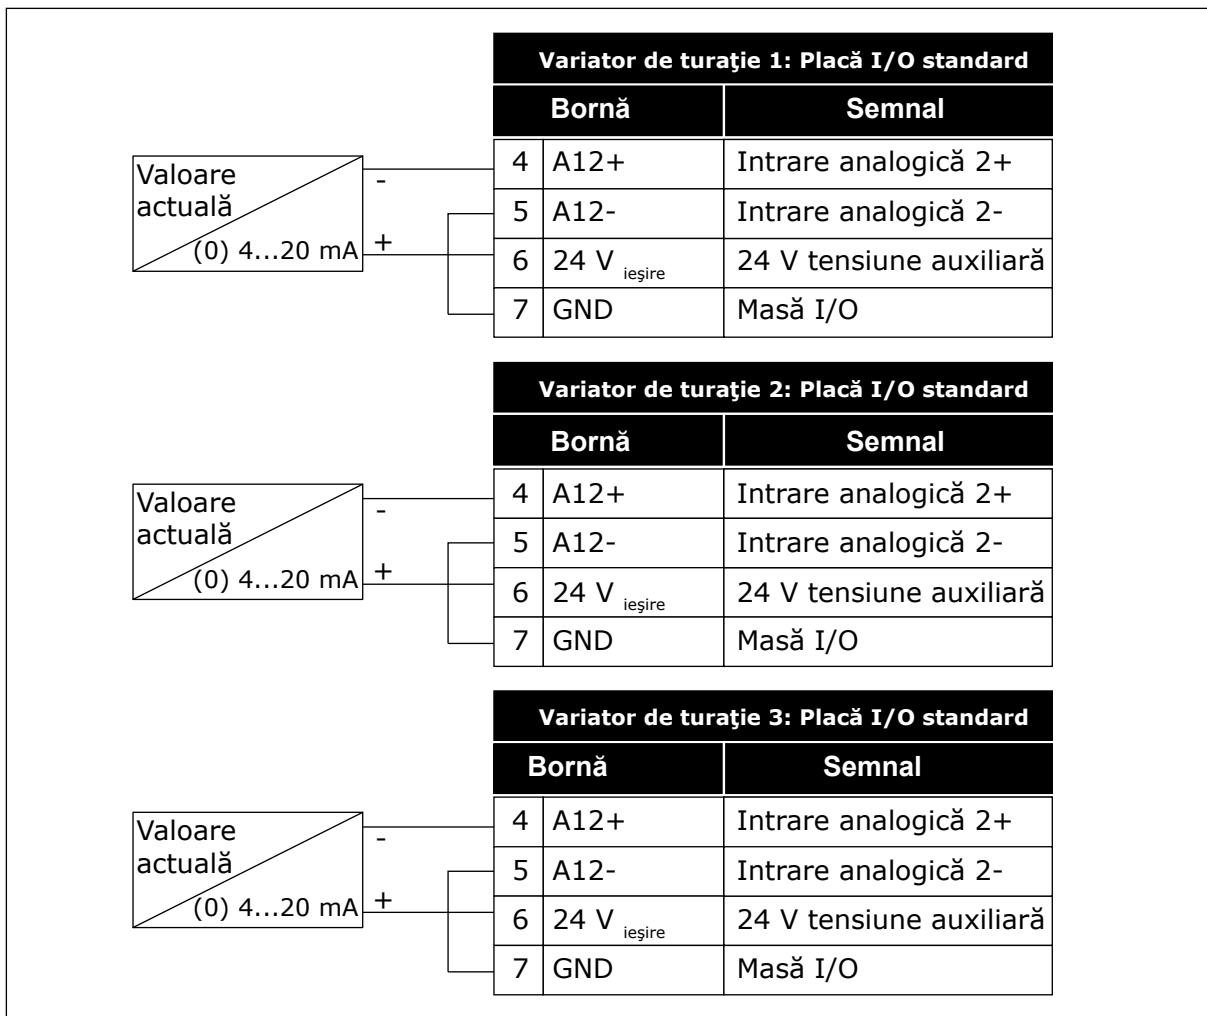


Fig. 94: Cablarea senzorilor de feedback pentru fiecare variator de turație

De asemenea, puteți utiliza același senzor pentru toate variațoarele de turație. Senzorul (traductor) poate fi alimentat de la o sursă externă de 24 V sau de la placă de comandă a variatorului de turație.

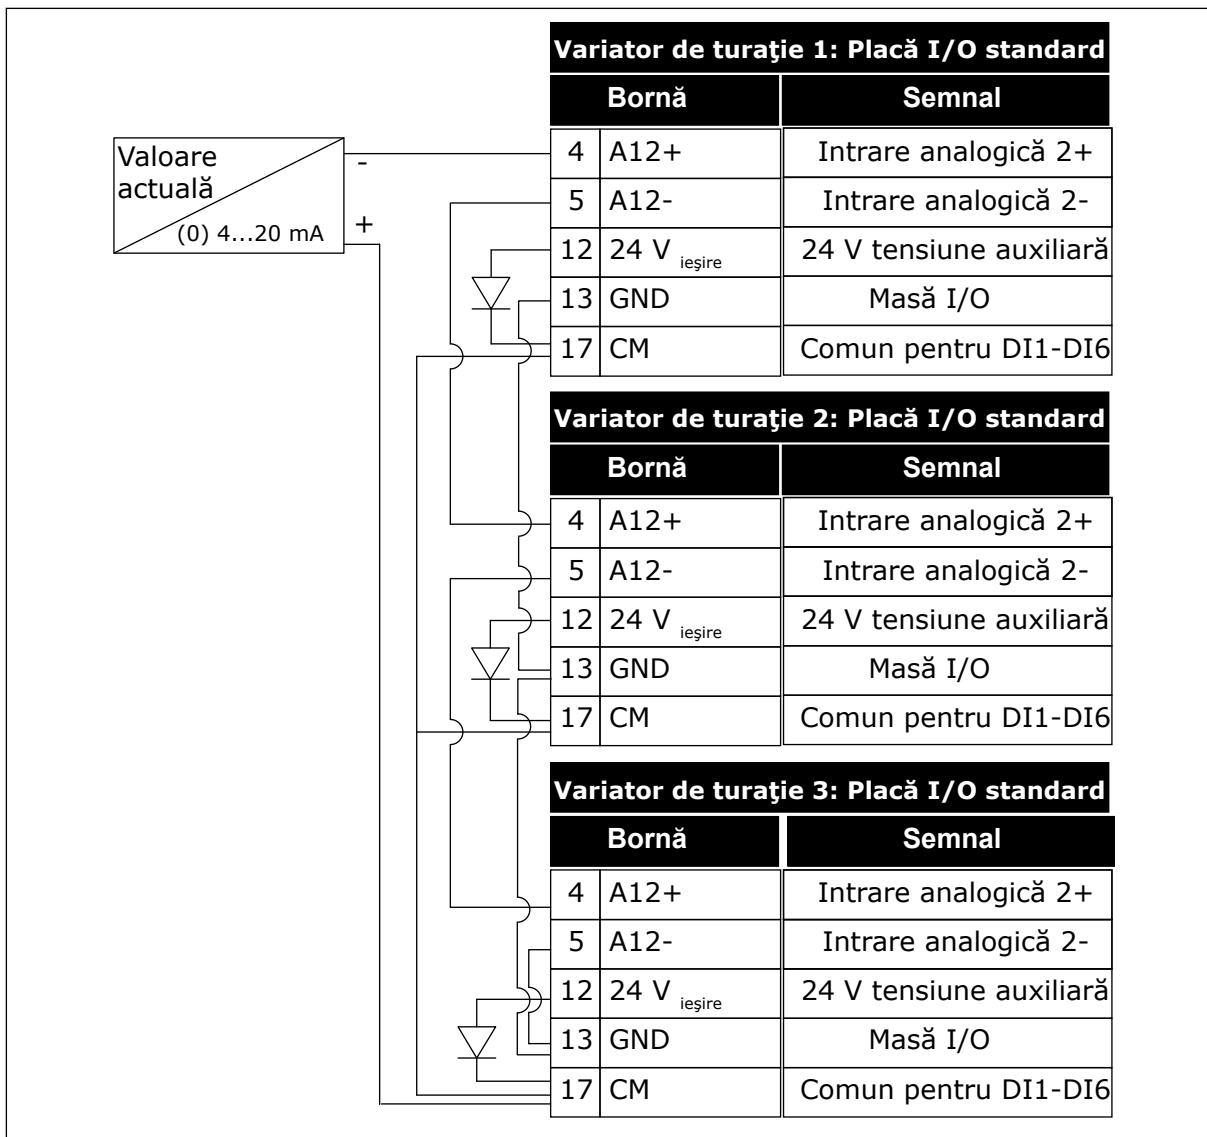


Fig. 95: Cablarea același senzor pentru toate variatoarele de turătie (alimentat de la placă I/O a variatorului de turătie)

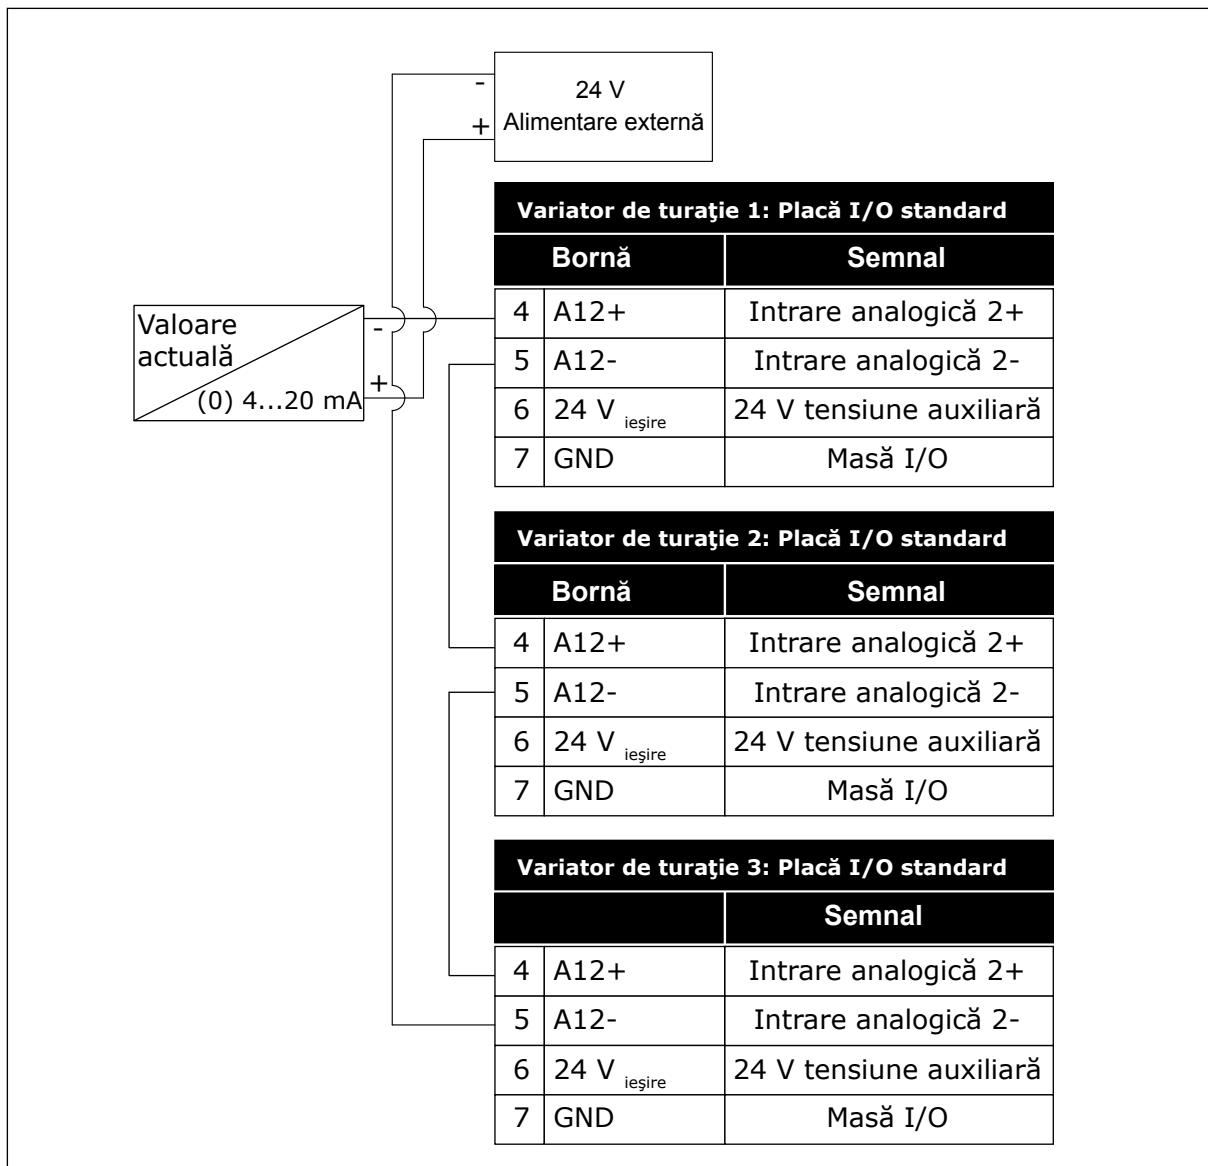


Fig. 96: Cablarea acelaiași senzor pentru toate variatoarele de turație (alimentat de la o sursă externă de 24 V)

Dacă un senzor este alimentat de la placa I/O a variatorului de turație, iar diodele sunt conectate între terminalele 12 și 17, intrările digitale trebuie să fie izolate de la masă. Setați comutatorul DIP de izolare la valoarea *Float* (Flotor).

Intrările digitale sunt active atunci când sunt conectate la *GND* (Masă), aceasta fiind starea implicită.

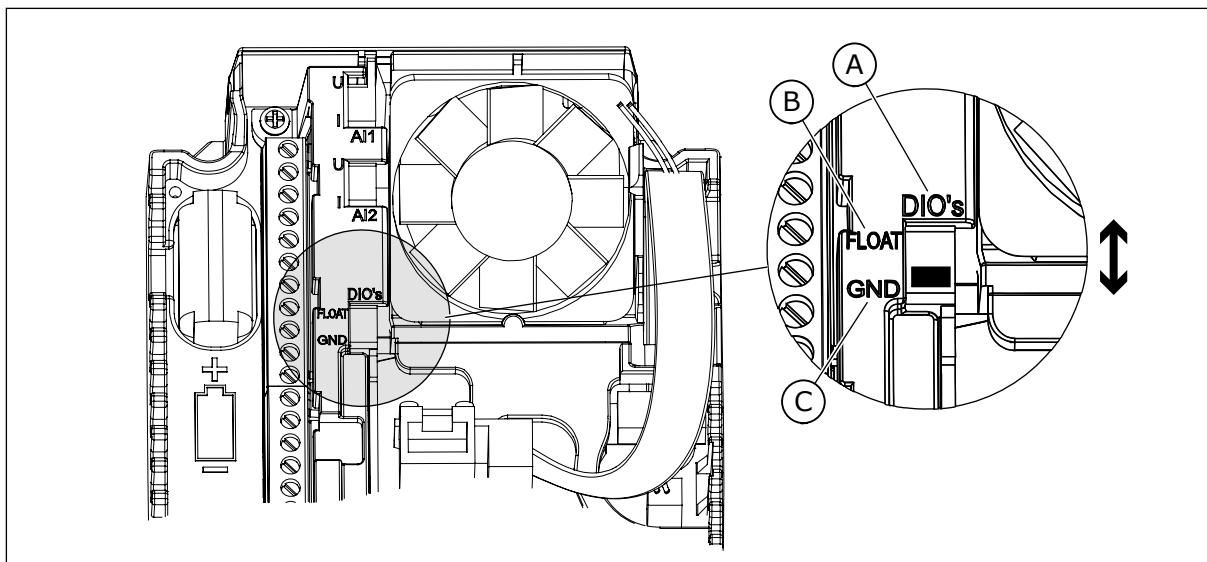


Fig. 97: Comutator DIP de izolare

- A. Intrări digitale
- B. Flotor
- C. Conectate la GND (implicit)

P3.15.6 SCHIMBARE AUTOMATĂ (ID 1027)

Utilizați acest parametru pentru a activa sau dezactiva rotația succesiunii de pornire și a priorității motoarelor.

Funcția schimbare automată modifică ordinea în care sunt pornite motoarele pentru a uza motoarele în mod egal.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Disabled	În decursul funcționării normale, succesiunea motoarelor este întotdeauna 1, 2, 3, 4, 5 . Succesiunea se poate schimba în timpul funcționării dacă adăugați sau eliminați angrenări. După ce variatorul de turăție se oprește, succesiunea își revine la forma inițială.
1	Activat (interval)	Sistemul modifică succesiunea la anumite intervale de timp, pentru ca uzura motoarelor să fie uniformă. Puteți regla intervalele de schimbare automată prin intermediul parametrului P3.15.8. Cronometrul intervalului de schimbare automată funcționează numai atunci când funcționează sistemul Pompe multiple.
2	Activat (timp real)	Succesiunea de pornire se modifică în ziua și la ora selectate. Efectuați selecția cu parametrii P3.15.9 și P3.15.10. Pentru a utiliza acest mod, în variatorul de turăție trebuie să fie instalată o baterie.

Exemplu

După o schimbare automată, primul motor ajunge în ultima poziție. Celelalte motoare avansează o poziție.

Succesiunea de pornire a motoarelor: 1, 2, 3, 4, 5

--> Schimbare automată -->

Succesiunea de pornire a motoarelor: 2, 3, 4, 5, 1

--> Schimbare automată -->

Succesiunea de pornire a motoarelor: 3, 4, 5, 1, 2

P3.15.7 POMPE SCHIMBATE AUTOMAT (ID 1028)

Utilizați acest parametru pentru a include combinația motor/pompă controlată în sistemul de schimbare automată și interblocare.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Pompe auxiliare	Variatorul de turație este întotdeauna conectat la motorul 1. Angrenările nu au efect asupra motorului 1. Motorul 1 nu este inclus în logica de schimbare automată.
1	Toate pompele	Este posibilă conectarea variatorului de turație la oricare dintre motoarele din sistem. Angrenările au efect asupra tuturor motoarelor. Toate motoarele sunt incluse în logica de schimbare automată.

CABLAJ

Cele 2 conexiuni sunt diferite pentru valorile de parametru 0 și 1.

SELECTIA 0, POMPELE AUXILIARE

Variatorul de turație este conectat direct la motorul 1. Celelalte motoare sunt motoarele auxiliare. Acestea sunt conectate la rețeaua principală prin contactoare și sunt controlate prin releele variatorului de turație. Schimbarea automată și logica de angrenare nu au efect asupra motorului 1.

SELECTIA 1, TOATE POMPELE

Pentru a include motorul regulator în schimbarea automată sau în logica de angrenare, urmați instrucțiunile din figura de mai jos. 1 releu controlează fiecare motor. Logica contactorului conectează întotdeauna primul motor la variatorul de turație și următoarele motoare la rețeaua de alimentare electrică.

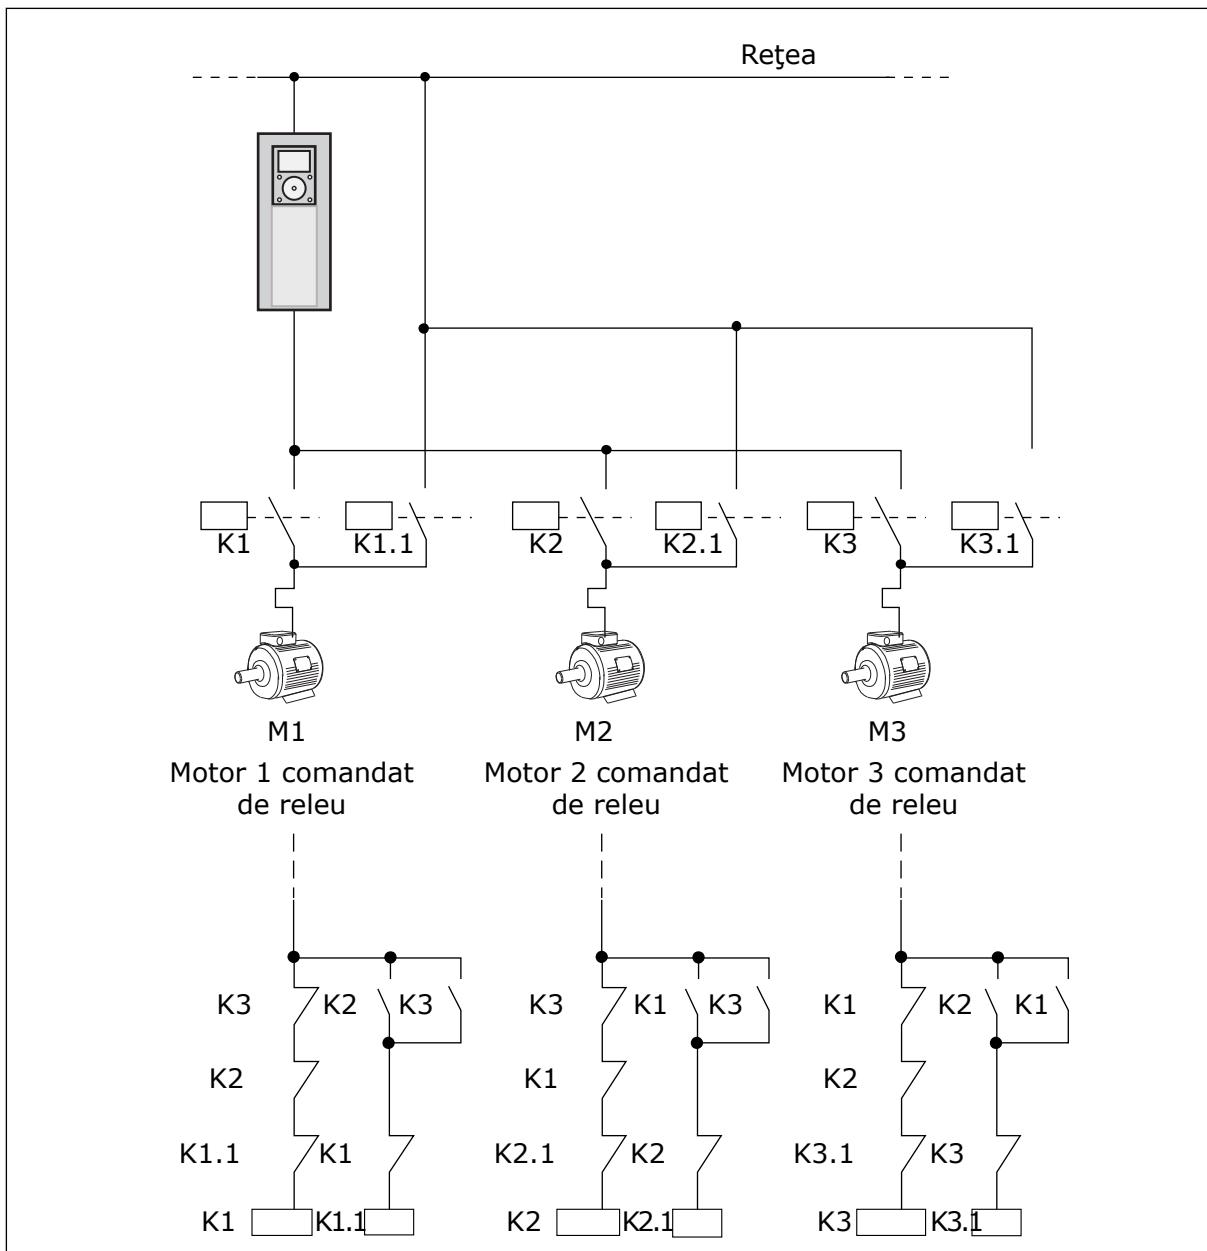


Fig. 98: Selectia 1

P3.15.8 INTERVAL DE SCHIMBARE AUTOMATĂ (ID 1029)

Utilizați acest parametru pentru a regla intervalele de schimbare automată.

Intervalul de schimbare automată reprezintă intervalul de timp după care pornește funcția schimbare automată, în cazul în care capacitatea utilizată este sub nivelul setat. Valoarea acestui cronometru nu se modifică atunci când sistemul Pompe multiple este oprit sau este în modul în aşteptare. Pentru a utiliza parametrul, selectați *Activat (interval)* cu parametrul P3.15.6 Mod schimbare automată.

Schimbarea automată are loc dacă:

- sistemul Pompe multiple funcționează (comanda pornire este activă),
- intervalul de timp al schimbării automate expiră,
- pompa care controlează sistemul funcționează sub frecvență specificată de parametrul P3.15.11 Autochange Frequency Limit (Limită de schimbare automată frecvență),
- numărul de pompe care funcționează este mai mic sau egal cu limita specificată de parametrul P3.15.12 Autochange Pump Limit (Limită de schimbare automată pompă).

P3.15.9 ZILE DE SCHIMBARE AUTOMATĂ (ID 1786)

Utilizați acest parametru pentru a selecta zilele săptămânii în care pornește funcția de schimbare automată. Valoarea acestui parametru este aplicată dacă modul schimbare automată este „Activat (Zilele săptămânii)“.

P3.15.10 ORĂ SCHIMBARE AUTOMATĂ (ID 1787)

Utilizați acest parametru pentru a seta ora la care pornește funcția de schimbare automată. Valoarea acestui parametru este aplicată dacă modul schimbare automată este „Activat (Zilele săptămânii)“.

Pentru a utiliza parametrii, selectați *Enabled (real time)* (Activat) (timp real) pentru parametrul P3.15.6 Autochange (Schimbare automată).

Schimbarea automată are loc dacă:

- sistemul Pompe multiple funcționează (comanda pornire este activă),
- este ziua și ora de schimbare automată,
- pompa care controlează sistemul funcționează sub frecvență specificată de parametrul P3.15.11 Autochange Frequency Limit (Limită de schimbare automată frecvență),
- numărul de pompe care funcționează este mai mic sau egal cu limita specificată de parametrul P3.15.12 Autochange Pump Limit (Limită de schimbare automată pompă).

P3.15.11 LIMITĂ DE SCHIMBARE AUTOMATĂ FRECVENȚĂ (ID 1031)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de frecvență pentru schimbarea automată. Limita de schimbare automată este limita sub care trebuie să se mențină frecvența de ieșire a unității de acționare de reglare pentru a porni schimbarea automată.

P3.15.12 LIMITĂ DE SCHIMBARE AUTOMATĂ POMPĂ (ID 1030)

Utilizați acest parametru pentru a seta numărul de pompe utilizate funcția Pompe multiple. Limita de schimbare automată pompă este limita sub care trebuie să se mențină numărul de motoare care funcționează pentru ca funcția schimbare automată să pornească.

Dacă numărul de pompe care funcționează în sistemul Pompe multiple este mai mic sau egal cu limita specificată de parametrul P3.15.12 și pompa care comandă sistemul funcționează sub frecvență specificată de parametrul P3.15.11, poate avea loc schimbarea automată.



OBSERVATIE!

Acești parametri se utilizează în modul Single drive (Variator unic de turăție), deoarece schimbarea automată poate reporni sistemul (în funcție de numărul motoarelor care funcționează).

În modurile Multifollower (multi-subordonat) și Multimaster (multi-coordonator), setați acești parametri la valorile maxime, pentru a face posibilă schimbarea automată imediată la ora de schimbare automată. În modurile Multifollower (multi-subordonat) și Multimaster (multi-coordonator), numărul pompelor care funcționează nu are efect asupra schimbării automate.

P3.15.13 LĂTIME DE BANDĂ (ID 1097)

Utilizați acest parametru pentru a seta domeniul lărgimii de bandă din jurul punctului de referință PID pentru pornirea și oprirea motoarelor auxiliare.

Când valoarea semnalului răspuns PID se menține în zona lărgimii de bandă, motoarele auxiliare nu pornesc sau se opresc. Valoarea acestui parametru este furnizată ca procent din valoarea de referință.

P3.15.14 AMÂNARE LĂTIME DE BANDĂ (ID 1098)

Utilizați acest parametru pentru a seta durata de timp dinaintea pornirii sau opririi motoarelor auxiliare.

Când semnalul răspuns PID nu se află în zona lărgimii de bandă, trebuie să se scurgă timpul setat prin acest parametru înainte ca motoarele auxiliare să pornească sau să se oprească. Numărul de pompe care funcționează crește sau scade în cazul în care controlerul PID nu poate menține valoarea (feedbackul) de proces în jurul valorii de referință din lățimea de bandă specificată.

Zona lățimii de bandă este specificată ca procentaj din valoarea de referință PID. Când valoarea de feedback PID rămâne în zona lățimii de bandă, nu este necesară creșterea sau scăderea numărului de pompe care funcționează.

Când valoarea feedbackului depășește zona lățimii de bandă, timpul specificat de parametrul P3.15.14 trebuie să expire înainte ca numărul de pompe care funcționează să crească sau să scadă. Trebuie să fie disponibile mai multe pompe.

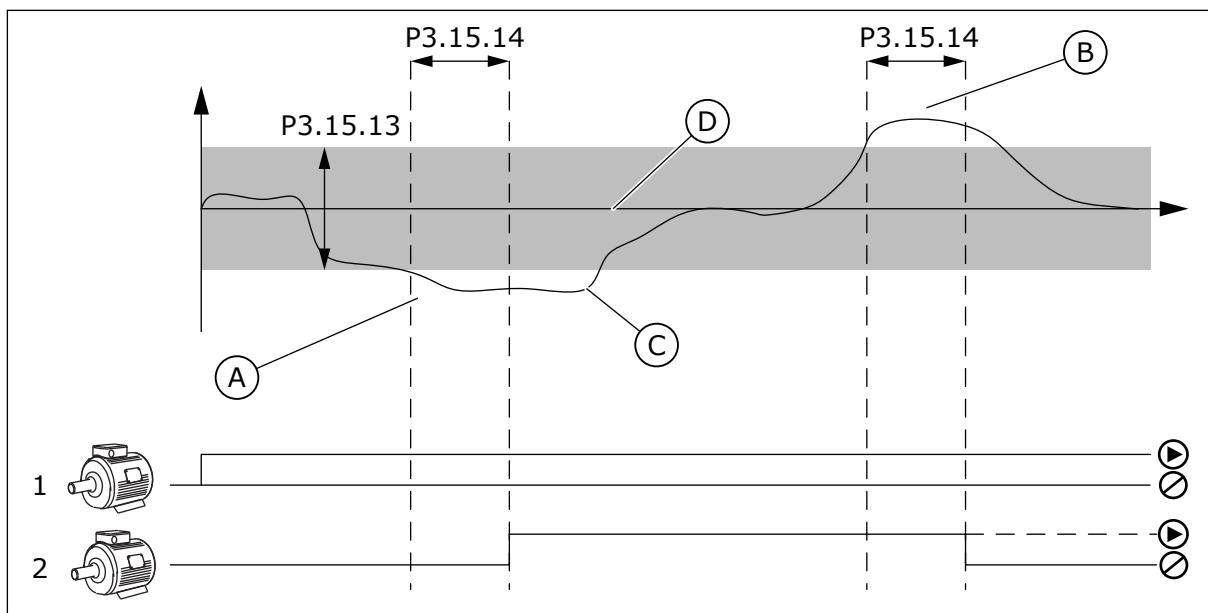


Fig. 99: Pornirea sau oprirea pompelor auxiliare (P3.15.13 = Lățime de bandă, P3.15.14 = Amânare lățime de bandă)

- A. Pompa care controlează sistemul funcționează la o frecvență care este apropiată de maximum (-2Hz). Aceasta crește numărul de pompe care funcționează.
- B. Pompa care controlează sistemul funcționează la o frecvență care este apropiată de minimum (+2Hz). Aceasta scade numărul de pompe care funcționează.
- C. Numărul de pompe care funcționează crește sau scade în cazul în care controlerul PID nu poate menține valoarea (feedbackul) de proces în jurul valorii de referință din lățimea de bandă specificată.
- D. Lățimea de bandă specificată în jurul valorii de referință.

P3.15.15 VITEZĂ CONSTANTĂ DE PRODUCȚIE (ID 1513)

Utilizați acest parametru pentru a seta viteza constantă pe care motorul o menține atunci când în cadrul sistemului Pompe multiple pornește următorul motor. Valoarea acestui parametru este furnizată ca procent de la frecvența minimă la frecvența maximă.

P3.15.16 LIMITĂ POMPE FUNCȚIONALE (ID 1187)

Utilizați acest parametru pentru a seta numărul maxim de motoare care funcționează simultan în cadrul sistemului Pompe multiple.



OBSERVATIE!

Dacă se schimbă valoarea parametrului P3.15.2 Number of Pumps (Număr de pompe), aceeași valoare se schimbă automat la acest parametru.

Exemplu:

Sistemul Pompe multiple are 3 pompe, însă doar 2 pompe pot funcționa simultan. Cea de-a treia pompă este instalată în sistem pentru redundanță. Numărul de pompe care pot funcționa simultan:

- Limită pompe funcționale = 2

P3.15.17.1 ANGRENARE POMPĂ 1 (ID 426)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

Atunci când este activată funcția Pump interlocking (P3.15.5 – Angrenare pompă), variatorul de turație citește stările intrărilor digitale ale angrenării (feedbackului) pompei. Când intrarea este ÎNCHISĂ, motorul este disponibil pentru sistemul Pompe multiple.

Atunci când este dezactivată funcția Pump interlocking (P3.15.5 – Angrenare pompă), variatorul de turație nu citește stările intrărilor digitale ale angrenării (feedbackului) pompei. Sistemul Pompe multiple vede toate pompele din cadrul sistemului ca fiind disponibile.

- În Modul acționare simplă, semnalul digital de intrare care este selectat cu acest parametru prezintă starea de interblocare a pompei 1 în sistemul Pompe multiple.
- În modurile Multifollower (multi-subordonat) și Multimaster (multi-coordonator), semnalul digital de intrare care este selectat prin acest parametru indică starea de angrenare a pompei care este conectată la acest variator de turație.

P3.15.17.2 ANGRENARE POMPĂ 2 (ID 427)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.15.17.3 ANGRENARE POMPĂ 3 (ID 428)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.15.17.4 ANGRENARE POMPĂ 4 (ID 429)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.15.17.5 ANGRENARE POMPĂ 5 (ID 430)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.15.17.6 ANGRENARE POMPĂ 6 (ID 486)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.15.17.7 ANGRENARE POMPĂ 7 (ID 487)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.

P3.15.17.8 ANGRENARE POMPĂ 8 (ID 488)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care este utilizat ca semnal de interblocare pentru sistemul Pompe multiple.



OBSERVAȚIE!

Acești parametri se utilizează exclusiv în modul Single drive (Variator unic de turăție).

Atunci când este activată funcția Pump interlocking (P3.15.5 – Angrenare pompă), variatorul de turăție citește stările intrărilor digitale ale angrenării pompei. Când intrarea este ÎNCHISĂ, motorul este disponibil pentru sistemul Pompe multiple.

Atunci când este dezactivată funcția Pump interlocking (P3.15.5 – Angrenare pompă), variatorul de turăție nu citește stările intrărilor digitale ale angrenării pompei. Sistemul Pompe multiple vede toate pompele din cadrul sistemului ca fiind disponibile.

10.16.5 SUPRAVEGHÈRE SUPRAPRESIUNE

Puteți utiliza funcția Supraveghere suprapresiune într-un sistem Pompe multiple. De exemplu, atunci când închideți rapid supapa principală a sistemului de pompe, presiunea din conducte se mărește. Este posibil ca presiunea să crească prea rapid pentru controlerul PID. Pentru a preveni fisurarea conductelor, supravegherea suprapresiunii oprește motoarele auxiliare din sistemul Pompe multiple.

P3.15.18.1 ACTIVARE SUPRAVEGHÈRE SUPRAPRESIUNE (ID 1698)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția de supraveghere a suprapresiunii.

Supravegherea suprapresiunii monitorizează semnalul de feedback al controlerului PID, adică presiunea. Dacă semnalul devine mai înalt decât nivelul suprapresiunii, acesta oprește imediat toate pompele auxiliare. Doar motorul regulator continuă să funcționeze. Atunci când presiunea scade, sistemul continuă să funcționeze și reconectează motoarele auxiliare la un moment ulterior.

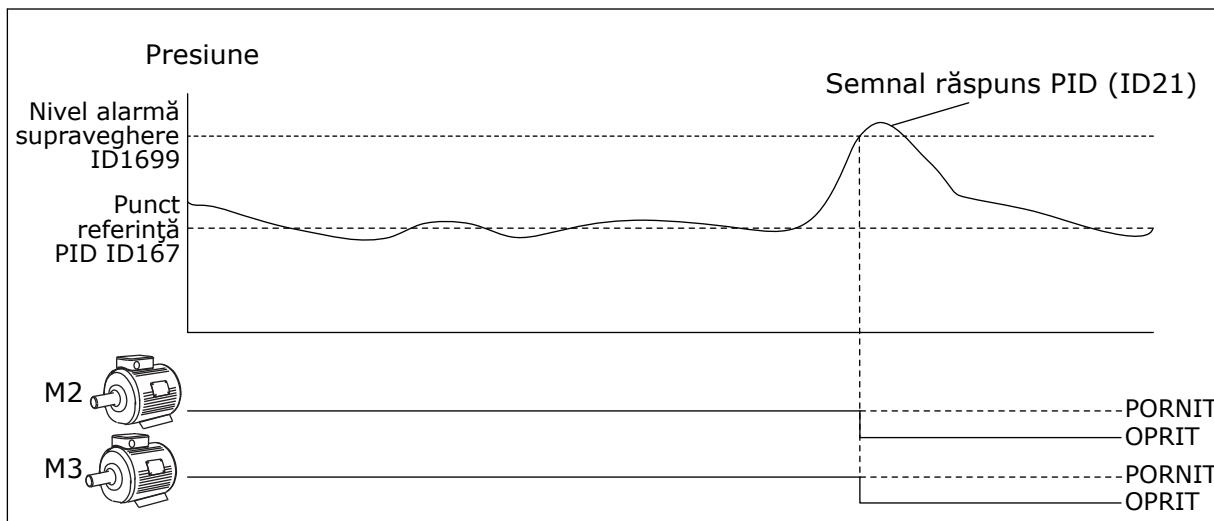


Fig. 100: Funcția de supraveghere a suprapresiunii

P3.15.18.2 NIVEL ALARMĂ SUPRAVEGHÈRE (ID 1699)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de suprapresiune pentru supravegherea suprapresiunii.

Dacă semnalul răspuns PID devine mai mare decât limita de suprapresiune setată, toate motoarele auxiliare se opresc imediat. Doar motorul regulator continuă să funcționeze.

10.16.6 CONTOARE DURATĂ DE RULARE POMPE

În cadrul sistemului Pompe multiple, timpul cât funcționează fiecare pompă este monitorizat printr-un contor al duratei de funcționare. De exemplu, ordinea în care pornesc pompele este specificată de valorile contorului duratei de rulare, pentru a face mai uniformă uzura pompelor din sistem.

De asemenea, contoarele duratei de rulare pompe informează operatorul că trebuie efectuată întreținerea unei pompe (parametrii P3.15.19.4 – P3.15.19.5 de mai jos).

Contoarele duratei de rulare a pompelor sunt în meniul de monitorizare, consultați *Tabel 23 Supravegherea pompelor multiple*.

P3.15.19.1 SETARE CONTOR DURATĂ DE RULARE (ID 1673)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea specificată la parametrul „Config. RunTime: Valoare” pe contorul de funcționare al pompei selectate.

P3.15.19.2 SETARE CONTOR DURATĂ DE RULARE: VALOARE (ID 1087)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea contorului duratei de funcționare a pompei selectate atunci când este selectat parametrul „Configurare contor RunTime”.



OBSERVAȚIE!

În modurile Multimaster (multi-coordonator) și Multifollower (multi-subordonat), este posibilă resetarea sau setarea valorii necesare doar asupra contorului Pump (1) Running Time (Timp de funcționare pompă 1). În modurile Multimaster (multi-coordonator) și Multifollower (multi-subordonat), valoarea de monitorizare Pump (1) Running Time (Timp de funcționare pompă 1) indică orele pompei care este conectată la acest variator de turăție, numărul de ID al pompei neavând niciun efect.

EXEMPLU

În cadrul sistemului Pompe multiple (acționare simplă), pompa numărul 4 este înlocuită cu o pompă nouă. Valoarea contorului Pump 4 Running Time (Timp de funcționare pompa 4) trebuie resetată.

1. Selectați *Pump 4* (Pompa 4) cu parametrul P3.15.19.3.
2. Setați valoarea parametrului P3.15.19.2 la *0 h*.
3. Apăsați parametrul de tip buton P3.15.19.1.
4. Pump 4 Running Time (Timp de funcționare pompa 4) este resetat.

P3.15.19.3 SETARE CONTOUR DURATĂ DE RULARE: SELECTARE POMPĂ (ID 1088)

Utilizați acest parametru pentru a selecta pompele pentru care valoarea contorului de funcționare este specificată la parametrul „Config. RunTime: Valoare”.

Dacă este selectat modul Pompe multiple (acționare simplă), sunt disponibile următoarele selecții:

- 0 = Toate pompele
- 1 = Pompa (1)
- 2 = Pompa 2
- 3 = Pompa 3
- 4 = Pompa 4
- 5 = Pompa 5
- 6 = Pompa 6
- 7 = Pompa 7
- 8 = Pompa 8

Dacă este selectat modul Multifollower (multi-subordonat) sau Multimaster (multi-coordonator), este disponibilă doar următoarea selecție:

- 1 = Pompa (1)



OBSERVAȚIE!

În modurile Multimaster (multi-coordonator) și Multifollower (multi-subordonat), este posibilă resetarea sau setarea unei valori necesare doar pentru Pump (1) Running Time (Timp de funcționare pompă 1). În modurile Multimaster (multi-coordonator) și Multifollower (multi-subordonat), valoarea de monitorizare Pump (1) Running Time (Timp de funcționare pompă 1) indică orele pompei care este conectată la acest variator de turăție, numărul de ID al pompei neavând niciun efect.

EXEMPLU

În cadrul sistemului Pompe multiple (acționare simplă), pompa numărul 4 este înlocuită cu o pompă nouă. Valoarea contorului Pump 4 Running Time (Timp de funcționare pompa 4) trebuie resetată.

1. Selectați Pump 4 (Pompa 4) cu parametrul P3.15.19.3.
2. Setați valoarea parametrului P3.15.19.2 la 0 h.
3. Apăsați parametrul de tip buton P3.15.19.1.
4. Pump 4 Running Time (Timp de funcționare pompa 4) este resetat.

P3.15.19.4 LIMITĂ ALARMĂ DURATĂ DE FUNCȚIONARE (ID 1109)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de alarmă pentru contorul de funcționare al pompei.

Când valoarea contorului durată de funcționare depășește această limită, apare o alarmă contor durată de funcționare.

P3.15.19.5 LIMITĂ EROARE DURATĂ DE FUNCȚIONARE (ID 1110)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de eroare pentru contorul de funcționare al pompei.

Când valoarea contorului durată de funcționare depășește această limită, apare o eroare contor durată de funcționare.

10.16.7 SETĂRI AVANSATE

P3.15.22.1 FRECVENTĂ FAZARE (ID 15545)

Utilizați acest parametru pentru a regla nivelul frecvenței de ieșire la care motorul auxiliar pornește în cadrul sistemului Pompe multiple.



OBSERVAȚIE!

Parametrul nu are niciun efect dacă valoarea este setată peste Max Frequency Reference (P3.3.1.2 – Frecvență de referință maximă).

În mod implicit, o pompă auxiliară pornește (este fazată) dacă semnalul de feedback PID scade sub zona lățimii specificate de bandă, iar pompa care controlează sistemul funcționează la frecvență maximă.

Pompa auxiliară poate porni la o frecvență mai joasă pentru a obține valori de proces mai bune sau pentru a utiliza mai puțină energie. Apoi utilizați parametrul pentru a seta frecvența de pornire a pompei auxiliare sub frecvență maximă.

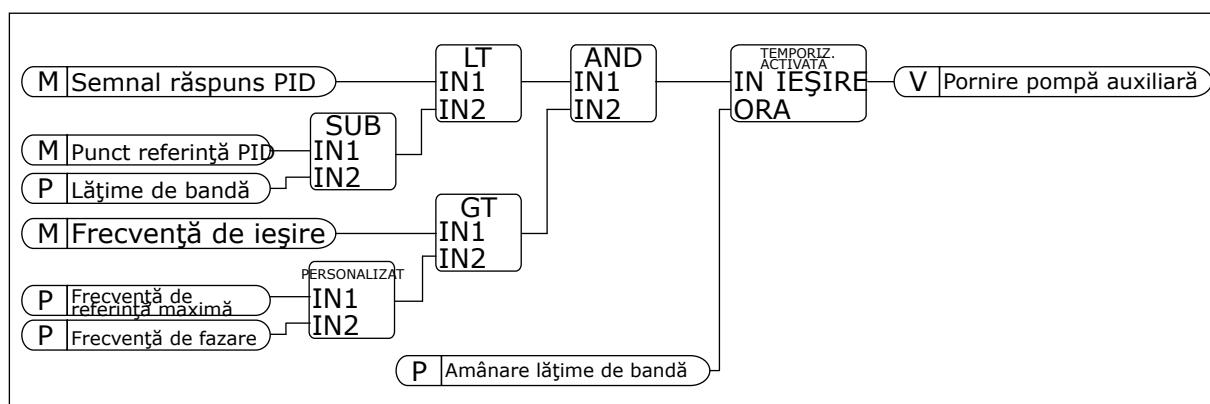


Fig. 101: Switching Frequency (Frecvență de fazare)

P3.15.22.2 FRECVENTĂ DE DEFAZARE (ID 15546)

Utilizați acest parametru pentru a regla nivelul frecvenței de ieșire la care motorul auxiliar se oprește în cadrul sistemului Pompe multiple.



OBSERVAȚIE!

Parametrul nu are niciun efect dacă valoarea este setată sub Min Frequency Reference (P3.3.1.1 – Frecvență de referință minimă).

În mod implicit, o pompă auxiliară pornește (este fazată) dacă semnalul de feedback PID scade sub zona lățimii specificate de bandă, iar pompa care controlează sistemul funcționează la frecvență maximă.

Pompa auxiliară se poate opri la o frecvență mai înaltă pentru a obține valori de proces mai bune sau pentru a utiliza mai puțină energie. Apoi utilizați parametrul pentru a seta frecvența de pornire a pompei auxiliare peste frecvența minimă.

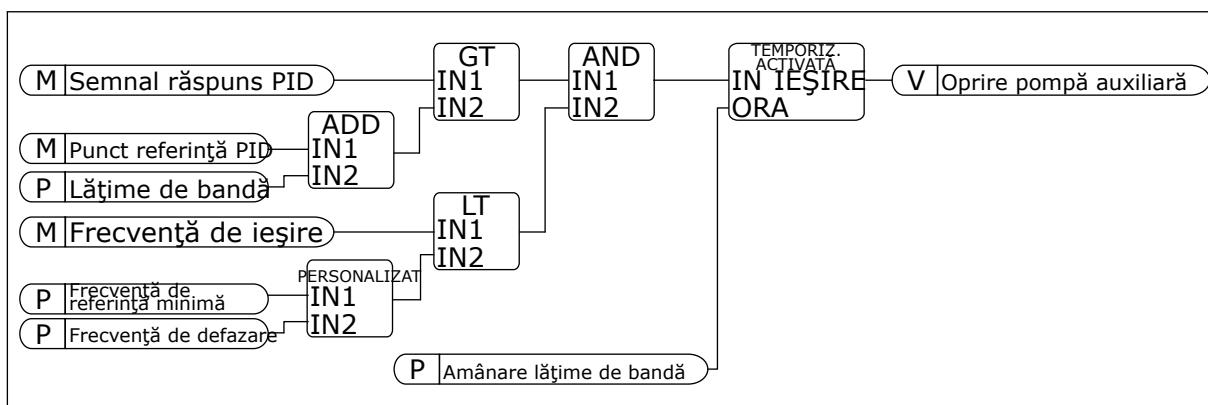


Fig. 102: Frecvență de defazare

10.17 CONTOARE DE ÎNTREȚINERE

Un contor de întreținere vă comunică faptul că trebuie efectuate operațiuni de întreținere. De exemplu este necesară înlocuirea unei curele sau schimbul uleiului dintr-o cutie de viteze. Există 2 moduri diferite pentru contoarele de întreținere – orele sau rotațiile multiplicate cu 1.000. Valoarea contoarelor crește doar în timpul stării RUN (Rulare) a variatorului de turație.



AVERTIZARE!

Nu efectuați întreținerea dacă nu aveți calificarea de a o face. Doar un electrician autorizat poate efectua întreținerea. Există riscul de vătămare corporală.



OBSERVAȚIE!

Modul rotații utilizează viteza motorului, care este doar una estimativă. Variatorul de turație măsoară viteza în fiecare secundă.

Când valoarea unui contor este mai mare decât limita acesteia, este generată o alarmă sau o eroare. Puteți conecta semnalele de alarmă și eroare la o ieșire digitală sau la o ieșire prin releu.

La finalizarea întreținerii, resetați contorul cu o intrare digitală sau cu parametrul P3.16.4 Counter 1 Reset (Resetare contor 1).

P3.16.1 MOD CONTOR 1 (ID 1104)

Utilizați acest parametru pentru a activa contorul de întreținere.

Un contor de întreținere vă indică faptul că trebuie efectuată întreținerea atunci când valoarea contorului depășește limita setată.

P3.16.2 LIMITĂ ALARMĂ CONTOR 1 (ID 1105)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de alarmă pentru contorul de întreținere.

Când valoarea contorului depășește această limită, apare o alarmă întreținere.

P3.16.3 LIMITĂ EROARE CONTOR 1 (ID 1106)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de eroare pentru contorul de întreținere. Când valoarea contorului depășește această limită, apare o eroare întreținere.

P3.16.4 RESETARE CONTOR 1 (ID 1107)

Utilizați acest parametru pentru a reseta contorul de întreținere.

P3.16.5 RESETARE DI CONTOR 1 (ID 490)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care resetează valoarea Contorului de întreținere.

10.18 MODUL INCENDIU

Atunci când modul Fire (Incendiu) este activ, variatorul de turație resetează toate erorile ce au loc și continuă să funcționeze la aceeași viteză până când nu mai este posibil. Variatorul de turație ignoră toate comenziile de la tastatură, de la protocoalele Fieldbus și de la instrumentul PC. Respectă doar semnalele Fire Mode Activation (Activare mod incendiu), Fire Mode Reverse (Inversare mod incendiu), Run Enable (Activare rulare), Run Interlock 1 (Angrenare rulare 1) și and Run Interlock 2 (Angrenare rulare 2) de la I/O.

Modul Fire (Incendiu) are 2 moduri de funcționare, modul Test și modul Enabled (Activat). Pentru a selecta unul dintre moduri, completați o parolă în parametrul P3.17.1 Fire Mode Password (Parolă mod incendiu). În modul Test, variatorul de turație nu resetează automat erorile, iar variatorul de turație se oprește atunci când are loc o eroare.

De asemenea, este posibilă configurarea modului Fire (Incendiu) prin expertul aferent, pe care îl puteți activa în meniul Quick Setup (Configurare rapidă) prin parametrul B1.1.4.

Când activați modul incendiu, pe ecran este afișată o alarmă.



ATENȚIE!

Garanția este anulată dacă se activează modul incendiu! Puteți utiliza modul Test pentru a testa funcționarea modului incendiu, iar garanția rămâne valabilă.

P3.17.1 PAROLĂ MOD INCENDIU (ID 1599)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția Mod incendiu.



OBSERVAȚIE!

Când este activat Modul incendiu și în acest parametru este setată parola corectă, toți ceilalți parametri Mod incendiu vor fi blocați.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
1002	Activare mod	Variatorul de turație resetează toate erorile și continuă să funcționeze la aceeași viteză până când nu mai este posibil
1234	Mod test	Variatorul de turație nu resetează automat erorile, iar varia- torul de turație se oprește atunci când are loc o eroare.

P3.17.2 SURSĂ FRECVENTĂ MOD INCENDIU (ID 1617)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa referinței de frecvență atunci când modul de incendiu este activ.

Acest parametru permite selectarea, de exemplu, a semnalului AI1 sau a controlerului PID ca sursă de referință atunci utilizăți Modul incendiu.

P3.17.3 FRECVENTĂ MOD INCENDIU (ID 1598)

Utilizați acest parametru pentru a seta frecvența utilizată cu modul de incendiu activ.

Variatorul de turație utilizează această frecvență atunci când valoarea parametrului P3.17.2 Fire Mode Frequency Source (Sursă de frecvență mod incendiu) este *Fire Mode Frequency* (Sursă de frecvență mod incendiu).

P3.17.4 ACTIVARE MOD INCENDIU LA DESCHIDERE (ID 1596)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția modului de incendiu.

Dacă acest semnal digital de intrare este activat, pe ecran se afișează o alarmă, iar garanția devine nulă. Tipul acestui semnal digital de intrare este NC (normally closed – în mod normal închis).

Este posibilă încercarea modului Fire (Incendiu) cu parola care activează modul Test. În acest caz, garanția rămâne valabilă.



OBSERVAȚIE!

Dacă este activat modul Fire (Incendiu) și furnizați parola corectă parametrului Fire Mode Password (Parolă mod incendiu), toți parametrii modului incendiu de blochează. Pentru a modifica parametrii modului incendiu, schimbați mai întâi în 0 valoarea parametrului P3.17.1 Fire Mode Password (Parolă mod incendiu).

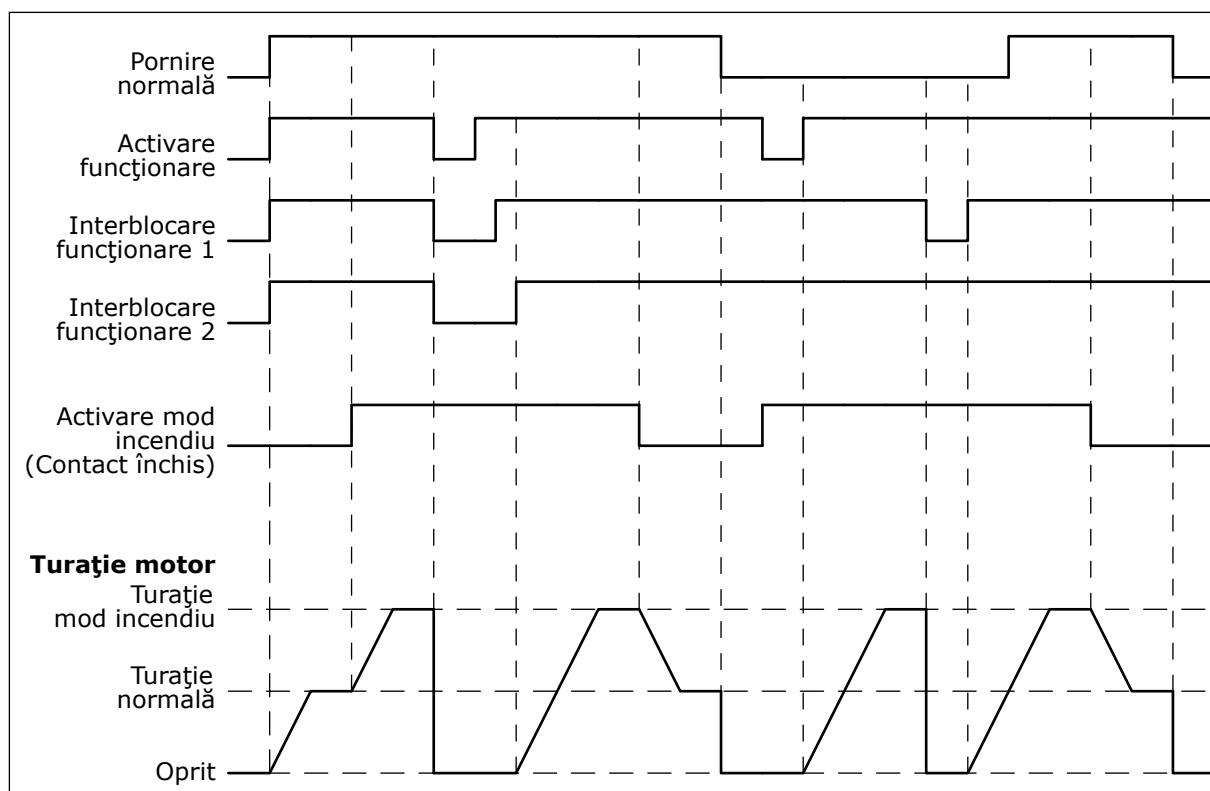


Fig. 103: Funcționarea modului incendiu

P3.17.5 ACTIVARE MOD INCENDIU LA ÎNCHIDERE (ID 1619)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția modului de incendiu.

Tipul acestui semnal digital de intrare este NO (normally open – în mod normal deschis). Consultați descrierea parametrului P3.17.4 Activare mod incendiu la Deschidere.

P3.17.6 INVERSARE MOD INCENDIU (ID 1618)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care emite comanda inversării sensului de rotație în timpul modului de incendiu.

Parametrul nu are niciun efect în funcționarea normală.

Dacă este necesar ca motorul să funcționeze întotdeauna FORWARD (În sens pozitiv) sau întotdeauna REVERSE (Inversat) în modul incendiu, efectuați o selecție a intrării digitale corecte.

DigIn Slot0.1 = întotdeauna ÎNAINTE
DigIn Slot0.2 = întotdeauna ÎNAPOI

V3.17.7 STARE MOD INCENDIU (ID 1597)

Această valoare de monitorizare reprezintă starea funcției modului de incendiu.

V3.17.8 CONTOR MOD INCENDIU (ID 1679)

Această valoare de monitorizare reprezintă numărul de activări ale modului de incendiu.

**OBSERVAȚIE!**

Nu puteți reseta acest contor.

10.19 FUNCȚIE PREÎNCĂLZIRE MOTOR

P3.18.1 FUNCȚIE DE PRE-ÎNCĂLZIRE MOTOR (ID 1225)

Utilizați acest parametru pentru a activa sau dezactiva funcția de preîncălzire a motorului. Funcția de pre-încălzire motor menține variatorul de turație și motorul calde pe durata stării STOP (Oprire). Pe durata pre-încălzirii, sistemul furnizează motorului un curent continuu (CC). Pre-încălzirea motorului împiedică, de exemplu, condensarea.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Neutilizat	Funcția de pre-încălzire motor este dezactivată.
1	Întotdeauna în starea de oprire	Funcția de pre-încălzire motor este activată permanent atunci când variatorul de turație se află în starea Stop (Oprire).
2	Comandat prin intrare digitală	Funcția de pre-încălzire motor este activată printr-un semnal digital de intrare atunci când variatorul de turație se află în starea de oprire. Puteți efectua selecția intrării digitale a activării prin parametrul P3.5.1.18.
3	Limită temperatură (radiator)	Funcția de pre-încălzire motor se activează dacă variatorul de turație este în modul oprire, iar temperatura radiatorului scade sub limita de temperatură setată prin parametrul P3.18.2.
4	Limită temperatură (temperatura măsurată a motorului)	<p>Funcția de pre-încălzire motor se activează dacă variatorul de turație este în modul oprire, iar temperatura măsurată a motorului scade sub limita de temperatură setată prin parametrul P3.18.2. Puteți seta semnalul de măsurare a temperaturii motorului prin parametrul P3.18.5.</p> <p>OBSERVAȚIE!</p> <p>Pentru a utiliza acest mod de funcționare, trebuie să aveți o placă optională pentru măsurarea temperaturii (de exemplu OPT-BH).</p>

P3.18.2 LIMITĂ TEMPERATURĂ PREÎNCĂLZIRE (ID 1226)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de temperatură a funcției de preîncălzire a motorului.

Preîncălzirea motorului devine activă atunci când temperatura radiatorului sau temperatura măsurată a motorului trece de acest nivel, iar parametrul P3.18.1 este setat la valoarea 3 sau 4.

P3.18.3 CURENT PREÎNCĂLZIRE MOTOR (ID 1227)

Utilizați acest parametru pentru a seta curentul continuu pentru funcția de preîncălzire a motorului.

Curentul continuu de pre-încălzire motor și variatorul de turație în starea de oprire. Activate conform parametrului P3.18.1.

P3.18.4 PREÎNCĂLZIRE MOTOR ON (ID 1044)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care activează funcția de preîncălzire a motorului.

Acest parametru este utilizat atunci când parametrul P3.18.1 este setat cu valoarea 2. Când valoarea parametrului P3.18.1 este 2, puteți conecta la acest parametru, de asemenea, canale de timp.

10.20 PERSONALIZARE ACȚIONARE**P3.19.1 MOD DE LUCRU (ID 15001)**

Utilizați acest parametru pentru a selecta modul de lucru al funcției de Personalizare unitate de acționare.

Număr selec- ție	Nume selecție	Descriere
0	Executare program	Funcția Personalizare unitate de acționare este activă. Nu este permisă configurarea funcției Personalizare unitate de acționare.
1	Programare	Funcția Personalizare unitate de acționare este inactivă. Este permisă configurarea funcției Personalizare unitate de acționare.

10.21 COMANDA POMPEI**10.21.1 CURĂȚARE AUTOMATĂ**

Utilizați funcția Auto-cleaning (Auto-curățare) pentru a elimina murdăria sau alte materiale de pe rotorul pompei. De asemenea, puteți utiliza funcția pentru a desfundă o conductă sau o supapă blocată. Puteți utiliza auto-curățarea, de exemplu, în cazul sistemelor de evacuare a apelor reziduale, pentru a menține performanța pompei la un nivel satisfăcător.

P3.21.1.1 FUNCȚIE DE CURĂȚARE (ID 1714)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția de curățare automată.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Disabled	
1	Activat (DIN)	Succesiunea de curățare este inițiată printr-un semnal digital de intrare. Un front crescător al semnalului digital de intrare (P3.21.1.2) inițiază succesiunea de curățare dacă este activă comanda de pornire a variatorului de turație. De asemenea, succesiunea de curățare poate fi activată dacă variatorul de turație este în modul repaus (repaus PID).
2	Activat (Current)	Secvența de curățare începe atunci când curentul motorului depășește limita de curent (P3.21.1.3) un timp mai îndelungat decât cel specificat prin P3.21.1.4.
3	Activat (Timp real)	Secvența de curățare este în concordanță cu Real Time Clock (Ceasul în timp real) al variatorului de turație.

**OBSERVAȚIE!**

În Real Time Clock (Ceasul în timp real) trebuie să fie instalată o baterie.

Secvența de curățare începe în zilele selectate (P3.21.1.5), la ora specificată (P3.21.1.6), dacă este activă comanda de pornire a variatorului de turație. De asemenea, succesiunea de curățare poate fi activată dacă variatorul de turație este în modul repaus (repaus PID).

Pentru a opri secvența de curățare, dezactivați comanda de pornire a variatorului de turație. Când este selectată valoarea 0, funcția de curățare nu se utilizează.

P3.21.1.2 ACTIVARE CURĂȚARE (ID 1715)

Utilizați acest parametru pentru a selecta semnalul digital de intrare care pornește secvența de curățare automată.

Auto-curățarea se oprește dacă semnalul de activare este îndepărtat înainte de finalizarea secvenței.

**OBSERVAȚIE!**

Dacă este activată intrarea, variatorul de turație pornește.

P3.21.1.3 LIMITĂ CURENT DE CURĂȚARE (ID 1712)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de curent la care începe curățarea automată. În cazul în care curentul motorului se menține deasupra acestei limite un timp mai îndelungat decât intervalul setat, pornește o succesiune de curățare automată.

P3.21.1.4 AMÂNARE CURENT DE CURĂȚARE (ID 1713)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp în care curentul motorului trebuie să rămână peste limită înainte de pornirea curățării automate.

Parametrii P3.21.1.3 și P3.21.1.4 se folosesc doar atunci când P3.21.1.1 = 2.

Secvența de curățare începe atunci când curentul motorului depășește limita de curent (P3.21.1.3) un timp mai îndelungat decât cel specificat prin P3.21.1.4. Limita de curent este specificată sub forma unui procentaj din curentul nominal al motorului.

P3.21.1.5 ZILE DE CURĂȚARE (ID 1723)

Utilizați acest parametru pentru a selecta zilele săptămânii în care este executată curățarea automată.

Acest parametru este utilizat numai atunci când P3.21.1.1 = 3.

P3.21.1.6 ORĂ DE CURĂȚARE (ID 1700)

Utilizați acest parametru pentru a selecta ora la care este executată curățarea automată. Acest parametru este utilizat numai atunci când P3.21.1.1 = 3.



OBSERVATIE!

În Real Time Clock (Ceasul în timp real) trebuie să fie instalată o baterie.

P3.21.1.7 CICLURI DE CURĂȚARE (ID 1716)

Utilizați acest parametru pentru a seta numărul de cicluri de curățare cu rotire înainte sau inversă.

P3.21.1.8 FRECVENTĂ DE CURĂȚARE ÎN SENS POZITIV (ID 1717)

Utilizați acest parametru pentru a seta referința de frecvență a unității pentru direcția de rotire dreapta în ciclul de curățare automată.

Puteți seta frecvența și ora ciclului de curățare prin parametrii P3.21.1.4, P3.21.1.5, P3.21.1.6 și P3.21.1.7.

P3.21.1.9 ORĂ DE CURĂȚARE ÎN SENS POZITIV (ID 1718)

Utilizați acest parametru pentru a seta durata de funcționare pentru frecvența de rotire dreapta în ciclul de curățare automată.

Consultați parametrul P3.21.1.8 Clean Forward Frequency (Frecvență de curățare în sens pozitiv).

P3.21.1.10 FRECVENTĂ DE CURĂȚARE ÎN SENS INVERS (ID 1719)

Utilizați acest parametru pentru a seta referința de frecvență a unității pentru direcția de rotire stânga în ciclul de curățare automată.

Consultați parametrul P3.21.1.8 Clean Forward Frequency (Frecvență de curățare în sens pozitiv).

P3.21.1.11 ORĂ DE CURĂȚARE ÎN SENS INVERS (ID 1720)

Utilizați acest parametru pentru a seta durata de funcționare pentru frecvența de rotire stânga în ciclul de curățare automată.

Consultați parametrul P3.21.1.8 Clean Forward Frequency (Frecvență de curățare în sens pozitiv).

P3.21.1.12 ORĂ DE ACCELERARE CURĂȚARE (ID 1721)

Utilizați acest parametru pentru a seta durata de accelerare a motorului atunci când curățarea automată este activă.

Puteți seta rampele de accelerare și decelerare aferente funcției de auto-curățare cu parametrii P3.21.1.12 și P3.21.1.13.

P3.21.1.13 ORĂ DE DECELERARE CURĂȚARE (ID 1722)

Utilizați acest parametru pentru a seta durata de decelerare a motorului atunci când curățarea automată este activă.

Puteți seta rampele de accelerare și decelerare aferente funcției de auto-curățare cu parametrii P3.21.1.12 și P3.21.1.13.

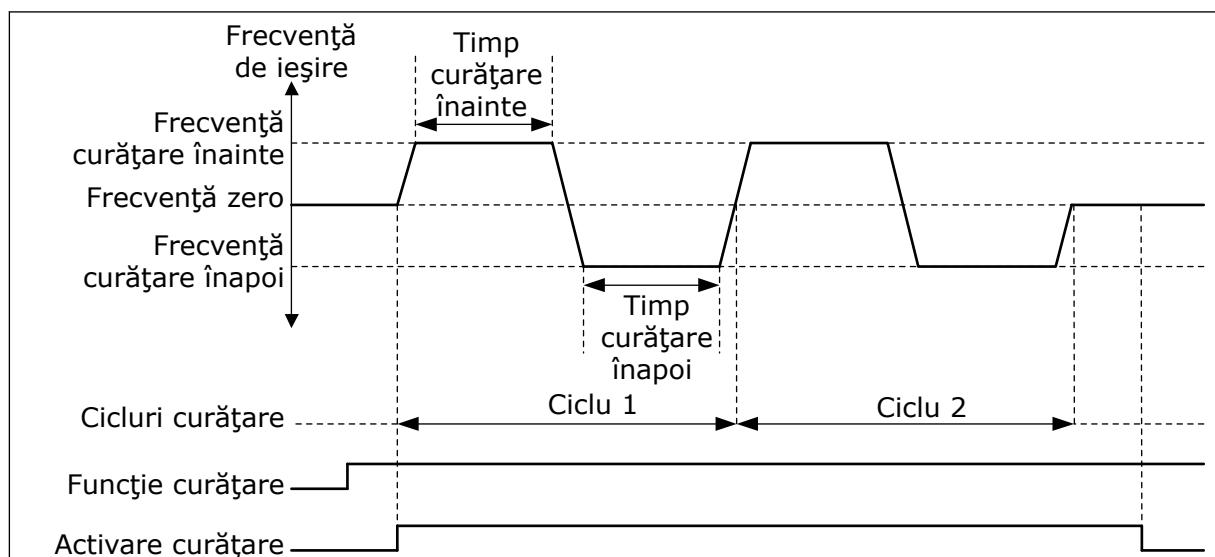


Fig. 104: Funcția de auto-curățare

10.21.2 POMPA JOCKEY

P3.21.2.1 FUNCȚIE DE PRESIUNE (ID 1674)

Utilizați acest parametru pentru a comanda funcția Pompă jockey.

O pompă de presiune este o pompă mai mică, ce menține presiunea în conductă atunci când pompa principală se află în modul repaus. Acest lucru poate avea loc, de exemplu, pe durata nopții.

Funcția de presiune controlează o pompă de presiune printr-un semnal digital de ieșire. Puteți utiliza o pompă de presiune dacă un controler PID este folosit pentru controlul pompei principale. Funcția are 3 moduri de funcționare.

Număr selecție	Nume selecție	Descriere
0	Neutilizat	
1	PID în aşteptare	Pompa de presiune pornește atunci când se activează repausul PID al pompei principale. Pompa de presiune se oprește atunci când pompa principală se reactivează din modul repaus.
2	PID în aşteptare (nivel)	Pompa de presiune pornește atunci se activează repausul PID, iar semnalul de feedback PID scade sub nivelul setat prin parametrul P3.21.2.2. Pompa de presiune se oprește atunci când semnalul de repaus PID depășește nivelul setat prin parametrul P3.21.2.3 sau atunci când pompa principală se reactivează din modul repaus.

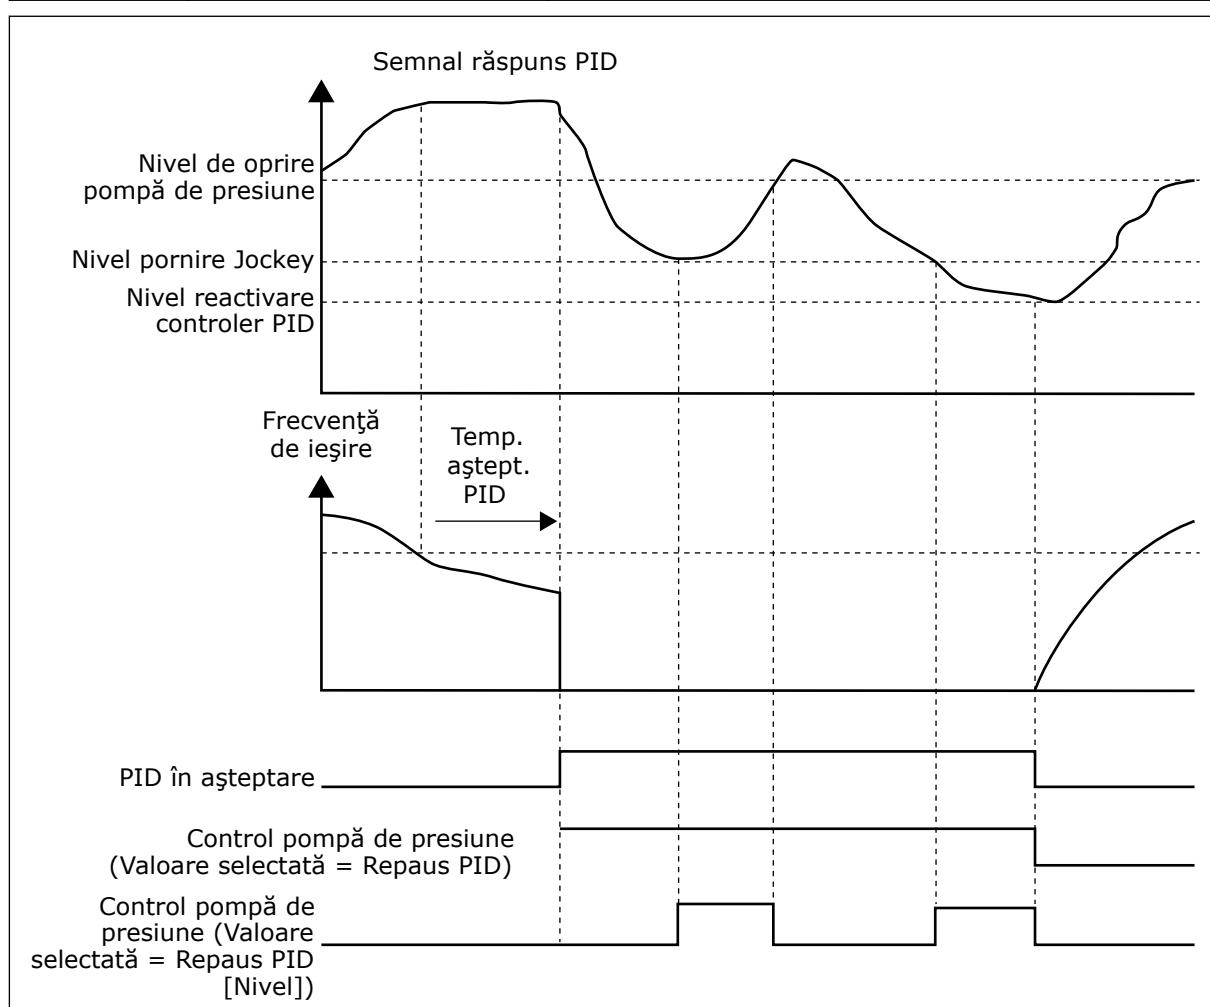


Fig. 105: Funcționarea pompei de presiune

P3.21.2.2 NIVEL PORNIRE JOCKEY (ID 1675)

Utilizați acest parametru pentru a seta nivelul semnalului de răspuns PID la care pompa Jockey pornește atunci când pompa principală se află în starea de aşteptare.

Pompa Jockey pornește atunci când semnalul PID în aşteptare este activ, iar semnalul răspuns PID scade sub nivelul setat prin acest parametru.



OBSERVAȚIE!

Acest parametru este utilizat numai dacă P3.21.2.1 = 2 PID în aşteptare (nivel).

P3.21.2.3 NIVEL OPRIRE JOCKEY (ID 1676)

Utilizați acest parametru pentru a seta nivelul semnalului de răspuns PID la care pompa Jockey se oprește atunci când pompa principală se află în starea de aşteptare.

Pompa Jockey se oprește atunci când semnalul PID în aşteptare este activ, iar semnalul răspuns PID trece peste nivelul setat prin acest parametru sau atunci când controlerul PID revine din modul în aşteptare.



OBSERVAȚIE!

Acest parametru este utilizat numai dacă P3.21.2.1 = 2 PID în aşteptare (nivel).

10.21.3 POMPA DE AMORSARE

O pompă de amorsare este o pompă mai mică, ce amorsează admisia pompei principale, pentru a preveni absorbtia aerului.

Funcția de amorsare controlează o pompă de amorsare printr-un semnal digital de ieșire. Puteți seta o amânare a pornirii pompei de amorsare înainte de pornirea pompei principale. Pompa de amorsare funcționează continuu pe durata de funcționare a pompei principale. Dacă pompa principală intră în modul de aşteptare, pompa de amorsare se va opri și ea în acest interval. La ieșirea din modul de aşteptare, pompa principală și pompa de amorsare vor porni simultan.

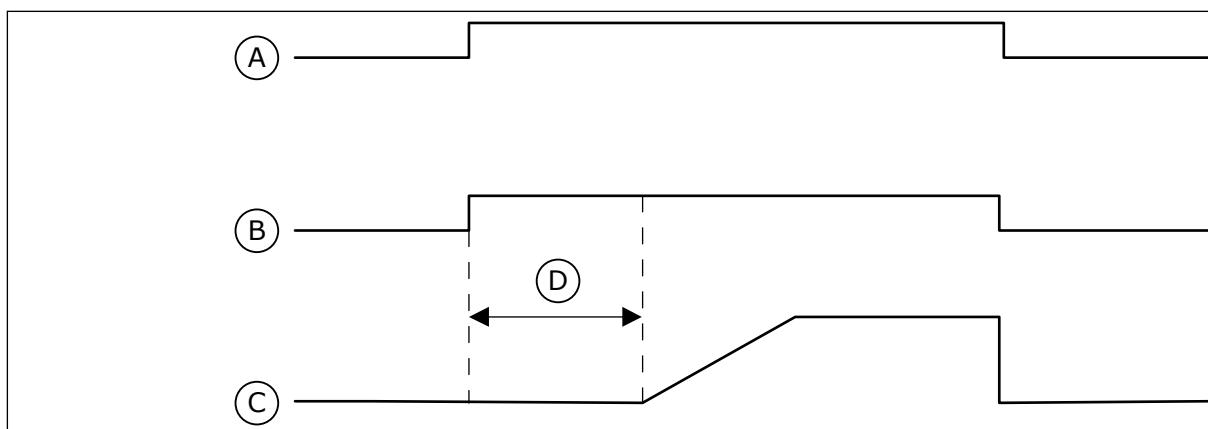


Fig. 106: Funcționarea pompei de amorsare

- | | |
|---|---|
| A. Comandă de pornire (pompă principală) | C. Frecvență de ieșire (pompă principală) |
| B. Control pompă de amorsare (semnal digital de ieșire) | D. Durată amorsare |

P3.21.3.1 FUNCȚIE DE AMORSARE (ID 1677)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția Pompă amorsare.

O pompă de amorsare este o pompă mai mică, ce amorsează admisia pompei principale, pentru a preveni absorbtia aerului. Funcția pompă de amorsare comandă o pompă de amorsare printr-un semnal de ieșire releu.

P3.21.3.2 ORĂ DE AMORSARE (ID 1678)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp în care pompa de amorsare va funcționa înainte de pornirea pompei principale.

10.21.4 FUNCȚIE ANTIBLOCARE

Funcția Anti-blocking (Anti-blocare) face pompa să nu se blocheze în caz de oprire pe o durată mai îndelungată în modul repaus. Cât timp se află în modul Sleep (Repaus), pompa pornește la anumite intervale. Puteți efectua o configurare a intervalelor, timpilor de rulare și vitezei pentru anti-blocare.

P3.21.4.1 INTERVAL ANTI-BLOCARE (ID 1696)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul pentru funcția anti-blocare.

Acest parametru setează timpul după care pompa pornește la viteza specificată (P3.21.4.3 Anti-blocking Frequency [Frecvență anti-blocare]) și pe intervalul de timp specificat (P3.21.4.2 Anti-blocking Runtime [Durată de rulare anti-blocare]).

Funcția Anti-blocking (Anti-blocare) poate fi folosită în cadrul sistemelor Single drive (Variator de turație unic) și Multidrive (Variator de turație multiplu) doar atunci când pompa se află în modul repaus sau în modul aşteptare (sistem Multidrive [cu variator multiplu de turație]).

Funcția anti-blocare este activată atunci când valoarea acestui parametru este mai mare decât 0 și este dezactivată atunci când valoarea este 0.

P3.21.4.2 DURATĂ DE RULARE ANTI-BLOCARE (ID 1697)

Utilizați acest parametru pentru a seta intervalul de timp în care pompa funcționează la turația setată atunci când funcția anti-blocare este activată.

P3.21.4.3 FRECVENȚĂ ANTI-BLOCARE (ID 1504)

Utilizați acest parametru pentru a seta referința de frecvență a unității care va fi utilizată cu funcția anti-blocare activată.

10.21.5 PROTECȚIE CONTRA ÎNGHEȚULUI

Utilizați funcția de protecție anti-îngheț pentru a proteja pompa împotriva deteriorărilor provocate de îngheț. Dacă pompa este în modul repaus, iar temperatura măsurată în pompă scade sub temperatura de protecție setată, utilizați pompa la o frecvență constantă (setată prin parametrul P3.13.10.6 Frost Protection Frequency [Frecvență protecție anti-îngheț]). Pentru a utiliza această funcție, trebuie să instalați pe carcasa pompei sau pe conducta din apropierea pompei un traductor sau un senzor de temperatură.

P3.21.5.1 PROTECȚIE LA ÎNGHEȚ (ID 1704)

Utilizați acest parametru pentru a activa funcția de protecție la îngheț.

Dacă temperatura măsurată a pompei scade sub nivelul setat și unitatea de acționare este în stare în aşteptare, protecția la îngheț pornește pompa și o menține la o frecvență de funcționare constantă.

P3.21.5.2 SEMNAL TEMPERATURĂ (ID 1705)

Utilizați acest parametru pentru a selecta sursa semnalului de temperatură utilizat pentru funcția de Protecție la îngheț.

P3.21.5.3 MINIM SEMNAL TEMPERATURĂ (ID 1706)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea minimă a semnalului de temperatură. De exemplu, un interval de semnal temperatură de 4...20 mA corespunde unui interval de temperatură de -50...200 °C.

P3.21.5.4 MAXIM SEMNAL TEMPERATURĂ (ID 1707)

Utilizați acest parametru pentru a seta valoarea maximă a semnalului de temperatură. De exemplu, un interval de semnal temperatură de 4...20 mA corespunde unui interval de temperatură de -50...200 °C.

P3.21.5.5 LIMITĂ TEMPERATURĂ PROTECȚIE LA ÎNGHET (ID 1708)

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de temperatură la care pornește unitatea. Dacă temperatura pompei scade sub această limită și unitatea de acționare este în stare în aşteptare, funcția de protecție la îngheț pornește unitatea de acționare.

P3.21.5.6 FRECVENȚĂ PROTECȚIE LA ÎNGHET (ID 1710)

Utilizați acest parametru pentru a seta referința de frecvență a unității care va fi utilizată cu funcția de protecție la îngheț activată.

V3.21.5.7 MONITORIZARE TEMPERATURĂ DE ÎNGHET (ID 1711)

Această valoare de monitorizare reprezintă valoarea semnalului de temperatură utilizat pentru funcția de protecție anti-îngheț.

10.22 ÎNTREȚ.

Convertizorul de frecvență VACON® are diferite contoare bazate pe timpul de funcționare a unității de acționare și pe consumul de energie. Unele dintre aceste contoare măsoară valorile totale, iar altele pot fi resetate.

Contoarele energetice măsoară energia consumată din rețeaua de alimentare. Celelalte contoare se folosesc pentru a măsura, de exemplu, timpul de funcționare a variatorului de turatie sau durata de rulare a motorului.

Este posibilă monitorizarea tuturor valorilor contoarelor de la PC, tastatură sau Fieldbus. Dacă folosiți tastatura sau PC-ul, puteți monitoriza valorile contorizate în meniul Diagnostics (Diagnosticare). Dacă utilizați Fieldbus, puteți citi valorile contorizate cu numerele de ID. În cadrul acestui capitol veți găsi date despre aceste numere de ID.

10.22.1 UTILIZAREA CONTORULUI TEMPORAL

Nu este posibilă resetarea contorului timpului de funcționare a unității de control. Contorul se află în sub-meniu Total counters (Contoare totale). Valoarea contorului are 5 valori diferite de 16 biți. Pentru a citi valoarea contorului prin protocol Fieldbus, utilizați aceste numere de ID.

- **ID 1754 Contor durată funcționare (ani)**
- **ID 1755 Contor durată funcționare (zile)**
- **ID 1756 Contor durată funcționare (ore)**
- **ID 1757 Contor durată funcționare (minute)**
- **ID 1758 Contor durată funcționare (secunde)**

Exemplu: Recepționați valoarea 1a 143d 02:21 a contorului timpului de funcționare de la Fieldbus.

- ID1754: 1 (ani)
- ID1755: 143 (zile)
- ID1756: 2 (ore)
- ID1757: 21 (minute)
- ID1758: 0 (secunde)

10.22.2 UTILIZAREA CONTORULUI PARȚIAL AL TIMPULUI DE FUNCȚIONARE

Este posibilă resetarea contorului parțial al timpului de funcționare pentru unitatea de control. Se află în sub-meniu Trip counters (Contoare parțiale). Este posibilă resetarea contorului prin intermediul PC-ului, a panoului de control sau a protocolului Fieldbus. Valoarea contorului are 5 valori diferite de 16 biți. Pentru a citi valoarea contorului prin protocol Fieldbus, utilizați aceste numere de ID.

- **ID 1766 Contor parțial durată funcționare (ani)**
- **ID 1767 Contor parțial durată funcționare (zile)**
- **ID 1768 Contor parțial durată funcționare (ore)**
- **ID 1769 Contor parțial durată funcționare (minute)**
- **ID 1770 Contor parțial durată funcționare (secunde)**

Exemplu: Recepționați valoarea 1a 143d 02:21 a contorului parțial al timpului de funcționare de la Fieldbus.

- ID1766: 1 (ani)
- ID1767: 143 (zile)
- ID1768: 2 (ore)
- ID1769: 21 (minute)
- ID1770: 0 (secunde)

ID 2311 RESETAREA CONTORULUI PARȚIAL PENTRU DURATĂ DE FUNCȚIONARE

Puteți reseta timpul de funcționare prin intermediul PC-ului, a panoului de control sau a protocolului Fieldbus. Dacă folosiți PC-ul sau panoul de control, puteți reseta contorul din meniul Diagnostics (Diagnosticare).

Dacă utilizați Fieldbus pentru a reseta contorul, setați un front crescător (0 => 1) pentru ID2311 Operating Time Trip Counter Reset (Resetare contor parțial durată funcționare).

10.22.3 CONTORUL DURATEI DE RULARE

Nu este posibilă resetarea contorului duratei de rulare a motorului. Se află în sub-meniul Total counters (Contoare totale). Valoarea contorului are 5 valori diferite de 16 biți. Pentru a citi valoarea contorului prin protocol Fieldbus, utilizați aceste numere de ID.

- **ID 1772 Contor durată totală funcționare (ani)**
- **ID 1773 Contor durată totală funcționare (zile)**
- **ID 1774 Contor durată totală funcționare (ore)**
- **ID 1775 Contor durată totală funcționare (minute)**
- **ID 1776 Contor durată totală funcționare (secunde)**

Exemplu: Recepționați valoarea *1a 143d 02:21* a contorului duratei de rulare de la Fieldbus.

- ID1772: 1 (ani)
- ID1773: 143 (zile)
- ID1774: 2 (ore)
- ID1775: 21 (minute)
- ID1776: 0 (secunde)

10.22.4 ACTIVAREA CONTORULUI TEMPORAL

Ora de activare a contorului unității de alimentare se află în sub-meniul Total counters (Contoare totale). Nu este posibilă resetarea contorului. Valoarea contorului are 5 valori diferite de 16 biți. Pentru a citi valoarea contorului prin protocol Fieldbus, utilizați aceste numere de ID.

- **ID 1777 Contor durată alimentare (ani)**
- **ID 1778 Contor durată alimentare (zile)**
- **ID 1779 Contor durată alimentare (ore)**
- **ID 1780 Contor durată alimentare (minute)**
- **ID 1781 Contor durată alimentare (secunde)**

Exemplu: Recepționați valoarea *1a 240d 02:18* a contorului orei de activare de la Fieldbus.

- ID1777: 1 (ani)
- ID1778: 240 (zile)
- ID1779: 2 (ore)
- ID1780: 18 (minute)
- ID1781: 0 (secunde)

10.22.5 CONTOR DE ENERGIE

Contorul energetic măsoară cantitatea totală de energie pe care o obține variatorul de turație din rețeaua de alimentare. Contorul nu poate fi resetat. Pentru a citi valoarea contorului prin protocol Fieldbus, utilizați aceste numere de ID.

ID 2291 Contorul de energie

Valoarea are întotdeauna 4 cifre. Formatul și unitatea de măsură a contorului se modifică, pentru a corespunde cu valoarea contorului energetic. Consultați exemplul de mai jos.

Exemplu:

- 0,001 kWh
- 0,010 kWh
- 0,100 kWh
- 100,0 kWh
- 100,0 kWh
- 100,0 kWh
- 1,000 MWh
- 10,00 MWh
- 100,0 MWh
- 1,000 GWh
- etc...

ID2303 Format contor energie

Formatul contorului energetic furnizează poziția punctului zecimal din valoarea Energy Counter (Contorului energetic).

- 40 = 4 cifre, 0 cifre fracționare
- 41 = 4 cifre, 1 cîfră fracționară
- 42 = 4 cifre, 2 cifre fractionare
- 43 = 4 cifre, 3 cifre fracționare

Exemplu:

- 0,001 kWh (Format = 43)
- 100,0 kWh (Format = 41)
- 10,00 MWh (Format = 42)

ID2305 Unitate contor energie

Unitatea contorului energetic furnizează unitatea de măsură a valorii Energy Counter (Contorului energetic).

- 0 = kWh
- 1 = MWh
- 2 = GWh
- 3 = TWh
- 4 = PWh

Exemplu: Dacă recepționați valoarea 4.500 de la ID2291, valoarea 42 de la ID2303 și valoarea 0 de la ID2305, rezultatul este de 45,00 kWh.

10.22.6 CONTOR PARȚIAL ENERGIE

Contorul energetic parțial măsoară cantitatea de energie pe care o obține variatorul de turație din rețeaua de alimentare. Contorul se află în sub-meniu Trip counters (Contoare parțiale). Puteți reseta timpul de funcționare prin intermediul PC-ului, a panoului de control

sau a protocolului Fieldbus. Pentru a citi valoarea contorului prin protocol Fieldbus, utilizați aceste numere de ID.

ID 2296 Contor parțial energie

Valoarea are întotdeauna 4 cifre. Formatul și unitatea de măsură a contorului se modifică, pentru a corespunde cu valoarea contorului energetic parțial. Consultați exemplul de mai jos. Puteți monitoriza formatul și unitatea de măsură a contorului energetic cu ID2307 Energy Trip Counter Format (Format contor energetic parțial) și ID2309 Energy Trip Counter Unit (Unitate de măsură contor energetic parțial).

Exemplu:

- 0,001 kWh
- 0,010 kWh
- 0,100 kWh
- 100,0 kWh
- 100,0 kWh
- 100,0 kWh
- 1,000 MWh
- 10,00 MWh
- 100,0 MWh
- 1,000 GWh
- etc...

ID2307 Format contor parțial energie

Formatul contorului energetic parțial furnizează poziția punctului zecimal din valoarea Energy Trip Counter (Contorului energetic parțial).

- 40 = 4 cifre, 0 cifre fracționare
- 41 = 4 cifre, 1 cîfră fracționară
- 42 = 4 cifre, 2 cifre fracționare
- 43 = 4 cifre, 3 cifre fracționare

Exemplu:

- 0,001 kWh (Format = 43)
- 100,0 kWh (Format = 41)
- 10,00 MWh (Format = 42)

ID 2309 Unitate de măsură contor parțial energie

Unitatea contorului energetic parțial furnizează unitatea de măsură a valorii Energy Trip Counter (Contorului energetic parțial).

- 0 = kWh
- 1 = MWh
- 2 = GWh
- 3 = TWh
- 4 = PWh

ID2312 Resetare contor parțial energie

Pentru a reseta contorul energetic parțial, utilizați PC-ul, panoul de control sau protocolul Fieldbus. Dacă folosiți PC-ul sau panoul de control, puteți reseta contorul din meniul Diagnostics (Diagnosticare). Dacă utilizați Fieldbus, setați un front crescător pentru ID2312 Energy Trip Counter Reset (Resetare contor energetic parțial).

10.23 FILTRU ARMONIC AVANSAT***P3.23.1 LIMITĂ DECONECTARE CONDENSATORI (ID 15510)***

Utilizați acest parametru pentru a seta limita de deconectare pentru filtrul armonic avansat. Valoarea se află în procentajul puterii nominale a unității de acționare.

P3.23.2 HISTEREZIS DECONECTARE CONDENSATORI (ID 15511)

Utilizați acest parametru pentru a seta histerezis de deconectare pentru filtrul armonic avansat. Valoarea se află în procentajul puterii nominale a unității de acționare.

P3.23.3 SUPRATEMPERATURĂ AHF (ID 15513)

Utilizați acest parametru pentru a seta semnalul digital de intrare care activează supratemperatura AHF (ID eroare 1118).

P3.23.4 RĂSPUNS LA EROARE AHF (ID 15512)

Utilizați acest parametru pentru a selecta reacția convertorului de frecvență la o eroare de supratemperatură AHF.

11 URMĂRIREA ERORILOR

Când sistemul de diagnosticare de control al variatorului de turație pentru motoare CA descoperă o stare anormală în funcționarea acestuia, este afișată o notificare. Puteți vedea notificarea pe ecranul panoului de control. Ecranul afișează codul, numele și o scurtă descriere a erorii sau alarmei.

Informațiile despre sursă specifică sursa erorii, cauza, locația de apariție și alte date.

Există 3 tipuri diferite de notificare.

- O informare nu are niciun efect asupra funcționării variatorului de turație. Trebuie să resetați informarea.
- O alarmă vă informează despre funcționarea anormală a variatorului de turație. Alarma nu oprește variatorul de turație. Trebuie să resetați alarmă.
- O eroare oprește variatorul de turație. Trebuie să resetați variatorul de turație și să găsiți soluția problemei.

Puteți programa diferite răspunsuri în cazul unor erori din aplicație. Puteți găsi mai multe informații în Capitolul 5.9 *Grupul 3.9: Protecții*.

Resetăți eroarea cu butonul Reset de pe tastatură sau de la terminalul I/O, Fieldbus ori instrumentul PC. Eroarea persistă în Fault history (Istoricul de erori), unde o puteți accesa și examina. Consultați diferitele coduri de eroare din Capitolul 11.3 *Coduri eroare*.

Înainte de a contacta distribuitorul sau fabricantul din cauza unei funcționări anormale, pregătiți o serie de date. Notați toate textele de pe ecran, codul de eroare, ID-ul de eroare, informațiile despre sursă, lista Active Faults (Erori active) și Fault History (Istoricul de erori).

11.1 ESTE AFIȘATĂ O EROARE

Când variatorul de turație afișează o eroare și se oprește, examinați cauza acesteia și resetați-o.


Există 2 proceduri de a reseta o eroare: prin intermediul butonului Reset și prin intermediul unui parametru.

RESETAREA CU BUTONUL RESET


- Apăsați butonul Reset (Resetare) de pe tastatură timp de 2 secunde.

RESETAREA CU UN PARAMETRU DIN ECRANUL GRAFIC


- Accesați Diagnostics Menu (Meniu de diagnosticare).

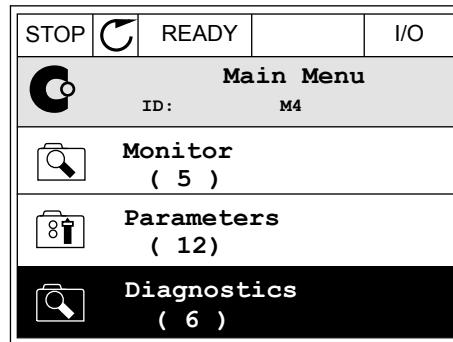

- Accesați sub-meniuul Reset faults (Resetare erori).

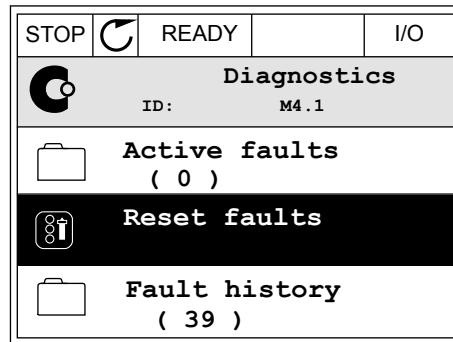

- 3 Selectați parametrul Reset Faults (Resetare erori).

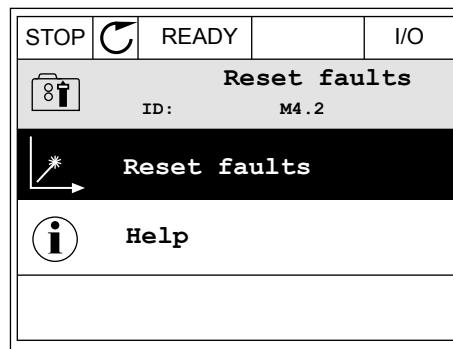


RESETAREA CU UN PARAMETRU DIN ECRANUL TEXT


- 1 Accesați Diagnostics Menu (Meniul de diagnosticare).



- 2 Pentru a găsi parametrul Reset Faults (Resetare erori), utilizați butoanele săgeată Up (Sus) și Down (Jos).

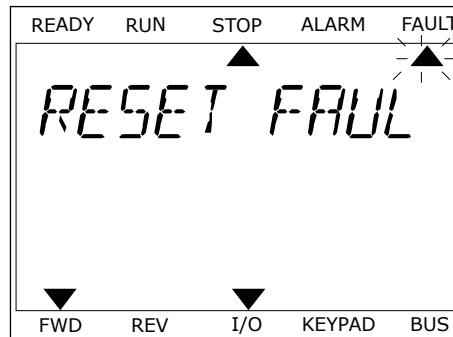

- 3 Selectați valoarea Yes (Da) și apăsați OK.

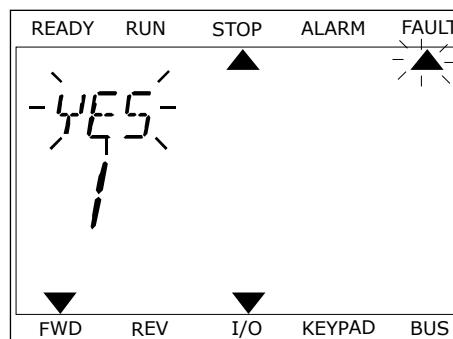

11.2 ISTORIC ERORI

În Fault history (Istoricul de erori) puteți găsi mai multe date despre acestea. Istoricul de erori poate conține un număr maxim de 40 de erori.

EXAMINAREA ISTORICULUI DE ERORI ÎN ECRANUL GRAFIC

- Pentru a afla mai multe date despre o eroare, accesați Fault history (Istoricul de erori).

STOP		READY	I/O
Diagnostics			ID: M4.1
Active faults (0)			
Reset faults			
Fault history (39)			

- Pentru a examina datele unei erori, apăsați butonul săgeată Right (Dreapta).


STOP		READY	I/O
Fault history			ID: M4.3.3
External Fault 51 Fault old 891384s			
External Fault 51 Fault old 871061s			
Device removed 39 Info old 862537s			

- 3 Puteți observa datele în cadrul unei liste.

STOP		READY	I/O
Fault history			
ID:	M4.3.3.2		
Code	39		
ID	380		
State	Info old		
Date	7.12.2009		
Time	04:46:33		
Operating time	862537s		
Source 1			
Source 2			
Source 3			

EXAMINAREA ISTORICULUI DE ERORI ÎN ECRANUL TEXT


- 1 Apăsați OK pentru a accesa Fault history (Istoricul de erori).

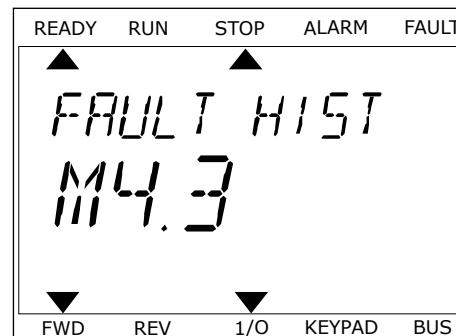

- 2 Pentru a examina datele unei erori, apăsați din nou OK.



- 3 Pentru a examina toate datele, apăsați butonul săgeată jos.

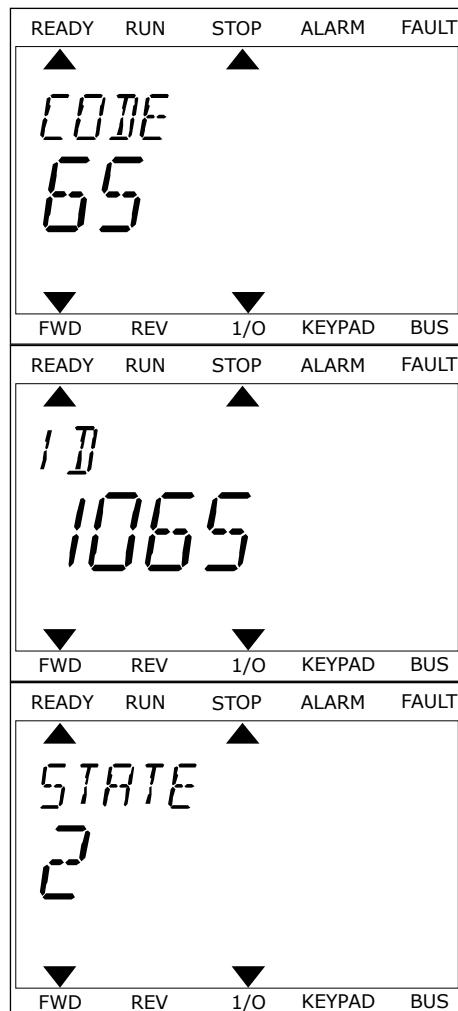

11.3 CODURI EROARE

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
1	1	Supracurent (eroare hardware)	Currentul este prea mare ($>4*I_H$) în cablul de motor. Cauza acestuia poate fi una dintre următoarele:	Efectuați o verificare a încărcării. Efectuați o verificare a motorului. Efectuați o verificare a cablurilor și conexiunilor.
	2	Supracurent (eroare software)	<ul style="list-style-type: none"> • o creștere bruscă a unei sarcini grele • un scurtcircuit în cablurile de motor • motorul nu este de tipul corect • setările parametrilor nu sunt efectuate corespunzător 	Efectuați o rulare de identificare. Setați un timp de accelerare mai îndelungat (P3.4.1.2 și P3.4.2.2).
2	10	Supratensiune (eroare hardware)	Tensiunea conexiunii CC este mai mare decât limitele permise.	Setați un timp de decelerare mai îndelungat (P3.4.1.3 și P3.4.2.3). Activăți controlerul de supratensiune.
	11	Supratensiune (eroare software)	<ul style="list-style-type: none"> • timpul de decelerare este prea scurt • vârfuri înalte de supratensiune în alimentarea electrică 	Efectuați o verificare a tensiunii de intrare.
3	20	Eroare de pământare (eroare hardware)	Măsurarea currentului indică faptul că suma curentului de fază motor nu este 0.	Efectuați o verificare a cablurilor de motor și a motorului. Verificați filtrele.
	21	Eroare de pământare (eroare software)	<ul style="list-style-type: none"> • o defecțiune a izolației din cabluri sau motor • o defecțiune a filtrelor (du/dt, sinus) 	
5	40	Comutator încărcare	Întrerupătorul de încărcare este închis, iar informația de feedback indică OPEN (Deschis).	<p>Resetați eroarea și reporniți variatorul de turăție.</p> <p>Efectuați o verificare a semnalului de feedback și a conexiunii prin cablu dintre placa de comandă și placa de alimentare.</p> <p>Dacă eroarea apare din nou, solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.</p>

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
7	60	Saturație	<ul style="list-style-type: none"> • IGBT defect • scurtcircuit de desaturare în IGBT • scurtcircuit sau supra-sarcină în rezistorul de frână 	<p>Această eroare nu poate fi resetată de la panoul de control. Efectuați o dezactivare a variatorului de turație.</p> <p>NU REPORNIȚI VARIATORUL DE TURAȚIE și NU RECONNECTAȚI ALIMENTAREA ELECTRICĂ!</p> <p>Solicitați instrucțiuni de la fabricant.</p>

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
8	600	Eroare de sistem	Nu există comunicare între placa de comandă și placa de alimentare.	Resetăți eroarea și reporniți variatorul de turație. Descărcați cel mai recent software de pe site-ul Unităților Danfoss. Actualizați variatorul de turație cu acesta. Dacă eroarea apare din nou, solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.
	601		Componentă defectă. Defecțiune de funcționare.	
	602		Componentă defectă. Defecțiune de funcționare. Tensiunea de alimentare auxiliară din unitatea de alimentare electrică este prea joasă.	
	603		Componentă defectă. Defecțiune de funcționare. Tensiunea de fază la ieșire nu corespunde cu valoarea de referință. Eroare semnal de răspuns.	
	604		Componentă defectă. Defecțiune de funcționare. Tensiunea de fază la ieșire nu corespunde cu valoarea de referință. Eroare semnal de răspuns.	
	605		Componentă defectă. Defecțiune de funcționare.	
	606		Software-ul unității de control nu este compatibil cu software-ul unității de alimentare.	
	607		Versiunea software nu poate fi citită. Unitatea de alimentare nu are software. Componentă defectă. Defecțiune de funcționare (problemă la placa de alimentare sau la placa de măsurare).	
	608		Supraîncărcare a procesorului.	
	609		Componentă defectă. Defecțiune de funcționare.	Resetăți eroarea și efectuați două dezactivări ale variatorului de turație. Descărcați cel mai recent software de pe site-ul Unităților Danfoss. Actualizați variatorul de turație cu acesta.

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
8	610	Eroare de sistem	Componentă defectă. Defecțiune de funcționare.	Resetați eroarea și reporniți. Descărcați cel mai recent software de pe site-ul Unităților Danfoss. Actualizați variatorul de turație cu acesta. Dacă eroarea apare din nou, solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.
	614		Eroare de configurație. Eroare de software. Componentă defectă (placă de comandă defectă). Defecțiune de funcționare.	
	647		Componentă defectă. Defecțiune de funcționare.	
	648		Defecțiune de funcționare. Software-ul sistemului nu este compatibil cu aplicația.	
	649		Supraîncărcare a resurselor. O defecțiune de încărcare, restabilire sau salvare a unui parametru.	Încărcați valorile implicite din fabrică. Descărcați cel mai recent software de pe site-ul Unităților Danfoss. Actualizați variatorul de turație cu acesta.

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
8	667	Eroare de sistem	Ethernet PHY nu este recunoscut sau se află în starea greșită.	Resetați eroarea și reporniți unitatea de acționare c.a. Descărcați cel mai recent software de pe site-ul Unităților Danfoss. Actualizați variatorul de turație cu acesta. Dacă eroarea apare din nou, solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.
	670		Tensiunea de ieșire este prea mică din cauza suprasolicitării, a unei componente defecte sau a unui scurtcircuit.	Verificați încărcarea ieșirii auxiliare. Resetați eroarea și reporniți unitatea de acționare c.a. Descărcați cel mai recent software de pe site-ul Unităților Danfoss. Actualizați variatorul de turație cu acesta. Dacă eroarea apare din nou, solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.
	827		Cheia de licență furnizată (prin intermediul panoului de comandă sau al VCX) este nevalidă/incorectă. Cheia de licență este incorectă sau nu este pentru această unitate.	Resetați eroarea și reporniți unitatea de acționare c.a. Introduceți din nou cheia de licență în convertorul de frecvență. Descărcați cel mai recent software de pe site-ul Unităților Danfoss. Actualizați variatorul de turație cu acesta. Dacă eroarea apare din nou, solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.
	828		Cheia de licență introdusă a fost acceptată și stocată în unitate.	-
	829		Sunt utilizate licențe noi de la pornirea anterioară.	-
	830		Au fost eliminate licențe de pe unitate.	-

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
9	80	Eroare tensiune sub limită	<p>Tensiunea conexiunii CC este mai mică decât limitele permise.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensiunea de alimentare este prea mică • componentă defectă • siguranță fuzibilă de intrare defectă • Întrerupătorul de încărcare externă nu este închis <p>OBSERVAȚIE! Această eroare devine activă doar dacă variatorul de turație se află în starea Run (Rulare).</p>	<p>Dacă există o întrerupere temporară a tensiunii de alimentare, resetați eroarea și reporniți variatorul de turație.</p> <p>Efectuați o verificare a tensiunii de alimentare. Dacă tensiunea de alimentare este suficientă, atunci există o eroare internă.</p> <p>Examinați rețeaua electrică pentru a descoperi eroarea.</p> <p>Solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.</p>
10	91	Fază intrare	<ul style="list-style-type: none"> • defectiune tensiune de alimentare • o siguranță fuzibilă defectă sau o defectiune a cablurilor de alimentare <p>Sarcina trebuie să fie de minimum 10 – 20 % pentru ca supravegherea să funcționeze.</p>	Efectuați o verificare a tensiunii de alimentare, a sigurantelor fuzibile și cablului de alimentare, a punții redresoare și a comenzi tiristorului (MR6->).
11	100	Supraveghere fază ieșire	<p>Măsurarea curentului indică faptul că nu există curent într-o din fazele motorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • defectiune de motor sau de cablu al motorului • o defectiune a filtrelor (du/dt, sinus) 	<p>Efectuați o verificare a cablurilor de motor și a motorului.</p> <p>Efectuați o verificare a filtrelor du/dt sau sinus.</p>
13	120	Temperatură sub limită la unitatea de acționare c.a. (eroare)	Temperatura este prea joasă în radiatorul unității de alimentare electrică sau în placă de comandă.	Temperatura ambientală este prea joasă pentru variatorul de turație. Mutăți-vă într-o poziție mai bine încălzită.

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
14	130	Supratemperatură unitate de acționare c.a. (eroare, radiator termic)	Temperatura este prea joasă în radiatorul unității de alimentare electrică sau în placa de comandă. Limitele de temperatură ale radiatorului sunt diferite în cazul tuturor cadrelor.	Efectuați o verificare a cantității reale și a fluxului real de aer pentru răcire. Asigurați-vă că radiatorul nu prezintă depuneri de praf. Efectuați o verificare a temperaturii ambientale. Asigurați-vă că frecvența de comutare nu este prea ridicată în raport cu temperatura ambientală și cu sarcina motorului. Efectuați o verificare a ventilatorului de răcire.
	131	Supratemperatură unitate de acționare c.a. (alarmă, radiator)		
	132	Supratemperatură unitate de acționare c.a. (eroare, placă)		
	133	Supratemperatură unitate de acționare c.a. (alarmă, placă)		
	136	Temperatură circuit protecție la supratensiune (alarmă)	Capacitanță ieșire prea mare sau eroare împământare în rețeaua flotantă.	Efectuați o verificare a cablurilor și a motorului.
15	140	Blocare arbore motor	Motorul s-a blocat.	Efectuați o verificare a motorului și a sarcinii.
	150	Supratemperatură motor	Sarcina este prea mare pentru motor.	Micșorați sarcina motorului. Dacă nu există suprasarcină motor, efectuați o verificare a parametrilor de protecție termică ai acestuia (grupul de parametri 3.9 Protections [Protecții]).
17	160	Subîncărcare motor	Sarcina nu este suficientă pentru motor.	Efectuați o verificare a încărcării. Efectuați o verificare a parametrilor. Efectuați o verificare a filtrelor du/dt și sinus.
19	180	Suprasarcină pe partea de putere (supraveghere pe durată scurtă)	Puterea variatorului de turație este prea mare.	Micșorați sarcina. Examinați dimensionarea variatorului de turație. Asigurați-vă că nu este prea mic pentru sarcina respectivă.
	181	Suprasarcină pe partea de putere (supraveghere pe durată lungă)		

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
25	240	Eroare com.motor	Această eroare poate apărea doar dacă utilizați o aplicație specifică a clientului. Defecțiune de identificare a unghiului de pornire.	Resetăți eroarea și reporniți variatorul de turație. Măriți curentul de identificare. Pentru mai multe informații, consultați sursa istoricului de erori.
	241		<ul style="list-style-type: none"> • Rotorul se mișcă în timpul identificării. • Unghiul nou nu corespunde cu cel vechi. 	
26	250	Pornire împiedicată	Nu este posibilă pornirea variatorului de turație. Când solicitarea Run (Rulare) are valoarea ON (Pornit), în variatorul de turație se încarcă un software nou (firmware sau aplicație), o setare de parametri sau un alt fișier care afectează funcționarea variatorului de turație.	Resetăți eroarea și opriți variatorul de turație. Încărcați software-ul și porniți variatorul de turație.
29	280	Termistor Atex	Termistorul ATEX comunică faptul că există o supra-temperatură.	Resetăți eroarea. Efectuați o verificare a termistorului și a conexiunilor acestuia.

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
30	290	Oprire de siguranță	Semnalul A, care indică neîndeplinirea condițiilor de siguranță, nu vă permite să setați variatorul de turație în starea READY (Pregătit).	Resetăți eroarea și reporniți varia- torul de turație. Efectuați o verificare a semnalelor de la placa de comandă până la placa de alimentare și a conectoru- lui D.
	291	Oprire de siguranță	Semnalul B, care indică neîndeplinirea condițiilor de siguranță, nu vă permite să setați variatorul de turație în starea READY (Pregătit).	
	500	Configurare siguranță	Comutatorul de configura- rea siguranței a fost instalat.	Eliminați comutatorul de configu- rarea siguranței de pe placa de comandă.
	501	Configurare siguranță	Există prea multe plăci opționale STO. Trebuie să aveți una singură.	Păstrați una dintre plăcile opțio- nale STO. Îndepărtați-le pe cele- lalte. Consultați manualul de sigu- ranță.
	502	Configurare siguranță	Placa optională STO a fost instalată într-un locaș incor- rect.	Instalați placa optională STO într- un locaș corect. Consultați manua- lul de siguranță.
	503	Configurare siguranță	Nu există comutator de con- figurarea siguranței pe placa de comandă.	Instalați comutatorul de configura- rea siguranței pe placa de comandă. Consultați manualul de siguranță.
	504	Configurare siguranță	Comutatorul de configura- rea siguranței a fost instalat incorect pe placa de comandă.	Instalați comutatorul de configura- rea siguranței într-o poziție corectă pe placa de comandă. Consultați manualul de siguranță.
	505	Configurare siguranță	Comutatorul de configura- rea siguranței a fost instalat incorect pe placa optională STO.	Efectuați o verificare a instalării comutatorului de configura- rea siguranței de pe placa optională STO. Consultați manualul de sigu- ranță.
	506	Configurare siguranță	Nu există comunicare cu placa optională STO.	Efectuați o verificare a instalării plăcii opționale STO. Consultați manualul de siguranță.
	507	Configurare siguranță	Placa optională STO nu este compatibilă cu echipamen- tele.	Resetăți variatorul de turație și reporniți-l. Dacă eroarea apare din nou, solicitați instrucțiuni de la dis- tribuitorul cel mai apropiat.

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
30	520	Diagnoză de siguranță	Intrările STO au stări diferite.	Efectuați o verificare a comutatorului de siguranță extern. Efectuați o verificare a conexiunii de intrare și a cablului comutatorului de siguranță. Resetați unitatea de acționare și reporniți. Dacă eroarea apare din nou, solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.
	521		O defectiune de diagnosticare a termistorului ATEX. Nu există conexiune în intrarea termistorului ATEX.	Resetați unitatea și reporniți-o. Dacă eroarea apare din nou, schimbați placă optională.
	522		Un scurtcircuit în conexiunea de intrare a termistorului ATEX.	Efectuați o verificare a conexiunii de intrare a termistorului ATEX. Efectuați o verificare a conexiunii ATEX externe. Efectuați o verificare a termistorului ATEX extern.
	530	Siguranță cuplu dezactivată	A fost declanșată o oprire de urgență sau a fost activată o altă operațiune STO.	Când funcția STO este activată, unitatea de acționare este în stare de siguranță.
32	311	Ventilator de răcire	Viteza ventilatorului nu corespunde cu exactitate vitezei de referință, dar variatorul de turație funcționează corect. Această eroare apare doar în cazul MR7 și al variatoarelor de turație mai mari decât MR7.	Resetați eroarea și reporniți variatorul de turație. Curătați sau înlocuiți ventilatorul.
	312	Ventilator de răcire	Durata de viață a ventilatorului (adică 50.000 h) s-a încheiat.	Înlocuiți ventilatorul și resetați contorul duratei de viață a acestuia.
33	320	Mod incend. activ	Modul Fire (Incendiu) al variatorului de turație este activat. Protecțiile variatorului de turație nu sunt utilizate. Această alarmă se resetează automat atunci când modul Fire (Incendiu) este dezactivat.	Efectuați o verificare a setărilor de parametri și a semnalelor. Unele protecții ale variatorului de turație sunt dezactivate.

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
37	361	Dispozitiv schimbat (același tip)	Unitatea de alimentare electrică a fost înlocuită cu una nouă de aceeași mărime. Dispozitivul este pregătit pentru utilizare. Parametrii sunt disponibili în variatorul unic de turație.	Resetăți eroarea. Variatorul de turație se resetează după ce resetăți eroarea.
	362	Dispozitiv schimbat (același tip)	Placa optională din locașul B a fost înlocuită cu una nouă, pe care ați utilizat-o anterior în același locaș. Dispozitivul este pregătit pentru utilizare.	Resetăți eroarea. Variatorul de turație începe să folosească setările vechi ale parametrilor.
	363	Dispozitiv schimbat (același tip)	Aceeași cauză ca și la ID362, dar se referă la locașul C.	
	364	Dispozitiv schimbat (același tip)	Aceeași cauză ca și la ID362, dar se referă la locașul D.	
	365	Dispozitiv schimbat (același tip)	Aceeași cauză ca și la ID362, dar se referă la locașul E.	
38	372	Dispozitiv adăugat (același tip)	O placa optională a fost introdusă în locașul B. Ați utilizat placa optională anterior în același locaș. Dispozitivul este pregătit pentru utilizare.	Dispozitivul este pregătit pentru utilizare. Variatorul de turație începe să folosească setările vechi ale parametrilor.
	373	Dispozitiv adăugat (același tip)	Aceeași cauză ca și la ID372, dar se referă la locașul C.	
	374	Dispozitiv adăugat (același tip)	Aceeași cauză ca și la ID372, dar se referă la locașul D.	
	375	Dispozitiv adăugat (același tip)	Aceeași cauză ca și la ID372, dar se referă la locașul E.	
39	382	Aparat îndepărtat	O placă optională a fost scoasă din locașul A sau B.	Dispozitivul nu este disponibil. Resetăți eroarea.
	383	Aparat îndepărtat	Aceeași cauză ca și la ID380, dar se referă la locașul C	
	384	Aparat îndepărtat	Aceeași cauză ca și la ID380, dar se referă la locașul D	
	385	Aparat îndepărtat	Aceeași cauză ca și la ID380, dar se referă la locașul E	
40	390	Aparat necunosc.	A fost conectat un dispozitiv necunoscut (unitate de alimentare/placă optională)	Dispozitivul nu este disponibil. Dacă eroarea apare din nou, solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
41	400	Temperatură IGBT	Temperatura IGBT calculată este prea mare. <ul style="list-style-type: none">• sarcina motorului este prea mare• temperatura ambientală este prea mare• defecțiune de echipamente	Efectuați o verificare a setărilor parametrilor. Examinați cantitatea reală și fluxul real de aer pentru răcire. Efectuați o verificare a temperaturii ambientale. Asigurați-vă că radiatorul nu prezintă depuneri de praf. Asigurați-vă că frecvența de comutare nu este prea ridicată în raport cu temperatura ambientală și cu sarcina motorului. Efectuați o verificare a ventilatorului de răcire. Efectuați o rulare de identificare.
44	431	Dispozitiv schimbat (alt tip)	Există o nouă unitate de alimentare, de un tip diferit. Parametrii nu sunt disponibili în setări.	Resetăți eroarea. Variatorul de turăție se resetează după ce resetăți eroarea. Setați din nou parametrii unității de alimentare.
	433	Dispozitiv schimbat (alt tip)	Placa optională din locașul C a fost înlocuită cu una nouă, pe care nu ati utilizat-o anterior în același locaș. Setările parametrilor nu au fost salvate.	Resetăți eroarea. Setați din nou parametrii pe placa de opțiuni.
	434	Dispozitiv schimbat (alt tip)	Aceeași cauză ca și la ID433, dar se referă la locașul D.	
	435	Dispozitiv schimbat (alt tip)	Aceeași cauză ca și la ID433, dar se referă la locașul D.	
45	441	Dispozitiv adăugat (alt tip)	Există o nouă unitate de alimentare, de un tip diferit. Parametrii nu sunt disponibili în setări.	Resetati eroarea. Variatorul de turăție se resetează după ce resetăți eroarea. Setați din nou parametrii unității de alimentare.
	443	Dispozitiv adăugat (alt tip)	O placă optională nouă, pe care nu ati utilizat-o anterior în același locaș, a fost introdusă în locașul C. Nu s-au salvat setările de parametri.	Setați din nou parametrii pe placa de opțiuni.
	444	Dispozitiv adăugat (alt tip)	Aceeași cauză ca și la ID443, dar se referă la locașul D.	
	445	Dispozitiv adăugat (alt tip)	Aceeași cauză ca și la ID443, dar se referă la locașul E.	
46	662	Ceas în timp real	Tensiunea electrică a bateriei RTC este scăzută.	Înlocuiți bateria.

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
47	663	Software actualizat	Software-ul variatorului de turărie a fost actualizat în proporție integrală sau doar pentru o aplicație.	Nu sunt necesare acțiuni.
50	1050	Eroare nivel redus la AI	Unul sau mai multe semnale analogice de intrare scad sub 50% din intervalul de semnal minim. Un cablu de control este defect sau desprins. O defectiune a unei surse de semnal.	Înlocuiți componentele defecte. Efectuați o verificare a circuitului analogic de intrare. Asigurați-vă că parametrul AI1 Signal Range (Intervalul de semnal AI1) este setat corect.
51	1051	Eroare externă dispozitiv	Semnalul digital de intrare-care este setat cu parametrul P3.5.1.11 sau P3.5.1.12 a fost activat.	Există o eroare specifică utilizatorului. Efectuați o verificare a intrărilor digitale și a diagramelor electrice.
52	1052	Eroare comunicație panou de comandă	Conexiunea dintre panoul de control și variatorul de turărie este defectă.	Efectuați o verificare a conexiunii panoului de control și a cablului aferent acestuia, dacă există.
	1352			
53	1053	Eroare comunicație bus de câmp	Conexiunea de date dintre Fieldbus Master și placă Fieldbus este defectă.	Efectuați o verificare a instalației și a Fieldbus Master.
54	1354	Eroare slot A	O placă optională defectă sau un locaș de placă optională defect	Efectuați o verificare a plăcii și a locașului. Solicitați instrucții de la distribuitorul cel mai apropiat.
	1454	Eroare slot B		
	1554	Eroare slot C		
	1654	Eroare slot D		
	1754	Eroare slot E		

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
57	1057	Identificare	A existat o eroare pe durata rulării de identificare.	Asigurați-vă că motorul este conectat la variatorul de turătie. Asigurați-vă că nu există sarcină la arborele motorului. Asigurați-vă că nu este eliminată comanda de oprire înainte de finalizarea rulării de identificare.
	1157		În timpul rulării de identificare, unitatea nu a putut atinge referința de frecvență solicitată.	Asigurați-vă că referințele de frecvență minime și maxime sunt setate corect. O frecvență maximă prea mică poate împiedica unitatea să atingă frecvența solicitată.
	1257		În timpul rulării de identificare, unitatea nu a putut atinge referința de frecvență solicitată.	Asigurați-vă că timpul de accelerare este setat corect. Un timp de accelerare prea mare poate împiedica unitatea să atingă frecvența solicitată în 40 de secunde.
	1357		În timpul rulării de identificare, unitatea nu a putut atinge referința de frecvență solicitată.	Asigurați-vă că limitele de curent, cuplu și putere ale unității sunt setate corect. Setările prea mici ale limitelor pot împiedica unitatea să atingă frecvența solicitată.
63	1063	Eroare oprire rapidă	Funcția Quick stop (Oprire rapidă) este activată	Găsiți cauza activării funcției Quick stop (Oprire rapidă). După ce o găsiți, remediați-o. Resetări eroarea și reporniți variatorul de turătie. Consultați parametrul P3.5.1.26 și parametrii de oprire rapidă.
	1363	Alarmă oprire rapidă		
65	1065	Eroare comunicație PC	Conexiunea de date dintre PC și variatorul de turătie este defectă	Efectuați o verificare a instalației, cablului și terminalelor dintre PC și variatorul de turătie.
66	1366	Eroare intrare termistor 1	Temperatura motorului este ridicată.	Efectuați o verificare a răcirii motorului și a sarcinii. Efectuați o verificare a conexiunii termistorului. Dacă intrarea termistorului nu este utilizată, trebuie să o scurtcircuitezi. Solicitați instrucțiuni de la distribuitorul cel mai apropiat.
	1466	Eroare intrare termistor 2		
	1566	Eroare intrare termistor 3		

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
68	1301	Alarmă contor întreținere 1	Valoarea indicată de contorul de întreținere este mai înaltă decât limita de alarmă.	Efectuați întreținerea necesară. Resetați contorul. Consultați parametrul B3.16.4 sau P3.5.1.40.
	1302	Eroare contor întreținere 1	Valoarea indicată de contorul de întreținere este mai înaltă decât limita de eroare.	
	1303	Alarmă contor întreținere 2	Valoarea indicată de contorul de întreținere este mai înaltă decât limita de alarmă.	
	1304	Eroare contor întreținere 2	Valoarea indicată de contorul de întreținere este mai înaltă decât limita de eroare.	
69	1310	Eroare comunicație bus de câmp	Numărul de ID utilizat pentru a mapează valorile către Fieldbus Process Data Out (Date de proces Fieldbus ieșire) nu este valid.	Efectuați o verificare a parametrilor din meniul Fieldbus Data Mapping (Mapare date Fieldbus).
	1311		Nu este posibilă convertirea uneia sau mai multor valori pentru Fieldbus Process Data Out (Date de proces Fieldbus ieșire).	Tipul de valoare nu este specificat. Efectuați o verificare a parametrilor din meniul Fieldbus Data Mapping (Mapare date Fieldbus).
	1312		Există o depășire atunci când valorile pentru Fieldbus Process Data Out (Date de proces Fieldbus ieșire) în 16 biți sunt mapate și convertite.	Efectuați o verificare a parametrilor din meniul Fieldbus Data Mapping (Mapare date Fieldbus).
76	1076	Pornire blocată	Comanda de pornire este blocată, pentru a împiedica rotația accidentală a motorului în timpul primei activări.	Resetați variatorul de turăție pentru a porni operațiunea corectă. Setările parametrilor indică dacă este necesară repornirea variatorului de turăție.
77	1077	>5 conexiuni	Există mai mult de 5 conexiuni active Fieldbus sau ale instrumentului PC. Puteți utiliza doar 5 conexiuni în același timp.	Măriți capacitatea de conexiuni. Îndepărtați celelalte conexiuni.

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
100	1100	Expirare umplere lină	Există o expirare a funcției Soft fill (Umplere lentă) în controlerul PID. Variatorul de turație nu a ajuns la valoarea de proces în limita de timp. Cauza poate fi o conductă care s-a fisurat.	Efectuați o verificare a procesului. Efectuați o verificare a parametrilor din meniu M3.13.8.
101	1101	Eroare supraveghere semnal răspuns (PID1)	Controlerul PID: valoarea de feedback nu apare în limitele de supraveghere [P3.13.6.2 și P3.13.6.3] și nu este conform amânării [P3.13.6.4], în caz că setați o amânare.	Efectuați o verificare a procesului. Efectuați o verificare a setărilor de parametri, a limitelor de supraveghere și a amânării.
105	1105	Eroare supraveghere semnal răspuns (PID extern)	Controlerul PID extern: valoarea de feedback nu apare în limitele de supraveghere [P3.14.4.2 și P3.14.4.3] și nu este conform amânării [P3.14.4.4], în caz că setați o amânare.	
109	1109	Supraveghere presiune intrare	Semnalul de supraveghere a presiunii de intrare [P3.13.9.2] este mai mic decât limita de alarmă [P3.13.9.7].	Efectuați o verificare a procesului. Efectuați o verificare a parametrilor din meniu M3.13.9. Efectuați o verificare a senzorului de presiune la intrare și a conexiunilor acestuia.
	1409		Semnalul de supraveghere a presiunii de intrare [P3.13.9.2] este mai mic decât limita de eroare [P3.13.9.8].	

Cod eroare	ID eroare	Nume eroare	Cauză posibilă	Cum se remediază eroarea
111	1315	Eroare temperatură 1	Unul sau mai multe semnale de intrare temperatură (setate cu parametrul P3.9.6.1) sunt mai mari decât limita de alarmă [P3.9.6.2].	Găsiți cauza creșterii de temperatură. Efectuați o verificare a senzorului de temperatură și a conexiunilor acestuia. Dacă nu este conectat niciun senzor, asigurați-vă că intrarea temperaturii este conectată fizic. Pentru mai multe informații, consultați manualul plăcii opționale.
	1316		Unul sau mai multe semnale de intrare temperatură (setate cu parametrul P3.9.6.1) sunt mai mari decât limita de eroare [P3.9.6.3].	
112	1317	Eroare temperatură 2	Unul sau mai multe semnale de intrare temperatură (setate cu parametrul P3.9.6.5) sunt mai mari decât limita de eroare [P3.9.6.6].	
	1318		Unul sau mai multe semnale de intrare temperatură (setate cu parametrul P3.9.6.5) sunt mai mari decât limita de eroare [P3.9.6.7].	
113	1113	Durată funcționare pompă	În cadrul sistemului Pompe multiple, 1 sau mai multe contoare durată de funcționare pompă se află deasupra unei limite de alarmă specificată de utilizator.	Efectuați acțiunile de întreținere necesare, resetați contorul duratei de rulare și resetați alarma. Consultați contoarele duratei de rulare a pompelor.
	1313		În cadrul sistemului Pompe multiple, 1 sau mai multe contoare durată de funcționare pompă se află deasupra unei limite de alarmă specificată de utilizator	
118	1118	Supratemperatură AHF	Echipamentul de filtrare armonică avansată a provocat o eroare de supratemperatură printr-o intrare digitală.	Verificați funcționarea filtrului armonic avansat.
300	700	Neacceptat	Aplicația nu este compatibilă (nu este acceptată).	Înlocuiți aplicația.
	701		Placa opțională sau locașul nu sunt compatibile (nu sunt acceptate).	Îndepărtați placa opțională.

12 ANEXA 1

12.1 VALORILE IMPLICITE ALE PARAMETRILOR ÎN CADRUL DIFERITELOR APLICAȚII

Explicația simbolurilor din tabel

A = Aplicație standard

B = Aplicație HVAC (Încălzire/Ventilație/Aer condiționat)

C = Aplicație de control PID

D = Aplicație Pompe multiple (acționare simplă)

E = Aplicație Pompe multiple (acționare multiplă)

Tabel 121: Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații

Index	Parametru	Predefinit					Unitate	ID	Descriere
		A	B	C	D	E			
P3.2.1	Punct de comandă de la distanță	0	0	0	0	0		172	0 = Comandă I/O
P3.2.2	Local/la distanță	0	0	0	0	0		211	0 = La distanță
P3.2.6	Logică A I/O	2	2	2	0	0		300	Înainte-înapoi 2 = Înainte-Înapoi (limită)
P3.2.7	Logică B I/O	2	2	2	2	2		363	2 = Înainte-Înapoi (limită)
P3.3.1.5	Selectare referință A I/O	6	6	7	7	7		117	6 = AI1 + AI2 7 = PID
P3.3.1.6	Selectare referință B I/O	4	4	4	4	4		131	4 = AI1
P3.3.1.7	Selectare referință panou de comandă	2	2	2	2	2		121	2 = Referință panou de comandă
P3.3.1.10	Selectare referință bus de câmp	3	3	3	3	3		122	3 = Valoare referință bus de câmp
P3.3.3.1	Mod frecvență presetată	0	0	0	0	0		182	0 = Codificat binar
P3.3.3.3	Frecvență pre-setată 1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	Hz	105	
P3.3.3.4	Frecvență pre-setată 2	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	Hz	106	
P3.3.3.5	Frecvență pre-setată 3	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	Hz	126	

Tabel 121: Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații

Index	Parametru	Predefinit					Unitate	ID	Descriere
		A	B	C	D	E			
P3.3.6.1	Activare refe-reință golire	0	0	0	0	101		532	
P3.3.6.2	Referință golire	0	0	0	0	101		530	
P3.3.6.4	Referință comutare 1	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	Hz	1239	
P3.3.6.6	Rampă comutare	10.0	10.0	10.0	10.0	3.0	s	1257	
P3.5.1.1	Semnal comandă 1 A	100	100	100	100	100		403	
P3.5.1.2	Semnal comandă 2 A	101	101	0	0	0		404	
P3.5.1.4	Semnal comandă 1 B	0	0	103	101	0		423	
P3.5.1.7	Forțare comandă I/O B	0	0	105	102	0		425	
P3.5.1.8	Forțare refe-reință I/O B	0	0	105	102	0		343	
P3.5.1.9	Forțare comandă la bus de câmp	0	0	0	0	0		411	
P3.5.1.10	Forțare comandă de la panou de comandă	0	0	0	0	0		410	
P3.5.1.11	Eroare externă (închis)	102	102	101	0	105		405	
P3.5.1.13	Resetare eroare (închis)	105	105	102	0	103		414	
P3.5.1.21	Select. frecv. preset. 0	103	103	104	0	0		419	
P3.5.1.22	Select. frecv. preset. 1	104	104	0	0	0		420	
P3.5.1.23	Selectare frecvență presetată 2	0	0	0	0	0		421	

Tabel 121: Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații

Index	Parametru	Predefinit					Unitate	ID	Descriere
		A	B	C	D	E			
P3.5.1.31	Selectare punct de referință PID	0	0	0	0	102		1047	
P3.5.1.35	Activare comutare DI	0	0	0	0	101		532	
P3.5.1.36	Referință golire activare	0	0	0	0	101		530	
P3.5.1.42	Interblocare pompă 1	0	0	0	103	0		426	
P3.5.1.43	Interblocare pompă 2	0	0	0	104	0		427	
P3.5.1.44	Interblocare pompă 3	0	0	0	105	0		428	
<hr/>									
P3.5.2.1.1	Selectare semnal AI1	100	100	100	100	100		377	
P3.5.2.1.2	Timp filtr. AI1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	s	378	
P3.5.2.1.3	Domeniu semnal AI1	0	0	0	0	0		379	0 = 0...10 V / 0...20 mA
P3.5.2.1.4	Min. AI1 utiliz.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		380	
P3.5.2.1.5	Max. AI1 utiliz.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		381	
P3.5.2.1.6	Inversiune semnal AI1	0	0	0	0	0		387	
<hr/>									
P3.5.2.2.1	Selectare semnal AI2	101	101	101	101	101		388	
P3.5.2.2.2	Timp filtr. AI2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	s	389	
P3.5.2.2.3	Domeniu semnal AI2	1	1	1	1	1		390	1 = 2...10 V / 4...20 mA
P3.5.2.2.4	Min. AI2 utiliz.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		391	
P3.5.2.2.5	Max. AI2 utiliz.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		392	
P3.5.2.2.6	Inversiune semnal AI2	0	0	0	0	0		398	
<hr/>									

Tabel 121: Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații

Index	Parametru	Predefinit					Unitate	ID	Descriere
		A	B	C	D	E			
P3.5.3.2.1	Funcție R01	2	2	2	49	2		11001	2 = Funcționare
P3.5.3.2.4	Funcție R02	3	3	3	50	3		11004	3 = Eroare
P3.5.3.2.7	Funcție R03	1	1	1	51	1		11007	1 = Pregătit
<hr/>									
P3.5.4.1.1	Funcție A01	2	2	2	2	2		10050	2 = Frecvență ieșire
P3.5.4.1.2	Timp filtr. A01	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	s	10051	
P3.5.4.1.3	Semnal min. A01	0	0	0	0	0		10052	
P3.5.4.1.4	Scală min. A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10053	
P3.5.4.1.5	Scală max. A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10054	
<hr/>									
P3.10.1	Resetare automată	0	0	1	1	1		731	0 = Dezactivat 1 = Activat
<hr/>									
P3.13.2.5	Selectare punct de referință PID	0	0	0	0	102		1047	
P3.13.2.6	Sursă 1 punct de referință PID	-	-	1	1	1		332	1 = Punct de referință 1 panou de comandă
P3.13.2.10	Sursă 2 punct de referință PID	-	-	-	-	2		431	2 = Punct de referință 2 panou de comandă
<hr/>									
P3.13.3.1	Funcție răspuns PID	-	-	1	1	1		333	
P3.13.3.3	Sursă răspuns PID	-	-	2	2	2		334	
<hr/>									

Tabel 121: Valorile implicate ale parametrilor în cadrul diferitelor aplicații

Index	Parametru	Predefinit					Unitate	ID	Descriere
		A	B	C	D	E			
P3.15.1	Mod pompe multiple	-	-	-	0	2		1785	
P3.15.2	Număr de pompe	1	1	1	3	3		1001	
P3.15.5	Interblocare pompă	-	-	-	1	1		1032	
P3.15.6	Schimbare automată	-	-	-	1	1		1027	
P3.15.7	Pompe schimbăte automat	-	-	-	1	1		1028	
P3.15.8	Interval schimbăre automată	-	-	-	48.0	48.0		1029	
P3.15.11	Limită frecvență schimbare automată	-	-	-	25.0	50.0	Hz	1031	
P3.15.12	Limită schimbăre automată pompă	-	-	-	1	3		1030	
P3.15.13	Lățime de bandă	-	-	-	10.0	10.0	%	1097	
P3.15.14	Tempor.lățim.bdă	-	-	-	10	10	s	1098	
P3.15.15	Viteză constantă de producție	-	-	-	-	100.0	%	1513	
P3.15.16	Limită pompe funcționale	-	-	-	3	3		1187	
<hr/>									
P5.7.1	Timp de expirare	5	5	5	5	5	min	804	
P5.7.2	Pagină implicită	4	5	4	4	4		2318	4 = Supraveghere multiplă

VACON®

www.danfoss.com

Document ID:



DPD01260F

Rev. F

Vacon Ltd
Member of the Danfoss Group
Runkorintie 7
65380 Vaasa
Finland

Sales code: DOC-APP100FLOW+DLRO