

**■ Inhaltsverzeichnis**

<b>Einleitung</b> .....	3
Softwareversion .....	3
Diese Bestimmungen dienen Ihrer Sicherheit .....	4
Warnung vor unbeabsichtigtem Anlaufen .....	4
Einleitung .....	6
Verfügbare Dokumentation .....	7
 <b>Technologie</b> .....	 8
 <b>Wahl des Frequenzumrichters</b> .....	 13
Normale/hohe Überlastmoment-Betriebsart .....	13
Bestellformular VLT Serie 5000 - Typecode .....	17
Wahl von Modulen und Zubehör .....	19
PC-Softwaretools .....	20
 <b>Produktprogramm</b> .....	 21
Zubehör für die VLT Serie 5000 .....	22
 <b>Technische Daten</b> .....	 33
Allgemeine technische Daten .....	33
Elektrische Daten .....	39
Sicherungen .....	55
 <b>Maße, Dimensionen</b> .....	 58
Abmessungen .....	58
 <b>Mechanische Installation</b> .....	 61
Mechanische Installation .....	61
 <b>Elektrische Installation</b> .....	 64
Sicherheitserdung .....	64
Zusätzlicher Schutz (RCD) .....	64
Elektrische Installation - Netzversorgung .....	64
Elektrische Installation - Motorkabel .....	64
Motoranschluß .....	65
Drehrichtung des Motors .....	65
Elektrische Installation - Bremskabel .....	66
Elektrische Installation - Temperaturschalter Bremswiderstand .....	66
Elektrische Installation - Zwischenkreiskopplung .....	67
Elektrische Installation - externe 24 Volt-DC-Versorgung .....	69
Elektrische Installation - Relaisausgänge .....	69
Elektrische Installation - Steuerkabel .....	76
Elektrische Installation - Busanschluß .....	78
Elektrische Installation - EMV-Schutzmaßnahmen .....	79
Verwendung EMV-gemäßer Kabel .....	82
Elektrische Installation - Erdung Steuerkabel .....	83
EMV-Schalter .....	85

<b>Serielle Kommunikation</b> .....	88
Steuerwort gemäß FC-Profil .....	93
Zustandswort gemäß FC-Profil .....	95
Steuerwort gemäß Feldbusprofil .....	96
Zustandswort gemäß Feldbus-Profil .....	97
Telegrambeispiel .....	100
<b>Anschlußbeispiele</b> .....	107
Förderband .....	107
Dosierpumpe .....	108
Portalkranfahrwerk .....	109
Drehmomentregelung mit Drehzahlrückführung .....	110
VLT 5000 Controller .....	111
PID für die Prozeßregelung .....	113
PID für die Drehzahlregelung .....	114
PI-Regler für die Drehmomentregelung (ohne Istwertrückführung) .....	115
<b>Besondere Bedingungen</b> .....	116
Galvanische Trennung (PELV) .....	116
Extreme Betriebsbedingungen .....	117
Spitzenspannung am Motor .....	118
Schalten am Eingang .....	119
Leistungsreduzierung .....	120
Thermischer Motorschutz .....	123
Vibrationen und Erschütterungen .....	123
Luftfeuchtigkeit .....	123
Aggressive Umgebungen .....	124
Wirkungsgrad .....	125
CE-Zeichen .....	127
Erforderliche Konformitätsebenen .....	131
EMV-Immunität .....	131
<b>Wörterklärung</b> .....	134
<b>Werkseinstellungen</b> .....	137
<b>Index</b> .....	146

**■ Softwareversion**

# **VLT Serie 5000**

---

**Projektierungshandbuch  
Software-Version: 3.7x**



Dieses Projektierungshandbuch ist auf die VLT Serie 5000 Frequenzumrichter mit Software-Versionsnummer 3.7x anwendbar. Software-Versionsnummer: siehe Parameter 624. CE- und C-Häkchen- Kennzeichnungen gelten nicht für die Geräte VLT 5001-5062, 525-600 V. cUL für VLT 5352-5552, 380-500 V in Vorbereitung.

175ZA456.17

Einleitung



Der Frequenzumrichter steht bei Netzanschluß unter lebensgefährlicher Spannung. Durch unsachgemäße Installation des Motors oder des Frequenzumrichters können ein Ausfall des Gerätes, schwere Personenschäden oder sogar tödliche Verletzungen verursacht werden. Befolgen Sie daher stets die Anweisungen in diesem Handbuch sowie die jeweils gültigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen.

### ■ Diese Bestimmungen dienen Ihrer Sicherheit

1. Bei Reparaturen muß die Stromversorgung des Frequenzumrichters abgeschaltet werden. Vergewissern Sie sich, daß die Netzversorgung unterbrochen und die erforderliche Zeit verstrichen ist, bevor Sie die Motor- und Netzstecker entfernen.
2. Die Taste [STOP/RESET] auf dem Bedienfeld des Frequenzumrichters unterbricht nicht das Versorgungsnetz und darf deshalb nicht als Notschalter bzw. Reparaturschalter verwendet werden.
3. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften eine ordnungsgemäße Erdung des Gerätes erfolgt, der Benutzer gegen Leitungsspannung geschützt und der Motor gegen Überlastung abgesichert ist.
4. Der Ableitstrom gegen Erde ist höher als 3,5 mA.
5. Ein Überlastungsschutz des Motors ist in der Werkseinstellung nicht enthalten. Wenn diese Funktion gewünscht wird, Parameter 128 auf den Datenwert *ETR Abschaltung* oder Datenwert *ETR Warnung* einstellen.  
Achtung: Diese Funktion wird bei 1,16 x Motor-nennstrom und Motornennfrequenz initialisiert. Für den nordamerikanischen Markt: Die ETR-Funktionen beinhalten Motorüberlastungsschutz der Klasse 20 gemäß NEC.
6. Die Stecker für die Motor- und Netzversorgung dürfen nicht entfernt werden, wenn der Frequenzumrichter an die Netzversorgung angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, daß die Netzversorgung unterbrochen und die erforderliche Zeit verstrichen ist, bevor Sie die Motor- und Netzstecker entfernen.
7. Beachten Sie bitte, daß der -Frequenzumrichter außer den Spannungseingängen L1, L2 und L3 noch weitere Spannungseingänge wie DC-Zwischenkreiskopplung bzw. externe 24 V-DC-Versorgung haben kann, wenn diese installiert sind. Kontrollieren Sie, daß vor Beginn der Reparaturarbeiten alle Spannungseingänge abgeschaltet sind und die erforderliche Zeit verstrichen ist.

### ■ Warnung vor unbeabsichtigtem Anlaufen

1. Der Motor kann mit einem digitalen Befehl, einem Bus-Befehl, einem Sollwert oder "Ort-Stop" angehalten werden, obwohl der Frequenzumrichter weiter unter Netzspannung steht. Ist ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors gemäß den Bestimmungen zur Personensicherheit jedoch unzulässig, so sind die oben genannten Stoppfunktionen nicht ausreichend.
2. Während der Programmierung des Frequenzumrichters kann der Motor ohne Vorwarnung anlaufen. Daher immer die Stopp-Taste [STOP/RESET] betätigen, bevor Datenwerte geändert werden.
3. Ist der Motor abgeschaltet, so kann er automatisch wieder anlaufen, sofern die Elektronik des Frequenzumrichters defekt ist oder falls eine kurzfristige Überlastung oder ein Fehler in der Versorgungsspannung bzw. am Motoranschluß beseitigt wurde.

### ■ Verwendung an isoliertem Stromnetz

Siehe Abschnitt *EMV-Schalter* bezüglich der Verwendung an einem isolierten Netz.

Es ist wichtig, den Empfehlungen bezüglich der Installation am IT-Netz zu beachten, da ausreichender Schutz der kompletten Anlage erfüllt sein muss. Bei Nichtverwendung entsprechender Überwachungsvorrichtungen für IT-Netz kann Beschädigung auftreten.



## Warnung:

Das Berühren spannungsführender Teile - auch nach der Trennung vom Netz - ist lebensgefährlich.

Achten Sie außerdem darauf, daß andere Spannungseingänge, wie z.B. 24 V DC, Zwischenkreiskoppelung (Zusammenschalten eines DC-Zwischenkreises) sowie der Motoranschluß beim kinetischen Speicher ausgeschaltet sind.

Bei VLT 5001 - 5006, 200-240 V:	mindestens 4 Minuten warten
Bei VLT 5008 - 5052, 200-240 V:	mindestens 15 Minuten warten
Bei VLT 5001 - 5006, 380-500 V:	mindestens 4 Minuten warten
Bei VLT 5008 - 5062, 380-500 V:	mindestens 15 Minuten warten
Bei VLT 5072 - 5302, 380-500 V:	mindestens 20 Minuten warten
Bei VLT 5352 - 5552, 380-500 V:	mindestens 40 Minuten warten
Bei VLT 5001 - 5005, 525-600 V:	mindestens 4 Minuten warten
Bei VLT 5006 - 5022, 525-600 V:	mindestens 15 Minuten warten
Bei VLT 5027 - 5062, 525-600 V:	mindestens 30 Minuten warten
Bei VLT 5042 - 5352, 525-690 V:	mindestens 20 Minuten warten

### ■ Einleitung

Dieses Projektierungshandbuch ist als Hilfsmittel für die Planung einer Anlage oder eines Systems mit

Frequenzumrichtern der VLT Serie 5000 gedacht. Technische Publikationen speziell für die Serie VLT 5000: Betriebsanleitung und Projektierungshandbuch.

#### **Betriebsanleitung:**

Ein Handbuch mit Hinweisen für optimale Installation, Inbetriebnahme und Wartung.

#### **Projektierungshandbuch:**

Enthält alle nützlichen Informationen für die Projektierung und vermittelt gute Einblicke in die Technologie, das Produktprogramm, die technischen Daten usw.

Die Betriebsanleitung und die darin enthaltene Kurzanleitung werden mit dem Gerät mitgeliefert.

Beim Lesen des Projektierungshandbuchs werden Sie auf verschiedene Symbole stoßen, bei denen besondere Aufmerksamkeit geboten ist:

Es handelt sich um folgende Symbole:



Bezeichnet eine allgemeine Warnung



#### **ACHTUNG!**

Bezeichnet einen wichtigen Hinweis



Bezeichnet eine Warnung vor Hochspannung

**■ Verfügbare Dokumentation**

Nachfolgend eine Übersicht der für den VLT Serie 5000 erhältlichen Dokumentation. Bitte beachten Sie, dass sich von Land zu Land Abweichungen ergeben können.

**Lieferumfang des VLT:**

Produkthandbuch .....	MG.51.AX.YY
Installationsanleitung Hochleistungsanwendungen .....	MI.90.JX.YY

**Kommunikation für VLT 5000:**

VLT 5000 Profibus-Handbuch .....	MG.10.EX.YY
VLT 5000 DeviceNet-Handbuch .....	MG.50.HX.YY
VLT 5000 LonWorks-Handbuch .....	MG.50.MX.YY
VLT 5000 Modbus-Handbuch .....	MG.10.MX.YY
VLT 5000 Interbus-Handbuch .....	MG.10.OX.YY

**Anwendungsoptionen für VLT 5000:**

VLT 5000 SyncPos-Optionshandbuch .....	MG.10.EX.YY
VLT 5000 Positionierregler-Handbuch .....	MG.50.PX.YY
VLT 5000 Synchronregler-Handbuch .....	MG.10.NX.YY
Ringspinnoption .....	MI.50.ZX.02
Wobble-Funktionsoption .....	MI.50.JX.02
Wickler- und Spannungsregleroption .....	MG.50.KX.02

**Anleitungen für VLT Serie 5000:**

Zwischenkreiskopplung .....	MI.50.NX.02
Bremswiderstände VLT 5000 .....	MI.90.FX.YY
Bremswiderstände-Flachbau VLT 5001-5011 (Nur in englischer und deutscher Sprache) .....	MI.50.SX.YY
LC-Filter .....	MI.56.DX.YY
Encodersignalumrichter 5V TTL-24V DC VLT 5000 (Nur kombiniert Englisch/Deutsch) .....	MI.50.IX.51
Kühlkörper für VLT Serie 5000 .....	MN.50.XX.02

**Weitere Literatur für VLT 5000:**

Projektierungshandbuch .....	MG.51.BX.YY
Integration eines VLT 5000 Profibus in ein Simatic S5-System .....	MC.50.CX.02
Intregation eines VLT 5000 Profibus in ein Simatic S7-System .....	MC.50.AX.02
Hub-/Senkanwendungen und die VLT Serie 5000 .....	MN.50.RX.02

**Sonstiges (nur in englischer Sprache):**

Schutz gegen elektrische Gefahren .....	MN.90.GX.02
Wahl von Versicherungen .....	MN.50.OX.02
VLT am IT-Netz .....	MN.90.CX.02
Filtern harmonischer Ströme .....	MN.90.FX.02
Handhabung aggressiver Umgebungen .....	MN.90.IX.02
CI-TI™-Schütze - VLT®-Frequenzumrichter .....	MN.90.KX.02
VLT®-Frequenzumrichter und UniOP-Bedienkonsolen .....	MN.90.HX.02

X = Versionsnummer  
YY = Sprachversion


**Einleitung**

### ■ Steuerverfahren

Ein Frequenzumrichter wandelt eine feste Netzwechselspannung in Gleichspannung um und produziert wiederum aus dieser

Gleichspannung eine Wechselspannung mit variabler Amplitude und Frequenz.

Spannung und Frequenz des Motors sind somit variabel, was eine stufenlose Drehzahlregelung von Standard-Drehstrommotoren ermöglicht.

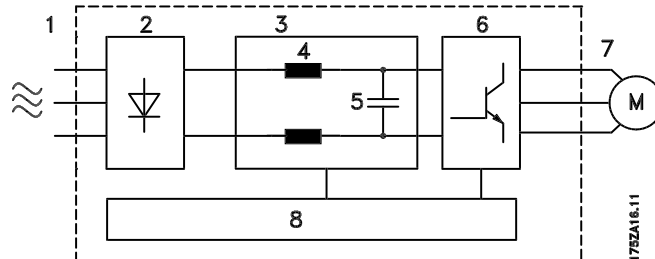

#### 1. Netzspannung

- 3 x 200-240 V AC, 50 / 60 Hz.
- 3 x 380-500 V AC, 50 / 60 Hz.
- 3 x 525-600 V AC, 50 / 60 Hz.
- 3 X 525-690 V AC, 50 / 60 Hz.

#### 2. Gleichrichter

Eine dreiphasige Gleichrichterbrücke, die den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt.

#### 3. Zwischenkreis

Gleichspannung = 1,35 x Netzspannung [V].

#### 4. Zwischenkreisdrosseln

Diese glätten die Zwischenkreisspannung und begrenzen die Belastung des Netzes und der Bauteile (Netztrafo, Leitungen, Sicherungen und Schütze).

#### 5. Zwischenkreiskondensatoren

Diese glätten die Zwischenkreisspannung.

#### 6. Wechselrichter

Umwandlung von Gleichspannung in variable Wechselspannung mit variabler Frequenz.

#### 7. Motorspannung

Variable Wechselspannung, 0 -100% der Versorgungsspannung.  
Variable Frequenz: 0,5-132/0,5-1000 Hz.

#### 8. Steuerkarte

Hier sitzt der Computer, der den Wechselrichter steuert. Er erzeugt das Impulsmuster, mit dem die Gleichspannung in eine variable Wechselspannung mit variabler Frequenz umgewandelt wird.

### VVC<sup>plus</sup> Steuerungsprinzip

Der Frequenzwandler verfügt über ein Wechselrichtersteuersystem mit der Bezeichnung VVC<sup>plus</sup>. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Voltage Vector Control (VVC), die u.a. aus der Danfoss VT Serie 3000 bekannt ist.

VVC<sup>plus</sup> regelt einen Induktionsmotor durch Anlegen einer variablen Frequenz und einer dazu passenden Spannung. Ändert sich die Motorlast, so ändern sich dessen Magnetisierung und Drehzahl ebenfalls entsprechend. Daher wird der Motorstrom laufend gemessen und über ein Motormodell werden der jeweilige Spannungsbedarf und der Schlupf des Motors berechnet. Motorfrequenz und -spannung werden so angepaßt, daß der Arbeitspunkt des Motors auch unter sich ständig verändernden Verhältnissen stets optimal bleibt.

Die Entwicklung von VVC<sup>plus</sup> beruht auf dem Wunsch nach Aufrechterhaltung einer robusten, sensorfreien Regelung, die gegenüber verschiedenen Motorwerten tolerant ist, ohne daß eine Leistungsreduzierung des Motors erforderlich ist.

In erster Linie wurden Strommessung und Motormodell verbessert. Der Strom wird in einen magnetisierenden und einen drehmomentgebenden Teil aufgeteilt und dient so einer wesentlich besseren und schnelleren Ermittlung der tatsächlichen Motorlast. Jetzt können schnelle Lastwechsel kompensiert werden. Volles Drehmoment sowie eine extrem genaue Drehzahlregelung ist jetzt sogar bei niedrigen Drehzahlen oder sogar bei Stillstand möglich.

Im Sondermotor-Modus können Dauermagnet-Synchronmotoren und/oder parallelgeschaltete Motoren eingesetzt werden.



Erreicht werden gute Regeleigenschaften für das Drehmoment, weiche Übergänge auf Stromgrenzbetrieb und ein robuster Kippschutz.

Nach einer automatischen Motoranpassung ist zusammen mit VVC<sup>plus</sup> eine sehr präzise Steuerung des Motors gegeben.

Die Vorteile des VVC<sup>plus</sup> Regelsystems:

- Genaue Drehzahlregelung, jetzt auch bei niedriger Drehzahl
- Schnelles Ansprechen von Signalempfang bis zum vollen Drehmoment an der Motorwelle.
- Guter Ausgleich von Lastsprüngen
- Kontrollierter Übergang von Normalbetrieb auf Stromgrenzbetrieb (und umgekehrt)
- Sicherer Kippschutz im gesamten Drehzahlbereich, auch bei Feldabschwächung
- Weitgehende Toleranz bei schwankenden Motorwerten
- Eine Drehmomentsteuerung, die sowohl den momentgebenden als auch den magnetisierenden Bestandteil des Stroms umfaßt
- Volles Haltemoment (Betrieb mit Istwertrückführung)

Der Frequenzwandler wird serienmäßig mit einer Reihe von eingebauten Komponenten geliefert, die normalerweise extra bestellt werden müssen. Diese integrierten Standardkomponenten (Funkentstörfilter, DC-Spulen, Schirmbügel und serielle Kommunikationsschnittstelle) sparen Platz und vereinfachen die Installation, weil der Frequenzwandler von sich aus ohne Zusatzkomponenten die meisten Anforderungen erfüllt.

### Programmierbare Steuereingänge und Signalausgänge in vier Einstellungen

Der Frequenzwandler verwendet eine Digitaltechnik, die eine Programmierung der verschiedenen Steuereingänge und Signalausgänge möglich macht, sowie die Auswahl von vier unterschiedlichen anwenderdefinierten Parametersätzen für alle Parameter.

Für den Benutzer ist es leicht, über das Bedienfeld des Frequenzwandlers oder die RS 485-Benutzerschnittstelle die gewünschten Funktionen einzuprogrammieren.

### Schutz gegen Netzstörungen

Der Frequenzwandler ist gegen Netztransienten (Spannungsspitzen) geschützt, die zum Beispiel bei Zuschaltung einer Kompensationsanlage oder beim Durchbrennen von Sicherungen entstehen.

Selbst bei bis zu 10% Unterspannung in der Netzversorgung können Motornennspannung und volles Drehmoment aufrechterhalten werden.

### Geringe Störungen des Netzstroms

Da der Frequenzrichter standardmäßig Zwischenkreisspulen enthält, gibt es nur eine geringfügige harmonische Netzstörung. Hierdurch ergibt sich ein guter Leistungsfaktor und geringerer Spitzenstrom, und die Belastung der Netzinstallation bleibt gering.

### Erweiterter VLT-Schutz

Hochentwickelter VLT-Schutz durch Strommessung in allen drei Motorphasen ergibt sich ein vollständiger Schutz des Frequenzwandlers im Falle von Kurz- oder Erdschlüssen am Motoranschluß.

Dank der ständigen Überwachung der drei Motorphasen ist unbegrenztes Schalten am Motorausgang möglich, z.B. mit einem Schütz.

Eine effektive Überwachung der drei Netzversorgungsphasen sorgt dafür, daß das Gerät bei Auftreten eines Phasenausfalls ausgeschaltet wird. Auf diese Weise läßt sich eine Überlastung des Wechselrichters und der Kondensatoren im Zwischenkreis vermeiden, die ansonsten die Lebensdauer des Frequenzrichters verringern würde.

Der Frequenzwandler ist serienmäßig mit einem eingebauten Temperaturschutz ausgestattet. Bei thermischer Überlastung sorgt diese Funktion dafür, daß der Wechselrichter ausgeschaltet wird.

### Sichere galvanische Trennung

Beim Frequenzwandler werden alle Steuerklemmen sowie die Klemmen 1-5 (AUX Relais) von Kreisläufen versorgt bzw. sind mit solchen verbunden, die die Anforderung an PELV im Verhältnis zum Netzpotential erfüllen.

### Erweiterter Motorschutz

Der Frequenzwandler besitzt einen integrierten, elektronischen, thermischen Motorschutz.

Der Frequenzwandler berechnet die Motortemperatur auf der Basis von Strom, Frequenz und Zeit.

Verglichen mit herkömmlichem Bimetallschutz berücksichtigt der elektronische Schutz bei niedrigen Frequenzen die geringere Kühlung aufgrund der niedrigeren Drehzahl des Lüfters (Motoren mit Eigenbelüftung).


Der thermische Motorschutz ist mit einem normalen Motorschutz vergleichbar.

Um den Motor maximal gegen Überhitzung zu schützen, wenn er z.B. abgedeckt oder zugestellt ist, oder

wenn die Lüftung ausfallen sollte, kann ein Thermistor eingebaut und an den Thermistoreingang des Frequenzumrichters angeschlossen werden (Klemme 53/54), siehe Parameter 128 in der Betriebsanleitung.

---


■ Prinzipdiagramm für VLT 5001–5027, 200–240 V, VLT 5001–5102 380–500V, VLT 5001–5062 525–600 V

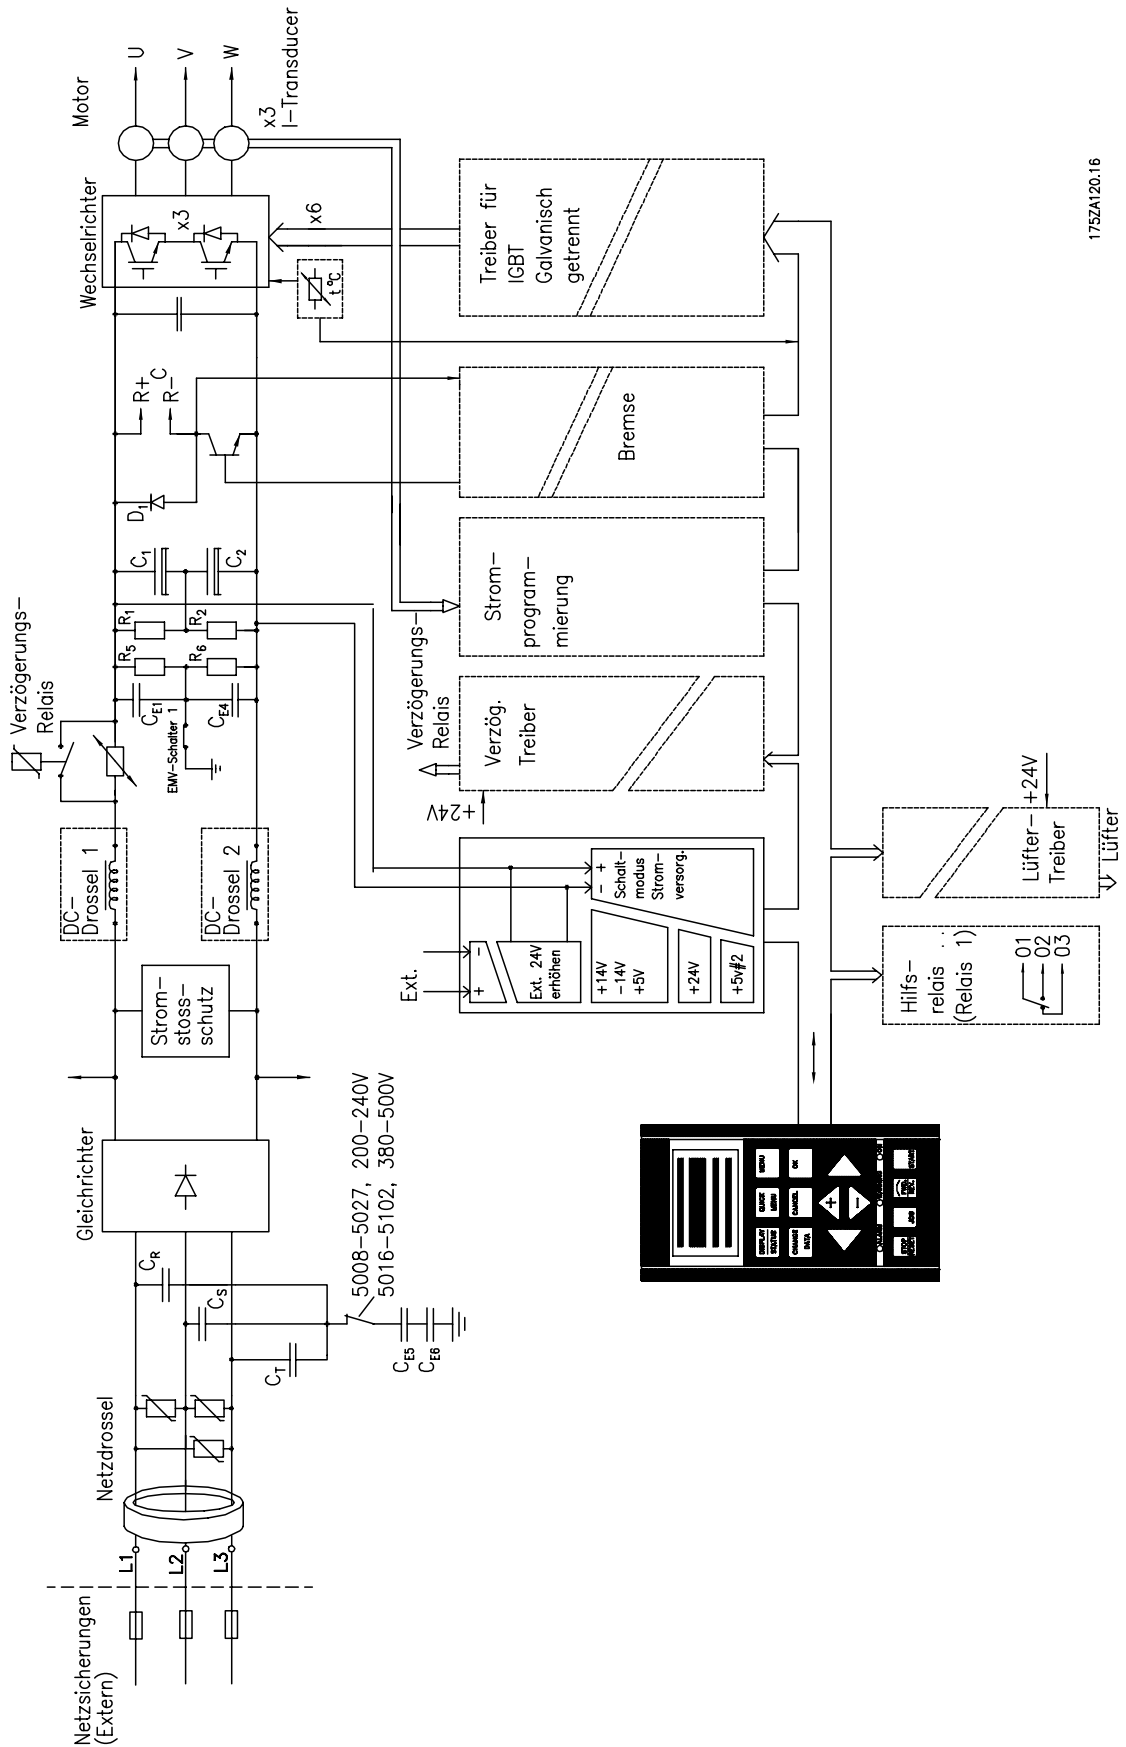

175ZA120.16

Technologie

■ Prinzipdiagramm für VLT 5122-5302, 380-500V  
und VLT 5042-5352, 525-690 V

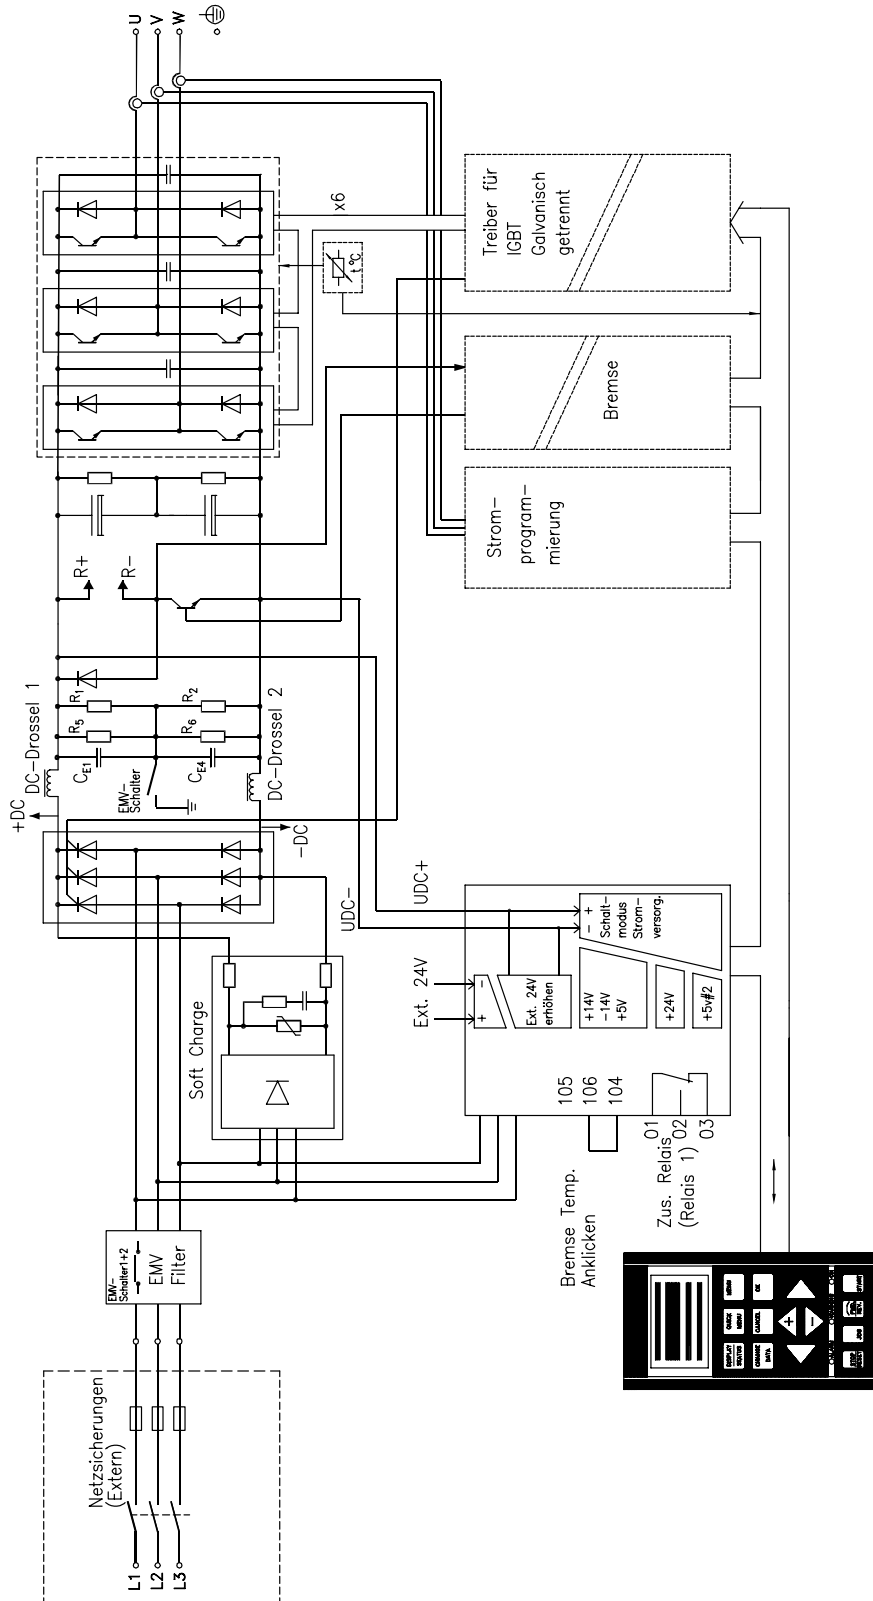

1752A999.10

Hinweis: Der EMV-Schalter hat bei den 525-690 V-Frequenzumrichtern keine Funktion.

### ■ Auswahl des Frequenzumrichters

Die Wahl des richtigen Frequenzumrichters muss aufgrund des jeweiligen Motorstroms bei höchster Belastung der Anlage erfolgen. Der

Ausgangsnennstrom  $I_{VLT,N}$  muss gleich dem oder höher als der erforderliche Motorstrom sein.

Der Frequenzumrichter ist für vier Netzspannungsbereiche lieferbar: 200-240 V, 380-500 V, 525-600 V und 525-690 V.

### ■ Normale/hohe Überlastmoment-Betriebsart

Mit dieser Funktion kann der Frequenzumrichter auch bei einem Motor in Übergröße ein Drehmoment von konstant 100% erzeugen.

Die Wahl, ob eine normale oder eine hohe Überlastmomentkennlinie gewünscht wird, erfolgt in Parameter 101.

Hier wählt man auch eine hohe/normale konstante Drehmomentkennlinie (CT) oder eine hohe/normale quadratische Drehmomentkennlinie (VT).

Bei Wahl von *hohem Übermomentverhalten* können mit einem Motor mit Nennleistung 1 Min. lang bis zu 160 % Drehmoment bei konstantem sowie quadratischem Verhalten erzielt werden.

Bei Wahl von *normalen Übermomentverhalten* können mit einem Motor in Übergröße 1 Min. lang bis zu 110 % Drehmoment bei konstantem sowie quadratischem Verhalten erzielt werden. Diese Funktion wird besonders bei Pumpen und Lüftern genutzt, da bei derartigen Anwendungen 110 % Drehmoment ausreichend ist.

Der Vorteil der Wahl eines normalen Übermomentverhaltens bei Anschluss eines Motors in Übergröße besteht darin, dass der Frequenzumrichter konstant 100 % Drehmoment erzielen kann. Es ist keine Leistungsreduzierung erforderlich.



#### ACHTUNG!

Diese Funktion kann nicht für VLT 5001-5006, 200-240 Volt und VLT 5001-5011, 380-500 Volt gewählt werden.

### ■ Typencode-Bestellnummer

Der Frequenzumrichter der Baureihe VLT 5000 wird in vielen Ausführungsvarianten angeboten. Gemäß Ihrer Bestellung erhält der Frequenzumrichter eine Bestellnummer, die auch auf dem Typenschild des Gerätes erscheint. Sie könnte z. B. wie folgt aussehen:

**VLT5008PT5B20EBR3DLF10A10C0**

Das bedeutet, dass der Frequenzumrichter konfiguriert ist als:

- 5,5 kW-Gerät bei 160 % Drehmoment (Position 1-7 - VLT 5008)
- Prozesssteuerkarte (Position 8 - P)
- 380-500 V Drehstromversorgung (Position 9-10 - T5)
- Buchformat IP20-Schutzart (Position 11-13 - B20)
- Erweiterte Hardwareversion mit Bremse (Position 14-15 - EB)
- Eingebauter EMV-Filter (Position 16-17 - R3)
- Geliefert mit Display (Position 18-19 - DL)
- Eingebaute Profibus-Option (Position 20-22 - F10)
- Eingebauter programmierbarer SyncPos-Regler (Position 23-25 - A10)
- Unbeschichtete Leiterplatten (Position 26-27 - C0)

#### Varianten und Optionen möglich

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der möglichen Varianten, die zusammengestellt werden können. Beziehen Sie sich auf die Beschreibung der Bezeichnung unten.

**VLT 5001-5052, 200-240 V-Geräte**
**Typencodebezeichnung: T2**

Leistungsgröße (kW)		Typ	Gehäuse					Hardwareausführung			EMV-Filter		
Drehmoment 110%      160%			C00	B20	C20	CN1	C54	ST	SB	EB	R0	R1	R3
		9-10	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	14-15	14-15	14-15	16-17	16-17	16-17
0.75		5001		x	x		x	x	x				x
1.1		5002		x	x		x	x	x				x
1.5		5003		x	x		x	x	x				x
2.2		5004		x	x		x	x	x				x
3		5005		x	x		x	x	x				x
3.7		5006		x	x		x	x	x			x	
7.5	5.5	5008			x		x	x	x	x			x
11	7.5	5011			x		x	x	x	x			x
15	11	5016			x		x	x	x	x			x
18.5	15	5022			x		x	x	x	x			x
22	18.5	5027			x		x	x	x	x			x
30	22	5032	x				x	x	x	x	x		
37	30	5042	x				x	x	x	x	x		
45	37	5052	x				x	x	x	x	x		

C00	Kompaktformat IP00	DE	Erweitert mit Bremse, Trennschalter und Sicherungen
B20	Buchformat IP20	DX	Erweitert ohne Bremse, mit Trennschalter und Sicherungen
C20	Kompaktformat IP20	PS	Standard mit 24 V-Stromversorgung
CN1	Kompaktformat NEMA 1	PB	Standard mit 24 V-Stromversorgung, Bremse, Sicherung und Trennschalter
C54	Kompaktformat IP54	PD	Standard mit 24 V-Stromversorgung, Sicherung und Trennschalter
ST	Standard	PF	Standard mit 24 V-Stromversorgung und Sicherung
SB	Standard mit Bremse	R0	Ohne Filter
EB	Erweitert mit Bremse	R1	Filter Klasse A1
EX	Erweitert ohne Bremse	R3	Filter Klasse A1 und B

## VLT 5001-5052, 200-240 V-Geräte

Typencodebezeichnung: T5

Leistungsgröße (kW)		Typ	Gehäuse					Hardwareausführung								EMV-Filter					
Drehmoment 110%	160%		C00	B20	C20	CN1	C54	ST	SB	EB	EX	DE	DX	PS	PB	PD	PF	R0	R1	R3	R6
		9-10	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	16-17	16-17	16-17	16-17
0.75		5001		x	x		x	x	x												x
1.1		5002		x	x		x	x	x												x
1.5		5003		x	x		x	x	x												x
2.2		5004		x	x		x	x	x												x
3		5005		x	x		x	x	x												x
3.7		5006		x	x		x	x	x												x
5.5		5008		x	x		x	x	x												x
7.5		5011		x	x		x	x	x										x		
15	11	5016			x		x	x	x									x			x
18.5	15	5022			x		x	x	x									x			x
22	18.5	5027			x		x	x	x									x			x
30	22	5032			x		x	x	x									x			x
37	30	5042			x		x	x	x									x			x
45	37	5052			x		x	x	x									x			x
55	45	5062			x		x	x	x									x			x
75	55	5072			x		x	x	x									x			x
90	75	5102			x		x	x	x									x			x
110	90	5122	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
132	110	5152	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
160	132	5202	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200	160	5252	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	200	5302	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
315	250	5352	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
355	315	5452	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400	355	5502	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
450	400	5552	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

C00	Kompaktformat IP00	DE	Erweitert mit Bremse, Trennschalter und Sicherungen
B20	Buchformat IP20	DX	Erweitert ohne Bremse, mit Trennschalter und Sicherungen
C20	Kompaktformat IP20	PS	Standard mit 24 V-Stromversorgung
CN1	Kompaktformat NEMA 1	PB	Standard mit 24 V-Stromversorgung, Bremse, Sicherung und Trennschalter
C54	Kompaktformat IP54	PD	Standard mit 24 V-Stromversorgung, Sicherung und Trennschalter
ST	Standard	PF	Standard mit 24 V-Stromversorgung und Sicherung
SB	Standard mit Bremse	R0	Ohne Filter
EB	Erweitert mit Bremse	R1	Filter Klasse A1
EX	Erweitert ohne Bremse	R3	Filter Klasse A1 und B
		R6	Filter für Schiffsinstallationen



VLT® Serie 5000

**VLT 5001-5062, 525-600 V-Geräte**
**Typencodebezeichnung: T6**

Leistungsgröße (kW)		Typ	Gehäuse			Hardwareausführung		EMV-Filter
Drehmoment 110% 160%	C00		C20	CN1	ST	EB	R0	
		9-10	11-13	11-13	11-13	14-15	14-15	16-17
1.1	0.75	5001		x		x	x	x
1.5	1.1	5002		x		x	x	x
2.2	1.5	5003		x		x	x	x
3.0	2.2	5004		x		x	x	x
4.0	3.0	5005		x		x	x	x
5.5	4.0	5006		x		x	x	x
7.5	5.5	5008		x		x	x	x
7.5	7.5	5011		x		x	x	x
15	11	5016		x		x	x	x
18.5	15	5022		x		x	x	x
22	18.5	5027		x		x	x	x
30	22	5032		x		x	x	x
37	30	5042		x		x	x	x
45	37	5052		x		x	x	x
55	45	5062		x		x	x	x

**VLT 5042-5352, 525-690 V-Geräte**
**Typencodebezeichnung: T7**

Leistungsgröße (kW)	Typ	Gehäuse			Hardwareausführung										EMV-Filter		
		C00	CN1	C54	ST	SB	EB	EX	DE	DX	PS	PB	PD	PF	R0	R1 <sup>1</sup>	
Drehmoment 110% 160%		9-10	11-13	11-13	11-13	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	14-15	16-17	16-17
45	37	5042	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	45	5052	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	55	5062	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	75	5072	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	90	5102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	110	5122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	132	5152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200	160	5202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
250	200	5252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
315	250	5302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	315	5352	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. R1 ist nicht bei Ausführungen DX, PF und PD.

Spannung (Position 9-10)

Die Frequenzumrichter sind in drei Nennspannungen erhältlich. Beachten Sie bitte, dass einige Frequenzumrichter mit 500 V-Versorgung einer Motorleistungsgröße von mehr als 400 V entsprechen. Beziehen Sie sich auf die einzelnen technischen Daten.

- T2 - 200-240 V Dreiphasen-Versorgungsspannung
- T5 - 380-500 V Dreiphasen-Versorgungsspannung
- T6 - 525-600 V Dreiphasen-Versorgungsspannung
- T7 - 525-690 V Dreiphasen-Versorgungsspannung

Schutzartvarianten (Position 11-13)

Buchformatgeräte sind zur Verwendung in Schaltschränken verfügbar. Dank der schmalen Ausführung können viele Geräte in einem Schrank untergebracht werden. Kompaktgeräte sind zur Befestigung an Wänden oder Maschinen ausgelegt.

Einheiten höherer Leistung sind auch als IP00-Geräte zur Installation in Schaltschränken verfügbar.

- C00 - IP00-Kompaktgehäuse
- B20 - IP20-Buchformatgehäuse
- C20 - IP20-Kompaktgehäuse
- CN1 - NEMA1-Kompaktgehäuse, erfüllt auch IP20/21-Spezifikationen
- C54 - IP54-Kompaktgehäuse, erfüllt auch NEMA12-Anforderungen

Hardwareausführungen (Position 14-15)

Die Hardwareausführungen weichen je nach Leistungsgröße ab.

- ST - Standardhardware
- SB - Standardhardware und zusätzlicher Bremschopper
- EB - Erweiterte Hardware (externe 24 V-Versorgung zum Backup der Steuerkarte und



Verbindungen zur Zwischenkreiskopplung) und ein zusätzlicher Bremschopper

- EX - Erweiterte Hardware (externe 24 V-Versorgung zum Backup der Steuerkarte und Verbindungen zur Zwischenkreiskopplung)
- DE - Erweiterte Hardware (externe 24 V-Versorgung zum Backup der Steuerkarte und Verbindungen zur Zwischenkreiskopplung) Bremschopper, Trennschalter und Sicherungen
- DX - Erweiterte Hardware (externe 24 V-Versorgung zum Backup der Steuerkarte und Verbindungen zur Zwischenkreiskopplung), Trennschalter und Sicherungen
- PS - Standardhardware mit externer 24 V-Versorgung zum Backup der Steuerkarte
- PB - Standardhardware mit externer 24 V-Versorgung zum Backup der Steuerkarte, Bremschopper, Sicherung und Trennschalterooption
- PD - Standardhardware mit externer 24 V-Versorgung zum Backup der Steuerkarte, Netzsicherung und Trennschalterooption
- PF - Standardhardware mit externer 24 V-Versorgung zum Backup der Steuerkarte und eingebauten Hauptsicherungen

#### EMV-Filterausführungen (Position 16-17)

Verschiedene EMV-Filterausführungen bieten die Möglichkeit zur Einhaltung von Klasse A1 und Klasse B gemäß EN55011.

- R0 - Keine Filterleistung angegeben
- R1 - Einhaltung von Filter Klasse A1
- R3 - Einhaltung von Klasse B und A1
- R6 - Einhaltung von Schiffszulassungen (VLT 5122-5302, 380-500 V)

Einhaltung hängt von der Kabellänge ab. Beachten Sie bitte, dass einige Leistungsgröße stets ab Werk eingebaute Filter haben.

#### Display (Position 18-19)

Die Bedieneinheit (Display und Tastatur)

- D0 - Kein Display im Gerät (nicht für IP54-Gehäuse sowie IP21 VLT 5352-5552, 380-480 V möglich)
- DL - Display im Lieferumfang des Geräts

#### Feldbusoption (Position 20-22)

Eine große Auswahl an Hochleistungs-Feldbusoptionen ist verfügbar.

- F0 - Keine Feldbusoption eingebaut
- F10 - Profibus DP V0/V1 12 MBaud
- F13 - Profibus DP V0/FMS 12 MBaud
- F20 - Modbus Plus
- F30 - DeviceNet
- F40 - LonWorks - Freie Topologie
- F41 - LonWorks - 78 kBit/s

- F42 - LonWorks - 1,25 MBit/s
- F50 - Interbus

#### Anwendungsoptionen (Position 23-25)

Mehrere Anwendungsoptionen sind verfügbar, um die Funktionalität des Frequenzumrichters zu verbessern.

- A00 - Keine Option eingebaut
- A10 - programmierbarer SyncPos-Regler (nicht für Modbus Plus und LonWorks möglich)
- A11 - Synchronregler (nicht für Modbus Plus und LonWorks möglich)
- A12 - Positionierregler (nicht für Modbus Plus und LonWorks möglich)
- A31 - Zusätzliche Relais - 4 Relais für 250 VAC (nicht für Feldbusoptionen möglich)

#### Beschichtung (Position 26-27)

Um den Frequenzumrichter in aggressiven Umgebungen besser zu schützen, können beschichtete Leiterplatten bestellt werden.

- C0 - Unbeschichtete Platinen (VLT 5352-5552, 380-500 V und VLT 5042-5352, 525-690 V nur mit beschichteten Platinen verfügbar)
- C1 - Beschichtete Platinen

### ■ Bestellformular VLT Serie 5000 - Typecode

VLT 5    P T    R D F   A  C

Leistungsgrößen  
z.B. 6008

Anwendungsbereich  
P

Netzspannung  
T2  
T5  
T6  
T7

Gehäuse  
B20  
C00  
C20  
C54  
CN1

Hardware-Variante  
ST  
SB  
PS  
PB  
PD  
PF  
EB  
EX  
DE  
DX

Funkentstörfilter  
R0  
R1  
R3  
R6

Displayeinheit (LCP)  
D0  
DL

Feldbus-Optionskarte  
F00  
F10  
F13  
F20  
F30  
F40  
F41  
F42  
F50

Anwendungs-Optionskarte  
A00  
A10  
A11  
A12  
A31

Konforme Beschichtung  
C0  
C1

5001  
5002  
5003  
5004  
5005  
5006  
5008  
5011  
5016  
5022  
5027  
5032  
5042  
5052  
5062  
5072  
5102  
5122  
5152  
5202  
5252  
5302  
5352  
5452  
5502  
5552

Anzahl Geräte dieses Typs

Gewünschter Liefertermin

Bestellt von:

Datum: \_\_\_\_\_

Kopieren Sie das Bestellformular.  
Füllen Sie es aus, und senden bzw.  
faxen Sie es an Ihre Danfoss-  
Vertriebsstelle.

175ZA896.14

### ■ Wahl von Modulen und Zubehör

Danfoss bietet für den VLT Serie 5000 ein großes Programm an Modulen und Zubehör an.

### ■ LC-Filtermodul

Das LC-Filter reduziert die Anstiegszeit der Spannung ( $dU/dt$ ) und den Rippelstrom ( $\Delta I$ ) zum Motor, so daß Strom und Spannung nahezu sinusförmig werden. Das akustische Motorgeräusch fällt somit auf ein Minimum.

Siehe auch Anweisung MI.56.DX.51

### ■ LCP-Bedieneinheit

Bedieneinheit mit Display und Tastatur zur Programmierung von VLT-Frequenzumrichtern. Als Option für IP-00- und IP-20-Geräte lieferbar. Schutzart: IP 65.

### ■ Ferneinbausatz für LCP

Die Option mit einer Fernbedienungsbox ermöglicht ein Verlagern des Displays vom Frequenzwandler, z.B. in die Schaltschranktür.

#### Technische Daten

Schutzart:	IP 65 Front
Max. Kabellänge zwischen VLT und Einheit:	3 m
Kommunikation std:	RS 422

Siehe auch Anweisung MI.56.AX.51 (IP 20) und MI.56.GX.52 (IP 54).

### ■ IP 4x Oberabdeckung

Die IP 4x Oberabdeckung ist ein optionaler Gehäuseteil, der für IP-20-Kompaktgeräte lieferbar ist.

Durch Einsatz der IP 4x Oberabdeckung wird ein IP-20-Gerät so aufgerüstet, daß es die Schutzart IP 4x von oben erfüllt. Dies bedeutet in der Praxis, daß das Gerät an seinen oberen waagerechten Flächen IP 40 erfüllt.

Die Oberabdeckung ist für folgende Kompaktgeräte lieferbar:

- VLT Typ 5001-5006 200-240 V
- VLT Typ 5001-5011 380-500 V
- VLT Typ 5001-5011 525-600 V

### ■ Klemmenabdeckung

Mit Hilfe einer Klemmenabdeckung ist die Montage eines IP-20-Gerätes des Typs 5008-5052 außerhalb des Schaltschranks möglich.

Die Klemmenabdeckung ist für folgende Kompaktgeräte lieferbar:

- VLT Typ 5008-5027, 200-240 V
- VLT Typ 5016-5102, 380-500 V
- VLT Typ 5016-5062, 525-600 V

### ■ Schütze

Danfoss stellt außerdem ein komplettes Produktprogramm an Schützen her.

### ■ Bremswiderstände

Bremswiderstände werden in Anwendungen verwendet, für die eine hohe Dynamik erforderlich ist oder wenn eine hohe Trägheitsmasse gestoppt werden muss. Der Bremswiderstand wird zum Vernichten der Energie verwendet, siehe auch Anleitungen MI.50.SX.YY und MI.90.FX.YY.

### ■ Oberwellenfilter

Oberwellen beeinflussen die Stromaufnahme nicht unmittelbar, haben aber folgende Auswirkungen:

Höherer von den Geräten zu bewältigender Gesamtstrom

- Erhöhte Last für den Umrichter (in einigen Fällen ist ein größerer Umrichter erforderlich, besonders bei Nachrüstungen)
- Erhöhung der Temperaturverluste im Umrichter und in den Geräten
- In einigen Fällen sind größere Kabel, Schalter und Sicherungen erforderlich.

Höhere Spannungsverzerrung durch stärkeren Strom

- Erhöhte Gefahr der Störung von elektronischen Geräten, die am selben Netz angeschlossen sind

Ein hoher Prozentsatz der Gleichrichterlast von z.B. Frequenzumrichtern führt zur Zunahme der Oberwellen. Die Reduzierung derselben ist erforderlich, um die oben beschriebenen Konsequenzen zu vermeiden. Daher verfügt der Frequenzumrichter standardmäßig über integrierte DC-Spulen, die den Gesamtstrom um ca. 40% auf 40-45% $\text{ThiD}$  reduzieren (im Vergleich zu Anlagen ohne Vorrichtungen zur Oberwellenunterdrückung).

Wahl des Frequenzumrichters

In einigen Fällen ist eine weitergehende Unterdrückung erforderlich (z.B. bei Nachrüstung von Frequenzumrichtern). Zu diesem Zweck bietet Danfoss die beiden Oberwellenfilter AHF05 und AHF10 an, mit denen Oberwellen auf ca. 5% bzw. 10% gedrückt werden können. Entnehmen Sie weitere Einzelheiten bitte der Anleitung MG.80.BX.YY.

### ■ PC-Softwaretools

#### PC-Software - MCT 10

Alle Frequenzumrichter sind mit einer seriellen Schnittstelle ausgerüstet. Wir bieten ein PC-Tool für den Datenaustausch zwischen PC und Frequenzumrichter an, die VLT Motion Control Tool Setup-Software MCT.

#### MCT 10 Konfigurationssoftware

MCT 10 wurde als anwendungsfreundliches interaktives Tool zum Einrichten von Parametern in unseren Frequenzumrichtern entwickelt.

Die MCT 10 Konfigurationssoftware eignet sich für folgende Anwendungen:

- Offline-Planung eines Datenaustauschnetzwerks. MCT 10 enthält eine vollständige Frequenzumrichter-Datenbank
- Online-Inbetriebnahme von Frequenzumrichtern
- Speichern der Einstellungen aller Frequenzumrichter
- Austauschen eines Frequenzumrichters in einem Netzwerk
- Erweiterung bestehender Netzwerke
- Künftig entwickelte Frequenzumrichter werden unterstützt.

MCT 10 Konfigurationssoftwaresupport Profibus DP-V1 über eine Verbindung der Masterklasse 2. Gestattet das Lesen und Schreiben von Parametern in einem Frequenzumrichter online über das Profibus-Netzwerk. Damit entfällt die Notwendigkeit eines gesonderten Datennetzwerks.

#### Die Module der MCT 10 Konfigurationssoftware

Folgende Module sind im Softwarepaket enthalten:



#### MCT 10 Konfigurationssoftware

Parameter einstellen  
Kopieren zu/von Frequenzumrichtern  
Dokumentation und Ausdruck von  
Parametereinstellungen einschl.  
Diagramme

#### SyncPos

SyncPos-Programme erstellen

#### Bestellnummer:

Bestellen Sie Ihre CD mit der MCT 10-Konfigurationssoftware unter der Bestellnummer 130B1000.

#### MCT 31

Das MCT 31 PC-Tool zur Oberwellenberechnung ermöglicht leichtes Einschätzen der Oberwellenverzerrung in einer bestimmten Anwendung. Berechnet werden können sowohl die Oberwellenverzerrung von Danfoss-Frequenzumrichtern als auch von Frequenzumrichtern von Fremdherstellern mit anderen zusätzlichen Oberwellenreduzierungsmaßnahmen, wie z.B. Danfoss AHF-Filter und 12-18-Pulsleichrichter.

#### Bestellnummer:

Bestellen Sie Ihre CD mit dem MCT 10 PC-Tool unter der Bestellnummer 130B1031.

### Leitungsrosseln für Load Sharing-Anwendungen

Leitungsrosseln werden beim Zusammenschluß von Frequenzwandlern zu einer Load Sharing-Anwendung verwendet.

#### 200 - 240 V-Geräte


VLT Typ	Nennleistung bei CT [kW]	Eingang Strom [A]	Spannung abfall [%]	Induktivität [mH]	Bestellnummer
5001	0.75	3.4	1.7	1.934	175U0021
5002	1.10	4.8	1.7	1.387	175U0024
5003	1.50	7.1	1.7	1.050	175U0025
5004	2.20	9.5	1.7	0.808	175U0026
5005	3.0	11.5	1.7	0.603	175U0028
5006	4.0	14.5	1.7	0.490	175U0029
5008	5.5	32.0	1.7	0.230	175U0030
5011	7.5	46.0	1.7	0.167	175U0032
5016	11.0	61.0	1.7	0.123	175U0034
5022	15.0	73.0	1.7	0.102	175U0036
5027	18.5	88.0	1.7	0.083	175U0047

#### 380 - 500 V-Geräte


VLT Typ	Nennleistung bei CT [kW]	Eingang Strom [A]	Spannung abfall [%]	Induktivität [mH]	Bestellnummer
5001	0.75	2.3	1	3.196	175U0015
5002	1.1	2.6	1	2.827	175U0017
5003	1.5	3.8	1	1.934	175U0021
5004	2.2	5.3	1	1.387	175U0024
5005	3	7.0	1	1.050	175U0025
5006	4	9.1	1	0.808	175U0026
5008	5.5	12.2	1	0.603	175U0028
5011	7.5	15.0	1	0.490	175U0029
5016	11	32.0	1	0.230	175U0030
5022	15	37.5	1	0.196	175U0031
5027	18.5	44.0	1	0.167	175U0032
5032	22	60.0	1	0.123	175U0034
5042	30	72.0	1	0.102	175U0036
5052	37	89.0	1	0.083	175U0047
5062	45	104.0	1	0.070	175U1009
5072	55	144.6	1	0.051	175U0070
5102	75	174.1	1	0.042	175U0071

Siehe Anleitung MI.50.NX.YY für weitere Informationen.


175ZA299.12

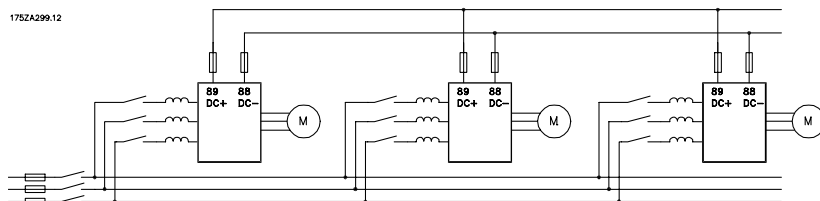


■ Zubehör für die VLT Serie 5000

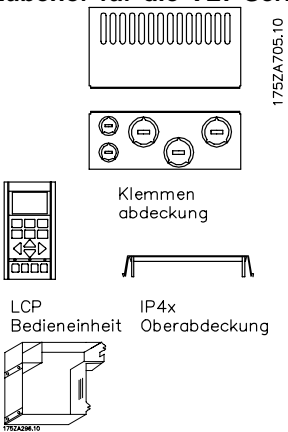

IP 20 Bodenabdeckung

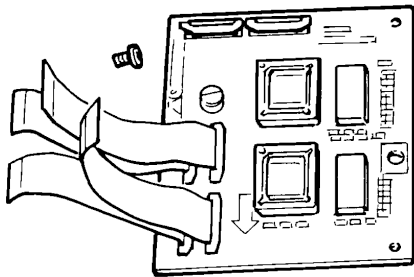

Speicheroption

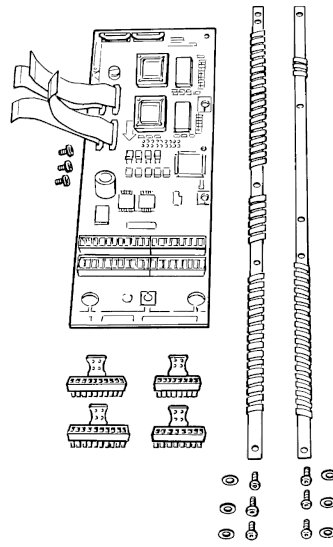

Anwendungsoption

### ■ Bestellnummern, Zubehör:

Typ	Beschreibung	Bestellnr.
IP 4x Abdeckung/NEMA 1	Option, VLT 5001-5006, 200-240 V	175Z0928
Klemmenabdeckung <sup>1)</sup>		
IP 4x Abdeckung/NEMA 1	Option, VLT 5001-5011, 380-500 V und 525-600 V	175Z0928
Klemmenabdeckung <sup>1)</sup>		
NEMA 12 Verbindungsplatte <sup>2)</sup>	Option, VLT 5001-5006, 200-240 V	175H4195
NEMA 12 Verbindungsplatte <sup>2)</sup>	Option, VLT 5001-5011, 380-500 V	175H4195
IP20-Klemmenabdeckung	Option, VLT 5008-5016, 200-240 V	175Z4622
IP20-Klemmenabdeckung	Option, VLT 5022-5027, 200-240 V	175Z4623
IP20-Klemmenabdeckung	Option, VLT 5016-5032, 380-500 V und 525-600 V	175Z4622
IP20-Klemmenabdeckung	Option, VLT 5042-5062, 380-500 V und 525-600 V	175Z4623
IP20-Klemmenabdeckung	Option, VLT 5072-5102, 380-500 V	175Z4280
IP20-Bodenabdeckung	VLT 5032-5052, 200-240 V	176F1800
Klemmen-Adapterkit	VLT 5032-5052, 200-240 V IP00/NEMA 1(IP20), ST	176F1805
Klemmen-Adapterkit	VLT 5032-5052, 200-240 V IP00/NEMA 1(IP20), SB	176F1806
Klemmen-Adapterkit	VLT 5032-5052, 200-240 V IP00/NEMA 1(IP20), EB	176F1807
Klemmen-Adapterkit	VLT 5032-5052, 200-240 V IP54, ST	176F1808
Klemmen-Adapterkit	VLT 5032-5052, 200-240 V IP54, SB	176F1809
Drehgeberwandler / 5 V TTL-Leitungstreiber / 24 V DC		175Z1929

### Rittal-Einbausätze

Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.
Rittal-TS8-Gehäuse für IP00 <sup>3)</sup>	Einbausatz für 1800 mm hohes Gehäuse, VLT5122-5152; 380-500 V, VLT 5042-5152, 525-690 V	176F1824
Rittal-TS8-Gehäuse für IP00 <sup>3)</sup>	Einbausatz für 2000 mm hohes Gehäuse, VLT5122-5152, 380-500 V; VLT 5042-5152, 525-690 V	176F1826
Rittal-TS8-Gehäuse für IP00 <sup>3)</sup>	Einbausatz für 1800 mm hohes Gehäuse, VLT5202-5302, 380-500 V; VLT 5202-5352, 525-690 V	176F1823
Rittal-TS8-Gehäuse für IP00 <sup>3)</sup>	Einbausatz für 2000 mm hohes Gehäuse, VLT5202-5302, 380-500 V; VLT 5202-5352, 525-690 V	176F1825
Rittal-TS8-Gehäuse für IP00 <sup>3)</sup>	Einbausatz für 2000 mm hohes Gehäuse, VLT5352-5552, 380-500 V	176F1850
Bodenhalterung für IP21- und IP54-Gehäuse <sup>3)</sup>	Option, VLT5122-5302, 380-500 V; VLT 5042-5352, 525-690 V	176F1827
Netzabschirmungssatz	Schutzartsatz: : VLT 5122-5302, 380-500 V VLT 5042-5352, 525-690 V	176F0799
	Schutzartsatz: : VLT 5352-5552, 380-500 V	176F1851

1) Die IP 4x/NEMA Abdeckung ist nur für IP20-Geräte im Kompaktformat und für horizontale Flächen gemäß IP 4x bestimmt. Der Bausatz enthält auch eine Verbindungsplatte (UL).

2) NEMA 12 Verbindungsplatte (UL) ist nur für IP54-Kompakteinheiten geeignet.

3) Weitere Informationen: Siehe High Power-Installationsanleitung, MI.90.JX.YY.

### ■ Bestellnummern, Steuerkartenooptionen, etc.:

#### LCP:

Typ	Beschreibung	Bestellnr.	
IP 65 LCP-Option	Separates LCP, nur für IP-20-Geräte	175Z0401	
LCP Einbausatz/IP00/IP20/NEMA 1	Einbausatz für LCP, für IP 00/20 Einheiten	175Z0850	einschl. 3 m Kabel
LCP Einbausatz IP 54	Einbausatz für LCP, für IP 54 Einheiten	175Z7802	einschl. 3 m Kabel
Kabel für LCP	Separates Kabel	175Z0929	3 m Kabel

LCP: Bedieneinheit mit Display und Tastatur.

horizontale Flächen geeignet, die IP 4x entsprechen.

Lieferung ohne LCP.

Der Bausatz enthält auch eine Schalplatte (UL).

1. Die obere Abdeckung IP 4xNEMA 1 ist nur für Compact IP 20-Einheiten bestimmt und ist nur für

2. NEMA 12 Schalplatte (UL) ist nur für IP 54 Kompakteinheiten geeignet.

**Feldbus-Optionen und Zubehör:**
**Profibus:**

Typ	Beschreibung	Unbeschichtet Beschichtet	
		Bestellnr.	Bestellnr.
Profibus Option DP V0/V1	einschl. Speicheroption	175Z0404	175Z2625
Profibus Option DP V0/V1	ohne Speicheroption	175Z0402	
Profibus Option DP V0/FMS	einschl. Speicheroption	175Z3722	175Z3723

Typ	Beschreibung	Bestellnr.
Profibus Sub-D9-Stecker für IP 20 / IP 00	VLT 5001-5027, 200-240 V	175Z3568
	VLT 5001-5102, 380-500 V	
	VLT 5001-5062, 525-600 V	
	VLT 5032-5052, 200-240 V	176F1822

**LonWorks:**

LonWorks-Option, freie Topologie	einschl. Speicheroption	176F1500	176F1503
LonWorks-Option, freie Topologie	ohne Speicheroption	176F1512	
LonWorks-Option, 78 KBPS	einschl. Speicheroption	176F1501	176F1504
LonWorks-Option, 78 KBPS	ohne Speicheroption	176F1513	
LonWorks-Option, 1,25 MBPS	Einschl. Speicheroption	176F1502	176F1505
LonWorks-Option, 1,25 MBPS	ohne Speicheroption	176F1514	

**DeviceNet:**

DeviceNet-Option	einschl. Speicheroption	176F1580	176F1581
DeviceNet-Option	ohne Speicheroption	176F1584	

**Modbus:**

Modbus Plus für Kompakteinheiten	einschl. Speicheroption	176F1551	176F1553
Modbus Plus für Kompakteinheiten	ohne Speicheroption	176F1559	
Modbus Plus für Buchformat-Einheiten	einschl. Speicheroption	176F1550	176F1552
Modbus Plus für Buchformat-Einheiten	ohne Speicheroption	176F1558	
Modbus RTU	Nicht werksseitig montiert	175Z3362	

**Interbus:**

Interbus	einschl. Speicheroption	175Z3122	175Z3191
Interbus	ohne Speicheroption	175Z2900	



### Anwendungsoptionen:

Programmierbarer SyncPos-Regler	Anwendungsoptionen	175Z0833	175Z3029
Synchronisierungs-Regler	Anwendungsoptionen	175Z3053	175Z3056
Positionierungs-Regler	Anwendungsoptionen	175Z3055	175Z3057
Relaiskarten-Option	Anwendungsoptionen	175Z2500	175Z2901
Wickeloption	Nicht werksseitig montiert, Softwareversion 3.40	175Z3245	
Ringspinnoption	Nicht werksseitig montiert, Softwareversion 3.401	175Z3463	
Wobbeloption	Nicht werksseitig montiert, Softwareversion 3.401	175Z3467	

Optionen können als werksseitig eingebaute Optionen bestellt werden, siehe Bestellinformationen. Informationen über die Feldbus- und Anwendungsoptions-Kompatibilität mit älteren Softwareversionen erhalten Sie bei Ihrem Danfoss-Händler.

Bei Einsatz der Feldbusoptionen ohne Anwendungsoption muss eine Version mit Speicheroption bestellt werden.

### ■ LC-Filter für den VLT Serie 5000

Wenn ein Motor durch einen Frequenzumrichter gesteuert wird, treten hörbare Resonanzgeräusche vom Motor auf, die durch die Motorkonstruktion bedingt sind. Sie entstehen immer dann, wenn einer der Wechselrichterschalter im Frequenzumrichter aktiviert wird. Die Frequenz der Resonanzgeräusche entspricht daher der Taktfrequenz des Frequenzumrichters.

Für die VLT Serie 5000 kann Danfoss ein LC-Filter liefern, das die akustischen Motorgeräusche dämpft.

Das Filter reduziert die Anstiegszeit der Spannung, die Spitzenspannung  $U_{PEAK}$  und den auf den Motor geleiteten Rippelstrom  $\Delta I$  so daß Strom und Spannung nahezu sinusförmig werden. Das akustische Motorgeräusch wird so auf ein Minimum gesenkt.

Aufgrund des Wellenstroms in den Filterspulen erzeugen diese auch Geräusche. Dieses Problem läßt sich lösen, indem das Filter in einen Schaltschrank o.ä. eingebaut wird.

### ■ Bestellnummern, LC-Filter Netzspannung 3 x 200-240 V

Hohes Überlastmoment						
LC-Filter für VLT-Typ	LC-Filter Gehäuse	Nennstrom bei 200 V	Max. Drehmoment bei CT/VT	Max. Ausgangsfrequenz	Verlustleistung	Bestell-Nr.
5001-5003	Buchformat IP20	7,8 A	160%	120 Hz		175Z0825
5004-5006	Buchformat IP20	15,2 A	160%	120 Hz		175Z0826
5001-5006	Kompaktformat IP20	15,2 A	160%	120 Hz		175Z0832
5008	Kompaktformat IP00	25 A	160%	60 Hz	85 W	175Z4600
5011	Kompaktformat IP00	32 A	160%	60 Hz	90 W	175Z4601
5016	Kompaktformat IP00	46 A	160%	60 Hz	110 W	175Z4602
5022	Kompaktformat IP00	61 A	160%	60 Hz	170 W	175Z4603
5027	Kompaktformat IP00	73 A	160%	60 Hz	250 W	175Z4604
5032	Kompaktformat IP20	88 A	150 %	60 Hz		175Z4700
5045	Kompaktformat IP20	115 A	150 %	60 Hz		175Z4702
5052	Kompaktformat IP20	143 A	150 %	60 Hz		175Z4702
Normales Überlastmoment						
5008	Kompaktformat IP00	32 A	110%	60 Hz	90 W	175Z4601
5011	Kompaktformat IP00	46 A	110%	60 Hz	110 W	175Z4602
5016	Kompaktformat IP00	61 A	110%	60 Hz	170 W	175Z4603
5022	Kompaktformat IP00	73 A	110%	60 Hz	250 W	175Z4604
5027	Kompaktformat IP00	88 A	110%	60 Hz	320 W	175Z4605
5032	Kompaktformat IP20	115 A	110 %	60 Hz		175Z4702
5042	Kompaktformat IP20	143 A	110 %	60 Hz		175Z4702
5052	Kompaktformat IP20	170 A	110 %	60 Hz		175Z4703



#### ACHTUNG!:

Bei Verwendung von LC-Filtern muss die Taktfrequenz 4,5 kHz betragen (siehe Parameter 411).

### Netzspannung 3 x 380-500 V

Hohes Überlastmoment						
LC-Filter für den VLT-Typ	LC-Filter Gehäuse	Nennstrom bei 400/500 V	Max. Drehmoment bei CT/VT	Max. Ausgangsfrequenz	Verlustleistung	Bestell-Nr.
5001-5005	Buchformat IP20	7,2 A / 6,3 A	160%	120 Hz		175Z0825
5006-5011	Buchformat IP20	16 A / 14,5 A	160%	120 Hz		175Z0826
5001-5011	Kompaktformat IP20	16 A / 14,5 A	160%	120 Hz		175Z0832
5016	Kompaktformat IP00	24 A / 21,7 A	160%	60 Hz	170 W	175Z4606
5022	Kompaktformat IP00	32 A / 27,9 A	160%	60 Hz	180 W	175Z4607
5027	Kompaktformat IP00	37,5 A / 32 A	160%	60 Hz	190 W	175Z4608
5032	Kompaktformat IP00	44 A / 41,4 A	160%	60 Hz	210 W	175Z4609
5042	Kompaktformat IP00	61 A / 54 A	160%	60 Hz	280 W	175Z4610
5052	Kompaktformat IP00	73 A / 65 A	160%	60 Hz	410 W	175Z4611
5062	Kompaktformat IP20	90 A / 80 A	160 %	60 Hz	400 W	175Z4700
5072	Kompaktformat IP20	106 A / 106 A	160 %	60 Hz	500 W	175Z4701
5102	Kompaktformat IP20	147 A / 130 A	160 %	60 Hz	600 W	175Z4702
5122	Kompaktformat IP20	177 A / 160 A	160 %	60 Hz	750 W	175Z4703
5152	Kompaktformat IP20	212 A / 190 A	160 %	60 Hz	750 W	175Z4704
5202	Kompaktformat IP20	260 A / 240 A	160 %	60 Hz	900 W	175Z4705
5252	Kompaktformat IP20	315 A / 302 A	160 %	60 Hz	1000 W	175Z4706
5302	Kompaktformat IP20	395 A / 361 A	160 %	60 Hz	1100 W	175Z4707
5352	Kompaktformat IP20	480 A / 443 A	160 %	60 Hz	1700 W	175Z3139
5452	Kompaktformat IP20	600 A / 540 A	160 %	60 Hz	2100 W	175Z3140
5502	Kompaktformat IP20	658 A / 590 A	160 %	60 Hz	2100 W	175Z3141
5552	Kompaktformat IP20	745 A / 678 A	160 %	60 Hz	2500 W	175Z3142
Normales Überlastmoment						
5016	Kompaktformat IP00	32 A / 27,9 A	110%	60 Hz	180 W	175Z4607
5022	Kompaktformat IP00	37,5 A / 32 A	110%	60 Hz	190 W	175Z4608
5027	Kompaktformat IP00	44 A / 41,4 A	110%	60 Hz	210 W	175Z4609
5032	Kompaktformat IP00	61 A / 54 A	110%	60 Hz	280 W	175Z4610
5042	Kompaktformat IP00	73 A / 65 A	110%	60 Hz	410 W	175Z4611
5052	Kompaktformat IP00	90 A / 78 A	110%	60 Hz	480 W	175Z4612
5062	Kompaktformat IP20	106 A / 106 A	110 %	60 Hz	500 W	175Z4701
5072	Kompaktformat IP20	147 A / 130 A	110 %	60 Hz	600 W	175Z4702
5102	Kompaktformat IP20	177 A / 160 A	110 %	60 Hz	750 W	175Z4703
5122	Kompaktformat IP20	212 A / 190 A	110 %	60 Hz	750 W	175Z4704
5152	Kompaktformat IP20	260 A / 240 A	110 %	60 Hz	900 W	175Z4705
5202	Kompaktformat IP20	315 A / 302 A	110 %	60 Hz	1000 W	175Z4706
5252	Kompaktformat IP20	368 A / 361 A	110 %	60 Hz	1100 W	175Z4707
5302	Kompaktformat IP20	480 A / 443 A	110 %	60 Hz	1700 W	175Z3139
5352	Kompaktformat IP20	600 A / 540 A	110 %	60 Hz	2100 W	175Z3140
5452	Kompaktformat IP20	658 A / 590 A	110 %	60 Hz	2100 W	175Z3141
5502	Kompaktformat IP20	745 A / 678 A	110 %	60 Hz	2500 W	175Z3142
5552	Kompaktformat IP20	800 A / 730 A	110%	60 Hz	Bitte wenden Sie sich an Danfoss.	

LC-Filter für VLT 5001-5062, 525-600 V, bitte wenden Sie sich an Danfoss.



#### ACHTUNG!

Bei Verwendung von LC-Filtern muss die Taktfrequenz 4,5 kHz betragen (siehe Parameter 411).

VLT 5252-5502 LC-Filter können mit 3-kHz-Taktfrequenz betrieben werden. 60°-AVM-Schaltmodus verwenden.

Netzversorgung 3 x 690 V						
160 % Überlastmoment	110 % Überlastmoment	Nennstrom bei 690 V	Max. Aus- gangsfrequenz (Hz)	Leistungsverlust (W)	Bestellnr. IP00	Bestellnr. IP20
5042		46	60	240	130B2223	130B2258
5052	5042	54	60	290	130B2223	130B2258
5062	5052	73	60	390	130B2225	130B2260
5072	5062	86	60	480	130B2225	130B2260
5102	5072	108	60	600	130B2226	130B2261
5122	5102	131	60	550	130B2228	130B2263
5152	5122	155	60	680	130B2228	130B2263
5202	5152	192	60	920	130B2229	130B2264
5252	5202	242	60	750	130B2231	130B2266
5302	5252	290	60	1000	130B2231	130B2266
5352	5302	344	60	1050	130B2232	130B2267
	5352	400	60	1150	130B2234	130B2269

### dU/dt-Filter für VLT 5000

Die dU/dt-Filter reduzieren dU/dt auf ca. 500 V/μs. Diese Filter beschränken keine Störungen und auch nicht USpitze.



### ACHTUNG!

Bei Verwendung von dU/dt-Filtern muss die Taktfrequenz 1,5 kHz betragen (siehe Parameter 411).

Netzversorgung 3 x 690 V						
160 % Überlastmoment	110 % Überlastmoment	Nennstrom bei 690 V	Max. Aus- gangsfrequenz (Hz)	Leistungsverlust (W)	Bestellnr. IP00	Bestellnr. IP20
5042		46	60	85	130B2153	130B2187
5052	5042	54	60	90	130B2154	130B2188
5062	5052	73	60	100	130B2155	130B2189
5072	5062	86	60	110	130B2156	130B2190
5102	5072	108	60	120	130B2157	130B2191
5122	5102	131	60	150	130B2158	130B2192
5152	5102	155	60	180	130B2159	130B2193
5202	5152	192	60	190	130B2160	130B2194
5252	5202	242	60	210	130B2161	130B2195
5302	5252	290	60	350	130B2162	130B2196
5352	5302	344	60	480	130B2163	130B2197
	5352	400	60	540	130B2165	130B2199

### ■ Bremswiderstände, VLT 5001-5052 / 200-240 V

#### Standard-Bremswiderstände

VLT	10 % Arbeitszyklus			40 % Arbeitszyklus		
	Widerstand [Ohm]	Leistung [kW]	Best.-Nr.	Widerstand [Ohm]	Leistung [kW]	Best.-Nr.
5001	145	0.065	175U1820	145	0.260	175U1920
5002	90	0.095	175U1821	90	0.430	175U1921
5003	65	0.250	175U1822	65	0.80	175U1922
5004	50	0.285	175U1823	50	1.00	175U1923
5005	35	0.430	175U1824	35	1.35	175U1924
5006	25	0.8	175U1825	25	3.00	175U1925
5008	20	1.0	175U1826	20	3.50	175U1926
5011	15	1.8	175U1827	15	5.00	175U1927
5016	10	2.8	175U1828	10	9.0	175U1928
5022	7	4.0	175U1829	7	10.0	175U1929
5027	6	4.8	175U1830	6	12.7	175U1930
5032	4.7	6	175U1954	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar
5042	3.3	8	175U1955	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar
5052	2.7	10	175U1956	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar	Nicht lieferbar

Siehe Anleitung MI.90.FX.YY für weitere Informationen.

#### Flatpack-Bremswiderstände für Horizontalförderer

VLT-Typ	Motor [kW]	Widerstand [Ohm]	Größe	Bestellnummer	Max. Arbeitszyklus [%]
5001	0.75	150	150 Ω 100 W	175U1005	14.0
5001	0.75	150	150 Ω 200 W	175U0989	40.0
5002	1.1	100	100 Ω 100 W	175U1006	8.0
5002	1.1	100	100 Ω 200 W	175U0991	20.0
5003	1.5	72	72 Ω 200 W	175U0992	16.0
5004	2.2	47	50 Ω 200 W	175U0993	9.0
5005	3	35	35 Ω 200 W	175U0994	5.5
5005	3	35	72 Ω 200 W	2 x 175U0992 <sup>1</sup>	12.0
5006	4	25	50 Ω 200 W	2 x 175U0993 <sup>1</sup>	11.0
5008	5.5	20	40 Ω 200 W	2 x 175U0996 <sup>1</sup>	6.5
5011	7.5	13	27 Ω 200 W	2 x 175U0995 <sup>1</sup>	4.0

1. Bestellung 2 Stück

Montagewinkel für Flatpack-Widerstand 100  
W: 175U0011

Montagewinkel für Flatpack-Widerstand 200  
W: 175U0009

Einbaurahmen für 1 Widerstand schmal (dünnes  
Buchformat) 175U0002

Einbaurahmen für 2 Widerstände schmal (dünnes  
Buchformat) 175U0004

Einbaurahmen für 2 Widerstände breit (dickes  
Buchformat) 175U0003

Weitere Informationen siehe *Anleitung MI.50.BX.YY*.

**■ Bestellnummern, Bremswiderstände, VLT  
5001-5552 / 380-500 V**
**Standard-Bremswiderstände**

VLT	10 % Arbeitszyklus			40 % Arbeitszyklus		
	Widerstand [Ohm]	Leistung [kW]	Best.-Nr.	Widerstand [Ohm]	Leistung [kW]	Best.-Nr.
5001	620	0.065	175U1840	620	0.260	175U1940
5002	425	0.095	175U1841	425	0.430	175U1941
5003	310	0.250	175U1842	310	0.80	175U1942
5004	210	0.285	175U1843	210	1.35	175U1943
5005	150	0.430	175U1844	150	2.0	175U1944
5006	110	0.60	175U1845	110	2.4	175U1945
5008	80	0.85	175U1846	80	3.0	175U1946
5011	65	1.0	175U1847	65	4.5	175U1947
5016	40	1.8	175U1848	40	5.0	175U1948
5022	30	2.8	175U1849	30	9.3	175U1949
5027	25	3.5	175U1850	25	12.7	175U1950
5032	20	4.0	175U1851	20	13.0	175U1951
5042	15	4.8	175U1852	15	15.6	175U1952
5052	12	5.5	175U1853	12	19.0	175U1953
5062	9.8	15	175U2008	9.8	38.0	175U2008
5072	7.3	13	175U0069	5.7	38.0	175U0068
5102	5.7	15	175U0067	4.7	45.0	175U0066
5122 <sup>2)</sup>	3.8	22	175U1960			
5152 <sup>2)</sup>	3.2	27	175U1961			
5202 <sup>2)</sup>	2.6	32	175U1962			
5252 <sup>2)</sup>	2.1	39	175U1963			
5302 <sup>2)</sup>	1.65	56	2 x 175U1061 <sup>1)</sup>			
5352-5552 <sup>2)</sup>	2.6	72	2 x 175U1062 <sup>1) 3)</sup>			

1. Bestellung 2 Stück
2. Widerstände für 300 Sekundenzyklus gewählt.
3. Nennleistung bis VLT 5452 erfüllt, für VLT 5502 und VLT 5552 ist das Drehmoment reduziert.

Siehe *Anleitung MI.90.FX.YY* für weitere Informationen.

**Flatpack-Bremswiderstände für Horizontalförderer**

VLT-Typ	Motor [kW]	Widerstand [Ohm]	Größe	Bestellnummer	Max. Arbeitszyklus [%]
5001	0.75	630	620 Ω 100 W	175U1001	14.0
5001	0.75	630	620 Ω 200 W	175U0982	40.0
5002	1.1	430	430 Ω 100 W	175U1002	8.0
5002	1.1	430	430 Ω 200 W	175U0983	20.0
5003	1.5	320	310 Ω 200 W	175U0984	16.0
5004	2.2	215	210 Ω 200 W	175U0987	9.0
5005	3	150	150 Ω 200 W	175U0989	5.5
5005	3	150	300 Ω 200 W	2 x 175U0985 <sup>1)</sup>	12.0
5006	4	120	240 Ω 200 W	2 x 175U0986 <sup>1)</sup>	11.0
5008	5.5	82	160 Ω 200 W	2 x 175U0988 <sup>1)</sup>	6.5
5011	7.5	65	130 Ω 200 W	2 x 175U0990 <sup>1)</sup>	4.0

1. Bestellung 2 Stück

Montagewinkel für Flatpack-Widerstand 100 W: 175U0011  
 Montagewinkel für Flatpack-Widerstand 200 W: 175U0009  
 Einbaurahmen für 1 Widerstand schmal (dünnes Buchformat) 175U0002  
 Einbaurahmen für 2 Widerstände schmal (dünnes Buchformat) 175U0004  
 Einbaurahmen für 2 Widerstände breit (dickes Buchformat) 175U0003  
 Weitere Informationen siehe *Anleitung MI.50.BX.YY*.  
 Für VLT 5001-5062, 550-600 V wenden Sie sich bitte an Danfoss.

**■ Bestellnummern, Oberwellenfilter**

Oberwellenfilter dienen zur Reduzierung von Netzerwellen

- AHF 010: 10 % Gesamt-Oberwellenverzerrung
- AHF 005: 5 % Gesamt-Oberwellenverzerrung

**380-415 V, 50Hz**

I <sub>AHF,N</sub>	Typischer Motor [kW]	Danfoss-Bestellnummer		VLT 5000
		AHF 005	AHF 010	
10 A	4, 5.5	175G6600	175G6622	5006, 5008
19 A	7.5	175G6601	175G6623	5011
26 A	11	175G6602	175G6624	5016
35 A	15, 18.5	175G6603	175G6625	5022, 5027
43 A	22	175G6604	175G6626	5032
72 A	30, 37	175G6605	175G6627	5042, 5052
101 A	45, 55	175G6606	175G6628	5062, 5072
144 A	75	175G6607	175G6629	5102
180 A	90	175G6608	175G6630	5122
217 A	110	175G6609	175G6631	5152
289 A	132, 160	175G6610	175G6632	5202, 5252
324 A		175G6611	175G6633	
370 A	200	175G6688	175G6691	5302
Höhere Nennleistungen sind erreichbar, wenn die Filtereinheiten parallel geschaltet werden.				
434 A	250	Zwei 217 A-Einheiten		5352
578 A	315	Zwei 289 A-Einheiten		5452
613 A	355	289 A- und 324 A-Einheiten		5502
648 A	400	Zwei 324 A-Einheiten		5552

Bitte beachten Sie, dass die Zuordnung von typischen Danfoss-Frequenzumrichtern und Filtern auf der Basis von 400 V berechnet ist und von einer typischen Motorlast (4- oder 2-Pol-Motor) ausgeht: Die Werte der Serie VLT 5000 basieren auf einer Anwendung mit einem max. Drehmoment von 160 %. Der berechnete Filterstrom kann von den Eingangsnennströmen der Baureihe VLT 5000, die in den jeweiligen Produkthandbüchern angegeben sind, abweichen, da diese Zahlen auf unterschiedlichen Betriebsbedingungen basieren.

**440-480 V, 60Hz**

I <sub>AHF,N</sub>	Typischer Motor [PS]	Danfoss-Bestellnummer		VLT 5000
		AHF 005	AHF 010	
19 A	10, 15	175G6612	175G6634	5011, 5016
26 A	20	175G6613	175G6635	5022
35 A	25, 30	175G6614	175G6636	5027, 5032
43 A	40	175G6615	175G6637	5042
72 A	50, 60	175G6616	175G6638	5052, 5062
101 A	75	175G6617	175G6639	5072
144 A	100, 125	175G6618	175G6640	5102, 5122
180 A	150	175G6619	175G6641	5152
217 A	200	175G6620	175G6642	5202
289 A	250	175G6621	175G6643	5252
324 A	300	175G6689	175G6692	5302
370 A	350	175G6690	175G6693	5352
Höhere Nennleistungen sind erreichbar, wenn die Filtereinheiten parallel geschaltet werden.				
506 A	450	217 A- und 289 A-Einheiten		5452
578 A	500	Zwei 289 A-Einheiten		5502
648 A	600	Zwei 324 A-Einheiten		5552

Bitte beachten Sie, dass die Zuordnung von typischen Danfoss-Frequenzumrichtern und Filtern auf der Basis von 480 V berechnet ist und von einer typischen Motorlast (4- oder 2-Pol-Motor) ausgeht: Die Werte der Serie VLT 5000 basieren auf einer Anwendung mit einem max. Drehmoment von 160 %. Der berechnete Filterstrom kann von den Eingangsnennströmen der Baureihe VLT 5000, die in den jeweiligen Produkthandbüchern angegeben sind, abweichen, da diese Zahlen auf unterschiedlichen Betriebsbedingungen basieren.

**Produktprogramm**

**500 V, 50 Hz**

I <sub>AHF,N</sub>	Typischer Motor [kW]	Danfoss-Bestellnummer		
		AHF 005	AHF 010	VLT 5000
10 A	4, 5,5	175G6644	175G6656	5006, 5008
19 A	7,5, 11	175G6645	175G6657	5011, 5016
26 A	15, 18,5	175G6646	175G6658	5022, 5027
35 A	22	175G6647	175G6659	5032
43 A	30	175G6648	175G6660	5042
72 A	37, 45	175G6649	175G6661	5052, 5062
101 A	55, 75	175G6650	175G6662	5062, 5072
144 A	90, 110	175G6651	175G6663	5102, 5122
180 A	132	175G6652	175G6664	5152
217 A	160	175G6653	175G6665	5202
289 A	200	175G6654	175G6666	5252
324 A	250	175G6655	175G6667	5302
Höhere Nennleistungen sind erreichbar, wenn die Filtereinheiten parallel geschaltet werden.				
434 A	315	Zwei 217 A-Einheiten		5352
469 A	355	180 A- und 289 A-Einheiten		5452
578 A	400	Zwei 289 A-Einheiten		5502
648 A	500	Zwei 324 A-Einheiten		5552

Bitte beachten Sie, dass die Zuordnung von typischen Danfoss-Frequenzumrichtern und Filtern auf der Basis von 500 V berechnet ist und von einer typischen Motorlast ausgeht. Die Werte der Serie VLT 5000 basieren auf einer Anwendung mit einem Drehmoment von 160 %. Der berechnete Filterstrom kann von den Eingangsnennströmen der Baureihe VLT 5000, die in den jeweiligen Produkthandbüchern angegeben sind, abweichen, da diese Zahlen auf unterschiedlichen Betriebsbedingungen basieren. Entnehmen Sie Angaben zu anderen Kombinationen bitte MG.80.BX.YY.

**690 V, 50 Hz**

I AHF,N	Typischer Motor (kW)	Bestellnr. AHF 005	Bestellnr. AHF 010	VLT 5000 160 %	VLT 5000 110 %
43	37, 45	130B2328	130B2293	5042, 5042	5042
72	55, 75	130B2330	130B2295	5062, 5072	5052, 5062
101	90	130B2331	130B2296	5102	5072
144	110, 132	130B2333	130B2298	5122, 5152	5102, 5122
180	160	130B2334	130B2299	5202	5152
217	200	130B2335	130B2300	5252	5202
289	250	130B2331 & 130B2333	130B2301	5302	5252
324	315	130B2333 & 130B2334	130B2302	5352	5302
370	400	130B2334 & 130B2335	130B2304		5352



### ■ Allgemeine technische Daten

#### Netzversorgung (L1, L2, L3):

Versorgungsspannung 200-240-V-Geräte .....	3 x 200/208/220/230/240 V ±10 %
Versorgungsspannung 380-500-V-Geräte .....	3 x 380/400/415/440/460/500 V ±10 %
Versorgungsspannung 525-600-V-Geräte .....	3 x 525/550/575/600 V ±10 %
Versorgungsspannung 525-690-V-Geräte .....	3 x 525/550/575/600/690 V ±10 %
Netzfrequenz .....	48-62 Hz +/- 1 %

*Siehe Abschnitt Besondere Betriebsbedingungen im Projektierungshandbuch.*

#### Max. Ungleichgewicht der Versorgungsspannung:

VLT 5001-5011, 380-500 V und 525-600 V und VLT 5001-5006, 200-240 V	±2,0 % der Versorgungsnennspannung
VLT 5016-5062, 380-500 V und 525-600 V und VLT 5008-5027, 200-240 V	±1,5 % der Versorgungsnennspannung
VLT 5072-5552, 380-500 V und VLT 5032-5052, 200-240 V .....	±3,0 % der Versorgungsnennspannung
VLT 5042-5352, 525-690 V .....	±3,0 % der Versorgungsnennspannung
Wirkleistungsfaktor (λ) .....	0,90 bei Nennlast
Verschiebungsfaktor (cos φ) .....	nahe Eins (>0,98)
Anzahl Schaltungen am Versorgungseingang L1, L2, L3 .....	ca. 1 x pro Min.

*Siehe Abschnitt Besondere Betriebsbedingungen im Projektierungshandbuch.*

#### VLT-Ausgangsdaten (U, V, W):

Ausgangsspannung .....	0-100 % der Versorgungsspannung
Ausgangsfrequenz VLT 5001-5027, 200-240 V .....	0-132 Hz, 0-1000 Hz
Ausgangsfrequenz VLT 5032-5052, 200-240 V .....	0-132 Hz, 0-450 Hz
Ausgangsfrequenz VLT 5001-5052, 380-500 V .....	0-132 Hz, 0-1000 Hz
Ausgangsfrequenz VLT 5062-5302, 380-500 V .....	0-132 Hz, 0-450 Hz
Ausgangsfrequenz VLT 5352-5552, 380-500 V .....	0-132 Hz, 0-300 Hz
Ausgangsfrequenz VLT 5001-5011, 525-600 V .....	0-132 Hz, 0-700 Hz
Ausgangsfrequenz VLT 5016-5052, 525-600 V .....	0-132 Hz, 0-1000 Hz
Ausgangsfrequenz VLT 5062, 525-600 V .....	0-132 Hz, 0-450 Hz
Ausgangsfrequenz VLT 5042-5302, 525-690 V .....	0-132 Hz, 0-200 Hz
Ausgangsfrequenz VLT 5352, 525-690 V .....	0-132 Hz, 0-150 Hz
Motornennspannung, 200-240 V-Geräte .....	200/208/220/230/240 V
Motornennspannung, 380-500 V-Geräte .....	380/400/415/440/460/480/500 V
Motornennspannung, 525-600 V-Geräte .....	525/550/575 V
Motornennspannung, 525-690 V-Geräte .....	525/550/575/690 V
Motornennfrequenz .....	50/60 Hz
Schalten am Ausgang .....	Unbegrenzt
Rampenzeiten .....	0,05-3600 s

#### Drehmomentkennlinie:

Anlaufmoment, VLT 5001-5027, 200-240 V und VLT 5001-5552, 380-500 V .....	160 % für 1 Min.
Anlaufmoment, VLT 5032-5052, 200-240 V .....	150 % für 1 Min.
Anlaufmoment, VLT 5001-5062, 525-600 V .....	160 % für 1 Min.
Anlaufmoment, VLT 5042-5352, 525-690 V .....	160 % für 1 Min.
Anlaufmoment .....	180 % für 0,5 s.
Beschleunigungsmoment .....	100%
Überlastmoment, VLT 5001-5027, 200-240 V und VLT 5001-5552, 380-500 V,	
VLT 5001-5062, 525-600 V und VLT 5042-5352, 525-690 V .....	160%
Überlastmoment, VLT 5032-5052, 200-240 V .....	150%
Haltemoment bei 0 UPM (mit Rückführung) .....	100%

*Die Angaben bzgl. der Drehmomentkennlinie gelten, wenn der Frequenzrichter mit hohem Überlastmoment (160 %) arbeitet. Bei normalem Überlastmoment (110 %) sind die Werte niedriger.*

Technische Daten

	Zykluszeit (s)	Bremsung bei hohem Überlastmoment Bremsarbeitszyklus bei 100 % Drehmoment	Bremsarbeitszyklus bei Überlastmoment (150/160 %)
<b>200-240 V</b>			
5001-5027	120	Dauerbetrieb	40%
5032-5052	300	10%	10%
<b>380-500 V</b>			
5001-5102	120	Dauerbetrieb	40%
5122-5252	600	Dauerbetrieb	10%
5302	600	40%	10%
5352-5552	600	40 % <sup>1)</sup>	10 % <sup>2)</sup>
<b>525-600 V</b>			
5001-5062	120	Dauerbetrieb	40%
<b>525-690 V</b>			
5042-5352	600	40%	10%

1) VLT 5502 bei 90 % Drehmoment. Bei 100 % Drehmoment ist der Bremsarbeitszyklus 13 %. Bei Netznenwert von 441-500 V, 100 % Drehmoment, ist der Bremsarbeitszyklus 17 %.

VLT 5552 bei 80 % Drehmoment. Bei 100 % Drehmoment ist der Bremsarbeitszyklus 8 %.

2) Basierend auf 300 Sekundenzyklus:

Für VLT 5502 ist das Drehmoment 145 %.

Für VLT 5552 ist das Drehmoment 130 %.

#### Steuerkarte, Digitaleingänge:

Anzahl programmierbarer Digitaleingänge .....	8
Klemmennummern .....	16, 17, 18, 19, 27, 29, 32, 33
Spannungsniveau .....	0-24 V DC (PNP positive Logik)
Spannungsniveau, logisch 0" .....	< 5 V DC
Spannungsniveau, logisch 1" .....	>10 V DC
Max. Spannung am Eingang .....	28 V DC
Eingangswiderstand, R <sub>i</sub> .....	2 kΩ
Abfragezeit je Eingang .....	3 ms

*Zuverlässige galvanische Trennung: Alle Digitaleingänge sind von der Versorgungsspannung (PELV) galvanisch getrennt. Außerdem können die Digitaleingänge von den anderen Klemmen auf der Steuerkarte getrennt werden, indem eine externe 24 V-DC-Versorgung angeschlossen und Schalter 4 geöffnet wird. VLT 5001-5062, 525-600 V erfüllen PELV nicht.*

#### Steuerkarte, Analogeingänge:

Anzahl programmierbarer analoger Spannungseingänge/Thermistoreingänge .....	2
Klemmennummern .....	53, 54
Spannungsniveau .....	0 - ±10 V DC (skalierbar)
Eingangswiderstand, R <sub>i</sub> .....	10 kΩ
Anzahl programmierbarer analoger Stromeingänge .....	1
Klemmenr. ....	60
Strombereich .....	0/4 - ±20 mA (skalierbar)
Eingangswiderstand, R <sub>i</sub> .....	200 Ω
Auflösung .....	10 Bit + Vorzeichen
Genauigkeit am Eingang .....	max. Abweichung 1 % der Gesamtskala
Abfragezeit je Eingang .....	3 ms
Klemmenr. Erde .....	55

*Zuverlässige galvanische Trennung: Alle Analogeingänge sind von der Versorgungsspannung (PELV)\* sowie anderen Ein- und Ausgängen galvanisch getrennt.*

*\*VLT 5001-5062, 525-600 V erfüllen PELV nicht.*

Steuerkarte, Puls/Drehgeber-Eingang:

Anzahl programmierbarer Puls-/Drehgeber-Eingänge .....	4
Klemmennummern .....	17, 29, 32, 33
Max. Frequenz an Klemme 17 .....	5 kHz
Max. Frequenz an Klemme 29, 32, 33 .....	20 kHz (PNP offener Kollektor)
Max. Frequenz an Klemme 29, 32, 33 .....	65 kHz (Gegentakt)
Spannungsniveau .....	0-24 V DC (PNP positive Logik)
Spannungsniveau, logisch 0" .....	< 5 V DC
Spannungsniveau, logisch 1" .....	>10 V DC
Max. Spannung am Eingang .....	28 V DC
Eingangswiderstand, R <sub>i</sub> .....	2 kΩ
Abfragezeit je Eingang .....	3 ms
Auflösung .....	10 Bit + Vorzeichen
Genauigkeit (100-1 kHz), Klemme 17, 29, 33 .....	Max. Abweichung: 0,5 % der Gesamtskala
Genauigkeit (1-5 kHz) Klemme 17 .....	Max. Abweichung: 0,1 % der Gesamtskala
Genauigkeit (1-65 kHz), Klemme 29, 33 .....	Max. Abweichung: 0,1 % der Gesamtskala

*Zuverlässige galvanische Trennung: Alle Puls/Drehgeber-Eingänge sind von der Versorgungsspannung (PELV)\* galvanisch getrennt. Die Puls-/Drehgeber-Eingänge können außerdem von den übrigen Klemmen der Steuerkarte getrennt werden, indem eine externe 24-V-DC-Versorgung angeschlossen und Schalter 4 geöffnet wird.*

*\*VLT 5001-5062, 525-600 V erfüllen PELV nicht.*

Steuerkarte, Digital/Puls- und Analogausgänge:

Anzahl programmierbarer Digital- und Analogausgänge .....	2
Klemmennummern .....	42, 45
Spannungsniveau am Digital-/Pulsausgang .....	0 - 24 V DC
Min. Last gegen Erde (Klemme 39) am Digital-/Pulsausgang .....	600 Ω
Frequenzbereiche (Digitalausgang dient als Pulsausgang) .....	0-32 kHz
Strombereich am Analogausgang .....	0/4 - 20 mA
Max. Last gegen Erde (Klemme 39) am Analogausgang .....	500 Ω
Genauigkeit am Analogausgang .....	Max. Abweichung: 1,5 % der Gesamtskala
Auflösung am Analogausgang .....	8 Bit

*Zuverlässige galvanische Trennung: Alle Digital- und Analogausgänge sind von der Versorgungsspannung (PELV)\* sowie anderen Ein- und Ausgängen galvanisch getrennt.*

*\*VLT 5001-5062, 525-600 V erfüllen PELV nicht.*

Steuerkarte, 24-V-DC-Versorgung:

Klemmennummern .....	12, 13
Max. Last (Kurzschlusschutz) .....	200 mA
Klemmennummern Erde .....	20, 39

*Zuverlässige galvanische Trennung: Die 24-V-DC-Versorgung ist von der Versorgungsspannung (PELV)\* galvanisch getrennt, hat jedoch das gleiche Potential wie die Analogausgänge.*

*\*VLT 5001-5062, 525-600 V erfüllen PELV nicht.*

Steuerkarte, RS 485 serielle Kommunikationsschnittstelle:

Klemmennummern .....	68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)
----------------------	------------------------------

*Sichere galvanische Trennung: Vollständige galvanische Isolierung.*

Relaisausgänge: <sup>1)</sup>

Anzahl programmierbarer Relaisausgänge .....	2
Klemmennummern, Steuerkarte (nur ohmsche Last) .....	4-5 (Schließer)
Max. Klemmenbelastung (AC1) an 4-5, Steuerkarte .....	50 V AC, 1 A, 50 VA
Max. Klemmenbelastung (DC1 (IEC 947)) an 4-5, Steuerkarte .....	25 V DC, 2 A/50 V DC, 1 A, 50 W
Max. Klemmenbelastung (DC1) an 4-5, Steuerkarte bei UL-/cUL-Anwendungen .....	30 V AC, 1 A/42,5 V DC, 1 A
Klemmennummern, Leistungskarte (ohmsche und induktive Last) .....	1-3 (öffnen), 1-2 (schließen)
Max. Klemmenbelastung (AC1) an 1-3, 1-2, Leistungskarte und Relaiskarte .....	250 V AC, 2 A, 500 VA
Max. Klemmenbelastung (DC-1 (IEC 947)) an 1-3, 1-2, Leistungskarte .....	25 V DC, 2 A/50 V DC, 1 A, 50 W
Min. Klemmenleistung (AC/DC) an 1-3, 1-2, Leistungskarte .....	24 V DC, 10 mA/24 V AC, 100 mA

1) Nennwerte für bis zu 300.000 Schaltvorgänge.

Bei induktiven Lasten wird die Anzahl der Schaltvorgänge um 50 % reduziert. Es kann auch der Strom um 50 % reduziert werden, damit 300.000 Schaltvorgänge erreicht werden.

Bremswiderstandsklemmen (nur SB-, EB-, DE- und PB-Geräte):

Klemmennummern .....	81, 82
----------------------	--------

Externe 24-V-Gleichstromversorgung:

Klemmennummern .....	35, 36
Spannungsbereich .....	24 V DC ±15% (max. 37 V DC, 10 Sek. lang)
Max. Brummspannung .....	2 V Gleichstrom
Leistungsaufnahme .....	15-50 W (50 W beim Einschalten, 20 ms lang)
Min. Vorsicherung .....	6 Amp

*Sichere galvanische Isolierung Vollständige galvanische Isolierung der externen 24 V DC-Stromversorgung besitzt auch der Typ PELV.*

Kabellängen, Querschnitte und Stecker:

Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel .....	150 m
Max. Motorkabellänge, nicht abgeschirmtes Kabel .....	300 m
Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel VLT 5011, 380-500 V .....	100 m
Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel VLT 5011 525-600 V und VLT 5008, normaler Überlastmodus, 525-600 V .....	50 m
Max. Bremskabellänge, abgeschirmtes Kabel .....	20 m
Max. Kabellänge Zwischenkreiskopplung, abgeschirmtes Kabel ....	25 m vom Frequenzrichter zur DC-Schiene.
<i>Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreiskopplung, siehe Abschnitt Elektrische Daten".</i>	
Max. Kabelquerschnitt für externe 24 V DC-Versorgung	
- VLT 5001-5027 200-240 V; VLT 5001-5102 380-500 V; VLT 5001-5062 525-600 V .....	4 mm <sup>2</sup> /10 AWG
- VLT 5032-5052 200-240 V; VLT 5122-5552 380-500 V; VLT 5042-5352 525-690 V .....	2,5 mm <sup>2</sup> /12 AWG
Max. Querschnitt für Steuerkabel .....	1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG
Max. Querschnitt für serielle Schnittstelle .....	1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG

*Soll UL/cUL erfüllt werden, muss ein Kupferkabel mit Temperaturklasse 60/75 °C verwendet werden.  
(VLT 5001-5062, 380-500 V, 525-600 V und VLT 5001-5027, 200-240 V).*

*Soll UL/cUL erfüllt werden, muss ein Kupferkabel mit Temperaturklasse 75 °C verwendet werden.  
(VLT 5072-5552, 380-500 V, VLT 5032-5052, 200-240 V, VLT 5042-5352, 525-690 V).*

*Sofern nicht anders angegeben können die Stecker sowohl für Kupfer- als auch für Alukabel verwendet werden.*

### Genauigkeit der Displayanzeige (Parameter 009-012):

Motorstrom [6] 0-140 % Belastung ..... max. Ungenauigkeit:  $\pm 2,0$  % des Ausgangsnennstroms  
 Drehmoment % [7], -100 – 140 % Belastung ..... max. Ungenauigkeit: Max. Fehler:  $\pm 5$  % der Motorengröße  
 Leistung [8], Leistung PS [9], 0-90 % Belastung ..... max. Ungenauigkeit:  $\pm 5$  % der Ausgangsnennleistung

### Steuer- und Regelgenauigkeit:

Frequenzbereich ..... 0 - 1000 Hz  
 Auflösung der Ausgangsfrequenz .....  $\pm 0.003$  Hz  
 Systemantwortzeit ..... 3 ms  
 Drehzahl Steuerbereich (ohne Istwertrückführung) ..... 1:100 der Synchrondrehzahl  
 Drehzahl Steuerbereich (mit Istwertrückführung) ..... 1:1000 der Synchrondrehzahl  
 Drehzahlgenauigkeit (ohne Istwertrückführung) ..... < 1500 U/Min.: max. Fehler  $\pm 7,5$  U/Min.  
 ..... >1500 U/Min.: max. Fehler 0,5% der Istdrehzahl  
 Drehzahlgenauigkeit (mit Istwertrückführung) ..... < 1500 U/Min.: max. Fehler  $\pm 1,5$  U/Min.  
 ..... >1500 U/Min.: max. Fehler 0,1% der Istdrehzahl  
 Drehmoment Steuergenauigkeit (ohne Istwertrückführung) ..... 0-150 U/Min.:  
 ..... max. Fehler  $\pm 20$  % des Nenndrehmoments  
 ..... 150-1500 U/Min.: max. Fehler  $\pm 10$  % des Nenndrehmoments  
 ..... >1500 U/Min.: max. Fehler  $\pm 20$  % des Nenndrehmoments  
 Drehmoment Steuergenauigkeit (mit Drehzahlrückführung) ..... max. Fehler  $\pm 5$  % des Nenndrehmoments

*Alle Angaben basieren auf einem vierpoligen Asynchronmotor.*

### Extern:

Gehäuse (je nach Leistungsgröße) ..... IP00, IP20, IP21, NEMA 1, IP54  
 Vibrationstest ..... 0,7 g RMS 18-1000 Hz ungeordnet. 3 Richtungen für 2 Stunden (IEC 68-2-34/35/36)  
 Max. relative Feuchtigkeit ..... 93 % (IEC 68-2-3) bei Lagerung/Transport  
 Max. relative Feuchtigkeit ..... 95 % nicht-kondensierend (IEC 721-3-3; Klasse 3K3) bei Betrieb  
 Aggressive Umgebung (IEC 721-3-3) ..... Unbeschichtet Klasse 3C2  
 Aggressive Umgebung (IEC 721-3-3) ..... Beschichtet Klasse 3C3  
 Umgebungstemperatur IP20/NEMA 1 (hohes Überlastmoment 160 %) .....  
 Max. 45 °C (24-Std.-Durchschnitt max. 40 °C)  
 Umgebungstemperatur IP20/NEMA 1 (normales Überlastmoment 110 %) ..... Max.  
 40 °C (24-Std.-Durchschnitt max. 35 °C)  
 Umgebungstemperatur IP54 (hohes Überlastmoment 160 %) ..... Max. 40 °C (24-Std.-Durchschnitt max. 35 °C)  
 Umgebungstemperatur IP54 (normales Überlastmoment 110%) .... Max. 40 °C (24-Std.-Durchschnitt max. 35 °C)  
 Umgebungstemperatur IP20/54 VLT 5011 500 V ..... Max. 40 °C (24-Std.-Durchschnitt max. 35 °C)  
 Umgebungstemperatur IP54 VLT 5042-5352, 525-690 V; und 5122-5552 380-500 V (hohes Überlastmoment 160  
 %) ..... Max. 45 °C (24-Std.-Durchschnitt max. 40 °C)  
*Leistungsreduzierung bei erhöhter Umgebungstemperatur, siehe Projektierungshandbuch*  
 Min. Umgebungstemperatur bei Vollast ..... 0 °C  
 Min. Umgebungstemperatur bei reduzierter Leistung ..... -10 °C  
 Temperatur bei Lagerung/Transport ..... -25 - +65/70 °C  
 Max. Höhe ü. d. Meeresspiegel ..... 1000 m  
*Leistungsreduzierung bei Höhen über 1000 m ü. d. Meeresspiegel, siehe Projektierungshandbuch*  
 Geltende EMV-Normen, Störaussendung ..... EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61800-3, EN 55011  
 Geltende EMV-Normen, Störfestigkeit ..... EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4  
 EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, VDE 0160/1990.12  
*Siehe Besondere Betriebsbedingungen im Projektierungshandbuch*  
*VLT 5001-5062,, 525-600 V erfüllen die EMV- und Niederspannungsrichtlinie nicht.*

---

**Schutzvorrichtungen für Serie VLT 5000:**

---



- Ein elektronisch thermischer Motorschutz schützt den Motor gegen Überlast.
- Temperaturüberwachung des Kühlkörpers sorgt dafür, dass der Frequenzumrichter abschaltet, wenn die Temperatur 90 °C erreicht (für IP00, IP20 und NEMA 1). Für IP54 wird bei 80 °C abgeschaltet. Ein Übertemperaturzustand kann erst quittiert werden, nachdem die Kühlkörpertemperatur 60 °C wieder unterschritten hat.

Für die nachstehend aufgeführten Geräte sind die Grenzwerte wie folgt:

- VLT 5122, 380-500 V schaltet bei 75 °C ab. Reset ist möglich, wenn die Temperatur wieder unter 60 °C liegt.
  - VLT 5152, 380-500 V schaltet bei 80 °C ab. Reset ist möglich, wenn die Temperatur wieder unter 60 °C liegt.
  - VLT 5202, 380-500 V schaltet bei 95 °C ab. Reset ist möglich, wenn die Temperatur wieder unter 65 °C liegt.
  - VLT 5252, 380-500 V schaltet bei 95 °C ab. Reset ist möglich, wenn die Temperatur wieder unter 65 °C liegt.
  - VLT 5302, 380-500 V schaltet bei 105 °C ab. Reset ist möglich, wenn die Temperatur wieder unter 75 °C liegt.
  - VLT 5352-5552, 380-500 V schalten bei 85 °C ab. Reset ist möglich, wenn die Temperatur wieder unter 60 °C liegt.
  - VLT 5042-5122, 525-690 V schalten bei 75 °C ab. Reset ist möglich, wenn die Temperatur wieder unter 60 °C liegt.
  - VLT 5152, 525-690 V schaltet bei 80 °C ab. Reset ist möglich, wenn die Temperatur wieder unter 60 °C liegt.
  - VLT 5202-5352, 525-690 V schalten bei 100 °C ab. Reset ist möglich, wenn die Temperatur wieder unter 70 °C liegt.
- 
- Der Frequenzumrichter ist an den Motorklemmen U, V, W gegen Kurzschluss geschützt.
  - Der Frequenzumrichter ist an den Motorklemmen U, V, W gegen Erdschluss geschützt.
  - Eine Überwachung der Zwischenkreisspannung gewährleistet, dass der Frequenzumrichter bei zu niedriger und zu hoher Zwischenkreisspannung abschaltet.
  - Bei fehlender Motorphase schaltet der Frequenzumrichter ab, siehe Parameter 234 *Motorphasenüberwachung*.
  - Bei Netzstörungen kann der Frequenzumrichter eine kontrollierte Verzögerung vornehmen.
  - Bei fehlender Netzphase schaltet der Frequenzumrichter ab, wenn der Motor belastet wird.

### ■ Elektrische Daten



### ■ Buchformat und Kompakt, Netzspannung 3 x 200 - 240 V

Laut internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5001	5002	5003	5004	5005	5006
	Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A]	3.7	5.4	7.8	10.6	12.5	15.2
		$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A]	5.9	8.6	12.5	17	20	24.3
	Leistung (240 V)	$S_{VLT,N}$ [kVA]	1.5	2.2	3.2	4.4	5.2	6.3
	Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	3.7
	Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]	1	1.5	2	3	4	5
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreiskopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2</sup> )			4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
	Eingangsnennstrom	(200 V) $I_{L,N}$ [A]	3.4	4.8	7.1	9.5	11.5	14.5
	Max. Kabelquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2</sup> )		4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
	Max. Vorabsicherung	[-]/UL <sup>1</sup> ) [A]	16/10	16/10	16/15	25/20	25/25	35/30
	Wirkungsgrad <sup>3</sup> )		0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	Gewicht IP 20 EB Buchformat	[kg]	7	7	7	9	9	9.5
	Gewicht IP 20 EB Kompakt	[kg]	8	8	8	10	10	10
	Gewicht IP 54 Kompakt	[kg]	11.5	11.5	11.5	13.5	13.5	13.5
	Verlustleistung bei max. Last.	[W]	58	76	95	126	172	194
	Schutzart		IP 20/	IP 20/	IP 20/	IP 20/	IP 20/	IP 20/
			IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

1. Für diese Sicherungsart, siehe Abschnitt *Sicherungen*.
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.

### ■ Kompaktformat, Netzspannung 3 x 200 - 240 V

Laut internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5008	5011	5016	5022	5027
<b>Normales Übermoment (110 %):</b>							
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A]		32	46	61.2	73	88
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A]		35.2	50.6	67.3	80.3	96.8
Leistung (240 V)	$S_{VLT,N}$ [kVA]		13.3	19.1	25.4	30.3	36.6
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]		7.5	11	15	18.5	22
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]		10	15	20	25	30
<b>Hohes Übermoment (160 %):</b>							
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A]		25	32	46	61.2	73
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A]		40	51.2	73.6	97.9	116.8
Leistung (240 V)	$S_{VLT,N}$ [kVA]		10	13	19	25	30
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]		5.5	7.5	11	15	18.5
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]		7.5	10	15	20	25
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreiskopplung [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>2)5)</sup>	IP 54		16/6	16/6	35/2	35/2	50/0
	IP 20		16/6	35/2	35/2	35/2	50/0
Min. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreiskopplung <sup>4)</sup> [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>2)</sup>			10/8	10/8	10/8	10/8	16/6
<hr/>							
Eingangsnennstrom (200 V) $I_{L,N}$ [A]			32	46	61	73	88
Max. Kabelquerschnitt, Netz [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2)5)</sup>	IP 54		16/6	16/6	35/2	35/2	50/0
	IP 20		16/6	35/2	35/2	35/2	50/0
Max. Vorabsicherung [-]/UL <sup>1)</sup> [A]			50	60	80	125	125
Wirkungsgrad <sup>3)</sup>			0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Gewicht IP 20 EB [kg]			21	25	27	34	36
Gewicht IP 54 [kg]			38	40	53	55	56
Verlustleistung bei max. Last.							
- hohes Übermoment (160 %)	[W]		340	426	626	833	994
- normales Übermoment (110 %)	[W]		426	545	783	1042	1243
Schutzart			IP 20/	IP 20/	IP 20/	IP 20/	IP 20/
			IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54



1. Sicherungsart siehe Abschnitt *Sicherungen*

2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.

3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.



4. Der minimale Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der gemäß IP 20 an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.

5. Aluminiumkabel mit Querschnitten über 35 mm<sup>2</sup> müssen mit einem Al-Cu-Stecker angeschlossen werden.



### ■ Kompaktformat, Netzspannung 3 x 200 - 240 V


Laut internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5032	5042	5052
<b>Normales Übermoment (110 %):</b>					
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (200-230 V)		115	143	170
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (200-230 V)		127	158	187
	$I_{VLT,N}$ [A] (231-240 V)		104	130	154
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (231-240 V)		115	143	170
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (208 V)		41	52	61
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (230 V)		46	57	68
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (240 V)		43	54	64
Typische Leistung an der Welle	[HP] (208 V)		40	50	60
Typische Leistung an der Welle	[kW] (230 V)		30	37	45
<b>Hohes Übermoment (160 %):</b>					
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (200-230 V)		88	115	143
	$I_{VLT,MAX}$ [A] (200-230 V)		132	173	215
	$I_{VLT,N}$ [A] (231-240 V)		80	104	130
	$I_{VLT,MAX}$ [A] (231-240 V)		120	285	195
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (208 V)		32	41	52
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (230 V)		35	46	57
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (240 V)		33	43	54
Typische Leistung an der Welle	[HP] (208 V)		30	40	50
	[kW] (230 V)		22	30	37
Max. Kabelquerschnitt für Motor und Zwischenkreiskopplung	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		120		
	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		300 mcm		
Max. Kabelquerschnitt für Bremse	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		25		
	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		4		
<b>Normales Übermoment (110 %):</b>					
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (230 V)		101.3	126.6	149.9
<b>Normales Übermoment (150 %):</b>					
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (230 V)		77,9	101,3	126,6
Max. Kabelquerschnitt	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		120		
Stromversorgung	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		300 mcm		
Min. Kabelquerschnitt für Motor, Stromversorgung, Bremse und Zwischenkreiskopplung	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		6		
	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		8		
Max. Vorsicherungen (Netz) [-]/UL	[A] <sup>1</sup>		150/150	200/200	250/250
Wirkungsgrad <sup>3</sup>			0,96-0,97		
Verlustleistung	Normales Übermoment [W]		1089	1361	1612
	Hohes Übermoment [W]		838	1089	1361
Gewicht	IP 00 [kg]		101	101	101
Gewicht	IP 20 Nema1 [kg]		101	101	101
Gewicht	IP 54 Nema12 [kg]		104	104	104
Schutzart			IP 00 / Nema 1 (IP 20) / IP 54		




1. Sicherungsart siehe Abschnitt *Sicherungen*
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
4. Der maximale Kabelquerschnitt ist der größtmögliche Kabelquerschnitt, der an die Klemmen gelegt werden kann. Der minimale Kabelquerschnitt ist der kleinste zulässige Kabelquerschnitt. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
5. Gewicht ohne Transportbehälter.
6. Anschlussbolzen: M8 Bremse M6.

### ■ Buch- und Kompaktformat, Netzspannung 3 x 380 - 500 V

Laut internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5001	5002	5003	5004
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (380-440 V)		2.2	2.8	4.1	5.6
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)		3.5	4.5	6.5	9
	$I_{VLT,N}$ [A] (441-500 V)		1.9	2.6	3.4	4.8
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)		3	4.2	5.5	7.7
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (380-440 V)		1.7	2.1	3.1	4.3
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (441-500 V)		1.6	2.3	2.9	4.2
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]		0.75	1.1	1.5	2.2
	$P_{VLT,N}$ [HP]		1	1.5	2	3
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremsen und Zwischenkreis-Kopplung [mm <sup>2</sup> ] / [AWG] <sup>2</sup>			4/10	4/10	4/10	4/10




Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (380 V)	2.3	2.6	3.8	5.3
	$I_{L,N}$ [A] (460 V)	1.9	2.5	3.4	4.8
Max. Kabelquerschnitt Netz [mm <sup>2</sup> ] / [AWG] <sup>2</sup>		4/10	4/10	4/10	4/10
Max. Sicherungen [-] / UL <sup>1</sup> [A]		16/6	16/6	16/10	16/10
Wirkungsgrad <sup>3</sup>		0.96	0.96	0.96	0.96
Gewicht IP 20 EB Buchformat [kg]		7	7	7	7.5
Gewicht IP 20 EB Kompaktformat [kg]		8	8	8	8.5
Gewicht IP 54 Kompaktformat [kg]		11.5	11.5	11.5	12
Verlustleistung bei max. Last [W]		55	67	92	110
Schutzart		IP 20/	IP 20/	IP 20/	IP 20/
		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54




1. Für diese Sicherungsart, siehe Abschnitt *Sicherungen*.
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.

### Buch- und Kompaktformat, Netzspannung 3 x 380 - 500 V

Laut internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5005	5006	5008	5011
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (380-440 V)		7.2	10	13	16
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)		11.5	16	20.8	25.6
	$I_{VLT,N}$ [A] (441-500 V)		6.3	8.2	11	14.5
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)		10.1	13.1	17.6	23.2
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (380-440 V)		5.5	7.6	9.9	12.2
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (441-500 V)		5.5	7.1	9.5	12.6
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]		3.0	4.0	5.5	7.5
	$P_{VLT,N}$ [HP]		4	5	7.5	10
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreiskopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2</sup>			4/10	4/10	4/10	4/10





Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (380 V)	7	9.1	12.2	15.0	
	$I_{L,N}$ [A] (460 V)	6	8.3	10.6	14.0	
Max. Kabelquerschnitt Netz [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2</sup>		4/10	4/10	4/10	4/10	
Max. Vorsicherungen [-]/UL <sup>1</sup> [A]		16/15	25/20	25/25	35/30	
Wirkungsgrad <sup>3</sup>		0.96	0.96	0.96	0.96	
Gewicht IP 20 EB Buchformat [kg]		7.5	9.5	9.5	9.5	
Gewicht IP 20 EB Kompaktformat [kg]		8.5	10.5	10.5	10.5	
Gewicht IP 54 EB Kompaktformat [kg]		12	14	14	14	
Verlustleistung bei max. Last.		[W]	139	198	250	295
Schutzart			IP 20/ IP 54	IP 20/ IP 54	IP 20/ IP 54	IP 20/ IP 54



1. Für diese Sicherungsart, siehe Abschnitt *Sicherungen*.
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.

### ■ Kompaktformat, Netzversorgung 3 x 380 - 500 V

Gemäß internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5016	5022	5027
<b>Normales Überlastmoment (110 %):</b>					
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (380-440 V)		32	37.5	44
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)		35.2	41.3	48.4
Ausgang	$I_{VLT,N}$ [A] (441-500 V)		27.9	34	41.4
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)		30.7	37.4	45.5
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (380-440 V)		24.4	28.6	33.5
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (441-500 V)		24.2	29.4	35.8
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [kW]		15	18.5	22
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [PS]		20	25	30
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>					
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (380-440 V)		24	32	37.5
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)		38.4	51.2	60
Ausgang	$I_{VLT,N}$ [A] (441-500 V)		21.7	27.9	34
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)		34.7	44.6	54.4
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (380-440 V)		18.3	24.4	28.6
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (441-500 V)		18.8	24.2	29.4
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [kW]		11	15	18.5
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [PS]		15	20	25
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremsen und Zwischenkreiskopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2</sup>	IP 54	16/6	16/6	16/6	16/6
	IP 20	16/6	16/6	16/6	35/2
Min. Kabelquerschnitt für Motor, Bremsen und Zwischenkreiskopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2</sup> 4)		10/8	10/8	10/8	10/8
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (380 V)		32	37.5	44
	$I_{L,N}$ [A] (460 V)		27.6	34	41
Max. Kabelquerschnitt, Netz [mm <sup>2</sup> ]/[AWG]	IP 54	16/6	16/6	16/6	16/6
	IP 20	16/6	16/6	16/6	35/2
Max. Vorsicherungen	[-]/UL <sup>1</sup> [A]		63/40	63/50	63/60
Wirkungsgrad <sup>3)</sup>			0.96	0.96	0.96
Gewicht IP 20 EB	[kg]		21	22	27
Gewicht IP 54	[kg]		41	41	42
Verlustleistung bei max. Last.					
- hohes Überlastmoment (160 %)	[W]		419	559	655
- normales Überlastmoment (110 %)	[W]		559	655	768
Gehäuse			IP 20/	IP 20/	IP 20/
			IP 54	IP 54	IP 54





1. Der Abschnitt *Sicherungen* zeigt die entsprechenden Sicherungstypen
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
4. Der minimale Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der gemäß IP 20 an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.

### Kompaktformat, Netzversorgung 3 x 380 - 500 V

Gemäß internationalen Anforderungen

	VLT-Typ	5032	5042	5052
<b>Normales Überlastmoment (110 %):</b>				
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (380-440 V)	61	73	90
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)	67.1	80.3	99
Ausgang	$I_{VLT,N}$ [A] (441-500 V)	54	65	78
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)	59.4	71.5	85.8
Typische Wellenleistung	$S_{VLT,N}$ [kVA] (380-440 V)	46.5	55.6	68.6
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (441-500 V)	46.8	56.3	67.5
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [kW]	30	37	45
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [PS]	40	50	60
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>				
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (380-440 V)	44	61	73
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)	70.4	97.6	116.8
Ausgang	$I_{VLT,N}$ [A] (441-500 V)	41.4	54	65
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)	66.2	86	104
Typische Wellenleistung	$S_{VLT,N}$ [kVA] (380-440 V)	33.5	46.5	55.6
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (441-500 V)	35.9	46.8	56.3
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [kW]	22	30	37
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [PS]	30	40	50
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreis Kopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>(2/5)</sup>	IP 54	35/2	35/2	50/0
Min. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreis Kopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>(2/4)</sup>		10/8	10/8	16/6
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (380 V)	60	72	89
	$I_{L,N}$ [A] (460 V)	53	64	77
Max. Kabelquerschnitt	IP 54	35/2	35/2	50/0
Netz [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>(2/5)</sup>	IP 20	35/2	35/2	50/0
Max. Vorsicherungen	[-]/UL <sup>1)</sup> [A]	80/80	100/100	125/125
Wirkungsgrad <sup>3)</sup>		0.96	0.96	0.96
Gewicht IP 20 EB	[kg]	28	41	42
Gewicht IP 54	[kg]	54	56	56
Verlustleistung bei max. Last.				
- hohes Überlastmoment (160 %)	[W]	768	1065	1275
- normales Überlastmoment (110 %)	[W]	1065	1275	1571
Gehäuse		IP 20/	IP 20/	IP 20/
		IP 54	IP 54	IP 54





1. Der Abschnitt *Sicherungen* zeigt die entsprechenden Sicherungstypen
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
4. Der minimale Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der gemäß IP 20 an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
5. Aluminiumkabel mit Querschnitten über 35 mm<sup>2</sup> müssen mit einem Al-Cu-Stecker angeschlossen werden.

### Kompaktformat, Netzversorgung 3 x 380 - 500 V

Gemäß internationalen Anforderungen



	VLT-Typ	5062	5072	5102
<b>Normales Überlastmoment (110 %):</b>				
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (380-440 V)	106	147	177
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)	117	162	195
	$I_{VLT,N}$ [A] (441-500 V)	106	130	160
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)	117	143	176
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (380-440 V)	80,8	102	123
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (441-500 V)	91,8	113	139
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [kW] (400 V)	55	75	90
	$P_{VLT,N}$ [PS] (460 V)	75	100	125
	$P_{VLT,N}$ [kW] (500 V)	75	90	110
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>				
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (380-440 V)	90	106	147
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)	135	159	221
	$I_{VLT,N}$ [A] (441-500 V)	80	106	130
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)	120	159	195
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (380-440 V)	68,6	73,0	102
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (441-500 V)	69,3	92,0	113
Typische Wellenleistung	$P_{VLT,N}$ [kW] (400 V)	45	55	75
	$P_{VLT,N}$ [PS] (460 V)	60	75	100
	$P_{VLT,N}$ [kW] (500 V)	55	75	90
Max. Kabelquerschnitt für Motor,	IP 54	50/0 <sup>5)</sup>	150/300	150/300
			MCM <sup>6)</sup>	MCM <sup>6)</sup>
Bremse und Zwischenkreiskopplung [mm <sup>2</sup> ] / [AWG] <sup>2)</sup>	IP 20	50/0 <sup>5)</sup>	120/250	120/250
			MCM <sup>5)</sup>	MCM <sup>5)</sup>
Min. Kabelquerschnitt für Motor,			16/6	25/4
			25/4	25/4
Bremse und Zwischenkreiskopplung [mm <sup>2</sup> ] / [AWG] <sup>4)</sup>			16/6	25/4
			25/4	25/4
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (380 V)	104	145	174
	$I_{L,N}$ [A] (460 V)	104	128	158
Max. Kabelquerschnitt	IP 54	50/0 <sup>5)</sup>	150/300	150/300
			MCM	MCM
Netz [mm <sup>2</sup> ] / [AWG] <sup>2)</sup>	IP 20	50/0 <sup>5)</sup>	120/250	120/250
			MCM <sup>5)</sup>	MCM <sup>5)</sup>
Max. Sicherungen	[ - ] / UL <sup>1)</sup> [A]	160/150	225/225	250/250
Wirkungsgrad <sup>3)</sup>		>0,97	>0,97	>0,97
Gewicht IP 20 EB	[kg]	43	54	54
Gewicht IP 54	[kg]	60	77	77
Verlustleistung bei max. Last.				
- hohes Überlastmoment (160 %)	[W]	1122	1058	1467
- normales Überlastmoment (110 %)	[W]	1322	1467	1766
Gehäuse		IP 20/	IP 20/	IP 20/
		IP 54	IP 54	IP 54



- Der Abschnitt *Sicherungen* zeigt die entsprechenden Sicherungstypen
- American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß
- Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
- Der minimale Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der gemäß IP 20 an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
- Aluminiumkabel mit Querschnitten über 35 mm<sup>2</sup> müssen mit einem Al-Cu-Stecker angeschlossen werden.
- Bremse und Zwischenkreiskopplung: 95 mm<sup>2</sup> / AWG 3/0

### ■ Kompaktformat, Netzversorgung 3 x 380 - 500 V



Gemäß internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5122	5152	5202	5252	5302
<b>Normaler Überlaststrom (110 %):</b>							
Ausgangsstrom	$I_{M,TN}$ [A] (380-440 V)		212	260	315	395	480
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)		233	286	347	434	528
	$I_{M,TN}$ [A] (441-500 V)		190	240	302	361	443
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)		209	264	332	397	487
Ausgang	$S_{M,TN}$ [kVA] (400 V)		147	180	218	274	333
	$S_{M,TN}$ [kVA] (460 V)		151	191	241	288	353
	$S_{M,TN}$ [kVA] (500 V)		165	208	262	313	384
Typische Wellenleistung	[kW] (400 V)		110	132	160	200	250
	[PS] (460 V)		150	200	250	300	350
	[kW] (500 V)		132	160	200	250	315
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>							
Ausgangsstrom	$I_{M,TN}$ [A] (380-440 V)		177	212	260	315	395
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)		266	318	390	473	593
	$I_{M,TN}$ [A] (441-500 V)		160	190	240	302	361
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)		240	285	360	453	542
Ausgang	$S_{M,TN}$ [kVA] (400 V)		123	147	180	218	274
	$S_{M,TN}$ [kVA] (460 V)		127	151	191	241	288
	$S_{M,TN}$ [kVA] (500 V)		139	165	208	262	313
Typische Wellenleistung	[kW] (400 V)		90	110	132	160	200
	[PS] (460 V)		125	150	200	250	300
	[kW] (500 V)		110	132	160	200	250
Max. Kabelquerschnitt für	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		2 x 70		2 x 185		
Motor	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		2 x 2/0		2 x 350 mcm		
Max. Kabelquerschnitt für	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		2 x 70		2 x 185		
Zwischenkreis- kopplung und Bremse	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		2 x 2/0		2 x 350 MCM		
<b>Normaler Überlaststrom (110 %):</b>							
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (380-440 V)		208	256	317	385	467
	$I_{L,N}$ [A] (441-500 V)		185	236	304	356	431
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>							
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (380-440 V)		174	206	256	318	389
	$I_{L,N}$ [A] (441-500 V)		158	185	236	304	356
Max. Kabelquerschnitt	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		2 x 70		2 x 185		
Stromversorgung	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		2 x 2/0		2 x 350 MCM		
Max. Versicherungen	[A] <sup>1</sup>		300/	350/	450/	500/	630/
(Netz) [-]/UL			300	350	400	500	600
Wirkungsgrad <sup>3</sup>			0,98				
Verlustleistung	Normale Überlast [W]		2619	3309	4163	4977	6107
	Hohe Überlast [W]		2206	2619	3309	4163	4977
Gewicht	IP00 [kg]		82	91	112	123	138
Gewicht	IP21/NEMA1 [kg]		96	104	125	136	151
Gewicht	IP54/NEMA12 [kg]		96	104	125	136	151
Gehäuse			IP00, IP21/NEMA 1 und IP54/NEMA12				



1. Den Sicherungstyp finden Sie im Abschnitt *Sicherungen*.
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
4. Der maximale Kabelquerschnitt ist der größtmögliche Kabelquerschnitt, der an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
5. Gewicht ohne Transportbehälter.
6. Verbindungsbolzen Stromversorgung und Motor: M10; Bremse und Zwischenkreis-  
kopplung: M8

### ■ Kompaktformat, Netzversorgung 3 x 380 - 500 V

Gemäß internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5352	5452	5502	5552
<b>Normaler Überlaststrom (110 %):</b>						
Ausgangsstrom	$I_{M/TN}$ [A] (380-440 V)		600	658	745	800
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)		660	724	820	880
	$I_{M/TN}$ [A] (441-500 V)		540	590	678	730
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)		594	649	746	803
Ausgang	$S_{M/TN}$ [kVA] (400 V)		416	456	516	554
	$S_{M/TN}$ [kVA] (460 V)		430	470	540	582
	$S_{M/TN}$ [kVA] (500 V)		468	511	587	632
Typische Wellenleistung	[kW] (400 V)		315	355	400	450
	[PS] (460 V)		450	500	550/600	600
	[kW] (500 V)		355	400	500	530
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>						
Ausgangsstrom	$I_{M/TN}$ [A] (380-440 V)		480	600	658	695
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (380-440 V)		720	900	987	1042
	$I_{M/TN}$ [A] (441-500 V)		443	540	590	678
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (441-500 V)		665	810	885	1017
Ausgang	$S_{M/TN}$ [kVA] (400 V)		333	416	456	482
	$S_{M/TN}$ [kVA] (460 V)		353	430	470	540
	$S_{M/TN}$ [kVA] (500 V)		384	468	511	587
Typische Wellenleistung	[kW] (400 V)		250	315	355	400
	[PS] (460 V)		350	450	500	550
	[kW] (500 V)		315	355	400	500
Max. Kabelquerschnitt für Motor und	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>			4x240		
	[AWG] <sup>2,4,6</sup>			4x500 MCM		
Zwischenkreis­kopplung						
Max. Kabelquerschnitt für Bremse	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>			2x185		
	[AWG] <sup>2,4,6</sup>			2x350 MCM		
<b>Normaler Überlaststrom (110 %):</b>						
Eingangsnennstrom	$I_{I, N}$ [A] (380-440 V)		590	647	733	787
	$I_{I, N}$ [A] (441-500 V)		531	580	667	718
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>						
Eingangsnennstrom	$I_{I, N}$ [A] (380-440 V)		472	590	647	684
	$I_{I, N}$ [A] (441-500 V)		436	531	580	667
Max. Kabelquerschnitt für Stromversorgung	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>			4x240		
	[AWG] <sup>2,4,6</sup>			4x500 MCM		
Max. Versicherungen (Netz) [-]/UL	[A] <sup>1</sup>		700/700	900/900	900/900	900/900
Wirkungsgrad <sup>3</sup>				0,98		
Verlustleistung	Normale Überlast [W]		7630	7701	8879	9428
	Hohe Überlast [W]		6005	6960	7691	7964
Gewicht	IP00 [kg]		221	234	236	277
Gewicht	IP21/NEMA1 [kg]		263	270	272	313
Gewicht	IP54/NEMA12 [kg]		263	270	272	313
Gehäuse			IP00, IP21/NEMA 1 und IP54/NEMA12			





1. Den Sicherungstyp finden Sie im Abschnitt *Sicherungen*.
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
4. Der maximale Kabelquerschnitt ist der größtmögliche Kabelquerschnitt, der an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
5. Gewicht ohne Transportbehälter.
6. Verbindungsbolzen Stromversorgung, Motor und Zwischenkreis­kopplung: M10 (Presskabelschuh), 2xM8 (Kastenklemme), M8 (Bremse)



### ■ Kompaktformat, Netzversorgung 3 x 525 - 600 V

Laut internationalen Anforderungen	VLT-Typ	5001	5002	5003	5004
<b>Normales Übermoment (110 %):</b>					
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (550 V)	2.6	2.9	4.1	5.2
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (550 V)	2.9	3.2	4.5	5.7
	$I_{VLT,N}$ [A] (575 V)	2.4	2.7	3.9	4.9
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (575 V)	2.6	3.0	4.3	5.4
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (550 V)	2.5	2.8	3.9	5.0
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (575 V)	2.4	2.7	3.9	4.9
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]	1.1	1.5	2.2	3
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]	1.5	2	3	4
<b>Hohes Übermoment (160 %):</b>					
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (550 V)	1.8	2.6	2.9	4.1
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (550 V)	2.9	4.2	4.6	6.6
	$I_{VLT,N}$ [A] (575 V)	1.7	2.4	2.7	3.9
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (575 V)	2.7	3.8	4.3	6.2
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (550 V)	1.7	2.5	2.8	3.9
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (575 V)	1.7	2.4	2.7	3.9
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]	0.75	1.1	1.5	2.2
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]	1	1.5	2	3
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreis­kopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2)</sup>		4/10	4/10	4/10	4/10
<b>Normales Übermoment (110 %):</b>					
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)	2.5	2.8	4.0	5.1
	$I_{L,N}$ [A] (600 V)	2.2	2.5	3.6	4.6
<b>Hohes Übermoment (160 %):</b>					
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)	1.8	2.5	2.8	4.0
	$I_{L,N}$ [A] (600 V)	1.6	2.2	2.5	3.6
Max. Kabelquerschnitt Netz [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2)</sup>		4/10	4/10	4/10	4/10
Max. Vorabsicherung	$[-]/UL^1)$ [A]	3	4	5	6
Wirkungsgrad <sup>3)</sup>		0.96	0.96	0.96	0.96
Gewicht IP 20 EB	[kg]	10.5	10.5	10.5	10.5
Verlustleistung bei max. Last.	[W]	63	71	102	129
Schutzart		IP 20 / Nema 1			



1. Art der Sicherungen siehe Abschnitt *Sicherungen*.
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.

### Kompaktformat, Netzversorgung 3 x 525 - 600 V

Laut internationalen Anforderungen


VLT-Typ 5005 5006 5008 5011

#### Normales Übermoment (110 %):

Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (550 V)	6.4	9.5	11.5	11.5
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (550 V)	7.0	10.5	12.7	12.7
	$I_{VLT,N}$ [A] (575 V)	6.1	9.0	11.0	11.0
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (575 V)	6.7	9.9	12.1	12.1
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (550 V)	6.1	9.0	11.0	11.0
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (575 V)	6.1	9.0	11.0	11.0
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]	4	5.5	7.5	7.5
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]	5	7.5	10.0	10.0

#### Hohes Übermoment (160 %):

Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (550 V)	5.2	6.4	9.5	11.5
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (550 V)	8.3	10.2	15.2	18.4
	$I_{VLT,N}$ [A] (575 V)	4.9	6.1	9.0	11.0
	$I_{VLT,MAX}$ (60 s) [A] (575 V)	7.8	9.8	14.4	17.6
Ausgang	$S_{VLT,N}$ [kVA] (550 V)	5.0	6.1	9.0	11.0
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (575 V)	4.9	6.1	9.0	11.0
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]	3	4	5.5	7.5
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]	4	5	7.5	10
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreiskopplung [mm <sup>2</sup> ] / [AWG] <sup>2</sup>		4/10	4/10	4/10	4/10




#### Normales Übermoment (110 %):

Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)	6.2	9.2	11.2	11.2
	$I_{L,N}$ [A] (600 V)	5.7	8.4	10.3	10.3

#### Hohes Übermoment (160 %):



Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)	5.1	6.2	9.2	11.2
	$I_{L,N}$ [A] (600 V)	4.6	5.7	8.4	10.3
Max. Kabelquerschnitt Netz [mm <sup>2</sup> ] / [AWG] <sup>2</sup>		4/10	4/10	4/10	4/10
Max. Vorabsicherung [-] / UL <sup>1</sup> [A]		8	10	15	20
Wirkungsgrad <sup>3</sup>		0.96	0.96	0.96	0.96
Gewicht IP 20 EB [kg]		10.5	10.5	10.5	10.5
Verlustleistung bei max. Last [W]		160	236	288	288
Schutzart		IP 20 / Nema 1			



1. Art der Sicherungen siehe Abschnitt *Sicherungen*.
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.

### ■ Kompaktformat, Netzversorgung 3 x 525 - 600 V



Laut internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5016	5022	5027
<b>Normales Übermoment (110 %):</b>					
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (550 V)		23	28	34
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (550 V)		25	31	37
Ausgang	$I_{VLT,N}$ [A] (575 V)		22	27	32
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (575 V)		24	30	35
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (550 V)		22	27	32
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (575 V)		22	27	32
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]		15	18.5	22
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]		20	25	30
<b>Hohes Übermoment (160 %):</b>					
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (550 V)		18	23	28
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (550 V)		29	37	45
Ausgang	$I_{VLT,N}$ [A] (575 V)		17	22	27
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (575 V)		27	35	43
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (550 V)		17	22	27
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (575 V)		17	22	27
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]		11	15	18.5
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]		15	20	25
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremsen und Zwischenkreis-Kopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2)</sup>			16	16	35
Min. Kabelquerschnitt für Motor, Bremsen und Zwischenkreis-Kopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>4)</sup>			0.5	0.5	10
<b>Normales Übermoment (110 %):</b>					
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)		22	27	33
	$I_{L,N}$ [A] (600 V)		21	25	30
<b>Hohes Übermoment (160 %):</b>					
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)		18	22	27
	$I_{L,N}$ [A] (600 V)		16	21	25
Max. Kabelquerschnitt, Netz [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2)</sup>			16	16	35
Max. Vorabsicherung	$I_{UL}$ [A]		30	35	45
Wirkungsgrad <sup>3)</sup>			0.96	0.96	0.96
Gewicht IP 20 EB	[kg]		23	23	30
Verlustleistung bei max. Last	[W]		576	707	838
Schutzart			IP 20 / Nema 1		



1. Sicherungsart siehe Abschnitt *Sicherungen*
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
4. Der minimale Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der gemäß IP 20 an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.

### Kompaktformat, Netzversorgung 3 x 525 - 600 V



Laut internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5032	5042	5052	5062
<b>Normales Übermoment (110 %):</b>						
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (550 V)		43	54	65	81
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (550 V)		47	59	72	89
Ausgang	$I_{VLT,N}$ [A] (575 V)		41	52	62	77
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (575 V)		45	57	68	85
Typische Leistung an der Welle	$S_{VLT,N}$ [kVA] (550 V)		41	51	62	77
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (575 V)		41	52	62	77
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]		30	37	45	55
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]		40	50	60	75
<b>Hohes Übermoment (160 %):</b>						
Ausgangsstrom	$I_{VLT,N}$ [A] (550 V)		34	43	54	65
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (550 V)		54	69	86	104
Ausgang	$I_{VLT,N}$ [A] (575 V)		32	41	52	62
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (575 V)		51	66	83	99
Typische Leistung an der Welle	$S_{VLT,N}$ [kVA] (550 V)		32	41	51	62
	$S_{VLT,N}$ [kVA] (575 V)		32	41	52	62
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [kW]		22	30	37	45
Typische Leistung an der Welle	$P_{VLT,N}$ [HP]		30	40	50	60
Max. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreis Kopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2)5)</sup>			35	50	50	50
Min. Kabelquerschnitt für Motor, Bremse und Zwischenkreis Kopplung [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>4)</sup>			2	1/0	1/0	1/0
<b>Normales Übermoment (110 %):</b>						
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)		42	53	63	79
	$I_{L,N}$ [A] (600 V)		38	49	58	72
<b>Hohes Übermoment (160 %):</b>						
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)		33	42	53	63
	$I_{L,N}$ [A] (600 V)		30	38	49	58
Max. Kabelquerschnitt Netz [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2) 5)</sup>			35	50	50	50
Max. Vorabsicherung [-]/UL <sup>1)</sup> [A]			60	75	90	100
Wirkungsgrad <sup>3)</sup>			0.96	0.96	0.96	0.96
Gewicht IP 20 EB [kg]			30	48	48	48
Verlustleistung bei max. Last [W]			1074	1362	1624	2016
Schutzart			IP 20 / Nema 1			



1. Sicherungsart siehe Abschnitt *Sicherungen*
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
4. Der minimale Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der gemäß IP 20 an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
5. Aluminiumkabel mit Querschnitten über 35 mm<sup>2</sup> müssen mit einem Al-Cu-Stecker angeschlossen werden.

### ■ Netzversorgung 3 x 525 - 690 V



Gemäß internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5042	5052	5062	5072	5102
<b>Normales Überlastmoment (110 %):</b>							
Ausgangsstrom	$I_{M,TN}$ [A] (525-550 V)		56	76	90	113	137
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (525-550 V)		62	84	99	124	151
	$I_{M,TN}$ [A] (551-690 V)		54	73	86	108	131
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (551-690 V)		59	80	95	119	144
Ausgang	$S_{M,TN}$ [kVA] (550 V)		53	72	86	108	131
	$S_{M,TN}$ [kVA] (575 V)		54	73	86	108	130
	$S_{M,TN}$ [kVA] (690 V)		65	87	103	129	157
Typische Wellenleistung	[kW] (500 V)		37	45	55	75	90
	[PS] (575 V)		50	60	75	100	125
	[kW] (690 V)		45	55	75	90	110
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>							
Ausgangsstrom	$I_{M,TN}$ [A] (525-550 V)		48	56	76	90	113
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (525-550 V)		72	84	114	135	170
	$I_{M,TN}$ [A] (551-690 V)		46	54	73	86	108
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (551-690 V)		69	81	110	129	162
Ausgang	$S_{M,TN}$ [kVA] (550 V)		46	53	72	86	108
	$S_{M,TN}$ [kVA] (575 V)		46	54	73	86	108
	$S_{M,TN}$ [kVA] (690 V)		55	65	87	103	129
Typische Wellenleistung	[kW] (500 V)		30	37	45	55	75
	[PS] (575 V)		40	50	60	75	100
	[kW] (690 V)		37	45	55	75	90
Max. Kabelquerschnitt für	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>				2 x 70		
Motor	[AWG] <sup>2,4,6</sup>				2 x 70		
Max. Kabelquerschnitt für	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>				2 x 70		
Zwischenkreiskopplung und Bremse	[AWG] <sup>2,4,6</sup>				2 x 2/0		
<b>Normales Überlastmoment (110 %):</b>							
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)		60	77	89	110	130
	$I_{L,N}$ [A] (575 V)		58	74	85	106	124
	$I_{L,N}$ [A] (690 V)		58	77	87	109	128
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>							
Eingangsnennstrom	$I_{L,N}$ [A] (550 V)		53	60	77	89	110
	$I_{L,N}$ [A] (575 V)		51	58	74	85	106
	$I_{L,N}$ [A] (690 V)		50	58	77	87	109
Max. Kabelquerschnitt	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>				2 x 70		
Stromversorgung	[AWG] <sup>2,4,6</sup>				2 x 2/0		
Max. Sicherungen (Netz) [-]/UL	[A] <sup>1</sup>	125	160	200	200	250	
Wirkungsgrad <sup>3</sup>		0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	
Verlustleistung	Normale Überlast [W]		1458	1717	1913	2262	2662
	Hohe Überlast [W]		1355	1459	1721	1913	2264
Gewicht	IP00 [kg]			82			
Gewicht	IP21/NEMA1 [kg]			96			
Gewicht	IP54/NEMA12 [kg]			96			
Gehäuse	IP00, IP21/NEMA 1 und IP54/NEMA12						



1. Den Sicherungstyp finden Sie im Abschnitt *Sicherungen*.
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
4. Der maximale Kabelquerschnitt ist der größtmögliche Kabelquerschnitt, der an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
5. Gewicht ohne Transportbehälter.
6. Verbindungsbolzen Stromversorgung und Motor: M10; Bremse und Zwischenkreiskopplung: M8

### ■ Netzversorgung 3 x 525 - 690 V

Gemäß internationalen Anforderungen		VLT-Typ	5122	5152	5202	5252	5302	5352
<b>Normales Überlastmoment (110 %):</b>								
Ausgangsstrom	$I_{MTN}$ [A] (525-550 V)		162	201	253	303	360	418
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (525-550 V)		178	221	278	333	396	460
	$I_{MTN}$ [A] (551-690 V)		155	192	242	290	344	400
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (551-690 V)		171	211	266	319	378	440
	Ausgang	$S_{VLTN}$ [kVA] (550 V)	154	191	241	289	343	398
		$S_{VLTN}$ [kVA] (575 V)	154	191	241	289	343	398
Typische Wellenleistung		$S_{VLTN}$ [kVA] (690 V)	185	229	289	347	411	478
		[kW] (500 V)	110	132	160	200	250	315
		[PS] (575 V)	150	200	250	300	350	400
		[kW] (690 V)	132	160	200	250	315	400
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>								
Ausgangsstrom	$I_{MTN}$ [A] (525-550 V)		137	162	201	253	303	360
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (525-550 V)		206	243	302	380	455	540
	$I_{MTN}$ [A] (551-690 V)		131	155	192	242	290	344
	$I_{VLT, MAX}$ (60 s) [A] (551-690 V)		197	233	288	363	435	516
	Ausgang	$S_{VLTN}$ [kVA] (550 V)	131	154	191	241	289	343
		$S_{VLTN}$ [kVA] (575 V)	130	154	191	241	289	343
Typische Wellenleistung		$S_{VLTN}$ [kVA] (690 V)	157	185	229	289	347	411
		[kW] (500 V)	90	110	132	160	200	250
		[PS] (575 V)	125	150	200	250	300	350
		[kW] (690 V)	110	132	160	200	250	315
Max. Kabelquerschnitt für Motor	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		2 x 70	2 x 185				
	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		2 x 2/0	2 x 350 MCM				
Max. Kabelquerschnitt für Zwischenkreiskopplung und Bremse	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		2 x 70	2 x 185				
	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		2 x 2/0	2 x 350 MCM				
<b>Normales Überlastmoment (110 %):</b>								
Eingangsnennstrom	$I_{IN}$ [A] (550 V)		158	198	245	299	355	408
	$I_{IN}$ [A] (575 V)		151	189	234	286	339	390
	$I_{IN}$ [A] (690 V)		155	197	240	296	352	400
<b>Hohes Überlastmoment (160 %):</b>								
Eingangsnennstrom	$I_{IN}$ [A] (550 V)		130	158	198	245	299	355
	$I_{IN}$ [A] (575 V)		124	151	189	234	286	339
	$I_{IN}$ [A] (690 V)		128	155	197	240	296	352
Max. Kabelquerschnitt Stromversorgung	[mm <sup>2</sup> ] <sup>4,6</sup>		2 x 70	2 x 185				
	[AWG] <sup>2,4,6</sup>		2 x 2/0	2 x 350 MCM				
Max. Vorsicherungen (Netz) [-]/UL	[A] <sup>1</sup>		315	350	350	400	500	550
Wirkungsgrad <sup>3</sup>			0,98					
Verlustleistung	Normale Überlast [W]		3114	3612	4292	5155	5821	6149
	Hohe Überlast [W]		2664	2952	3451	4275	4875	5185
Gewicht	IP00 [kg]		82	91	112	123	138	151
	IP21/NEMA1 [kg]		96	104	125	136	151	165
	IP54/NEMA12 [kg]		96	104	125	136	151	165
Gehäuse			IP00, IP21/NEMA 1 und IP54/NEMA12					



1. Den Sicherungstyp finden Sie im Abschnitt *Sicherungen*.
2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
4. Der maximale Kabelquerschnitt ist der größtmögliche Kabelquerschnitt, der an die Klemmen gelegt werden kann. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
5. Gewicht ohne Transportbehälter.
6. Verbindungsbolzen Stromversorgung und Motor: M10; Bremse und Zwischenkreiskopplung: M8

**■ Sicherungen**
**UL-Konformität**

Um den UL/cUL-Zulassungen zu entsprechen, müssen Vorsicherungen gemäß nachstehender Tabelle verwendet werden.

**200-240 V**

VLT	Bussmann	SIBA	Littel Fuse	Ferraz-Shawmut
5001	KTN-R10	5017906-010	KLN-R10	ATM-R10 oder A2K-10R
5002	KTN-R10	5017906-010	KLN-R10	ATM-R10 oder A2K-10R
5003	KTN-R25	5017906-016	KLN-R15	ATM-R15 oder A2K-15R
5004	KTN-R20	5017906-020	KLN-R20	ATM-R20 oder A2K-20R
5005	KTN-R25	5017906-025	KLN-R25	ATM-R25 oder A2K-25R
5006	KTN-R30	5012406-032	KLN-R30	ATM-R30 oder A2K-30R
5008	KTN-R50	5014006-050	KLN-R50	A2K-50R
5011	KTN-R60	5014006-063	KLN-R60	A2K-60R
5016	KTN-R85	5014006-080	KLN-R80	A2K-80R
5022	KTN-R125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R
5027	KTN-R125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R
5032	KTN-R150	2028220-160	L25S-150	A25X-150
5042	KTN-R200	2028220-200	L25S-200	A25X-200
5052	KTN-R250	2028220-250	L25S-250	A25X-250

**380-500 V**

	Bussmann	SIBA	Littel Fuse	Ferraz-Shawmut
5001	KTS-R6	5017906-006	KLS-R6	ATM-R6 oder A6K-6R
5002	KTS-R6	5017906-006	KLS-R6	ATM-R6 oder A6K-6R
5003	KTS-R10	5017906-010	KLS-R10	ATM-R10 oder A6K-10R
5004	KTS-R10	5017906-010	KLS-R10	ATM-R10 oder A6K-10R
5005	KTS-R15	5017906-016	KLS-R16	ATM-R16 oder A6K-16R
5006	KTS-R20	5017906-020	KLS-R20	ATM-R20 oder A6K-20R
5008	KTS-R25	5017906-025	KLS-R25	ATM-R25 oder A6K-25R
5011	KTS-R30	5012406-032	KLS-R30	A6K-30R
5016	KTS-R40	5012406-040	KLS-R40	A6K-40R
5022	KTS-R50	5014006-050	KLS-R50	A6K-50R
5027	KTS-R60	5014006-063	KLS-R60	A6K-60R
5032	KTS-R80	2028220-100	KLS-R80	A6K-180R
5042	KTS-R100	2028220-125	KLS-R100	A6K-100R
5052	KTS-R125	2028220-125	KLS-R125	A6K-125R
5062	KTS-R150	2028220-160	KLS-R150	A6K-150R
5072	FWH-220	2028220-200	L50S-225	A50-P225
5102	FWH-250	2028220-250	L50S-250	A50-P250
5122*	FWH-300/170M3017	2028220-315	L50S-300	A50-P300
5152*	FWH-350/170M3018	2028220-315	L50S-350	A50-P350
5202*	FWH-400/170M4012	206xx32-400	L50S-400	A50-P400
5252*	FWH-500/170M4014	206xx32-500	L50S-500	A50-P500
5302*	FWH-600/170M4016	206xx32-600	L50S-600	A50-P600
5352	170M4017			
5452	170M6013			
5502	170M6013			
5552	170M6013			

\* Von General Electric hergestellte Trennschalter, Kat.- Nr. SKHA36AT0800, mit den nachstehend aufgeführten Rating-Plugs, können zur Erfüllung der UL-Anforderungen verwendet werden:

5122	Rating-Plug-Nr.	SRPK800 A 300
5152	Rating-Plug-Nr.	SRPK800 A 400
5202	Rating-Plug-Nr.	SRPK800 A 400
5252	Rating-Plug-Nr.	SRPK800 A 500
5302	Rating-Plug-Nr.	SRPK800 A 600

**525-600 V**

	Bussmann	SIBA	Littel Fuse	Ferraz-Shawmut
5001	KTS-R3	5017906-004	KLS-R003	A6K-3R
5002	KTS-R4	5017906-004	KLS-R004	A6K-4R
5003	KT-R5	5017906-005	KLS-R005	A6K-5R
5004	KTS-R6	5017906-006	KLS-R006	A6K-6R
5005	KTS-R8	5017906-008	KLS-R008	A6K-8R
5006	KTS-R10	5017906-010	KLS-R010	A6K-10R
5008	KTS-R15	5017906-016	KLS-R015	A6K-15R
5011	KTS-R20	5017906-020	KLS-R020	A6K-20R
5016	KTS-R30	5017906-030	KLS-R030	A6K-30R
5022	KTS-R35	5014006-040	KLS-R035	A6K-35R
5027	KTS-R45	5014006-050	KLS-R045	A6K-45R
5032	KTS-R60	5014006-063	KLS-R060	A6K-60R
5042	KTS-R75	5014006-080	KLS-R075	A6K-80R
5052	KTS-R90	5014006-100	KLS-R090	A6K-90R
5062	KTS-R100	5014006-100	KLS-R100	A6K-100R

**Frequenzumrichter mit 525-600 V (UL)  
und 525-690 V (CE)**

	Bussmann	SIBA	Ferraz-Shawmut
5042	170M3013	2061032,125	6.6URD30D08A0125
5052	170M3014	2061032,16	6.6URD30D08A0160
5062	170M3015	2061032,2	6.6URD30D08A0200
5072	170M3015	2061032,2	6.6URD30D08A0200
5102	170M3016	2061032,25	6.6URD30D08A0250
5122	170M3017	2061032,315	6.6URD30D08A0315
5152	170M3018	2061032,35	6.6URD30D08A0350
5202	170M4011	2061032,35	6.6URD30D08A0350
5252	170M4012	2061032,4	6.6URD30D08A0400
5302	170M4014	2061032,5	6.6URD30D08A0500
5352	170M5011	2062032,55	6.6URD32D08A550

KTS-Sicherungen von Bussmann können KTN-Sicherungen für 240-V-Frequenzumrichter ersetzen.  
FWH-Sicherungen von Bussmann können FWX-Sicherungen für 240-V-Frequenzumrichter ersetzen.

KLSR-Sicherungen von LITTEL FUSE können KLNLR-Sicherungen für 240-V-Frequenzumrichter ersetzen.  
L50S-Sicherungen von LITTEL FUSE können L25S-Sicherungen für 240-V-Frequenzumrichter ersetzen.

A6KR-Sicherungen von FERRAZ SHAWMUT können A2KR-Sicherungen für 240-V-Frequenzumrichter ersetzen.  
A50X-Sicherungen von FERRAZ SHAWMUT können A25X-Sicherungen für 240-V-Frequenzumrichter ersetzen.



### Keine UL-Konformität

Wenn UL/cUL-Zulassung nicht gegeben sein muss, empfehlen wir die oben angegebenen Sicherungen oder:

VLT 5001-5027	200-240 V	Typ gG
VLT 5032-5052	200-240 V	Typ gR
VLT 5001-5062	380-500 V	Typ gG
VLT 5072-5102	380-500 V	Typ gR
VLT 5122-5302	380-500 V	Typ gG
VLT 5352-5552	380-500 V	Typ gR
VLT 5001-5062	525-600 V	Typ gG

Bei Nichtbeachtung der Empfehlung kann eine unnötige Beschädigung des Frequenzumrichters im Falle einer Fehlfunktion die Folge sein. Sicherungen müssen für den Schutz einer Schaltung ausgelegt sein, die maximal 100.000 A<sub>rms</sub> (symmetrisch), 500/600 V liefern kann.

**■ Abmessungen**

Alle nachstehenden Angaben in mm.


	A	B	C	D	a	b	ab/be	Typ
<b>Buchformat IP20</b>								
5001-5003, 200-240 V	395	90	260		384	70	100	A
5001-5005, 380-500 V								
5004-5006, 200-240 V	395	130	260		384	70	100	A
5006-5011, 380-500 V								
<b>Kompaktformat IP00</b>								
5032-5052, 200-240 V	800	370	335		780	270	225	B
5122-5152, 380-500 V	1046	408	373 <sup>1)</sup>		1001	304	225	J
5202-5302, 380-500 V	1327	408	373 <sup>1)</sup>		1282	304	225	J
5352-5552, 380-500 V	1547	585	494 <sup>1)</sup>		1502	304	225	I
5042-5152, 525-690 V	1046	408	373 <sup>1)</sup>		1001	304	225	J
5202-5352, 525-690 V	1327	408	373 <sup>1)</sup>		1282	304	225	J
<b>Kompaktformat IP20</b>								
5001-5003, 200-240 V	395	220	160		384	200	100	C
5001-5005, 380-500 V								
5004-5006, 200-240 V								
5006-5011, 380-500 V	395	220	200		384	200	100	C
5001-5011, 525-600 V (IP20 und NEMA 1)								
5008, 200-240 V								
5016-5022, 380-500 V	560	242	260		540	200	200	D
5016-5022, 525-600 V (NEMA 1)								
5011-5016, 200-240 V								
5027-5032, 380-500 V	700	242	260		680	200	200	D
5027-5032, 525-600 V (NEMA 1)								
5022-5027, 200-240 V								
5042-5062, 380-500 V	800	308	296		780	270	200	D
5042-5062, 525-600 V (NEMA 1)								
5072-5102, 380-500 V	800	370	335		780	330	225	D
<b>Kompaktformat NEMA 1/IP20/IP21</b>								
5032-5052, 200-240 V	954	370	335		780	270	225	E
5122-5152, 380-500 V	1208	420	373 <sup>1)</sup>		1154	304	225	J
5202-5302, 380-500 V	1588	420	373 <sup>1)</sup>		1535	304	225	J
5352-5552, 380-500 V	2000	600	494 <sup>1)</sup>		-	-	225	H
5042-5152, 525-690 V	1208	420	373 <sup>1)</sup>		1154	304	225	J
5202-5352, 525-690 V	1588	420	373 <sup>1)</sup>		1535	304	225	J
<b>Kompaktformat IP54/NEMA 12</b>								
5001-5003, 200-240 V	460	282	195	85	260	258	100	F
5001-5005, 380-500 V								
5004-5006, 200-240 V	530	282	195	85	330	258	100	F
5006-5011, 380-500 V								
5008-5011, 200-240 V	810	350	280	70	560	326	200	F
5016-5027, 380-500 V								
5016-5027, 200-240 V	940	400	280	70	690	375	200	F
5032-5062, 380-500 V								
5032-5052, 200-240 V	937	495	421	-	830	374	225	G
5072-5102, 380-500 V	940	400	360	70	690	375	225	F
5122-5152, 380-500 V	1208	420	373 <sup>1)</sup>	-	1154	304	225	J
5202-5302, 380-500 V	1588	420	373 <sup>2)</sup>	-	1535	304	225	J
5352-5552, 380-500 V	2000	600	494 <sup>1)</sup>	-	-	-	225	H
5042-5152, 525-690 V	1208	420	373 <sup>1)</sup>	-	1154	304	225	J
5202-5352, 525-690 V	1588	420	373 <sup>1)</sup>	-	1535	304	225	J

ab: Mindestabstand über dem Gehäuse


be: Mindestabstand unter dem Gehäuse

1) Mit Trennschalter zusätzlich 44 mm.


### ■ Maße, Dimensionen (Forts.)

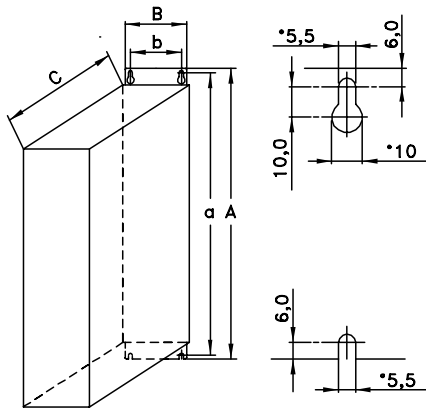


Type A, IP20

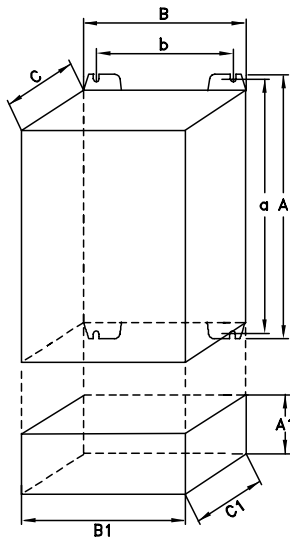


Type B, IP00  
With option and enclosure IP20

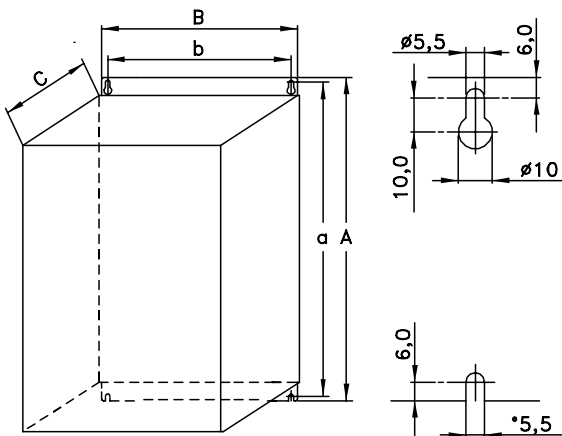


Type C, IP20

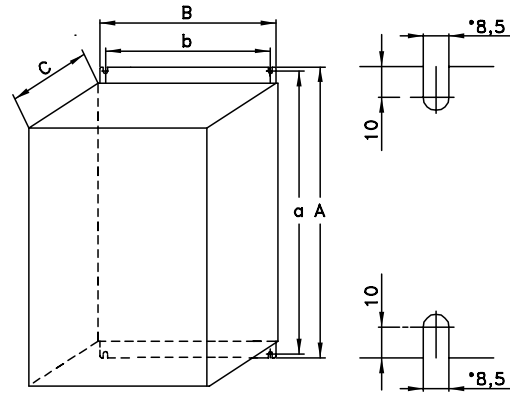


Type D, IP20

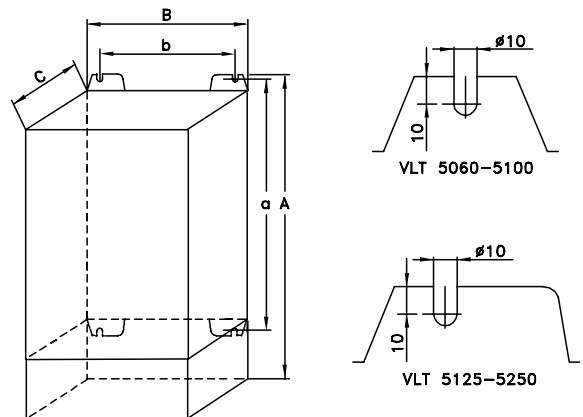

Type E, IP20/NEMA 1 with terminals

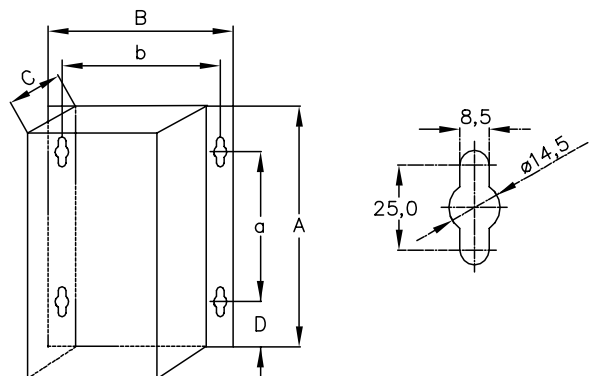

Type F, IP54

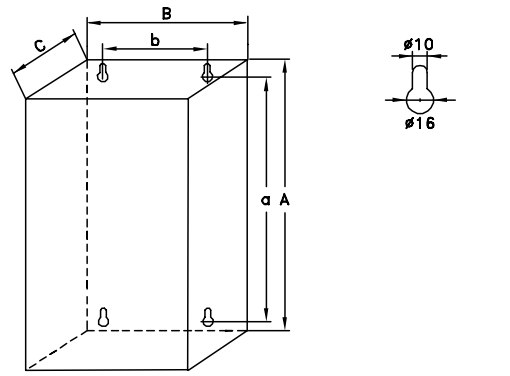


Type G, IP54


175ZA577.12

Maße,  
Dimensionen


### ■ Abmessungen (Forts.)

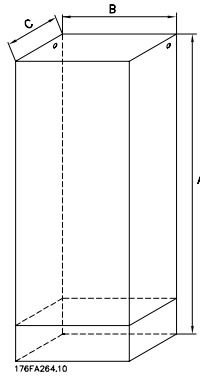

Typ H, IP20, IP54

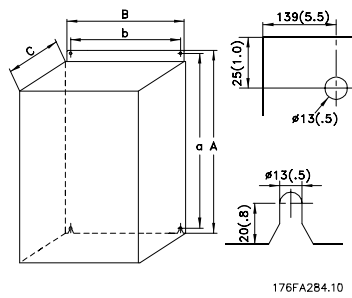

Typ I, IP00

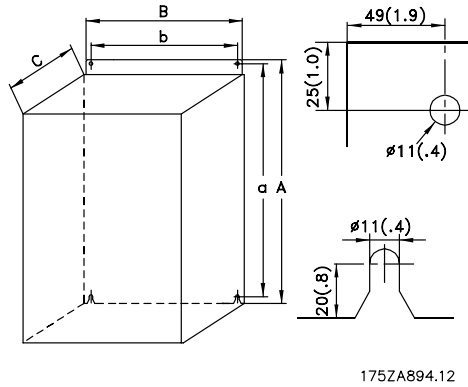

Typ J, IP00, IP21, IP54

## ■ Mechanische Installation



Beachten Sie die für Einbau und Türeinbau geltenden Anforderungen (siehe nachstehende Übersicht). Diese sind zur Vermeidung von schweren Personen- und Sachschäden einzuhalten, insbesondere bei der Installation größerer Gerätetypen.

Der Frequenzumrichter *muß* senkrecht montiert werden.

Der Frequenzumrichter wird durch Luftzirkulation gekühlt. Damit das Gerät seine Kühlluft abgeben kann, ist auf einen freien *Mindestabstand* sowohl über als auch unter dem Gerät gemäß Zeichnung unten zu achten.

Damit das Gerät nicht zu warm wird, ist zu gewährleisten, daß die Umgebungstemperatur *die für den Frequenzumrichter angegebene max. Temperatur nicht überschreitet, und daß auch der 24-Std.-Durchschnittstemperaturwert nicht überschritten wird.* Max. Temperatur und 24-Std.-Durchschnitt entnehmen Sie bitte den Allgemeinen technischen Daten.


Bei Installation des Frequenzumrichters auf unebenen Flächen, z.B. auf einem Rahmen, bitte Anleitung MN.50.XX.YY beachten.

Bei Umgebungstemperaturen im Bereich 45 °C – 55 °C ist die Leistung des Frequenzumrichters gemäß dem Leistungsreduktionsdiagramm im Projektierungshandbuch zu reduzieren, da ansonsten mit einer Verringerung der Lebensdauer des Frequenzumrichters gerechnet werden muß.

### ■ Installation von VLT 5001-5250

Alle Frequenzumrichter müssen so installiert werden, dass eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist.


#### Kühlung

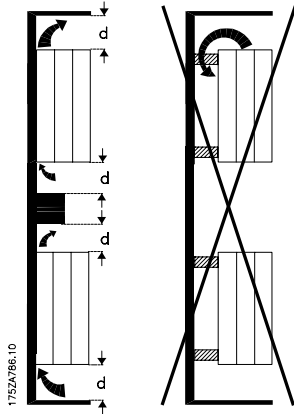

Alle Geräte im Buch- und Kompaktformat erfordern einen Mindestfreiraum über und unter dem Schutzgehäuse.


#### Nebeneinander/Flansch-an-Flansch

Alle Frequenzumrichter können Seite an Seite/Flansch an Flansch befestigt werden.

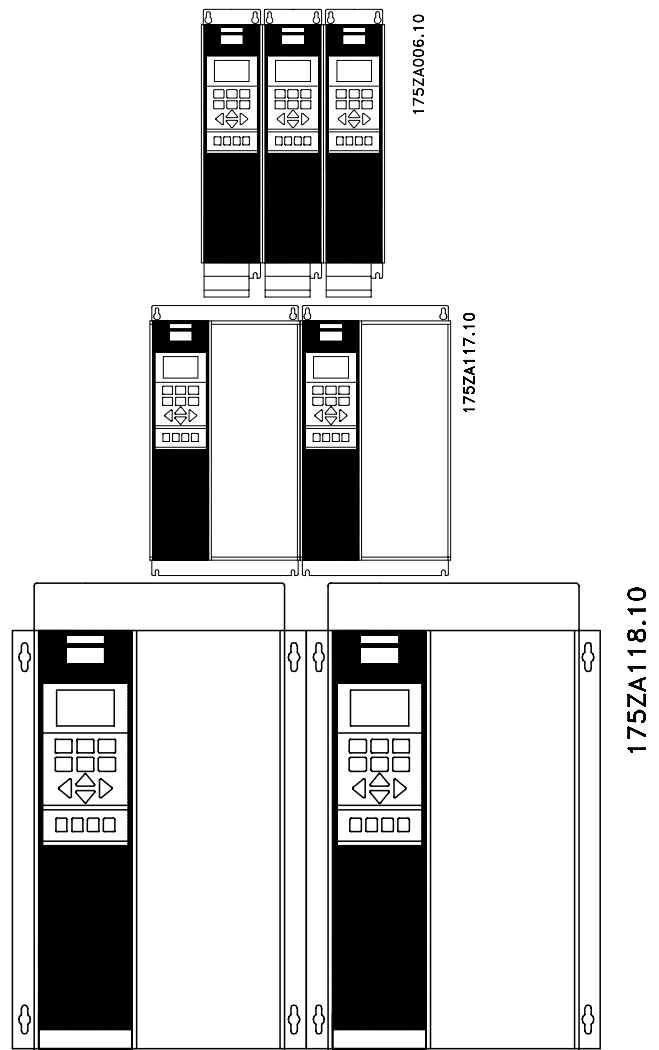

	d [mm]	Kommentare
Buchformat		
VLT 5001-5006, 200-240 V	100	Installation auf einer ebenen, vertikalen Oberfläche (keine Abstandshalter)
VLT 5001-5011, 380-500 V	100	
Kompakt (alle Gehäusetypen)		
VLT 5001-5006, 200-240 V	100	Installation auf einer ebenen, vertikalen Oberfläche (keine Abstandshalter)
VLT 5001-5011, 380-500 V	100	
VLT 5001-5011, 525-600 V	100	
VLT 5008-5027, 200-240 V	200	Installation auf einer ebenen, vertikalen Oberfläche (keine Abstandshalter)
VLT 5016-5062, 380-500 V	200	
VLT 5072-5102, 380-500 V	225	
VLT 5016-5062, 525-600 V	200	
VLT 5032-5052, 200-240 V	225	Installation auf einer ebenen, vertikalen Oberfläche (keine Abstandshalter)
VLT 5122-5302, 380-500 V	225	
VLT 5352-5552, 380-500 V	225	IP00 über und unter dem Gehäuse IP21/IP54 nur über dem Gehäuse
VLT 5042-5352, 525-690 V	225	Installation auf einer ebenen, vertikalen Oberfläche (keine Abstandshalter) IP54-Filtermatten müssen bei Verschmutzung ersetzt werden.


### ■ Installation von VLT 5352-5552 380-500 V Kompaktformat NEMA 1 (IP21) und IP54 Kühlung

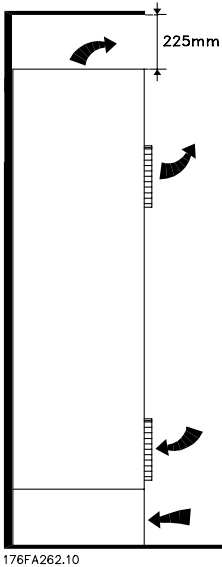

Alle Geräte der o.g. Baureihen erfordern mindestens 225 mm Freiraum über und unter dem Schutzgehäuse. Die Montage muss an einer senkrechten, ebenen Fläche erfolgen. Dies gilt sowohl für Geräte der Schutzart NEMA 1 (IP 22) als auch IP54. Für den Zugang zum VLT 5352-5552 ist mindestens ein Freiraum von 579 mm vor dem Frequenzumrichter erforderlich.

Filtermatten in Geräten der Schutzart IP54 sind abhängig von der Betriebsumgebung regelmäßig auszutauschen.

### Nebeneinander

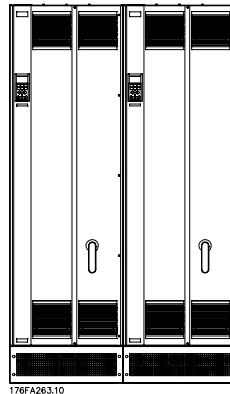

Kompaktformat NEMA 1 (IP21) und IP54

Alle Geräte mit Schutzart NEMA 1 (IP20) und IP54 der o.g. Baureihen können ohne Zwischenräume seitlich nebeneinander installiert werden, da die Geräte keine seitliche Kühlung erfordern

### ■ Elektrische Installation



Der Frequenzumrichter steht bei Netzanschluss unter gefährlicher Spannung. Eine unsachgemäße Installation des Motors oder des Frequenzumrichters kann schwere Sach- und Körperschäden oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Befolgen Sie daher stets die Anweisungen in diesem Handbuch sowie die örtlichen und nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen. Das Berühren elektrischer Teile - auch nach der Trennung vom Netz - kann lebensgefährlich sein.

Bei VLT 5001-5006, 200-240 V und 380-500 V mindestens 4 Minuten warten.

Bei VLT 5008-5052, 200-240 V mindestens 15 Minuten warten.

Bei VLT 5008-5052, 380-500 V mindestens 15 Minuten warten.

Bei VLT 5072-5302, 380-500 V mindestens 20 Minuten warten.

Bei VLT 5352-5552, 380-500 V mindestens 40 Minuten warten.

Bei VLT 5001-5005, 525-600 V mindestens 4 Minuten warten.

Bei VLT 5006-5022, 525-600 V mindestens 15 Minuten warten.

Bei VLT 5027-5062, 525-600 V mindestens 30 Minuten warten.

Bei VLT 5042-5352, 525-690 V mindestens 20 Minuten warten.



#### ACHTUNG!

Der Betreiber bzw. Elektroinstallateur ist für eine ordnungsgemäße Erdung und die Einhaltung der jeweils gültigen nationalen und örtlichen Sicherheitsbestimmungen verantwortlich.

### ■ Hochspannungsprüfung

Eine Hochspannungsprüfung kann durch Kurzschließen der Anschlüsse U, V, W, L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub> und L<sub>3</sub> und 1 Sekunde langes Anlegen von max. 2,15 kV DC zwischen diesem Kurzschluß und der Masse erfolgen.



#### ACHTUNG!

Der Funkentstörswitcher muß beim Hochspannungstest geschlossen sein (Position ON) (siehe Abschnitt *Funkentstörswitcher*). Netz- und Motoranschluß müssen bei einem Hochspannungstest der gesamten Anlage evtl. unterbrochen werden, wenn die Ableitströme zu hoch sind.

### ■ Sicherheitserdung



#### ACHTUNG!

Der Frequenzumrichter weist hohe Ableitströme auf und ist deshalb aus Sicherheitsgründen vorschriftsmäßig zu erden. Benutzen Sie die Erdungsklemme (siehe Abschnitt *Elektrische Installation, Leistungskabel*), die einen verstärkten Anschluß an Erde ermöglicht. Beachten Sie die nationalen Sicherheitsvorschriften.

### ■ Zusätzlicher Schutz (RCD)

Fehlstromschutzschalter, Nullung oder Erdung können ein zusätzlicher Schutz sein, vorausgesetzt, die örtlichen Sicherheitsnormen werden eingehalten.


Bei Erdungsfehlern können Gleichspannungsanteile im Fehlstrom entstehen.

Fehlstromschutzschalter sind ggf. gemäß den örtlichen Vorschriften anzuwenden. Die Schutzschalter müssen zum Schutz von dreiphasigen Geräten mit Gleichrichterbrücke und für kurzzeitiges Ableiten von Impulsstromspitzen im Einschaltmoment geeignet sein.

Siehe auch Abschnitt *Besondere Bedingungen* im Projektierungshandbuch.

### ■ Elektrische Installation - Netzversorgung

Der Anschluss an die Netzspannung erfolgt mit drei Phasen an die Klemmen L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>.





### ■ Elektrische Installation - Motorkabel



#### ACHTUNG!

Bei Verwendung eines nicht abgeschirmten Kabels werden bestimmte EMV-Anforderungen nicht erfüllt. Siehe dazu im Projektierungshandbuch.  
Zur Einhaltung der EMV-Vorschriften bzgl. Störaussendung muss das Motorkabel abgeschirmt sein, soweit für das betreffende EMV-Filter nicht anders angegeben. Um Störpegel und Ableitströme auf ein Minimum zu reduzieren, ist es wichtig, dass das Motorkabel so kurz wie möglich gehalten wird. Die Abschirmung des Motorkabels ist mit dem Metallgehäuse des Frequenzumrichters und dem des Motors zu verbinden. Die Abschirmungen über eine möglichst große Oberfläche verbinden (Kabelbügel). Dies wird durch unterschiedliche Montagevorrichtungen in den verschiedenen Frequenzumrichtern ermöglicht.


Eine Montage mit verdrehten Abschirmungsenden (sog. Pigtails) ist zu vermeiden, da dies die Wirkung der Abschirmung bei höheren Frequenzen zunichte macht. Wenn der Kabelschirm unterbrochen werden muss (z. B. um ein Motorschütz oder einen Reparaturschalter zu installieren), muss die Abschirmung an der Unterbrechung mit der geringstmöglichen HF-Impedanz fortgeführt werden (grossflächige Schirmauflage).

Der Frequenzumrichter ist mit einer bestimmten Kabellänge und einem bestimmten Kabelquerschnitt getestet worden. Wird der Kabelquerschnitt erhöht, so erhöht sich auch der kapazitive Widerstand des Kabels - und damit der Ableitstrom - sodass die Kabellänge dann entsprechend verringert werden muss.

Wenn Frequenzumrichter zusammen mit LC-Filter verwendet werden, um Störgeräusche von einem Motor zu reduzieren, muss die Taktfrequenz entsprechend der LC-Filteranleitung in *Parameter 411* eingestellt werden. Wenn die Taktfrequenz höher als 3 kHz eingestellt wird, so wird der Ausgangsstrom im SFAVM-Modus verringert. Durch Ändern von *Parameter 446* auf 60° AVM-Modus wird die Frequenz, bei der der Strom reduziert wird, nach oben verlagert. Siehe *Projektierungshandbuch*.



### ■ Motoranschluß

Mit dem VLT Serie 5000 können alle dreiphasigen Standardmotoren eingesetzt werden.

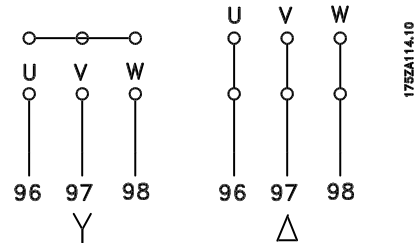

Kleinere Motoren (200/400 V,  $\Delta/\text{Y}$ ) werden üblicherweise in Stern, größere Motoren. (400/690 V,  $\Delta/\text{Y}$ ) in Dreieck geschaltet.

### ■ Drehrichtung des Motors




Aus der Werkseinstellung ergibt sich eine Rechtsdrehung, wenn der Ausgang des Frequenzumrichters wie folgt angeschlossen wurde:

Klemme 96 an U-Phase  
Klemme 97 an V-Phase  
Klemme 98 an W-Phase

Die Drehrichtung kann durch Vertauschen zweier Phasen des Motorkabels umgekehrt werden.

### ■ Parallelschaltung von Motoren

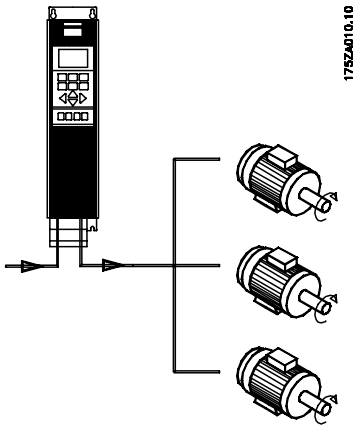

Der Frequenzumrichter kann mehrere parallelgeschaltete Motoren steuern. Wenn die Motoren verschiedene Drehzahlen haben sollen, dann müssen Motoren mit unterschiedlichen Nenndrehzahlen eingesetzt werden. Da sich die Drehzahl der Motoren gleichzeitig ändert, bleibt jeweils das Verhältnis zwischen den Nenndrehzahlen im gesamten Bereich gleich.

Der Gesamtstromverbrauch der Motoren darf den maximalen Nenn-Ausgangsstrom  $I_{VLT,N}$  des Frequenzumrichters nicht übersteigen.

Bei sehr unterschiedlichen Motorgrößen können beim Anlaufen und bei niedrigen Drehzahlen Probleme auftreten. Das rührt daher, daß der relativ hohe ohmsche Widerstand im Stator kleiner Motoren eine höhere Spannung beim Anlaufen und bei niedrigen Drehzahlen erfordert.

Bei Systemen mit parallelgeschalteten Motoren kann der elektronische Motorschutzschalter (ETR) des Frequenzumrichters nicht als Motorschutz für einzelne Motoren eingesetzt werden. Deshalb ist ein zusätzlicher Motorschutz, z.B. in jedem Motor ein Thermistor (oder individuelle thermische Schutzschalter) erforderlich, der zur Verwendung mit Frequenzumwandlern geeignet ist.

Beachten Sie bitte, daß die Motorkabel jedes Motors einzeln addiert werden müssen und die zulässige Gesamtkabellänge nicht überschritten werden darf.

### ■ Thermischer Motorschutz

Das elektronische Thermorelais in UL-zugelassenen Frequenzumrichtern ist für Einzelmotorschutz UL-zugelassen, wenn Parameter 128 auf Abschaltung gesetzt ist, und Parameter 105 auf den Nennstrom des Motors programmiert wurde (dem Typenschild des Motors zu entnehmen).

### ■ Elektrische Installation - Bremskabel

(Nur Standard mit Bremse und erweitert mit Bremse. Typecode: SB, EB, DE, PB).

No.	Funktion
81, 82	Bremswiderstandsklemmen

Das Anschlusskabel für den Bremswiderstand muss abgeschirmt sein. Die Abschirmung ist mittels Kabelbügeln am Frequenzumrichter und dem Metallgehäuse des Bremswiderstandes zu verbinden. Der Querschnitt des Bremswiderstandskabels ist entsprechend der Nenndaten des verwendeten Bremswiderstandes zu bemessen. Weitere Hinweise zur sicheren Installation siehe auch Bremsanleitung MI.90.FX.YY sowie MI.50.SX.YY.

**ACHTUNG!**  
Beachten Sie bitte, dass je nach Versorgungsspannung an den Klemmen Spannungen bis zu 1099 V DC auftreten können.

### ■ Elektrische Installation - Temperaturschalter Bremswiderstand


Anzugsmoment: 0,5-0,6 Nm  
Schraubengröße: M3

Nr.	Funktion
106, 104, 105	Temperaturschalter
	Bremswiderstand

**ACHTUNG!**  
Diese Funktion ist nur bei VLT 5032-5052, 200-240 V; VLT 5122-5552, 380-500 V; und VLT 5042-5352, 525-690 V verfügbar.

Wenn die Temperatur im Bremswiderstand zu hoch wird und der Thermoschalter trennt, bremst der Frequenzumrichter anicht mehr. Anschließend läuft der Motor im Freilauf aus.

Es muss ein öffnender KLIXON-Schalter installiert werden (in Ruhestellung geschlossen). Wenn die Funktion nicht benutzt wird, müssen 106 und 104 kurzgeschlossen werden.




■ Elektrische Installation - Zwischenkreiskopplung

(Nur erweitert mit Typencodes EB, EX, DE, DX).

Nr.	Funktion
88, 89	Zwischenkreiskopplung

Klemmen für Zwischenkreiskopplung



Das Anschlusskabel muss abgeschirmt sein. Die max. Länge zwischen Frequenzumrichter und DC-Sammelschiene beträgt 25 m.


Die Zwischenkreiskopplung ermöglicht einen Lastausgleich beim Zusammenschalten mehrerer Frequenzumrichter über die DC-Zwischenkreise.



**ACHTUNG!:**

Beachten Sie, dass die Spannung an den Klemmen bis zu 1099 V DC betragen kann.

Die Zwischenkreiskopplung ist nur mit Sonderzubehör möglich. Nähere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Zwischenkreiskopplung MI.50.NX.XX.

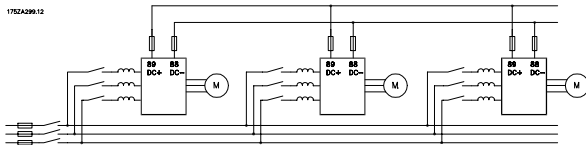

### ■ Anzugsmomente und Schraubengrößen

Die Tabelle zeigt, mit welchem Moment die Klemmen des Frequenzumrichters befestigt werden müssen.

Bei VLT 5001-5027 200-240 V, VLT 5001-5102 380-500 V und VLT 5001-5062 525-600 V müssen die Kabel mit Schrauben befestigt werden. Bei VLT 5032-5052 200-240 V, VLT 5122-5552 380-500 V, VLT 5042-5352 525-600 V müssen die Kabel mit Bolzen befestigt werden.

Diese Werte gelten für folgende Klemmen:

Netzklemmen	Nr.	91, 92, 93 L1, L2, L3
Motorklemmen	Nr.	96, 97, 98 U, V, W
Erdungsklemmen	Nein	94, 95, 99
Bremswiderstandsklemmen		81, 82
Zwischenkreiskopplung		88, 89

VLT-Typ		Anzugsmoment [Nm]	Schrauben-/Bolzengröße	Werkzeug
<b>200-240 V</b>				
5001-5006		0,6	M3	Schlitzschraube
5008	IP20	1,8	M4	Schlitzschraube
5008-5011	IP54	1,8	M4	Schlitzschraube
5011-5022	IP20	3	M5	4-mm-Inbusschlüssel
5016-5022 <sup>3)</sup>	IP54	3	M5	4-mm-Inbusschlüssel
5027		6	M6	4-mm-Inbusschlüssel
5032-5052		11,3	M8 (Bolzen und Stiftschraube)	
<b>380-500 V</b>				
5001-5011		0,6	M3	Schlitzschraube
5016-5022	IP20	1,8	M4	Schlitzschraube
5016-5027	IP54	1,8	M4	Schlitzschraube
5027-5042	IP20	3	M5	4-mm-Inbusschlüssel
5032-5042 <sup>3)</sup>	IP54	3	M5	4-mm-Inbusschlüssel
5052-5062		6	M6	5 mm Inbusschlüssel
5072-5102	IP20	15	M6	6-mm-Inbusschlüssel
	IP54 <sup>2)</sup>	24	M8	8-mm-Inbusschlüssel
5122-5302 <sup>4)</sup>		19	M10-Bolzen	16-mm-Sechskantschlüssel
5352-5552 <sup>5)</sup>		19	M10-Bolzen (Presskabelschuh)	16-mm-Sechskantschlüssel
5352-5552 <sup>5)</sup>		9,5	M8-Bolzen (Kastenklemme)	16-mm-Sechskantschlüssel
<b>525-600 V</b>				
5001-5011		0,6	M3	Schlitzschraube
5016-5027		1,8	M4	Schlitzschraube
5032-5042		3	M5	4-mm-Inbusschlüssel
5052-5062		6	M6	5-mm-Inbusschlüssel
<b>525-690 V</b>				
5042-5352 <sup>4)</sup>		19	M10-Bolzen	16-mm-Sechskantschlüssel

1) Bremsklemmen: 3,0 Nm, Mutter: M6

2) Bremse und Zwischenkreiskopplung: 14 Nm, M6-Inbusschraube


3) IP54 mit EMV - Leitungsklemmen 6 Nm, Schraube: M6 - 5-mm-Inbusschlüssel

4) Zwischenkreiskopplungs- und Bremsklemmen: 9,5 Nm; Bolzen M8

5) Bremsklemmen: 9,5 Nm; Bolzen M8

### ■ Elektrische Installation - externe Lüfterversorgung

Anzugsmoment 0,5-0,6 Nm  
Schraubengröße: M3

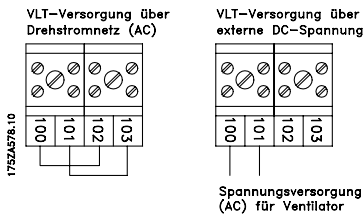

Bei 5122-5552, 380-500 V, 5042-5352, 525-690 V, 5032-5052, 200-240 V in allen Gehäusetypen erhältlich. Nur für Geräte des Typs IP54 im Leistungsbereich VLT5016-5102, 380-500 V sowie VLT5008-5027, 200-240 V AC. Falls der Frequenzumrichter über den DC-Bus versorgt wird (Zwischenkreiskopplung), werden die integrierten Lüfter nicht mit Wechselstrom versorgt. In diesem Fall ist eine externe Versorgung mit Wechselstrom notwendig.



### ACHTUNG!

Zur Gewährleistung ordnungsgemäßer galvanischer Trennung (gemäß PELV) an den Steuerklemmen des VLT Frequenzumrichters eine 24 V DC-Versorgung vom Typ PELV einsetzen.

### ■ Elektrische Installation - Relaisausgänge

Anzugsmoment: 0,5 - 0,6 Nm  
Schraubengröße: M3

Nr.	Funktion
1-3	Relaisausgang, 1+3 (Öffner), 1+2 (Schließer) Siehe Parameter 323 in der Betriebsanleitung. Siehe auch <i>Allgemeine technische Daten</i> .
4, 5	Relaisausgang, 4+5 (Schließer) Siehe Parameter 326 in der Betriebsanleitung. Siehe auch. <i>Allgemeine technische Daten</i> .

### ■ Elektrische Installation - externe 24 Volt-DC-Versorgung


(Nur erweiterte Versionen. Typencode: PS, PB, PD, PF, DE, DX, EB, EX).

Drehmoment: 0,5 - 0,6 Nm  
Schraubengröße: M3



Nr.	Funktion
35, 36	externe 24 V DC-Versorgung

Externe 24 V DC-Versorgung kann als Niederspannungsversorgung zur Steuerkarte und installierten Optionskarten benutzt werden. Dies ermöglicht den vollständigen Betrieb des LCP (einschl. Parametrierung) ohne Anschluss der Netzstromversorgung. Beachten Sie, dass eine Spannungswarnung erfolgt, wenn die 24 V DC angeschlossen wurden; es erfolgt jedoch keine Abschaltung. Wenn die externe 24 V DC-Versorgung gleichzeitig mit der Netzversorgung angeschlossen bzw. eingeschaltet wird, muss in Parameter 120 *Startverzögerung* eine Zeit von mindestens 200 ms eingestellt werden. Eine träge Vorsicherung von min. 6 A kann zum Schutz der externen 24 V DC-Versorgung installiert werden. Die Leistungsaufnahme ist 15-50 W je nach der Belastung der Steuerkarte.



### ■ Elektrische Installation, Stromkabel

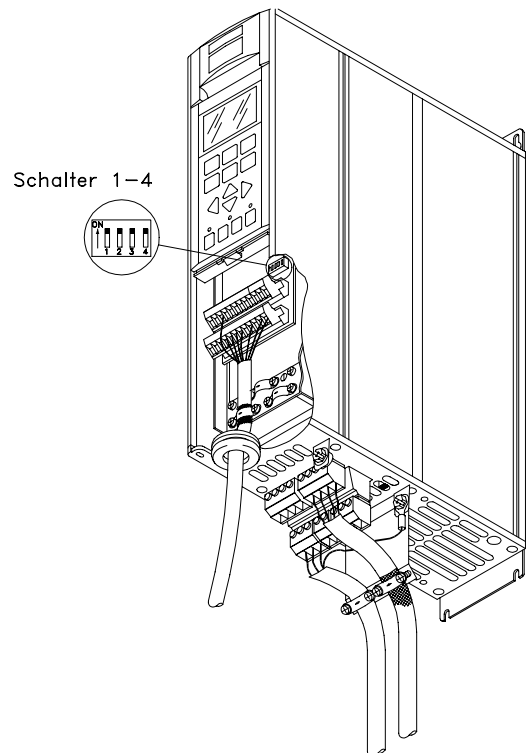

Elektrische Installation

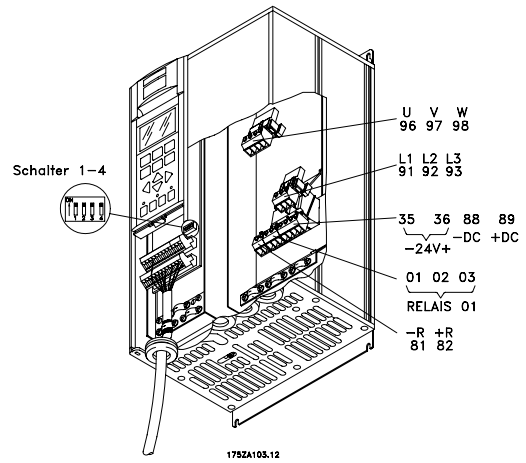
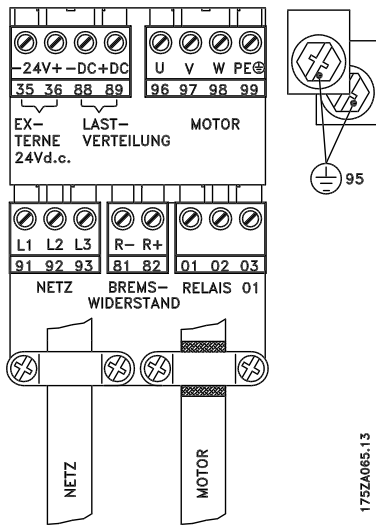


### Kompaktformat IP 20 / Nema 1

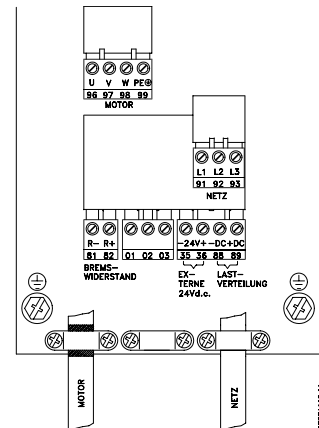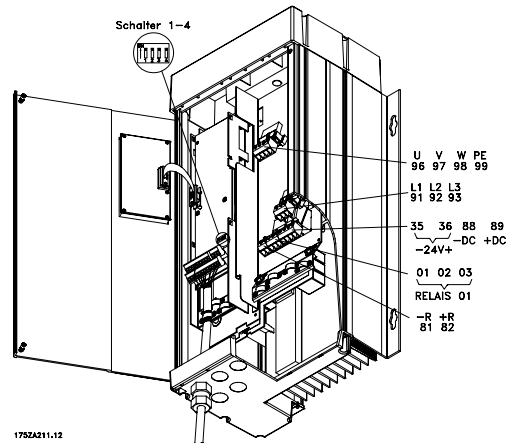


### Kompaktformat IP 54 VLT 5001-5006 200-240 V VLT 5001-5011 380-500 V VLT 5001-5011 525-600 V

### ■ Elektrische Installation, Netzkabel - 5000/5000 Flux

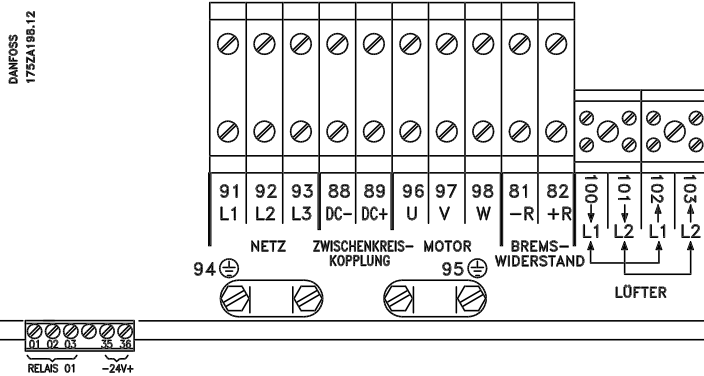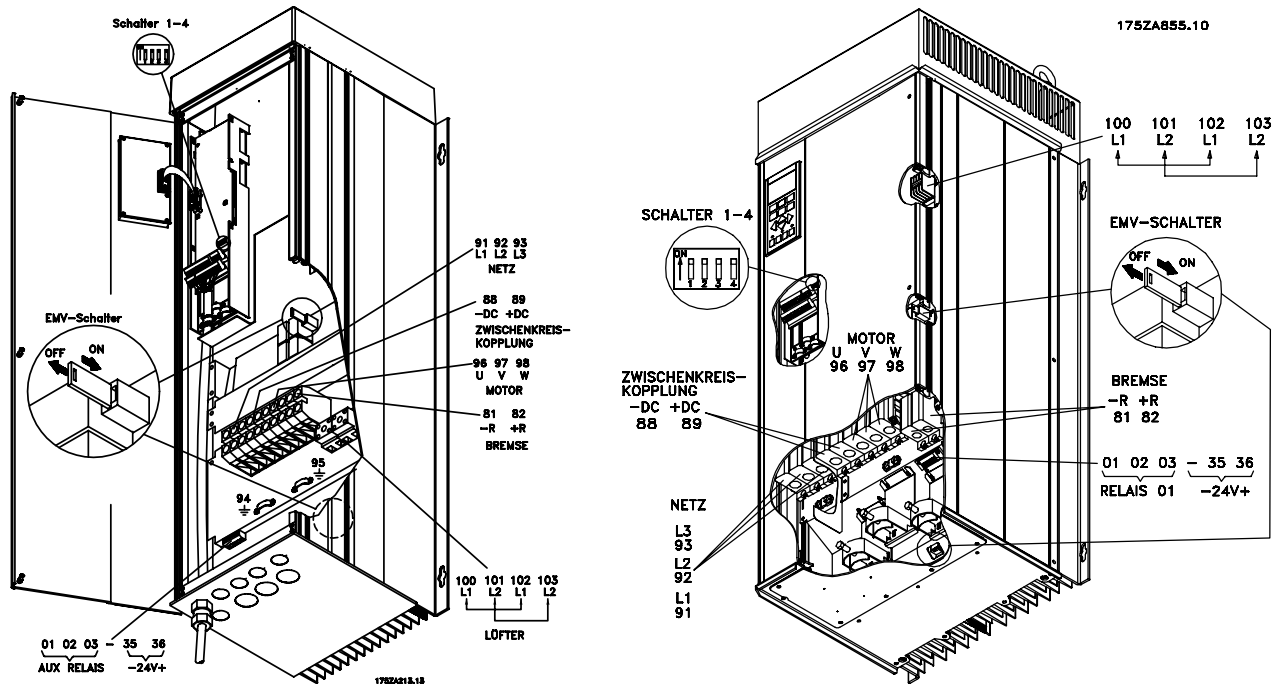


**Kompaktformat IP54**  
**VLT 5008-5027 200-240 V**  
**VLT 5016-5062 380-500 V**

Elektrische Installation

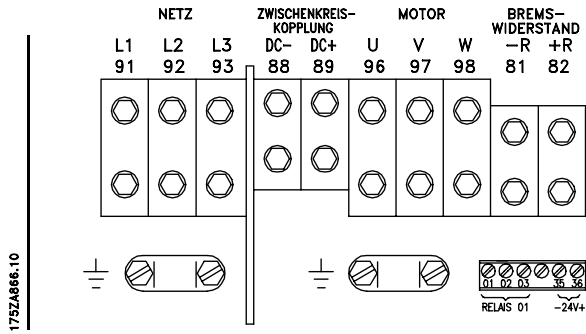

175ZA886.10

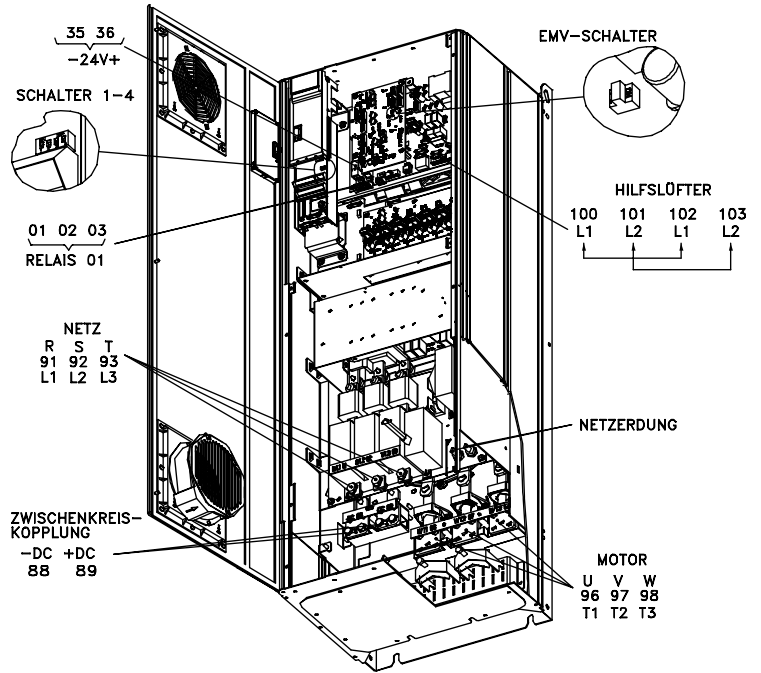


175ZA885.11

**Kompaktformat IP54**  
VLT 5072-5102 380-500 V

**Kompaktformat IP21/IP54 mit Trennschalter und Sicherung**  
VLT 5122-5152 380-500 V, VLT 5042-5152 525-690 V


Hinweis: Der EMV-Schalter hat bei den 525-690 V-Frequenzumrichtern keine Funktion.

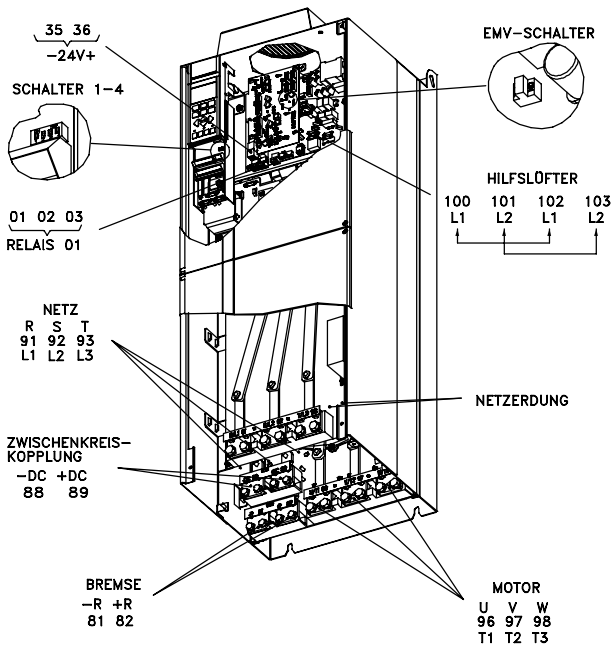


175ZA882.11

**Kompaktformat IP00 ohne Trennschalter und Sicherung**  
VLT 5122-5152 380-500 V, VLT 5042-5152 525-690 V




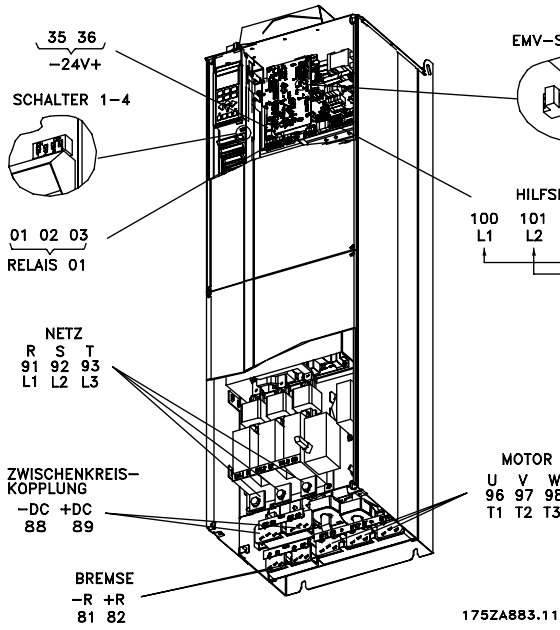

**Kompaktformat IP00 mit Trennschalter und Sicherung**  
VLT 5202-5302 380-500 V, VLT 5202-5352 525-690 V

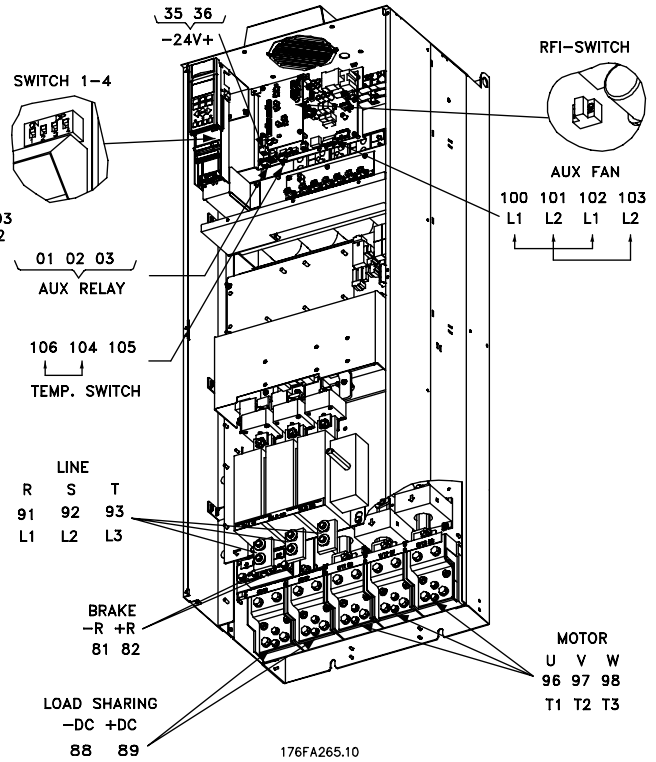


**Kompaktformat IP00 mit Trennschalter und Sicherung**  
VLT 5352-5552 380-500 V

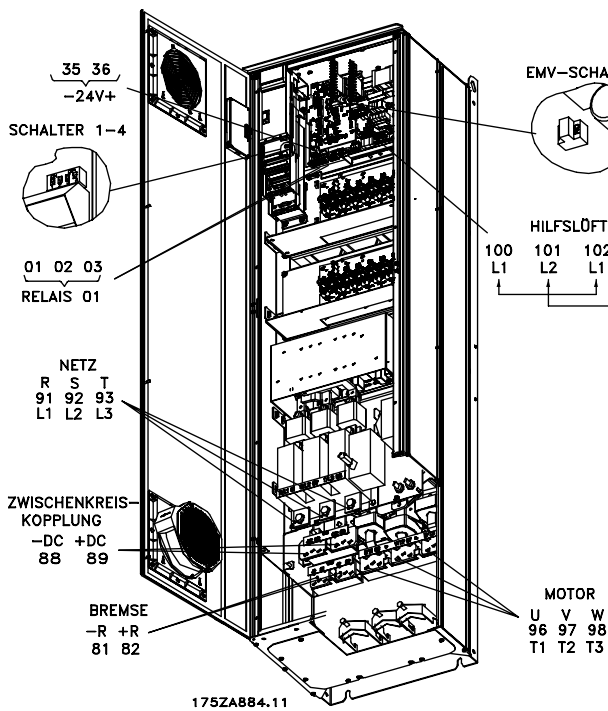


**Kompaktformat IP21/IP54 mit Trennschalter und Sicherung**  
VLT 5202-5302 380-500 V, VLT 5202-5352 525-690 V

Hinweis: Der EMV-Schalter hat bei den 525-690 V-Frequenzumrichtern keine Funktion.

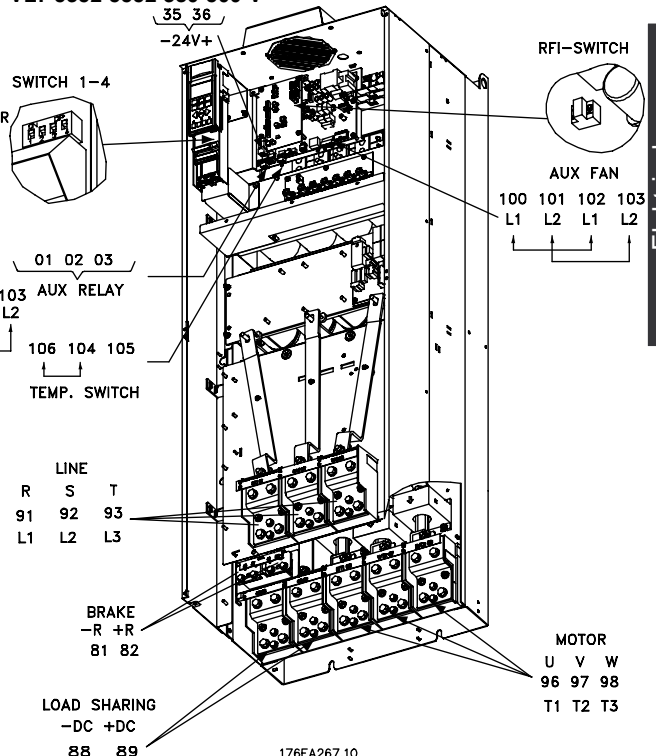


**Kompaktformat IP00 ohne Trennschalter und Sicherung**  
VLT 5352-5552 380-500 V

Elektrische  
Installation

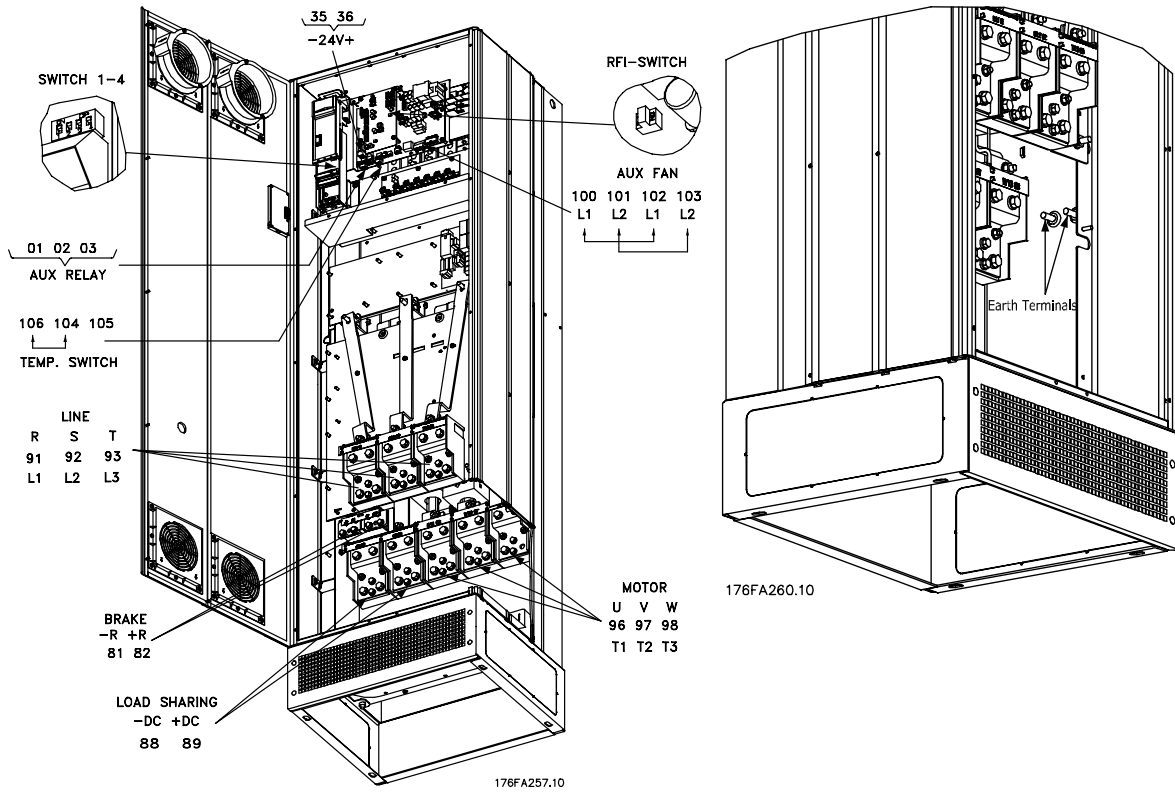


**Kompaktformat IP21/IP54 ohne Trennschalter und Sicherung Position der Erdungsklemmen, IP21/IP54  
VLT 5352-5552 380-500 V**

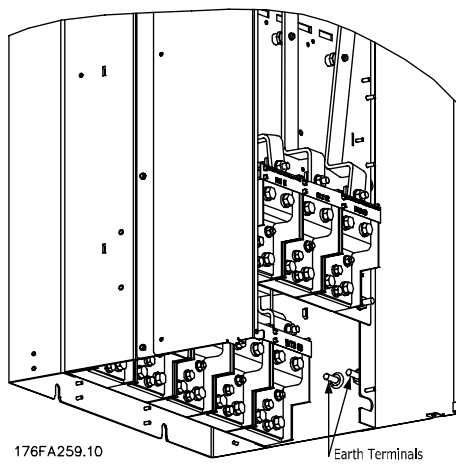


**Position der Erdungsklemmen, IP00**

### ■ Elektrische Installation, Stromkabel

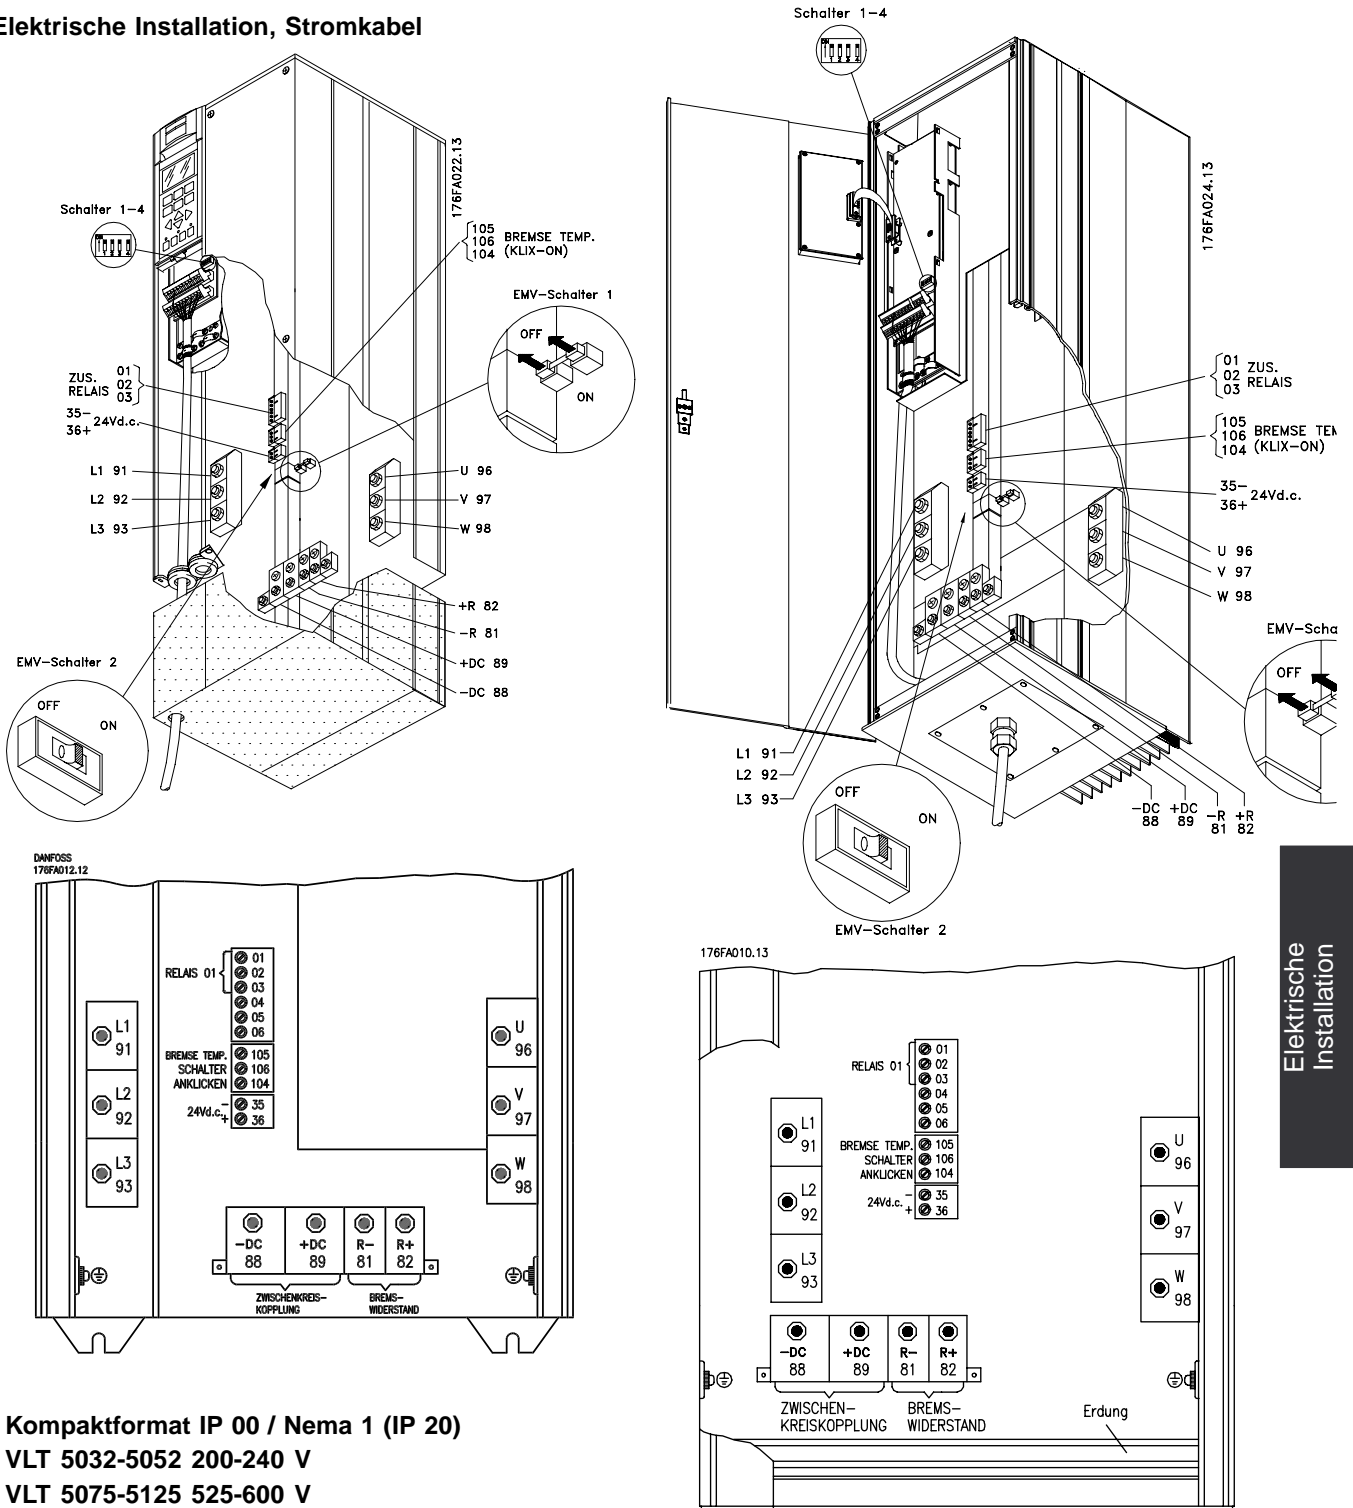

### ■ Elektrische Installation - Steuerkabel

Alle Steuerleitungsklemmen befinden sich unter der Abdeckplatte des Frequenzumrichters. Die Abdeckplatte kann mit Hilfe eines Schraubendrehers o.ä. entfernt werden (siehe Abb.).


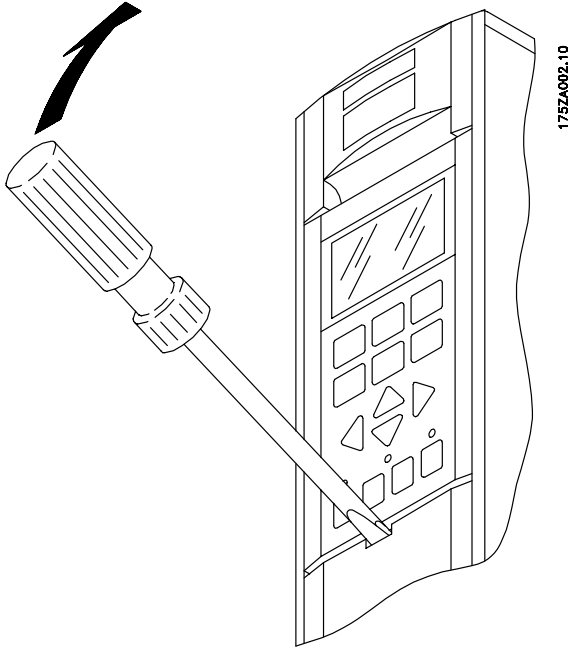


Nach dem Entfernen der Abdeckplatte kann mit der eigentlichen EMV-gemäßen elektrischen Installation begonnen werden. Siehe Zeichnungen im Abschnitt *EMV-gemäße Installation*.


Anzugsmoment: 0,5 -0,6 Nm

Schraubengröße: M3

Siehe Abschnitt *Erdung abgeschirmter Steuerkabel*.

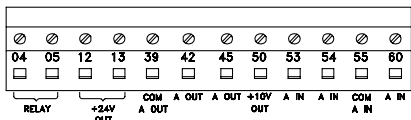


175HA378.10



175HA380.10

Nr.	Funktion
12, 13	Spannungsversorgung für Digitaleingänge. Damit die 24-V-Gleichspannung für die Digitaleingänge verwendbar ist, muß Schalter 4 auf der Steuerkarte geschlossen sein (EIN).
16-33	Digitale Eingänge/Drehgeber-Eingänge
20	Erde für digitale Eingänge
39	Erde für analoge/digitale Ausgänge
42, 45	Analog-/Digitalausgang zur Anzeige von Frequenz, Sollwert, Strom und Drehmoment
50	Versorgungsspannung für Potentiometer und Thermistor 10 V DC
53, 54	Analoger Sollwerteingang, Spannung 0 - ± 10 V
55	Erde für analoge Sollwerteingänge
60	Analoger Sollwerteingang, Strom 0/4-20 mA
61	Abschluß für serielle Kommunikation. Siehe Abschnitt <i>Busanschluß</i> . Dieser Anschluß wird normalerweise nicht benutzt.
68, 69	Schnittstelle RS 485, serielle Kommunikation. Wird der Frequenzumrichter an einen Bus angeschlossen, so müssen am ersten und letzten Frequenzumrichter die Schalter 2 und 3 (Schalter 1- 4) geschlossen sein. Bei den übrigen Frequenzumrichtern müssen die Schalter 2 und 3 offen sein. Die Werkseinstellung ist die geschlossene Position ("EIN").

### ■ Elektrische Installation

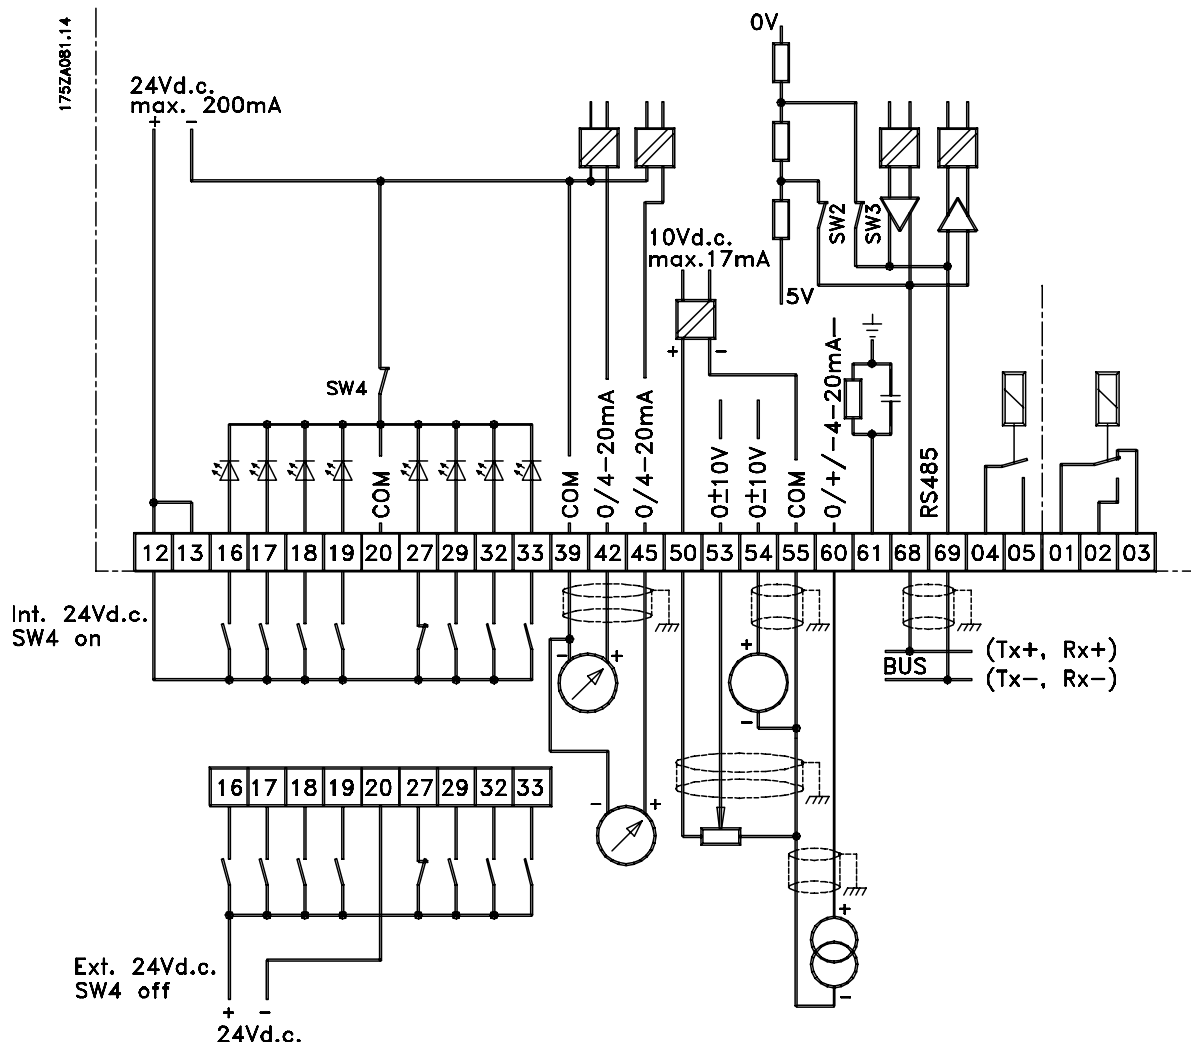

#### Konvertierung der analogen Eingänge

##### Stromeingangssignal zu Spannungseingang

0-20 mA  $\Rightarrow$  0-10 V

4-20 mA  $\Rightarrow$  2-10 V

Schließen Sie einen 510-Ohm-Widerstand zwischen den Eingangsklemme 53 und 55 (Klemmen 54 und 55) an und justieren Sie die Minimal- und Maximalwerte in den Parametern 309 und 310 (Parameter 312 und 313).

### ■ Elektrische Installation - Busanschluß


Die serielle Busverbindung gemäß der Norm RS 485 (zwei Leiter) wird an die Klemmen 68/69 (Signal P und N) des Frequenzumrichters angeschlossen. Signal P ist das positive Potential (TX+, RX+), Signal N das negative (TX-, RX-).



#### ACHTUNG!

Beachten Sie bitte, daß in der Stellung Aus des Schalters 4 eine externe 24-V DC-Versorgung zur Ansteuerung der Digitaleingänge galvanisch vom Frequenzumrichter getrennt ist.

Wenn an denselben Master mehrere Frequenzumrichter angeschlossen werden sollen, hat dies in Parallelschaltung zu erfolgen.

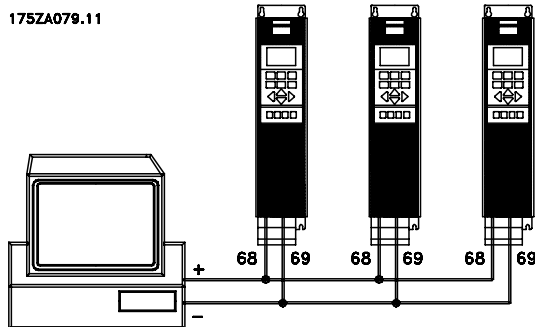

Zur Vermeidung von Potentialausgleichsströmen in der Abschirmung kann die Kabelabschirmung über Klemme 61 geerdet werden, die über ein RC-Glied an Masse verbunden ist.

#### Busanschluß

Der Bus muß an jedem seiner Endpunkte durch ein Widerstandsnetzwerk abgeschlossen werden. Hierzu sind die Schalter 2 und 3 auf der Steuerkarte auf "ON" zu setzen.

### ■ DIP Schalter 1-4

Der Dipschalter befindet sich auf der Steuerkarte. Er wird in Zusammenhang mit serieller Kommunikation, Klemme 68 und 69, benutzt. Die gezeigte Schalterstellung entspricht der Werkseinstellung.



Schalter 1 hat keine Funktion.

Schalter 2 und 3 dienen zum Zu- bzw. Abschalten von Abschlußwiderständen für die serielle Kommunikation (RS 485).

Schalter 4 dient zur Trennung des Massepotentials der internen 24-V DC-Versorgung vom Massepotential einer externen 24-V DC-Versorgung zur Ansteuerung der Digitaleingänge.

### ■ Elektrische Installation - EMV-Schutzmaßnahmen

Nachstehend sind Hinweise für eine ordnungsgemäße EMV-Installation von Frequenzumrichtern aufgeführt. Diese Vorgehensweise wird empfohlen, wenn Einhaltung von EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55011 oder EN 61800-3 *Erste Umgebung* gefordert ist. Wenn die Installation eine *Zweite Umgebung* nach EN 61800-3 ist, d. h., industrielle Netzwerke oder eine Installation mit eigenem Trafo, darf von diesen Richtlinien abgewichen werden. Hiervon wird jedoch abgeraten. Siehe auch *CE-Zeichen, Emission* und *EMV-Prüfergebnisse* unter "Besondere Betriebsbedingungen" im Projektierungshandbuch.


#### EMV-gerechte elektrische Installation:

- Benutzen Sie nur abgeschirmte/bewehrte Motorkabel und geflochtene abgeschirmte/ Steuerkabel. Die Schirmabdeckung muss mindestens 80 % betragen. Das Abschirmungsmaterial muss aus Metall - in der Regel Kupfer, Aluminium, Stahl oder Blei - bestehen. Für das Netzkabel gelten keine speziellen Anforderungen.
- Bei Installationen mit starren Metallrohren sind keine abgeschirmten Kabel erforderlich; das Motorkabel muss jedoch in einem anderen Installationsrohr als die Steuer- und Netzkabel installiert werden. Es ist ein durchgehendes Metallrohr vom Frequenzumrichter bis zum Motor erforderlich. Die Schirmwirkung flexibler Installationsrohre variiert sehr stark; hier sind entsprechende Herstellerangaben einzuholen.
- Abschirmung/Installationsrohr bei Motor- und Steuerkabeln beidseitig erden. In einigen Fällen ist es nicht möglich, die Abschirmung an beiden Enden anzuschließen. In diesen Fällen ist es wichtig, die Abschirmung am Frequenzumrichter anzuschließen. Siehe auch *Erdung geflochten abgeschirmter Steuerkabel*.
- Verdrillte Abschirmlitzen (sog. Pigtails) vermeiden. Sie erhöhen die Hochfrequenzimpedanz der Abschirmung und beeinträchtigen so den Abschirmeffekt bei hohen Frequenzen. Statt dessen Schirmbügel oder EMV-Kabelanschlussstutzen verwenden.
- Auf einwandfreien elektrischen Kontakt von der Montageplatte über die Montageschrauben zum Metallgehäuse des Frequenzumrichters achten. Dies gilt jedoch nicht für IP54-Geräte, da diese für Wandmontage bestimmt sind, und VLT 5122-5552, 380-500 V, 5042-5352, 525-690 V und VLT 5032-5052, 200-240 V in IP20/NEMA 1-Gehäuse und IP54/NEMA 12-Gehäuse..


- Zahnscheiben und galvanisch leitfähige Montageplatten verwenden, um einwandfreien elektrischen Kontakt für IP00- und IP20-Installationen zu gewährleisten.
- Nach Möglichkeit in Schaltschränken ebenfalls nur abgeschirmte Motor- und Steuerkabel verwenden.
- Bei IP54-Geräten ist eine unterbrechungsfreie Hochfrequenzverbindung zwischen dem Frequenzumrichter und der Motoreinheit erforderlich.

Die Abbildung zeigt ein Beispiel einer EMV-gerechten elektrischen Installation eines IP20-Frequenzumrichters. Der Frequenzumrichter wurde in einem Schrank mit Ausgangsschutz untergebracht und an eine SPS angeschlossen, die in diesem Beispiel in einem separaten Schrank installiert ist. Bei IP54-Geräten und VLT 5032-5052, 200-240 V in IP30/IP21/NEMA 1-Gehäuse werden unter Verwendung von EMV-Installationsrohren abgeschirmte Kabel angeschlossen, um eine korrekte EMV-Leistung zu gewährleisten. Siehe Abbildung. Mit anderen Vorgehensweisen kann ggf. eine ebenso gute EMV-Wirkung erzielt werden, sofern die vorstehenden Hinweise für eine ordnungsgemäße Installation befolgt werden.

Bitte beachten Sie: Wenn die Installation nicht entsprechend dieser Hinweise erfolgt oder wenn unabgeschirmte Kabel und Steuerkabel verwendet werden, sind bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Emission nicht erfüllt, wenngleich die Anforderungen an die Störfestigkeit erfüllt sind. Näheres siehe unter *EMV-Prüfergebnisse* im Projektierungshandbuch.

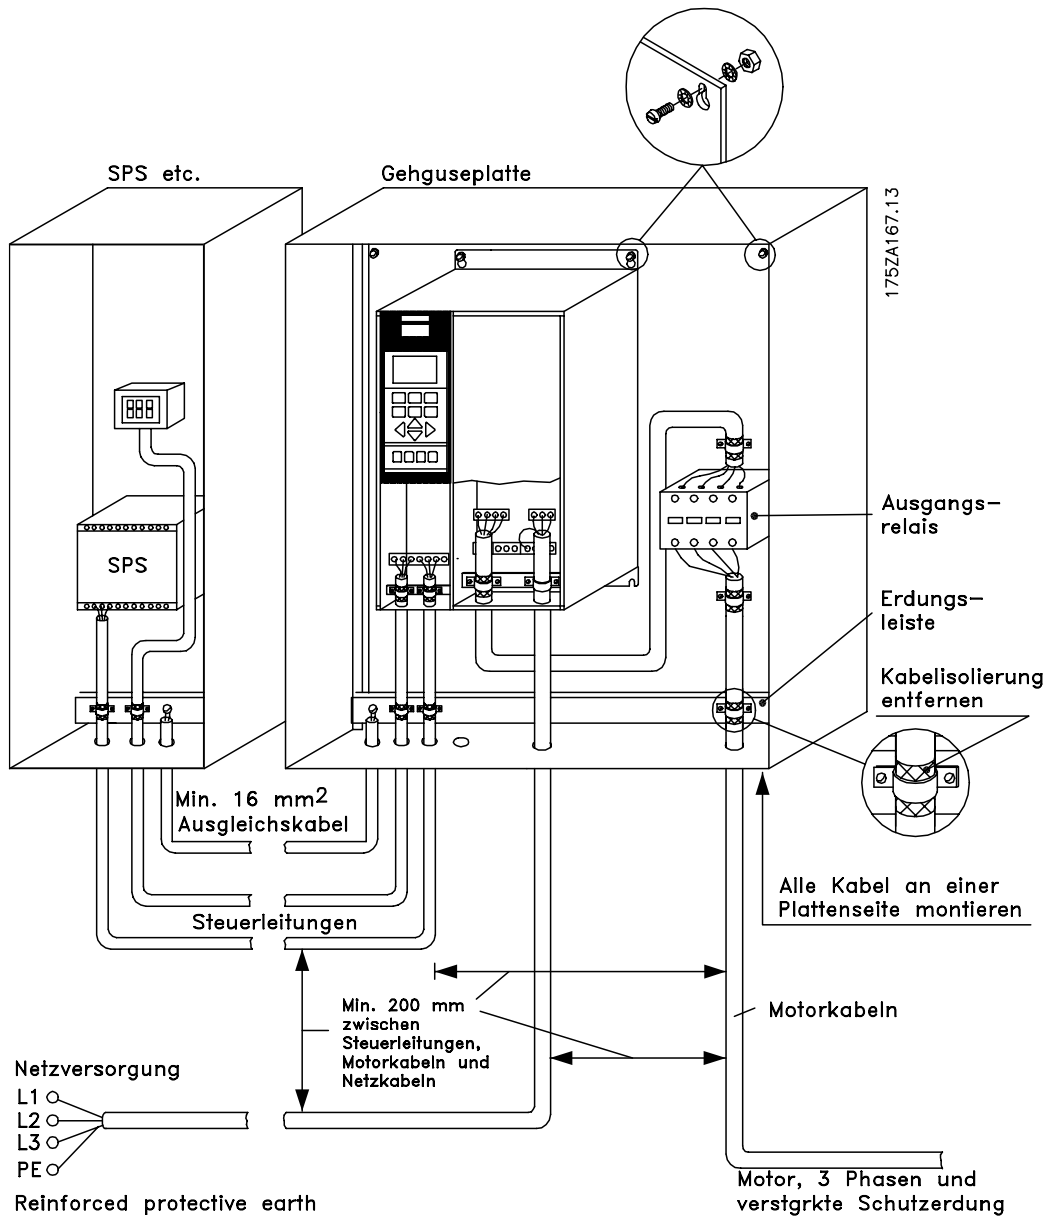




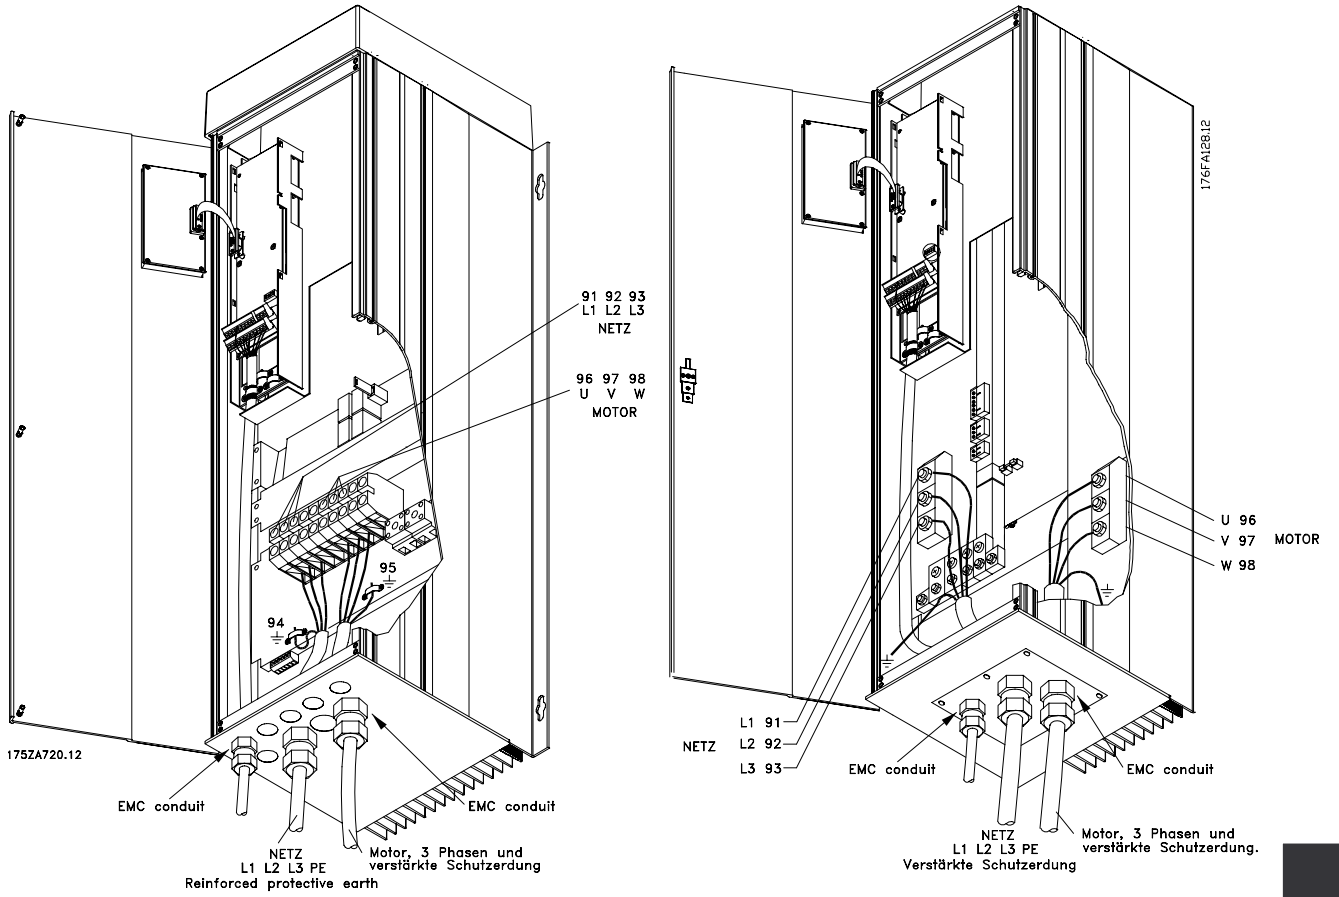

### ■ Verwendung EMV-gemäßer Kabel

Um die EMV-Immunität der Steuerkabel und die EMV-Emission von den Motorkabeln zu optimieren, empfiehlt sich die Verwendung umflochtener abgeschirmter Kabel.

Die Fähigkeit eines Kabels, ein- und ausstrahlendes elektrisches Störrauschen zu reduzieren, hängt von der Transfer-Impedanz ( $Z_T$ ) ab. Die Abschirmung von Kabeln ist normalerweise darauf ausgelegt, die Übertragung elektrischen Störrauschens zu mindern, wobei allerdings Abschirmungen mit niedrigerer Transfer-Impedanz ( $Z_T$ ) wirksamer sind als Abschirmungen mit höherer Transfer-Impedanz ( $Z_T$ ).

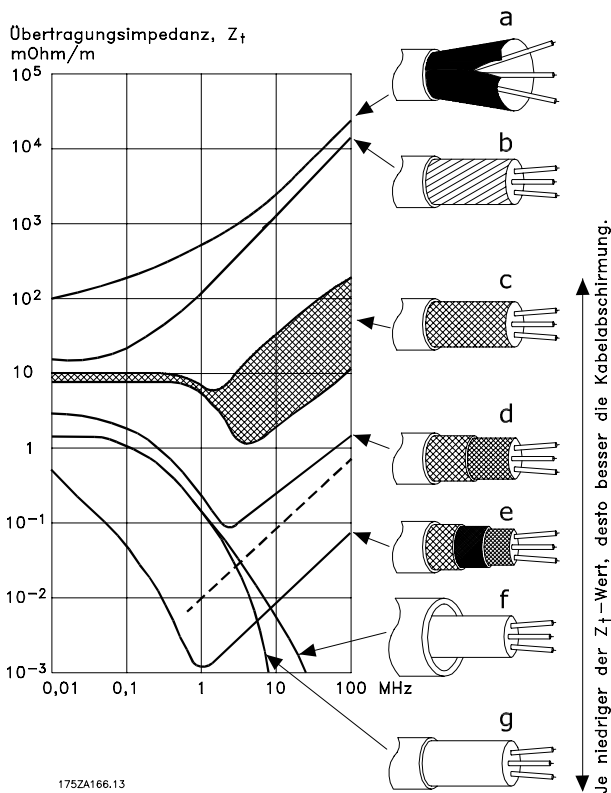

Die Transfer-Impedanz ( $Z_T$ ) wird von den Kabelherstellern nur selten angegeben. Durch Sichtprüfung und Beurteilung der mechanischen Eigenschaften des Kabels lässt sich die Transfer-Impedanz ( $Z_T$ ) jedoch meistens einschätzen.

Die Transfer-Impedanz ( $Z_T$ ) kann anhand folgender Faktoren beurteilt werden:

- Leitfähigkeit des Abschirmungsmaterials.
- Kontaktwiderstand zwischen den einzelnen Abschirmleitern
- Abschirmungsdeckung, d.h. die physische Fläche des Kabels, die durch die Abschirmung abgedeckt ist (häufig in Prozent angegeben).
- Art der Abschirmung (geflochten oder gewunden).

Aluminium-ummantelt mit Kupferdraht.

Gewundener Kupferdraht oder bewehrtes Stahldrahtkabel.

Kupferdraht einlagig, geflochten, mit unterschiedlicher prozentualer Abschirmungsdeckung. Dies ist das typische Danfoss-Referenzkabel.

Kupferdraht zweilagig, geflochten.

Kupferdraht zweilagig, geflochten, mit einer magnetischen, abgeschirmten/bewehrten Zwischenlage.






In Kupfer- oder Stahlrohr geführtes Kabel.

Bleikabel mit 1,1 mm Wandstärke.

### ■ Elektrische Installation - Erdung Steuerkabel

Generell müssen Steuerkabel abgeschirmt und die Abschirmung beidseitig mittels Kabelbügel mit dem Metallgehäuse des Gerätes verbunden sein.

Die Zeichnung unten zeigt, wie eine korrekte Erdung durchzuführen ist, und was in Zweifelsfällen getan werden kann.

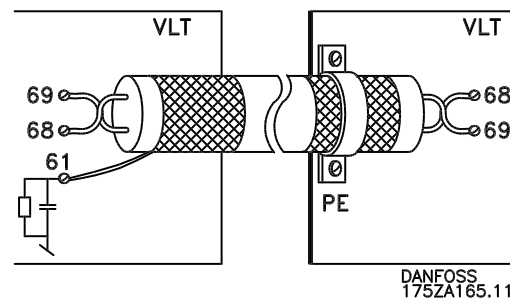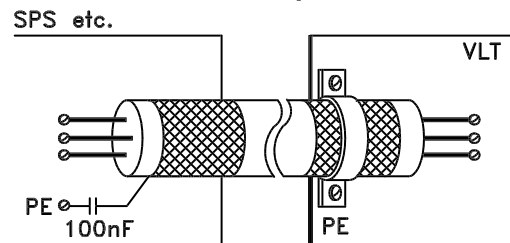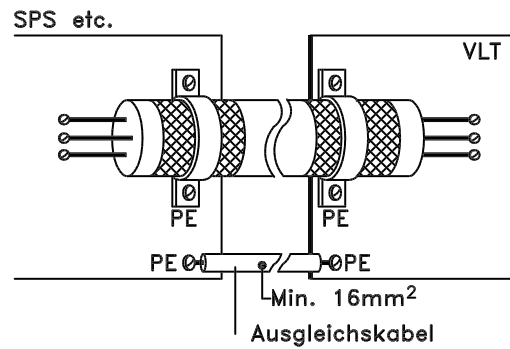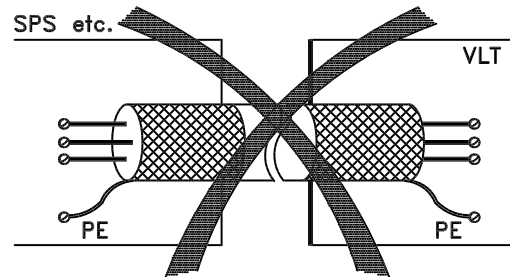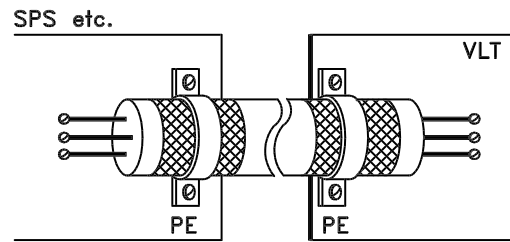

DANFOSS  
175ZA165.11

Elektrische  
Installation

**Richtiges Erden**

Steuerkabel und Kabel der seriellen Kommunikationsschnittstelle beidseitig mit Kabelbügeln montieren, um bestmöglichen elektrischen Kontakt zu gewährleisten.

**Falsches Erden**

Verwirbelte Abschirmlitzen (sog. Pigtails) vermeiden, da diese die Schirmimpedanz bei höheren Frequenzen vergrößern.

**Sicherung des Erdpotentials zwischen SPS und VLT**

Besteht zwischen dem Frequenzumrichter und der SPS (etc.) ein unterschiedliches Erdpotential, so können elektrische Störgeräusche auftreten, die das gesamte System stören können. Das Problem kann durch Anbringen eines Ausgleichskabels gelöst werden, das neben das Steuerkabel gelegt wird. Kabelquerschnitt mindestens 16 mm<sup>2</sup>

**Bei 50/60-Hz-Erdfehlerschleifen**

Bei Verwendung sehr langer Steuerkabel können 50/60-Hz-Erdfehlerschleifen auftreten. Diesem Problem kann durch Verbinden des einen Schirmendes an Erde über einen 100-nF-Kondensator (bei möglichst kurzen Leitungen) abgeholfen werden.

**Kabel für die serielle Kommunikationsschnittstelle**

Niederfrequente Störströme zwischen zwei Frequenzumrichtern können eliminiert werden, indem das eine Ende der Abschirmung mit Klemme 61 verbunden wird. Dieser Eingang ist über ein internes RC-Glied mit Erde verbunden. Es empfiehlt sich die Verwendung eines paarweise gewundenen (twisted pair) Kabels, um die Differentialsignalinterferenz zwischen den Leitern zu reduzieren.

---

### ■ EMV-Schalter

#### Erdfreie Netzversorgung:

Wird der Frequenzumrichter von einer isolierten Netzstromquelle (IT-Netz) oder TT/TN-S Netz mit geerdetem Zweig versorgt, so wird empfohlen, den EMV-Schalter auf OFF (AUS) zu stellen<sup>1)</sup>. Siehe dazu IEC 364-3. Falls optimale EMV-Leistung benötigt wird, parallele Motoren angeschlossen werden oder das Motorkabel länger als 25 m ist, wird empfohlen, den Schalter in die Stellung ON (EIN) zu stellen. In der AUS-Stellung sind die internen EMV-Kapazitäten (Filterkondensatoren) zwischen Gehäusemasse und Zwischenkreis abgeschaltet, um Schäden am Zwischenkreis zu vermeiden und die Erdkapazitätsströme (gemäß IEC 61800-3) zu verringern.

Beachten Sie bitte auch den Anwendungshinweis *VLT im IT-Netz*, MN.90.CX.02. Es ist wichtig, Erdschluss-Überwachungsgeräte zu verwenden, die zusammen mit Leistungselektronik einsetzbar sind (IEC 61557-8).



#### ACHTUNG!:

Den EMV-Schalter nicht betätigen, wenn das Gerät an das Netz angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Netzversorgung unterbrochen ist, bevor Sie den EMV-Schalter betätigen.



#### ACHTUNG!:


Ein Betrieb mit offenem EMV-Schalter ist nur bei werkseitig eingestellten Taktfrequenzen zulässig.



#### ACHTUNG!:

Der EMV-Schalter schaltet die Kondensatoren galvanisch an Erde.

Die roten Schalter werden z. B. mit einem Schraubendreher betätigt. In AUS-Stellung sind die Schalter herausgezogen, in EIN-Stellung sind die Schalter eingedrückt. Die Werkseinstellung ist EIN.




#### Geerdete Netzversorgung:

Der EMV-Schalter muss auf ON (EIN) gestellt werden, damit der Frequenzumrichter die EMV-Norm erfüllt.

1) Bei VLT 5042-5352, 525-690 V nicht möglich.

#### Position von EMV-Schaltern

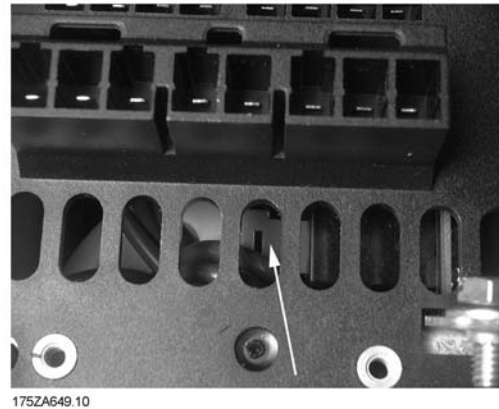

#### Buchformat IP20

VLT 5001-5006, 200-240 V

VLT 5001-5011, 380-500 V




#### Kompaktformat IP20/NEMA 1


VLT 5001-5006, 200-240 V

VLT 5001-5011, 380-500 V

VLT 5001-5011, 525-600 V

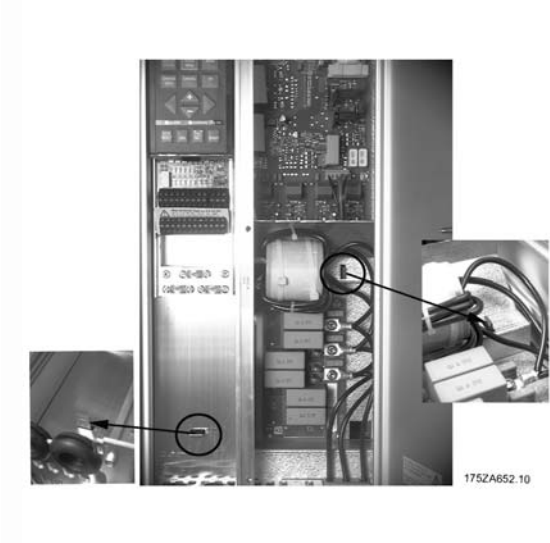


**Kompaktformat IP20/NEMA 1**  
**VLT 5008, 200-240 V**  
**VLT 5016-5022, 380-500 V**  
**VLT 5016-5022, 525-600 V**

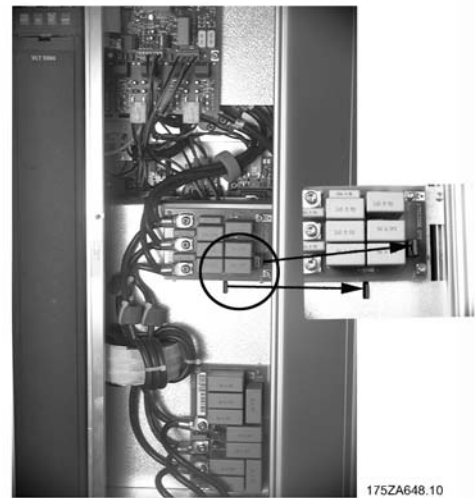

**Kompaktformat IP20/NEMA 1**  
**VLT 5022-5027, 200-240 V**  
**VLT 5042-5102, 380-500 V**  
**VLT 5042-5062, 525-600 V**




**Kompaktformat IP20/NEMA 1**  
**VLT 5011-5016, 200-240 V**  
**VLT 5027-5032, 380-500 V**  
**VLT 5027-5032, 525-600 V**

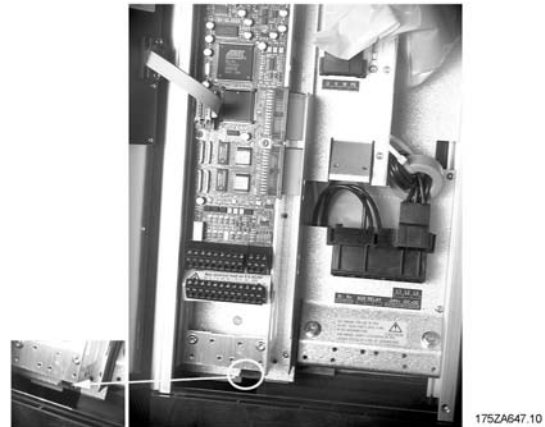


**Kompaktformat IP54**  
**VLT 5001-5006, 200-240 V**  
**VLT 5001-5011, 380-500 V**




**Kompaktformat IP54**  
VLT 5008-5011, 200-240 V  
VLT 5016-5027, 380-500 V

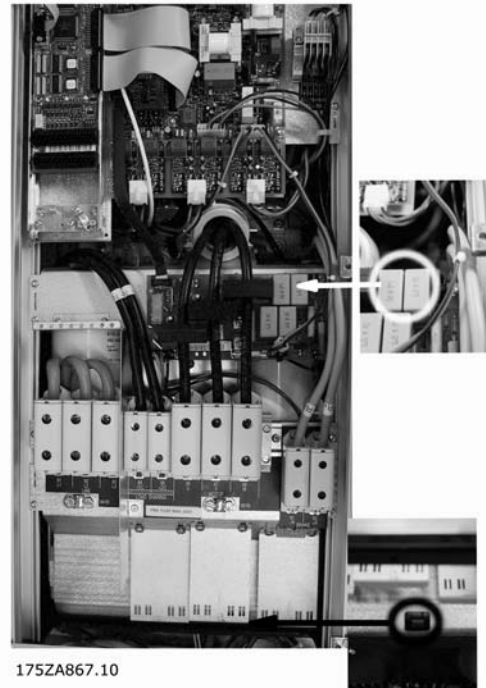

**Kompaktformat IP54**  
VLT 5072-5102, 380-500 V

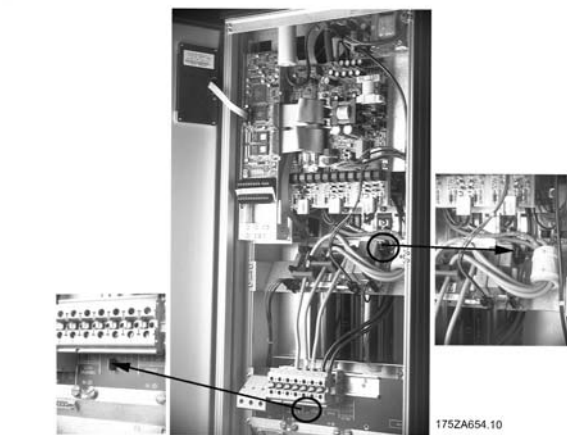

**Kompaktformat IP54**  
VLT 5016-5027, 200-240 V  
VLT 5032-5062, 380-500 V

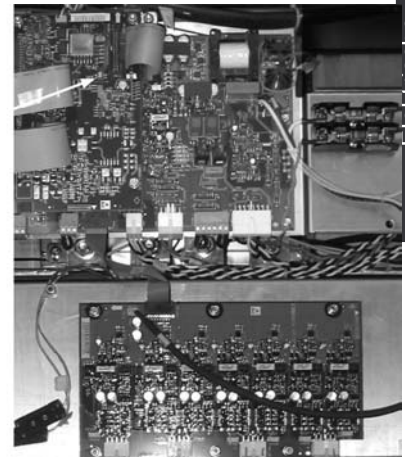


Elektrische  
Installation

**Alle Gehäusetypen**  
VLT 5122-5552, 380-500 V

### ■ Serielle Kommunikation

#### ■ Protokolle

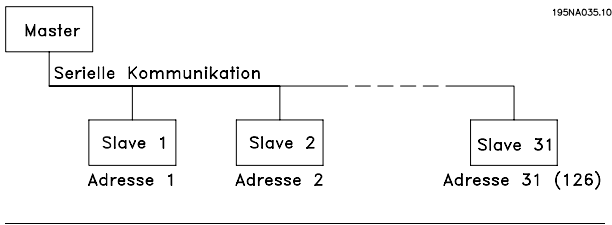

#### ■ Telegrammübermittlung

##### Steuer- und Antworttelegramme

Die Telegrammübermittlung in einem Master-Slave-System wird vom Master gesteuert. Es können maximal 31 Slaves an einen Master angeschlossen werden, sofern keine Repeater verwendet werden. Werden Repeater verwendet, so können maximal 126 Slaves an einen Master angeschlossen werden.

Der Master sendet kontinuierlich an die Slaves adressierte Steuerelemente und wartet auf deren Antworttelegramme. Die Antwortzeit eines Slave beträgt maximal 50 ms.


Nur wenn ein Slave ein fehlerfreies, an ihn adressiertes Telegramm empfangen hat, kann er ein Antworttelegramm senden.

##### Broadcast

Ein Master kann das gleiche Telegramm gleichzeitig an alle an den Bus angeschlossenen Slaves senden. Bei einer solchen Broadcast-Kommunikation sendet der Slave dem Master keine Antworttelegramme über den richtigen Empfang des Telegramms. Broadcast-Kommunikation erfolgt im Adreßformat (ADR), siehe *Telegrammstruktur*.


##### Inhalt eines Byte

Jedes übertragene Byte beginnt mit einem Startbit. Danach werden 8 Datenbits übertragen, was einem Byte entspricht. Jedes Byte wird über ein Paritätsbit abgesichert, das auf "1" gesetzt wird, wenn Paritätsgleichheit gegeben ist (d.h. eine gleiche Anzahl binärer Einsen in den 8 Datenbits und dem Paritätsbit zusammen). Ein Byte endet mit einem Stoppbit und besteht somit insgesamt aus 11 Bits.

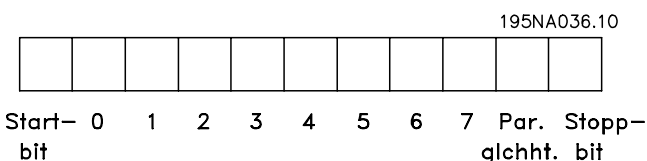

#### ■ Telegrammaufbau


Jedes Telegramm beginnt mit einem Startbyte (STX) = 02 Hex, gefolgt von einem Byte zur Angabe der Telegrammlänge (LGE) und einem Byte, das die Adresse des Frequenzumrichters (ADR) angibt. Danach folgt eine Anzahl Datenbytes (variabel, abhängig von der Telegrammart). Das Telegramm schließt mit einem Datensteuerbyte (BCC).

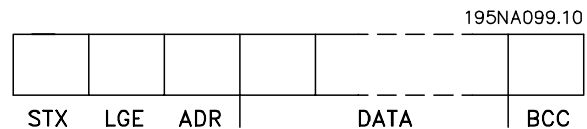


##### Telegrammtiming

Die Kommunikationsgeschwindigkeit zwischen einem Master und einem Slave hängt von der Baudrate ab. Die Baudrate des Frequenzumrichters muss der des Masters entsprechen und wird in Parameter 501 *Baudrate* gewählt. Nach einem Antworttelegramm vom Slave muss eine Pause von mindestens 2 Byte (22 Bit) eingelegt werden, bevor der Master ein neues Telegramm senden kann. Bei einer Baudrate von 9600 Baud muss die Pause mindestens 2,3 ms dauern. Wenn der Master das Telegramm gesendet hat, darf die Antwortzeit des Slave zurück zum Master höchstens 20 ms betragen, und es wird eine Pause von 2 Byte eingelegt.

195NA038.10

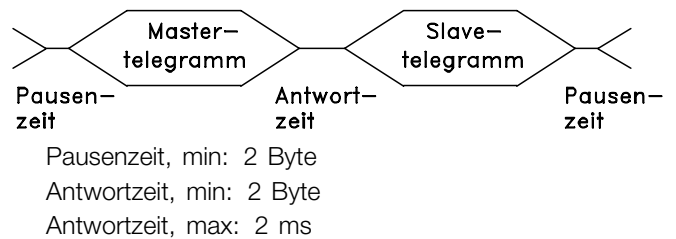

Die Zeit zwischen den einzelnen Bytes in einem Telegramm darf zwei Bytes nicht überschreiten, und das Telegramm muss innerhalb der 1,5fachen normalen Telegrammzeit übertragen sein. Bei einer Baudrate von 9600 Baud und einer Telegrammlänge von 16 Byte ist das Telegramm nach 27,5 ms übertragen.

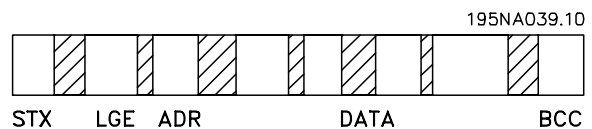

= Zeit zwischen Zeichen

##### Telegrammlänge (LGE)

Die Telegrammlänge ist die Anzahl der Datenbytes plus Adressbyte ADR plus Datensteuerbyte BCC.

Die Länge der Telegramme mit 4 Datenbyte beträgt:  
LGE = 4 + 1 + 1 = 6 Byte  
Telegramme mit 12 Datenbyte haben folgende Länge:



LGE = 12 + 1 + 1 = 14 Byte


Die Länge von Telegrammen, die Texte enthalten, ist 10+n-Byte. 10 stellen die festen Zeichen dar, während das 'n' variabel ist (je nach Textlänge).

### Frequenzumrichteradresse (ADR)

Es werden zwei verschiedene Adressformate verwendet, wobei der Adressbereich des Frequenzumrichters entweder 1-31 oder 1-126 ist.

#### 1. Adressformat 1-31

Das Byte für den Adressbereich 1-31 hat folgendes Profil:




195NA040.10

- Bit 7 = 0 (Adressformat 1-31 aktiv)
- Bit 6 wird nicht verwendet
- Bit 5 = 1: Broadcast, Adressbits (0-4) werden nicht benutzt
- Bit 5 = 0: Kein Broadcast
- Bit 0-4 = Frequenzumrichteradresse 1-31

#### 2. Adressformat 1-126

Das Byte für den Adressbereich 1 - 126 hat folgendes Profil:




195NA041.10

- Bit 7 = 1 (Adressformat 1-126 aktiv)
- Bit 0-6 = Frequenzumrichteradresse 1-126
- Bit 0-6 = 0 Broadcast

Der Slave sendet das Adressbyte in seinem Antworttelegramm an den Master unverändert zurück.

### Beispiel:

Schreiben an Frequenzumrichteradresse 22 (16H) im Adressformat 1-31:



195NA042.10

### Datensteuerbyte (BCC)

Das Datensteuerbyte wird in diesem Beispiel erläutert: Bevor das erste Byte im Telegramm empfangen wird, beträgt die errechnete Prüfsumme (BCS) 0.



195NA043.10

Wenn das erste Byte (02H) empfangen wurde:

BCS = BCC EXOR "erstes Byte"  
(EXOR = exklusiv-oder)

BCS = 0 0 0 0 0 0 0 0 (00 H)  
EXOR

1. Byte = 0 0 0 0 0 0 1 0 (02H)

BCC = 0 0 0 0 0 0 1 0 (02H)

Jedes nachfolgende Byte wird mit BCS EXOR verknüpft und erzeugt ein neues BCC, z.B.:

BCS = 0 0 0 0 0 0 1 0 (02H)  
EXOR

2. Byte = 1 1 0 1 0 1 1 0 (D6H)


BCC = 1 1 0 1 0 1 0 0 (D6H)

### ■ Datenbytes


Die Struktur der Datenblöcke hängt von der Telegrammart ab. Es gibt drei Telegrammartentypen, und die Telegrammart gilt sowohl für Steuer- (Master⇒Slave) als auch Antworttelegramme (Slave⇒Master).

Die drei Telegrammartentypen sind:

- Parameterblock zur Übertragung von Parametern zwischen Master und Slave. Der Datenblock besteht aus 12 Bytes (6 Wörtern) und enthält zudem den Prozeßblock.

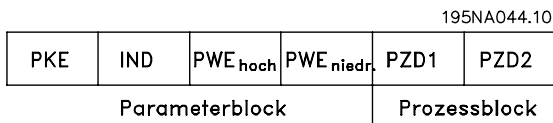


- Der Prozeßblock besteht aus einem Datenblock mit vier Bytes (2 Wörtern) und enthält:
  - Steuerwort und Sollwert
  - Zustandswort und aktuelle Ausgangsfrequenz (vom Slave zum Master)




#### Prozessblock

- Textblock zum Lesen oder Schreiben von Texten über den Datenblock.



### Parameterbefehle und -antworten (AK).

195NA046.10

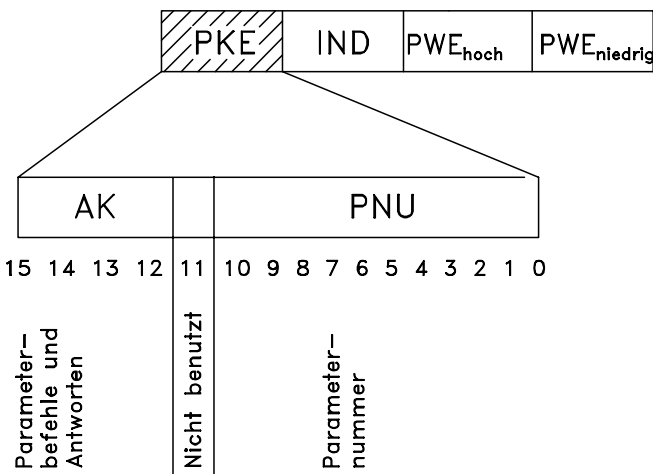

Die Bits Nr. 12-15 dienen zur Übertragung von Parameterbefehlen vom Master zum Slave und der vom Slave bearbeiteten Rückantworten zurück zum Master.

Parameterbefehle Master⇒Slave				
Bit Nr.				
15	14	13	12	Parameterbefehl
0	0	0	0	Kein Befehl
0	0	0	1	Parameterwert lesen
0	0	1	0	Parameterwert in RAM (Wort) schreiben
0	0	1	1	Parameterwert in RAM (Doppelwort) schreiben
1	1	0	1	Parameterwert in RAM und EEPROM (Doppelwort) schreiben
1	1	1	0	Parameterwert in RAM und EEPROM (Wort) schreiben
1	1	1	1	Text lesen/schreiben

Antwort Slave⇒Master				
Bit Nr.				
15	14	13	12	Antwort
0	0	0	0	Keine Antwort
0	0	0	1	Parameterwert übertragen (Wort)
0	0	1	0	Parameterwert übertragen (Doppelwort)
0	1	1	1	Befehl kann nicht ausgeführt werden
1	1	1	1	Text übertragen

Kann der Befehl nicht ausgeführt werden, so sendet der Slave die Antwort: 0111 *Befehl kann nicht ausgeführt werden*, und gibt eine der folgenden Fehlermeldungen im Parameterwert (PWE) ab:

Antwort (0111)	Fehlermeldung
0	Die verwendete Parameternummer existiert nicht
1	Kein Schreibzugriff auf den definierten Parameter
2	Datenwert überschreitet Parameter-Grenzwerte
3	Benutzter Subindex existiert nicht
4	Parameter nicht vom Typ Matrix
5	Datentyp paßt nicht zum definierten Parameter
17	Der Datenaustausch im definierten Parameter ist im aktuellen Modus des Frequenzumrichters nicht möglich. Bestimmte Parameter können nur geändert werden, wenn der Motor ausgeschaltet ist.
130	Kein Buszugriff auf den definierten Parameter
131	Datenänderungen sind nicht möglich, da die Werkseinstellung gewählt ist.

### Parameternummer (PNU)

Die Bits Nr. 0-10 dienen zur Übertragung der Parameternummer. Die Funktion des betreffenden Parameters ist der Parameterbeschreibung im Kapitel *Programmierung* zu entnehmen.


### Index



Der Index wird zusammen mit der Parameternummer für den Lese-/Schreibzugriff auf Parameter mit einem Index verwendet, z.B. Parameter 615 *Fehlercode*. Der Index besteht aus 2 Bytes, einem Lowbyte und einem Highbyte, es wird aber nur das Lowbyte als Index benutzt.


### Beispiel-Index:

Der erste Fehlercode (Index [1]) in Parameter 615 *Fehlercode* muß gelesen werden.  
 PKE = 1267 Hex (lese Parameter 615 *Fehlercode*.)  
 IND = 0001 Hex - Index Nr. 1.



Der Frequenzumrichter antwortet im Parameterwertblock (PWE) mit einem Fehlercodewert von 1 - 99. Siehe *Übersicht der Warn- und Alarmmeldungen*, um den Fehlercode zu identifizieren.

### Parameterwert (PWE)



Der Parameterwertblock besteht aus 2 Wörtern (4 Bytes), und der Wert hängt vom definierten Befehl (AK) ab. Verlangt der Master einen Parameterwert, so enthält der PWE-Block keinen Wert. Soll der Master einen Parameterwert ändern (write), so wird der neue Wert in den PWE-Block geschrieben und zum Slave gesendet. Antwortet der Slave auf eine Parameteranfrage (read), so wird der aktuelle Parameterwert im PWE-Block an den Master übertragen. Wenn ein Parameter keinen numerischen Wert enthält, sondern mehrere Datenoptionen, z.B. Parameter 001 *Sprache* wobei [0] *Englisch* und [3] *Dänisch* entspricht, wird der Datenwert durch Eingabe des Werts in den PWE-Block gewählt. Siehe *Beispiel - Wahl eines Datenwertes*.

Über die serielle Schnittstelle können nur Parameter des Datentyps 9 (Textblock) gelesen werden. Parameter 621 - 635 *Typenschild* ist vom Datentyp 9. Zum Beispiel kann in Parameter 621 *Frequenzumrichtertyp* die Geräteleistung und Netzspannung gelesen werden. Wird eine Textkette übertragen (gelesen), so ist die Telegrammlänge variabel, da die Texte unterschiedliche Längen haben. Die Telegrammlänge ist im zweiten Byte (LGE) des Telegramms definiert. Um einen Text über den PWE-Block lesen zu können, muß der Parameterbefehl (AK) auf 'F' Hex eingestellt werden.

Das Indexzeichen wird verwendet, um anzuzeigen, ob es sich um einen Lese- oder Schreibbefehl handelt. In einem Lesebefehl muß der Index das folgende Format haben:

Serielle Kommunikation

04	00 H
----	------

Highbyte Lowbyte  
IND

Einige Frequenzumrichter haben Parameter, in die Text geschrieben werden kann. Um einen Text über den PWE-Block schreiben zu können, muß der Parameterbefehl (AK) auf 'F' Hex gesetzt werden. Für einen Schreibbefehl muß der Text folgendes Format haben:

05	00 H
----	------

Highbyte Lowbyte  
IND

Vom Frequenzumrichter unterstützte Datentypen:

Datentypen	Beschreibung
3	Ganzzahl 16
4	Ganzzahl 32
5	Ohne Vorzeichen 8
6	Ohne Vorzeichen 16
7	Ohne Vorzeichen 32
9	Textblock
10	Bytefolge
13	Zeitdifferenz
33	Reserviert
35	Bitsequenz

Ohne Vorzeichen bedeutet, daß im Telegramm kein Vorzeichen vorkommt.

Beispiel - Schreiben eines Parameterwertes:  
Parameter 202 *Ausgangsfrequenzgrenze hoch, f<sub>MAX</sub>* soll auf 100 Hz geändert werden. Der Wert muß nach einem Netzausfall wieder aufgerufen werden und wird daher in das EEPROM geschrieben.

PKE = E0CA Hex - Schreiben für Parameter 202 *Ausgangsfrequenzgrenze hoch, f<sub>MAX</sub>*  
IND = 0000 Hex  
PWE<sub>MAX</sub> = 0000 Hex  
PWE<sub>MIN</sub> = 03E8 Hex - Datenwert 1000 entsprechend 100 Hz, siehe Umrechnung.

E0CA H	0000 H	0000 H	03E8 H
--------	--------	--------	--------

PKE      IND      PWE<sub>high</sub>      PWE<sub>low</sub>

Die Antwort des Slave an den Master lautet:

10CA H	0000 H	0000 H	03E8 H
--------	--------	--------	--------

PKE      IND      PWE<sub>high</sub>      PWE<sub>low</sub>

Beispiel - Wahl eines Datenwertes:

Es soll kg/ST [20] in Parameter 416 *Prozeßeinheiten* gewählt werden. Der Wert muß nach einem Netzausfall wieder aufgerufen werden und wird daher in das EEPROM geschrieben.

PKE = E19F Hex - Schreiben für Parameter 416 *Prozeßeinheiten*  
IND = 0000 Hex  
PWE<sub>MAX</sub> = 0000 Hex  
PWE<sub>MIN</sub> = 0014 Hex - Datenoption kg/ST [20] wählen

E1A0 H	0000 H	0000 H	0014 H
--------	--------	--------	--------

PKE      IND      PWE<sub>high</sub>      PWE<sub>low</sub>

Die Antwort des Slave an den Master lautet:

11A0 H	0000 H	0000 H	0014 H
--------	--------	--------	--------

PKE      IND      PWE<sub>high</sub>      PWE<sub>low</sub>

Beispiel - Lesen eines Parameterwertes:

Der Wert in Parameter 207 *Rampenzeit auf 1* soll ausgelesen werden.

Der Master sendet folgende Anfrage:

PKE = 10CE Hex - Lesen Parameter 207 *Rampenzeit auf 1*  
IND = 0000 Hex  
PWE<sub>MAX</sub> = 0000 Hex  
PWE<sub>MIN</sub> = 0000 Hex

10CF H	0000 H	0000 H	0000 H
--------	--------	--------	--------

PKE      IND      PWE<sub>high</sub>      PWE<sub>low</sub>

Wenn der Wert in Parameter 207 *Rampenzeit auf 1* 10 s ist, ist die Antwort des Slave an den Master:

10CF H	0000 H	0000 H	000A H
--------	--------	--------	--------

PKE      IND      PWE<sub>high</sub>      PWE<sub>low</sub>

Umrechnung:

Das Kapitel *Werkseinstellungen* zeigt die verschiedenen Attribute für jeden Parameter. Da ein Parameterwert nur als Ganzzahl übertragen werden kann, muß ein Umrechnungsfaktor für Dezimalstellen verwendet werden.

### Beispiel:

Parameter 201 *Ausgangsfrequenzgrenze niedrig*  $f_{MIN}$  hat einen Umrechnungsfaktor von 0,1. Wenn Sie die niedrigste Frequenz von 10 Hz voreinstellen möchten, muss der Wert 100 übertragen werden. Der Umrechnungsfaktor 0,1 bedeutet, dass der übertragene Wert mit 0,1 multipliziert wird. Der Wert 100 wird somit als 10,0 erkannt.

Umrechnungstabelle	
Umrechnungsindex	Umrechnungsfaktor
74	0,1
2	100
1	10
0	1
-1	0,1
-2	0,01
-3	0,001
-4	0,0001
-5	0,00001

### ■ Prozeßbytes

Der Block der Prozeßbytes ist in zwei Blöcke mit je 16 Bit aufgeteilt, die immer in der definierten Sequenz kommen.

195NA066.10		
	PCD1	PCD2
	PCD 1	PCD 2
Steuertelegamm (Master⇒Slave)	Steuerwort	Sollwert
Steuertelegamm (Slave⇒Master)	Zustandswort	Aktuelle Ausg.-frequenz

### ■ Steuerwort gemäß FC-Profil

Zur Auswahl von *FC-Protokoll* im Steuerwort muss Parameter 512 *Telegrammprofil* auf *FC-Protokoll* [1] eingestellt werden.

Das Steuerwort dient zum Senden von Befehlen von einem Master (z. B. einem PC) zu einem Slave (Frequenzumrichter).

Master → Slave		Steuerwort	Ser. Komm. Sollw.
Bit Nr.	Bit	Bit = 0	Bit = 1
00		Sollwert externe Anwahl lsb	
01		Sollwert externe Anwahl msb	
02		Gleichspannungsbremse	Rampe
03		Motorfreilauf	Aktiv
04		Schnellstop	Rampe
05		Ausg. speichern	Rampe möglich
06		Rampenstopp	Start
07		Ohne Funktion	Zurücksetzen
08		Ohne Funktion	Festdrehzahl (Jog)
09		Rampe 1	Rampe 2
10		Daten nicht gültig	Gültig
11		Ohne Funktion	Relais 01 aktiviert
12		Ohne Funktion	Relais 04 aktiviert
13		Satzwahl (lsb)	
14		Parametersatzwahl (msb)	
15		Ohne Funktion	Reversierung

### Bit 00/01:

Bit 00/01 dient zur Wahl zwischen den beiden vorprogrammierten Sollwerten (Parameter 215-218 *Festsollwert*) nach folgender Tabelle:

Festsollwert	Parameter	Bit 01	Bit 00
1	215	0	0
2	216	0	1
3	217	1	0
4	218	1	1



### ACHTUNG!:

In Parameter 508 *Festsollwertwahl* wird definiert, wie Bit 00/01 mit der entsprechenden Funktion an den digitalen Eingängen verknüpft ist.

### Bit 02, Gleichspannungsbremse:

Bit 02 = '0' führt zu Gleichspannungsbremmung und Stopp. Bremsstrom und Dauer werden in Parameter 125 und 126 eingestellt.

Bit 02 = '1' ergibt 'Rampe'.

### Bit 03, Motorfreilauf:

Bit 03 = '0' bewirkt, dass der Frequenzumrichter den Motor sofort abschaltet (die Ausgangstransistoren werden abgeschaltet), so dass der Motor im Freilauf ausläuft.

Bei Bit 03 = '1' kann der Frequenzumrichter den Motor starten, wenn die anderen Startbedingungen erfüllt sind. Hinweis: In Parameter 502 *Motorfreilauf* wird definiert, wie Bit 03 mit der entsprechenden Funktion an einem digitalen Eingang verknüpft ist.

### Bit 04, Schnellstopp:

Bit 04 = '0' bewirkt einen Stopp, indem die Motordrehzahl über Parameter 212 *Rampenzeit ab, Schnellstopp* bis zum Stopp reduziert wird.

### Bit 05, Ausgangsfrequenz speichern:

Bei Bit 05 = '0' wird die aktuelle Ausgangsfrequenz (in Hz) gespeichert. Die gespeicherte Ausgangsfrequenz kann nun nur mit den auf *Drehzahl auf* und *Drehzahl ab* programmierten digitalen Eingängen geändert werden.



### **ACHTUNG!**

Wenn *Ausgangsfrequenz speichern* aktiv ist, kann der Frequenzumrichter nicht über Bit 06 *Start* oder einen digitalen Eingang gestoppt werden. Der Frequenzumrichter kann nur durch Folgendes gestoppt werden:

- Bit 03 Motorfreilauf
- Bit 02 Gleichspannungsbremse
- Digitaler Eingang programmiert auf *Gleichspannungsbremse, Motorfreilauf* oder *Quittieren und Motorfreilauf*.

### Bit 06, Rampenstop/Start:

Bit 06 = '0' bewirkt einen Stopp, indem die Motordrehzahl über den entsprechenden Parameter für *Rampenzeit Ab* bis zum Stopp reduziert wird.

Bei Bit 06 = '1' kann der Frequenzumrichter den Motor starten, wenn die anderen Startbedingungen erfüllt sind. Hinweis: In Parameter 505 *Start* wird definiert, wie Bit 06 mit der entsprechenden Funktion an einem digitalen Eingang verknüpft ist.

### Bit 07, Quittieren:

Bit 07 = '0' bewirkt kein Quittieren.

Bit 07 = '1' bewirkt das Quittieren einer Abschaltung. Quittieren wird auf der ansteigenden Signalfanke aktiviert, d.h. beim Übergang von logisch '0' zu logisch '1'.

### Bit 08, Festdrehzahl (Jog):

Bei Bit 08 = '1' wird die Ausgangsfrequenz durch Parameter 213 *Frequenz Festdrehzahl - Jog* bestimmt.

### Bit 09, Auswahl von Rampe 1/2:

Bei Bit 09 = '0' ist Rampe 1 aktiv (Parameter 207/ 208).

Bei Bit 09 = '1' ist Rampe 2 aktiv (Parameter 209/ 210).

### Bit 10, Daten nicht gültig/Daten gültig:

Dient dazu, dem Frequenzumrichter mitzuteilen, ob das Steuerwort benutzt oder ignoriert werden soll. Bei Bit 10 = '0' wird das Steuerwort ignoriert, bei Bit 10 = '1' wird es benutzt. Diese Funktion ist relevant, weil das Steuerwort immer im Telegramm enthalten ist, unabhängig davon, welcher Telegrammtyp benutzt wird; d.h., es ist möglich, das Steuerwort auszuschalten, wenn es im Zusammenhang mit dem Aktualisieren bzw. Lesen von Parametern nicht benutzt werden soll.

### Bit 11, Relais 01:

Bei Bit 11 = '0' Relais nicht aktiviert.

Bei Bit 11 = '1' ist Relais 01 aktiviert, vorausgesetzt in Parameter 323 wurde *Steuerwort Bit* gewählt.

### Bit 12, Relais 04:

Bei Bit 12 = '0' Relais 04 nicht aktiviert.

Bei Bit 12 = '1' ist Relais 04 aktiviert, vorausgesetzt in Parameter 326 wurde *Steuerwort Bit* gewählt.

### Bit 13/14, Parametersatzwahl:

Mit Bit 13 und 14 werden die vier Menü-Parametersätze entsprechend der folgenden Tabelle gewählt:

Parametersatz	Bit 14	Bit 13
1	0	0
2	0	1
3	1	0
4	1	1

Die Funktion ist nur möglich, wenn in Parameter 004 *Aktiver Parametersatz Externe Auswahl* gewählt ist.

Hinweis: In Parameter 507 *Parametersatzwahl* wird definiert, wie Bit 13/14 mit der entsprechenden Funktion an den digitalen Eingängen verknüpft ist.

### Bit 15 Reversierung:


Bit 15 = '0' bewirkt keine Reversierung.

Bit 15 = '1' bewirkt eine Reversierung.

Hinweis: In der Werkseinstellung ist Reversierung auf *Digital* in Parameter 506 *Reversierung* eingestellt.

Bit 15 bewirkt eine Reversierung nur dann, wenn entweder *Serielle Kommunikation, Logisch* oder *Logisch und* gewählt ist.

### ■ Zustandswort gemäß FC-Profil

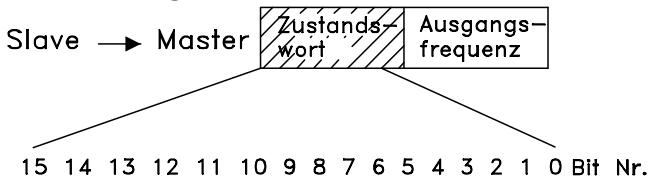

Das Zustandswort dient dazu, einem Master (z. B. einem PC) den Zustand eines Slave (Frequenzumrichters) mitzuteilen. Slave⇒Master.

Bit	Bit = 0	Bit = 1
00	Steuerung nicht bereit	Bereit
01	VLT nicht bereit	Bereit
02	Motorfreilauf	Wirksam
03	Kein Fehler	Abschaltung
04	Reserviert	
05	Reserviert	
06	Reserviert	
07	Keine Warnung	Warnung
08	Drehzahl ≠ Sollw.	Drehzahl = Sollw.
09	Ort-Steuerung	Bussteuerung
10	Außerhalb des Bereichs	Frequenz OK
11	Motor dreht nicht	Motor dreht
12	Bremstest OK	Bremstestfehler
13	Spannung OK	Grenze überschritten
14	Moment OK	Grenze überschritten
15		Warnung Übertemp.

#### Bit 00, Steuerung nicht bereit/bereit:

Bit 00 = 0" bedeutet, dass der Frequenzumrichter wegen Störung abgeschaltet hat.  
 Bit 00 = 1" bedeutet, dass die Steuerung des Frequenzumrichters bereit ist, aber dass nicht unbedingt eine Versorgung zum Leistungsteil gegeben ist (bei externer 24 V-Versorgung der Steuerung).

#### Bit 01, FU bereit:

Bit 01 = 1'. Der Frequenzumrichter ist betriebsbereit, aber es liegt ein aktiver Freilaufbefehl über die Digitaleingänge oder die serielle Schnittstelle vor.

#### Bit 02, Motorfreilauf:

Bit 02 = 0'. Der Frequenzumrichter hat den Motor freigegeben.  
 Bit 02 = 1'. Der Frequenzumrichter kann den Motor starten, wenn ein Startbefehl gegeben wird.

#### Bit 03, No trip/trip:

Bei Bit 03 = 0" ist der Frequenzumrichter nicht im Fehlermodus.  
 Bei Bit 03 = 1" hat der Frequenzumrichter abgeschaltet und benötigt ein Reset-Signal, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

#### Bit 04, Nicht benutzt:

Bit 04 wird im Zustandswort nicht benutzt.

#### Bit 05, Nicht benutzt:

Bit 05 wird im Zustandswort nicht benutzt.

#### Bit 06, Nicht benutzt:

Bit 06 wird im Zustandswort nicht benutzt.

#### Bit 07, Keine Warnung/Warnung:

Bei Bit 07 = 0" sind keine Warnungen vorhanden.  
 Bei Bit 07 = 1" ist eine Warnung vorhanden.

#### Bit 08, Drehzahl≠ Sollw./Drehzahl = Sollw.:

Bei Bit 08 = 0" läuft der Motor, die aktuelle Drehzahl ist aber anders als der eingestellte Drehzahlsollwert. Dies kann z. B. bei der Drehzahlzunahme/-abnahme beim Start/Stop der Fall sein.  
 Bei Bit 08 = 1" entspricht die aktuelle Motordrehzahl dem eingestellten Drehzahlsollwert.

#### Bit 09, Ort-Steuerung/Steuerung über serielle Kommunikation:

Bit 09 = 0" bedeutet, dass [STOPP/RESET] am Steuergerät aktiv ist oder dass *Ort-Sollwert* in Parameter 002 *Ort-/Fern-Betrieb* ausgewählt ist. Es ist nicht möglich, den Frequenzumrichter über die serielle Schnittstelle zu steuern.  
 Bei Bit 09 = 1" kann der Frequenzumrichter über die serielle Schnittstelle gesteuert werden.

#### Bit 10, Nicht im Frequenzbereich:

Bit 10 = 0', wenn die Ausgangsfrequenz den in Parameter 201 *Min. Frequenz* oder Parameter 202 *Max. Frequenz* definierten Wert erreicht hat. Bit 10 = 1" bedeutet, dass sich die Ausgangsfrequenz innerhalb der definierten Grenzwerte befindet.

#### Bit 11, Motor läuft/läuft nicht:

Bei Bit 11 = 0" läuft der Motor nicht.  
 Bei Bit 11 = 1" hat der Frequenzumrichter ein Startsignal erhalten bzw. ist die Ausgangsfrequenz größer als 0 Hz.

#### Bit 12, Bremstest

Bei Bit 12 = 0" war der Bremstest erfolgreich.  
 Bei Bit 12 = 1" trat beim Bremstest ein Fehler auf.

#### Bit 13, Spannungswarnung hoch/niedrig:

Bei Bit 13 = 0" liegen keine Spannungswarnungen vor.  
 Bei Bit 13 = 1" ist die Gleichspannung im Zwischenkreis des Frequenzumrichters zu hoch oder zu niedrig.

#### Bit 14, Moment OK/Grenze überschritten:


Bei Bit 14 = 0" ist der Motorstrom kleiner als die in Parameter 221 ausgewählte Momentengrenze.  
 Bei Bit 14 = 1" wurde die in Parameter 221 definierte Momentengrenze überschritten.

#### Bit 15, Warnung Übertemperatur:

Bei Bit 15 = 0" liegt keine Übertemperaturwarnung vor.

Bei Bit 15 = 1" wurde die Temperaturgrenze im Motor, im Frequenzumrichter oder von einem an einen Digitaleingang angeschlossenen Thermistor überschritten.

### ■ Steuerwort gemäß Feldbusprofil

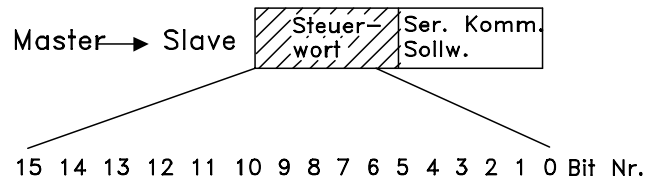

Zur Wahl von *Profidrive* im Steuerwort muß Parameter 512 *Telegrammprofil* auf *Profidrive* [0] eingestellt werden.

Das Steuerwort dient zum Senden von Befehlen von einem Master (z. B. einem PC) zu einem Slave (Frequenzumrichter). Master⇒Slave.

Bit	Bit = 0	Bit = 1
00	AUS 1	EIN 1
01	AUS 2	EIN 2
02	AUS 3	EIN 3
03	Motorfreilauf	
04	Schnellstop	
05	Ausgangsfrequenz speichern	
06	Rampenstopp	Start
07	Zurücksetzen	
08	Bus-Festdrehzahl 1	
09	Bus-Festdrehzahl 2	
10	Daten nicht gültig	Daten nicht gültig
11	Frequenzkorrektur ab	
12	Frequenzkorrektur auf	
13	Parametersatzwahl (lsb)	
14	Parametersatzwahl (msb)	
15	Reversierung	

#### Bit 00-01-02, OFF1-2-3/ON1-2-3:

Bit 00-01-02 = '0' führt zum Rampenstopp unter Verwendung der Rampenzeiten in den Parametern 207/208 bzw. 209/210.

Ist *Relais 123* in Parameter 323 *Relaisausgang* gewählt, so wird das Ausgangsrelais bei einer Ausgangsfrequenz von 0 Hz aktiviert.

Bei Bit 00-01-02 = '1' kann der Frequenzumrichter den Motor starten, wenn die anderen Startbedingungen erfüllt sind.

#### Bit 03, Motorfreilauf:

Siehe Beschreibung unter *Steuerwort gemäß FC Protocol*.



**Bit 04, Schnellstopp:**

Siehe Beschreibung unter *Steuerwort gemäß FC Protocol*.

**Bit 05, Ausgangsfrequenz speichern:**

Siehe Beschreibung unter *Steuerwort gemäß FC Protocol*.

**Bit 06, Rampenstopp/Start:**

Siehe Beschreibung unter *Steuerwort gemäß FC Protocol*.

**Bit 07, Quittieren:**

Siehe Beschreibung unter *Steuerwort gemäß FC Protocol*.

**Bit 08, Festsdrehzahl 1:**

Bei Bit 08 = '1' wird die Ausgangsfrequenz durch Parameter 509 *Bus-Festsdrehzahl 1* bestimmt.

**Bit 09, Festsdrehzahl 2:**

Bei Bit 09 = '1' wird die Ausgangsfrequenz durch Parameter 510 *Bus-Festsdrehzahl 2* bestimmt.

**Bit 10, Daten nicht gültig/Daten gültig:**

Siehe Beschreibung unter *Steuerwort gemäß FC Protocol*.

**Bit 11, Frequenzkorrektur ab:**

Dient zur Reduzierung des Drehzahlsollwertes mit dem Wert in Parameter 219 *Frequenzkorrektur Auf/Ab*.

Bit 11 = '0' bewirkt keine Änderung des Sollwertes.

Bei Bit 11 = '1' wird der Sollwert reduziert.

**Bit 12, Frequenzkorrektur auf**

Dient zur Erhöhung des Drehzahlsollwertes mit dem Wert in Parameter 219 *Frequenzkorrektur Auf/Ab*.

Bit 12 = '0' bewirkt keine Änderung des Sollwertes.

Bei Bit 12 = '1' wird der Sollwert erhöht.

Sind sowohl *Frequenzkorrektur ab* als auch *Frequenzkorrektur auf* aktiviert (Bits 11 and 12 = '1'), hat Verlangsamung die höchste Priorität, d.h. der Drehzahlsollwert wird verringert.


**Bit 13/14, Parametersatzwahl:**

Siehe Beschreibung unter *Steuerwort gemäß FC Protocol*.

**Bit 15 Reversierung:**

Siehe Beschreibung unter *Steuerwort gemäß FC Protocol*.

**■ Zustandswort gemäß Feldbus-Profil**

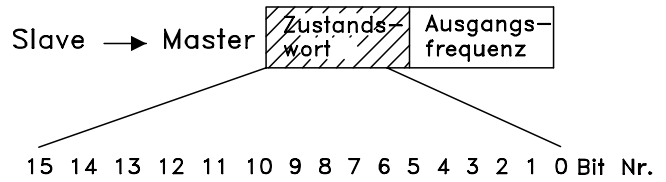

Das Zustandswort dient dazu, einem Master (z.B. einem PC) den Zustand eines Slave (Frequenzumrichters) mitzuteilen. Slave⇒Master.

Bit	Bit = 0	Bit = 1
00		Steuerung bereit
01		FU bereit
02	Motorfreilauf	
03	Keine Abschaltung	Abschaltung
04	EIN 2	AUS 2
05	EIN 3	AUS 3
06	Start möglich	Start nicht möglich
07		Warnung
08	Drehzahl ≠ Sollw.	Drehzahl = Sollw.
09	Ortsteuerung	Ser. Schnittstelle
10	Außerhalb Frequenzbereich	Frequenzgrenze OK
11		Motor läuft
12		
13		Spannungswarnung
14		Stromgrenze
15		Thermische Warnung

**Bit 00, Steuerung nicht bereit/Bereit:**

Bei Bit 00 = '0' ist Bit 00, 01 oder 02 des Steuerwortes '0' (AUS1, AUS2 oder AUS3), oder der Frequenzumrichter hat abgeschaltet.

Bei Bit 00 = '1' ist der Frequenzumrichter betriebsbereit.

**Bit 01, Antrieb bereit:**

Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.

**Bit 02, Motorfreilaufstopp:**

Bei Bit 02 = '0' sind die Bits 00, 02 oder 03 im Steuerwort '0' (AUS1, AUS3 oder Motorfreilauf).

Bei Bit 02 = '1' sind die Bits 00, 01, 02 und 03 im Steuerwort '1', und der Frequenzumrichter hat nicht abgeschaltet.

Bit 03, Keine Abschaltung/Abschaltung:  
 Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.

Bit 04, EIN 2/AUS 2:  
 Bei Bit 04 = '0' ist Bit 01 im Steuerwort = '1'.  
 Bei Bit 04 = '1' ist Bit 01 im Steuerwort = '0'.

Bit 05, EIN 3/AUS 3:  
 Bei Bit 05 = '0' ist Bit 02 im Steuerwort = '1'.  
 Bei Bit 05 = '1' ist Bit 02 im Steuerwort = '0'.

Bit 06, Start möglich/Start nicht möglich:  
 Bit 06 = '1' nach Quittierung einer Abschaltung, nach Aktivierung von AUS2 oder AUS3 und nach Netzanschluß. *Start möglich* wird durch Einstellen von Bit 00 im Steuerwort auf '0' quittiert, und Bit 01, 02 und 10 werden auf '1' eingestellt.

Bit 07, Warnung:  
 Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.

Bit 08, Drehzahl:  
 Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.

Bit 09, Keine Warnung/Warnung:  
 Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.

Bit 10, Drehzahl ≠ Sollw./Drehz. = Sollw.:  
 Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.


Bit 11, Motor läuft/läuft nicht:  
 Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.

Bit 13, Spannungswarnung hoch/niedrig:  
 Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.

Bit 14, Stromgrenzwert:  
 Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.

Bit 15, Thermische Warnung:  
 Siehe Beschreibung unter *Zustandswort gemäß FC Protocol*.

### ■ Bussollwert

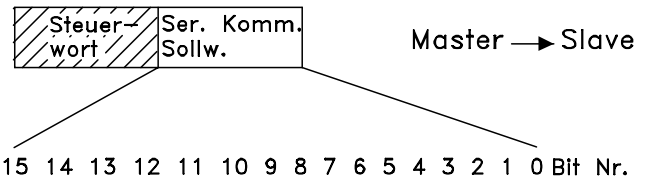

Der Bussollwert wird in Form eines 16-Bit-Wortes an den Frequenzumrichter übertragen. Der Wert wird in ganzen Zahlen 0 - ±32767 (±200%) übertragen. 16384 (4000 Hex) entspricht 100%.

Der Bussollwert hat folgendes Format: 0-16384 (4000 Hex) ≅ 0-100% (Par. 204 *Minimaler Sollwert* - Par. 205 *Maximaler Sollwert*).

Mit dem Bussollwert kann der Drehsinn geändert werden. Dies erfolgt durch Umrechnung des binären Sollwerts in ein Zweierkomplement. Siehe Beispiel.

Beispiel - Steuerwort und Bussollwert:  
 Der Frequenzumrichter soll einen Startbefehl erhalten, und der Sollwert soll auf 50% (2000 Hex) des Sollwertbereichs eingestellt werden.  
 Steuerwort = 047F Hex ⇒ Startbefehl.  
 Sollwert = 2000 Hex ⇒ 50% Sollwert.

047F H	2000 H
Steuer-	Sollwert
wort	


Der Frequenzumrichter soll einen Startbefehl erhalten, und der Sollwert soll auf -50% (-2000 Hex) des Sollwertbereichs eingestellt werden.  
 Der Sollwert wird erst in ein Einerkomplement umgerechnet, und dann wird binär 1 addiert, um ein Zweierkomplement zu erhalten:

2000 Hex	0010 0000 0000 0000 0000
Einerkomplement	1101 1111 1111 1111 1111
	+ 1
Zweierkomplement	1110 0000 0000 0000 0000

Steuerwort = 047F Hex  $\Rightarrow$  Startbefehl  
 Sollwert = E000 Hex  $\Rightarrow$  -50% Sollwert.

047F H	E000 H
Steuer- wort	Sollwert

### ■ Aktuelle Ausgangsfrequenz

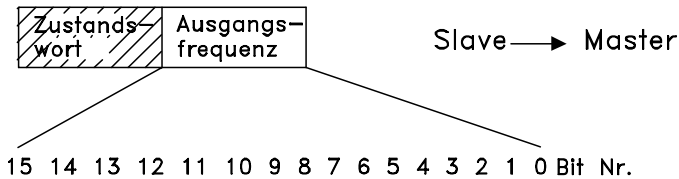

Der Wert der aktuellen Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters wird als 16-Bit-Wort übertragen. Der Wert wird in ganzen Zahlen 0 -  $\pm 32767$  ( $\pm 200\%$ ) übertragen. 16384 (4000 Hex) entspricht 100%.

Die Ausgangsfrequenz hat folgendes Format:  
 0-16384 (4000 Hex)  $\cong$  0-100% (Par. 201  
*Ausgangsfrequenzgrenze niedrig* - Par. 202  
*Ausgangsfrequenzgrenze hoch*).

#### Beispiel - Zustandswort und aktuelle Ausgangsfrequenz

Der Master erhält eine Zustandsmeldung vom Frequenzumrichter, daß die aktuelle Ausgangsfrequenz 50% des Ausgangsfrequenzbereichs beträgt.

Par. 201 *Ausgangsfrequenzgrenze niedrig* = 0 Hz

Par. 202 *Ausgangsfrequenzgrenze hoch* = 50 Hz

Zustandswort = 0F03 Hex.

Ausgangsfrequenz = 2000 Hex  $\Rightarrow$  50% des Frequenzbereichs, entsprechend 25 Hz.

0F03 H	2000 H
Zustands- wort	Ausgangs- frequenz

### ■ Telegrammbeispiel

Telegramm an den Frequenzwandler:

### ■ Beispiel 1: Zur Steuerung der Antriebs- und Leseparameter.

Dieses Telegramm liest Parameter 520, Motorstrom.

stx	lge	adr	pke		ind		pwe, hoch		pwe, hoch		pcd 1		pcd 2		bcc
02	0E	01	12	08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	17

Alle Zahlen im Hex-Format

tatsächlichen Wert des Parameters 520 mal 100 enthalten, d.h. ein tatsächlicher Ausgangsstrom von 5,24 A wird vom Frequenzwandler als 524 angezeigt.

Die Antwort des VLT 5000 entspricht dem obigen Befehl, wobei jedoch *pwe, hoch* und *pwe, niedrig* den

Reaktion vom Frequenzwandler:

stx	lge	adr	pke		ind		pwe, hoch		pwe, hoch		pcd 1		pcd 2		bcc
02	0E	01	22	08	00	00	00	00	02	0C	06	07	00	00	28

Alle Zahlen im Hex-Format

ist möglich, gleichzeitig den Antrieb zu steuern und den Stromwert zu lesen.

*Pcd 1* und *pcd 2* aus Beispiel 2 können angewandt und dem Beispiel hinzuaddiert werden, d.h. es

### ■ Beispiel 2: Nur zur Steuerung des Antriebs.

Dieses Telegramm stellt das Steuerwort auf 047C Hex (Startbefehl) mit einem Drehzahlollwert von 2000 Hex (50%) ein.

Alle Zahlen im Hex-Format

Die Antwort des Frequenzwandlers gibt Aufschluß über den Zustand des Antriebs, als dieser den Befehl erhielt. Durch erneutes Senden des Befehls, ändert sich *pcd1* auf den neuen Status.

 **ACHTUNG!** Parameter 512 wird auf FC-Antrieb eingestellt.

Antwort vom Frequenzwandler:

Telegramm an den Frequenzwandler:

stx	lge	adr	pcd 1		pcd 2		bcc
02	06	04	06	07	00	00	01

stx	lge	adr	pcd 1		pcd 2		bcc
02	06	04	04	7C	20	00	58

Alle Zahlen im Hex-Format

### ■ Parameter-Beschreibungselemente

Mit *Parameter-Beschreibungselemente lesen* können die Eigenschaften eines Parameters gelesen werden, wobei es sich z.B. um *Name*, *Werkseinstellung*, *Konvertierung* usw. handeln kann.

Im folgenden Beispiel wird *Parameter-Beschreibungselemente lesen* auf Parameter 001, *Sprachauswahl* angewendet, und das gewünschte Element ist *Index 1 Grundeigenschaften*.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Parameter-Beschreibungselemente:

#### Grundeigenschaften (Index 1):

Der Befehl Grundeigenschaften ist in zwei Teile aufgeteilt, die sich auf Grundverhalten und Datentyp beziehen. Die Grundeigenschaften bringen einen 16-Bit-Wert für den Master in  $PWE_{LOW}$ . Das Grundverhalten zeigt z.B. an, ob Text verfügbar ist oder der Parameter eine Matrix als Einzelbit-Information im Highbyte von  $PWE_{LOW}$  darstellt. Der Datentypbereich zeigt an, ob ein Parameter Mit Vorzeichen 16, Ohne Vorzeichen 32 im Lowbyte von  $PWE_{LOW}$  ist.

Index	Beschreibung
1	Grundeigenschaften
2	Anz. der Elemente (Matrixtypen)
4	Meßeinheit
6	Name
7	Untere Grenze
8	Obere Grenze
20	Werkseinstellung
21	Weitere Eigenschaften

PWE high Grundverhalten:

Bit	Beschreibung
15	Aktiver Parameter
14	Matrix
13	Parameterwert kann nur quittiert werden
12	Parameterwert anders als Werkseinstellung
11	Text verfügbar
10	Zusätzlicher Text verfügbar
9	Read only
8	Oberer und unterer Grenzwert nicht relevant
0-7	Datentyp

*Aktiver Parameter* ist nur bei Kommunikation über Profibus aktiv.

*Matrix* bedeutet, daß der Parameter eine Matrix darstellt.

Wenn Bit 13 wahr ist, kann der Parameter nur quittiert und es kann nicht in ihn geschrieben werden.

Wenn Bit 12 wahr ist, unterscheidet sich der Parameterwert von der Werkseinstellung.

Bit 11 zeigt an, daß Text verfügbar ist.

Bit 10 zeigt an, daß zusätzlicher Text verfügbar ist.

Beispiel: Parameter 001, *Sprachauswahl*, enthält Text für Indexfeld 0, *Englisch*, und für Indexfeld 1, *Deutsch*.

Ist Bit 9 wahr, so kann der Parameterwert nur gelesen und nicht geändert werden.

Ist Bit 8 wahr, so spielen die oberen und unteren Grenzen des Parameterwerts keine Rolle.

PWE<sub>LOW</sub> Datentyp

Dez.	Datentyp
3	Mit Vorzeichen 16
4	Mit Vorzeichen 32
5	Ohne Vorzeichen 8
6	Ohne Vorzeichen 16
7	Ohne Vorzeichen 32
9	Sichtbare Kette
10	Bytekette
13	Zeitdifferenz
33	Reserviert
35	Bitsequenz

### Beispiel

In diesem Beispiel liest der Master die Grundeigenschaften in Parameter 001, *Sprachauswahl*. Das folgende Telegramm muß zum Frequenzumrichter gesendet werden:

STX	LGE	ADR	PKE	IND	PWE <sub>HIGH</sub>	PWE <sub>LOW</sub>	PCD1	PCD2	BCC
02	0E	01	40 01	00 01	00 00	00 00	XX XX	XX XX	XX

STX = 02 Startbyte  
 LGE = 0E Länge des übrigen Telegramms  
 ADR = Sendet zum Frequenzumrichter an  
 Adresse 1, Danfoss-Format  
 PKE = 4001; 4 im PKE-Feld zeigt eine  
*Lese-Parameter-Beschreibung*,  
 und 01 Parameternummer 001,  
*Sprachauswahl* an.  
 IND = 0001; 1 zeigt an, daß  
*Grundeigenschaften* angefordert  
 werden.

Die Antwort des Frequenzumrichters ist:

STX	LGE	ADR	PKE	IND	PWE <sub>HIGH</sub>	PWE <sub>LOW</sub>	PCD1	PCD2	BCC
02	0E	01	30 01	00 01	00 00	04 05	XX XX	XX XX	XX

PKE = 02 Startbyte IND = 0001; 1 zeigt an,  
 daß *Grundeigenschaften* gesendet  
 werden  
 PWE<sub>LOW</sub> = 0405; 04 zeigt an, daß  
 Grundeigenschaften an Bit 10  
*Zusätzlichem Text* entspricht. 05 ist  
 der Datentyp, der *Ohne Vorzeichen*  
 8 entspricht.

### Anzahl der Elemente (Index 2):

Diese Funktion gibt die Anzahl der Elemente (Matrix) eines Parameters an. Die Antwort an den Master erfolgt in  $PWE_{LOW}$ .

### Konvertierung und Meßeinheiten (Index 4):

Der Befehl Konvertierung und Meßeinheiten gibt die Konvertierung eines Parameters und die Meßeinheiten an. Die Antwort an den Master erfolgt in  $PWE_{LOW}$ . Der Konvertierungsindex wird im Highbyte von  $PWE_{LOW}$  und der Einheitenindex im Lowbyte von  $PWE_{LOW}$  angegeben. Beachten Sie, daß der Konvertierungsindex Mit Vorzeichen 8 und der Einheitenindex Ohne Vorzeichen 8 ist, siehe nachstehende Tabellen.

Konvertierungsindex	Konvertierungsfaktor
0	1
1	10
2	100
3	1000
-1	0,1
-2	0,01
-3	0,001
67	1/60
74	3600
75	3600000
100	1

Der Einheitenindex definiert die "Meßeinheit". Der Konvertierungsindex definiert, wie der Wert skaliert werden muß, um die Grunddarstellung der "Meßeinheit" zu erhalten. Die Grunddarstellung entspricht einem Konvertierungsindex von "0".

Beispiel:

Ein Parameter hat einen "Einheitenindex" von 9 und einen "Konvertierungsindex" von 2. Der angezeigte Roh- (Ganzzahl-) Wert ist 23. Dies bedeutet, daß es sich um einen Parameter mit der Einheit "Leistung" handelt, der Rohwert muß mit dem Quadrat von 10 multipliziert werden, und die Einheit ist W.  $23 \times 10^2 = 2300 \text{ W}$ .

Konvertierungstabelle und Meßeinheiten

Einheiten-index	Meß-einheit	Bezeichnung	Kon-vertierungs-in-dex
0	Dimensionslos		0
4	Zeit	s	0
		h	74
8	Energie	j	0
		kWh	
9	Leistung	W	0
		kW	3
11	Drehzahl	1/s	0
		1/min (UPM)	67
16	Drehmoment	Nm	0
17	Temperatur	K	0
		°C	100
21	Spannung	V	0
22	Strom	A	0
24	Verhältnis	%	0
27	Relative Änderung	%	0
28	Frequenz	Hz	0

**Name (Index 6):**

**Der Name bringt eine Zeichenkette im ASCII-Format, die den Namen des Parameters angibt.**

**Beispiel:**

**In diesem Beispiel liest der Master den Namen von Parameter 001, *Sprachauswahl*.**

**Das folgende Telegramm muß zum Frequenzumrichter gesendet werden:**

STX	LGE	ADR	PKE	IND	PWE <sub>HIGH</sub>	PWE <sub>LOW</sub>	PCD1	PCD2	BCC
02	0E	01	40 01	00 06	00 00	00 00	XX XX	XX XX	XX

STX =	02 Startbyte	Die Antwort des Frequenzumrichters ist:
LGE =	0E Länge des übrigen Telegramms	
ADR =	Sendet zum Frequenzumrichter an Adresse 1, Danfoss-Format	
PKE =	4001; 4 im PKE-Feld zeigt eine <i>Lese-Parameter-Beschreibung</i> , und 01 Parameternummer 001, <i>Sprachauswahl</i> an.	
IND =	0006; 6 zeigt an, daß <i>Name</i> angefordert wird.	

STX	LGE	ADR	PKE	IND	PVA	PCD1	PCD2	BCC
02	12	01	30 01	00 06	4C41 4E47 5541 4745	XXXX	XXXX	XX

PKE =	3001; 3 ist die Antwort auf <i>Name</i> , und 01 gibt die Parameternummer 001, <i>Sprachauswahl</i> an.
IND =	00 06; 06 gibt an, daß <i>Name</i> gesendet wird.
PVA =	4C 41 4E 47 55 41 47 45 L A N G U A G E

Der Parameterwert-Kanal ist nun auf eine sichtbare Zeichenkette eingestellt, die für jeden Buchstaben im Parameternamen ein ASCII-Zeichen bringt.



### Untere Grenze (Index 7):

Die Untere Grenze bringt den mindestzulässigen Wert für einen Parameter. Der Datentyp für Untere Grenze entspricht dem des Parameters.

Ist Bit 15 wahr, so ist der Parameter von der Leistungseinheit abhängig.

### Obere Grenze (Index 8):

Die Obere Grenze bringt den höchstzulässigen Wert für einen Parameter. Der Datentyp für Obere Grenze entspricht dem des Parameters.

### Voreinstellungswert (Index 20):

Der Voreinstellungswert bringt den voreingestellten Wert eines Parameters (Werkseinstellung). Der Datentyp für Voreinstellungswert entspricht dem des Parameters.

### Zusätzliche Eigenschaften (Index 21):

Der Befehl kann benutzt werden, um einige zusätzliche Informationen zu einem Parameter zu erhalten, z.B. *Kein Buszugriff, Abhängigkeit von Leistungseinheit* usw. Zusätzliche Eigenschaften bringen eine Antwort in  $PWE_{LOW}$ . Wenn ein Bit logisch '1' ist, ist die Bedingung gemäß der nachstehenden Tabelle wahr:

Bit	Beschreibung
0	Spezieller Voreinstellwert
1	Spezielle obere Grenze
2	Spezielle untere Grenze
7	LCP Zugriff LSB
8	LCP Zugriff MSB
9	Kein Buszugriff
10	Std Bus Nur Lesen
11	Profibus Nur Lesen
13	Lauf ändern
15	Abhängigk. von Leistungseinheit

Wenn eines von Bit 0 *Spezieller Voreinstellwert*, Bit 1 *Spezielle obere Grenze* und Bit 2 *Spezielle untere Grenze* wahr ist, so hat der Parameter von der Leistungseinheit abhängige Werte.

Bit 7 und 8 zeigen die Attribute für den LCP-Zugriff, siehe Tabelle.

Bit 8	Bit 7	Beschreibung
0	0	Kein Zugriff
0	1	Nur lesen
1	0	Lesen/schreiben
1	1	Schreiben mit Sperre

Bit 9 gibt *Kein Buszugriff* an.

Bits 10 und 11 zeigen an, daß dieser Parameter nur über den Bus gelesen werden kann.

Ist Bit 13 wahr, so kann der Parameter beim Motorlauf nicht geändert werden.

### ■ Zusatztext

Mit dieser Funktion ist es möglich, zusätzlichen Text zu lesen, wenn Bit 10, *Zusatztext verfügbar*, in den grundlegenden Kenndaten wahr ist.

Zum Lesen des Zusatztextes muss der Parameterbefehl (PKE) auf F hex eingestellt sein, siehe *Datenbytes*.

Das Indexfeld wird zum Anweisen des zu lesenden Elements benutzt. Gültige Indizes liegen im

Bereich von 1 bis 24. Der Index ist nach folgender Gleichung zu berechnen:

Index = Parameterwert + 1 (siehe Tabelle unten).

Wert	Index	Text
0	1	English
1	2	Deutsch
2	3	Français
3	4	Dansk
4	5	Espanol
5	6	Italiano

### Beispiel:

In diesem Beispiel liest der Master den Zusatztext in Parameter 001, *Sprache*. Das Telegramm ist zum Lesen von Datenwert [0] eingestellt, was *English* entspricht. Das folgende Telegramm muss an den VLT-Frequenzumrichter gesendet werden:

STX	LGE	ADR	PKE	IND	PWE <sub>HIGH</sub>	PWE <sub>LOW</sub>	PCD1	PCD2	BCC
02	0E	01	F0 01	00 01	00 00	00 00	XX XX	XX XX	XX

STX = 02 Startbyte  
 LGE= 0E-Länge des restlichen Telegramms  
 ADR= Senden von VLT-Frequenzumrichter auf Adresse 1, Danfoss-Format  
 PKE= F001; F im PKE-Feld gibt *Text lesen* an, und 01 gibt Parameternummer 001, *Sprache*, an.  
 IND= 0001; 1 gibt an, dass Text für Parameterwert [0] erforderlich ist.


Die Antwort vom VLT-Frequenzumrichter lautet:

STX	LGE	ADR	PKE	IND	PVA	PCD1	PCD2	BCC
02	11	01	F0 01	00 01	45 4E 47 4C 49 53 48	XX XX	XX XX	XX

PKE= F001; F ist die Antwort für *Textübertragung*, und 01 gibt Parameternummer 001, *Sprache*, an.  
 IND= 0001; 1 gibt an, dass Index [1] gesendet ist.  
 PVA = 45 4E 47 4C 49 53 48  
 E N G L I S H

Der Parameterwertkanal ist jetzt auf einen sichtbaren String eingestellt, der für jeden Buchstaben im Indexnamen ein ASCII-Zeichen übergibt.

### ■ Förderband

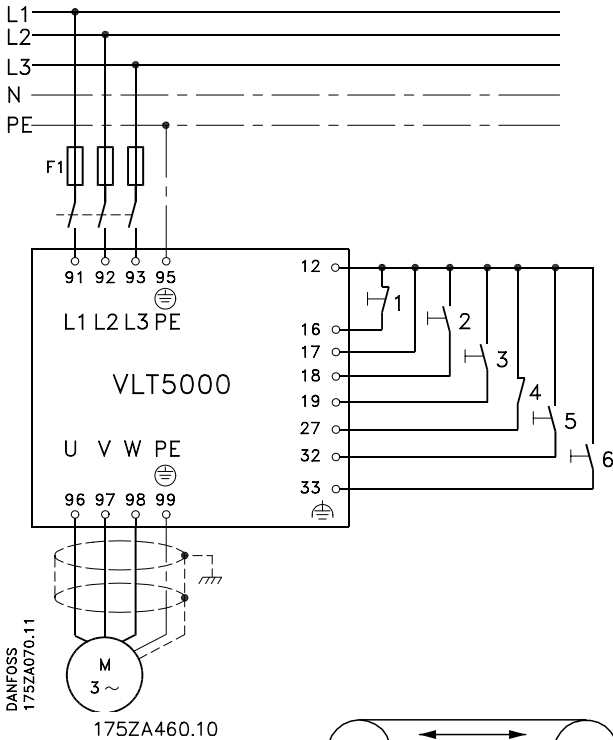


Ein Förderband soll über die digitalen Eingänge gesteuert werden. Das Förderband wird über Schalter 2 in Rechtsdrehrichtung (im Uhrzeigersinn) und über Schalter 3 in Linksdrehrichtung (entgegen dem Uhrzeigersinn) gestartet.

Der Sollwert erhöht sich, solange Schalter 5 (Drehzahl auf) aktiv ist, und verringert sich, wenn Schalter 6 (Drehzahl ab) aktiv ist.

Ein Anhalten über die Rampe kann mittels Schalter 1, ein Schnellstopp mittels Schalter 4 erfolgen.

1. Pulsstopp (invers)
2. Pulsstart nach rechts
3. Pulsstart nach links
4. Schnellstopp
5. Drehzahl auf
6. Drehzahl ab

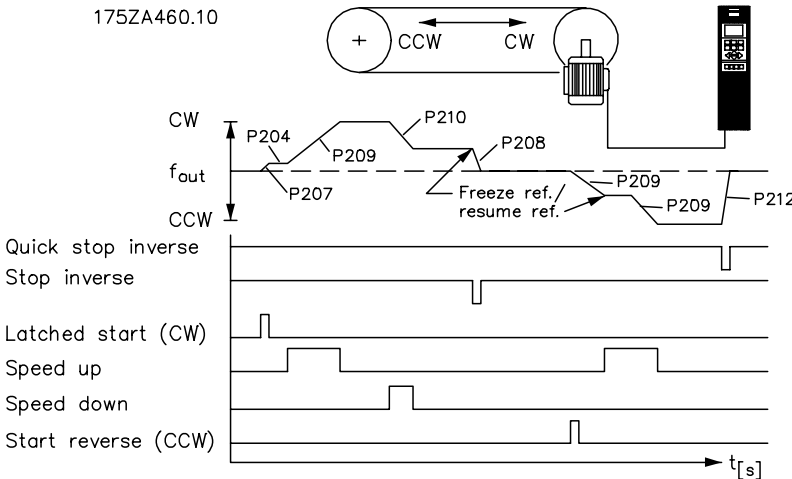

Folgendes ist in der genannten Reihenfolge zu programmieren:


Funktion:	Parameter:	Einstellung:	Datenwert:
Frequenzbereich & Drehrichtung	200	Beide richtungen, 0-132 Hz	[1]
Min. Sollwert	204	3-10 (Hz)	
Rampenzeit auf 1	207	10-20 Sek.	
Rampenzeit ab 1	208	10-20 Sek.	
Rampenzeit auf 2	209	10-20 Sek.	
Rampenzeit ab 2	210	10-20 Sek.	
Digitaleingang Kl. 16	300	Stopp (invers)	[2]
Digitaleingang Kl. 17	301	Sollwert speichern	[7]
Digitaleingang Kl. 18	302	Pulsstart	[2]
Digitaleingang Kl. 19	303	Start Reversierung	[2]
Digitaleingang Kl. 27	304	Schnellstopp (invers)	[2]

Alle übrigen Einstellungen basieren auf Werkseinstellungen. Die Motordaten (Typenschild)

müssen jedoch immer in den Parametern 102-106 eingegeben werden.

Anschlußbeispiele

### ■ Dosierpumpe

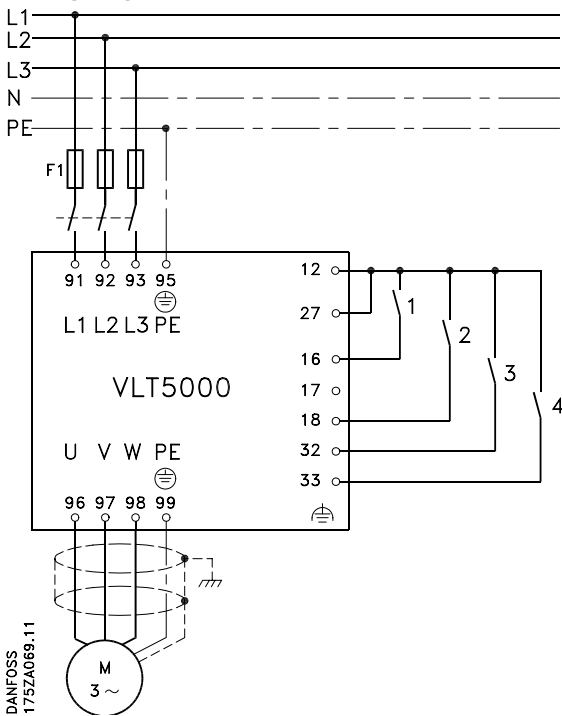

Eine Dosierpumpe soll mit sechs verschiedenen Drehzahlen arbeiten, die jeweils durch Wechseln zwischen den Festsollwerten bestimmt werden.



Schalter Nr.:

1	3	4	
0	0	0	Festsollwert 1
0	0	1	Festsollwert 2
0	1	0	Festsollwert 3
0	1	1	Festsollwert 4
1	0	0	Festsollwert 5
1	0	1	Festsollwert 6

Wenn Schalter 1 aktiv ist, erfolgt ein Parametersatzwechsel auf Satz 2. Start/Stop erfolgt über Schalter 2

1. Satzwahl, lsb
2. Start/Stop
3. Externer Sollwert, lsb
4. Externer Sollwert, msb

175ZA461.10

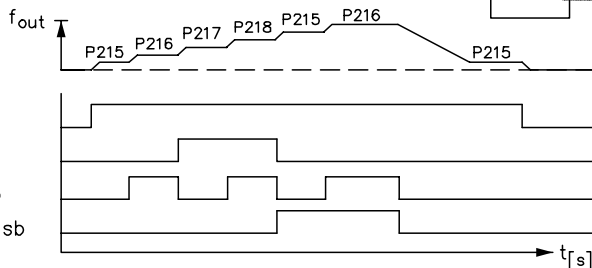


Folgendes ist in der genannten Reihenfolge zu programmieren:

Funktion:	Parameter:	Einstellung:	Datenwert:
Parametersatzbetrieb	004	Externe Anwahl	[5]
Digitaleingang Kl. 16	300	Satzwahl, lsb	[10]
Digitaleingang Kl. 32	306	Externer Sollwert, lsb	[6]
Digitaleingang Kl. 33	307	Externer Sollwert, msb	[6]
Satz kopieren	006	Aus # in Satz 2 kopieren	[2]
Parametersatzprogramm	005	Satz 1	[1]
Max. Sollwert	205	60	
Externer Sollwert 1	215	10%	
Externer Sollwert 2	216	20%	
Externer Sollwert 3	217	30%	
Externer Sollwert 4	218	40%	
Programmiersatz	005	Satz 2	[2]
Max. Sollwert	205	60	
Externer Sollwert 5	215	70%	
Externer Sollwert 6	216	100%	

Alle übrigen Einstellungen basieren auf Werkseinstellungen. Die Motordaten (Typenschild)

müssen jedoch immer in den Parametern 102-106 eingegeben werden.

### ■ Portalkranfahrwerk

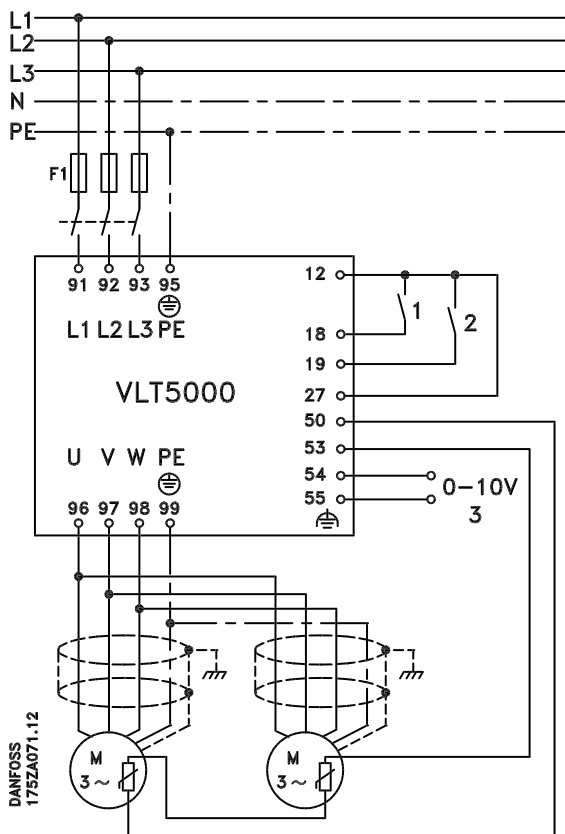

Ein Portalkranfahrwerk mit zwei gleichen Motoren wird über ein externes Signal von 0-10 V gesteuert. Die Drehrichtung (rechts oder links) wird über Schalter 2 gesteuert, Start/Stopp erfolgt über Schalter 1.



1. Start
2. Reversierung
3. Drehzahlsollwertsignal

Folgendes ist in der genannten Reihenfolge zu programmieren:

Funktion:	Parameter:	Einstellung:	Datenwert:
Drehmomentkennlinie	101	Normale/Besondere Motorkennlinie	[15]
Rotation, Frequenz/Richtung	200	Beide Richtungen, 0-132 Hz	[1]
Analogeingang Kl. 53	308	Thermistor	[4]
Thermischer Motorschutz	128	Warnung Thermistor/Abschaltung Thermistor	[1] or [2]
Analogeingang Kl. 54	311	Sollwert	[1]
Klemme 18, Digitaleingang	302	Start	[1]
Klemme 27, Digitaleingang	304	Motorfreilauf invers	[0]
Klemme 42, Digitaleingang	319	Momentgrenze und Stopp	[27]

Alle übrigen Einstellungen basieren auf Werkseinstellungen. Die Motordaten (Typenschild) müssen jedoch immer in den Parametern 102-106 eingegeben werden.

### ■ Drehmomentregelung mit Drehzahlrückführung

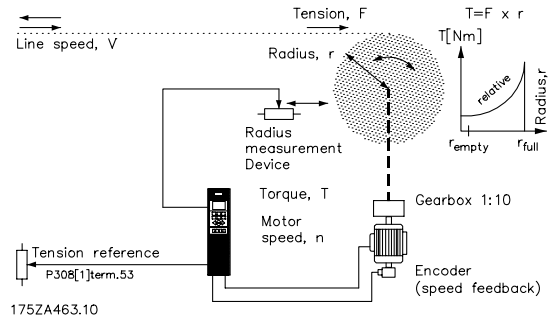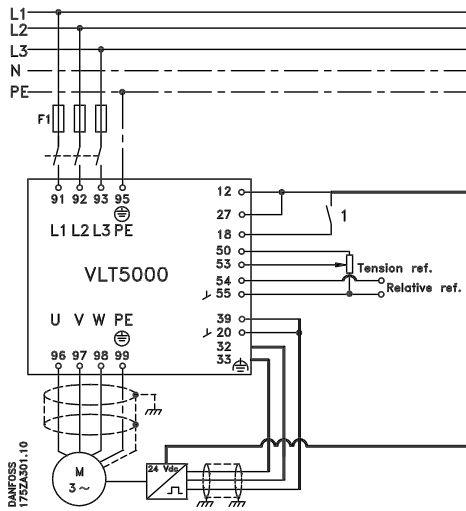

Eine Wickelmaschine wickelt an einer Rolle Material auf oder ab, und zwar bei konstant bleibender Zugbelastung. Ein Gerät mißt jeweils den Radius der Rolle und stellt das Motordrehmoment so ein, daß die Zugbelastung konstant gehalten wird. Das Meßgerät muß ein nicht-lineares Ausgangssignal haben.

Folgendes ist in der genannten Reihenfolge zu programmieren:

Funktion:	Parameter:	Einstellung:	Datenwert:
Konfiguration	100	Drehmomentregelung mit Drehzahlrückführung	
Rotation, Frequenz/Richtung	200	Beide Richtungen, 0-132 Hz	
Sollwert-/Istwertbereich	203	-Max - +Max	[1]
Minimaler Sollwert	204	auf min. Drehmoment (Nm) einzustellen	
Maximaler Sollwert	205	auf max. Drehmoment (Nm) einzustellen	
Sollwert-Funktion	214	Relativ	[1]
Klemme 32, Drehgeber Eingang A	306	Drehgeber-Istwert, Eingang A	[25]
Klemme 33, Drehgeber Eingang B	307	Drehgeber-Istwert, Eingang B	[24]
Drehgeber-Istwert, Puls/Umdreh.	329	Einzustellen auf Drehgeber-Pulse je Umdreh.	
Klemme 53, Analogeingang	308	Sollwert	[1]
Klemme 54, Analogeingang	311	Relativer Sollwert	[4]
Drehzahl PID Tiefpaßfilter	421	10 ms	

### ■ VLT 5000 Controller

Der VLT 5000 besitzt drei eingebaute Controller: einen für die Drehzahl-, einen für die Prozeß- und einen für die Drehmomentregelung. Drehzahlregelung und Prozeßregelung werden von einem PID-Controller versehen, der die Rückführung eines Istwertes auf einen Eingang erfordert. Für die Drehmomentregelung ist ein PI-Controller zuständig, der keine Istwertrückführung erfordert, da das Drehmoment durch den VLT-Frequenzumrichter aufgrund des gemessenen Ausgangsstromes berechnet wird.

#### Einstellung des Drehzahl- und Prozeß-Controllers

Für beide PID-Controller werden eine Reihe von Einstellungen in denselben Parametern vorgenommen, wobei jedoch die Wahl des Controllertyps dafür maßgebend ist, welche Wahl in den gemeinsamen Parameter getroffen werden muß.

In Parameter 100 *Konfiguration* erfolgt die Controller-Wahl, und zwar *Drehzahlregelung mit Istwertrückführung* oder *Prozeßregelung mit Istwertrückführung*.

#### Istwertsignal:

Es muß für beide Controller ein Istwertbereich eingestellt werden. Dieser Istwertbereich begrenzt gleichzeitig den möglichen Sollwertbereich, so daß für den Fall, daß alle Sollwerte außerhalb des Istwertbereiches liegen, der Sollwert dahingehend begrenzt wird, daß er innerhalb dieses Bereiches liegt. Der Istwertbereich wird in den zu der Anwendung gehörenden Einheiten eingestellt (Hz, U/Min. (rpm), bar, °C usw.). Für die jeweilige Eingangsklemme wird direkt in einem Parameter eingestellt, ob sie für den Istwert im Zusammenhang mit einem der Controller benutzt werden soll. Nicht benutzte Eingänge können gesperrt werden, um sicherzustellen, daß sie den Regelvorgang nicht stören. Wurde Istwert an zwei Klemmen gleichzeitig gewählt, so werden die beiden Signale addiert.

#### Sollwert:

Für beide Controller ist es möglich, vier Festsollwerte einzustellen. Diese sind im Bereich -100% und +100% des maximalen Sollwertes oder der Summe der externen Sollwerte einstellbar. Externe Sollwerte können analoge Signale, Pulssignale und/oder serielle Kommunikation sein.

Alle Sollwerte werden addiert; die Summe ist dann der Sollwert, der für die Regelung wirksam ist. Es besteht die Möglichkeit, den Soll-/Istwertbereich auf einen bestimmten Bereich zu beschränken, der kleiner als der Istwertbereich ist. Dies kann ein Vorteil sein, wenn vermieden werden soll, daß eine

unbeabsichtigte Änderung eines externen Sollwertes dazu führt, daß sich die Sollwerte in der Summe zu weit vom Idealsollwert entfernen. Der Sollwertbereich wird ebenso wie der Istwertbereich in den zu der jeweiligen Anwendung gehörenden Einheiten eingestellt.

#### Drehzahlregelung:

Diese PID-Regelung wurde im Hinblick auf den Einsatz in Anwendungen optimiert, bei denen die Konstanzhaltung einer bestimmten Motordrehzahl notwendig ist.

Die für den Drehzahl-Controller spezifischen Parameter sind Parameter 417-421.

#### PID für die Prozeßregelung:

Diese PID-Regelung wurde im Hinblick auf die Prozeßregelung optimiert. Dieser Controller hat keine Vorwärts-Funktion, sondern eine Reihe besonderer Merkmale, die für die Prozeßregelung relevant sind.

Es kann gewählt werden, ob mit Normalregelung gefahren werden soll, bei der bei einer Regelabweichung zwischen Sollwert und Istwert die Drehzahl erhöht wird, oder ob invers gefahren werden soll, d.h. mit einer Senkung der Drehzahl im Falle einer Regelabweichung. Gewählt werden kann auch, ob auch dann, wenn der VLT Serie 5000 sich im Bereich der Min.- bzw. Max. Frequenz oder der Stromgrenze befindet, der Integrator weiter gegenüber einer Regelabweichung integrieren soll. Befindet sich der VLT Serie 5000 in einem solchen Grenzbereich, so wird jeder Versuch einer Änderung der Motordrehzahl durch diese Grenze blockiert. Die Werkseinstellung wurde so gewählt, daß der Integrator mit dem Integrieren aufhört. Der Integrator wird auf eine Verstärkung initialisiert, die der aktuellen Ausgangsfrequenz entspricht. Bei bestimmten Anwendungen ist beispielsweise die Messung des Niveaus entweder schwierig oder gänzlich unmöglich. In dem Fall kann es notwendig sein, den Integrator auch dann weiterhin gegen die Regelabweichung integrieren zu lassen, wenn sich die Motordrehzahl nicht ändern läßt. Auf diese Weise fungiert der Integrator als eine Art Zähler. Wenn die Drehzahl aufgrund des aktuellen Istwertes abwärts geändert werden soll, erfolgt durch den Integrator eine Verzögerung. Diese Verzögerung ist abhängig von der Zeit, die der Integrator aufgrund einer zuvor vorhandenen Regelabweichung überkompensiert hat.

Es ist außerdem möglich, eine Startfrequenz zu programmieren; der VLT Serie 5000 aktiviert daraufhin den Controller erst dann, wenn diese Frequenz erreicht ist. Hierdurch ist es beispielsweise möglich,

daß in einer Pumpanlage der erforderliche statische Druck schnell aufgebaut wird.

PID für die Prozeßregelung (Forts.):

Proportionalverstärkung, Integrationszeit und Differentiationszeit des Prozeß-Controllers werden in eigens hierfür vorgesehenen Parametern eingestellt, wobei die Einstellbereiche dem Prozeßregelvorgang angepaßt sind.

Ebenso wie bei der Drehzahlregelung ist es auch hier möglich, bei sehr schnellen Änderungen einer Regelabweichung zwischen Sollwert und Istwertsignal den Einfluß des Differentiators zu begrenzen.

Es gibt auch ein Tiefpaßfilter für den Prozeß-Controller. Dieses kann so eingestellt werden, daß es einen sehr viel größeren Anteil der Rippel des Istwertsignals herausfiltert als das Tiefpaßfilter des Drehzahl-Controllers. Der Grund hierfür ist, daß die meisten Lüftungs- und Pumpanwendungen relativ langsam reagieren, weshalb es ein Vorteil sein kann, im Prozeß-Controller ein möglichst stabiles Signal zu haben.

Die für den Prozeß-Controller spezifischen Parameter sind Parameter 437-444.

Einstellen des Drehmoment-Controllers (ohne Istwertrückführung):

Diese Regelung wird aktiviert, wenn in Parameter 100 *Konfiguration* die *Drehmomentregelung ohne Istwertrückführung* gewählt wurde.



Wenn dieser Modus gewählt wurde, erhält der Sollwert die Einheit Nm.

Die Regelung ist eine PI-Regelung, die keinen Istwert benötigt, da das Drehmoment aufgrund des gemessenen Ausgangsstroms des VLT Serie 5000 berechnet wird. Die Proportionalverstärkung wird als Prozentwert in Parameter 433 eingestellt. *Die Proportionalverstärkung* und die Integrationszeit werden in Parameter 434 *Moment-Integrationszeit* eingestellt. Beide sind jedoch bereits ab Werk eingestellt und brauchen normalerweise nicht geändert zu werden.



### ■ PID für die Prozeßregelung

Nachstehend ein Beispiel für einen Prozeßregler, der in einer Lüftungsanlage eingesetzt wird.

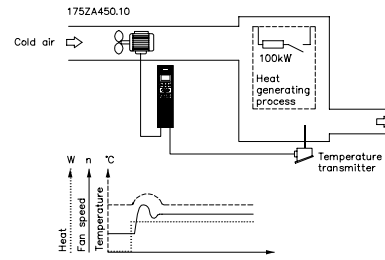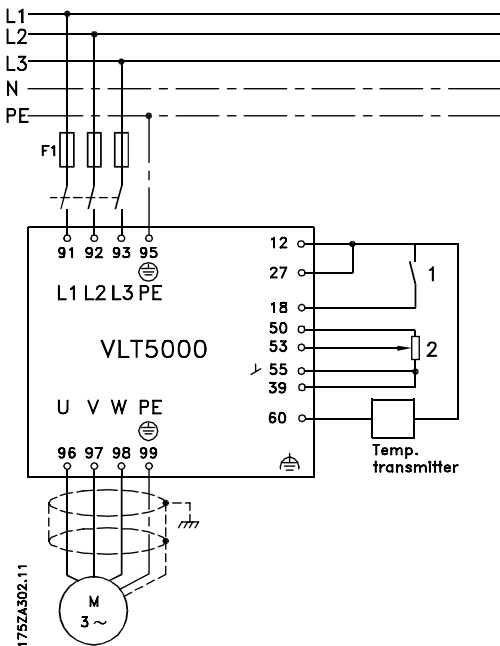

In einer Lüftungsanlage soll mit Hilfe eines 0-10-V-Potentiometers die Temperatur von  $-5-35^{\circ}\text{C}$  einstellbar sein. Die eingestellte Temperatur soll konstantgehalten werden. Diesem Zweck soll der eingebaute Prozeßregler dienen.

Es handelt sich hier um eine inverse Regelung. Das bedeutet, daß mit steigender Temperatur auch die Drehzahl des Lüfters erhöht wird, um einen stärkeren Luftstrom zu erzeugen. Fällt die Temperatur, so verringert sich auch die Drehzahl.

Der Sender wird als Temperatursensor mit einem Funktionsbereich von  $-10-40^{\circ}\text{C}$ , 4-20 mA verwendet. Min./Max. Drehzahl 10/ 50 Hz



#### ACHTUNG!

Im Beispiel wird ein Sender mit zwei Kabeln gezeigt.



1. Start/Stop
2. Temperatur-Referenz  $-5-35^{\circ}\text{C}$ , 0-10 V (Sollwert)
3. Temperatursender  $-10-40^{\circ}\text{C}$ , 4-20 mA (Istwert).

Folgendes ist in der genannten Reihenfolge zu programmieren, siehe Erläuterung der Einstellungen in der Betriebsanleitung:

Funktion:	Parameter Nr.	Einstellung	Datenwert-Nr.
Aktivierung des Prozessreglers	100	Prozeßregelung mit Istwertrückführung	[3]
Istwertsignal	314	Istwertsignal	[2]
Klemme 60, min. Maßstab	315	4 mA	
Klemme 60, max. Maßstab	316	20 mA (Werkseinstellung)	
Minimaler Istwert	414	$-10^{\circ}\text{C}$	
Maximaler Istwert	415	$40^{\circ}\text{C}$	
Prozesseinheiten	416	$^{\circ}\text{C}$	[10]
Sollwert	308	Referenz (Werkseinstellung)	[1]
Klemme 53, min. Maßstab	309	0 Volt (Werkseinstellung)	
Klemme 53, max. Maßstab	310	10 Volt (Werkseinstellung)	
Minimaler Sollwert	204	$-5^{\circ}\text{C}$	
Maximaler Sollwert	205	$35^{\circ}\text{C}$	
Inverse Regelfunktion	437	Invers	[1]
Min. Frequenz	201	10 Hz	
Max. Frequenz	202	50 Hz	
Proportionalverstärkung	440	Anwendungsabhängig (z.B. 1,0)	
Integrationszeit	441	Anwendungsabhängig (z.B. 5 s)	

### ■ PID für die Drehzahlregelung

Hier ein Beispiel für die Programmierung einer VLT Serie 5000 PID-Drehzahlregelung.

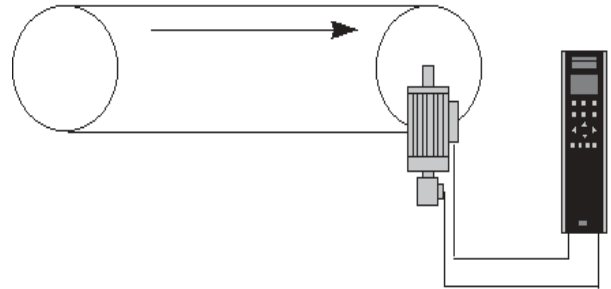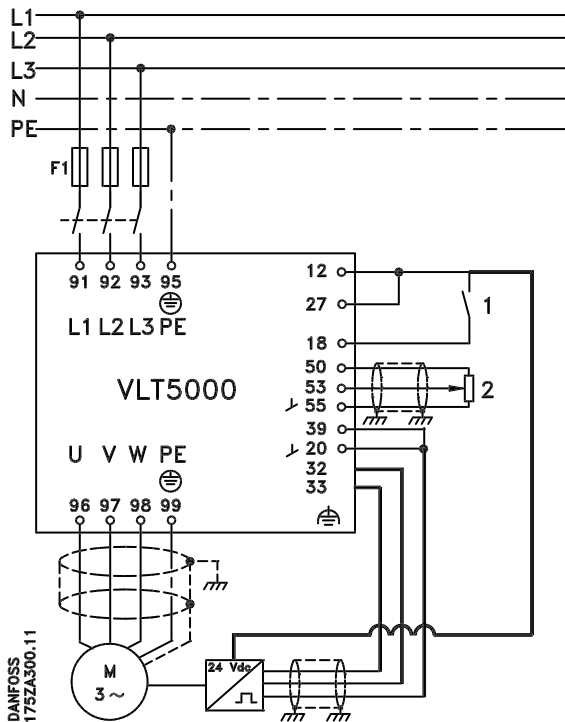

175ZA451.10

Ein Förderband, auf dem schwere Gegenstände transportiert werden, soll mit einer konstanten Drehzahl laufen, die mit Hilfe eines Potentiometers im Bereich 0-1500 U/Min., 0-10 V eingestellt wird. Die eingestellte Drehzahl mit Hilfe des eingebauten PID-Drehzahlreglers soll konstant gehalten werden. Es handelt sich hierbei um eine normale Regelung, d.h. bei Erhöhung der Last steigt auch die Frequenz am Förderbandmotor, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Entsprechend fällt die Frequenz, wenn die Belastung geringer wird. Als Istwertgeber dient ein Drehgeber mit einer Auflösung von 1024 Pulsen/Umdr. Gegentakt.


1. Start/Stop
2. Drehzollsollwert 0-1500 U/Min., 0-10 V
3. Drehgeber 1024 Pulse/Umdr. Gegentakt

Folgendes ist in der genannten Reihenfolge zu programmieren, siehe Erläuterung der Einstellungen in der Betriebsanleitung:

Funktion:	Parameternr.	Einstellung:	Datenwert:
Aktivierung des Prozeßreglers	100	<i>Drehzahlregelung mit Istwertrückführung</i>	[1]
Istwertsignal (Klemme 60)	314	<i>Istwertsignal</i>	[2]
Klemme 32	306	Istwert inkrementaler Drehgeber, Eingang B	[24]
Klemme 33	307	Istwert inkrementaler Drehgeber, Eingang A	[25]
Min. Istwert	414	0 U/Min.	
Max. Istwert	415	1650 U/Min. (Max. Sollwert + 10%)	
Sollwert (Klemme 53)	308	<i>Sollwert (Werkseinstellung)</i>	[1]
Klemme 53, min. Skalierung	309	0 V (Werkseinstellung)	
Klemme 53, max. Skalierung	310	10 V (Werkseinstellung)	
Min. Sollwert	204	0 U/Min.	
Max. Sollwert	205	1500 U/Min.	
Min. Frequenz	201	0 Hz	
Max. Frequenz	202	75 Hz	
Proportionalverstärkung	417	<i>Anwendungsabhängig</i>	
Integrationszeit	418	<i>Anwendungsabhängig</i>	
Differentiationszeit	419	<i>Anwendungsabhängig</i>	

### ■ PI-Regler für die Drehmomentregelung (ohne Istwertrückführung)

Nachstehend ein Beispiel für die Programmierung einer VLT Serie 5000 Drehmomentregelung

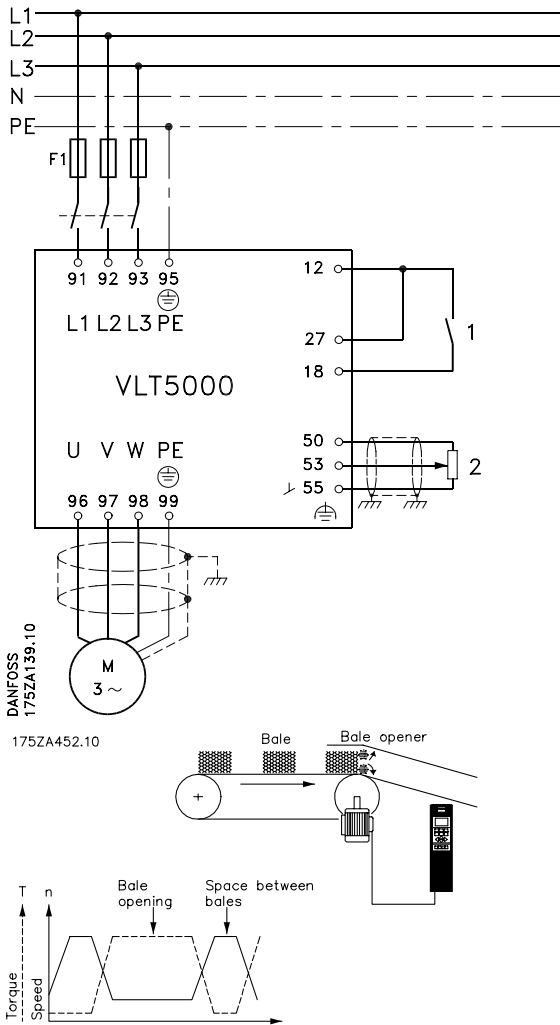

Ein Förderband wird zum Vorschub von Ballen zu einer Häckselanlage eingesetzt. Der Vorschub erfolgt mit einer konstanten Kraft unabhängig von der Bandgeschwindigkeit. Bei einer etwaigen Lücke zwischen den Ballen soll das Band schnellstmöglich den nächsten Ballen zur Häckselanlage führen.

1. Start/Stop
2. Sollwert [Nm]

#### Optimierung des Drehmomentreglers

Damit sind die grundlegenden Einstellungen vor-genommen; für die meisten Prozesse ist die Werkseinstellung optimal, so daß es nur in Ausnahmefällen notwendig sein wird, eine Optimierung der *Moment-Proportionalverstärkung* in Parameter 433 und der *Moment-Integrationszeit* in Parameter 434 vorzunehmen.

In den Fällen, in denen eine Änderung der Werkseinstellung erforderlich ist, empfiehlt es sich, Änderungen höchstens um den Faktor +/-2 vorzunehmen.

#### Istwert

Das Istwertsignal ist ein ermitteltes Drehmoment, das vom VLT-Frequenzumrichter aufgrund der Strommeßwerte berechnet wird.

#### Sollwert

Der Sollwert ist immer in Nm.

Es kann ein Min.- und ein Max. Sollwert eingestellt werden (Par. 204 und 205), die die Summe aller Sollwerte begrenzen.

Der Sollwertbereich kann den Istwertbereich nicht übersteigen.

Folgendes ist in der genannten Reihenfolge zu programmieren:

Funktion:	Parameternr.	Einstellung:	Datenwert:
Aktivierung des Prozeßreglers	100	<i>Drehmomentregelung ohne Istwertrückführung</i>	[4]
Moment-Prop.verstärkung	433	100% (Werkseinstellung)	
Moment-Integrationszeit	434	0.02 sek (Werkseinstellung)	
Sollwert	308	<i>Sollwert</i> (Werkseinstellung)	[1]
Klemme 53, min. Skalierung	309	0 V (Werkseinstellung)	
Klemme 53, max. Skalierung	310	10 V (Werkseinstellung)	
Min. Drehzahl	201	0 Hz	
Max. Drehzahl	202	50 Hz	

### ■ Galvanische Trennung (PELV)

PELV ist ein Schutz, der gewährleistet, dass keine hohe Netzspannung oder andere hohe Spannung auftritt. Ein Schutz gegen elektrischen Schlag gilt als gewährleistet, wenn die Stromversorgung vom Typ PELV ist und die Installation gemäß den örtlichen bzw. nationalen Vorschriften für PELV-Versorgungen ausgeführt wurde.

Alle Steuerklemmen und Relaisklemmen 01-03 entsprechen PELV (Protective Extra Low Voltage) (gilt nicht für 525-600-V-Geräte).


Die galvanische (sichere) Trennung wird erreicht, indem die Anforderungen bezüglich erhöhter Isolierung erfüllt und die entsprechenden Kriech-Luftabstände beachtet werden. Die Anforderungen sind in der Norm EN 50178 beschrieben.

Die Bauteile, die die elektrische Trennung gemäß nachstehender Beschreibung bilden, erfüllen ebenfalls die Anforderungen bezüglich erhöhter Isolierung und der entsprechenden Tests gemäß Beschreibung in EN 50178.

Die galvanische Trennung ist an folgenden Punkten vorhanden (vgl. Zeichnung unten):

1. Netzteil (SMPS) einschl. Isolation des Signals  $U_{DC}$ , das die Zwischenkreisspannung anzeigt.
2. Gate-Treiber, die die IGBTs steuern (Triggertransformatoren/Opto-Schalter).
3. Stromumformer (Hall-Effekt-Stromtransducer).
4. Optokoppler, Bremsmodul.
5. Optokoppler, 24 V externe Versorgung.

Galvanische Trennung

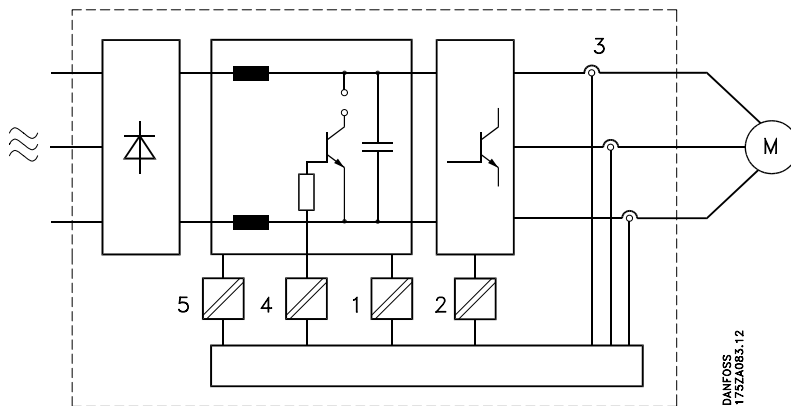

### ■ Ableitströme

Der Ableitstrom zur Erde wird hauptsächlich durch den kapazitiven Widerstand zwischen Motorphasen und Abschirmung des Motorkabels verursacht. Bei Verwendung eines Funkentstörfilters ergibt sich ein zusätzlicher Ableitstrom, da der Filterkreis durch Kondensatoren mit Erde verbunden ist. Die Größe des Ableitstroms ist von folgenden Faktoren (genannt in der Reihenfolge ihrer Priorität) abhängig:

1. Länge des Motorkabels
2. Motorkabel abgeschirmt oder nicht
3. Taktfrequenz
4. Funkentstörfilter ja oder nein
5. Motor am Standort geerdet oder nicht

Der Ableitstrom ist im Hinblick auf die Sicherheit bei Handhabung und Betrieb des Frequenzumrichters von Bedeutung, wenn dieser (aufgrund eines Fehlers) nicht geerdet ist.



### ACHTUNG!:

Da der Ableitstrom  $>3,5$  mA beträgt, muß eine verstärkte Erdung angeschlossen werden. Dies ist eine Anforderung zur

Einhaltung von EN 50178.

Bei Drehstrom-Frequenzumrichtern dürfen nur Fehlerstromschutzschalter verwendet werden, die für den Schutz gegen Gleichströme geeignet sind (DIN VDE 0664).

RCD-Fehlerstromschutzschalter Typ B erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 755-2.

Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden

- Eignung zum Schutz von Geräten mit einem Gleichstromanteil (DC) im Ableitstrom (Dreiphasen-Gleichrichterbrücke).
- Eignung bei Einschaltung mit pulsformigen kurzzeitigen Ableitströmen.
- Eignung für hohen Ableitstrom.

### ■ Extreme Betriebsbedingungen

#### Kurzschluß

Der Frequenzwandler ist durch eine Strommessung in jeder der drei Motorphasen gegen Kurzschluß geschützt. Ein Kurzschluß zwischen zwei Ausgangsphasen bewirkt einen Überstrom im Wechselrichter. Jedes Schaltelement des Wechselrichters wird jedoch einzeln abgeschaltet, wenn der Kurzschlußstrom den zulässigen Wert überschreitet.

Nach 5-10 s schaltet die Treiberkarte den Wechselrichter aus, und der Frequenzrichter zeigt einen Fehlercode an, allerdings in Abhängigkeit von der Impedanz und der Motorfrequenz.

#### Erdungsfehler

Im Falle eines Erdschlusses einer Motorphase, jedoch abhängig von Impedanz und Motorfrequenz, wird der Wechselrichter innerhalb von  $\mu$ s ausgeschaltet.

#### Schalten am Ausgang

Schalten am Ausgang zwischen Motor und Frequenzwandler ist unbegrenzt möglich. Eine Beschädigung des VLT Serie 5000 durch Schalten am Ausgang ist keinesfalls möglich. Es können allerdings Störmeldungen vorkommen.

#### Generatorische Überspannung

Die Spannung in den Zwischenkreisen steigt, wenn der Motor als Generator arbeitet. Dies geschieht in zwei Fällen:

1. Die Belastung treibt den Motor an (bei konstanter Ausgangsfrequenz vom Frequenzrichter), d.h. die Energie wird durch die Belastung erzeugt.

2. Bei Verzögerung ("Rampe ab"), wenn das Trägheitsmoment hoch, die Belastung niedrig und die Rampe-ab-Zeit zu kurz ist, um die Energie als Verlust an Frequenzwandler, Motor und Anlage weitergeben zu können.

Der Regler versucht, die Rampe, wenn möglich, zu korrigieren.

Der Wechselrichter wird nach Erreichen eines bestimmten Spannungspegels abgeschaltet, um die Transistoren und die Zwischenkreiskondensatoren zu schützen.

#### Unterbrechung der Netzversorgung

Während eines Netzausfalls arbeitet der Frequenzwandler weiter, bis die Spannung des Zwischenkreises unter den minimalen Stoppegel abfällt - normalerweise 15% unter der niedrigsten Versorgungs-Nennspannung des Frequenzwandlers.

Die Zeit vor dem Wechselrichterstopp hängt von der Netzspannung vor dem Ausfall sowie von der Motorbelastung ab.

#### Statische Überlastung

Wird der Frequenzwandler überlastet (Momentgrenze in Parameter 221/222 ist erreicht), so reduziert der Regler die Ausgangsfrequenz, um so die Belastung möglicherweise reduzieren zu können.

Bei extremer Überlastung kann ein Strom erreicht werden, der den Frequenzwandler nach ca. 1,5 Sek. zum Abschalten bringt.

Der Betrieb innerhalb der Momentgrenze kann in Parameter 409 zeitlich begrenzt werden (0-60 Sek.)

### ■ Spitzenspannung am Motor

Wird im Wechselrichter ein Transistor geöffnet, so steigt die am Motor anliegende Spannung um ein  $dU/dt$  ( $dV/dt$ )-Verhältnis an, das von folgenden Faktoren abhängig ist:

- Motorkabel (Typ, Querschnitt, Länge, Länge mit/ohne Abschirmung)
- Induktivität

Die natürliche Induktion verursacht ein Überspringen der Motorspannung  $U_{SPITZE}$ , bevor sie sich auf einem Niveau stabilisiert, das von der Spannung im Zwischenkreis abhängt. Anstiegszeit und Spitzenspannung  $U_{SPITZE}$  beeinflussen die Lebensdauer des Motors. Eine zu hohe Spitzenspannung beeinträchtigt vor allem Motoren ohne Phasentrennungspapier in den Wicklungen. Bei kurzen Motorkabeln (wenige Meter) sind Anstiegszeit und Spitzenspannung relativ niedrig. Bei langem Motorkabel (100 m) erhöhen sich Anstiegszeit und Spitzenspannung.

Werden sehr kleine Motoren ohne Phasentrennungspapier eingesetzt, so empfiehlt es sich, dem Frequenzumrichter ein LC-Filter nachzuschalten. Typische Werte für Anstiegszeit und Spitzenspannung  $U_{SPITZE}$  werden an den Motorklemmen zwischen zwei Phasen gemessen.

Näherungswerte für Kabellängen und nicht nachstehend angegebene Spannungen erhält man über die folgenden Faustregeln:

1. Die Anstiegszeit nimmt proportional zur Kabellänge zu/ab.
2.  $U_{SPITZE} = DC\text{-Zwischenkreisspannung} \times 1,9$   
(DC-Zwischenkreisspannung = Netzspannung  $\times$  1,35).

$$3. \frac{dU}{dt} = \frac{0,8 \times U_{SPITZE}}{\text{Anstiegszeit}}$$

Die Daten werden nach IEC-Norm 60034-17 gemessen.

#### VLT 5001-5011 / 380-500 V

Kabel- länge	Netz- span- nung	Anstiegszeit	Spitzen- span- nung	$dU/dt$
50 m	500 V	0,5 $\mu$ s	1230 V	1968 V/ $\mu$ s
150 m	500 V	1 $\mu$ s	1270 V	1270 V/ $\mu$ s
50 m	380 V	0,6 $\mu$ s	1000 V	1333 V/ $\mu$ s
150 m	380 V	1,33 $\mu$ s	1000 V	602 V/ $\mu$ s

#### VLT 5016-5102 / 380-500 V

Kabel- länge	Netz- span- nung	Anstiegszeit	Spitzen- span- nung	$dU/dt$
32 m	380 V	0,27 $\mu$ s	950 V	2794 V/ $\mu$ s
70 m	380 V	0,60 $\mu$ s	950 V	1267 V/ $\mu$ s
132 m	380 V	1,11 $\mu$ s	950 V	685 V/ $\mu$ s

#### VLT 5122-5302 / 380-500 V

Kabel- länge	Netz- span- nung	Anstiegszeit	Spitzen- span- nung	$dU/dt$
70 m	400 V	0,34 $\mu$ s	1040 V	2447 V/ $\mu$ s

#### VLT 5352-5552 / 380-500 V

Kabel- länge	Netz- span- nung	Anstiegszeit	Spitzen- span- nung	$dU/dt$
29 m	500 V	0,71 $\mu$ s	1165 V	1389 V/ $\mu$ s
29 m	400 V	0,61 $\mu$ s	942 V	1233 V/ $\mu$ s

#### VLT 5001-5011 / 525-600 V

Kabel- länge	Netz- span- nung	Anstiegszeit	Spitzen- span- nung	$dU/dt$
35 m	600 V	0,36 $\mu$ s	1360 V	3022 V/ $\mu$ s

#### VLT 5016-5062 / 525-600 V

Kabel- länge	Netz- span- nung	Anstiegszeit	Spitzen- span- nung	$dU/dt$
35 m	575 V	0,38 $\mu$ s	1430 V	3011 V/ $\mu$ s

#### VLT 5042-5352 / 525-690 V

Kabel- länge	Netz- span- nung	Anstiegszeit	Spitzen- span- nung	$dU/dt$
25 m	690 V	0,59 $\mu$ s	1425	1983 V/ $\mu$ s
25 m	575 V	0,66 $\mu$ s	1159	1428 V/ $\mu$ s
25 m	690	1,72 $\mu$ s	1329	640 V/ $\mu$ s

v<sup>1)</sup>

1) Mit Danfoss  $dU/dt$ -Filter

### ■ Schalten am Eingang

Das Schalten am Eingang hängt von der jeweiligen Netzspannung ab - und davon, ob Schnellentladung des Zwischenkondensators gewählt wurde. Die nachstehende Tabelle gibt die Zeit zwischen den Einschaltvorgängen an.

Netzspannung	380 V	415 V	460 V	500 V	690 V
Ohne Schnellentladung	48 s	65 s	89 s	117 s	120 s
Mit Schnellentladung	74 s	95 s	123 s	158 s	

#### VLT 5016-5062 / 525-600 V

IP20/NEMA 1-Geräte: 66 dB(A)

#### VLT 5042-5352 / 525-690 V

IP20/NEMA 1-Geräte: 74 dB(A)

IP54-Geräte: 74 dB(A)

Gemessen in 1 m Abstand vom Gerät bei Volllast.

Besondere Bedingungen

### ■ Störgeräusche

Die akustischen Störungen vom Frequenzumrichter stammen aus zwei Quellen:

1. DC-Zwischenkreisdrosseln
2. Eingebaute Kühllüfter

Nachfolgend sind die Werte aufgeführt, die in einem Abstand von 1 m vom Gerät und bei voller Last gemessen wurden:

#### VLT 5001-5006 200-240 V, VLT 5001-5011 380-500 V

IP20-Geräte: 50 dB(A)  
IP54-Geräte: 62 dB(A)

#### VLT 5008-5027 200-240 V, VLT 5016-5102 380-500 V

IP20-Geräte: 61 dB(A)  
IP20-Gerät (VLT 5062-5102): 67 dB(A)  
IP54-Geräte: 66 dB(A)

#### VLT 5032-5052 / 200-240 V

IP20/NEMA 1-Geräte: 70 dB(A)  
IP54-Geräte: 65 dB(A)

#### VLT 5122-5302 / 380-500 V

IP21/NEMA 1-Geräte: 73 dB(A)  
IP54-Geräte: 73 dB(A)

#### VLT 5352 / 380-500 V

IP00/IP21/NEMA 1-Geräte: 80 dB(A)  
IP54-Geräte: 80 dB(A)

#### VLT 5452-5552 / 380-500 V

Alle Gehäusetypen: 100 dB(A)

#### VLT 5001-5011 / 525-600 V

IP20/NEMA 1-Geräte: 62 dB(A)


### ■ Leistungsreduzierung

gemessene Durchschnittswert ( $T_{AMB,AVG}$ ) muss mindestens 5 °C geringer sein.

### ■ Leistungsreduzierung wegen erhöhter Umgebungstemperatur

Wird der Frequenzumrichter bei Temperaturen über 45 °C betrieben, so ist eine Reduzierung des Dauerausgangsstroms notwendig.

Die Umgebungstemperatur ( $T_{AMB,MAX}$ ) ist die maximal zulässige Temperatur. Der über 24 Stunden

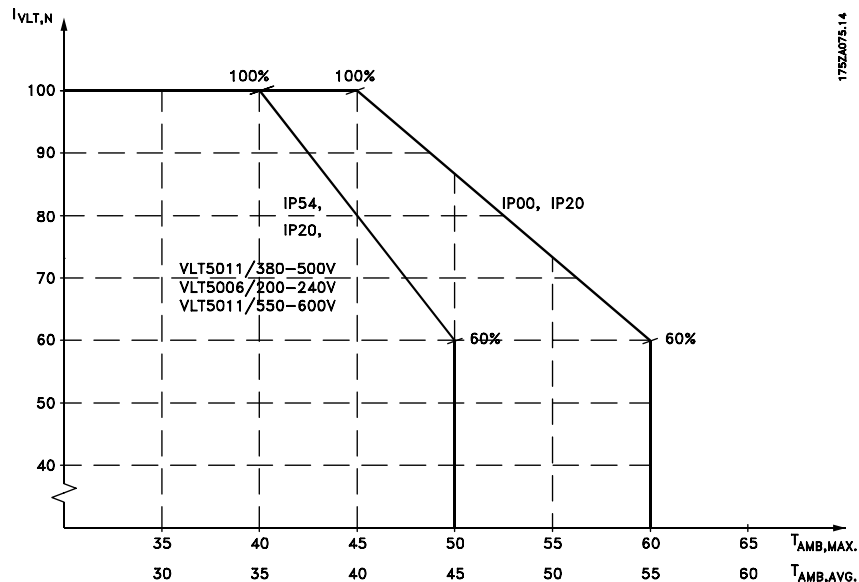


Der Strom von VLT 5122-5552, 380-500 V und VLT 5042/5352, 525/690 V ist über einem Maximum von 45 °C um 1 %/°C zu reduzieren.

### ■ Leistungsreduzierung bei erhöhtem Luftdruck

Unterhalb einer Höhe von 1000 m über dem Meeresspiegel ist keine Leistungsreduzierung erforderlich.

Oberhalb einer Höhe von 1.000 m muss die Umgebungstemperatur ( $T_{AMB}$ ) oder der max. Ausgangsstrom ( $I_{VLT,MAX}$ ) entsprechend dem unten gezeigten Diagramm reduziert werden:

1. Ausgangsstromreduzierung in Abhängigkeit von der Höhe bei  $T_{AMB} = \max. 45^\circ\text{C}$
2. Reduzierung der max.  $T_{AMB}$  in Abhängigkeit von der Höhe bei 100% Ausgangsstrom.

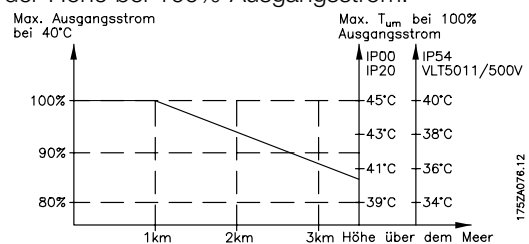



### ■ Leistungsreduzierung beim Betrieb mit niedriger Drehzahl

Wenn ein Motor an einen Frequenzumrichter angeschlossen ist, muß darauf geachtet werden, daß er ausreichend gekühlt wird.

Im niedrigen Drehzahlbereich kann der Ventilator des Motors Kühlluft nicht in ausreichender Menge zuführen. Dieses Problem tritt immer dann auf, wenn das Lastmoment über die gesamte Regelbandbreite konstant ist (wie z.B. bei einem Förderband). Die verringerte Lüftung ist entscheidend dafür, welche Momenthöhe bei kontinuierlicher Belastung zulässig ist. Soll der Motor kontinuierlich mit einer Drehzahl laufen, die weniger als die Hälfte der Nenndrehzahl beträgt, so muß dem Motor zusätzliche Kühlluft zugeführt werden. Statt für mehr Kühlung zu sorgen, kann auch der Belastungsgrad des Motors verringert werden, indem man einen größeren Motor einsetzt. Allerdings gibt es beim Frequenzumrichter, bedingt durch dessen

Konstruktionsweise, auch Grenzen dafür, welche Motorgrößen an ihn angeschlossen werden können.

### ■ Leistungsreduzierung wegen Installation langer Motorkabel oder von Kabeln mit größerem Querschnitt

Der Frequenzwandler ist mit 300 m nicht-abgeschirmtem und 150 m abgeschirmtm Kabel geprüft.

Der Frequenzwandler ist für den Betrieb mit einem Motorkabel mit Nennquerschnitt ausgelegt. Soll ein Kabel mit größerem Querschnitt eingesetzt werden, so empfiehlt sich eine Reduzierung des Ausgangsstroms um 5% für jede Stufe, um die der Kabelquerschnitt erhöht wird.

(Ein größerer Kabelquerschnitt bedeutet kleineren kapazitiven Widerstand und damit einen erhöhten Ableitstrom gegen Erde).

Besondere Bedingungen







### ■ Leistungsreduzierung wegen hoher Taktfrequenz

Eine höhere Taktfrequenz (einzustellen in Parameter 411) wird zu höheren Verlusten und stärkerer Wärmebildung in der Elektronik des Frequenzumrichters führen.

Wurde in Parameter 446 *SFAVM* gewählt, so wird der Frequenzumrichter automatisch den Ausgangsnennstrom  $I_{VLT,N}$  reduzieren, wenn die Taktfrequenz 3,0 kHz übersteigt.


Wurde *60° AVM* gewählt, so wird der Frequenzwandler automatisch die Leistung reduzieren, wenn die Taktfrequenz 4,5 kHz übersteigt. In beiden Fällen erfolgt die Reduzierung linear bis auf 60 % von  $I_{VLT,N}$ . Die Tabelle zeigt die für Frequenzumrichter geltenden Werte für min., max. und werkseitig eingestellte Taktfrequenz. Das Schaltmuster kann in Parameter 446, die Taktfrequenz in Parameter 411 geändert werden.

	SFAVM			60 Grad AVM		
	Min. [kHz]	Max. [kHz]	Fac. [kHz]	Min. [kHz]	Max. [kHz]	Fac. [kHz]
VLT 5001-5006, 200 V	3.0	5.0	3.0	3.0	10.0	4.5
VLT 5008-5027, 200 V	3.0	10.0	3.0	3.0	14.0	4.5
VLT 5032-5052, 200 V	3.0	4.5	3.0	3.0	4.5	4.5
VLT 5001-5011, 500 V	3.0	5.0	3.0	3.0	10.0	4.5
VLT 5016-5052, 500 V	3.0	10.0	3.0	3.0	14.0	4.5
VLT 5062-5102, 500 V	3.0	4.5	3.0	3.0	4.5	4.5
VLT 5122-5302, 500 V	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5
VLT 5352-5552, 500 V	1.5	2.0	2.0	1.5	3.0	3.0
VLT 5001-5011, 600 V	3.0	5.0	3.0	4.5	7.0	4.5
VLT 5016-5027, 600 V	3.0	10.0	3.0	3.0	14.0	4.5
VLT 5032-5052, 600 V	3.0	7.0	3.0	3.0	10.0	4.5
VLT 5062, 600 V	3.0	4.5	3.0	3.0	4.5	4.5
VLT 5042-5302, 690 V	1.5	2.0	2.0	1.5	3.0	3.0
VLT 5352, 690 V	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0

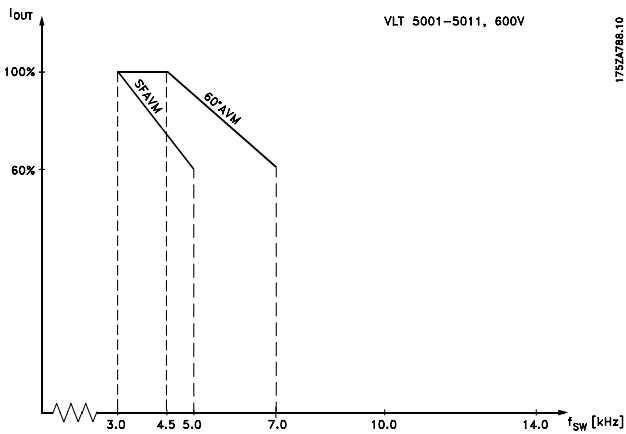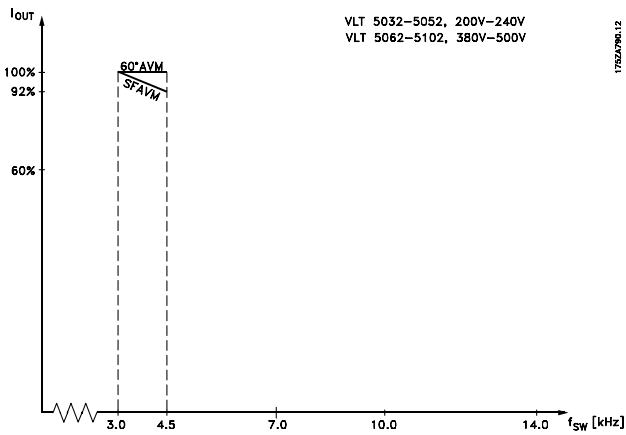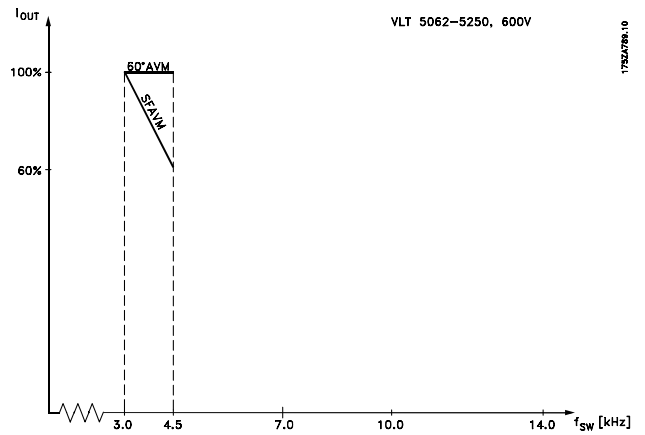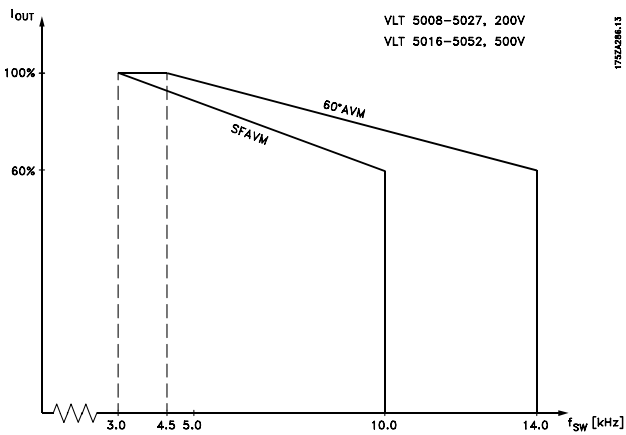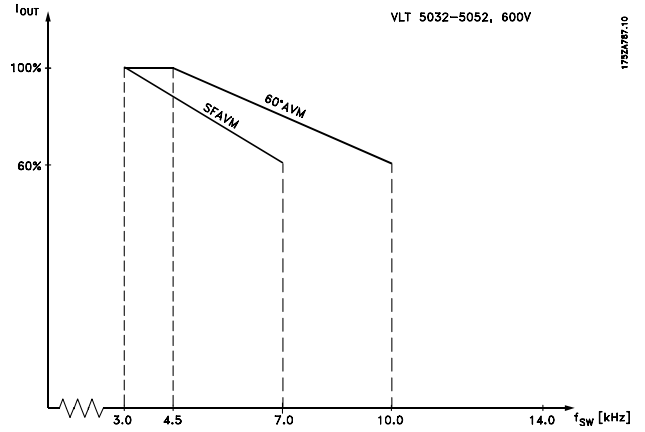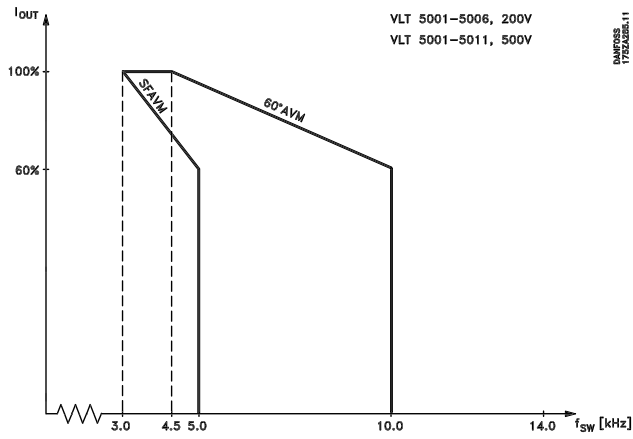

### ■ Thermischer Motorschutz

Die Motortemperatur wird aufgrund des Motorstroms, der Ausgangsfrequenz und der Zeit berechnet. Siehe die Beschreibung von Parameter 128 in der Betriebsanleitung.

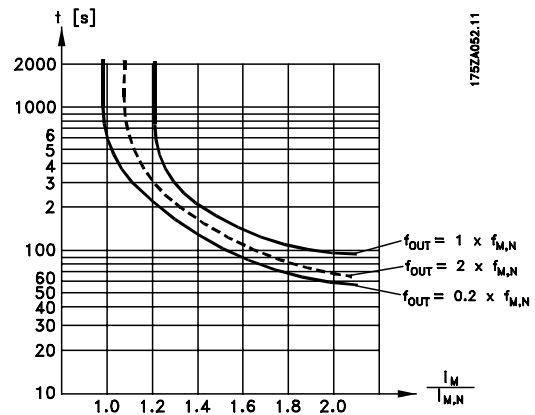

Besondere Bedingungen

### ■ Vibrationen und Erschütterungen

Der Frequenzwandler wurde mit einem den folgenden Normen entsprechenden Verfahren geprüft:

- IEC 68-2-6: Vibration (sinusförmig) - 1970.
- IEC 68-2-34: Regellose Vibration, Breitband - Allgemeine Anforderungen
- IEC 68-2-35: Regellose Vibration, Breitband - Reproduzierbarkeit hoch
- IEC 68-2-36: Regellose Vibration, Breitband - Reproduzierbarkeit mittel

Der Frequenzwandler entspricht den Anforderungen für die Bedingungen für die Montage des Geräts an Wänden und Böden von Werkshallen oder an hieran verschraubten Tafeln.

### ■ Luftfeuchtigkeit

Der Frequenzwandler wurde so konstruiert, dass er der Norm IEC 68-2-3, EN 50178 pkt, 9.4.2.2/DIN 40040, Klasse E, bei 40°C entspricht.

### ■ Aggressive Umgebungen

Wie alle elektronischen Geräte enthält auch ein Frequenzwandler eine Vielzahl mechanischer und elektronischer Bauteile, die alle mehr oder weniger gegen Einflüsse aus der Umgebung empfindlich sind.



Der Frequenzwandler darf daher nicht in Umgebungen installiert werden, deren Atmosphäre Flüssigkeiten, Partikel oder Gase enthält, welche die elektronischen Bauteile beeinflussen oder beschädigen können. Werden in solchen Fällen nicht die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen, so erhöht dies das Risiko von Ausfällen und verkürzt die Lebensdauer des Frequenzwandlers.

Flüssigkeiten können sich schwebend in der Luft befinden und im Frequenzwandler kondensieren. Darüber hinaus können sie die Korrosion von Komponenten und Metallbauteilen fördern. Dampf, Öl und Salzwasser können ebenfalls zur Korrosion von Komponenten und Metallbauteilen führen. Für solche Umgebungen empfehlen sich Gerätschaften gemäß Schutzart IP 54. Als zusätzlicher Schutz können beschichtete Platinen als Option bestellt werden.

Schwebepartikel, wie z.B. Staub, können zu mechanisch, elektrisch oder thermisch bedingten Ausfällen des Frequenzwandlers führen. Eine Staubschicht auf dem Ventilator des Gerätes ist ein typisches Anzeichen für einen hohen Grad an Schwebepartikeln. In sehr staubiger Umgebung empfehlen sich Gerätschaften gemäß Schutzart IP 54 oder ein Schutzgehäuse für IP-00/20/Nema 1-Geräte.

In Umgebungen mit hohen Temperaturen und viel Feuchtigkeit lösen korrosionsfördernde Gase, z.B. Schwefel, Stickstoff und Chlorgemische, chemische Prozesse aus, die sich auf die Bauteile des Frequenzwandlers auswirken.

Derartige Prozesse ziehen die elektronischen Bauteile sehr schnell in Mitleidenschaft. In solchen Umgebungen empfiehlt es sich, die Geräte in ein Gehäuse mit Frischluftzufuhr einzubauen, so daß die aggressiven Gase vom Frequenzwandlers ferngehalten werden. Als zusätzlicher Schutz in solchen Bereichen kann eine Beschichtung der gedruckten Schaltungen als Option bestellt werden.



#### **ACHTUNG!:**

Die Aufstellung eines Frequenzwandlers in aggressiver Umgebung erhöht das Risiko von Ausfällen und verkürzt die Lebensdauer des Gerätes erheblich.


Vor der Installation des Frequenzwandlers muss die Umgebungsluft auf Flüssigkeiten, Partikel und Gase geprüft werden. Dies kann man z.B. tun, indem man bereits vorhandene Installationen am betreffenden Ort näher in Augenschein nimmt. Typische Anzeichen für schädigende atmosphärische Flüssigkeiten sind an Metallteilen haftendes Wasser oder Öl oder Korrosionsbildung an Metallteilen.

Übermäßige Mengen Staub finden sich häufig an Gehäusen und vorhandenen elektrischen Installationen. Ein Anzeichen für aggressive Schwebegase sind Schwarzverfärbungen von Kupferstäben und Kabelenden an vorhandenen Installationen.

Siehe auch Anleitung MN.90.IX.YY

### ■ Wirkungsgrad

Um den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten, ist es sehr wichtig, den Wirkungsgrad eines Systems zu optimieren. Der Wirkungsgrad sollte bei jedem einzelnen Bauteil des Systems so hoch wie möglich sein.

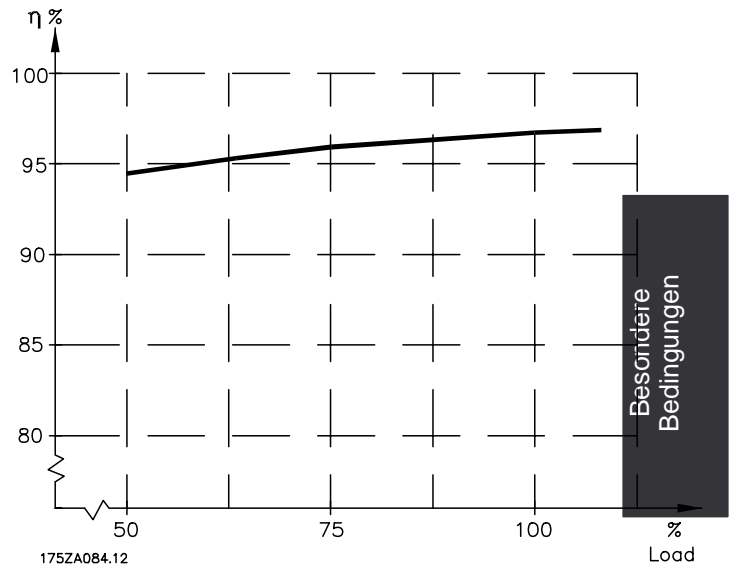

#### Wirkungsgrad des VLT Serie 5000 (η<sub>VLT</sub>)

Die Belastung des Frequenzumrichters hat nur eine geringe Auswirkung auf seinen Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad bei Motor-Nennfrequenz  $f_{M,N}$  ist nahezu gleichbleibend, ganz gleich, ob der Motor 100% Nenn-Drehmoment liefert oder nur 75%, z.B. bei einer Teillast.

Das bedeutet auch, daß sich der Wirkungsgrad des Frequenzumrichters auch bei Wahl einer anderen U/f-Kennlinie nicht ändert. Allerdings beeinflusst die U/f-Kennlinie auch den Wirkungsgrad des Motors.

Der Wirkungsgrad fällt ab, wenn die Taktfrequenz auf einen Wert über 4 kHz (bei VLT 5005 3 kHz) eingestellt wird (Parameter 411). Bei einer Netzspannung von 500 V oder wenn das Motorkabel mehr als 30 m lang ist, verringert sich der Wirkungsgrad ebenfalls geringfügig.

#### Wirkungsgrad des Motors (η<sub>MOTOR</sub>)

Der Wirkungsgrad eines an den Frequenzumrichter angeschlossenen Motors hängt von der Sinusform des Stroms ab. Im allgemeinen kann man sagen, daß der Wirkungsgrad ebenso gut wie beim Netzbetrieb ist. Der Wirkungsgrad des Motors hängt vom Motortyp ab.

Im Bereich von 75-100% des Nenndrehmoments ist der Wirkungsgrad des Motors nahezu konstant, unabhängig davon, ob er vom Frequenzumrichter gesteuert oder direkt am Netz betrieben wird.

Bei kleineren Motoren beeinflusst die betreffende U/f-Kennlinie den Wirkungsgrad nicht nennenswert, führt jedoch ab 11 kW zu deutlichen Vorteilen.

Generell beeinflusst die Taktfrequenzen den Wirkungsgrad kleinerer Motoren nicht. Bei Motoren ab 11 kW verbessert sich der Wirkungsgrad (um 1-2%).

Dies kommt daher, daß die Sinusform des Motorstroms bei hoher Taktfrequenz nahezu optimal ist.

#### Systemwirkungsgrad (η<sub>SYSTEM</sub>)

Zur Berechnung des Systemwirkungsgrades muß der Wirkungsgrad des VLT Serie 5000 (η<sub>VLT</sub>) mit dem Wirkungsgrad des Motors (η<sub>MOTOR</sub>):

$$\eta_{\text{SYSTEM}} = \eta_{\text{VLT}} \times \eta_{\text{MOTOR}}$$


Aufgrund des Diagramms auf dieser Seite läßt sich der Wirkungsgrad des Systems bei verschiedenen Belastungen errechnen.

### ■ Störungen/Oberwellen in der Netzversorgung

Ein Frequenzumrichter nimmt vom Netz einen nicht sinusförmigen Strom auf, der den Eingangsstrom erhöht. Ein nicht sinusförmiger Strom kann mit einer Fourier-Analyse in Sinusströme mit verschiedener Frequenz zerlegt werden, d.h. in verschiedene harmonische Ströme  $I_N$  mit einer Grundfrequenz von 50 Hz:

Harmonische Ströme	$I_1$	$I_5$	$I_7$
Hz	50 Hz	250 Hz	350 Hz

Die Oberwellen tragen nicht direkt zum Leistungsverbrauch bei, sie erhöhen jedoch die Wärmeverluste in der Installation (Transformator, Leitungen). Bei Anlagen mit einem relativ hohen Prozentsatz an Gleichrichterbelastung ist es deshalb wichtig, die Oberwellen auf einem niedrigen Pegel zu halten, um eine Überlastung des Transformators und hohe Temperaturen in den Leitungen zu vermeiden.

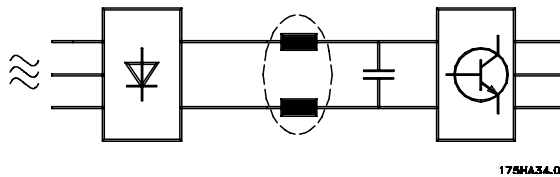

175HA34.00

Stromoberwellen verglichen mit dem RM-SEingangsstrom:

	Eingangsstrom
$I_{RMS}$	1.0
$I_1$	0.9
$I_5$	0.4
$I_7$	0.2
$I_{11-49}$	< 0.1

Um die Netzoberwellen niedrig zu halten, ist der Frequenzwandler serienmäßig mit Spulen im Zwischenkreis ausgestattet. Dies reduziert den Eingangsstrom  $I_{RMS}$  um 40%.

Einige der Oberwellen können eventuell Kommunikationsgeräte stören, die an denselben Transformator angeschlossen sind, oder Resonanzen in Verbindung mit Blindstromkompensationsanlagen verursachen.

Die Spannungsverzerrung in der Netzversorgung hängt ab von der Größe der Oberwellen, multipliziert mit der internen Netzimpedanz der betreffenden Frequenz. Die gesamte Spannungsverzerrung THD wird aus den einzelnen Spannungsüberwellen nach folgender Formel berechnet:

$$THD\% = \sqrt{U_5^2 + U_7^2 + \dots + U_N^2} \left( \frac{U_N}{U} \right)$$

Siehe auch Anwendungshinweis MN.90.FX.02.

### ■ Power Factor

Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis zwischen  $I_1$  und  $I_{RMS}$ .

Der Leistungsfaktor einer 3-Phasen-Versorgung:

$$\begin{aligned} \text{Leistungsfaktor} &= \frac{\sqrt{3} \times U \times I_1 \times \cos \varphi_1}{\sqrt{3} \times U \times I_{RMS}} \\ &= \frac{I_1 \times \cos \varphi_1}{I_{RMS}} = \frac{I_1}{I_{RMS}} \text{ da } \cos \varphi_1 = 1 \end{aligned}$$

Der Leistungsfaktor gibt an, wie stark ein Frequenzwandler das Versorgungsnetz belastet. Je geringer der Leistungsfaktor, desto höher der Eingangsstrom  $I_{RMS}$  für die gleiche kW-Leistung.

Darüber hinaus zeigt ein hoher Leistungsfaktor an, daß die verschiedenen Stromoberwellen niedrig sind.

$$I_{RMS} = \sqrt{I_1^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots + I_n^2}$$

### ■ CE-Zeichen

#### Was ist das CE-Zeichen?

Sinn und Zweck des CE-Zeichens ist ein Abbau von technischen Hindernissen beim Handel innerhalb der EFTA und der EU. Die EU hat das CE-Zeichen als einfache Kennzeichnung der Übereinstimmung eines Produkts mit den entsprechenden EU-Richtlinien eingeführt. Über die Spezifikationen oder Qualitäten eines Produktes sagt das CE-Zeichen nichts aus. Frequenzwandler fallen unter drei EU-Richtlinien:

#### Maschinenrichtlinie (98/37/EWG)

Unter diese ab 1. Januar 1995 geltende Richtlinie fallen alle Maschinen und Geräte mit kritischen beweglichen Teilen. Da ein Frequenzwandler überwiegend ein elektrisches Gerät ist, fällt er nicht unter die Maschinenrichtlinie. Wird ein Frequenzwandler jedoch für den Einsatz in einer Maschine geliefert, so liefern wir Informationen zu Sicherheitsaspekten des Frequenzwandlers. Wir informieren in Form der Herstellererklärung.

#### Die Niederspannungs-Richtlinie (73/23/EEC)

Frequenzwandler müssen das CE-Zeichen gemäß der Niederspannungs-Richtlinie tragen, die am 1. Januar 1997 in Kraft trat. Die Richtlinie gilt für alle elektrischen Geräte und Ausrüstungen, die in den Bereichen 50 - 1000 Volt Wechselspannung und 75 - 1500 Volt Gleichspannung betrieben werden. Danfoss nimmt die CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie vor und liefert auf Wunsch eine Konformitätserklärung.

#### The EMV-Richtlinie (89/336/EEC)

EMV ist die Abkürzung für Elektromagnetische Verträglichkeit. Elektromagnetische Verträglichkeit bedeutet, daß die gegenseitigen elektronischen Störungen zwischen verschiedenen Bauteilen bzw. Geräten so gering sind, daß sie die Funktion der Geräte nicht beeinflussen.

Die EMV-Richtlinie trat am 1. Januar 1996 in Kraft. Danfoss nimmt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Richtlinie vor und liefert auf Wunsch eine Konformitätserklärung.

Dieses Handbuch gibt detaillierte Hinweise für eine EMV-gerechte Installation. Wir spezifizieren außerdem die Normen, denen unsere verschiedenen Produkte entsprechen. Wir bieten die in den Spezifikationen angegebenen Filter und weitere Unterstützung zum Erzielen einer optimalen EMV an.

In der großen Mehrzahl der Anwendungsfälle werden Frequenzrichter von Fachleuten als komplexes Bauteil eingesetzt, das Teil eines größeren Geräts, Systems bzw. Installation ist. Es sei darauf hingewiesen, daß der Installateur die Verantwortung

für die endgültigen EMV-Eigenschaften des Geräts, Systems bzw. Installation trägt.

### ■ Was fällt unter die Richtlinien

In den in der EU geltenden "Guidelines on the Application of Council Directive 89/336/EEC" werden drei typische Situationen genannt, in denen Frequenzrichter eingesetzt werden. Für jede dieser Anwendungssituationen wird angegeben, ob sie unter die EMV-Richtlinie fällt und der CE-Kennzeichnung bedarf:

1. Der Frequenzrichter wird direkt an den Endkunden abgegeben, z.B. einen Baumarkt. Der Endkunde ist nicht sachkundig. Er installiert selbst den VLT-Frequenzrichter, z.B. für ein Heimwerker- oder Haushaltsgerät o.ä. Für derartige Anwendungen bedarf der Frequenzrichter der CE-Kennzeichnung gemäß der EMV-Richtlinie.
2. Der Frequenzrichter ist zur Installation in einer Anlage vorgesehen, die von Fachleuten aufgebaut wird. Es kann sich beispielsweise um eine Produktionsanlage oder eine Heiz- oder Lüftungsanlage handeln, die von Fachleuten konstruiert und eingebaut wird. Weder der VLT-Frequenzrichter noch die fertige Anlage bedürfen einer CE-Kennzeichnung nach der EMV-Richtlinie. Die Anlage muß jedoch die grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie erfüllen. Dies kann der Anlagenbauer durch den Einsatz von Bauteilen, Geräten und Systemen sicherstellen, die gemäß der EMV-Richtlinie CE-gekennzeichnet sind.
3. Der Frequenzrichter wird als Teil eines Komplettsystems verkauft. Das System wird als Gesamt-Funktionseinheit angeboten, z.B. eine Klimaanlage. Das gesamte System muß gemäß der EMV-Richtlinie CE-gekennzeichnet sein. Dies kann der Hersteller des Systems entweder durch den Einsatz gemäß EMV-Richtlinie CE-gekennzeichneter Bauteile oder durch Überprüfung der EMV-Leistungsmerkmale des Systems gewährleisten. Entscheidet sich der Hersteller dafür, nur CE-gekennzeichnete Bauteile einzusetzen, so braucht das Gesamtsystem nicht getestet zu werden.

### ■ Danfoss VLT-Frequenzumrichter und das CE-Zeichen

Das CE-Zeichen ist eine gute Sache, wenn es seinem eigentlichen Zweck entsprechend eingesetzt wird: der Vereinfachung des Handelsverkehrs innerhalb von EU und EFTA.

Allerdings kann das CE-Zeichen viele verschiedene Spezifikationen abdecken. Anders gesagt: Man muß ggf. genau prüfen, was das Zeichen abdeckt. In der Tat kann es sich um sehr unterschiedliche Spezifikationen handeln.

Aus diesem Grund kann ein CE-Zeichen einem Installateur auch durchaus ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln, wenn ein Frequenzumrichter als Bauteil eines Systems oder Gerätes eingesetzt wird.

Die CE-Kennzeichnung unserer Frequenzumrichter erfolgt nach der Niederspannungsrichtlinie, d.h. so lange der Frequenzumrichter einwandfrei installiert ist, garantieren wir, daß er die Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie erfüllt. Zur Bestätigung, daß unsere CE-Kennzeichnung der Niederspannungsrichtlinie entspricht, stellen wir eine Konformitätserklärung aus.

Das CE-Zeichen gilt auch für die EMV-Richtlinie unter der Voraussetzung, daß die Hinweise der Betriebsanleitung zur EMV-gemäßen Installation und Filterung befolgt wurden. Auf dieser Grundlage wurde eine Konformitätserklärung gemäß EMV-Richtlinie ausgestellt.

Für die EMV-gemäße Installation findet sich in der Betriebsanleitung eine ausführliche Installationsanleitung. Außerdem ist angegeben, welche Normen unsere jeweiligen Produkte einhalten.

Wir bieten die in den Spezifikationen aufgeführten Filter an und stehen generell für Beratung zur Verfügung, damit EMV-mäßig das beste Ergebnis erzielt wird.

System ausgearbeitet. Die für Power-Drive-Systeme angegebenen Standards und Prüfniveaus werden unter der Voraussetzung eingehalten, daß die Hinweise zur EMV-gerechten Installation befolgt wurden, siehe den Abschnitt "Elektrische Installation".

### ■ Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 89/336/EWG

In den weitaus meisten Fällen wird der VLT Frequenzumrichter von professionellen Fachleuten eingesetzt, und zwar als eine komplexe Komponente als Bestandteil eines größeren Gerätes, Systems oder einer Installation. Dazu der Hinweis, daß die endgültigen EMV-Eigenschaften des Gerätes, Systems oder der Installation im Zuständigkeitsbereich des Installateurs liegen. Als Hilfe für den Installateur hat Danfoss EMV-Installationsanleitungen für das Power Drive




### ■ Generelle Aspekte bzgl. EMV-Emission

Elektrische Störungen vom Kabelnetz im Bereich 150 kHz-30 MHz sind in der Regel strahlungsgebunden. Störungen vom Antriebssystem, 30 MHz-1 GHz, werden bei Frequenzen unter ca. 50 MHz durch den Wechselrichter, das Motorkabel und das Motorsystem erzeugt. Funkstörungen über 50 MHz (strahlungsgebunden) werden insbesondere durch die Steuerelektronik erzeugt. Wie in der untenstehenden Skizze dargestellt, werden aufgrund der Ableitfähigkeit im Motorkabel in Verbindung mit hohem  $dU/dt$  von der Motorspannung Störungen erzeugt. Der Einsatz abgeschirmter Motorkabel erhöht den Ableitstrom  $I_1$  (siehe Abb. unten). Das rührt daher, daß abgeschirmte Kabel im Vergleich zu nicht abgeschirmten Kabeln eine höhere Ableitfähigkeit haben. Wird der Störstrom nicht gefiltert, so führt dies im Funk-störbereich unter ca. 5 MHz zu erhöhten Störungen im Netz. Da der Verluststrom ( $I_1$ ) über die Abschirmung ( $I_3$ ) zurück zum Gerät transportiert wird, ( $I_4$ ) verbleibt gemäß der nachfolgenden Zeichnung im Prinzip nur ein schwaches elektromagnetisches Feld ( $I_4$ ) vom abgeschirmten Motorkabel.

Die Abschirmung verringert zwar die ausstrahlenden Störungen, erhöht jedoch die Niederfrequenzstörungen am Netz. Die Motorkabel-Abschirmung muss an das VLT-Gehäuse sowie an das Motorgehäuse angeschlossen sein. Dies geschieht am besten durch die Verwendung von integrierten Schrimbügeln, um verdrehte Abschirmungsenden (Pigtails) zu vermeiden. Diese erhöhen die Abschirmungsimpedanz bei höheren Frequenzen, wodurch der Abschirmungseffekt reduziert und der Verluststrom erhöht werden ( $I_4$ ). Wenn abgeschirmte Kabel für Profibus, Standardbus, Relais, Steuerkabel, Signalschnittstelle und Bremse verwendet werden, ist die Abschirmung an beiden Enden des Schutzgehäuses zu montieren. In gewissen Fällen wird jedoch eine Unterbrechung der Abschirmung erforderlich sein, um Stromschleifen zu vermeiden.

Besondere Bedingungen

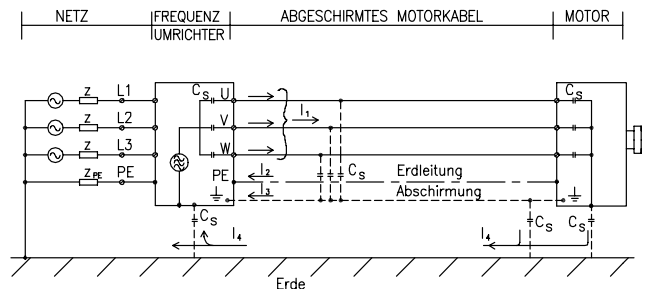

In den Fällen, in denen eine Anbringung der Abschirmung an einer Montageplatte für den VLT-Frequenzwandler vorgesehen ist, sollte diese Montageplatte aus Metall gefertigt sein, weil die Abschirmströme zum Gerät zurückgeführt werden müssen. Außerdem sollte stets ein guter elektrischer Kontakt von der Montageplatte durch die Montageschrauben zur Masse des VLT-Frequenzwandlers gewährleistet sein. Bezüglich der Installation ist die Verwendung nicht abgeschirmter Kabel generell weniger kompliziert als die Verwendung abgeschirmter Kabel.



### ACHTUNG!

Bei Verwendung nicht-abgeschirmter Kabel sind bestimmte emissionsbezogene Anforderungen nicht erfüllt; die immunitätsbezogenen Anforderungen sind jedoch erfüllt.

Um das Störungsniveau des gesamten Systems (Frequenzwandler + Installation) so weit wie möglich zu reduzieren ist es wichtig, daß die Motorkabel und etwaige Bremsleitungen so kurz wie möglich gehalten werden. Kabel mit empfindlichem Signalevel dürfen nicht gemeinsam mit Motorkabeln und Bremsleitungen verlegt werden. Interferenzen von mehr als 50 MHz (in der Luft) werden besonders von der Regelelektronik erzeugt.

**EMV-Prüfergebnisse** (Störaussendung, Störfestigkeit)

Folgende Ergebnisse wurden unter Verwendung eines VLT-Frequenzumrichters (mit Optionen, falls relevant), eines abgeschirmten Steuerkabels, eines Steuerkastens mit Potentiometer sowie eines Motors und Motorkabels erzielt.

VLT 5001-5011/380-500 V VLT 5001-5006/200-240 V	Störaussendung				
	Umfeld	Industriebereich		Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe	
	Fachgrundnorm	EN 55011 Klasse 1A		EN 55011 Klasse B1	
Einstellung	Motorkabel	Leitungsgebunden 150 kHz-30 MHz	Abgestrahlt 30 MHz-1 GHz	Leitungsgebunden 150 kHz-30 MHz	Abgestrahlt 30 MHz-1 GHz
VLT 5000 mit EMV-Filteroption	300 m nicht abgeschirmt	Ja <sup>3)</sup>	Nein	Nein	Nein
	50 m geschirmt (Buchformat 20 m)	Ja	Ja	Ja <sup>2)</sup>	Nein
	150 m geschirmt	Ja <sup>1)</sup>	Ja <sup>1)</sup>	Nein	Nein
VLT 5000 mit EMV-Filteroption (+ LC-Filter)	300 m nicht abgeschirmt	Ja	Nein	Nein	Nein
	50 m geschirmt	Ja	Ja	Ja <sup>2)</sup>	Nein
	150 m geschirmt	Ja	Ja	Nein	Nein

1) Für VLT 5011/380-500 V und VLT 5006/200-240 V wird dies nur erreicht, wenn ein maximal geflochtenes geschirmtes Kabel von 100 m Länge verwendet wird.

2) Gilt nicht für 5011/380-500 V und 5006/200-240 V

3) Abhängig von den Installationsbedingungen

VLT 5016-5552/380-500 V VLT 5008-5052/200-240 V VLT 5042-5352/525-690 V	Störaussendung				
	Umfeld	Industriebereich		Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe	
	Fachgrundnorm	EN 55011 Klasse 1A		EN 55011 Klasse B	
Einstellung	Motorkabel	Leitungsgebunden 150 kHz-30 MHz	Abgestrahlt 30 MHz-1 GHz	Leitungsgebunden 150 kHz-30 MHz	Abgestrahlt 30 MHz-1 GHz
VLT 5000 ohne EMV-Filteroption <sup>4) 5)</sup>	300 m nicht abgeschirmt	Nein	Nein	Nein	Nein
	150 m geschirmt	Nein	Ja <sup>6)</sup>	Nein	Nein
VLT 5000 mit EMV-Filteroption	300 m nicht abgeschirmt	Ja <sup>2) 6)</sup>	Nein	Nein	Nein
	50 m geschirmt	Ja	Ja <sup>6)</sup>	Ja <sup>1)3) 6)</sup>	Nein
	150 m geschirmt	Ja <sup>6)</sup>	Ja <sup>6)</sup>	Nein	Nein

1) Gilt nicht für VLT 5122-5552 / 380-500 V

2) Abhängig von den Installationsbedingungen

3) VLT 5032-5052 / 200-240 V mit externem Filter

4) VLT 5122-5552, 380-500 V, erfüllt Klasse A2 mit 50 m abgeschirmtem Kabel ohne EMV-Filter (Typencode R0).

5) VLT 5042-5352, 525-690 V, erfüllt Klasse A2 mit 150 m abgeschirmtem Kabel ohne EMV-Filter (R0) und Klasse A1 mit 30 m abgeschirmtem Kabel mit EMV-Filter (R1).

6) Gilt nicht für VLT 5042-5352, 525-690 V

Um leitungsgebundene Störungen der Netzversorgung sowie die vom Frequenzumrichter abgestrahlten Störungen zu minimieren, müssen die Motorkabel so kurz wie möglich sein, und die Abschirmlitzen müssen gemäß Abschnitt "Elektrische Installation" hergestellt sein.


**VLT® Serie 5000**

### ■ Erforderliche Konformitätsebenen

Norm / Umfeld	Erste Umgebung Wohnungen, Gewerbe und Leichtindustrie		Zweite Umgebung Industrienumfeld	
	Geleitet	Ausgestrahlt	Geleitet	Ausgestrahlt
EN 61000-6-3	Klasse B	Klasse B		
EN 61000-6-4			Klasse A-1	Klasse A-1
EN 61800-3 (eingeschränkt)	Klasse A-1	Klasse A-1	Klasse A-2	Klasse A-2
EN 61800-3 (uneingeschränkt)	Klasse B	Klasse B	Klasse A-1	Klasse A-1

Besondere  
Bedingungen

EN 55011: Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von Industrie-, Forschungs- und medizinischen Hochfrequenzgeräten (ISM).

Klasse A-1: In industrieller Umgebung eingesetzte Geräte. Uneingeschränkte Verteilung.

Klasse A-2: In industrieller Umgebung eingesetzte Geräte. Eingeschränkte Verteilung.

Klasse B: In Umgebungen mit öffentlichem Versorgungsnetz (Wohnung, Gewerbe, leichte Industrie) eingesetzte Geräte. Uneingeschränkte Verteilung.

### ■ EMV-Immunität

Um die Immunität gegenüber Störungen durch andere zugeschaltete elektrische Geräte zu dokumentieren, wurden die nachfolgenden Störfestigkeitsprüfungen durchgeführt, und zwar mit einem System bestehend aus VLT-Frequenzumrichter (mit Optionen, falls relevant), abgeschirmtem Steuerkabel und Steuerkasten mit Potentiometer, Motorkabel und Motor.

Die Prüfungen wurden nach den folgenden Fachgrundnormen durchgeführt:

- **EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2): Elektrostatische Entladungen (ESD)**  
Simulation elektrostatischer Entladungen von Menschen.
- **EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3): Elektromagnetisches Einstrahlungsfeld, amplitudenmoduliert**  
Simulation der Auswirkungen von Radar- und Funkgeräten sowie mobiler Kommunikation.
- **EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4): Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst**  
Simulation von Störungen, die durch Ein- und Ausschalten von Schützen, Relais oder ähnlichen Elementen hervorgerufen werden.
- **EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5): Stoßspannungen (Surge-Transienten)**

Simulation von Spannungsstößen, z. B. herbeigeführt durch Blitzeinschlag in der Nähe der Anlage.

- **VDE 0160 Klasse W2 Prüfimpuls: Netztransienten**  
Simulation von hochenergetischen Transienten, hervorgerufen durch das Durchbrennen einer Hauptsicherung oder das Schalten von Kondensatoren zur Leistungsfaktorkorrektur usw.
- **EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6): HF-Gleichtakt**  
Simulation der Auswirkung von Funkstörgeräten, die an Verbindungskabel angeschlossen sind.

Siehe folgende EMV-Störfestigkeitstabelle.

**Störfestigkeit, (Fortsetzung)**

Fachgrundnorm	Burst IEC 61000-4-4	Stoßspannung IEC 61000-4-5		ESD IEC 61000-4-2	Abgestrahlte elektromagnetische Felder IEC 61000-4-3	Netz- verzerrung VDE 0160	HF-Gleichtakt- spannung IEC 61000-4-6
Abnahmekriterium	B	B		B	A		A
Port-Anschluss	CM	DM	CM		–	CM	CM
Netz	OK	OK	–	–	–	OK	OK
Motor	OK	–	–	–	–	–	OK
Steuerleitungen	OK	–	OK	–	–	–	OK
Anwendungs- und Feldbus-Optionen	OK	–	OK	–	–	–	OK
Signalschnittstelle <3m	OK	–	–	–	–	–	–
Gehäuse	–	–	–	OK	OK	–	OK
Zwischenkreiskopplung	OK	–	–	–	–	–	OK
Standardbus	OK	–	OK	–	–	–	OK
Bremse	OK	–	–	–	–	–	OK
Externe 24 V DC	OK	–	OK	–	–	–	OK

DM: Differenzmodus

CM: Gleichtakt

CCC: Kapazitive Schellenkopplung

DCN: Galvanisches Kopplungsnetz



VLT® Serie 5000

**Störfestigkeit, (Fortsetzung)**

Grundanforderungen	Burst IEC 61000-4-4	Stoßspannung IEC 61000-4-5	ESD IEC 61000-4-2	Abgestrahlte elektromagnetische Felder IEC 61000-4-3	Netz- verzerrung VDE 0160	HF-Gleichtakt- spannung IEC 61000-4-6
Netz	4kV/5 kHz/DCN	2 kV/2Ω 4 kV/12Ω	—	—	2,3 x U <sub>N</sub> <sup>2)</sup>	10 V <sub>RMS</sub>
Motor	4kV/5 kHz/CCC	— —	—	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
Steuerleitungen	2kV/5 kHz/CCC	— 2 kV/2Ω <sup>1)</sup>	—	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
Anwendungs- und Feldbus-Optionen	2kV/5 kHz/CCC	— 2 kV/2Ω <sup>1)</sup>	—	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
Signalschnittstelle <3 m	1kV/5 kHz/CCC	— —	—	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
Gehäuse	—	— —	8 kV AD 6 kV CD	10 V/m	—	—
Zwischenkreiskopplung	4kV/5 kHz/CCC	— —	—	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
Standardbus	2kV/5 kHz/CCC	— 4 kV/2Ω <sup>1)</sup>	—	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
Bremse	4kV/5 kHz/CCC	— —	—	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
Externe 24 V DC	2kV/5 kHz/CCC	— 4 kV/2Ω <sup>1)</sup>	—	—	—	10 V <sub>RMS</sub>

DM: Differenzmodus

CM: Gleichtakt

CCC: Kapazitive Schellenkopplung

DCN: Galvanisches Kopplungsnetz

1. Einkopplung auf Kabelschirm

2. 2,3 x U<sub>N</sub>; max. Prüfimpuls 380 V<sub>AC</sub>; Klasse 2/1250 V<sub>SPITZE</sub>, 415 V<sub>AC</sub>; Klasse 1/1350 V<sub>SPITZE</sub>



### ■ Worterklärung

#### VLT:

$I_{VLT,MAX}$

Der maximale Ausgangsstrom.

$I_{VLT,N}$

Der Ausgangsnennstrom, den der Frequenzumrichter liefern kann.

$U_{VLT,MAX}$

Die maximale Ausgangsspannung.

#### Ausgang:

$I_M$

Der dem Motor zugeführte Strom.

$U_M$

Die dem Motor zugeführte Spannung.

$f_M$

Die dem Motor zugeführte Frequenz.

$f_{JOG}$

Die dem Motor zugeführte Frequenz, wenn die Festdrehzahlfunktion (über die digitalen Klemmen oder die Tastatur) aktiviert wird.


$f_{MIN}$

Die dem Motor zugeführte Minimalfrequenz.

$f_{MAX}$

Die dem Motor zugeführte Maximalfrequenz.

#### Kippmoment:



$\eta_{VLT}$

Der Wirkungsgrad des VLT Frequenzumrichters ist definiert als das Verhältnis zwischen Leistungsabgabe und Leistungsaufnahme.

#### Eingang:

##### Betriebsbefehle:

Mit Hilfe des LCP (= Local Control Panel = Bedienfeld) und der digitalen Eingänge kann der angeschlossene Motor gestartet und gestoppt werden. Die Funktionen sind in zwei Gruppen mit folgenden Prioritäten aufgeteilt:

##### Gruppe 1

Quittieren, Freilaufstopp, Quittieren und Freilaufstopp, Schnellstopp, DC-Bremse, Stopp und "Stop"-Taste

##### Gruppe 2

Start, Pulsstart, Reversierung, Start Reversierung, Festdrehzahl und Ausgang speichern

Gruppe 1 wird auch als Einschaltsperrbefehle bezeichnet. Der Unterschied zwischen Gruppe 1 und Gruppe 2 besteht darin, daß in Gruppe 1 alle Stoppsignale aufgehoben sein müssen, damit der Motor anlaufen kann. Daraufhin kann der Motor durch ein einzelnes Startsignal der Gruppe 2 gestartet werden. Ein als Gruppe 1 abgegebener Stoppbefehl ergibt die Displayanzeige STOP. Ein als Gruppe 2 abgegebener fehlender Startbefehl ergibt die Displayanzeige STAND BY.

##### Einschaltsperrbefehl:

Ein Stoppbefehl, der der Gruppe 1 der Betriebsbefehle angehört, siehe dieses.

##### Stoppbefehl

Siehe Betriebsbefehle.

#### Motor:

$I_{M,N}$

Nennstrom des Motors (Typenschildangaben).

$f_{M,N}$

Nennfrequenz des Motors (Typenschildangaben).

$U_{M,N}$

Nennspannung des Motors (Typenschildangaben).

$P_{M,N}$

Nennleistung, die der Motor aufnimmt (Typenschildangaben).

$n_{M,N}$

Nenn Drehzahl des Motors (Typenschildangaben).

$T_{M,N}$

Das Nenndrehmoment (Motor)

#### Sollwerte:

##### Festsollwert:

Ein fest definierter Sollwert, der von -100% bis +100% des Sollwertbereichs eingestellt werden kann. Es gibt vier Festsollwerte, die über die digitalen Klemmen wählbar sind.

### Analog Sollwert:

Ein den Eingängen 53, 54 oder 60 zugeführtes Signal. Spannung (Klemme 53, 54) oder Strom (Klemme 60).

### Pulssollwert:

Ein den digitalen Eingängen (Klemme 17 oder 29) zugeführtes Signal.

### Binärsollwert:

Der seriellen Kommunikationsschnittstelle zugeführtes Signal.

### Ref<sub>MIN</sub>

Der niedrigste Wert, den das Sollwertsignal haben kann. Einstellung in Parameter 204.

### Ref<sub>MAX</sub>

Der höchste Wert, den das Sollwertsignal haben kann. Einstellung in Parameter 205.

### **Sonstiges:**

#### ELCB:

Erdschlußtrennschalter.

#### lsb:

Niedrigstwertiges Bit.

Wird für die serielle Kommunikation benutzt.

#### msb

Höchstwertiges Bit.

Wird für die serielle Kommunikation benutzt.

#### PID:

Der PID-Regler sorgt durch Anpassung der Ausgangsfrequenz an wechselnde Belastungen für die Aufrechterhaltung der gewünschten Prozeßleistung (Druck, Temperatur usw.).

#### Abschaltung:

Ein Zustand, der in verschiedenen Situationen eintritt, z.B. bei Überlastung des Frequenzumrichters. Eine Abschaltung kann durch Betätigen von Reset aufgehoben werden. In einigen Fällen erfolgt die Aufhebung automatisch.

#### Abschaltsperre:

Ein Zustand, der in verschiedenen Situationen eintritt, z.B. bei Überlastung des Frequenzumrichters. Eine Abschaltsperre kann durch Unterbrechen der Netzversorgung und erneutes Starten des Frequenzumrichters aufgehoben werden.

### Initialisierung:

Durch Vornahme einer Initialisierung wird der Frequenzumrichter wieder auf Werkseinstellung gebracht.

### Setup (Parametersätze):

Es gibt vier Setups, in denen Parameter hinterlegt werden können. Es kann zwischen den vier Parametersätzen hin- und hergewechselt werden, und man kann einen Satz editieren (bearbeiten), während ein anderer Satz aktiv ist.

### LCP:

Das Bedienfeld, welches eine komplette Schnittstelle zur Bedienung und Programmierung des VLT Serie 5000 darstellt. Das Bedienfeld ist abnehmbar und kann mit Hilfe eines zugehörigen Montagebausatzes bis zu 3 m vom Frequenzumrichter entfernt, z.B. in einer Schalttafel front, angebracht werden.

### VVC<sup>plus</sup>

Im Vergleich zu herkömmlichen Spannungs- bzw. Frequenzverhältnissen bietet VVC<sup>plus</sup> eine verbesserte Dynamik und Stabilität bei der Änderung von Drehzahl Sollwerten und Belastungsmomenten.

### Schlupf ausgleich:

Normalerweise wird die Drehzahl des Motors von der Belastung beeinflusst. Eine solche Belastungsabhängigkeit ist nicht wünschenswert, weshalb der Frequenzumrichter den Schlupf ausgleicht, indem er die Frequenz unter Berücksichtigung des gemessenen Effektivstroms erhöht.

### Thermistor:

Ein temperaturabhängiger Widerstand, angeordnet an einem Ort, wo man die Temperatur überwachen möchte (VLT oder Motor).

### Analoge Eingänge:

Analoge Eingänge können zur Programmierung bzw. Steuerung diverser Funktionen eines Frequenzumrichters benutzt werden.

Es gibt zwei Arten von analogen Eingängen:

Stromeingang, 0 - 20 mA

Spannungseingang, 0 - 10 V DC.

### Analoge Ausgänge:

Es gibt zwei analoge Ausgänge, die ein Signal von 0-20 mA, 4-20 mA oder ein skalierbares Signal liefern können.

### Digitale Eingänge:

Digitale Eingänge können zur Programmierung bzw. Steuerung diverser Funktionen eines Frequenzumrichters benutzt werden.

### Digitale Ausgänge:

Es gibt vier digitale Ausgänge, von denen zwei einen Relaischalter aktivieren. Die Ausgänge können ein 24-V-DC-Signal (max. 40 mA) liefern.

### Bremswiderstand:

Der Bremswiderstand kann die bei generatorischer Bremsung erzeugte Bremsleistung aufnehmen. Diese generatorische Bremsleistung erhöht die Zwischenkreisspannung. Ein Bremschopper sorgt für die Abgabe der Leistung an den Bremswiderstand beim Überschreiten eines bestimmten Zwischenkreisspannungsniveaus.

### Impulsgeber:

Ein externer, digitaler Impulsgeber, der für Rückmeldungen, z.B. der Motordrehzahl, benutzt wird. Der Geber wird für Anwendungen eingesetzt, bei denen eine sehr hohe Genauigkeit der Drehzahlsteuerung verlangt wird.

### AWG:

Bedeutet American Wire Gauge (amerikanische Maßeinheit für Kabelquerschnitt).

### Manuelle Initialisierung:

Tasten [CHANGE DATA] + [MENU] + [OK] gleichzeitig gedrückt halten, um eine manuelle Initialisierung vorzunehmen.

### 60° AVM

Schaltmuster unter der Bezeichnung 60° A synchrone Vektor Modulation.

### SFAVM

Schaltmuster unter der Bezeichnung Stator Flux orientierte A synchrone Vektor Modulation.

### Automatische Motoranpassung, AMA:

Automatischer Motoranpassungsalgorithmus, der die elektrischen Parameter für den Motor im Stillstand bestimmt.

### On-line/off-line Parameter:

Online-Parameter werden sofort nach Änderung des Datenwertes aktiviert. Offline-Parameter werden erst dann aktiviert, wenn an der Bedieneinheit OK eingegeben wurde.

### VT-Kennlinie:

Variable Drehmomentkennlinie; wird für Kreiselpumpen und Lüfter angewandt.

### CT-Kennlinie:

Konstante Drehmomentkennlinie; wird für alle Anwendungen, z.B. Förderbänder und Krananwendungen eingesetzt. Die CT-Kennlinie wird nicht bei Pumpen und Lüftern benutzt.

### MCM:

Steht für Mille Circular Mil, d.h. die amerikanische Maßeinheit für den Kabelquerschnitt. 1 MCM  $\equiv$  0.5067 mm<sup>2</sup>.



### ■ Werkseinstellungen

PNU #	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	Bereich	Änderungen während des Betriebs	4 Par. Sätze	Konvertierungs-Index	daten Typ
001	<b>Sprache</b>	Englisch		Ja	Nein	0	5
002	<b>Ort-/Fernsteuerung</b>	Fernsteuerung		Ja	Ja	0	5
003	<b>Ort-Sollwert</b>	000.000		Ja	Ja	-3	4
004	<b>Aktiver Parametersatz</b>	Parametersatz 1		Ja	Nein	0	5
005	<b>Programm Aufbau</b>	Aktiver Parametersatz		Ja	Nein	0	5
006	<b>Kopieren von Parametersätzen</b>	Keine Kopie		Nein	Nein	0	5
007	<b>Bedienfeldkopie</b>	Keine Kopie		Nein	Nein	0	5
008	<b>Displayskalierung der Motorfrequenz</b>	1	0.01 - 500.00	Ja	Ja	-2	6
009	<b>Displayzeile 2</b>	Frequenz [Hz]		Ja	Ja	0	5
010	<b>Displayzeile 1.1</b>	Sollwert [%]		Ja	Ja	0	5
011	<b>Displayzeile 1.2</b>	Motorstrom [A]		Ja	Ja	0	5
012	<b>Displayzeile 1.3</b>	Leistung [kW]		Ja	Ja	0	5
013	<b>Sollwert ORT Modus</b>	Ort digitale Steuerung/wie Par. 100		Ja	Ja	0	5
014	<b>Ort Stopp</b>	Wirksam		Ja	Ja	0	5
015	<b>Taster JOG Festdrehzahl</b>	Blockiert		Ja	Ja	0	5
016	<b>Taster Reversierung</b>	Blockiert		Ja	Ja	0	5
017	<b>Taster Reset</b>	Wirksam		Ja	Ja	0	5
018	<b>Eingabesperre</b>	Wirksam		Ja	Ja	0	5
019	<b>Betriebszustand bei Netzeinschaltung, Ortsteuerung</b>	Zwangsstopp mit gespeichertem Sollwert		Ja	Ja	0	5
027	<b>Warnanzeige</b>	Warnung in Zeile 1/2		Ja	Nein	0	5

#### Änderungen während des Betriebs:

"Ja" bedeutet, dass Parameter geändert werden können während der Frequenzrichter in Betrieb ist. "Nein" bedeutet, dass der Frequenzrichter gestoppt werden muss, bevor eine Änderung vorgenommen werden kann.

#### 4 Parametersätze:

"Ja" bedeutet, dass der Parameter in jedem der vier Parametersätze individuell programmiert werden kann, d. h., der gleiche Parameter kann vier verschiedene Datenwerte haben. "Nein" bedeutet, dass der Datenwert in allen vier Parametersätzen gleich ist.

#### Konv. Index:

Die Zahl bezieht sich auf eine Umrechnungszahl, die beim Schreiben oder Lesen mit einem Frequenzrichter benutzt werden muss.

Konvertierungsindex	Konvertierungsfaktor
74	0.1
2	100
1	10
0	1
-1	0.1
-2	0.01
-3	0.001
-4	0.0001

#### Datentyp:

Anzeige von Typ und Länge des Telegramms.

Datentyp	Beschreibung
3	Ganzzahl 16
4	Ganzzahl 32
5	Ohne Vorzeichen 8
6	Ohne Vorzeichen 16
7	Ohne Vorzeichen 32
9	Textblock

PNU #	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	Bereich	Änderungen während des Betriebs	4 Par. Sätze	Konvertierungs-Index	daten Typ
100	<b>Konfiguration</b>	Drehzahlregelung, Steuerung		Nein	Ja	0	5
101	<b>Drehmomentkennlinie</b>	Hoch - konstantes Moment		Ja	Ja	0	5
102	<b>Motorleistung</b>	Abhängig vom Gerät	0,18 - 600 kW	Nein	Ja	1	6
103	<b>Motorspannung</b>	Abhängig vom Gerät	200 - 600 V	Nein	Ja	0	6
104	<b>Motorfrequenz</b>	50 Hz / 60 Hz		Nein	Ja	0	6
105	<b>Motorstrom</b>	Abhängig vom Gerät	0.01- $I_{VLT,MAX}$	Nein	Ja	-2	7
106	<b>Motorbemessungsdrehzahl</b>	Abhängig vom Gerät	100 - 60000 UPM	Nein	Ja	0	6
107	<b>Automatische Motoranpassung, AMA</b>	Motoranpassung aus		Nein	Nein	0	5
108	<b>Statorwiderstand</b>	Abhängig vom Gerät		Nein	Ja	-4	7
109	<b>Statorreaktanz</b>	Abhängig vom Gerät		Nein	Ja	-2	7
110	<b>Motormagnetisierung bei 0 UPM</b>	100 %	0 - 300 %	Ja	Ja	0	6
111	<b>Eckfrequenz für Motormagnetisierung bei 0 UPM</b>	1,0 Hz	0,1 - 10,0 Hz	Ja	Ja	-1	6
112							
113	<b>Lastausgleich bei niedriger Drehzahl</b>	100 %	0 - 300 %	Ja	Ja	0	6
114	<b>Lastausgleich bei hoher Drehzahl</b>	100 %	0 - 300 %	Ja	Ja	0	6
115	<b>Schlupfausgleich</b>	100 %	-500 - 500 %	Ja	Ja	0	3
116	<b>Zeitkonstante für Schlupfausgleich</b>	0,50 s	0,05 - 1,00 s	Ja	Ja	-2	6
117	<b>Resonanzdämpfung</b>	100 %	0 - 500 %	Ja	Ja	0	6
118	<b>Zeitkonstante für Resonanzdämpfung</b>	5 ms	5 - 50 ms	Ja	Ja	-3	6
119	<b>Hohes Startmoment</b>	0,0 s	0,0 - 0,5 s	Ja	Ja	-1	5
120	<b>Startverzögerung</b>	0,0 s	0,0 - 10,0 s	Ja	Ja	-1	5
121	<b>Startfunktion</b>	Zeitverzögerung Motorfreilauf		Ja	Ja	0	5
122	<b>Funktion bei Stopp</b>	Motorfreilauf		Ja	Ja	0	5
123	<b>Mindestfrequenz zur Aktivierung der Stoppfunktion</b>	0,0 Hz	0,0 - 10,0 Hz	Ja	Ja	-1	5
124	<b>Gleichspannungshaltestrom</b>	50 %	0 - 100 %	Ja	Ja	0	6
125	<b>Gleichspannungsbremstrom</b>	50 %	0 - 100 %	Ja	Ja	0	6
126	<b>Gleichspannungsbremzeit</b>	10,0 s	0,0 - 60,0 s	Ja	Ja	-1	6
127	<b>Startfrequenz für Gleichstrombremsen</b>	Aus	0,0-Par. 202	Ja	Ja	-1	6
128	<b>Thermischer Motorschutz</b>	Kein Motorschutz		Ja	Ja	0	5
129	<b>Externe Motorbelüftung</b>	Nein		Ja	Ja	0	5
130	<b>Startfrequenz</b>	0,0 Hz	0,0 - 10,0 Hz	Ja	Ja	-1	5
131	<b>Startspannung</b>	0,0 V	0,0-Par. 103	Ja	Ja	-1	6
145	<b>Minimale Gleichspannungsbremzeit</b>	0 s	0 - 10 s	Ja	Ja	-1	6

PNU #	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	Bereich	4 Par.		Kon- vertierungs- Index	daten Typ
				Änderungen während des Betriebs	Sätze		
200	<b>Ausgangsfrequenz</b> Bereich/Richtung	0-132 Hz, eine Richtung		Nein	Ja	0	5
201	<b>Ausgangsfrequenzgrenze</b> niedrig	0,0 Hz	0,0 - f <sub>MAX</sub>	Ja	Ja	-1	6
202	<b>Ausgangsfrequenzgrenze</b> hoch	66 / 132 Hz	f <sub>MIN</sub> - Par. 200	Ja	Ja	-1	6
203	<b>Sollwert-/Istwertbereich</b>	min - max		Ja	Ja	0	5
204	<b>Minimaler Sollwert</b>	0.000	-100.000,000-Soll <sub>MAX</sub>	Ja	Ja	-3	4
205	<b>Maximaler Sollwert</b>	50.000	Soll <sub>MIN</sub> -100,000.000	Ja	Ja	-3	4
206	<b>Rampentyp</b>	Linear		Ja	Ja	0	5
207	<b>Rampenzeit Auf 1</b>	Abhängig vom Gerät	0.05 - 3600	Ja	Ja	-2	7
208	<b>Rampenzeit Ab 1</b>	Abhängig vom Gerät	0.05 - 3600	Ja	Ja	-2	7
209	<b>Rampenzeit auf 2</b>	Abhängig vom Gerät	0.05 - 3600	Ja	Ja	-2	7
210	<b>Rampenzeit ab 2</b>	Abhängig vom Gerät	0.05 - 3600	Ja	Ja	-2	7
211	<b>Rampenzeit Festdrehzahl - Jog</b>	Abhängig vom Gerät	0.05 - 3600	Ja	Ja	-2	7
212	<b>Rampenzeit Ab, Schnellstopp</b>	Abhängig vom Gerät	0.05 - 3600	Ja	Ja	-2	7
213	<b>Jog Frequenz</b>	10,0 Hz	0,0 - Par. 202	Ja	Ja	-1	6
214	<b>Sollwert-Funktion</b>	zum Sollwert addierend		Ja	Ja	0	5
215	<b>Fester Sollwert 1</b>	0.00 %	- 100.00 - 100.00 %	Ja	Ja	-2	3
216	<b>Fester Sollwert 2</b>	0.00 %	- 100.00 - 100.00 %	Ja	Ja	-2	3
217	<b>Fester Sollwert 3</b>	0.00 %	- 100.00 - 100.00 %	Ja	Ja	-2	3
218	<b>Fester Sollwert 4</b>	0.00 %	- 100.00 - 100.00 %	Ja	Ja	-2	3
219	<b>Frequenzkorrektur Auf/Ab</b>	0.00 %	0.00 - 100 %	Ja	Ja	-2	6
220							
221	<b>Momentgrenze für motorischen</b> <b>Betrieb</b>	160 %	0,0 % - xxx %	Ja	Ja	-1	6
222	<b>Momentgrenze für motorischen</b> <b>Betrieb</b>	160 %	0,0 % - xxx %	Ja	Ja	-1	6
223	<b>Warnung: Strom unterer</b> <b>Grenzwert</b>	0,0 A	0,0 - Par. 224	Ja	Ja	-1	6
224	<b>Warnung: Strom oberer</b> <b>Grenzwert</b>	I <sub>VLT,MAX</sub>	Par. 223 - I <sub>VLT,MAX</sub>	Ja	Ja	-1	6
225	<b>Warnung: Unterfrequenz</b>	0,0 Hz	0,0 - Par. 226	Ja	Ja	-1	6
226	<b>Warnung: Frequenz oberer</b> <b>Grenzwert</b>	132,0 Hz	Par. 225 - Par. 202	Ja	Ja	-1	6
227	<b>Warnung: Istwert unterer</b> <b>Grenzwert</b>	-4000.000	-100.000,000 - Par. 228	Ja		-3	4
228	<b>Warnung: Istwert oberer</b> <b>Grenzwert</b>	4000.000	Par. 227 - 100,000.000	Ja		-3	4
229	<b>Frequenzausblendung,</b> <b>Bandbreite</b>	AUS	0 - 100 %	Ja	Ja	0	6
230	<b>Frequenzausblendung 1</b>	0,0 Hz	0,0 - Par. 200	Ja	Ja	-1	6
231	<b>Frequenzausblendung 2</b>	0,0 Hz	0,0 - Par. 200	Ja	Ja	-1	6
232	<b>Frequenzausblendung 3</b>	0,0 Hz	0,0 - Par. 200	Ja	Ja	-1	6
233	<b>Frequenzausblendung 4</b>	0,0 Hz	0,0 - Par. 200	Ja	Ja	-1	6
234	<b>Motorphasenüberwachung</b>	Wirksam		Ja	Ja	0	5

PNU #	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	Bereich	Änderun- 4-Parameter-		Konvertierung Index	Daten Typ
				gen während des Betriebs	satz		
300	<b>Klemme 16, Eingang</b>	Reset		Ja	Ja	0	5
301	<b>Klemme 17, Eingang</b>	Sollwert speichern		Ja	Ja	0	5
302	<b>Klemme 18 Start, Eingang</b>	Start		Ja	Ja	0	5
303	<b>Klemme 19, Eingang</b>	Reversierung		Ja	Ja	0	5
304	<b>Klemme 27, Eingang</b>	Motorfreilauf invers		Ja	Ja	0	5
305	<b>Klemme 29, Eingang</b>	Festdrehzahl (Jog)		Ja	Ja	0	5
306	<b>Klemme 32, Eingang</b>	Parametersatzwahl, msb/Drehzahl auf		Ja	Ja	0	5
307	<b>Klemme 33, Eingang</b>	Parametersatzwahl, Isb/Drehzahl ab		Ja	Ja	0	5
308	<b>Klemme 53, Analogeingangsspannung</b>	Sollwert		Ja	Ja	0	5
309	<b>Klemme 53, min. Skalierung</b>	0,0 V	0,0 - 10,0 V	Ja	Ja	-1	5
310	<b>Klemme 53, max. Skalierung</b>	10,0 V	0,0 - 10,0 V	Ja	Ja	-1	5
311	<b>Klemme 54, Analogeingangsspannung</b>	Ohne Funktion		Ja	Ja	0	5
312	<b>Klemme 54, min. Skalierung</b>	0,0 V	0,0 - 10,0 V	Ja	Ja	-1	5
313	<b>Klemme 54, max. Skalierung</b>	10,0 V	0,0 - 10,0 V	Ja	Ja	-1	5
314	<b>Klemme 60, Analogeingangsstrom</b>	Sollwert		Ja	Ja	0	5
315	<b>Klemme 60, min. Skalierung</b>	0,0 mA	0,0 - 20,0 mA	Ja	Ja	-4	5
316	<b>Klemme 60, max. Skalierung</b>	20,0 mA	0,0 - 20,0 mA	Ja	Ja	-4	5
317	<b>Timeout</b>	10 s	1 - 99 s	Ja	Ja	0	5
318	<b>Funktion nach Timeout</b>	Aus		Ja	Ja	0	5
319	<b>Klemme 42, Ausgang</b>	0 - I <sub>MAX</sub> P 0-20 mA		Ja	Ja	0	5
320	<b>Klemme 42, Ausgang, Impulsskalierung</b>	5000 Hz	1 - 32000 Hz	Ja	Ja	0	6
321	<b>Klemme 45, Ausgang</b>	0 - f <sub>MAX</sub> P 0-20 mA		Ja	Ja	0	5
322	<b>Klemme 45, Ausgang, Impulsskalierung</b>	5000 Hz	1 - 32000 Hz	Ja	Ja	0	6
323	<b>Relais 01, Ausgang</b>	Bereit - keine thermische Warnung		Ja	Ja	0	5
324	<b>Relais 01, ANZ. Verzögerung</b>	0,00 s	0,00 - 600 s	Ja	Ja	-2	6
325	<b>Relais 01, ABF. Verzögerung</b>	0,00 s	0,00 - 600 s	Ja	Ja	-2	6
326	<b>Relais 04, Ausgang</b>	Bereit - Fernsteuerung		Ja	Ja	0	5
327	<b>Pulssollwert, Max. Frequenz</b>	5000 Hz		Ja	Ja	0	6
328	<b>Pulsistwert, max. Frequenz</b>	25000 Hz		Ja	Ja	0	6
329	<b>Sollwert Encoder Puls/Umdreh.</b>	1024 Puls/Umdreh.	1 - 4096 Puls/Umdreh.	Ja	Ja	0	6
330	<b>Sollwert speichern/Ausgangsfunktion</b>	Ohne Funktion		Ja	Nr.	0	5
345	<b>Auszeit nach Encoderverlust</b>	1 s	0 - 60 s	Ja	Ja	-1	6
346	<b>Funktion nach Encoderverlust</b>	ABF.		Ja	Ja	0	5
357	<b>Klemme 42, Ausgang Mindestskalierung</b>	0 %	000 - 100%	Ja	Ja	0	6
358	<b>Klemme 42, Ausgang Höchstskalierung</b>	100%	000 - 500%	Ja	Ja	0	6
359	<b>Klemme 45, Ausgang Mindestskalierung</b>	0 %	000 - 100%	Ja	Ja	0	6
360	<b>Klemme 45, Ausgang Höchstskalierung</b>	100%	000 - 500%	Ja	Ja	0	6
361	<b>Encoder-Verlustgrenzwert</b>	300%	000 - 600 %	Ja	Ja	0	6

PNU #	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	Bereich	Änderungen während des Betriebs	4 Par. Sätze	Konvertierungs-Index	daten Typ
400	<b>Bremsfunktion/Überspannungsteuerung</b>	Aus		Ja	Nein	0	5
401	<b>Bremswiderstand, Ohm</b>	Abhängig vom Gerät		Ja	Nein	-1	6
402	<b>Leistungsgrenze, kW</b>	Abhängig vom Gerät		Ja	Nein	2	6
403	<b>Leistungsüberwachung</b>	Ein		Ja	Nein	0	5
404	<b>Bremstest</b>	Aus		Ja	Nein	0	5
405	<b>Quittierfunktion</b>	Manuell quittieren		Ja	Ja	0	5
406	<b>Automatische Wiedereinschaltzeit</b>	5 s	0 - 10 s	Ja	Ja	0	5
407	<b>Netzausfall</b>	Ohne Funktion		Ja	Ja	0	5
408	<b>Schnellentladung</b>	Blockiert		Ja	Ja	0	5
409	<b>Zeitverzögerung Momentgrenze</b>	Aus	0 - 60 s	Ja	Ja	0	5
410	<b>Zeitverzögerung Wechselrichter</b>	Abhängig vom Gerätetyp	0 - 35 s	Ja	Ja	0	5
411	<b>Taktfrequenz</b>	Abhängig vom Gerätetyp	3 - 14 kHz	Ja	Ja	2	6
412	<b>Ausgangsfrequenzabhängige Taktfrequenz</b>	Blockiert		Ja	Ja	0	5
413	<b>Übermodulationsfaktor</b>	Ein		Ja	Ja	-1	5
414	<b>Minimaler Istwert</b>	0.000	-100.000,000 - Istw <sub>HOCH</sub>	Ja	Ja	-3	4
415	<b>Maximaler Istwert</b>	1500.000	Istw <sub>NIEDRIG</sub> - 100,000.000	Ja	Ja	-3	4
416	<b>Prozesseinheit</b>	%		Ja	Ja	0	5
417	<b>Drehzahl PID Proportionalverst.</b>	0.015	0.000 - 0.150	Ja	Ja	-3	6
418	<b>Drehzahl PID Integrationszeit</b>	8 ms	2,00 - 999,99 ms	Ja	Ja	-4	7
419	<b>Drehzahl PID Differentiationszeit</b>	30 ms	0,00 - 200,00 ms	Ja	Ja	-4	6
420	<b>Drehzahl PID Diff.verstärkungsgrenze</b>	5.0	5.0 - 50.0	Ja	Ja	-1	6
421	<b>Drehzahl PID Tiefpassfilter</b>	10 ms	5 - 200 ms	Ja	Ja	-4	6
422	<b>U0-Spannung bei 0 Hz</b>	20,0 V	0,0 - Parameter 103	Ja	Ja	-1	6
423	<b>U1-Spannung</b>	Parameter 103	0,0 - U <sub>VLT,MAX</sub>	Ja	Ja	-1	6
424	<b>F1-Frequenz</b>	Parameter 104	0,0 - Parameter 426	Ja	Ja	-1	6
425	<b>U2-Spannung</b>	Parameter 103	0,0 - U <sub>VLT,MAX</sub>	Ja	Ja	-1	6
426	<b>F2-Frequenz</b>	Parameter 104	Par. 424 - Par. 428	Ja	Ja	-1	6
427	<b>U3-Spannung</b>	Parameter 103	0,0 - U <sub>VLT,MAX</sub>	Ja	Ja	-1	6
428	<b>F3-Frequenz</b>	Parameter 104	Par. 426 - Par. 430	Ja	Ja	-1	6
429	<b>U4-Spannung</b>	Parameter 103	0,0 - U <sub>VLT,MAX</sub>	Ja	Ja	-1	6

PNU #	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	Bereich	Änderun- gen während des Betriebs	4 Par. Sätze	Kon- vertierungs- Index	daten Typ
430	<b>F4-Frequenz</b>	Parameter 104	426 - Par.	Ja	Ja	-1	6
431	<b>U5-Spannung</b>	Parameter 103	.0 - $U_{VLT,MAX}$	Ja	Ja	-1	6
432	<b>F5-Frequenz</b>	Parameter 104	Par. 426 - 1000 Hz	Ja	Ja	-1	6
433	<b>Moment-Prop.verstärkung</b>	100%	0 (Aus) - 500%	Ja	Ja	0	6
434	<b>Moment-Integrationszeit</b>	0,02 s	0,002 - 2,000 s	Ja	Ja	-3	7
437	<b>Prozess PID normal/invers Regelung</b>	Normal		Ja	Ja	0	5
438	<b>Prozess PID Anti-Windup</b>	Ein		Ja	Ja	0	5
439	<b>Prozess PID Startfrequenz</b>	Parameter 201	$f_{min} - f_{max}$	Ja	Ja	-1	6
440	<b>Prozess PID Proportionalverstärkung</b>	0.01	0.00 - 10.00	Ja	Ja	-2	6
441	<b>Prozess PID Integrationszeit</b>	9999,99 s (AUS)	0,01 - 999,99 s	Ja	Ja	-2	7
442	<b>Prozess PID Differentiationszeit</b>	0,00 s (AUS)	0,00 - 10,00 s	Ja	Ja	-2	6
443	<b>Prozess PID Diff.verstärk.grenze</b>	5.0	5.0 - 50.0	Ja	Ja	-1	6
444	<b>Prozess PID Tiefpassfilterzeit</b>	0.01	0.01 - 10.00	Ja	Ja	-2	6
445	<b>Motoranfangschaltung</b>	Blockiert		Ja	Ja	0	5
446	<b>Schaltmuster</b>	SFAVM		Ja	Ja	0	5
447	<b>Drehmomentausgleich</b>	100%	-100 - +100%	Ja	Ja	0	3
448	<b>Drehzahlverhältnis</b>	1	0.001 - 100.000	Nein	Ja	-2	4
449	<b>Reibungsverlust</b>	0%	0 - 50%	Nein	Ja	-2	6
450	<b>Netzspannung bei Netzausfall</b>	Abhängig vom Gerät	Abhängig vom Gerät	Ja	Ja	0	6
453	<b>Drehzahlverhältnis mit Istwertrück- führung</b>	1	0.01-100	Nein	Ja	0	4
454	<b>Pausenzeit-Kompensation</b>	Ein		Nein	Nein	0	5
455	<b>Frequenzbereichüberwachung</b>	Wirksam				0	5
457	<b>Phasenfehlerfunktion</b>	Abschaltung		Ja	Ja	0	5
483	<b>Dynamische Zwischenkreiskompensa- tion</b>	Ein		Nein	Nein	0	5

PNU #	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	Bereich	Änderungen während des Betriebs	4 Par. Sätze	Kon-	
						vertierungs-	daten
						Index	Typ
500	<b>Adresse</b>	1	0 - 126	Ja	Nein	0	6
501	<b>Baudrate</b>	9600 BAUD		Ja	Nein	0	5
502	<b>Motorfreilauf</b>	Logisch ODER		Ja	Ja	0	5
503	<b>Schnellstopp</b>	Logisch ODER		Ja	Ja	0	5
504	<b>Gleichspannungsbremse</b>	Logisch ODER		Ja	Ja	0	5
505	<b>Start</b>	Logisch ODER		Ja	Ja	0	5
506	<b>Reversierung</b>	Logisch ODER		Ja	Ja	0	5
507	<b>Parametersatzwahl</b>	Logisch ODER		Ja	Ja	0	5
508	<b>Festdrehzahlwahl-Jog</b>	Logisch ODER		Ja	Ja	0	5
509	<b>Bus-Festdrehzahl 1</b>	10,0 Hz	0,0 - Parameter 202	Ja	Ja	-1	6
510	<b>Bus-Festdrehzahl 2</b>	10,0 Hz	0,0 - Parameter 202	Ja	Ja	-1	6
511							
512	<b>Telegrammprofil</b>	FC-Antrieb		Nein	Ja	0	5
513	<b>Bus-Timeoutzeit</b>	1 s	1 -99 s	Ja	Ja	0	5
514	<b>Bus-Timeoutfunktion</b>	Aus		Ja	Ja	0	5
515	<b>Datenanzeige: Sollwert %</b>			Nein	Nein	-1	3
516	<b>Datenanzeige: Sollwert Einheit</b>			Nein	Nein	-3	4
517	<b>Datenanzeige: Istwert</b>			Nein	Nein	-3	4
518	<b>Datenanzeige: Frequenz</b>			Nein	Nein	-1	6
519	<b>Datenanzeige: Frequenz x Skalierung</b>			Nein	Nein	-2	7
520	<b>Datenanzeige: Strom</b>			Nein	Nein	-2	7
521	<b>Datenanzeige: Drehmoment</b>			Nein	Nein	-1	3
522	<b>Datenanzeige: Leistung, kW</b>			Nein	Nein	1	7
523	<b>Datenanzeige: Leistung, PS</b>			Nein	Nein	-2	7
524	<b>Datenanzeige: Motorspannung</b>			Nein	Nein	-1	6
525	<b>Datenanzeige: Zwischenkreisspannung</b>			Nein	Nein	0	6
526	<b>Datenanzeige: Thermischer Motorschutz</b>			Nein	Nein	0	5
527	<b>Datenanzeige: Temp. VLT</b>			Nein	Nein	0	5
528	<b>Datenanzeige: Digitaler Eingang</b>			Nein	Nein	0	5
529	<b>Datenanzeige: Klemme 53, analoger Eingang</b>			Nein	Nein	-2	3
530	<b>Datenanzeige: Klemme 54, analoger Eingang</b>			Nein	Nein	-2	3
531	<b>Datenanzeige: Klemme 60, analoger Eingang</b>			Nein	Nein	-5	3
532	<b>Datenanzeige: Puls-Sollwert</b>			Nein	Nein	-1	7
533	<b>Datenanzeige: Ext. Sollwert %</b>			Nein	Nein	-1	3
534	<b>Datenanzeige: Zustandswort, binär</b>			Nein	Nein	0	6
535	<b>Datenanzeige: Bremsleistung/2 min</b>			Nein	Nein	2	6
536	<b>Datenanzeige: Bremsleistung/s</b>			Nein	Nein	2	6
537	<b>Datenanzeige: Kühlkörpertemperatur</b>			Nein	Nein	0	5
538	<b>Datenanzeige: Alarmwort, binär</b>			Nein	Nein	0	7
539	<b>Datenanzeige: VLT-Steuerwort, binär</b>			Nein	Nein	0	6
540	<b>Datenanzeige: Warnwort 1</b>			Nein	Nein	0	7
541	<b>Datenanzeige: Warnwort 2</b>			Nein	Nein	0	7
553	<b>Displaytext 1</b>			Nein	Nein	0	9
554	<b>Displaytext 2</b>			Nein	Nein	0	9
557	<b>Datenanzeige: Motor UPM</b>			Nein	Nein	0	4
558	<b>Datenanzeige: Motordrehzahl x Skalierung</b>			Nein	Nein	-2	4
580	<b>Definierter Parameter</b>			Nein	Nein	0	6
581	<b>Definierter Parameter</b>			Nein	Nein	0	6
582	<b>Definierter Parameter</b>			Nein	Nein	0	6

PNU #	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	Bereich	Änderun-		Kon-	
				gen	4 Par. Sätze	vertierungs-	daten
				während des Betriebs	Index		Typ
600	<b>Betriebsdaten: Betriebsstunden</b>			Nein	Nein	74	7
601	<b>Betriebsdaten: Motorlaufstunden</b>			Nein	Nein	74	7
602	<b>Betriebsdaten: kWh-Zähler</b>			Nein	Nein	1	7
603	<b>Betriebsdaten: Anzahl Einschaltungen</b>			Nein	Nein	0	6
604	<b>Betriebsdaten: Anzahl Temperaturüberschreitungen</b>			Nein	Nein	0	6
605	<b>Betriebsdaten: Anzahl Überspannungen</b>			Nein	Nein	0	6
606	<b>Datenprotokoll: Digitaler Eingang</b>			Nein	Nein	0	5
607	<b>Datenprotokoll: Busbefehle</b>			Nein	Nein	0	6
608	<b>Datenprotokoll: Buszustandswort</b>			Nein	Nein	0	6
609	<b>Datenprotokoll: Sollwert</b>			Nein	Nein	-1	3
610	<b>Datenprotokoll: Istwert</b>			Nein	Nein	-3	4
611	<b>Datenprotokoll: Motorfrequenz</b>			Nein	Nein	-1	3
612	<b>Datenprotokoll: Motorspannung</b>			Nein	Nein	-1	6
613	<b>Datenprotokoll: Motorstrom</b>			Nein	Nein	-2	3
614	<b>Datenprotokoll: Zwischenkreisspannung</b>			Nein	Nein	0	6
615	<b>Fehlerprotokoll: Fehlercode</b>			Nein	Nein	0	5
616	<b>Fehlerprotokoll: Zeit</b>			Nein	Nein	-1	7
617	<b>Fehlerprotokoll: Wert</b>			Nein	Nein	0	3
618	<b>Quittieren des kWh-Zählers</b>	Kein Quittieren		Ja	Nein	0	5
619	<b>Quittieren des Betriebsstundenzählers</b>	Kein Quittieren		Ja	Nein	0	5
620	<b>Betriebsart Normale Funktion</b>	Normale Funktion		Nein	Nein	0	5
621	<b>Typenschild: VLT-Typ</b>			Nein	Nein	0	9
622	<b>Typenschild: Leistungsteil</b>			Nein	Nein	0	9
623	<b>Typenschild: VLT-Bestellnummer</b>			Nein	Nein	0	9
624	<b>Typenschild: Software-Version Nr.</b>			Nein	Nein	0	9
625	<b>Typenschild: LCP-Identifikationsnr.</b>			Nein	Nein	0	9
626	<b>Typenschild: Datenbank-Identifikationsnr.</b>			Nein	Nein	-2	9
627	<b>Typenschild: Leistungsteil-Identifikationsnummer</b>			Nein	Nein	0	9
628	<b>Typenschild: Anwendungsoption, Typ</b>			Nein	Nein	0	9
629	<b>Typenschild: Anwendungsoption, Bestell Nr.</b>			Nein	Nein	0	9
630	<b>Typenschild: Kommunikationsoption, Typ</b>			Nein	Nein	0	9
631	<b>Typenschild: Kommunikationsoption, Bestell Nr.</b>			Nein	Nein	0	9



PNU #	Parameter- beschreibung	Werks- einstellung	Bereich	Änderung			Daten- typ
				während des Betriebs	4 P.-Sätze änderbar	Konvertier. Index	
700	<b>Relais 6, Funktion</b>	VLT bereit		Ja	Ja	0	5
701	<b>Relais 6, EIN Verzögerung</b>	0 Sek.	0,00-600 Sek.	Ja	Ja	-2	6
702	<b>Relais 6, AUS Verzögerung</b>	0 Sek.	0,00-600 Sek.	Ja	Ja	-2	6
703	<b>Relais 7, Funktion</b>	Motor dreht		Ja	Ja	0	5
704	<b>Relais 7, EIN Verzögerung</b>	0 Sek.	0,00-600 Sek.	Ja	Ja	-2	6
705	<b>Relais 7, AUS Verzögerung</b>	0 Sek.	0,00-600 Sek.	Ja	Ja	-2	6
706	<b>Relais 8, Funktion</b>	Netz EIN		Ja	Ja	0	5
707	<b>Relais 8, EIN Verzögerung</b>	0 Sek.	0,00-600 Sek.	Ja	Ja	-2	6
708	<b>Relais 8, AUS Verzögerung</b>	0 Sek.	0,00-600 Sek.	Ja	Ja	-2	6
709	<b>Relais 9, Funktion</b>	Störung		Ja	Ja	0	5
710	<b>Relais 9, EIN Verzögerung</b>	0 Sek.	0,00-600 Sek.	Ja	Ja	-2	6
711	<b>Relais 9, AUS Verzögerung</b>	0 Sek.	0,00-600 Sek.	Ja	Ja	-2	6

### ■ Index

#### A

Ableitströme .....	116
Abmessungen .....	58
Aggressive Umgebungen .....	124
Allgemeine technische Daten .....	33
Allgemeine Warnung .....	4
Anstiegszeit .....	118
Anwendungsoptionen .....	25
Anzahl der Elemente .....	103
Anzugsmomente und Schraubengrößen .....	68
Ausgangsdaten .....	33
Ausgleichskabels .....	84

#### B

Bremswiderstand .....	36
Bremswiderstände .....	19, 29

#### C

CE-Zeichen .....	127
------------------	-----

#### D

Datenbytes .....	90
DeviceNet .....	24
Diese Bestimmungen dienen Ihrer Sicherheit .....	4
DIP Schalter 1-4 .....	78
Dokumentation .....	7
Drehmomentkennlinie .....	33
Drehrichtung des Motors .....	65

#### E

Elektrische Installation - Netzversorgung .....	64
Erden .....	84
Einleitung .....	6
Einzelmotorschutz .....	66
Elektrische Installation .....	64, 77
Elektrische Installation - Bremskabel .....	66
Elektrische Installation - Busanschluß .....	78
Elektrische Installation - EMV-Schutzmaßnahmen .....	79
Elektrische Installation - Erdung Steuerkabel .....	83
Elektrische Installation - externe 24 Volt-DC-Versorgung .....	69
Elektrische Installation - externe Lüfterversorgung .....	69
Elektrische Installation - Motorkabel .....	64
Elektrische Installation - Relaisausgänge .....	69
Elektrische Installation - Steuerkabel .....	76
Elektrische Installation - Temperaturschalter Bremswiderstand .....	66
Elektrische Installation, Stromkabel .....	69
EMV-Prüfergebnisse .....	130
EMV-Schalter .....	85

Externe 24 V DC-Versorgung .....	69
Externe 24-V-DC-Versorgung .....	36

#### F

FC-Profil .....	93
FC-Protokoll .....	93
Feldbusprofil .....	96

#### G

Galvanische Trennung (PELV) .....	116
Genauigkeit der Displayanzeige (Parameter 009-012) .....	37
Grundeigenschaften .....	100

#### H

Hochspannungsprüfung .....	64
hohem Übermomentverhalten .....	13

#### I

Interbus .....	24
IT-Netz .....	85

#### K

Kühlung .....	62, 63
Kabellängen .....	36
Klemmenabdeckung .....	19
Konvertierung und Maßeinheiten .....	103

#### L

LC-Filter .....	19, 26
Leistungsreduzierung wegen erhöhter Umgebungstemperatur .....	120
Leistungsreduzierung wegen hoher Taktfrequenz .....	121
Leistungsreduzierung bei erhöhtem Luftdruck .....	120
Leitungsdröseln .....	21
LonWorks .....	24
Luftfeuchtigkeit .....	123

#### M

MCT 10 .....	20
Mechanische Installation .....	61
Modbus .....	24
Motoranschluß .....	65
Motorkabel .....	79

#### N

Name .....	104
Netz- und Motoranschluß .....	64

Netzspannung.....	39
Netzversorgung (L1, L2, L3): .....	33
normalen Übermomentverhalten.....	13

### O

Obere Grenze .....	105
Oberwellenfilter.....	19, 31

### P

Profibus DP-V1 .....	20
Parallelschaltung von Motoren .....	66
Parameter-Beschreibungselemente.....	100
PC-Softwaretools .....	20
Power Factor .....	126
Prinzipdiagramm.....	11, 12
Profibus.....	24
Protokolle.....	88

### R

Relaisausgänge: .....	36
Relaisausgänge: .....	36
RS 485.....	78

### S

Schirmbügel .....	79
Steuerkabel .....	79
Schutzvorrichtungen für Serie VLT 5000: .....	38, 38
serielle Kommunikationsschnittstelle .....	84
Sicherheitserdung .....	64
Sicherungen .....	55
Spitzenspannung.....	118
SPS.....	84
Steuer- und Regelgenauigkeit.....	37
Steuerkarte, 24-V-DC-Versorgung .....	35
Steuerkarte, Analogeingänge.....	34
Steuerkarte, Digital/Puls- und Analogausgänge .....	35
Steuerkarte, Digitaleingänge: .....	34
Steuerkarte, Puls/Drehgeber-Eingang .....	35
Steuerkarte, RS 485 serielle Kommunikationsschnittstelle: .....	35
Steuerwort .....	93, 96
Störgeräusche .....	119
Störungen/Oberwellen in der Netzversorgung.....	126

### T

Telegrammübermittlung .....	88
Telegammaufbau .....	88
Thermischer Motorschutz .....	66
Typecode .....	17
Typencode-Bestellnummer.....	13

### U

Umgebung .....	37
Unbeabsichtigtes Anlaufen .....	4
Untere Grenze.....	105

### V

Verwendung EMV-gemäßer Kabel .....	82
Vibrationen und Erschütterungen .....	123
VLT-Ausgangsdaten (u, v, w):.....	33
Voreinstellungswert .....	105

### W

Warnung vor unbeabsichtigtem Anlaufen.....	4
Werkseinstellungen .....	137
Wörterklärung .....	134

### Z

Zusätzliche Eigenschaften.....	105
Zusatztext .....	106
Zustandswort.....	95, 97
Zwischenkreiskopplung .....	67